



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDFL 07.04

CIDADE / UF CASTRO - PR
????????????

AGUARDANDO AS BUILT

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ENG. JULIANO RITA AIRES

NÚMERO DO PROJETO CAC14037-02

Criado em 07/03/2014

Editado em 05/01/2016

Quantidade de páginas 41

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 894

CAC14037-02


Capa


PROJETO: QDFL 07.04
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

=	
+	
FOLHA	1
DE	41


Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	07/03/2014
/2	ÍNDICE	07/03/2014
=QDFL+P1/3	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P1/4	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL/5	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P2/6	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P2/7	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL/8	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P2/9	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P2/10	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P2/11	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL/12	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P2/13	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P2/14	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P2/15	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL/16	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P2/17	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL/18	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P2/19	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL+P2/20	DIAGRAMA DE FORÇA	07/03/2014
=QDFL/21	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P1/22	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	07/03/2014
=QDFL+P1/23	DIAGRAMA DE COMANDO	07/03/2014
=QDFL+P2/24	DIAGRAMA DE COMANDO	07/03/2014
=QDFL+P2/25	DIAGRAMA DE COMANDO	07/03/2014
=QDFL/26	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+P2/27	DIAGRAMA DE COMANDO	07/03/2014
=QDFL+P2/28	DIAGRAMA DE COMANDO	07/03/2014
=QDFL/29	FOLHA RESERVA	07/03/2014
=QDFL+Lay Out/30	LAY OUT VISTA GERAL EXTERNA	07/03/2014
=QDFL+Lay Out/31	LAY OUT VISTA GERAL INTERNA	07/03/2014
=QDFL+Lay Out/32	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 01	07/03/2014
=QDFL+Lay Out/33	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 02	07/03/2014
=QDFL+Lay Out/34	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 03	07/03/2014
/3	Lista de materiais	07/03/2014
/3.a	Lista de materiais	07/03/2014
/3.b	Lista de materiais	07/03/2014
/3.c	Lista de materiais	07/03/2014

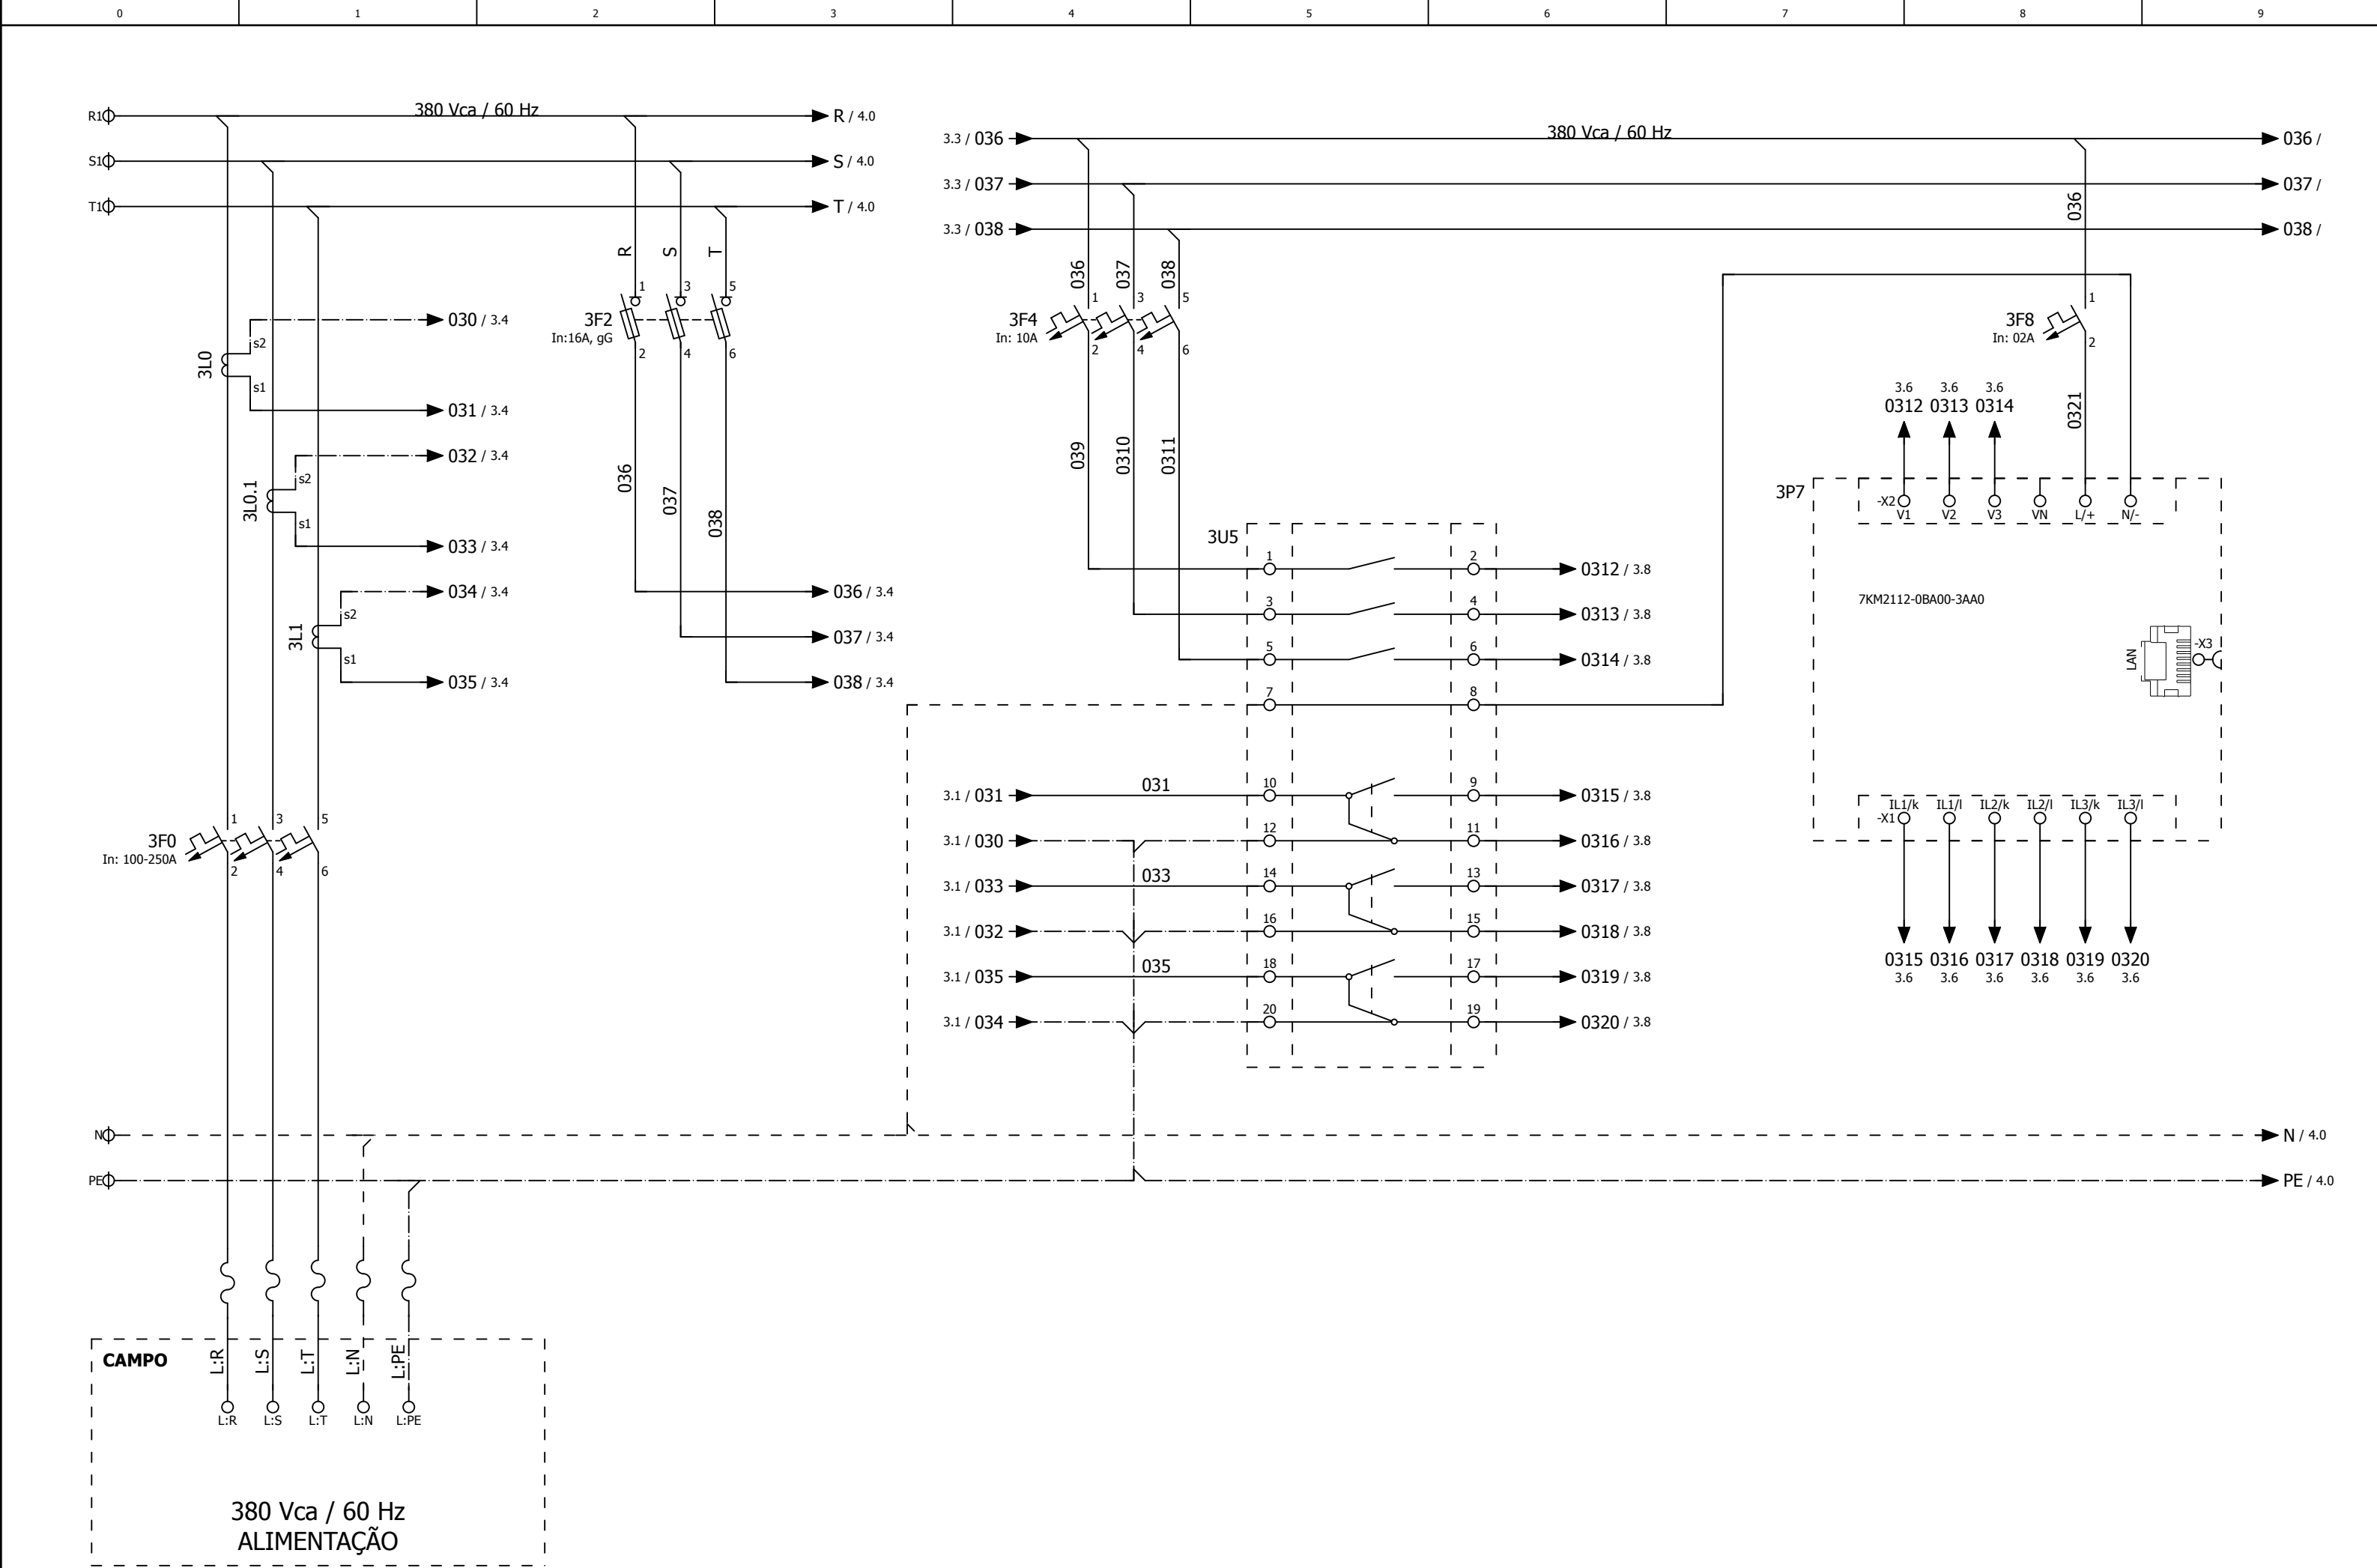


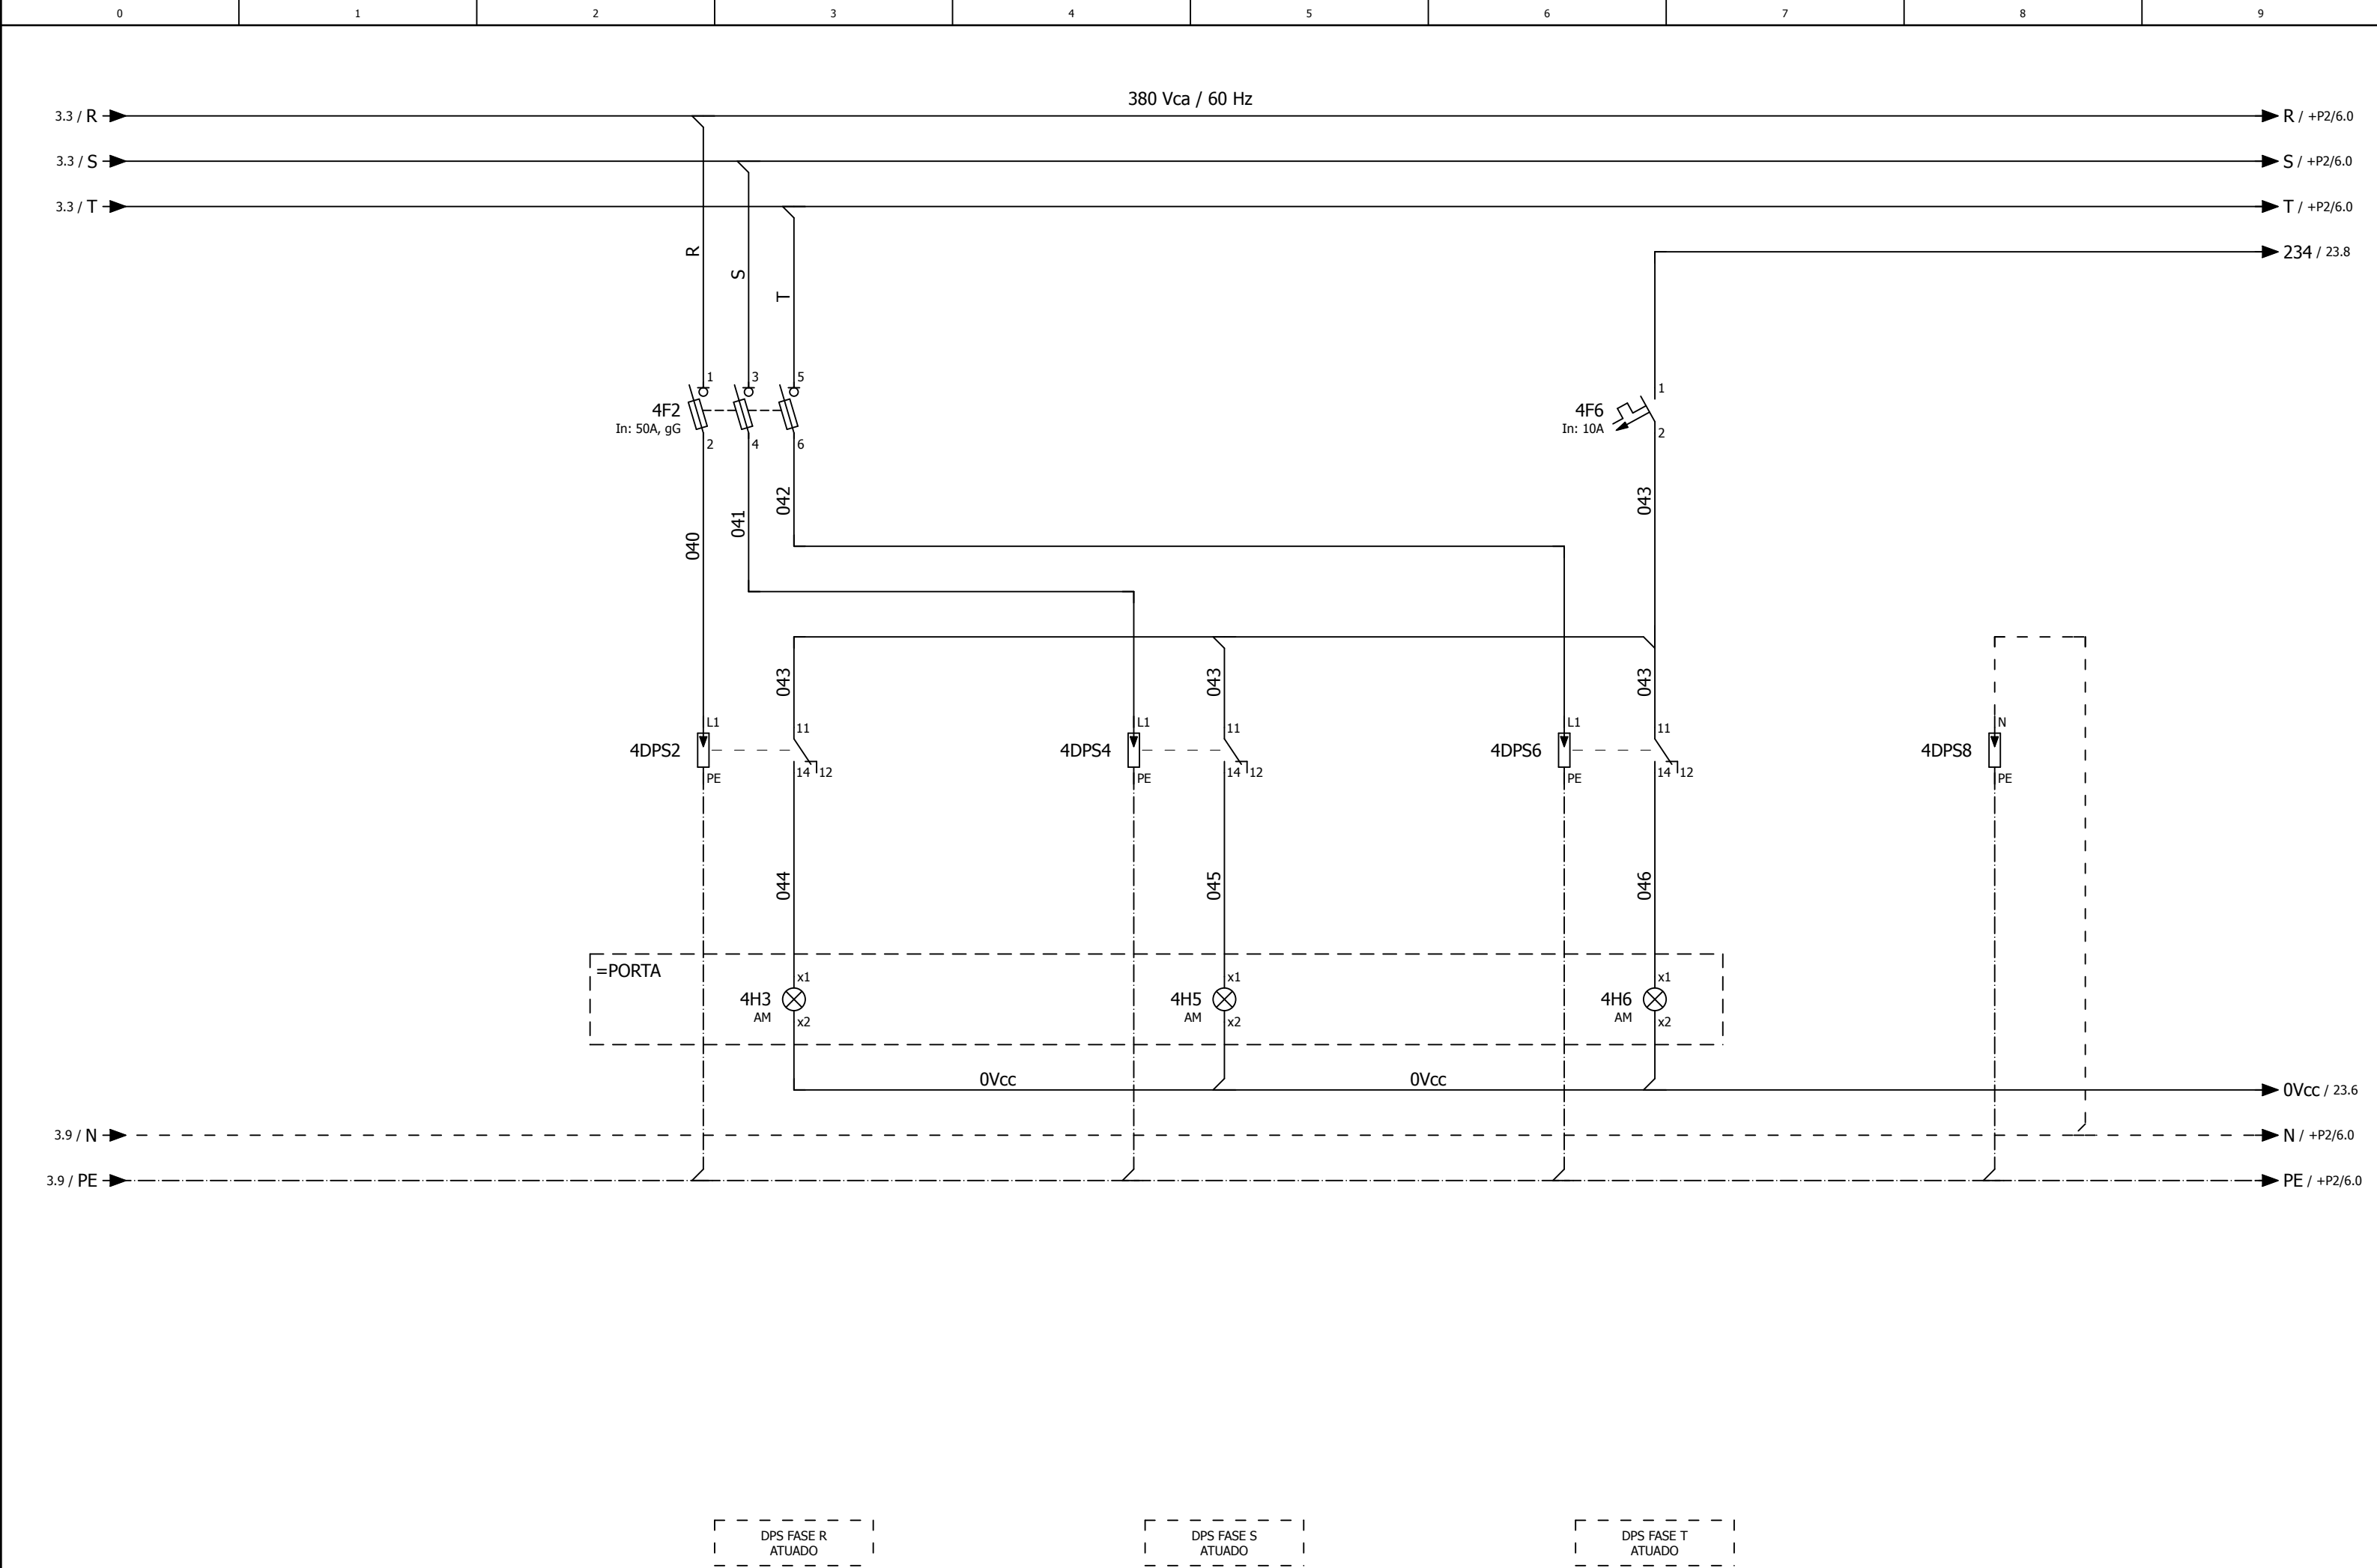



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																											
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA																																				
+P1/4 <table><tr><td>02</td><td>05/01/2016</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>PROJETISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.</td><td rowspan="2">OS: 546</td><td rowspan="2">OP: 894</td><td rowspan="2">CAC14037-02</td><td rowspan="4">PROJETO: QDFL 07.04 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR</td><td rowspan="4"> = QDFL + FOLHA 5 DE 41 </td></tr><tr><td>01</td><td>28/11/2015</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td></tr><tr><td>00</td><td>07/03/2014</td><td>ANDREI MARAFON</td><td>APROVAÇÃO</td><td>VICTOR L. BETIOLLO</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>05/01/2016</td></tr></table> +P2/6										02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL + FOLHA 5 DE 41	01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON	00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO	ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL + FOLHA 5 DE 41																									
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON																																
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO																																
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016																																

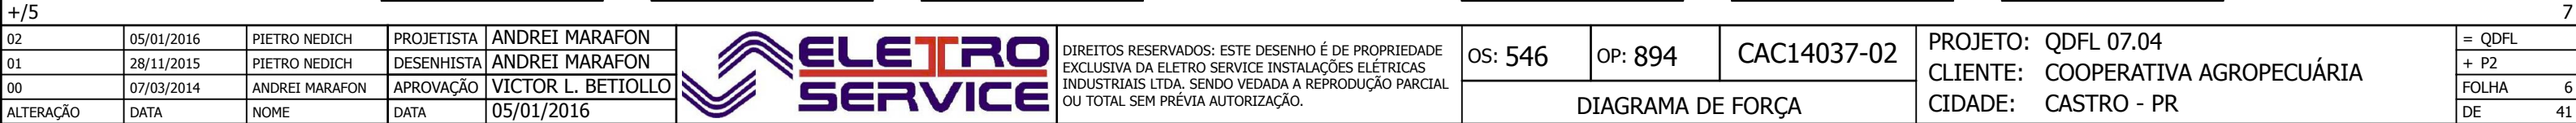

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

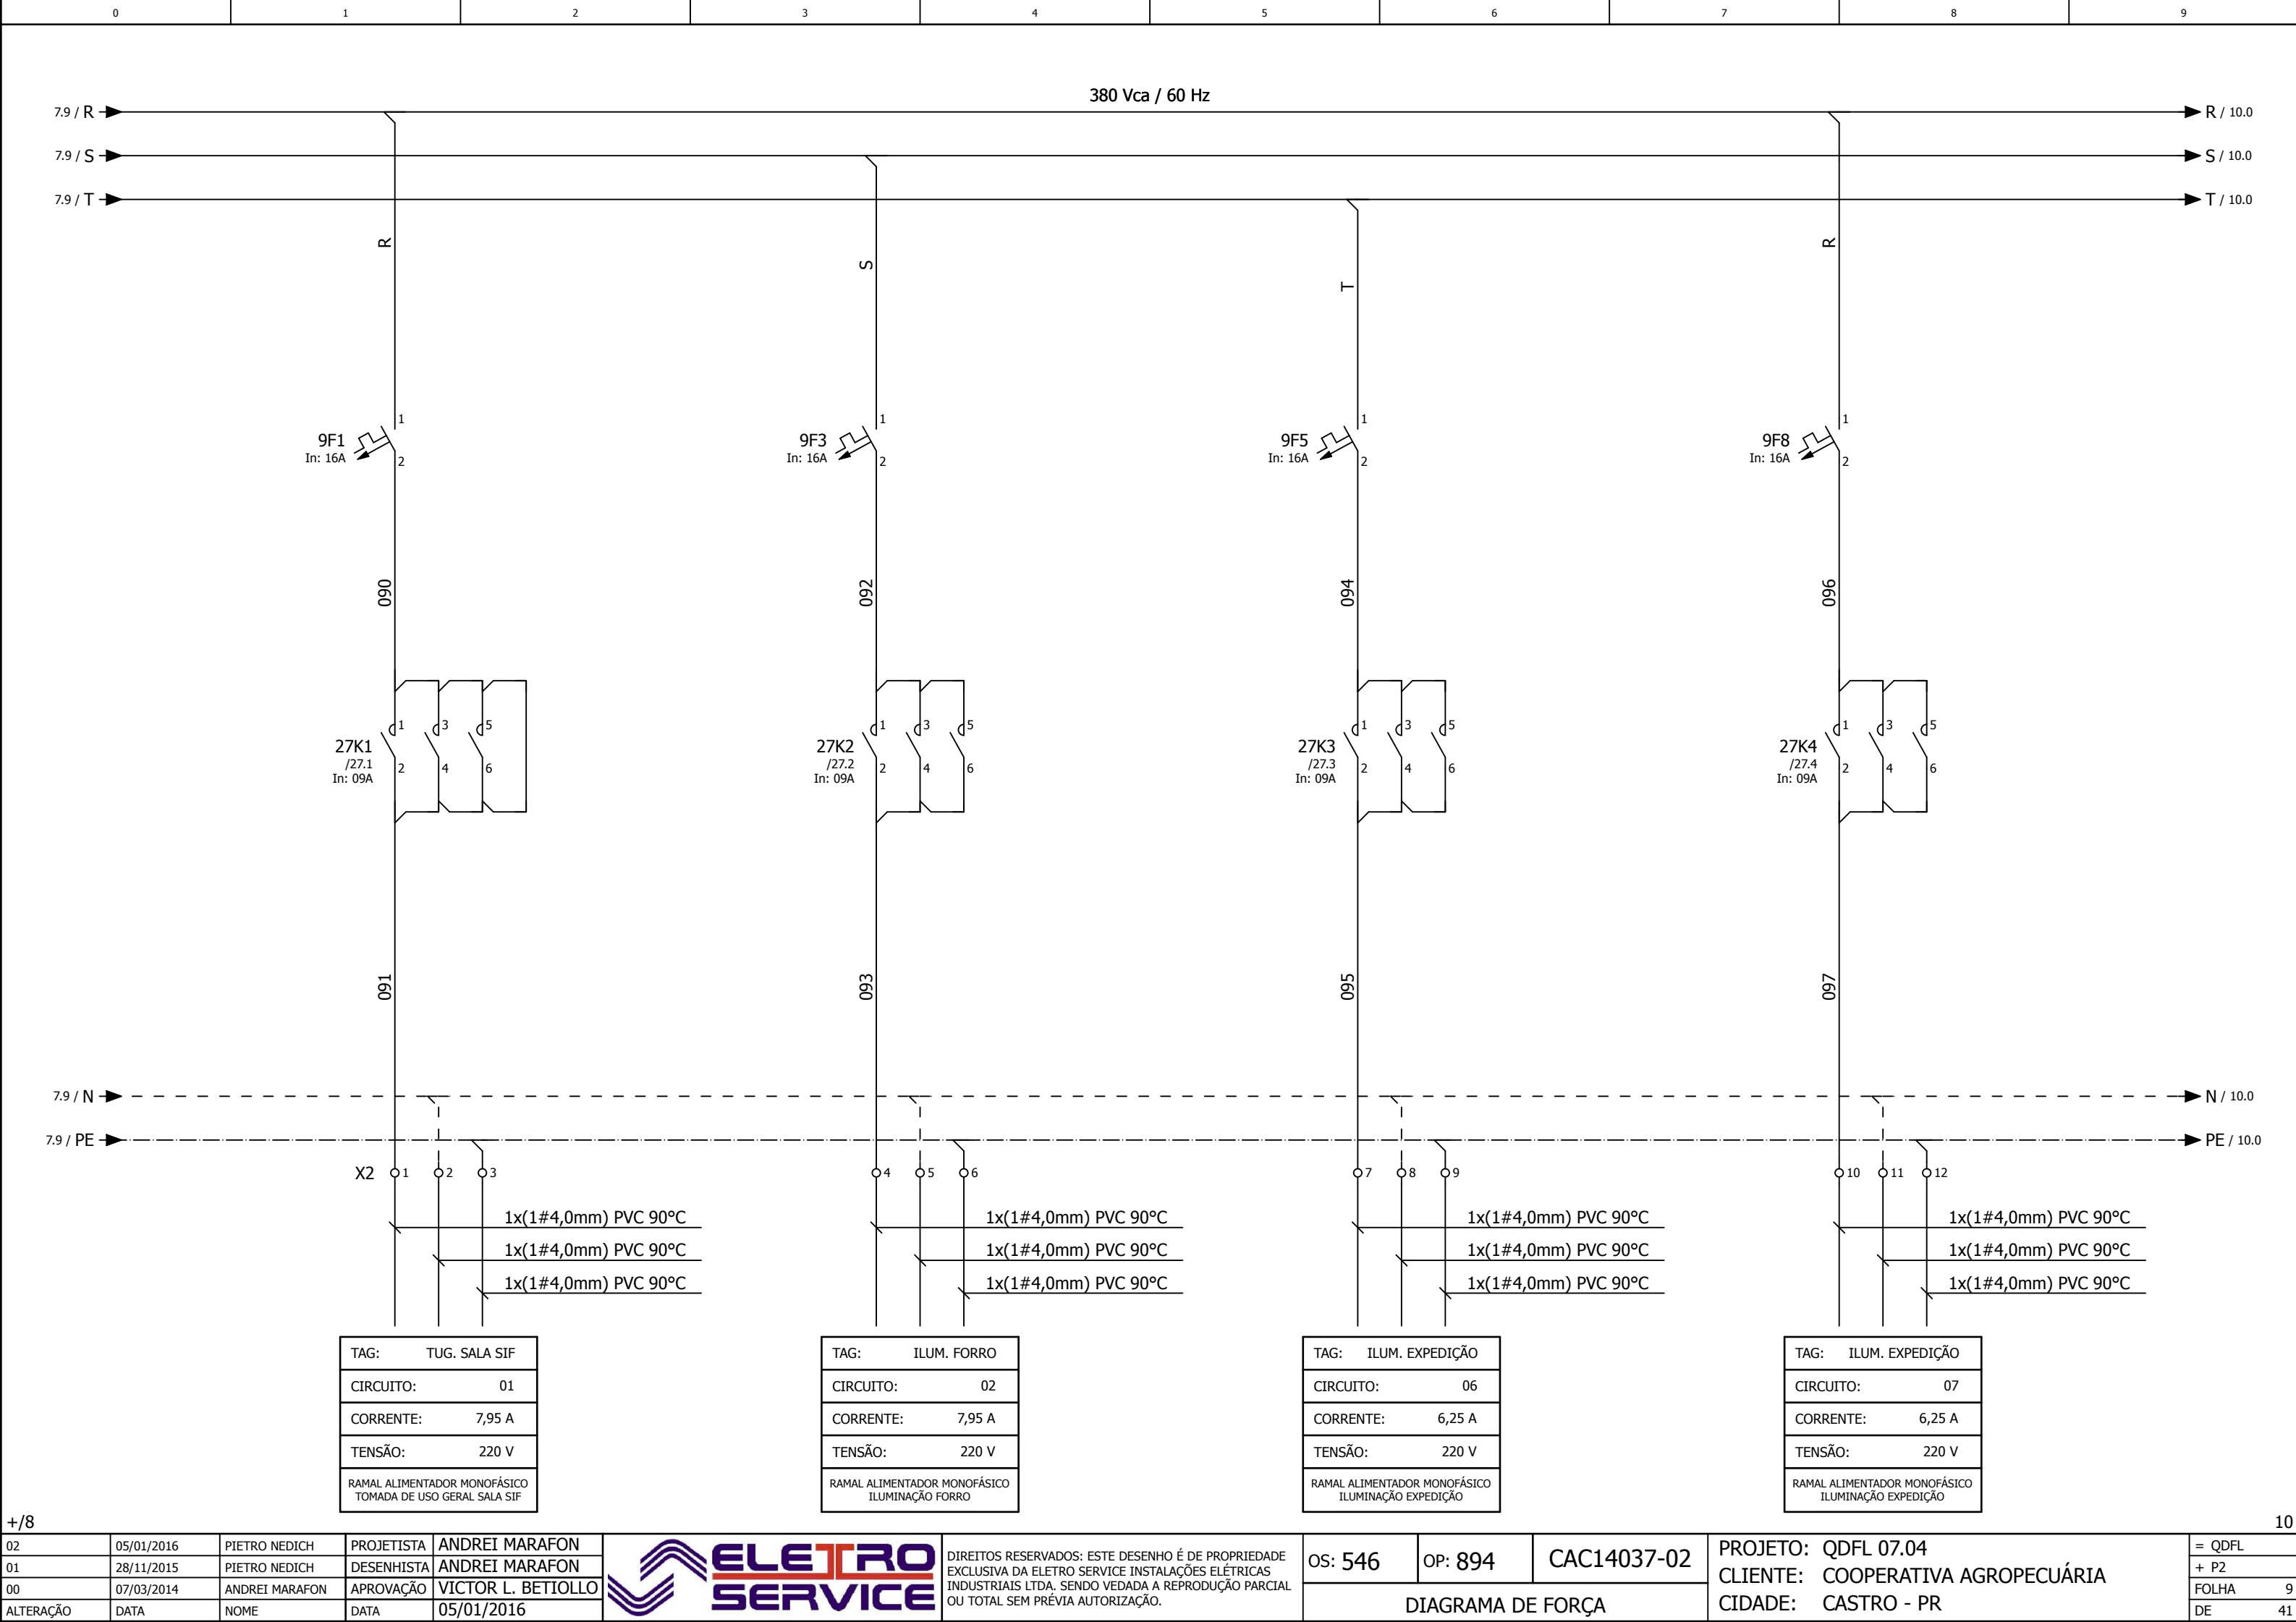

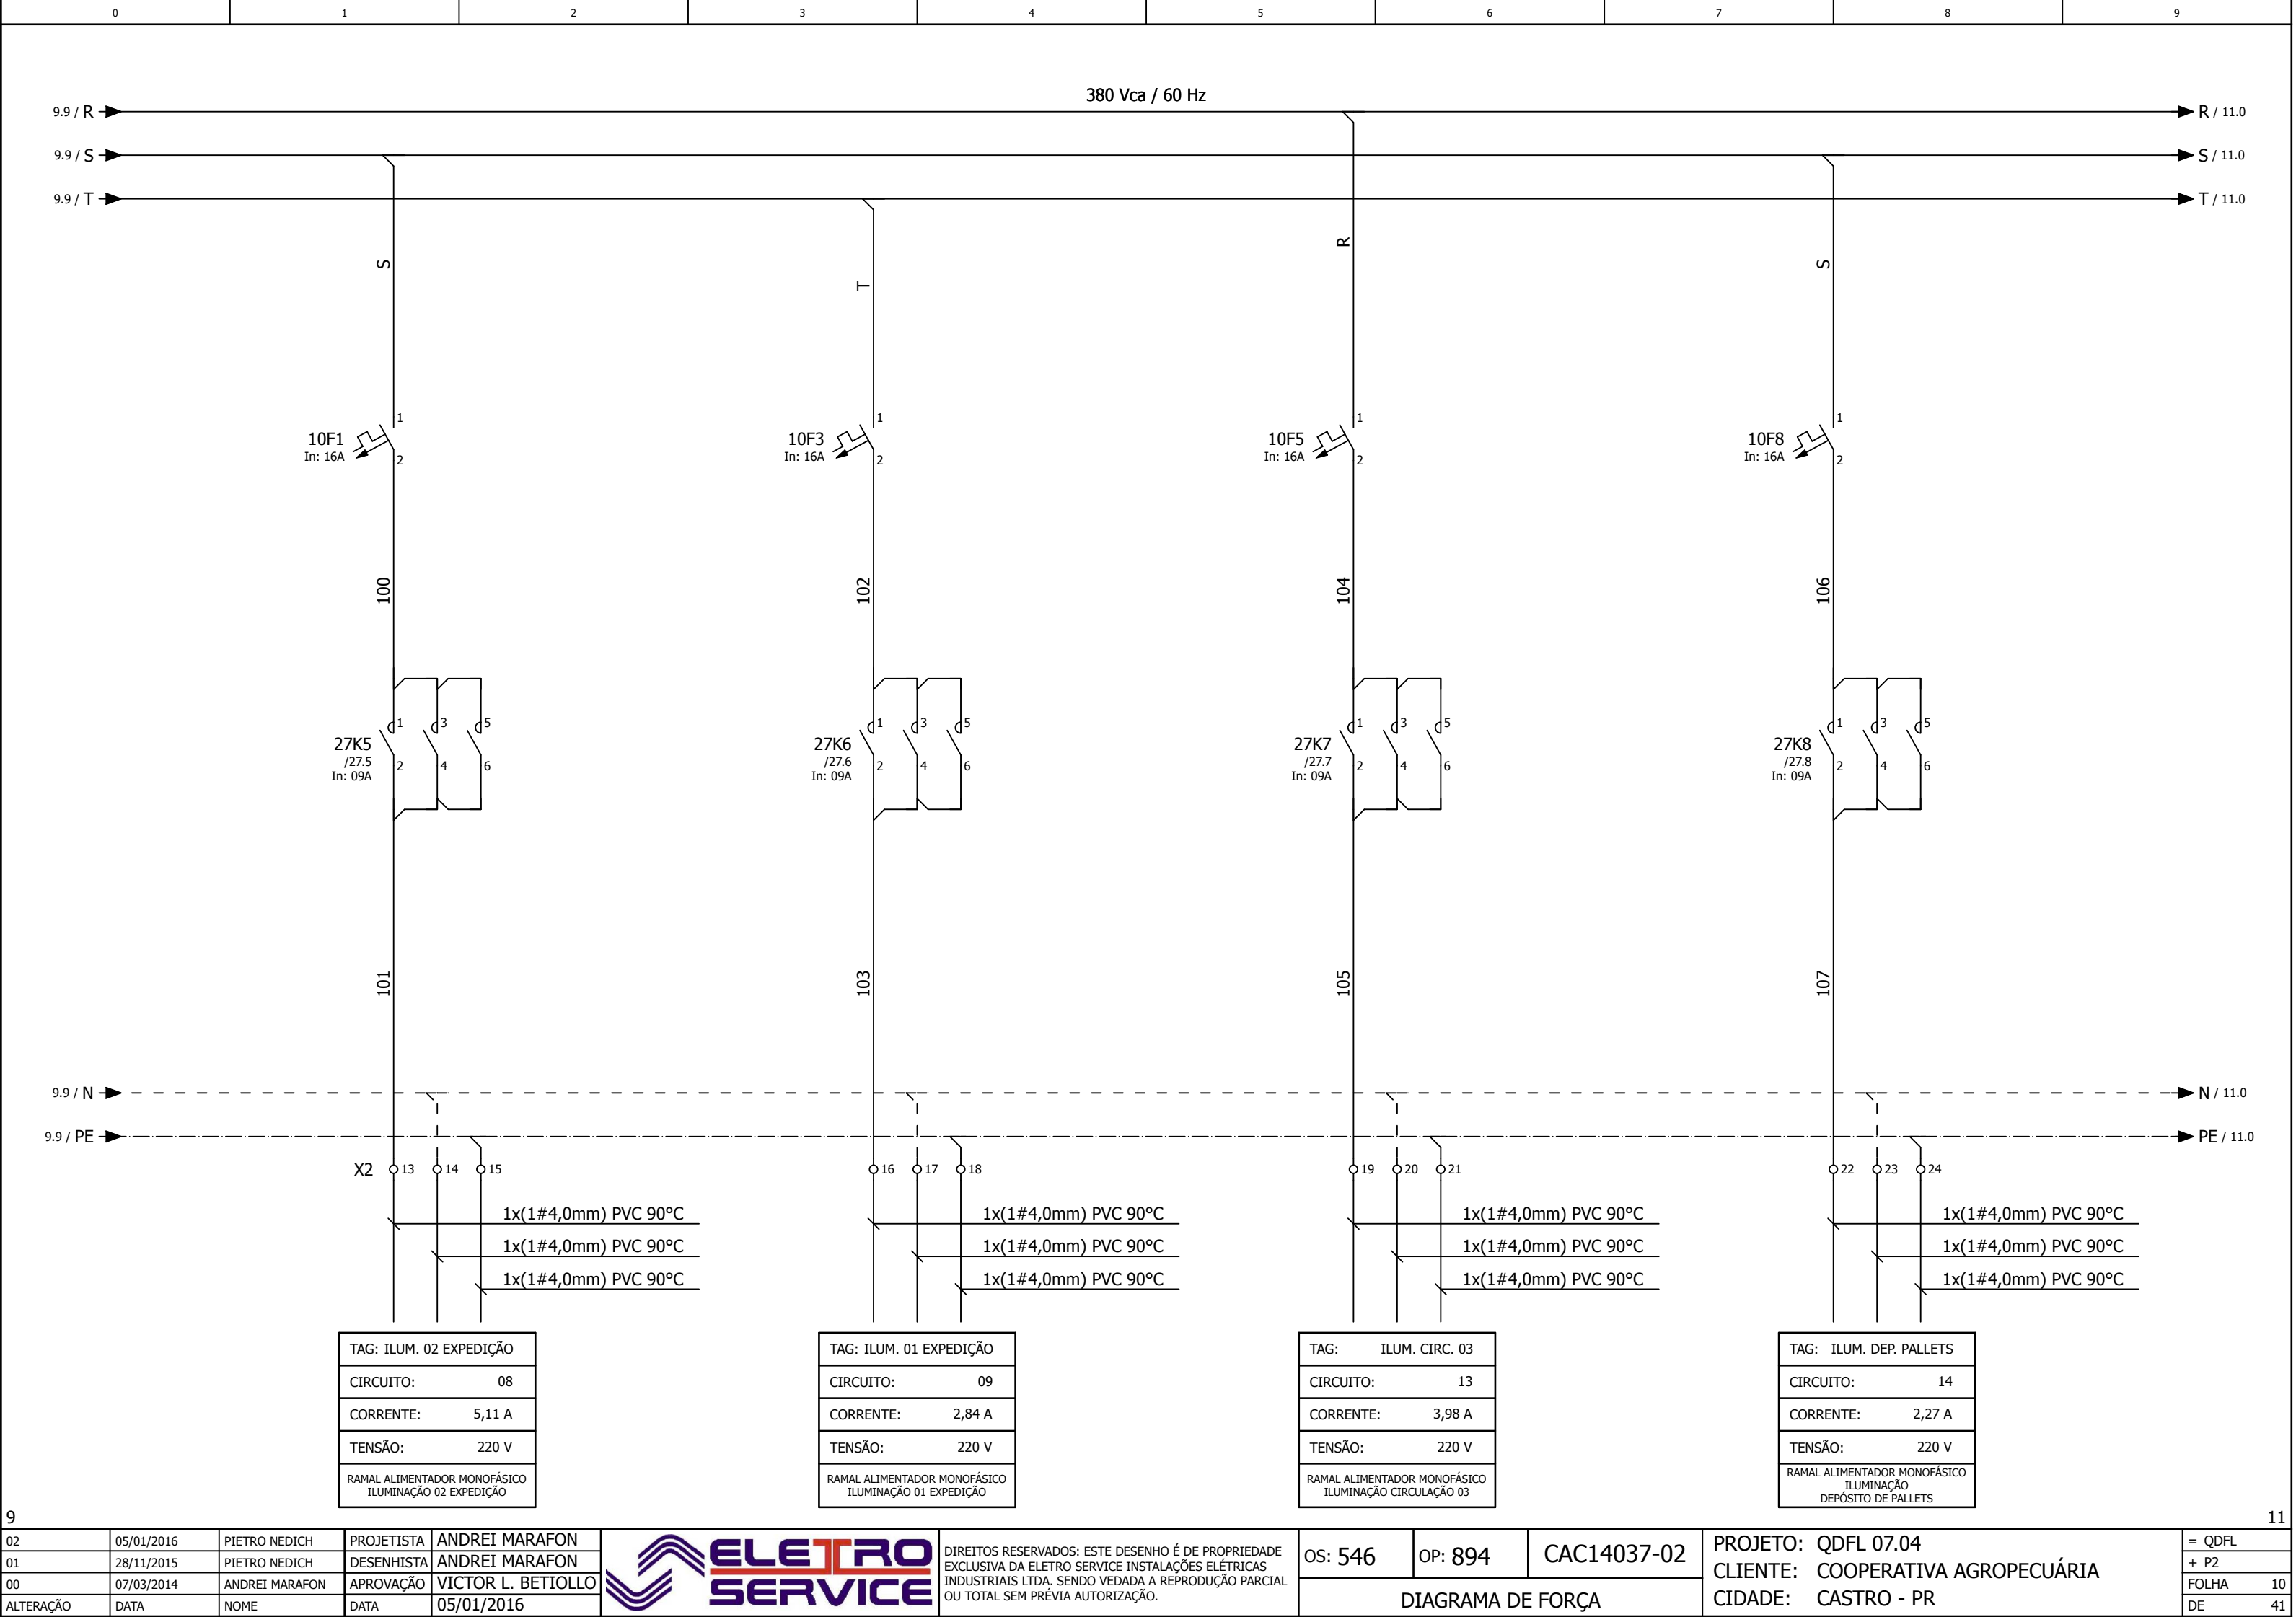

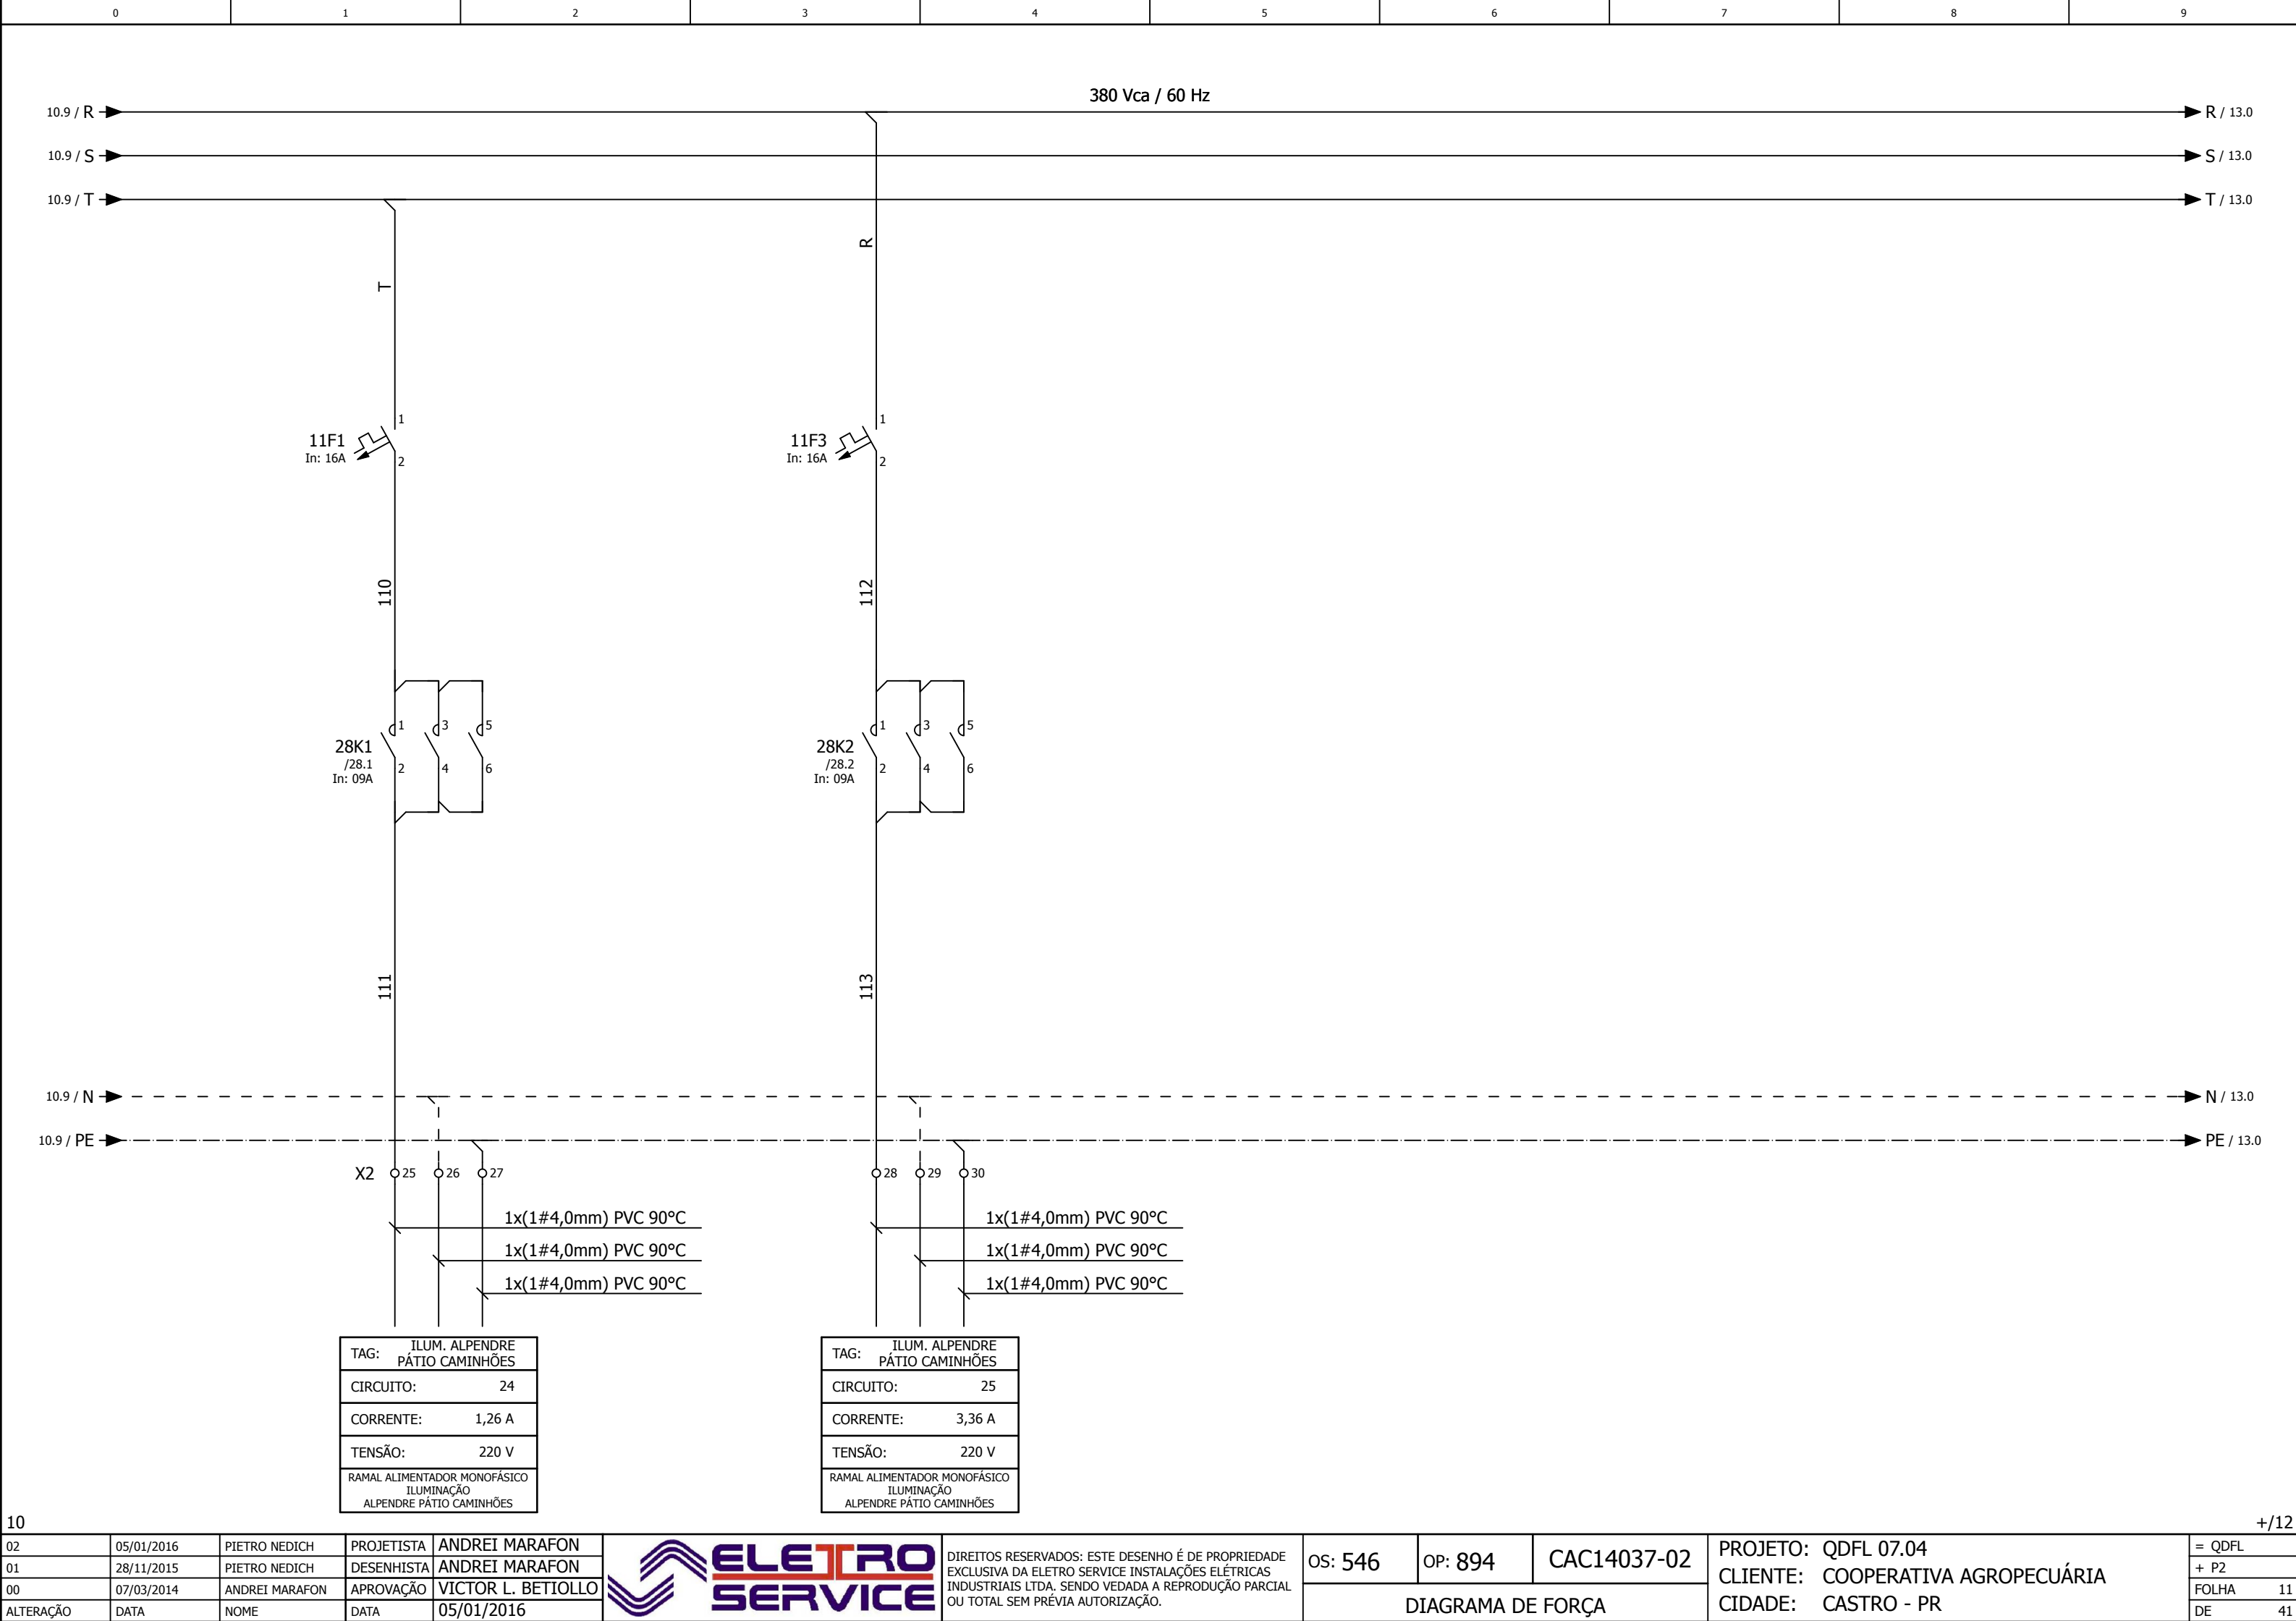

10

+12


02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON	ELETRO SERVICE DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.
----	------------	---------------	------------	----------------	--

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

+P2/11										+P2/13									
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04	= QDFL								
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+								
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA	12							
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE	41							

DE	41
----	----

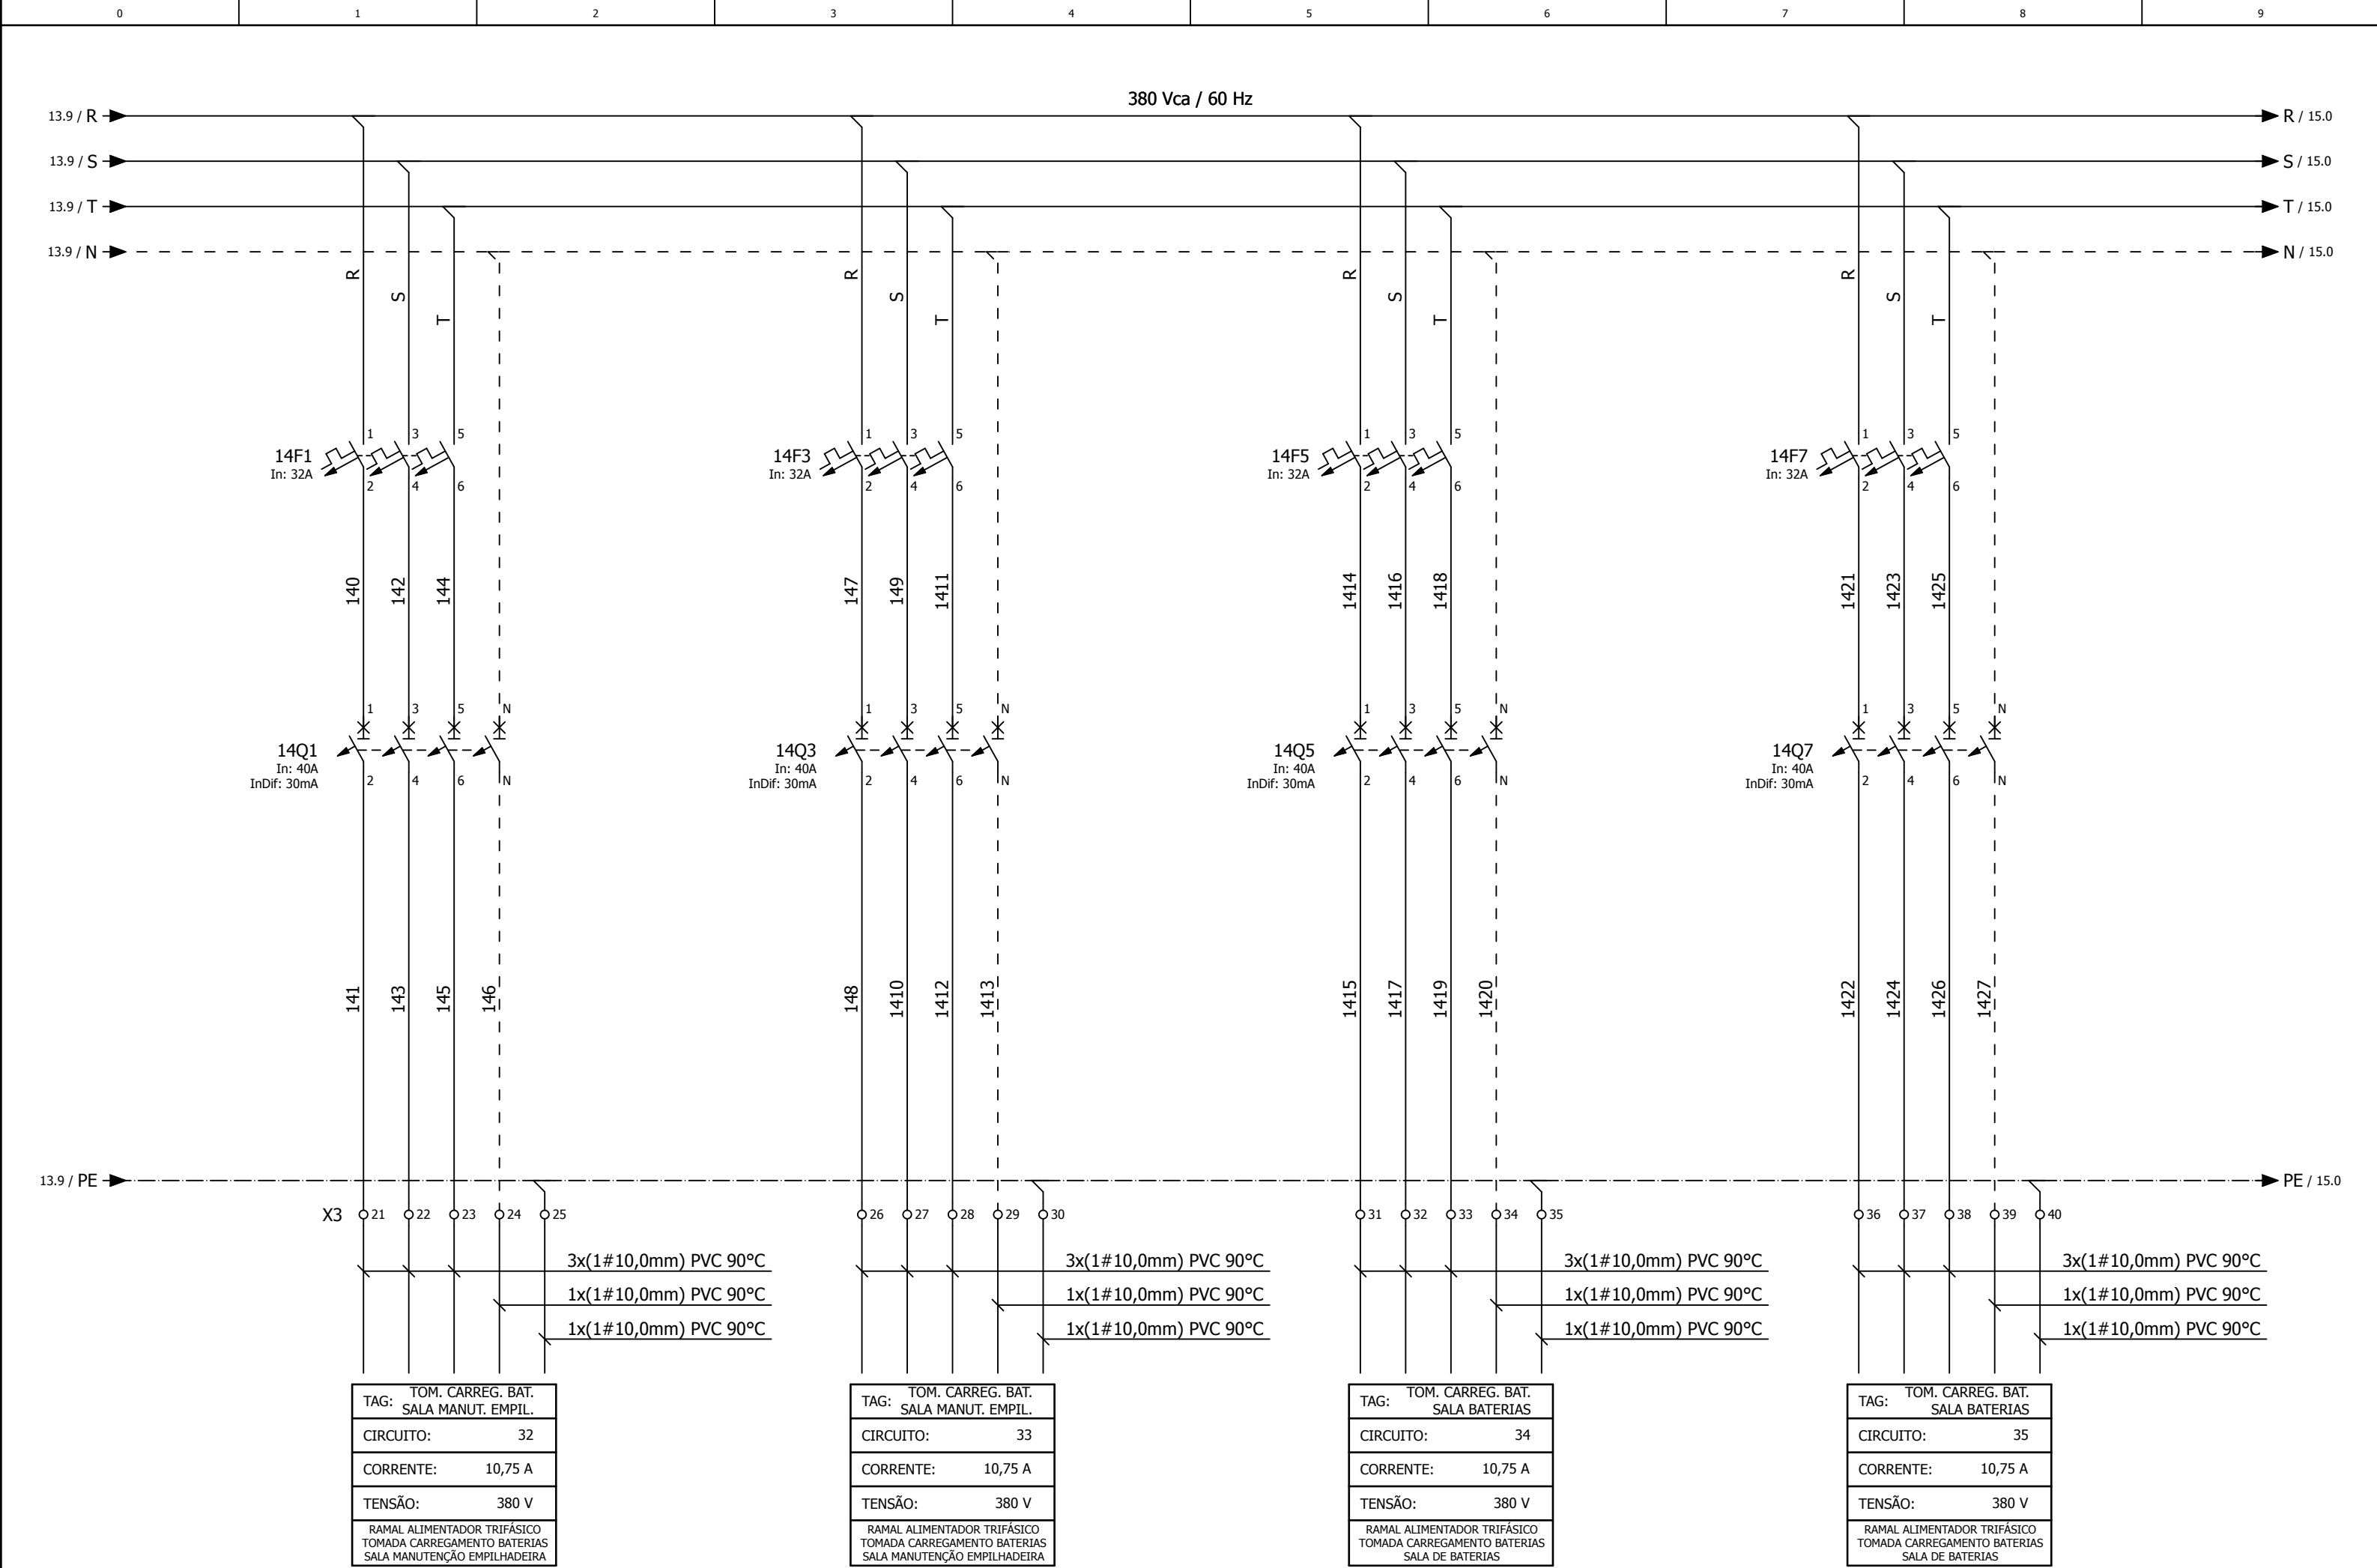

13

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 894


CAC14037-02

DIAGRAMA DE FORÇA

PROJETO: QDFL 07.04
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

15

=	QDFL
+	P2
FOLHA	14
DE	41

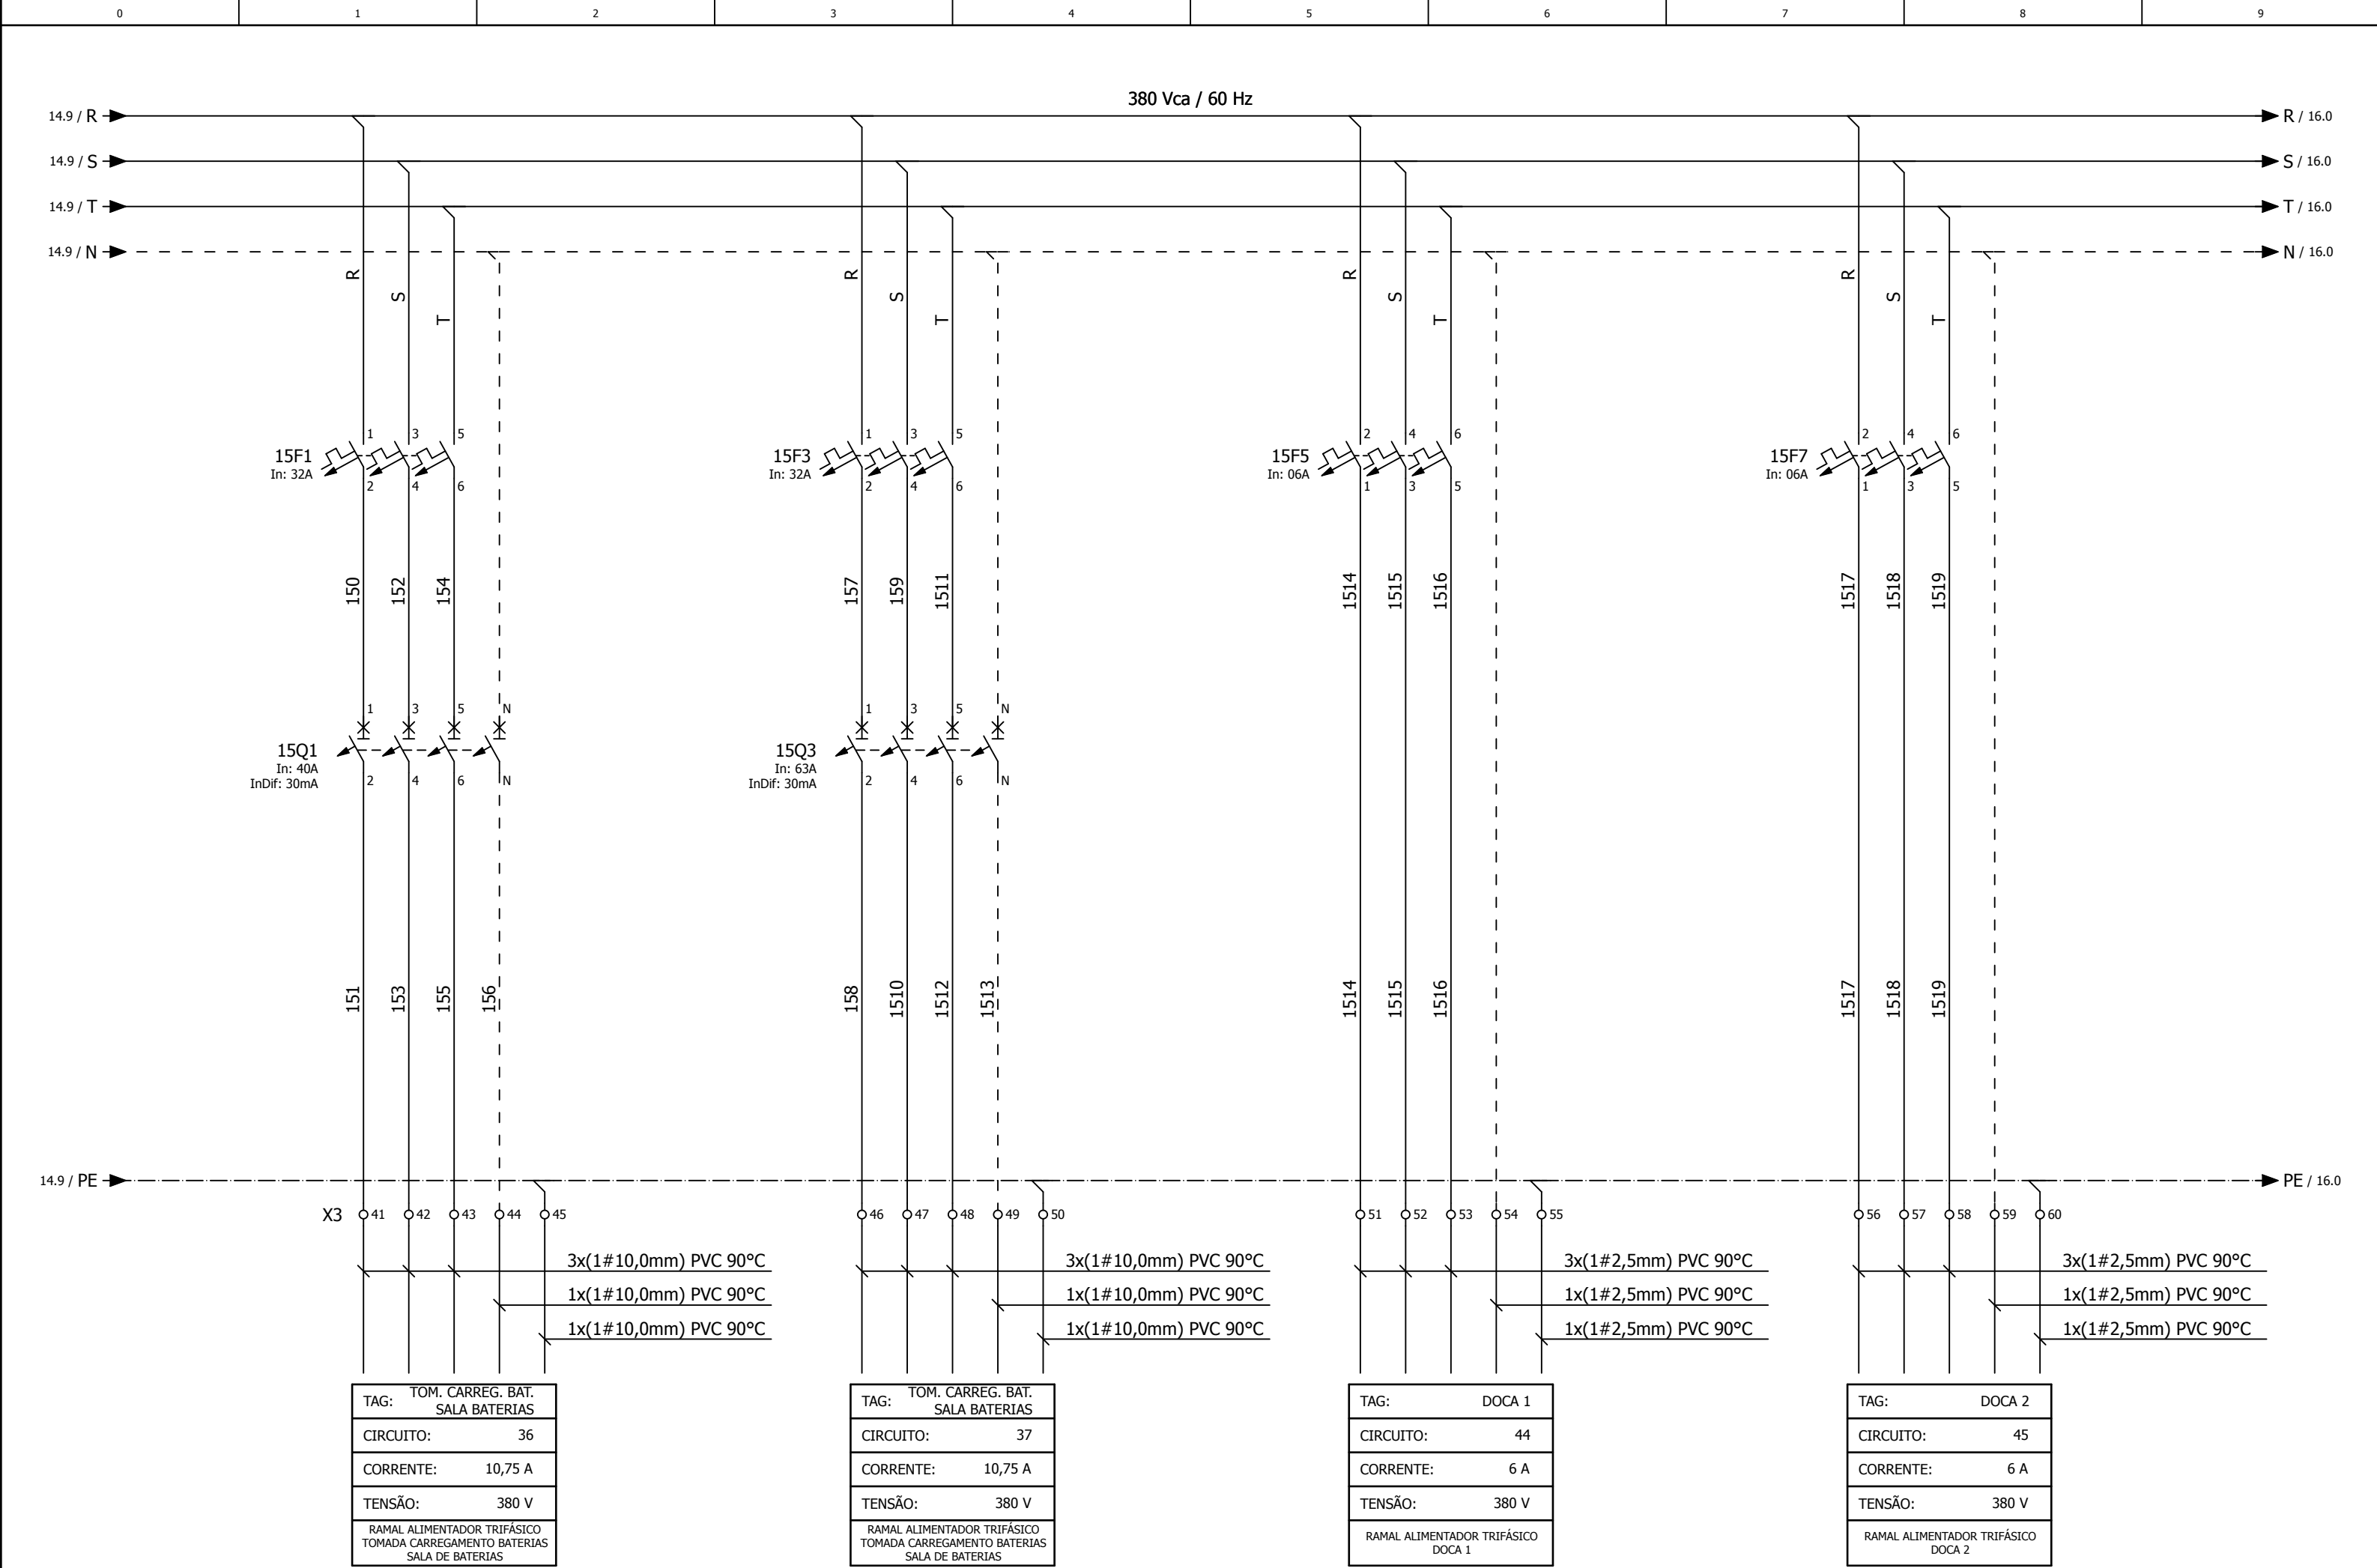

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 894

CAC14037-02

DIAGRAMA DE FORÇA

PROJETO: QDFL 07.04

CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA


CIDADE: CASTRO - PR

= QDFL

+ P2

FOLHA 15

DE 41

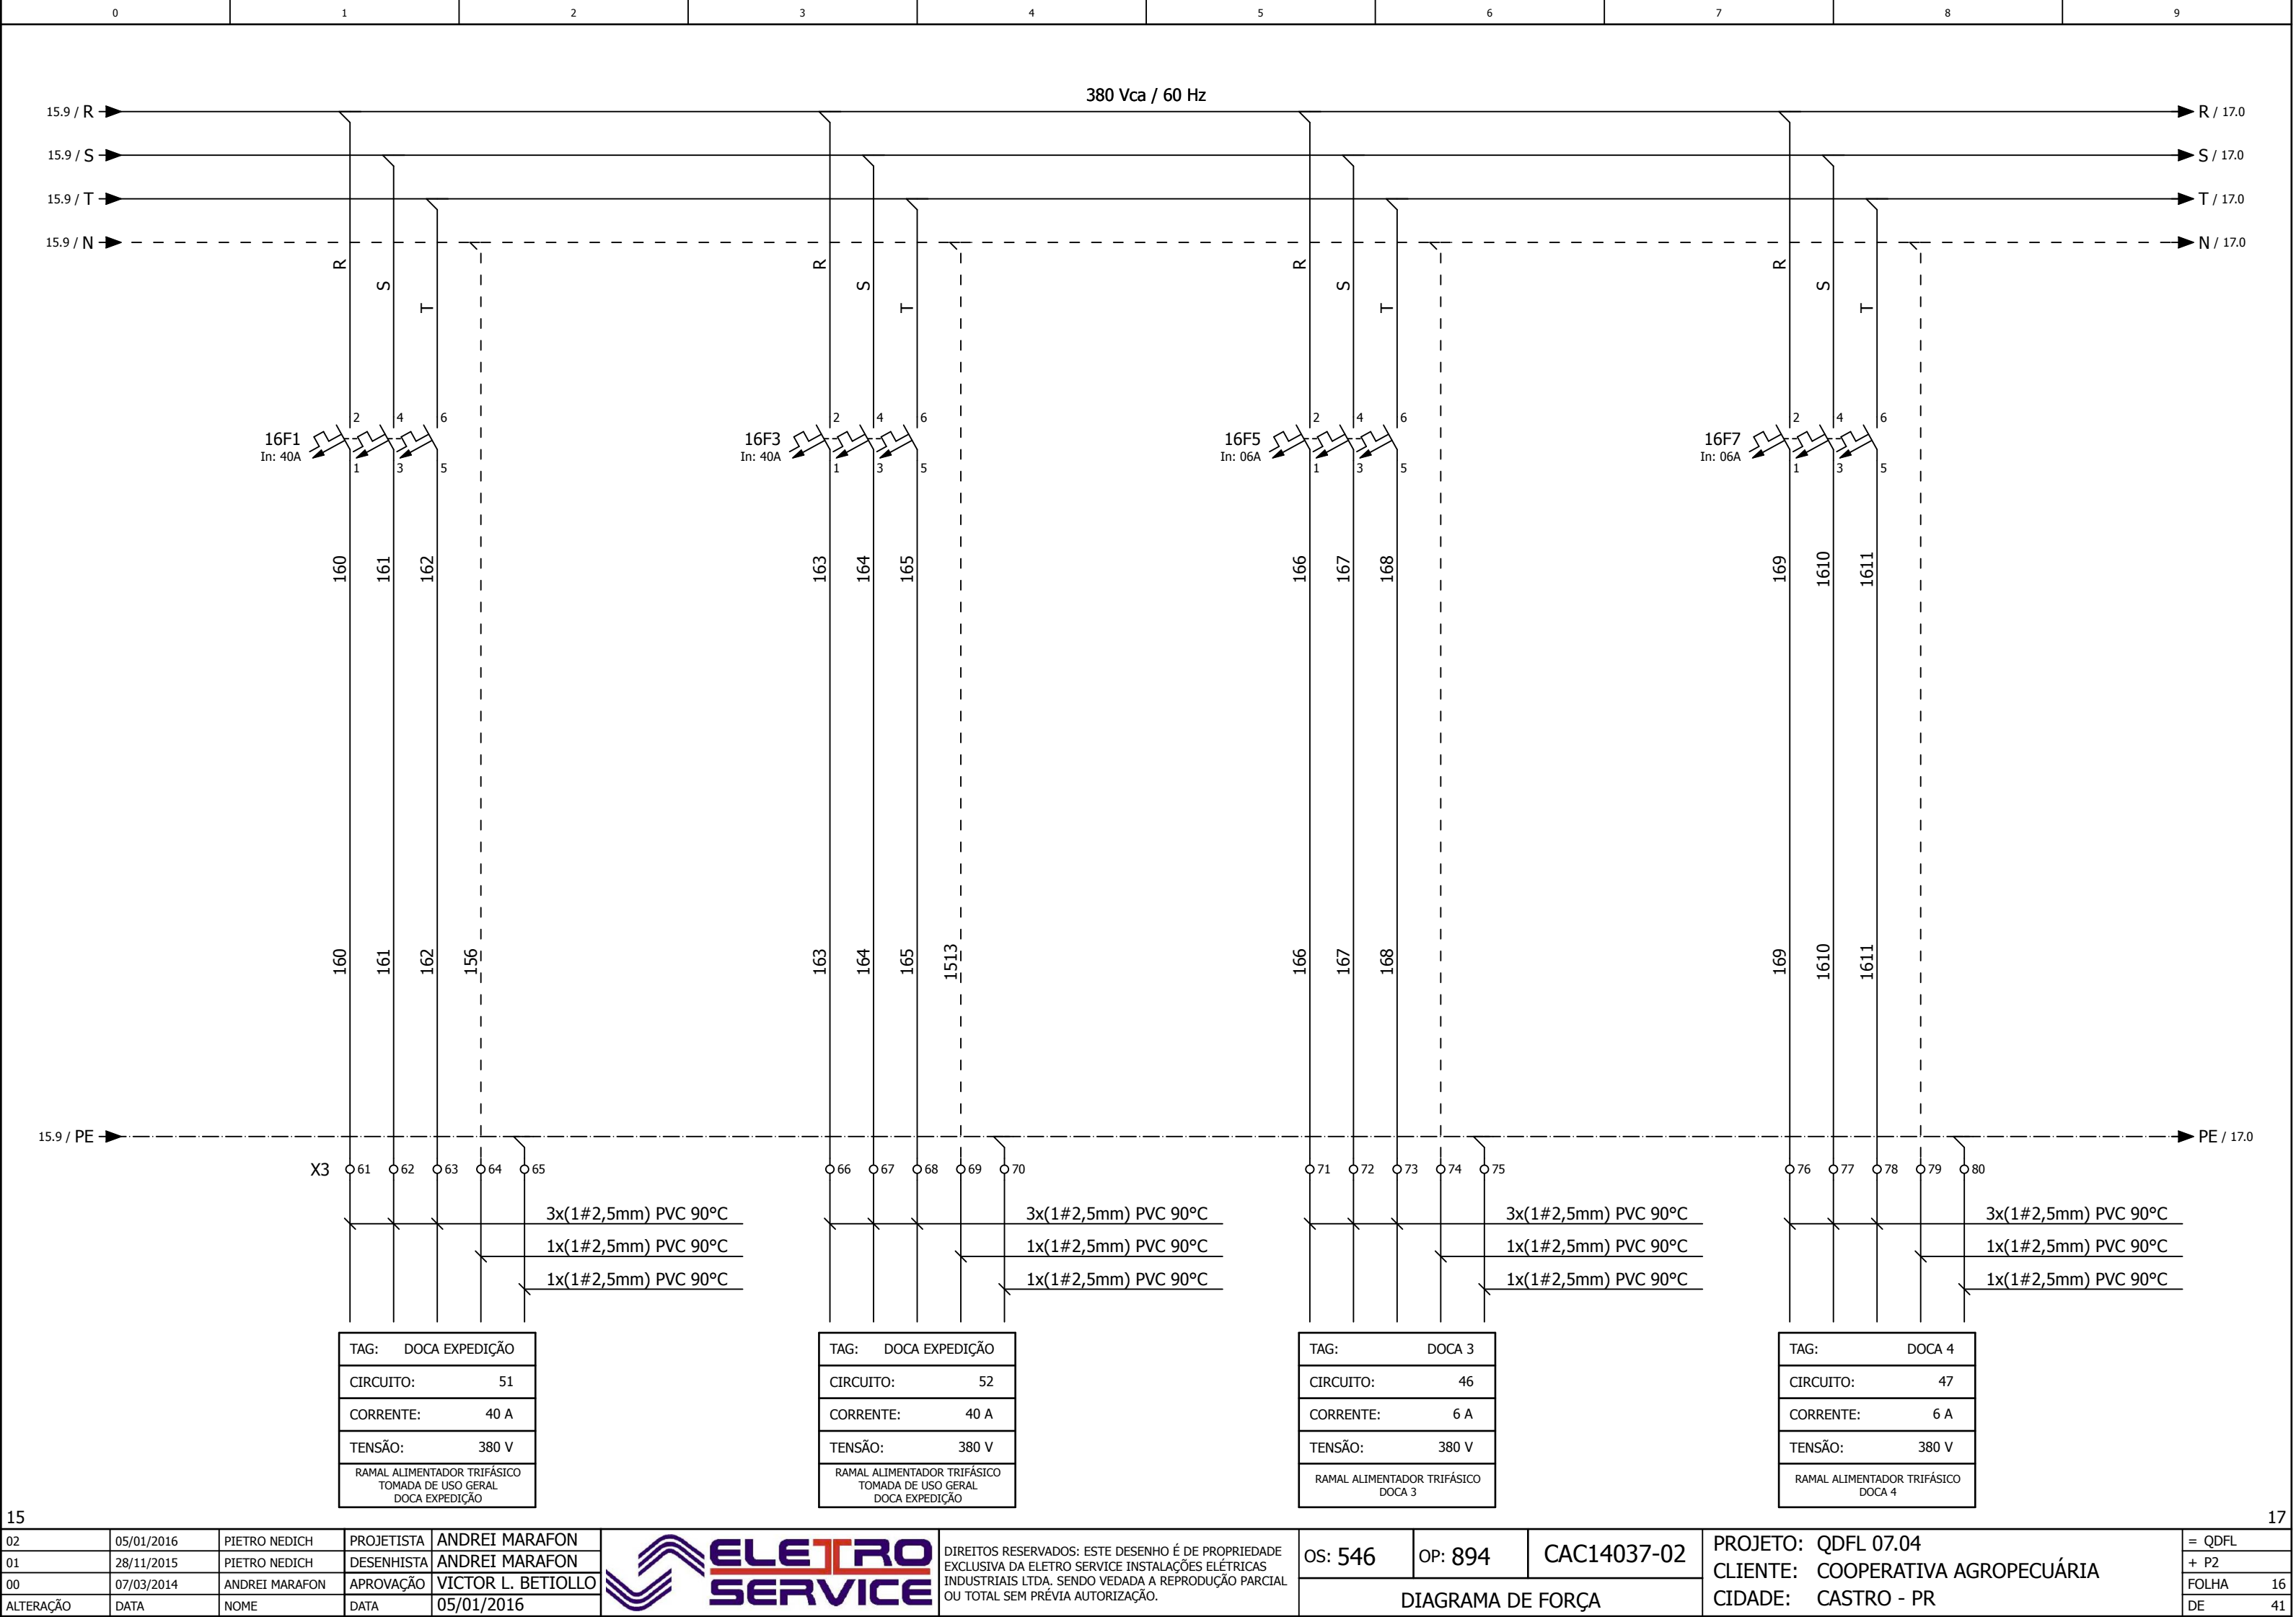

15.9 / PE

PE / 17.0

X3

61

62

63

64

65

3x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

TAG: DOCA EXPEDIÇÃO

CIRCUITO: 51

CORRENTE: 40 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO
TOMADA DE USO GERAL
DOCA EXPEDIÇÃO

66

67

68

69

70

3x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

TAG: DOCA EXPEDIÇÃO

CIRCUITO: 52

CORRENTE: 40 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO
TOMADA DE USO GERAL
DOCA EXPEDIÇÃO

71

72

73

74

75

3x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

TAG: DOCA 3

CIRCUITO: 46

CORRENTE: 6 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO
DOCA 3

76

77

78

79

80

3x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

1x(1#2,5mm) PVC 90°C

TAG: DOCA 4

CIRCUITO: 47


CORRENTE: 6 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO
DOCA 4

15


17

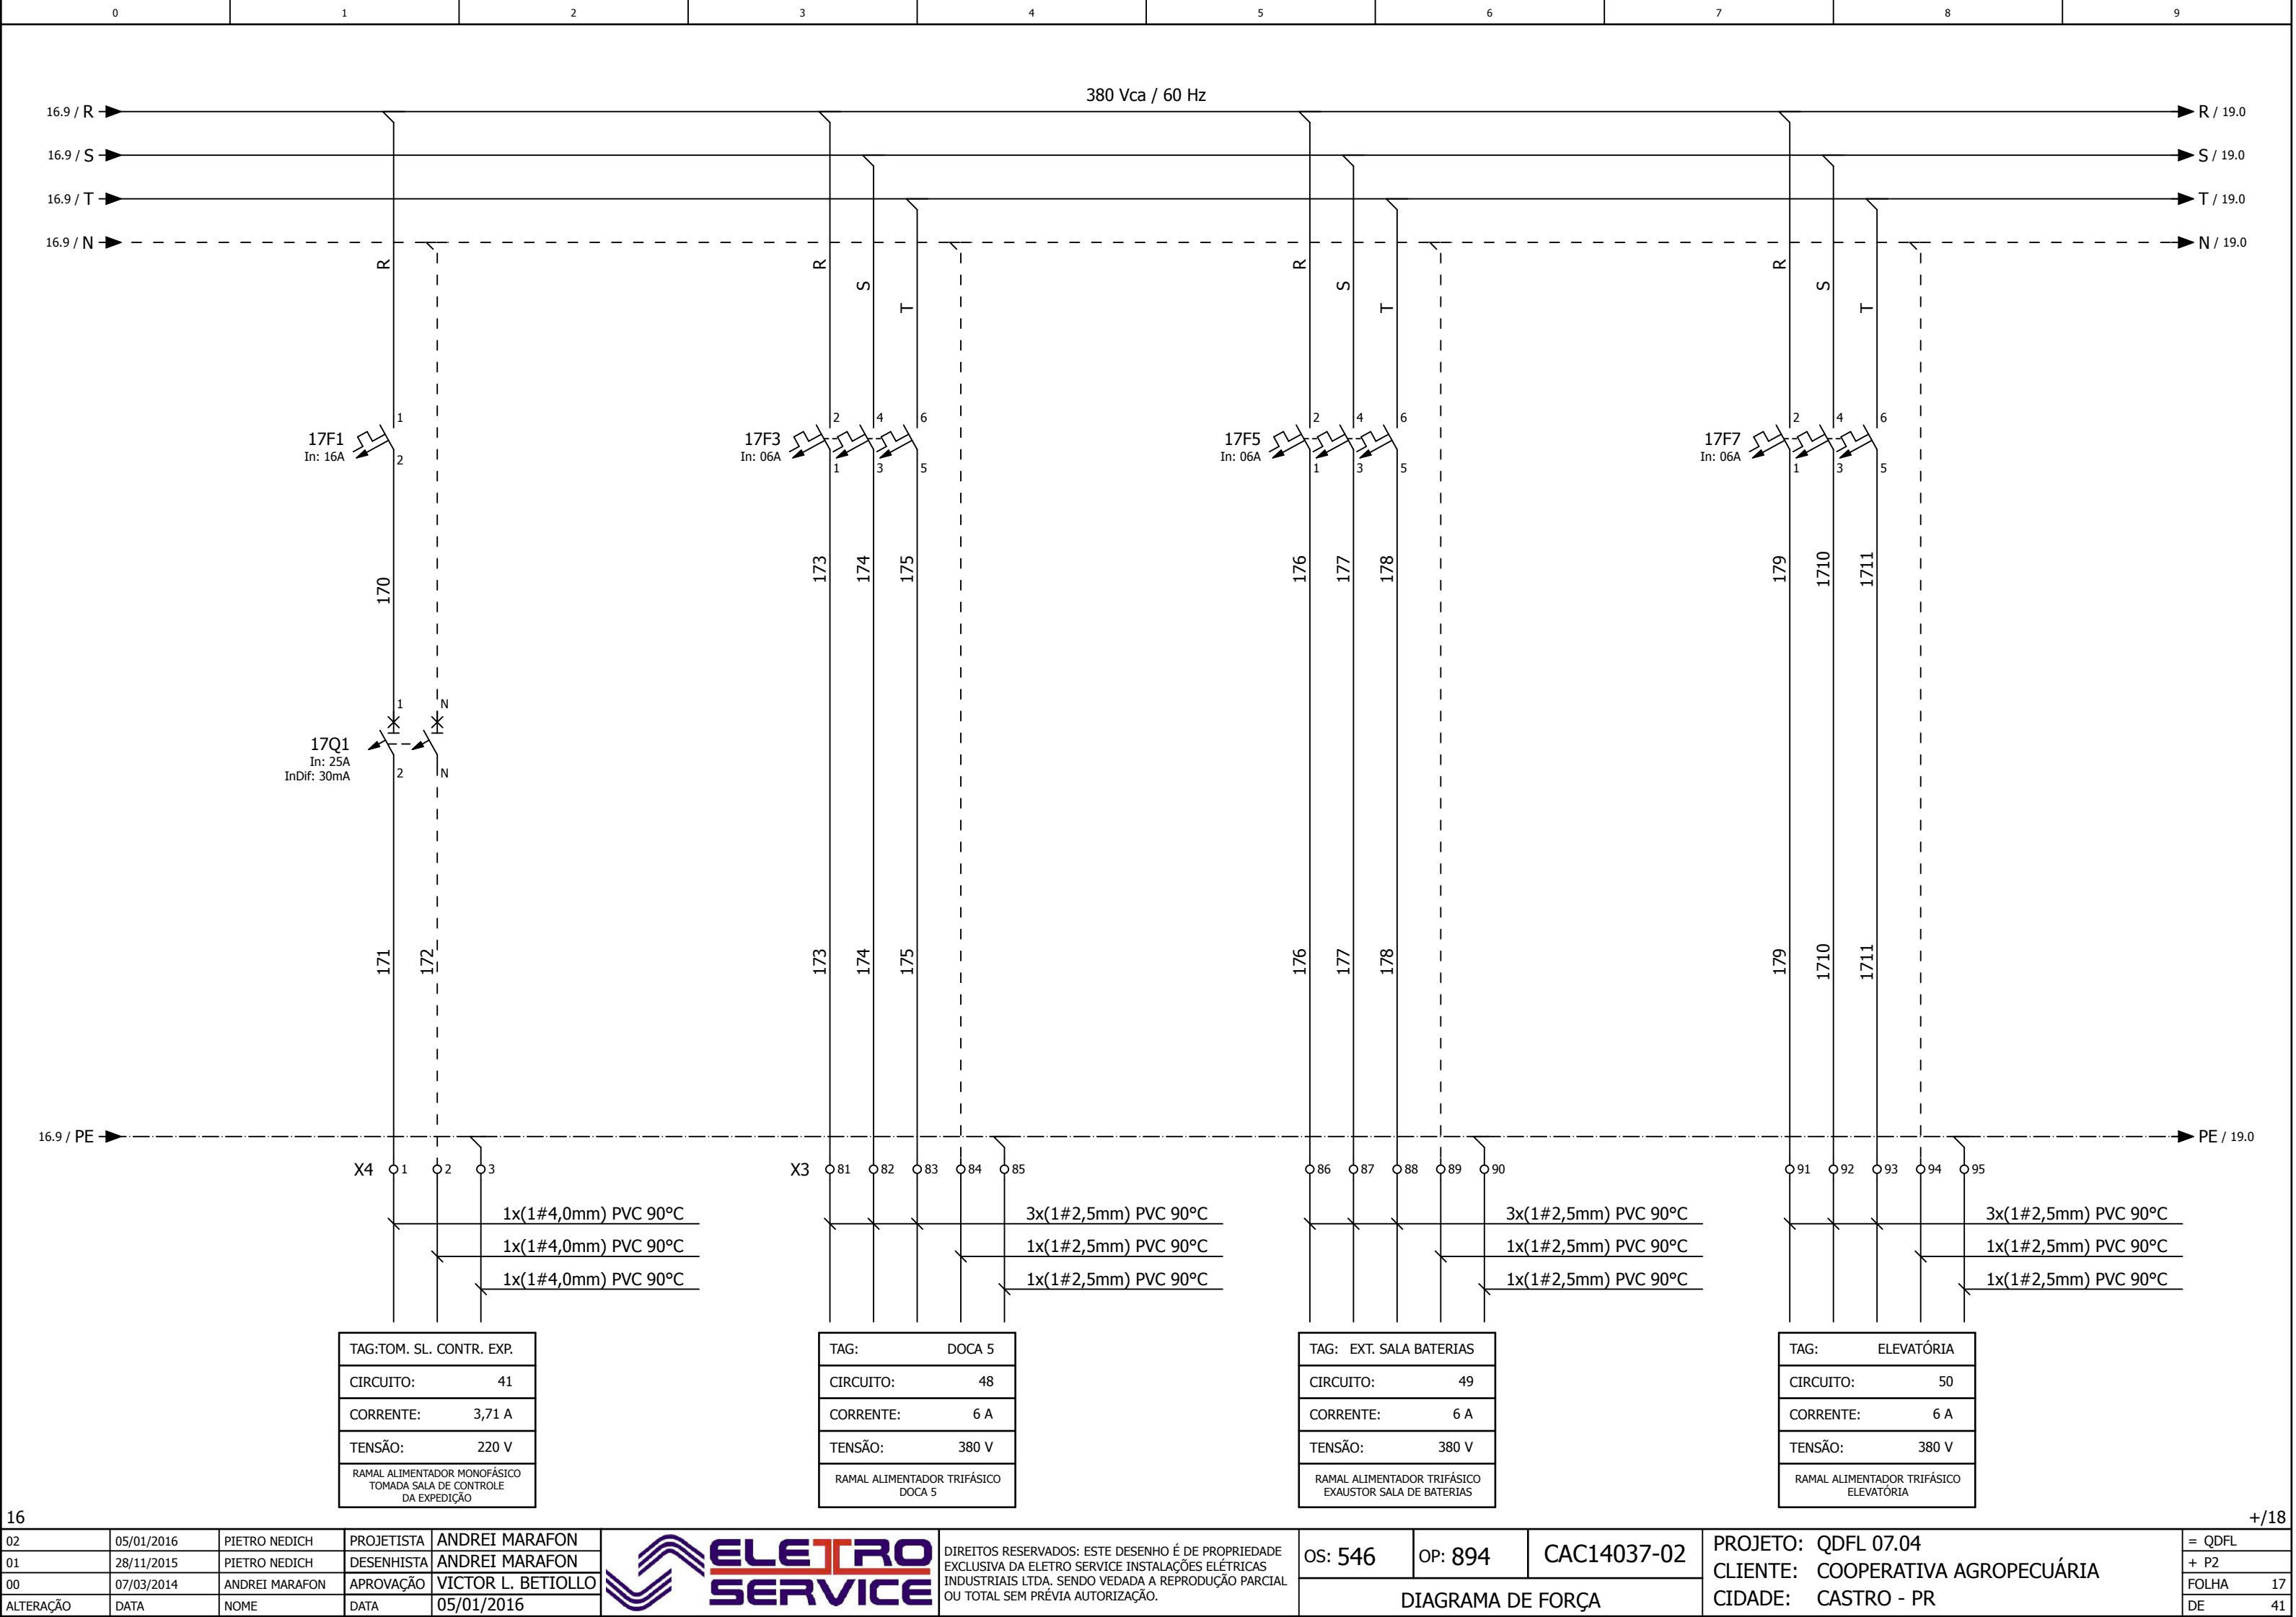


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA



+P2/17										+P2/19									
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04	= QDFL								
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+								
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA	18							
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE	41							

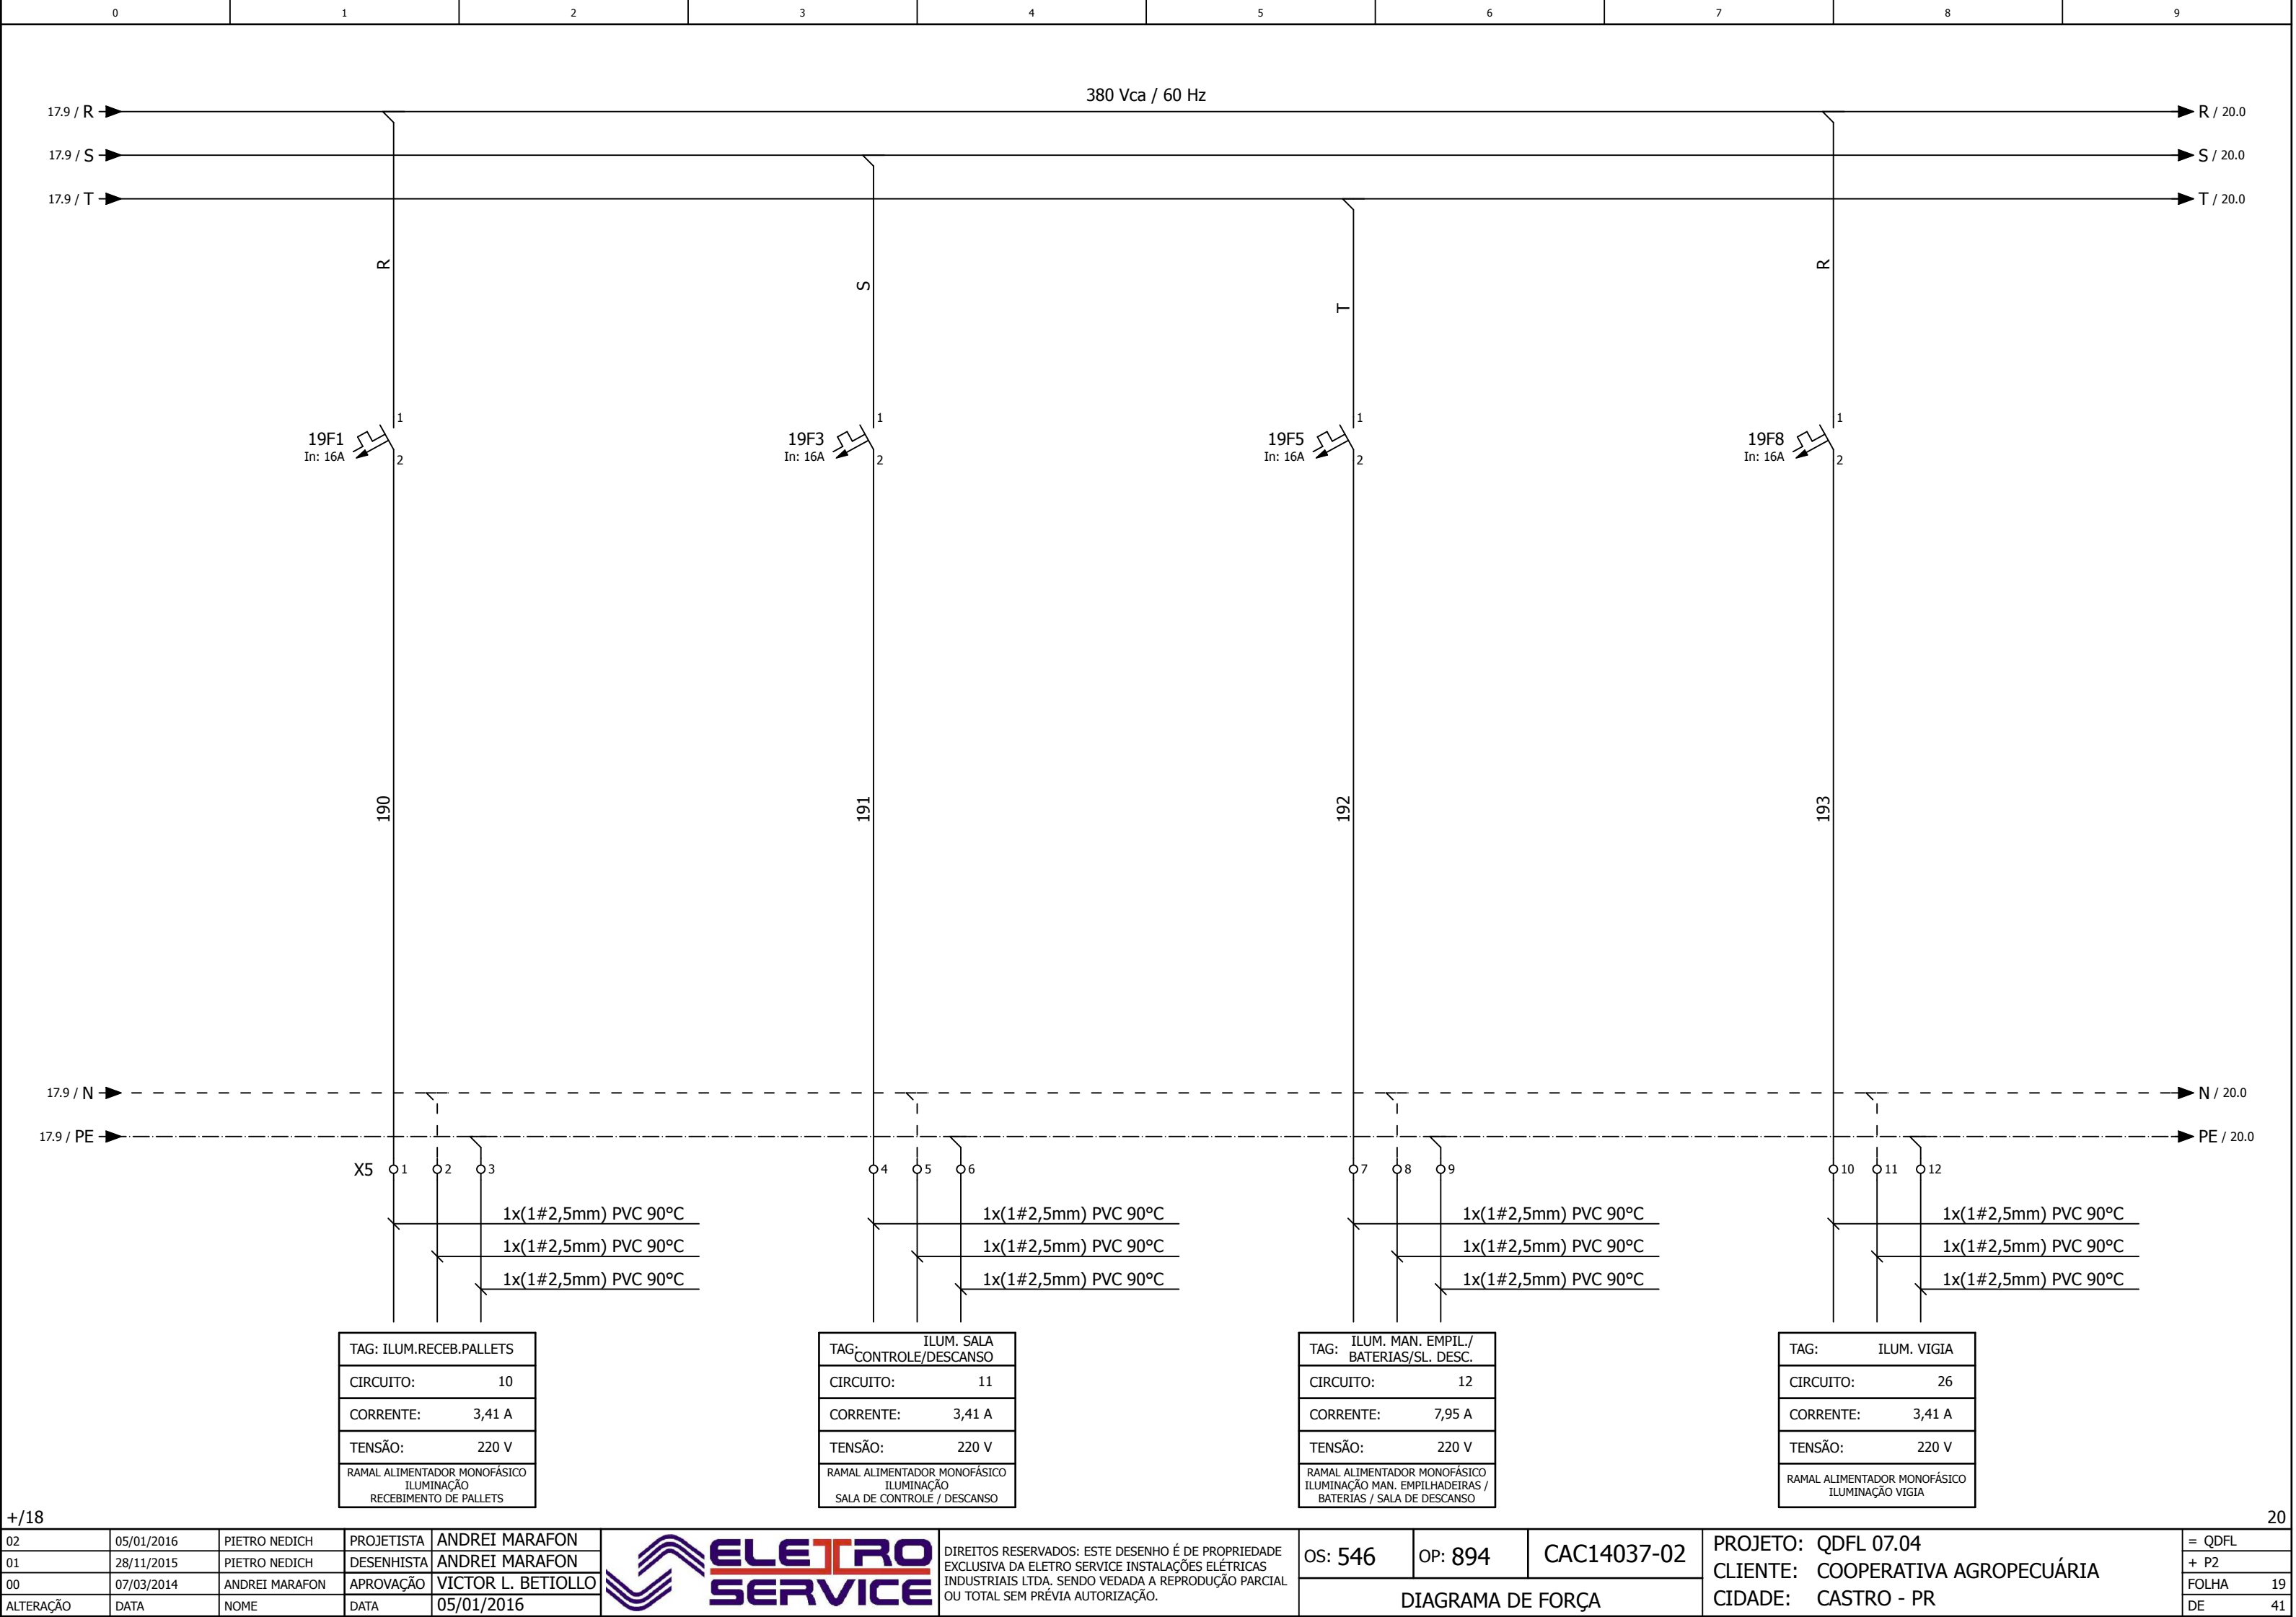


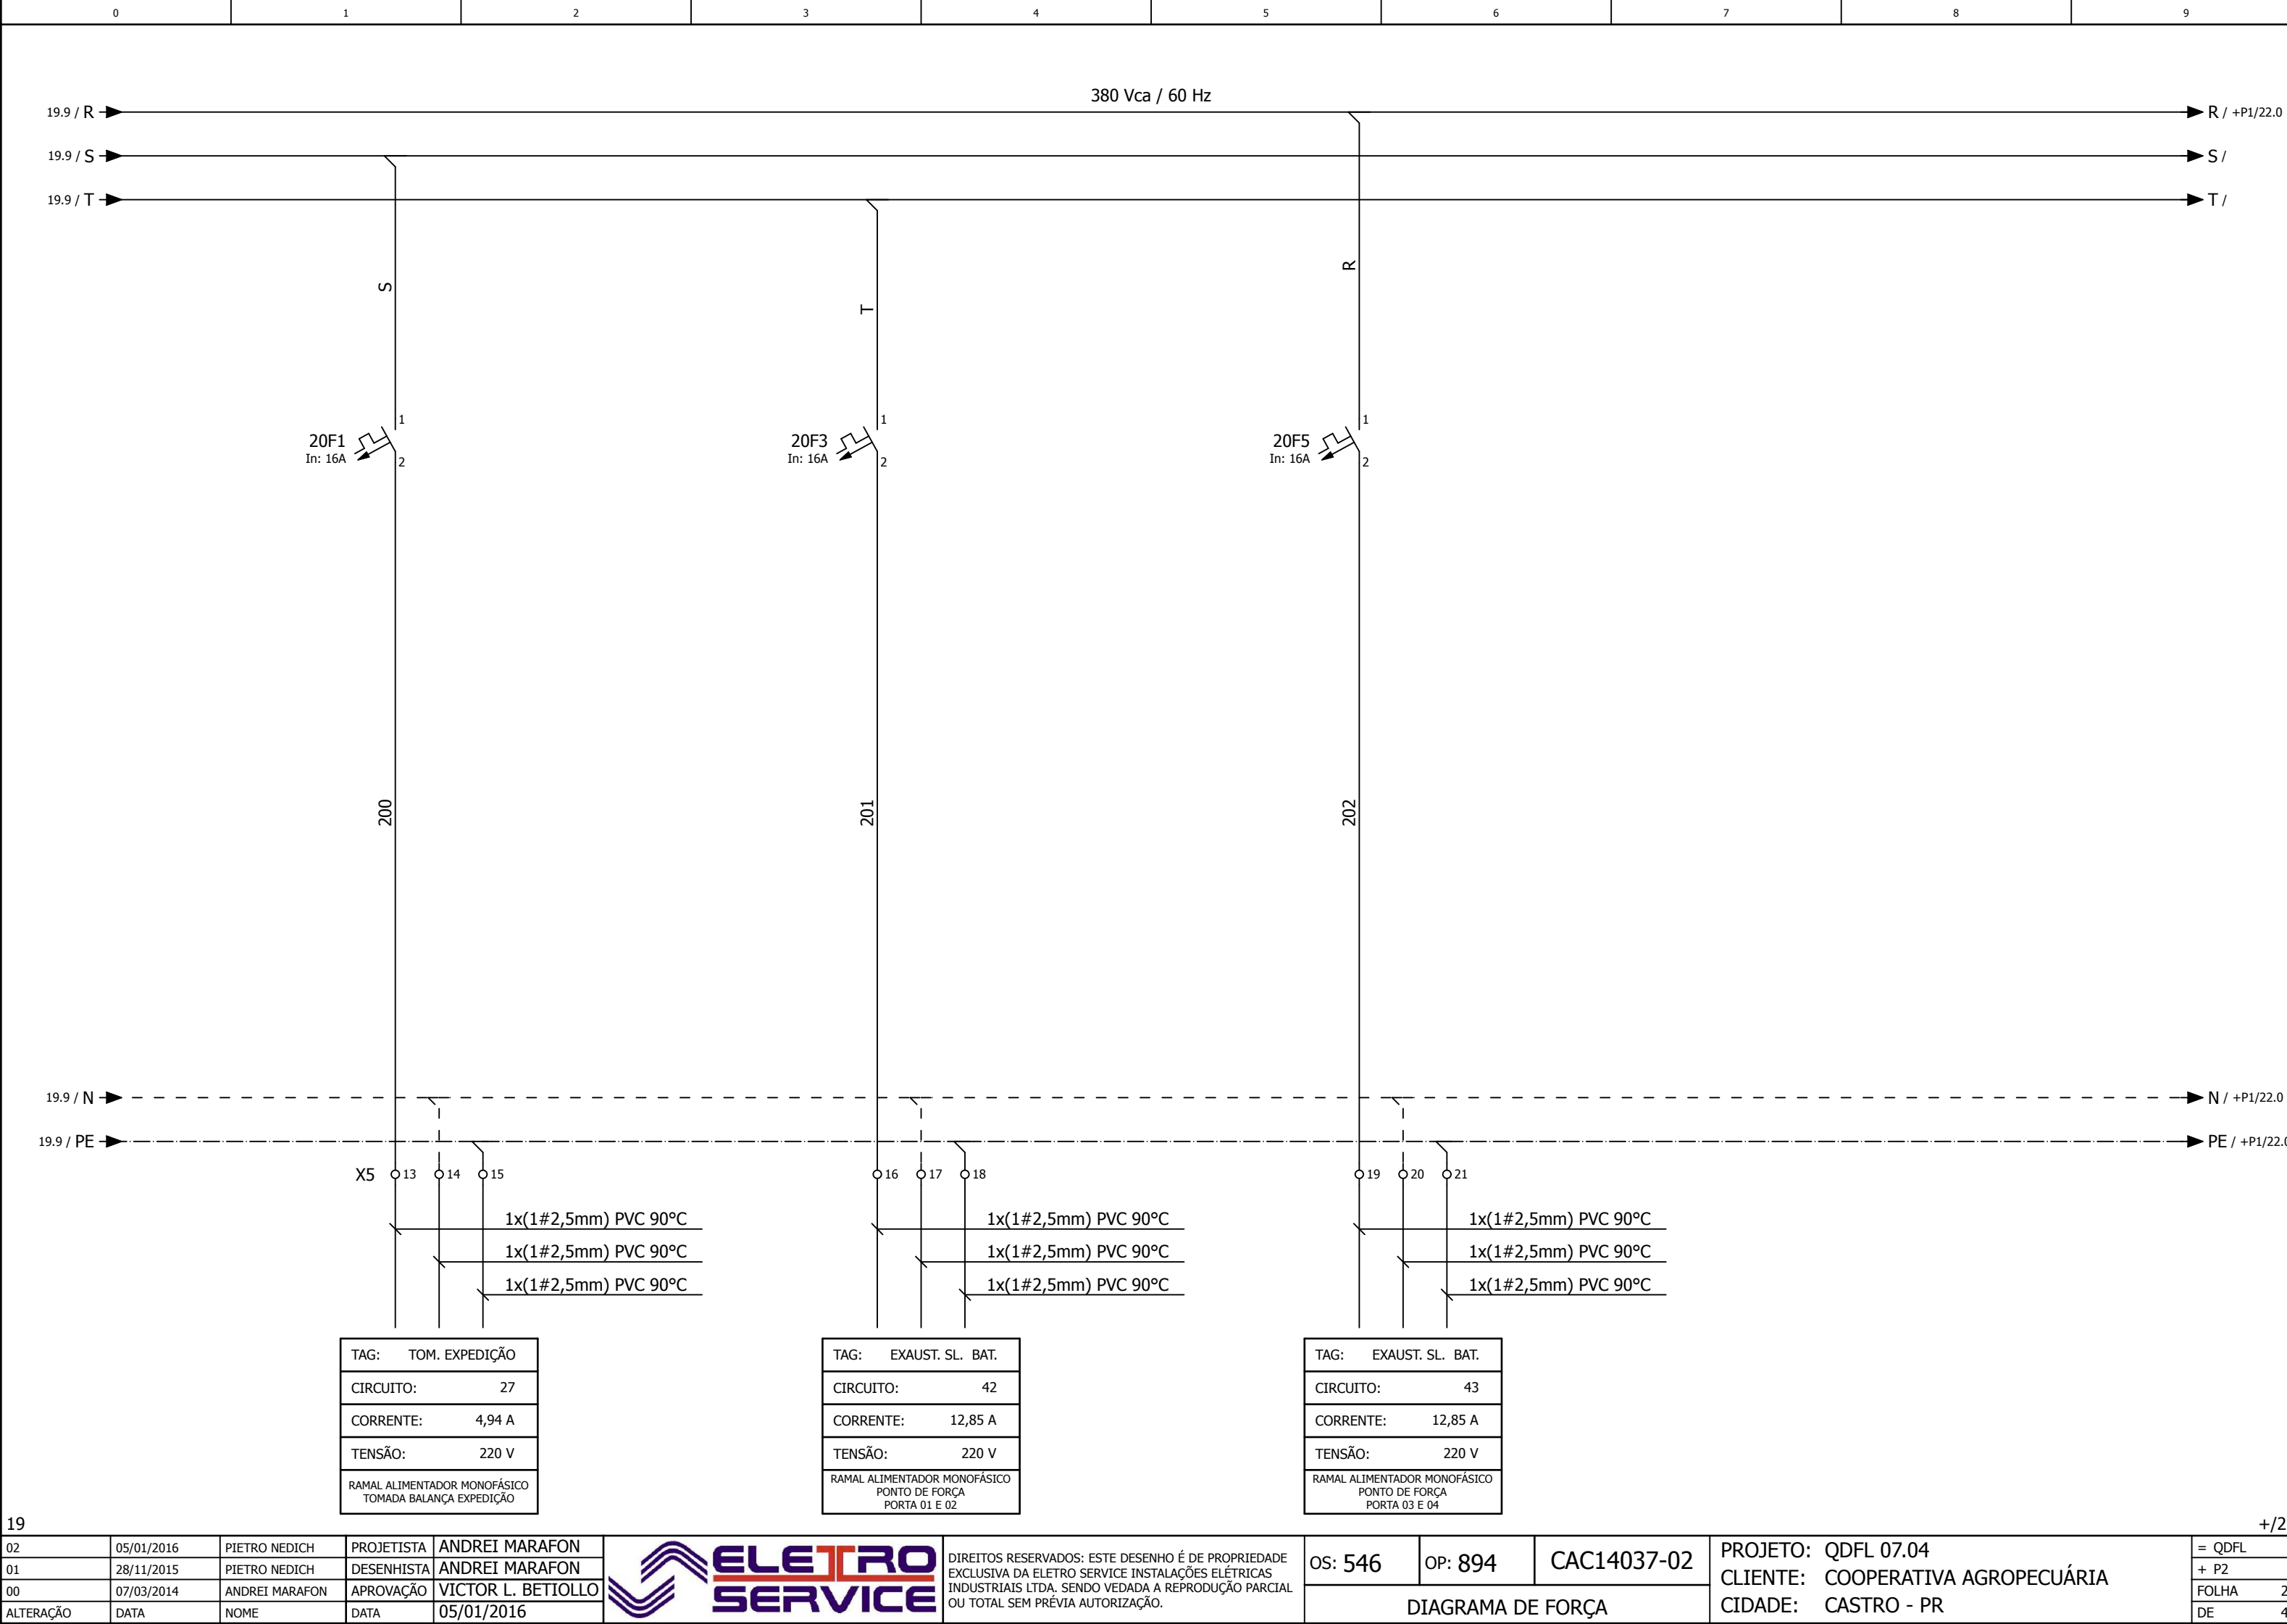


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																													
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA																																						
+P2/20 <table><tr><td>02</td><td>05/01/2016</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>PROJETISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td rowspan="4"> DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. </td><td rowspan="2">OS: 546</td><td rowspan="2">OP: 894</td><td rowspan="2">CAC14037-02</td><td rowspan="4">PROJETO: QDFL 07.04 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR</td><td>= QDFL</td></tr><tr><td>01</td><td>28/11/2015</td><td>PIETRO NEDICH</td><td>DESENHISTA</td><td>ANDREI MARAFON</td><td>+</td></tr><tr><td>00</td><td>07/03/2014</td><td>ANDREI MARAFON</td><td>APROVAÇÃO</td><td>VICTOR L. BETIOLLO</td><td>FOLHA 21</td></tr><tr><td>ALTERAÇÃO</td><td>DATA</td><td>NOME</td><td>DATA</td><td>05/01/2016</td><td>DE 41</td></tr></table> +P1/22										02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL	01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON	+	00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO	FOLHA 21	ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016	DE 41
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDFL																												
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						+																												
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO		FOLHA 21																																
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016		DE 41																																

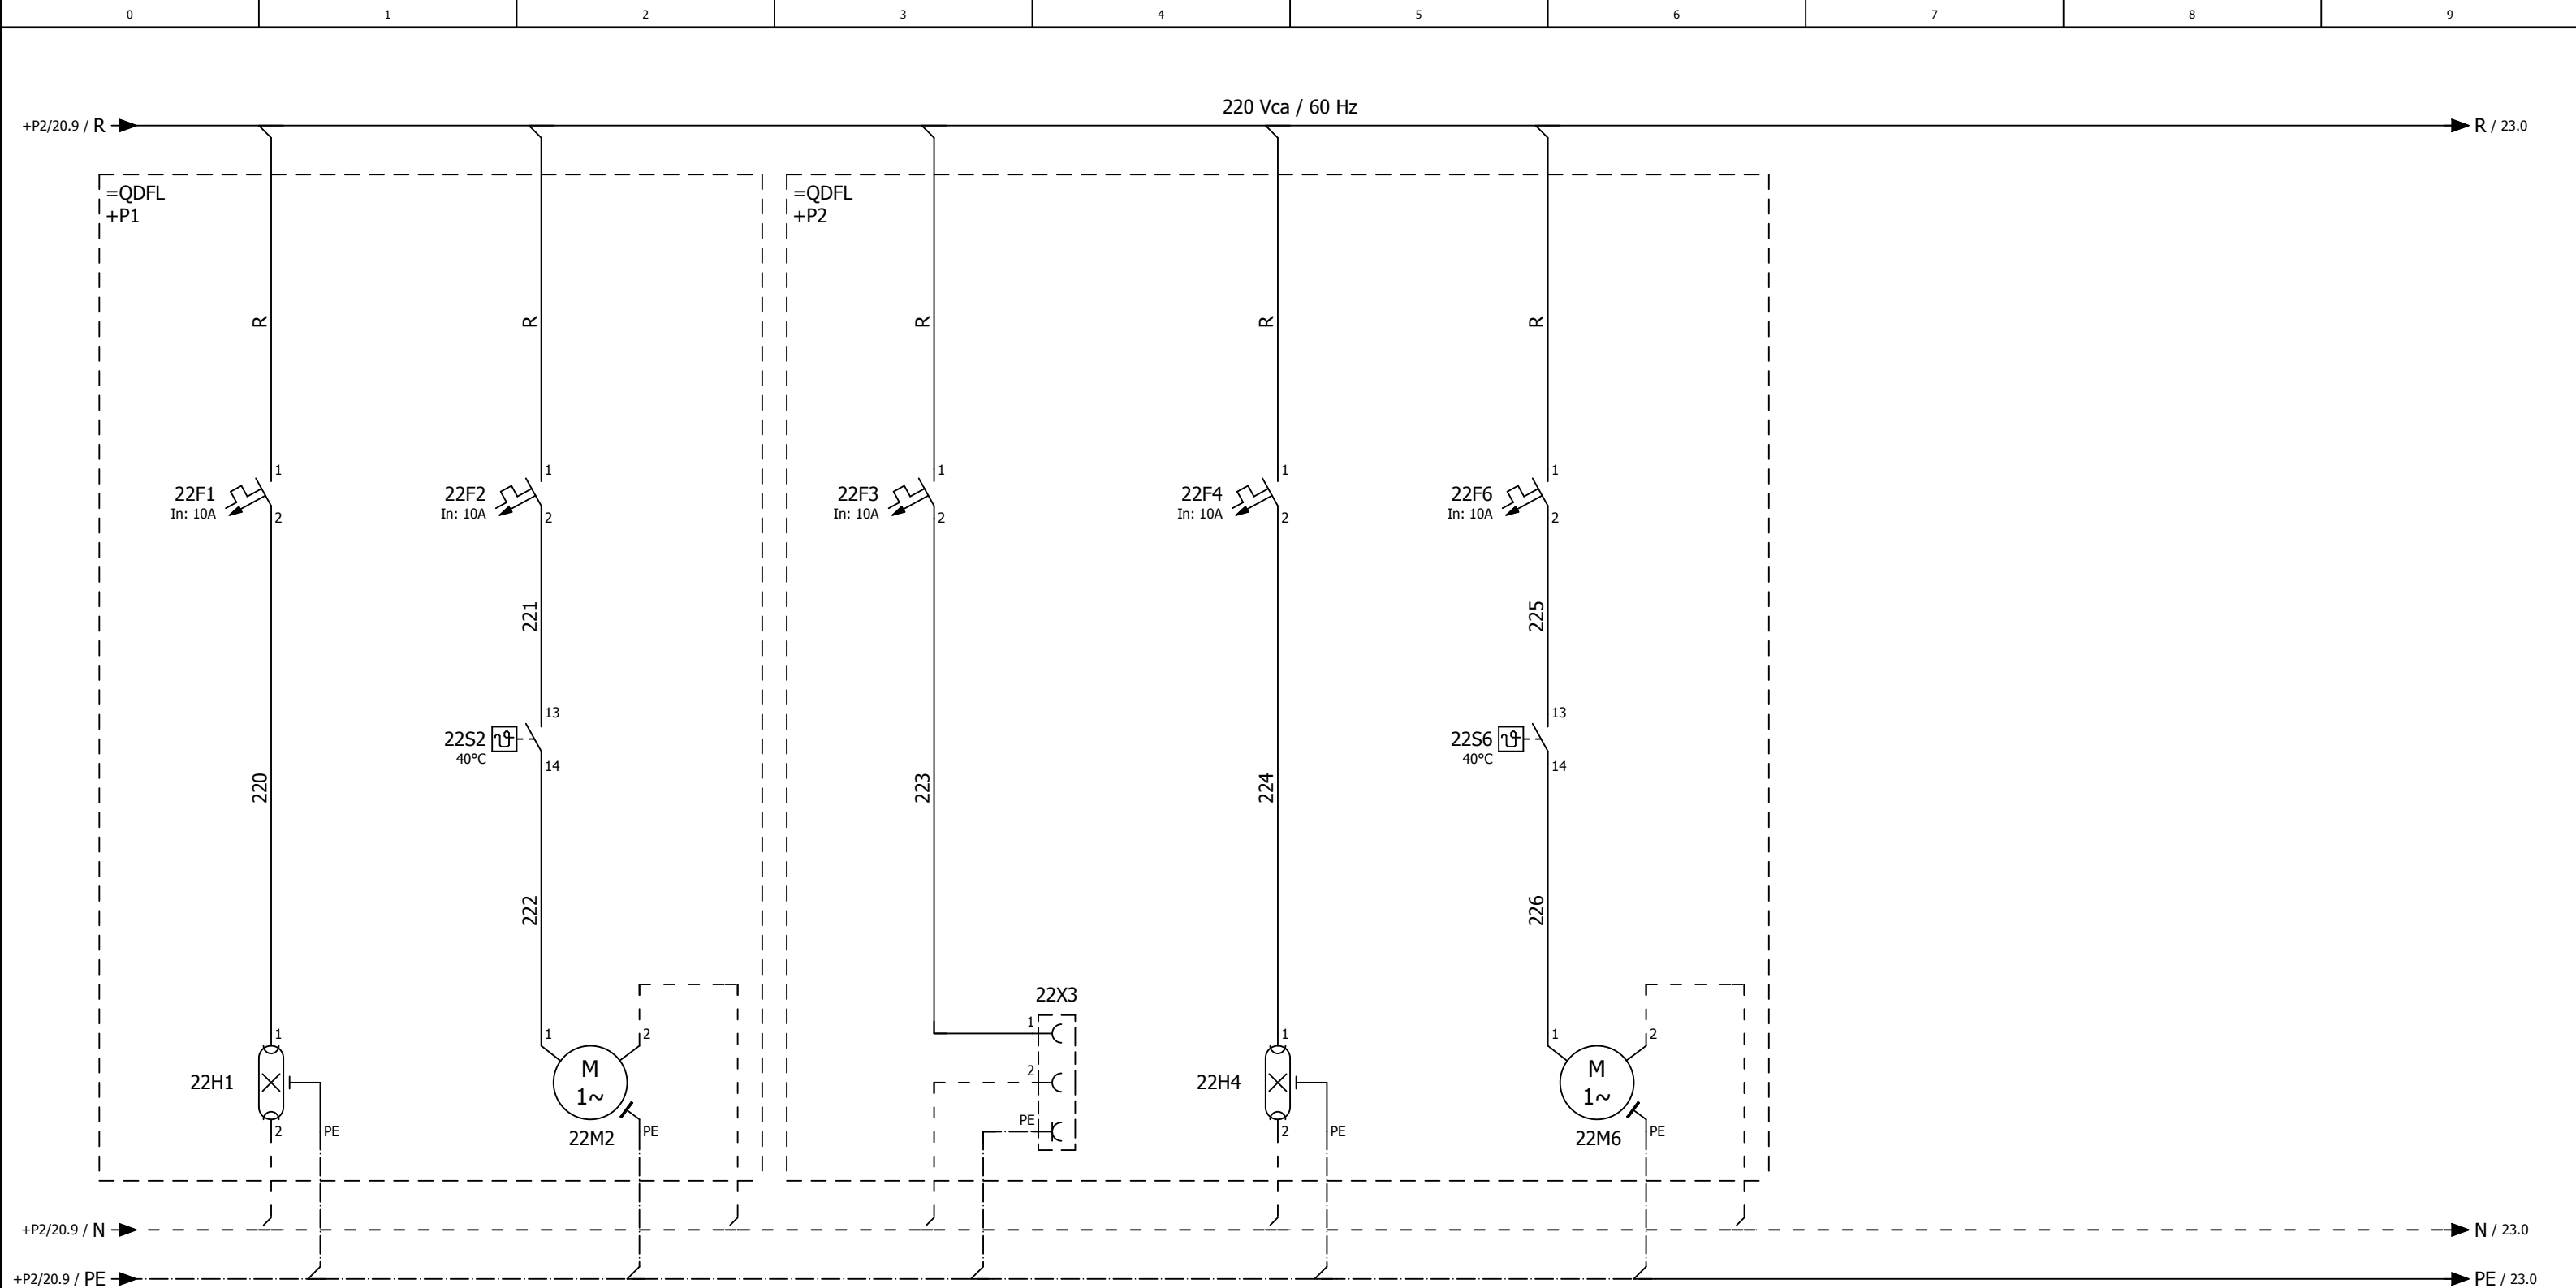





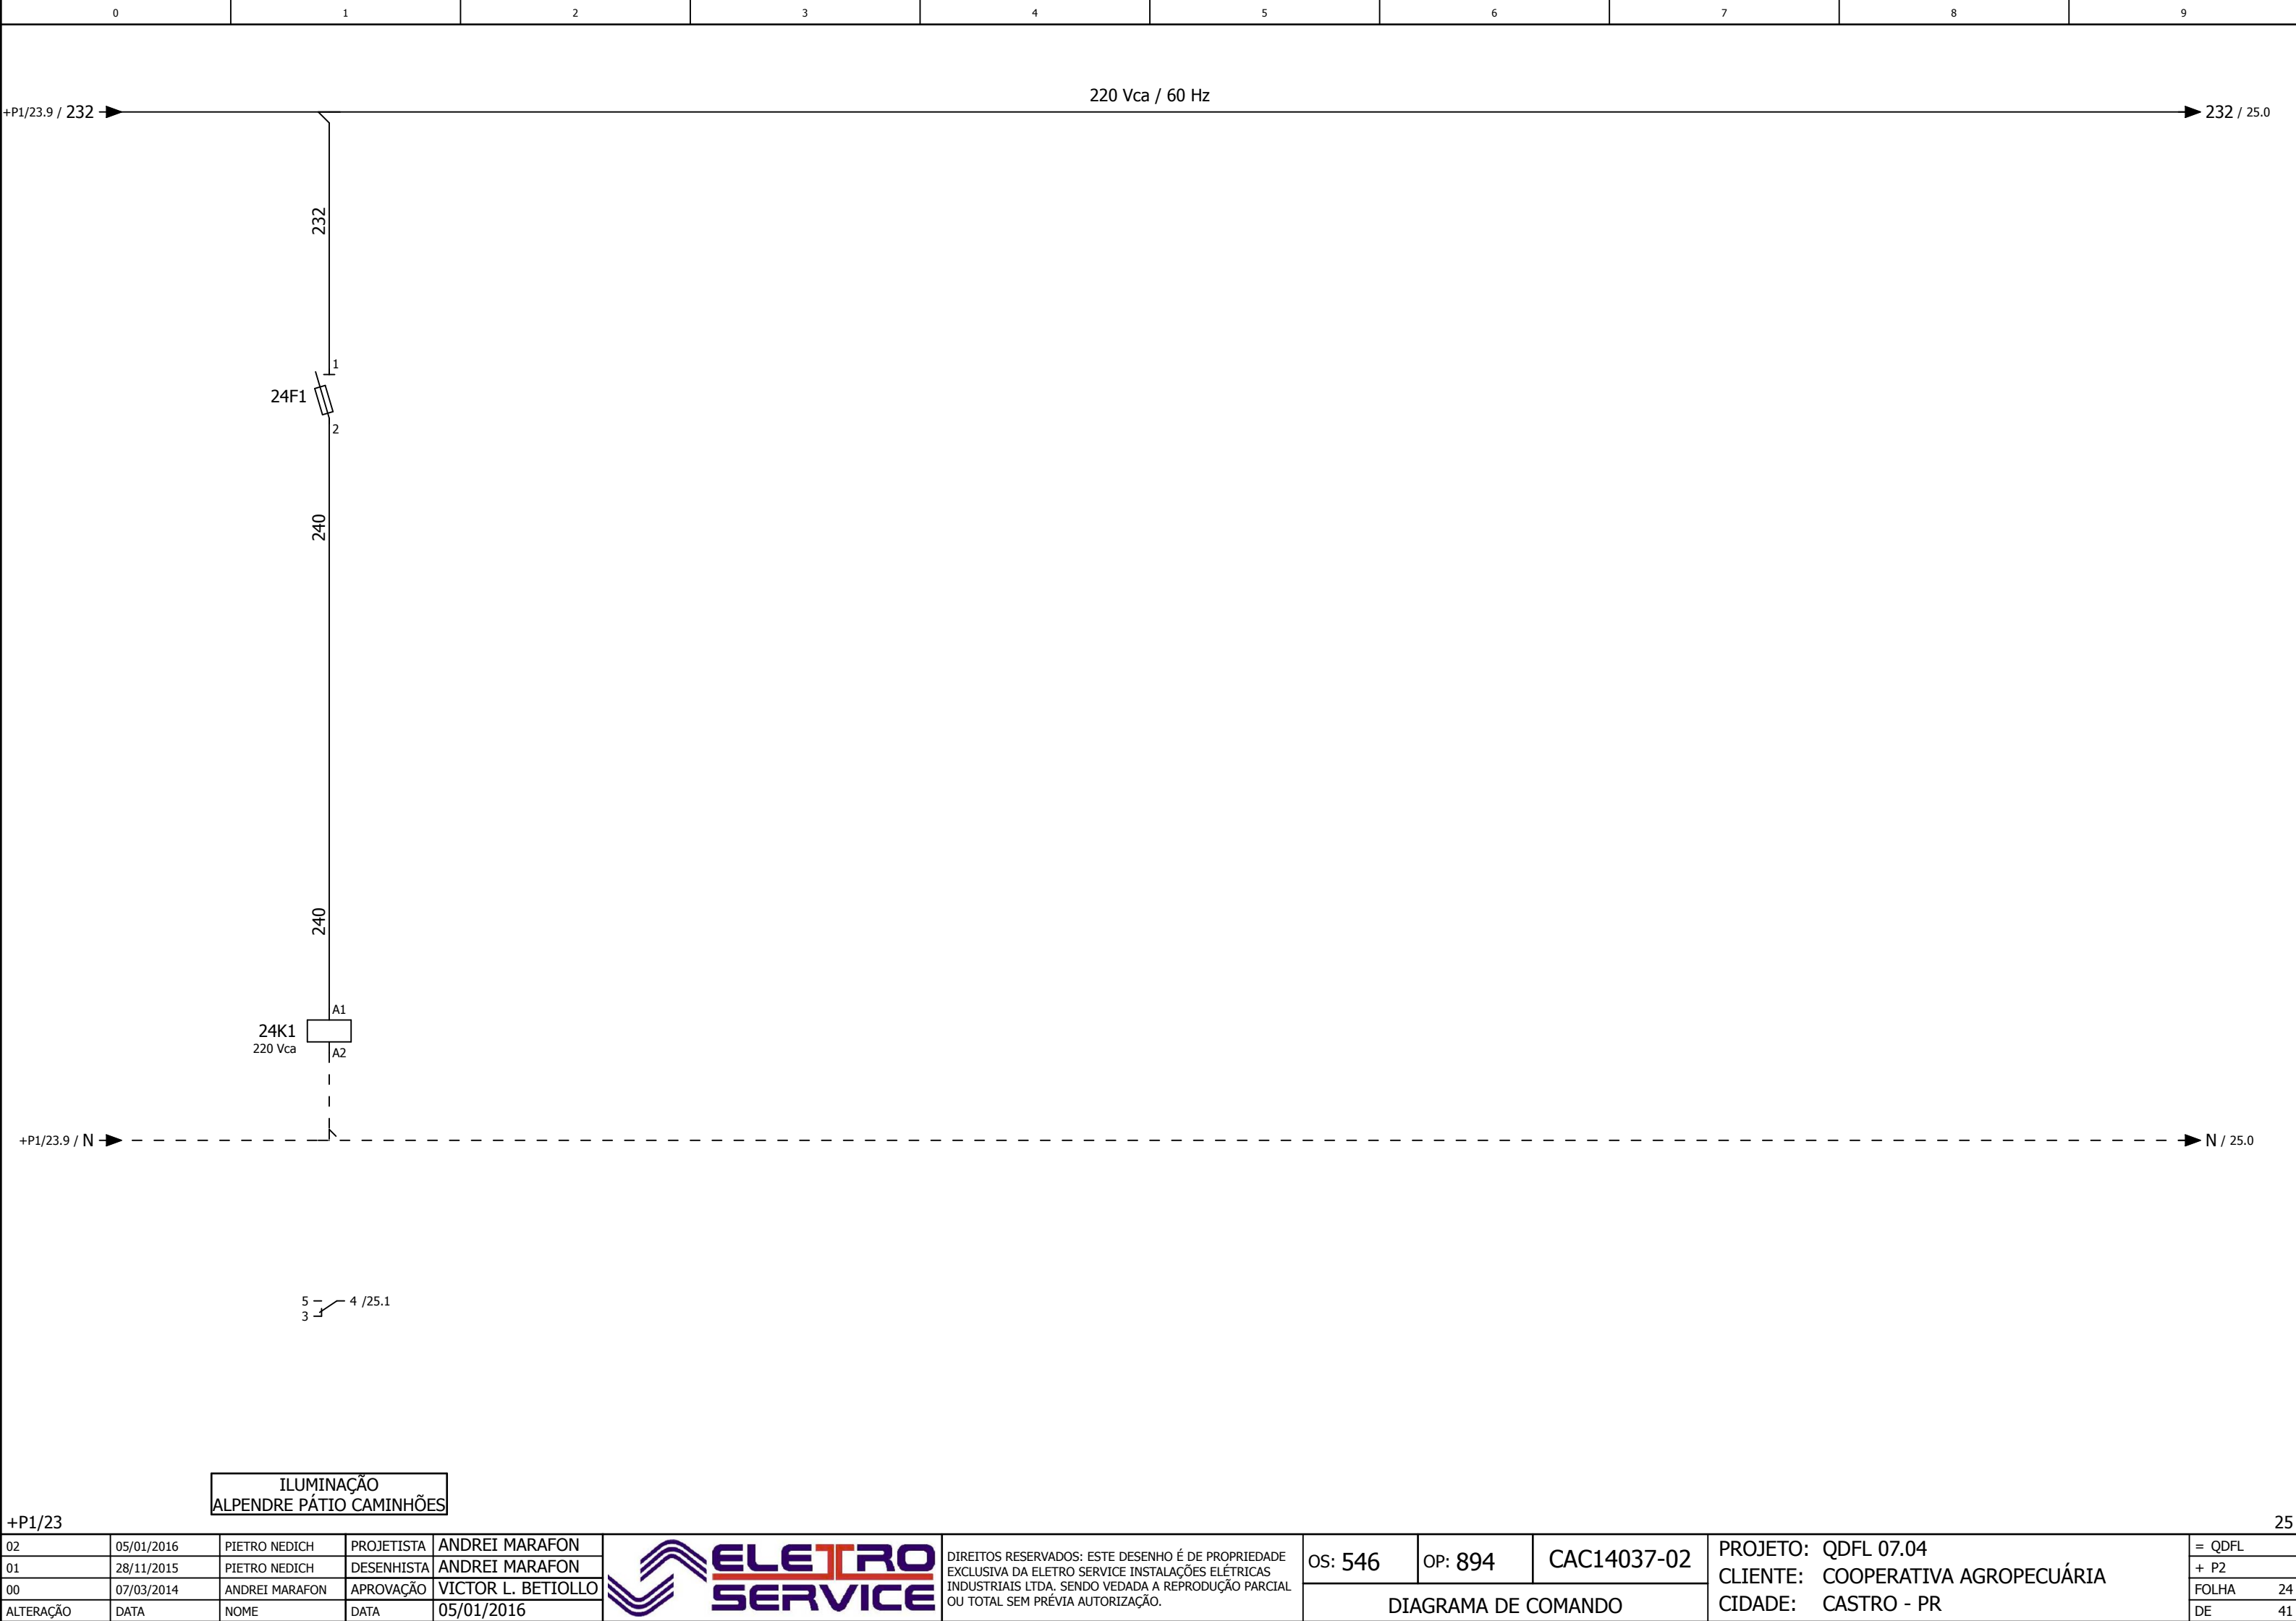

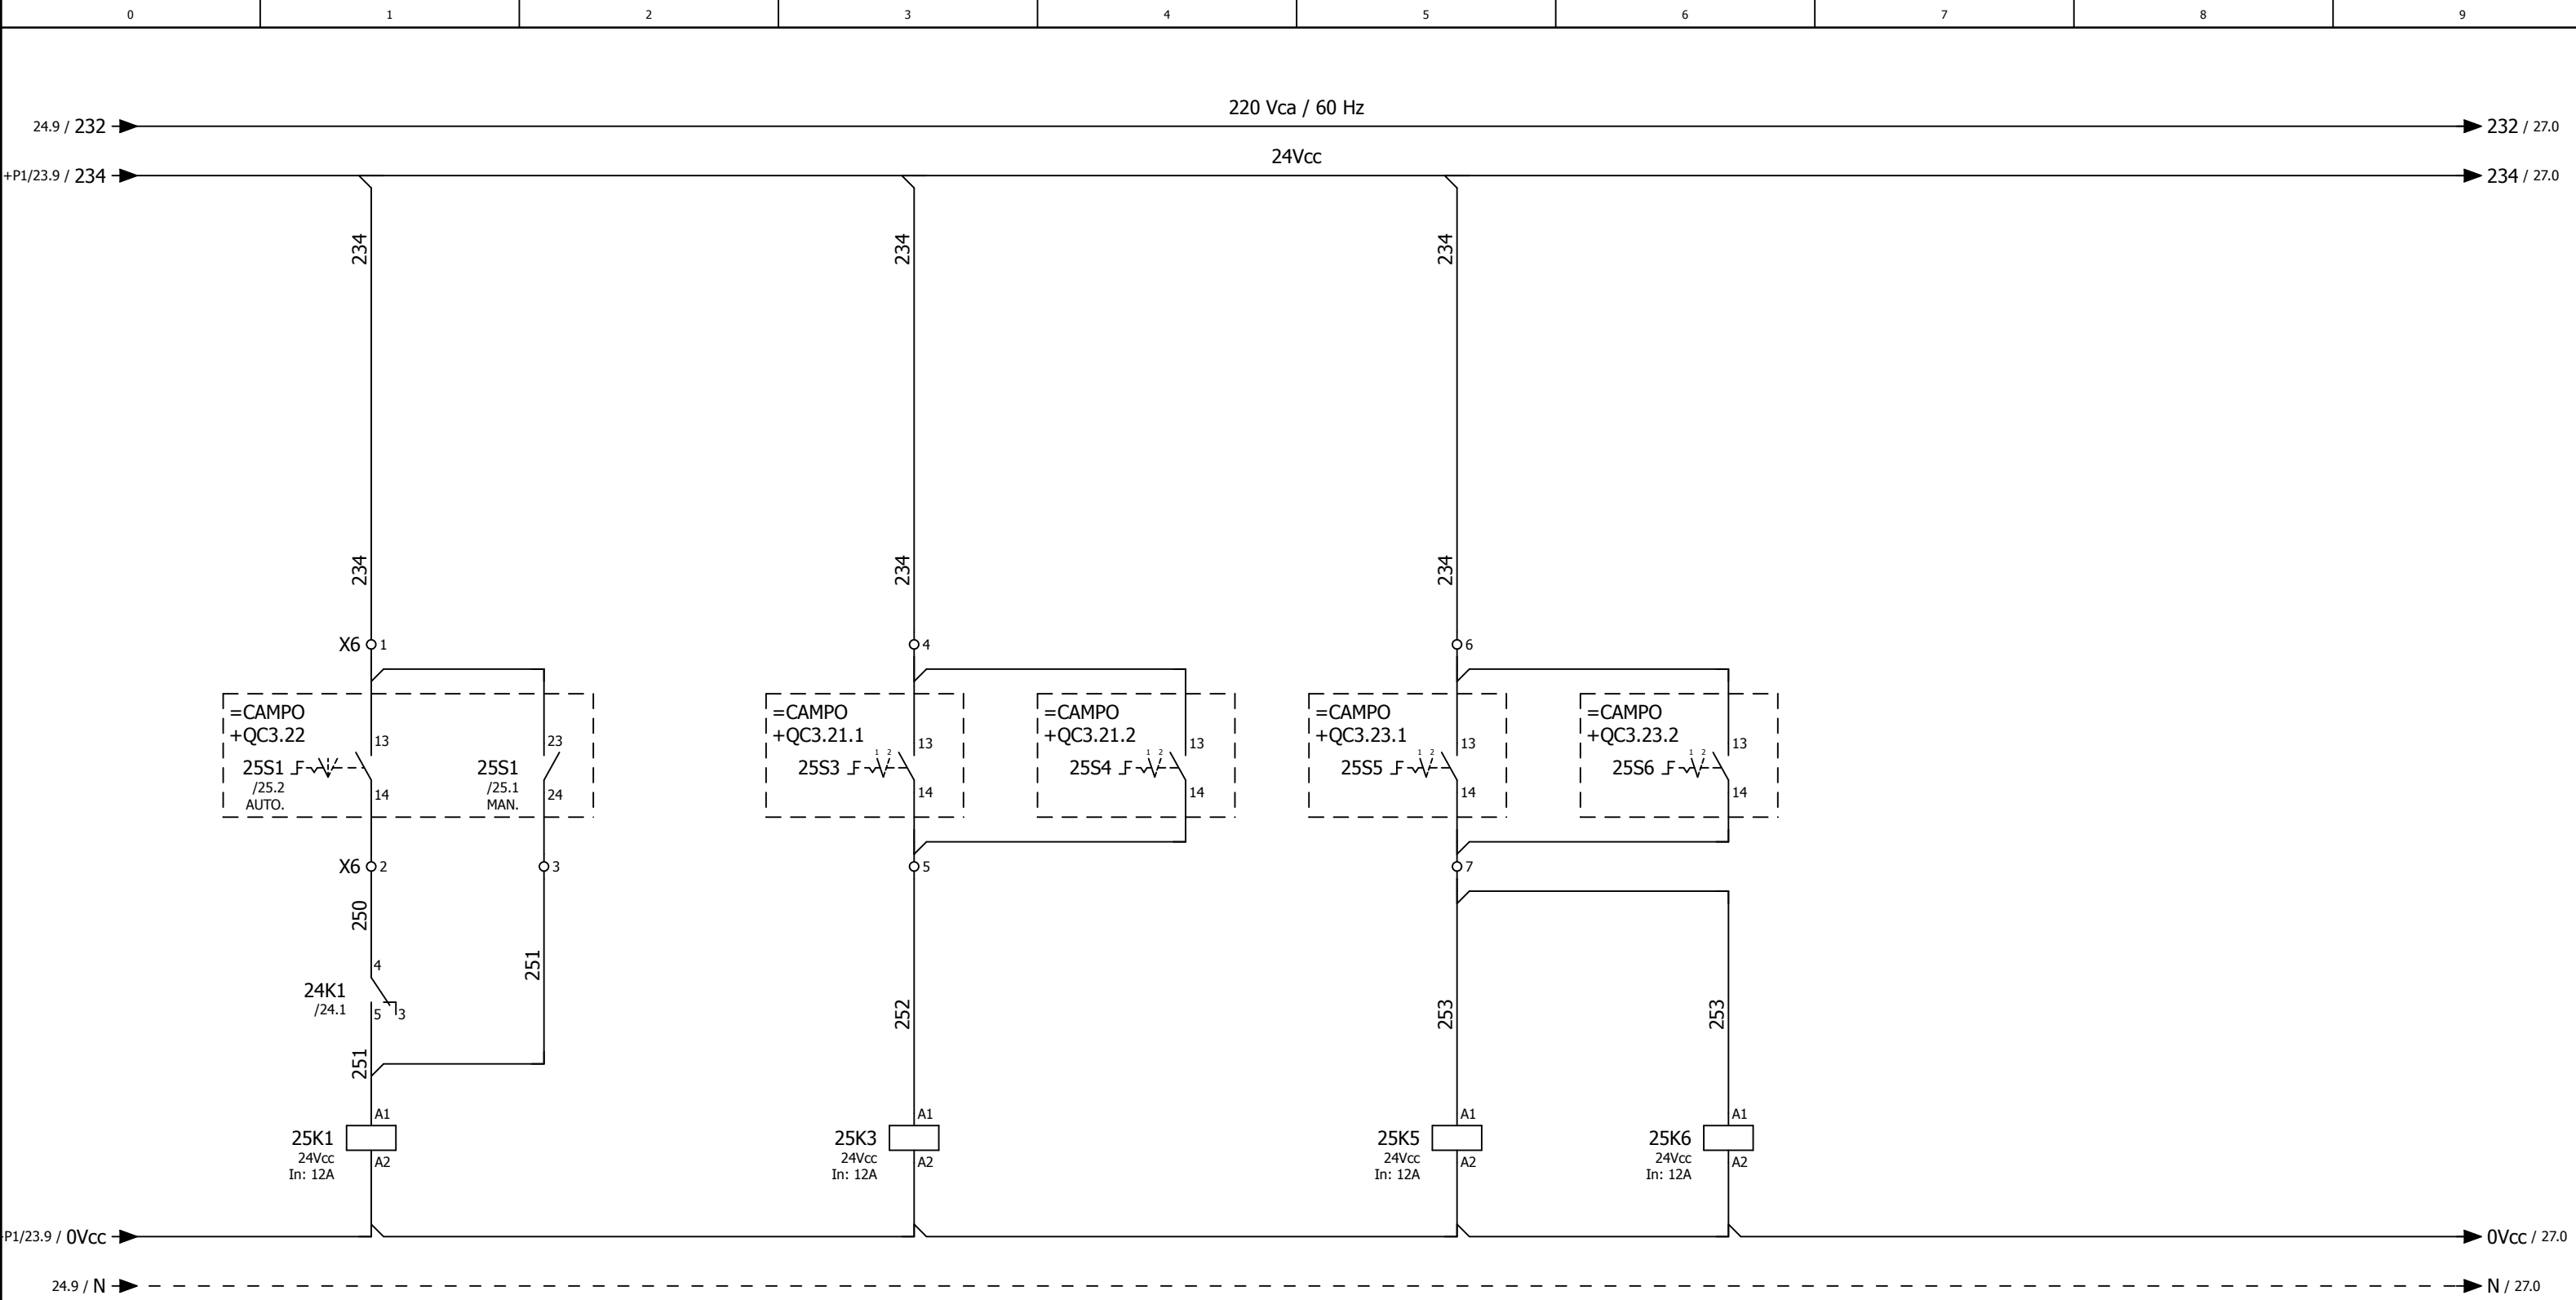

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

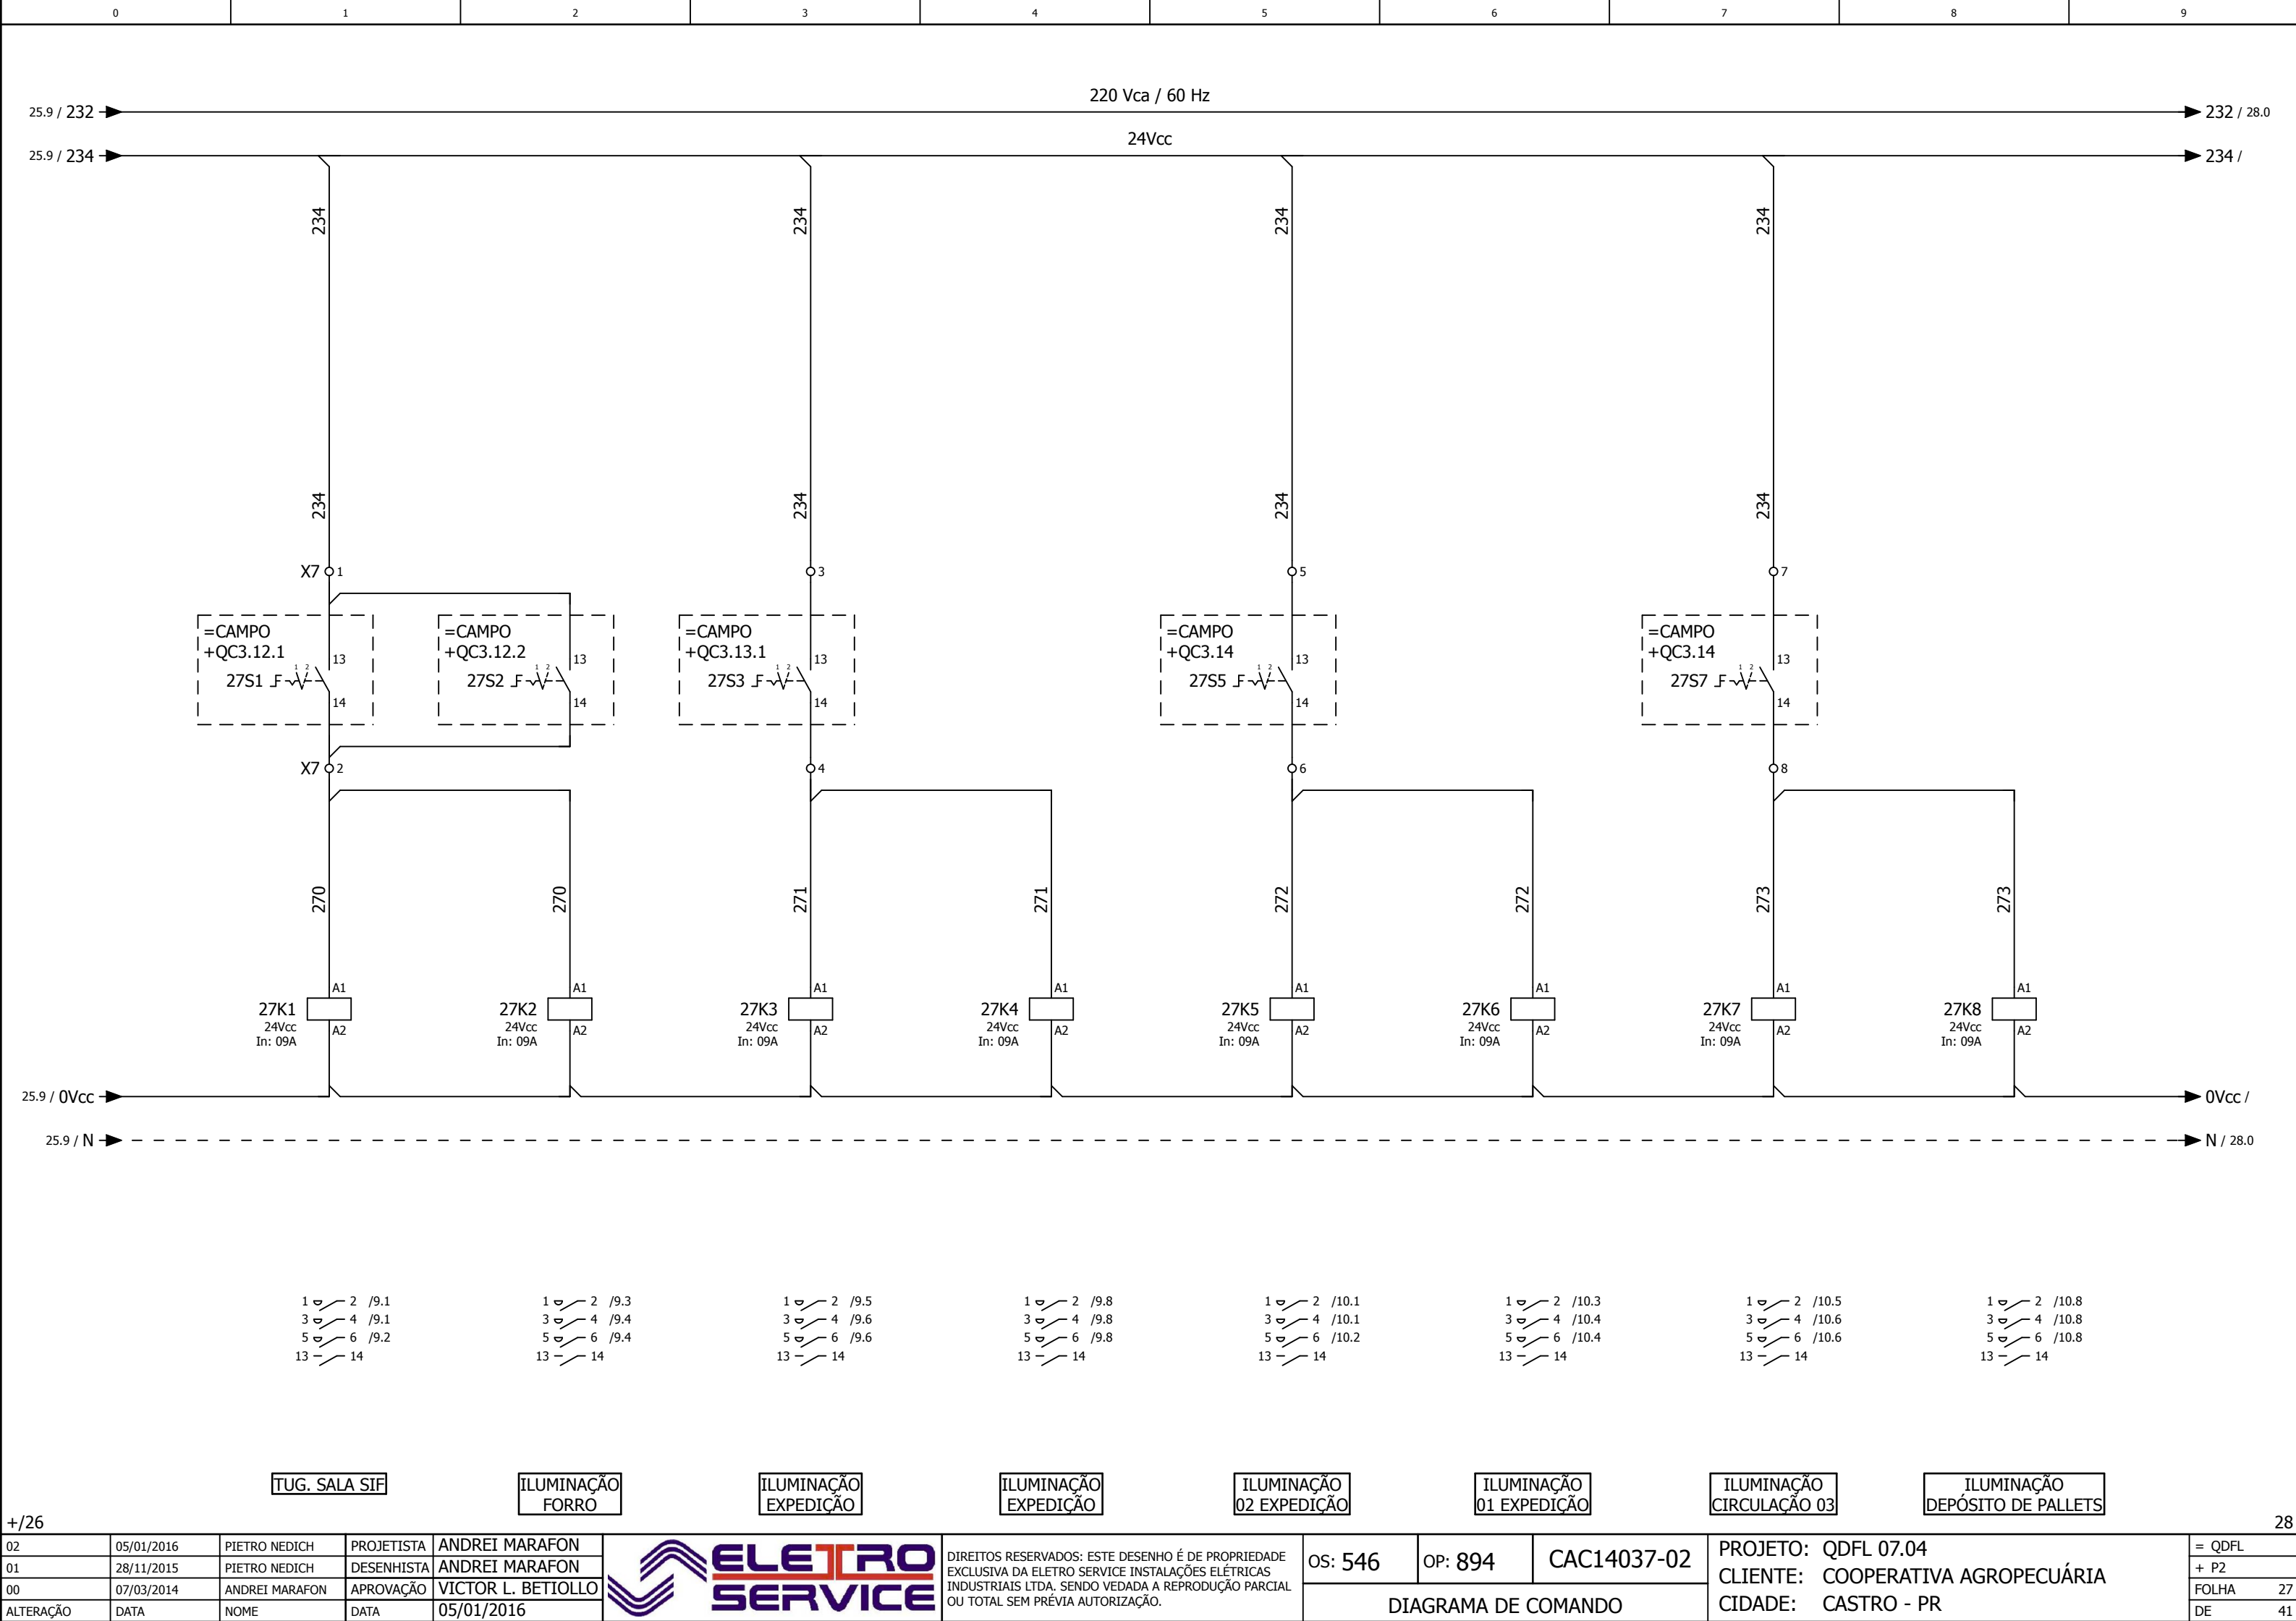


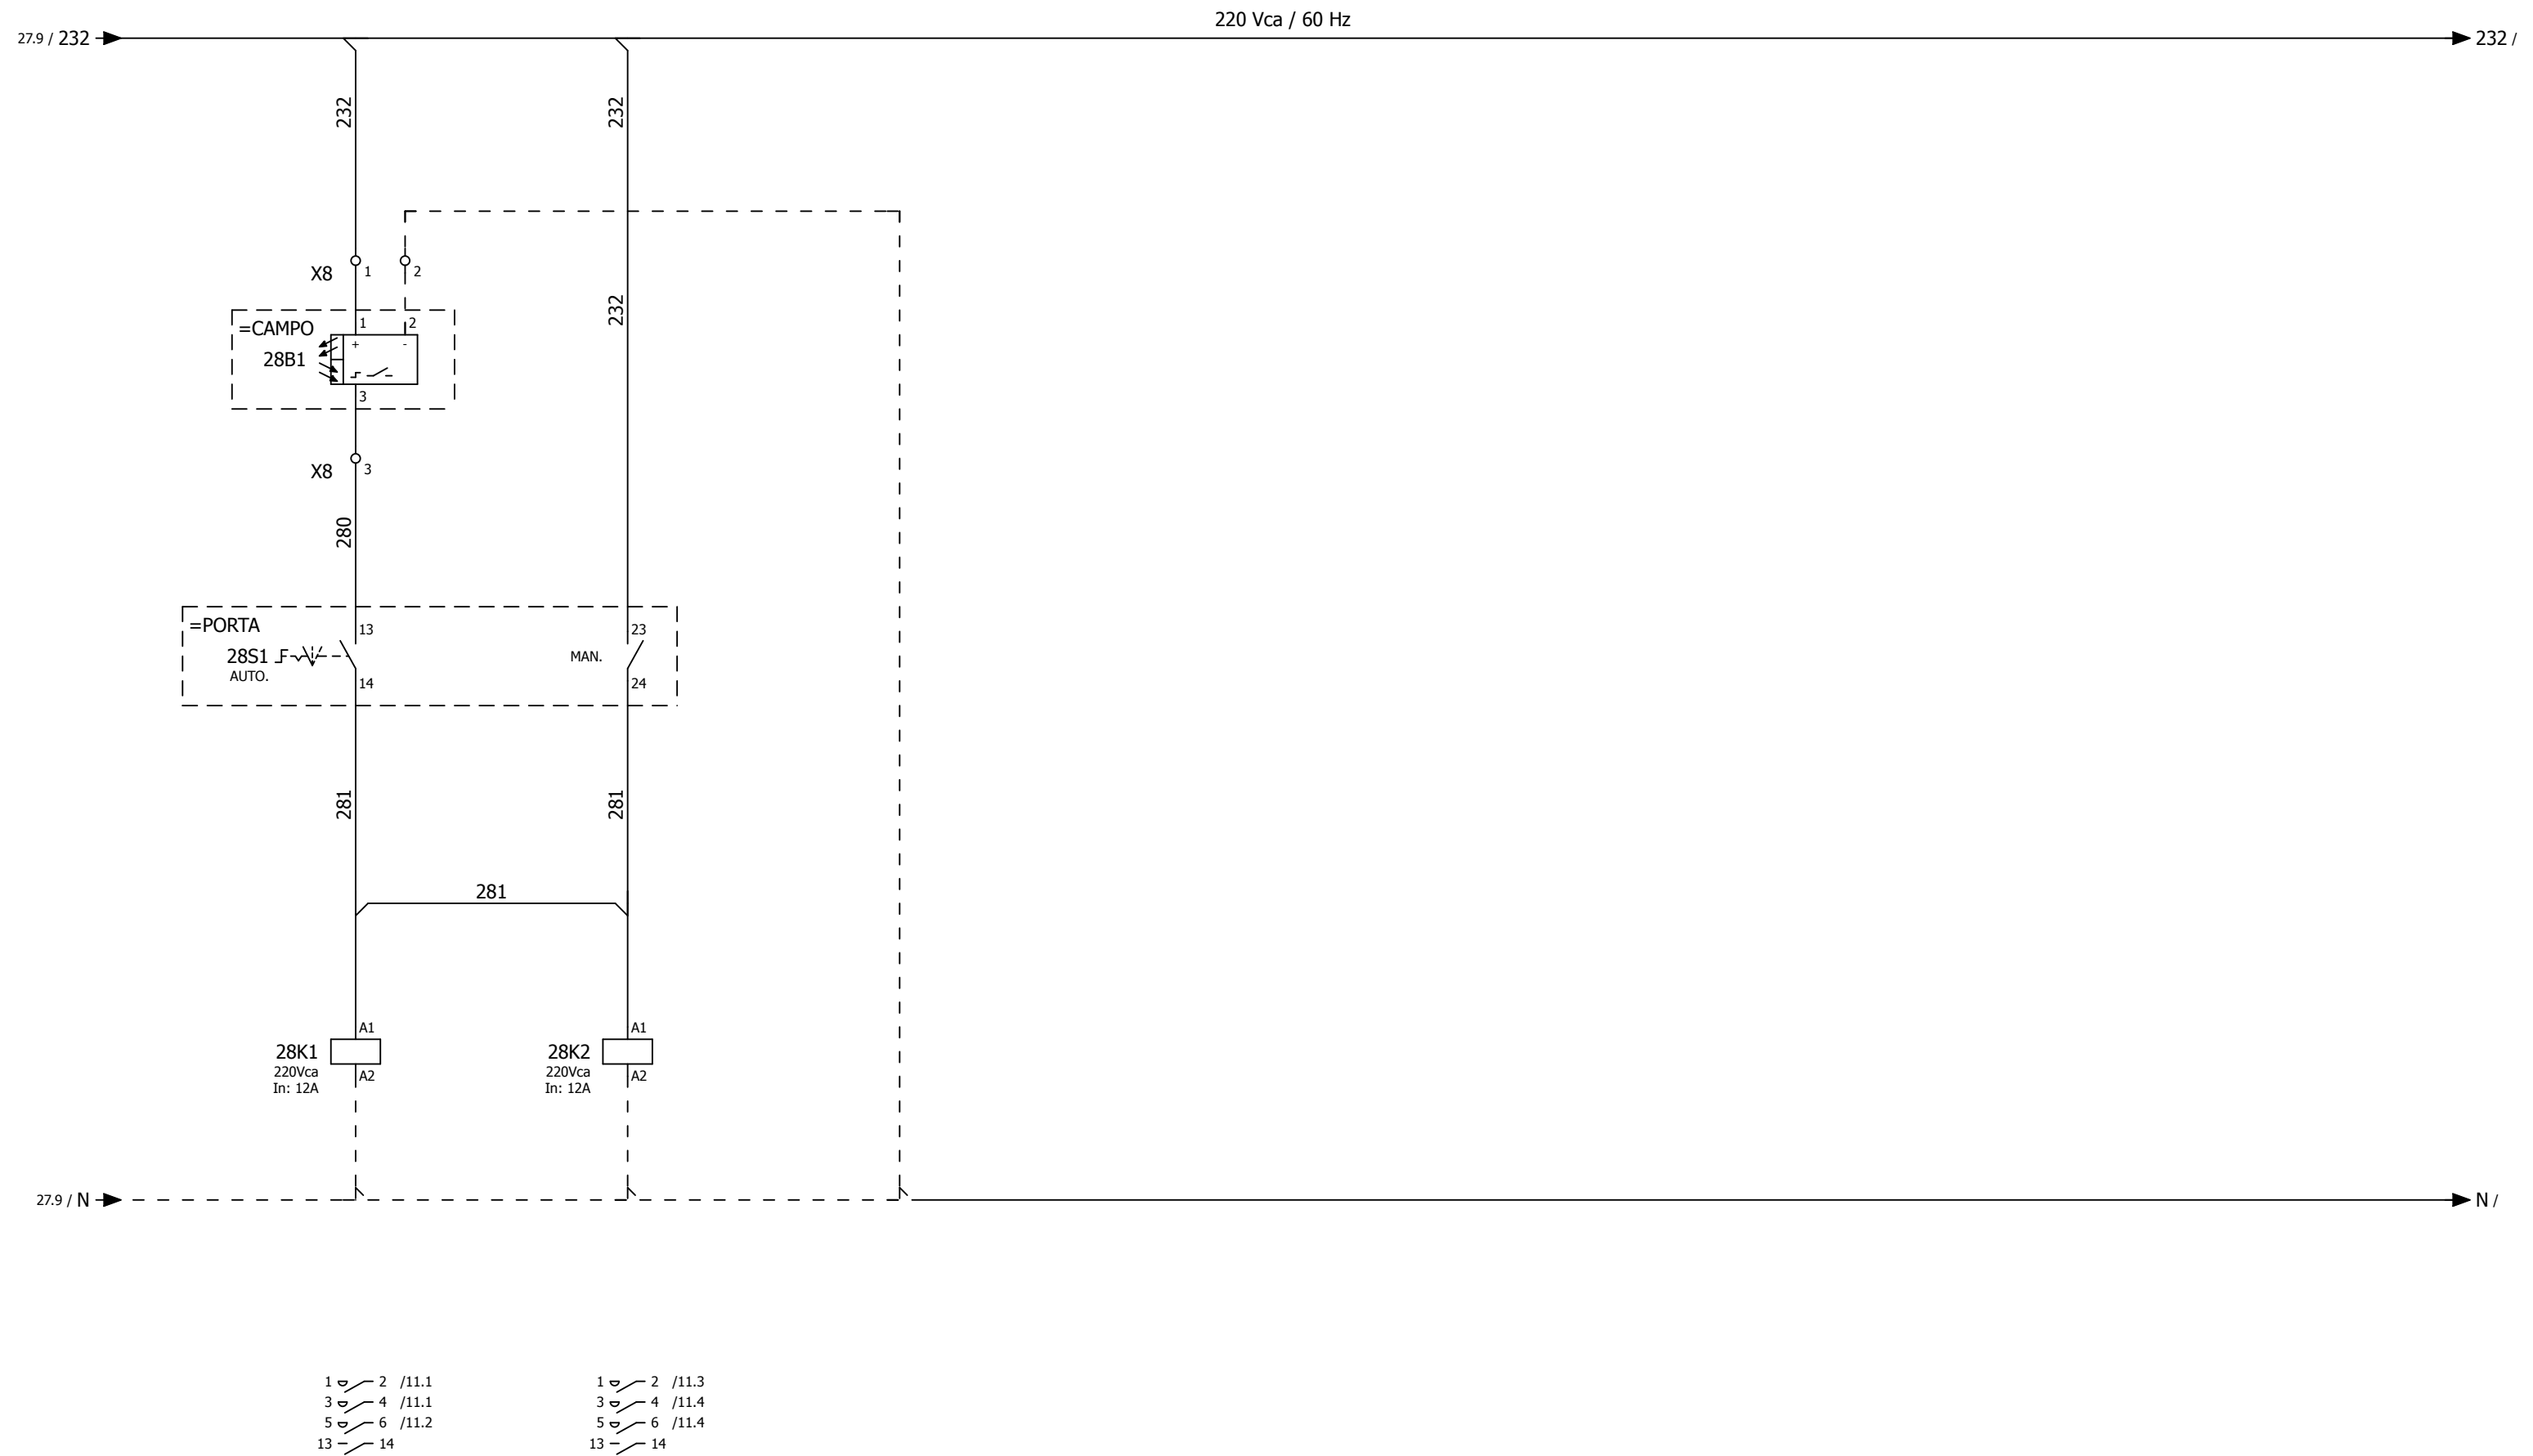



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

+P2/28										+Lay Out/30	
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 894	CAC14037-02	PROJETO: QDFL 07.04	= QDFL
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 29
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE 41

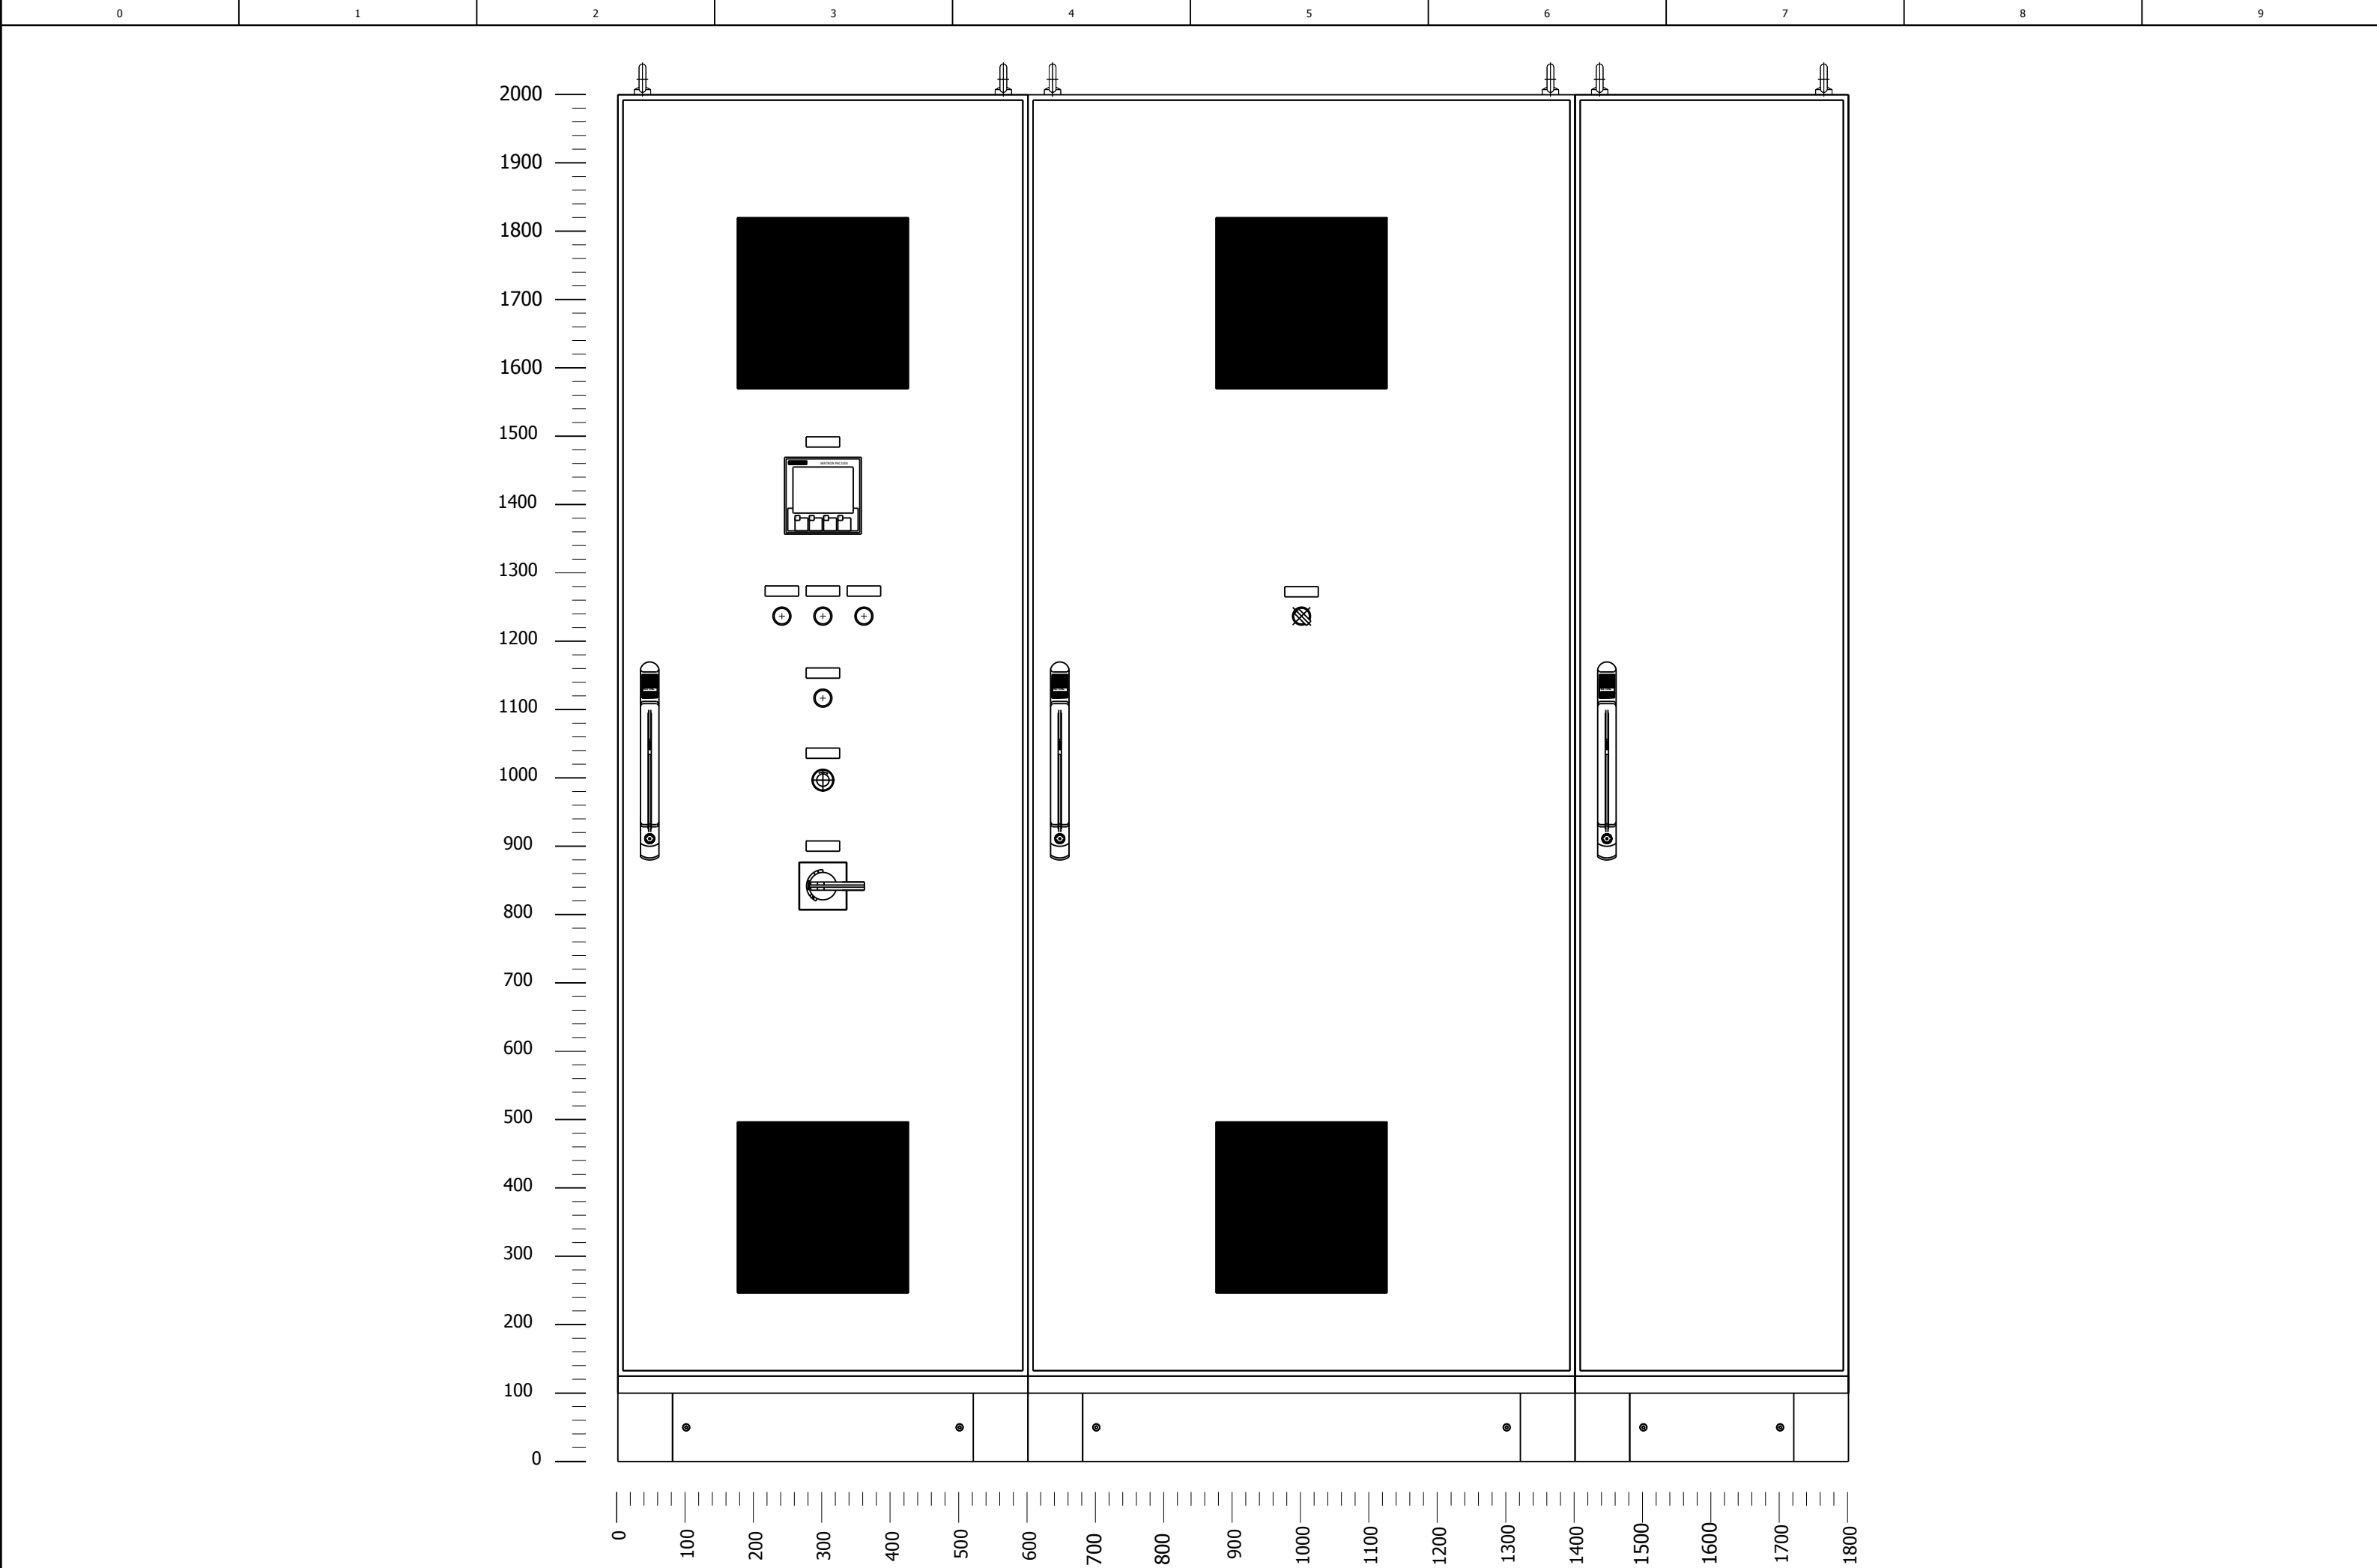

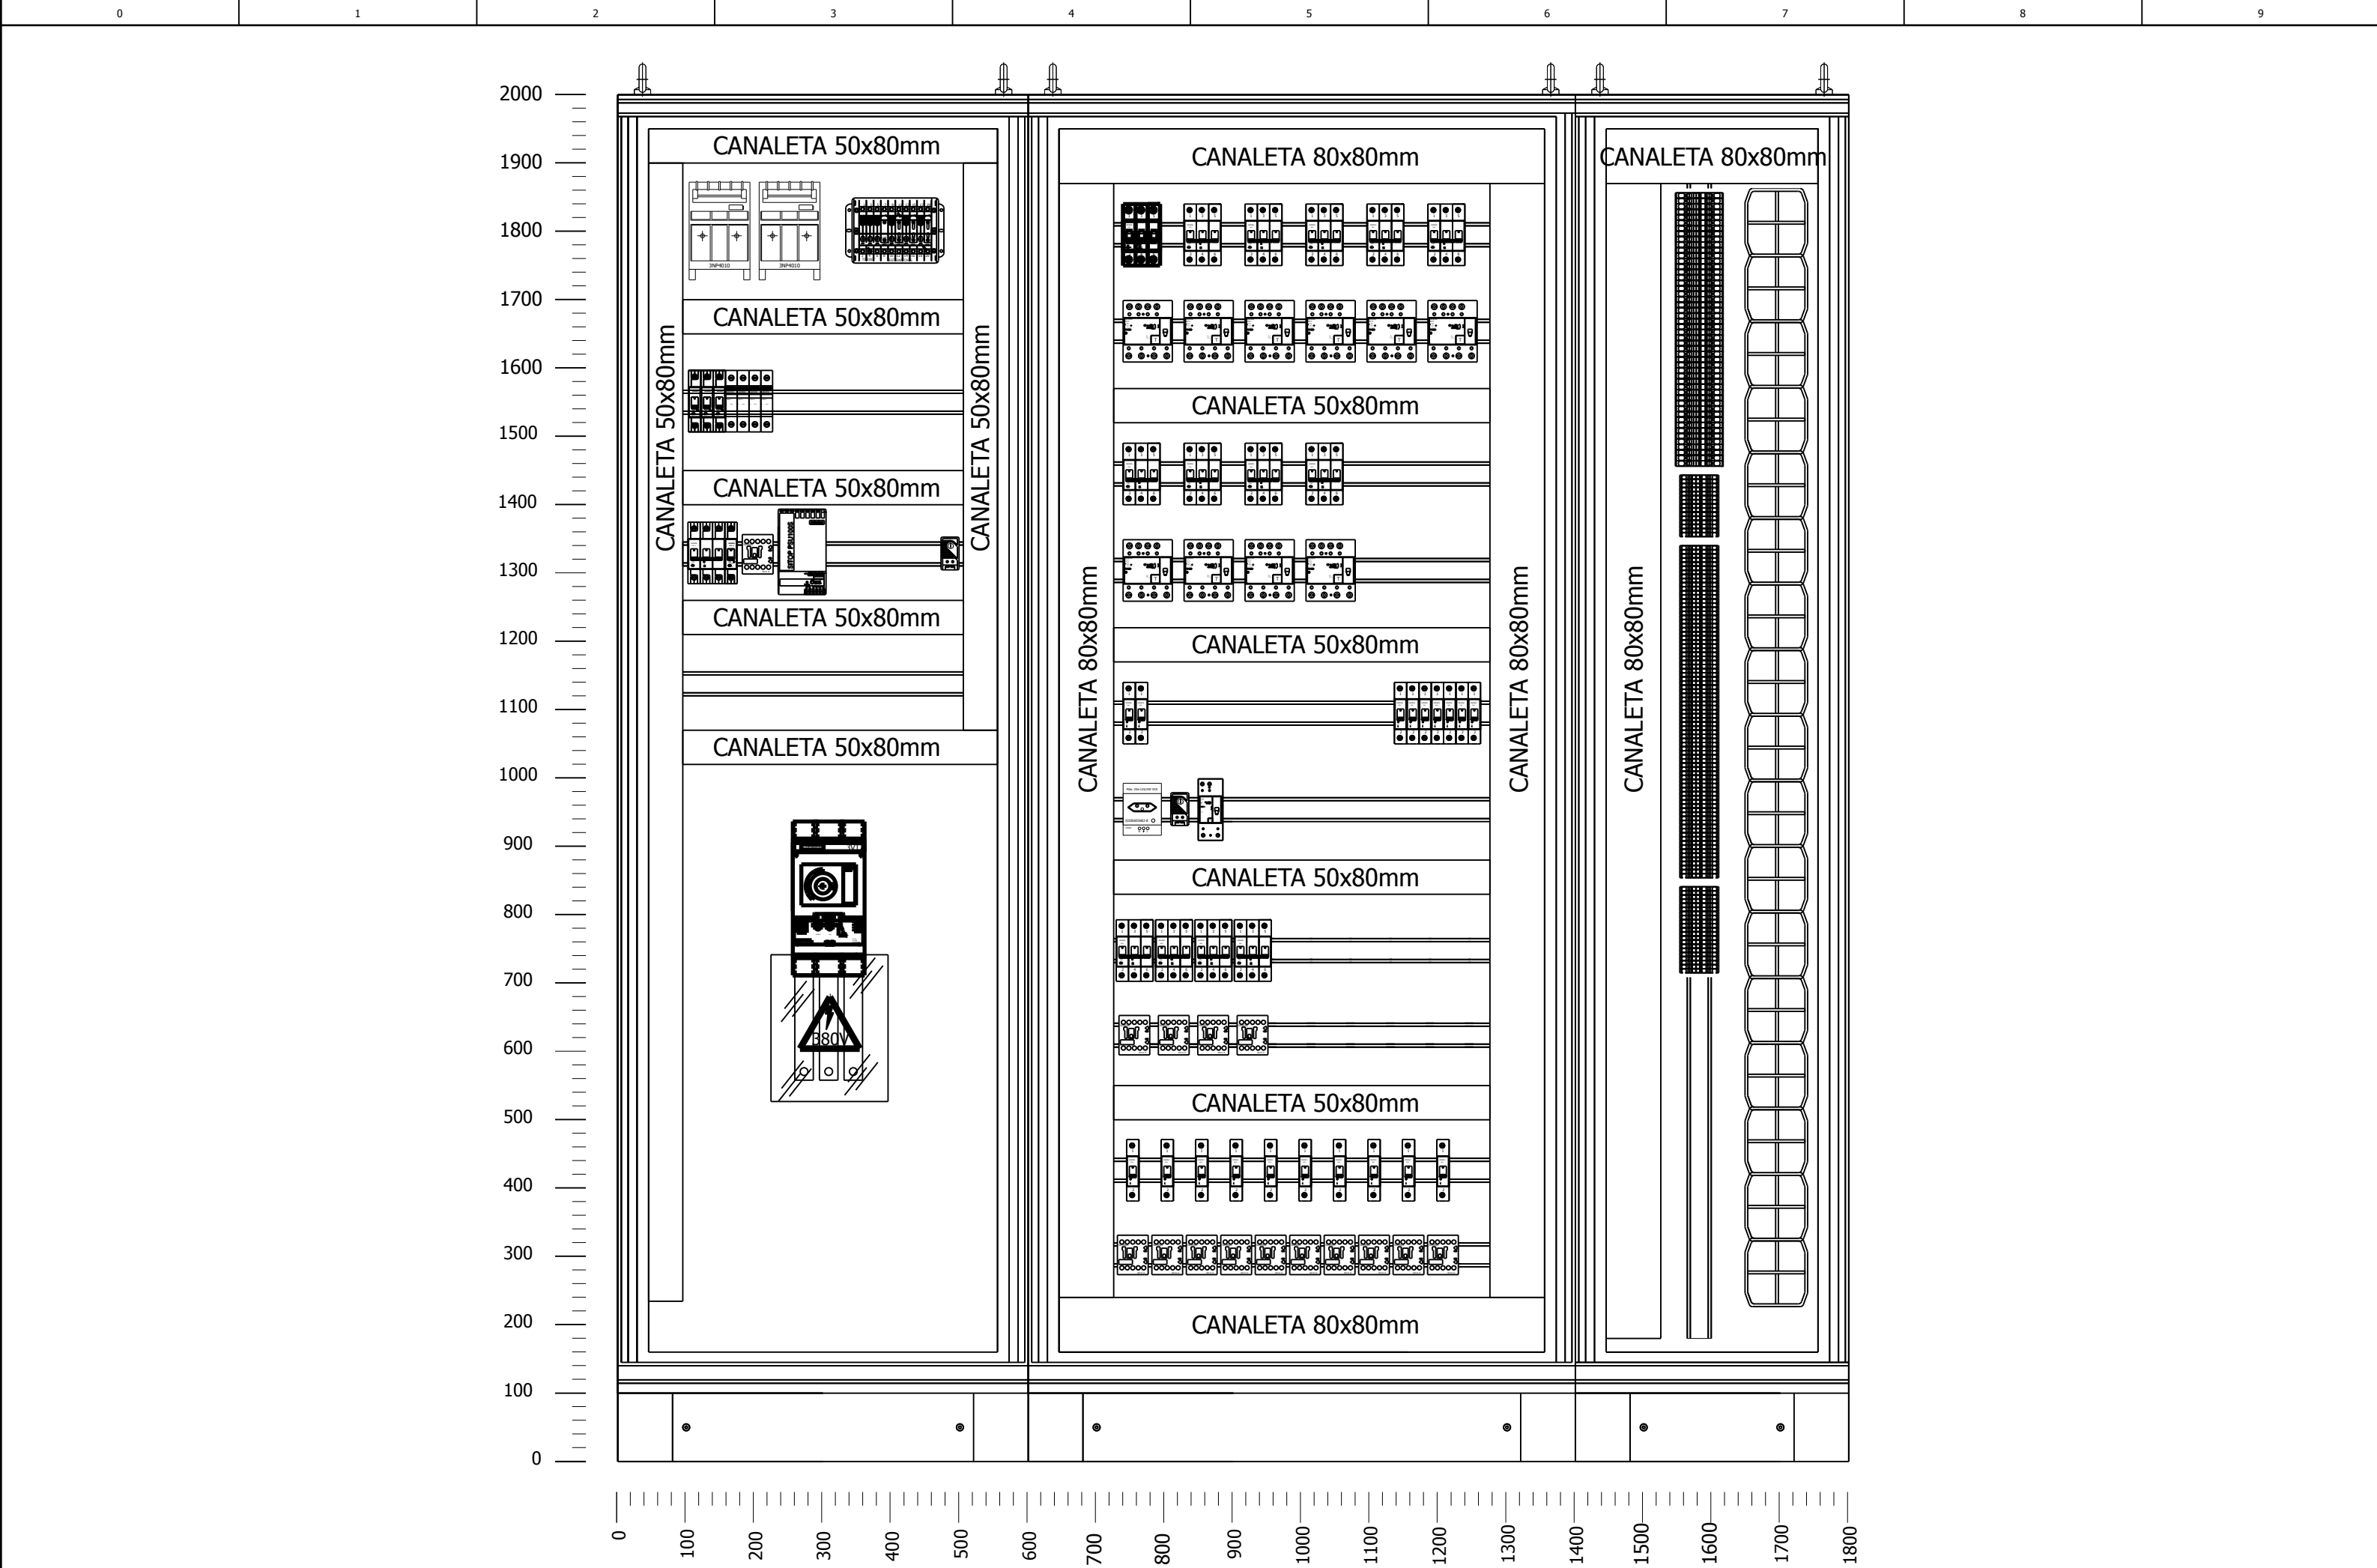

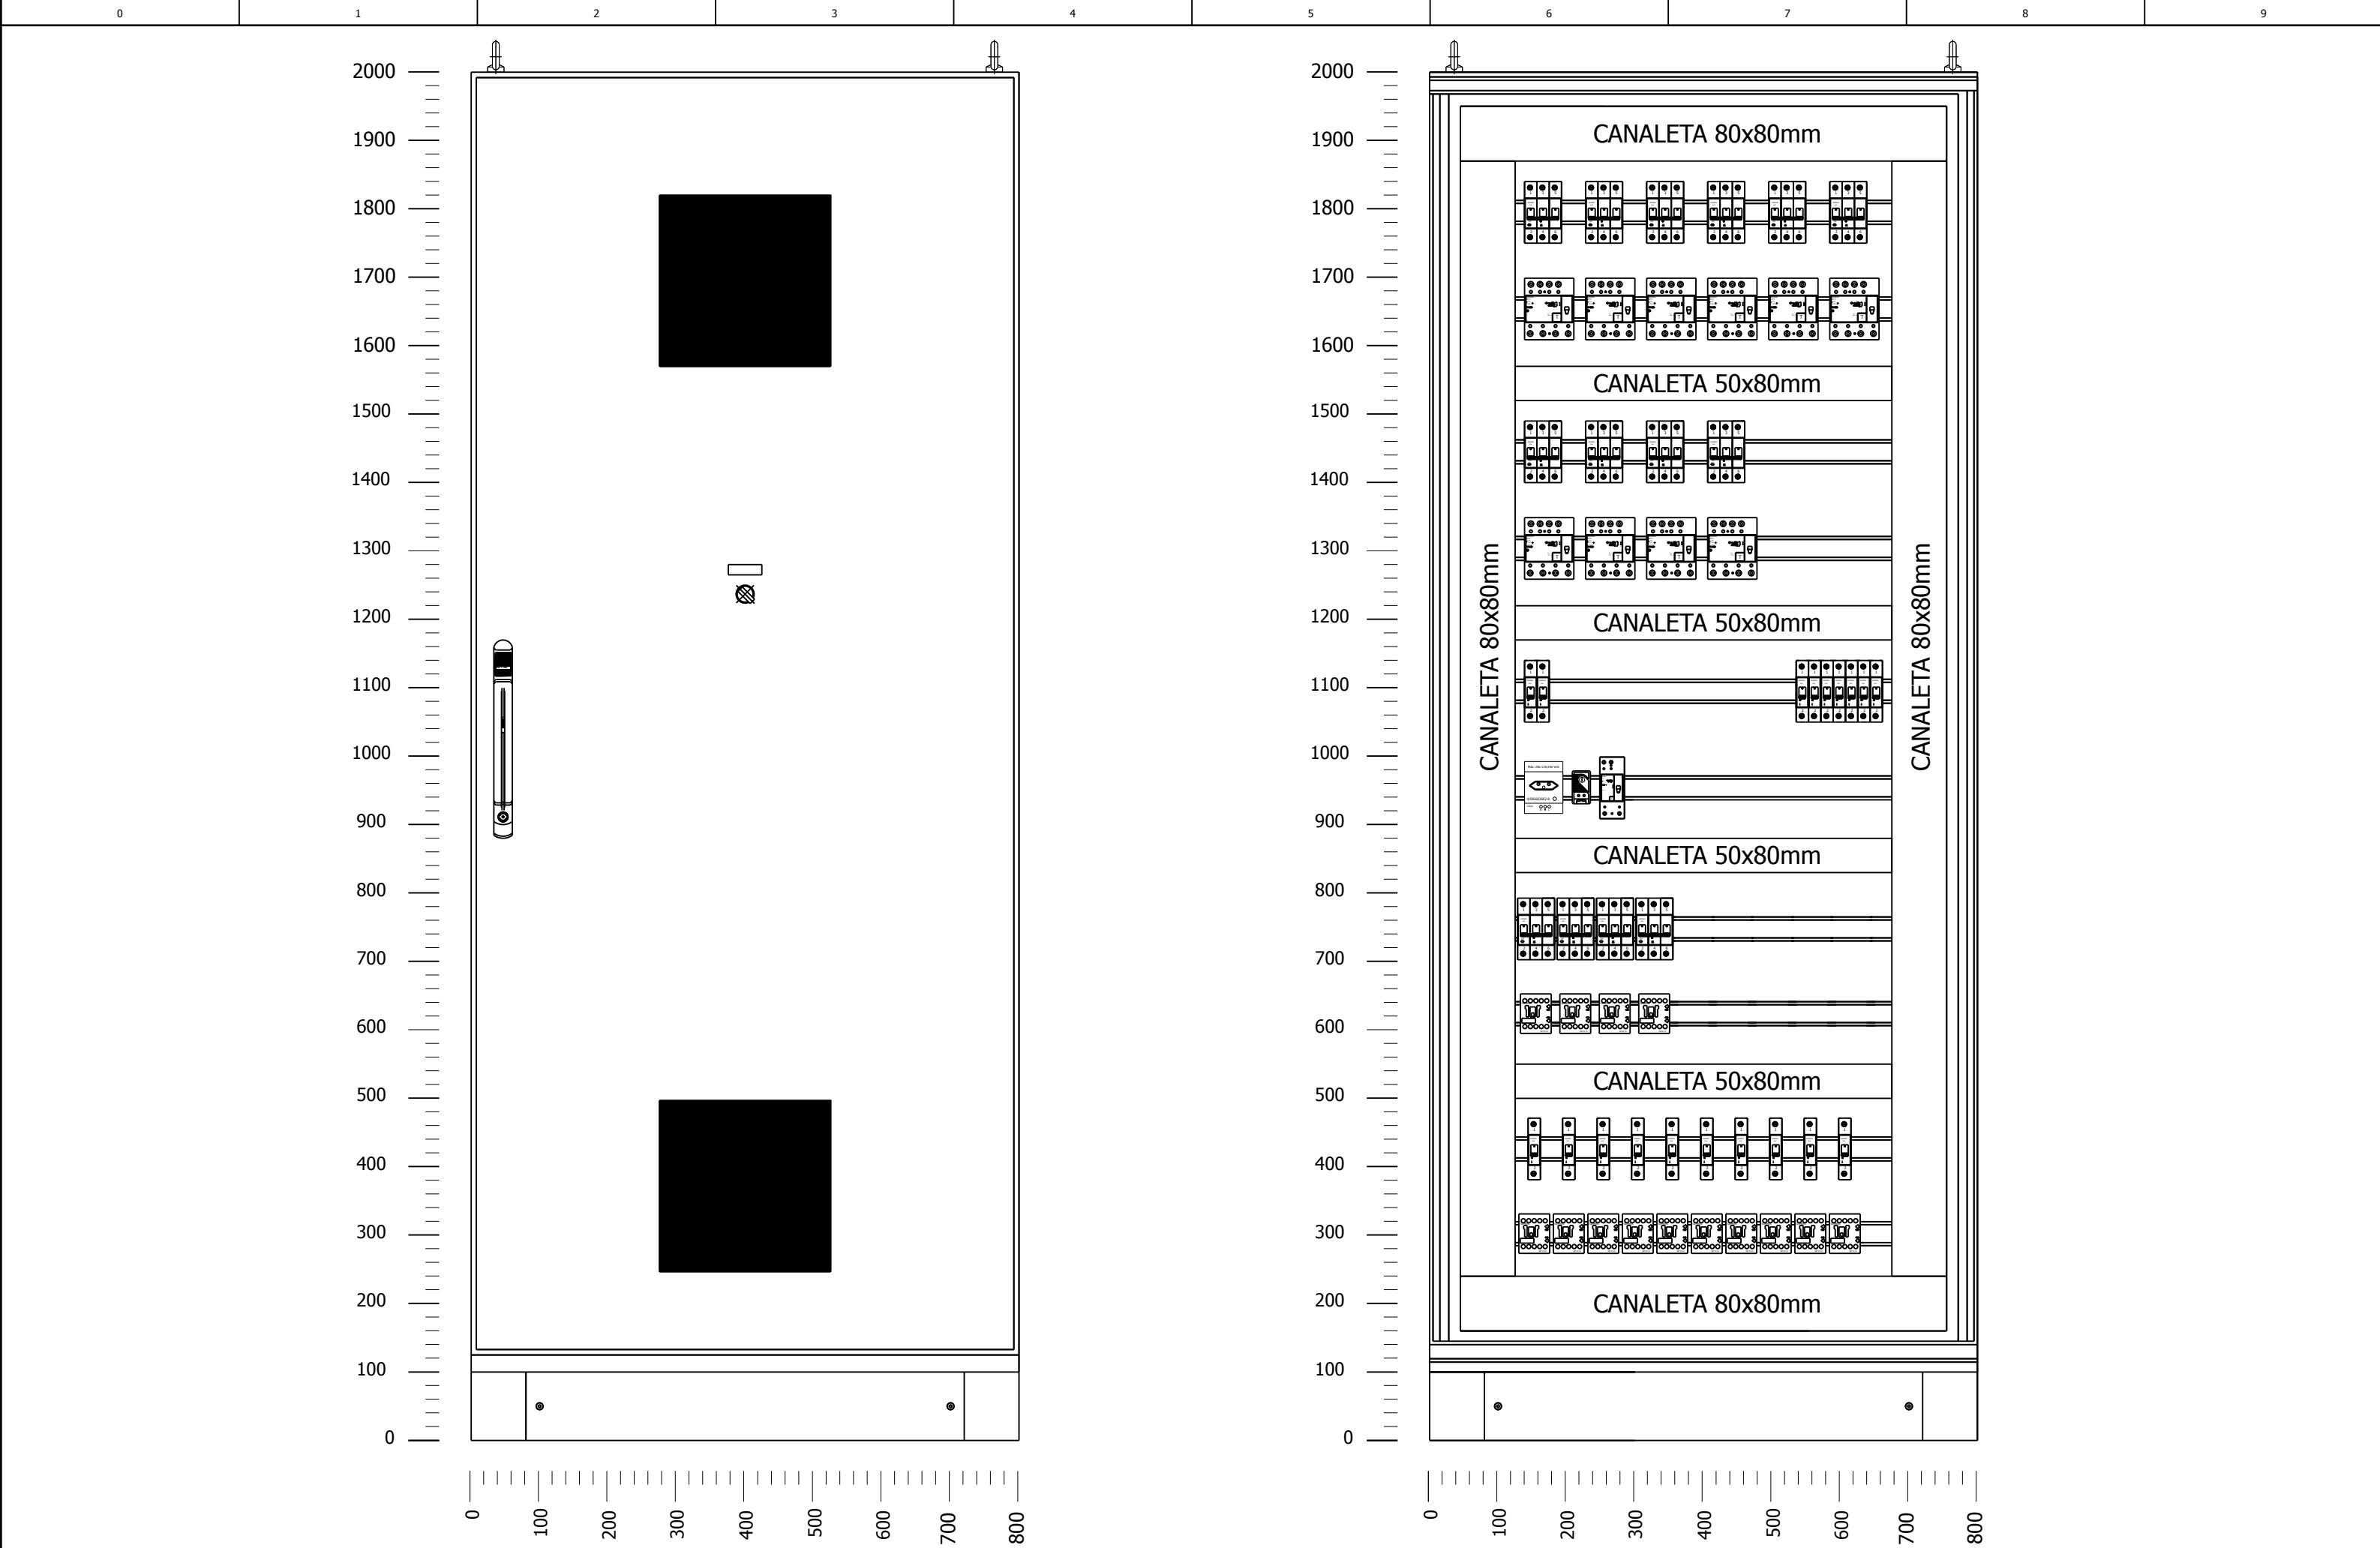

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016




DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546	OP: 894	CAC14037-02
LAY OUT VISTA GERAL PORTA 02		

PROJETO:	QDFL 07.04
CLIENTE:	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE:	CASTRO - PR

= QDFL
+ Lay Out
FOLHA 33
DE 41

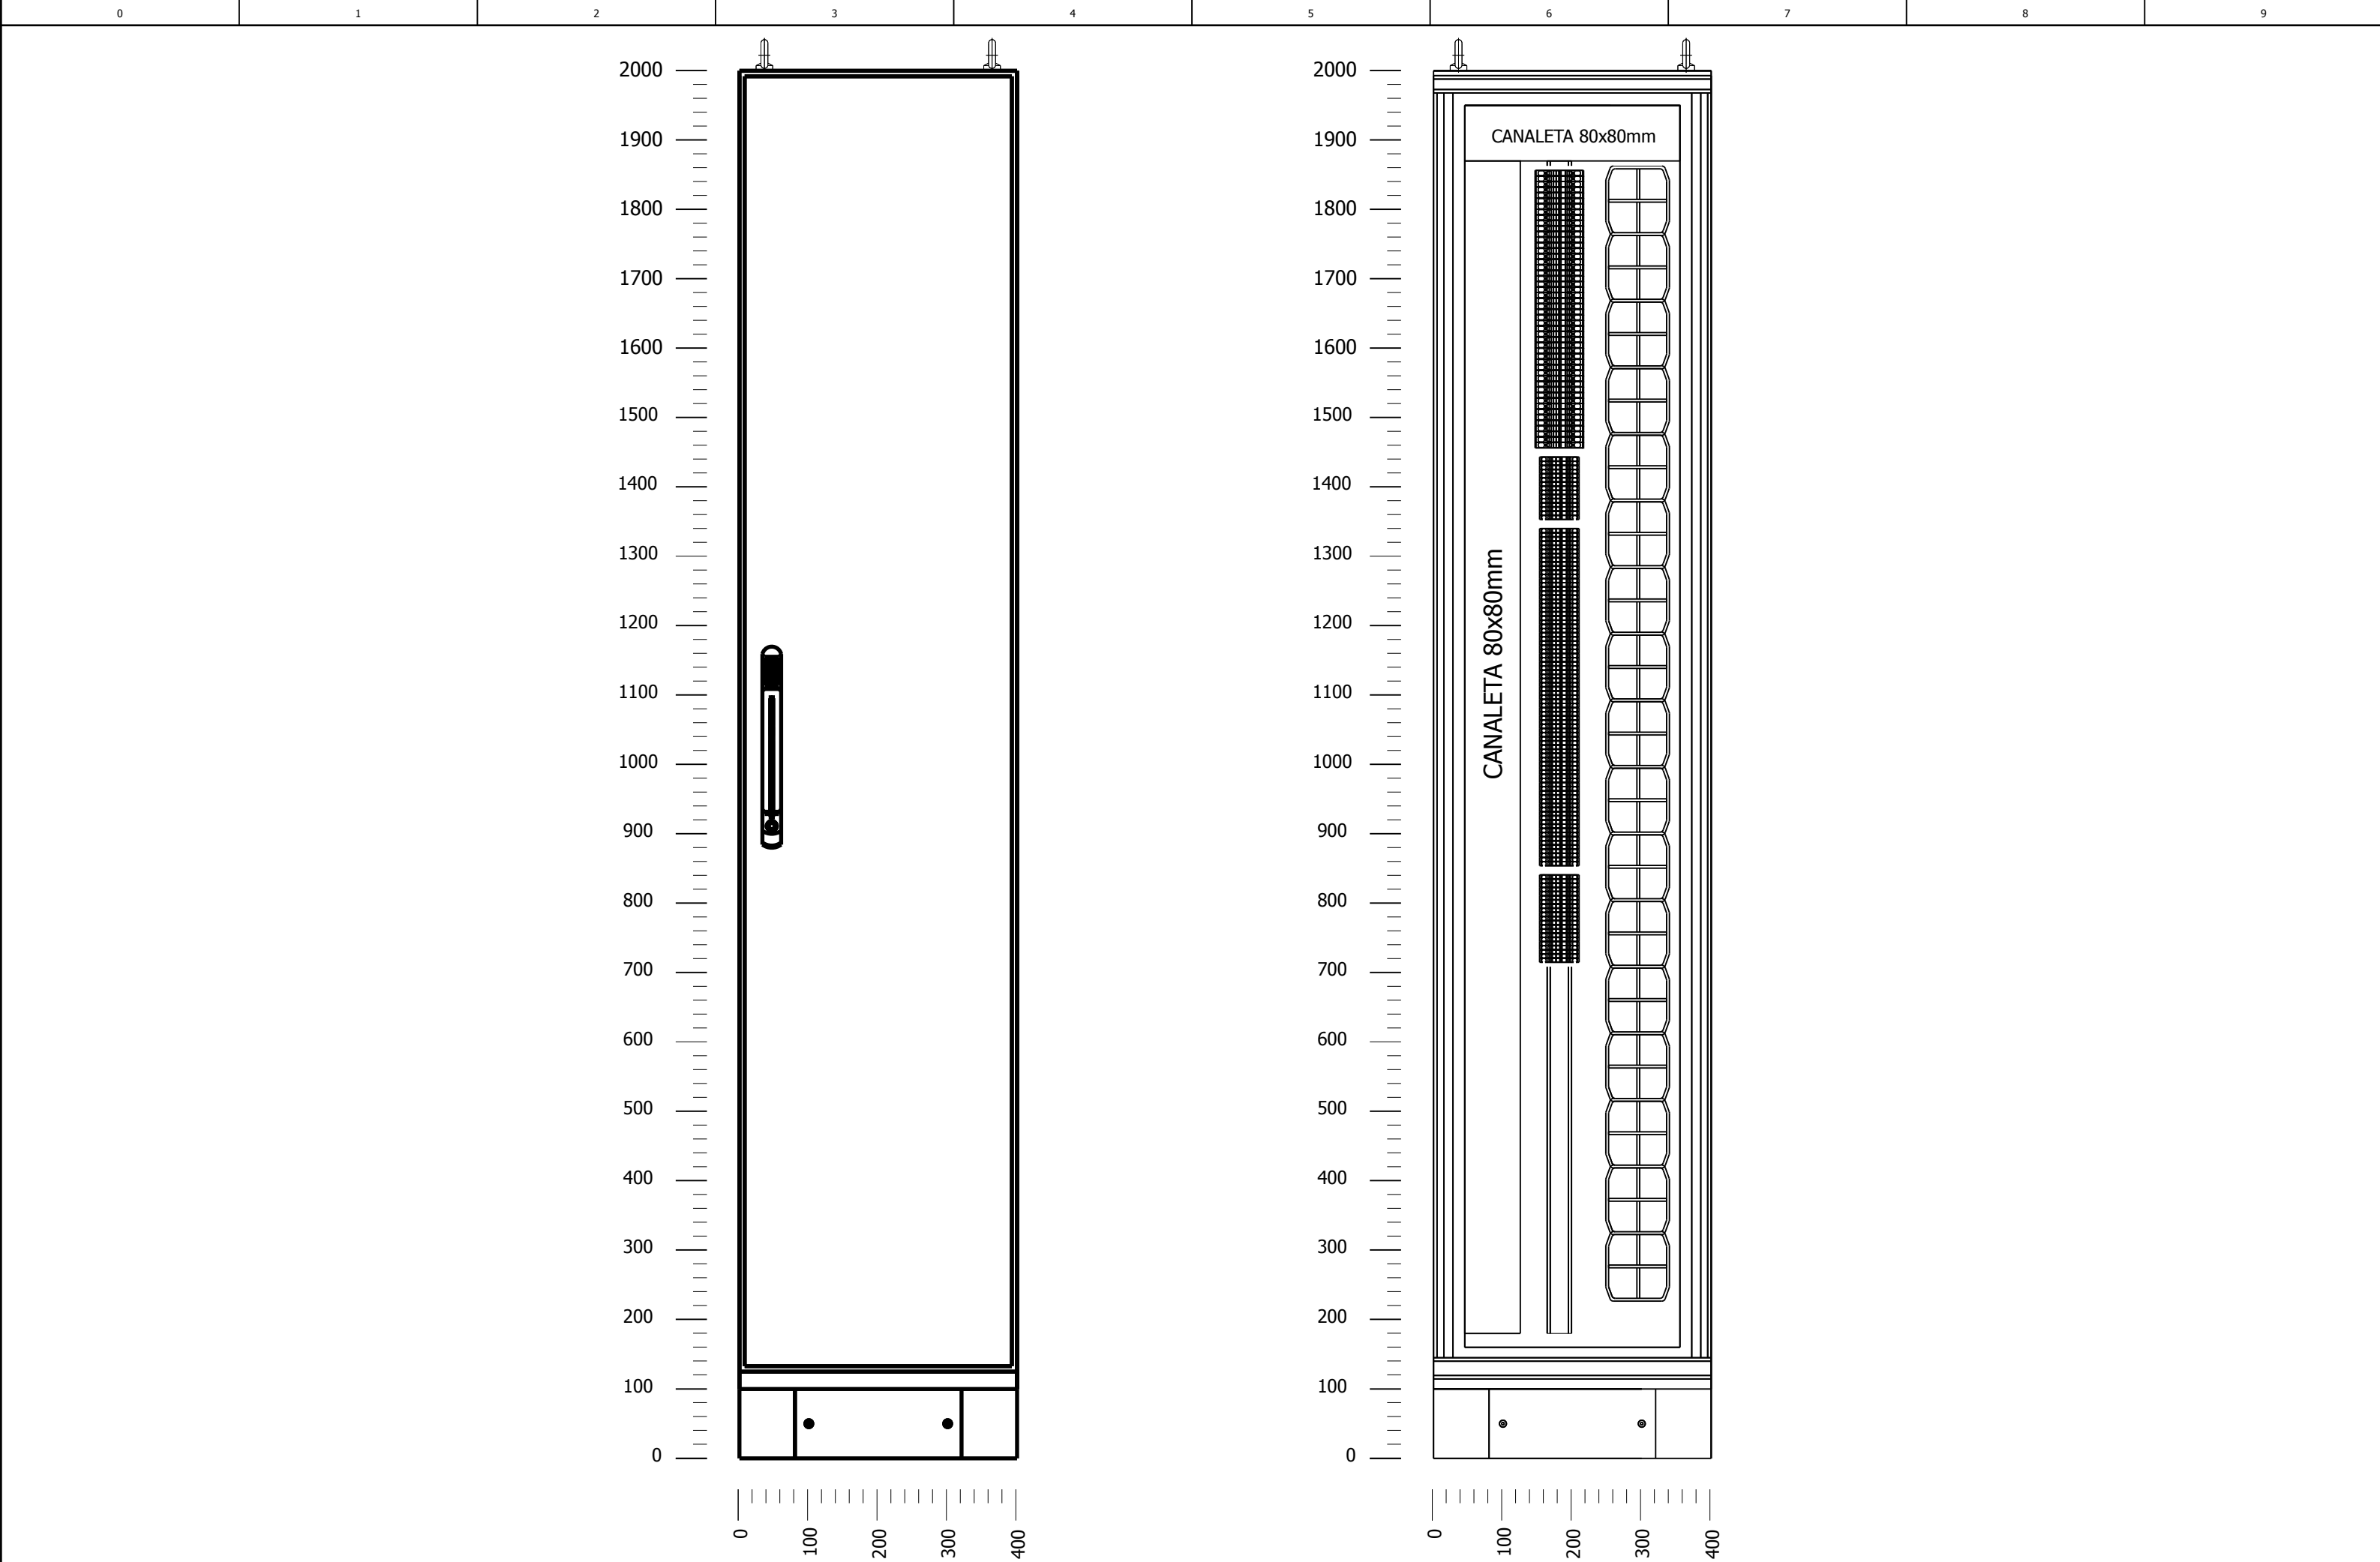

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	28/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	07/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546	OP: 894	CAC14037-02
LAY OUT VISTA GERAL PORTA 03		

PROJETO:	QDFL 07.04
CLIENTE:	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE:	CASTRO - PR

=	QDFL
+	Lay Out
FOLHA	34
DE	41

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
2	3P7	Modulo de expansão RS485 MODBUS RTU		7KM9300-0AM00-0AA0	Siemens	Pç
3	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
4	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
5	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
6	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
7	23H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
8	23S4	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç
9	28S1	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
10	25S1	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
11	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
12	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
13	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
14	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
15	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 16kA 500Vca, 10kA 690Vca	653	3VT2725-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
16	3F0	Disparador de corrente, 3VT2, In: 100-250A	709	3VT9 225-6AC00	Siemens	Pç
17	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT2	60	3VT9 200-3HA10	Siemens	Pç
18	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
19	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
20	3F0	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
21	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT2	146	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit
22	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
23	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
24	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10486	5SL6 310-7MB	Siemens	Pç
25	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 6kA 230/400Vca	10479	5SL6 102-7MB	Siemens	Pç
26	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
27	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
28	4F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
29	22F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
30	22F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
31	23F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 04A, Icu: 6kA 230/400Vca	10480	5SL6 104-7MB	Siemens	Pç
32	23F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
33	22H1	Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 30W/100-240V	6264	RIT.4139350	Rittal	Pç
34	23KA4	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	516	3RH11 22-1AN20	Siemens	PÇ
35	3L0	Transformadores de corrente, relação 250/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1415	4NF02 23-2JE2	Siemens	Pç
36	3L0.1	Transformadores de corrente, relação 250/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1415	4NF02 23-2JE2	Siemens	Pç
37	3L1	Transformadores de corrente, relação 250/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1415	4NF02 23-2JE2	Siemens	Pç
38	22M2	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
39	22S2	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
40	23V6	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP SMART, corrente nominal 10A / 24V	3641	6EP1334-2BA01	Siemens	Pç
41	6F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
42	6F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
43	7F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
44	7F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10487	5SL6 316-7MB	Siemens	Pç
45	9F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
46	9F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
47	9F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
48	9F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
49	10F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
50	10F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
51	10F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
52	10F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
53	11F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
54	11F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
55	13F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
56	13F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
57	13F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
58	13F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
59	14F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
60	14F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
61	14F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
62	14F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
63	15F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
64	15F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Com 3P, Curva C, In: 32A, Icu: 6kA 230/400Vca.	10490	5SL6 332-7MB	Siemens	Pç
65	17F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
66	19F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
67	19F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
68	19F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
69	19F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
70	20F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
71	20F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
72	20F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 6kA 230/400Vca	10482	5SL6 116-7MB	Siemens	Pç
73	22F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
74	22F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
75	22F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 6kA 230/400Vca	10481	5SL6 110-7MB	Siemens	Pç
76	22H4	Luminária Confort, com chave de posicionamento da porta 30W/100-240V	6264	RIT.4139350	Rittal	Pç
77	24K1	Relé horário programavel linha mini, 1 canal com até 28 manobras semanais, com tensão nominal de funcionamento de 220 Vca, 50/60 Hz		7LF4 401-5	Siemens	PÇ
78	25K1	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
79	25K3	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
80	25K5	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
81	25K6	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
82	27K1	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
83	27K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
84	27K3	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
85	27K4	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
86	27K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
87	27K6	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
88	27K7	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
89	27K8	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
90	28K1	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 12A na categoria de utilizacao AC3, contato auxiliar 1NA,instantaneos, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo3RT1017-1AN11.	4004	3RT10 17-1AN11	Siemens	PÇ
91	28K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 12A na categoria de utilizacao AC3, contato auxiliar 1NA,instantaneos, bobina em 220V-60Hz, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo3RT1017-1AN11.	4004	3RT10 17-1AN11	Siemens	PÇ
92	22M6	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
93	13Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
94	13Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
95	13Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
96	13Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
97	14Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
98	14Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
99	14Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
100	14Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
101	15Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
102	15Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 63A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1979	5SM1 346-0	Siemens	Pç
103	17Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
104	22S6	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
105	22X3	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1384	13545	Tasco	Pç













3.b

4

Lista de Plaquetas

Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
231	PAÍNEL ENERGIZADO
234	EMERGÊNCIA GERAL

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Seccionadora fusível, tripla				
	Ponto de conexão do barramento bus		Disjuntores				
	Disjuntor, bipolar		Iluminação, 3 pontos de conexão				
	Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão		Bobina para disjuntor de motor				
	Lâmpada, simples		Indutividade, simples				
	Botão de apertar, contato NF		Motor de corrente alternada com PE				
	Interruptor, contato NA		Interruptor, contato NA				
	Barreira luminosa, contato NA com alimentação de tensão		Retificador, variável				
	Interruptor, contato NA		Seccionadora fusível, simples				
	Circuito de proteção		Disjuntor, quadripolar				
	Circuito de proteção						
	Disjuntor triplo						

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
/4	Lista de plaquetas	07/03/2014
/5	Lista de simbologia	07/03/2014
/2.a	ÍNDICE	07/03/2014