



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

QDFL 07.02

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

ENG. JULIANO RITA AIRES

NÚMERO DO PROJETO

CAC14035-02

Criado em

04/03/2014


Editado em


05/01/2016

Quantidade de páginas 58


Índice


Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	04/03/2014
/2	ÍNDICE	04/03/2014
=QDFL+P3/3	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P3/4	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL/5	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/6	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/7	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/8	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/9	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/10	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL/11	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/12	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/13	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/14	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/15	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/16	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/17	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL/18	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/19	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/20	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/21	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/22	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/23	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL/24	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/25	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/26	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL/27	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/28	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL+P2/29	DIAGRAMA DE FORÇA	04/03/2014
=QDFL/30	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P3/31	DIAGRAMA DE FORÇA E COMANDO	04/03/2014
=QDFL/32	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P3/33	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL+P2/34	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL+P2/35	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL/36	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/37	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL+P2/38	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014

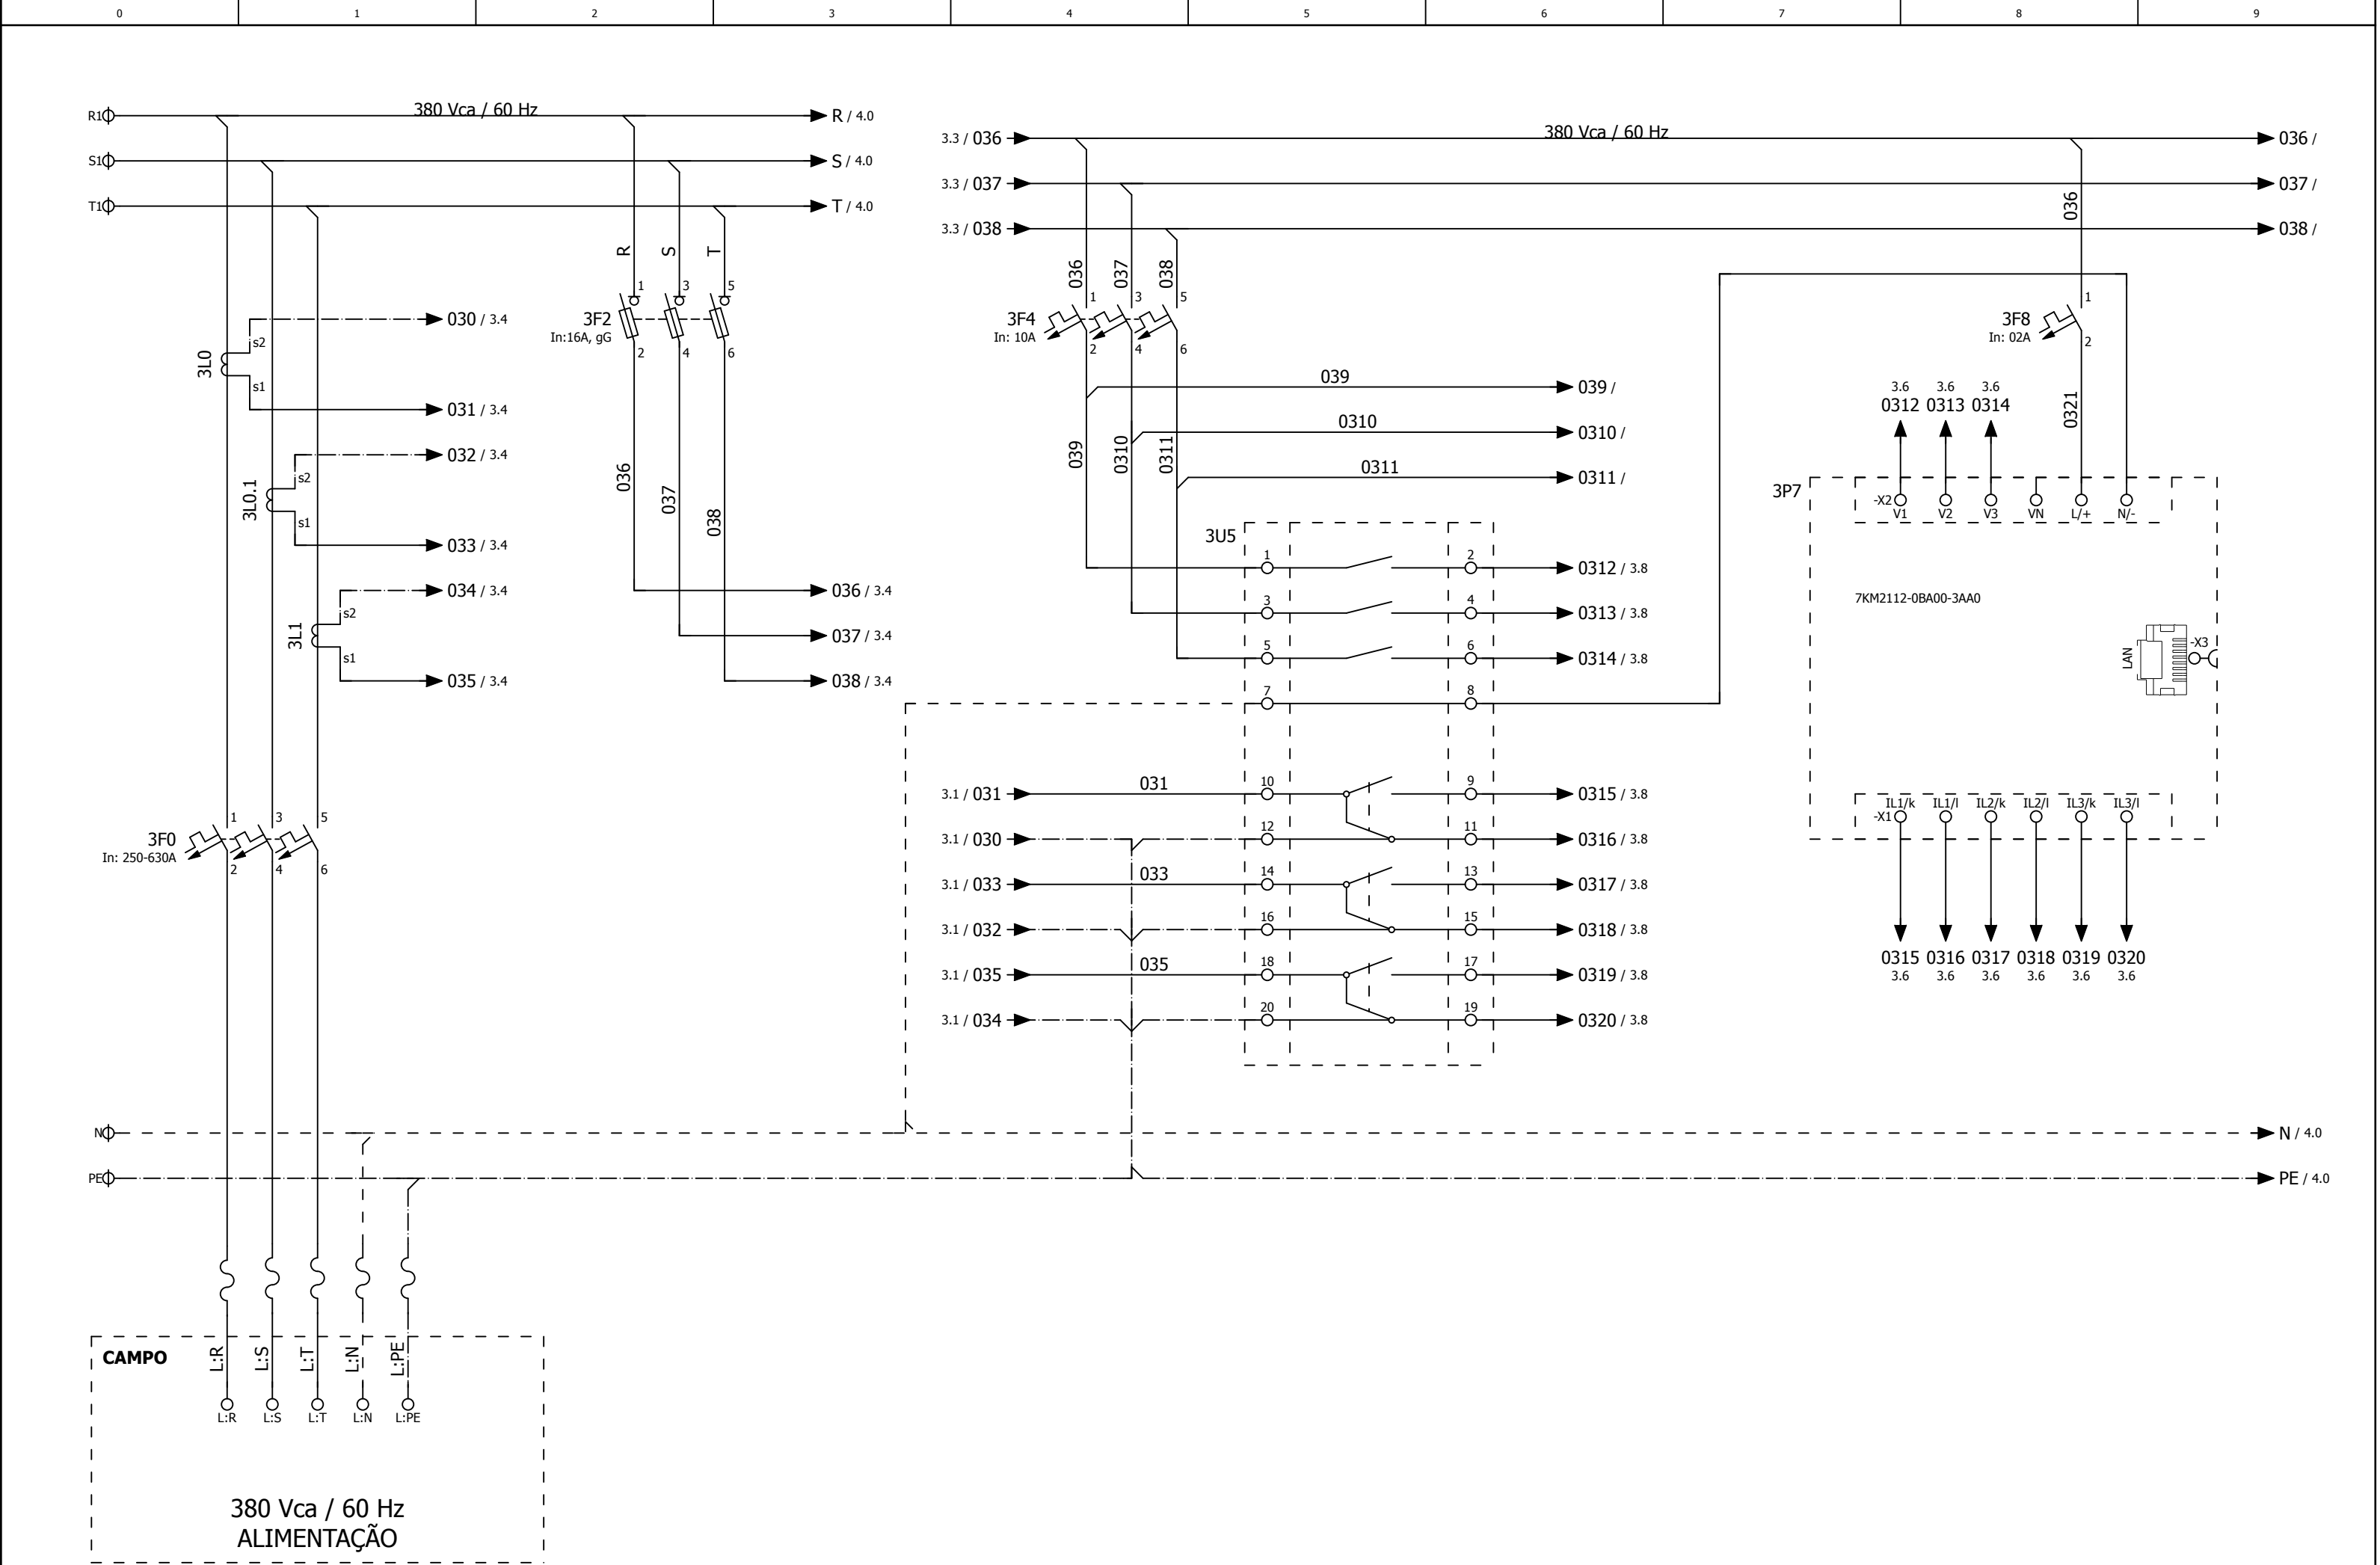


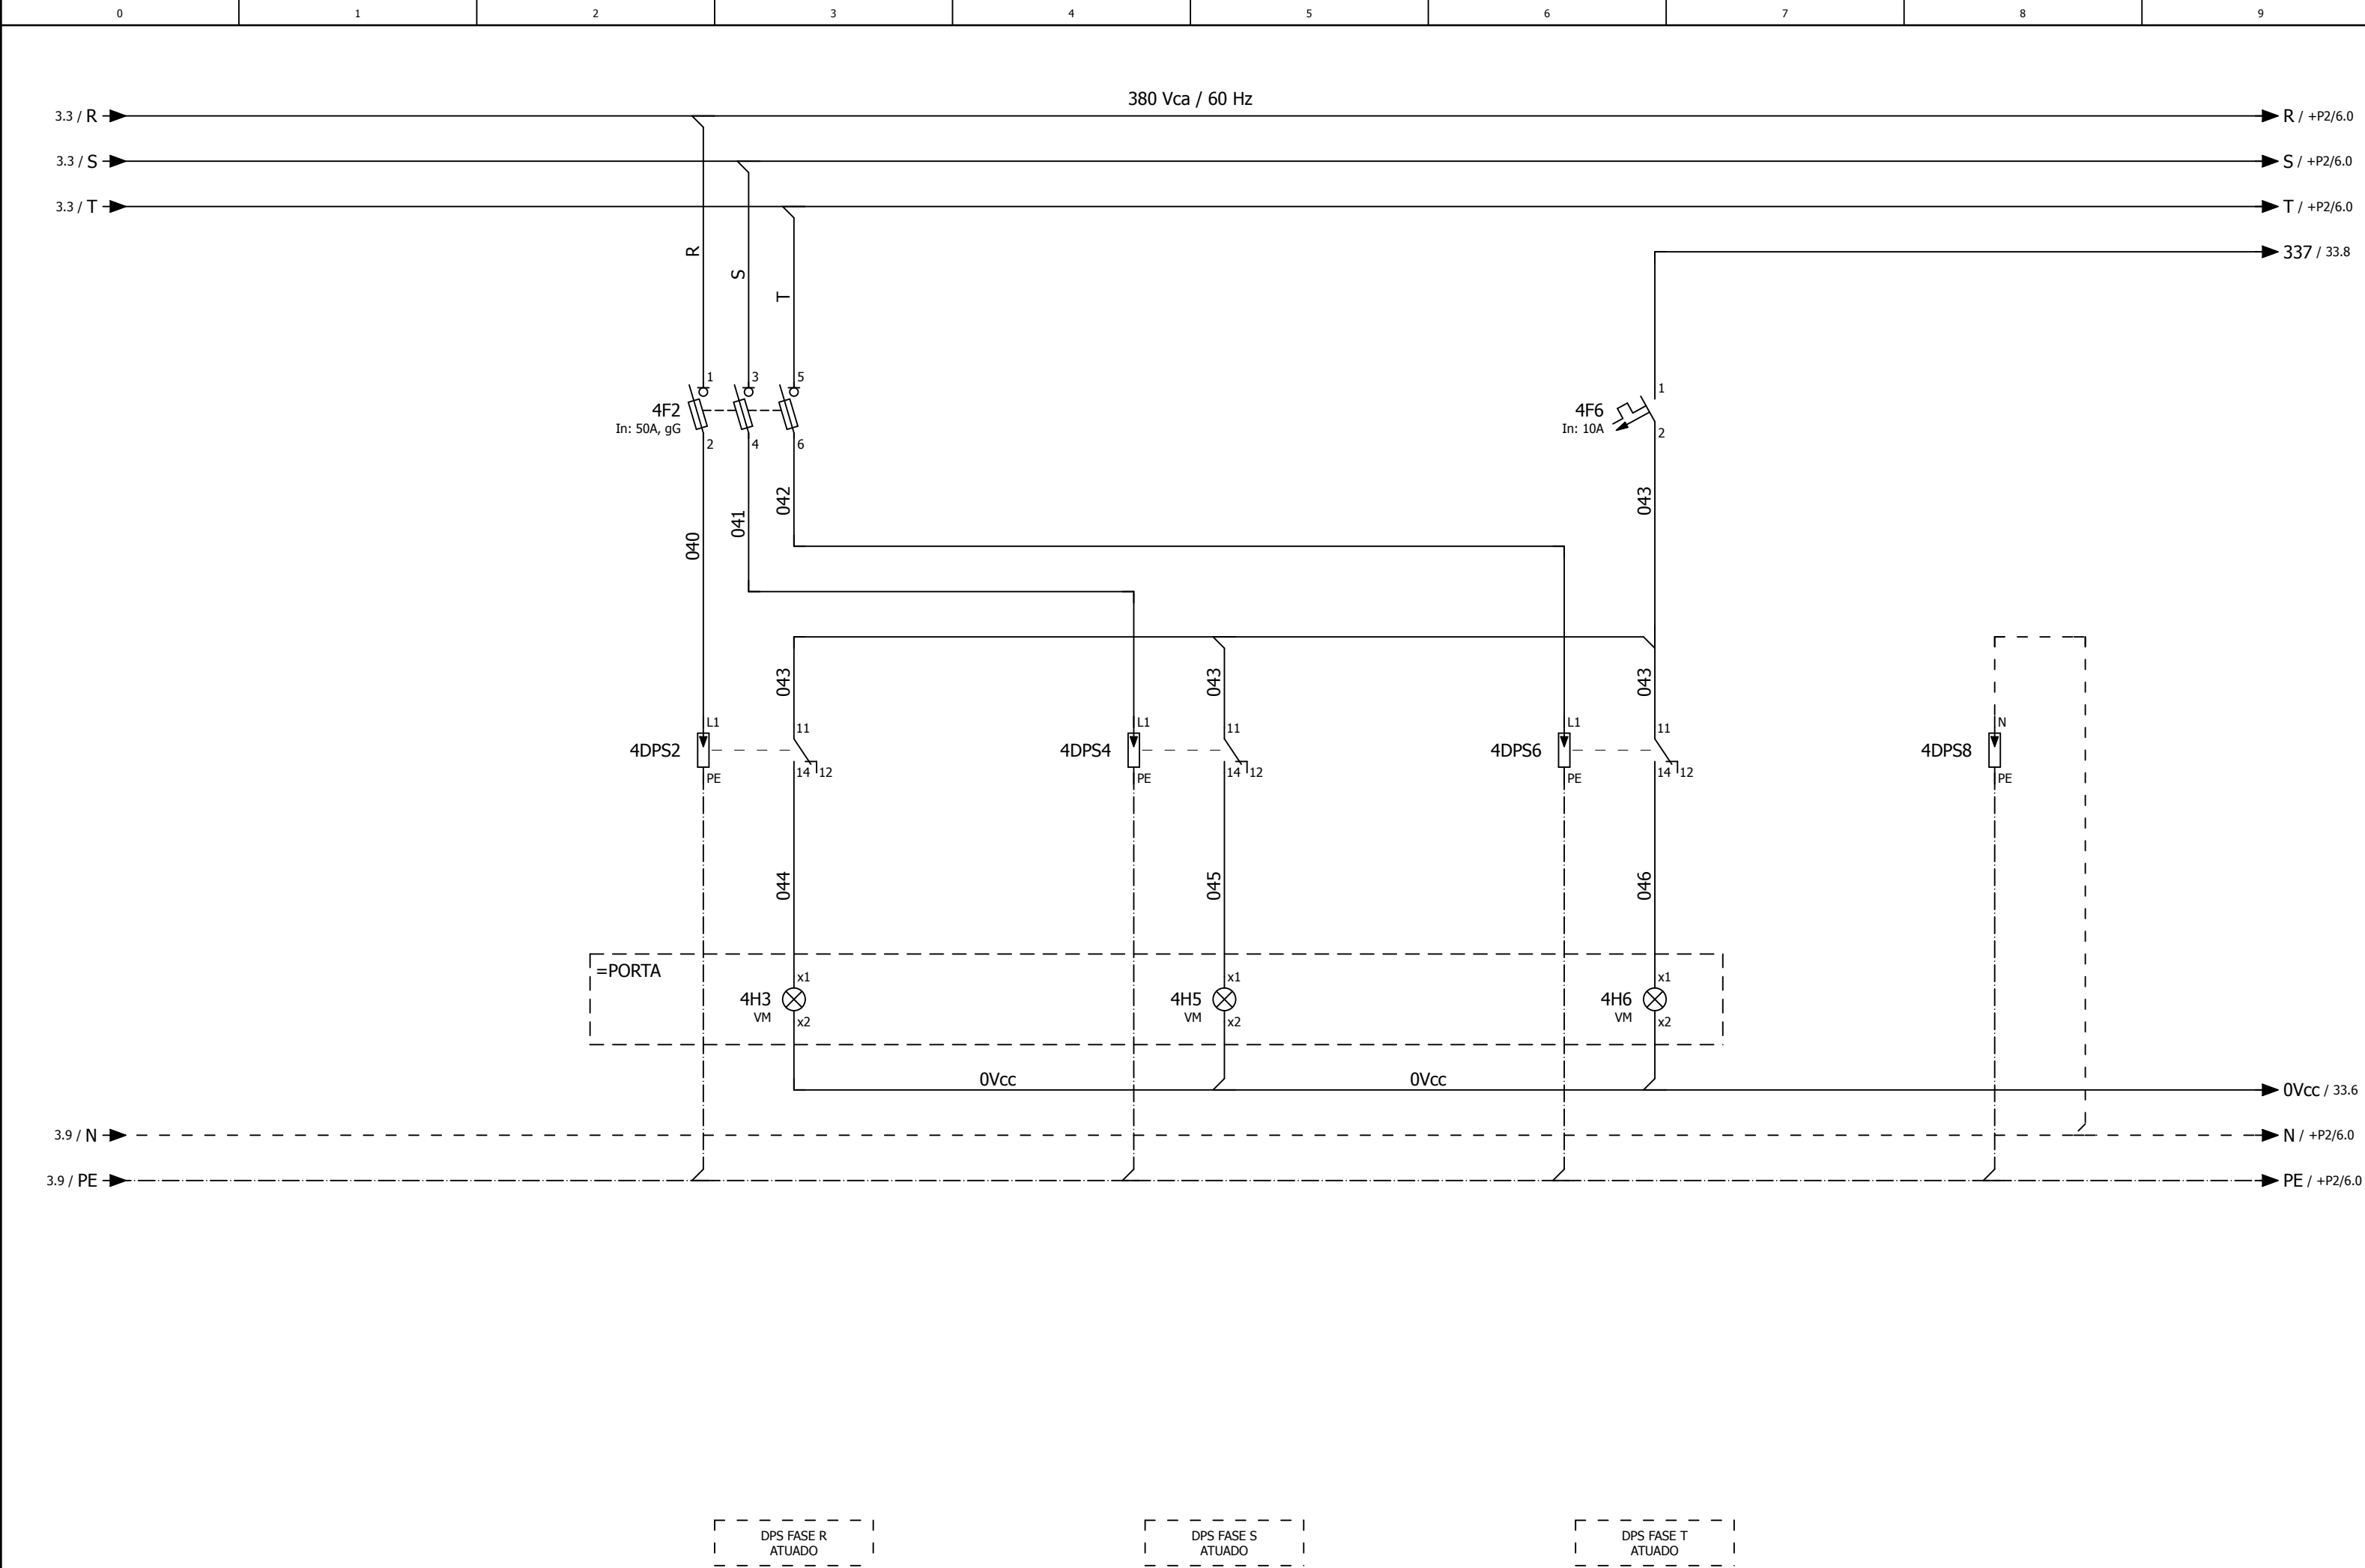

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA										
+P3/4				+P2/6						
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON	 DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 892	CAC14035-02	PROJETO: QDFL 07.02	= QDFL
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 5
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016		FOLHA RESERVA				DE 58

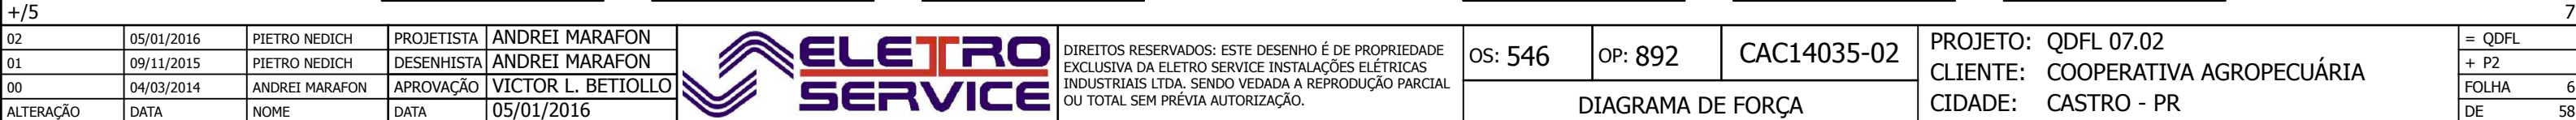

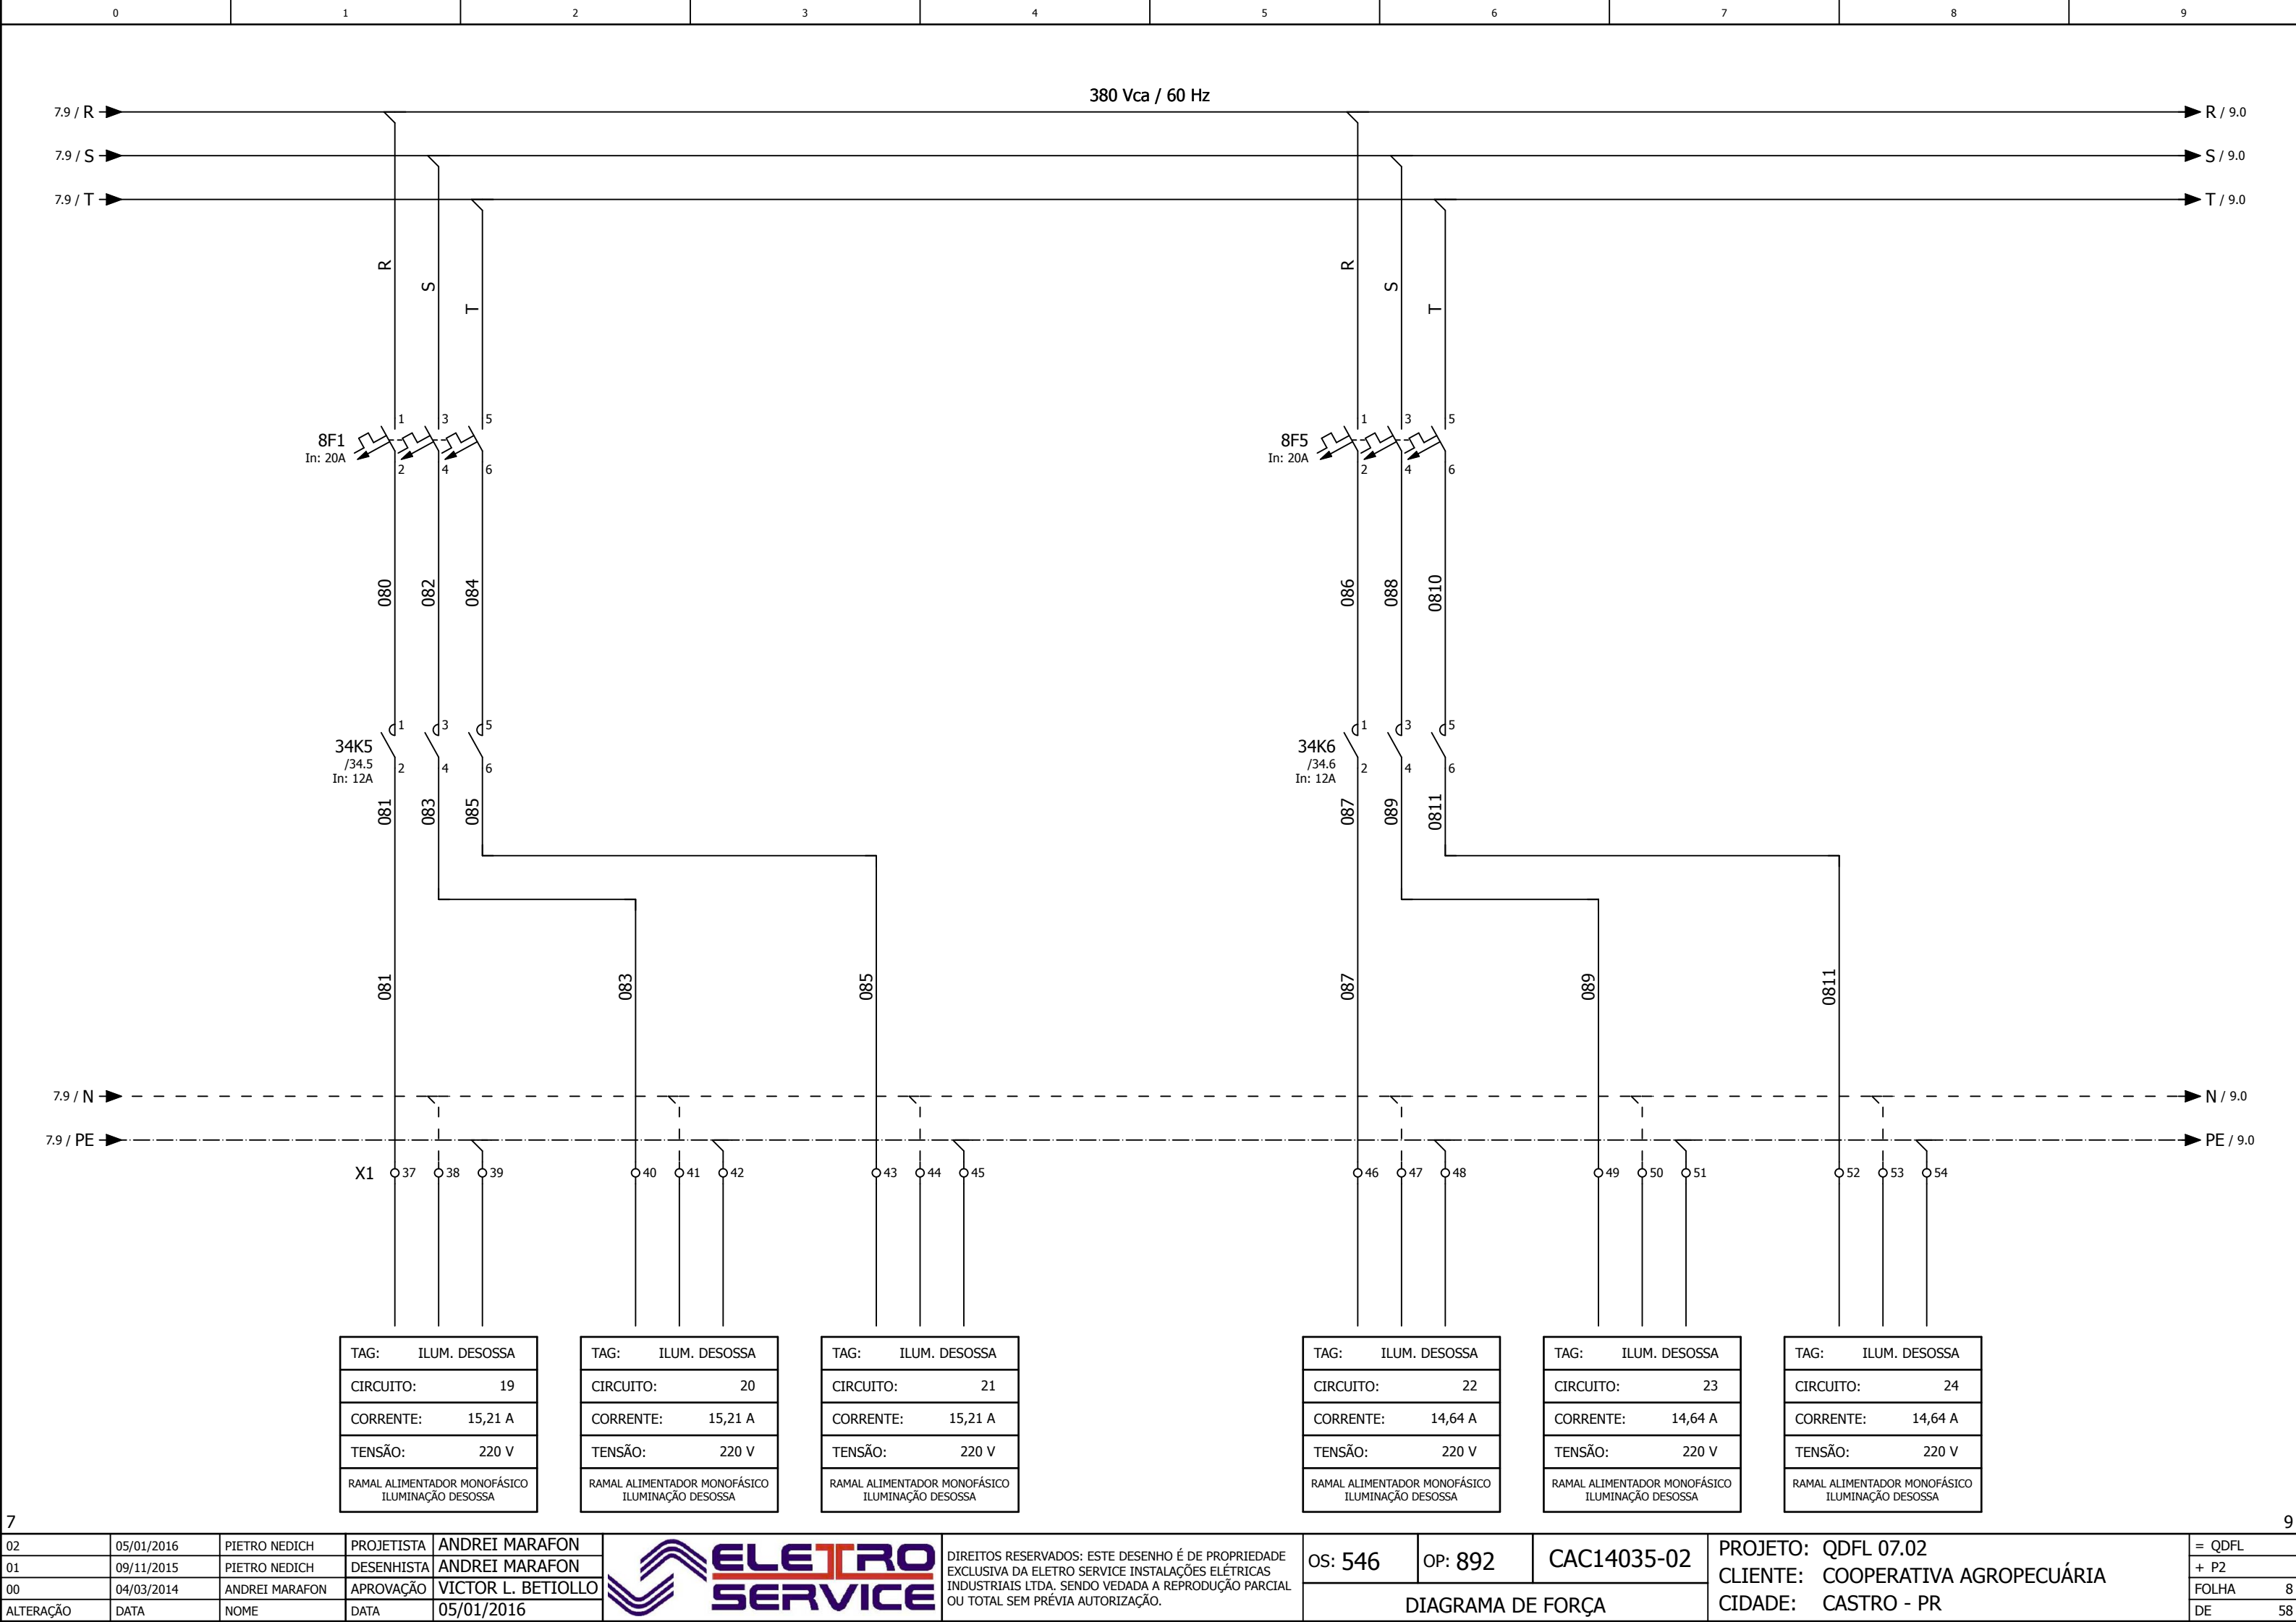


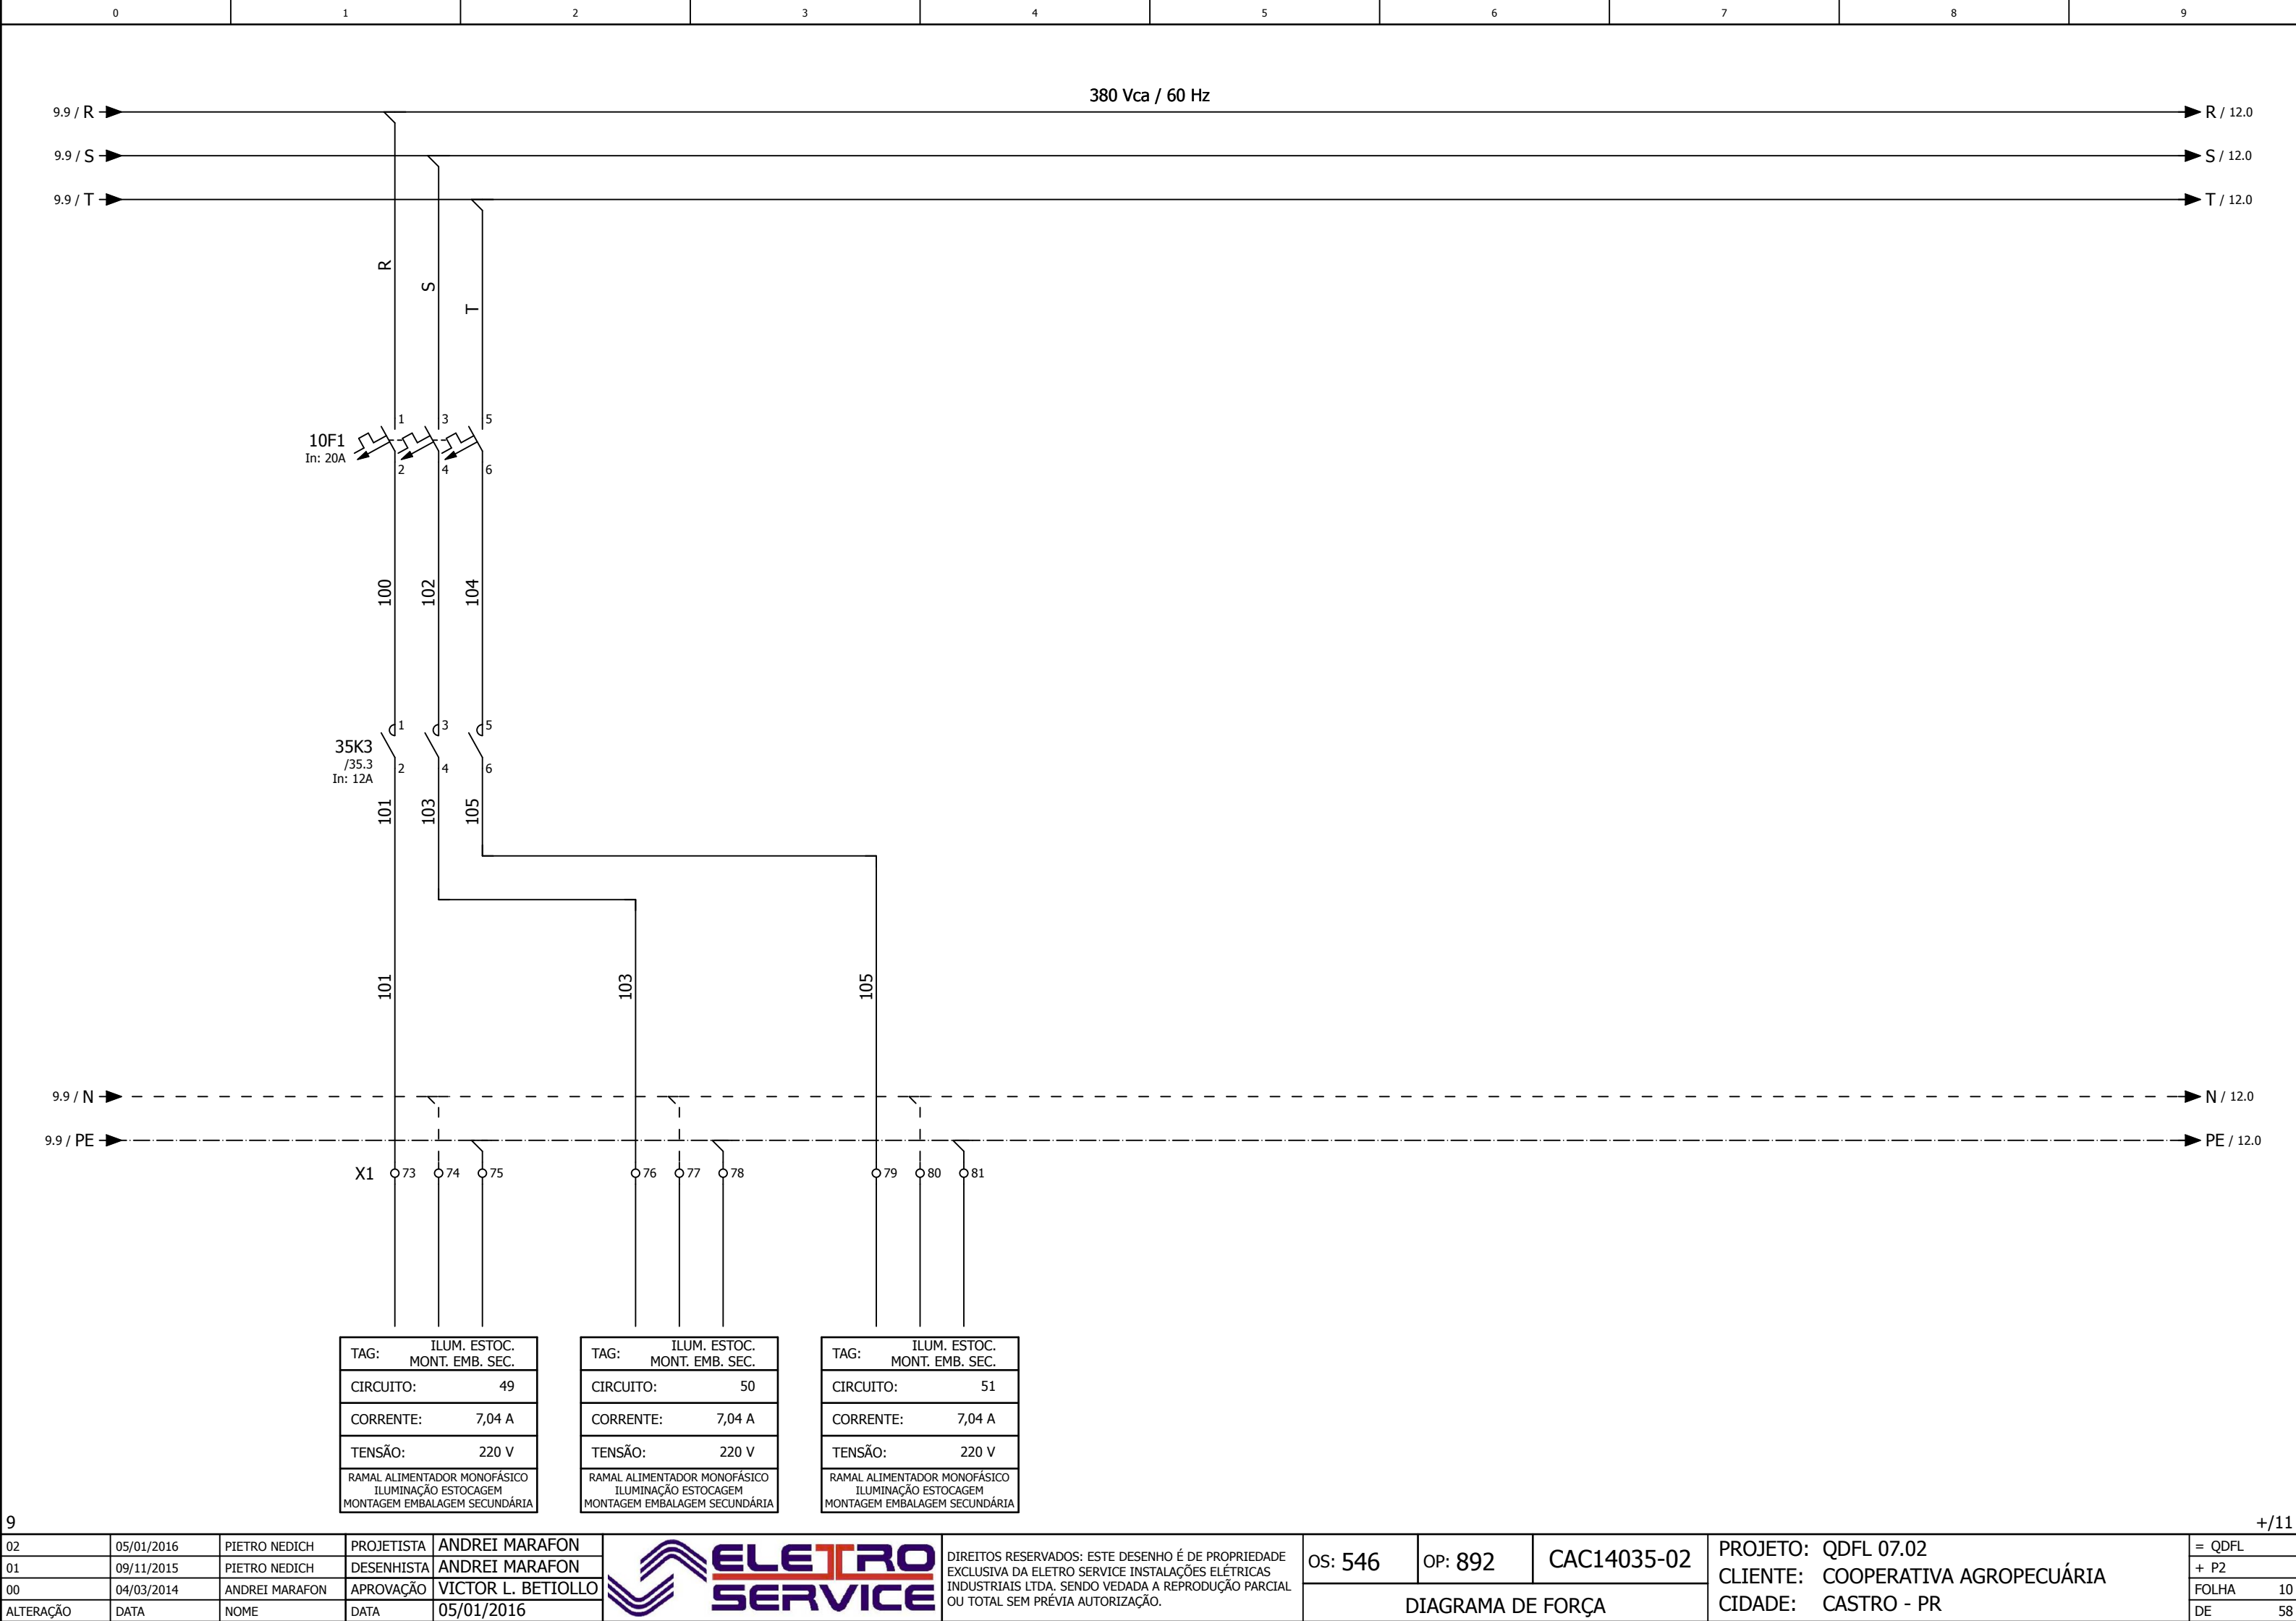



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA


+P2/10										+P2/12									
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 892	CAC14035-02	PROJETO: QDFL 07.02	= QDFL								
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+								
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA	11							
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE	58							

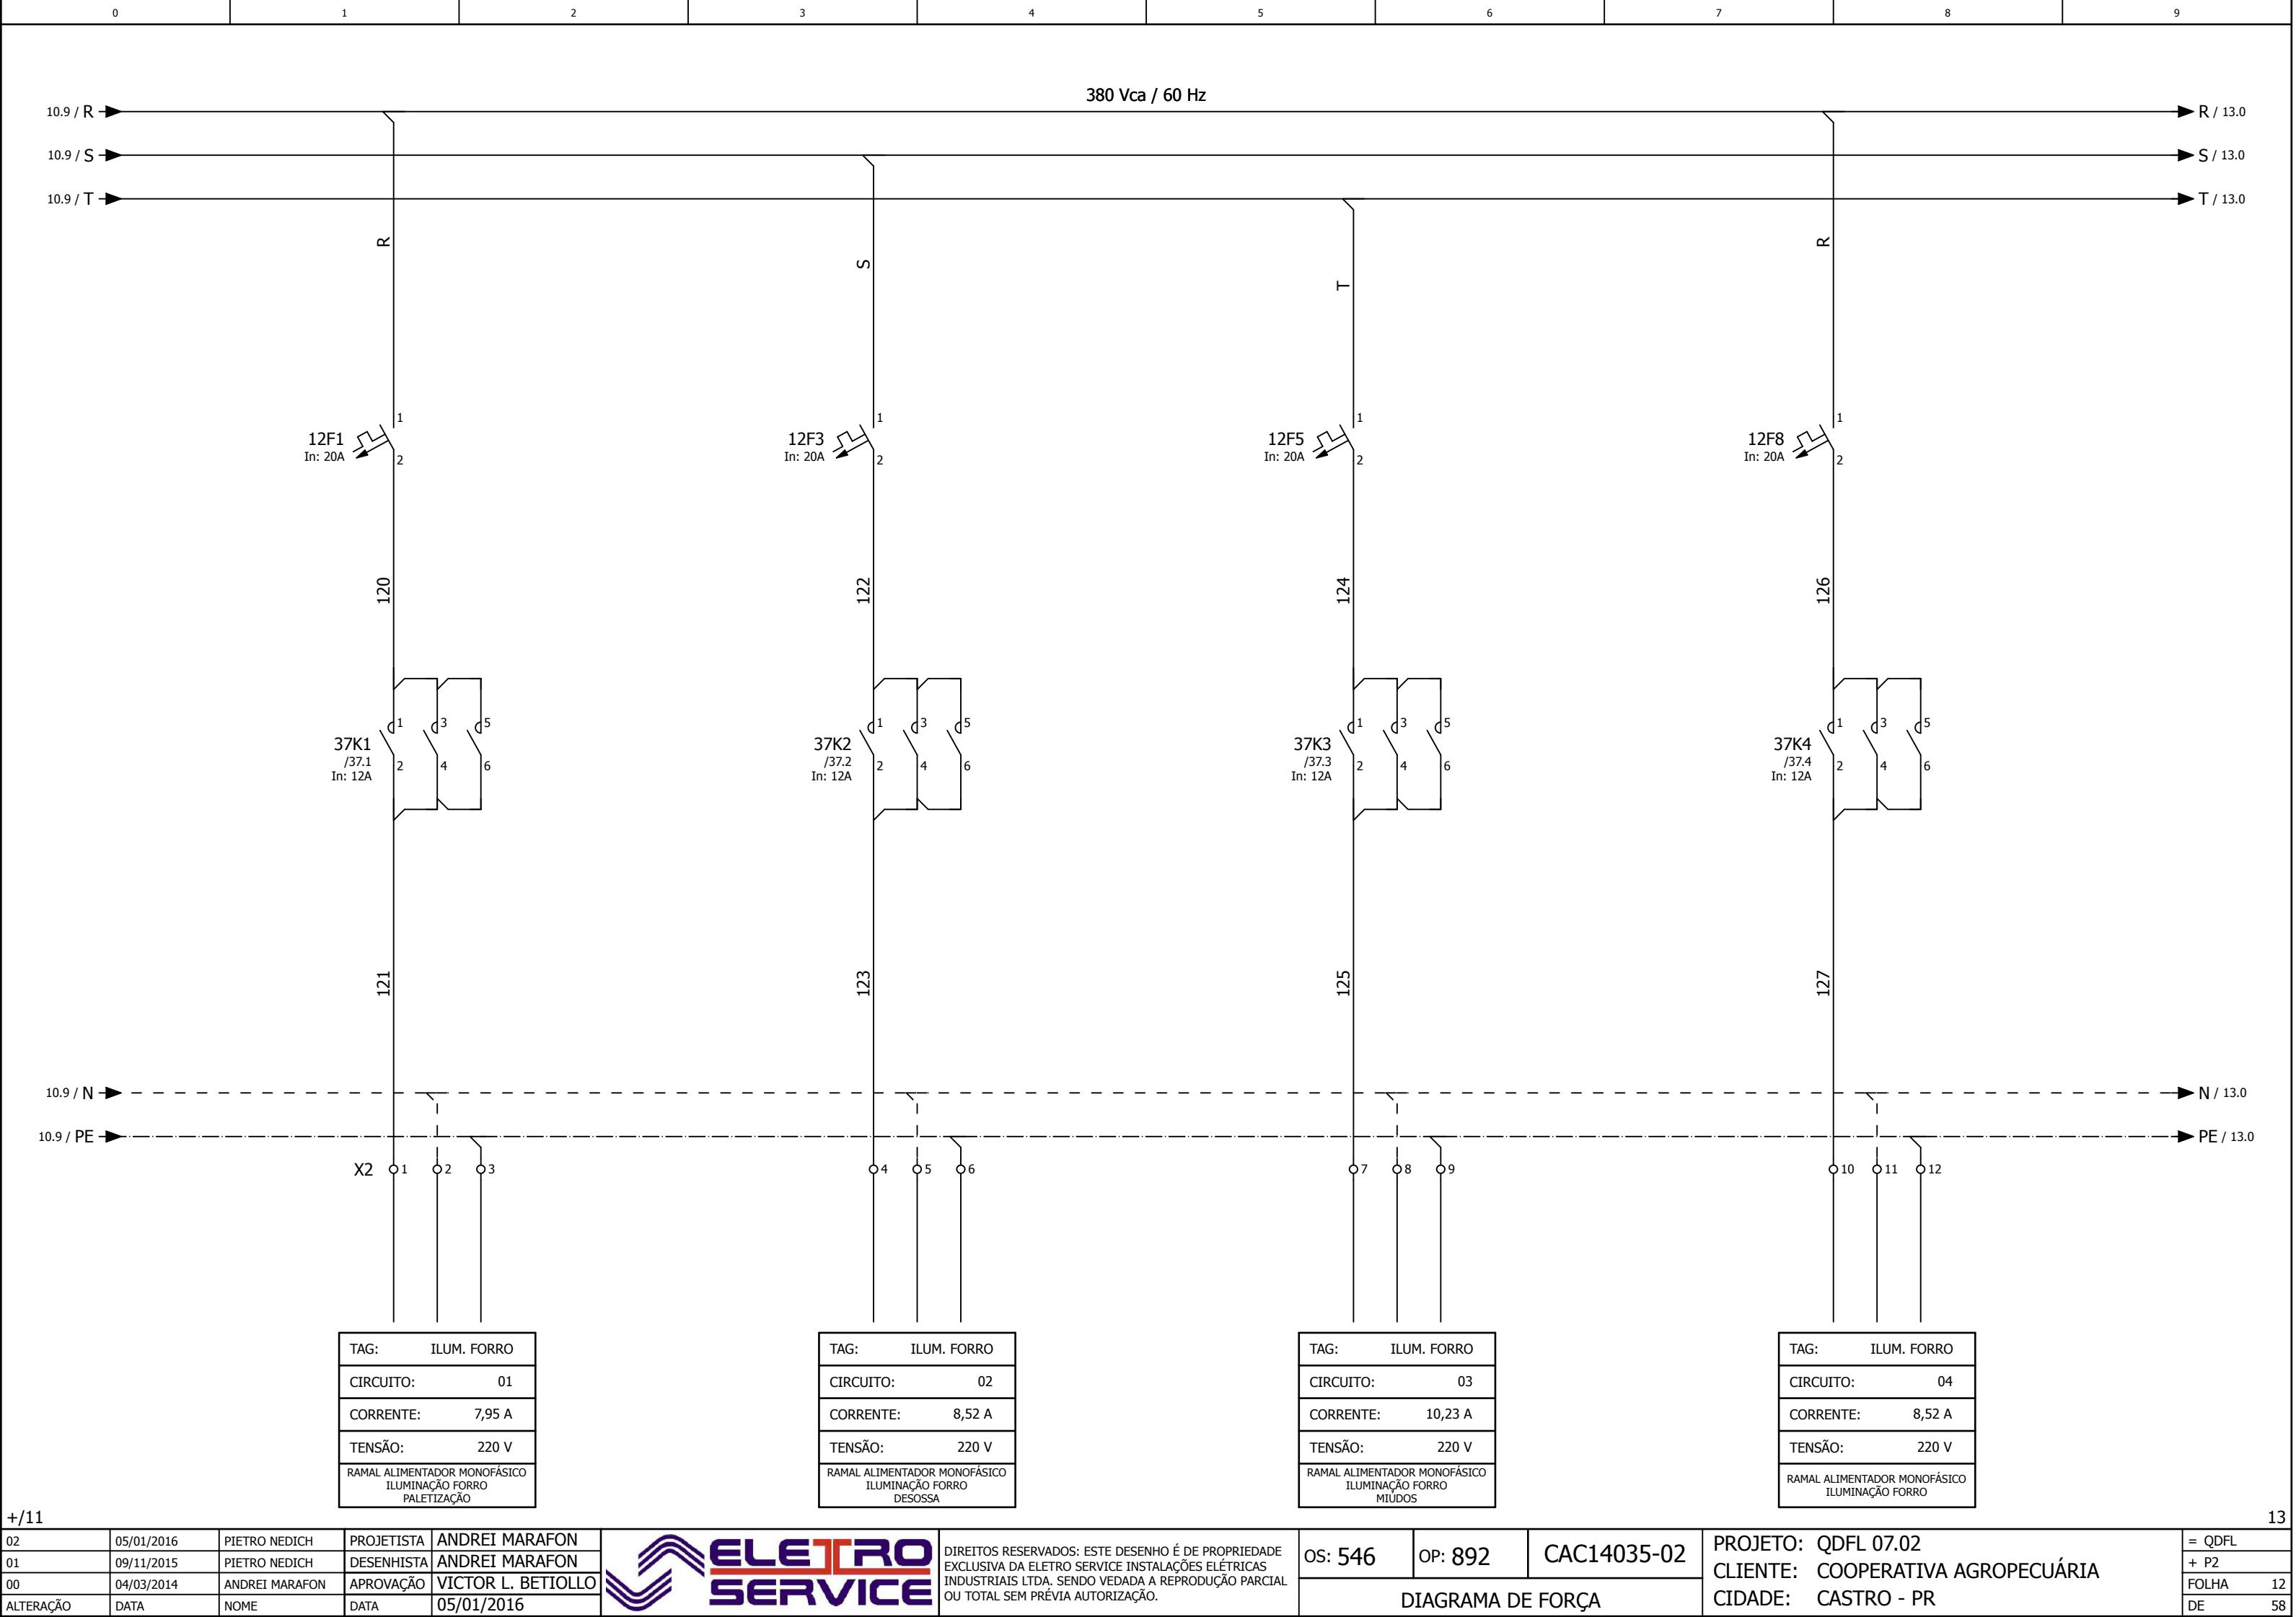


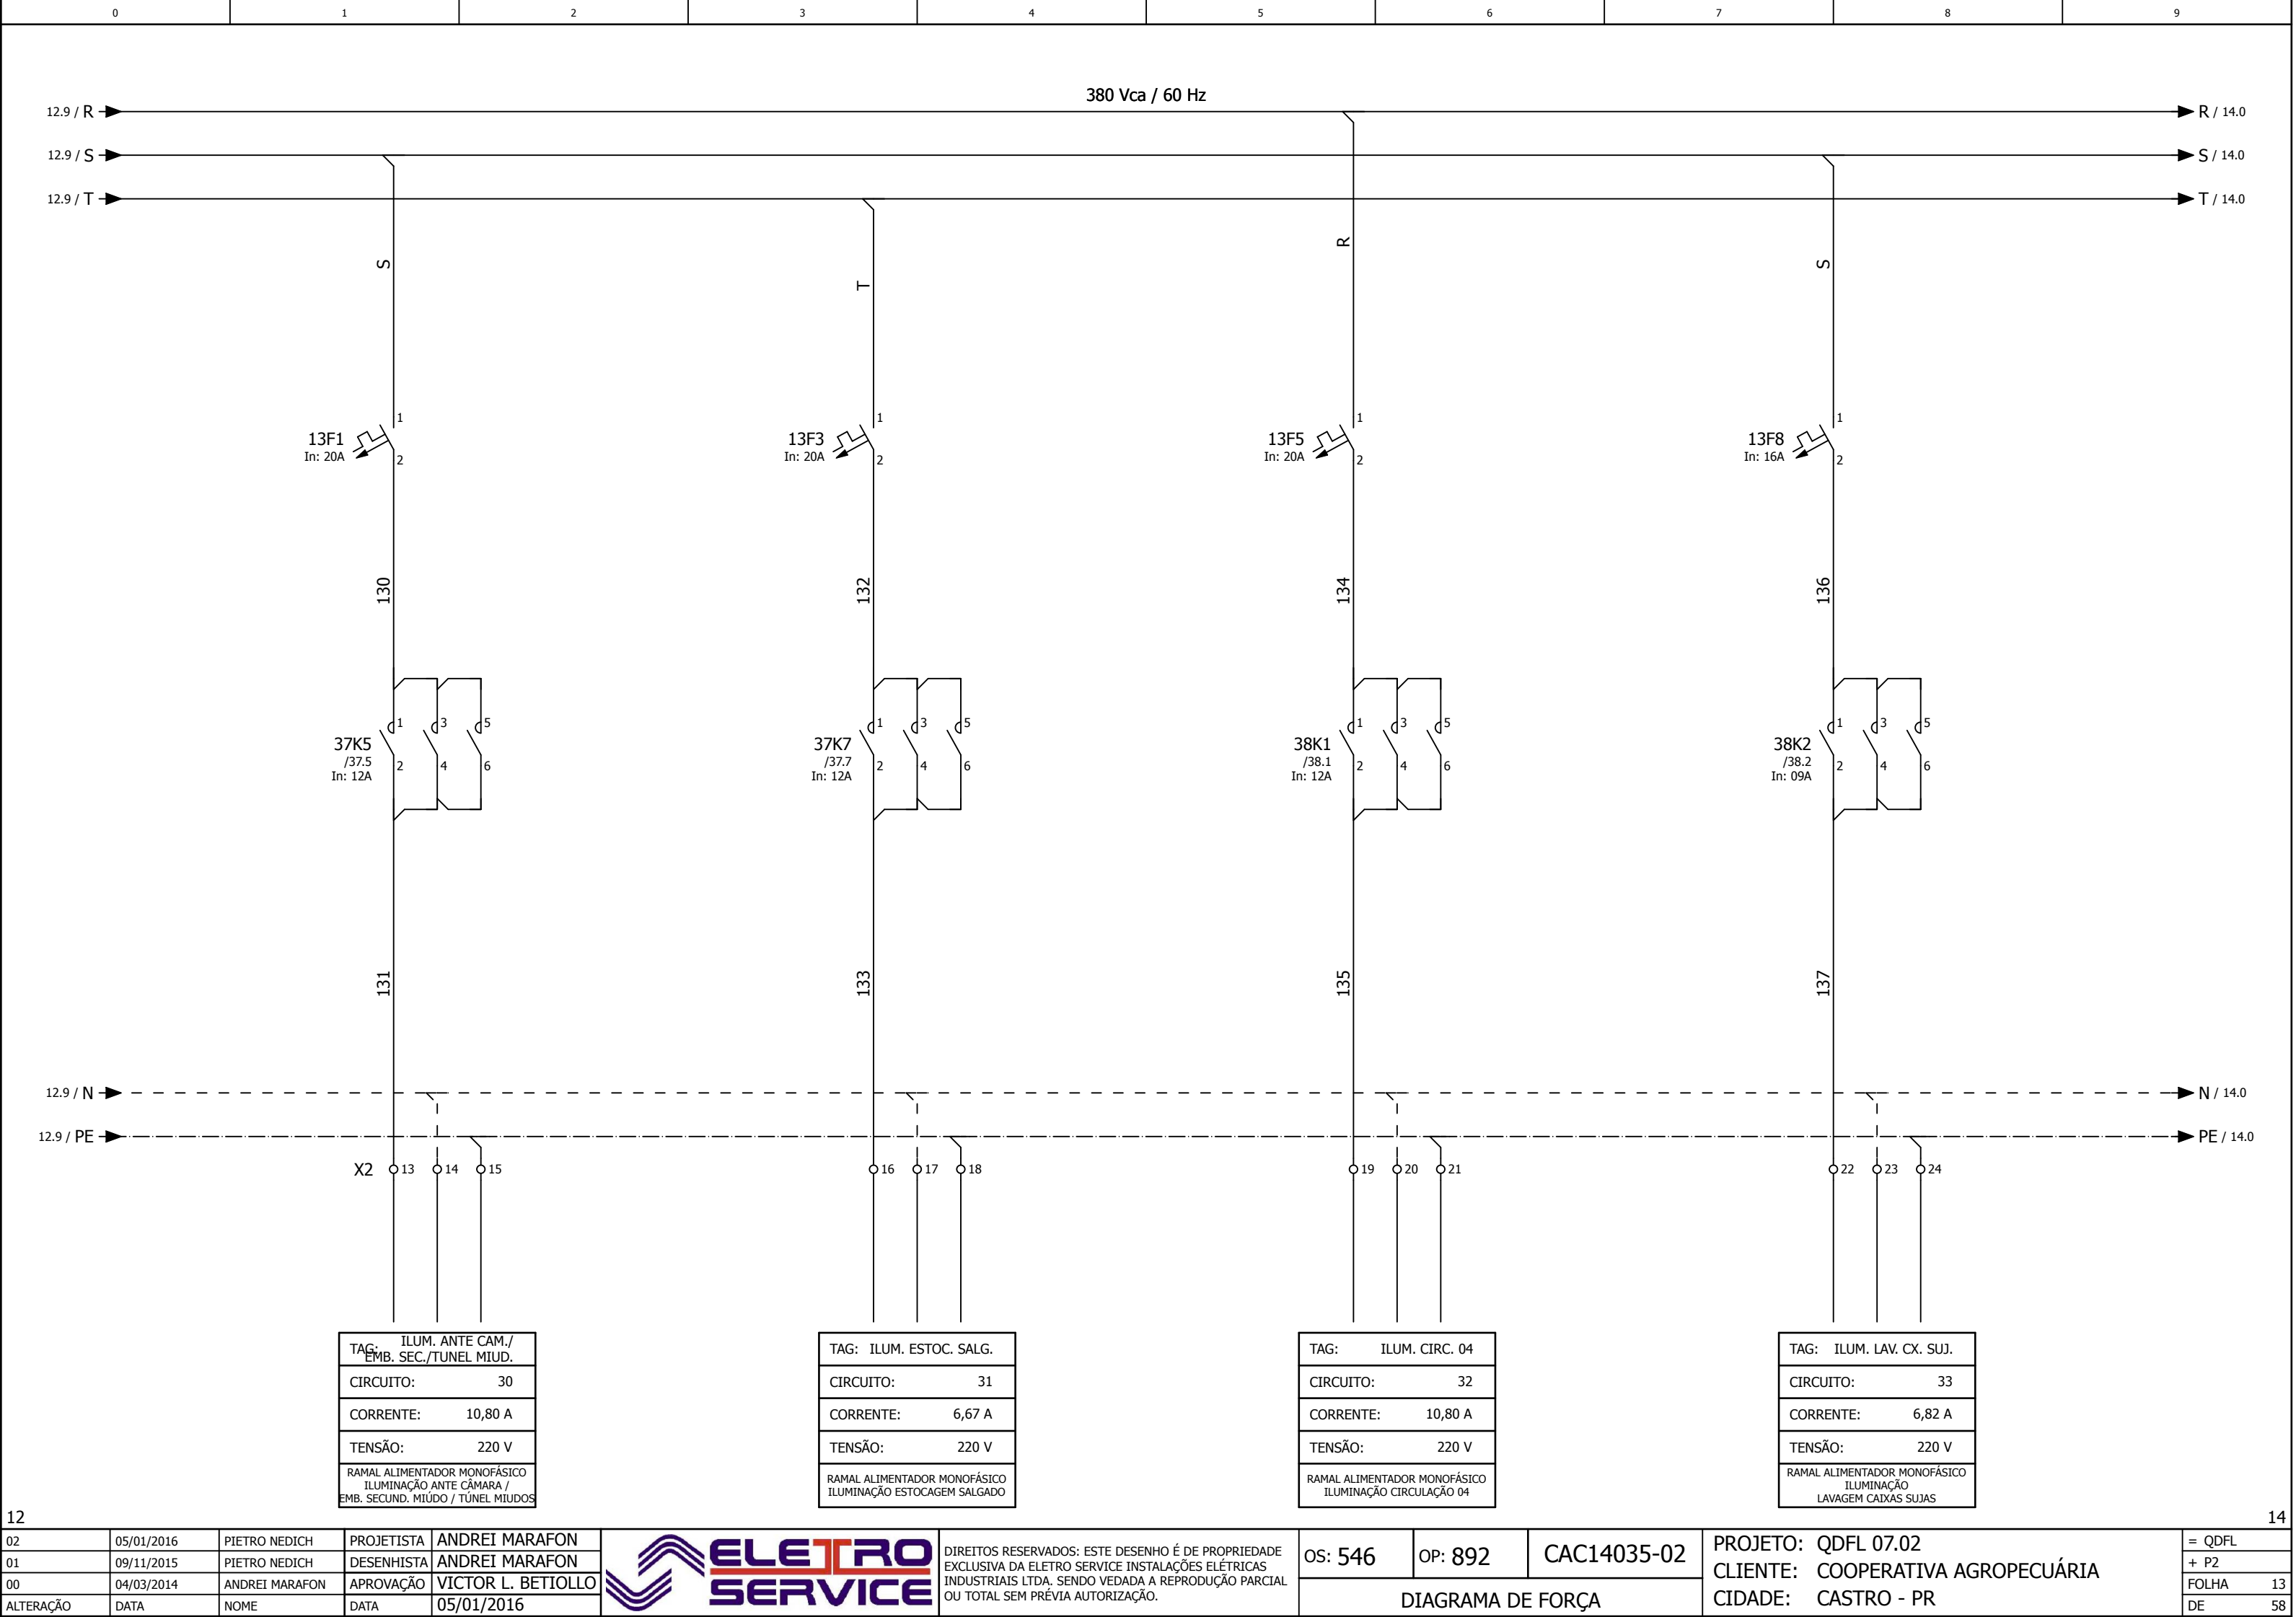

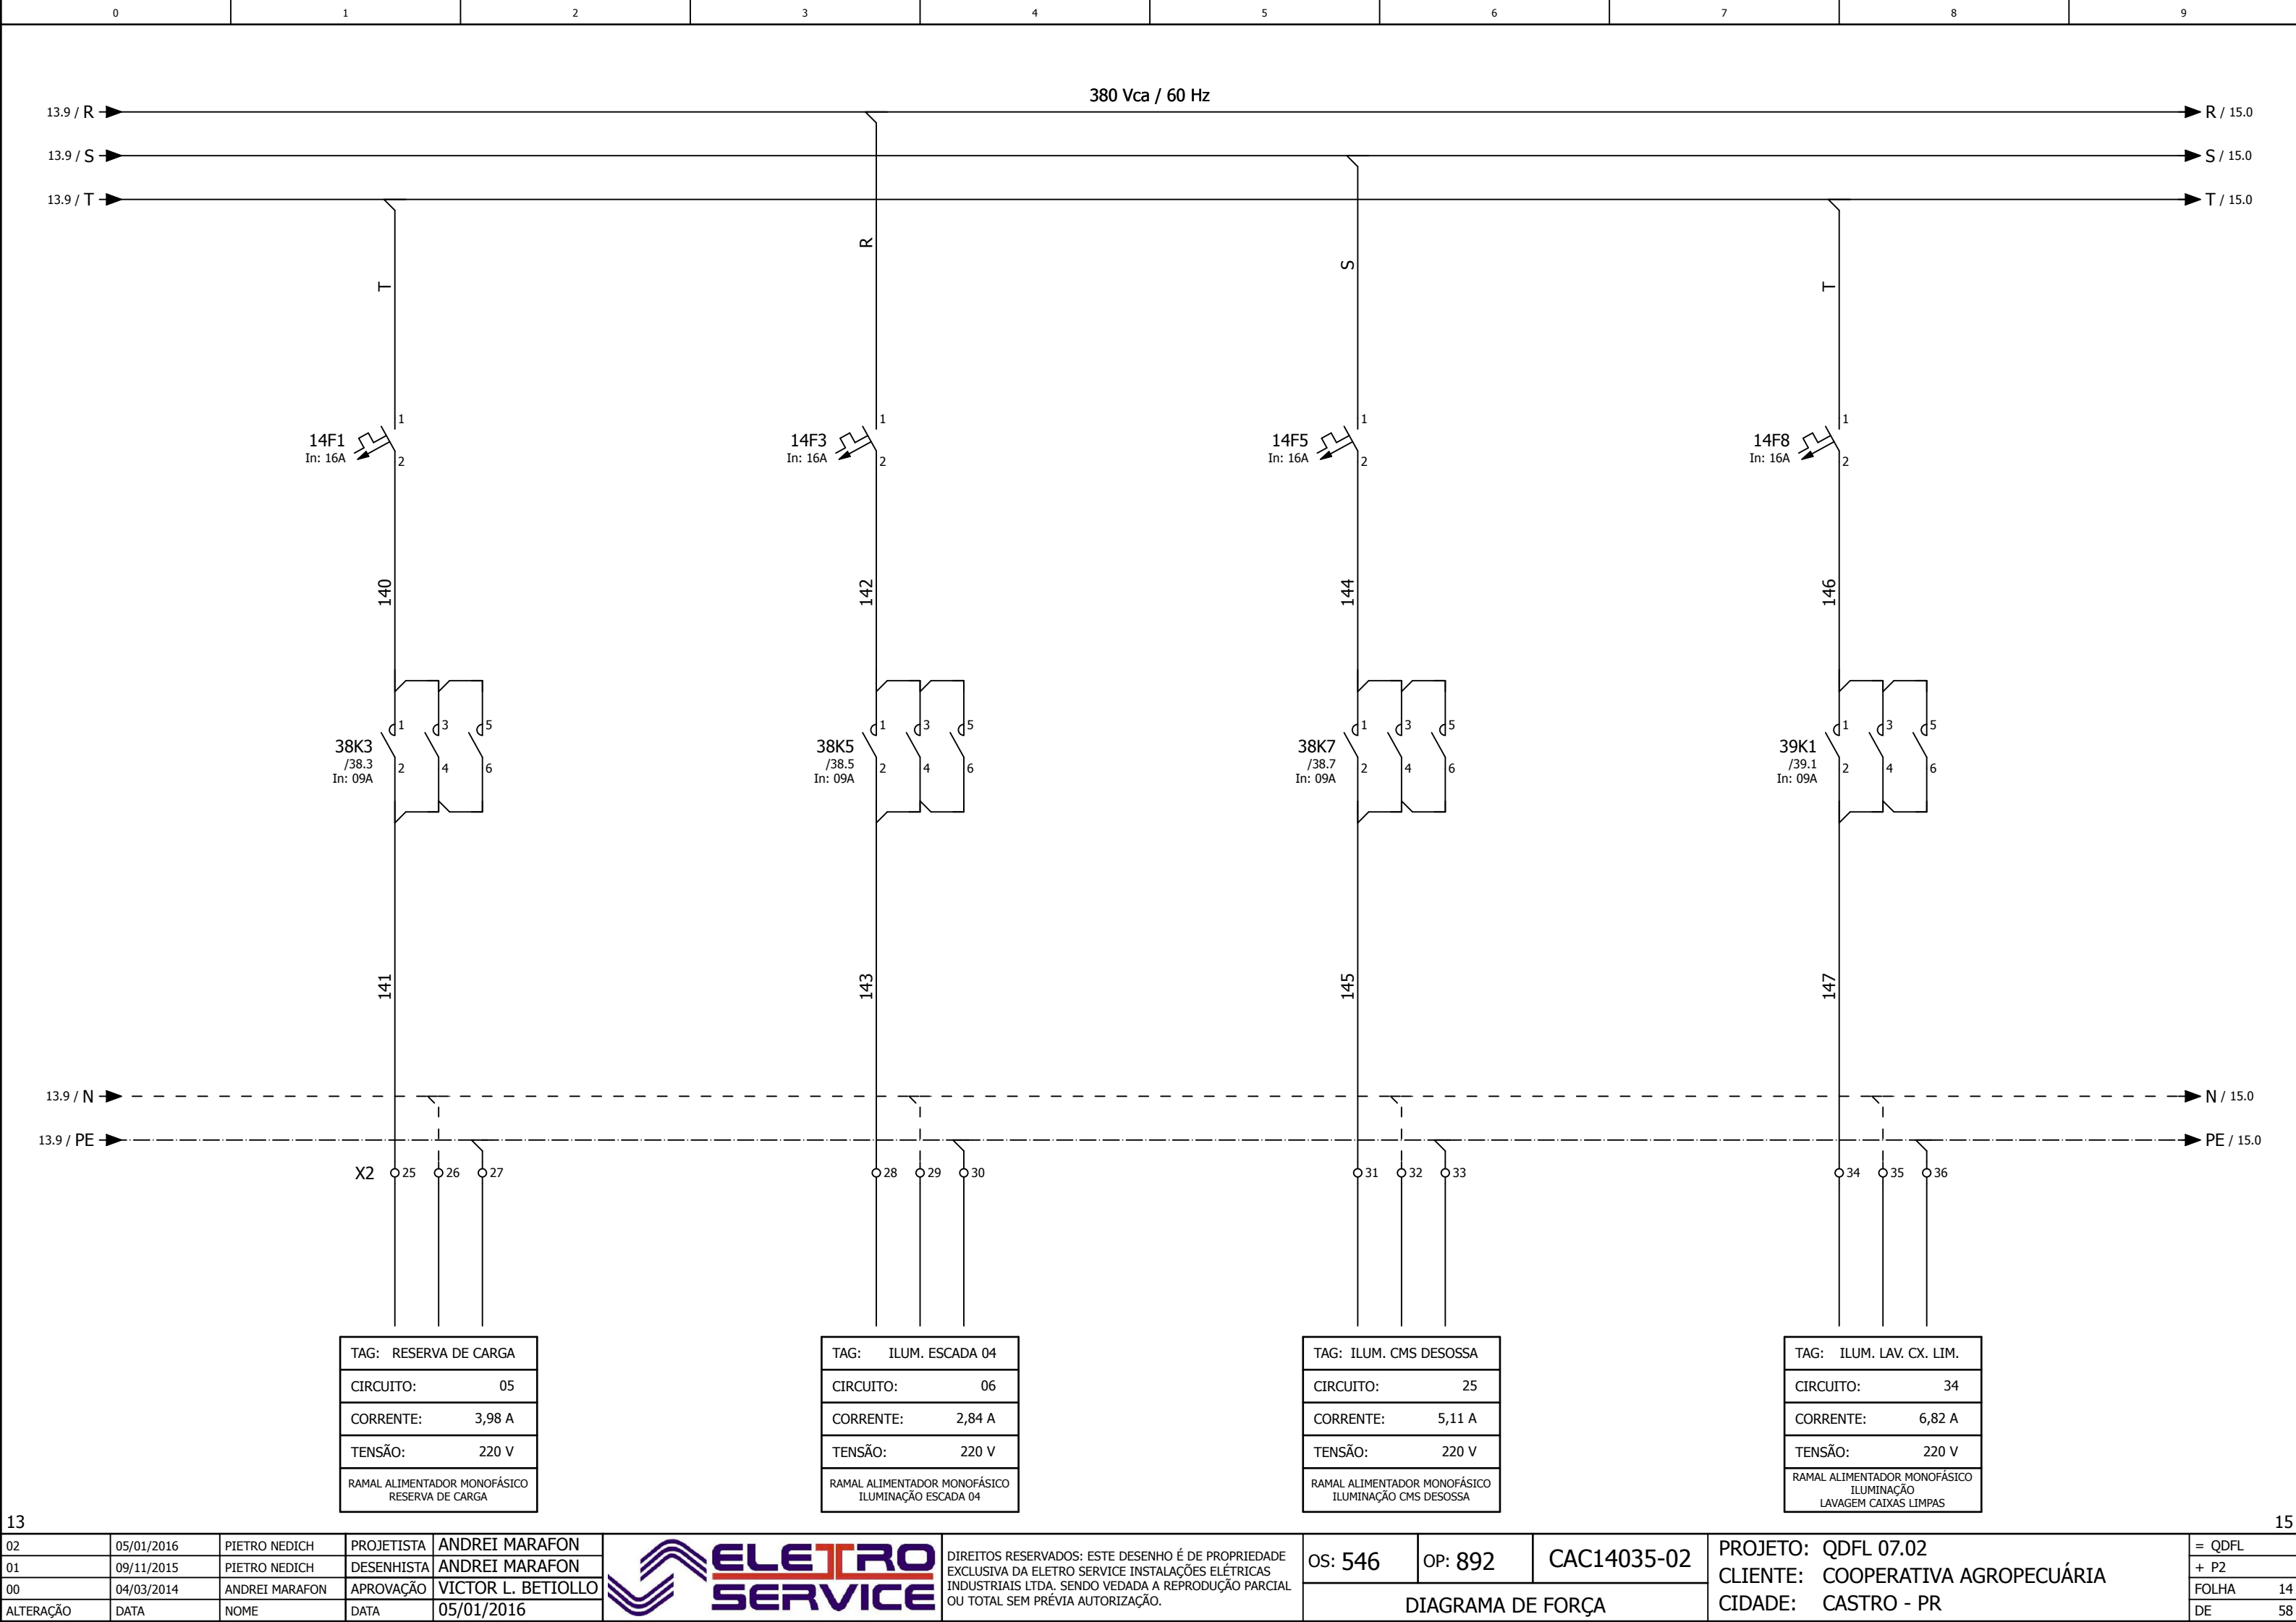


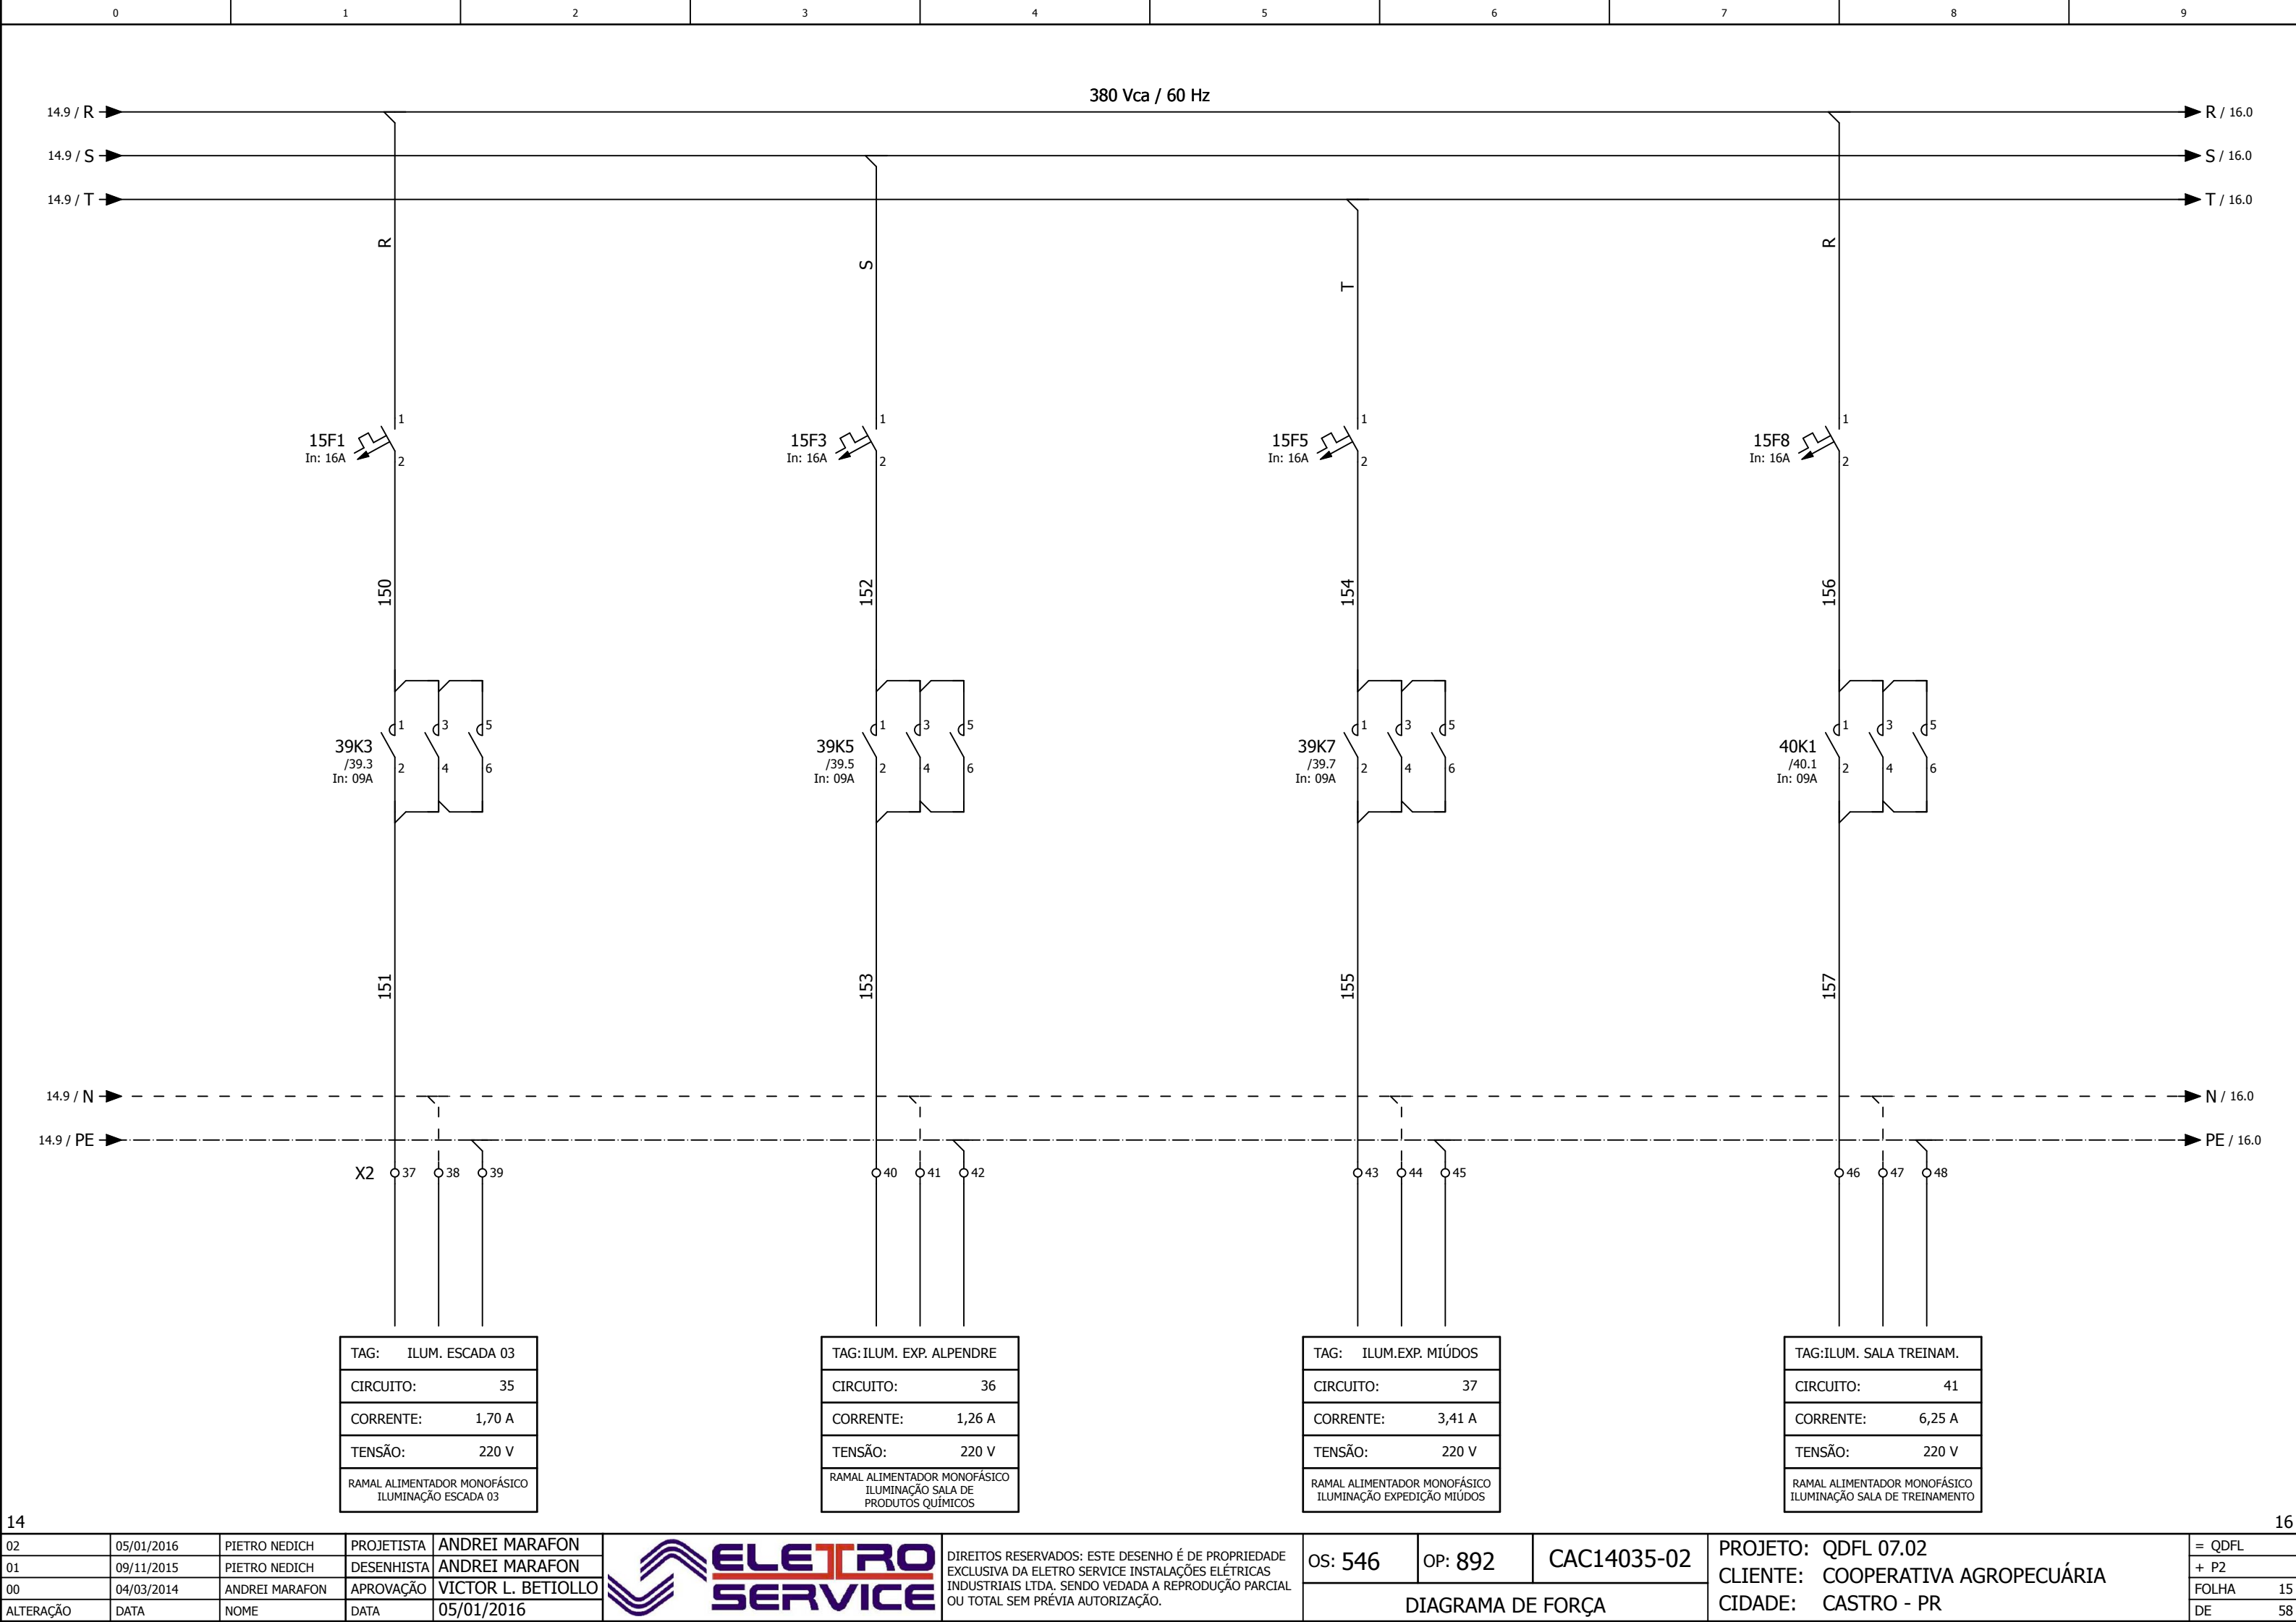

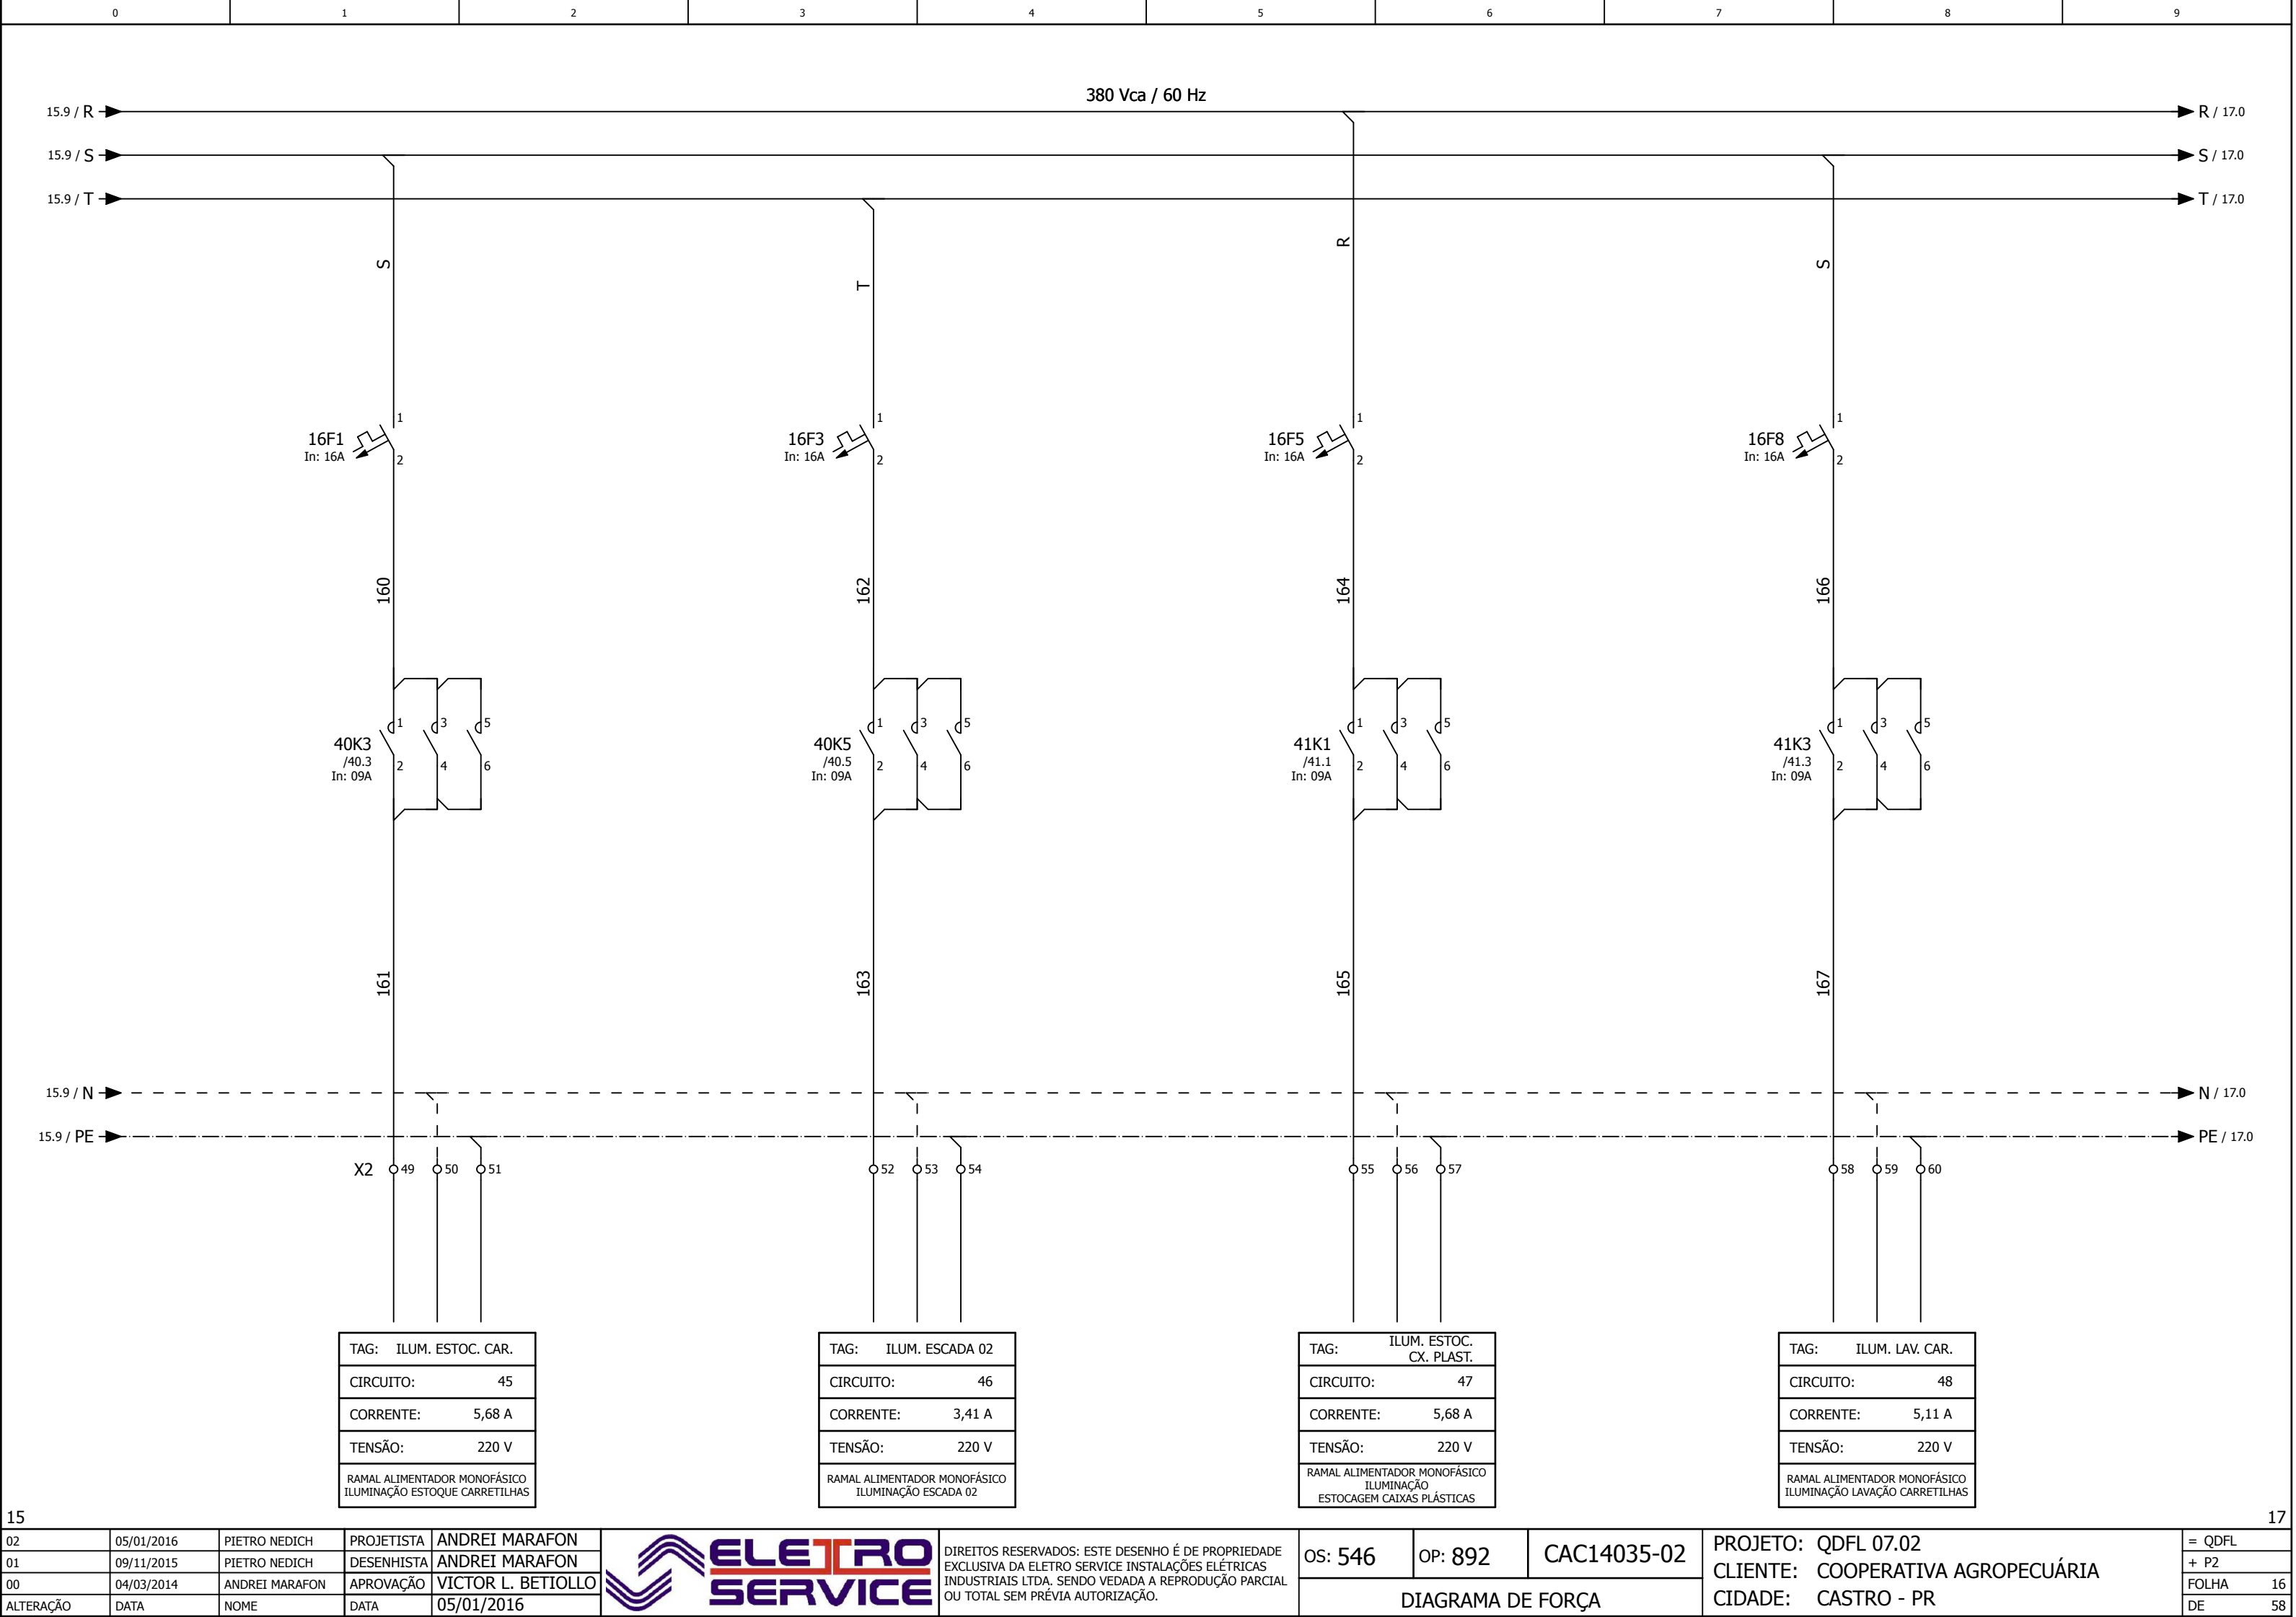

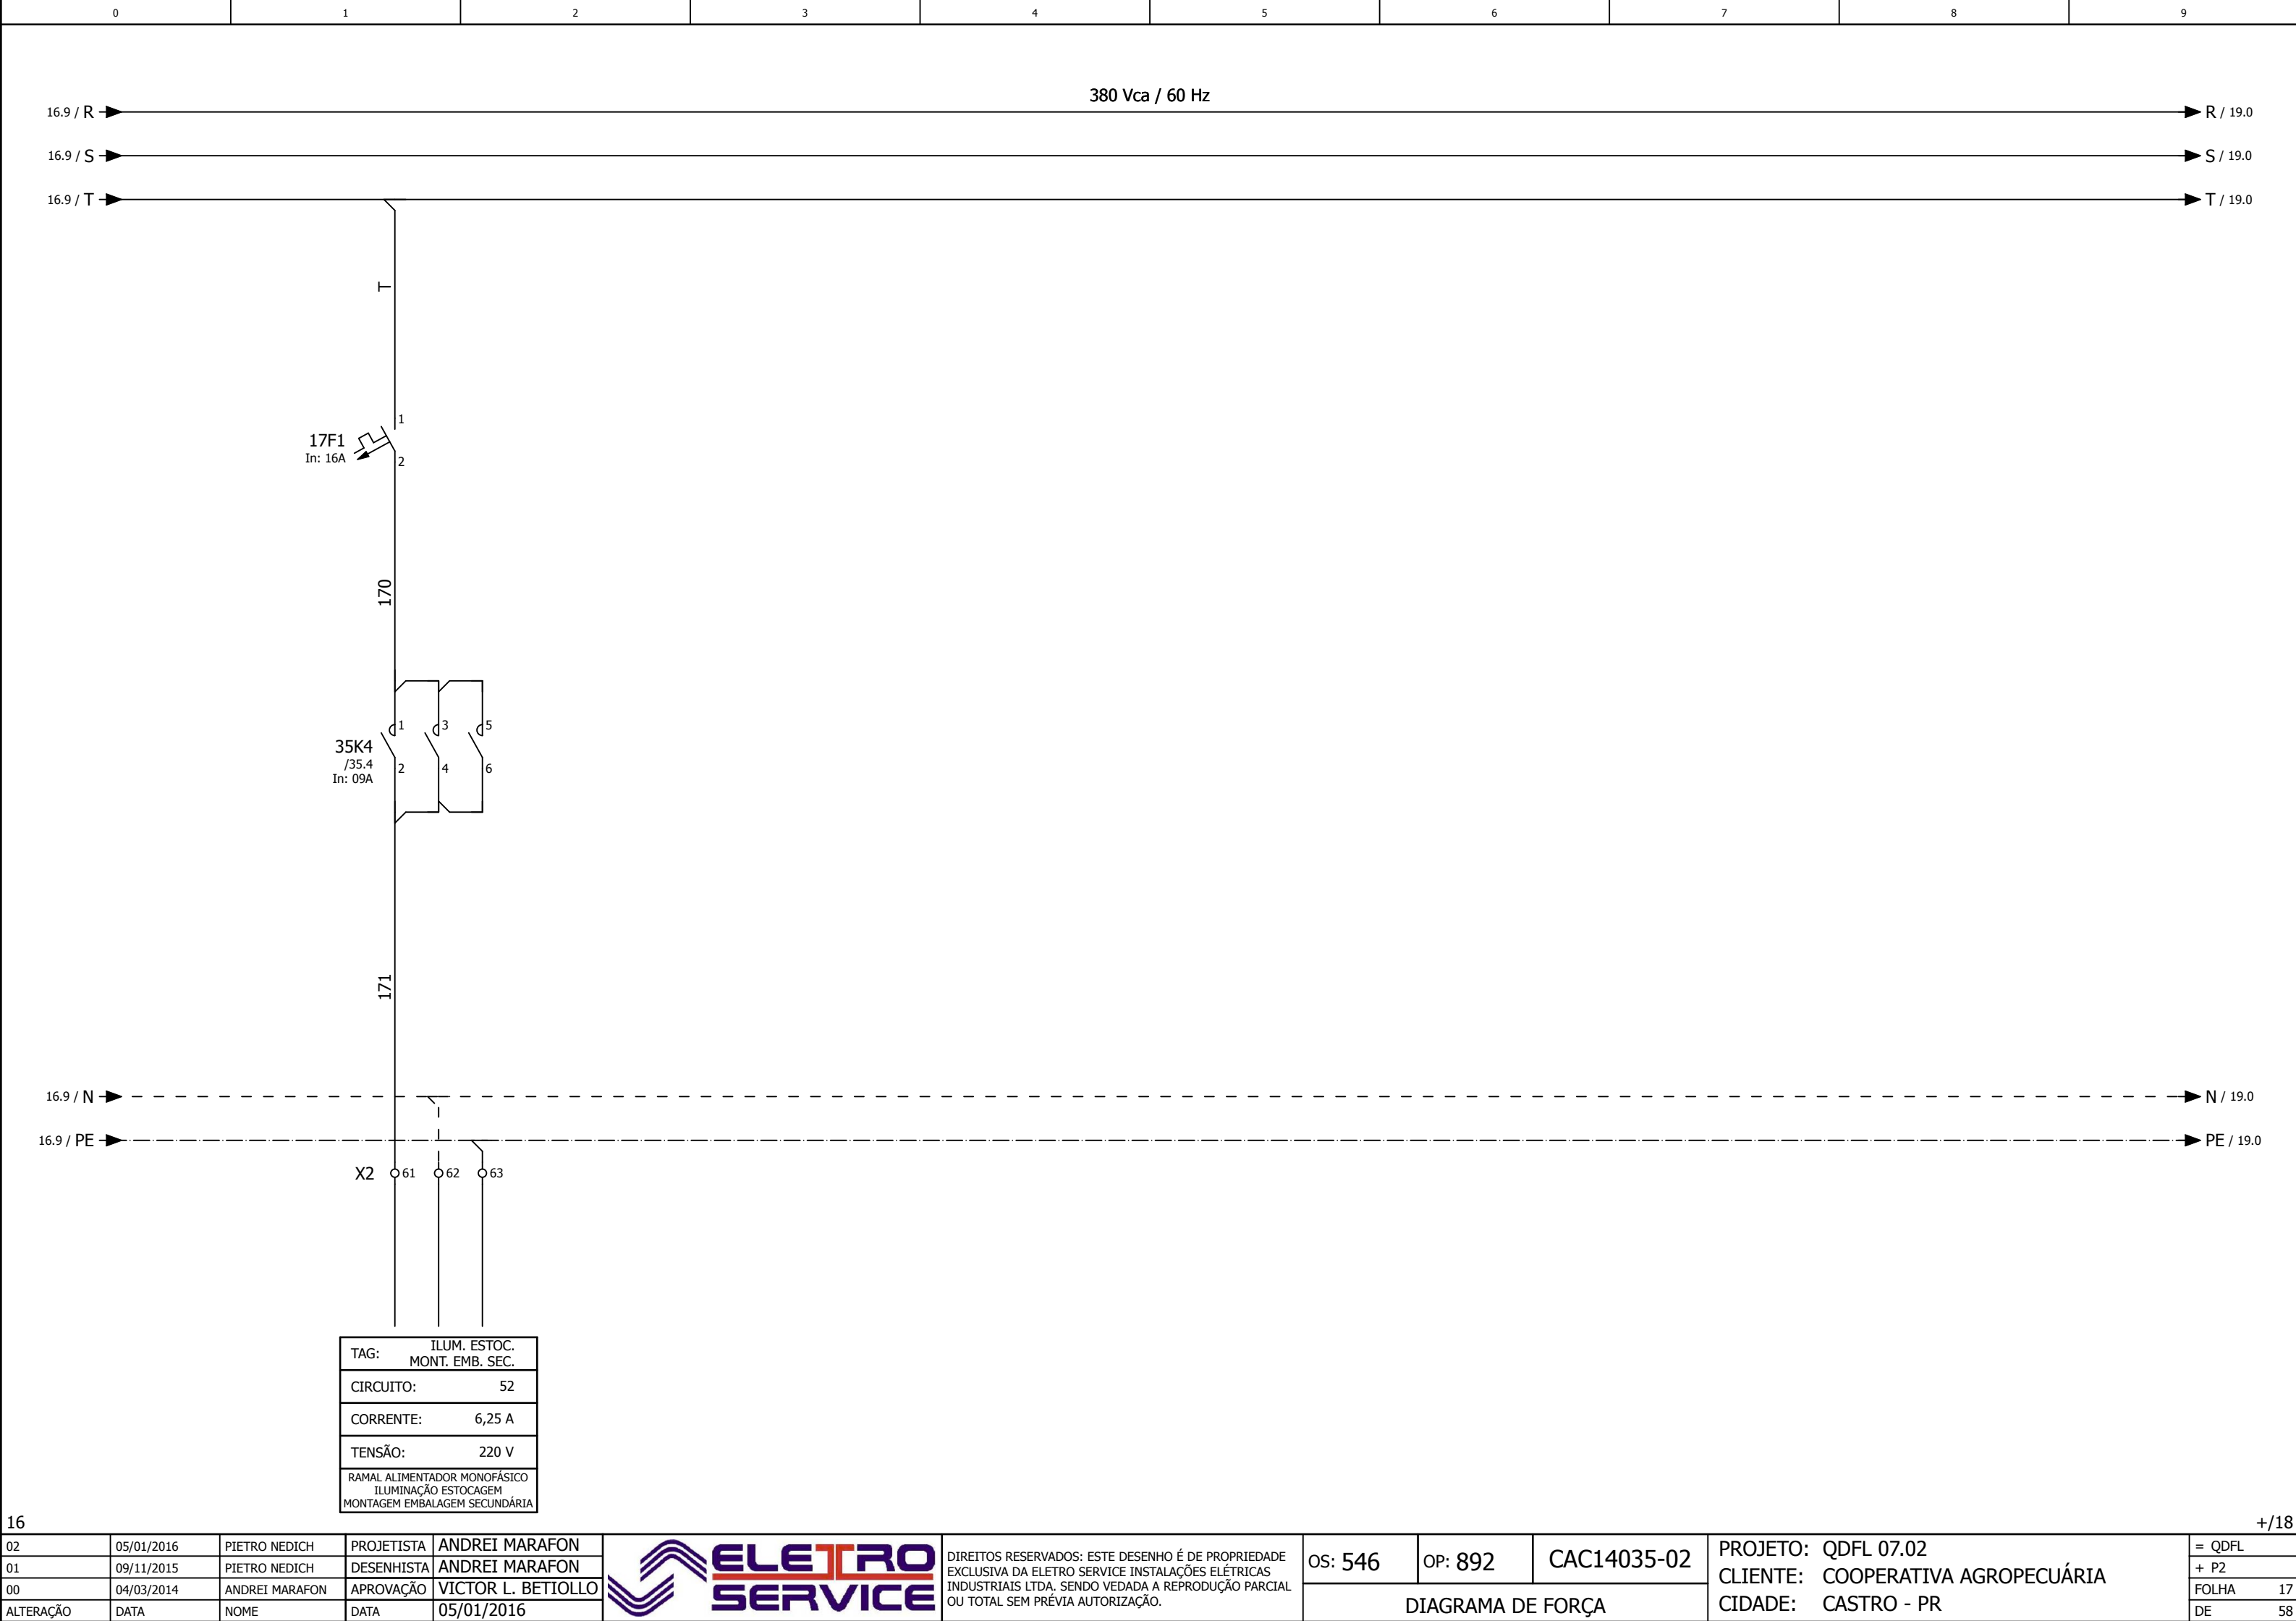

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

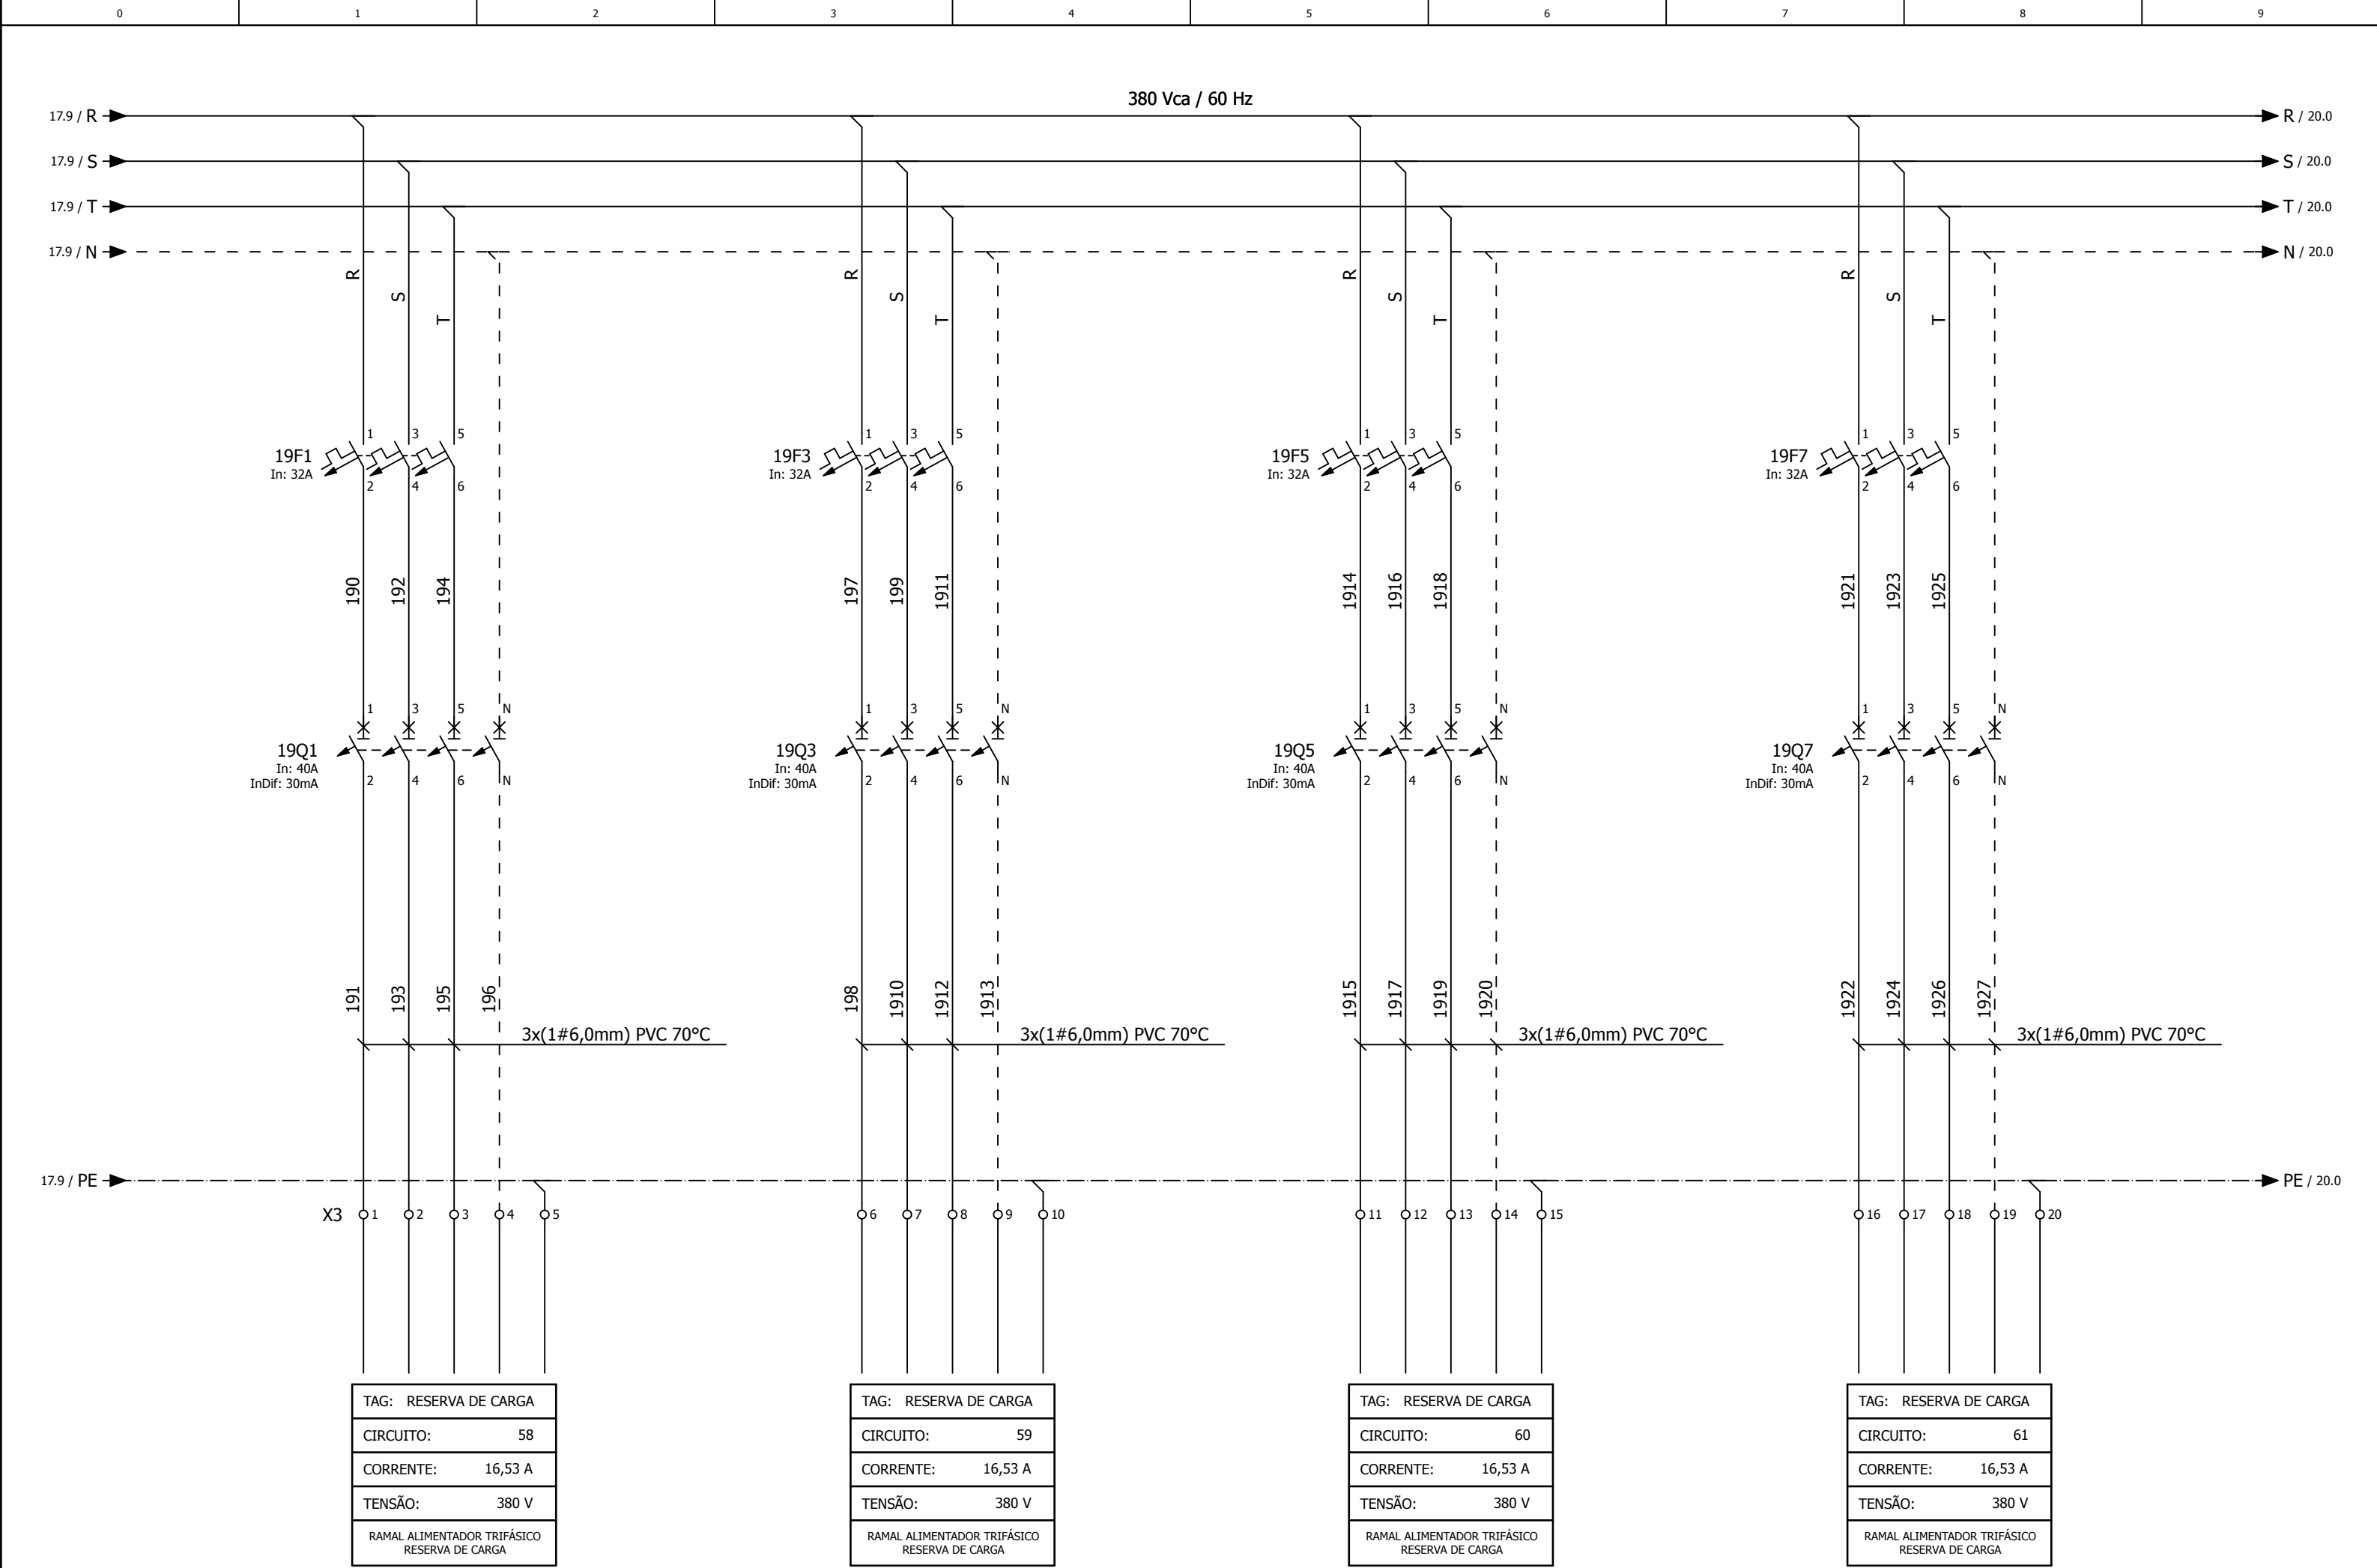

19F7

In: 32A

19Q7

In: 40A

InDif: 30mA

1921

1923

1925

1922

1924

1926

1927

3x(1#6,0mm) PVC 70°C

17.9 / PE

PE / 20.0

X3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TAG: RESERVA DE CARGA

CIRCUITO: 58

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

RESERVA DE CARGA

TAG: RESERVA DE CARGA

CIRCUITO: 59

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

RESERVA DE CARGA

TAG: RESERVA DE CARGA

CIRCUITO: 60

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

RESERVA DE CARGA

TAG: RESERVA DE CARGA


CIRCUITO: 61


CORRENTE: 16,53 A


TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

RESERVA DE CARGA

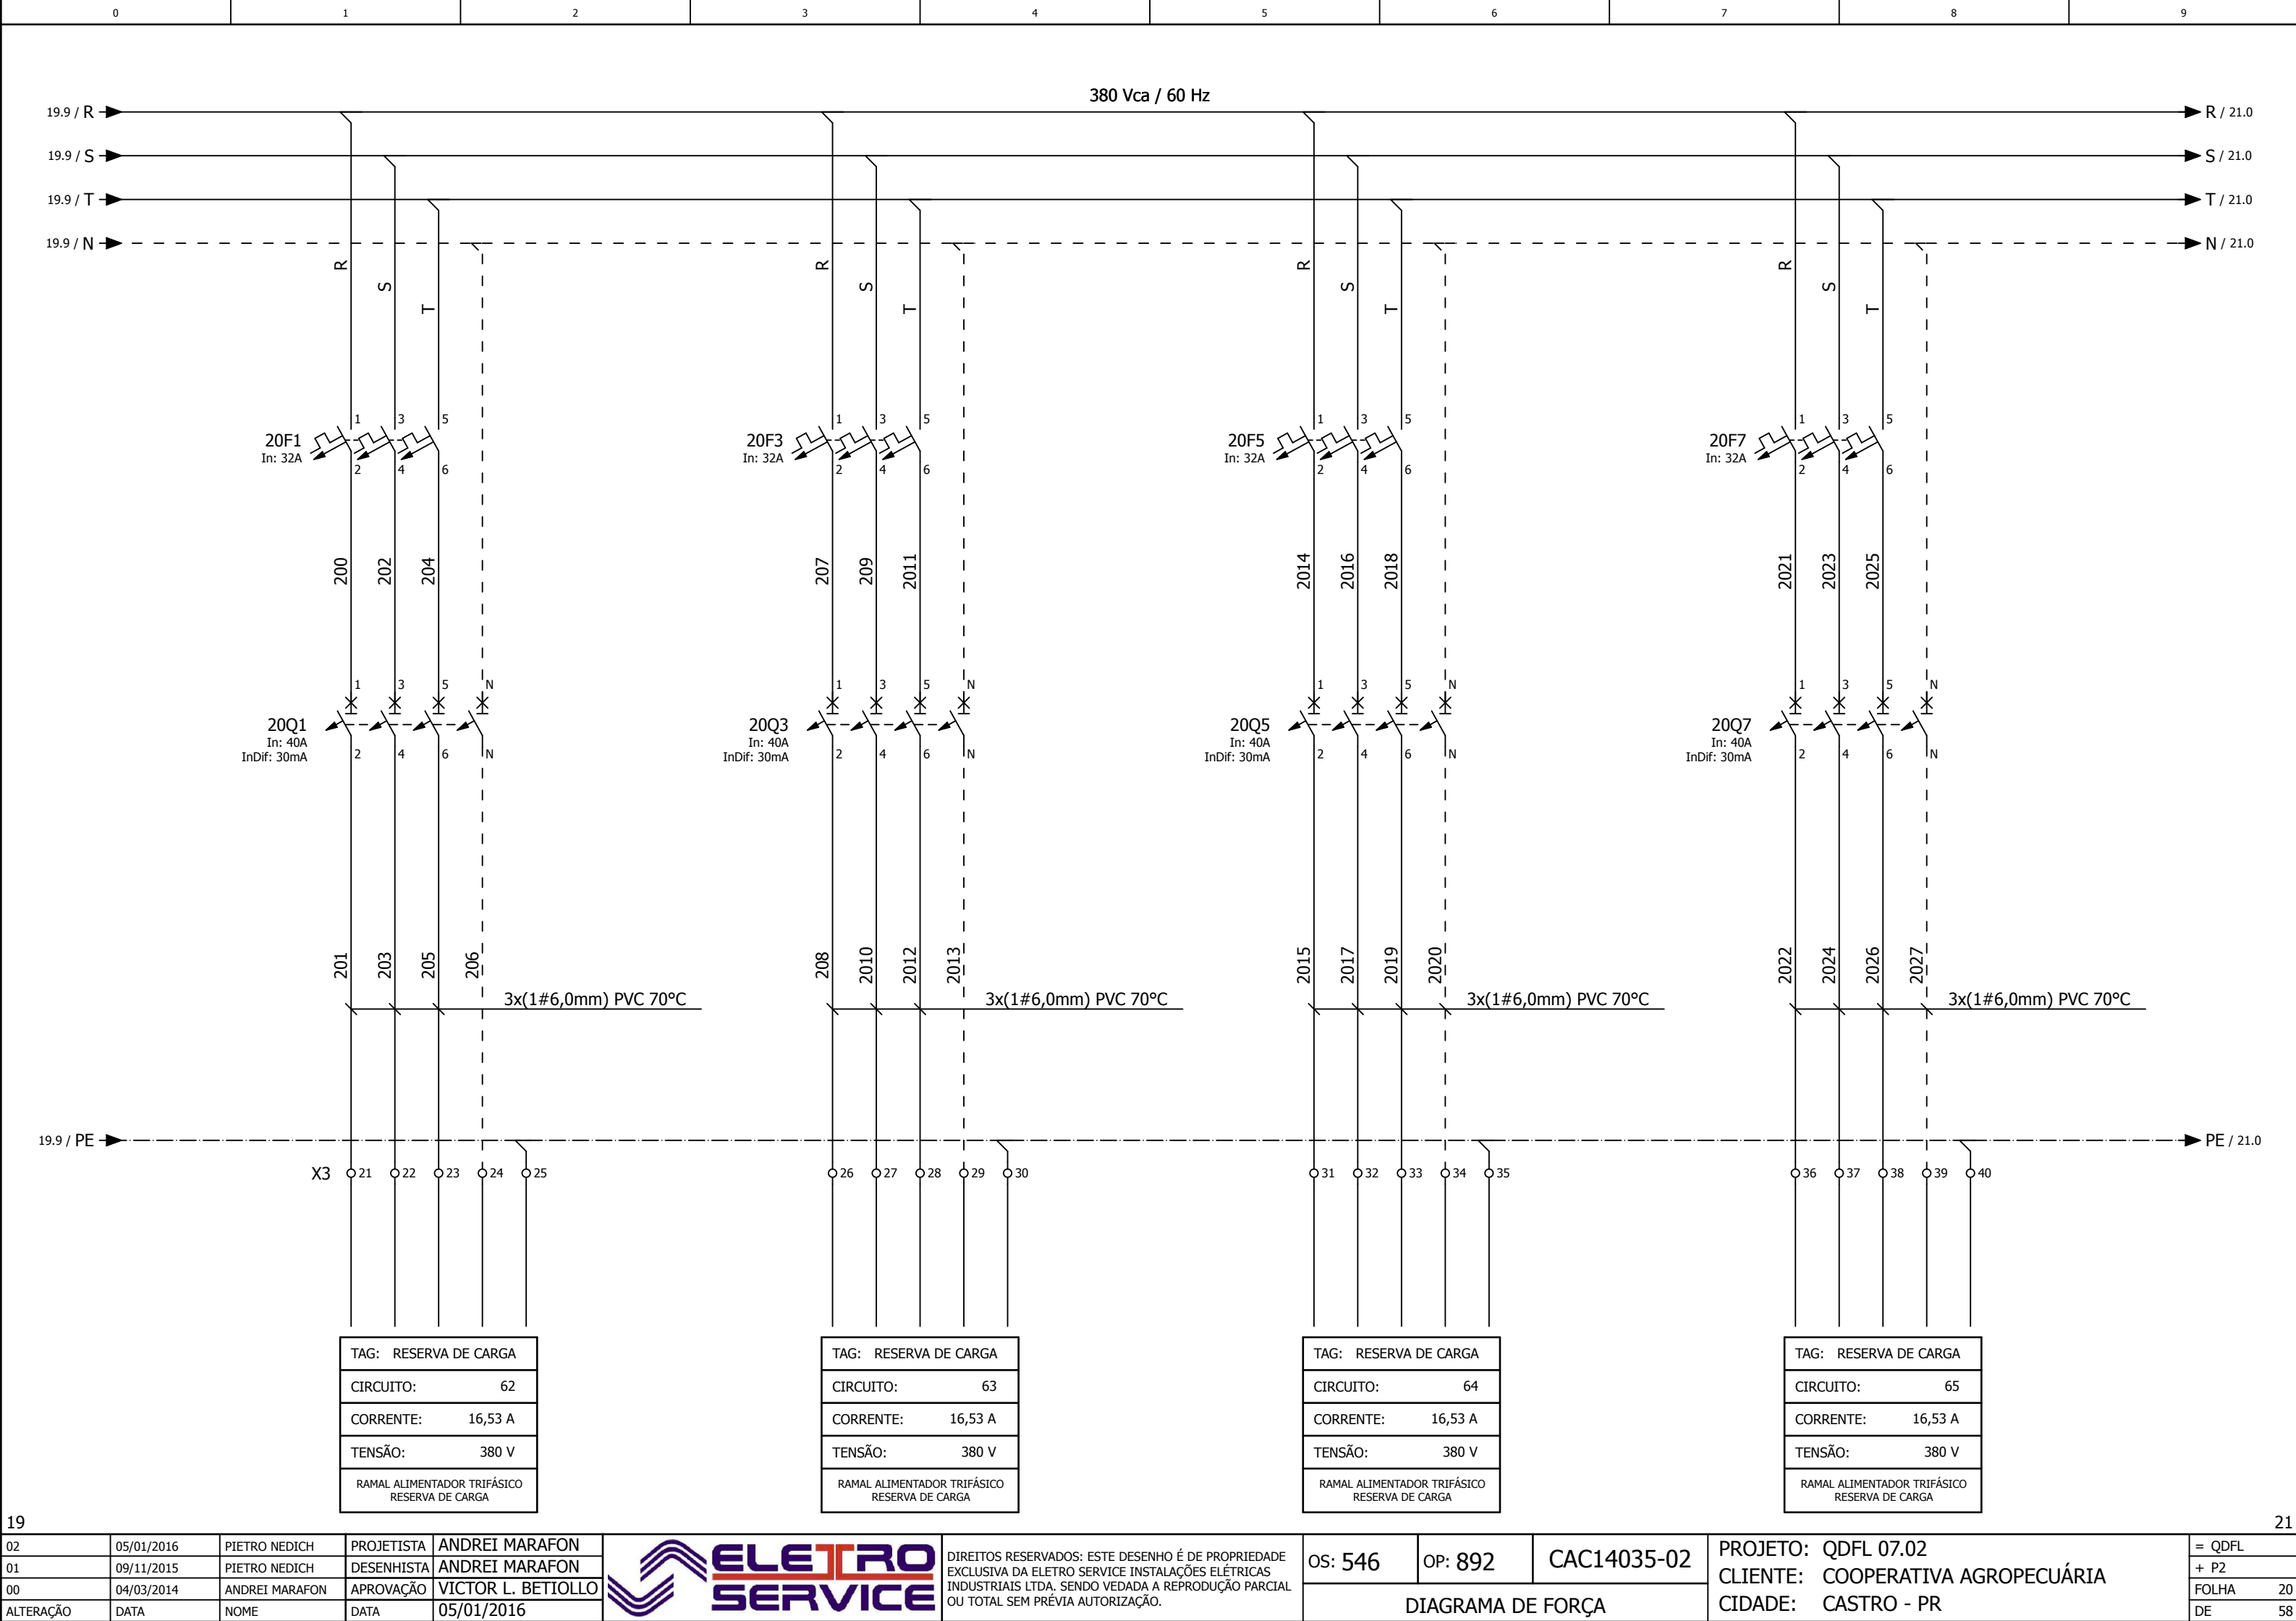

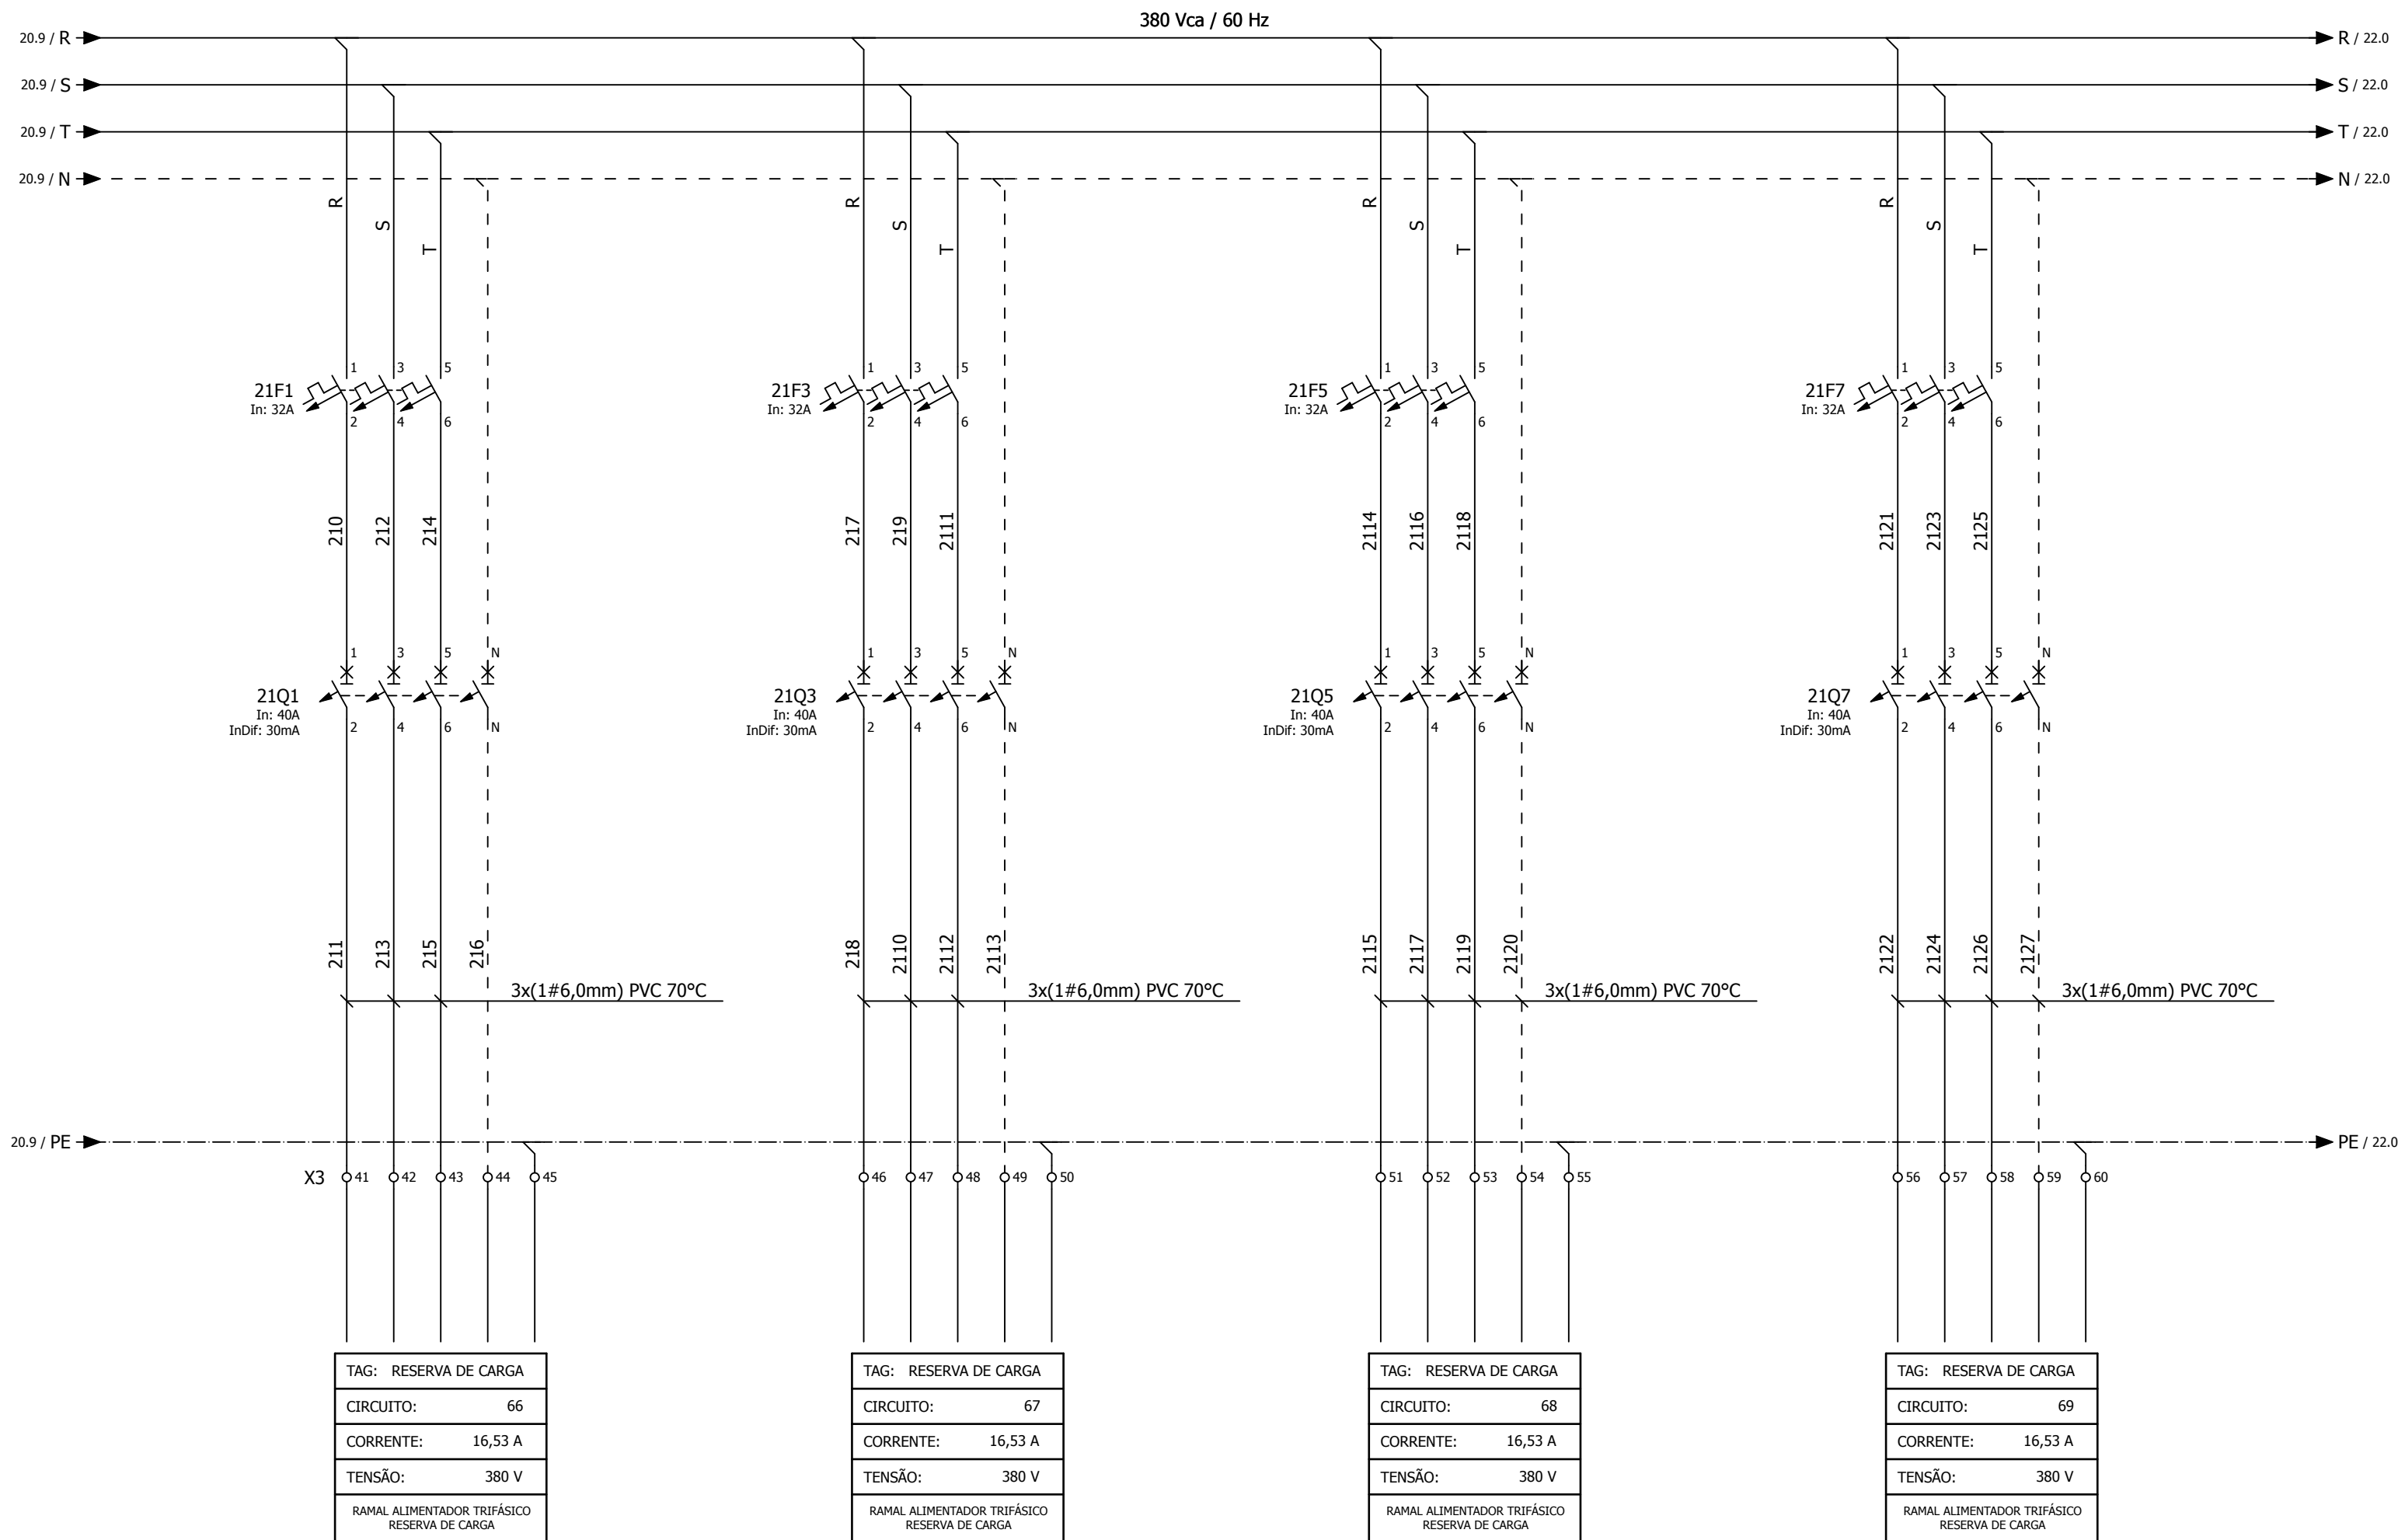

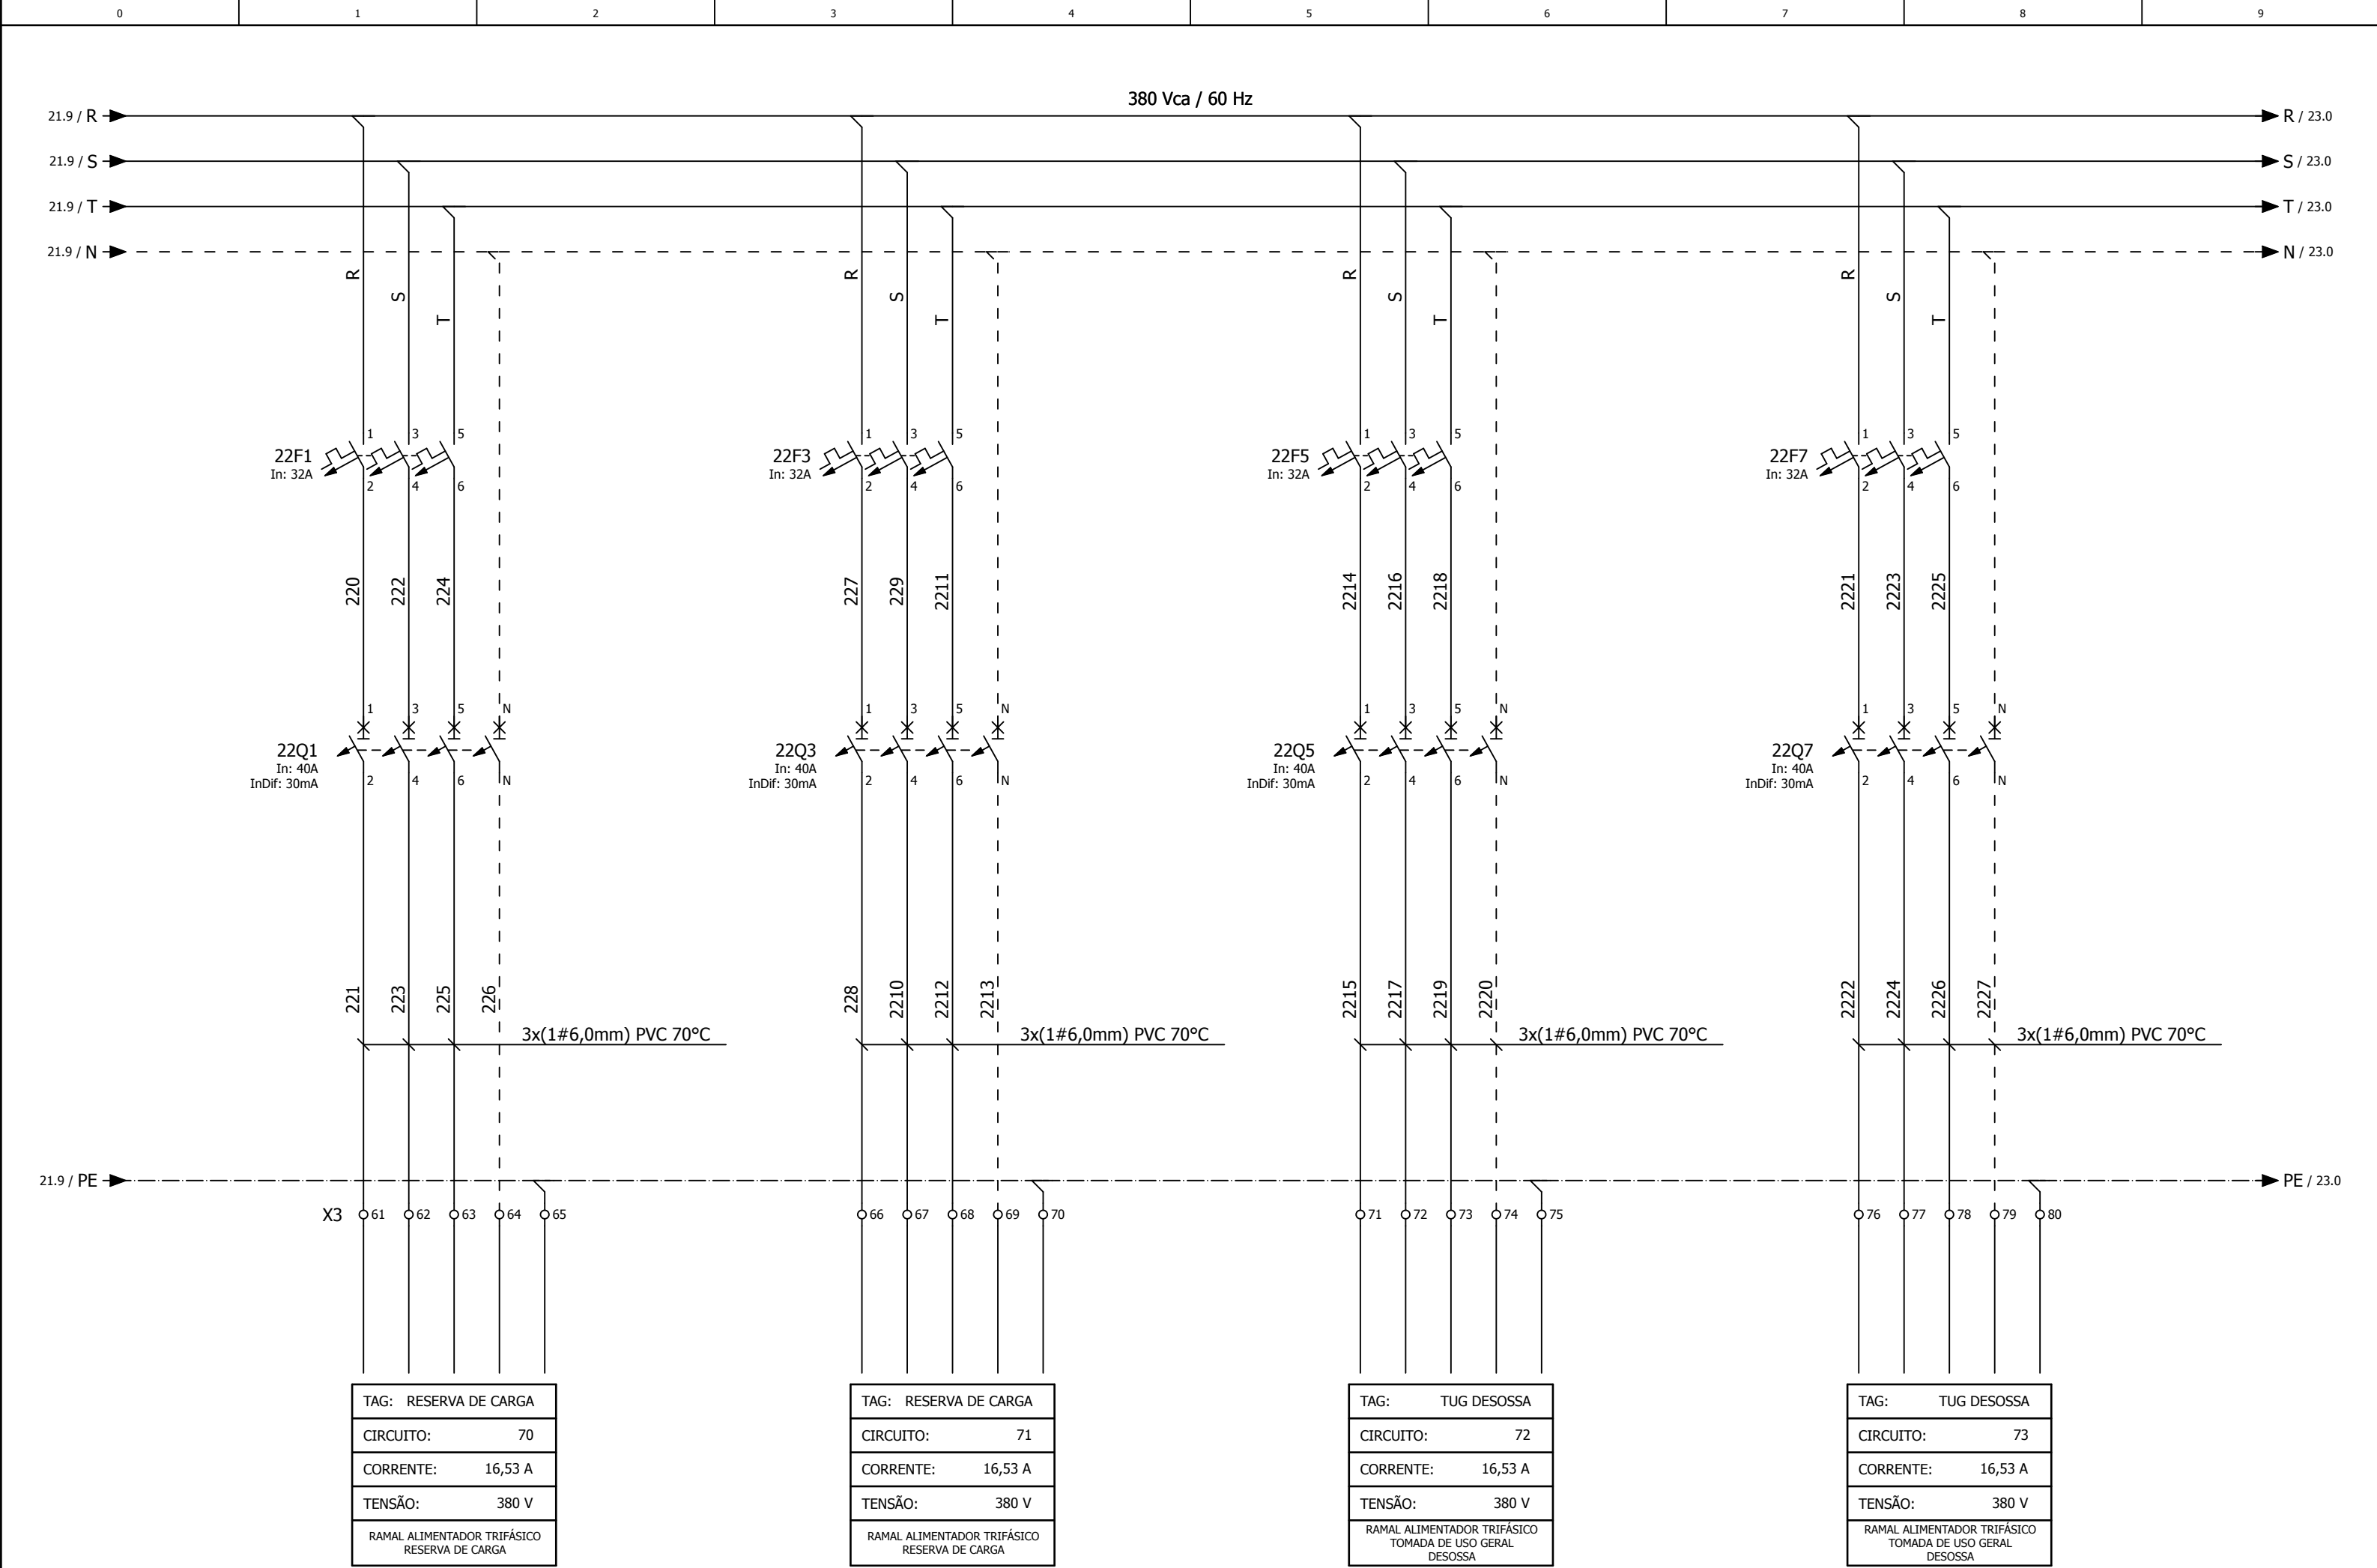

22F7

In: 32A

22Q7

In: 40A

InDif: 30mA

2221

2223

2225

2222

2224

2226

2227

3x(1#6,0mm) PVC 70°C

21.9 / PE

PE / 23.0

X3

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

TAG: RESERVA DE CARGA

CIRCUITO: 70

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

RESERVA DE CARGA

TAG: RESERVA DE CARGA

CIRCUITO: 71

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

RESERVA DE CARGA

TAG: TUG DESOSSA

CIRCUITO: 72

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

TOMADA DE USO GERAL

DESOSSA

TAG: TUG DESOSSA

CIRCUITO: 73

CORRENTE: 16,53 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO

TOMADA DE USO GERAL

DESOSSA

21				
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 892

CAC14035-02

DIAGRAMA DE FORÇA

PROJETO: QDFL 07.02

CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA


CIDADE: CASTRO - PR

= QDFL


+ P2

FOLHA 22

DE 58

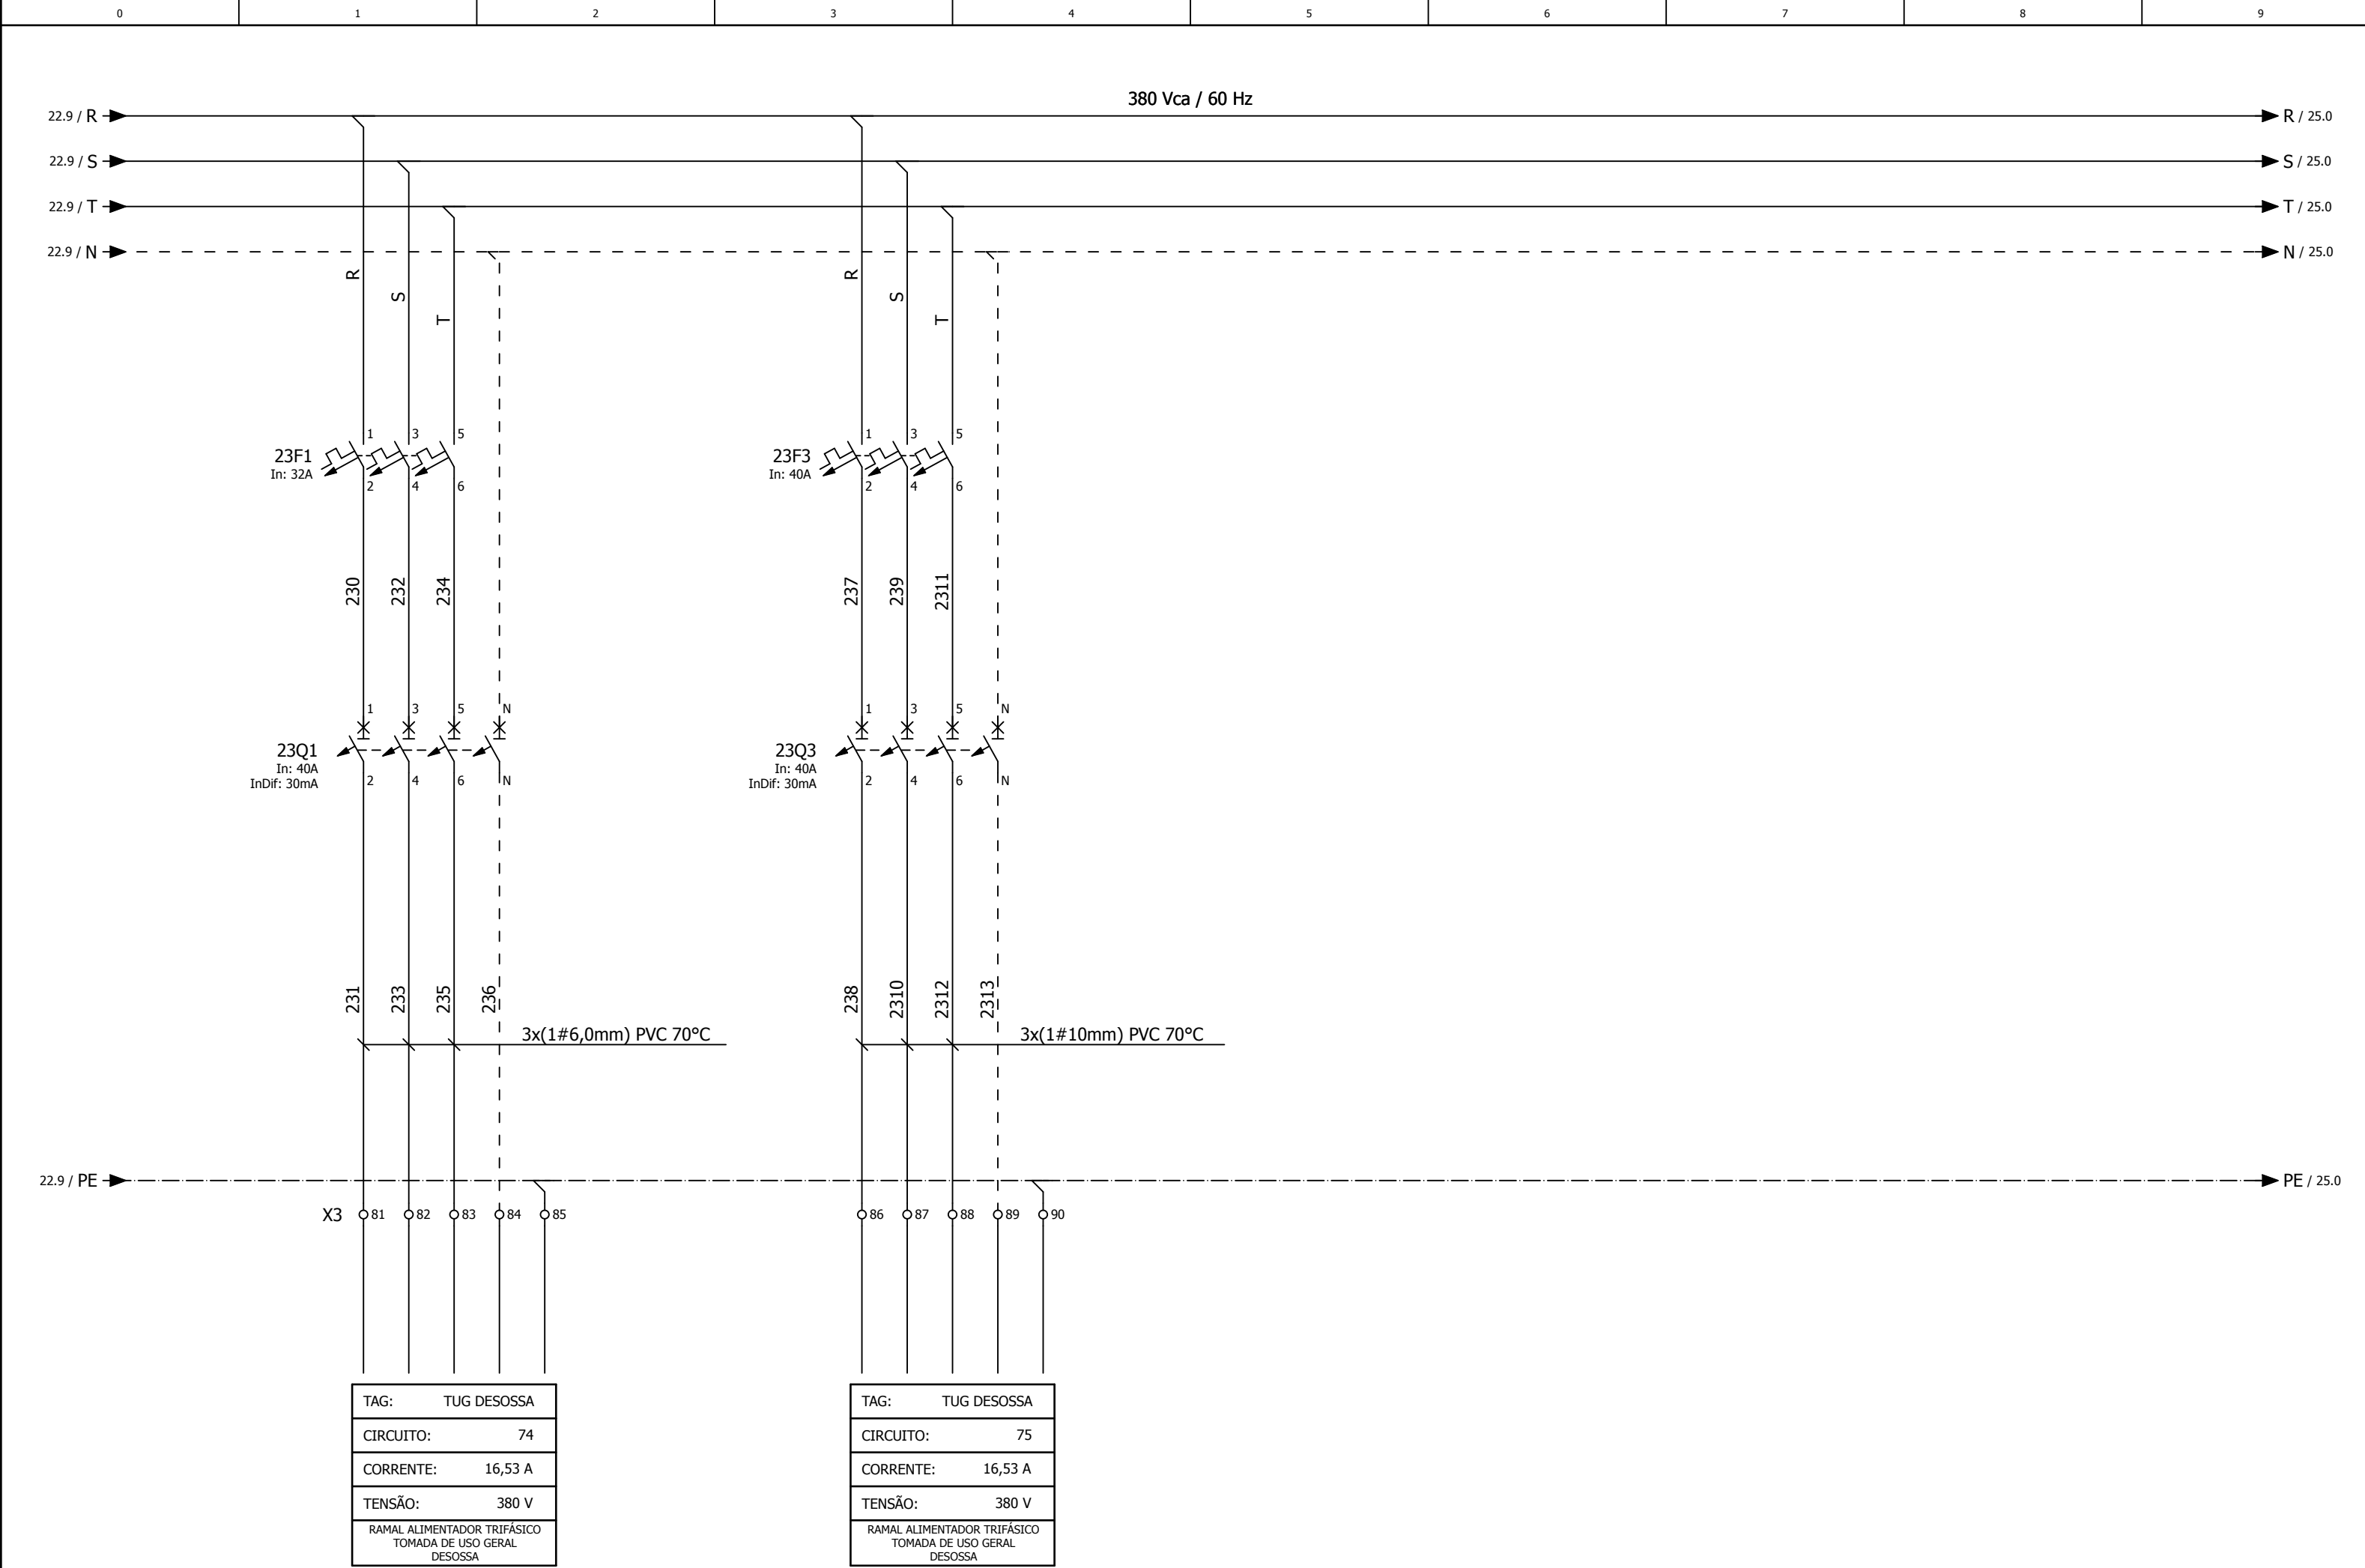

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

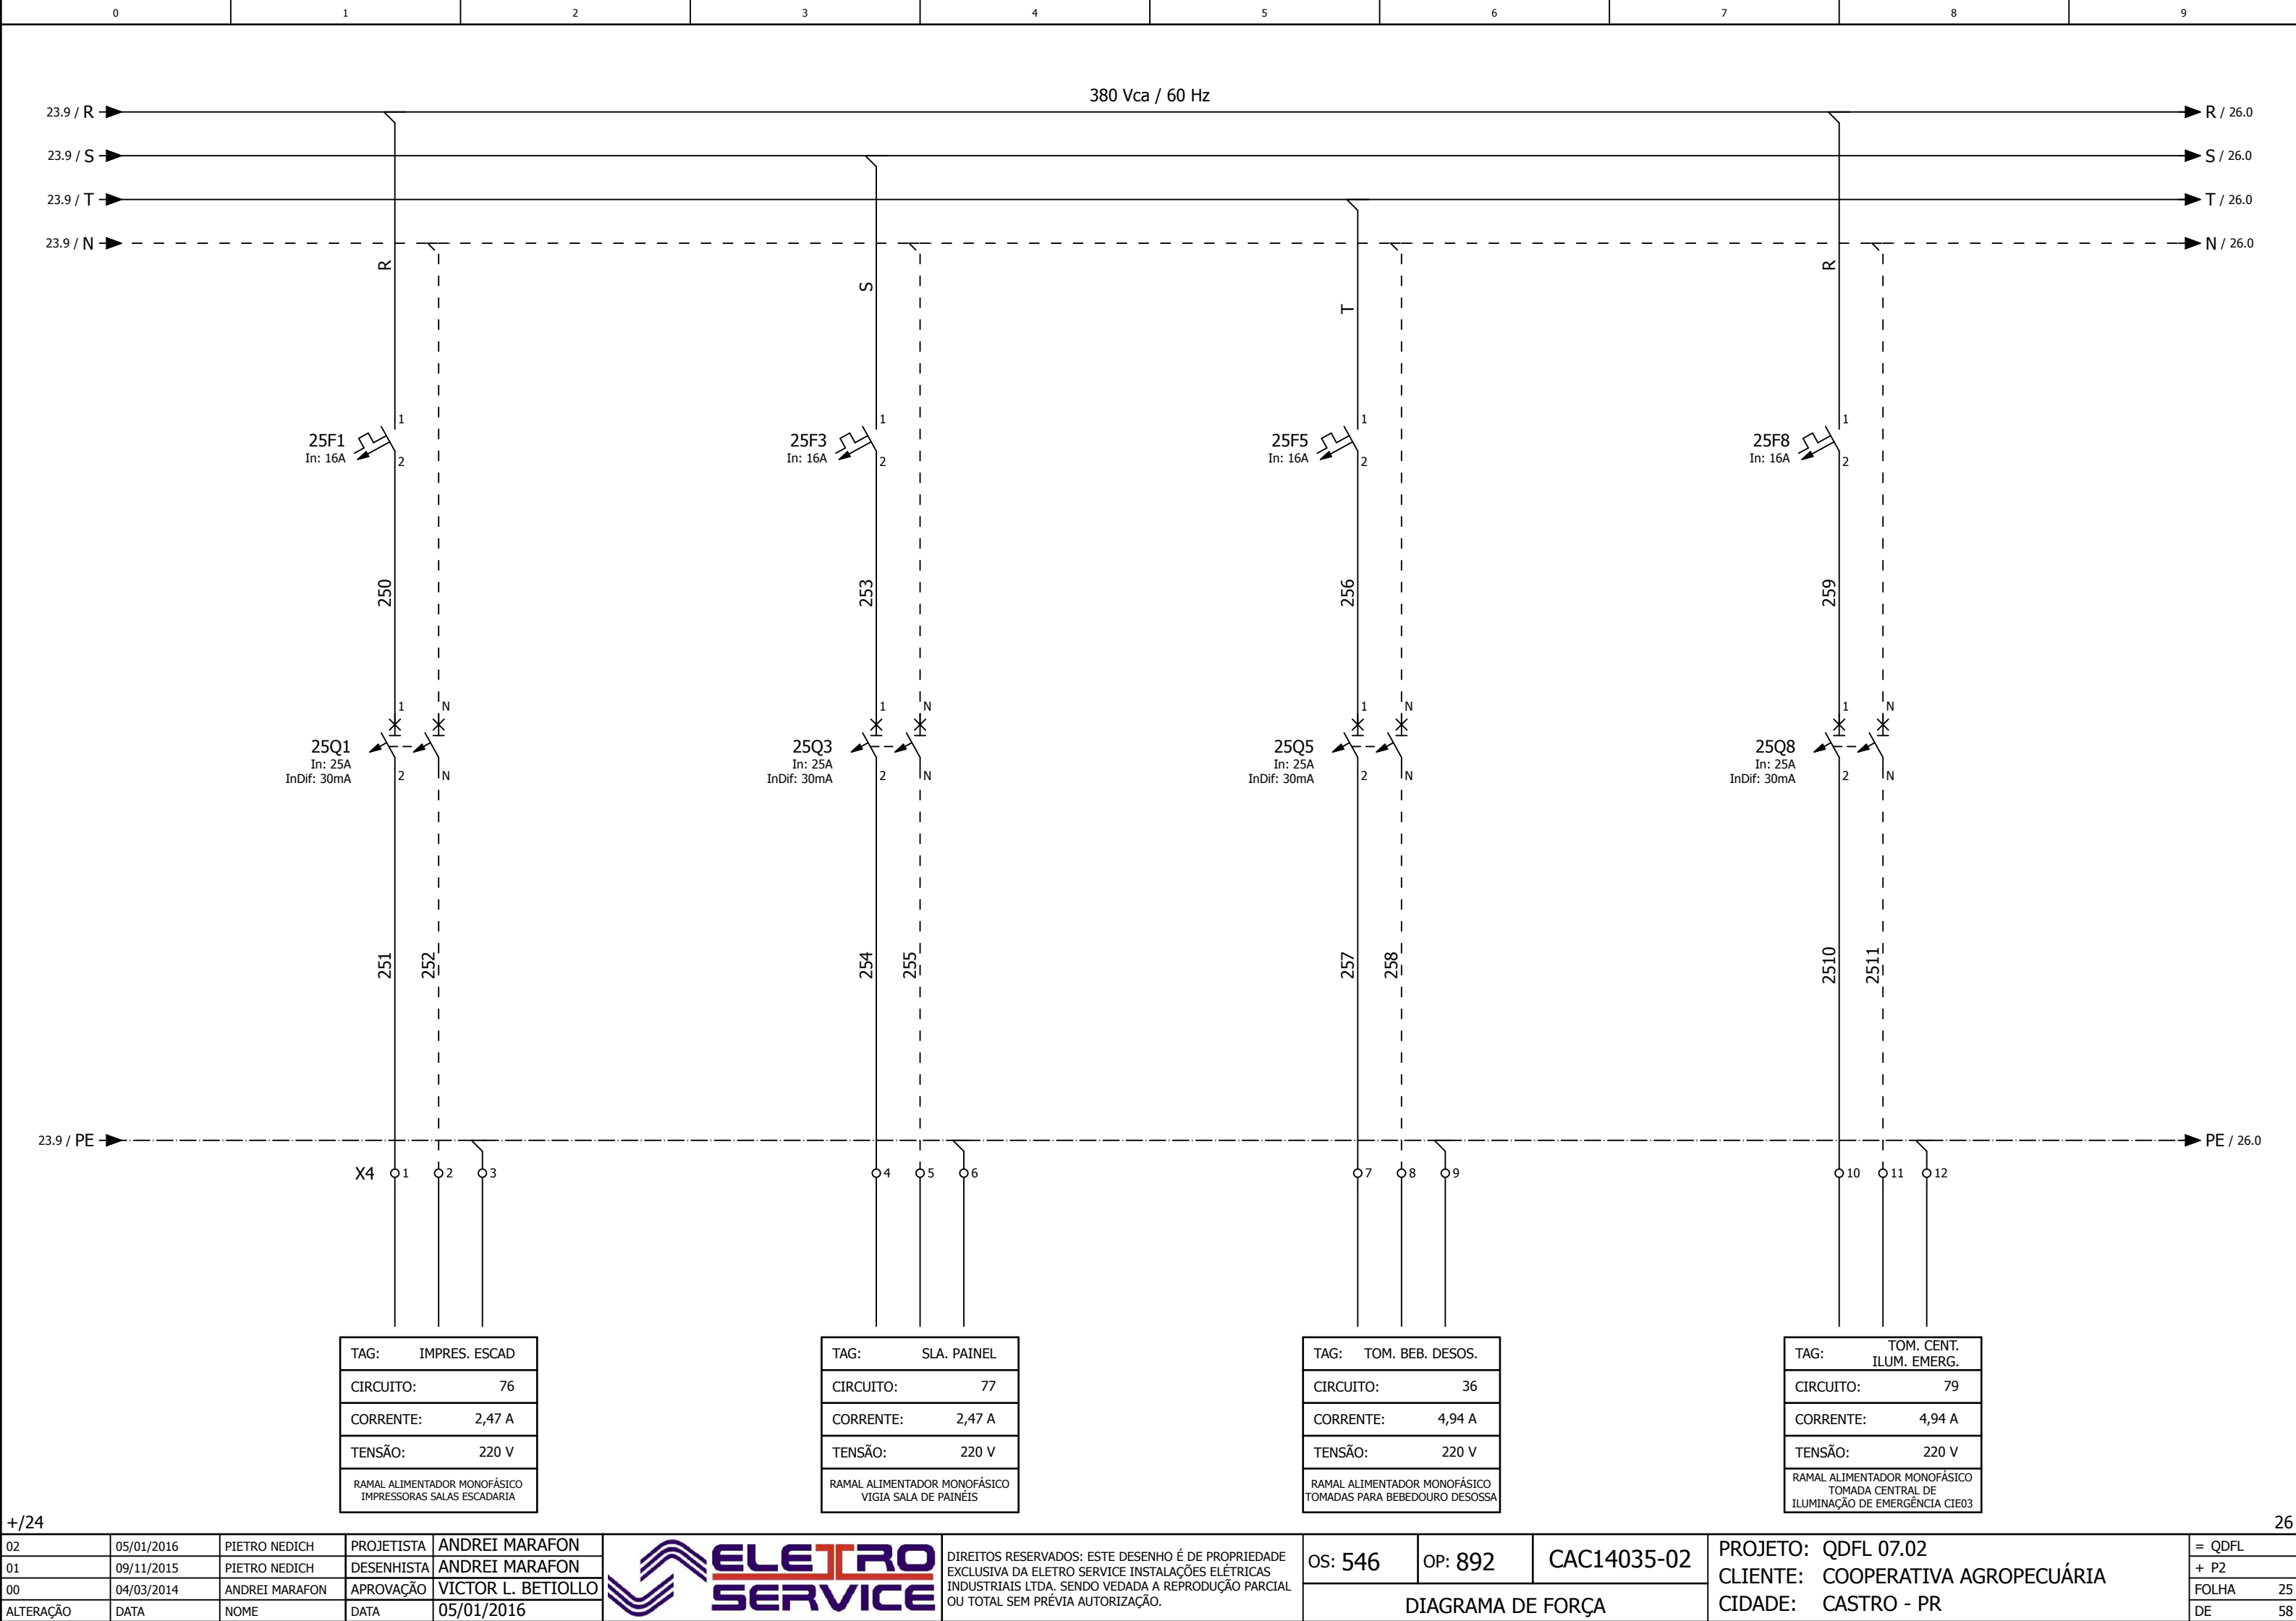

+ / 24

02

05/01/2016

PIETRO NEDICH

PROJETISTA

ANDREI MARAFON

01

09/11/2015

PIETRO NEDICH

DESENHISTA

ANDREI MARAFON

00

04/03/2014

ANDREI MARAFON

APROVAÇÃO

VICTOR L. BETIOLLO

ALTERAÇÃO

DATA

NOME

DATA

05/01/2016

ELETRO
SERVICE

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 892

CAC14035-02

DIAGRAMA DE FORÇA

PROJETO: QDFL 07.02

CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA

CIDADE: CASTRO - PR


= QDFL

+ P2


FOLHA 25


DE 58

26

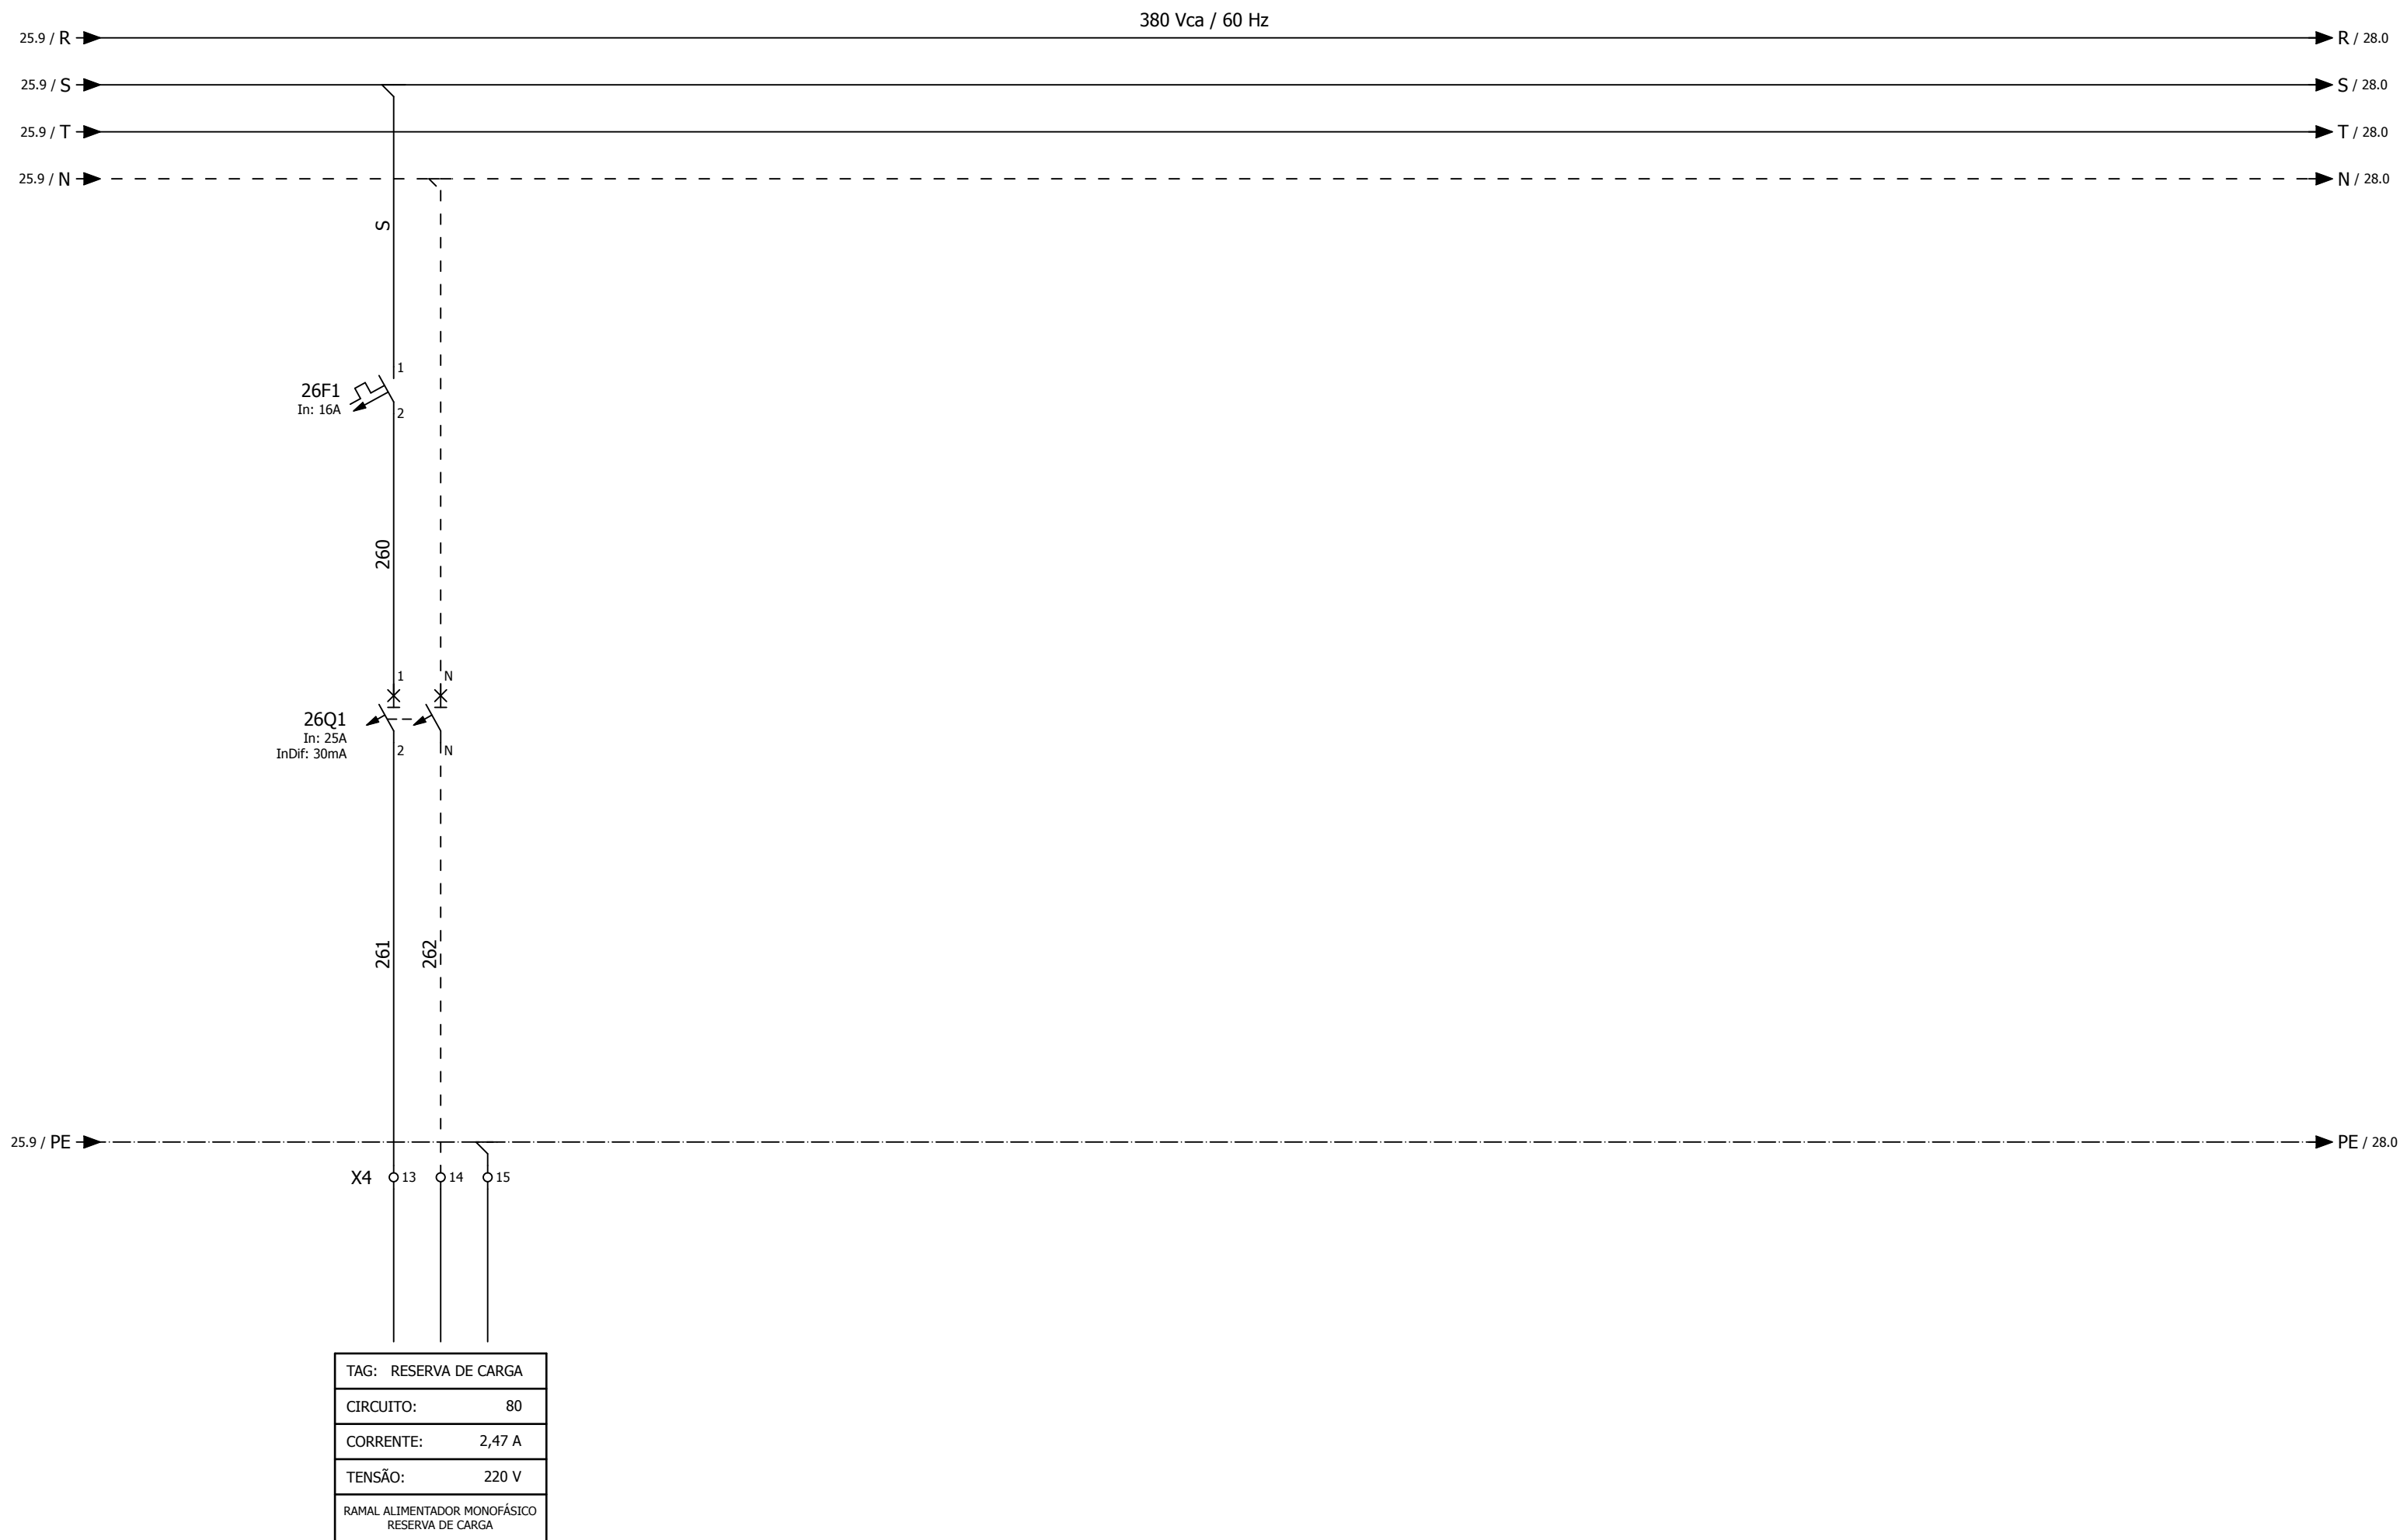

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

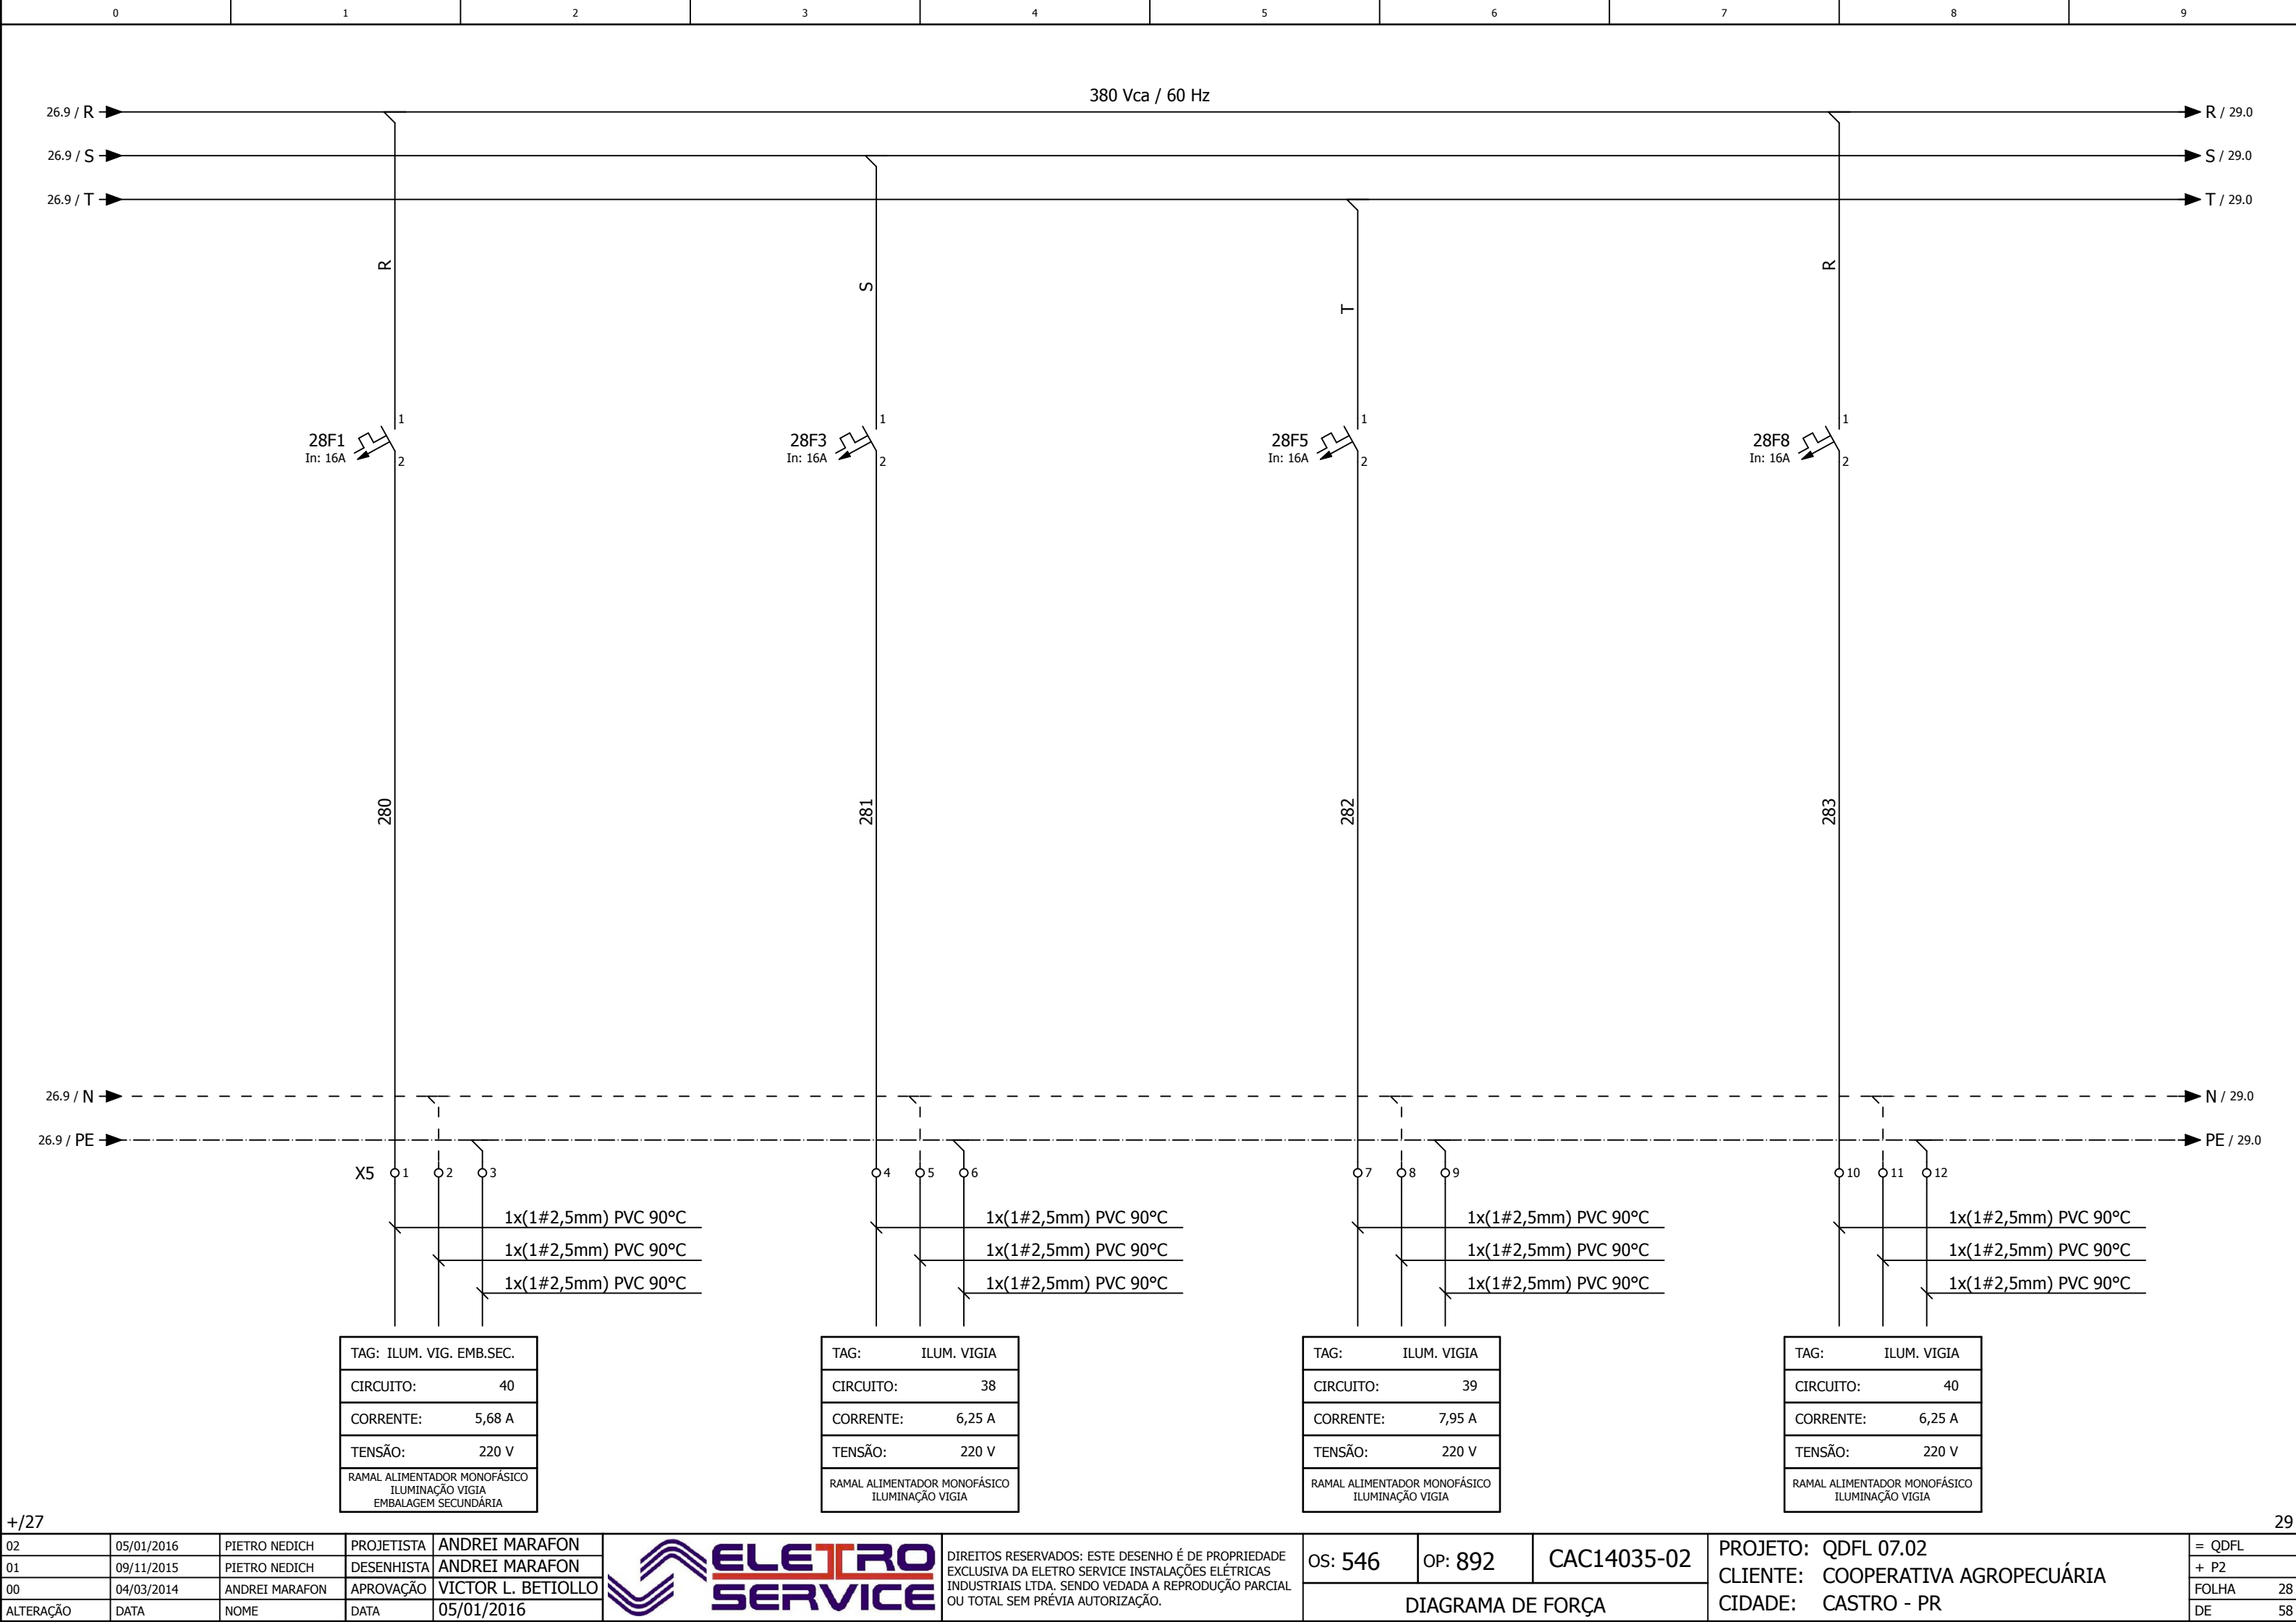


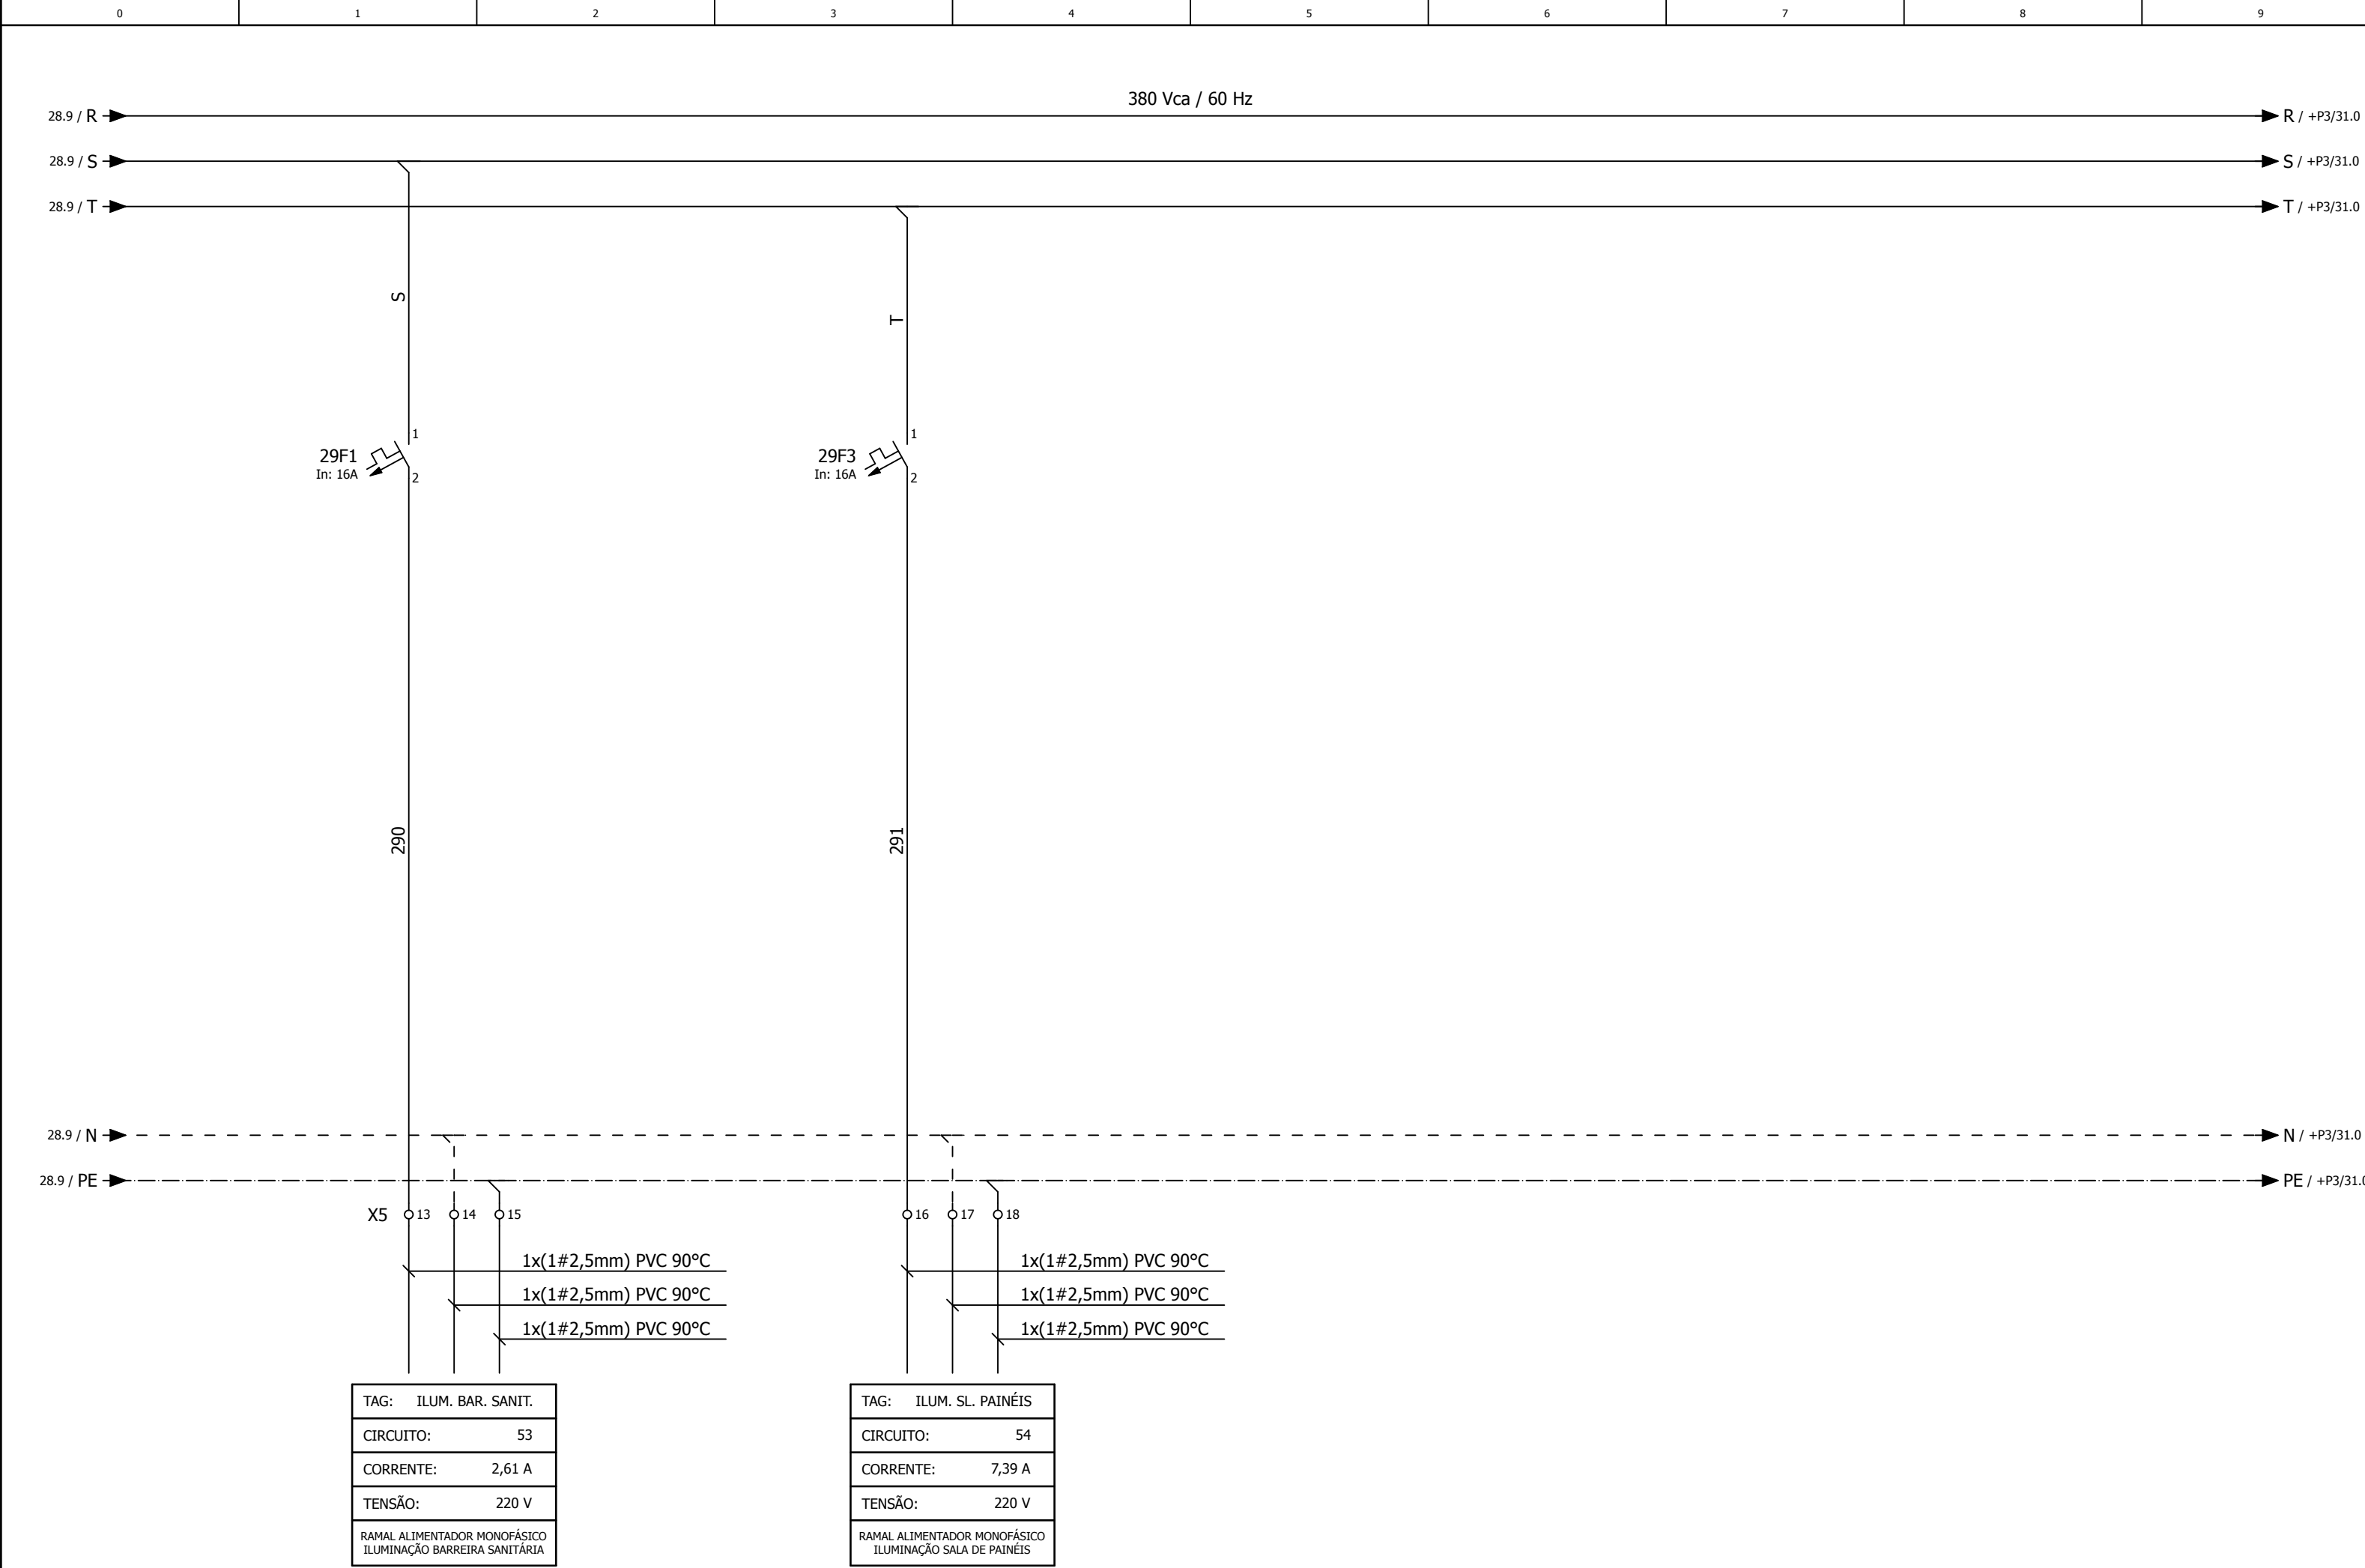

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA



+P2/29										+P3/31									
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 892	CAC14035-02	PROJETO: QDFL 07.02	= QDFL								
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+								
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA	30							
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE	58							

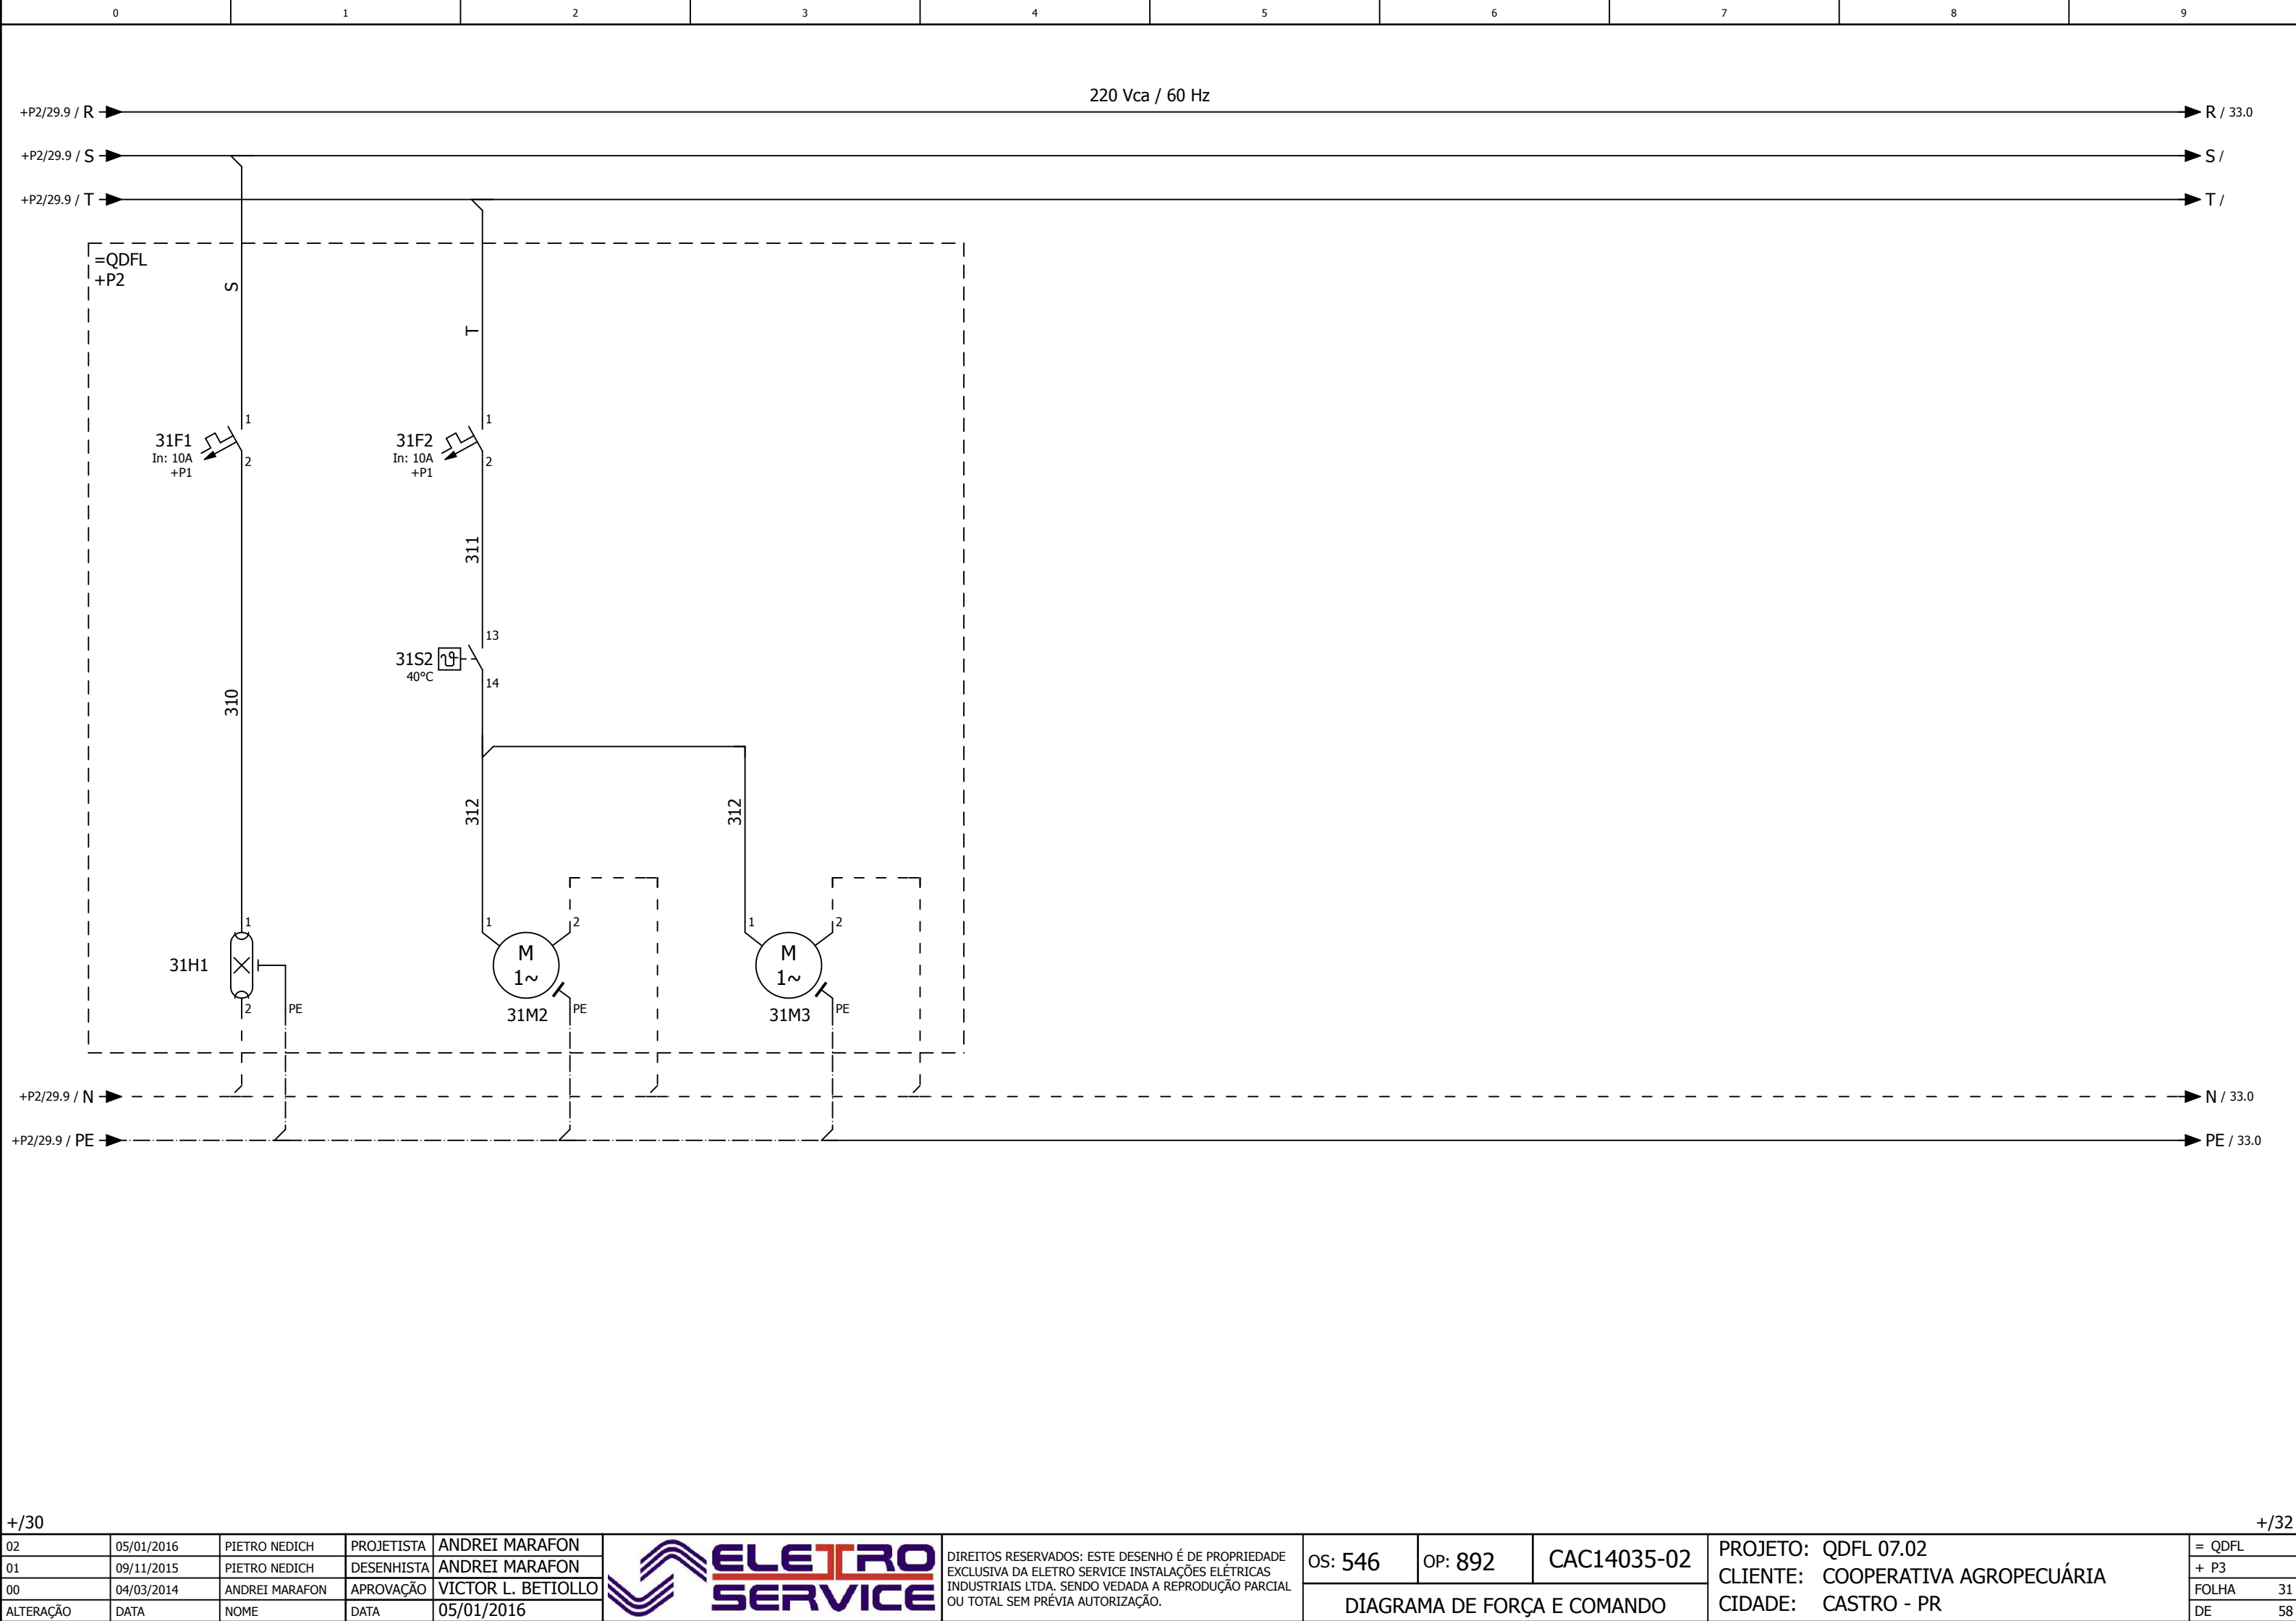



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA


+P3/31										+P3/33									
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 892	CAC14035-02	PROJETO: QDFL 07.02	= QDFL								
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+								
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA	32							
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE	58							



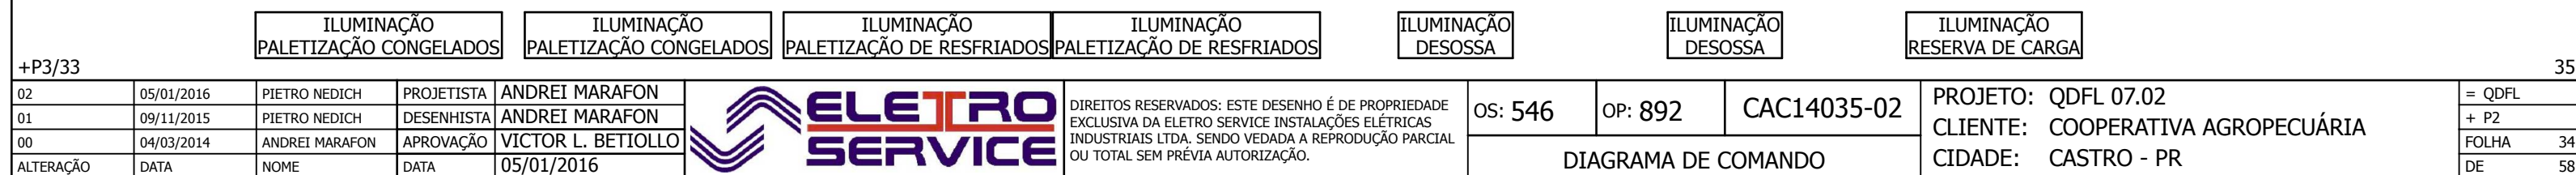

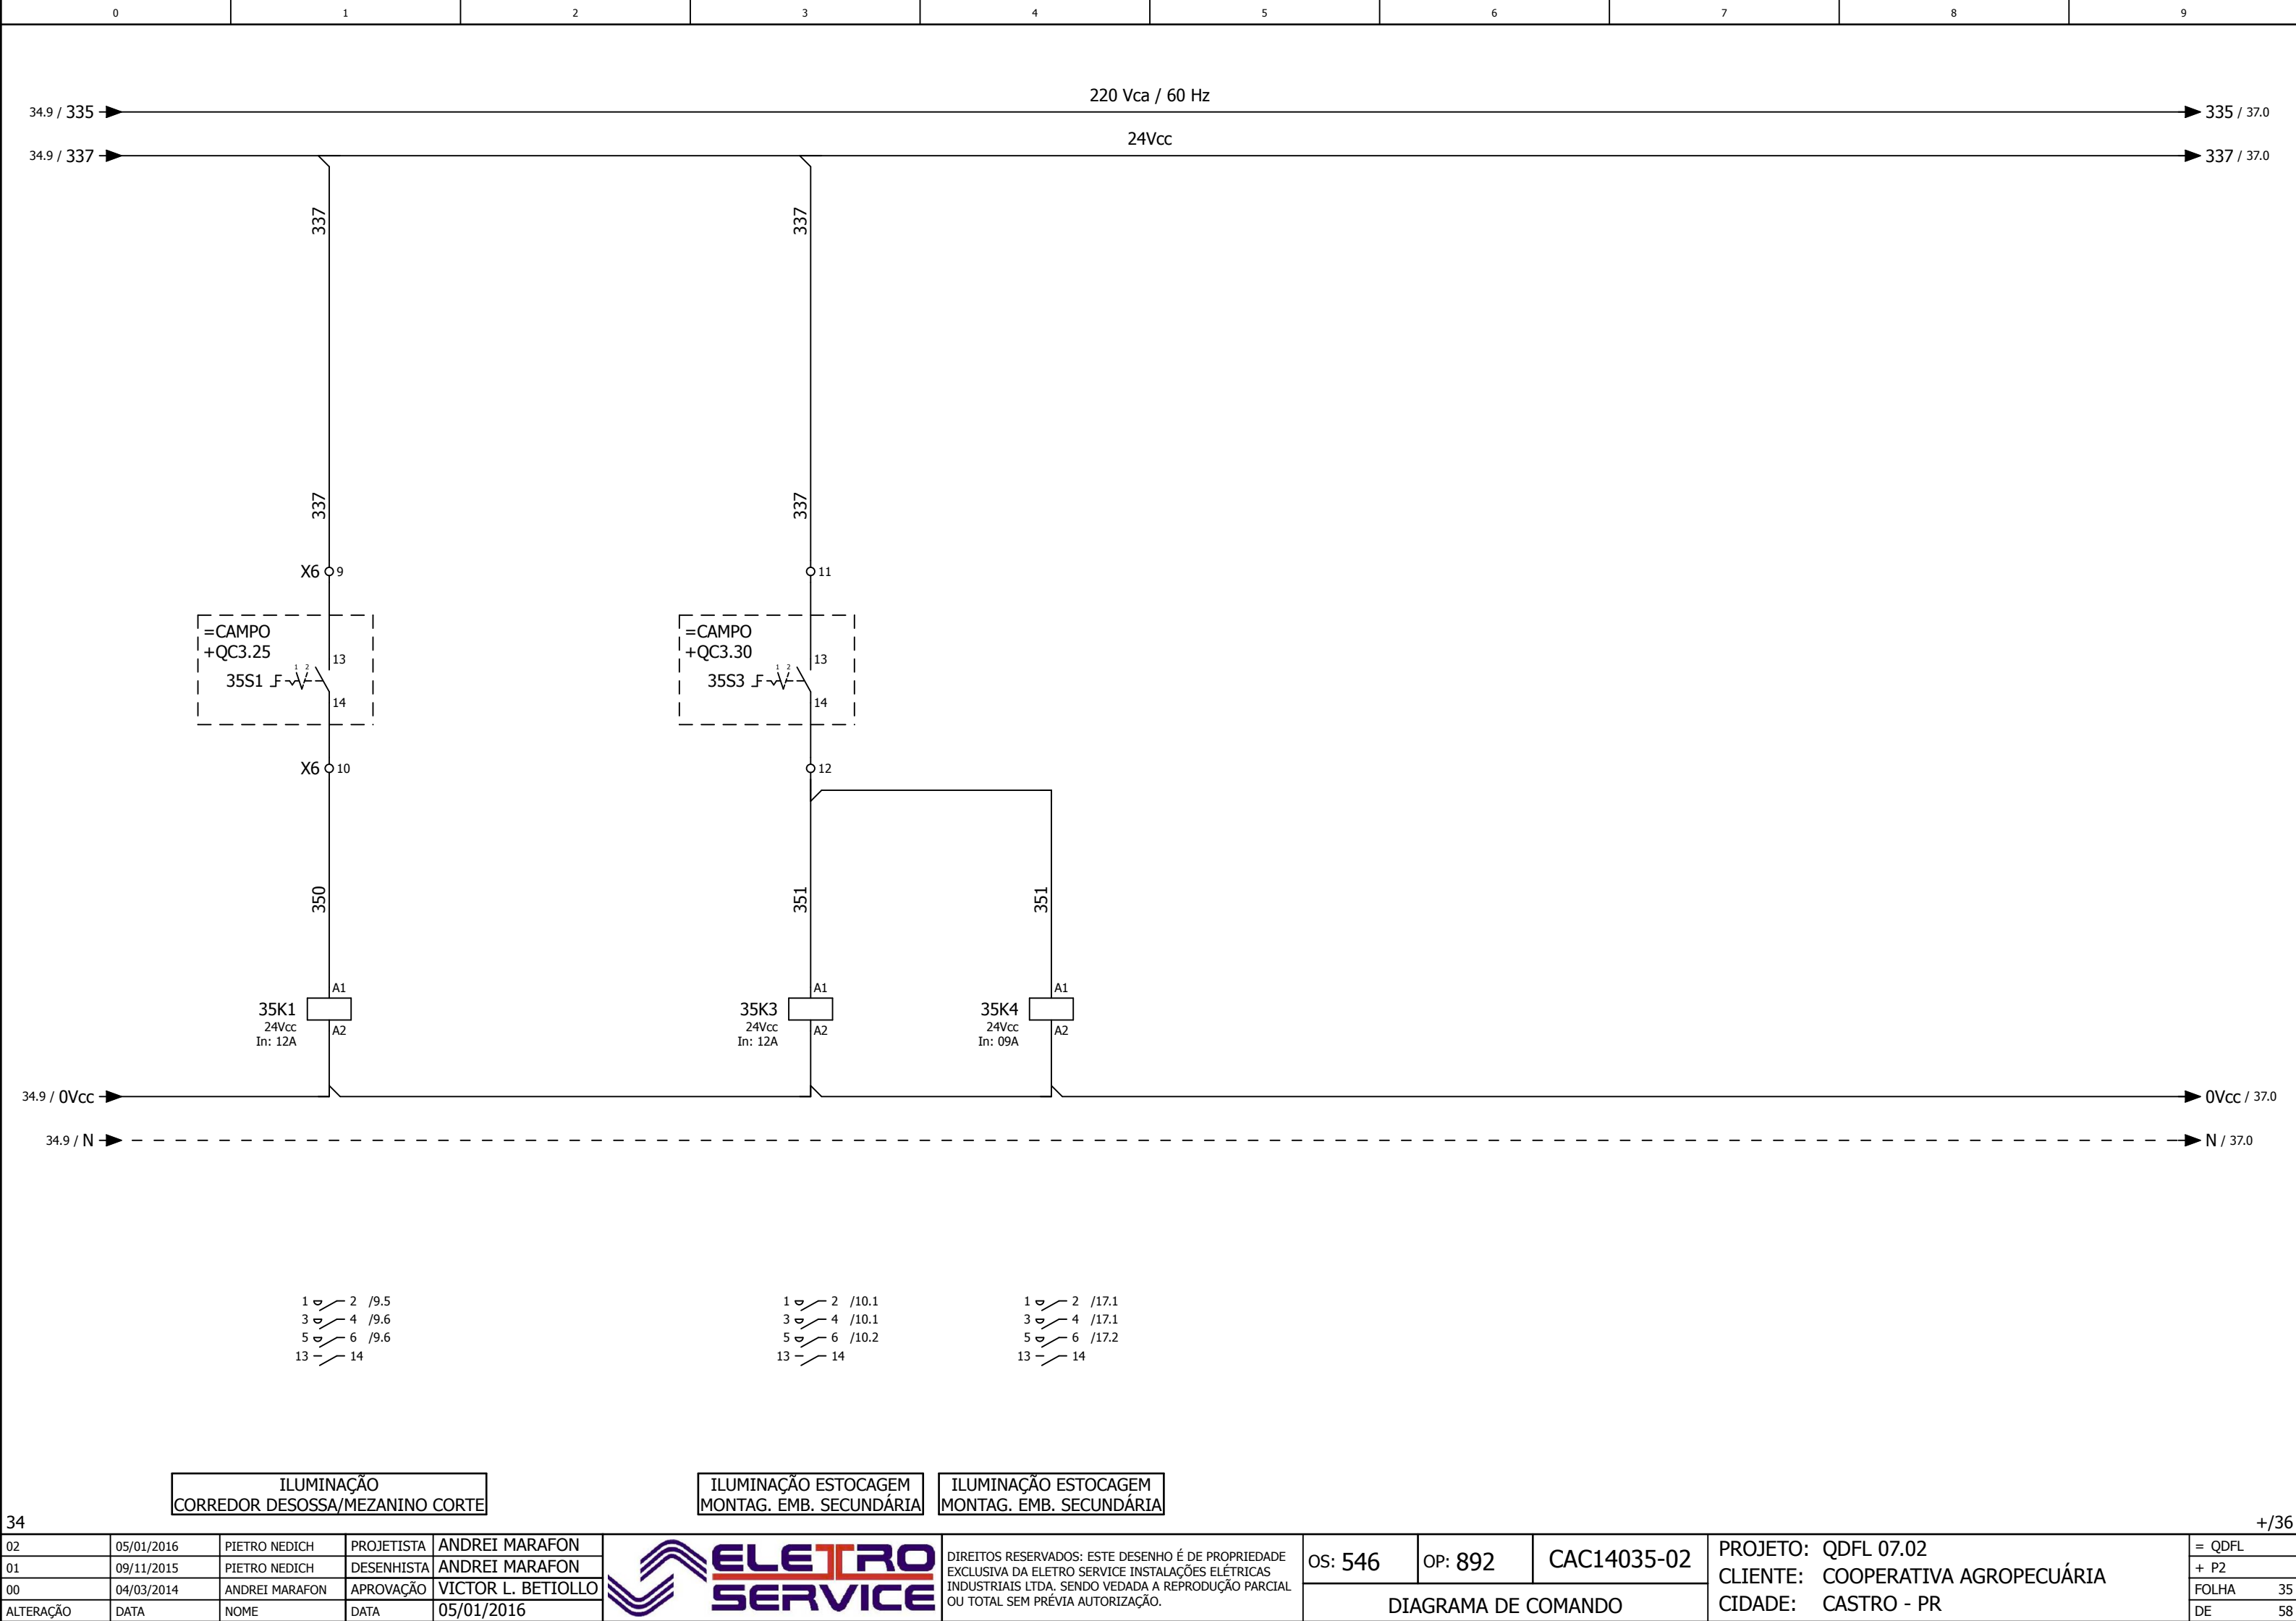

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITAMENTE RESERVA

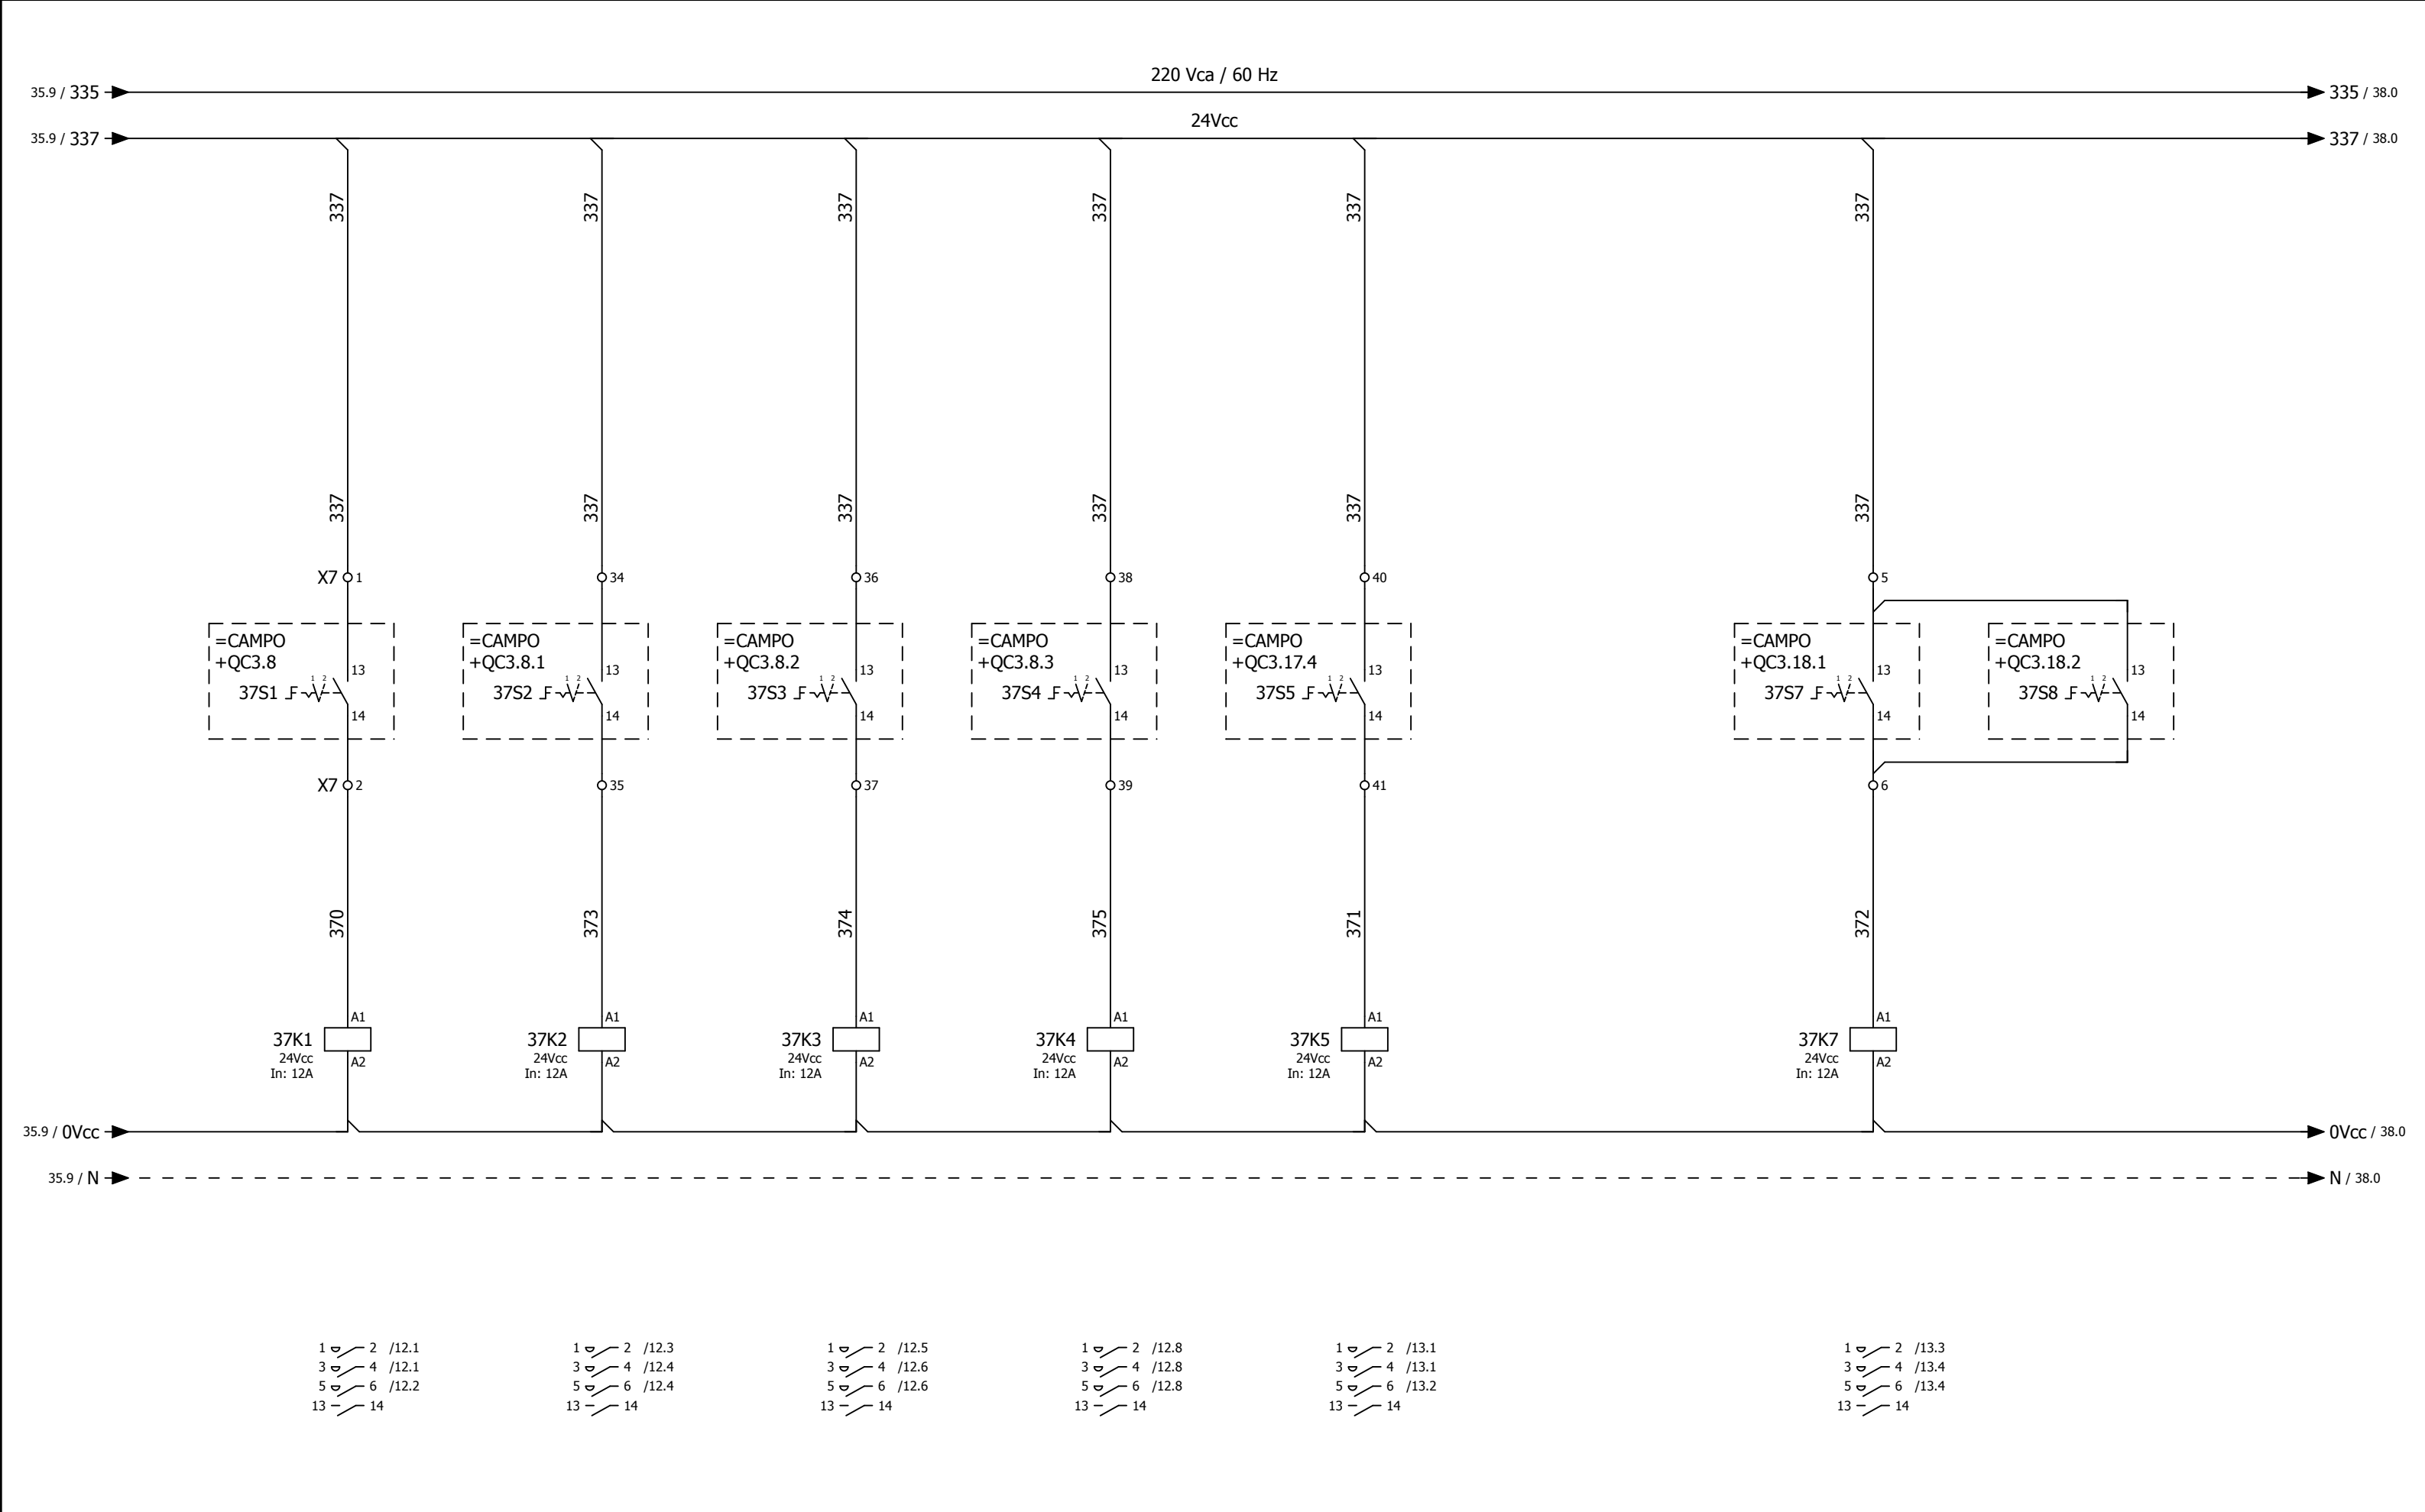

=CAMPO

+QC3.18.1

37S7

F

1

2

13

14

=CAMPO

+QC3.18.2

37S8

F

1

2

13

14

1

2

/12.1

3

4

/12.1

5

6

/12.2

13

14

1

2

/12.3

3

4

/12.4

5

6

/12.4

13

14

1

2

/12.5

3

4

/12.6

5

6

/12.6

13

14

1

2

/12.8

3

4

/12.8

5

6

/12.8

13

14

1

2

/13.1

3

4

/13.1

5

6

/13.2

13

14

1

2

/13.3

3

4

/13.4

5

6

/13.4

13

14

ILUMINAÇÃO FORRO PALETIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO FORRO DESOSSA

ILUMINAÇÃO FORRO MIUDOS

ILUMINAÇÃO FORRO

ILUMINAÇÃO ANTE CÂMARA / EMB. SEC. MIÚDO / TÚNEL MIUDOS

ILUMINAÇÃO ESTOCAGEM SALGADO

02

05/01/2016

PIETRO NEDICH

PROJETISTA

ANDREI MARAFON

01

09/11/2015

PIETRO NEDICH

DESENHISTA

ANDREI MARAFON

00

04/03/2014

ANDREI MARAFON

APROVAÇÃO

VÍCTOR L. BETIOLLO

ALTERAÇÃO

DATA

NOME

DATA

05/01/2016

ELE

TR

SERVICE

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546

OP: 892

CAC14035-02

DIAGRAMA DE COMANDO

PROJETO: QDFL 07.02

CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA


CIDADE: CASTRO - PR






= QDFL

+ P2

FOLHA 37

DE 58

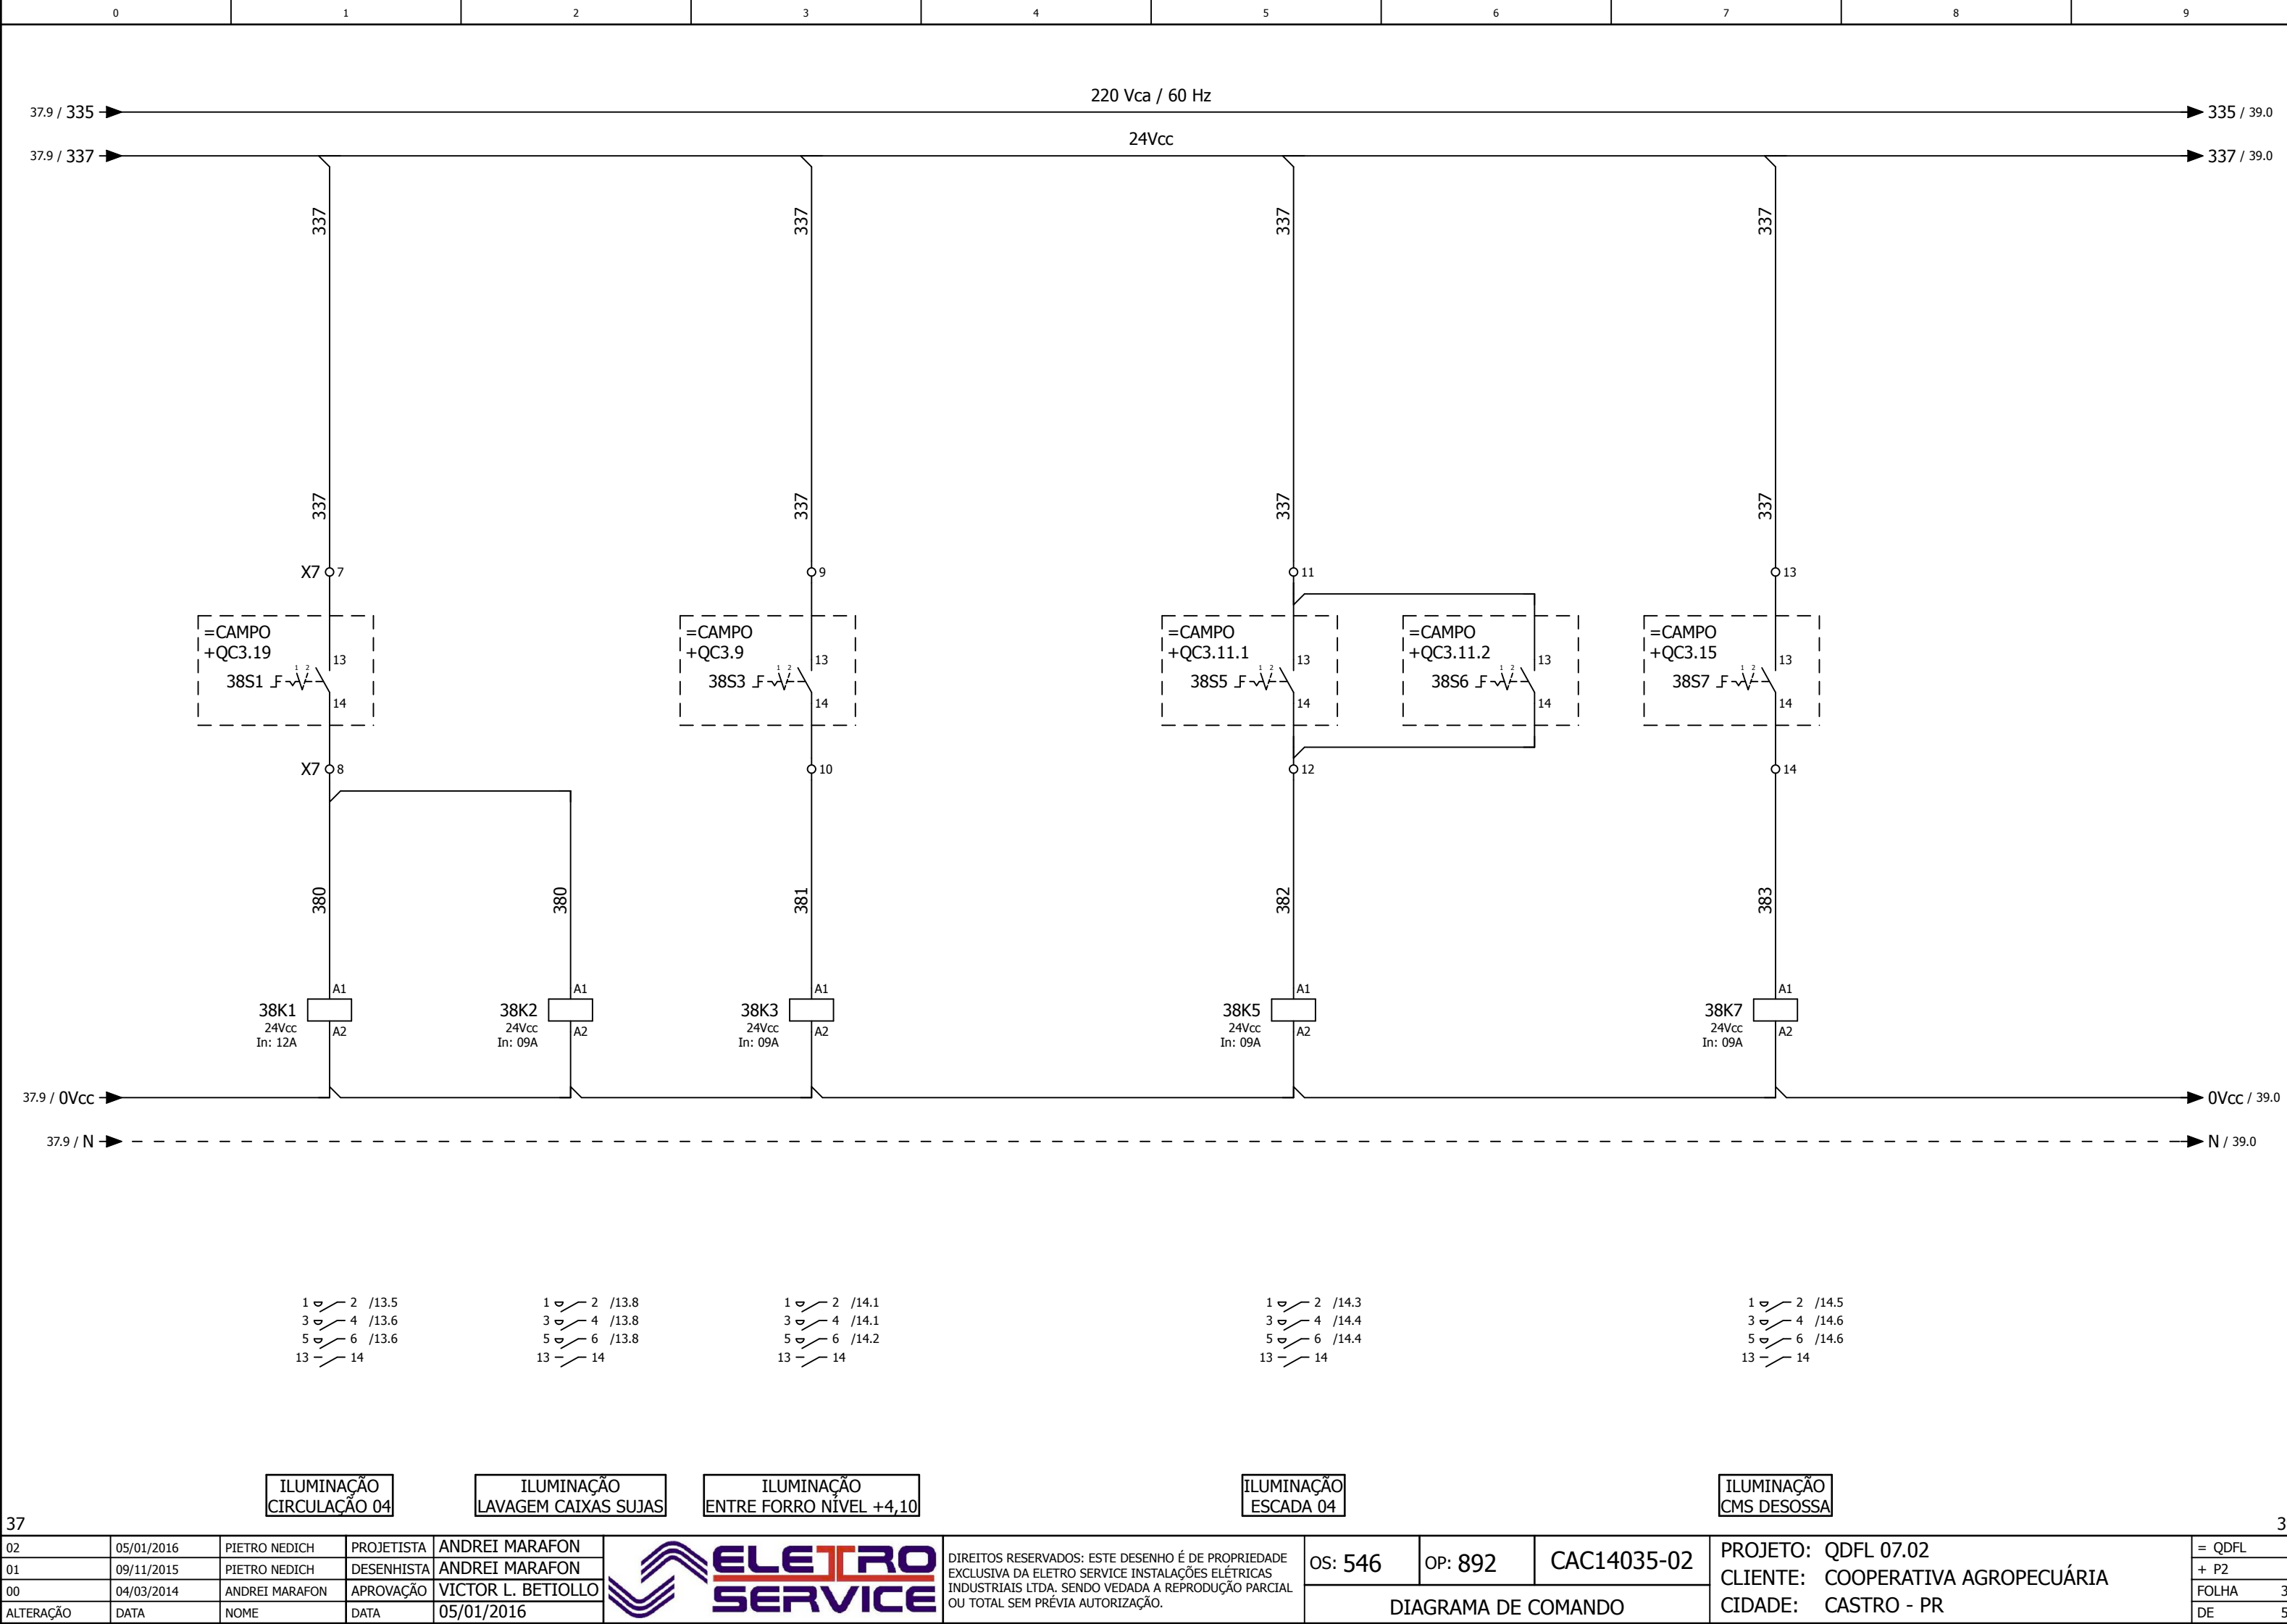

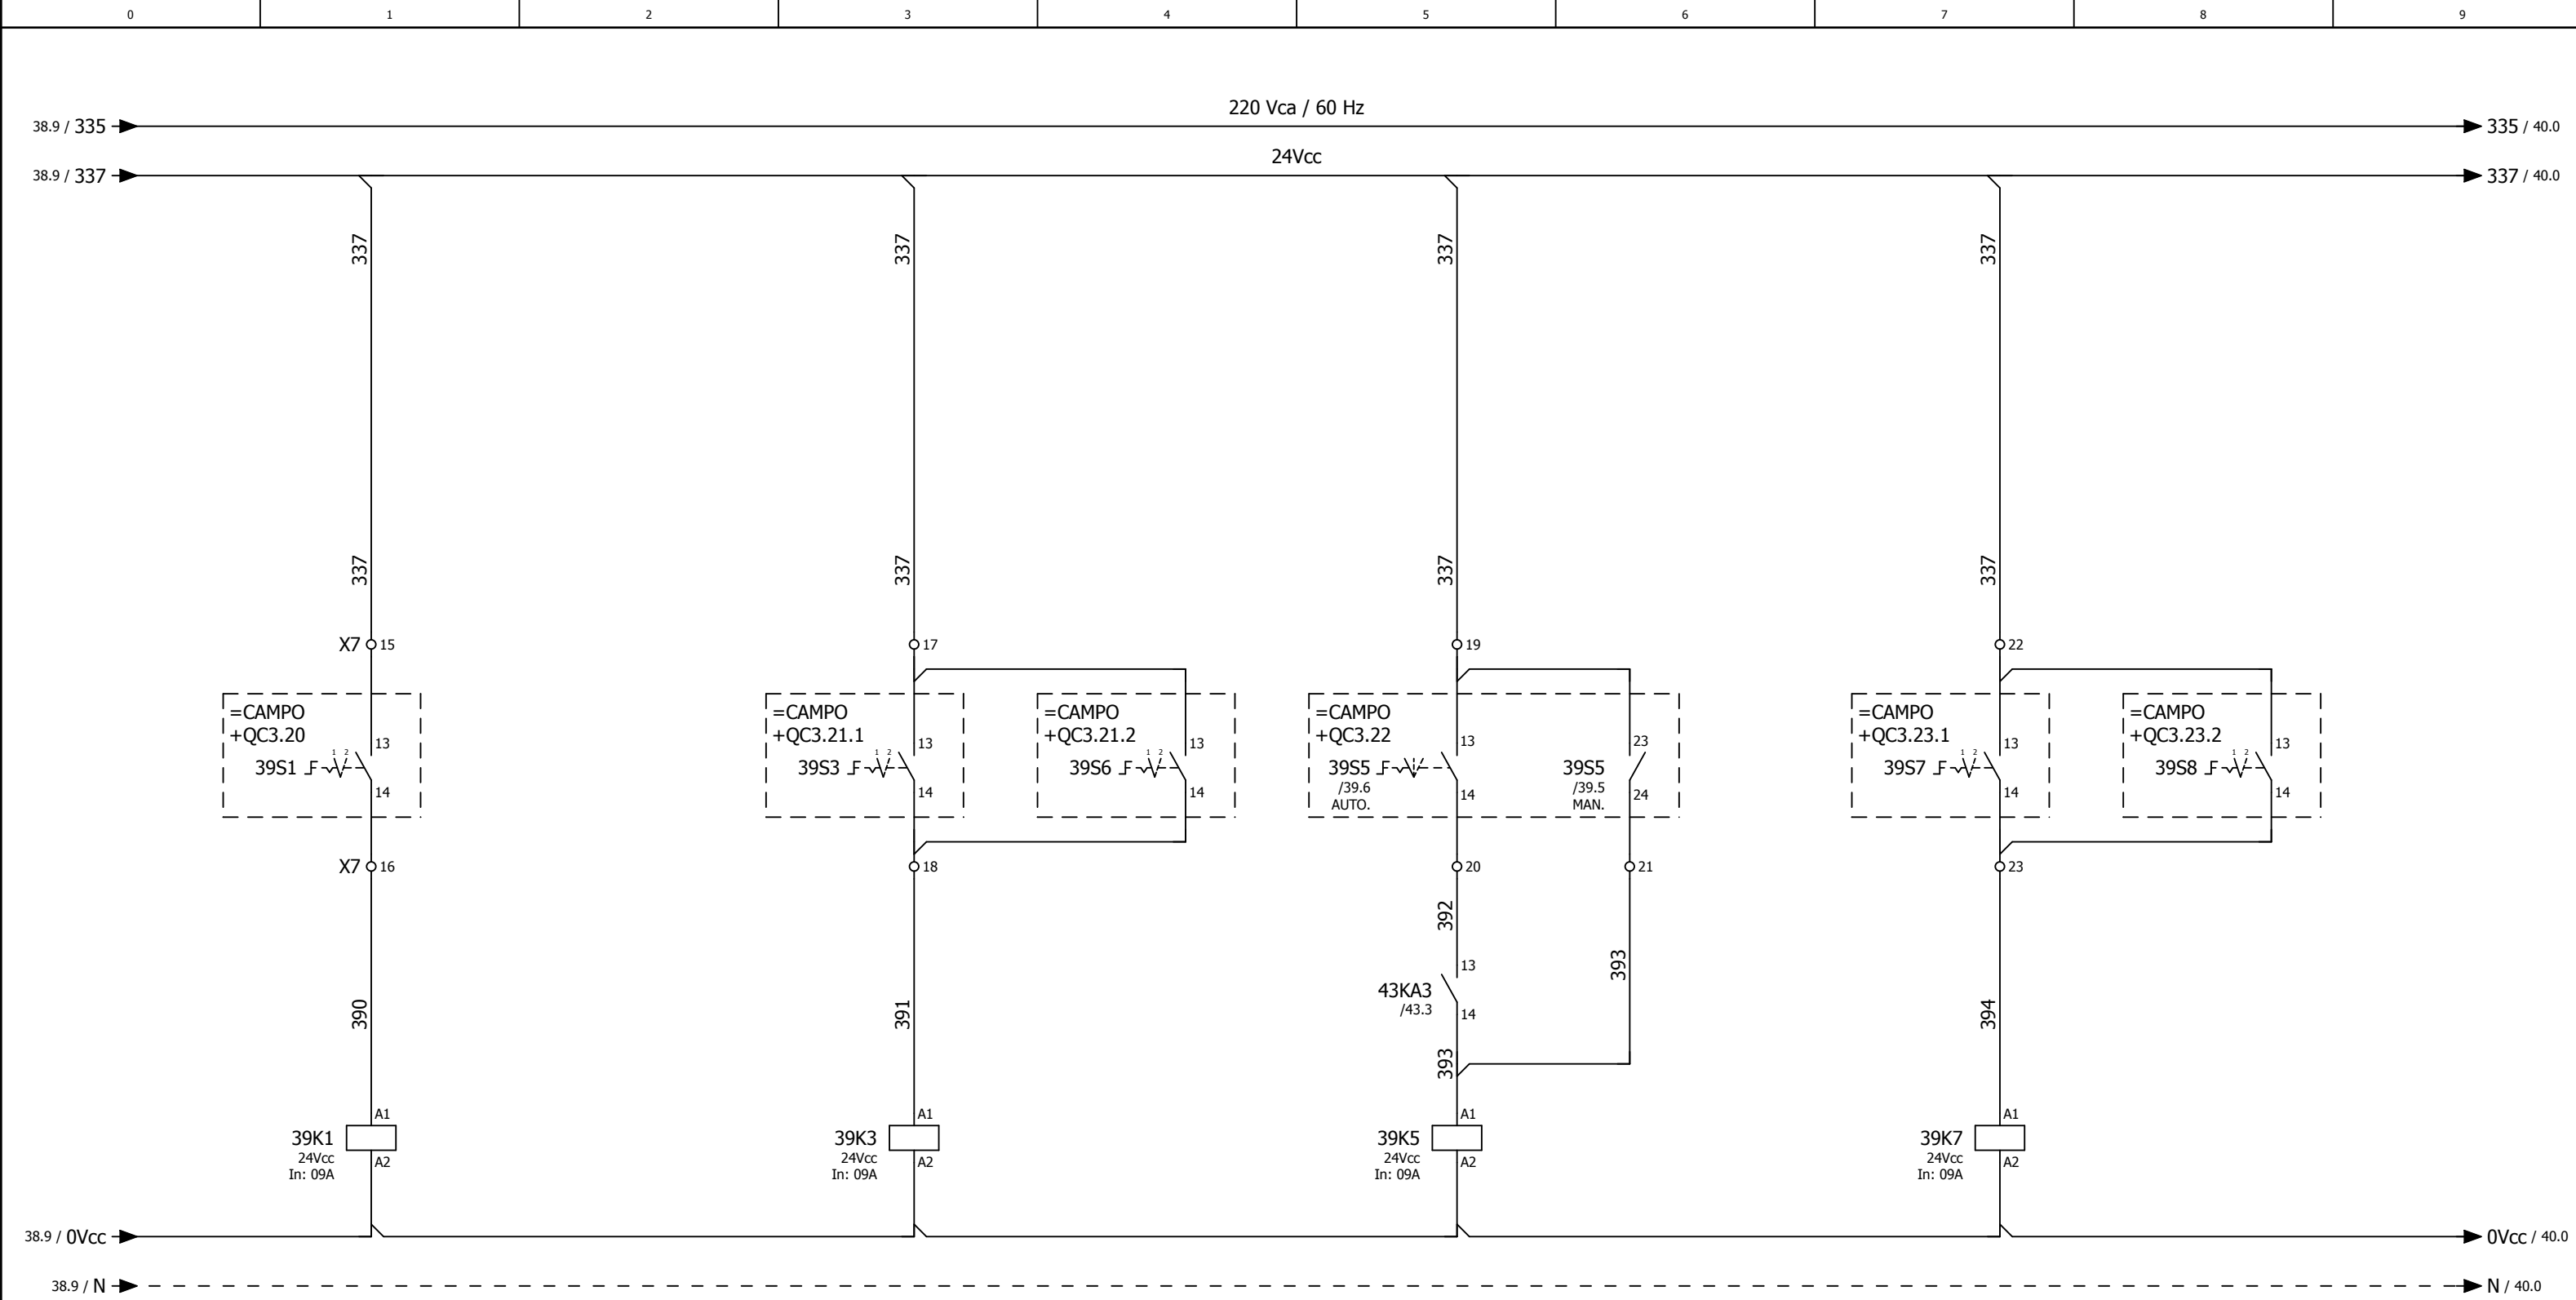



ILUMINAÇÃO
LAVAGEM CAIXAS LIMPAS

ILUMINAÇÃO
ESCADA 03

ILUMINAÇÃO
SALA DE PRODUTOS QUÍMICOS

ILUMINAÇÃO
EXPEDIÇÃO MIÚDOS

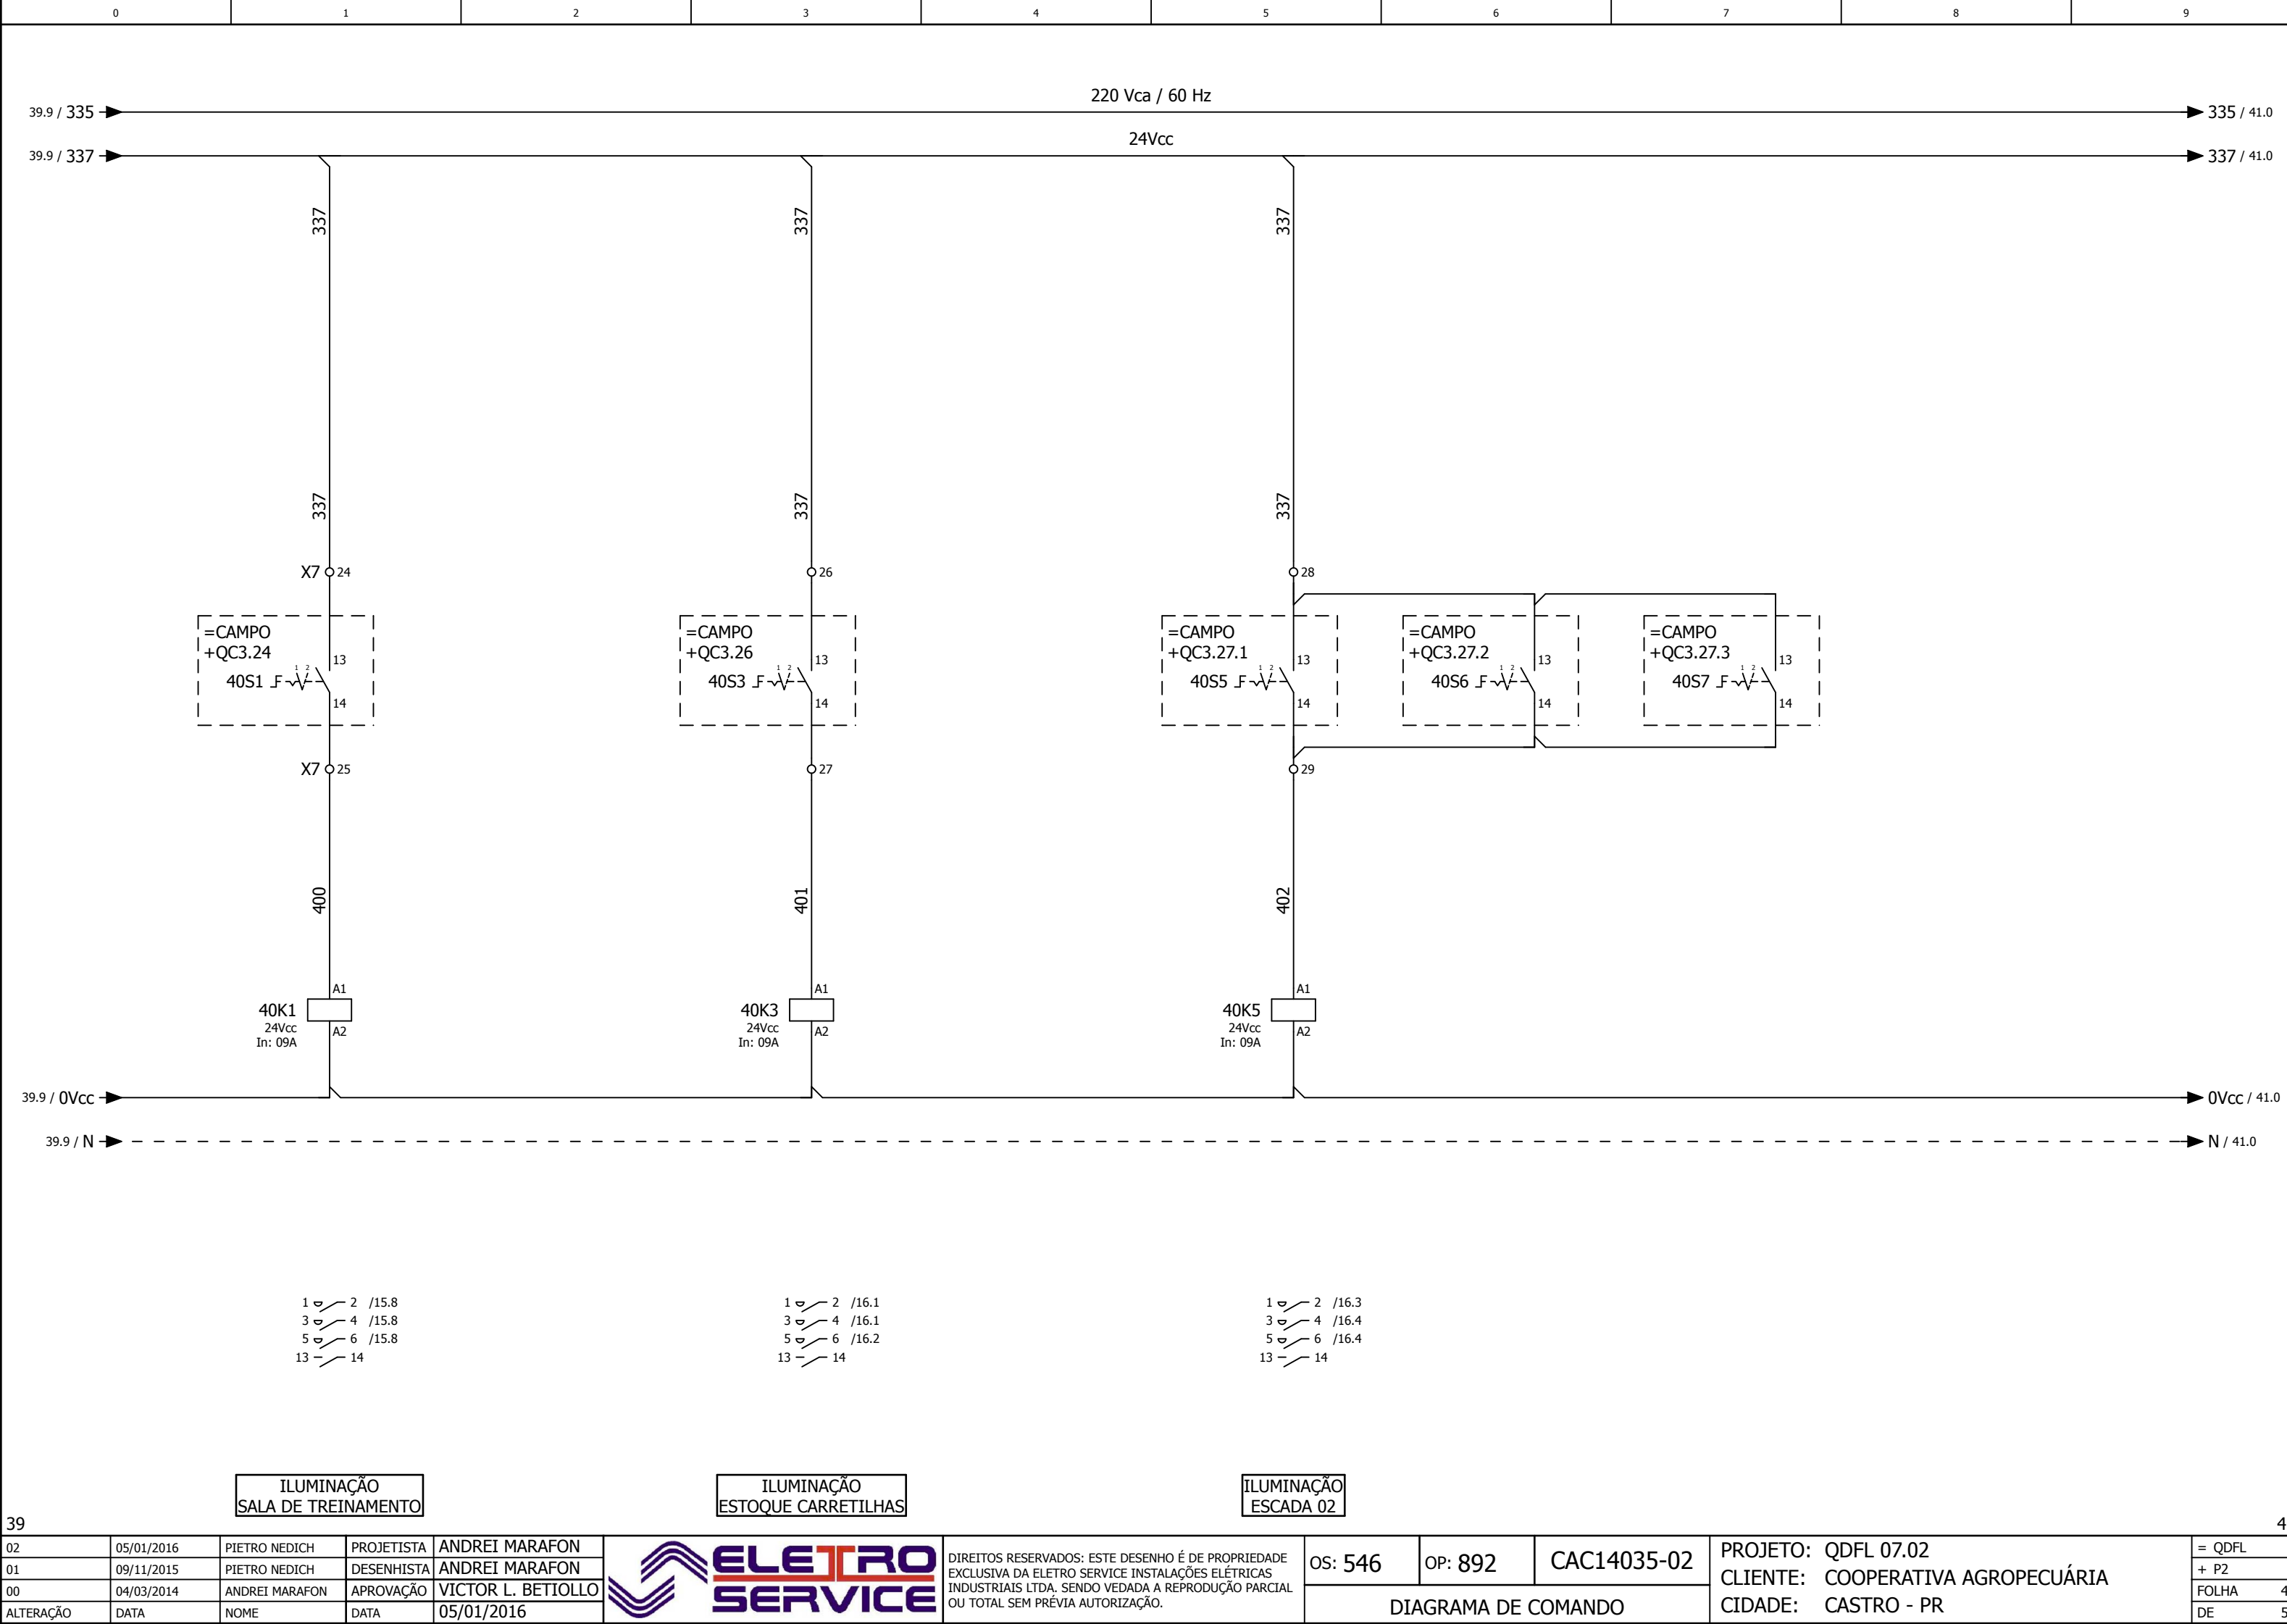


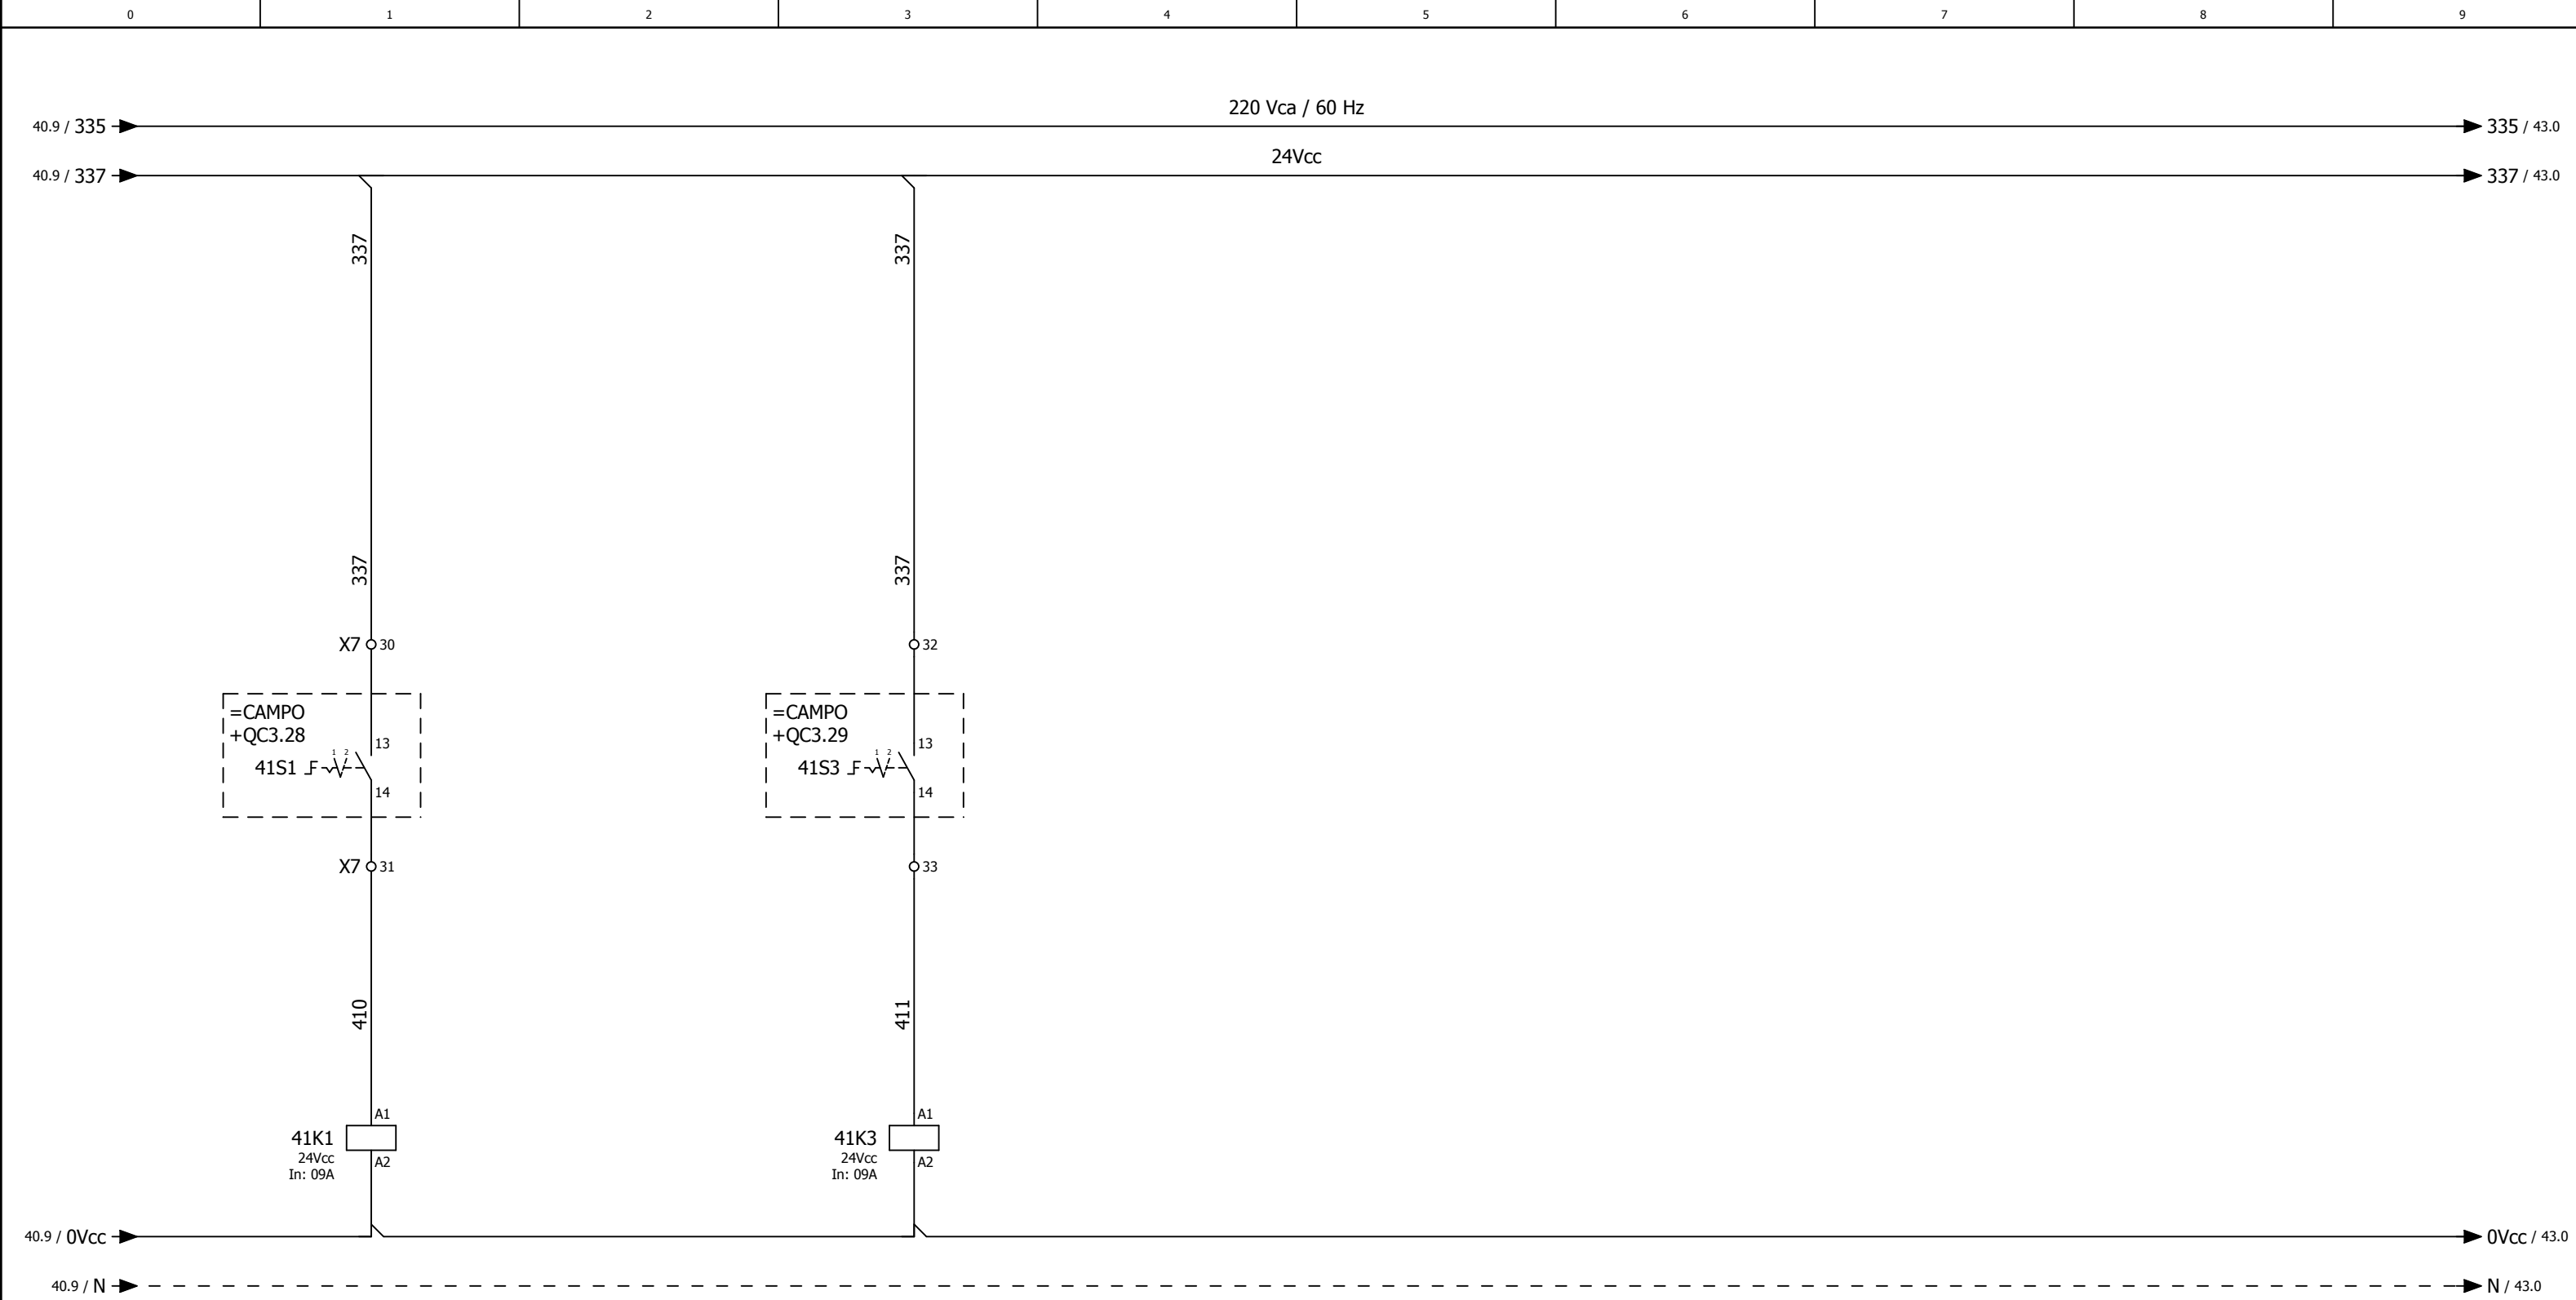

ILUMINAÇÃO
ESTOCAGEM CAIXAS PLÁSTICAS

ILUMINAÇÃO
LAVAÇÃO CARRETILHAS


ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

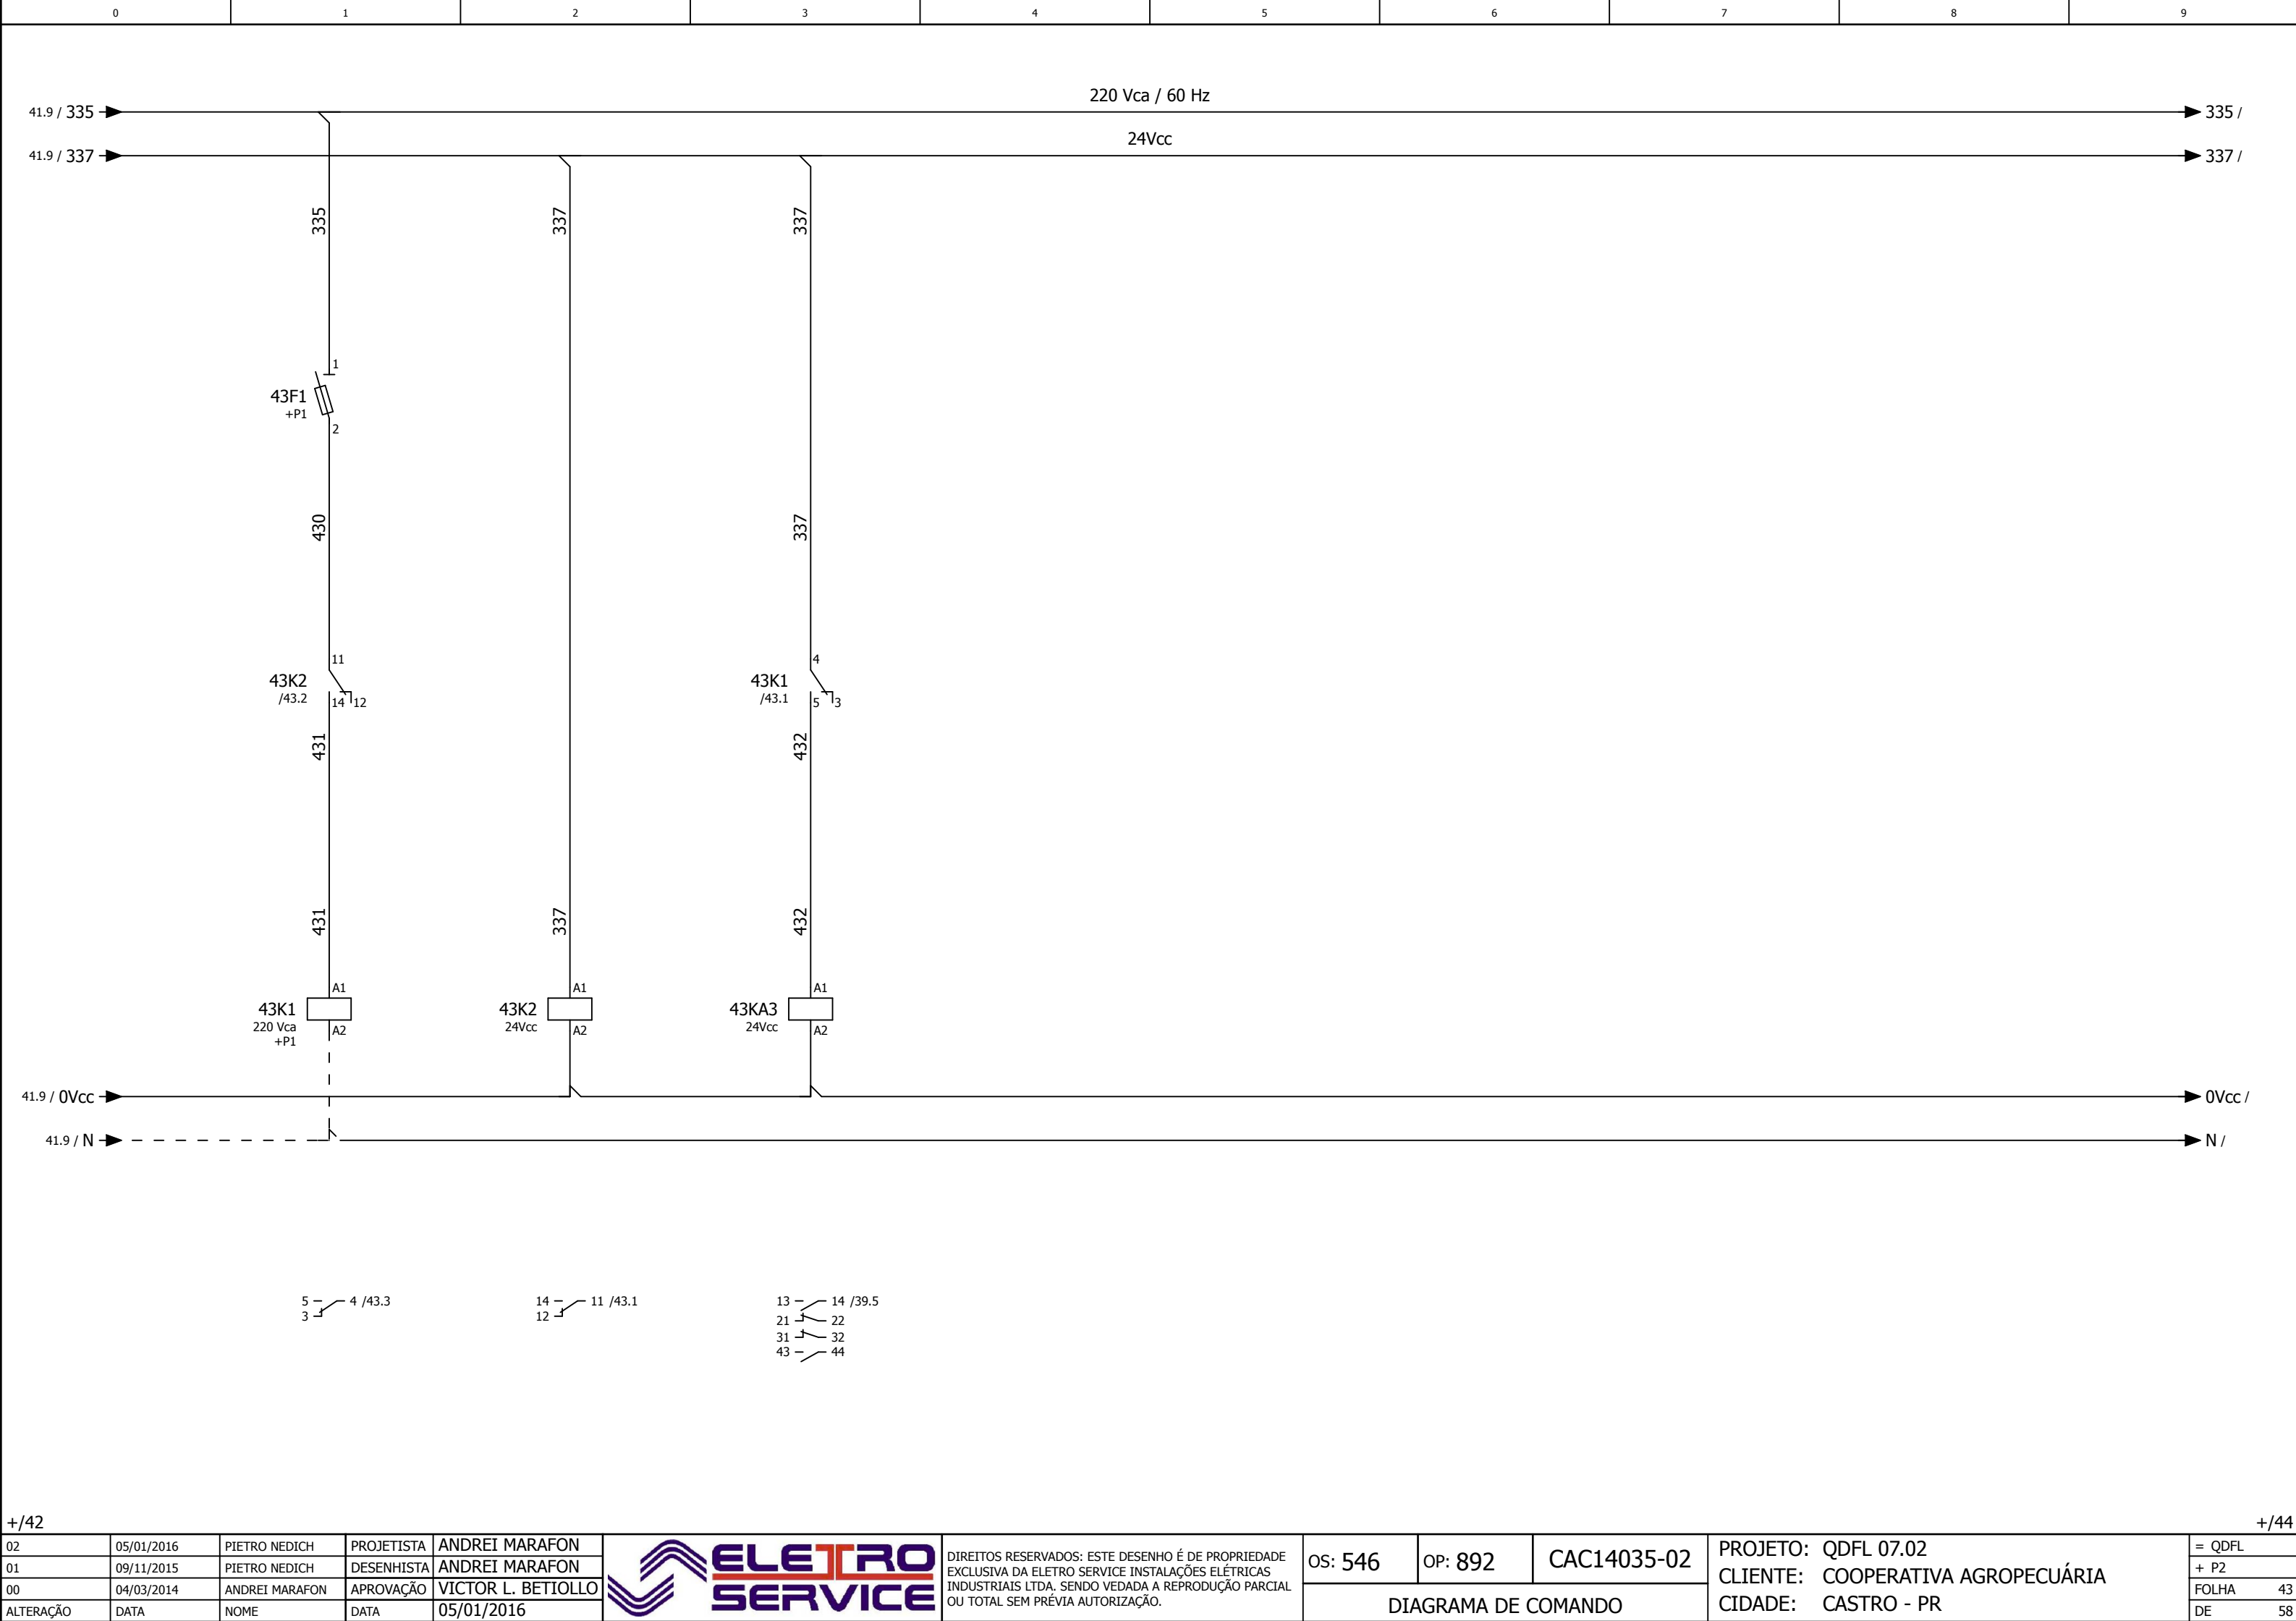


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

+P2/43										+Lay Out/45				
02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 546	OP: 892	CAC14035-02	PROJETO: QDFL 07.02	= QDFL			
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON						CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+			
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO						CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA	44		
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016			FOLHA RESERVA				DE	58		

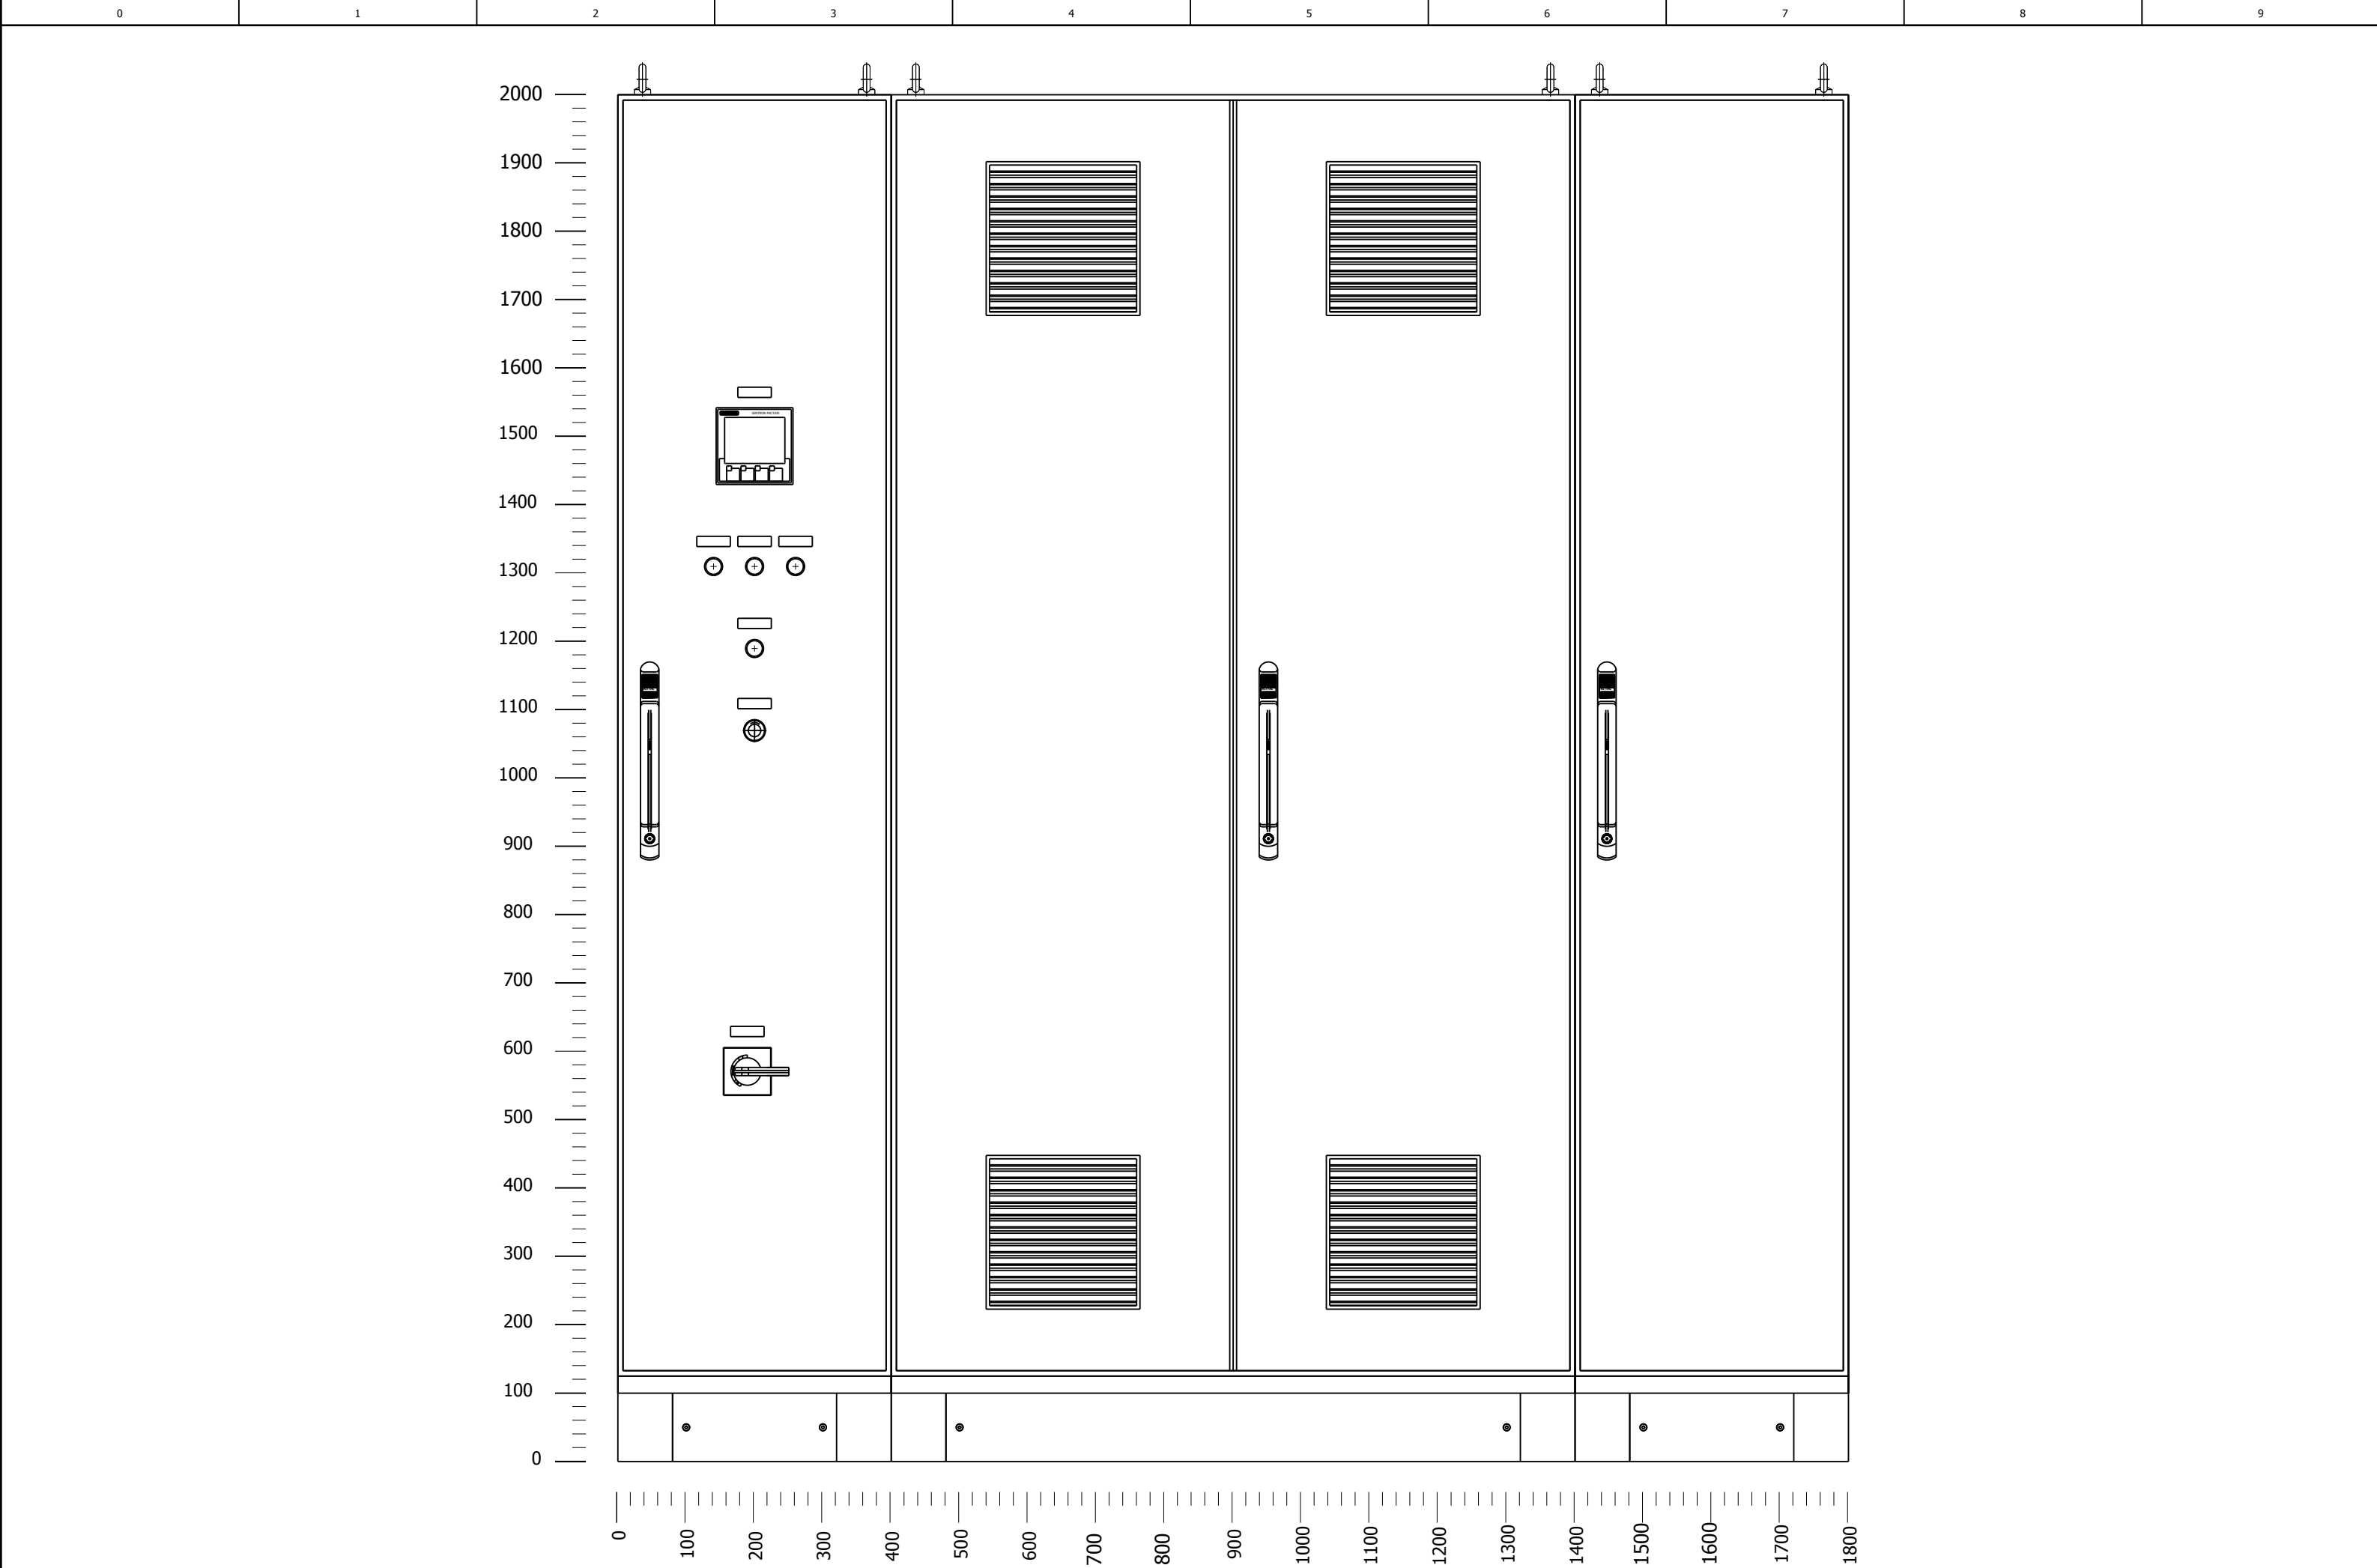

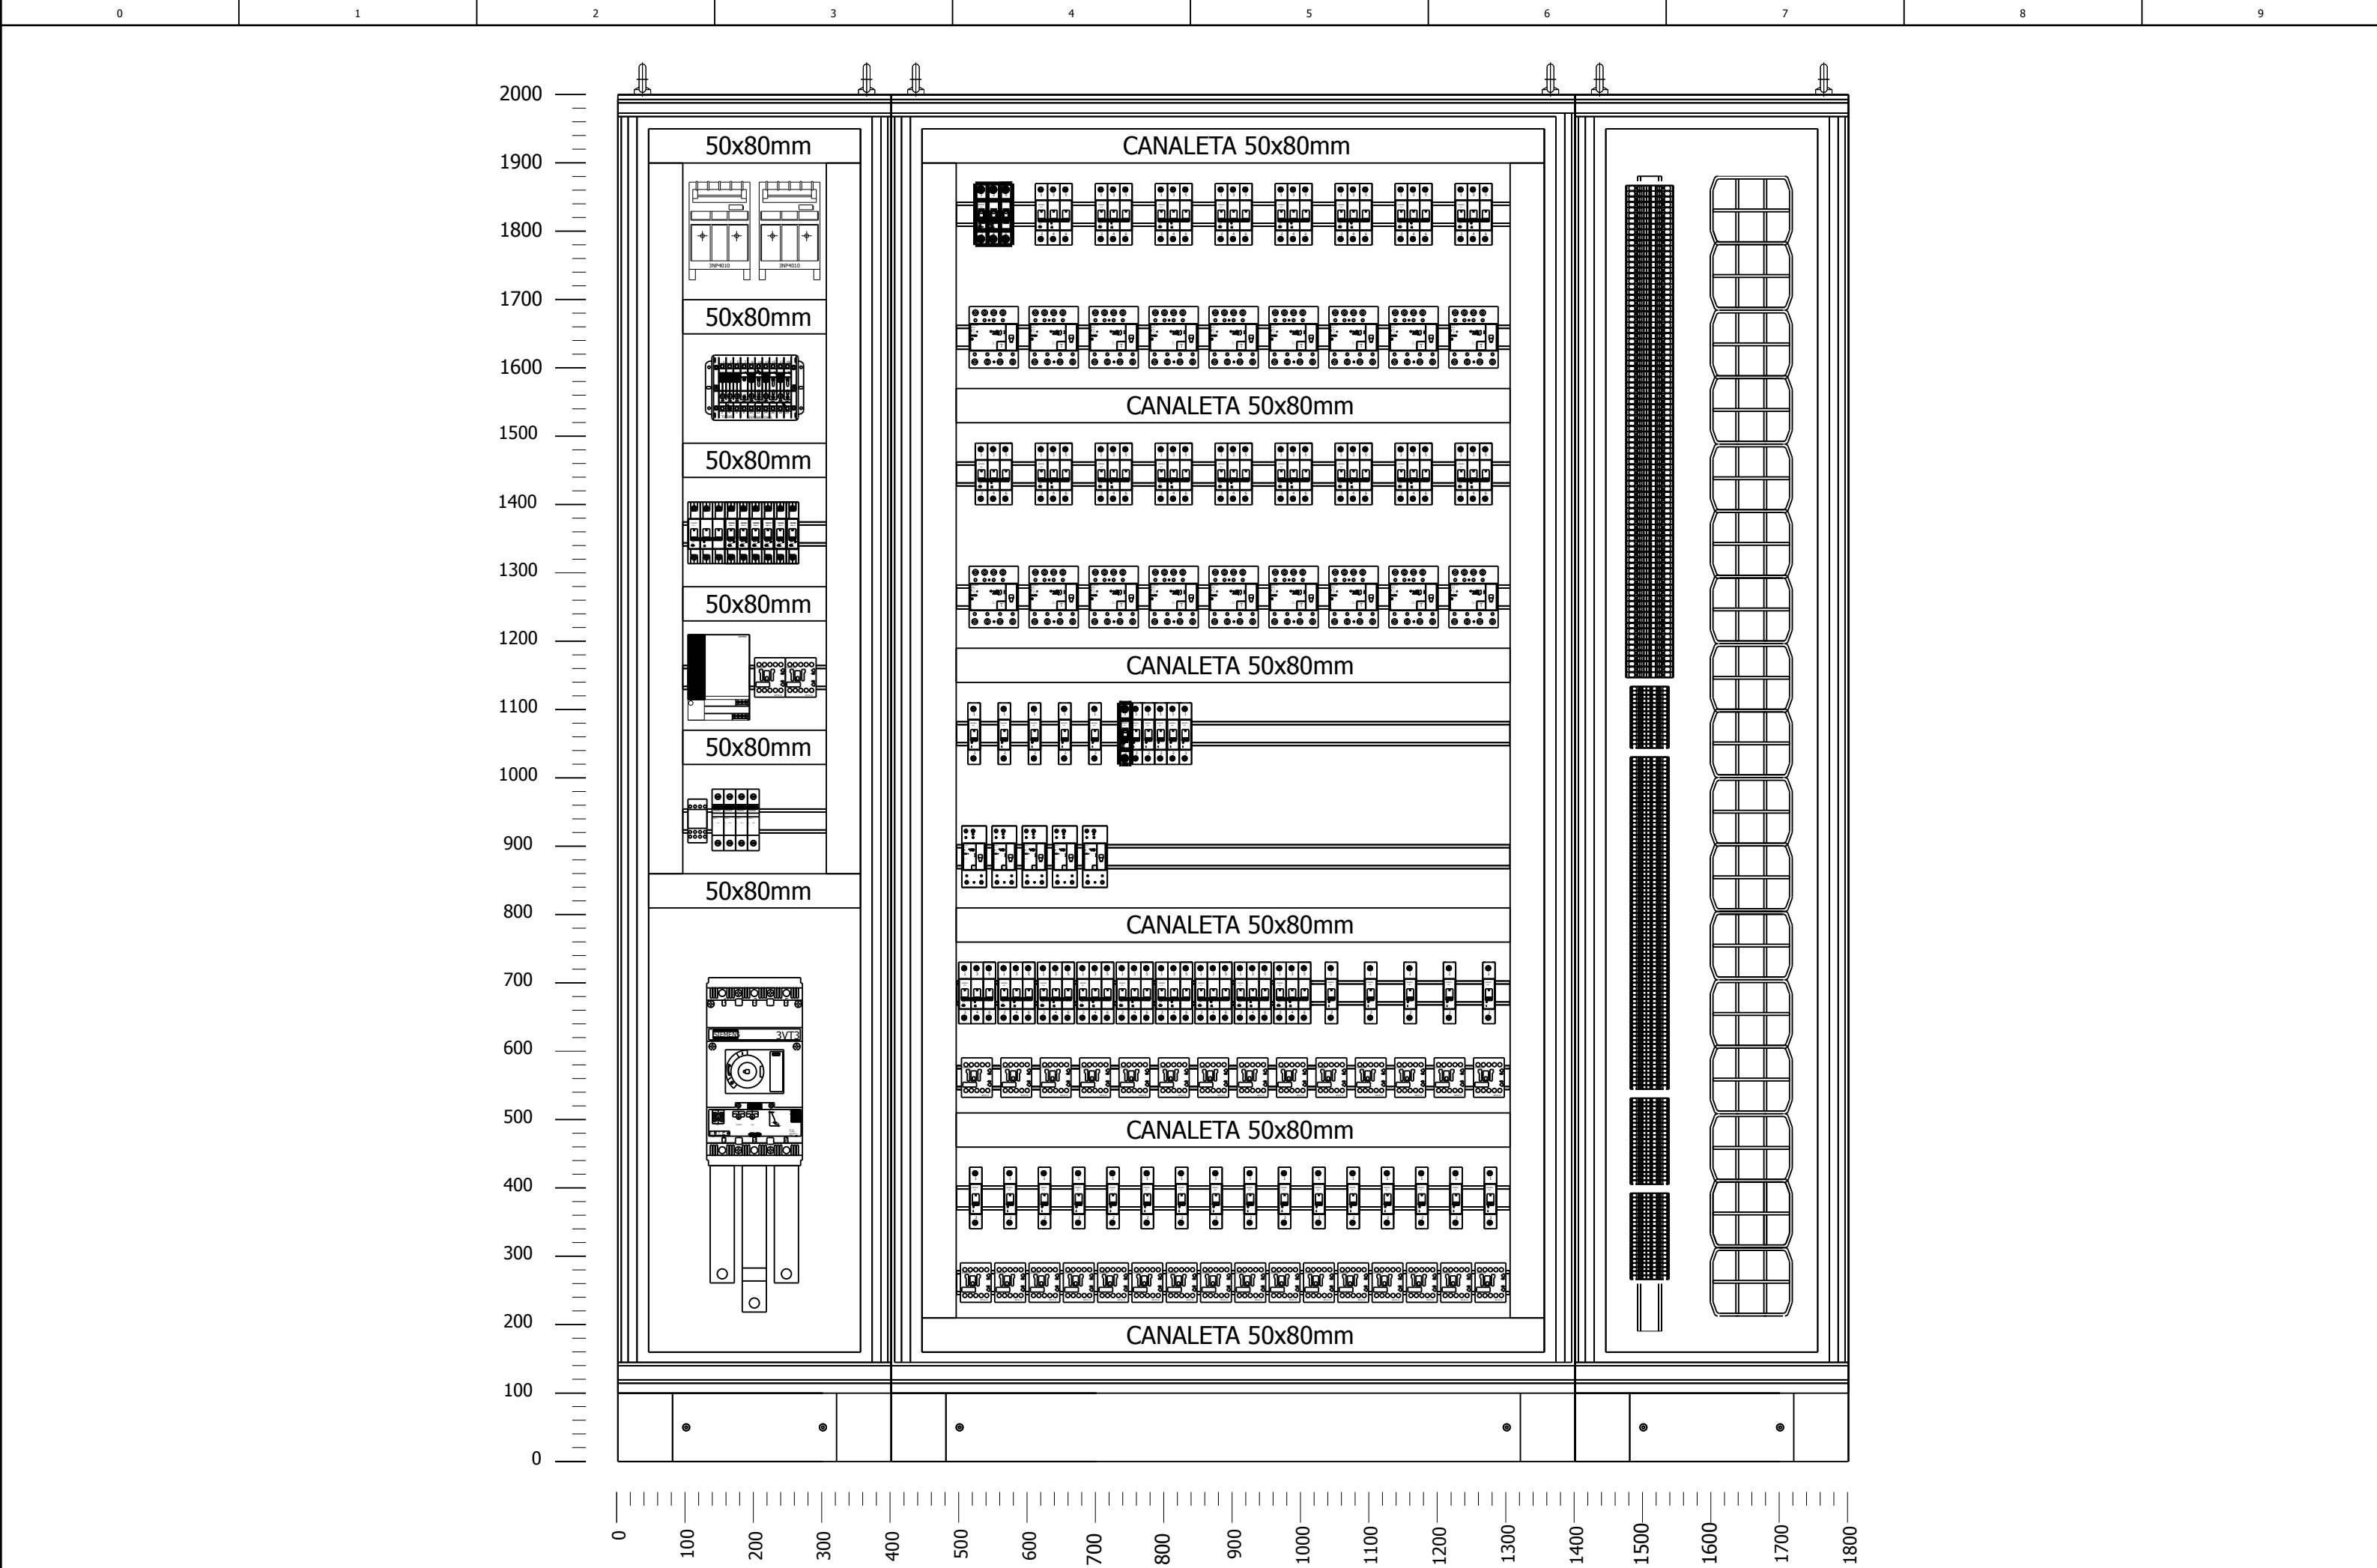



02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VICTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016




DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546	OP: 892	CAC14035-02
Lay Out Vista Geral Interna		

PROJETO:	QDFL 07.02	= QDFL
CLIENTE:	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	+ Lay Out
CIDADE:	CASTRO - PR	FOLHA 46
		DE 58

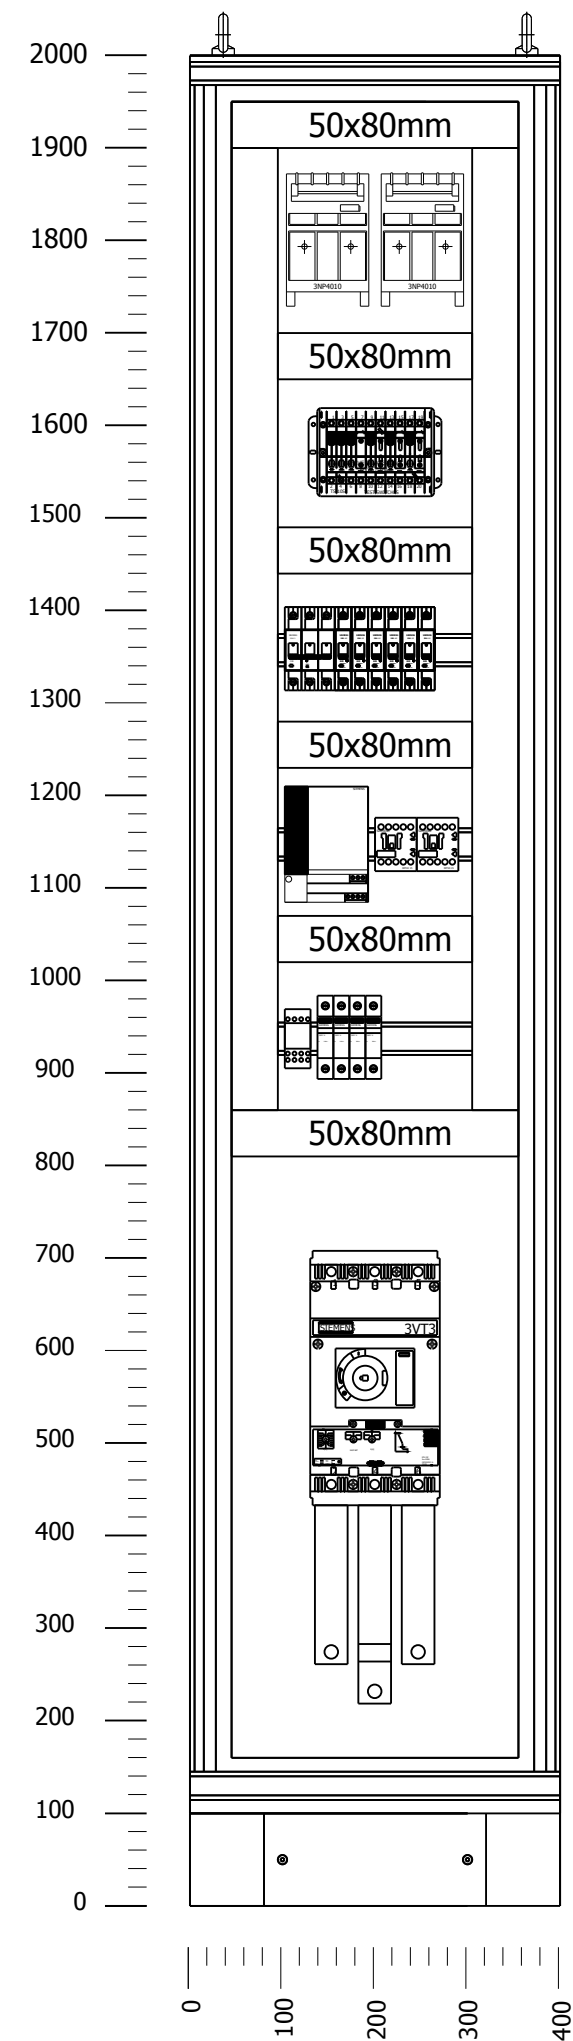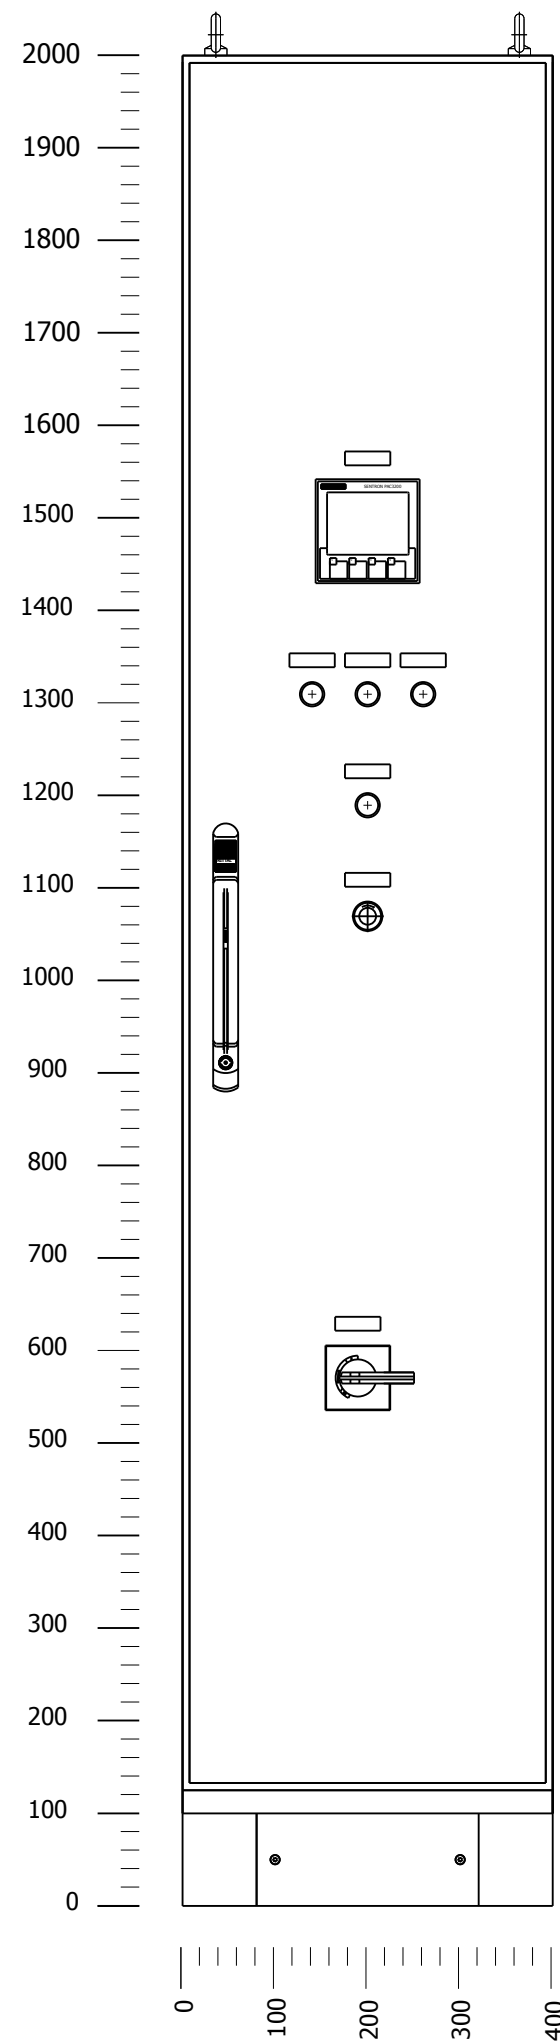

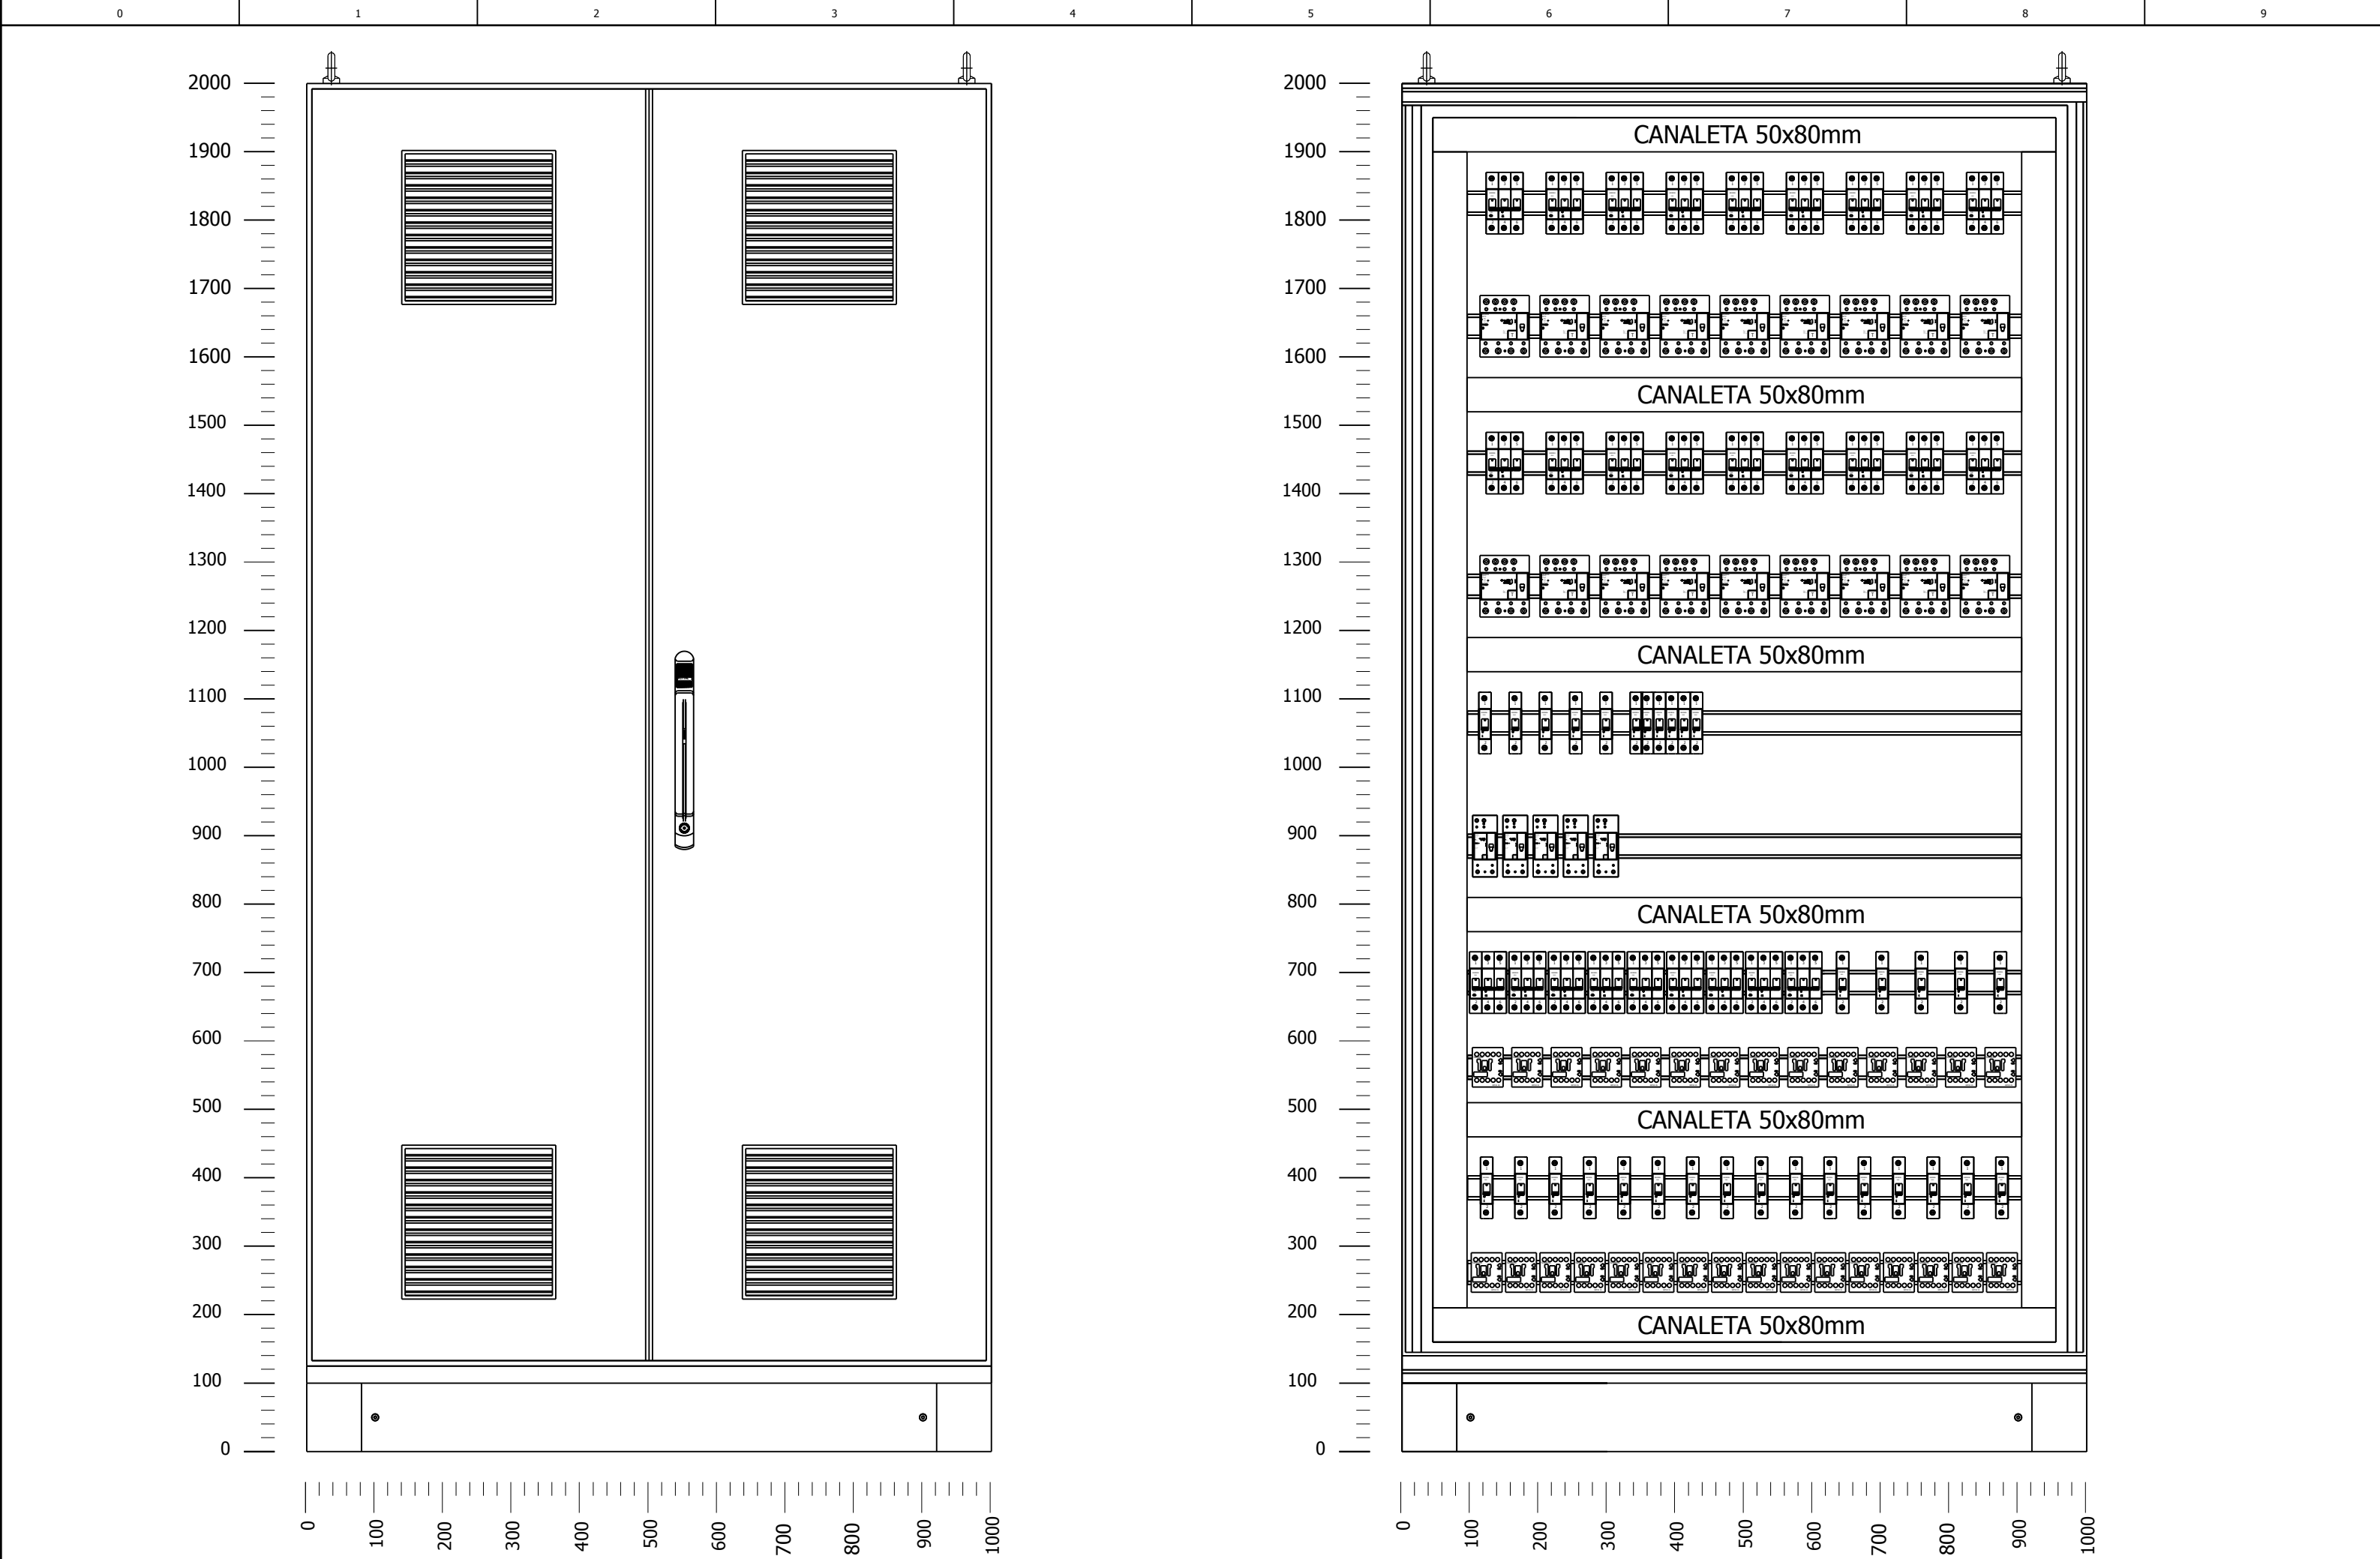

02	05/01/2016	PIETRO NEDICH	PROJETISTA	ANDREI MARAFON
01	09/11/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	ANDREI MARAFON
00	04/03/2014	ANDREI MARAFON	APROVAÇÃO	VÍCTOR L. BETIOLLO
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	05/01/2016




DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 546	OP: 892	CAC14035-02
Lay Out Vista Geral +P2		

PROJETO: QDFL 07.02
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
CIDADE: CASTRO - PR

= QDFL	
+ Lay Out	
FOLHA	48
DE	58

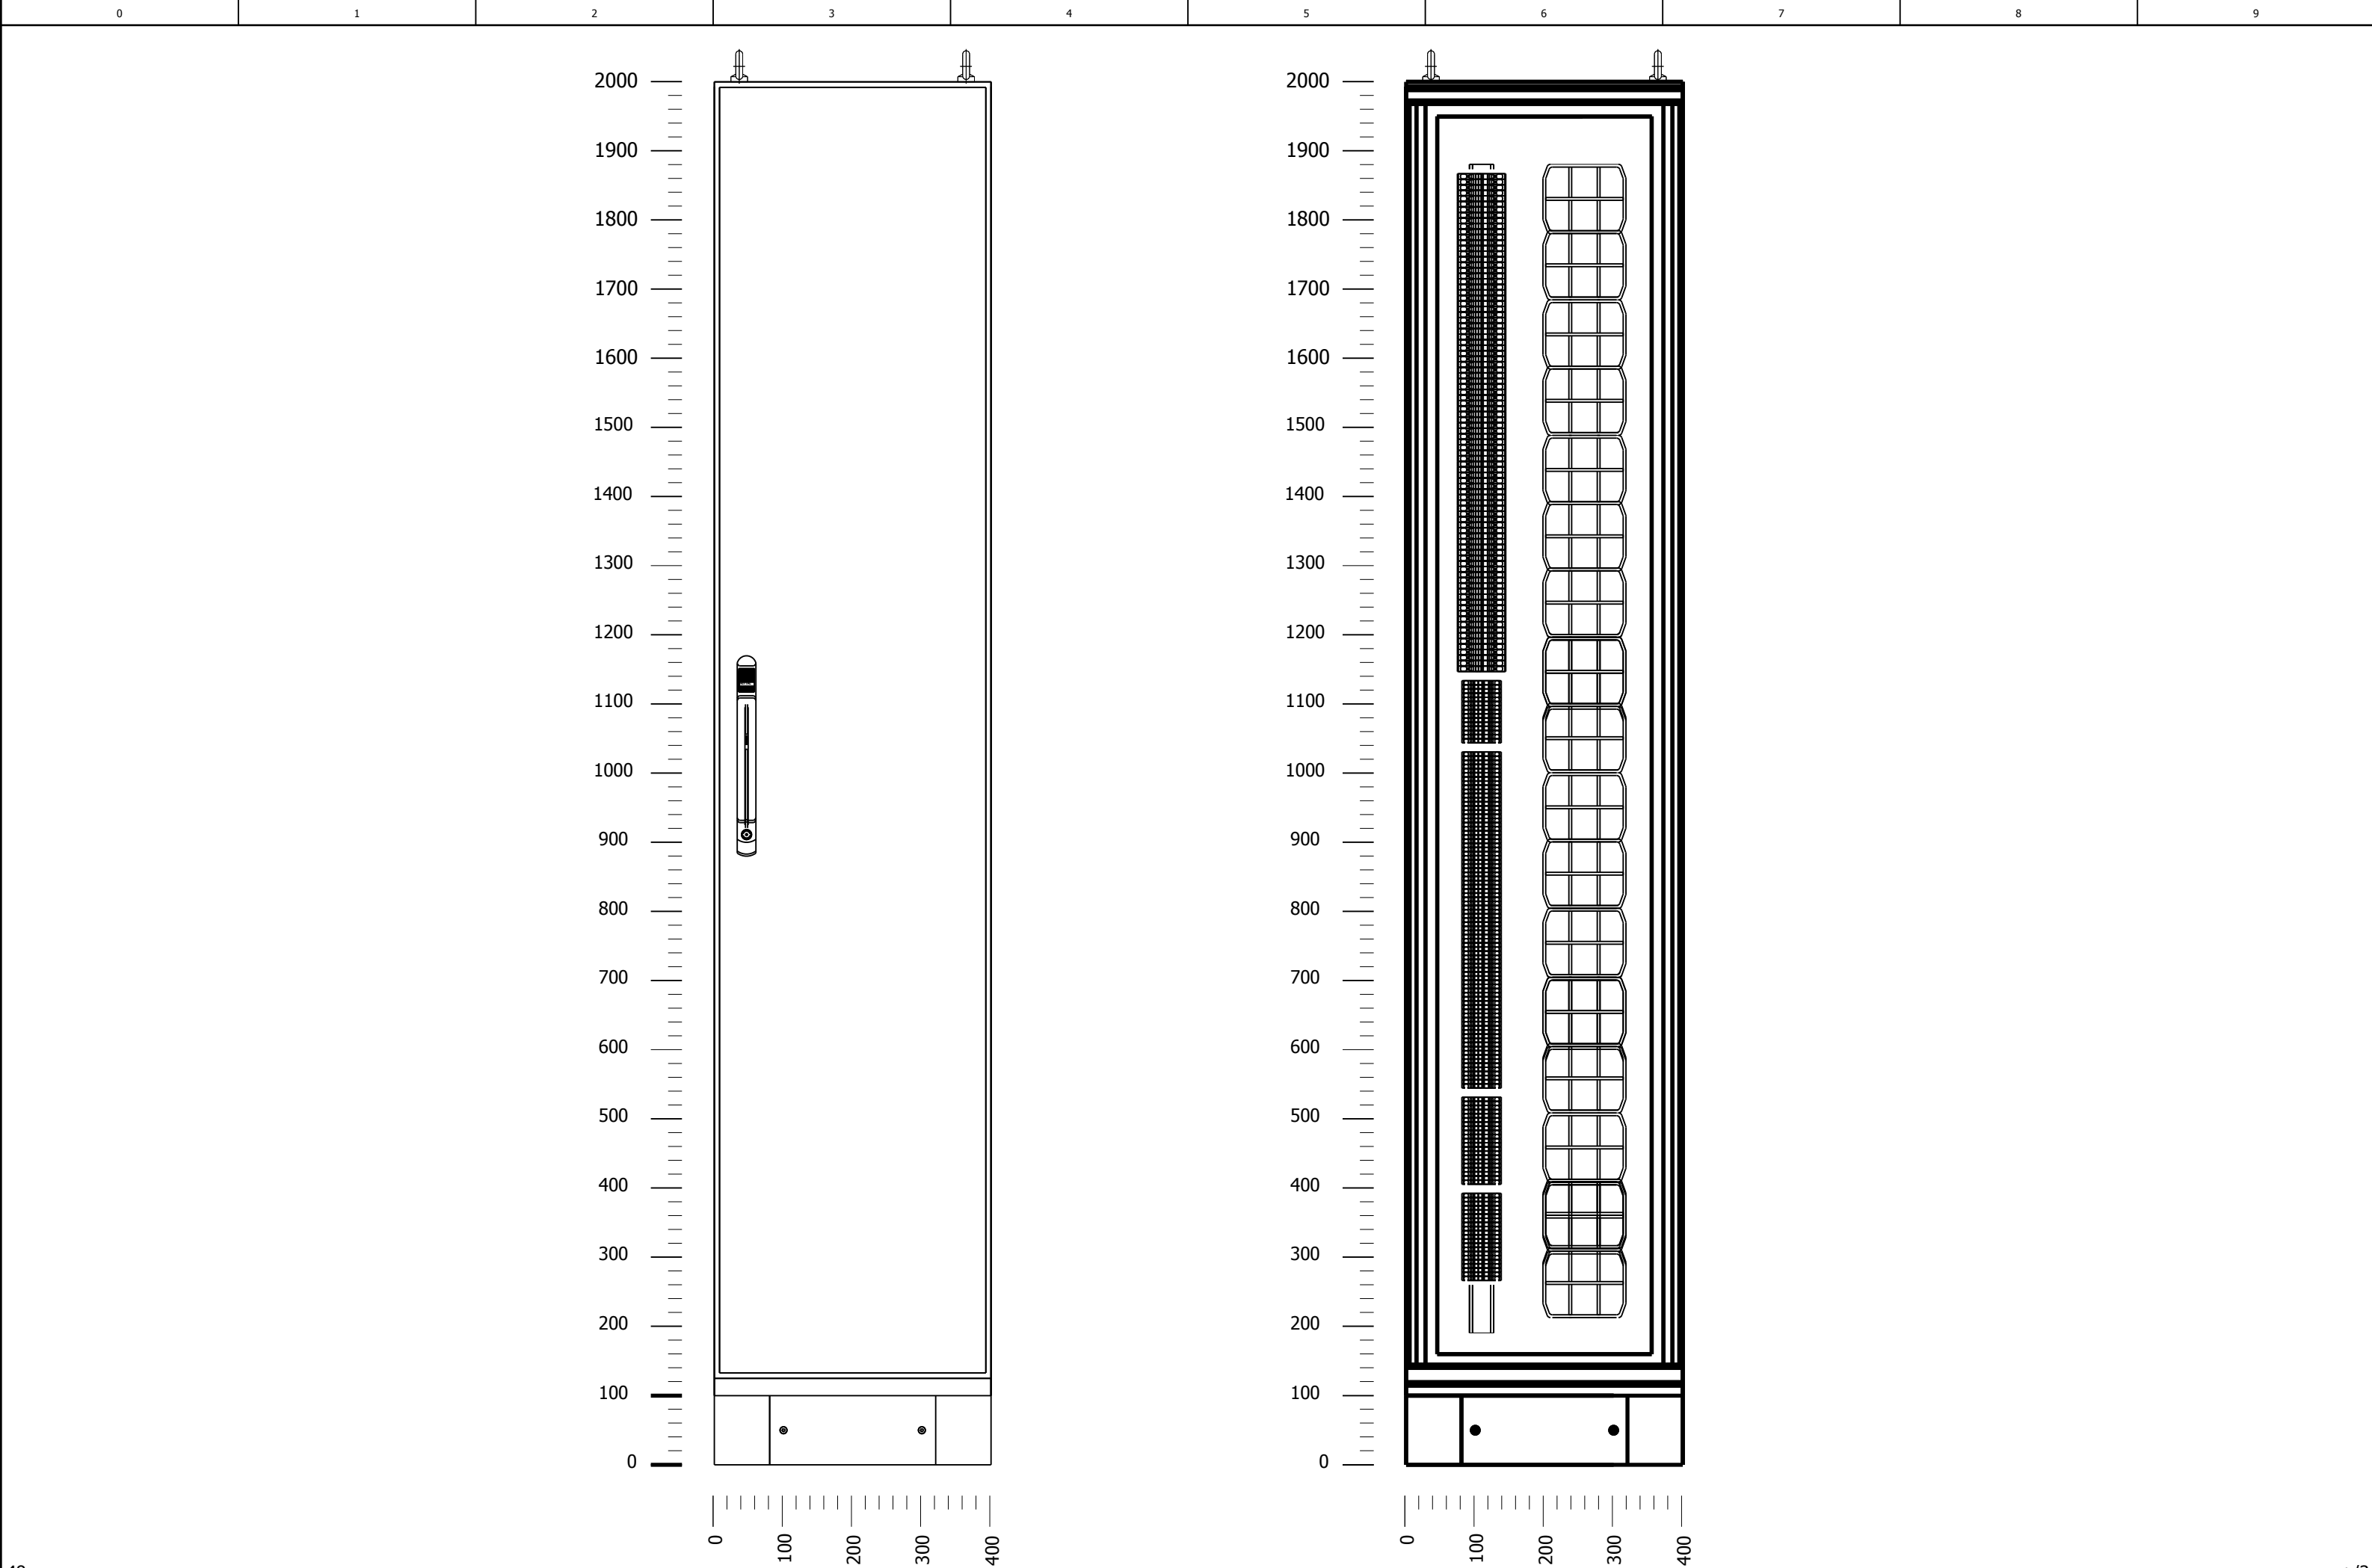

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
2	3P7	Modulo de expansão RS485 MODBUS RTU		7KM9300-0AM00-0AA0	Siemens	Pç
3	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
4	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
5	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
6	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
7	33H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	5859	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
8	33S4	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç
9	39S5	Comutadora sem chave - 3 Posições - 1NA, 1NA - Preto;	5668	3SB6130-2AL10-1NA0	Siemens	Pç
10	6F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
11	6F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
12	7F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
13	7F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
14	8F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
15	8F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
16	9F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
17	9F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
18	10F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10071	5SX2 320-7	Siemens	Pç
19	12F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
20	12F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
21	12F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
22	12F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
23	13F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
24	13F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
25	13F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 20A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2127	5SX2 120-7	Siemens	Pç
26	13F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
27	14F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
28	14F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
29	14F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
30	14F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
31	15F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
32	15F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
33	15F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
34	15F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
35	16F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
36	16F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
37	16F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
38	16F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
39	17F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
40	19F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
41	19F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
42	19F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
43	19F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
44	20F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
45	20F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
46	20F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
47	20F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
48	21F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
49	21F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
50	21F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
51	21F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
52	22F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
53	22F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
54	22F5	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
55	22F7	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
56	23F1	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
57	23F3	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 32A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10073	5SX2 332-7	Siemens	Pç
58	25F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
59	25F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
60	25F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
61	25F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
62	26F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
63	28F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
64	28F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
65	28F5	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
66	28F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
67	29F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
68	29F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 16A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10052	5SX2 116-7	Siemens	Pç
69	31F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
70	31F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
71	31F3	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
72	34K1	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
73	34K2	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
74	34K3	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
75	34K4	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
76	34K5	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
77	34K6	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
78	34K7	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
79	35K1	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
80	35K3	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
81	35K4	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
82	37K1	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
83	37K2	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
84	37K3	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
85	37K4	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
86	37K5	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
87	37K7	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
88	38K1	Contator tripolar, Corrente nominal 12A, em AC-3, 5,5KW/400Vca, contatos auxiliares 1NA, fixação por parafusos, tensão de alimentação 24Vcc, tamanho S00	495	3RT10 17-1BB41	Siemens	Pç
89	38K2	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
90	38K3	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
91	38K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
92	38K7	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
93	39K1	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
94	39K3	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
95	39K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
96	39K7	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
97	40K1	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
98	40K3	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
99	40K5	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
100	41K1	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
101	41K3	Contator tripolar, fixacao em trilho ou por parafusos, classe de tensao 600V,corrente nominal 9A em AC3 e 20A em AC1, contato auxiliar 1NA instantaneo,bobina em 24Vcc, (faixa de utilizacao 0.85-1,1Vn), tipo 3RT1016-1BB41.	3755	3RT10 16-1BB41	Siemens	PÇ
102	43K1	Relé horário programavel linha mini, 1 canal com até 28 manobras semanais, com tensão nominal de funcionamento de 220 Vca, 50/60 Hz		7LF4 401-5	Siemens	PÇ
103	43K2	Relé de interface 1NAF Ue: 24Vca/cc	1207	3TX7 014-1BM00	Siemens	PÇ
104	43KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 06A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 24Vcc	518	3RH11 22-1BB40	Siemens	PÇ
105	31M2	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç
106	19Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
107	19Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
108	19Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
109	19Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
110	20Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
111	20Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
112	20Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
113	20Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
114	21Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
115	21Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
116	21Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
117	21Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
118	22Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
119	22Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
120	22Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
121	22Q7	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
122	23Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
123	23Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 40A/380V, corrente diferencial de 30mA, 3P+N, Tipo AC	1984	5SM1 344-0	Siemens	Pç
124	25Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
125	25Q3	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
126	25Q5	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
127	25Q8	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
128	26Q1	Dispositivo de proteção diferencial residual DR, corrente nominal de 25A/380V, corrente diferencial de 30mA, 1P+N, Tipo AC	596	5SM1 312-0	Siemens	Pç
129	31S2	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
130	31X3	Tomada monofásica para painel, instalada em trilho DIN, 2P+T, 220V - 250V, 20A.	1384	13545	Tasco	Pç
131	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
132	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
133	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
134	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
135	3F0	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 100kA 220/230Vca, 65kA 380/415Vca, 35kA 500Vca, 20kA 690Vca	654	3VT3763-3AA36-0AA0	Siemens	Pç
136	3F0	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	2172	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
137	3F0	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
138	3F0	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
139	3F0	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
140	3F0	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
141	3F0	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
142	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
143	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
144	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10069	5SX2 310-7	Siemens	Pç
145	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10094	5SX2 102-7	Siemens	Pç
146	4F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
147	4F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
148	4F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10050	5SX2 110-7	Siemens	Pç
149	31F4	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
150	31F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10006	5SX1 110-7	Siemens	Pç
151	33F2	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 04A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10047	5SX2 104-7	Siemens	Pç
152	33F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10050	5SX2 110-7	Siemens	Pç
153	33KA4	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	516	3RH11 22-1AN20	Siemens	PÇ
154	3L0	Transformadores de corrente, relação 600/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1419	4NF03 27-2JE2	Siemens	Pç
155	3L0.1	Transformadores de corrente, relação 600/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1419	4NF03 27-2JE2	Siemens	Pç
156	3L1	Transformadores de corrente, relação 600/5A, classe de exatidão 0.6C5, tensão de isolamento 600 volts	1419	4NF03 27-2JE2	Siemens	Pç
157	31M6	Ventilação com filtro	5104	RIT.3239100	Rittal	Pç



3.c






4

Lista de Plaquetas

Item	Designação
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
331	PAÍNEL ENERGIZADO
334	EMERGÊNCIA GERAL

Lista de Simbologia

Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos
	Ponto de conexão do barramento bus
	Indutividade, simples
	Retificador, variável
	Lâmpada, simples
	Botão de apertar, contato NF
	Interruptor, contato NA
	Interruptor, contato NA
	Disjuntor triplo
	Disjuntores
	Seccionadora fusível, simples
	Iluminação, 3 pontos de conexão

Símbolo	Função
	Bobina para disjuntor de motor
	Motor de corrente alternada com PE
	Disjuntor, quadripolar
	Disjuntor, bipolar
	Interruptor, contato NA
	Tomada fêmea com PE, 3 pontos de conexão
	Circuito de proteção
	Circuito de proteção
	Seccionadora fusível, tripla

Símbolo	Função

Símbolo	Função

Índice

Página	Descrição	Data de Revisão
=QDFL+P2/39	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL+P2/40	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL+P2/41	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL/42	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+P2/43	DIAGRAMA DE COMANDO	04/03/2014
=QDFL/44	FOLHA RESERVA	04/03/2014
=QDFL+Lay Out/45	Lay Out Vista Geral Externa	04/03/2014
=QDFL+Lay Out/46	Lay Out Vista Geral Interna	04/03/2014
=QDFL+Lay Out/47	Lay Out Vista Geral +P1	04/03/2014
=QDFL+Lay Out/48	Lay Out Vista Geral +P2	04/03/2014
=QDFL+Lay Out/49	Lay Out Vista Geral +P3	04/03/2014
/3	Lista de materiais	04/03/2014
/3.a	Lista de materiais	04/03/2014
/3.b	Lista de materiais	04/03/2014
/3.c	Lista de materiais	04/03/2014
/3.d	Lista de materiais	04/03/2014
/4	Lista de plaquetas	04/03/2014
/5	Lista de simbologia	04/03/2014
/2.a	ÍNDICE	04/03/2014
/3.e	Lista de materiais	04/03/2014

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
158	31S6	Termostato Resfriamento 10A, 240Vac, IP 20	3221	TLZ 530	Tasco	Pç
159	33V6	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP SMART, corrente nominal 10A / 24V	3641	6EP1334-2BA01	Siemens	Pç

2.a