



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.

Soluções por Completo

Rua Prudente de Moraes, 1850-D
Bairro Alvorada - Chapecó-SC - 89804-081
49 3319.2800
www.eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO

CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO PRÉDIO 9

CIDADE / UF

CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

ENG. ROBERTO DE OLIVEIRA

NÚMERO DO PROJETO

CAC15074-01

Criado em

06/05/2015

Editado em

25/11/2015

Quantidade de páginas 26

				PROJETISTA	PIETRO NEDICH		PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01	PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO	=
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH		Capa			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 1
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015						DE 26

</

RESUMO DO PROJETO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas.

É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades.

Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuam isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes.

Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivos para essa finalidade, sendo expressamente proibido utilizá-los para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos.

Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a seqüência abaixo:


- a) seccionamento;
- b) impedimento de reenergização;
- c) constatação da ausência de tensão;
- d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;
- e) instalação da sinalização de impedimento de reenergização

O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo:


- a) retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos;
- b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização;
- c) remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais;
- d) remoção da sinalização de impedimento de reenergização;
- e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.


=CCM-06 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO PRÉDIO 9

Observações:



<

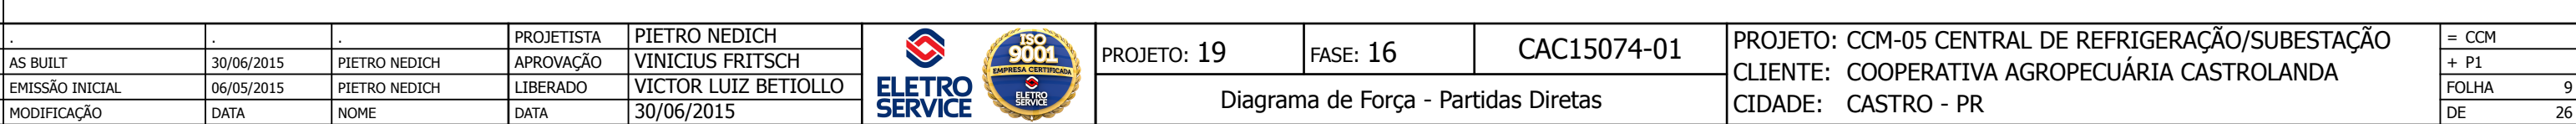

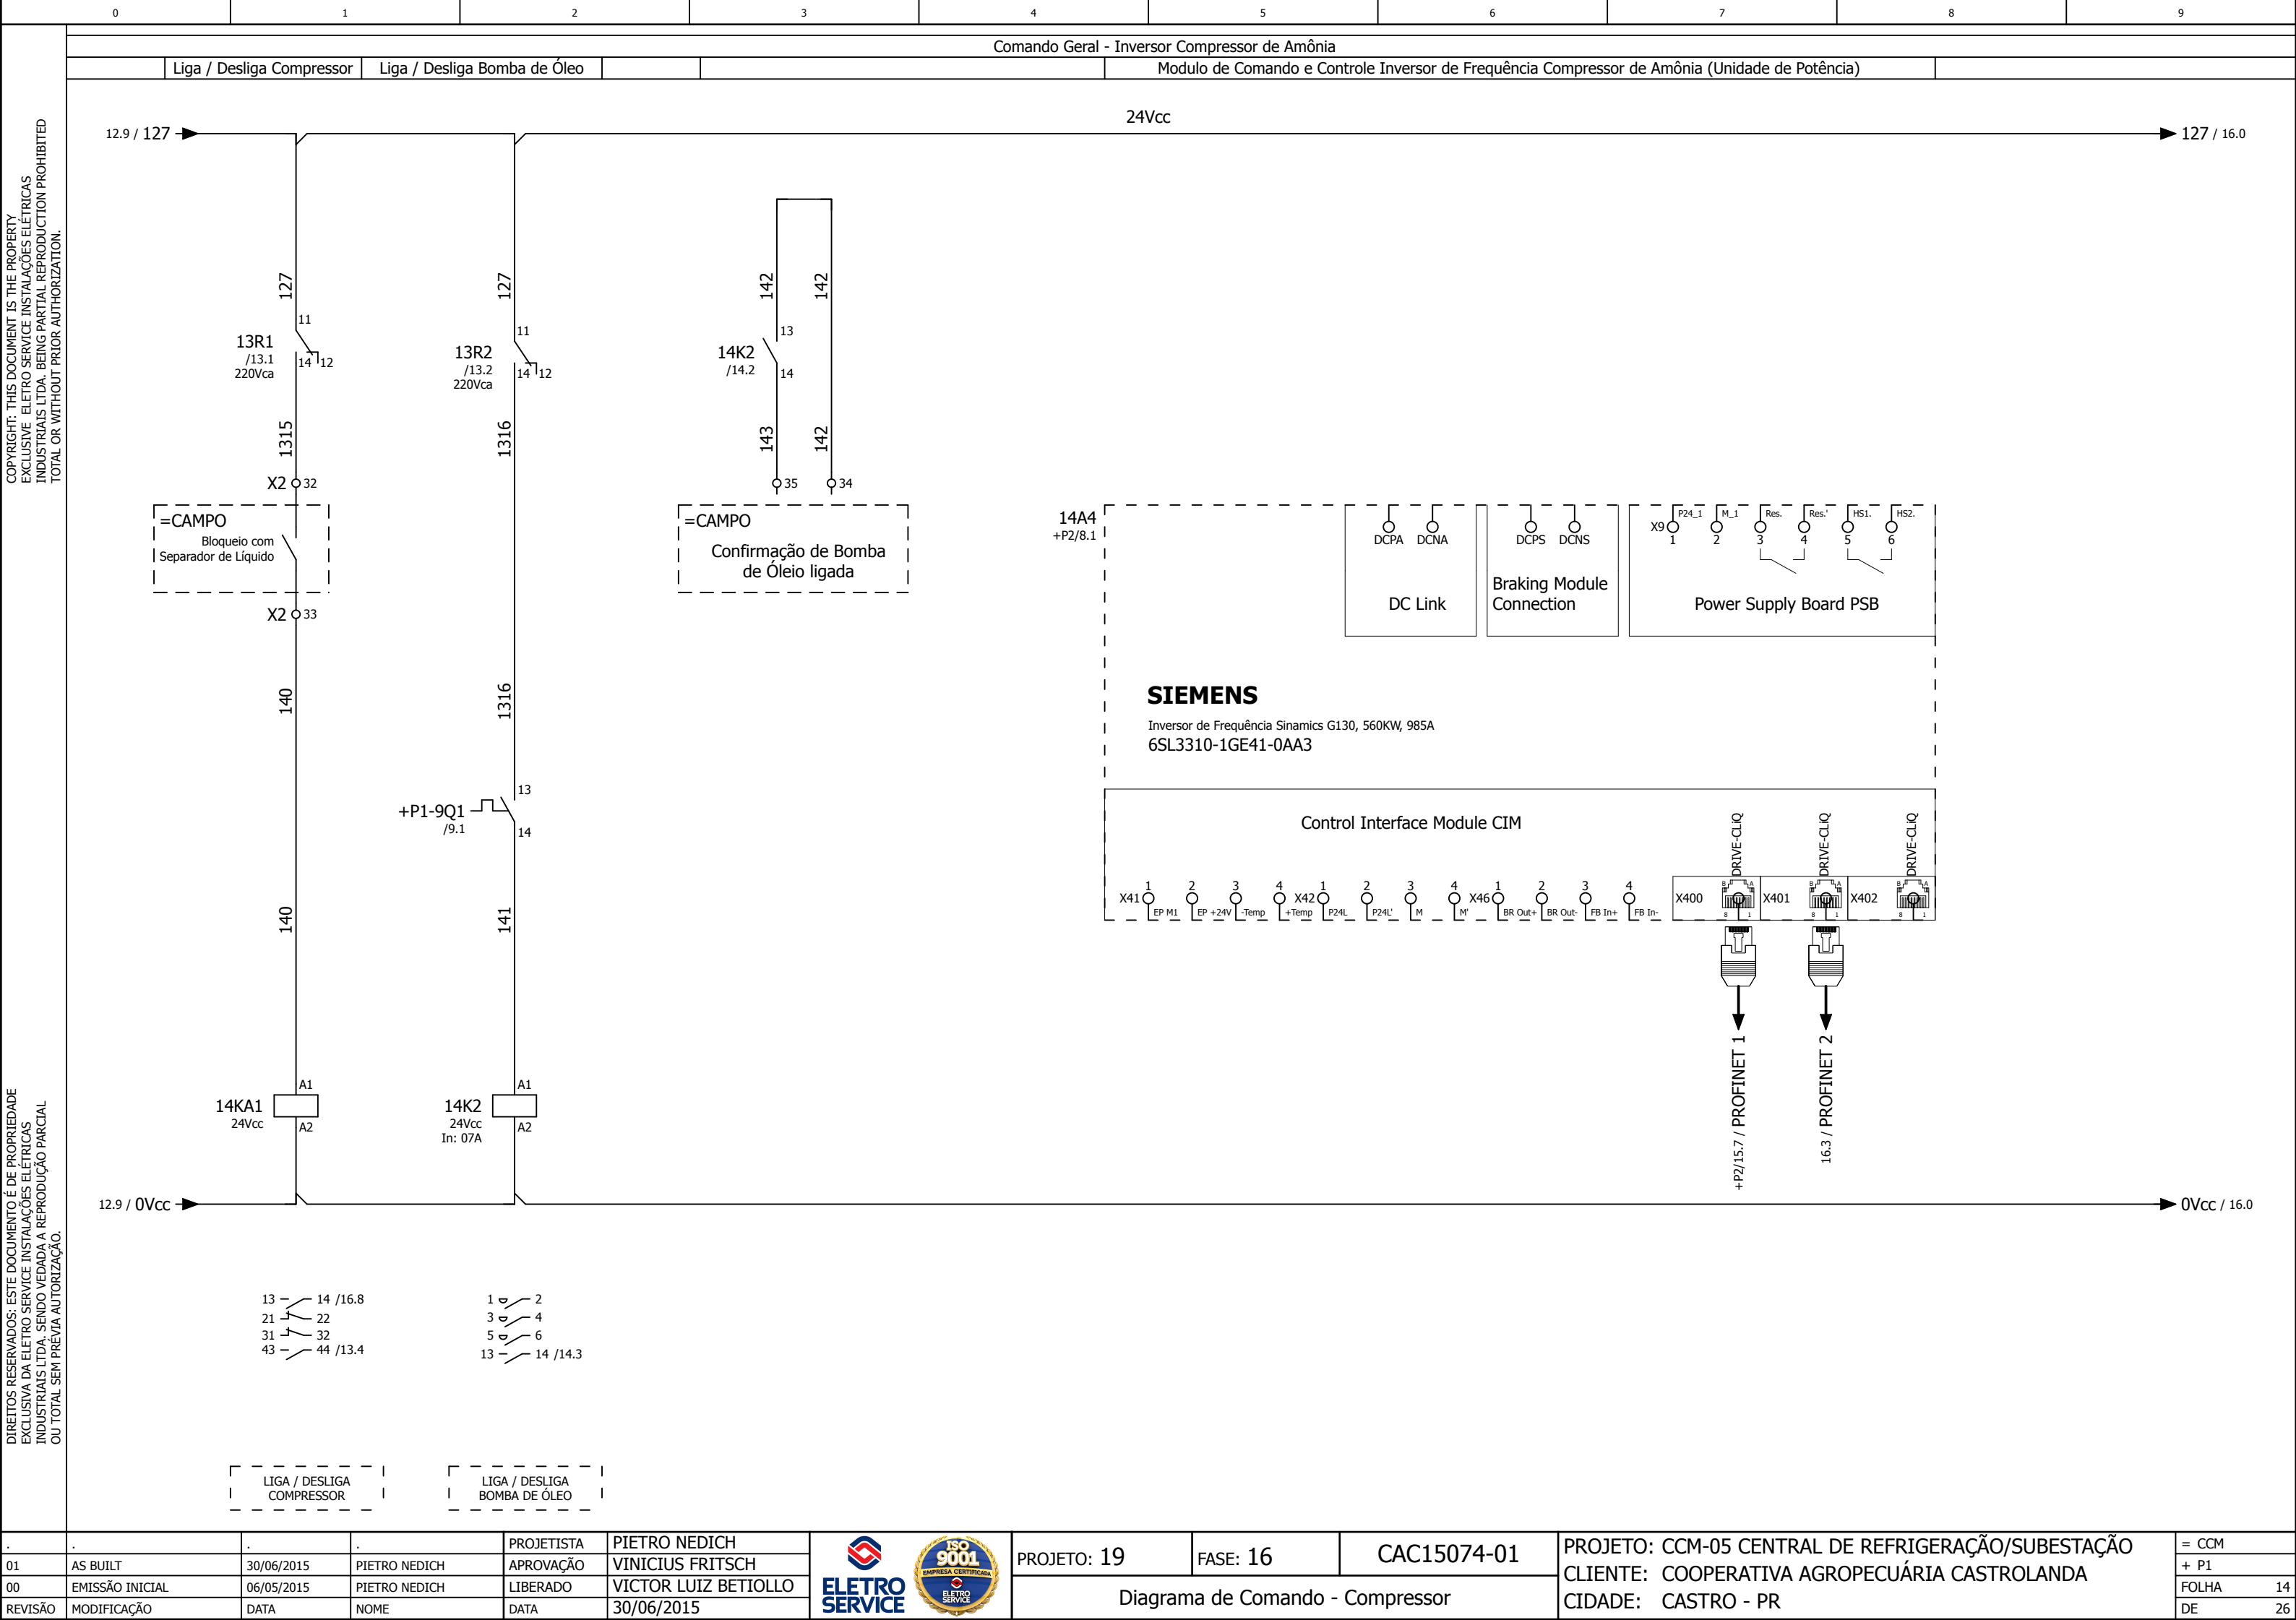


.	.	.	.	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015



PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01
Diagrama de Comando - Compressor		

PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO	= CCM
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ P1
CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 16
	DE 26

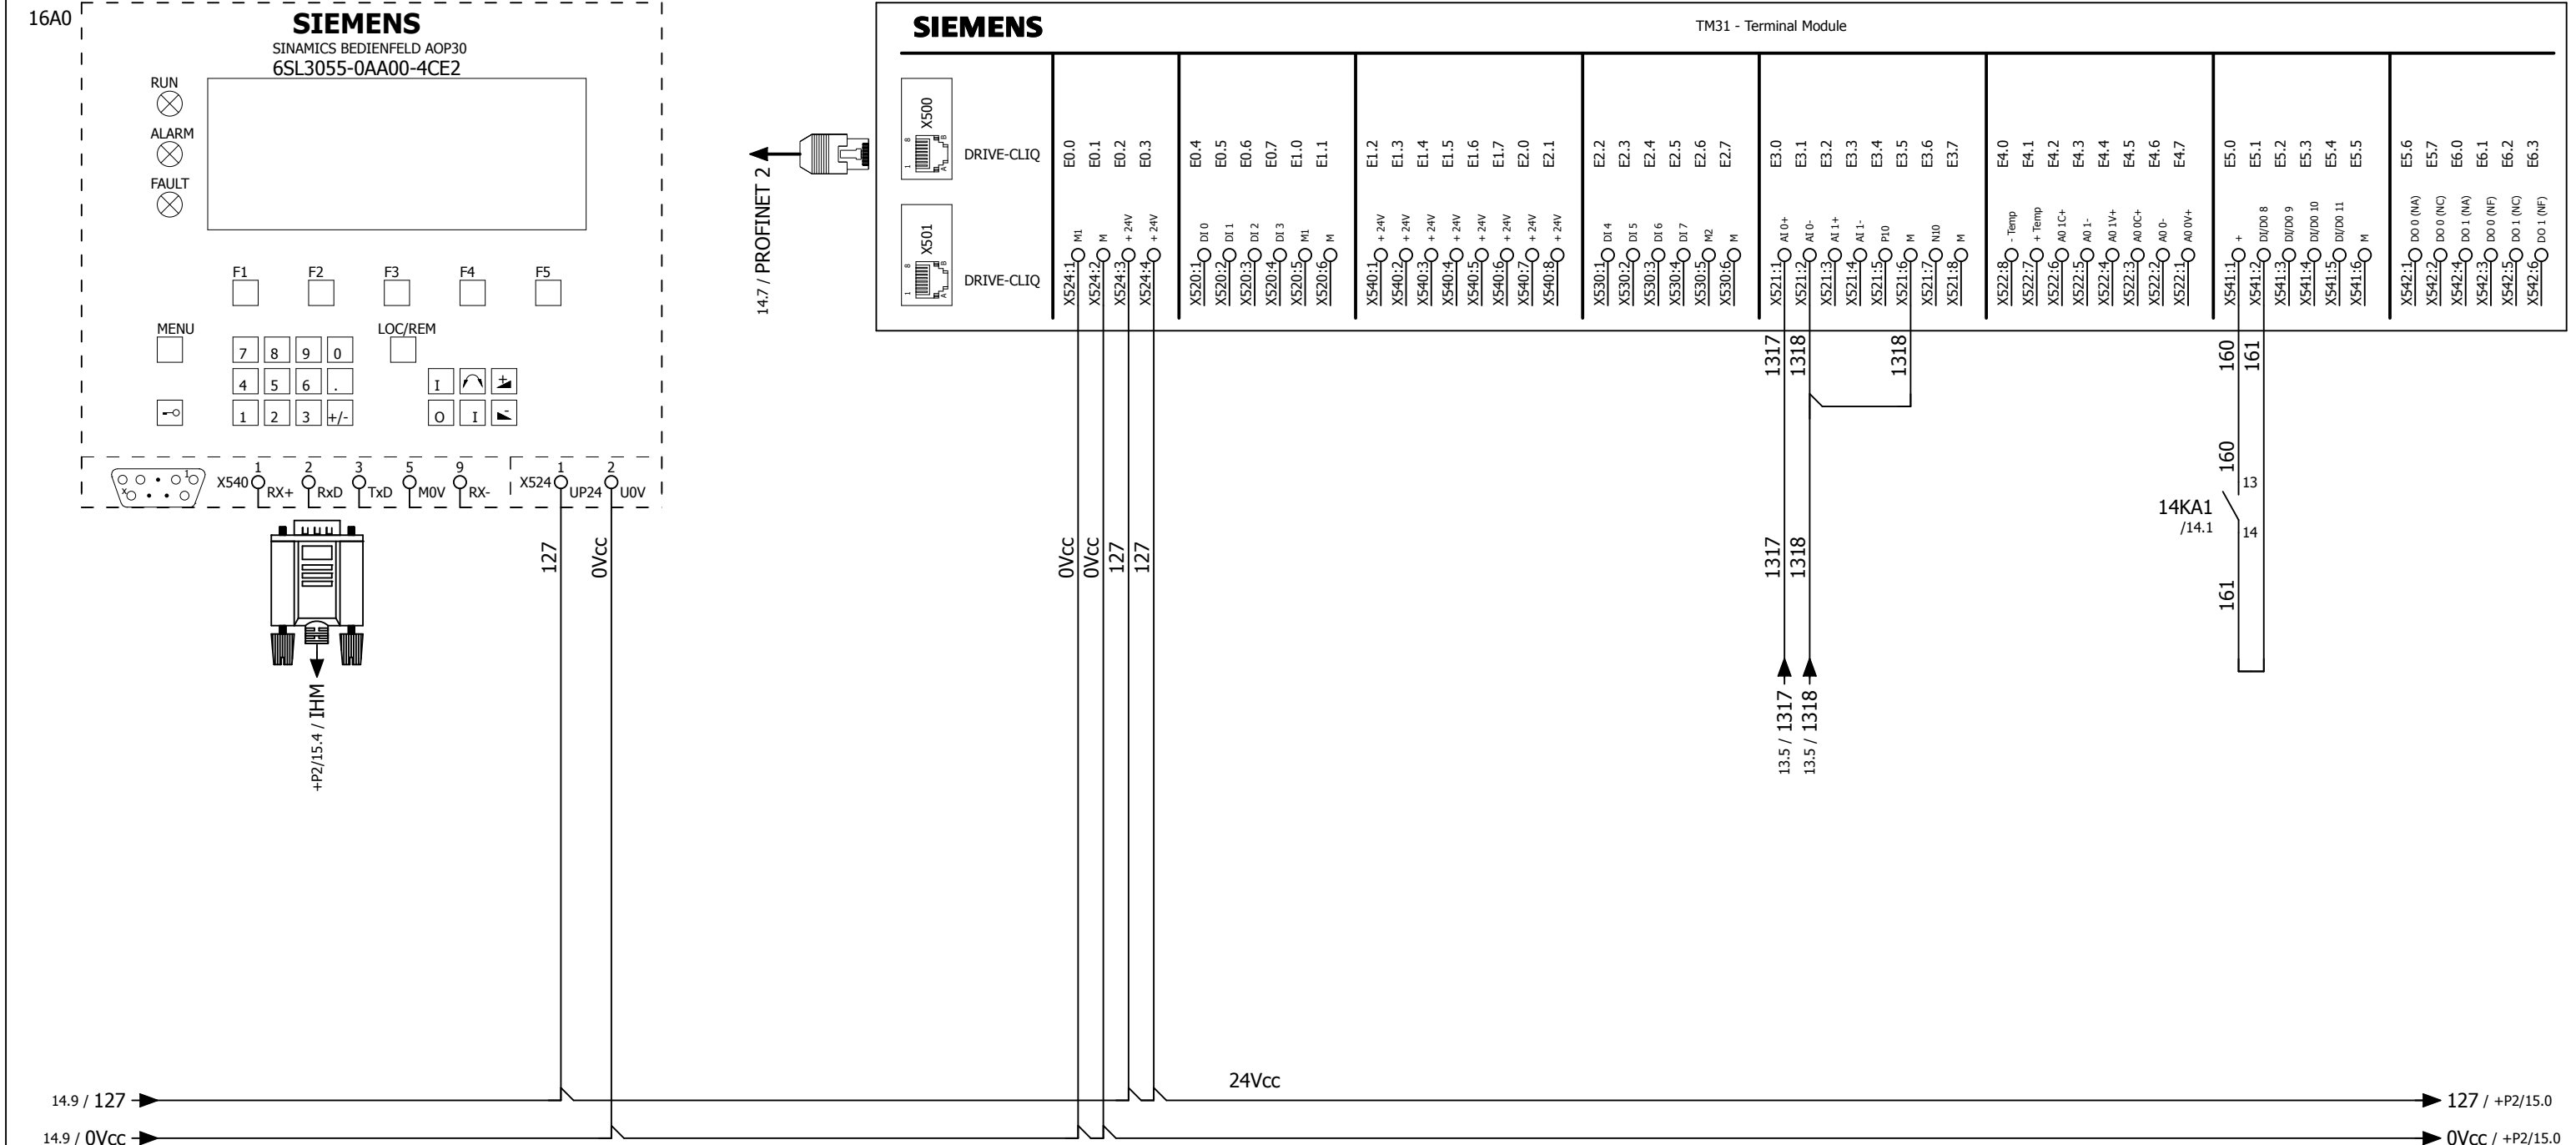

IHM
INVERSOR

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.


.	.	.	.	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015




PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01
Diagrama de Comando - Compressor		

PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO
CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
CIDADE: CASTRO - PR

= CCM
+ P2
FOLHA 15
DE 26

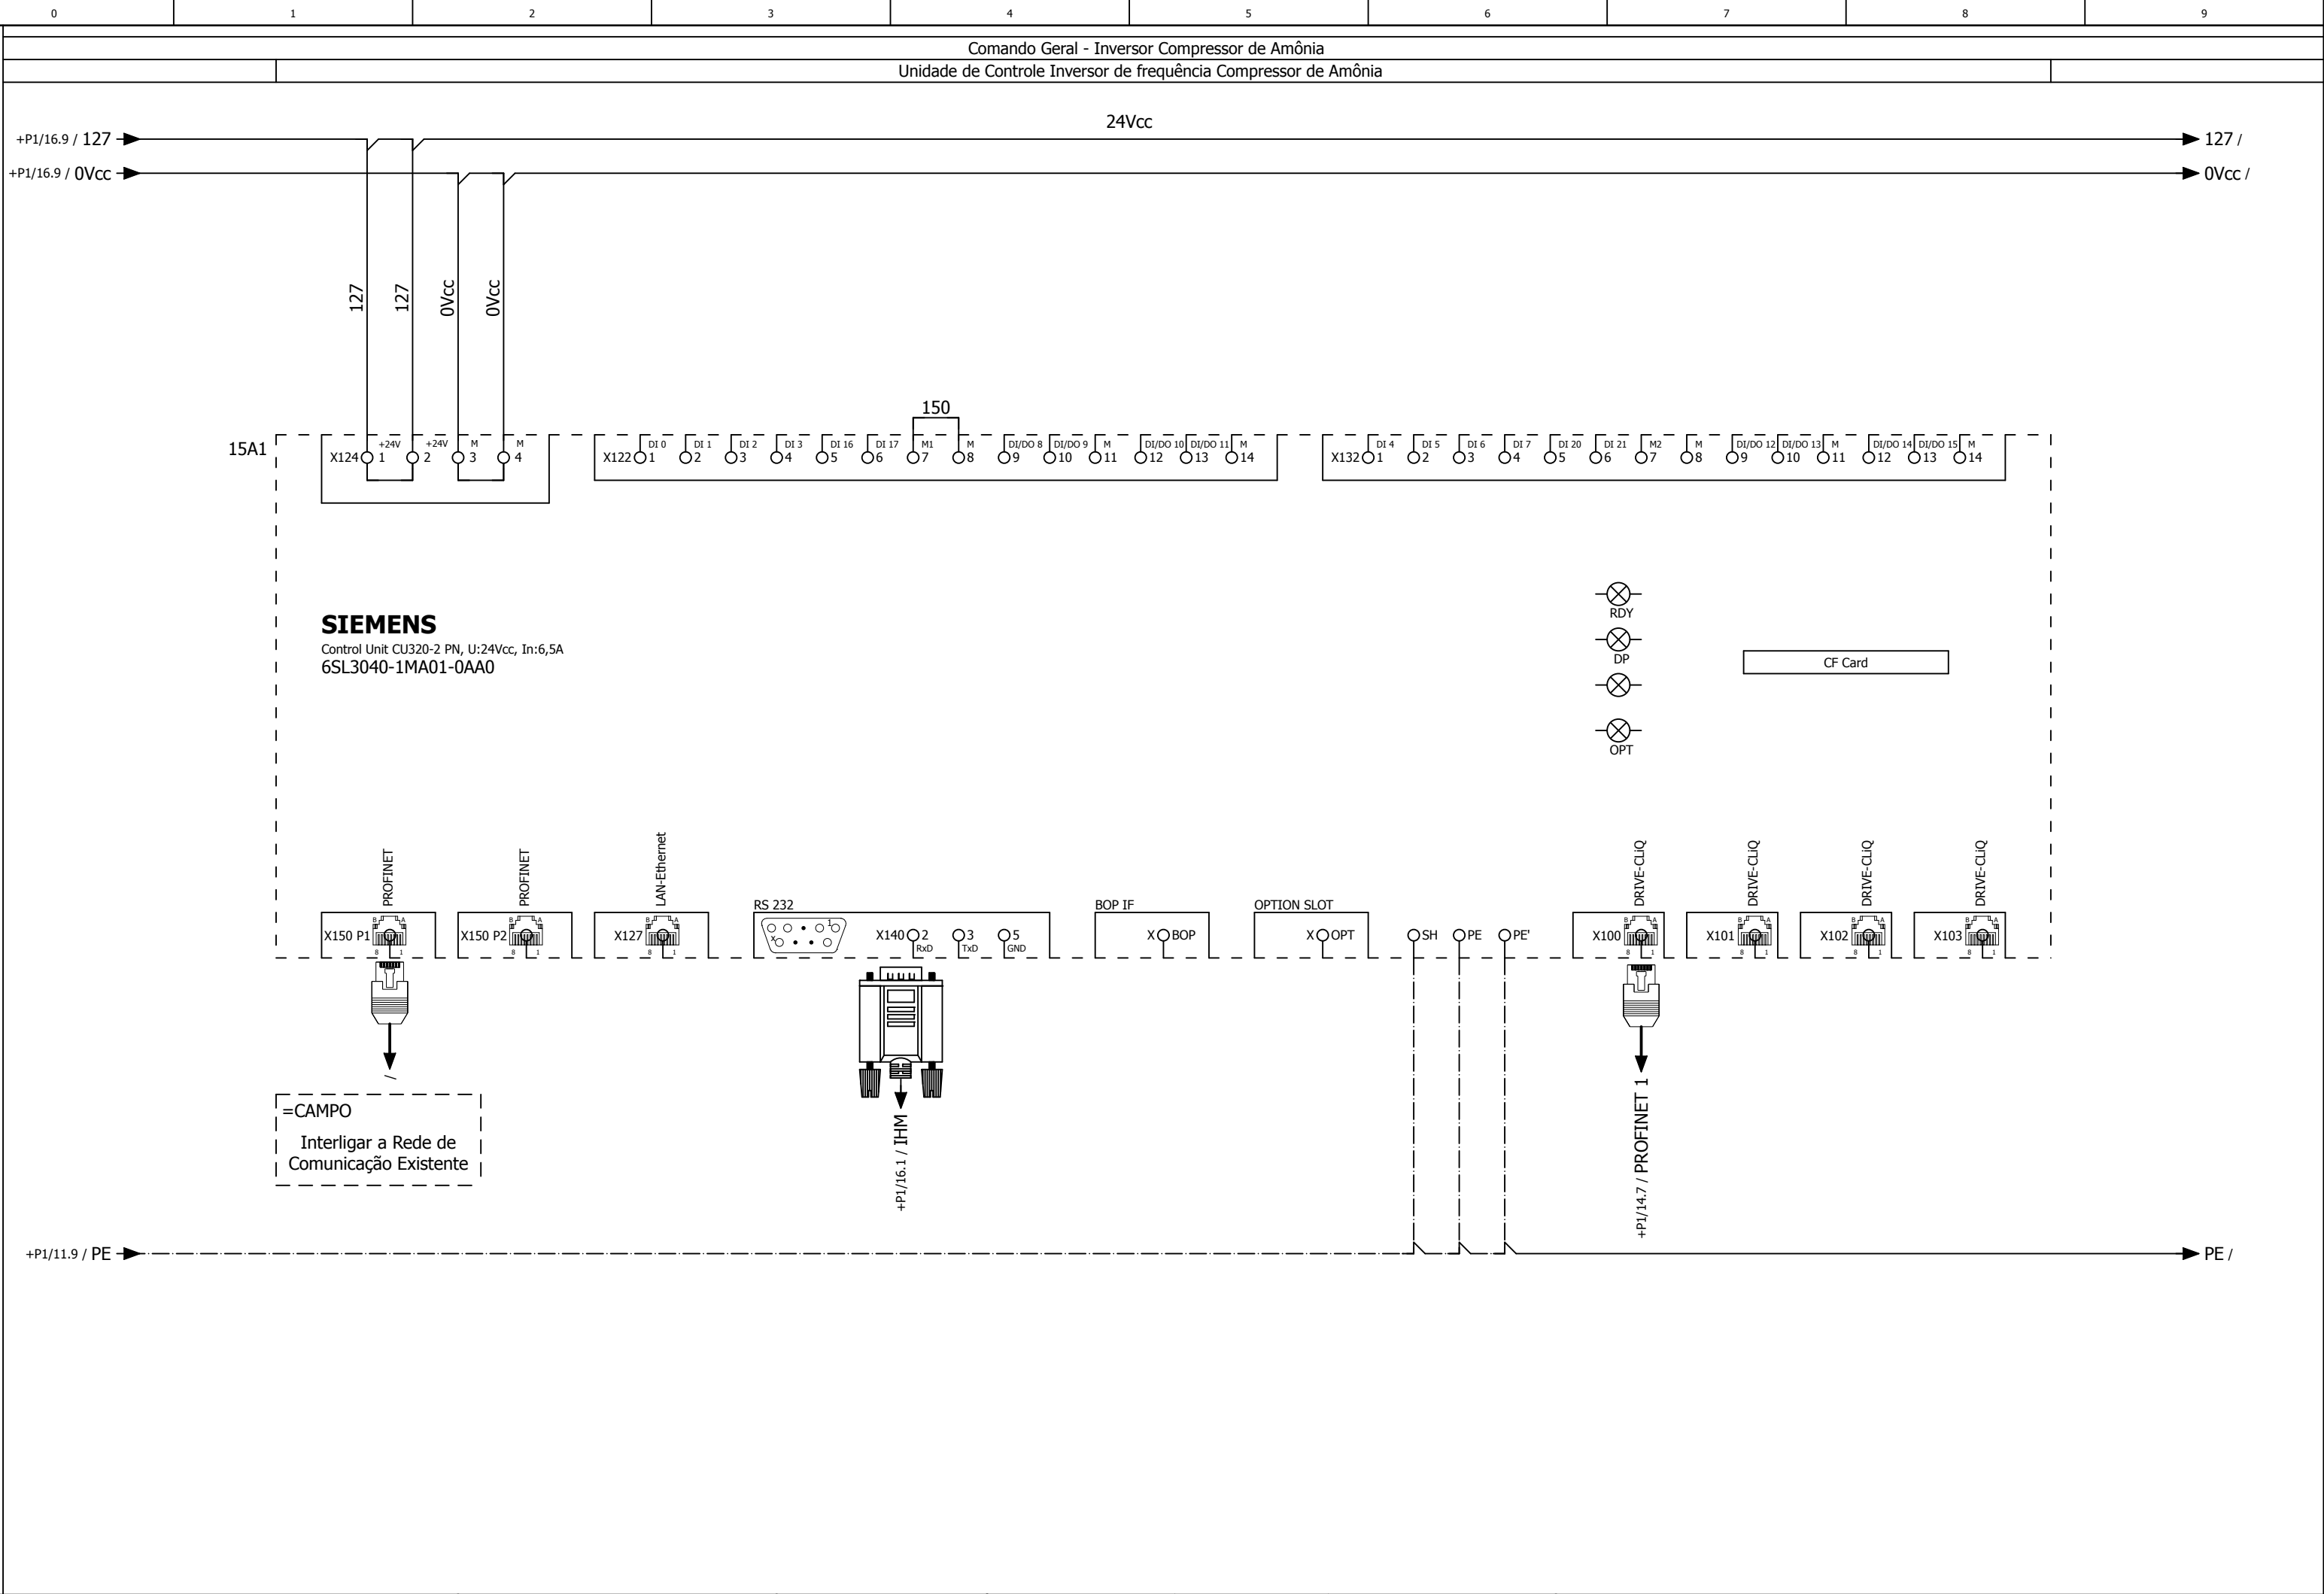

<

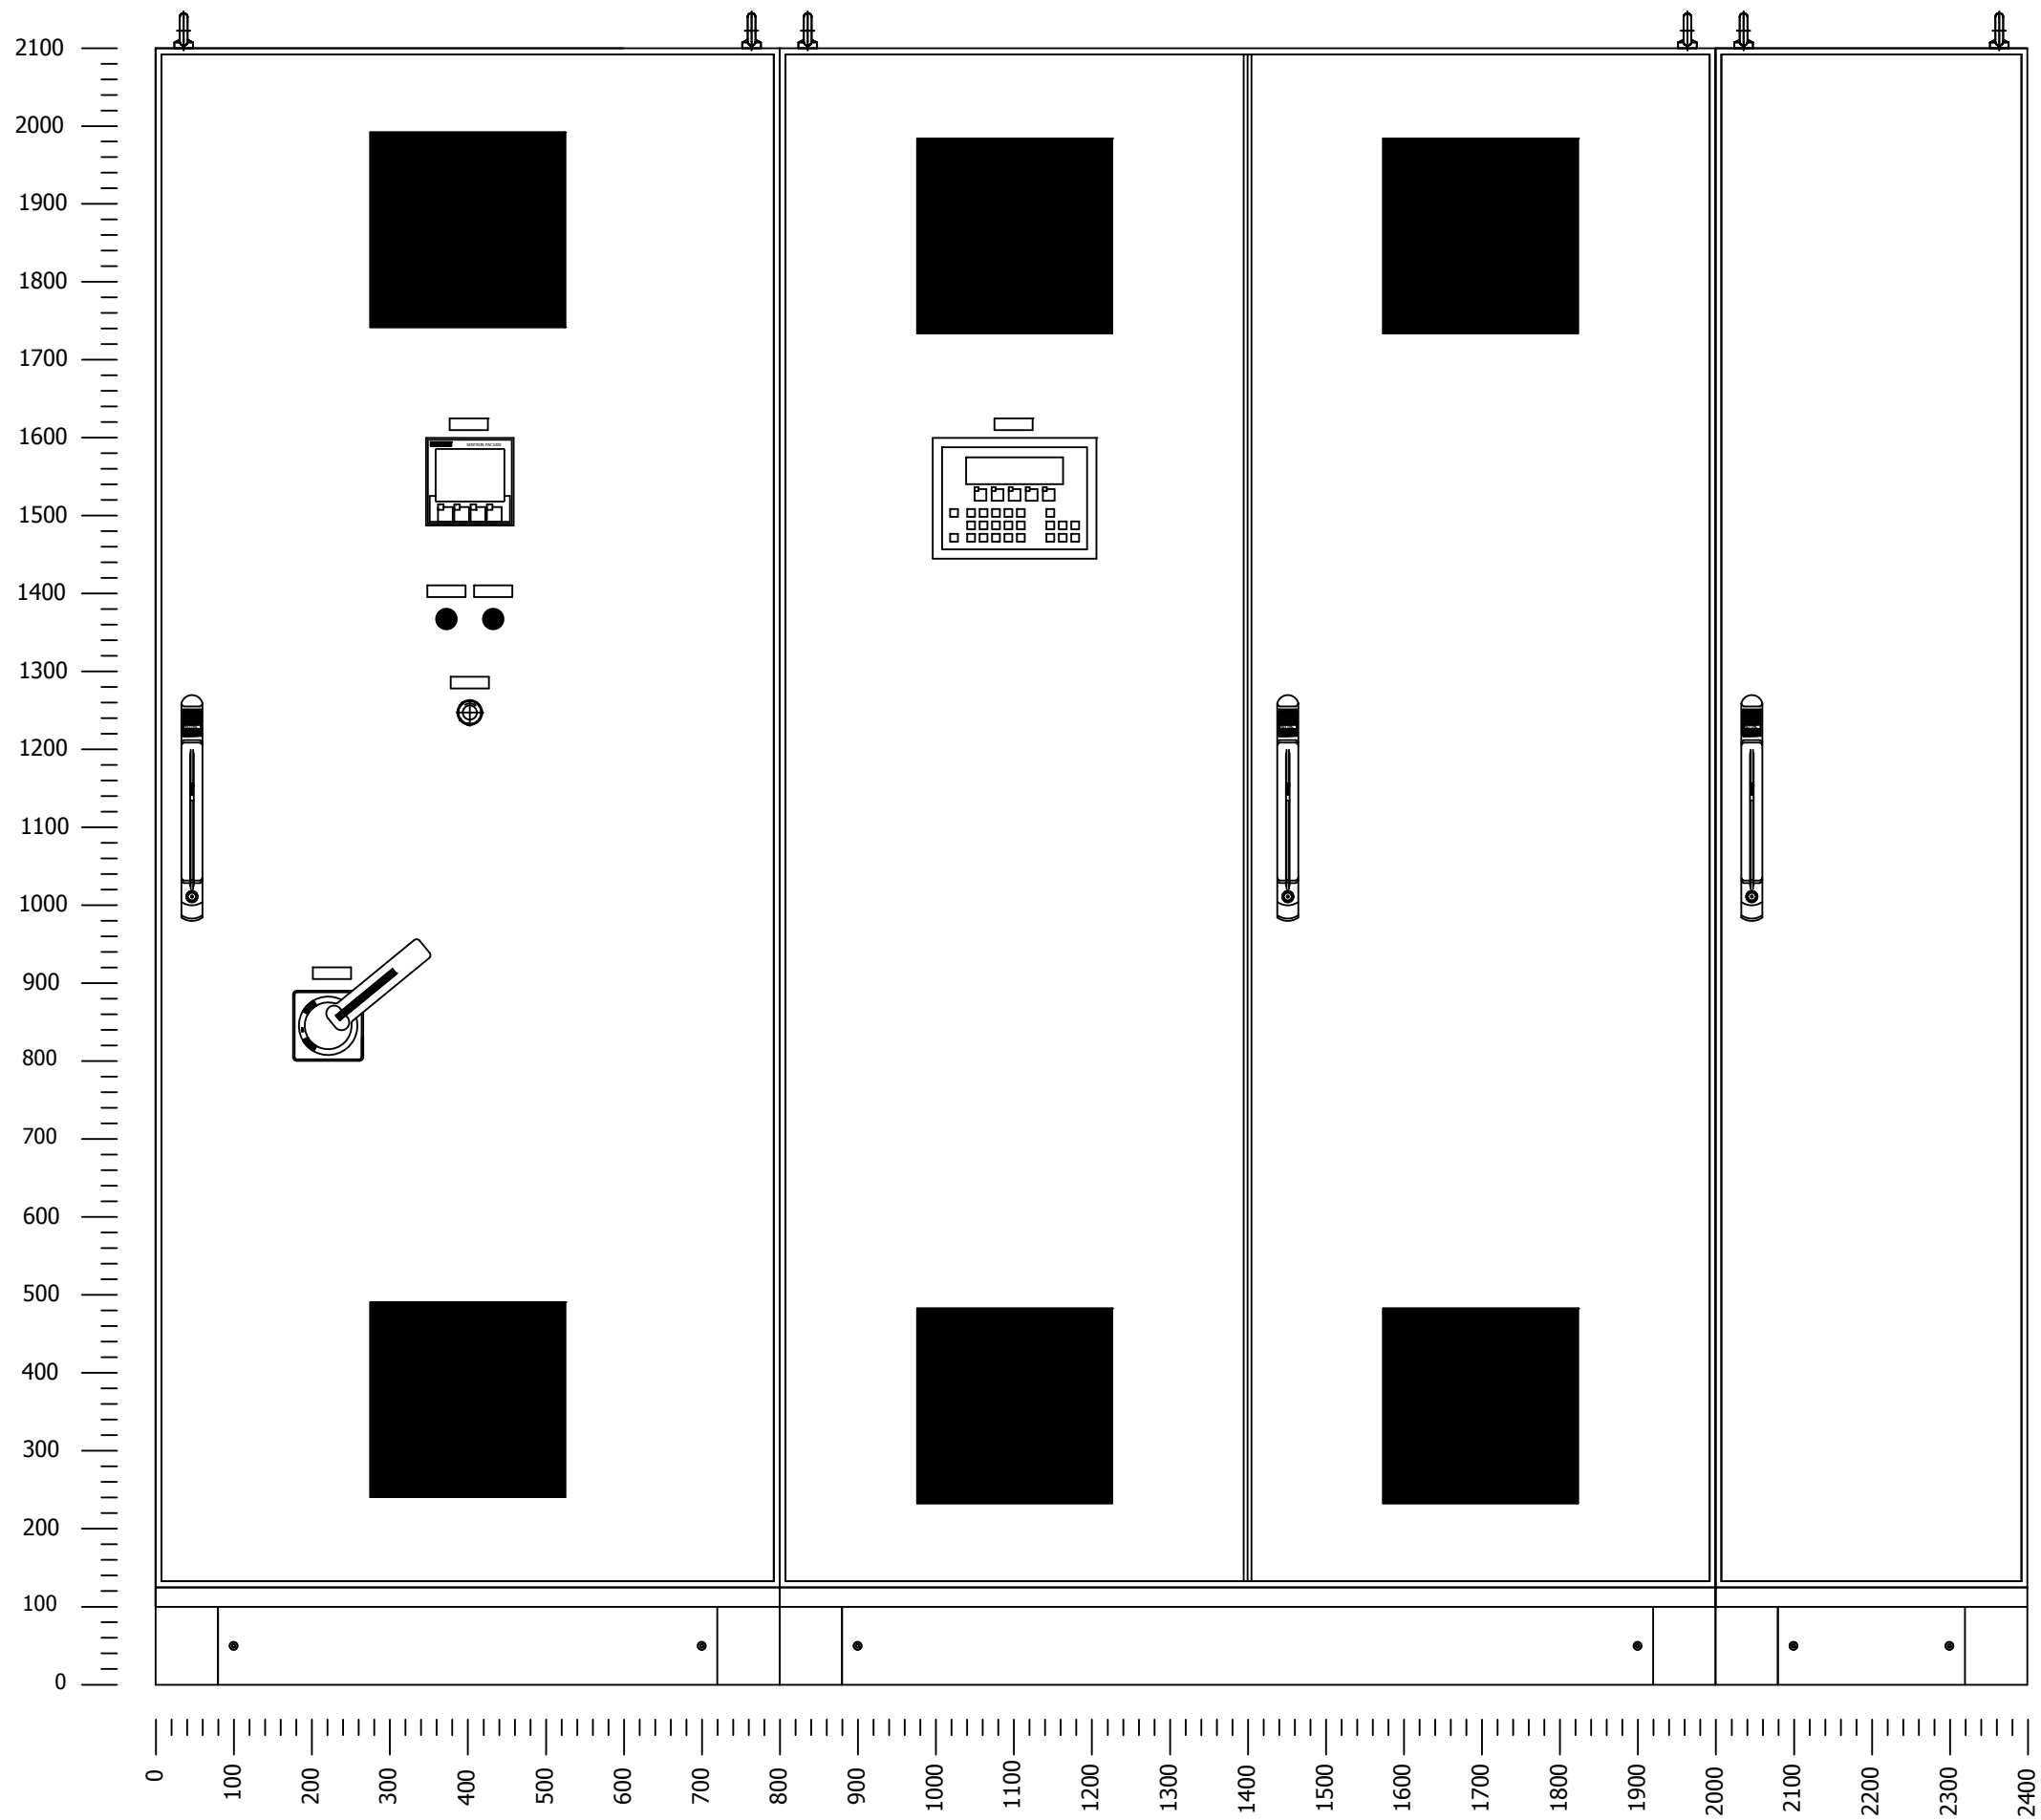

PROFUNDIDADE 800mm

				PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01	PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO	= LAYOUT
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO					CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 18
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015			Lay Out Vista Geral Externa			DE 26


COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

.	.	.	.	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015





PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01	PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO	= LAYOUT
Lay Out Vista Geral Interna			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 19
				DE 26

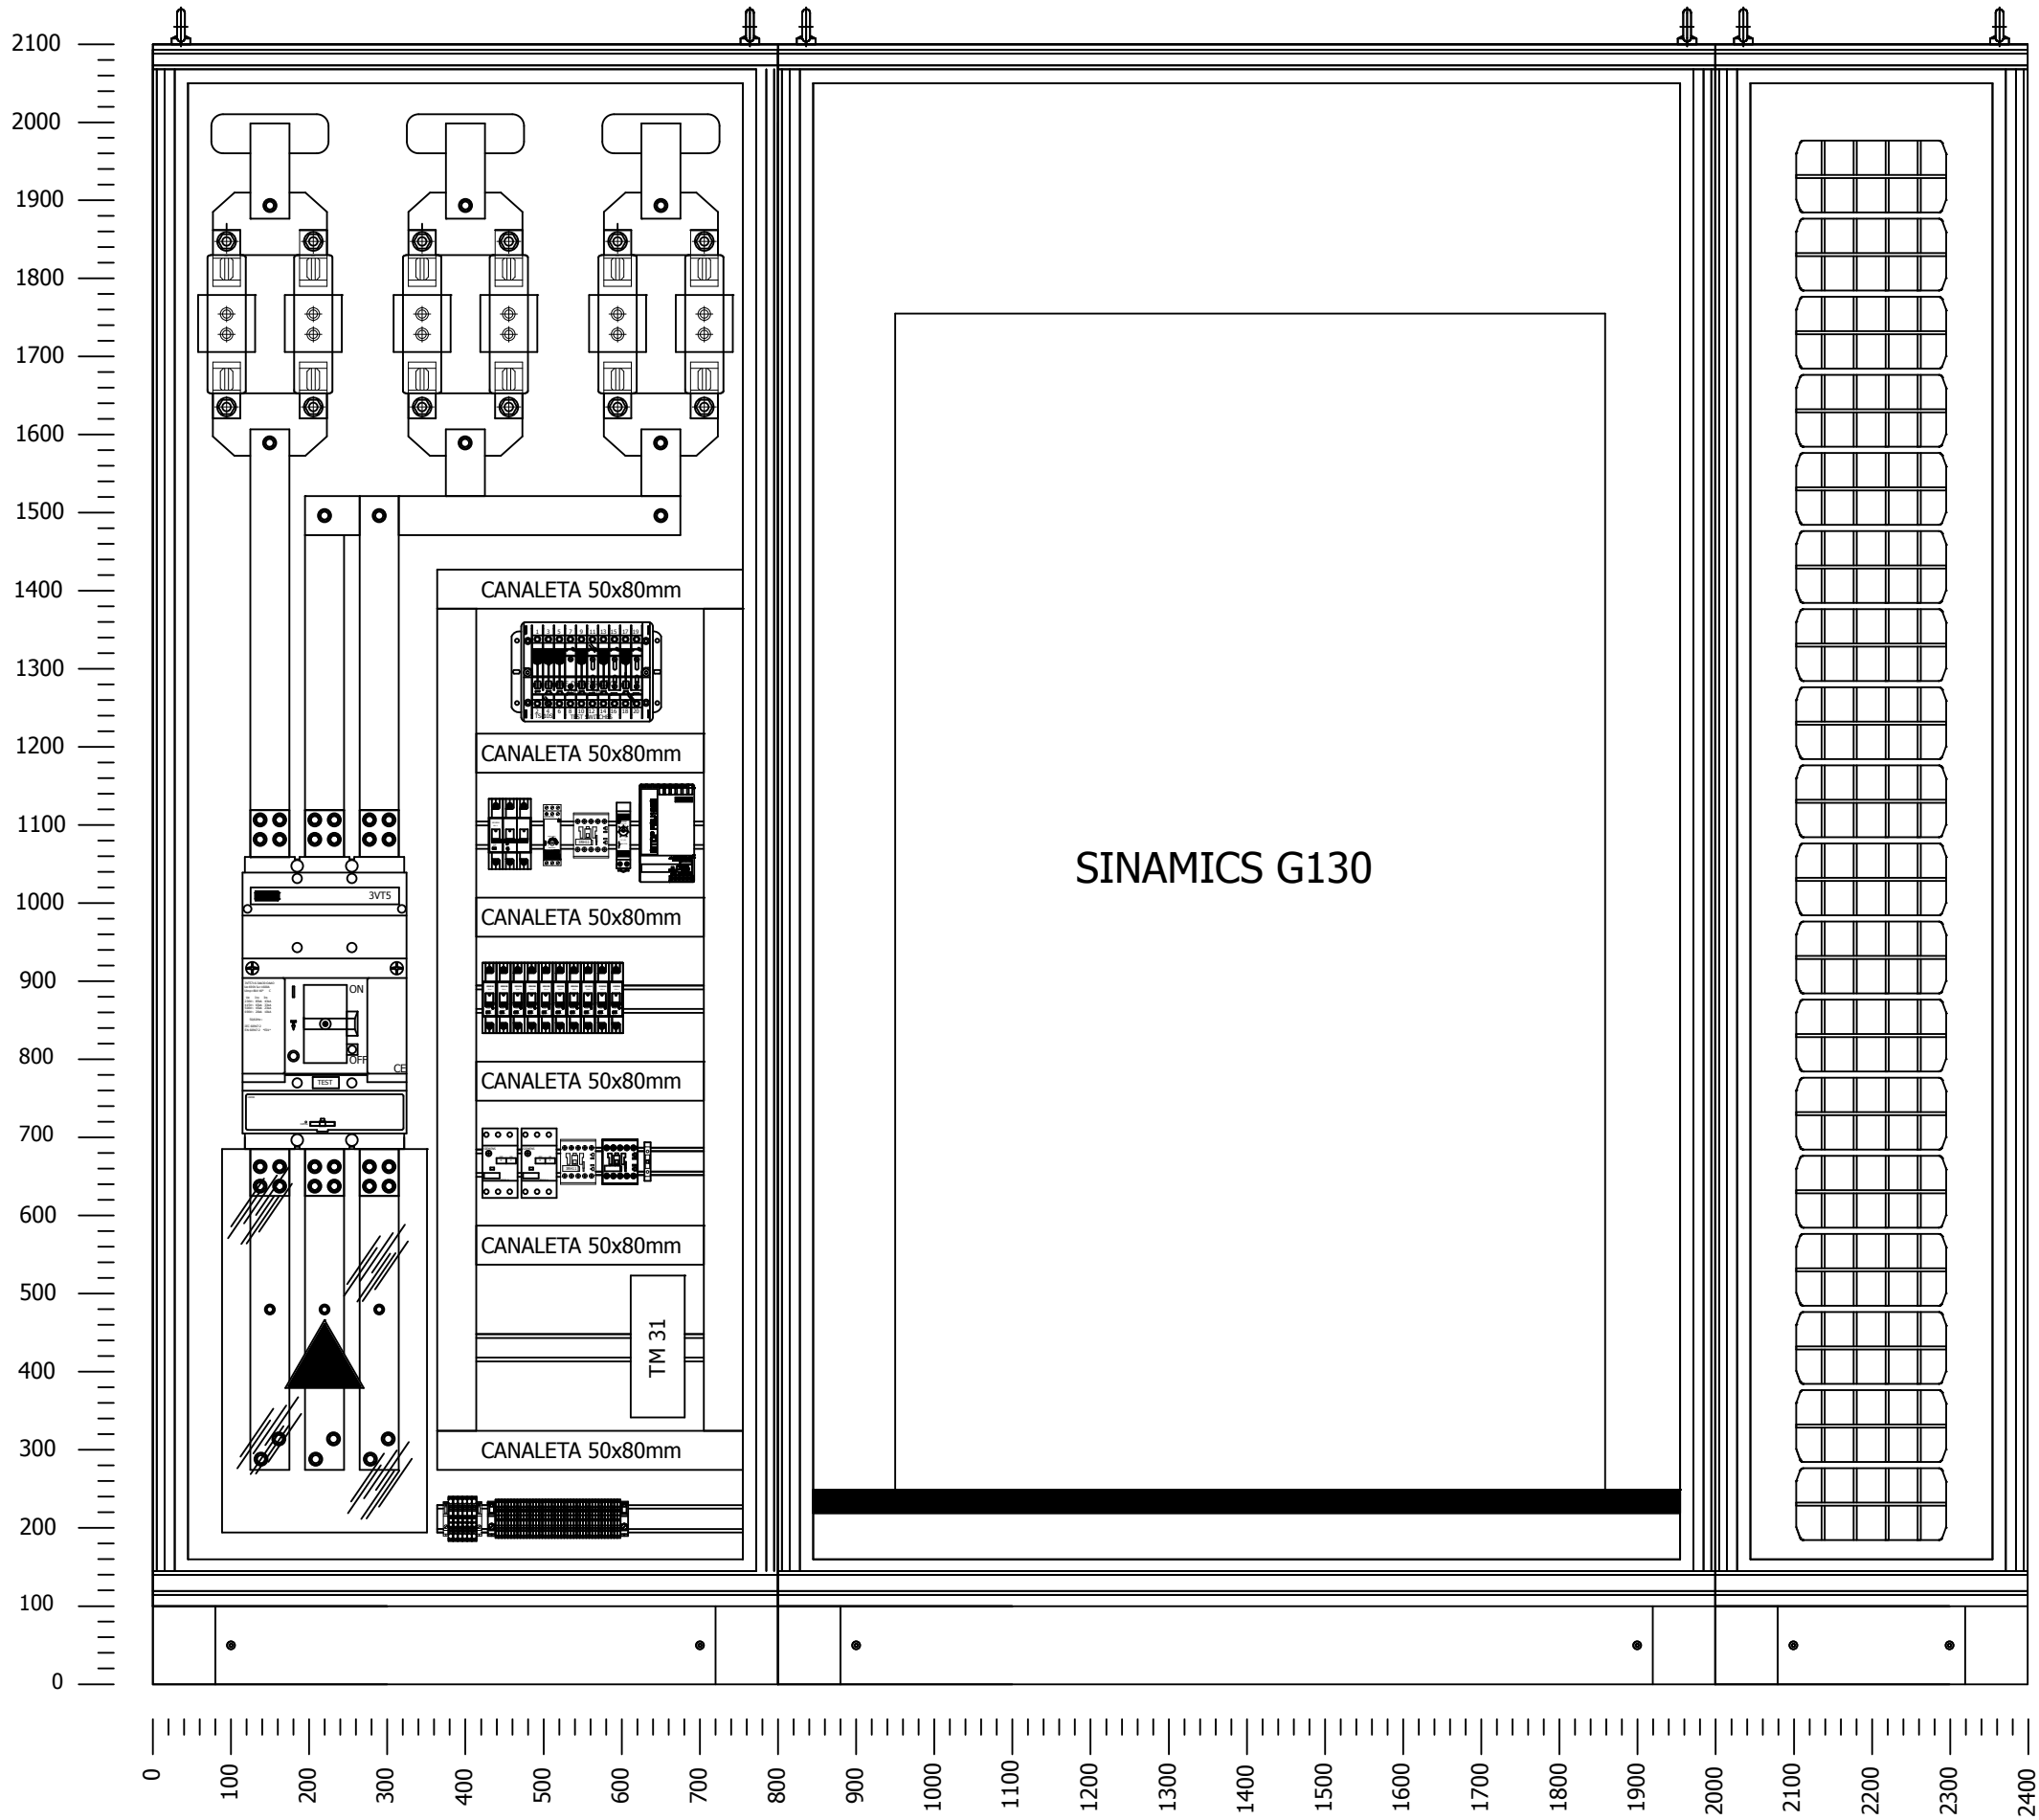

PROFUNDIDADE 800mm

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

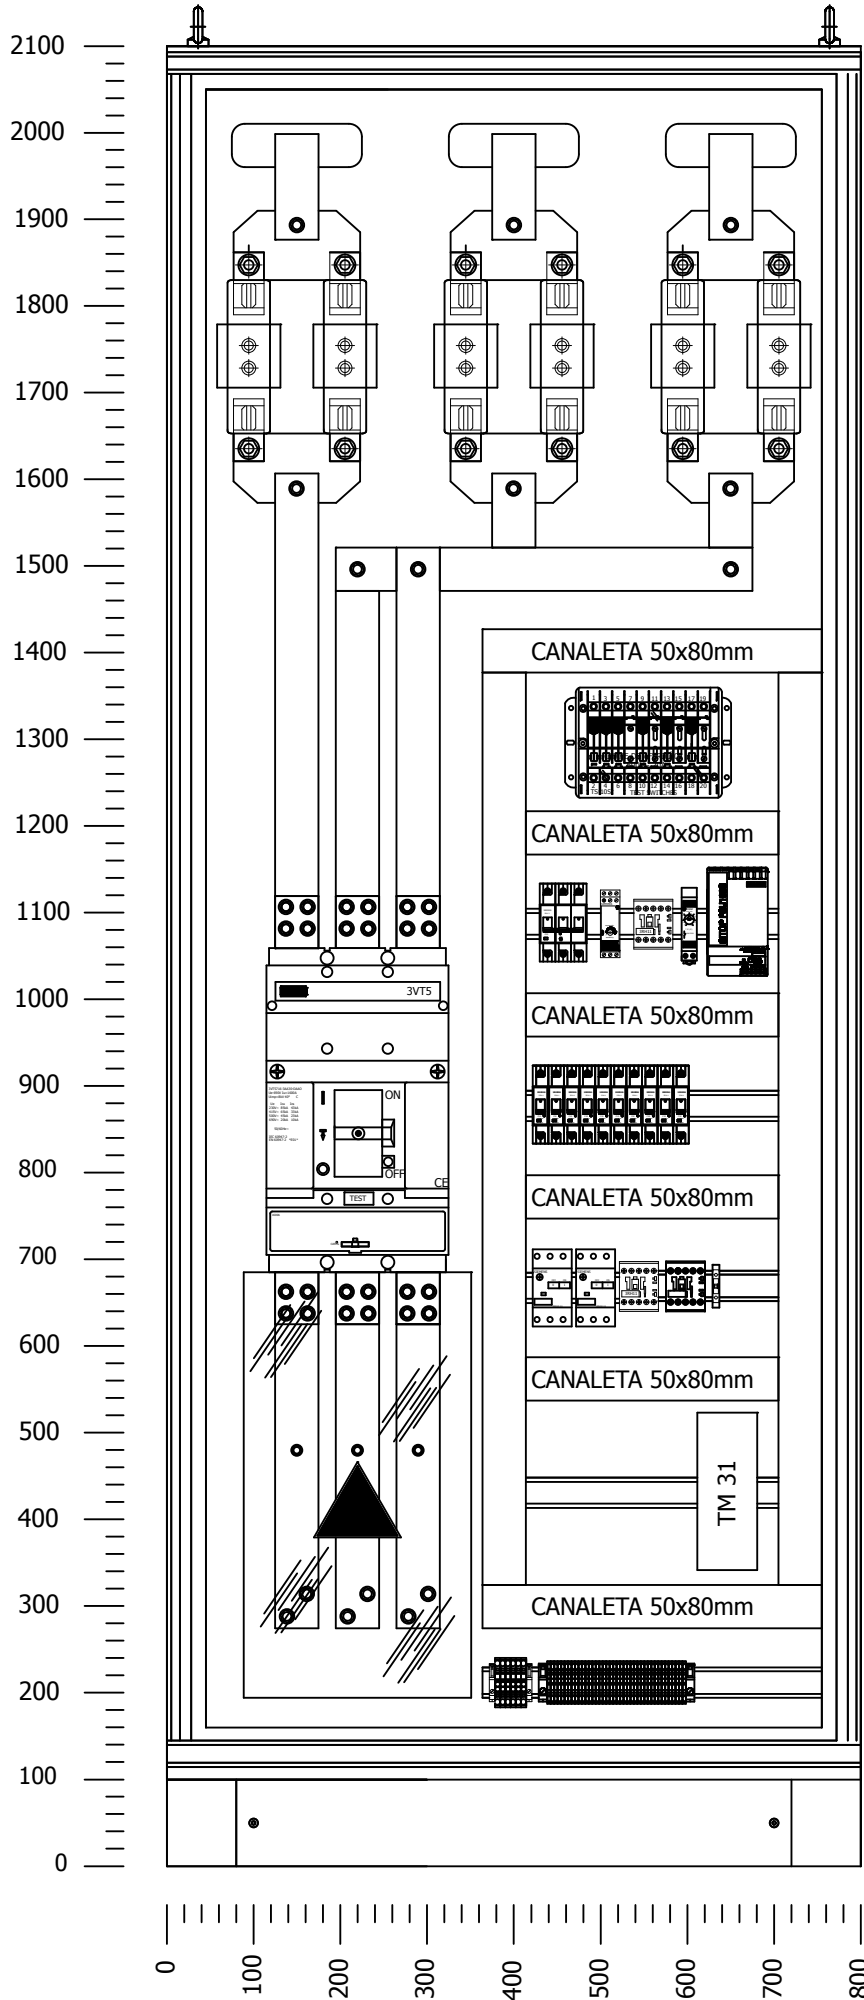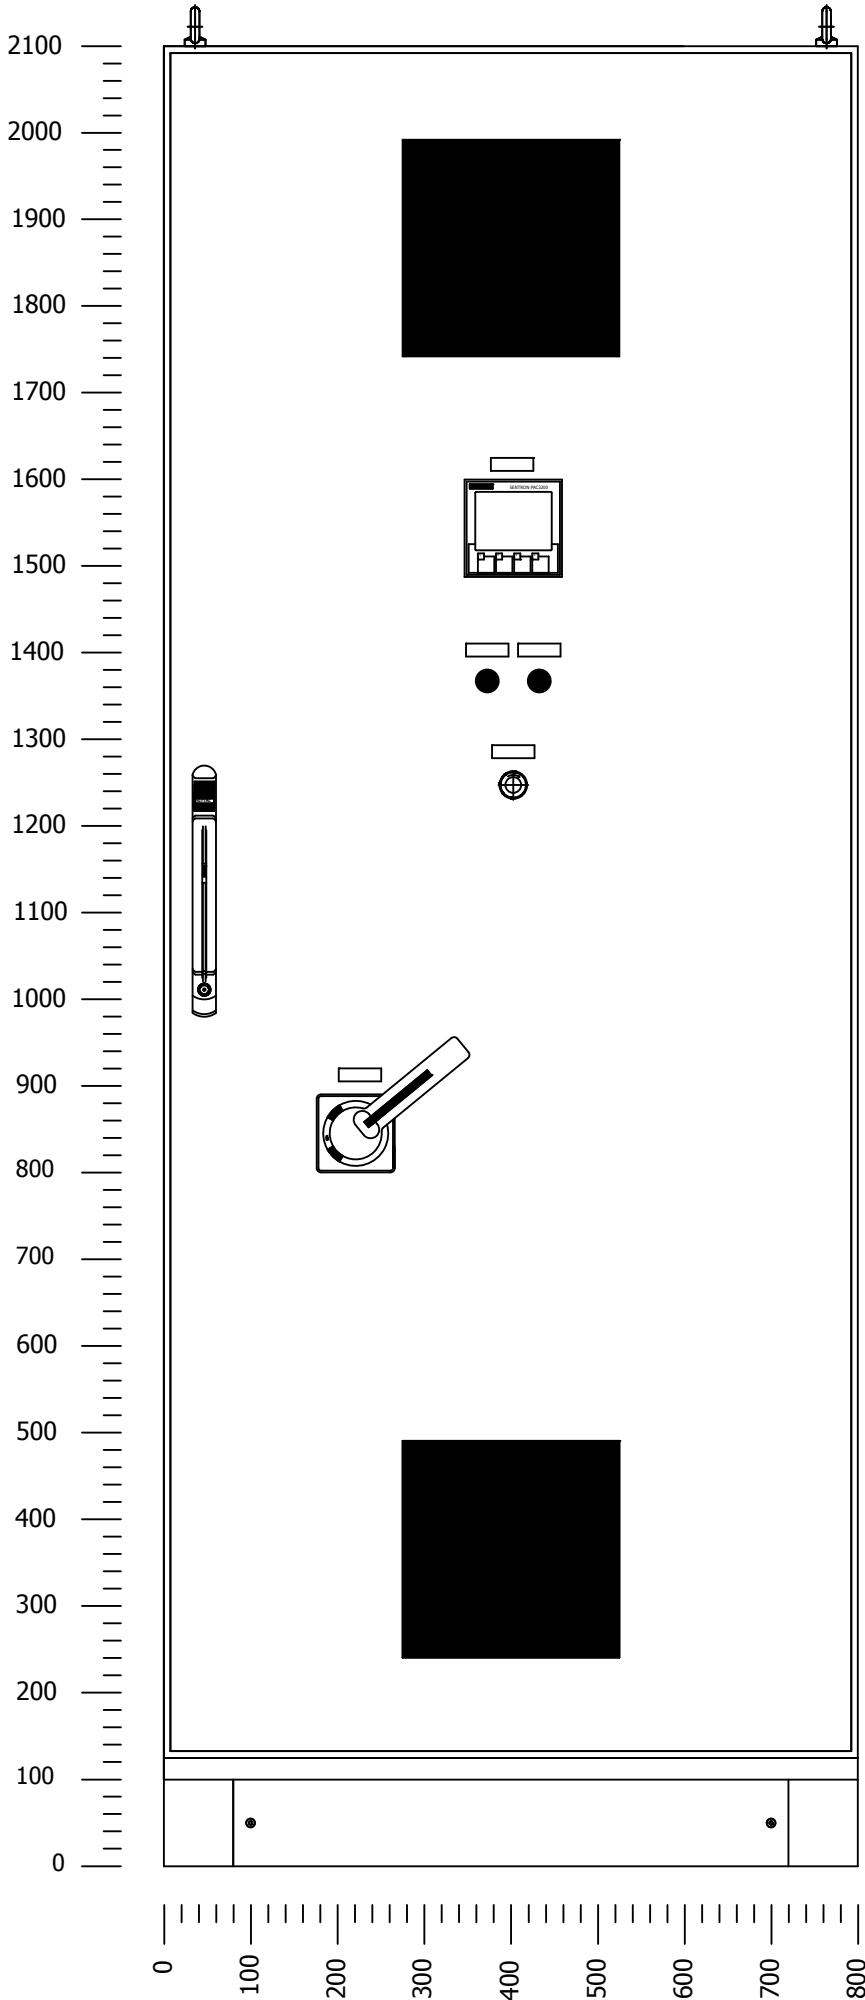



.	.	.	.	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015



PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01	PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO	= LAYOUT
Lay Out Vista Geral Porta 01			CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+
			CIDADE: CASTRO - PR	FOLHA 20
				DE 26

COPYRIGHT: THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY
EXCLUSIVE ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. BEING PARTIAL REPRODUCTION PROHIBITED
TOTAL OR WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION.

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE
EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL
OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

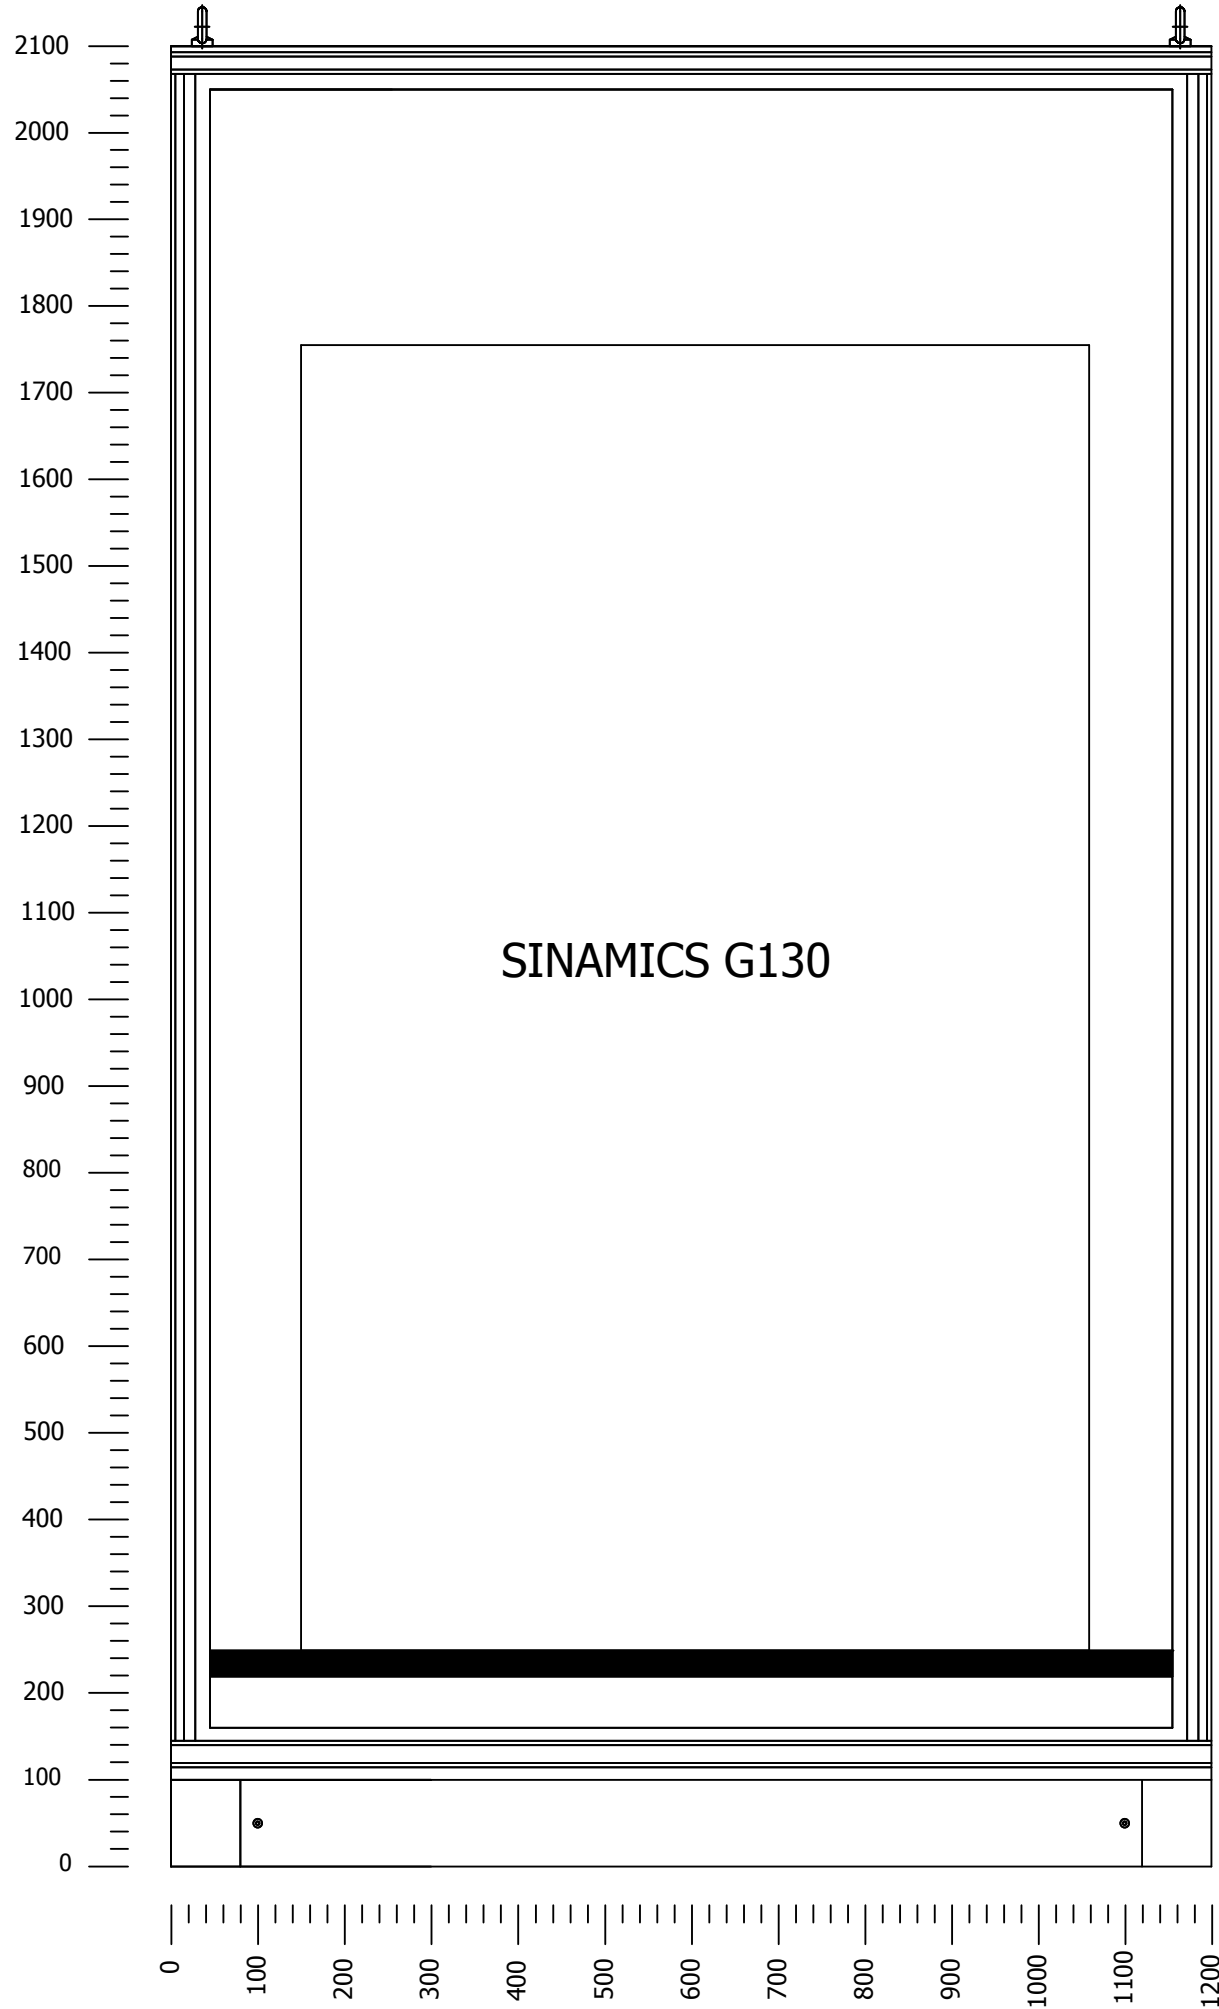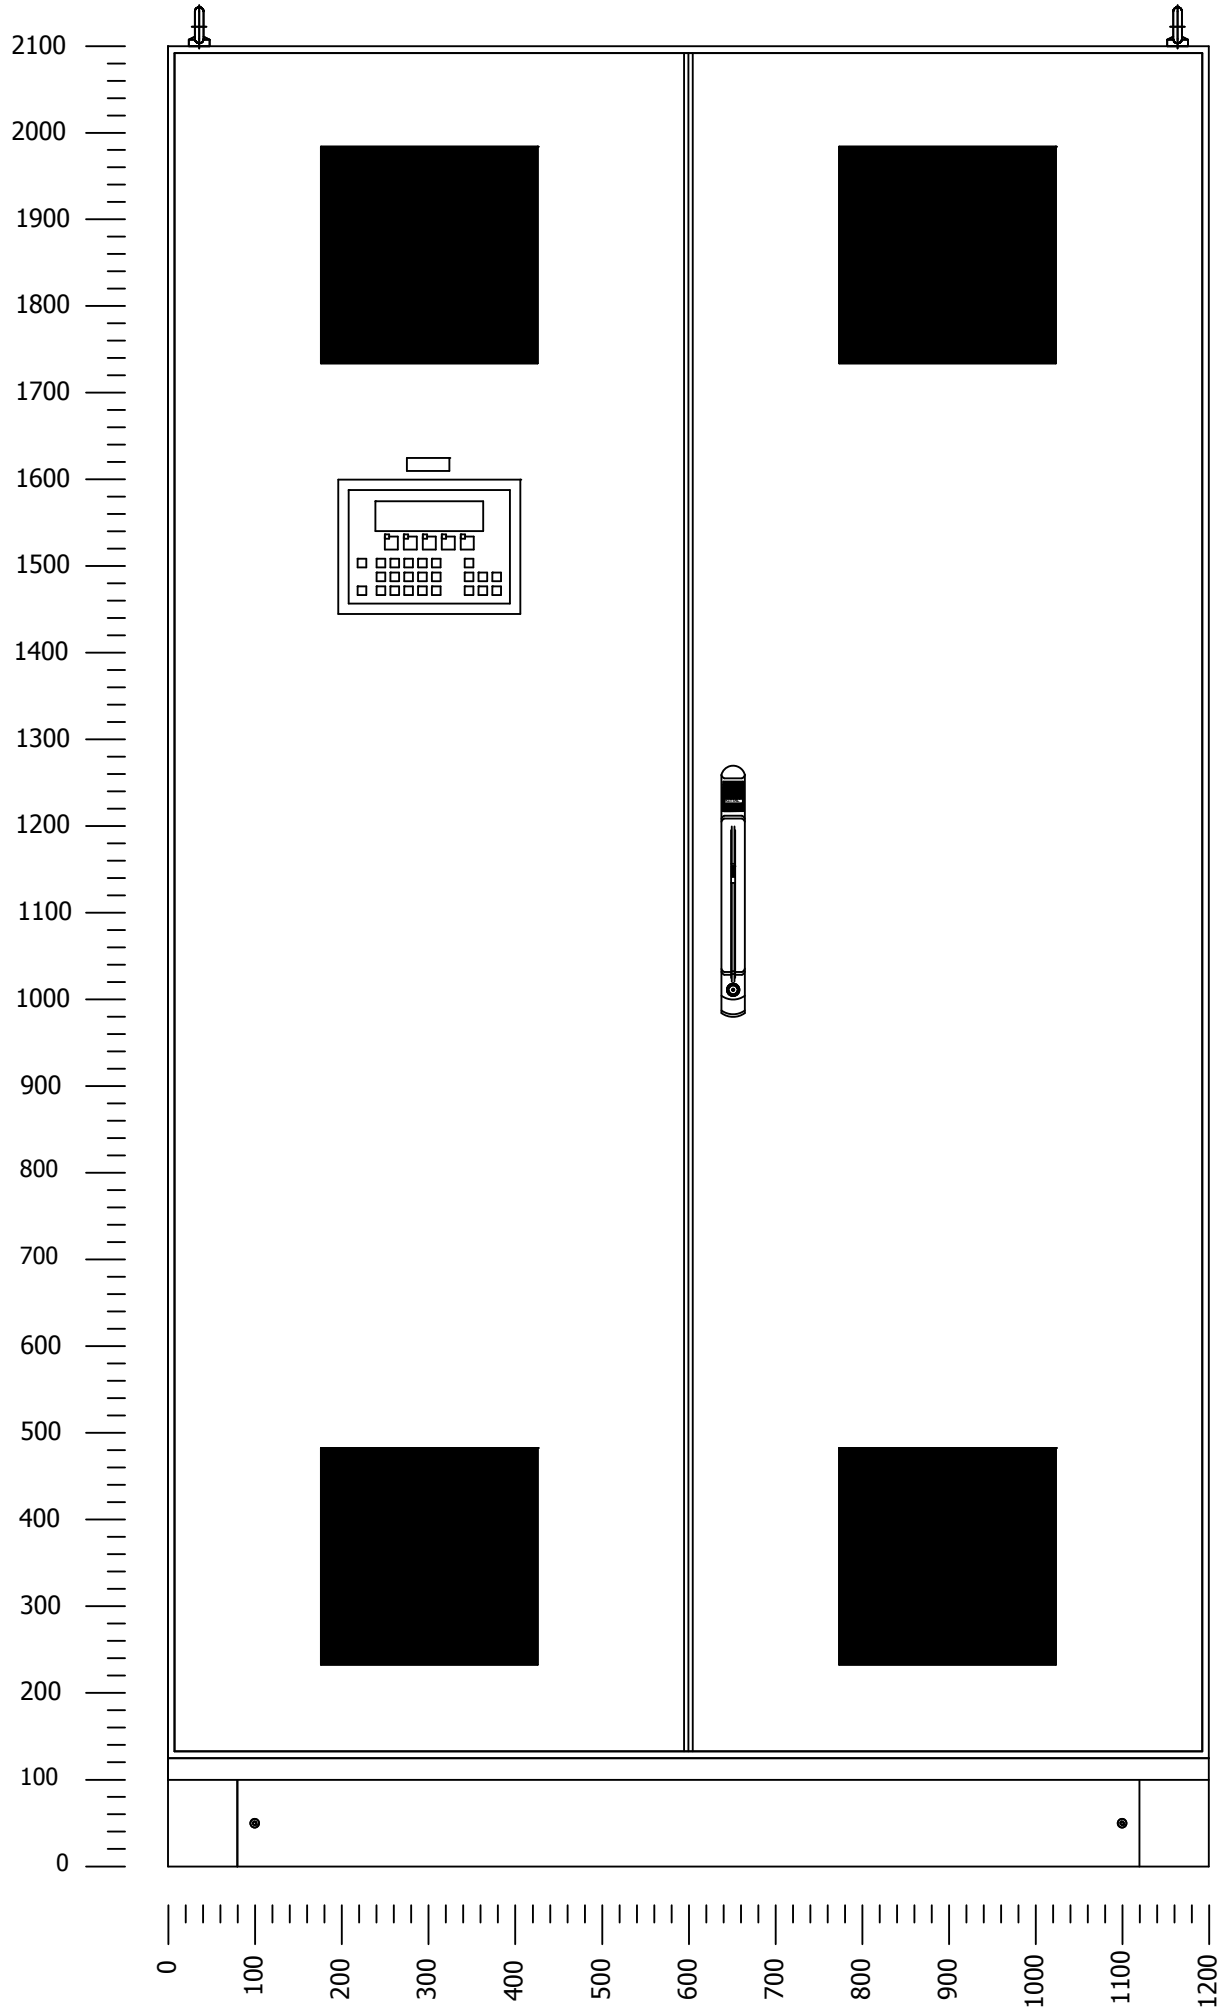

.	.	.	.	PROJETISTA	PIETRO NEDICH	 	PROJETO: 19	FASE: 16	CAC15074-01	PROJETO: CCM-05 CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO/SUBESTAÇÃO	= LAYOUT
01	AS BUILT	30/06/2015	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH					CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA	+ FOLHA 21
00	EMIÇÃO INICIAL	06/05/2015	PIETRO NEDICH	LIBERADO	VICTOR LUIZ BETIOLLO		Lay Out Vista Geral Porta 02			CIDADE: CASTRO - PR	DE 26
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/06/2015						

</

Lista de Simbologia

Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos
	Caixa de CLP
	Ponto de conexão do barramento bus
	Lâmpada, simples
	Disjuntor triplo
	Disjuntores
	Seccionadora fusível, simples
	Seccionadora fusível, simples
	Iluminação, 3 pontos de conexão
	Bobina para disjuntor de motor
	Botão de apertar, contato NF
	Indutividade, simples

[illegible][illegible][illegible]