



ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA.

Rua Prudente de Moraes, 1850-D - Bairro Alvorada - CEP: 89.804-081 - Chapecó - SC.
Fone: 49 - 3319 2800 – E-mail: eletroservice@eletroservice.ind.br

EMPRESA / CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA

DESCRIÇÃO DO PROJETO QDG 07.01

CIDADE / UF CASTRO - PR

RESPONSÁVEL PELO PROJETO ENG. PEDRO ERNESTO VALMÓRBIDA

NÚMERO DO PROJETO CAC14129-01

Criado em 14/04/2014

Editado em 28/07/2015

Quantidade de páginas 23

Índice


Página	Descrição	Data de Revisão
/1	Capa	14/04/2014
/2	ÍNDICE	14/04/2014
=QDG+P2/3	DIAGRAMA DE FORÇA	14/04/2014
=QDG+P2/4	DIAGRAMA DE FORÇA	14/04/2014
=QDG/5	FOLHA RESERVA	14/04/2014
=QDG+P4/6	DIAGRAMA DE FORÇA	14/04/2014
=QDG+P4/7	DIAGRAMA DE FORÇA	14/04/2014
=QDG/8	FOLHA RESERVA	14/04/2014
=QDG+P2/9	DIAGRAMA DE COMANDO	14/04/2014
=QDG+P2/10	DIAGRAMA DE COMANDO	14/04/2014
=QDG/11	FOLHA RESERVA	14/04/2014
=QDG/12	LAY OUT EXTERNO VISTA GERAL	14/04/2014
=QDG/13	LAY OUT INTERNO VISTA GERAL	14/04/2014
=QDG/14	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 01	14/04/2014
=QDG/15	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 02	14/04/2014
=QDG/16	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 03	14/04/2014
=QDG/17	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 04	14/04/2014
=QDG/18	LAY OUT VISTA GERAL PORTA 05	14/04/2014
/3	Lista de materiais	14/04/2014
/3.a	Lista de materiais	14/04/2014
/3.b	Lista de materiais	14/04/2014
/4	Lista de plaquetas	14/04/2014
/5	Lista de simbologia	14/04/2014




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

+P2/4																+P4/6		
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 625	OP: 1080	CAC14129-01	PROJETO: QDG 07.01 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDG							
01	30/04/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH							+							
00	14/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH			FOLHA 5											
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/04/2015			FOLHA RESERVA			DE 23								

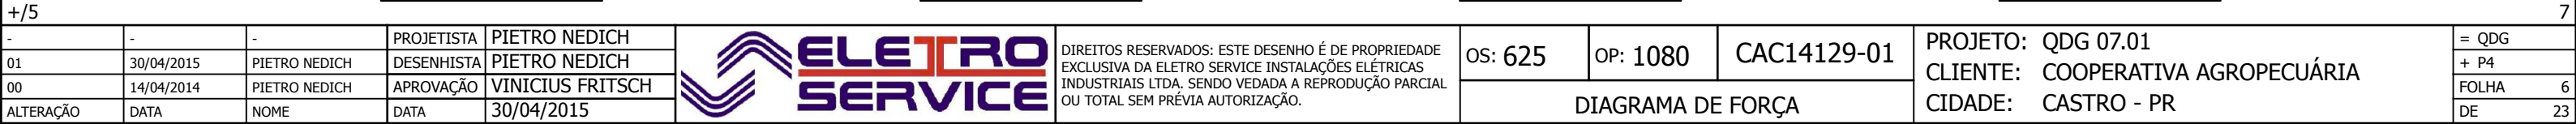

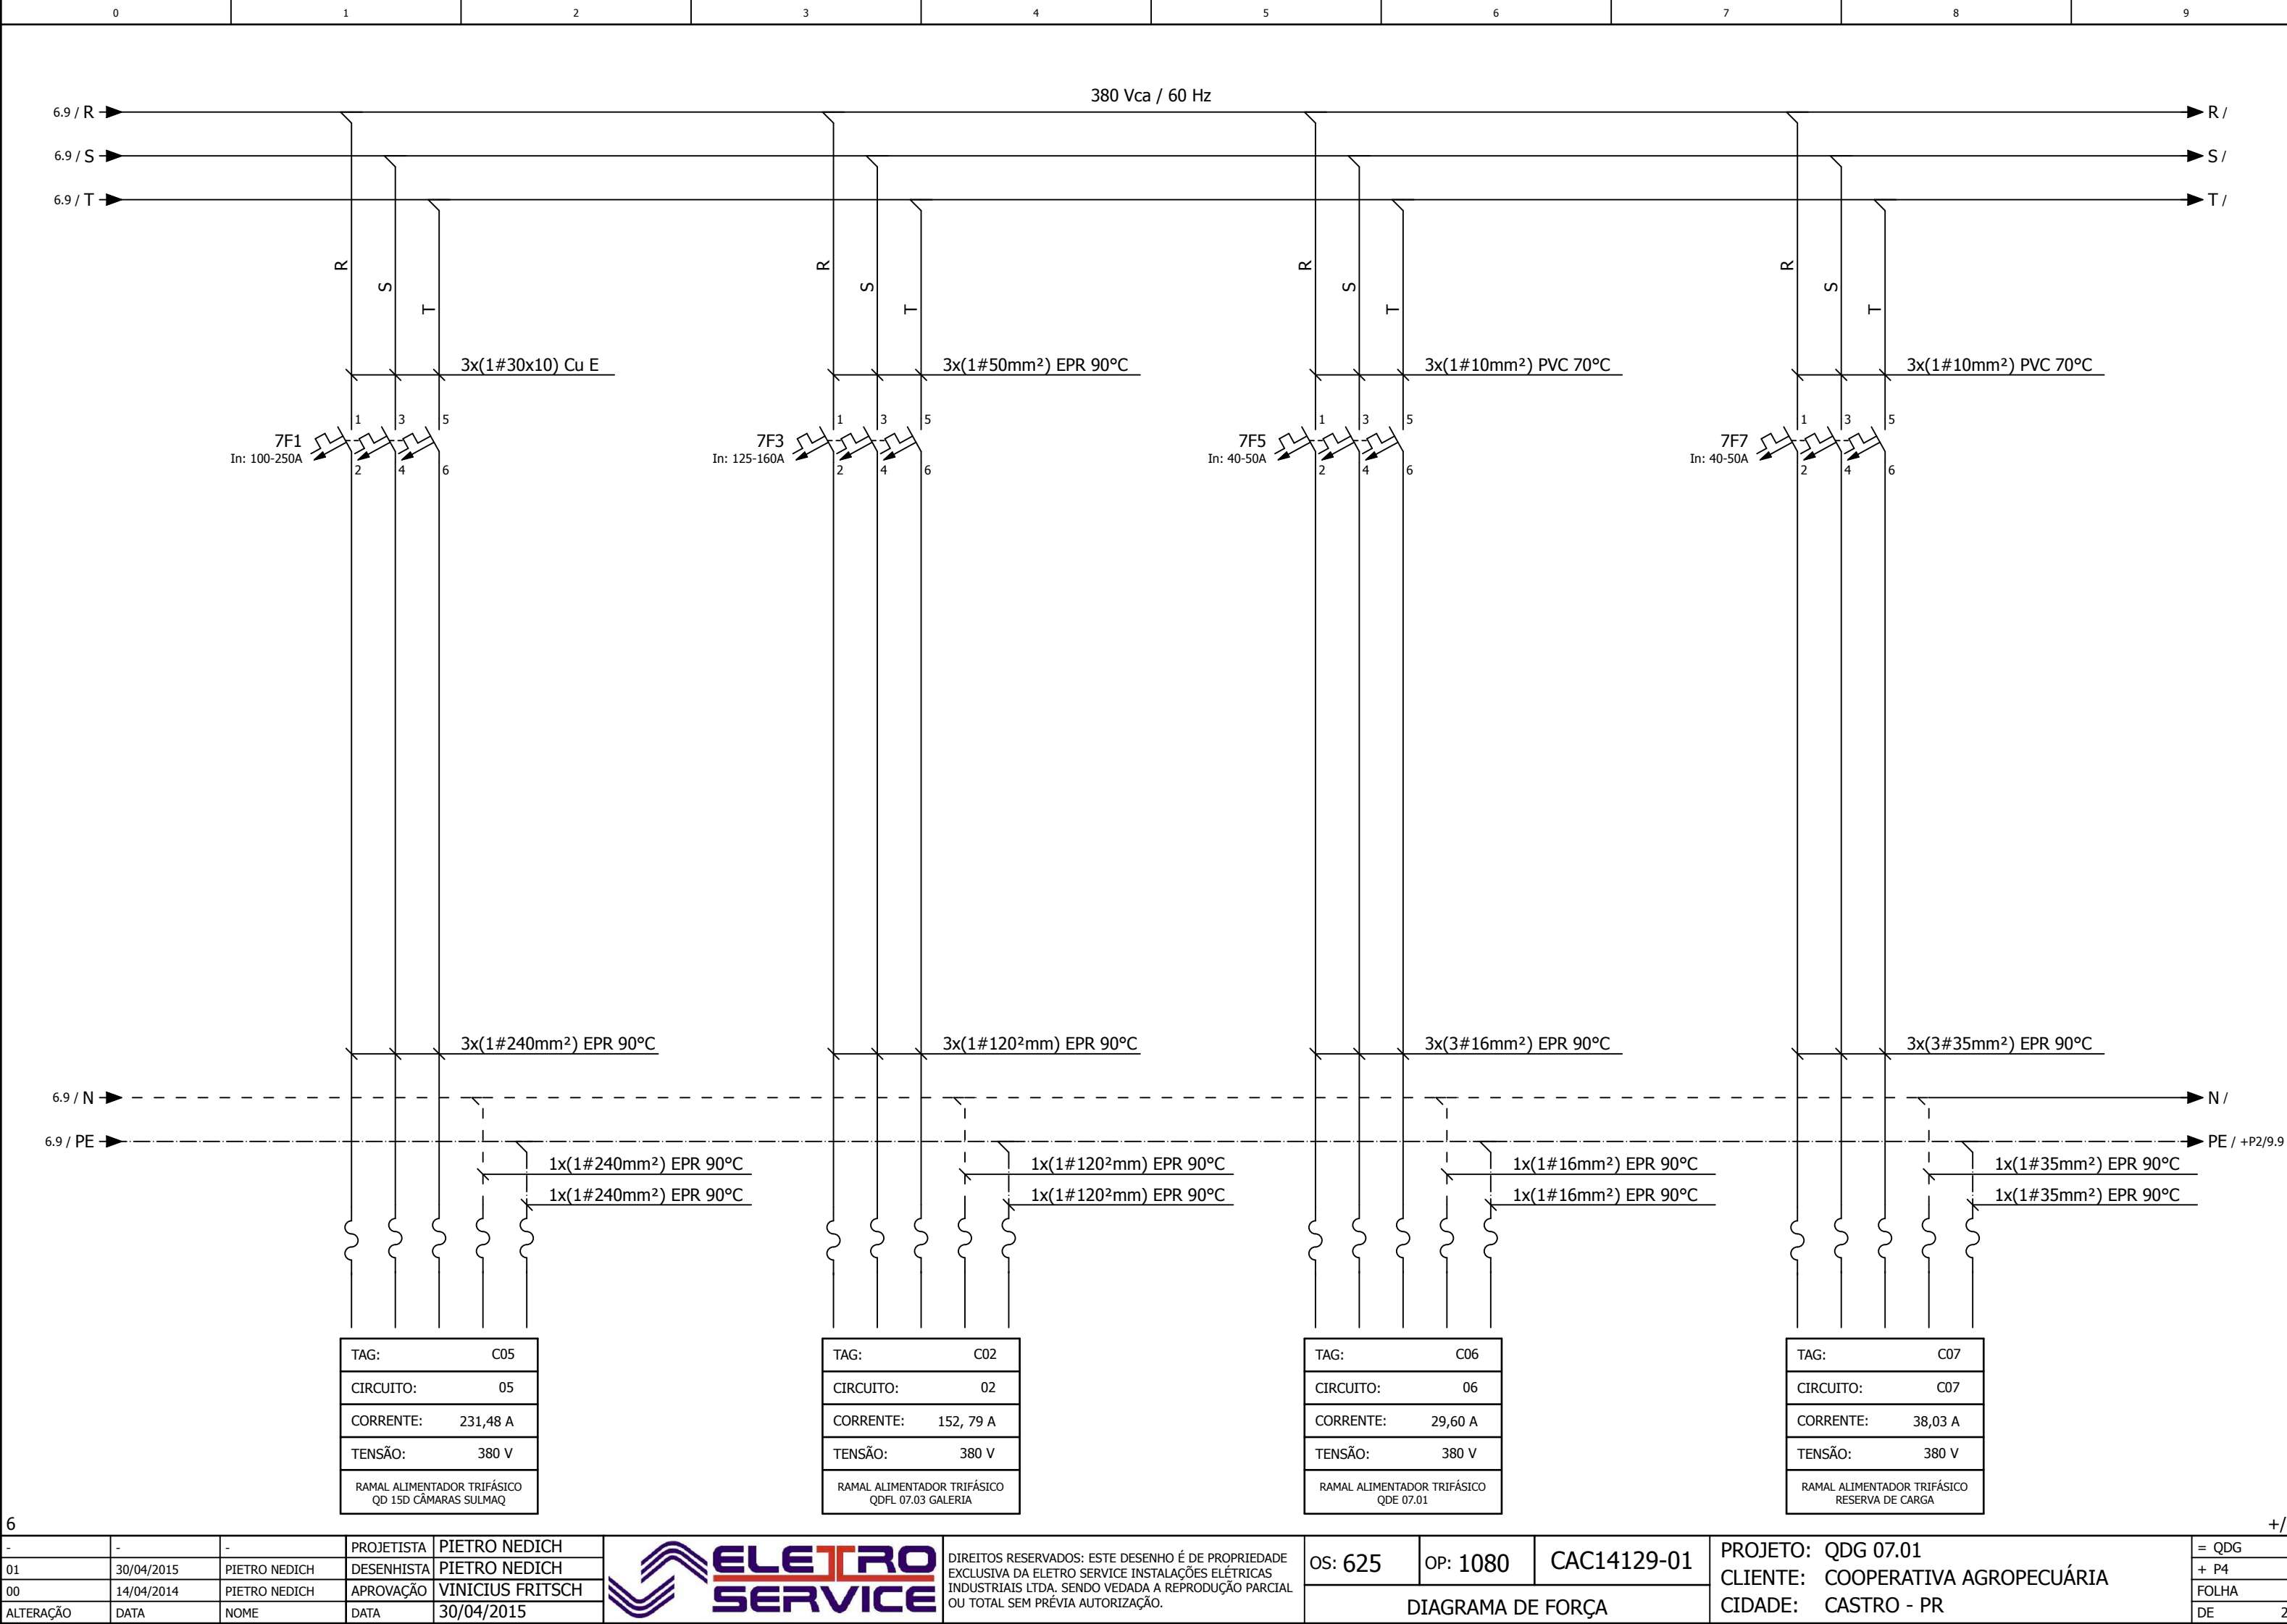

R

S

T

3x(1#10mm²) PVC 70°C

7F5
In: 40-50A

1

2

3

4

5

6

3x(3#16mm²) EPR 90°C

1x(1#16mm²) EPR 90°C

1x(1#16mm²) EPR 90°C

TAG: C06

CIRCUITO: 06

CORRENTE: 29,60 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO
QDE 07.01

R

S

T

3x(1#10mm²) PVC 70°C

7F7
In: 40-50A

1

2

3

4

5

6

3x(3#35mm²) EPR 90°C

1x(1#35mm²) EPR 90°C

1x(1#35mm²) EPR 90°C

TAG: C07

CIRCUITO: C07

CORRENTE: 38,03 A

TENSÃO: 380 V

RAMAL ALIMENTADOR TRIFÁSICO
RESERVA DE CARGA

6.9 / N

6.9 / PE

N /

PE / +P2/9.9

6

+ /8

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	30/04/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	14/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/04/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 625	OP: 1080	CAC14129-01
DIAGRAMA DE FORÇA		

PROJETO: QDG 07.01

CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA

CIDADE: CASTRO - PR

= QDG
+ P4
FOLHA 7
DE 23


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

+P4/7															+P2/9				
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 625	OP: 1080	CAC14129-01	PROJETO: QDG 07.01	CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA	CIDADE: CASTRO - PR	= QDG						
01	30/04/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH									+						
00	14/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH			FOLHA	8											
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/04/2015			DE	23											



= QDG	
+ P2	
FOLHA	9
DE	23



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ESPAÇO DEIXADO PROPOSITALMENTE RESERVA

+P2/10										12									
-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH		DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.	OS: 625	OP: 1080	CAC14129-01	PROJETO: QDG 07.01 CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CIDADE: CASTRO - PR	= QDG								
01	30/04/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH							+								
00	14/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH							FOLHA 11								
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/04/2015			FOLHA RESERVA				DE 23								

-	-	-	PROJETISTA	PIETRO NEDICH
01	30/04/2015	PIETRO NEDICH	DESENHISTA	PIETRO NEDICH
00	14/04/2014	PIETRO NEDICH	APROVAÇÃO	VINICIUS FRITSCH
ALTERAÇÃO	DATA	NOME	DATA	30/04/2015



DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA ELETRO SERVICE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INDUSTRIAIS LTDA. SENDO VEDADA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.

OS: 625

OP: 1080

CAC14129-01


LAY OUT INTERNO VISTA GERAL



PROJETO: QDG 07.01


CLIENTE: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA



CIDADE: CASTRO - PR


= QDG	
+	
FOLHA	13
DE	23

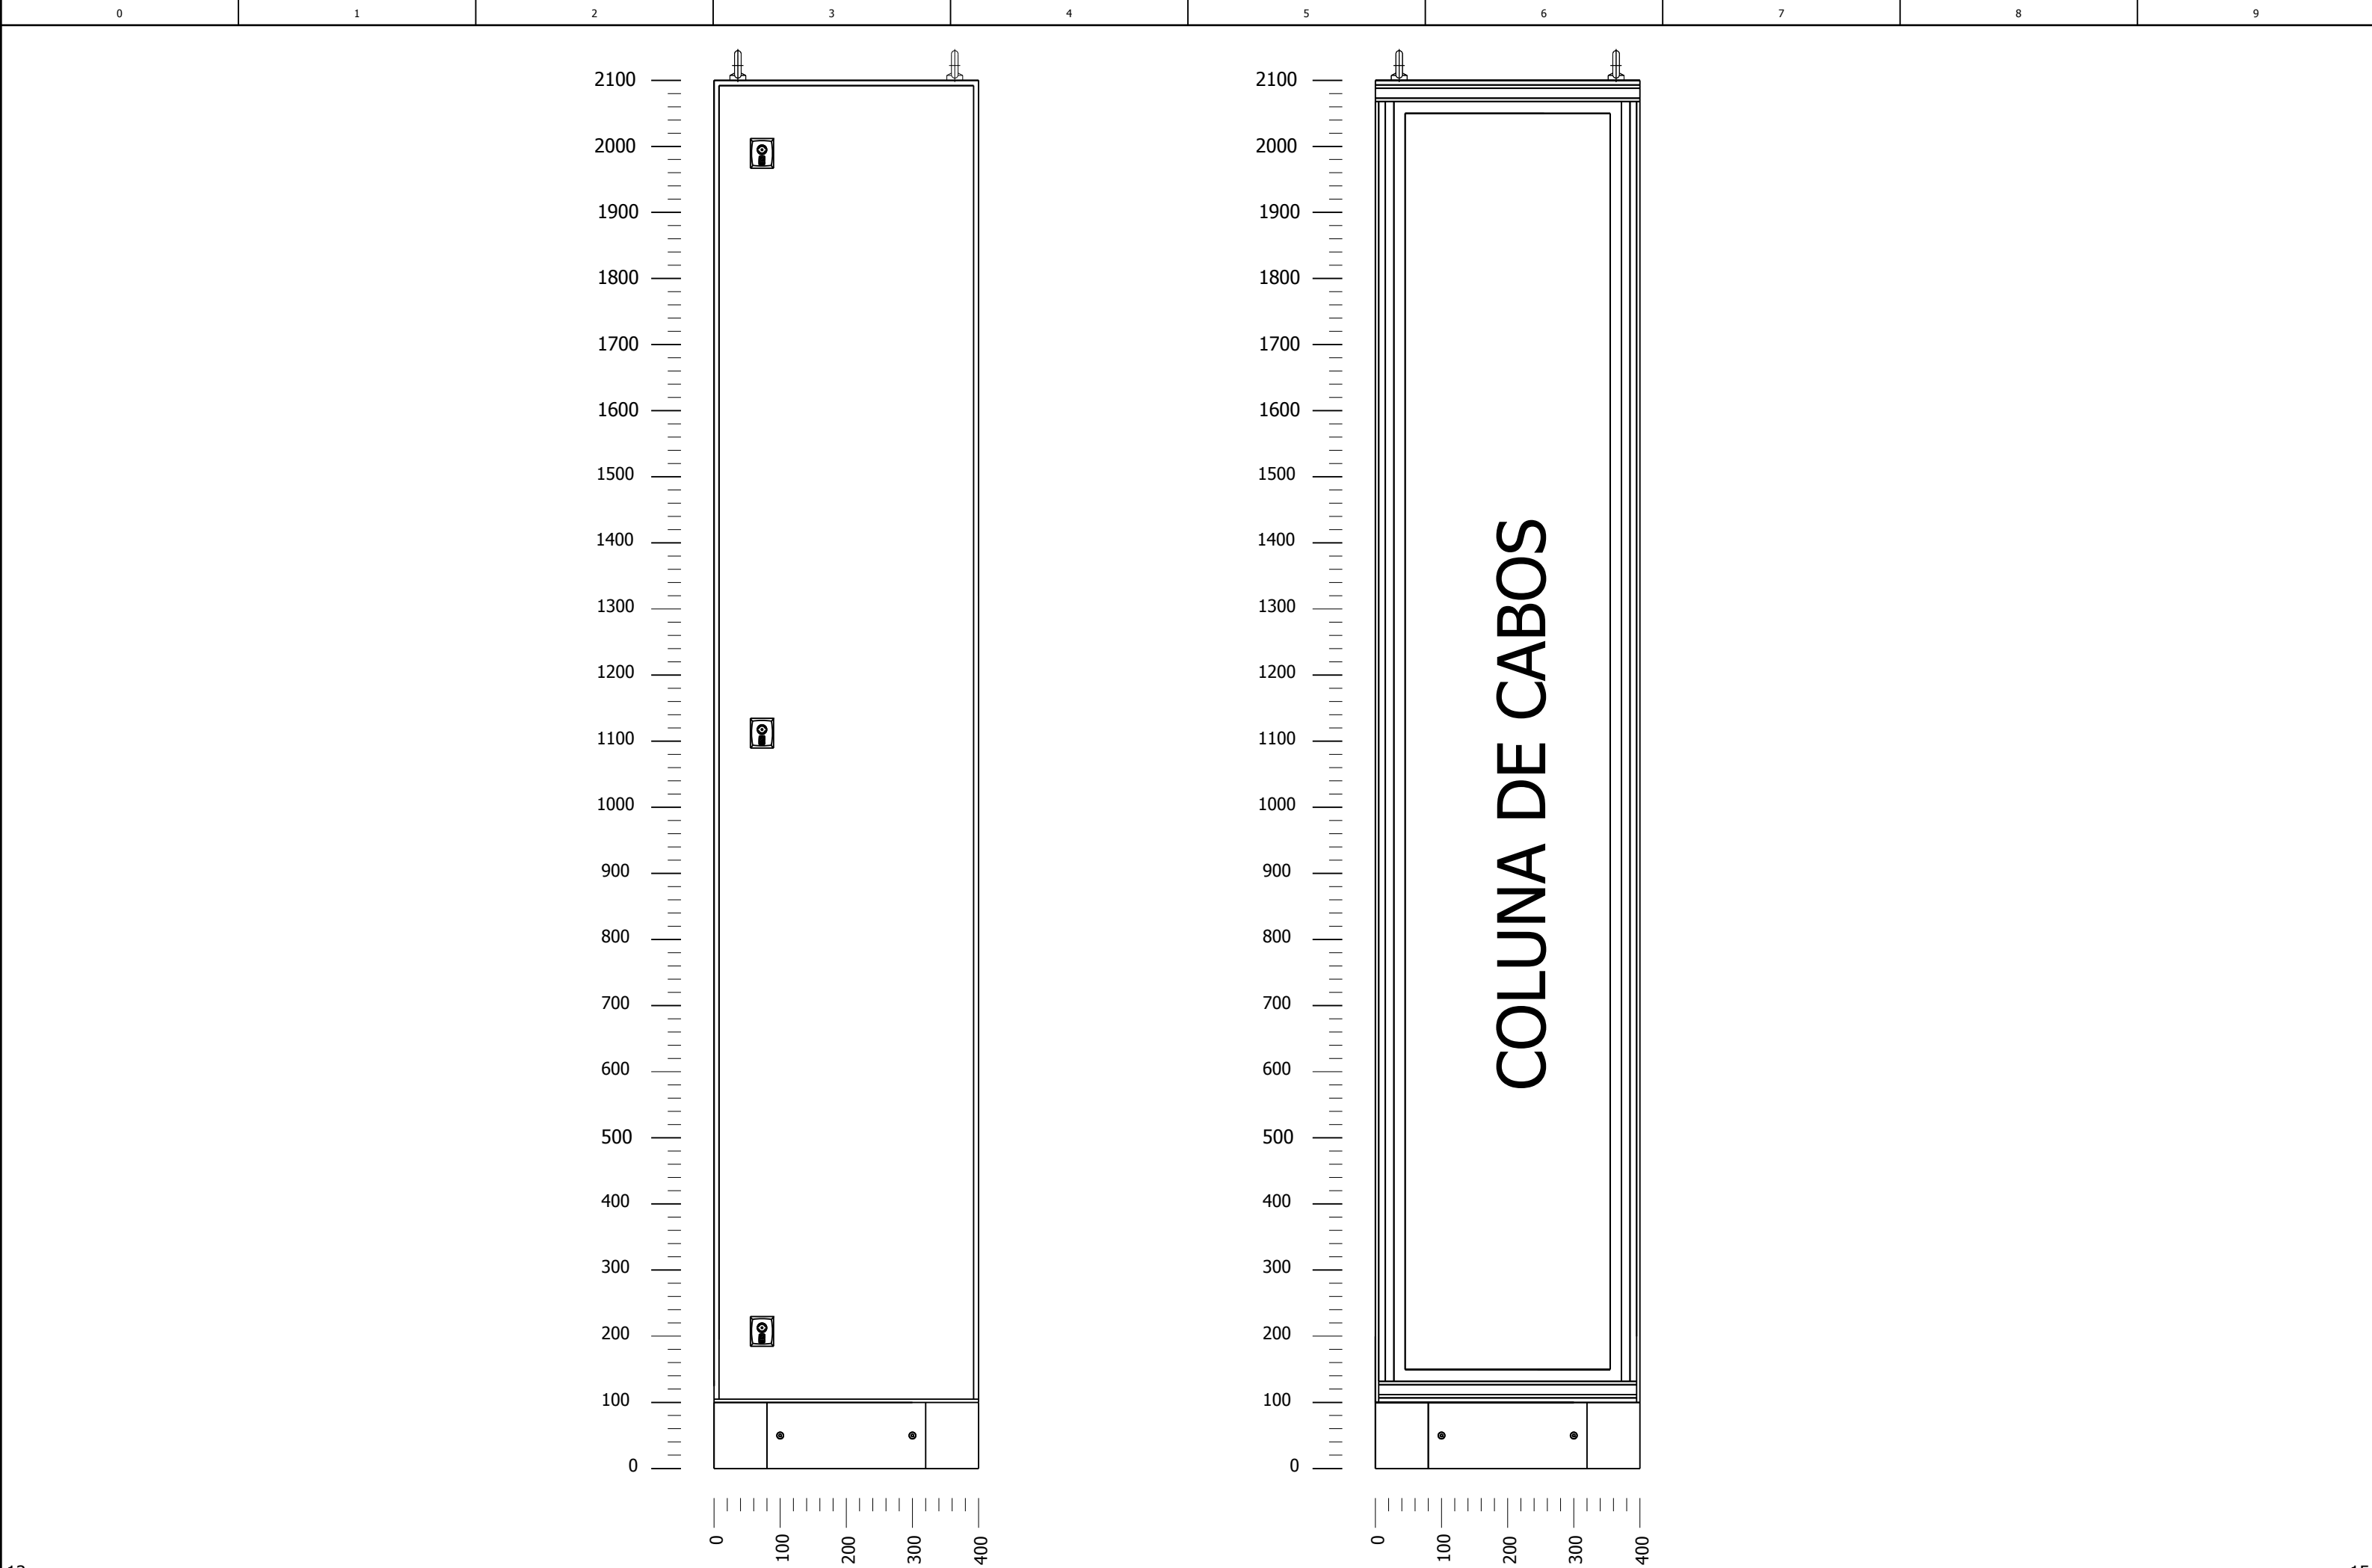

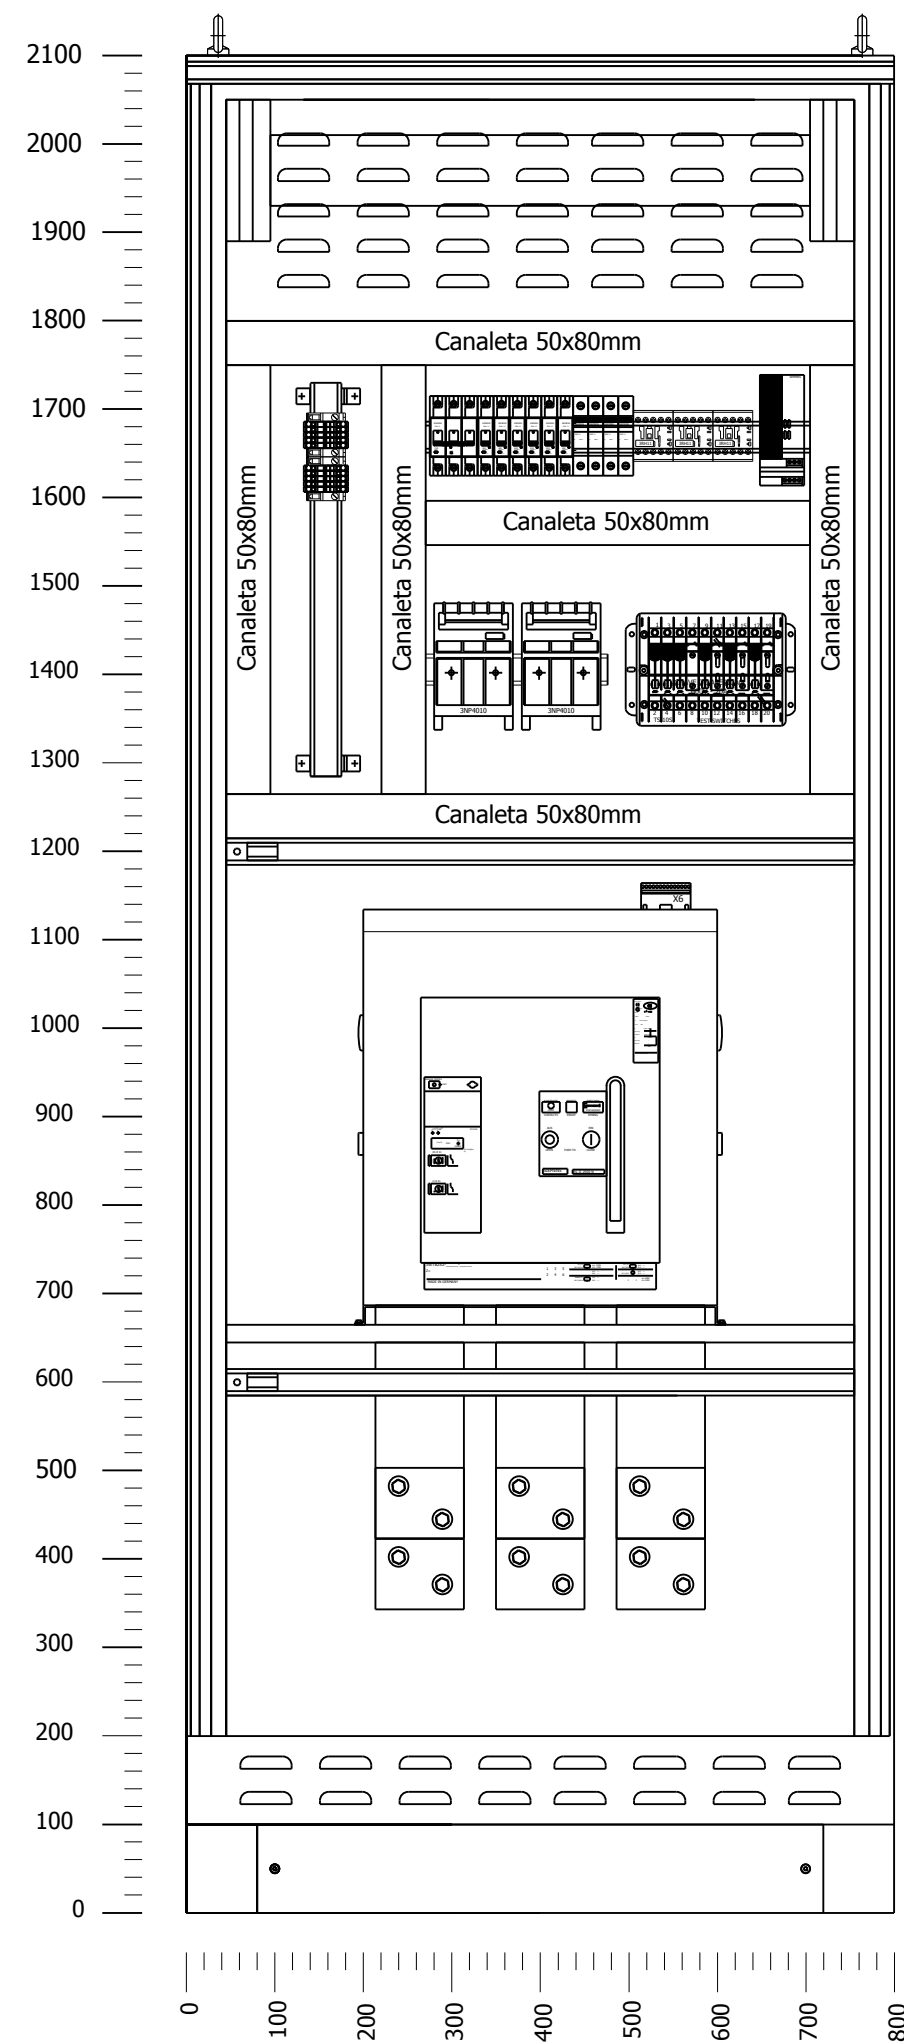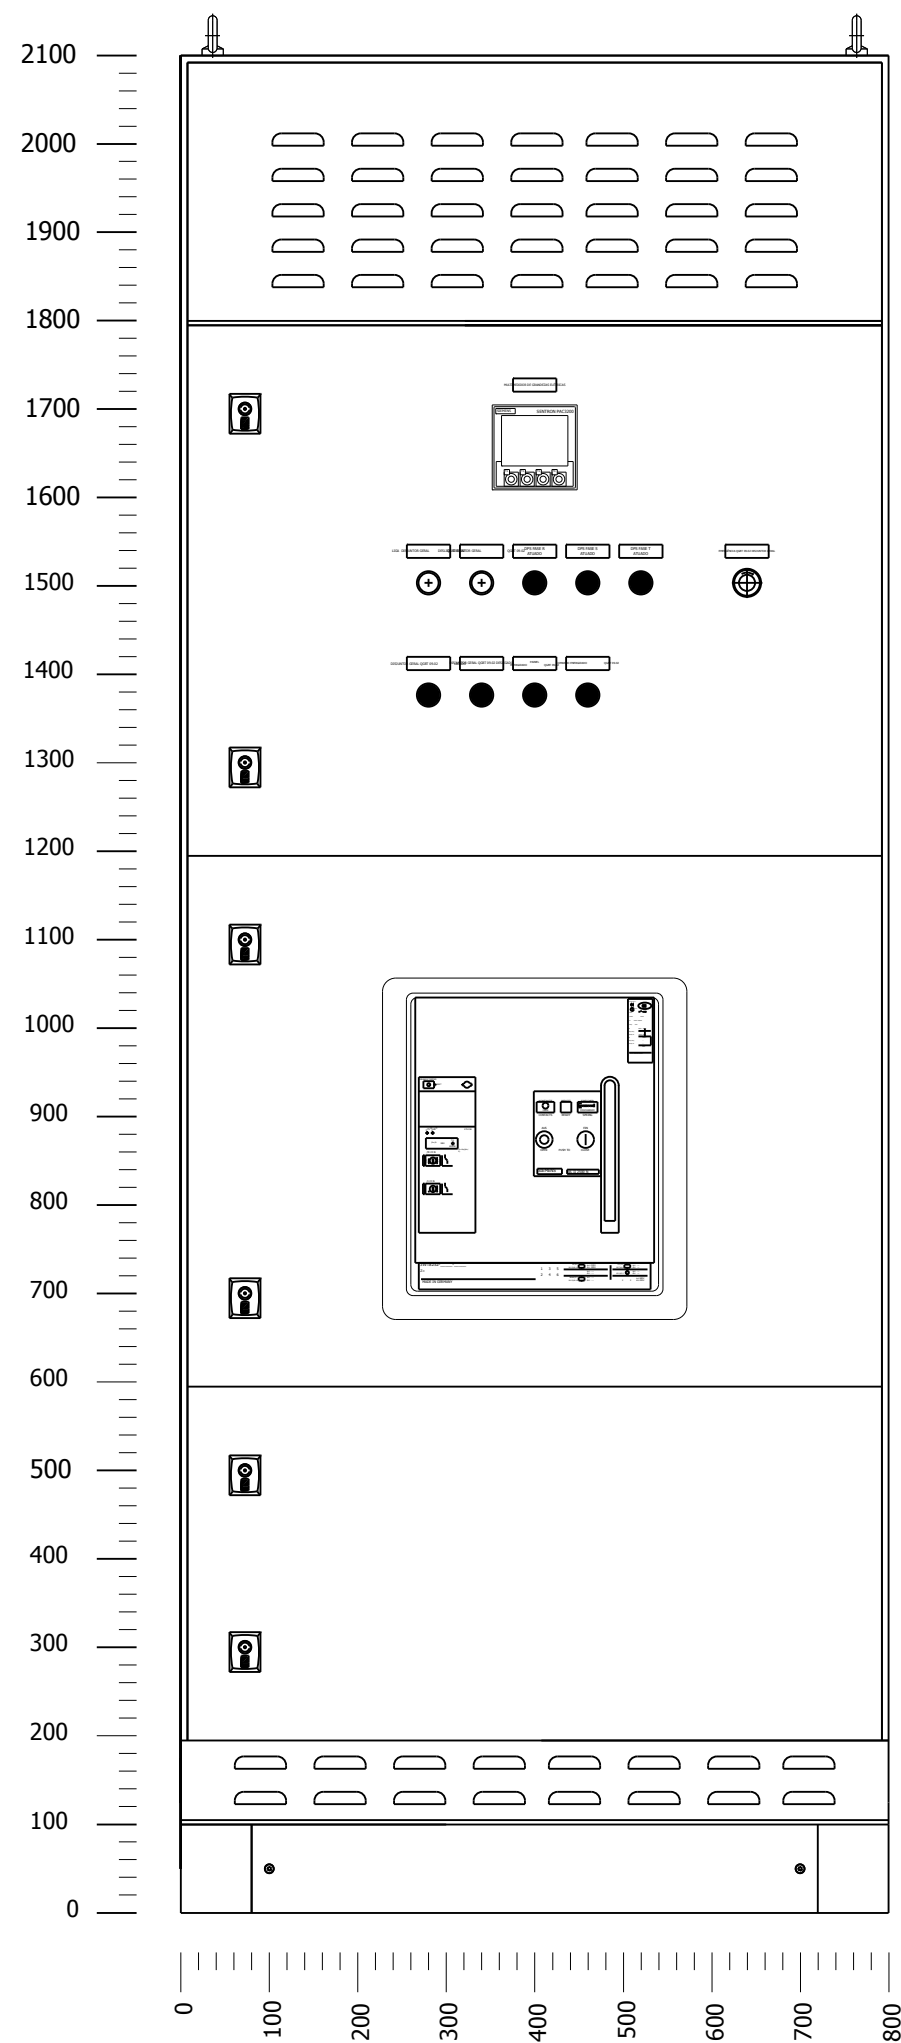

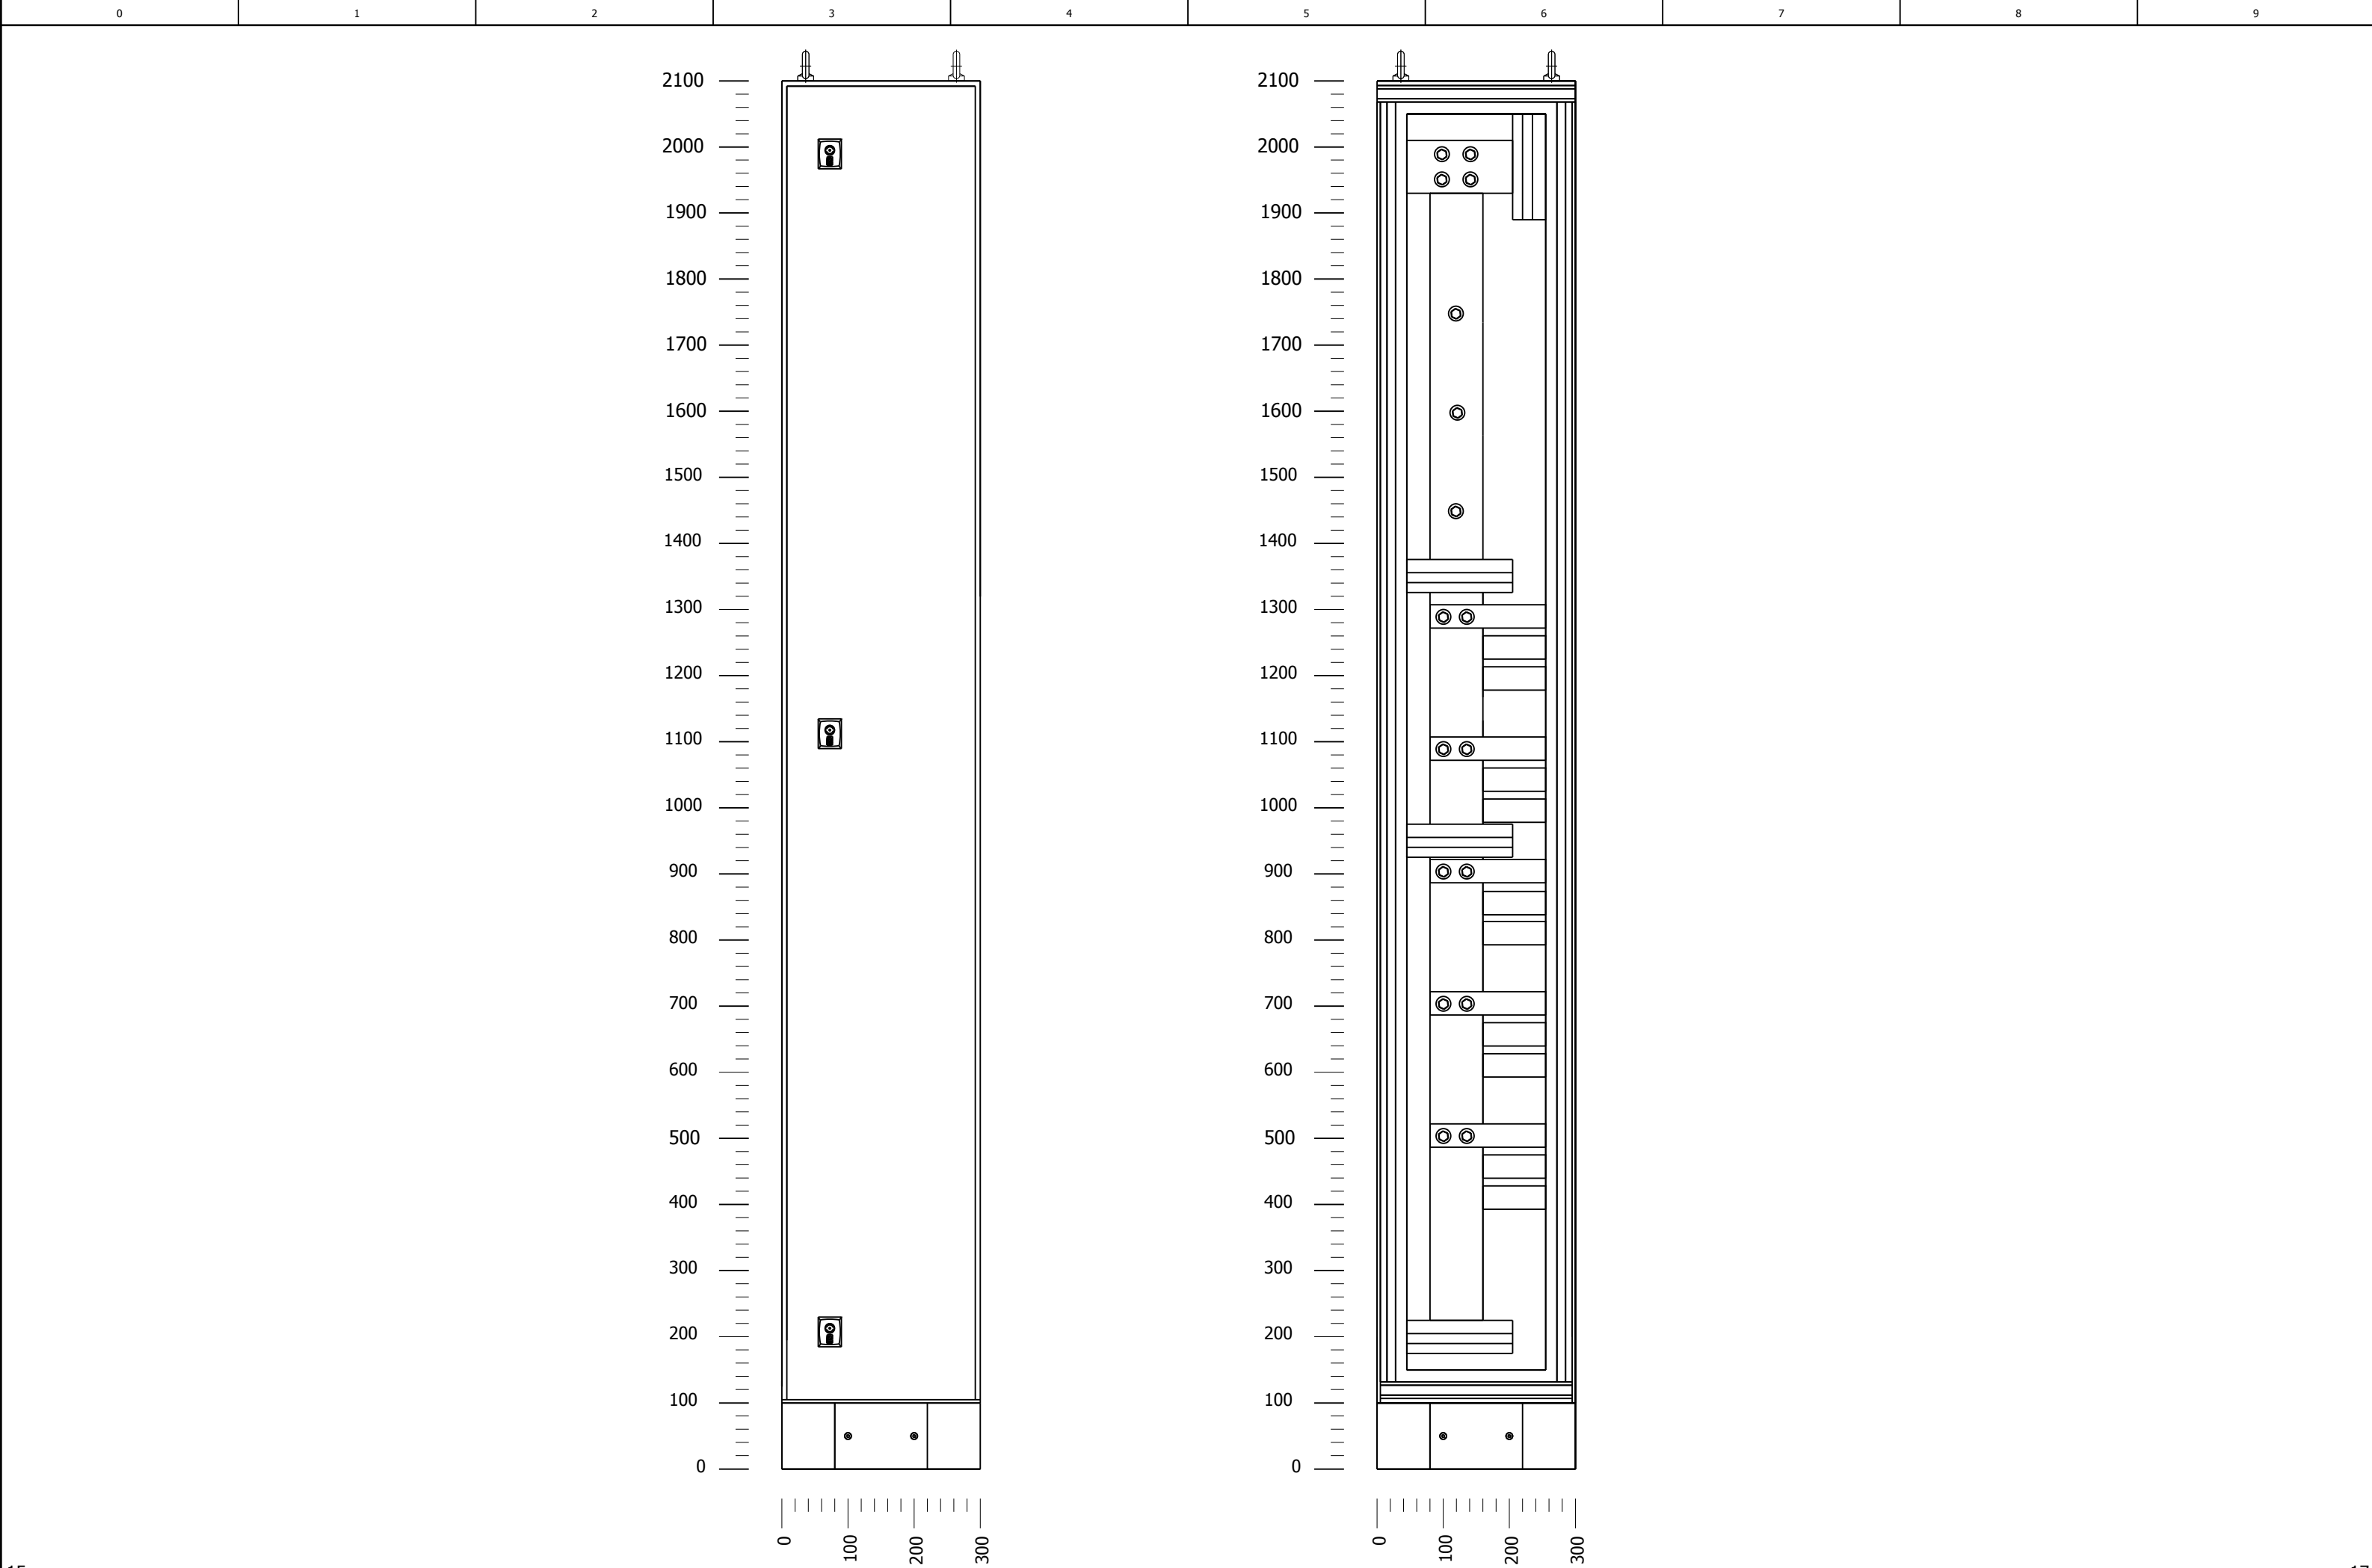

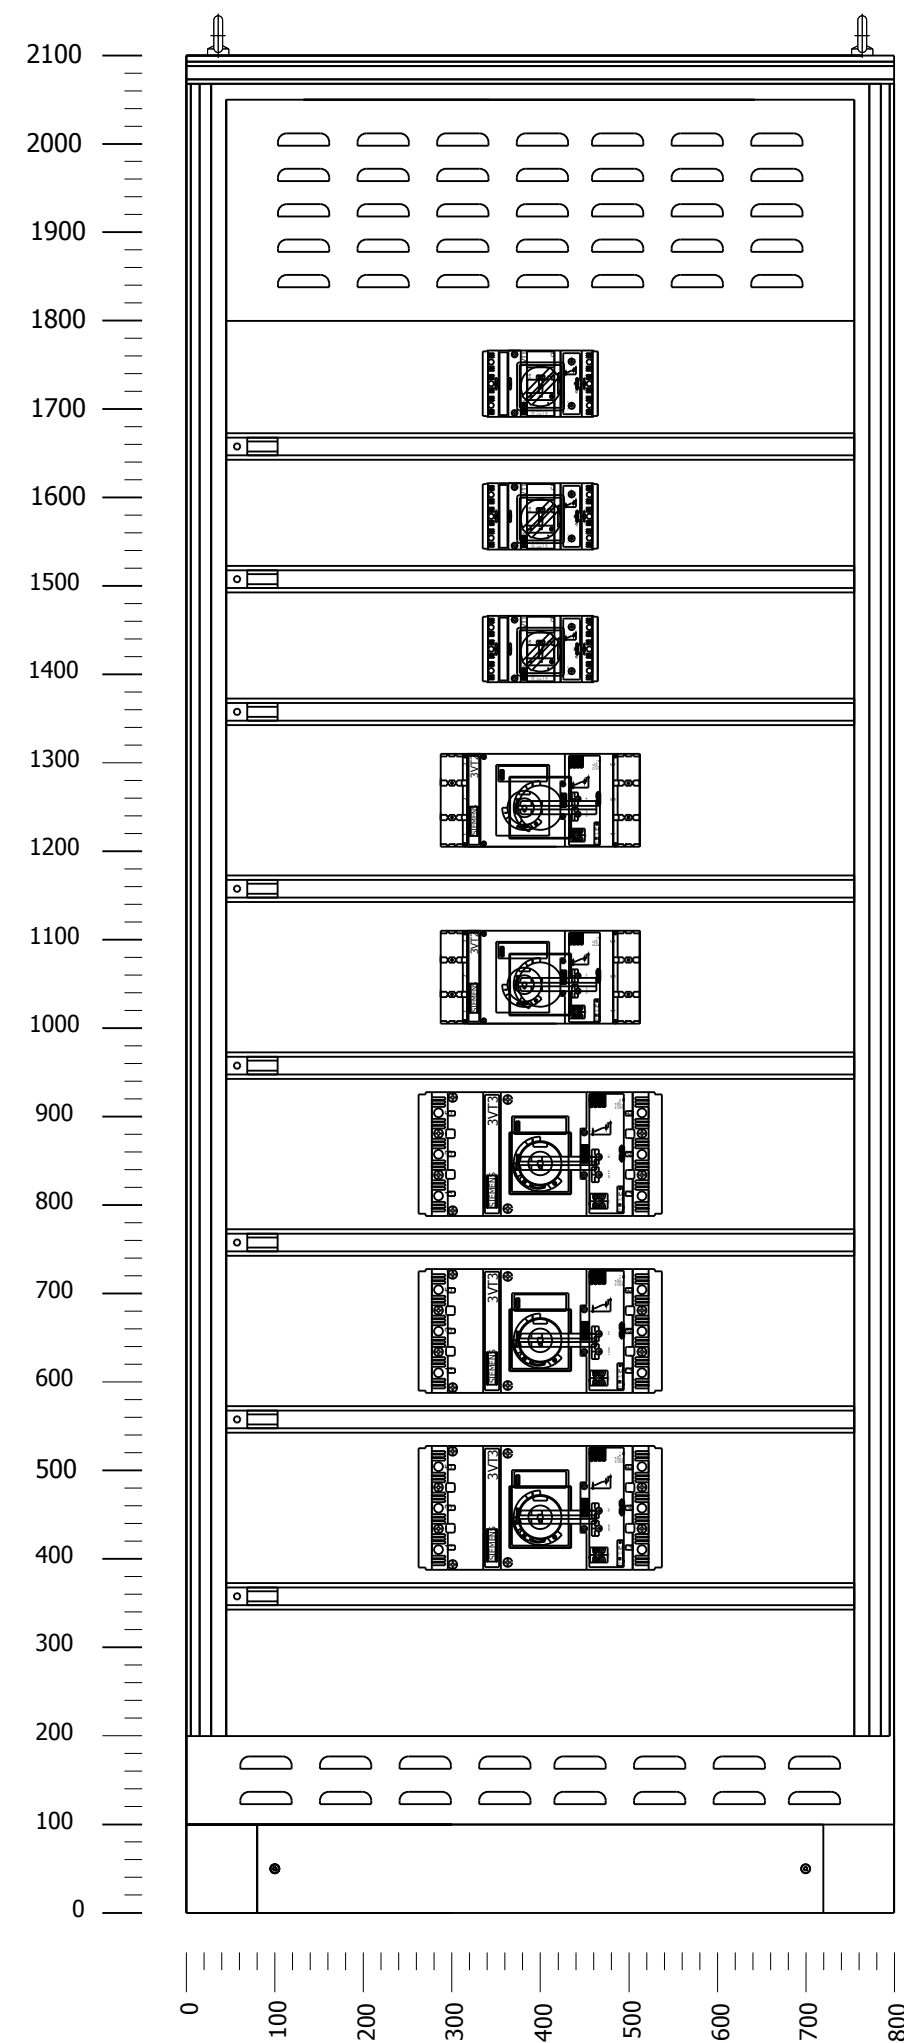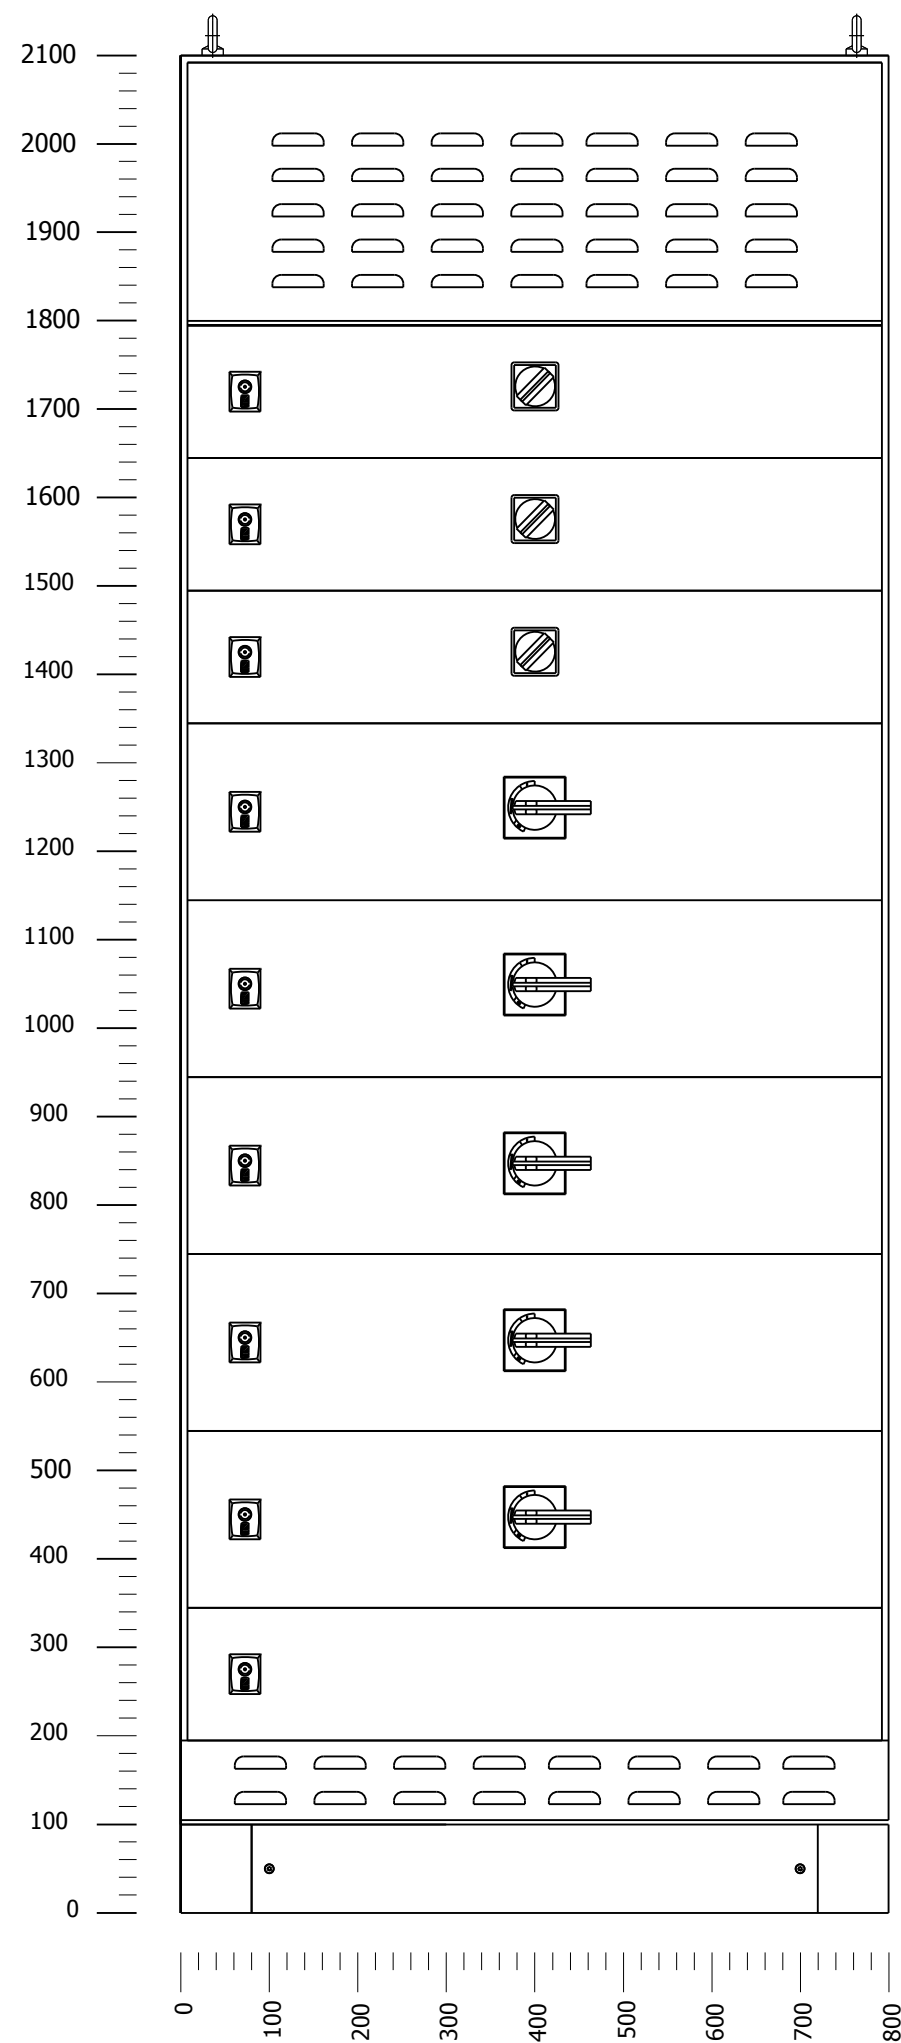

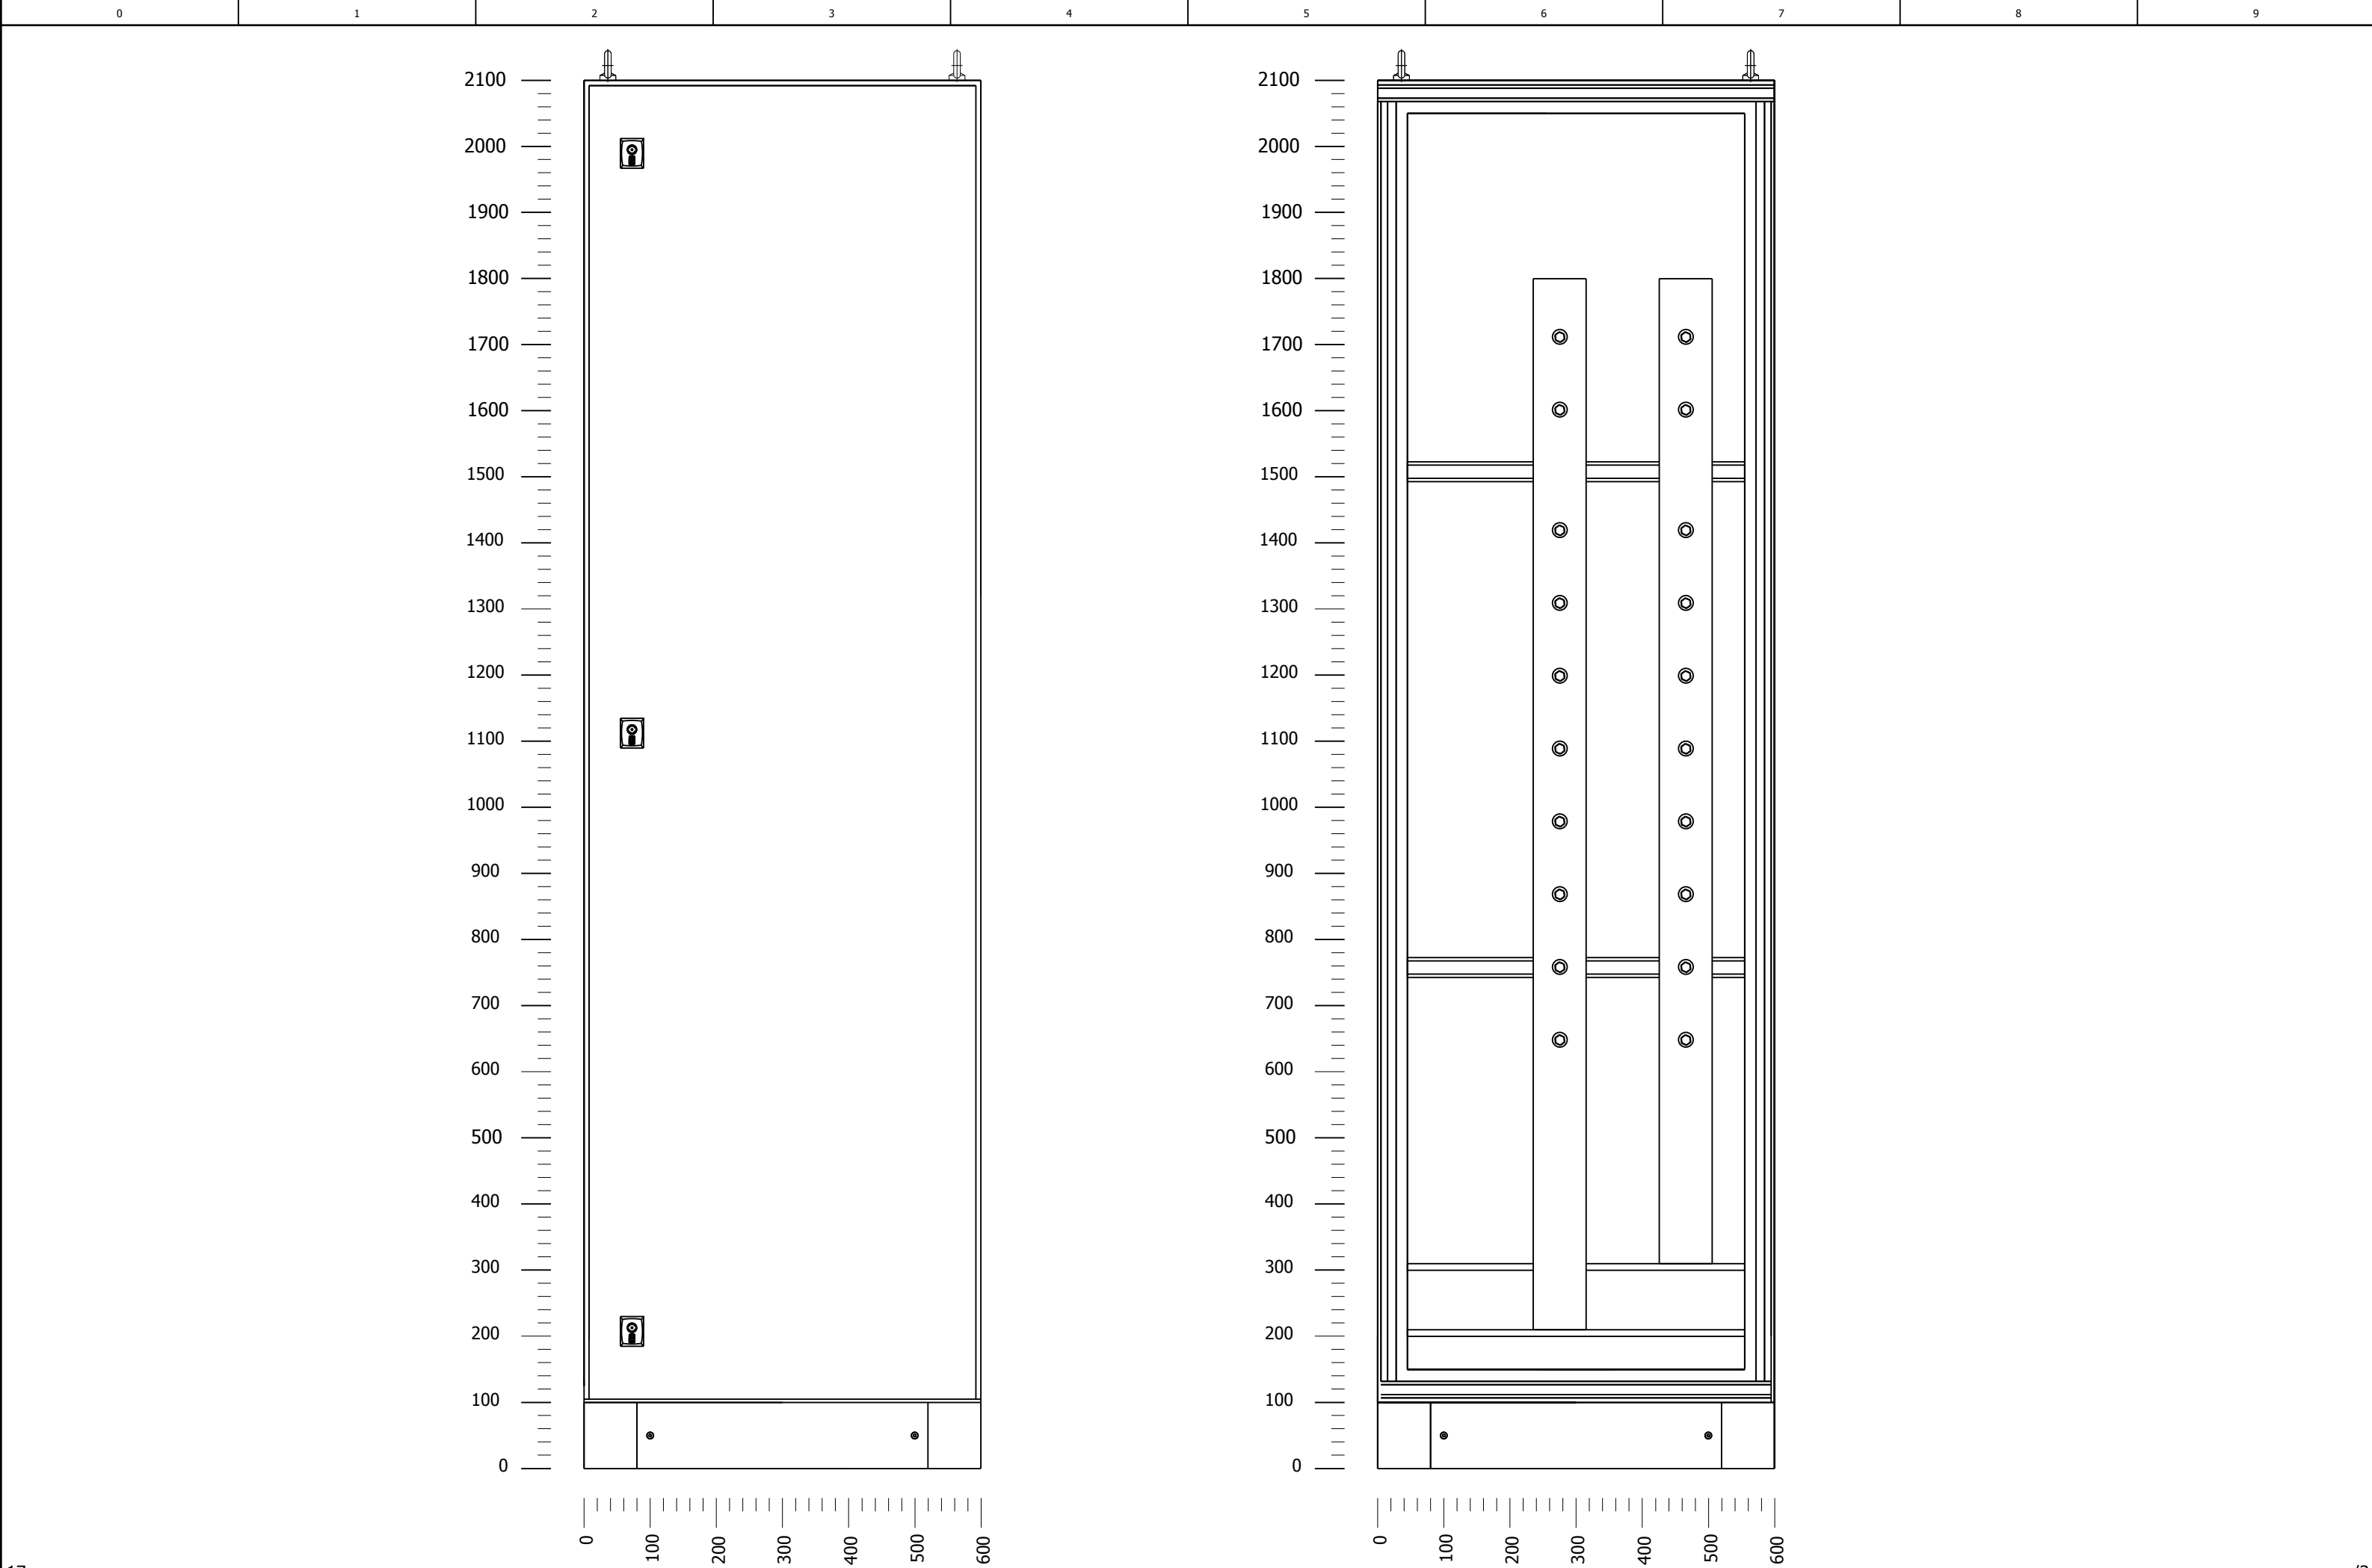

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
1	3P7	Multimedidor de grandezas elétricas, SENTRON PAC3200, Equipamento para montagem em painel de distribuição 96x96mm, Bornes de parafuso para conexão U e I, Alimentação 95...240Vca 50/60Hz, 110...340Vcc, Ue: 3~690/400V, 50/60Hz, Ie: /1A ou /5A	1080	7KM2112-0BA00-3AA0	Siemens	Pç
2	3U5	Chave de aferição de sobrepor, Seccionadora de Potencial é composta de chaves-facas simples de acionamento independente para o circuito de potencial, Seccionadora de Corrente é composta de chaves-facas providas de dispositivo que permite curto-circuitar o secundário do transformador de corrente, sem que haja abertura do mesmo durante o ciclo de abertura da chave-faca. Associada a esta, há uma ponte de aferição para cada elemento permitindo deste modo a colocação de aparelhos auxiliares em série no circuito de corrente sem a necessidade de desconexão da fiação	3024	TS-10S	Elster	Pç
3	10H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Vermelho;	5768	3SB6213-6AA20-1AA0	Siemens	Pç
4	10H6.1	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Verde;	5770	3SB6213-6AA40-1AA0	Siemens	Pç
5	10H7	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Branco;		3SB6213-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
6	10S5	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Vermelho;		3SB6230-0AB20-1FA0	Siemens	Pç
7	14S2	Botão de Comando Monobloco - 1NA + 1NF - Verde;		3SB6230-0AB40-1FA0	Siemens	Pç
8	4H1	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
9	4H3	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
10	4H5	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
11	4H6	Sinaleira Monobloco - 24V - 1NA + 1NF - Amarelo;	5769	3SB6213-6AA30-1AA0	Siemens	Pç
12	9H3	Sinaleira Monobloco - 220V - 1NA + 1NF - Branco;	6755	3SB6216-6AA60-1AA0	Siemens	Pç
13	9S3	Botão de emergencia destravamento giratório - 1NF - Vermelho;	4745	3SB6130-1HB20-1CA0	Siemens	Pç
14	4DPS2	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
15	4DPS4	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
16	4DPS6	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	714	5SD7 461-1MB	Siemens	Pç
17	4DPS8	Dispositivo de proteção contra surtos DPS, classe II, Tensão máxima de operação contínua UC-350Vca / 260 (n/pe-I / PEN), Tensão de proteção Up-1,5KV, tempo de resposta de 25ns, corrente nominal de descarga IN-20KA/ 8/20us, corrente máxima de descarga 40KA 8-20us	715	5SD7 481-0	Siemens	Pç
18	3F0	Disjuntor caixa aberta, Tripolar, Proteção contra sobrecarga e curto circuito LSI, modelo ETU45WT com Display, In: 2500A, Ajustável 1,25 a 12 x In, Temporizado 100 a 400 ms, Instantâneo > 1,5 a 12 x In, Icu: 66kA, Inmax: 500Vca, comando motorizado em 24Vcc, com bobina de minima tensão 220/240 Vcc/Vca, bobina de desligamento 24Vcc interligado com contatos auxiliares 2NA/2NF, com travas CES.		3WT82 52-7GN12-0AB2	Siemens	Pç
19	3F2	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
20	3F2	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 16A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	856	3NA3-805	Siemens	Pç
21	3F4	Mini disjuntor, Tripolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 5kA 127/220Vca, 4,5kA 380/220Vca.	10069	5SX2 310-7	Siemens	Pç
22	3F8	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 02A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10094	5SX2 102-7	Siemens	Pç
23	4F2.1	Seccionadores-fusíveis, Tripolar, In: até 100A para uso c/ fusíveis tam. 000, Tensão Nominal de Serviço: 690V (CA 50/60Hz), Tensão de isolamento: 690 VCA/VCC, Capacidade de interrupção: 50KA	278	3NP40 10-0CH01	Siemens	Pç
24	4F2.1	Fusível NH Tamanho 000, Corrente nominal 50A, Categoria de utilização gG, Tensão nominal até 500 VCA, 250 VCC, Capacidade de interrupção nominal 120kA até 500 VCA, 100 kA até 250 VCC;	863	3NA3-820	Siemens	Pç
25	9F1	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 10A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	10050	5SX2 110-7	Siemens	Pç
26	9F6	Mini disjuntor, Monopolar, Térmico e Magnetico, Curva C, In: 06A, Icu: 25kA 127/220Vca, 12kA 380/220Vca.	2387	5SX2 106-7	Siemens	Pç
27	9KA3	Contator auxiliar tripolar, fixação em trilho ou por parafusos, classe de tensão 600V, In: 10A contato auxiliar 2NA + 2NF, acionamento em 220Vca	516	3RH11 22-1AN20	Siemens	PÇ

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
28	9KA3	Bloco de contato Auxiliar com 2NA + 2NF.	3635	3RH19 11-1HA22	Siemens	Pç
29	3L0	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
30	3L1	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
31	3L1.1	Transformadores de corrente, relação 2500/5A, classe de exatidão 0.6C12,5, tensão de isolamento 600 volts		4NF05 37-2JJ3	Siemens	Pç
32	9V4	Fonte de alimentação chaveada mod. SITOP SMART, corrente nominal 10A / 24V	2177	6EP1334-2AA01	Siemens	Pç
33	6F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
34	6F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
35	6F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
36	6F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
37	6F1	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
38	6F1	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT3		3VT9 300-3HL00	Siemens	Pç
39	6F1	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
40	6F1	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	2172	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
41	6F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
42	6F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
43	6F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
44	6F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
45	6F3	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
46	6F3	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT3		3VT9 300-3HL00	Siemens	Pç
47	6F3	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
48	6F3	Disparador de corrente, 3VT3, In: 250-630A	2172	3VT9 363-6AC00	Siemens	Pç
49	6F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 630A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 20kA 500Vca, 15kA 690Vca	2185	3VT3763-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
50	6F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT3	61	3VT9 300-3HA10	Siemens	Pç
51	6F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
52	6F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
53	6F5	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
54	6F5	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT3		3VT9 300-3HL00	Siemens	Pç
55	6F5	Borne de conexão trazeira para 3VT3	2438	3VT9 300-4RC30	Siemens	Kit
56	6F5	Disparador de corrente, 3VT3, In: 160-400A	710	3VT9 340-6AC00	Siemens	Pç
57	6F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 16kA 500Vca, 10kA 690Vca	653	3VT2725-2AA36-0AA0	Siemens	Pç
58	6F7	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT2	60	3VT9 200-3HA10	Siemens	Pç
59	6F7	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT2		3VT9 200-3HL00	Siemens	Pç
60	6F7	Borne de conexão trazeira para 3VT2	146	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit
61	6F7	Disparador de corrente, 3VT2, In: 100-250A	709	3VT9 225-6AC00	Siemens	Pç
62	6F7	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
63	6F7	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
64	6F7	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
65	7F1	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 250A, Icu: 60kA 220/230Vca, 36kA 380/415Vca, 16kA 500Vca, 10kA 690Vca	653	3VT2725-2AA36-0AA0	Siemens	Pç

Lista de Materiais

Item	TAG	Descrição	Cód. QUESTOR	Cód. Fabricante	Fabricante	Unidade
66	7F1	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT2	60	3VT9 200-3HA10	Siemens	Pç
67	7F1	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT2		3VT9 200-3HL00	Siemens	Pç
68	7F1	Borne de conexão trazeira para 3VT2	146	3VT9 200-4RC30	Siemens	Kit
69	7F1	Disparador de corrente, 3VT2, In: 100-250A	709	3VT9 225-6AC00	Siemens	Pç
70	7F1	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT2/3VT3	1039	3VT9 300-3HE20	Siemens	Pç
71	7F1	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT2/3VT3	48	3VT9 300-3HG20	Siemens	Pç
72	7F1	Eixo prolongador, 365mm, para disjuntor 3VT2/3VT3	718	3VT9 300-3HJ10	Siemens	Pç
73	7F3	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 125-160A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	2339	3VT1716-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
74	7F3	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
75	7F3	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
76	7F3	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
77	7F3	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
78	7F3	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1		3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç
79	7F3	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
80	7F5	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	667	3VT1705-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
81	7F5	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
82	7F5	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
83	7F5	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
84	7F5	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
85	7F5	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1		3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç
86	7F5	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit
87	7F7	Disjuntor caixa moldada, Tripolar, Térmico e Magnético, In: 40-50A, Icu: 40kA 220/230Vca, 25kA 380/415Vca, 12kA 500Vca, 6kA 690Vca	667	3VT1705-2DC36-0AA0	Siemens	Pç
88	7F7	Acionamento frontal rotativo para disjuntor 3VT1	59	3VT9 100-3HA10	Siemens	Pç
89	7F7	Manopla c/ bloqueio para cadeado para disjuntor 3VT1	1040	3VT9 100-3HE20	Siemens	Pç
90	7F7	Acionamento externo IP66 para disjuntor 3VT1	47	3VT9 100-3HG20	Siemens	Pç
91	7F7	Eixo prolongador, 350mm, para disjuntor 3VT1	717	3VT9 100-3HJ10	Siemens	Pç
92	7F7	Dispositivo de bloqueio da manopla do disjuntor 3VT1		3VT9 100-3HL00	Siemens	Pç
93	7F7	Borne de conexão trazeira para 3VT1	147	3VT9 100-4RC30	Siemens	Kit

3.a

4




Lista de Plaquetas

Item	Designação
41	PAINEL ENERGIZADO
43	DPS FASE R ATUADO
44	DPS FASE S ATUADO
46	DPS FASE T ATUADO
92	EMERGÊNCIA GERAL
93	COMANDO ENERGIZADO
142	LIGA DISJUNTOR GERAL
145	DESLIGA DISJUNTOR GERAL
145.1	DISJUNTOR GERAL DESLIGADO
146	DISJUNTOR GERAL LIGADO
147	PAINEL ENERGIZADO

3.b

5

Lista de Simbologia

Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função	Símbolo	Função
	Caixa de dispositivos		Disjuntores				
	Ponto de conexão do barramento bus		Bobina para disjuntor de motor				
	Caixa de CLP		Indutividade, simples				
	Retificador, variável						
	Lâmpada, simples						
	Botão de apertar, contato NA						
	Interruptor fim de curso, Contato NA						
	Botão de apertar, contato NF						
	Circuito de proteção						
	Circuito de proteção						
	Disjuntor triplo						
	Seccionadora fusível, tripla						