

FORMATION FLEXI +

2020



Laboratoires



Utiliser FLEXI +

Objectifs du projet

La solution FLEXI+

Processus de reprise des portées détaillées

Modifier et publier une portée détaillée

Cas d'une modification de portée générale

Gestion des comptes utilisateurs secondaires

Support aux utilisateurs

OBJECTIFS DU PROJET

Les objectifs du projet

Pour quel besoin ? La situation actuelle


- ✓ La portée détaillée à jour est disponible seulement auprès des laboratoires
- ✓ Le Cofrac ne met pas à jour en temps réel la portée détaillée dans l'annexe technique en ligne sur www.cofrac.fr

Conséquences

- ➔ *Le laboratoire doit transmettre au Cofrac chaque version de sa portée détaillée*
- ➔ *Les clients potentiels doivent faire l'effort de contacter les laboratoires accrédités pour connaître la portée détaillée*

Les objectifs du projet

Pour quel besoin ? **La solution**

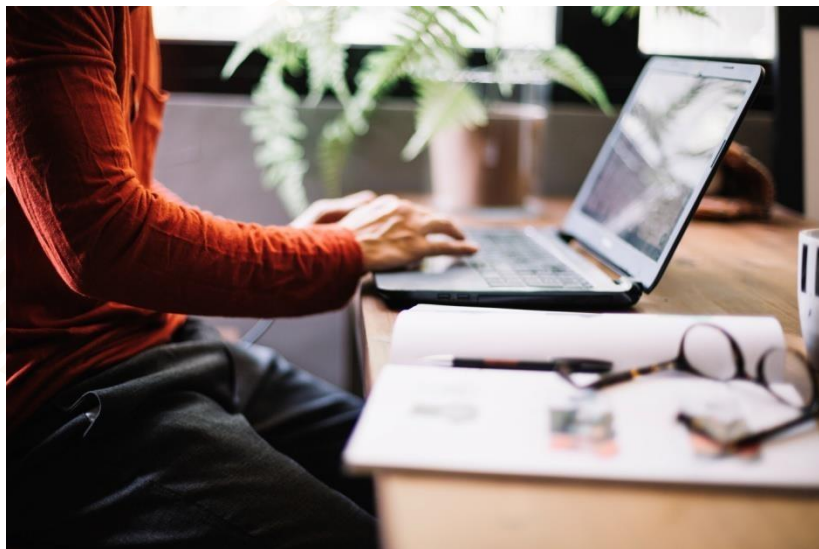

La solution pour les organismes

Communiquer directement aux clients et au Cofrac, une vision en temps réel de leurs compétences.

Les objectifs du projet

Pour répondre **au besoin**



Gérer

Offrir aux laboratoires un moyen adapté pour maintenir sa portée détaillée à jour



Publier

Publier sous 24 heures la mise à jour sur le site du Cofrac



Utiliser

Fournir un outil simple d'utilisation



Inform

Inform automatiquement le RA pilote de la mise à jour d'une portée détaillée



LA SOLUTION FLEXI +


La solution

Cofrac & Co, le portail extranet du Cofrac met à disposition des organismes des applications en mode connecté.

FLEXI + est l'application de gestion des portées flexibles.
Le laboratoire met à jour la portée détaillée et la publie sur le site web du Cofrac.

La portée générale définissant le périmètre de flexibilité, est exprimée dans l'annexe technique de l'attestation d'accréditation émise par le **Cofrac**.

La portée détaillée ne se trouve plus en annexe technique de l'attestation, elle est sous la responsabilité du **Laboratoire** et publiée dans un document séparé

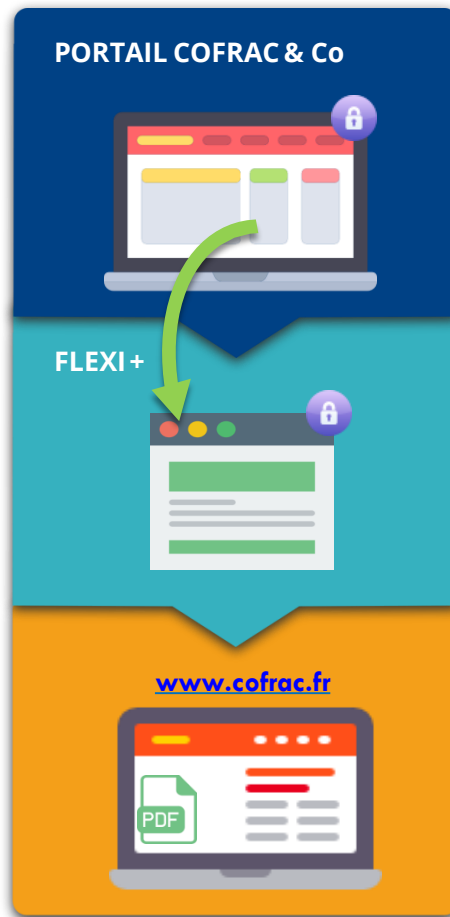

La nouvelle portée générale

Exemple Portée FLEX2

- PORTEE GENERALE *

LIEUX DE TRAVAIL / Contrôles des expositions professionnelles aux agents chimiques		
REFERENCE PORTEE GENERALE	OBJET	CARACTERISTIQUE MESUREE
1	Air des lieux de travail	Gaz
2	Air des lieux de travail	Gaz
3	Air des lieux de travail	Aérosols
4	Air des lieux de travail	Aérosols
5	Air des lieux de travail	Aérosols
6	Air des lieux de travail	Aérosols
7	Air des lieux de travail	Fibres
8	Air des lieux de travail	Mélange gaz et vapeurs / aérosols
9	Air des lieux de travail	Mélange gaz et vapeurs / aérosols

LIEUX DE TRAVAIL / AIR / Echantillonnage – Prélèvement				
REFERENCE PORTEE GENERALE	OBJET	CARACTERISTIQUE MESUREE	PRINCIPE DE LA METHODE	REFERENCE DE LA METHODE
8	Air des lieux de travail	Ethanolamines Ethanolamine 141-43-5	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (alumine lavé et étuvé)	NF X 43-267 Métropol 066
8	Air des lieux de travail	Ethanolamines Ethanolamine 141-43-5	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (gel de silice)	NIOSH 2007
8	Air des lieux de travail	Ethers Oxyde de diéthyle 60-29-7	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NIOSH 1610
8	Air des lieux de travail	Ethers Tétrahydrofurane 109-99-9	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Métropol 064
8	Air des lieux de travail	Ethers 1,4-dioxane 123-91-1	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NIOSH 1602
8	Air des lieux de travail	Ethers Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE) 1634-04-4	Prélèvement par pompage sur tube à adsorption (charbon actif)	NF X 43-267 Métropol 053 NIOSH 1615
7	Air des lieux de travail	Fibres	Prélèvement par pompage sur filtre	
8	Air des lieux de travail	Mélange gaz et vapeurs / aérosols	Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support adsorbant	
9	Air des lieux de travail	Mélange gaz et vapeurs / aérosols	Prélèvement par pompage sur filtre ou/et sur support imprégné	

* Le laboratoire a la possibilité de mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée dans ce domaine de compétence, et d'introduire tout agent chimique n'impliquant pas d'adaptation des conditions principales de mise en œuvre du texte normatif « cadre ».

L'application FLEXI +

Les principales fonctionnalités



SYSTÈME DE SAISIE INTUITIVE

Copier/coller de plusieurs cellules d'un fichier Excel vers la grille de saisie

Mise en avant des cellules modifiées

Export des lignes par domaine de compétences vers Excel



PUBLICATION

Une seule publication par jour

Aperçu de la portée détaillée avant publication

Le Responsable d'accréditation pilote est prévenu automatiquement de la publication *

(*) fonctionnalité disponible après la phase pilote



GESTION DES COMPTES

Droits d'accès par unité technique



SUIVI & SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS


Consulter l'historique des publications

Visualiser un récapitulatif des modifications effectuées sur chaque ligne de portée détaillée d'une version à l'autre

PROCESSUS DE REPRISE


Processus

Organisme déjà accrédité avec une portée flexible **qui devient utilisateur de Flexi+**

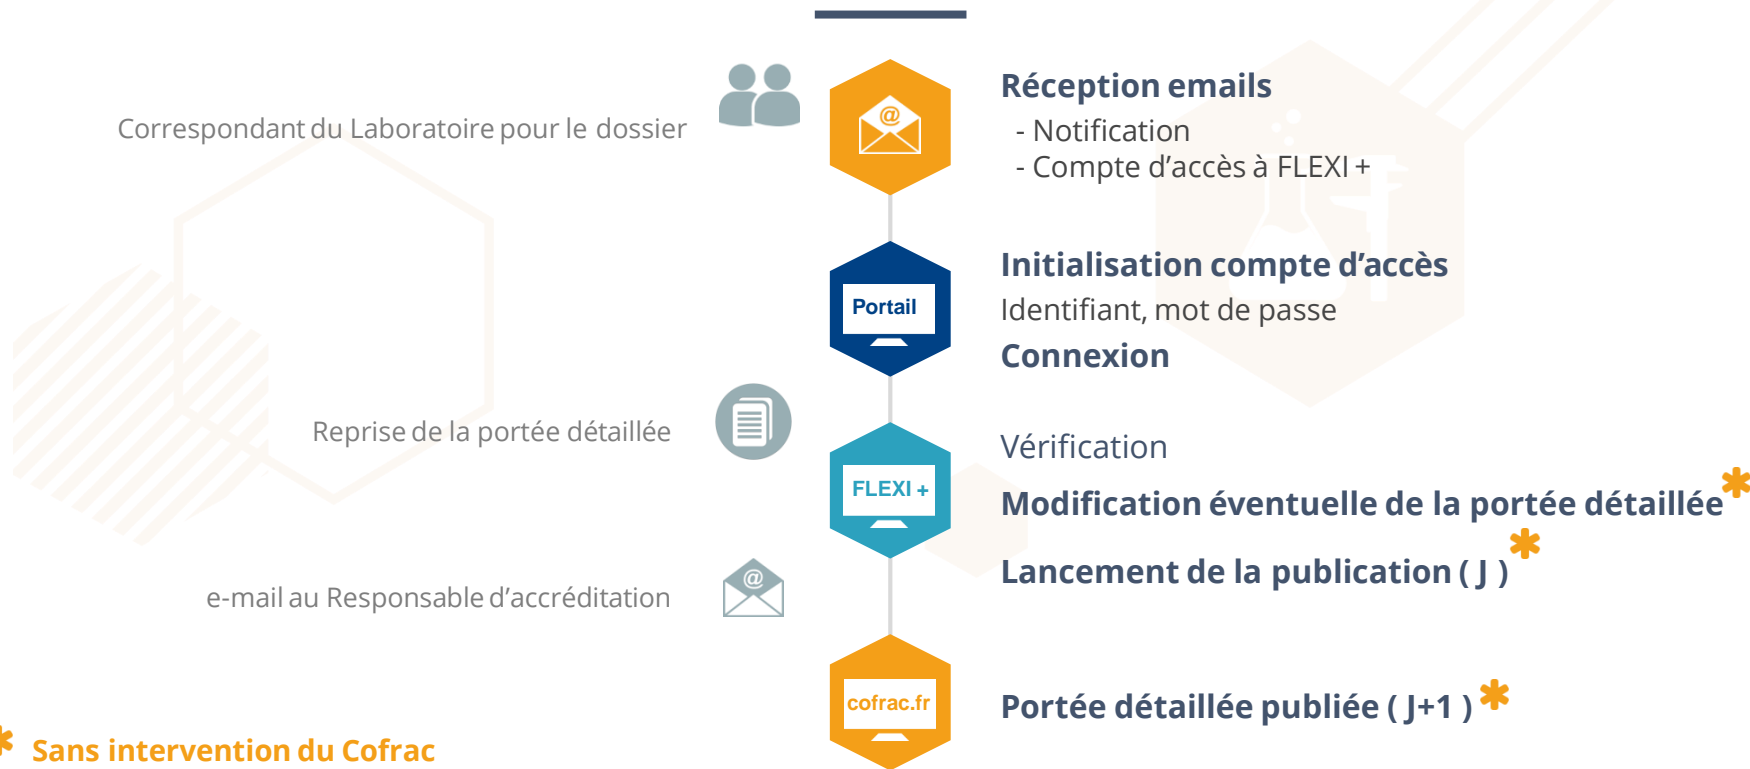

Navigation

Page d'accueil


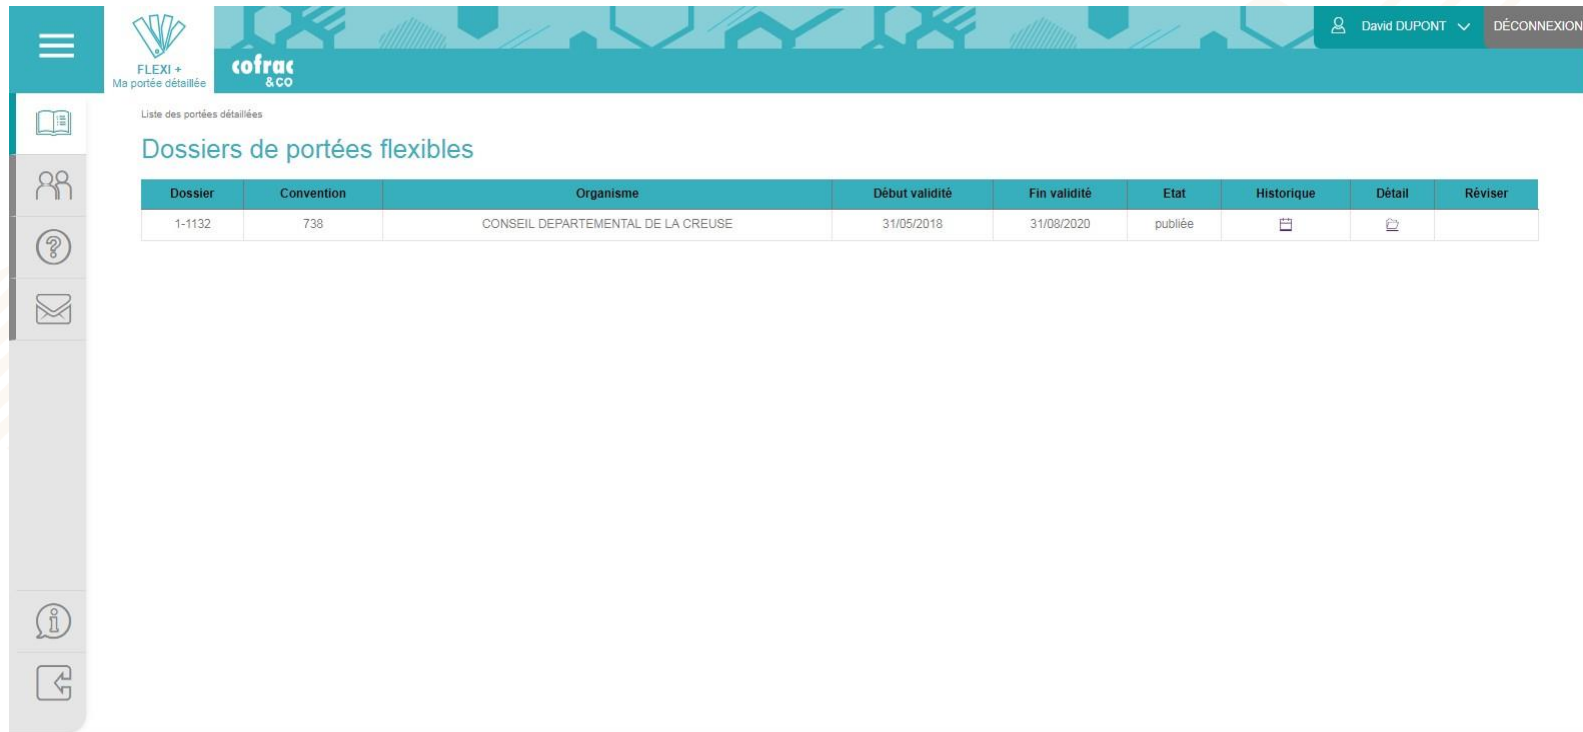


The screenshot displays the 'FLEXI+ Ma portée détaillée' interface. The header includes the 'cofrac & co' logo and a user profile 'David DUPONT' with a 'DÉCONNEXION' button. A sidebar on the left contains navigation icons. The main content area is titled 'Dossiers de portées flexibles' and contains a table with the following data:

Dossier	Convention	Organisme	Début validité	Fin validité	Etat	Historique	Détail	Réviser
1-1132	738	CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE	31/05/2018	31/08/2020	publiée			

Navigation

Les menus

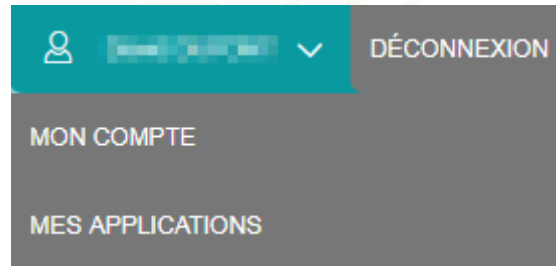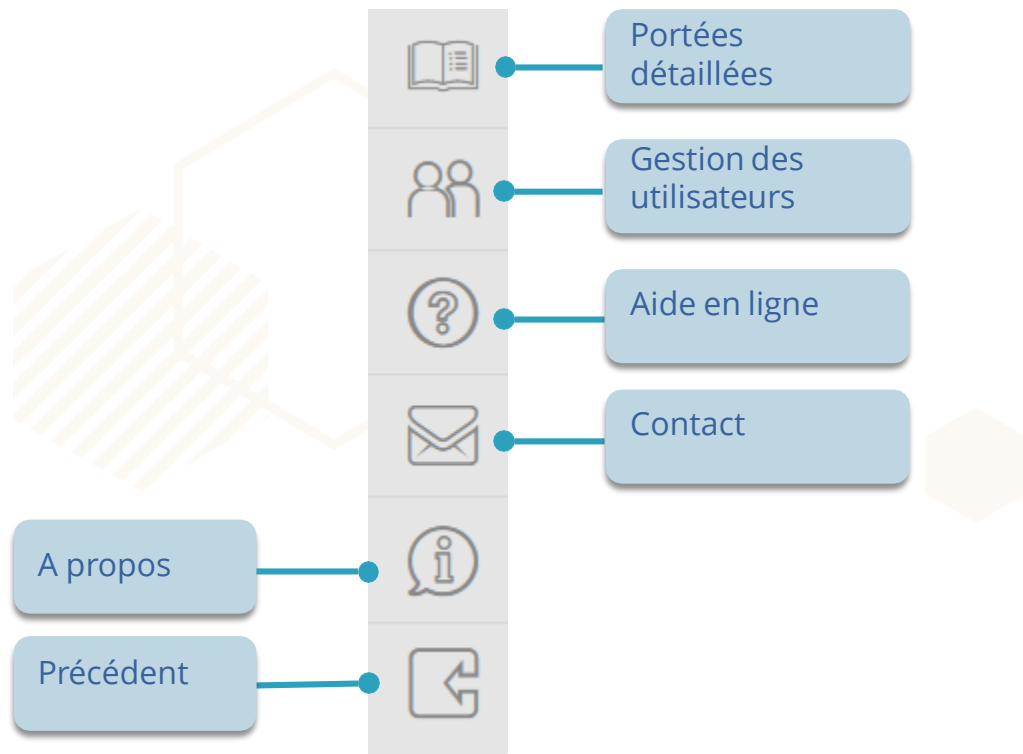



Dossiers des portées flexibles

16

Liste des portées détaillées

Dossiers de portées flexibles

Dossier	Convention	Organisme	Début validité	Fin validité	Etat	Historique	Détail	Réviser
1-1904	2760	PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE	02/05/2018	31/05/2022	en cours			


Informations sur la validité de l'attestation d'accréditation et son annexe technique

Informations relatives à la portée détaillée :

- son état (**statut**),
- l'accès à l'**historique**,
- l'accès à son **contenu**,
- l'accès à un **projet**

Dossiers des portées flexibles

Les statuts de la portée détaillée

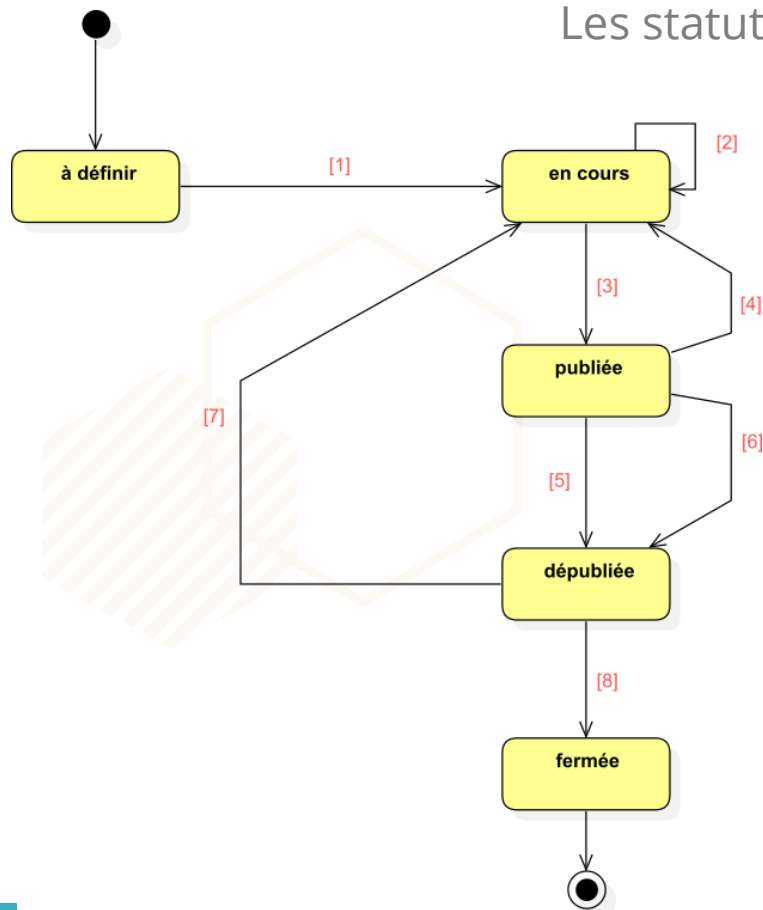

- 1 Un utilisateur définit pour la première fois la portée détaillée;
- 2 Un utilisateur modifie la portée détaillée et enregistre sans demander la publication;
- 3 L'utilisateur a demandé la publication d'une nouvelle version de la portée détaillée;
- 4 Un utilisateur modifie la portée détaillée qui a été publiée;
- 5 Le Cofrac dépublie la portée détaillée suite à une modification de l'annexe technique (extension, suspension, retrait ou extension) ou suite à une plainte [6] ;
- 7 Un utilisateur réinitialise et modifie la portée détaillée qui a été dépubliée;
- 8 Le Cofrac désactive la saisie de la portée détaillée suite à une décision de retrait ou de résiliation de l'accréditation.

Dossiers des portées flexibles

Historique des publications [de portée détaillée](#)

Historique de publication de la portée détaillée 1-1904

Version	Attestation	Date de publication	Suivi des modifications
3	N° 1-1904 rév. 10	16/05/2018	[v]
2	N° 1-1904 rév. 10	04/05/2018	[v]
1	N° 1-1904 rév. 10	03/05/2018	

↑
Télécharger une
version de portée
détaillée qui a
été publiée

↑
Télécharger une
version de
l'attestation
correspondante

1. Réception d'e-mails

Vous êtes le responsable du dossier d'accréditation, vous recevez :

- ✓ Un email vous invitant à finaliser votre inscription sur le portail Extranet du Cofrac
- ✓ Un email de notification qui vous demande de saisir votre portée détaillée sur FLEXI +




2. Initialisation de votre compte d'accès

20

- ✓ **Initialisation du mot de passe**
au minimum 8 caractères
avec au moins une minuscule,
une majuscule, un chiffre et
un caractère spécial

- ✓ **Acceptation des Conditions Générales** d'Utilisation et de Publication

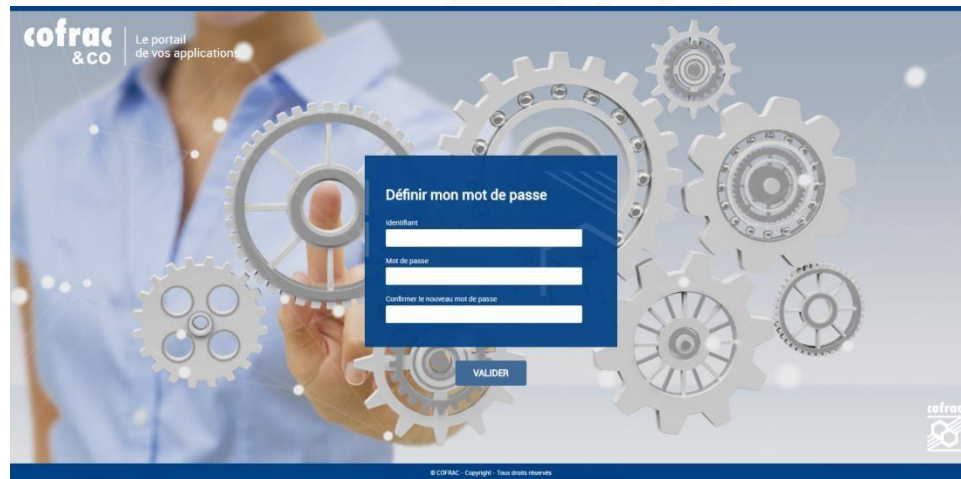

The screenshot displays the Cofrac & Co portal interface. At the top left, the logo 'cofrac & co' is visible next to the text 'Le portail de vos applications'. The background features a person in a blue shirt interacting with several large, interlocking grey gears. Overlaid on this is a dark blue form titled 'Définir mon mot de passe'. The form contains three input fields: 'Identifiant', 'Mot de passe', and 'Confirmer le nouveau mot de passe'. Below these fields is a blue button labeled 'VALIDER'. At the bottom of the page, a small copyright notice reads '© Cofrac - Copyright - Tous droits réservés'.

3. Consultation

de votre portée détaillée

Consulter la portée détaillée

The screenshot displays the Cofrac FLEXI+ web interface. On the left is a vertical navigation menu with icons for a menu, documents, users, help, and email. The main header features the Cofrac & Co logo and the text 'FLEXI+ Ma portée détaillée'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Liste des portées détaillées > Contenu de la portée détaillée 1-1904'. The main content area is titled 'Contenu de la portée détaillée 1-1904' with a 'fermée' (closed) status and a link for 'Attestation en ligne'. A table lists the details of the scope, with the first row highlighted. The table has columns for 'Organisme' and 'Portée détaillée'. The first row shows 'PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE' and a blue button with the number '1'. Below this, a teal bar contains 'PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES' with a blue button labeled '2'. The bottom row is a dark grey bar with 'AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE' and a blue button labeled '3'. A mouse cursor is visible at the bottom right of the interface.

Organisme	Portée détaillée
PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE	1
PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES	2
AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE	3

- 1 Permet de générer un aperçu de la portée détaillée (au format brouillon).
- 2 Cliquez pour consulter la portée détaillée d'une unité technique (UT)
- 3 Cliquez pour consulter la portée détaillée pour chaque domaine de compétences

4. Modification

de votre portée détaillée

Verrouillage de la portée détaillée en édition



FLEXI +
Ma portée détaillée

cofrac
&co

Liste des portées détaillées > Contenu de la portée détaillée 1-1904

Contenu de la portée détaillée 1-1904 **fermée** [Attestation en ligne](#)

Organisme PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

1 Signifie que la portée détaillée de ce domaine de compétences est verrouillé car en cours de modification par un autre utilisateur

4. Modification

de votre portée détaillée

Edition de la portée détaillée

Liste des portées détaillées > Contenu de la portée détaillée 1-1904

Contenu de la portée détaillée 1-1904

fermée

Attestation en ligne

Organisme

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PUBLIER UNE NOUVELLE VERSION



1 Modifier les lignes de la portée détaillée d'un domaine de compétences

PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE



1

Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence Reference
10	Produits céréaliers Aliments composés	Détection et quantification du gluten	Broyage / Homogénéisation Extraction de protéines ELISA	Broyage : Méthode interne P-PR-PR5320 Extraction et ELISA : Méthode interne T-AA29-WO4854 adaptée du kit fournisseur (R.E RIDASCREEN®Gliadin R7001
28	poissons	détection arrêtés	oeil	en mangeant

4. Modification

de votre portée détaillée

Ajout / Suppression de lignes

PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

- A Ajouter la ligne
- B Insérer plusieurs lignes depuis Excel
- C Supprimer la ligne

Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured
10	Produits céréaliers Aliments composés Produits laitiers	Détection et quantification du gluten
10	Produits laitier	Détection et qualification
28	poissons	détection arrêtes

A

+

B

✕

C

🗑️

4. Modification

de votre portée détaillée

Ajout de plusieurs lignes par import des données depuis Excel

Insérer des lignes depuis Excel

Coller ici les lignes en provenance d'Excel

1

10 Produits céréaliers; Produits bruts : soja, orge; Produits transformés : granules, cake, cookies; Produits sucrés et édulcorés : chocolat, desserts de riz et de chocolat, confiture, préparation pour gâteaux, cake, turrón; Fruits et légumes : tapioca, lait de soja, lait de coco Séquence d'ADN cible spécifique de la noix : 2S albumin seed storage protein precursor Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle d'ADN par adsorption sur colonne de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative) Méthode interne MOC3/115 : Broyage / Homogénéisation; 10/3/01-01 D Extraction d'ADN NucleoSpin®Plant II (Macherey-Nagel) Amplification PCR temps réel : Selon l'annexe 1 du MOC3/115

Prévisualisation des lignes à insérer

Référence portée générale	Objet	Caractéristiques mesurées ou recherchées	Principe de la méthode	Référence de
10	Produits céréaliers; Produits bruts : soja, orge; Produits transformés : granules, cake, cookies; Produits sucrés et édulcorés : chocolat, desserts de riz et de chocolat, confiture, préparation pour gâteaux, cake, turrón; Fruits et légumes : tapioca, lait de soja, lait de coco	Séquence d'ADN cible spécifique de la noix : 2S albumin seed storage protein precursor	Broyage / Homogénéisation Extraction manuelle d'ADN par adsorption sur colonne de silice Amplification par PCR en temps réel (méthode qualitative)	Méthode interne MOC3/115 : Broyage / Homogénéisation; 10/3/01-01 D Extraction d'ADN NucleoSpin®Plant II (Macherey-Nagel) Amplification PCR temps réel : Selon l'annexe 1 du MOC3/115

2

ANNULER

INSÉRER LES LIGNES

- 1 Coller les lignes de tableau Excel directement (vigilance sur les sauts de ligne dans une cellule, cf. [vidéo de l'aide en ligne](#)).
- 2 Cliquer sur "insérer les lignes" lorsque la prévisualisation est correcte, afin de mettre à jour la portée détaillée

3. Modification

de votre portée détaillée

Identification des lignes modifiées (ajoutées, supprimées, revues)

FLEXI + Ma portée détaillée **cofrac & co**

Liste des portées détaillées > Edition de la portée détaillée 1-1904 en cours Attestation en ligne

Modification de la portée détaillée 1-1904

Organisme: PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

X Fermer ENREGISTRER ET FERMER ENREGISTRER Recharger dernier enregistrement Export excel

PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method
10	Produits céréaliers Aliments composés Produits laitiers	Détection et quantification du gluten	Broyage / Homogénéisation Extraction de protéines <u>ELISA</u>	Broyage : Méthode interne P-PR-PR5320 Extraction et ELISA : Méthode interne T-AA29-WO4854 adaptée du kit fournisseur (R.Biopharm – kit RIDASCREEN®Gliadin R7001)

1 Les lignes modifiées sont sur fond jaune : intégration d'une nouvelle matrice, changement de référence du mode opératoire etc.

3. Modification

de votre portée détaillée

Enregistrer et fermer la portée détaillée

Modification de la portée détaillée 1-1904 en cours [Attestation en ligne](#)

Organisme: PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

X Fermer
1 ENREGISTRER ET FERMER
2 ENREGISTRER
Recharger dernier enregistrement
Export excel

PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method
	Produits céréaliers		Broyage / Homogénéisation	Broyage : Méthode interne P-PR-PR5320 Extraction et ELISA :

- 1 Vous devez « **enregistrer** » le travail effectué afin qu'il soit pris en compte.
- 2 Une fois vos modifications enregistrées, cliquez sur « **fermer** » ou « **enregistrer et fermer** » pour libérer le verrou sur la portée détaillée.

5. Publication

de votre portée détaillée

Publier la portée détaillée

Contenu de la portée détaillée 1-1904 fermée [Attestation en ligne](#)

Organisme PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PUBLIER UNE NOUVELLE VERSION



PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

2

Publier une nouvelle version de la portée détaillée

Veuillez décrire les ajouts et modifications ou suppression par rapport à la version précédente.

PUBLIER

Rappel: Veuillez noter que votre portée détaillée ne sera publiée sur le site du Cofrac qu'à partir du lendemain de la demande de publication

- 1 Une fois les modifications de la portée détaillée enregistrées, cliquez sur « **Publier une nouvelle version** ».
- 2 Saisissez un commentaire à destination de votre responsable d'accréditation au Cofrac (étape **obligatoire**)
- i Attention, tant que la portée détaillée est verrouillée, vous ne pourrez pas la publier

Export des données

de votre portée détaillée

Organisme : PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

[Fermer](#)
[ENREGISTRER ET FERMER](#)
[ENREGISTRER](#)
[Recharger dernier enregistrement](#)
[Export excel](#)

PHYTOCONTROL LABORATOIRE D'ANALYSE 1 - UNITE BIOTECHNOLOGIES

AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE

Référence portée générale Flexible scope reference	Objet Object	Caractéristiques mesurées ou recherchées Properties measured	Principe de la méthode Principle of the method	Référence de la méthode Reference of the method
10	Produits céréaliers Aliments composés Produits laitiers	Détection et quantification du gluten	Broyage / Homogénéisation Extraction de protéines ELISA	Broyage : Méthode interne P-PR-PR5320 Extraction et ELISA : Méthode interne T-AA29-WO4854 adaptée du kit fournisseur (R.Biopharm – kit RIDASCREEN®Gliadin R7001)

1 Il est possible d'exporter vers Excel votre portée détaillée pour un domaine de compétences donné

Suivi des modifications

De votre portée détaillée

Liste des portées détaillées > Historique de publication de la portée détaillée 1-1904

Historique de publication de la portée détaillée 1-1904

Version	Attestation	Date de publication	Suivi des modifications
3	N° 1-1904 rév. 10	16/05/2018	bd
2	N° 1-1904 rév. 10	04/05/2018	bd
1			

1

Accéder à la synthèse des modifications opérées entre deux versions de portées détaillées successives

SUIVI DES MODIFICATIONS PUBLIÉES AU 04/05/2018

Légende
 mot en gras = ajout
 mot barré = suppression
 [jaune] = ligne modifiée

ANALYSE 1 - UNITÉ BIOTECHNOLOGIES				
AGROALIMENTAIRE / ALLERGENES / Génétique moléculaire				
	Caractéristiques mesurées ou recherchées <i>Properties measured</i>	Principe de la méthode <i>Principle of the method</i>	Référence de la méthode <i>Reference of the method</i>	Date de publication <i>Publication date</i>
	Détection et quantification du gluten	Broyage / Homogénéisation Extraction de protéines ELISA	Broyage : Méthode Interne P-FR-PR5320 Extraction et ELISA : Méthode Interne T-AA29-WO4854 adaptée du kit fournisseur (R.Biopharm - kit RIDASCREEN® Gliadin R7001)	
11	Aliments simples	Détection et quantification des protéines de poisson	Broyage / Homogénéisation Extraction de protéines ELISA	Broyage : Méthode Interne P-FR-PR5320 Extraction et ELISA : Méthode Interne T-AA29-WO4858 adaptée du kit fournisseur (R.Biopharm - kit RIDASCREEN® FAST EV/Egg Protein R6402)
28	poissons	détection arrêtée	oeil	en mangeant
10	Aliments composés	Détection et quantification des protéines de poisson	Broyage / Homogénéisation Extraction de protéines ELISA	Broyage : Méthode Interne P-FR-PR5320 Extraction et ELISA : Méthode Interne T-AA29-WO4858 adaptée du kit fournisseur (R.Biopharm - kit RIDASCREEN® FAST EV/Egg Protein R6402)

PROCESSUS DE MODIFICATION

de votre portée générale

Processus

Modification de la portée générale (cas de l'extension)- Cas #1

Attestation d'accréditation et annexe technique
avec portée générale modifiée par courrier postal

* Sans portée détaillée

e-mail au Responsable d'accréditation



Réception email

- notification de la date de prise d'effet de la nouvelle attestation (J+1)
- invitation à modifier la portée détaillée

Création d'une nouvelle portée détaillée vide (la portée détaillée précédente n'est plus accessible)

Initialisation et modification de la portée détaillée *

Lancement de la publication (le jour même) *

Nouvelle portée détaillée publiée (J+1) *

Prise d'effet de la nouvelle attestation technique (J+1)

* Sans intervention du Cofrac

Processus

Modification de la portée générale (cas de l'extension)- Cas #2

Attestation d'accréditation et annexe technique
avec portée générale modifiée par courrier postal

* Sans portée détaillée

e-mail au Responsable d'accréditation



Réception email (J)

- notification de la date de prise d'effet de la nouvelle attestation (J+1)
- invitation à modifier la portée détaillée

Dépublication de la dernière portée détaillée (J+1)

- prise d'effet de la nouvelle attestation
- dernière portée détaillée archivée et accessible en ligne

Création d'une nouvelle portée détaillée vide (la portée détaillée précédente n'est plus accessible)

Réinitialisation et modification de la portée détaillée (J+N)

Lancement de la publication (J+N)

Nouvelle portée détaillée publiée (J+N+1)

- archive de la dernière portée détaillée retirée

* Sans intervention du Cofrac

Initialisation

de votre portée détaillée

Réinitialisation de la portée détaillée en cas de modification de la portée générale

Liste des portées détaillées > Contenu du projet de la portée détaillée 1-0287

Contenu du projet de la portée détaillée 1-0287

en cours

 [Attestation en ligne](#)

 [Portée détaillée en ligne](#)

Organisme

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

1

INITIALISER



EUROFINS ANALYTICS FRANCE - BUSINESS UNIT "AUTHENTICITE"

EUROFINS ANALYTICS FRANCE - BUSINESS UNIT "BIOLOGIE MOLECULAIRE"

EUROFINS ANALYTICS FRANCE - BUSINESS UNIT "CONTAMINANTS"

EUROFINS ANALYTICS FRANCE - BUSINESS UNIT "FEED & FOOD NUTRITION"

1

Pour récupérer les données de la dernière portée détaillée :

- cliquez sur le bouton « **Initialiser** » ,
- effectuez vos modifications et
- publiez.

Processus

Modification de la portée générale (avec prise d'effet ultérieure)- Cas #3

Attestation d'accréditation et annexe technique
avec portée générale modifiée par courrier postal

*** Sans portée détaillée**

e-mail au Responsable d'accréditation



Réception email

- notification de la date de prise d'effet de la nouvelle attestation (J+N)
- invitation à modifier la portée détaillée
- création d'un projet de portée détaillée

Réinitialisation du projet et modification de la portée détaillée (avant J+N)*

Vérification de la prise en compte dans le projet des modifications opérées sur la portée détaillée en vigueur

Lancement de la publication du projet (avant J+N) *

Nouvelle portée détaillée publiée (J+N)*

Prise d'effet de la nouvelle attestation technique (J+N)



Sans intervention du Cofrac

GESTION DES COMPTES UTILISATEURS SECONDAIRES



Création d'un compte secondaire

37

The screenshot displays the Cofrac FLEXI+ web application interface. On the left, a vertical sidebar contains navigation icons: a menu icon, a document icon, a group of people icon, a question mark icon, and an envelope icon. The main content area is titled 'Nouvel utilisateur' (New user) under the 'Général' (General) tab. It includes input fields for 'Prénom' (First name), 'Nom' (Last name), and 'E-mail', each marked with an asterisk. Below these is a checkbox for 'Reçoit les emails de notification du Cofrac'. The 'Droits d'accès' (Access rights) section shows a checkbox for 'Tous' (All) and a dropdown menu currently set to '1-0826'. At the bottom of the form are two buttons: 'ANNULER' (Cancel) and 'ENREGISTRER' (Register). An orange arrow points from the 'AJOUTER' (Add) button in the sidebar to the 'Nouvel utilisateur' form. A yellow callout box on the right contains two numbered steps: 1. 'Depuis la liste des utilisateurs cliquez sur « ajouter »' (From the list of users, click on 'add'). 2. 'Remplissez tous les champs avant d'enregistrer.' (Fill in all fields before registering).

1 Depuis la liste des utilisateurs cliquez sur « ajouter »

2 Remplissez tous les champs avant d'enregistrer.

Attribuer les droits d'accès

à un compte secondaire

Liste des portées détaillées > Utilisateur > Nouvel utilisateur

Nouvel utilisateur

Général

Prénom :

Nom :

E-mail :

Reçoit les emails de notification du Cofrac : ☒

1 Droits d'accès

☐ Tous

☒ 1-4848

☒ Organisme Analyses pour l'Environnement France

☒ Département Hydrologie de proximité

☐ Département Environnement

2 Droits d'accès

Aucun dossier sélectionné

☐ Tous

> ☐ 1-4848

- 1 Cochez les sites pour lesquels l'utilisateur pourra modifier la portée détaillée.
 - 2 Il faut attribuer au moins un accès à un site avant de pouvoir enregistrer.
- i IMPORTANT :** pour avoir le droit de publier, l'utilisateur doit avoir les droits d'accès sur toutes les unités techniques du dossier.

Modifier les droits d'accès



à un compte secondaire

Ma portée détaillée

Liste des portées détaillées > Utilisateur

Utilisateurs

AJOUTER

Prénom	Nom	E-mail	Notification	Dernière connexion	
Martine	Chevallier	martine.chevallier@organisme.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	19/11/2018 14:52:17	 

Modifier l'utilisateur Martine Chevallier

Général

Prénom

Nom

E-mail

Reçoit les emails de notification du Cofrac ☒

Droits d'accès

☐ Tous

☒ 1-4848

☒ ORGANISME Analyses pour l'Environnement France

☒ Département Hydrologie

☐ Département Environnement

ANNULER ENREGISTRER

1 Cliquez sur le crayon pour modifier le compte utilisateur

2 L'adresse email ne peut être modifiée. En cas de changement, supprimez ce compte et créez un nouveau compte.

Suppression d'un compte secondaire

40

flexiplus indique
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur ?


OK Annuler

Ma portée détaillée

Liste des portées détaillées > Utilisateur

Utilisateurs

AJOUTER

Prénom	Nom	E-mail	Notification	Dernière connexion		
Martine	Chevallier	martine.chevallier@organisme.fr	<input checked="" type="checkbox"/>	19/11/2018 14:52:17		 1

2

- 1 Depuis la liste des utilisateurs cliquez sur la poubelle et confirmer votre demande de suppression.
- 2 Vous pouvez également éditer le compte en retirant tous les droits d'accès aux unités techniques (ou sites). Un message vous demande de confirmer la suppression du compte utilisateur 3

flexiplus-preprod.cofrac.fr indique

En supprimant l'ensemble des droits de l'utilisateur, vous vous apprêtez à supprimer ce dernier. Vous serez obligé de repasser par une phase de création d'utilisateur pour qu'il ait de nouveau accès à vos dossiers.

Êtes-vous sur de vouloir continuer ?

OK Annuler

Support aux utilisateurs

Contact

Vous avez une question ou suggestion?

The screenshot shows the Cofrac FLEXI+ contact form. On the left, a vertical sidebar contains icons for home, contact, help, and email. Step 1 points to the email icon. The main area is titled 'Contact' and includes a subject dropdown menu (Step 2 points to it) with options: 'Question / Suggestion concernant l'application', 'Question / Suggestion concernant l'application', and 'Question sur la flexibilité'. Below the subject is a large text area for the message. At the bottom of the form are 'ANNULER' and 'ENVOYER' buttons. Step 3 points to a confirmation message: 'Votre demande de contact a été envoyée avec succès.' Below this is a section titled 'Dossiers de portées flexibles' containing a table.

Dossier	Convention	Organisme	Début validité
1-0826	1972	EMITECH	02/05/2018

Le formulaire vous donne la possibilité de contacter les membres du Cofrac en charge de FLEXI+ pour des questions sur l'application ou sur la flexibilité en général.

- 1 Ouvrez le formulaire de contact en cliquant sur l'enveloppe.
- 2 Indiquez l'objet de votre demande (sujet), saisissez votre message, cliquez sur « Envoyer ».
- 3 Après l'envoi du mail, un message de confirmation s'affiche.

Aide en ligne

Accès à la FAQ

Accédez à l'espace [Support FLEXI+](#)

Retrouvez les questions/réponses relatives aux principales fonctionnalités de l'application – [FAQ FLEXI+](#)



Fin

Des questions ? Vos impressions ?

En cas de besoin, contactez :

Hotline Cofrac :

+33(0)800.10.05.25

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

hotline@cofrac.fr

Ou votre interlocuteur habituel

