


版本	A0
物料编码	200599101006

热床转接板控制线

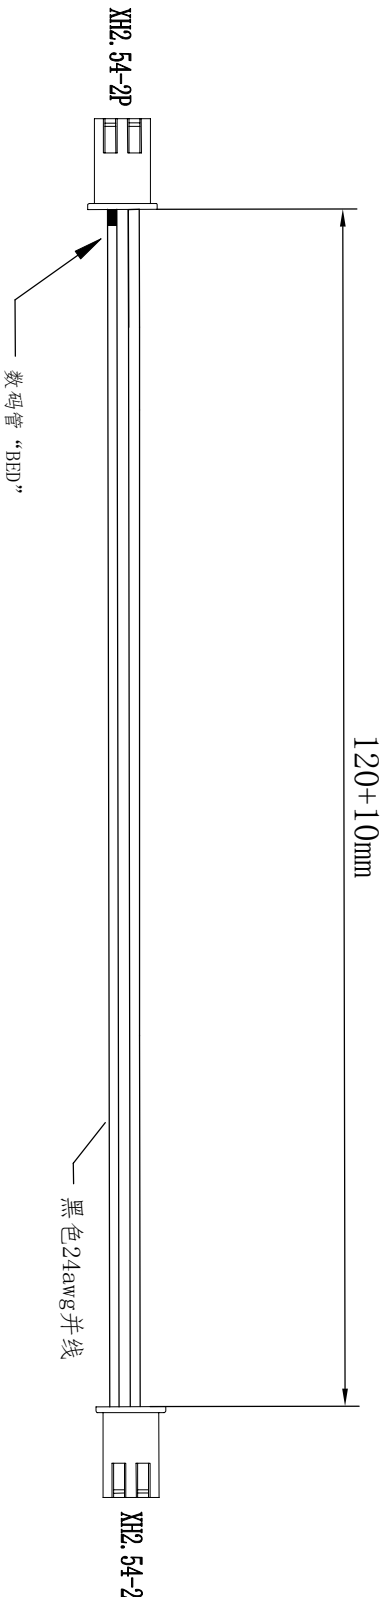

技术要求:

- 图中带“△”的尺寸为重要检验项目;
- 标注尺寸公差均为正公差;
- 外观表面无脏污破损,导线内部不能有铜丝折断现象;
- 线材无破损,端子无变形及生锈;
- 线材要符合UL认证;
- 符合公司异味测试标准,200℃/0.5h无异味;
- 符合RoHS(欧洲市场同时符合REACH要求);
- 符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;

线性公差按GB/T1804-m级执行;形位公差按GB/T1184-K级执行																		
特征基本尺寸分段公差					设计		麦康日		2024/09/12		捷鑫华科技有限公司							
尺寸分段公差					审核													
形位公差数值					批准						阶段标记							
>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	数量		重量		比例		
≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	0.05	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1						
直接取中值公差							共1张		第1张		A						图号	
																	名称	
																	材料	
																	机型	
																	MP4602	
																	JXIMP4602-12005-g	
																	热床转接板控制线	