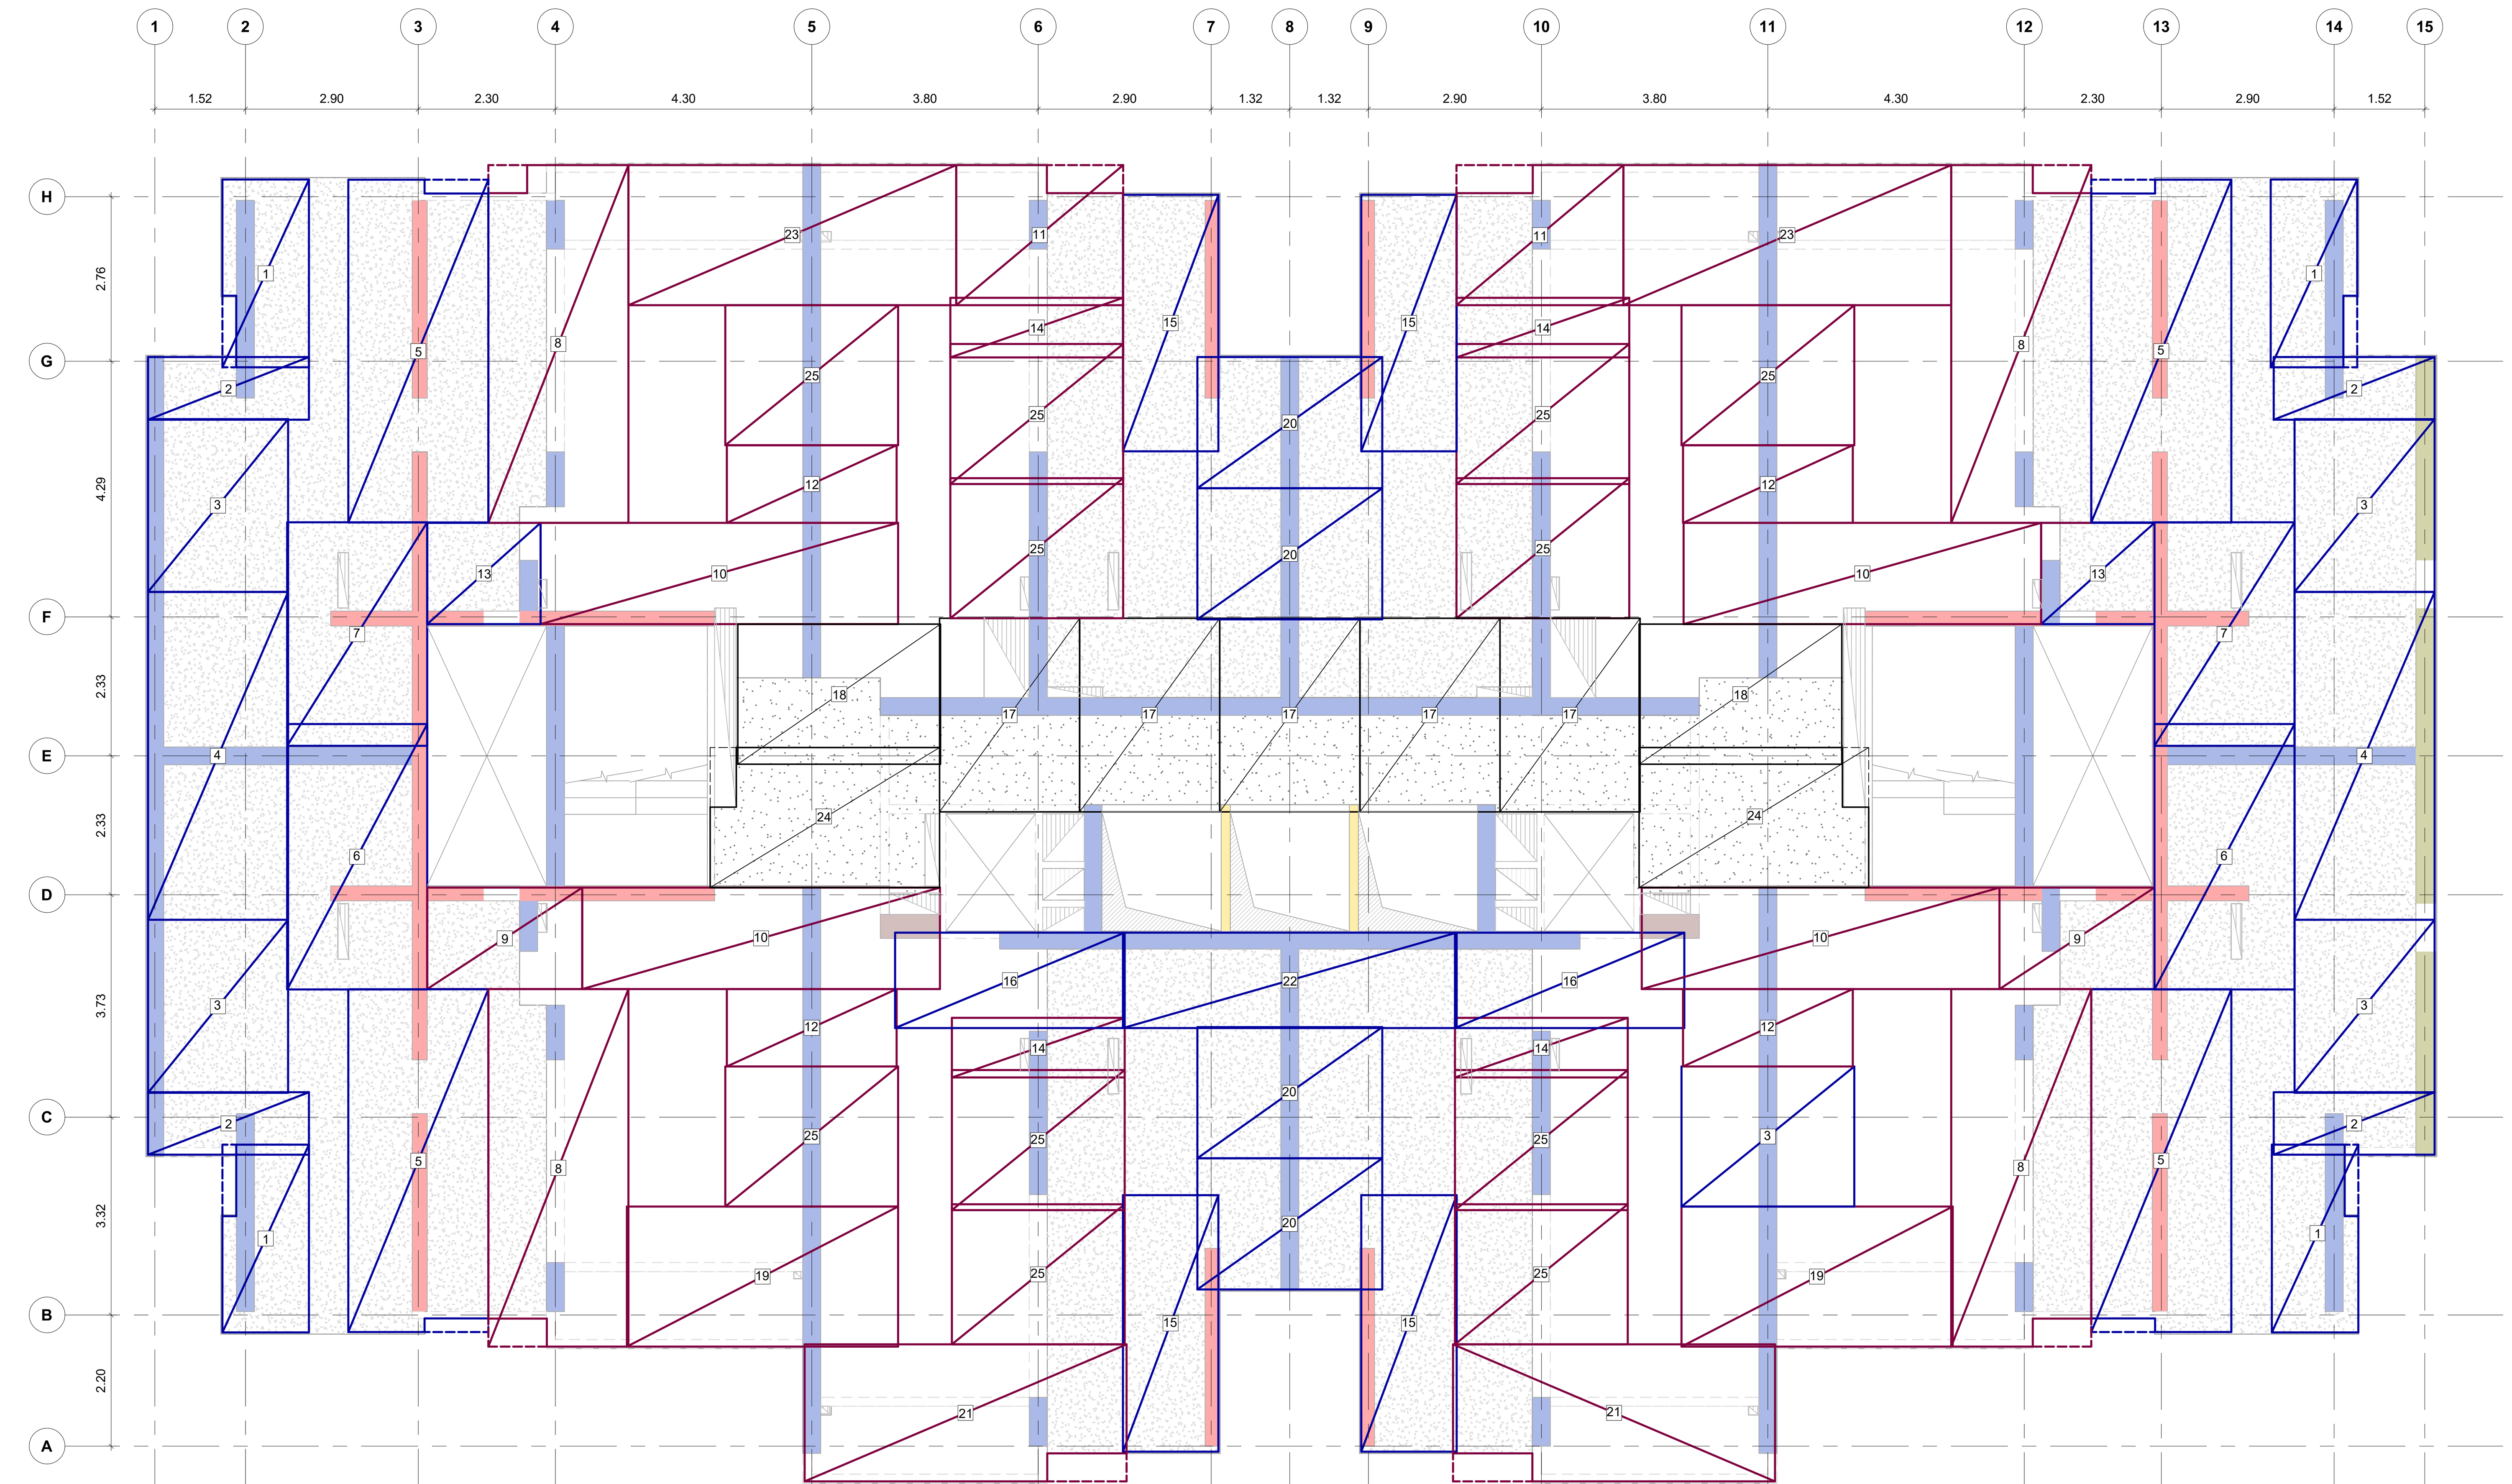

PLANTA DE REFUERZO SUPERIOR PISO TIPO 2 (PISO 16 A PISO 22)
Escala 1 : 75

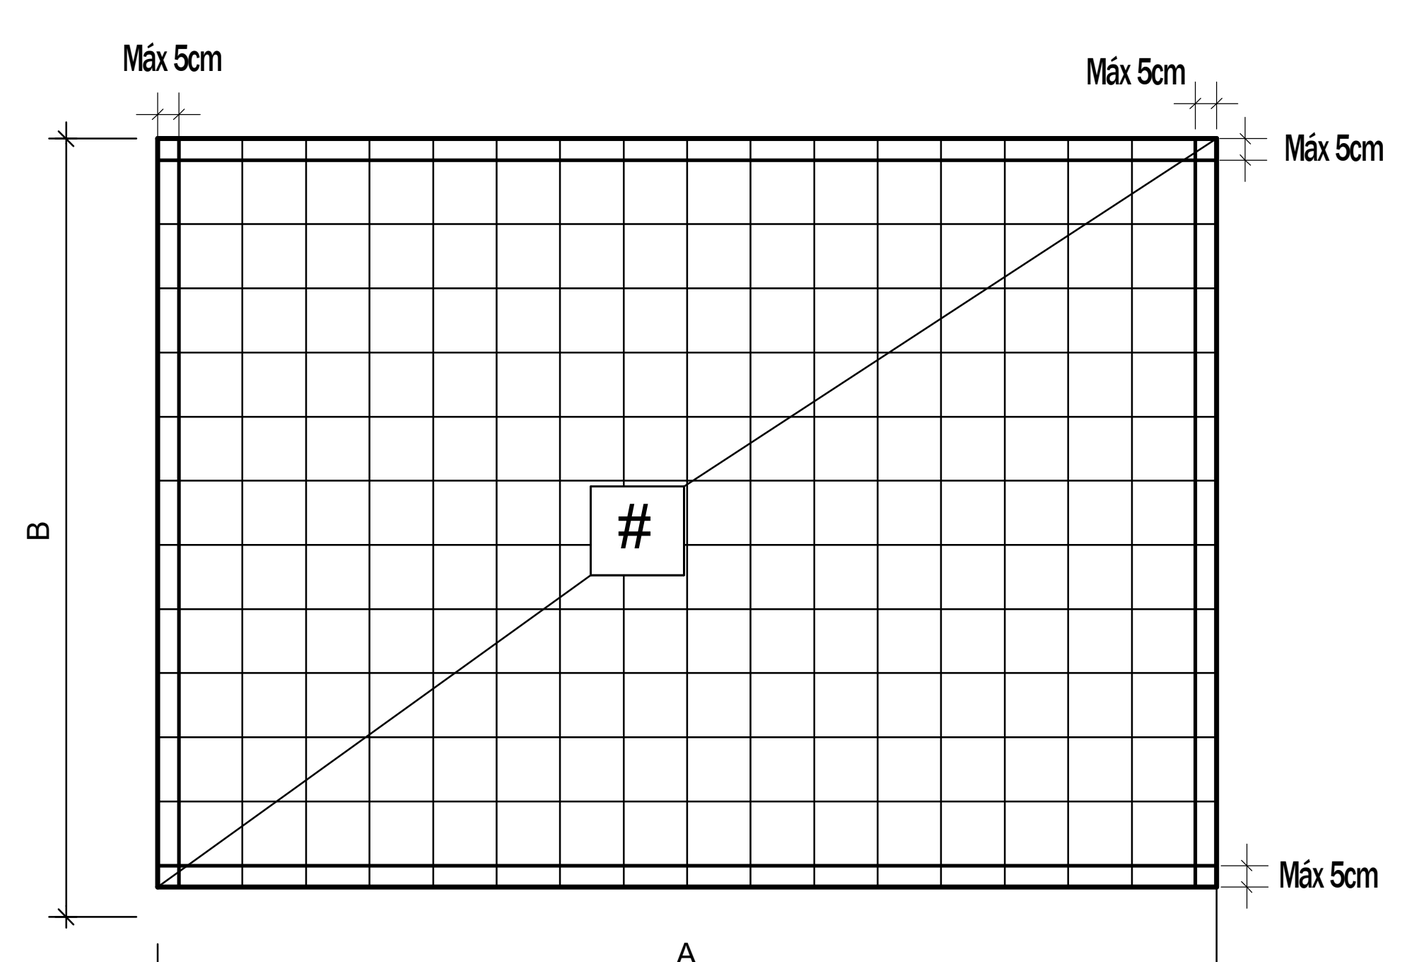

A=Dimensión mayor
B=Dimensión menor

Nota: El grafil de cada extremo de la malla no puede estar a mas de 5cm del borde de la malla

DETALLE CONVENCION MALLAS
Escala 1 : 25

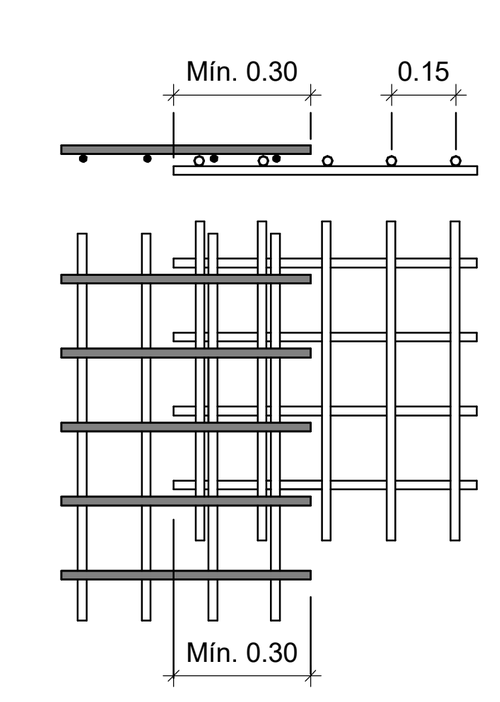

DETALLE TRASLAPO MALLAS
Escala 1 : 25

CUADRO DE MALLAS REFUERZO SUPERIOR PISO TIPO 2 (PISO 16 A PISO 22)

TIPO	A (m)	B(m)	ÁREA (m²)	CANT.	REFUERZO		PESO / MALLA (Kg/m²)	PESO (Kg)
					REFUERZO A	REFUERZO B		
1	3.15	1.45	5 m²	4	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	55
2	2.70	1.05	3 m²	4	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	34
3	2.90	2.35	7 m²	5	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	102
4	5.50	2.35	13 m²	2	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	77
5	5.75	2.35	14 m²	4	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	162
6	4.45	2.35	10 m²	2	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	63
7	3.75	2.35	9 m²	2	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	53
8	6.00	2.35	14 m²	4	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	198
9	2.60	1.70	4 m²	2	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	31
10	6.00	1.70	10 m²	4	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	144
11	2.80	2.35	7 m²	2	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	46
12	2.85	1.30	4 m²	4	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	52
13	1.90	1.70	3 m²	2	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	19
14	2.90	1.00	3 m²	4	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	41
15	4.30	1.60	7 m²	4	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	82
16	3.85	1.60	6 m²	2	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	37
17	3.25	2.35	8 m²	5	Ø7.5mm c/0.15	Ø7.5mm c/0.15	4.674	178
18	3.40	2.35	8 m²	2	Ø7.5mm c/0.15	Ø7.5mm c/0.15	4.674	75
19	4.55	2.35	11 m²	2	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	75
20	3.10	2.20	7 m²	4	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	82
21	5.40	2.30	12 m²	2	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	87
22	5.60	1.60	9 m²	1	Ø6.0mm c/0.15	Ø6.0mm c/0.15	2.993	27
23	5.50	2.35	13 m²	2	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	91
24	3.85	2.35	9 m²	2	Ø7.5mm c/0.15	Ø7.5mm c/0.15	4.674	85
25	2.90	2.35	7 m²	11	Ø6.5mm c/0.15	Ø6.5mm c/0.15	3.518	264
TOTAL : 82				82				2159

CUADRO NIVELES PISO 16 A PISO 22

PISO	NIVEL(NE.)
PISO 16	39.75
PISO 17	42.40
PISO 18	45.05
PISO 19	47.70
PISO 20	50.35
PISO 21	53.00
PISO 22	55.65

CONVENCIONES

Indica Malla
Indica cortar Malla
xx
Indica N° de Malla

NOTAS:

1. Ver detalles generales en el PL.N° 01.02
2. Ver planta de refuerzo adicional en PL. N°07.02
3. Ver planta de refuerzo inferior en PL. N°07.03
4. Las dimensiones de las mallas deben ser verificadas por el constructor.

CONCRETO:
LOSAS Y DINTELES

• DE PISO 1 A PISO 8	• DE PISO 9 A PISO 15	• DE PISO 16 A PISO 22	• DE PISO 23 A CUBIERTA ASCENSOR Y ESCALERAS
f'c=35 MPa	**f'c=32 MPa**	**f'c=25 MPa**	**f'c=21 MPa**
f'c=350 kg/cm²	**f'c=315 kg/cm²**	**f'c=245 kg/cm²**	**f'c=210 kg/cm²**
f'c=5000 psi	**f'c=4500 psi**	**f'c=3500 psi**	**f'c=3000 psi**

CONVENCIONES

- Indica dinteles
- Indica placa e=0.10
- Indica placa e=0.12
- Indica placa e=0.15
- Indica muros en concreto e=0.15
- Indica muro en concreto e=0.25
- Indica muros en concreto e=0.30
- Indica muros en concreto e=0.35
- Indica muros en concreto e=0.40

VERSIÓN : 2
PLANO N° 07.04
Aycardi Estructural

GERENTE DE PROYECTO
ROBERTO AYCARDI F.
MAT. 2520257258 CND

INGENIERO
CARLOS ANDRÉS WILCHES C.

MODELADOR
DANIEL CASTELLANOS

MODIFICACIONES	FECHA
Emisión Inicial	28-02-2025
Ajuste borde de placa ejes D-6 y D-10 y se actualiza cuadro de mallas	26-02-2026

MARVAL

LA SCALA

LA SCALA_EST_TOR-1
TORRE 1
CALLE 170 CON AV. BOYACA

PLANTA DE REFUERZO SUPERIOR PISO TIPO 2 (PISO 16 A PISO 22)

LA SCALA_EST_TOR-1 _07.04_PT2-RSUP

REVISOR ESTRUCTURAL
RAMÓN ÁNDRES ALVAREZ MANTILLA
MAT. 25202-346546 CND.

PLANO N° 07.04
VERSIÓN : 2