
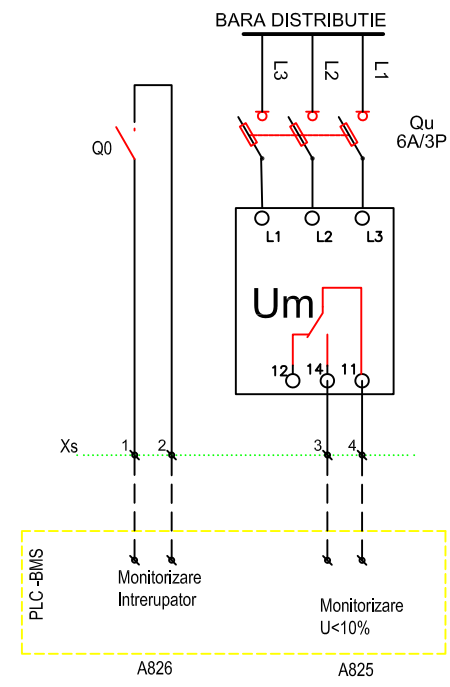


Circuit	Q0	Cm	Cd	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
Descriere	INTRERUPATOR GENERAL	MASURA PATRAMETRII	DESCARCATOR SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	PRIZA	PRIZA	Rezerva	Rezerva	Rezerva
Destinatie	TFM-AC	--	--	COMPRESOR NR 1	COMPRESOR NR 2	COMPRESOR NR 3	COMPRESOR NR 1	COMPRESOR NR 2	COMPRESOR NR 3	PRIZE STATIE AER COMPRIMAT	PRIZA CONVECTOR ELECTRIC	PRIZA CONVECTOR ELECTRIC	--	--
P [kW]	102/ 35	--	--	15	15	15	15	15	15	2	1.5	1.5	--	--
I [A]	60	--	PRD1/25kA	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	5.1	3.8	3.8	--	--
Intrerupator	80A/4P	6A/3P+N	25A/4P	24..32A/3P/PM	24..32A/3P/PM	24..32A/3P/PM	24..32A/3P/PM	24..32A/3P/PM	24..32A/3P/PM	16A/2P	16A/2P	16A/2P	16A/4P	16A/4P
Curent Diferential ID [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0.03	0.03	0.03	--	--
Contactor	--	--	--	32A/4P	32A/4P	32A/4P	32A/4P	32A/4P	32A/4P	--	--	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	--	--	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	--	--
Sectiune	4x25+16	--	--	5G6	5G6	5G6	5G6	5G6	5G6	3G2.5	3G2.5	3G2.5	--	--

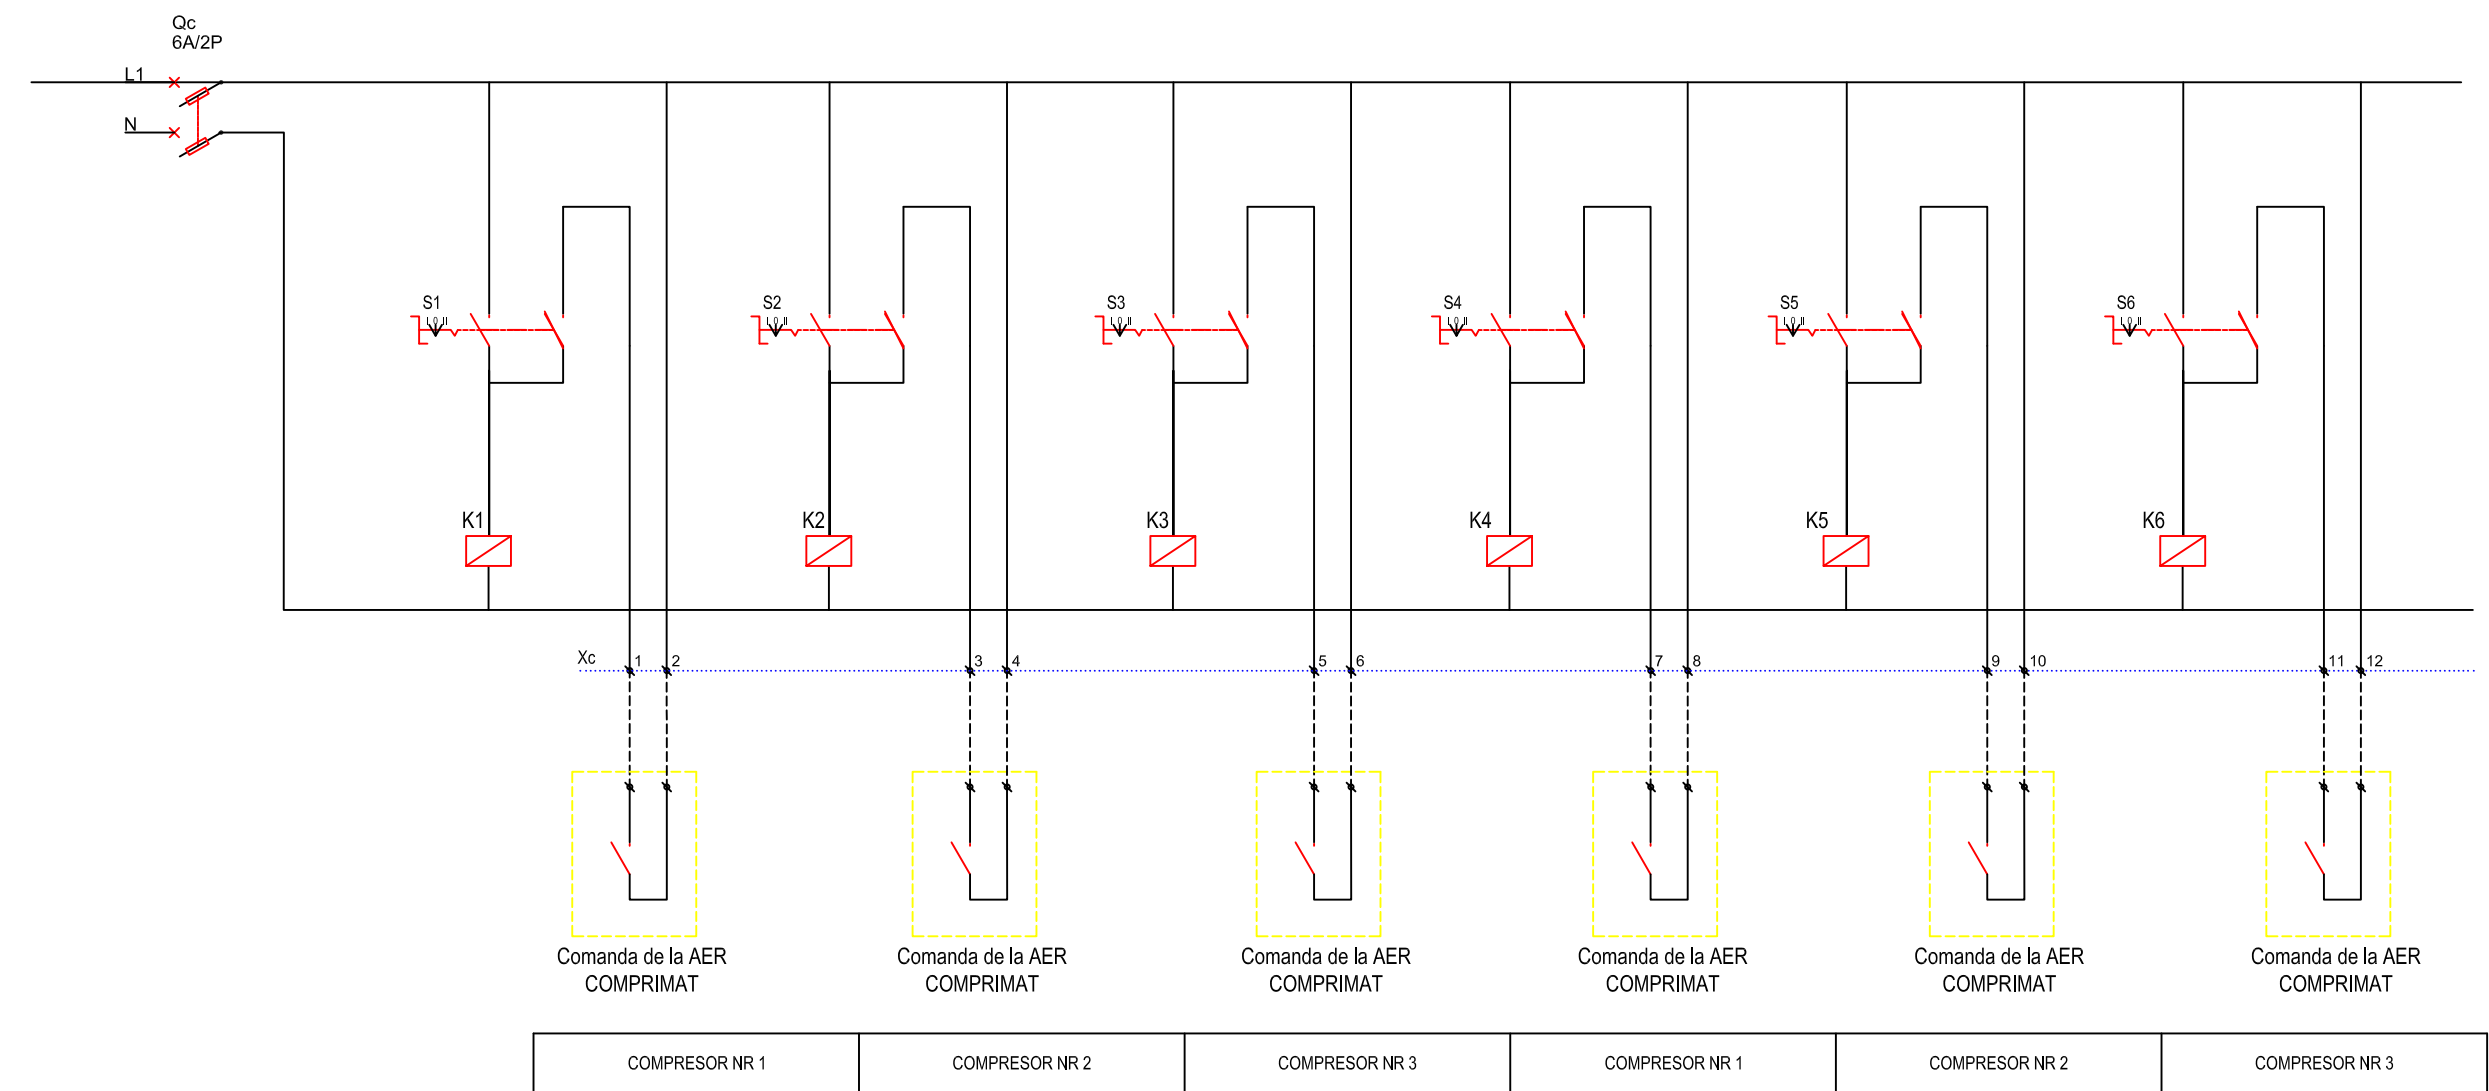

Un=400V - TN-S
In = 80A
Isc=6kA
IP - 31
Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic
Intrari -lesiri cabluri pe sus prin ghena laterala
Tabloul va fi prevazute cu o rezerva de spatiu si distribuite neechipata de 30%.
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari tip, conform SR EN 61439-1.
Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.
Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice

VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTELE	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica Nr. - Data: -	
TRACTEBEL <small>TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Mihail Ghibu Street 5-101 Cluj Bucuresti - ROMANIA tel +40 21 2246 201 fax +40 21 2246 201 eng@tractebel-engineering.com tractebel-engineering.com</small>	ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX		Proiect :	Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Pius Branzu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arsi.	Pr. Nr: P.013049
	SPECIFICATIE		Locatie	Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timisoara 300723	Faza: PT+DE
	SEF PROIECT		Beneficiar	Consiliul Judetean Timis	Rev. 00
	MANAGER PROIECT		Investitor	Ministerul Sanatatii - Romania	Pagina 1/1
VERIFICAT	Ing. Ionel OPREA		Denumire desen:		
DESENAT	Ing. Constantin SAMOILA		SCHEMA MONOFILARA TFM-AC SINGLE LINE DIAGRAM TFM-AC		
PROIECTAT	Ing. Constantin SAMOILA		Nr desen:		P.013049_D8_JE116