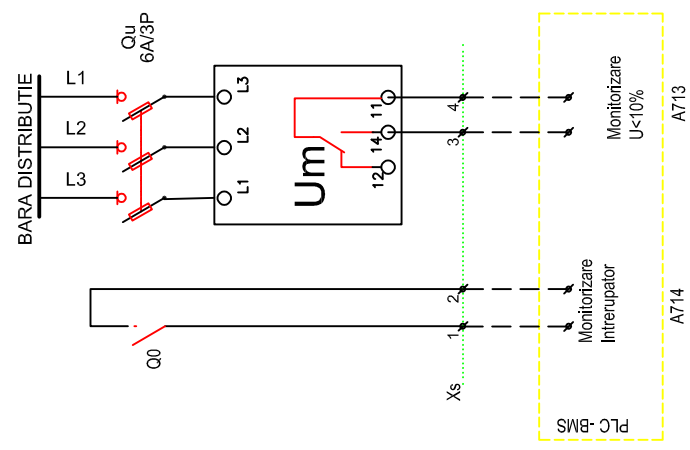
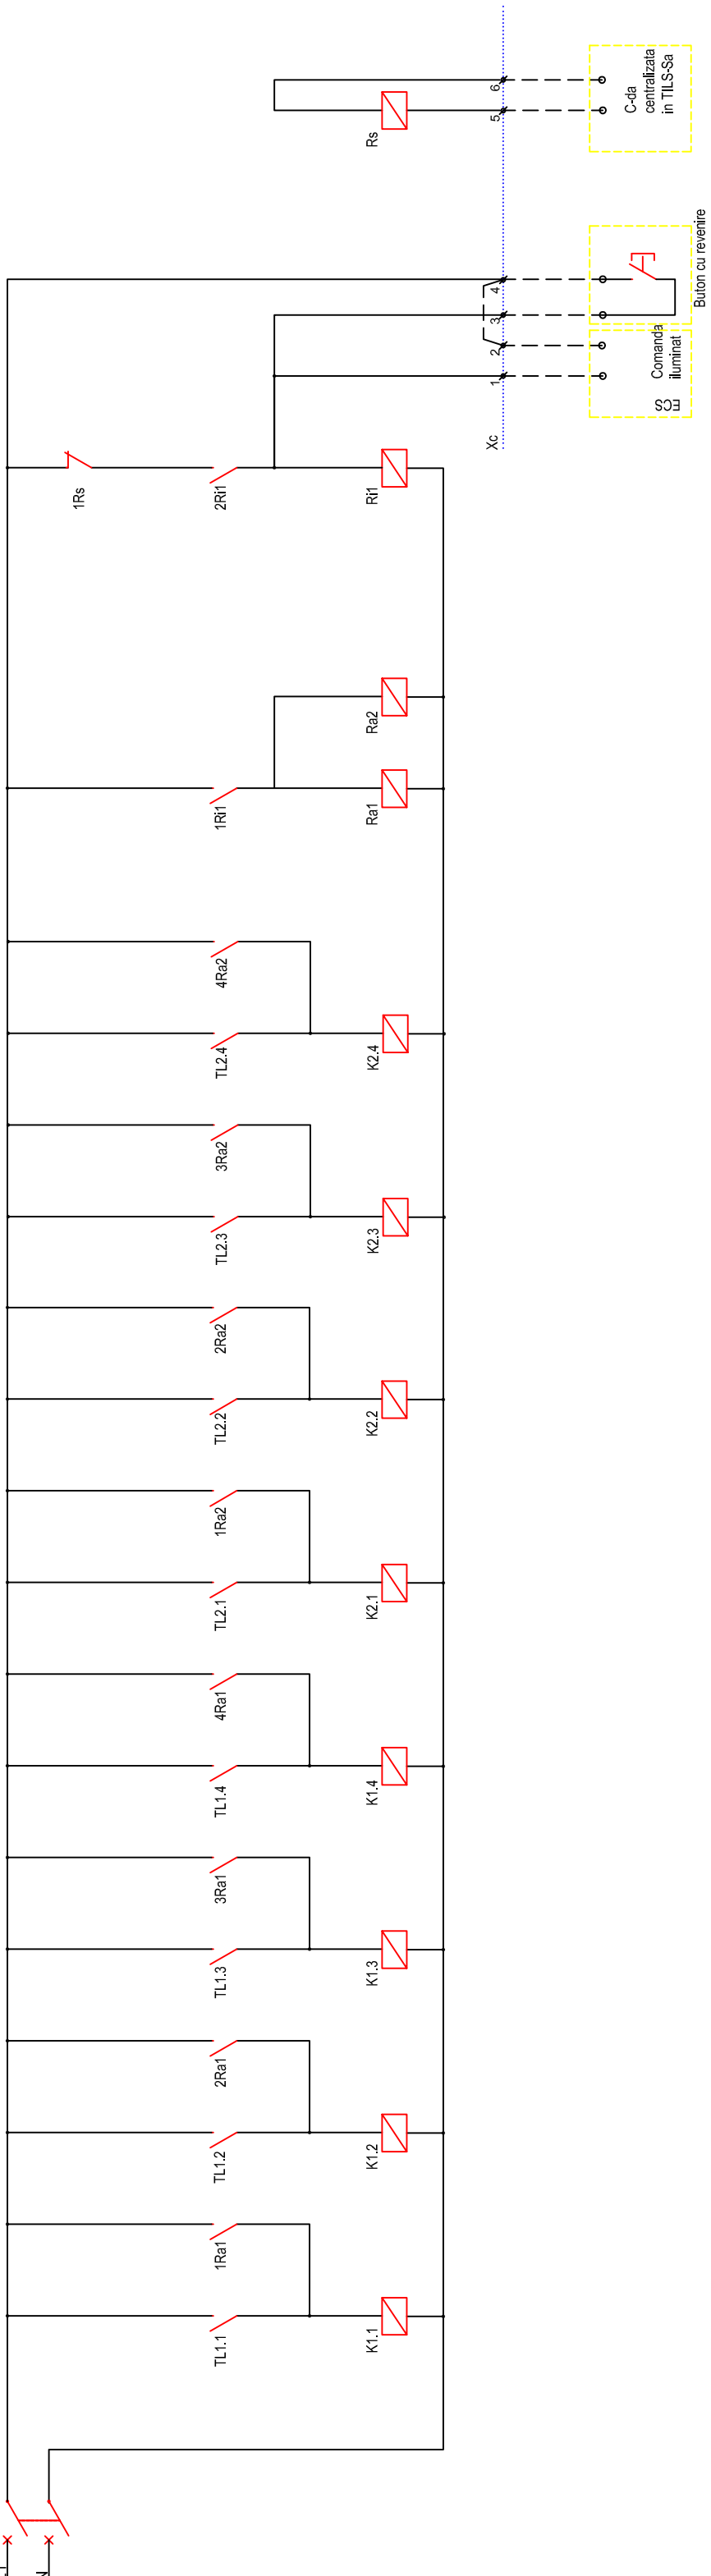
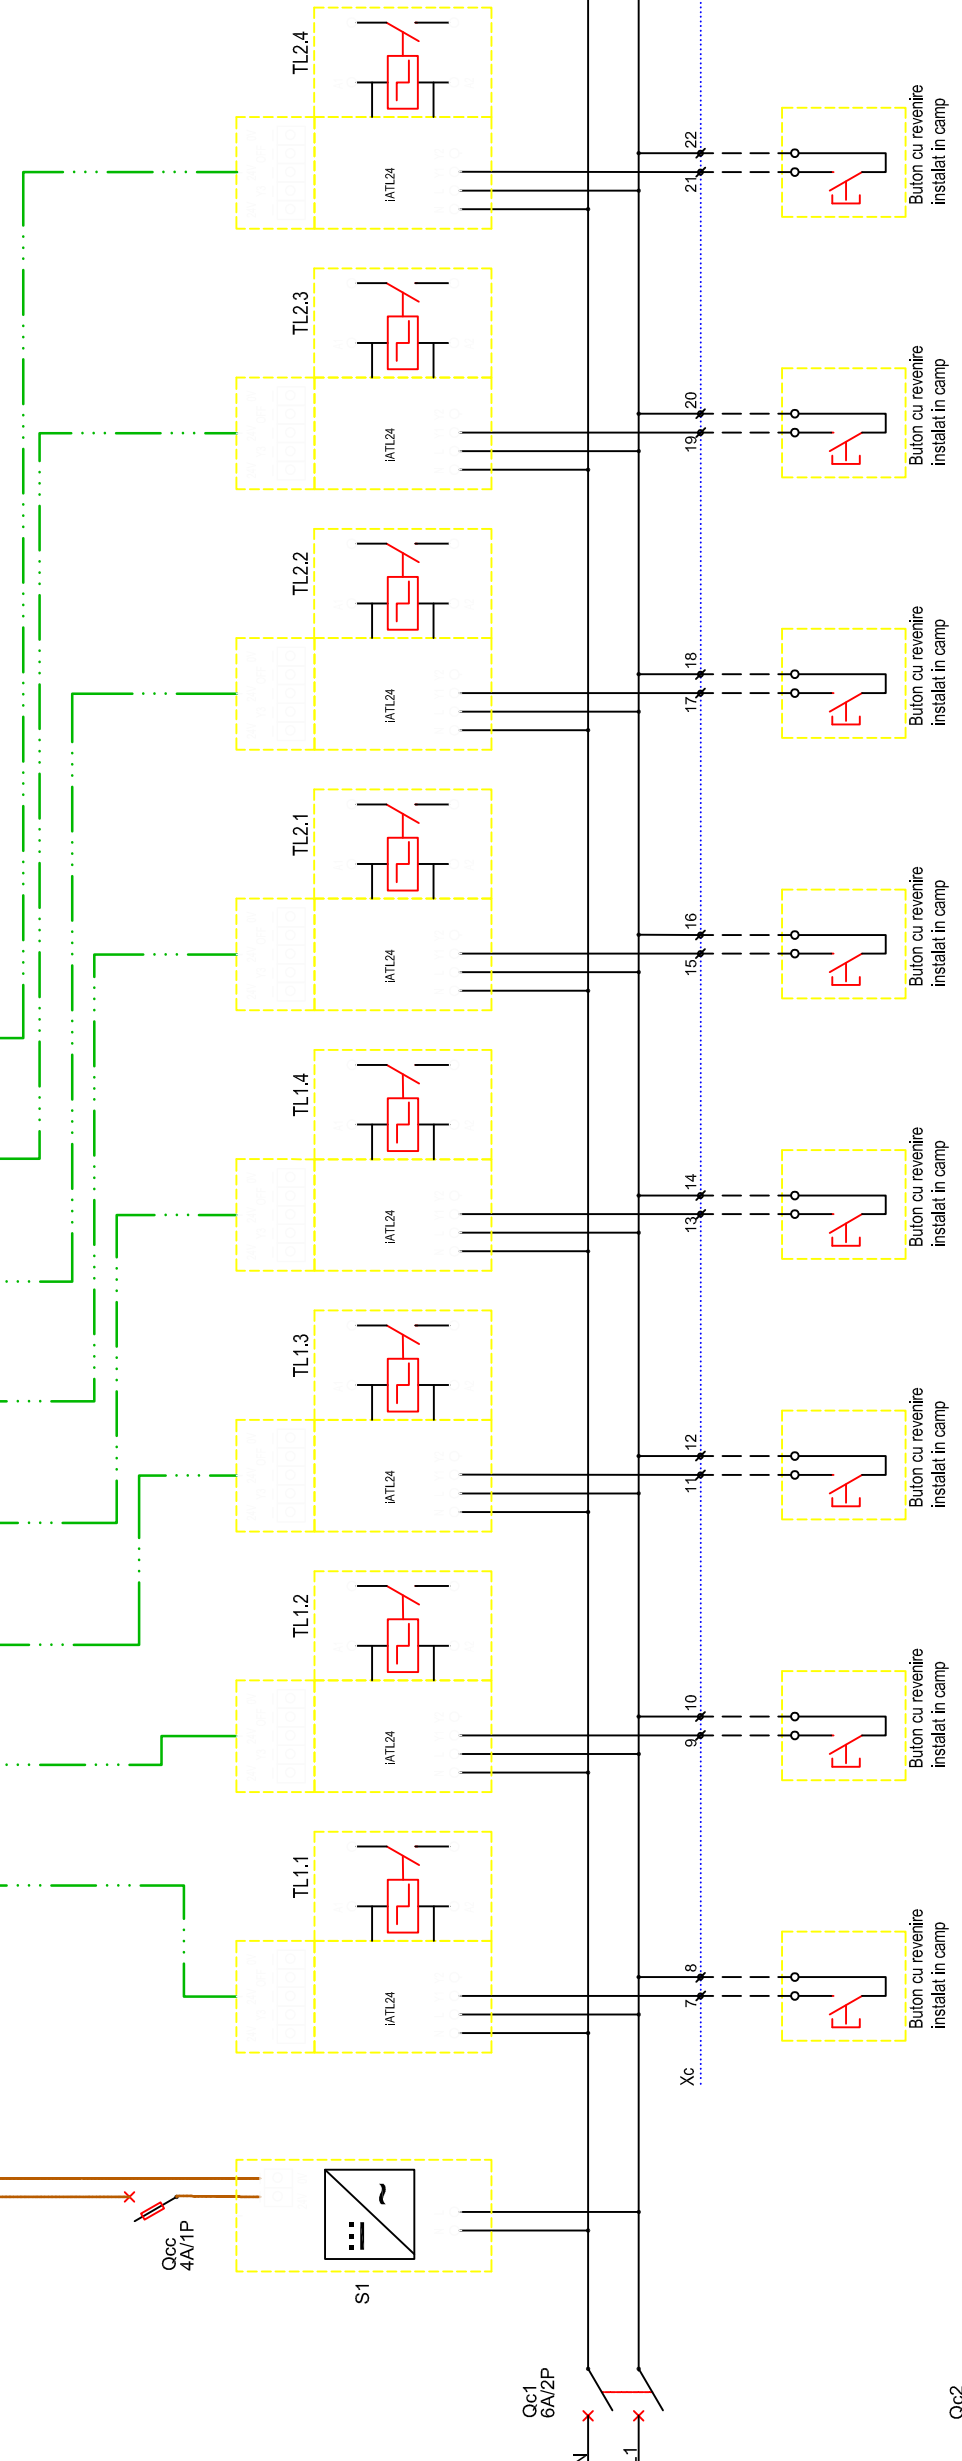
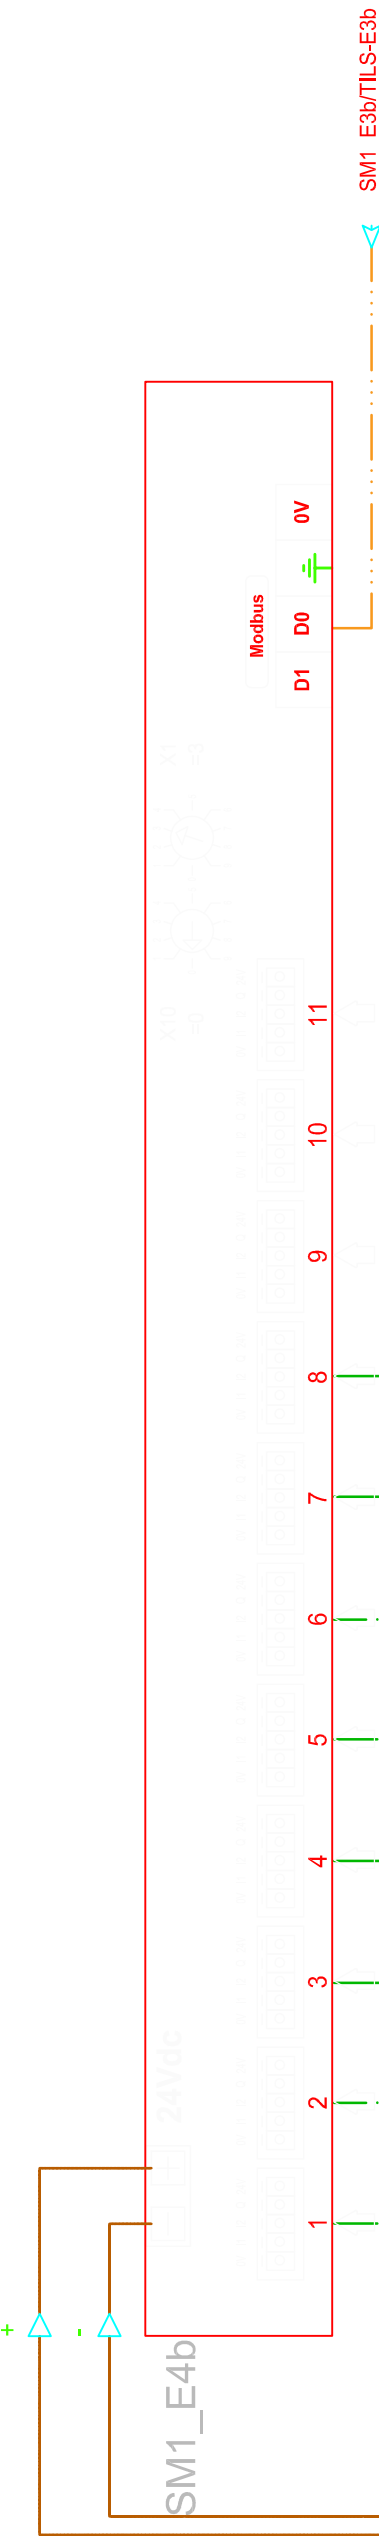
[illegible]

U_N=400V - TN-S
I_n = 32A
I_{sc}=6kA
P - 31

Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic

Intrari - I
Tabloid

Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin

Carcasa metalica a tabloului electric se va lega

Tabloul electric se va verifica vizual si se va face

Indicator (

EXPERIMENTAL / EXPERT	NAME	SEMINAR
--------------------------	------	---------

[illegible]