
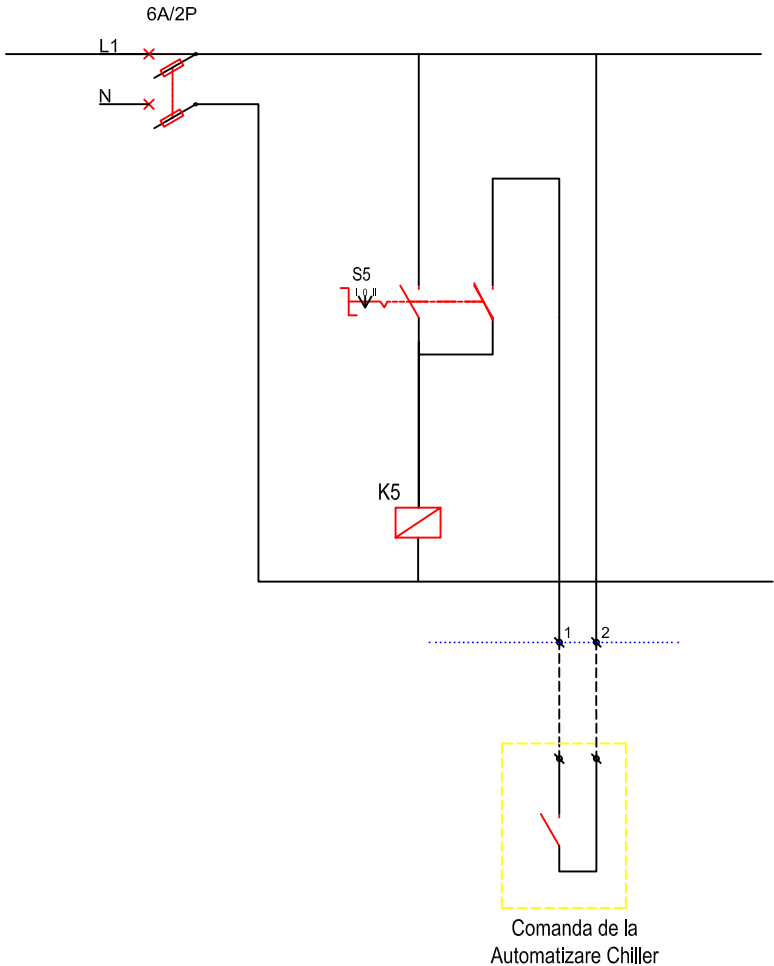


Circuit	Q0	Cm	Cd	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
Descriere	INTRERUPATOR GENERAL	MASURA PATRAMETRII	DESCARCATOR SUPRATENSIUNI ATMOSFERICE	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	RACORD	PRIZA	RACORD	Rezerva	Rezerva	Rezerva
Destinatie	TPF	--	--	POMPA CH WP1.1	POMPA CH WP1.2	POMPA CH WP2	POMPA CH WP3	POMPA GLICOL PG01	CONVECTOR ELECTRIC CVE01	POMPA CHVP3	--	--	--
P [kW]	68/ 33	--	--	22	22	8	4	0.8	2.5	1.1	--	--	--
I [A]	57	--	PRD1/25kA	18.7	18.7	14	7	1.4	1.25	5.6	--	--	--
Intrerupator	80A/4P	6A/3P+N	25A/4P	37..50A/3P/PM	37..50A/3P/PM	17..23A/3P/PM	6..10A/3P/PM	4..6.3A/3P/PM	16A/2P	4..6.3A/3P/PM	16A/2P	16A/4P	16A/4P
Curent Diferential ID [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Contactator	--	--	--	--	--	--	--	16A/4P	--	16A/2P	--	--	--
Tip Cablu	N2XH	--	--	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	N2XH	--	--	--
Sectiune	4x25+16	--	--	5G10	5G10	5G4	5G2.5	5G2.5	3G2.5	3G2.5	--	--	--

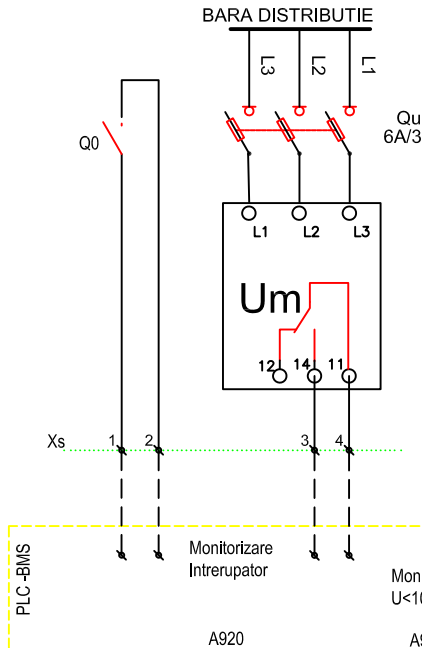

Un=400V - TN-S
In = 100A
Isc=10kA
IP - 31
Carcasa metalica vopsita in camp electrostatic
Intrari -Iesiri cabluri pe sus prin ghena laterala
Tabloul va fi prevazute cu o rezerva de spatiu si distribuite neechipata de 30%.
Conceptia sistemului trebuie sa fie validata prin incercari tip, conform SR EN 61439-1.
Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.
Tabloul electric se va verifica vizual si se va face proba sub tensiune inainte de racordarea circuitelor electrice

VERIFICATOR / EXPERT	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiza tehnica			Nr. - Data: -
	NUME	SEMNATURA	CERINTELE	
TRACTEBEL TRACTEBEL ENGINEERING S.A. Muresului, Cluj-Napoca 5400101 Bucuresti - ROMANIA Tel: +40 21 2246 201, Fax: +40 21 2246 201 www.tractebel.ro, info@tractebel.ro	ATELIER OF ARCHITECTURE CHRISTIAN TANASCAUX			Proiect : Interconectarea cladirilor existente si constructie noua in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta « Plus Branzeu » Timisoara, in vederea reorganizarii circuitelor medicale pentru departamentele: UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arsi.
	Locatie : Bulevardul Liviu Rebreanu 156, Timisoara 300723 Beneficiar : Consiliul Judetean Timis Investitor : Ministerul Sanatatii - Romania			Pr. Nr: P.013049
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: -	Faza: PT+DE
SEF PROIECT	Arh.Christian TANASCAUX		Format: A3+	Rev. 00
MANAGER PROIECT	Ing. Liviu POPA- BELEGANTE			
VERIFICAT	Ing. Ionel OPREA		Data: Februarie 2021	Pagina 1/1
DESENAT	Ing. Constantin SAMOILA			
PROIECTAT	Ing. Constantin SAMOILA			