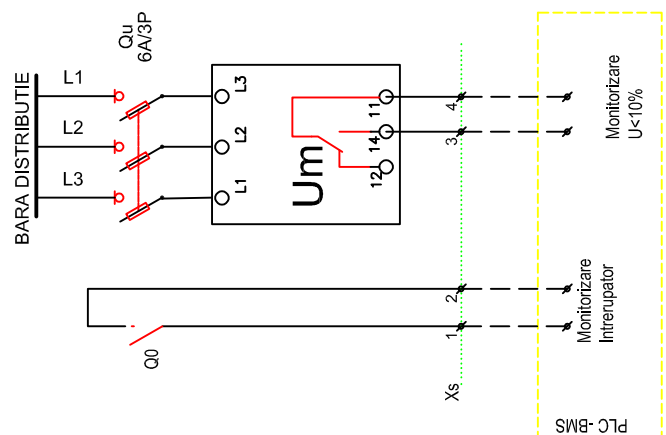
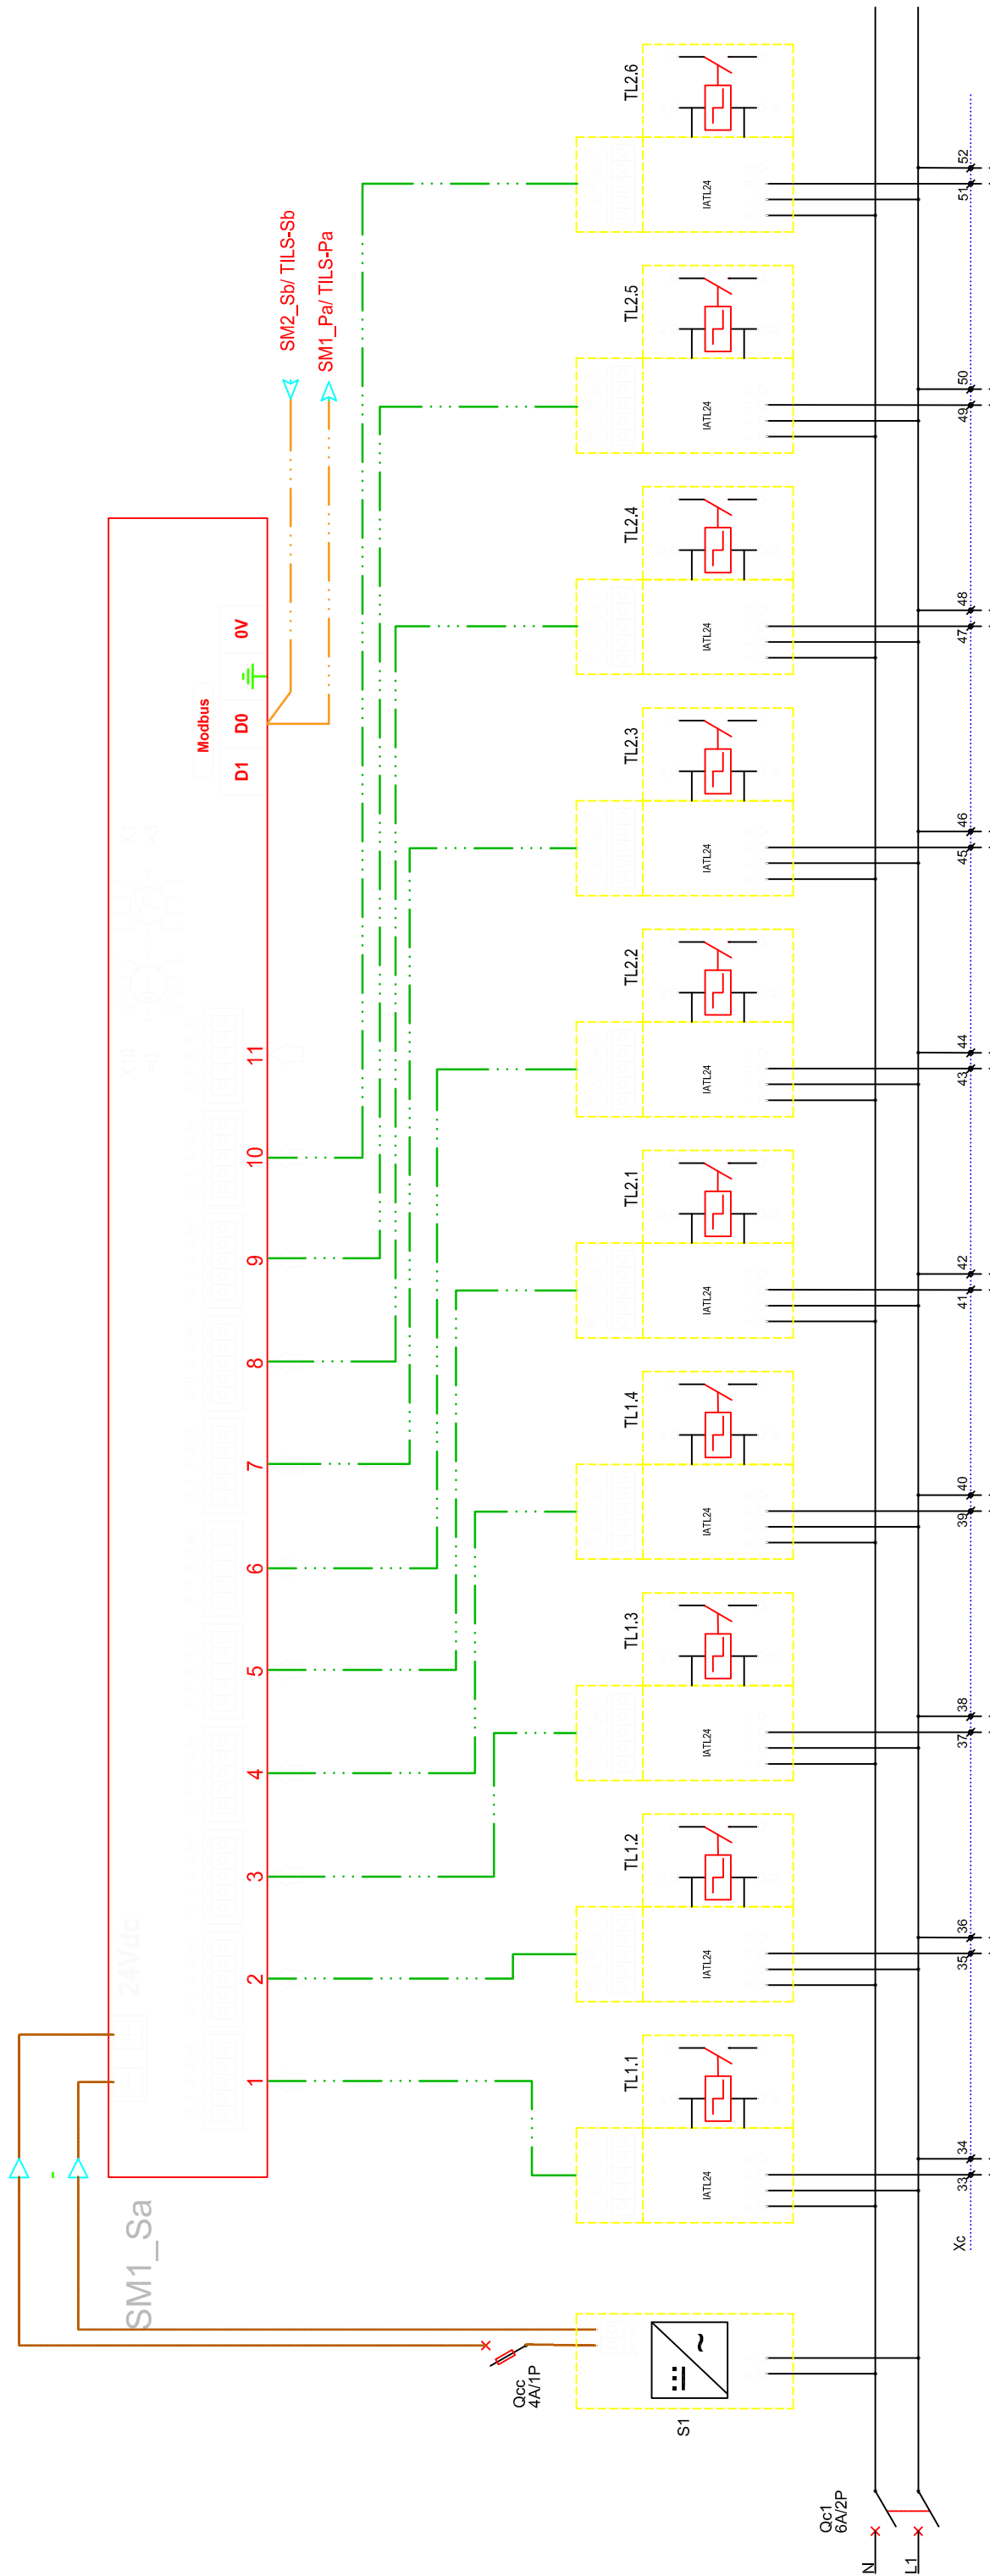
[illegible]

Un=400V - TN-S
In = 32A
Isc=6kA
IP - 31

IP = 31

Tabloul va fi prevazut cu o rezerva de spatiu si distribuit neechipata de 30%.

Carcasa metalica a tabloului electric se va lega la conductorul principal de legare la pamant.

[illegible]