


DETALHE ENTRADA DE ENERGIA


Esc: 1/15

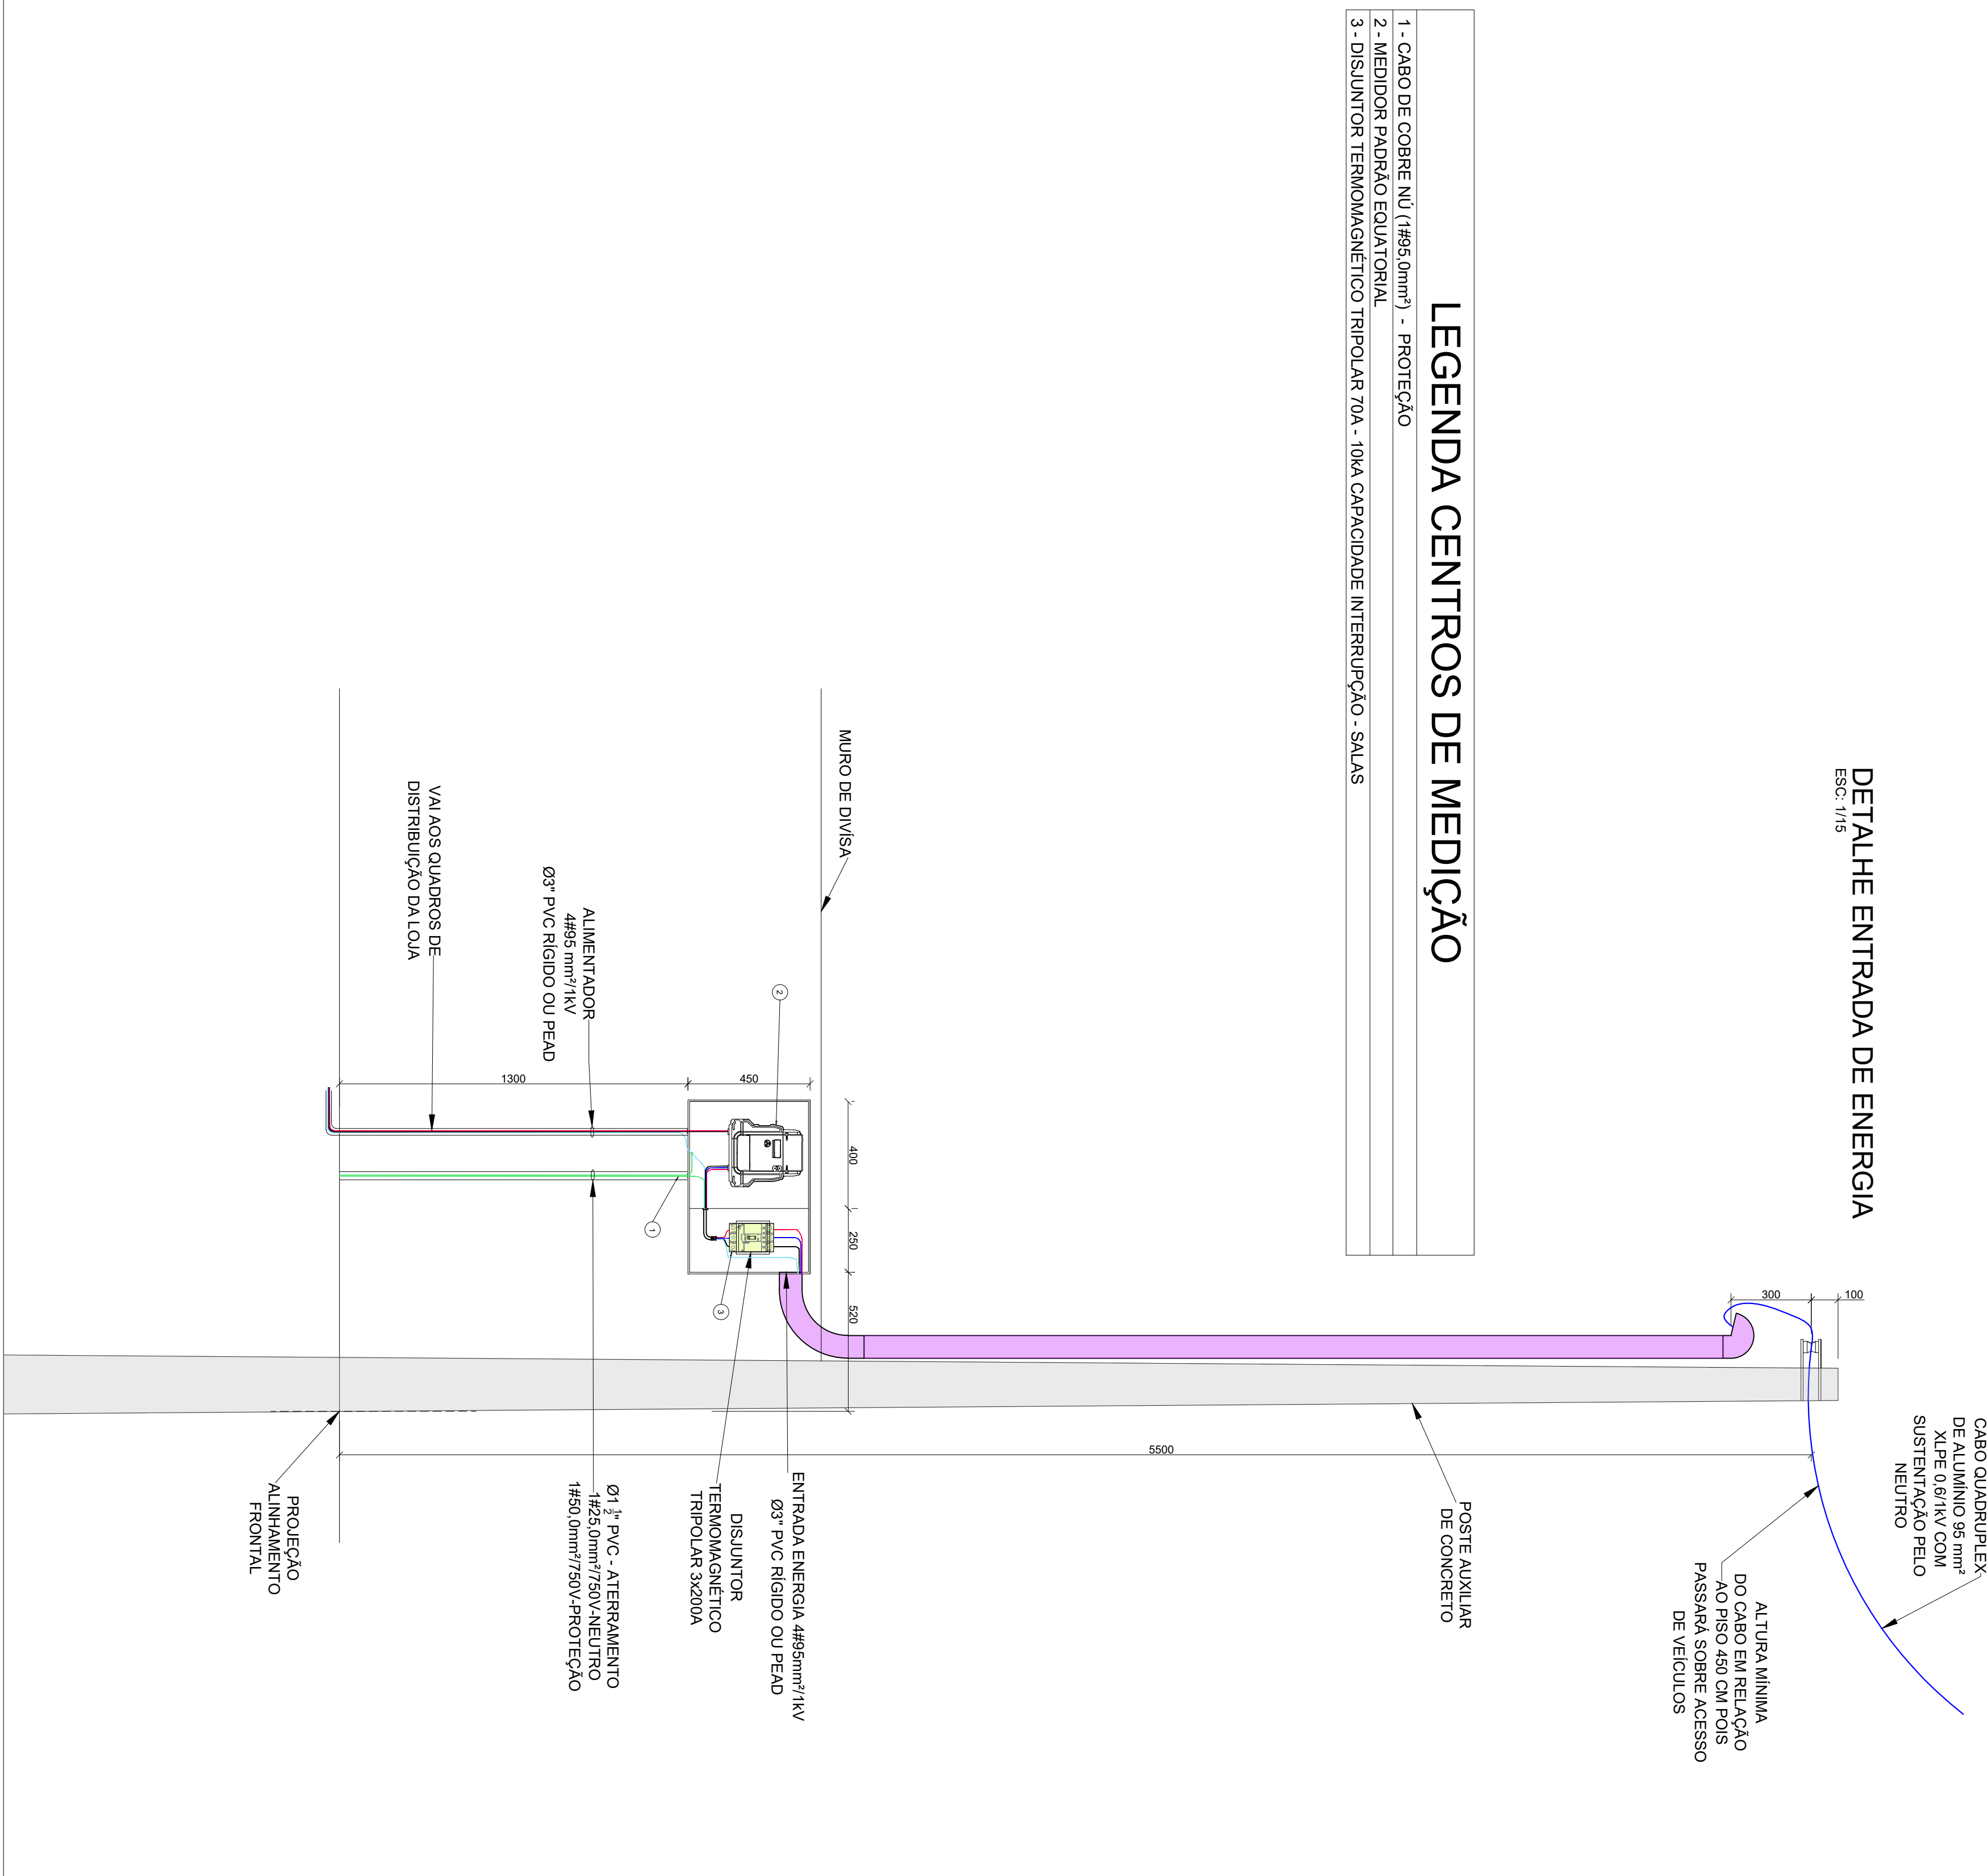

LEGENDA CENTROS DE MEDIÇÃO



1 - CABO DE COBRE NÚ (1#95,0mm²) - PROTEÇÃO
2 - MEDIDOR PADRÃO EQUATORIAL
3 - DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO TRIPOLAR 70A - 10kA CAPACIDADE INTERRUPÇÃO - SALAS

CAIXA MEDIÇÃO TIPO 7

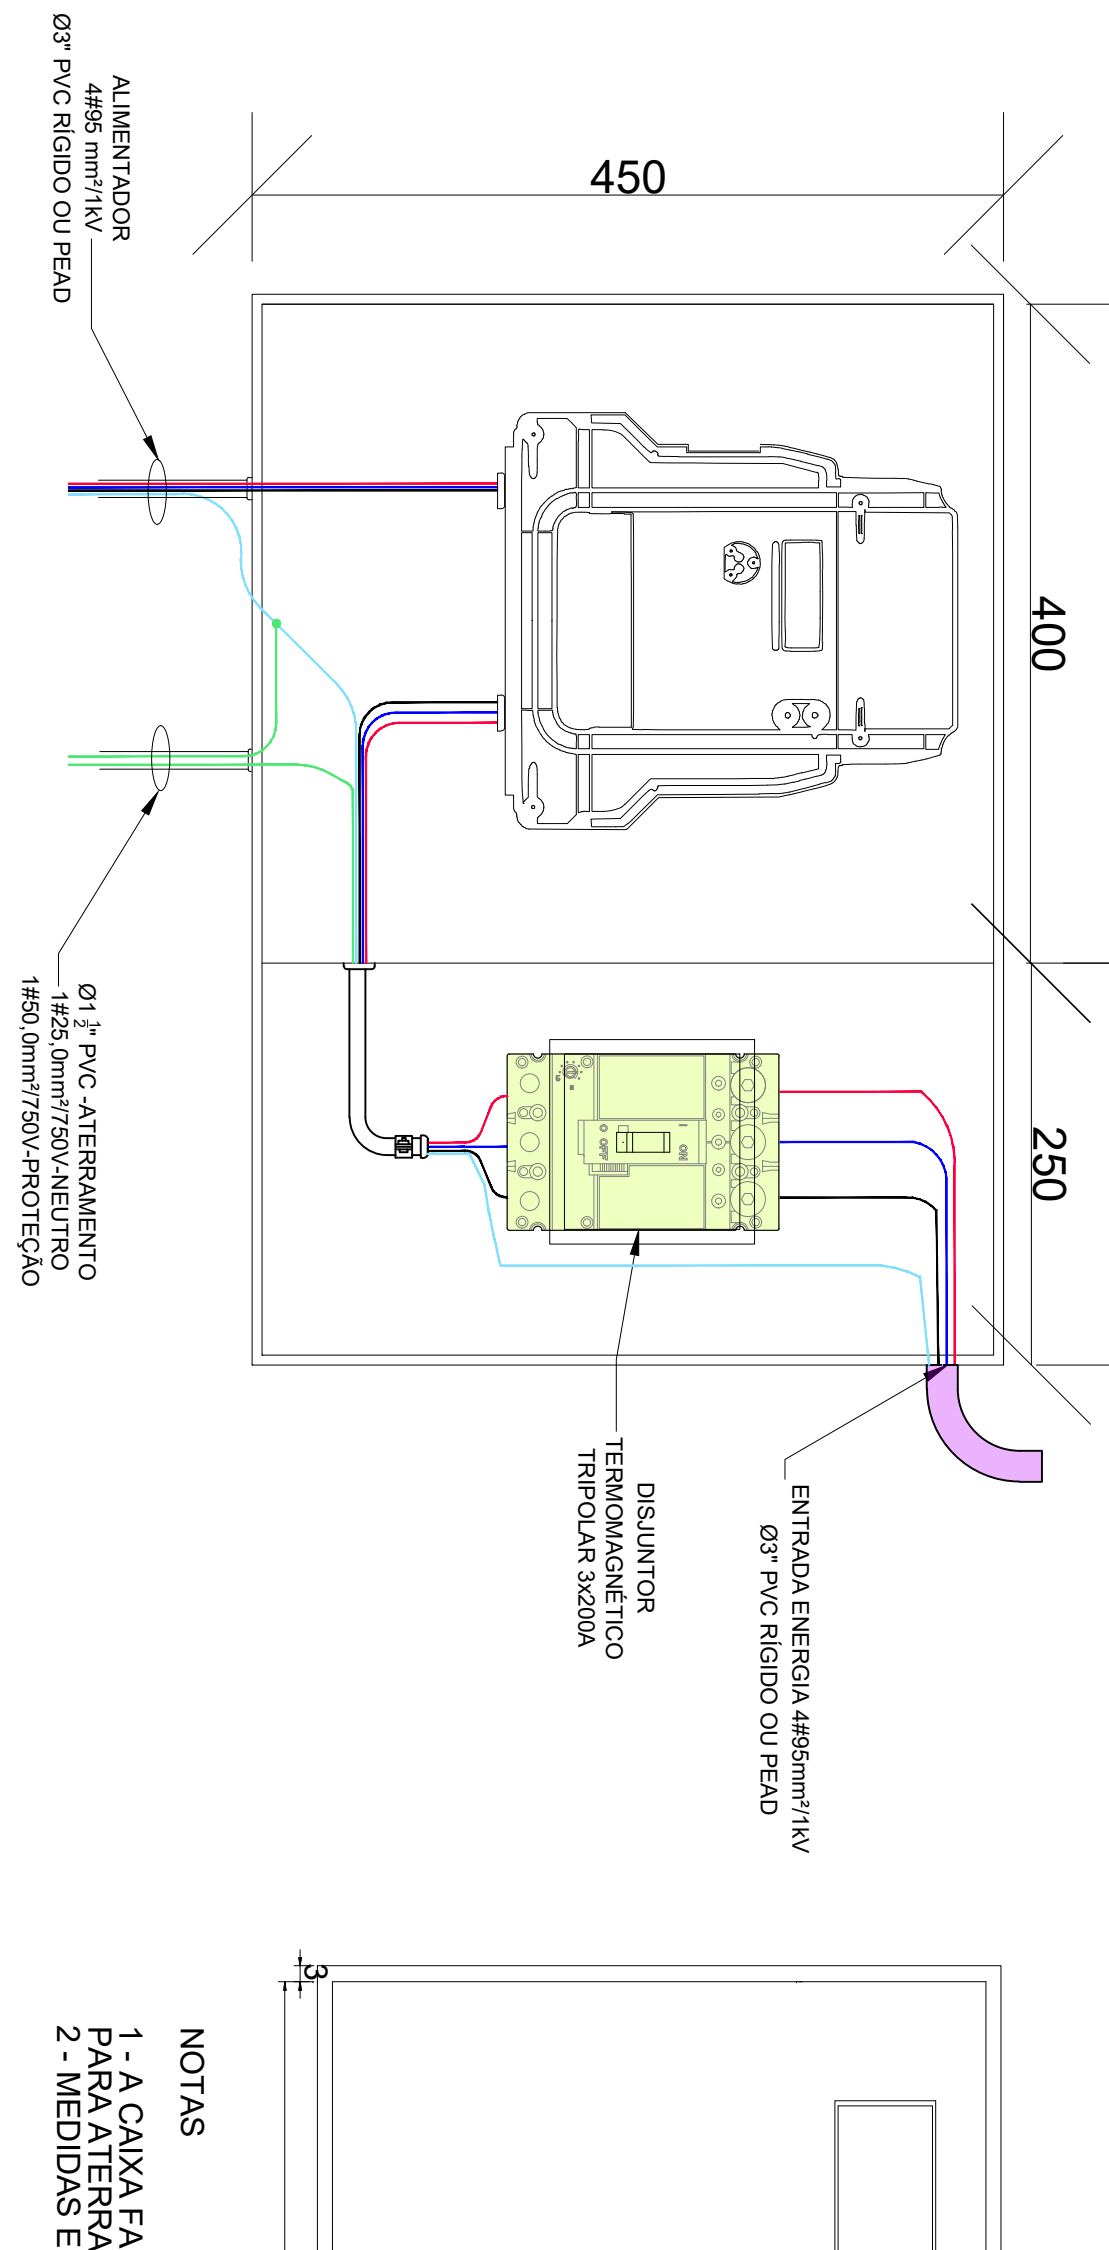

NOTAS
1 - A CAIXA PARA ATERRA
2 - MEDIDAS E

AVENIDA JOÃO WALLIG
nº 1970
29,00
13,00
29,00
13,00

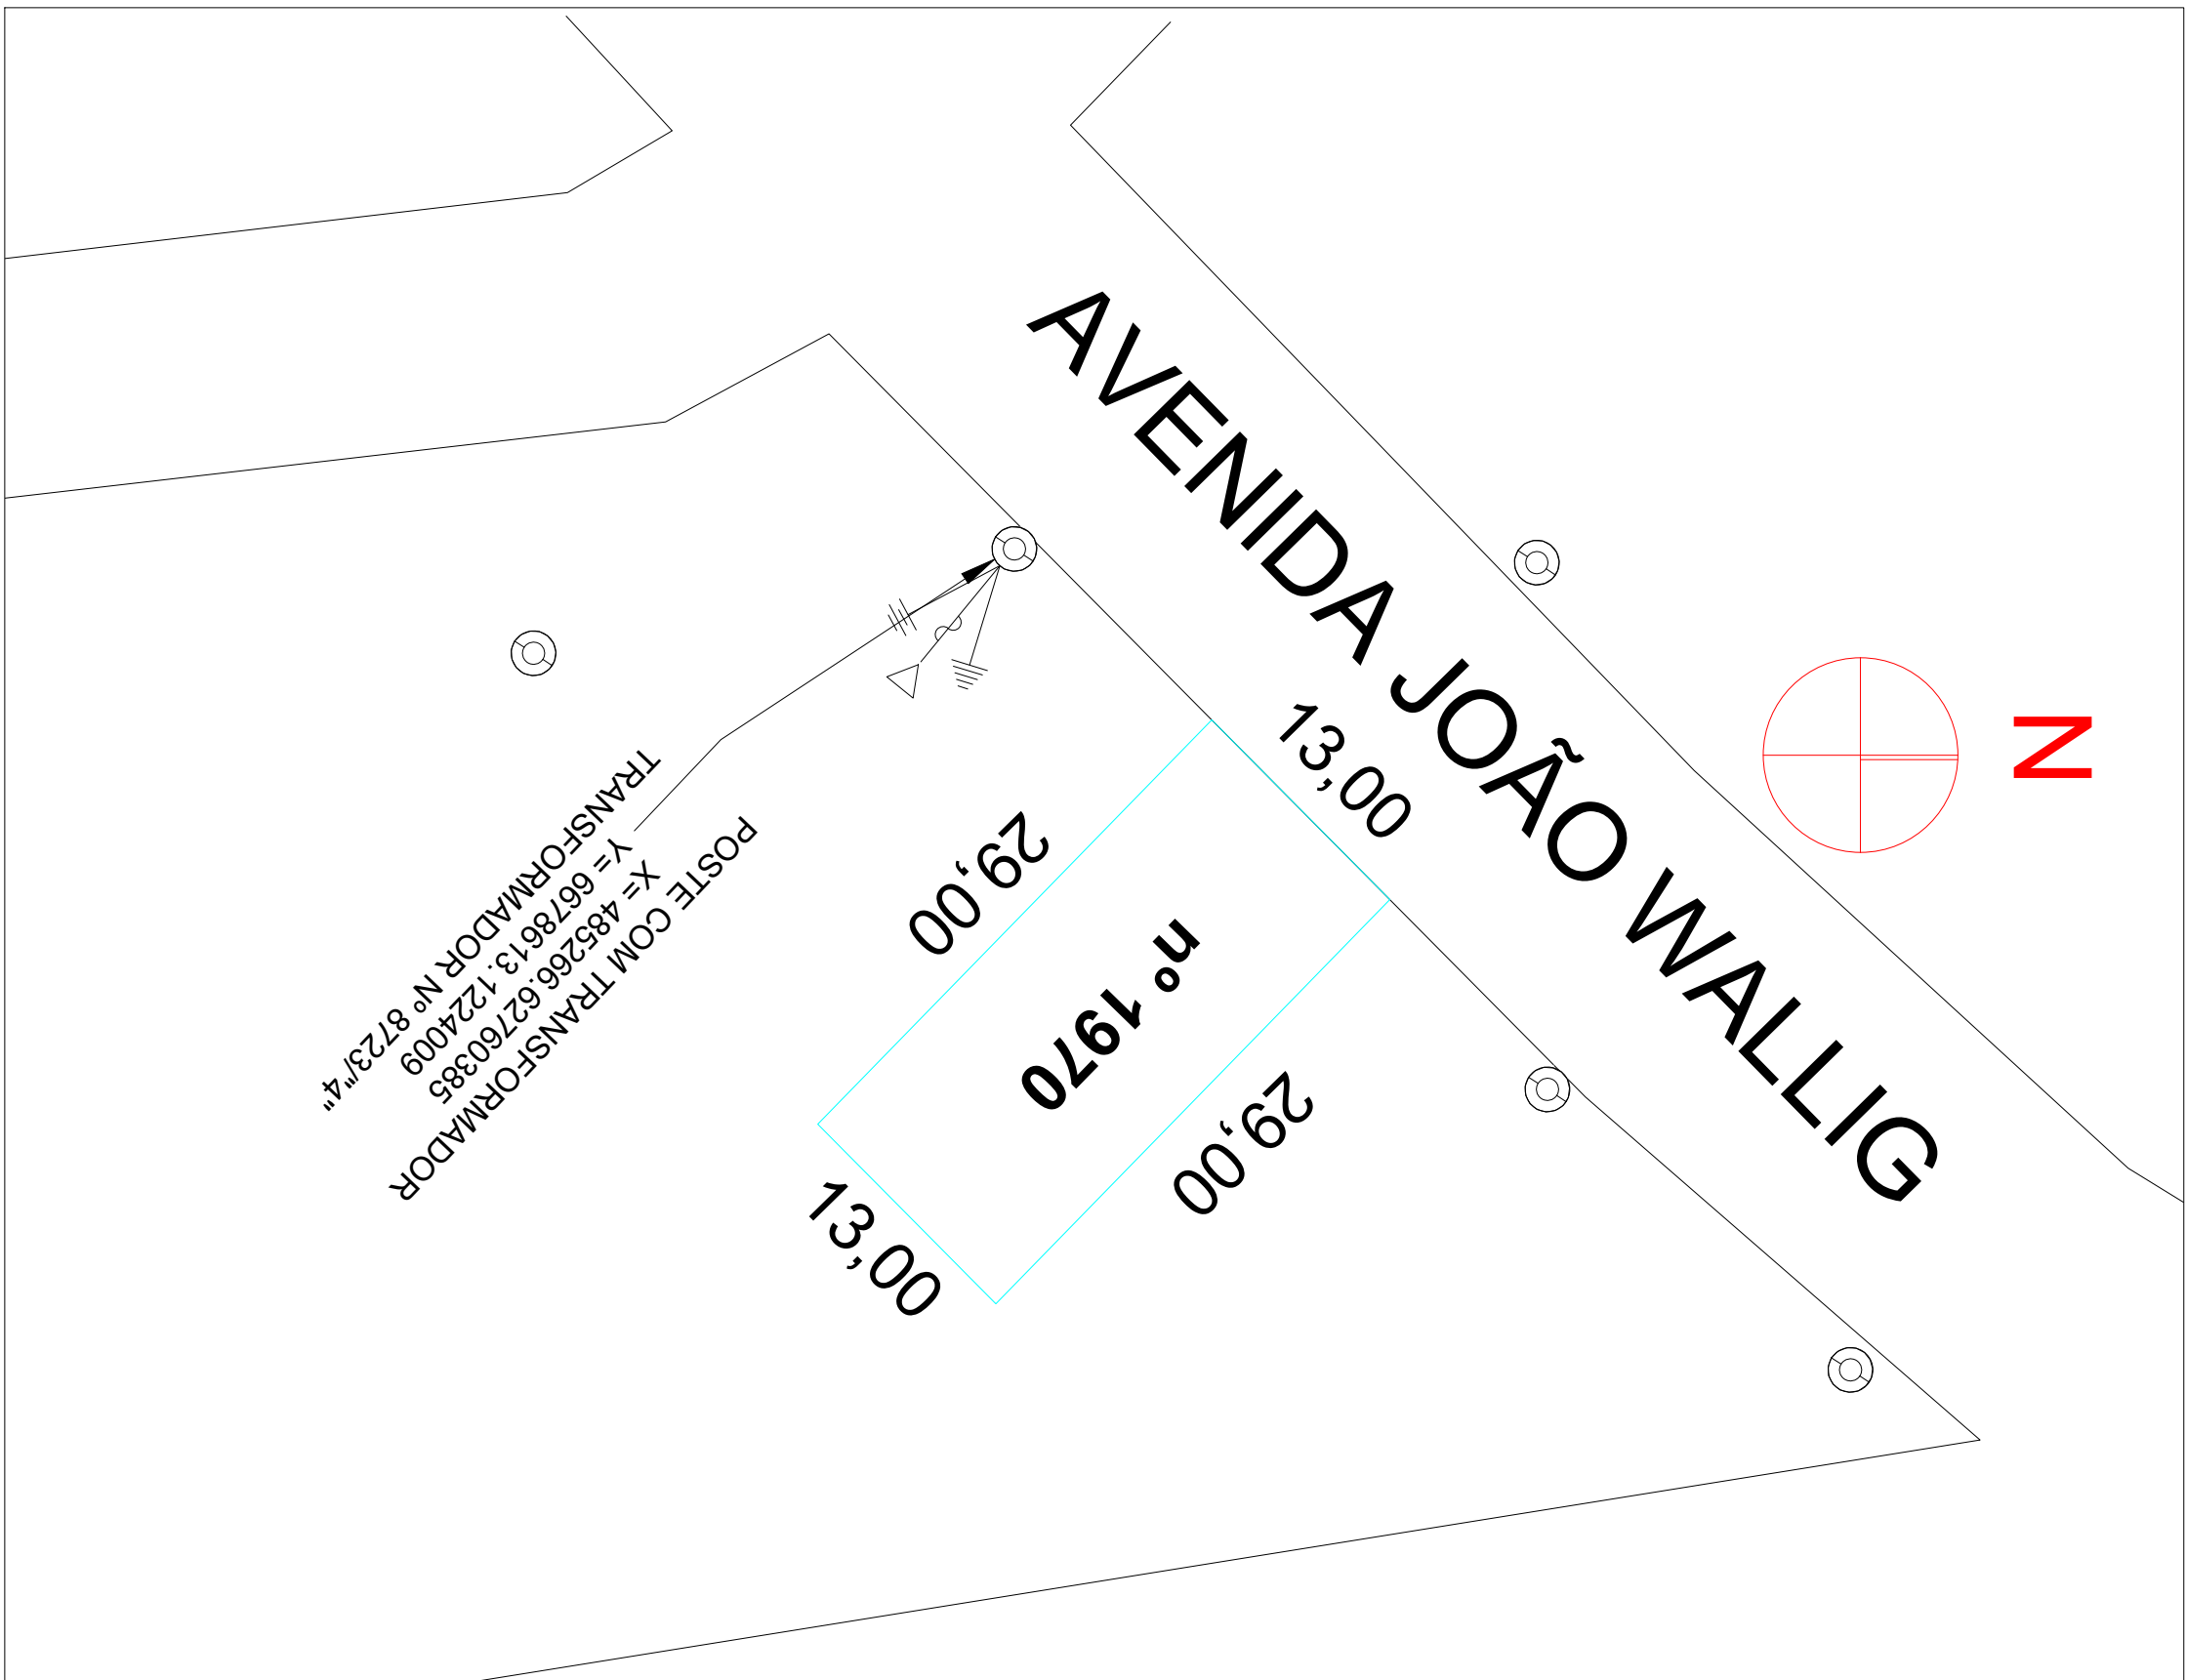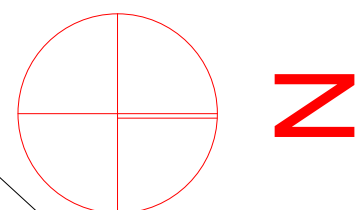

SITUAÇÃO

1 : 500

IMPLANTAÇÃO

1 : 50

