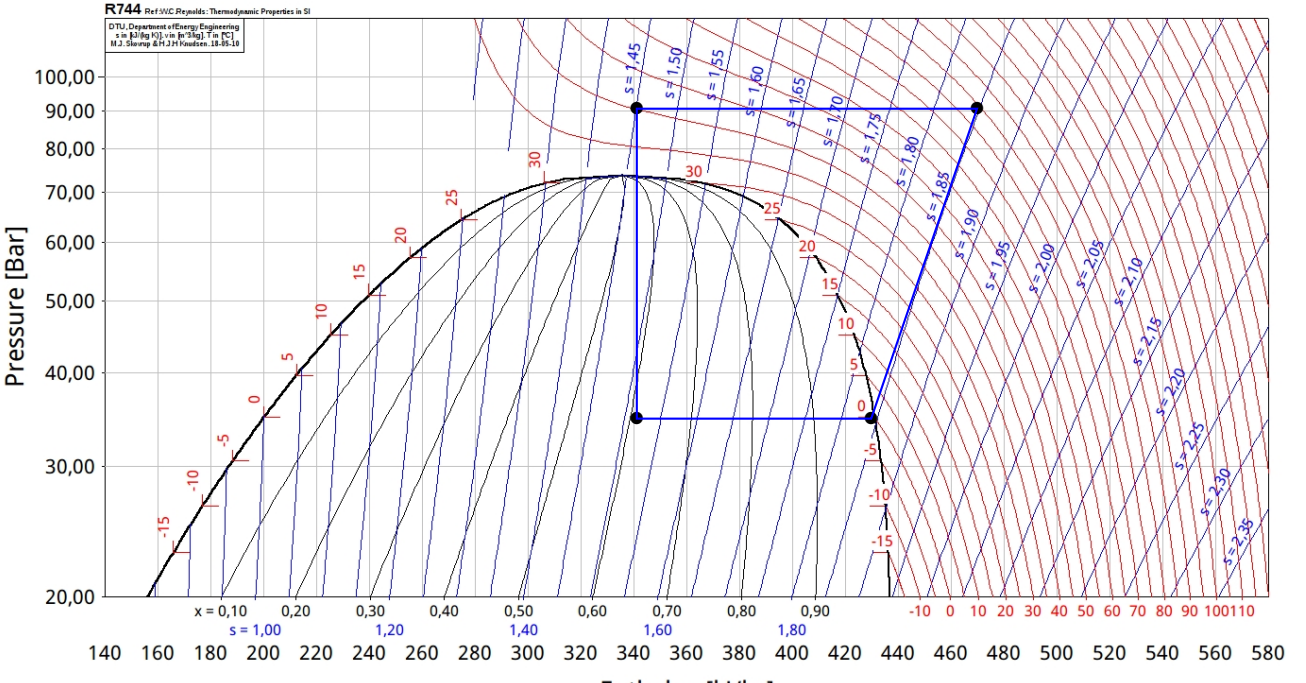
R744 Ref:WC.Reynolds: Thermodynamic Properties in SI
DTU, Department of Energy Engineering
s in [kJ/(kg K)], v in [m^3/kg], T in [°C]
M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen. 18-05-10
Pressure [Bar]
Enthalpy [kJ/kg]
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580
x = 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90
s = 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
s = 1,45
s = 1,50
s = 1,55
s = 1,60
s = 1,65
s = 1,70
s = 1,75
s = 1,80
s = 1,85
s = 1,90
s = 1,95
s = 2,00
s = 2,05
s = 2,10
s = 2,15
s = 2,20
s = 2,25
s = 2,30
s = 2,35
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30