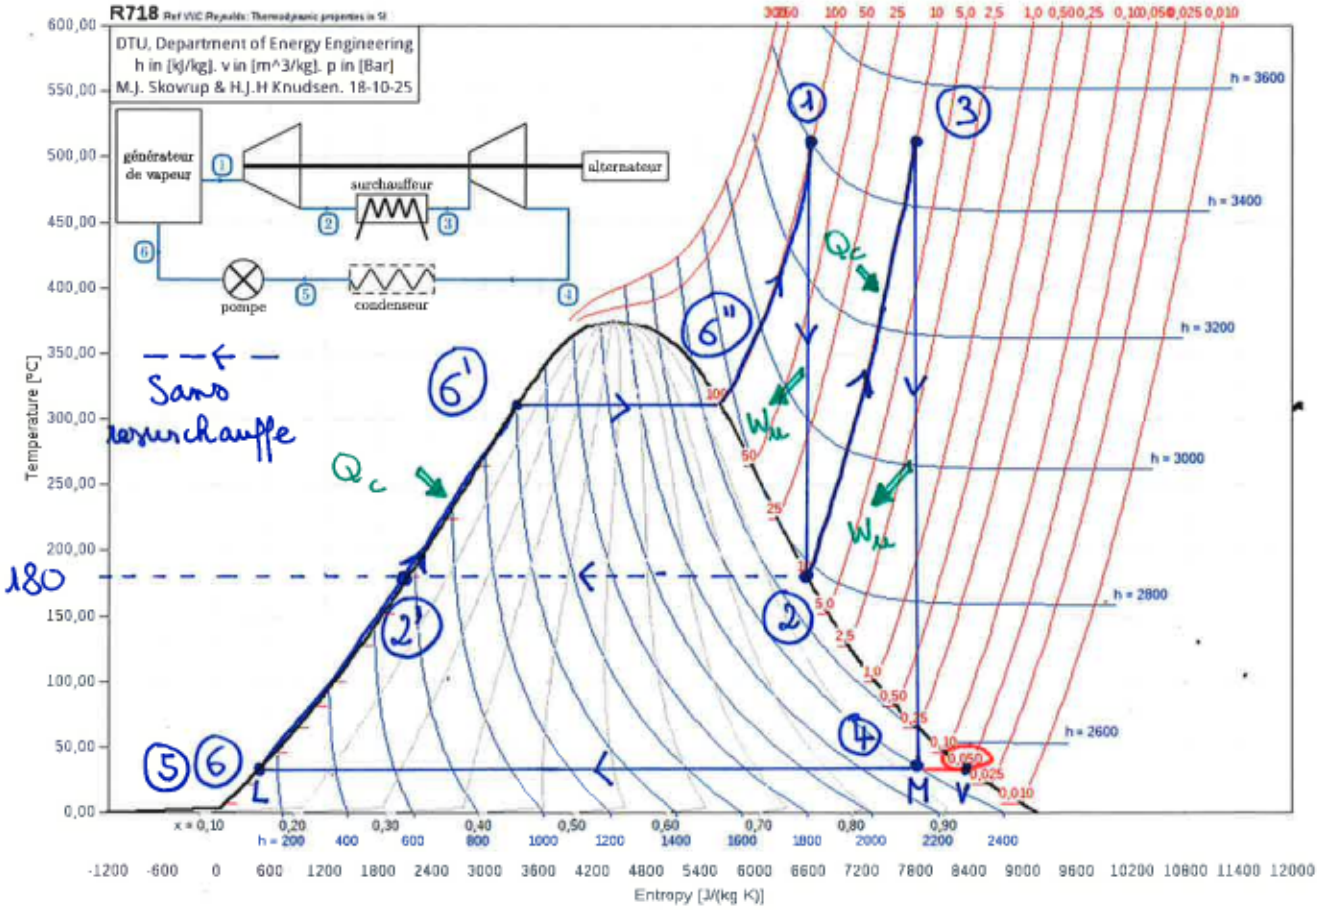
R718
DTU, Department of Energy Engineering
h in [kJ/kg]. v in [m^3/kg]. p in [Bar]
M.J. Skovrup & H.J.H Knudsen. 18-10-25
générateur de vapeur
surchauffeur
alternateur
pompe
condenseur
Sans resurchauffe
180
Temperature [°C]
Entropy [J/(kg K)]
h = 3600
h = 3400
h = 3200
h = 3000
h = 2800
h = 2600
x = 0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
h = 200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
-1200
-600
0
600
1200
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
6000
6600
7200
7800
8400
9000
9600
10200
10800
11400
12000
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00