

SECURITS TECH

NOTE DE CALCUL TECHNIQUE & CONFORMITÉ NF C 15-100

INFORMATIONS PROJET

Projet : Immeuble R+4 - SCI Résidence Mpita
Date de l'étude : 2026-07-04
Concepteur : MENDEW

INFORMATIONS CLIENT


Client : SCI RÉSIDENCE MPITA
Adresse : Pointe-Noire, Congo

SYNTHÈSE DU COFFRET & BILAN

Tableau : TGBT
Dimensions : 2 rangée(s), 18 modules
Alimentation : 230V Monophasé (1P+N)
Puissance Installée : 242.70 kW
Coeff. Foisonnement : 0.60
Puissance Simultanée : 145.62 kW
Courant de Ligne estimé : 703.5 A
Abonnement préconisé : 12 kVA (60A)

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU

Schéma unifilaire du tableau TGBT

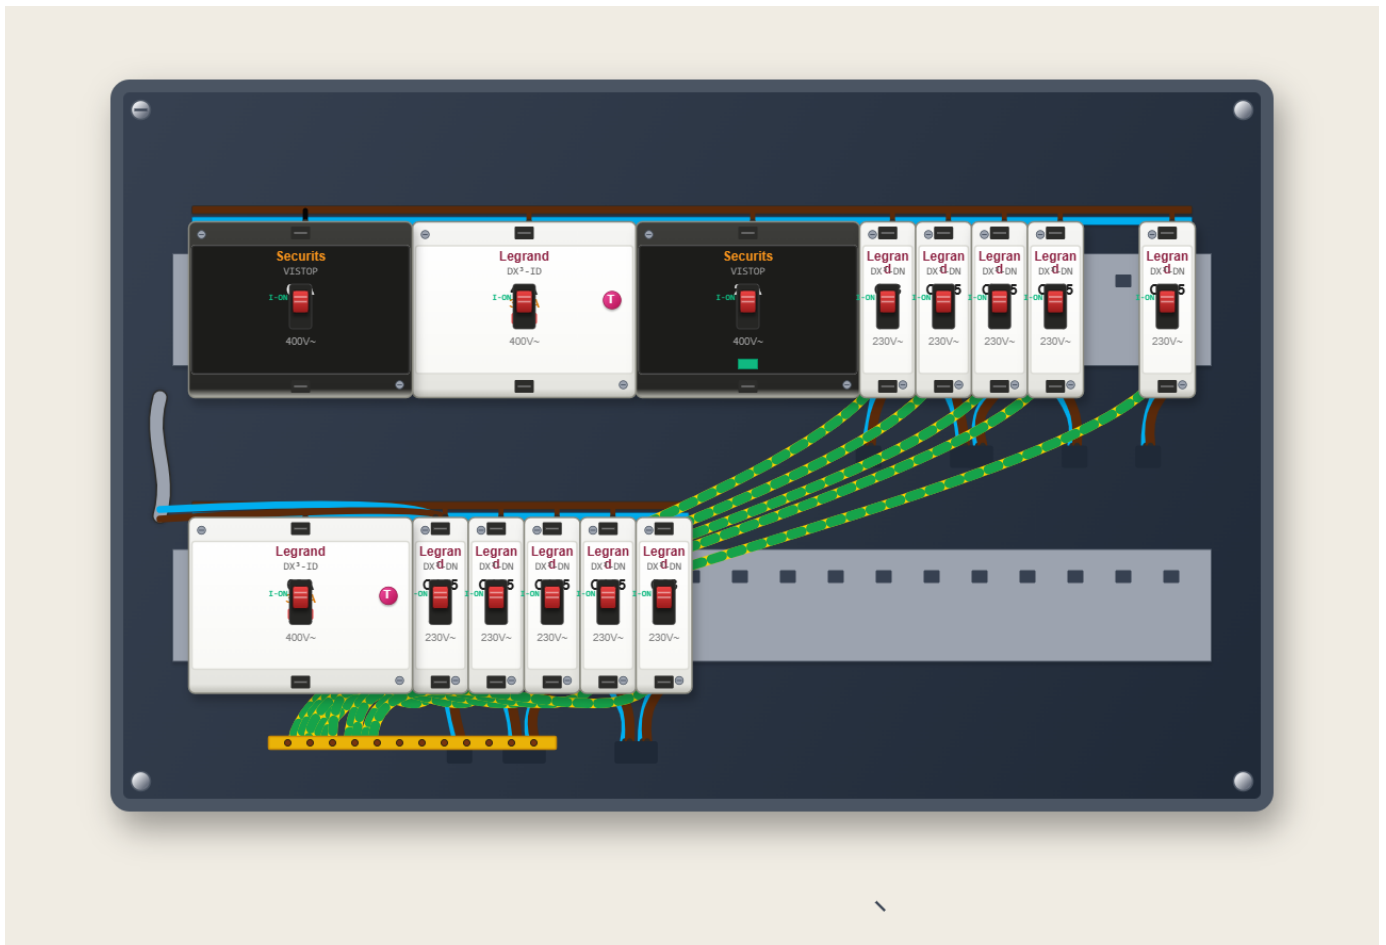

Coffret : TGBT - 2 rangée(s), 18 modules

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DES CIRCUITS

Nom Circuit	Usage	Prote ct. In	Pôl es	P (W)	Sect. (mm²)	Lg (m)	Ib (A)	Iz (A)	ΔU (%)	Icc Min/ Max	Statut
Départ T2 RDC	Éclairage	63A	1P+N	9500W	16mm ²	15m	45.8 9A	76A	0.84 %	4361 / 4100 A	Non-conform e
Départ T3 R+1 A	Éclairage	125A	1P+N	23600 W	35mm ²	15m	114. 01A	125A	0.96 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T3 R+1 B	Éclairage	125A	1P+N	23600 W	35mm ²	15m	114. 01A	125A	0.96 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T3 R+2 A	Éclairage	125A	1P+N	23600 W	35mm ²	15m	114. 01A	125A	0.96 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T4 R+3 A	Éclairage	125A	1P+N	23600 W	35mm ²	15m	114. 01A	125A	0.96 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T4 R+3 A	Éclairage	125A	1P+N	31500 W	35mm ²	15m	152. 17A	125A	1.28 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T4 R+3 B	Éclairage	125A	1P+N	31500 W	35mm ²	15m	152. 17A	125A	1.28 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T4 R+4 A	Éclairage	125A	1P+N	31600 W	35mm ²	15m	152. 66A	125A	1.28 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ T4 R+4 B	Éclairage	125A	1P+N	31500 W	35mm ²	15m	152. 17A	125A	1.28 %	9541 / 5152 A	Non-conform e
Départ Services Généraux	Éclairage	63A	1P+N	12700 W	16mm ²	15m	61.3 5A	76A	1.13 %	4361 / 4100 A	Non-conform e

RAPPORT DE CONFORMITÉ NF C 15-100

⚠ **NON-CONFORMITÉS DÉTECTÉES (16 anomalie(s)) :**

- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (63A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [ERROR] Le calibre du disjoncteur (125A) est inférieur au courant d'emploi estimé (152.17A). Surcharge prévisible.
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [ERROR] Le calibre du disjoncteur (125A) est inférieur au courant d'emploi estimé (152.17A). Surcharge prévisible.
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [ERROR] Le calibre du disjoncteur (125A) est inférieur au courant d'emploi estimé (152.66A). Surcharge prévisible.
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [ERROR] Le calibre du disjoncteur (125A) est inférieur au courant d'emploi estimé (152.17A). Surcharge prévisible.
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (125A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [WARNING] Le calibre du disjoncteur (63A) dépasse la limite conseillée par la NF C 15-100 pour ce type de circuit (16A).
- [WARNING] Surcharge potentielle de l'interrupteur différentiel (Règle de l'aval). Somme pondérée des circuits aval : 281.5A, pour un calibre de 40A.
- [WARNING] Surcharge potentielle de l'interrupteur différentiel (Règle de l'aval). Somme pondérée des circuits aval : 281.5A, pour un calibre de 63A.