

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Progettazione e Sviluppo di una Soluzione SCADA per Isole Robotizzate

Relatore

Prof. Menegatti Emanuele

Laureando

Quartucci Davide

Correlatore

Pavarin Laura

ANNO ACCADEMICO 2025-2026

Data di laurea GG/MM/AAAA

dedica da fare

Sommario

La progettazione di un sistema SCADA completo è stata articolata in quattro fasi principali. In primo luogo, si è da subito condotta un'accurata analisi dei requisiti, con la partecipazione attiva di ingegneri, tecnici e programmatore PLC per poter definire con precisione le scelte progettuali. Successivamente, lo step fondamentale è stato strutturare l'HMI (Human Machine Interface), progettata utilizzando il software FactoryTalk Optix Studio della Rockwell Automation per garantire un'interfaccia intuitiva e funzionale. L'interfaccia è stata organizzata in sezioni, tra cui la sezione Home, che consente il monitoraggio dello stato del robot, e altre aree come Produzione per la gestione degli ordini e dei comandi, Anagrafica per la configurazione dei prodotti, Comandi Manuali per il controllo diretto dell'impianto, Allarmi per la gestione dei segnali del sistema e Impostazioni per la configurazione dei parametri operativi. La terza fase ha riguardato la gestione di tutti i dati, per la quale sono stati usati 2 database attraverso SQLite e SQLExpress. La scelta di utilizzare sia un database locale che uno connesso ha permesso di rendere il sistema adatto sia per le macchine più semplici che per gli impianti più complessi, in linea con gli attuali principi dell'Industria 4.0; di fatto il sistema di gestione dei dati è stato pensato per garantire riferimenti sempre aggiornati alle tabelle, che potessero comunicare con l'interfaccia. L'ultima fase della progettazione ha riguardato lo sviluppo della parte di back-end e l'integrazione con il PLC. In questa fase, l'intera logica del sistema è stata implementata utilizzando C# su vari script, che consentono la comunicazione tra HMI, database e PLC. Infine, è stato deciso di applicare lo SCADA a una cella DEMO di piegatura, dimostrando l'efficacia del sistema nella gestione automatizzata dei processi produttivi industriali.

Il codice sorgente citato e utilizzato per questa tesi fa riferimento alla seguente repository:
https://github.com/Quuartu/SCADA_v2.git

Indice

1	Introduzione	1
1.1	Obiettivo di progetto	1
1.2	L’azienda: REA Robotics Srl	2
1.2.1	La Mission	2
1.2.2	Settori e applicazioni	2
1.2.3	Robot utilizzati	3
2	Fondamenti teorici sugli impianti di automazione e robotica industriale	5
2.1	Contesto di Automazione industriale	5
2.2	Composizione di uno SCADA	6
2.3	Funzioni principali dello SCADA	7
2.4	Piattaforma SCADA e Strumenti Software per la progettazione	8
2.4.1	Lista Software utilizzati	9
2.4.2	Struttura Generale di FactoryTalk Optix™	10
3	Progettazione del sistema SCADA	11
3.1	Analisi dei requisiti del cliente	11
3.2	Strutturazione HMI (Human Machine Interface)	12
3.2.1	Considerazioni tecniche sulla risoluzione	15
3.3	Gestione Database per la produzione	15
3.3.1	Anagrafica Articoli	15
3.3.2	Ordini di Produzione	20
3.3.3	Storici Produzione/Allarmi	24
3.3.4	Configurazione Database aziendale	26
3.4	Sviluppo back-end e integrazione con il PLC	28
3.4.1	Indicizzazione tag variabili	29
3.4.2	Sviluppo Macchina a Stati	31

4 Caso Studio: Isole robotizzate di piegatura	43
4.1 Importazione Tag	43
4.2 Configurazione variabili	44
4.2.1 Gestione FTP Robot, FTP Pressa e passi 50, 55 e 60	46
5 Conclusioni	49
Bibliografia e Sitografia	51

Elenco delle figure

1.1	Logo REA Robotics. Fonte: [1]	2
2.1	Esempio sistema SCADA con componenti principali. Fonte: [5]	7
2.2	Gestione impianto tramite SCADA	8
2.3	Esempi software famosi per progettazione HMI	8
2.4	Illustrazione dashboard di progetto	10
3.1	Suddivisione interfaccia HMI	13
3.2	4 illustrazioni dell'HMI	14
3.3	Illustrazioni sezione <i>Articoli</i>	16
3.4	Illustrazioni sezione <i>Produzione</i> e sottosezione <i>Nuova Produzione</i>	21
3.5	Esempio richiesta di <i>Extra Produzione</i>	23
3.6	Illustrazione sezione <i>Storico Produzione</i>	25
3.7	Illustrazione pannelli presenti in FT Optix™	26
3.8	Illustrazione sezione <i>Allarmi</i>	27
3.9	esempio di salvataggio percorso variabile di modello	30
4.1	Illustrazione Tag importati	44
4.2	Illustrazioni Gestione FTP Robot ed FTP Pressa	46
4.3	Prova messa in funzione dello SCADA su pannello prova ASEM	47

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Obiettivo di progetto

La presente tesi è stata sviluppata a partire da una task affidatami durante la mia esperienza di tirocinio presso l'azienda REA Robotics nel periodo compreso tra il 2 settembre 2024 e l'11 ottobre 2024. Nello specifico, il team mi ha chiesto di creare una piattaforma SCADA per impianti custom che potesse rispettare linee guida moderne, attraverso l'utilizzo di un nuovo software di sviluppo e gestione. La principale necessità dell'azienda era di favorire l'integrazione tra più impianti di diversa tipologia per poter creare un ecosistema modulare, che funzionasse su tutte le macchine, indipendentemente da:

- Tipologia di impianto
- Hardware utilizzato
- Sistema operativo installato
- Modalità d'uso del sistema

Questo approccio mirava a standardizzare le interazioni tra i diversi impianti, semplificando gestione e migliorando l'efficienza per gli aggiornamenti. Sin da subito il tirocinio era incentrato sull'affiancamento al team di sviluppo software di REA, per poter conoscere le metodologie di sviluppo interconnesso tra ingegneri SCADA e tecnici PLC, con l'obiettivo di imparare a collaborare in modo efficiente in team ed acquisire una prospettiva concreta del contesto lavorativo. Inoltre, un altro obiettivo era di ampliare le competenze tecniche nel campo dell'automazione industriale, con particolare attenzione alla progettazione di sistemi SCADA. Grazie al progetto, ho avuto l'opportunità di approfondire l'uso di strumenti specifici, come il software FactoryTalk Optix™, e di consolidare conoscenze già acquisite durante il percorso di studi, come la

gestione di database e la progettazione di interfacce HMI. Un altro aspetto cruciale è stato sviluppare competenze trasversali, tra cui comunicazione efficace e risolvere problemi complessi adottando un approccio analitico in linea con le esigenze aziendali.

1.2 L’azienda: REA Robotics Srl



Figura 1.1: Logo REA Robotics. Fonte: [1]

Il gruppo REA opera da oltre 30 anni nel contesto industriale nazionale. Agli albori partner tecnologico dei primi costruttori di robot europei, nei primi anni si è focalizzata nel settore tradizionale della saldatura per poi estendere la propria esperienza nella General Industry: dall’automotive alle fonderie, fino ai giorni nostri includendo plastica e vetro. Oggi REA conta un organico in grado di coprire le principali aree di un’azienda moderna di automazione robotizzata, con particolare risalto alla Ricerca&Sviluppo, all’avanprogettazione, oltre a disporre di tecnici con esperienza consolidata nell’ambito della manutenzione degli impianti e dell’assistenza post-vendita.^[2]

1.2.1 La Mission

Ci assumiamo la responsabilità di generare risultati garantendo a ogni cliente le soluzioni strategiche e i sistemi produttivi più efficienti, guidati dal nostro know-how trasversale nel mondo dell’industria. Sfruttando le nuove tecnologie in ottica 4.0, vogliamo diffondere l’automazione industriale attraverso sistemi integrati solidi e flessibili, disegnati a misura di ogni realtà.^[3]

1.2.2 Settori e applicazioni

La saldatura rappresenta per REA l’applicazione più storica e più conosciuta, essendo il settore in cui l’azienda sviluppa e anticipa le migliori soluzioni in termini di isole robotizzate da più di 30 anni. Le principali tecnologie usate dagli impianti robotizzati di saldatura sono: MIG–MAG (saldatura a filo), TIG con e senza metallo di apporto, plasma con e senza metallo di apporto, laser, saldobrasatura MIG, brasatura induzione, resistenza, riporti anti-usura MIG-MAG. Un’altra applicazione riguarda il taglio termico, campo in cui l’automazione può e potrà dare i

maggiori benefici rispetto all'attuale esecuzione del taglio manuale. REA Robotics, nella sua pluriennale esperienza, realizza inoltre impianti di manipolazione per asservimento macchine e per assemblaggi industriali perfettamente adatte al processo produttivo del cliente e allo stesso tempo ridurre i costi, che è un imperativo imprescindibile. In collaborazione con una delle più importanti aziende costruttrici di impianti per il taglio e la lavorazione della lamiera, REA ha sviluppato un sistema robotizzato di asservimento a presse piegatrici. La novità, e la caratteristica principale di tale sistema, è di avere un sistema meccanico dotato di encoder applicabile a qualsiasi presa che permette al robot di inseguire la pressa durante il suo movimento senza mai rilasciare la lamiera. Infine REA realizza celle robotizzate di pallettizzazione specificatamente studiate per inserimento nei fine linea dei processi produttivi, con soluzioni complete pensate per ogni specifico prodotto del cliente, dalla pallettizzazione di inscatolati, ruote fino alla pallettizzazione di profili d'acciaio.^[2]

1.2.3 Robot utilizzati

REA propone robot industriali di marchi come **ABB**, **Kuka** e **OTC Daihen** che comprendono le diverse applicazioni citate precedentemente.

Capitolo 2

Fondamenti teorici sugli impianti di automazione e robotica industriale

2.1 Contesto di Automazione industriale

I sistemi autonomi in ambito industriale hanno trasformato e ridefinito il modo in cui le aziende gestiscono tutta la filiera dalla produzione al controllo dei processi. Grazie all’automazione è possibile eseguire operazioni altamente complesse in modo continuo, con alta precisione, affidabilità, e soprattutto riducendo al minimo l’intervento umano e il rischio di errore. Da qui nasce la possibilità di controllare impianti industriali di qualsiasi dimensione, oppure intere linee di produzione senza avere qualsiasi tipo di interruzione. Questo rappresenta un enorme vantaggio strategico per le aziende, perché permette di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la qualità dei prodotti finiti. Tuttavia, automatizzare in modo corretto richiede un controllo in tempo reale e un sistema di monitoraggio che garantisca la consistenza dei parametri operativi, l’ottimizzazione delle risorse e soprattutto la possibilità di intervenire in modo immediato in caso di anomalie durante i processi.

In questo contesto nascono i sistemi SCADA (acronimo dall’inglese “Supervisory Control And Data Acquisition”, cioè “controllo di supervisione e acquisizione dati”), i quali hanno avuto un impatto determinante nella gestione e supervisione dei processi industriali. Ciò che li ha resi importanti è la loro capacità di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, idealmente da un’ampia gamma di sensori e dispositivi presenti negli impianti. Questo permette di mantenere una visione d’insieme centralizzata delle operazioni, fondamentale per risolvere problematiche e ottimizzare i processi. Inoltre, l’esponenziale complessità delle operazioni industriali e soprattutto l’esigenza da parte dei clienti di massimizzare efficienza e sicurezza hanno reso i sistemi SCADA indispensabili: non solo permettono di monitorare e allo stesso tempo di controllare ogni singolo componente del sistema, ma supportano anche l’integrazione tra: impianti robo-

tizzati, linee di produzione e altri sistemi autonomi, permettendo la creazione di un ecosistema interconnesso.^[4]

In breve, i sistemi SCADA sono diventati il cuore dell’automazione industriale moderna, garantendo gestione completa e affidabile delle operazioni, dall’acquisizione dei dati fino al controllo e intervento.

2.2 Composizione di uno SCADA

Un sistema SCADA è un sistema informatico distribuito (insieme di calcolatori interconnessi tra loro in un’architettura di tipo Client-Server, preposti a una o diverse funzionalità) che viene usato per il monitoraggio e la supervisione di sistemi fisici.

Un sistema SCADA di solito deve essere accompagnato da:

1. Unità di acquisizione dati, dette anche: sensori ed attuatori che si occupano di misurare grandezze fisiche del sistema da controllare. Rappresentano il livello più basso della gerarchia SCADA.
2. PLC (dall’inglese ”Programmable Logic Controller”): È il componente più usato nelle reti industriali, si occupa di elaborare i dati provenienti dai sensori ed attuatori per poi eseguire il programma indicato, regolando le logiche di automazione dell’impianto. Comunica con tutto il sistema e monitora le grandezze interessate, mantenendo nei registri lo stato di tutte le variabili cui il sistema ha accesso.
3. Sistema di telecomunicazione: È l’infrastruttura che consente di trasferire dati tra i vari dispositivi e il sistema centrale. È implementato attraverso protocolli di comunicazione come Modbus, Ethernet/IP e Profibus e si basa su reti cablate, wireless oppure satellitari, a seconda delle esigenze e della distanza dei dispositivi. Negli ultimi anni si predilige l’utilizzo di reti Ethernet e protocolli TCP/IP, poiché le grandi industrie necessitano di comunicare a grandi distanze.
4. Un supervisore o HMI(dall’inglese ”Human-Machine Interface”): Un pannello o computer visibile agli operatori. Raccoglie dati dai microcontrollori tramite il sistema di telecomunicazione e li elabora, con l’obiettivo di fornire pieno controllo all’impianto (come ad esempio: far suonare allarmi se un insieme di parametri dovesse superare una valore limite). Attraverso l’HMI, l’operatore può monitorare, esaminare lo stato, analizzare gli storici ed interagire con il sistema in modo intuitivo.

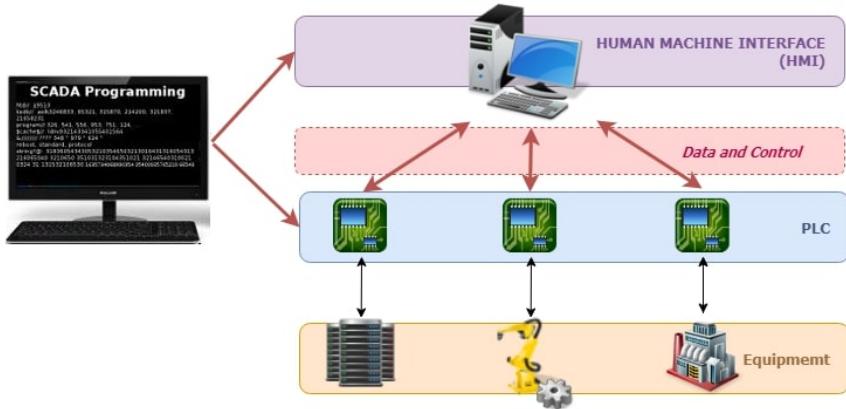


Figura 2.1: Esempio sistema SCADA con componenti principali. Fonte: [5]

2.3 Funzioni principali dello SCADA

Un sistema SCADA svolge diverse funzioni chiave per assicurare una gestione efficace e sicura dei processi industriali, che differiscono da impianto ad impianto. Le fasi principali che generalmente uno SCADA dovrebbe fornire sono:

- Acquisizione e raccolta dati: I sistemi SCADA acquisiscono dati dai dispositivi correlati di metadati e li trasferiscono al sistema centrale. Questo avviene in tempo reale per fornire continuamente consistenza sui vari parametri di processo.
- Visualizzazione e monitoraggio dei dati in tempo reale: I dati raccolti vengono rappresentati grazie all'HMI in formati intuitivi per favorire la lettura da parte degli operatori, attraverso grafici, tabelle interattive, led per allarmi e diagrammi di flusso.
- Archiviazione e storizziazione del dato: Vengono registrati i dati storici sia per analisi successive, sia per tenere traccia delle performance dell'impianto. Risultano essenziali per ottimizzare processi e per la manutenzione predittiva; inoltre i dati possono essere salvati su archivi locali o database relazionali, così da poter essere usufruibili sia tramite i formati sopra citati oppure esportati direttamente su sistemi esterni.
- Gestione eventi: Un sistema SCADA genera allarmi e warning per segnalare criticità/ anomalie nei parametri monitorati, sono una delle funzionalità cardine degli SCADA e richiedono sempre l'interazione con un operatore per evitare guasti o problemi di sicurezza. Inoltre tutti gli eventi vengono registrati e documentati per eventuali verifiche future.
- Controllo e manutenzione manuale: I sistemi SCADA oltre che a interfacciarsi con gli operatori, si interfacciano anche con l'impianto. Tale funzionalità è sempre più utilizzata e richiesta dai clienti per i sistemi SCADA, favorendo più flessibilità al sistema stesso, ma anche più complessità a livello progettuale.

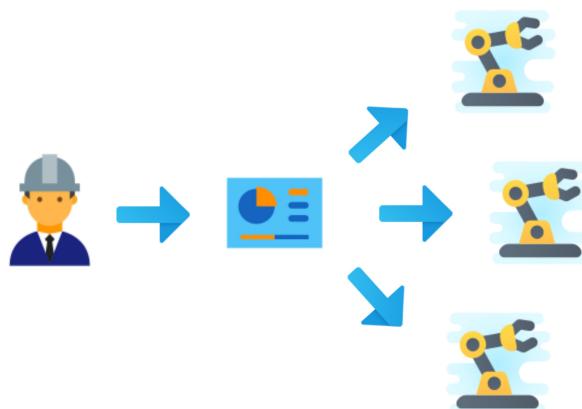


Figura 2.2: Gestione impianto tramite SCADA

2.4 Piattaforma SCADA e Strumenti Software per la progettazione

Con il termine piattaforma SCADA indichiamo solo lo strato software che svolge il lavoro definito in precedenza. Esistono diverse piattaforme che permettono di progettare un'interfaccia HMI per uno SCADA, e ognuna è affiancata dai propri linguaggi di programmazione proprietari, oppure i più famosi per poter progettare interfacce più avanzate(es: Jython, VBScript, C#, ...)



Figura 2.3: Esempi software famosi per progettazione HMI

Ognuna di queste piattaforme possiede logiche diverse per poter progettare uno SCADA, nel mio caso è stata scelta come piattaforma FactoryTalk® Optix™, neo-piattaforma sviluppata da ASEM by Rockwell-Automation:

È l'innovativa piattaforma software perfetta per realizzare HMI moderne e risponsive, con un'esperienza utente di alto livello, Gateway IIoT, applicazioni Edge Computing e in generale soluzioni legate alle esigenze dell'Industry 4.0.

Grazie ad un'architettura completamente modulare ed estremamente flessibile sviluppata con tecnologie cross-platform, FT Optix™ permette di realizzare applicazioni compatibili con piattaforme ARM e x86 con sistemi operativi Windows e Linux, garantendo la massima flessibilità ai progettisti, che possono scegliere la piattaforma che meglio si adatta all'applicazione.

FT Optix™ fa parte della suite cloud-based FactoryTalk® Design Hub™, che permette al team di progettazione di collaborare allo sviluppo dell'applicazione HMI tramite un sistema di controllo di versione distribuito, semplificando la gestione del software, aumentando la produttività ed accelerando il time to market.^[6]

La scelta di approcciare a questa piattaforma di sviluppo è nata dal fatto che in REA l'innovazione è alla base della politica aziendale e il passaggio ad un nuovo software rappresenta la scelta perfetta per rimanere al passo con i tempi. Da qui FT Optix™ possiede numerose feature che permettono di progettare un interfaccia HMI complessa e completa. Il software possiede un'interfaccia simile alle altre controparti ma con l'aggiunta che per SCADA più avanzati è possibile sfruttare l'uso di C# in ambienti di sviluppo basati su .NET. Oltre a questo ho dovuto interfacciarmi con diversi software e librerie per poter far funzionare lo SCADA. Sul fronte C# e ambiente di sviluppo, la scelta è ricaduta su Visual Studio community per l'ampia customizzazione e il supporto continuo da parte di Microsoft. Inoltre per quanto riguarda invece la gestione di tutti i dati interni allo SCADA, 2 sono state le scelte su cui lavorare:

1. Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS): per creare e gestire il database via Server per gli impianti più complessi
2. Database locale di Optix™: attraverso SQLite e l'ausilio di DB4S è stato possibile gestire i database anche per le macchine più datate

Infine per il controllo delle versioni del progetto, data l'integrazione tra FT Optix™ e Git, la scelta è ricaduta su Git per tenere traccia di tutte le varie versioni dello SCADA durante lo sviluppo, collaborare con altri sviluppatori e mantenere uno storico delle revisioni.

2.4.1 Lista Software utilizzati

Ecco la lista dei seguenti software e librerie utilizzati durante la progettazione del sistema SCADA:

- **FT Optix™:** versione 1.4.2.3
- **Microsoft Visual Studio 2022:** versione 17.11
- **Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS):** versione 20

- **DB Browser for SQLite (DB4S)**: versione 3.13.0
- **Git**: version 2.47.0, con integrazione a [GitHub](#).

2.4.2 Struttura Generale di FactoryTalk Optix™

FT Optix™ è un software strutturato per fornire modularità ai componenti utilizzati affinché i progetti possano essere suddivisi in componenti riutilizzabili, ciascuno con logica indipendente, e che possono essere richiamati in più parti dell'applicazione. Inoltre, come già anticipato, permette la gestione dei progetti multi-utente: con supporto per lo sviluppo collaborativo grazie al versionamento e controllo delle modifiche, oltre al supporto per protocolli industriali, come OPC UA, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP e altri standard di automazione. Altra caratteristica del software è la struttura a incapsulamento dei sinottici: come nella programmazione ad oggetti, viene sfruttato un tipo di design gerarchico, dove sono presenti oggetti grafici compositi, definiti Sinottici. Questi includono componenti nidificate con proprietà specifiche, logiche ed eventi. Inoltre, è possibile creare dei template parametrizzati per simulare macchinari, sensori o attuatori. Tutti questi oggetti grafici possono essere salvati in librerie condivise e riutilizzati in progetti diversi, riducendo tempi di sviluppo e migliorando la consistenza, oltre al fatto che è possibile utilizzare controlli avanzati come grafici, griglie e dashboard dinamiche per avere maggior controllo durante la progettazione. Infine, è possibile sfruttare sinottici reattivi - permettendo l'adattamento a diverse risoluzioni e formati dei pannelli HMI - e associare eventi o trigger ad ogni oggetto per eseguire azioni come aggiornamenti in tempo reale, invio di allarmi o gestione degli errori. Dal lato usabilità, fornisce simulazione attraverso ambiente di sviluppo, ossia è in grado di simulare il progetto completo con dati fintizi prima della messa in servizio, oltre a strumenti integrati per il debugging e la risoluzione di problemi, con visualizzazione di log e delle variabili in tempo reale.

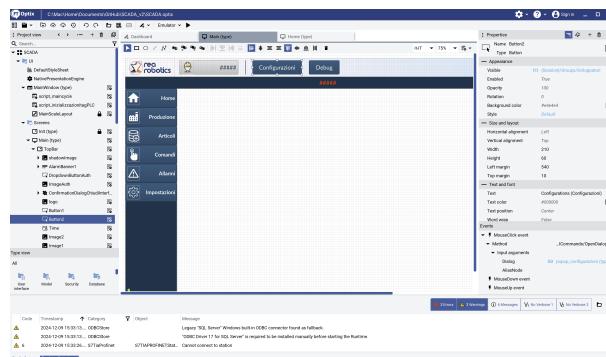


Figura 2.4: Illustrazione dashboard di progetto

Capitolo 3

Progettazione del sistema SCADA

La progettazione di un sistema SCADA è un processo articolato e strategico, che richiede attenta pianificazione e un ampio impiego di risorse. Senza una struttura ben definita, infatti, si possono generare configurazioni di prodotto che necessitano di essere successivamente ripensate, portando inevitabilmente a un incremento di costi, non solo in termini di tempo, ma anche di risorse umane. Per garantire un corretto avanzamento e rispondere in modo efficiente alle aspettative del cliente, è buona norma suddividere il lavoro in fasi predeterminate. In tal modo, si può procedere con maggiore chiarezza, sapendo già dal principio quali aspetti richiederanno attenzione specifica nelle varie fasi del progetto. Nel mio caso, il lavoro è stato suddiviso in quattro fasi principali:

1. Analisi dei requisiti
2. Strutturazione dell'HMI
3. Gestione Database
4. Sviluppo back-end con integrazione al PLC

Ognuna di queste fasi ha contribuito in modo sostanziale a preservare la coerenza e l'integrità del prodotto finito, consentendo di ottenere un risultato che rispecchiasse fedelmente le richieste.

3.1 Analisi dei requisiti del cliente

La prima fase - definita anche come fase di design - prevede un momento di dialogo approfondito con il cliente per comprendere e prendere nota di tutte le necessità, in modo da tradurle in specifiche dettagliate, misurabili e quindi concretamente realizzabili dal team. L'analisi dei requisiti prevede diverse attività, la cui applicazione varia in base alla natura del prodotto finale.

Oltre alla raccolta, è fondamentale l'organizzazione del loro sviluppo, soprattutto nei progetti più complessi in cui è necessario stratificare il lavoro tra più individui.

Per quanto riguarda il mio progetto, dato l'obiettivo di creare un sistema che potesse essere altamente modulare e in grado di costituire una base solida per futuri progetti, mi è stato richiesto di soffermarmi su alcuni aspetti di fondamentale rilevanza:

1. Creare un interfaccia quanto più user-friendly possibile, per facilitare l'utilizzo e l'accessibilità da parte degli operatori di macchina.
2. Definire un "ricettario" di base, ovvero una struttura configurabile e facilmente aggiornabile, sotto il nome di "anagrafica articoli".
3. Definire una sezione dedicata agli ordini di produzione che includa sia i comandi di produzione per la gestione operativa, sia gli storici.
4. Implementare un sistema efficiente per la gestione e l'accesso agli allarmi e warning, essenziale per il monitoraggio e la diagnostica.
5. Creare scorciatoie che permettono allo sviluppatore di poter testare il prodotto sia in fase di sviluppo, che a prodotto finito, anche tramite tele-assistenza.

3.2 Strutturazione HMI (Human Machine Interface)

Per la realizzazione dell'HMI è stato utilizzato FT Optix™, attraverso le numerose funzionalità che mette a disposizione. Per prima cosa l'interfaccia è stata organizzata all'interno di una finestra principale denominata *MainWindow*^[7] (Figura 3.1), a sua volta suddivisa in 3 sottopannelli:

- Pannello di stato
- Pannello di funzione
- Pannello di menu

Il **Pannello di stato** è un elemento presente in tutta l'interfaccia e di conseguenza visibile in ogni menù e sotto-menù. La sua presenza è fondamentale poiché contiene al suo interno informazioni per il funzionamento dell'interfaccia stessa. Procedendo da sinistra troviamo il logo dell'azienda produttrice dell'impianto, che in questo caso è Rea Robotics, per dare riconoscibilità e identità a tutto il sistema. Subito dopo è presente un indicatore che contiene il nome dell'operatore che sta utilizzando la macchina (di default impostato ad anonimo). Se viene selezionato, apre un menù a tendina da cui è possibile poter eseguire l'accesso, sia come operatore,

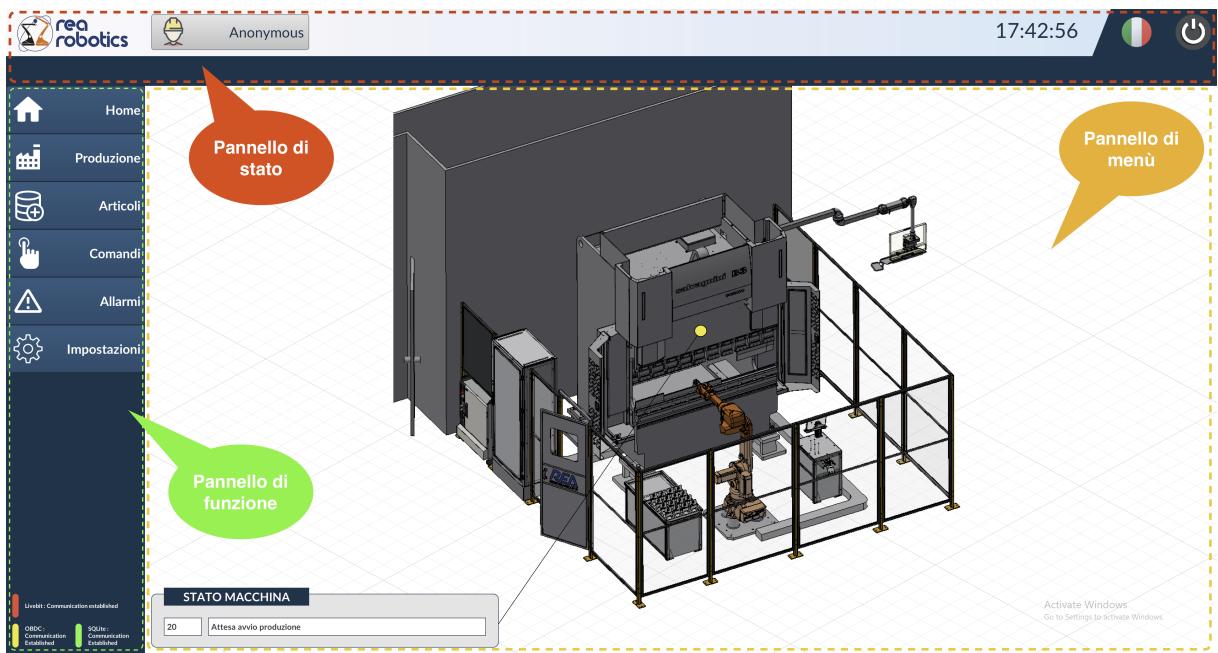


Figura 3.1: Suddivisione interfaccia HMI

sia come sviluppatore. Tale distinzione è importante perché alcune funzioni dell’interfaccia sono accessibili solo a figure autorizzate come gli sviluppatori, per garantire sicurezza e integrità delle operazioni. Continuando verso destra è presente l’orario, utile per avere sempre sotto controllo il tempo durante le operazioni, e il pulsante per la selezione della lingua, che mostra l’icona della lingua attualmente attiva: l’interfaccia è stata progettata per poter funzionare sia in lingua italiana sia in lingua inglese, garantendo maggiore adattabilità anche in ambienti internazionali. Infine è presente il pulsante di spegnimento, che permette di chiudere l’interfaccia in modo sicuro. Per prevenire chiusure accidentali, alla pressione appare un popup che richiede un’ulteriore conferma di spegnimento della macchina, evitando che un tocco involontario possa interrompere il lavoro dell’operatore. Nella parte inferiore di questo pannello è presente una sezione blu che si occupa di monitorare lo stato degli allarmi e avvisi. In caso di problemi, tale sezione mostra chiaramente l’allarme e la descrizione rilevata, assicurando così pronta visibilità delle condizioni operative del sistema.

Il **Pannello di funzione**, come il pannello di stato, è un elemento fisso che permette la navigazione attraverso i vari menù. Questo pannello è costituito da un layout verticale con una serie di pulsanti che consentono all’operatore di accedere a tutte le principali sezioni dell’interfaccia. Ogni pulsante identifica un menù specifico e, una volta selezionato, consente di passare rapidamente alla schermata desiderata, interagendo dinamicamente con il pannello di menu posizionato alla sua destra. Il primo bottone è denominato *Home* e offre una panoramica generale dello stato della macchina. In macchine più complesse permette anche la visualizzazione di indicatori di stato delle componenti. Il secondo invece permette di accedere alla *Produzione*,

dove l'operatore può decidere di azionare la produzione. Il terzo bottone apre la sezione *Anagrafica articoli*, in cui è possibile inserire e visualizzare tutti i parametri di riferimento degli articoli dell'impianto. A seguire, troviamo la sezione *Comandi manuali*, dove è possibile impartire comandi specifici direttamente al robot di lavoro. Ancora più in basso, sono presenti i bottoni della sezione: *Allarmi* che forniscono una panoramica dettagliata di tutti gli allarmi e avvisi attivi. Infine, *Impostazioni* dove sono presenti i vari settaggi relativi sia allo SCADA sia ai parametri della macchina. Nella parte inferiore del pannello di funzione sono presenti tre LED, ognuno dei quali svolge una funzione di monitoraggio importante. Il primo LED, partendo dall'alto, segnala lo stato di collegamento con la Macchina a stati, permettendo di verificare se il programma dello SCADA funziona correttamente. Il secondo e il terzo LED, invece, mostrano rispettivamente lo stato di collegamento con l'ODBC, ovvero il server su cui gira il database, e lo stato di collegamento al database locale in SQLite, che assicurano che l'interfaccia sia connessa correttamente alle risorse necessarie per il suo funzionamento.

Per ultimo abbiamo il **Pannello di menù**, che a differenza degli altri due, è interamente dinamico. Questo pannello occupa circa l'80% di tutta l'interfaccia e ha il compito di visualizzare le varie schermate dei menu selezionate tramite il pannello di funzione.

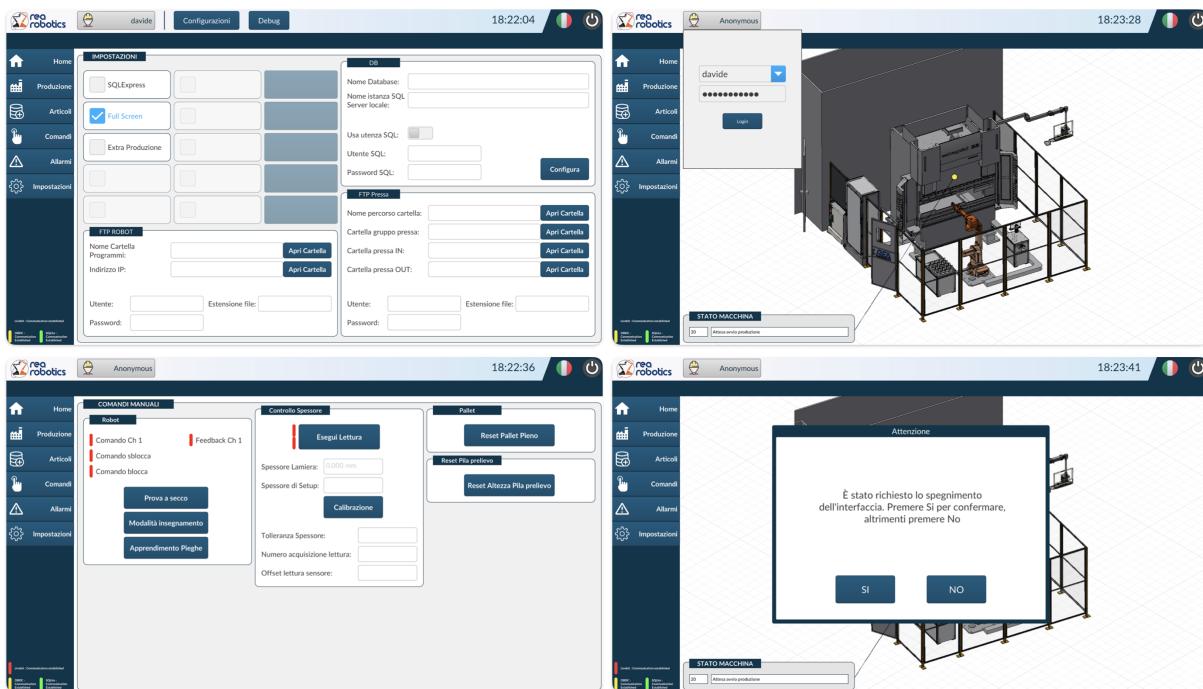


Figura 3.2: 4 illustrazioni dell'HMI

3.2.1 Considerazioni tecniche sulla risoluzione

Grazie alla tecnologia responsive presente nativamente su FT Optix™, l'intero HMI è adattabile e scalabile su qualsiasi display, garantendo una corretta visualizzazione indipendentemente dalle dimensioni dello schermo. Tuttavia, poiché nel nostro caso lo SCADA è progettato per essere utilizzato principalmente su pannelli con risoluzione Full HD (1920x1080), è di fondamentale importanza che tutta l'interfaccia sia leggibile e fruibile dall'operatore senza barre di scorrimento laterali. Considerando a maggior ragione che lo SCADA sarà utilizzato su dispositivi dotati di tecnologia touch in ambienti industriali, è cruciale che ogni elemento risulti chiaro, affidabile e di facile accesso. La leggibilità e la precisione dei comandi sono fondamentali per garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni svolte dall'operatore in tali contesti.

3.3 Gestione Database per la produzione

Per quanto riguarda il database sono state adottate diverse metodologie per la gestione dati. La prima esigenza è creare un ricettario che possa mantenere una serie di record con attributi ben specifici, e che permetta l'integrazione e la comunicazione verso la scheda di produzione. La soluzione ideale è stata quella di suddividere il database in 2 tabelle: una completamente dedicata alla parte di *Anagrafica articoli* presenti in macchina, e l'altra che riguardasse la *Produzione*, in cui vengono registrati gli ordini. Questa rappresenta solo la prima fase di progettazione, poiché nello SCADA è necessario anche avere accesso ad altri dati, tra cui: lo *Storico Produzioni*, che archivia tutte le produzioni completate, sia con esito positivo che negativo; tutte le variabili che potrebbero influire sull'integrità dello stato di un ordine (ad es: l'extra produzione); e tutti gli interventi effettuati input all'HMI, come l'importazione e l'esportazione delle ricette. Infine, è prevista anche l'integrazione tra SSMS e lo SCADA.

3.3.1 Anagrafica Articoli

Questa sezione si occupa della gestione dell'inserimento di nuovi articoli da produrre nell'impianto. La progettazione ha richiesto due tipi di interventi: il primo ha riguardato la gestione del front-end dell'anagrafica; il secondo ha coinvolto la parte di back-end, con particolare attenzione a bottoni e gestione database.

Il lavoro è iniziato con la creazione del menù, in particolare di un'interfaccia dedicata che possa integrare tutti i comandi necessari. Grazie a FT Optix™, è possibile implementare una sezione di inserimento dei singoli articoli composta dagli attributi richiesti dal sistema. In aggiunta, è stata predisposta una sezione di visualizzazione, che mostra tutti i dati del database, compresi gli attributi richiesti in precedenza. Per facilitare la gestione dei dati, è stato sfruttato

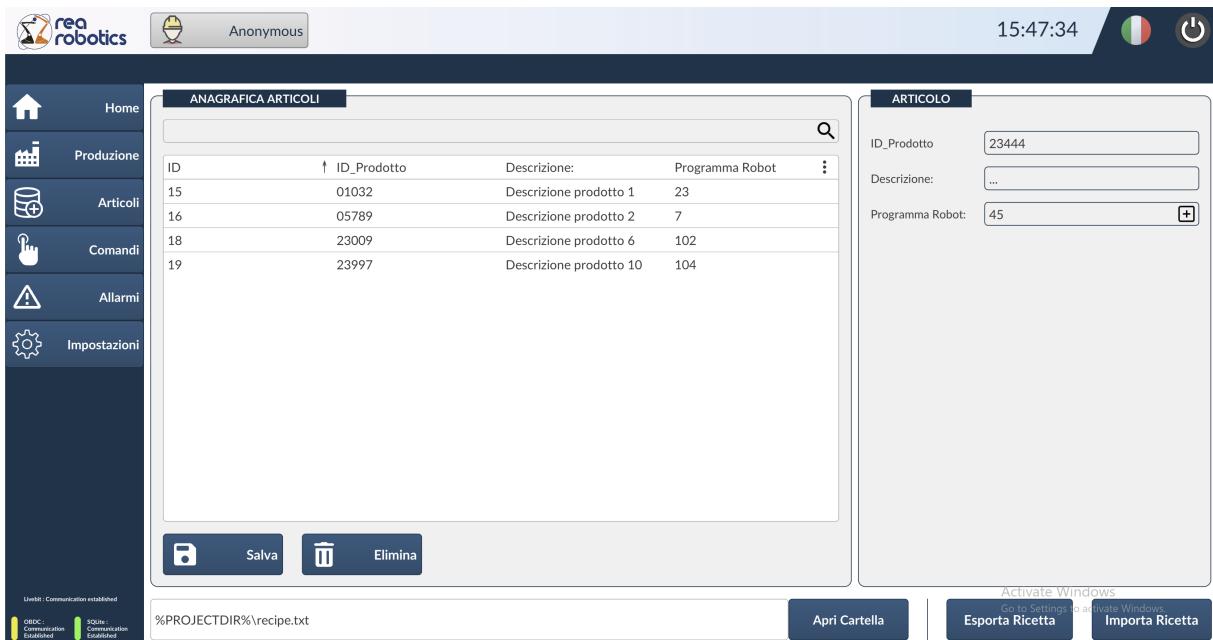


Figura 3.3: Illustrazioni sezione *Articoli*

un oggetto di tipo *DataGridView*^[8], che emula il funzionamento di una tabella, rendendo chiara e accessibile la consultazione dei dati. Dato che uno SCADA industriale deve gestire qualche centinaio di articoli, sono stati implementati sia un sistema di filtraggio dei prodotti in base a parametri specifici (selezionando gli attributi d’interesse), sia una barra di ricerca che permette di individuare rapidamente un prodotto già presente nel sistema. Inoltre, su richiesta, è stata aggiunta una sezione in basso (Figura: 3.3) per l’esportazione e l’importazione delle ricetta, consentendo al sistema di caricare serie di articoli preconfigurati dal cliente, velocizzando e semplificando il processo di inserimento articoli.

Per quanto riguarda la parte di back-end, il primo passo consiste nel configurare il database di riferimento. All’interno della Project View nella cartella DataStores deve essere creato un oggetto di tipo *Embedded database*, che permette di importare un database .sqlite su cui lavorare^[9]. Successivamente, è necessario eseguire una serie di passaggi per poter impostare correttamente la struttura delle tabelle:

1. Importare/impostare in *Configuration* il nome del file del database da cui l’eseguibile dovrà estrarre i dati.
2. Creare, tramite FT Optix™, le tabelle sotto il nome di *RecipeSchema*, includendo tutti gli attributi di interesse necessari per la gestione delle ricette.
3. Aprire il file creato, sotto il nome di `filename.sqlite` tramite un software come DB4S, presente all’interno della cartella ApplicationFiles del programma, per impostare even-

tuali vincoli del database. Questo ultimo passaggio è facoltativo e può essere omesso qualora non siano richiesti vincoli specifici per i dati da raccogliere.

Prima di introdurre la sezione degli script in C#, è importante chiarire due scelte di stile adottate durante la progettazione del seguente database. Nel nostro caso ogni articolo deve essere caratterizzato da attributi ben definiti, che devono essere sempre presenti, indipendentemente dalla macchina su cui lo SCADA dovrà essere installato. In particolare:

- **ID**: un identificatore universale per il database, configurato come un intero, chiave primaria e auto-incrementale (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT). Questo attributo permette ad ogni articolo di avere un identificativo distinto, senza mai ripetersi, nemmeno in caso di eliminazione o modifica di un prodotto. Questa scelta viene fatta per motivi di sicurezza, prevenendo eventuali conflitti di tuple in situazioni di sincronizzazione non corretta.
- **Product_ID**: un identificatore specifico per il prodotto con vincoli meno restrittivi rispetto al primo. Questo campo non deve essere forzatamente un intero, bensì può essere anche un codice alfa-numerico, a discrezione del cliente. Come unici vincoli aggiunti, per non incorrere in errori di inserimento, ci sono l'unicità e l'obbligo di non essere nullo.
- **Robot_Program**: indica il programma che il robot dovrà utilizzare. Di norma, questi programmi sono identificati da numeri. Anche in questo caso, deve essere specificato il vincolo di obbligatorietà: non nullo, garantendo l'inserimento di un valore.

Partendo da questa base, è possibile inserire a piacimento ulteriori attributi in base alla necessità del cliente oppure dell'impianto su cui si sta lavorando, ripetendo i passaggi descritti precedentemente. L'altra considerazione da fare riguarda l'uso dei *RecipeSchema* in FT Optix™, per cui esistono alcuni vincoli: ad esempio, l'obbligo di anteporre il carattere / a tutti gli attributi creati sia nel database sia in FT Optix™. Inoltre, FT Optix™ supporta nativamente, attraverso le API, solo operazioni di base per le ricette, quali: INSERT, UPDATE, DELETE e SELECT^[10]. Sebbene inizialmente questo possa sembrare un vantaggio, dato che permette un accesso semplificato tramite i tool integrati, in alcuni casi può rappresentare una limitazione se si desidera interagire attraverso funzioni più complesse con il database. Per questo motivo, FT Optix™ fornisce la possibilità di creare script in C#, dando piena flessibilità e controllo diretto sul database al programmatore.

Per quanto riguarda la parte di back-end, iniziamo con l'inserimento degli articoli nel database. Utilizzando i *RecipeSchema*^[11], FT Optix™ mette a disposizione un oggetto *RunTimeNetLogic*^[12] di tipo *RecipeController*, che include già una serie di funzioni di base. Nel nostro caso,

è necessario implementare all'interno del file `RecipeController.cs` uno script che permetta l'inserimento di un prodotto in Anagrafica correttamente. In Visual Studio, creiamo quindi una funzione che verrà richiamata dal tasto SALVA presente nell'interfaccia. Per prima cosa, scriviamo il comando `[ExportMethod]` (riga 2) che consente di rendere accessibile la funzione a FT Optix™. Successivamente, definiamo la funzione specificando gli attributi in input che ci interessa salvare. All'interno del codice, viene richiamato il database tramite `myStore` e la tabella di interesse `myTable` (rispettivamente righe 8-9). Da qui possiamo utilizzare la funzione `.Insert` di FT Optix™, con i valori precedentemente richiamati, per popolare il database (riga 18).

```

1 ...
2     [ExportMethod]
3     public void Insert_Product_in_Anagrafica(string Product_ID, string Descr, int Robot_Program)
4     {
5         try
6         {
7             // Inserimento nella tabella
8             var myStore = Project.Current.GetStore<>("DataStores/EmbeddedDatabase1");
9             var myTable = myStore.Tables.Get<Table>("RecipeSchema1");
10            string[] columns = { "/Name", "/Descr", "/Robot_Program", "/Product_ID" };
11            var values = new object[1, 4];
12            values[0, 0] = Product_ID;
13            values[0, 1] = Descr;
14            values[0, 2] = Robot_Program;
15            values[0, 3] = Product_ID;
16
17            // Eseguire la query di inserimento
18            myTable.Insert(columns, values);
19
20            // Se l'operazione è andata a buon fine
21            Log.Info("RecipeSchema1", "Inserimento riuscito: " + values[0, 1]);
22        }
23        catch (Exception ex)
24        {
25            // In caso di errore, viene catturata l'eccezione e viene stampato il messaggio d'errore
26            Log.Error("RecipeSchema1", "Errore durante l'inserimento: " + ex.Message);
27            popup.OpenPopUp(ex.Message, 0);
28        }
29    }
30 ...

```

Due aspetti importanti meritano attenzione in questa fase. In primo luogo, si osserva la presenza del carattere `/` negli attributi, come richiesto dalle specifiche di FT Optix™. In secondo luogo, vi è un attributo `Name`, il quale rappresenta un vincolo essenziale nella costruzione delle ricette in FT Optix™; nel nostro caso, assegniamo a tale campo un valore a scelta tra quelli disponibili. Inoltre, la funzione è stata inserita in un blocco `try-catch` per garantire maggiore controllo su eventuali errori di inserimento in FT Optix™. Ora passiamo ad un'ulteriore richiesta che riguarda le importazioni di articoli esterni. In questo caso, è stato necessario avvalerci di un ulteriore oggetto, `RunTimeNetLogic`, direttamente associato alla tabella, al fine di implementare una funzione capace di controllare un file esterno definito come `dati.txt`. Di seguito è riportato il codice:

```

1 ...
2 // Metodo per controllare e leggere il file
3 private static void ControllaFile(Object source, ElapsedEventArgs e)
4 {
5     // Specifica la cartella e il nome del file
6     string cartella = @"C:\Users\davide.quartucci\Desktop\InserimentoAnagraficaSuDB";
7     string nomeFile = "dati.txt";
8
9     // Cerca il file nella cartella specificata
10    string percorsoFile = Path.Combine(cartella, nomeFile);
11
12    if (File.Exists(percorsoFile))
13    {
14        try
15        {
16            // Leggi il contenuto del file
17            string[] righe = File.ReadAllLines(percorsoFile);
18
19            foreach (string riga in righe)
20            {
21                try
22                {
23                    // Dividi la riga in tre parti usando il separatore ';'
24                    string[] campi = riga.Split(';');
25
26                    if (campi.Length != 3)
27                    {
28                        throw new FormatException("La riga non contiene esattamente 3 campi.");
29                    }
30
31                    // Assegna i campi a variabili locali
32                    string Product_ID = campi[0];
33                    string Descr = campi[1];
34                    int Robot_Program;
35
36                    // Prova a convertire il terzo campo in un intero
37                    if (!int.TryParse(campi[2], out Robot_Program))
38                    {
39                        throw new FormatException("Il campo Robot_Program non è un intero valido.");
40                    }
41
42                    //Esegue l'inserimento nel DB di una nuova anagrafica
43                    var myStore = Project.Current.Get<Store>("DataStores/EmbeddedDatabase1");
44                    var myTable = myStore.Tables.Get<Table>("RecipeSchema1");
45                    string[] columns = { "/Name", "/Descr", "/Robot_Program", "/Product_ID" };
46                    var values = new object[1, 4];
47                    values[0, 0] = Product_ID;
48                    values[0, 1] = Descr;
49                    values[0, 2] = Robot_Program;
50                    values[0, 3] = Product_ID;
51                    myTable.Insert(columns, values);
52                }
53                catch (FormatException ex)
54                {
55                    Console.WriteLine($"Errore: formato dei dati non valido nella riga '{riga}'.");
56                }
57            }
58
59            // Elimina il file dopo la lettura
60            File.Delete(percorsoFile);
61        }
62        catch (Exception ex)
63        {
64            Console.WriteLine($"Si è verificato un errore durante la lettura del file: {ex.Message}");
65        }
66    }
67    else
68    {
69        // Se il file non esiste, ignora semplicemente e continua
70        Console.WriteLine($"File non trovato: {percorsoFile}. Verrà controllato di nuovo.");
71    }
72}
73 ...

```

Nel codice appena illustrato viene richiamata la seguente funzione: `dati.txt` situato in un percorso preimpostato (righe 6-7). La scelta di definire un percorso ben specifico è stata fatta per evitare problemi imprevisti durante l'inserimento dei dati. La funzione prosegue analizzando le righe del file, secondo le specifiche *Product_ID*; *Descrizione*; *Robot_Program* (righe da 17 a 37). A partire da riga 42, il codice procede con l'inserimento all'interno del database di tutti i dati del file, e infine, a riga 60 lo elimina come richiesto. Ovviamente, questa funzione deve essere richiamata ciclicamente per garantire un aggiornamento continuo del database, facilitando così, ad esempio, la trasmissione di nuovi articoli dagli uffici di produzione direttamente alla macchina. Per automatizzare l'intero processo, nel metodo `Start` (creato nativamente da FT Optix™) è stato configurato un timer che ogni 10 secondi ripete l'operazione di lettura ed importazione degli articoli nell'anagrafica, assicurando aggiornamento costante dei dati:

```

1 ...
2     private static Timer timer; // Timer per eseguire l'operazione ogni 10 secondi
3
4     public override void Start()
5     {
6         // Insert code to be executed when the user-defined logic is started
7
8         // Imposta e avvia il timer
9         timer = new Timer(10000); // 10000 millisecondi = 10 secondi
10        timer.Elapsed += ControllaFile; // Associa l'evento Elapsed all'handler
11        timer.AutoReset = true; // Ripeti l'operazione ogni 10 secondi
12        timer.Enabled = true; // Abilita il timer
13    }
14 ...

```

Per tutte le altre funzionalità, come l'eliminazione di articoli, ricerche ed importazioni/esportazioni da HMI, sono state sfruttate funzionalità già presenti nel programma. Il lavoro si è concentrato sulla configurazione e personalizzazione di questi strumenti affinché si integrassero correttamente con il sistema.

3.3.2 Ordini di Produzione

Questa sezione si focalizza sulla fase di produzione degli articoli, con focus sull'inserimento, l'avvio e la gestione di una nuova produzione. La progettazione ha seguito il medesimo approccio adottato per la sezione dell'anagrafica. Per quanto riguarda l'interfaccia, si è scelto di dividere la creazione di un nuovo ordine di produzione dalla gestione della produzione stessa, poiché nel monitoraggio è necessario tenere in primo piano molti più attributi rispetto alla sezione di anagrafica. Dal punto di vista progettuale, troviamo ancora un oggetto di tipo *DataGridView*, che anche in questo caso serve per tenere sotto controllo lo stato degli ordini. Infatti, è configurato in modo che cambi colore in base allo stato dell'ordine: verde per gli articoli che sono attualmente in produzione, giallo per quelli in attesa e rosso per eventuali interruzioni impreviste. Anche in questa sezione è implementato un sistema di filtraggio, mentre nella parte inferiore della schermata troviamo un pannello che tiene sotto controllo lo stato/passo in cui si

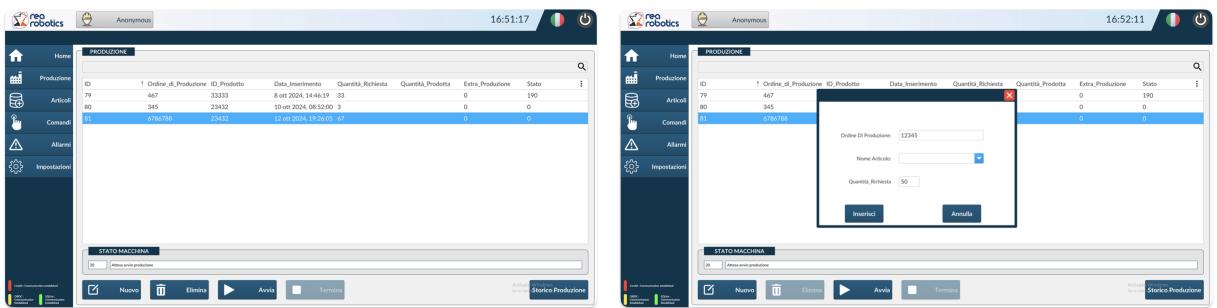


Figura 3.4: Illustrazioni sezione *Produzione* e sottosezione *Nuova Produzione*

trova la macchina (il suo funzionamento verrà illustrato nella sezione 3.4). Sempre nella parte inferiore della schermata, inoltre, sono presenti i pulsanti che permettono la gestione degli ordini di macchina. Prima di procedere alla fase implementativa, è stato progettato anche un popup per *Nuova Produzione* (Figura:3.4), che permette di inserire gli ordini in database. Questo popup è una finestra che richiede le specifiche di produzione, ovvero:

- ***Ordine di Produzione***: identificativo dell'ordine, configurato come campo testuale.
- ***Nome Articolo***: Mostra a schermo un menù a tendina che consente di selezionare il *Product_ID* dell'articolo già presente in database, ereditando tutte le caratteristiche definite nella sezione Anagrafica.
- ***Quantità_Richiesta***: è la quantità dell'ordine da produrre inizialmente.

Fatto questo, ulteriori attributi vengono impostati durante l'inserimento dell'ordine. Infatti, dopo aver specificato i dati precedenti e premuto il tasto "inserisci", viene richiamata una funzione all'interno di *RecipeController.cs*, sviluppata seguendo le stesse linee guida di quella già analizzata in Anagrafica. In questo caso, poiché la produzione necessita di parametri aggiuntivi, come ad esempio: *Date_Insert*, *Status*, *Extra_Production*, ..., questi attributi vengono inizialmente impostati su valori predefiniti. Un attributo che necessita di analisi è la Data di Inserimento (gestita a riga 16). Qui viene utilizzato *DateTime.Now* per ottenere il momento esatto del salvataggio, con successivo parsing in *.ToString*, come richiesto per l'inserimento dei dati nel database.

```

1 ...
2 [ExportMethod]
3 public void Insert_newProduction(string Odp, string NomeArticolo, int quantità)
4 {
5     try
6     {
7         // Inserimento nella tabella
8         var myStore = Project.Current.Get<Store>("DataStores/EmbeddedDatabase1");
9         var myTable = myStore.Tables.Get<Table>("RecipeSchema2");
10        string[] columns = { "Name", "/Odp", "/NomeArticolo", "/Date_Insert", "/Quantità", "/Extra_Production", "/Total_Reject", "/Status" };
11        var values = new object[1, 8];
12    }

```

```

13     values[0, 0] = Odp;
14     values[0, 1] = Odp;
15     values[0, 2] = NomeArticolo;
16     values[0, 3] = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffffffK");
17     values[0, 4] = quantità;
18     values[0, 5] = 0;
19     values[0, 6] = 0;
20     values[0, 7] = 0;
21
22     // Eseguire la query di inserimento
23     myTable.Insert(columns, values);
24
25     // Se l'operazione è andata a buon fine
26     Log.Info("RecipeSchema2", "Inserimento riuscito: " + values[0, 1]);
27 }
28 catch (Exception ex)
29 {
30     // In caso di errore, viene catturata l'eccezione e viene stampato il messaggio d'errore
31     Log.Error("RecipeSchema2", "Errore durante l'inserimento: " + ex.Message);
32     popup.OpenPopUp(ex.Message, 0);
33 }
34 }
35 ...

```

Prima di passare all’implementazione della funzione *Avvia Produzione*, è necessario soffermarci su un’ulteriore richiesta da parte dell’azienda: la gestione di un’eventuale *Extra Produzione* per rispondere a esigenze particolari di produzione. Per questo motivo, sono stati attuati 2 passaggi:

1. Assicurarsi che l’*extra produzione* sia sempre disponibile e attivabile su richiesta tramite un’opzione accessibile solamente dal programmatore.
2. Nel caso in cui sia attiva, permettere alla macchina di poterla gestire lato back-end (che verrà approfondito nella sezione 3.4).

Per il primo punto la soluzione adottata consiste nell’inserire all’interno della sezione *Impostazioni* un interruttore *Extra Produzione*, attivabile esclusivamente in modalità sviluppatore o con le opportune autorizzazioni^[13]. Fatto questo è stato progettato un popup che appare al termine di ogni ciclo di produzione e, tramite un menù, chiede se si vogliono produrre ulteriori componenti, permettendo così alla macchina di riavviare il ciclo produttivo (Figura:3.5).

Passiamo ora a due iterazioni principali nello SCADA: *Avvia Produzione* e *Termina Produzione*. Nel caso di *Avvia Produzione*, dopo aver dato conferma tramite apposito popup di verifica, viene richiamata la funzione *pr_AvviaLocale*, che si occupa di configurare in autonomia le variabili fondamentali della produzione, permettendo alla macchina a stati di poterne usufruire:

```

1 ...
2     /// <summary>
3     /// Avvia produzione
4     /// </summary>
5     [ExportMethod]
6     public void pr_AvviaLocale(long id)
7     {
8         Project.Current.GetVariable(Variabili.PathOdlStart).Value = id;

```

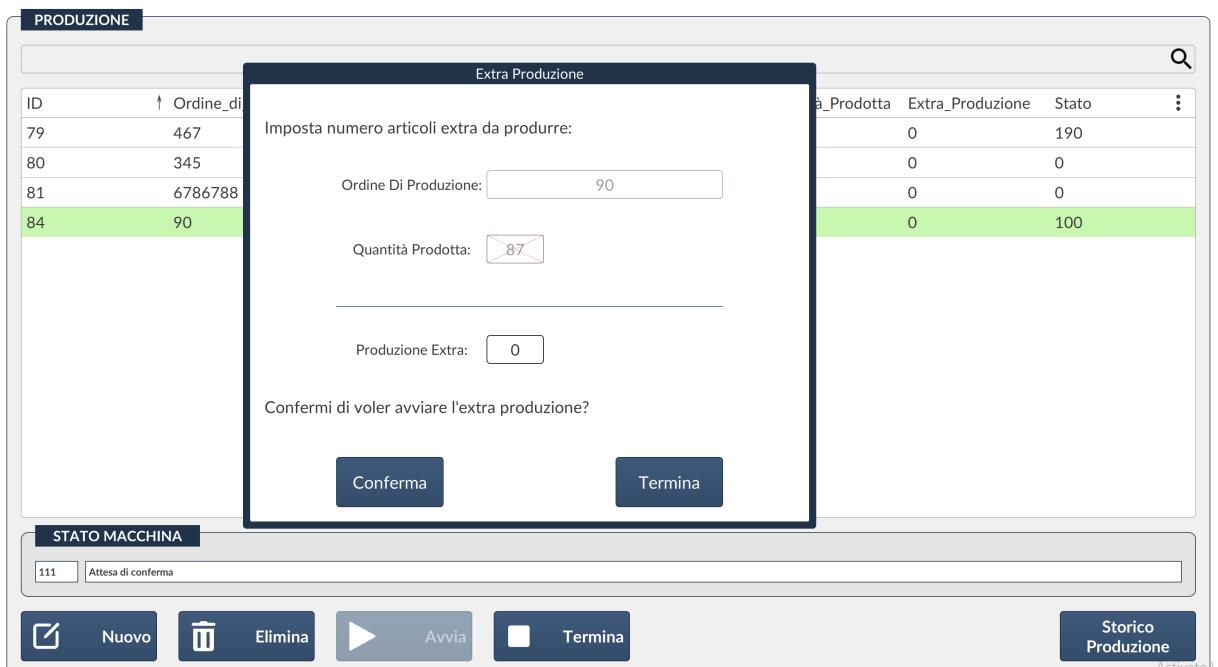


Figura 3.5: Esempio richiesta di *Extra Produzione*

```

9     Project.Current.GetVariable(VariablePaths.Pathap_start).Value = true;
10    }
11 ...

```

Per quanto riguarda *Termina Produzione* invece, viene semplicemente impostata la variabile `pr_ButtonTerminaSelected = TRUE`, invocando la macchina a stati. Quest'ultima, nel passo corrispondente, richiama la funzione `pr_TerminateAllRunningLocale`, che si occupa per spostare l'ordine nello storico della produzione. Nella funzione indicata e successivamente illustrata, il sistema procede dapprima ad individuare l'ordine con lo stato 160 "di aggiornamento tabelle e spostamento nello storico" (righe 8-9). Poi, una volta trovato l'ordine, viene creato un nuovo oggetto temporaneo in cui vengono inseriti tutti gli attributi dell'ordine, con l'aggiunta della data di terminazione della produzione (da riga 17 a riga 25). Infine, l'oggetto risultante viene trasferito nella tabella di *Storico Produzione* (riga 28).

```

1 ...
2     /// <summary>
3     /// Recupera i dati delle produzioni terminate e li sposta nello storico
4     /// </summary>
5     public void pr_TerminateAllRunningLocale()
6     {
7         object[,] result;
8         _store = Project.Current.GetStore<Store>(DATASTORE_DATABASE);
9         _store.Query($"SELECT * FROM {TABLE_NAME} WHERE \"/Status\" = 160", out _, out result);
10
11        if (result.GetLength(0) == 0 || result.GetLength(1) == 0)
12        {
13            Log.Warning("pr_TerminateAllRunning no record found");
14            return;
15        }

```

```

16
17     ReaToClienteLocale prod = new ReaToClienteLocale();
18     prod.Production_Command = "" + result[0, 0];
19     prod.Product_ID = (string)result[0, 3];
20     prod.dt_start = (DateTime?)result[0, 4];
21     prod.dt_end = DateTime.Now;
22     prod.Quantity_Requested = (long)result[0, 8];
23     prod.Quantity_Produced = (long)result[0, 9];
24     prod.Total Reject = (long)result[0, 11];
25     prod.Extra_Production = (long)result[0, 10];
26
27     _storicoprod = new RuntimeNetLogicReaToClienteStoricoLocale();
28     _storicoprod.sp_InsertLocale(prod);
29
30 }
31 ...

```

3.3.3 Storici Produzione/Allarmi

Lo storico di produzione risulta accessibile tramite pulsante apposito, inserito nell’interfaccia di *Produzione*. Al suo interno è stata progettata un’interfaccia simile a quella di *Produzione*, ma con alcune differenze. Nello specifico, non è presente nessun pulsante per l’interazione diretta con la macchina, ma solo un *DataGridView* che mostra tutte le informazioni sugli ordini prodotti. Difatti, le uniche iterazioni disponibili avvengono tramite un filtro di ricerca simile a quelli già trattati in precedenza, con l’aggiunta della possibilità di effettuare ricerche basate su data, o su un determinato periodo di tempo. La popolazione di questa tabella avviene solamente tramite la funzione analizzata nella sezione precedente, seguendo pressoché lo stesso approccio utilizzato per l’interfaccia di *produzione*. Per quanto riguarda la parte back-end, è stato dapprima creato un *RecipeSchema* contenente gli attributi necessari e, successivamente, sulla base del *RuntimeNetLogic* fornito, è stata implementata la funzione di inserimento nel database *sp_InsertLocale*. Questa funzione, come già descritto nelle sezioni precedenti, si occupa di inserire l’oggetto *prod*, completo di tutti i suoi attributi nella tabella dello storico.

```

1 ...
2 public class RuntimeNetLogicReaToClienteStoricoLocale : BaseNetLogic
3 {
4     ... //Altro codice fornito da FT Optix
5
6     /// <summary>
7     /// Inserisce un record nello storico
8     /// </summary>
9     public void sp_InsertLocale(ReaToClienteLocale prod)
10    {
11        try
12        {
13            string[] columns = { "/Production_Command", "/Product_ID", "/dt_start", "/dt_end", "/Quantity_Requested", "/Quantity_Produced",
14                "/Total Reject", "/Extra_Production" };
15
16            var values = new object[1, 8];
17            values[0, 0] = prod.Production_Command;
18            values[0, 1] = prod.Product_ID;
19            values[0, 2] = prod.dt_start;
20            values[0, 3] = prod.dt_end;
21            values[0, 4] = prod.Quantity_Requested;
22            values[0, 5] = prod.Quantity_Produced;
23            values[0, 6] = prod.Total Reject;
24
25            ...
26        }
27    }
28
29 }
30 ...

```

Figura 3.6: Illustrazione sezione *Storico Produzione*

```

23     values[0, 7] = prod.Extra_Production;
24
25     _store = Project.Current.Get<Store>(DATASTORE_DATABASE);
26     _table = _store.Tables.Get<Table>(TABLE_NAME);
27     _table.Insert(columns, values);
28
29 }
30 catch (Exception ex)
31 {
32     Log.Warning($"ERROR: sp_InsertLocale {ex.Message}");
33 }
34 }
35
36 }
37 ...

```

Per quanto riguarda la gestione degli allarmi^[14], ci sono diversi aspetti da analizzare. Innanzitutto, dal punto di vista progettuale sono stati creati due pannelli dedicati: uno per la visualizzazione della lista di allarmi e un altro per i warning attivi. Di seguito, la schermata rimane essenziale, includendo solamente i pulsanti per la gestione di alcuni allarmi e warning, oltre alla sezione di *Storico Allarmi*. A differenza di altre sezioni, gli allarmi non vengono gestiti tramite database ma direttamente da FT Optix™. Infatti, all'interno della cartella di progetto è presente una sotto-cartella dedicata a contenere solamente allarmi e warning (3.7a) dell'impianto.

Attraverso l'interfaccia di programma è, inoltre, possibile impostare diverse proprietà per ogni singolo allarme, come ad esempio il messaggio da visualizzare nello SCADA, la priorità e i tempi di visualizzazione del segnale (3.7b). Tutta la parte di gestione degli allarmi viene poi effettuata da FT Optix™. Infine, se è necessario visualizzare i messaggi di allarme in altre sezioni,

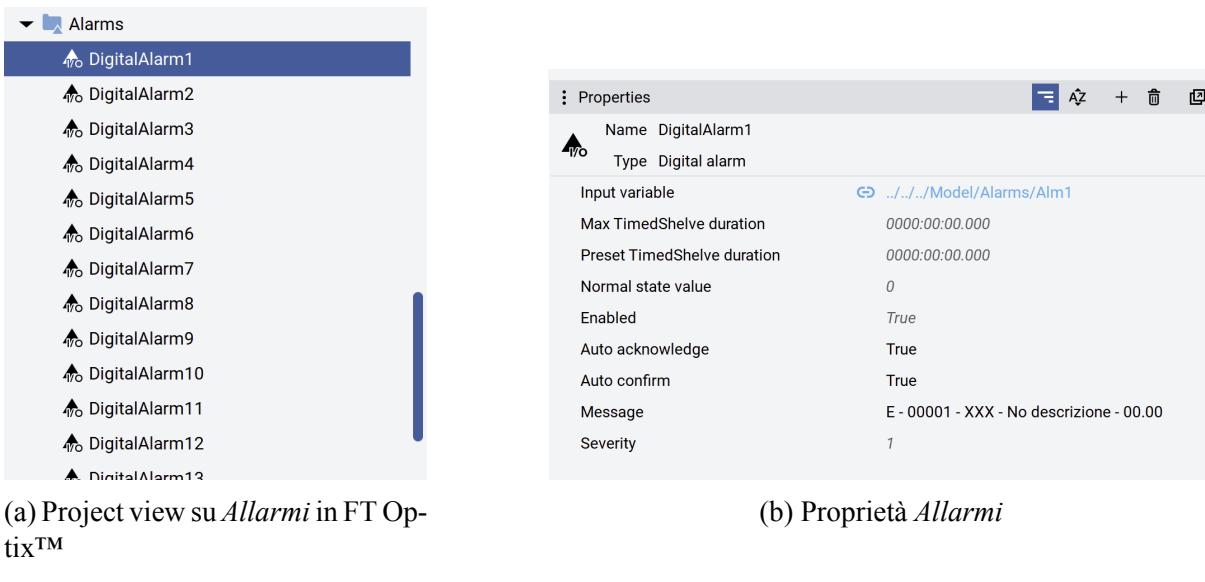


Figura 3.7: Illustrazione pannelli presenti in FT Optix™

come ad esempio sul Pannello di Stato, è sufficiente richiamarli tramite funzioni specifiche di FT Optix™. In particolare, nel nostro caso, grazie alla libreria `AllarmBannerlogic` il processo di visualizzazione degli allarmi viene automatizzato. Questo approccio permette di semplificare il lavoro, poiché è necessario solo inserire gli allarmi nella cartella di progetto. Naturalmente in sistemi SCADA più complessi è possibile lavorare manualmente tramite script sulla libreria, permettendo di personalizzare ulteriormente la gestione degli allarmi.

3.3.4 Configurazione Database aziendale

Per quanto riguarda la parte di database aziendale, in questa sottosezione ci occuperemo della configurazione base di un database di tipo SQL Server, come già visto per SQLite. Inizialmente andiamo ad aggiungere all'interno della Project View, nella cartella DataStores, un oggetto di tipo *ODBC database*^[15]. A questo punto dobbiamo impostare sulle proprietà del database appena creato:

1. Il DBMS type uguale a SQL Server.
2. La struttura compresa dei vari campi delle tabelle, come già visto per SQLite.
3. Compilare i campi con le informazioni di accesso a SSMS
4. Un *DesignTimeNetLogic*, chiamato `DesignTimeConfiguraDB` in cui andremo ad inserire informazioni fondamentali per l'utilizzo del database esterno.

Successivamente non resta altro che replicare tutto ciò che è stato fatto per SQLite con le diverse variabili di modello, ricette e script specifici per far funzionare il database. Prima di passare al

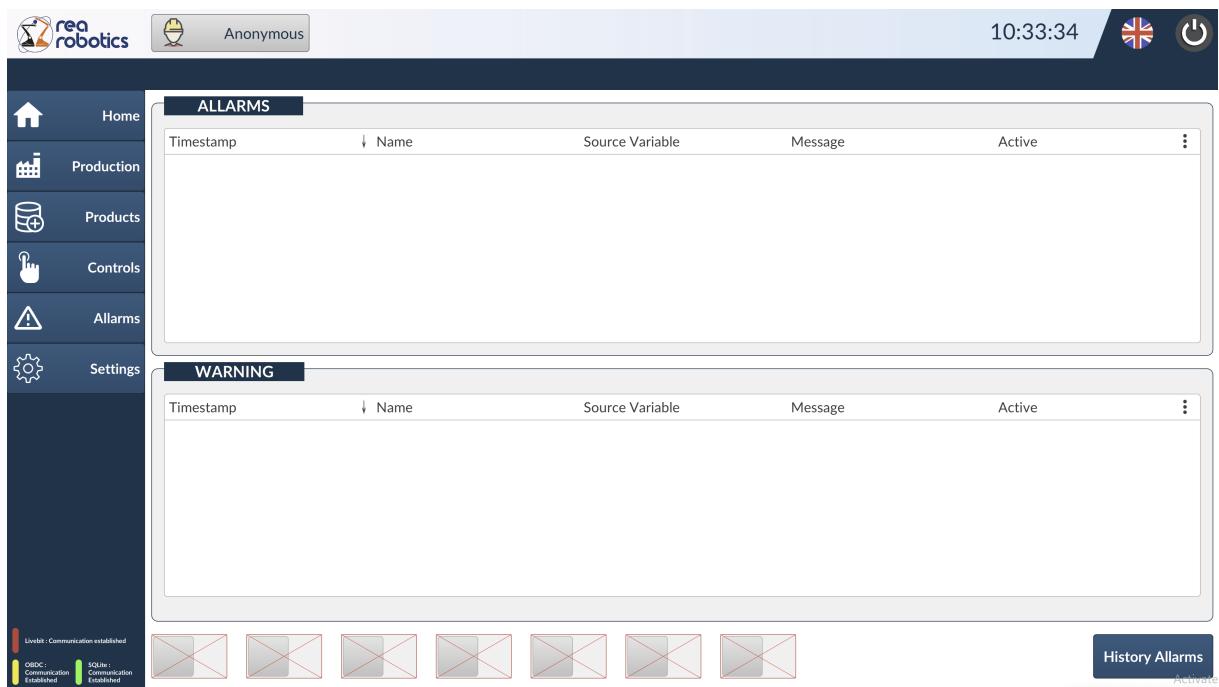


Figura 3.8: Illustrazione sezione *Allarmi*

NetLogic di configurazione, è bene sottolineare che la scelta di utilizzare un database rispetto all’altro si trova all’interno della sezione Impostazioni, con la prima flag presente nel pannello. Grazie a questa flag viene cambiato il valore di una variabile booleana DB, impostando l’utilizzo delle tabelle corrette. Inoltre, questa variabile agisce sull’interfaccia di *Produzione* e *Articoli* visualizzata dall’operatore, che ha a disposizione due sezioni di facile utilizzo e comprensione per chi opera direttamente sul campo. Per quanto riguarda DesignTimeConfiguraDB, è stata innanzitutto creata la classe con le costanti di riferimento del database:

```

1 public class DesignTimeConfiguraDB : BaseNetLogic
2 {
3     const string DB_SERVER = ".\\SQLEXPRESS";
4     const string DB_NAME = "PRG_OPTIX";
5     const string DB_USER = "sa";
6     const string DB_PASSWORD = "reaSQL";
7
8     private string _connectionString = $"Server={DB_SERVER};Database={DB_NAME};User Id={DB_USER};Password={DB_PASSWORD};";
9
10    ...

```

Per poi configurare tramite il metodo ConfigureDB l’accesso al database ed aggiungere eventuali tabelle necessarie al datastore OBDC di FT Optix™. Quindi, è stata copiata la libreria sni.dll per fornire comunicazione con SQL Server, per poi aggiungere le tabelle necessarie:

```

1 ...
2     sourcePath = Path.Combine(RuntimePath, "sni.dll");
3     destinationPath = Path.Combine(RuntimePath, "NetSolution", "bin", "sni.dll");
4     System.IO.File.Copy(sourcePath, destinationPath, true);
5 ...
6     //aggiungo le tabelle necessarie con le relative colonne

```

```

7     List<string> tables = new List<string>();
8     tables = ListTables();
9
10    if (tables.Count>0 )
11    {
12        foreach (string tbl in tables)
13        {
14            AddNewTable(db, tbl);
15        }
16    }
17 ...

```

Infine vengono gestiti i tipi di dati SQL, mappandoli correttamente:

```

1 ...
2     static Type MapSqlType(string sqlType)
3 {
4     switch (sqlType.ToLower())
5     {
6         case "int":
7             return typeof(int);
8         case "varchar":
9             case "nvarchar":
10            case "char":
11            case "nchar":
12                return typeof(string);
13        // Aggiungi altri casi secondo necessità
14        default:
15            return typeof(object); // Tipo generico per altri tipi non gestiti
16     }
17 }

```

Questo script automatizza la configurazione del collegamento ad un database SQL Server garantendo che le tabelle e le colonne siano mappate correttamente nell'ODBC dell'HMI. Nondimeno, lo script gestisce la copia delle librerie necessarie, le connessioni e soprattutto il recupero dinamico delle strutture delle tabelle, rendendo le tabelle facilmente scalabili.

3.4 Sviluppo back-end e integrazione con il PLC

In questa sezione analizziamo gli aspetti necessari per poter unire tutto ciò che è stato analizzato finora. Dal lato back-end, dobbiamo garantire che lo SCADA comunichi correttamente con uno o più PLC, a seconda dell'impianto, ottenendo pieno controllo del sistema. Questo approccio permette di gestire qualsiasi caso d'uso o variabile che potrebbe comportarsi in modo imprevisto durante l'operatività della macchina. Due elementi chiave sono: la possibilità che lo SCADA determini esattamente il passo operativo del PLC in ogni momento, e la certezza che ci sia una comunicazione bidirezionale tra lo SCADA e il PLC. Per arrivare a ciò, la scelta è stata di creare una macchina a stati, con un ciclo che inizia nel momento in cui la macchina viene avviata e che avanza esclusivamente in risposta ai segnali del PLC. Questa macchina rappresenta un'astrazione del comportamento del PLC, offrendo pieno controllo in qualsiasi momento. Il lavoro si suddividerà in più fasi:

1. Inizializzazione di tutti i tag del PLC e dello SCADA.

2. Sviluppo di un programma in grado di gestire tutti i casi d'uso e gli errori dell'impianto
3. Verifica che tutto sia coerente tra FT Optix™ e il Database

3.4.1 Indicizzazione tag variabili

L'idea a livello progettuale è stata di creare un contenitore, implementato sotto forma di classe, che raccogliesse tutti i percorsi delle variabili presenti su FT Optix™, inclusi quelli del PLC. Il primo passo consiste nell'identificare, su FT Optix™, tutte le variabili di nostro interesse. È fondamentale che sia attivata la modalità avanzata in FT Optix™ per eseguire i passi seguenti. Attraverso la *Project View* vanno estrapolati i percorsi delle variabili. Ad esempio, consideriamo una variabile di modello scelta casualmente (3.9). Una volta estratto il percorso, si ottiene una stringa di questo tipo: SCADA/Model/Produzione/ResetProduction. Da quest'ultima conviene sempre escludere la prima parte del percorso, che rappresenta il nome del progetto, e utilizzare solo la parte rimanente. Questa scelta è motivata dal fatto che la prima parte, nel nostro caso: SCADA/ rappresenta il nome del Progetto, e se dovessimo riutilizzare tutto il modello in contesto multi-progetto, dovremmo aggiornarle globalmente tutte. Riducendo il percorso alla sola parte: Model/Produzione/ResetProduction, si garantisce maggior flessibilità e portabilità.

Procediamo a creare la classe e ad inserire volta per volta tutti i percorsi delle variabili necessarie. Alla fine dovremmo ottenere una classe del genere:

```

1 ...
2
3 public static class VariablePaths
4 {
5     ... // lista variabili per HMI
6
7     //cliente_to_rea -> produzione
8     public const string PathQueryProduzione          = "Model/Produzione/QueryProduzione";
9     public const string PathProduzioneFilterActive   = "Model/Produzione/FiltroProduzione/FilterActive";
10    public const string PathProduzioneTextFilter      = "Model/Produzione/FiltroProduzione/TextFilter";
11    public const string PathProduzioneAvviaEnabled    = "Model/Produzione/ButtonProduzioneEnabled/AvviaEnabled";
12
13
14     //rea_to_cliente -> storico
15     public const string PathQueryStorico           = "Model/Storico/QueryStorico";
16     public const string PathStoricoBdateFilter       = "Model/Storico/bdateFilter";
17     public const string PathStoricoDateFrom         = "Model/Storico/DateFrom";
18     public const string PathStoricoDateTo           = "Model/Storico/DateTo";
19
20     //anagrafica
21     public const string PathQueryAnagrafica        = "Model/Anagrafica/QueryAnagrafica";
22     public const string PathAnagraficaFilterActive   = "Model/Anagrafica/FiltroAnagrafica/FilterActive";
23     public const string PathAnagraficaTextFilter     = "Model/Anagrafica/FiltroAnagrafica/TextFilter";
24
25
26     ... // lista variabili per HMI

```

Nella classe sono state inserite variabili secondo una precisa struttura: il percorso salvato in precedenza associato ad una stringa. Questo approccio consente maggiore controllo delle va-

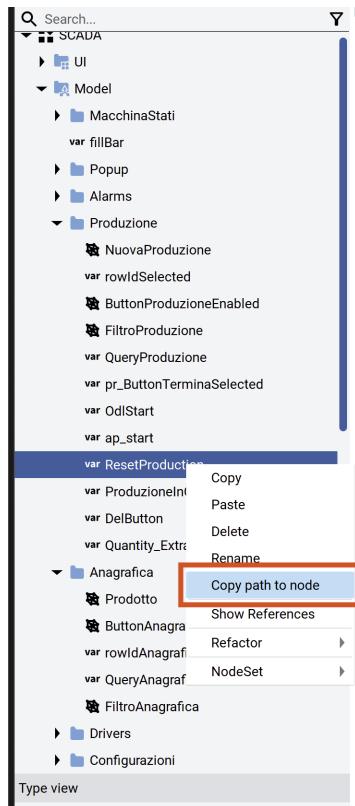


Figura 3.9: esempio di salvataggio percorso variabile di modello

riabili all'interno della macchina a stati e, qualora sia necessario, permette di aggiungere nuove variabili semplicemente aggiornando la suddetta classe. È inoltre consigliato, ma non estremamente essenziale, suddividere le variabili secondo una logica ben definita in modo che siano facilmente rintracciabili, specialmente in impianti estremamente strutturati.

Per la gestione delle variabili nella macchina a stati è stata definita una regola di suddivisione in due tipologie principali per fornire maggiore sicurezza:

1. **DB92-PLCtoHMI**: sono tutte le variabili gestite dal controllore logico programmabile e inviate all'HMI, che le può leggere ma non modificare.
2. **DB91-HMItоПLC**: variabili gestite sempre dal PLC, ma scrivibili solo dallo scada e leggibili dal PLC.

Questa classificazione rimane costante indipendentemente dall'impianto; ciò che cambierà sono la quantità e il tipo di segnale dei tag. Nel caso specifico, verranno considerate le variabili utilizzate in un impianto di piegatura, che sarà analizzato più dettagliatamente nel capitolo 4.

3.4.2 Sviluppo Macchina a Stati

Dal lato progettazione, è stato inserito un oggetto *RunTimeNetLogic* associato alla *MainWindow*. Per quanto concerne la programmazione, lo script associato è stato suddiviso in diverse parti. Inizialmente, vengono dichiarati alcuni script strettamente legati al database, che vengono richiamati all'interno della *StateMachine*. Successivamente, all'interno della funzione *Start* (riga 19), è stata definita una *PeriodicTask* con i seguenti attributi:

- *Maincycle*: contiene la logica periodica del sistema
- 250ms: indica la frequenza con cui la logica viene ripetuta periodicamente
- *LogicObject*: contiene le risorse necessarie per l'esecuzione.

Grazie a questa configurazione, dopo aver avviato l'impianto, il *maincycle* viene eseguito ogni 250ms. Questa frequenza garantisce una sincronizzazione quasi istantanea tra HMI e PLC, riducendo al minimo gli errori.

```
1 ...
2 public class script_maincycle : BaseNetLogic
3 {
4     private PeriodicTask myPeriodicTask;
5     private RuntimeNetLogicClienteToRea _prod;
6     private RuntimeNetLogicAnagrafica _art;
7
8     private RuntimeNetLogicClienteToReaLocale _prodLocale;
9     private RuntimeNetLogicAnagraficaLocale _artLocale;
10
11    public override void Start()
12    {
13        _prod = new RuntimeNetLogicClienteToRea();
14        _art = new RuntimeNetLogicAnagrafica();
15
16        _prodLocale = new RuntimeNetLogicClienteToReaLocale();
17        _artLocale = new RuntimeNetLogicAnagraficaLocale();
18
19        myPeriodicTask = new PeriodicTask(Maincycle, 250, LogicObject);
20        myPeriodicTask.Start();
21    }
22
23
24    public override void Stop()
25    {
26        myPeriodicTask.Dispose();
27    }
28
29    public void Maincycle()
30    {
31        StateMachine();
32    }
33
34    private void StateMachine()
35    {
36        ...
37    }
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
279
280
281
282
283
284
285
286
287
287
288
289
289
290
291
292
293
294
295
296
297
297
298
299
299
300
301
302
303
304
305
306
307
307
308
309
309
310
311
312
313
313
314
315
315
316
316
317
317
318
318
319
319
320
320
321
321
322
322
323
323
324
324
325
325
326
326
327
327
328
328
329
329
330
330
331
331
332
332
333
333
334
334
335
335
336
336
337
337
338
338
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
348
348
349
349
350
350
351
351
352
352
353
353
354
354
355
355
356
356
357
357
358
358
359
359
360
360
361
361
362
362
363
363
364
364
365
365
366
366
367
367
368
368
369
369
370
370
371
371
372
372
373
373
374
374
375
375
376
376
377
377
378
378
379
379
380
380
381
381
382
382
383
383
384
384
385
385
386
386
387
387
388
388
389
389
390
390
391
391
392
392
393
393
394
394
395
395
396
396
397
397
398
398
399
399
400
400
401
401
402
402
403
403
404
404
405
405
406
406
407
407
408
408
409
409
410
410
411
411
412
412
413
413
414
414
415
415
416
416
417
417
418
418
419
419
420
420
421
421
422
422
423
423
424
424
425
425
426
426
427
427
428
428
429
429
430
430
431
431
432
432
433
433
434
434
435
435
436
436
437
437
438
438
439
439
440
440
441
441
442
442
443
443
444
444
445
445
446
446
447
447
448
448
449
449
450
450
451
451
452
452
453
453
454
454
455
455
456
456
457
457
458
458
459
459
460
460
461
461
462
462
463
463
464
464
465
465
466
466
467
467
468
468
469
469
470
470
471
471
472
472
473
473
474
474
475
475
476
476
477
477
478
478
479
479
480
480
481
481
482
482
483
483
484
484
485
485
486
486
487
487
488
488
489
489
490
490
491
491
492
492
493
493
494
494
495
495
496
496
497
497
498
498
499
499
500
500
501
501
502
502
503
503
504
504
505
505
506
506
507
507
508
508
509
509
510
510
511
511
512
512
513
513
514
514
515
515
516
516
517
517
518
518
519
519
520
520
521
521
522
522
523
523
524
524
525
525
526
526
527
527
528
528
529
529
530
530
531
531
532
532
533
533
534
534
535
535
536
536
537
537
538
538
539
539
540
540
541
541
542
542
543
543
544
544
545
545
546
546
547
547
548
548
549
549
550
550
551
551
552
552
553
553
554
554
555
555
556
556
557
557
558
558
559
559
560
560
561
561
562
562
563
563
564
564
565
565
566
566
567
567
568
568
569
569
570
570
571
571
572
572
573
573
574
574
575
575
576
576
577
577
578
578
579
579
580
580
581
581
582
582
583
583
584
584
585
585
586
586
587
587
588
588
589
589
590
590
591
591
592
592
593
593
594
594
595
595
596
596
597
597
598
598
599
599
600
600
601
601
602
602
603
603
604
604
605
605
606
606
607
607
608
608
609
609
610
610
611
611
612
612
613
613
614
614
615
615
616
616
617
617
618
618
619
619
620
620
621
621
622
622
623
623
624
624
625
625
626
626
627
627
628
628
629
629
630
630
631
631
632
632
633
633
634
634
635
635
636
636
637
637
638
638
639
639
640
640
641
641
642
642
643
643
644
644
645
645
646
646
647
647
648
648
649
649
650
650
651
651
652
652
653
653
654
654
655
655
656
656
657
657
658
658
659
659
660
660
661
661
662
662
663
663
664
664
665
665
666
666
667
667
668
668
669
669
670
670
671
671
672
672
673
673
674
674
675
675
676
676
677
677
678
678
679
679
680
680
681
681
682
682
683
683
684
684
685
685
686
686
687
687
688
688
689
689
690
690
691
691
692
692
693
693
694
694
695
695
696
696
697
697
698
698
699
699
700
700
701
701
702
702
703
703
704
704
705
705
706
706
707
707
708
708
709
709
710
710
711
711
712
712
713
713
714
714
715
715
716
716
717
717
718
718
719
719
720
720
721
721
722
722
723
723
724
724
725
725
726
726
727
727
728
728
729
729
730
730
731
731
732
732
733
733
734
734
735
735
736
736
737
737
738
738
739
739
740
740
741
741
742
742
743
743
744
744
745
745
746
746
747
747
748
748
749
749
750
750
751
751
752
752
753
753
754
754
755
755
756
756
757
757
758
758
759
759
760
760
761
761
762
762
763
763
764
764
765
765
766
766
767
767
768
768
769
769
770
770
771
771
772
772
773
773
774
774
775
775
776
776
777
777
778
778
779
779
780
780
781
781
782
782
783
783
784
784
785
785
786
786
787
787
788
788
789
789
790
790
791
791
792
792
793
793
794
794
795
795
796
796
797
797
798
798
799
799
800
800
801
801
802
802
803
803
804
804
805
805
806
806
807
807
808
808
809
809
810
810
811
811
812
812
813
813
814
814
815
815
816
816
817
817
818
818
819
819
820
820
821
821
822
822
823
823
824
824
825
825
826
826
827
827
828
828
829
829
830
830
831
831
832
832
833
833
834
834
835
835
836
836
837
837
838
838
839
839
840
840
841
841
842
842
843
843
844
844
845
845
846
846
847
847
848
848
849
849
850
850
851
851
852
852
853
853
854
854
855
855
856
856
857
857
858
858
859
859
860
860
861
861
862
862
863
863
864
864
865
865
866
866
867
867
868
868
869
869
870
870
871
871
872
872
873
873
874
874
875
875
876
876
877
877
878
878
879
879
880
880
881
881
882
882
883
883
884
884
885
885
886
886
887
887
888
888
889
889
890
890
891
891
892
892
893
893
894
894
895
895
896
896
897
897
898
898
899
899
900
900
901
901
902
902
903
903
904
904
905
905
906
906
907
907
908
908
909
909
910
910
911
911
912
912
913
913
914
914
915
915
916
916
917
917
918
918
919
919
920
920
921
921
922
922
923
923
924
924
925
925
926
926
927
927
928
928
929
929
930
930
931
931
932
932
933
933
934
934
935
935
936
936
937
937
938
938
939
939
940
940
941
941
942
942
943
943
944
944
945
945
946
946
947
947
948
948
949
949
950
950
951
951
952
952
953
953
954
954
955
955
956
956
957
957
958
958
959
959
960
960
961
961
962
962
963
963
964
964
965
965
966
966
967
967
968
968
969
969
970
970
971
971
972
972
973
973
974
974
975
975
976
976
977
977
978
978
979
979
980
980
981
981
982
982
983
983
984
984
985
985
986
986
987
987
988
988
989
989
990
990
991
991
992
992
993
993
994
994
995
995
996
996
997
997
998
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1002
1003
1003
1004
1004
1005
1005
1006
1006
1007
1007
1008
1008
1009
1009
1010
1010
1011
1011
1012
1012
1013
1013
1014
1014
1015
1015
1016
1016
1017
1017
1018
1018
1019
1019
1020
1020
1021
1021
1022
1022
1023
1023
1024
1024
1025
1025
1026
1026
1027
1027
1028
1028
1029
1029
1030
1030
1031
1031
1032
1032
1033
1033
1034
1034
1035
1035
1036
1036
1037
1037
1038
1038
1039
1039
1040
1040
1041
1041
1042
1042
1043
1043
1044
1044
1045
1045
1046
1046
1047
1047
1048
1048
1049
1049
1050
1050
1051
1051
1052
1052
1053
1053
1054
1054
1055
1055
1056
1056
1057
1057
1058
1058
1059
1059
1060
1060
1061
1061
1062
1062
1063
1063
1064
1064
1065
1065
1066
1066
1067
1067
1068
1068
1069
1069
1070
1070
1071
1071
1072
1072
1073
1073
1074
1074
1075
1075
1076
1076
1077
1077
1078
1078
1079
1079
1080
1080
1081
1081
1082
1082
1083
1083
1084
1084
1085
1085
1086
1086
1087
1087
1088
1088
1089
1089
1090
1090
1091
1091
1092
1092
1093
1093
1094
1094
1095
1095
1096
1096
1097
1097
1098
1098
1099
1099
1100
1100
1101
1101
1102
1102
1103
1103
1104
1104
1105
1105
1106
1106
1107
1107
1108
1108
1109
1109
1110
1110
1111
1111
1112
1112
1113
1113
1114
1114
1115
1115
1116
1116
1117
1117
1118
1118
1119
1119
1120
1120
1121
1121
1122
1122
1123
1123
1124
1124
1125
1125
1126
1126
1127
1127
1128
1128
1129
1129
1130
1130
1131
1131
1132
1132
1133
1133
1134
1134
1135
1135
1136
1136
1137
1137
1138
1138
1139
1139
1140
1140
1141
1141
1142
1142
1143
1143
1144
1144
1145
1145
1146
1146
1147
1147
1148
1148
1149
1149
1150
1150
1151
1151
1152
1152
1153
1153
1154
1154
1155
1155
1156
1156
1157
1157
1158
1158
1159
1159
1160
1160
1161
1161
1162
1162
1163
1163
1164
1164
1165
1165
1166
1166
1167
1167
1168
1168
1169
1169
1170
1170
1171
1171
1172
1172
1173
1173
1174
1174
1175
1175
1176
1176
1177
1177
1178
1178
1179
1179
1180
1180
1181
1181
1182
1182
1183
1183
1184
1184
1185
1185
1186
1186
1187
1187
1188
1188
1189
1189
1190
1190
1191
1191
1192
1192
1193
1193
1194
1194
1195
1195
1196
1196
1197
1197
1198
1198
1199
1199
1200
1200
1201
1201
1202
1202
1203
1203
1204
1204
1205
1205
1206
1206
1207
1207
1208
1208
1209
1209
1210
1210
1211
1211
1212
1212
1213
1213
1214
1214
1215
1215
1216
1216
1217
1217
1218
1218
1219
1219
1220
1220
1221
1221
1222
1222
1223
1223
1224
1224
1225
1225
1226
1226
1227
1227
1228
1228
1229
1229
1230
1230
1231
1231
1232
1232
1233
1233
1234
1234
1235
1235
1236
1236
1237
1237
1238
1238
1239
1239
1240
1240
1241
1241
1242
1242
1243
1243
1244
1244
1245
1245
1246
1246
1247
1247
1248
1248
1249
1249
1250
1250
1251
1251
1252
1252
1253
1253
1254
1254
1255
1255
1256
1256
1257
1257
1258
1258
1259
1259
1260
1260
1261
1261
1262
1262
1263
1263
1264
1264
1265
1265
1266
1266
1267
1267
1268
1268
1269
1269
1270
1270
1271
1271
1272
1272
1273
1273
1274
1274
1275
1275
1276
1276
1277
1277
1278
1278
1279
1279
1280
1280
1281
1281
1282
1282
1283
1283
1284
1284
1285
1285
1286
1286
1287
1287
1288
1288
1289
1289
1290
1290
1291
1291
1292
1292
1293
1293
1294
1294
1295
1295
1296
1296
1297
1297
1298
1298
1299
1299
1300
1300
1301
1301
1302
1302
1303
1303
1304
1304
1305
1305
1306
1306
1307
1307
1308
1308
1309
1309
1310
1310
1311
1311
1312
1312
1313
1313
1314
1314
1315
1315
1316
1316
1317
1317
1318
1318
1319
1319
1320
1320
1321
1321
1322
1322
1323
1323
1324
1324
1325
1325
1326
1326
1327
1327
1328
1328
1329
1329
1330
1330
1331
1331
1332
1332
1333
1333
1334
1334
1335
1335
1336
1336
1337
1337
1338
1338
1339
1339
1340
1340
1341
1341
1342
1342
1343
1343
1344
1344
1345
1345
1346
1346
1347
1347
1348
1348
1349
1349
1350
1350
1351
1351
1352
1352
1353
1353
1354
1354
1355
1355
1356
1356
1357
1357
1358
1358
1359
1359
1360
1360
1361
1361
1362
1362
1363
1363
1364
1364
1365
1365
1366
1366
1367
1367
1368
1368
1369
1369
1370
1370
1371
1371
1372
1372
1373
1373
1374
1374
1375
1375
1376
1376
1377
1377
1378
1378
1379
1379
1380
1380
1381
1381
1382
1382
1383
1383
1384
1384
1385
1385
1386
1386
1387
```

```

1 ...  

2     private void StateMachine()  

3 {  

4     //inizializzo variabili plc  

5     PopUpNetLogic popup  

6     var popupOK  

7     var popupYes  

8     var popupNo  

9  

10    var MachineStatusText  

11    var MachineStatus  

12    var OdStart  

13    long OdStartLong  

14    var ap_start  

15    var pr_ButtonTerminaSelected  

16    var ResetProduction  

17    var ProduzioneInCorso  

18  

19    var DB91_CambioProduzione  

20    var DB91_TerminaProduzione  

21    ... // altre variabili plc

```

Dopo l'indicizzazione, la macchina statì è composta da vari passi definiti all'interno di uno switch-case e numerati da 0 a 199, ciascuno per uno specifico stato operativo. Questo approccio logico è ampiamente utilizzato negli impianti industriali in REA, in quanto consente di gestire in modo modulare e scalabile le varie operazioni dallo scada oltre a facilitare la manutenzione futura. Di seguito, una panoramica dei passi standard:

- 0 = "Inizializzazione": passo che identifica l'avvio della macchina, solitamente corrisponde alla schermata di caricamento dell'HMI.
- 1 = "Stato iniziale (IDLE)": passo in cui avviene un reset completo delle variabili HMI e DB91.
- 10 = "Controllo allineamento con PLC-SCADA": sincronizzazione tra SCADA e PLC.
- 20 = "Attesa avvio produzione": stato di attesa, con macchina operativa per la produzione.
- 70 = "Attesa esito da PLC - ok/ko": attesa del segnale di risposta dal PLC dopo un comando inviato dall'HMI.
- 80 = "Attesa RESET segnali da PLC - ok/ko": verifica di sicurezza, attesa ulteriore segnale dal PLC.
- 100 = "IN LAVORO": identifica che l'impianto è in piena attività produttiva.
- 150 = "Fine produzione + attesa handshake PLC": stato di attesa del segnale di handshake da parte del PLC.

- 165 = "Attesa reset richiesta termina produzione dal PLC": pulizia delle variabili per garantire la sicurezza operativa.
- 190 = "ANNULLAMENTO CARICAMENTO DA OPERATORE" annullamento di qualsiasi produzione attiva o in chiusura.
- 199 = "Termina produzione completata correttamente" controllo finale e ritorno al passo 20.

Come si può notare, non tutti i passi seguono un ordine sequenziale; questo consente di aggiungere eventuali estensioni future agli impianti. Partiamo con l'analizzare il codice di tutti i passi principali, escludendo l'implementazione di alcuni per l'impianto di piegatura, che analizzeremo successivamente nel capitolo 4.

Il codice di `case 0` rappresenta la prima iterazione del ciclo e quindi l'avvio della macchina. Qui si gestisce il caricamento iniziale, inclusa l'interfaccia HMI. Viene monitorata la variabile `fillBar`, cioè la barra di caricamento, per verificare che l'intero programma sia caricato (righe 7-10). Una volta completato il caricamento, lo stato viene impostato a 1, e nell'HMI viene caricata la pagina iniziale completa di tutta l'interfaccia (righe 13-20). Infine esce dal passo.

```

1 ...
2     case 0:
3         //-----
4         MachineStatusText.Value = "Inizializzazione";
5         //-----
6
7         if (Project.Current.GetVariable("Model/fillBar").Value <15)
8         {
9             Project.Current.GetVariable("Model/fillBar").Value += 1;
10        }
11        else
12        {
13            MachineStatus.Value = 1;
14
15            //cambia pagina
16            var myPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoader1");
17            myPanel.ChangePanel("Main");
18
19            var mainPanel = LogicObject.GetPanelLoader("PanelLoaderScreens");
20            mainPanel.ChangePanel("Home");
21        }
22
23        break;
24 ...

```

Il `case 1` rappresenta uno dei passi più critici, poiché si occupa di controllare variabili, allarmi e sensori sia dell'HMI che del PLC. Questo passo è importante per garantire continuità in caso di blackout o spegnimenti anomali del pannello HMI, che potrebbero de sincronizzare PLC-SCADA. Al suo interno vengono eseguiti i seguenti reset:

1. `DB91_CambioProduzione.Value`: impostato a false (riga 7).
2. `ResetHMIProductVar()`: richiama la funzione di reset delle variabili HMI di produzione (riga 10).

3. ResetPLCProductVar(): richiama la funzione di reset delle variabili PLC (riga 13).

Concluso il reset, la macchina imposta il passo successivo, cioè 10, ed esce dal passo (riga 15).

```
1 ...
2     case 1:
3         //-----
4         MachineStatusText.Value = "Stato iniziale (IDLE)";
5         //-----
6
7         DB91_CambioProduzione.Value = false;
8
9         //Reset di tutte le variabili legate al caricamento programma su HMI
10        ResetHMIProductVar();
11
12        //Reset variabili PLC DB91
13        ResetPLCProductVar();
14
15        MachineStatus.Value = 10;
16
17        break;
18 ...
```

Dal `case 10` tutto il codice è stato strutturato con l'implementazione sia per il database locale, sia per il database aziendale. Tuttavia, in questa spiegazione ci concentriamo su una singola implementazione, poiché le logiche principali rimangono identiche. Per prima cosa avviene un check sulla variabile `DBExpress.Value` configurata nelle impostazioni dell'HMI che determina quale database è in utilizzo (riga 7). Fatto questo avviene un confronto diretto con la variabile di status nel PLC (riga 17): se maggiore di 0, il PLC sta già lavorando ad un ordine. In questo caso, tutte le variabili dello SCADA vengono aggiornate per riallinearsi con il PLC e continuare la produzione senza problemi (righe 20-29); se invece `DB92_ODP.Value` è uguale a zero, il sistema procede al passo successivo senza ulteriori azioni (riga 33).

```
1 ...
2     case 10:
3         //-----
4         MachineStatusText.Value = "Controllo allineamento con PLC-SCADA";
5         //-----
6
7         if (DBExpress.Value)
8         {
9             ... //implementazione per SSMS
10         }
11         else
12         {
13             //sincronizzo il campo /Status con lo stato corretto dell'ordine che sta girando sul PLC
14             _prodLocale.pr_StatusSyncro_Locale(DB92_ODP.Value);
15
16             //se in plc sto lavorando con una ricetta allineo tabella in running
17             if (DB92_ODP.Value > 0)
18             {
19                 //Sincronizzo OdlStart
20                 OdlStartLong = DB92_ODP.Value;
21
22                 //mando prodotti al plc
23                 SendProductDataToPLCLocale(OdlStartLong);
24
25                 //mi metto in produzione in corso
26                 ProduzioneInCorso.Value = true;
27
28                 //vado in produzione
29                 MachineStatus.Value = 100;
```

```

30     }
31     else
32     {
33         MachineStatus.Value = 20;
34     }
35 }
36
37 break;
38 ...

```

Il case 20 rappresenta lo stato in cui l'impianto è in attesa avvio produzione, monitorando continuamente le seguenti variabili (riga 12):

- `ap_start.Value`: è stato avviato un ordine dall'operatore.
- `OdlStartLong`: è maggiore di zero se esiste un ordine di produzione in attesa.

Se avvengono queste condizioni, i dati relativi all'ordine vengono inviati al PLC tramite funzione `SendProductDataToPLCLocale` (riga 15). Se avviene l'invio, viene impostata `ProduzioneInCorso.Value` a TRUE (riga 18), con cambio al passo successivo (riga 21). In caso contrario viene aperto un popup di avvertimento e conseguentemente cambiato il passo (righe 26, 27).

```

1 ...
2     case 20:
3     //-----
4     MachineStatusText.Value = "Attesa avvio produzione";
5     //-----
6     if (DBExpress.Value)
7     {
8         ... //implementazione per SSMS
9     }
10    else
11    {
12        if (ap_start.Value && OdlStartLong > 0)
13        {
14            //mando dati al plc
15            if (SendProductDataToPLCLocale(OdlStartLong))
16            {
17                //vado in produzione in corso
18                ProduzioneInCorso.Value = true;
19
20                //cambio stato
21                MachineStatus.Value = 25;
22            }
23        else
24        {
25            //Dati anagrafica non esistenti, popup e KO diretto
26            popup.OpenPopUp("Dati anagrafica non esistenti: crea prima l'articolo in Anagrafica", 0);
27            MachineStatus.Value = 21;
28        }
29    }
30 }
31
32 break;
33 ...

```

Il case 21 gestisce l'attesa di lettura del popup da parte dell'operatore, procedendo al ripristino delle variabili di produzione e al cambio del passo. Nel case 25 viene impostata la variabile di

cambio produzione a TRUE (riga 13), per avvisare il PLC del cambio di ordine. Viene aggiornato l'attributo dello stato dell'ordine nel database (riga 16), e viene richiamata la funzione per abilitare/disabilitare i pulsanti della schermata di produzione. Infine cambiamo passo (riga 19).

```

1 ...
2 ...
3 ...
4 case 25:
5 //-----
6 MachineStatusText.Value = "Invio cambio produzione al PLC";
7 //-----
8 if (DBExpress.Value)
9 {
10     ... //implementazione per SSMS
11 }
12 else
13 {
14     //Handshake PLC - attendo risposta
15     DB91_CambioProduzione.Value = true;
16
17     //Aggiorno stato in db
18     _prodLocale.pr_UpdateStatusLocale(0d1StartLong, MachineStatus.Value);
19
20     //Aggiorno pulsanti
21     _prodLocale.pr_ManageProductionButtonsLocale(MachineStatus.Value);
22
23     //Cambio stato
24     MachineStatus.Value = 50;
25 }
26 break;
...

```

I passi `case 50, 55, 60` verranno trattati nel Capitolo 4, essendo progettati secondo l'impianto su cui gira lo SCADA. Se tutto risulta corretto arriviamo al `case 70` in cui siamo in attesa dell'esito da parte del PLC relativo al cambio produzione:

1. Il PLC da l'OK (da riga 8): allora vengono resettate le variabili precedenti di cambio produzione e caricamento ordine, per poi cambiare passo.
2. Il PLC mi manda un KO (da riga 21): allora l'HMI mostra a schermo l'errore e rimane in attesa di risposta da parte dell'operatore.

```

1 ...
2 ...
3 ...
4 case 70:
5 //-----
6 MachineStatusText.Value = "Attesa esito da PLC - ok/ko";
7 //-----
8
9 //Se ricevo OK
10 if (DB92_CambioProduzioneOK.Value)
11 {
12     //reset bit di cambio produzione
13     DB91_CambioProduzione.Value = false;
14
15     //reset richiesta caricamento nuovo prodotto
16     ap_start.Value = false;
17
18     //cambio stato
19     MachineStatus.Value = 80;
}

```

```

19 //Se ricevo KO
20 if (DB92_CambioProduzioneKO.Value)
21 {
22     //mostra popup
23     popup.OpenPopUp("KO da PLC: dati errati", 0);
24
25     //Cambio stato
26     MachineStatus.Value = 71;
27 }
28
29 break;
30 ...

```

Il case 71 gestisce il reset della variabile del popup mostrato in errore e passa direttamente al 180 (ne discuteremo l'implementazione in seguito). Il case 80 attende che il PLC resetti entrambi i segnali precedenti (riga 12), successivamente cambia il passo per avviare la produzione (riga 15), e aggiorna nuovamente lo stato dell'ordine nel database (riga 18) e i pulsanti dell'HMI (riga 21).

```

1 ...
2 case 80:
3 -----
4     MachineStatusText.Value = "Attesa RESET segnali da PLC - ok/ko";
5 -----
6     if (DBExpress.Value)
7     {
8         ... //implementazione per SSMS
9     }
10    else
11    {
12        if (!DB92_CambioProduzioneOK.Value && !DB92_CambioProduzioneKO.Value)
13        {
14            //Cambio stato
15            MachineStatus.Value = 100;
16
17            //Aggiorno status in db
18            _prodLocale.pr_UpdateStatusLocale(0dlStartLong, MachineStatus.Value);
19
20            //Aggiorno pulsanti
21            _prodLocale.pr_ManageProductionButtonsLocale(MachineStatus.Value);
22        }
23    }
24
25 break;
26 ...

```

Il case 100 rappresenta il cuore del processo produttivo, in cui la macchina lavora sull'ordine e aggiorna continuamente i dati relativi alla produzione. Per prima cosa viene selezionato il database con annessi campi per l'aggiornamento dei dati durante la produzione. Successivamente vengono mandate continuamente richieste al PLC in cui viene controllato che i pezziDepositati, quindi i pezzi prodotti, siano uguali a quelli memorizzati dall'HMI. In caso di discrepanza, si aggiorna il database e si sincronizzano i valori in memoria (righe 10-14). Questo avviene finché non si raggiunge la quantità richiesta, sommata all'extra produzione (riga 18), che inizialmente sarà a 0. Di seguito se l'operatore preme il pulsante di fine produzione, resetta il flag e cambia stato a fine produzione (righe 21-24). Nel codice sottostante vengono illustrate an-

che alcune parti fondamentali delle funzioni ausiliarie di aggiornamento parametri richiamate precedentemente.

```

1 ...
2
3 case 100:
4 //-----
5 MachineStatusText.Value = "IN LAVORO";
6 //-----
7 // Seleziona il data store e i nomi dei campi in base a DBExpress.Value
8 ...
9
10 // Aggiorna le quantità se necessario
11 if (DB92_PezziDepositati.Value != Mem_PezziDepositati.Value
12     DB92_PezziScarti.Value != Mem_PezziScarti.Value
13     DB92_QtaRiordino.Value != Mem_QtaRiordino.Value)
14 {
15     AggiornaQuantita(myStore, tableName, idField, quantityProducedField, totalRejectField);
16 }
17
18 // Verifica se è stata raggiunta la quantità richiesta più l'extra produzione
19 ControllaExtraProduzione(myStore, tableName, idField, quantityRequestedField, extraProductionField);
20
21 // Gestisce la richiesta di fine produzione
22 if (pr_ButtonTerminaSelected.Value)
23 {
24     pr_ButtonTerminaSelected.Value = false;
25     MachineStatus.Value = 148; // Codice di stato per "fine produzione"
26 }
27
28 // Funzione per aggiornare le quantità
29 void AggiornaQuantita(... //variabili richieste)
30 {
31     ...
32     // Aggiorna quantità pezzi prodotti
33     if (DB92_PezziDepositati.Value != Mem_PezziDepositati.Value)
34     {
35         string query = $"UPDATE {table} SET {quantityProducedFieldName} = '{(uint)DB92_PezziDepositati.Value}' WHERE {idFieldName} =
36             '{Od1StartLong}'";
37         store.Query(query, out Header, out ResultSet);
38         Mem_PezziDepositati.Value = DB92_PezziDepositati.Value;
39     }
40
41     // Aggiorna quantità scarti
42     if (DB92_PezziScarti.Value != Mem_PezziScarti.Value)
43     {
44         string query = $"UPDATE {table} SET {totalRejectFieldName} = '{(uint)DB92_PezziScarti.Value}' WHERE {idFieldName} =
45             '{Od1StartLong}'";
46         store.Query(query, out Header, out ResultSet);
47         Mem_PezziScarti.Value = DB92_PezziScarti.Value;
48     }
49
50     // Aggiorna quantità di riordino
51     if (DB92_QtaRiordino.Value != Mem_QtaRiordino.Value)
52     {
53         string query = $"UPDATE {table} SET {quantityProducedFieldName} = '{(uint)DB92_PezziDepositati.Value}' WHERE {idFieldName} =
54             '{Od1StartLong}'";
55         store.Query(query, out Header, out ResultSet);
56         Mem_QtaRiordino.Value = DB92_QtaRiordino.Value;
57     }
58 }
59
60 // Funzione per controllare l'extra produzione
61 void ControllaExtraProduzione(... //variabili richieste)
62 {
63     ...
64     string query = $"SELECT {quantityRequestedFieldName}, {extraProductionFieldName} FROM {table} WHERE {idFieldName} =
65             '{Od1StartLong}'";
66     store.Query(query, out HeaderExtra, out ResultSetExtra);
67
68     int quantityRequested = Convert.ToInt32(ResultSetExtra[0, 0]);
69     int extraProduction = Convert.ToInt32(ResultSetExtra[0, 1]);
70
71     // Richiesta per extra-produzione

```

```

67     if (DB92_PezziDepositati.Value >= quantityRequested + extraProduction)
68     {
69         MachineStatus.Value = 110; // Codice di stato per "extra produzione raggiunta"
70     }
71     break;
72 ...

```

Illustriamo anche la gestione di extra produzione tramite popup, eseguita tramite il codice seguente. Il tutto è strutturato su due case, il 110 che gestisce l'apertura del popup e il 111 che gestisce le risposte attese dal popup. Nello specifico deve gestire sia la terminazione della produzione senza aggiunta di extra (righe 10-14), sia, in caso affermativo, il ritorno allo stato di produzione (da riga 18).

```

1 ...
2 ...
3 case 111:
4 -----
5 MachineStatusText.Value = "Attesa di conferma";
6 -----
7 // Seleziona il data store e i nomi dei campi in base a DBExpress.Value
8 ...
9
10 // Richiesta fine produzione
11 if (pr_ButtonTerminaSelected.Value)
12 {
13     pr_ButtonTerminaSelected.Value = false;
14     DB91_TerminaProduzione.Value = true;
15     MachineStatus.Value = 150;
16 }
17
18 // Ritorno in produzione
19 if (Extra_Produzione.Value)
20 {
21     Extra_Produzione.Value = false;
22     DB91_RiordinoProduzione.Value = true;
23
24     // Recupera il valore di Extra_Production
25     Object[,] ResultSetOldExtra;
26     String[] HeaderOldExtra;
27     string queryOldE = $"SELECT {extraProductionFieldPopup} FROM {tableNamePopup} WHERE {idFieldPopup} = '{OdlStartLong}'";
28     myStoreE.Query(queryOldE, out HeaderOldExtra, out ResultSetOldExtra);
29     int OldExtraProduction = Convert.ToInt32(ResultSetOldExtra[0, 0]);
30
31     // Aggiorna Quantity_ExtraProduzione
32     Quantity_ExtraProduzione.Value += OldExtraProduction;
33
34     // Aggiorna il database
35     Object[,] ResultSet;
36     String[] Header;
37     string query = $"UPDATE {tableNamePopup} SET {extraProductionFieldPopup} = '{(uint)Quantity_ExtraProduzione.Value}' WHERE
38     ↪ {idFieldPopup} = '{OdlStartLong}'";
39     myStoreE.Query(query, out Header, out ResultSet);
40
41     // Cambio stato
42     MachineStatus.Value = 100;
43 }
44 break;
45 ...

```

Se il processo produttivo è avvenuto correttamente, ci troveremo al case 148 in cui viene richiesto all'operatore di confermare la chiusura ordine. Le varie risposte sono gestite al case 149, in cui vengono gestiti i comandi di reset popup, il DB91_TerminaProduzione è il prossimo passo a cui passare. Nel caso in cui venga confermata la chiusura ordine, lo sco-

po del case 150 è di rimanere in attesa dell'handshake da parte del PLC, cioè la variabile DB92_AckTerminaProduzione. Se tutto avviene in modo corretto, vengono resettate tutte le variabili di produzione (righe 10-14) e si passa al case 160 in cui viene fatto l'aggiornamento delle tabelle spostando la produzione appena conclusa in storico produzione. Il case 165 monitora il reset della variabile DB92_AckTerminaProduzione di handshake e imposta il passo direttamente a quello finale.

```

1 ...
2     case 150:
3         //-----
4         MachineStatusText.Value = "Fine produzione + attesa handshake PLC";
5         //-----
6
7         //rimango in attesa dell'ack PLC
8         if (DB92_AckTerminaProduzione.Value)
9         {
10             DB91_TerminaProduzione.Value = false;
11
12             ProduzioneInCorso.Value = false;
13
14             MachineStatus.Value = 160;
15         }
16
17         break;
18
19     case 160:
20         //-----
21         MachineStatusText.Value = "Aggiornamento tabelle e spostamento nello storico";
22         //-----
23         if (DBExpress.Value) {
24             ... //implementazione per SSMS
25         }
26         else
27         {
28             //Aggiorno stato in db
29             _prodLocale.pr_UpdateStatusLocale(0dlStartLong, MachineStatus.Value);
30
31             //Aggiorno pulsanti
32             _prodLocale.pr_ManageProductionButtonsLocale(MachineStatus.Value);
33
34             //sposto su storico e elimino record
35             _prodLocale.pr_TerminateAllRunningLocale();
36             _prodLocale.pr_EliminaLocale(0dlStart.Value);
37
38             //reset variabili
39             ResetHMIProductVar();
40             ResetPLCProductVar();
41
42             MachineStatus.Value = 165;
43         }
44
45         break;
46 ...

```

I passi case 180, 181, 190 e 191 servono per gestire i vari KO in cui ci siamo imbattuti durante tutto il processo e che sono stati rispettivamente richiamati.

- case 180 = errore caricamento ricetta KO da PLC: segnala un qualsiasi errore nel caricamento della ricetta da parte del PLC, aggiornando lo stato nel database e resettando le variabili sia del PLC, sia dell'HMI, per poi passare al passo successivo.

- case 181 = Attesa rimozione segnali KO da PLC: il sistema è in attesa che i segnali di KO vengano rimossi dal PLC, passando poi al passo 199
- case 190 = annullamento caricamento da operatore: gestisce l'annullamento manuale del caricamento della ricetta da parte dell'operatore, aggiornando stato, pulsanti e resettando variabili. Di seguito viene riportata una parte del codice.
- case 191 = Attesa fine produzione da PLC: il sistema attende una conferma di terminazione di produzione da parte del PLC, passando poi al passo finale

```

1 ...
2     case 190:
3     //-----
4     MachineStatusText.Value = "ANNULLAMENTO CARICAMENTO DA OPERATORE";
5     //-----
6     if (DBExpress.Value)
7     {
8         ... //implementazione per SSMS
9     }
10    else
11    {
12        //aggiorno status
13        _prodLocale.pr_UpdateStatusLocale(OdlStartLong, MachineStatus.Value);
14
15        //aggiorno pulsanti
16        _prodLocale.pr_ManageProductionButtonsLocale(MachineStatus.Value);
17
18        ResetHMIProductVar();
19        ResetPLCProductVar();
20
21        DB91_TerminaProduzione.Value = true;
22
23        MachineStatus.Value = 191;
24    }
25
26    break;
27 ...

```

Infine, il case 199 finalizza il processo e riporta la macchina in attesa di un nuovo ciclo produttivo, quindi in attesa di avvio produzione case 20. Questo passo vale sia in caso di avvenuta produzione precedente, sia nel caso in cui non sia stato prodotto nulla per errori di percorso.

```

1 ...
2     case 199:
3     //-----
4     MachineStatusText.Value = "Termina produzione completata correttamente";
5     //-----
6
7     if (!DB92_AckTerminaProduzione.Value)
8     {
9         MachineStatus.Value = 20;
10    }
11
12    break;
13
14    default:
15        break;
16    }
17 ...

```

In questo capitolo abbiamo analizzato i punti salienti del main cycle. Per visionare il codice completo far riferimento alla repository GitHub, più precisamente al file: `script_maincycle.cs`.

Capitolo 4

Caso Studio: Isole robotizzate di piegatura

In questo capitolo analizziamo la messa a punto dello SCADA su un impianto demo, nello specifico una cella di presso-piegatura robotizzata fornita da Salvagnini, uno dei maggiori clienti in Rea. Dopo aver progettato l'HMI, la fase successiva consiste nel far comunicare PLC allo SCADA attraverso l'importazione dei tag del PLC e la configurazione di questi ultimi su variabili di modello.

4.1 Importazione Tag

Per quanto riguarda l'importazione dei tag, esistono due modalità principali da seguire in FT Optix™:

1. **Collegamento diretto:** Viene sfruttato il protocollo interno di FT Optix™ per stabilire una connessione diretta tra software e PLC.
2. **Importazione da file di progetto:** Viene utilizzato un file con estensione .ap17, generato da tecnici PLC attraverso il software *Siemens TIA Portal*. Questo metodo è spesso preferito per la sua praticità, in quanto permette di lavorare con un file già configurato sulle scelte progettuali dei tecnici PLC.

Per il nostro caso studio utilizzeremo la seconda modalità. L'intera procedura si svolge su ambiente FT Optix™, seguendo questi passaggi. In primo luogo, la configurazione avviene nella Project view, come mostrato in figura 4.1, nella sezione CommDrivers. Al suo interno viene creato un nuovo driver dalla lista di quelli supportati da FT Optix™. Nel nostro caso andremo a crearne uno di tipo S7 TIA PROFINET driver, compatibile con il PLC Siemens utilizzato. Fatto questo, viene aggiunta una nuova Station con annesso il percorso del file .ap17, nella sezione delle proprietà. Una volta completati i passaggi sopra descritti, da FT Optix™, dovremo

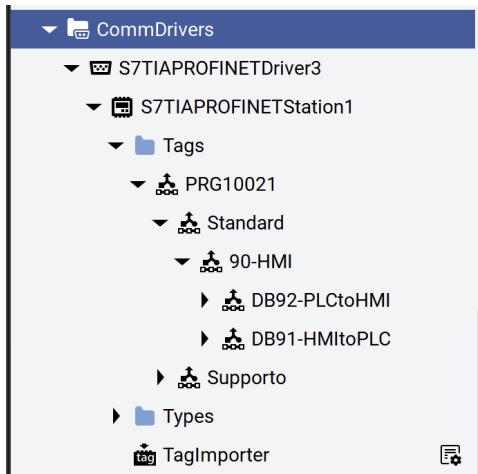


Figura 4.1: Illustrazione Tag importati

selezionare la cartella contenente i tag di nostro interesse e trovarci davanti ad una struttura contenente la cartella importata, con le relative variabili tag organizzate per tipologia (fare riferimento alla cartella generata in figura 4.1). Questo facilita il mapping e la configurazione successiva.

4.2 Configurazione variabili

Per quanto riguarda la gestione dei tag importati in precedenza, ci sono due strade da poter percorrere: lavorare direttamente sui tag importati con il rischio di avere accessi indesiderati e difficoltà nella manutenzione del sistema; oppure definire un livello di astrazione che separi i tag PLC dalle funzionalità dell’HMI. Per ovviare al problema della prima strada, adottiamo l’approccio che prevede sin da subito la creazione di variabili di modello in FT Optix™, per poi renderle intermediarie tra i tag del PLC e le funzionalità di FT Optix™. Questo approccio permette di rendere molto più sicuro l’utilizzo dell’HMI non avendo accessi diretti ai tag, e favorisce un maggior controllo dello SCADA. In secondo luogo si utilizza uno script per creare associazioni bidirezionali (*dynamic links*)^[16] tra le variabili appena create e i tag importati dal PLC. Partiamo con il creare le variabili di modello, per cui è sufficiente creare all’interno della sezione Project view sotto la voce Model, una cartella Drivers in cui si definiscono tutte le variabili. Ovviamente le variabili devono essere configurate con nomi significativi per facilitare l’identificazione e l’uso. Una volta definite le variabili di modello, si passa alla parte di associazione, grazie ad un nuovo script di tipo Design-time NetLogic in cui viene creata una funzione che comprenda la seguente struttura:

- **Lista variabili di modello:** le variabili di modello sono ottenute tramite il metodo `GetVariable`, specificando il path all’interno della struttura di progetto. Per ottenere il path eseguiamo gli stessi passaggi illustrati nei capitoli precedenti.

- **Lista dei tag PLC:** analogamente, i tag del PLC sono identificati con il loro path sotto la sezione `CommDrivers`.
- **Creazione dynamic link:** l'associazione tra le variabili di modello e i tag del PLC avviene grazie al metodo `SetDynamicLink` fornito da FT Optix™, configurato con la modalità `ReadWrite` nel caso di lettura e scrittura su variabile, `Read` per la lettura e `Write` per la sola scrittura.

```

1 ...
2
3 public class AssociazioneVarModelloAPLC : BaseNetLogic
4 {
5     [ExportMethod]
6     public void Method1()
7     {
8         /*
9             variabili di modello
10            */
11
12         //DB91
13         var modello000 = Project.Current.GetVariable("Model/Drivers/DB91/DB91_CambioProduzione");
14         ... // la lista prosegue con tutte le variabili di modello
15
16         /*
17             variabili di PLC
18            */
19
20         // DB91
21         var varPLC000 = Project.Current.GetVariable("CommDrivers/S7TIAPROFINETDriver3/S7TIAPROFINETStation1/Tags/PRG10021/Standard/90-HMI/D"]
22         ↳ B91-HMIToPLC/CambioProduzione");
23         ... // la lista prosegue con tutte le variabili di PLC
24
25         /*
26             dynamicLink per Optix
27            */
28         modello000.SetDynamicLink(varPLC000, DynamicLinkMode.ReadWrite);
29         ... // la lista prosegue con tutti i dynamicLink tra la prima e seconda lista
30     }
31 }
```

Questa modalità ha molteplici vantaggi. Prima di tutto, la sicurezza è migliorata: l'astrazione evita che l'HMI interagisca direttamente con i tag del PLC, e permette di impostare la modalità in lettura e/o scrittura, che riduce significativamente il rischio di accesso non autorizzato. Inoltre, la manutenzione viene semplificata: la separazione tra modello e tag facilita eventuali modifiche future al sistema ed un eventuale reimpegno dell'HMI. Infine, la scalabilità: l'utilizzo di uno script per la configurazione consente di gestire facilmente un numero elevato di variabili e tag direttamente in un'unica funzione. Nonostante i numerosi vantaggi offerti da questo approccio, è importante evidenziare alcune criticità operative legate a sistemi complessi con migliaia di variabili. Più nello specifico: nei sistemi con elevato numero di variabili, il processo di messa a punto diventa un'operazione altamente dispendiosa in termini di tempo. Ciò accade perché ogni variabile di modello viene associata al corrispondente tag PLC tramite script. Una soluzione plausibile per sistemi avanzati potrebbe essere di automatizzare lo script di configurazione tramite il mapping delle variabili.

4.2.1 Gestione FTP Robot, FTP Pressa e passi 50, 55 e 60

Nei case 50, 55 e 60 citati in precedenza, vengono gestiti tutti i caricamenti dei programmi, sia della pressa piegatrice, sia del robot dell’impianto. Per richiesta, è stato scelto sin dall’inizio di gestire entrambi i programmi dal lato interfaccia, con la seguente lettura dei dati tramite macchina a stati. Partendo dalla progettazione HMI, entrambi i pannelli sono stati inseriti nella sezione impostazioni, con accesso riservato solo agli utenti con autorizzazione appropriata, come in figura 4.2.

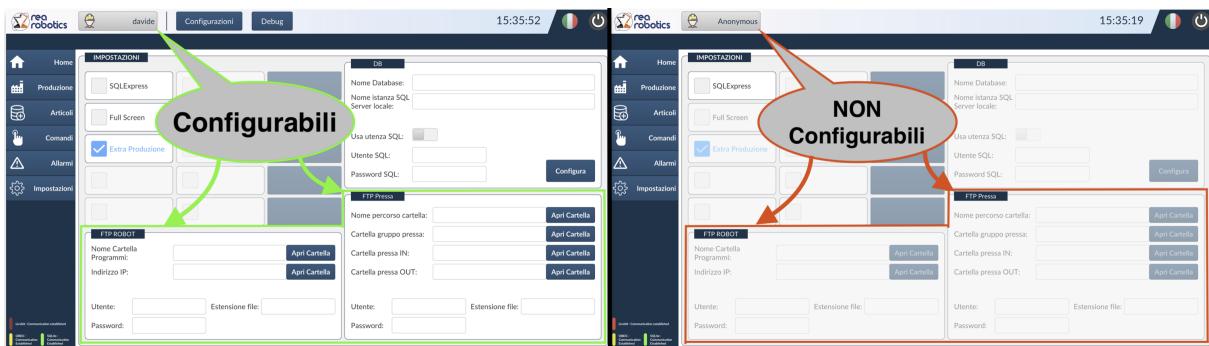


Figura 4.2: Illustrazioni Gestione FTP Robot ed FTP Pressa

Entrando nello specifico, in questa sezione sono stati inseriti 2 pannelli che rispettassero i seguenti requisiti:

- FTP Robot:** in cui è permesso selezionare il nome della cartella contenente i programmi robot, con estensione ed altri parametri specifici dell’impianto.
- FTP Pressa:** richiede informazioni più dettagliate, tra cui le cartelle di input ed output del programma, oltre al nome specifico per la pressa e le credenziali di rete per un eventuale gestione tramite FTP.

Queste due sezioni sono fondamentali per poter riuscire a far comprendere all’impianto che tipo di istruzioni debba eseguire la macchina (robot e/o pressa) durante il caricamento di un ordine di produzione. I file contenenti le istruzioni del robot e quelli per la pressa vengono prodotti rispettivamente da chi si occupa della gestione robot e della gestione pressa. Per quanto riguarda, invece, la lettura tramite macchina stati, i passi da analizzare sono il 50, 55 e 60:

- **case 50:** in questo passo, il sistema si trova in attesa della richiesta da parte del PLC del caricamento del programma. Una volta ricevuta, in caso affermativo il sistema passa al passo 55; in caso di KO invece il passo viene impostato a 180.
- **case 55:** il sistema esegue una serie di operazioni in cui vengono lanciate le funzioni di gestione programma, con annesso controllo dell’esistenza del file nel percorso indicato,

copia del file dalla sorgente alla destinazione e verifica della consistenza del file copiato. Inoltre, ogni funzione ha una gestione degli errori con popup adeguati, restituendo valori in base all'esito (questa parte è presente in `script_maincycle.cs`). Se tutto avviene in modo corretto, si passa al passo 60.

- case 60: seconda ed ultima fase di attesa da parte dell'HMI nei confronti del PLC. Più nello specifico, l'HMI verifica che la variabile di richiesta caricamento programma desiderato sia resettata dal PLC, ed in base al risultato di questa verifica, il sistema decide quali saranno i prossimi passi da eseguire.

Quello che abbiamo analizzato in questo capitolo è la minima parte di tutto il lavoro che compone la gestione dei robot e di altri vari componenti presenti in un impianto; nel nostro caso la gestione era di due sole macchine con istruzioni ben definite. In contesti industriali più complessi, dove sono coinvolti numerosi apparati e macchine, la gestione può risultare molto più articolata e richiede soluzioni più sofisticate per garantire scalabilità, sincronizzazione e gestione di malfunzionamenti.



Figura 4.3: Prova messa in funzione dello SCADA su pannello prova ASEM

Capitolo 5

Conclusioni

Il lavoro svolto per questa tesi ha avuto come obiettivo principale lo sviluppo di una soluzione SCADA integrata per la gestione di sistemi industriali, con focus sulle tecnologie utilizzate in REA Robotics. Nello specifico, la finalità è stata di implementare una piattaforma in grado di gestire in modo efficiente e sicuro il flusso di dati tra HMI e PLC, non solo permettendo di rispondere con successo alla task iniziale fornita dall'azienda, ma anche garantendo funzionalità operativa, sicurezza ed affidabilità del sistema. Il progetto ha visto come cardini l'utilizzo di strumenti e software come FT Optix™, C#, SSMS e SQLite, per permettere la realizzazione di un'interfaccia che semplifica il monitoraggio e controllo dei macchinari. Nonostante sia stata raggiunta la task richiesta, sono emerse alcune criticità che meritano attenzione. Una delle principali sfide è stata la gestione separata dei due database, che ha comportato maggiore complessità nella progettazione da un lato e nella manutenzione futura dall'altro. Sarebbe auspicabile in futuro unificare la parte di database in un'unica implementazione generica che permetta una gestione più scorrevole, al fine di semplificare la mole di dati e codice presente e ridurre il rischio di incoerenze. Un'altra criticità riscontrata riguarda l'utilizzo dei recipe schema. La rigida dipendenza dalle regole imposte dal sistema di gestione di questi ultimi ha limitato la flessibilità del progetto, rendendo difficile adattare il sistema a future modifiche o implementazioni per altri impianti. In tal senso, una possibile evoluzione futura potrebbe prevedere il refactoring di alcuni script di codice per permettere la gestione dei dati più modulare e indipendente dalle regole imposte dai recipe schema, garantendo maggiore personalizzazione per i clienti. Guardando al futuro, sono diverse le opportunità di miglioramento e sviluppo. Per esempio, l'uso di C# per ottimizzare la lettura delle variabili dei PLC consentirebbe un aggiornamento in tempo reale dei dati, una maggiore reattività del sistema alle modifiche e soprattutto meno tempo da dedicare lato programmazione, grazie a una gestione intelligente dei dynamic link attraverso una lettura diretta delle variabili. Inoltre, l'integrazione di Intelligenza Artificiale per l'analisi dei dati e per la progettazione dei pannelli potrebbe aprire nuovi scenari, consentendo una gestione ancora più

efficiente dal lato software.

In conclusione, il progetto ha raggiunto gli obiettivi prestabiliti, complice un nuovo approccio nel contesto industriale di REA Robotics. Tuttavia, le criticità emerse durante lo sviluppo offrono sia spunti di riflessione, sia indicazioni per futuri miglioramenti. L'implementazione di soluzioni più moderne e flessibili, una gestione più modulare dei dati e l'introduzione di nuove tecnologie rappresentano sfide importanti per il futuro, con l'obiettivo di rendere questa tipologia di sistemi SCADA ancora più performante, sicura e adattabile alle esigenze in continua evoluzione dell'industria 4.0.

Bibliografia e Sitografia

- [1] R. Robotics. «Homepage ufficiale di Rea Robotics.» (2025), indirizzo: <https://www.rearobotics.it/>.
- [2] A. sconosciuto. «Documento PDF da SpazioWeb.» (2025), indirizzo: <https://files.spazioweb.it/b3/2a/b32ab4b0-bad4-4cfb-ad2f-b36dd422eb86.pdf>.
- [3] R. Robotics. «Chi Siamo.» (2024), indirizzo: <https://www.rearobotics.it/chi-siamo/>.
- [4] S. Sistemi. «Cosa è SCADA?» (2025), indirizzo: <https://www.sielcosistemi.com/it/cosa-%C3%A8-scada.html>.
- [5] ExonSys. «SCADA Software Solutions.» (2022), indirizzo: <https://exonsys.com/en/software/scada/>.
- [6] A. S.r.l. «FactoryTalk® Optix™ Application Software.» (2025), indirizzo: <https://www.asemautomation.com/it/prodotti/251/factorytalk-optix.html>.
- [7] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Configure the Main Window.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/getting-started/quick-start/configure-and-brand-the-main-window/configure-the-main-window.html>.
- [8] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Data Grid Example.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/developing-solutions/object-examples/data-grid-example.html>.
- [9] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Datastore Database.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/using-the-software/datastore-database.html>.
- [10] R. Automation. «FactoryTalk Optix: SQL Query.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/using-the-software/datastore-database/sql-query.html>.

- [11] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Recipes.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/using-the-software/recipes.html>.
- [12] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Developing Projects with C# - NetLogic.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/developing-solutions/developing-projects-with-csharp/netlogic.html>.
- [13] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Users and Groups.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/using-the-software/users-and-groups.html>.
- [14] R. Automation. «FactoryTalk Optix: Alarms.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/using-the-software/alarms.html>.
- [15] R. Automation. «FactoryTalk Optix: ODBC Store Object Types.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/developing-solutions/object-and-variable-references/ftoptix-odbcstore/objecttypes/odbcstore.html>.
- [16] R. Automation. «FactoryTalk Optix: IUA Variable - SetDynamicLink3.» (2025), indirizzo: <https://www.rockwellautomation.com/en-us/docs/factorytalk-optix/1-00/contents-ditamap/developing-solutions/developing-projects-with-csharp/csharp-apis-reference/manage-dynamic-links/iuavariable-setdynamiclink3.html>.