
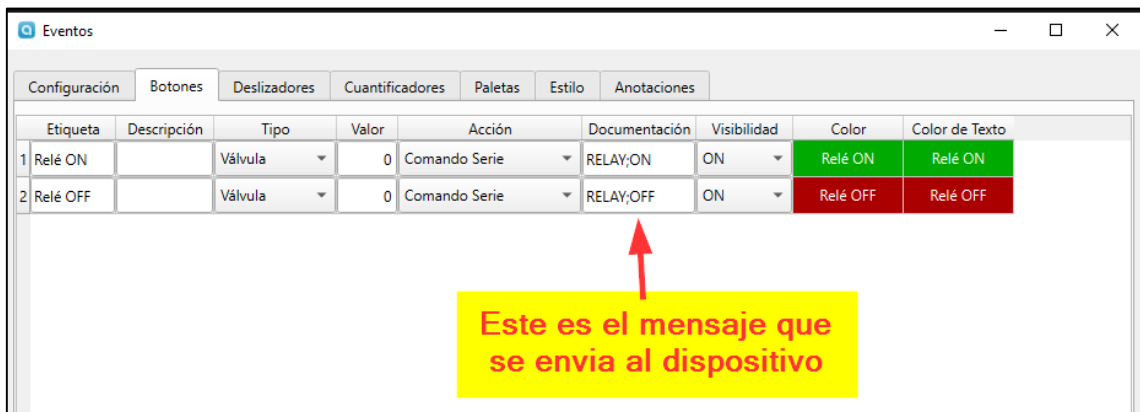


Configurar Botones ON/OFF

BT-USB:

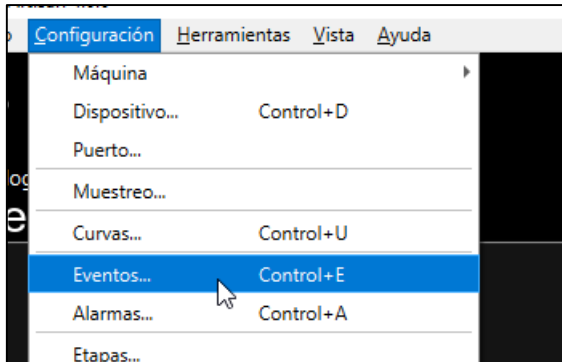

Wifi – Modbus

Asignación de Dispositivos

ET/BT

Dispositivos Extra

Simb ET/BT

Phidgets

Yoctopuce

Ambiente

Redes

Administrador de lotes

Dispositivo

MODBUS

Control

Curvas

ET

BT

LCDs

ET

BT

Intercambiar

PID

Tipo

ID Unidad RS485

Control ET

Fuji PXG

1

PID Ocupado/LCDs Encendidos

Leer BT

Fuji PXR

2

Puerto Modbus

Arduino TC4

Canal ET

1

Filtrar

70 %

70 %

70 %

70 %

Canal BT

2

None

Canal AT

PID Firmware

Programa externo

Ayuda

Seleccionar

test.py

Salida

Seleccionar

out.py

Inicio sesión

Aceptar

Cancelar

Asignación de Dispositivos

ET/BT

Dispositivos Extra

Simb ET/BT

Phidgets

Yoctopuce

Ambiente

Redes

Administrador de lotes

	Dispositivo	Color 1	Color 2	Etiqueta 1	Etiqueta 2	y1(x)	y2(x)	LCD 1	LCD 2	Curva 1	Curva 2	Δ Eje 1	Δ Eje 2	Llene 1	L
1	MODBUS 34	#550000ff	#ffffff	Extra				☒	☐	☒	☐	☐	☐	0	

Añadir

Borrar

Copiar Tabla

Actualizar Perfil

Reinicializar

Ayuda

Inicio sesión

Aceptar

Cancelar

Configuración de Puertos

ET/BT Extra Modbus S7 WebSocket

Registro del Puerto Serie

Puerto Comm: COM5
 Flujo Baudios: 115200
 Tamaño Byte: 8
 Paridad: N
 Stopbits: 1
 Tiempo muerto: 0.4

	Aporte 1	Aporte 2	Aporte 3	Aporte 4	Aporte 5	Aporte 6	Aporte 7	Aporte 8
Dispositivo	1	1	1	0	0	0	0	0
Registrar	100	101	102	0	0	0	0	0
Función	3	3	3	3	3	3	3	3
Divisor	1/10	1/10	1/10					
Modo	C	C	C	C	C	C	C	C
Descodificar	ulnt16	ulnt16	ulnt16	ulnt16	ulnt16	ulnt16	ulnt16	ulnt16

PID

Registros: Dispositivo 0, SV 0, P 0, I 0, D 0, Int16, Factor SV, factor pid


Comandos: ON, OFF

Registro del Puerto Serie: Demora 0.5, reintentos 1

UDP/TCP: Tiempo muerto 0.2, reintentos 1

Escanear pequeño-endian ☒ Palabras ☒ Optimizar ☐ Buscar Bloques Completos Tipo TCP Red 192.168.4.1 Puerto 502

Aceptar Cancelar Ayuda

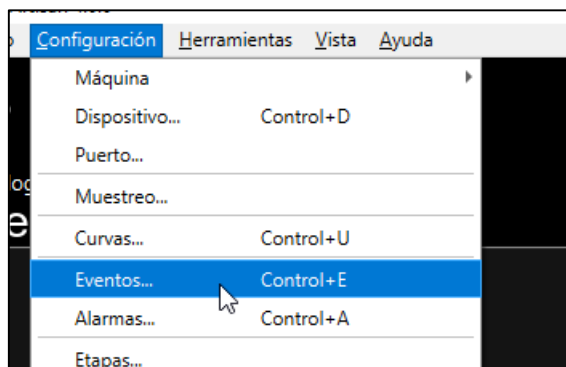

Eventos

Configuración Botones Deslizadores Cuantificadores Paletas Estilo Anotaciones

	Etiqueta	scripci	Tipo	Valor	Acción	Documentación	Visibilidad	Color	Color de Texto
1	Relé ON		Válvula	0	Comando Modbus	write(1,104,1)	ON	Relé ON	Relé ON
2	Relé OFF		Válvula	0	Comando Modbus	write(1,104,0)	ON	Relé OFF	Relé OFF

Máximo de botones por fila 14 Tamaño del botón Pequeño Muestra de Color 0 ☒ Marcar último pulsado ☐ Información sobre herramientas

Añadir Insertar Borrar Copiar Tabla Ayuda

Aceptar Cancelar

+

>>

SECO%

»SECADI

»FCs


OFF

INICIAR

CONTROL

00:08

Grabando...

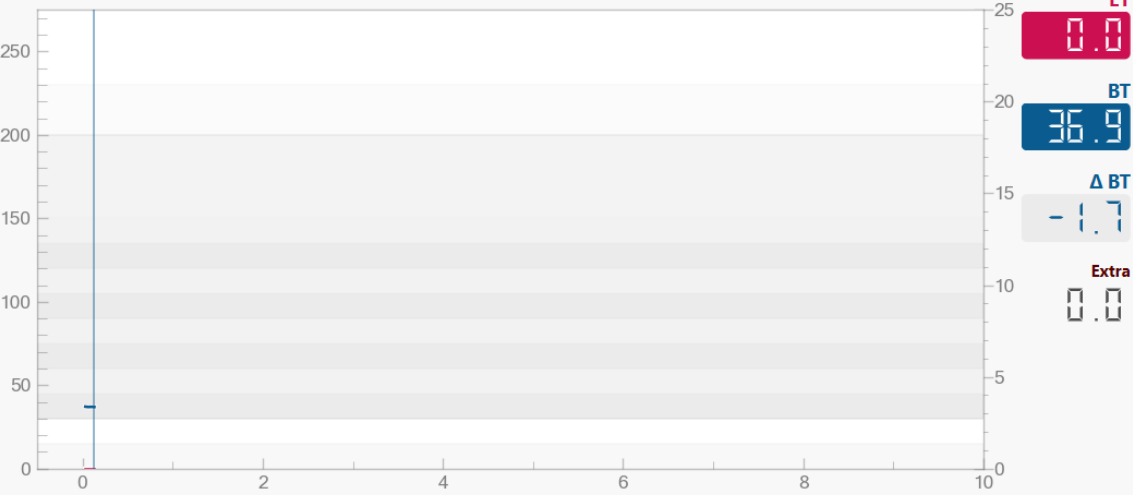

CARGAR

FIN SECADO

INICIO FC

FIN FC

INICIO SC

DESCARGAR

Relé ON

Relé OFF