

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

De : **Marc Lerech**

Rédacteur :

Adresse :

88, Route Cambaie
97460 SAINT PAUL

E-mail : marc.lerech@sagees.com

Téléphone : 06.92.11.46.35

A : ESPACE SOLEIL

A l'attention de : **Xavier NANGY**

Adresse :

22, rue pierre Brossolette
Zone artisanale des Mascareignes 2
97420 LE PORT

E-mail : achats@espace-soleil.re

Téléphone : 06.93.42.42.87

Le 15/06/2026,

N° Réf. : **ML20260615**

Objet : **AO CLINIQUE DE CHIRONGUI MAYOTTE**

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre consultation.

Cette offre est établie suivant les éléments fournis lors de votre consultation mail du 12 Juin 2026.

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et nous vous prions de croire à l'assurance de nos meilleures salutations.

Marc Lerech
Directeur Agence



SAGEES

Liens Utiles


Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

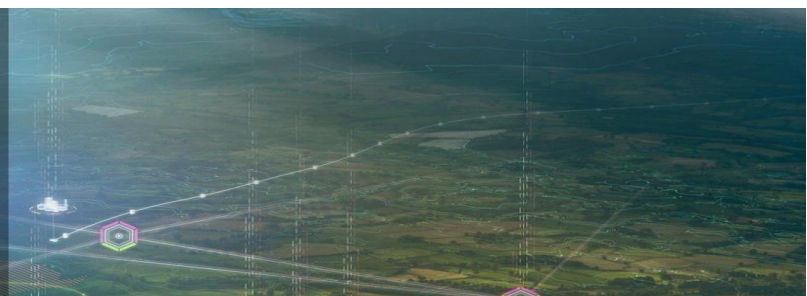

Conditions commerciales

Bordereau de prix (prix nets Hors Taxes) livraison Espace Soleil port de Longoni.

Description Matériel	Qté	Prix UHT
Groupe électrogène KD1800-E suivant descriptif	1	417 875.00 €
Mise en service et formation des utilisateurs	1	4100.00 €
Contrat de maintenance annuel	1	3800.00€
TOTAL ASSIGNE FRET	1	5835€
TOTAL PARTIE LOCALE HT	1	6913 €
DROITS TAXES ET DOUANES	1	78 986 €
RSM	1	1027 €
OPTION CUVE 15000 LITRES RENDUE DEPOTEE DEDOUANEE	1	38 161 €
OPTION REMPLISSAGE CUVE	1	28000.00€

Conditions de paiement

- Sous réserve d'acceptation des conditions de paiement par notre Direction Financière

Délai d'option

1 mois depuis la date d'établissement de l'offre

Délai de livraison

- **12 à 16** semaines à confirmer à partir de la date de mise en vigueur du contrat GROUPE+TRANSPORT MARITIME
- La mise en vigueur du contrat prend effet :
 - A réception du document présent complété, signé et cacheté ainsi que la réception de l'accusé de réception d'enregistrement de commande par SAGEES.
 - Au paiement de l'acompte de 30% à la commande.

Nota :

- Le transport levage du port à la Clinique.
- L'ensemble des raccordements électriques et hydrauliques.
- Le VRD



Liens Utiles

Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres



Descriptif technique



Groupe électrogène KD1800-E Automatique
Quantité : 1

Puissance maximum (MP)	1800 kVA*
Classe de puissance du groupe (PRP)	1636 kVA*
Puissance maximum (MP)	1440 kW*
Classe de puissance du groupe (PRP)	1309 kW*
Classe de performance	G3
Moteur KD Series	KD45V20-5EEP
Alternateur REHLKO	KH04590T

T° ambiante: 25 °C
Altitude: 1000 m
Humidité relative : 30 %

(*) équipement suivant norme NFE 37312

*Groupe vendu pour un service PRP suivant la norme ISO8528 :

Puissance principale (PRP, Prime Power) : avec une charge variable, le nombre d'heures de fonctionnement du groupe électrogène est illimité. Une capacité de surcharge de 10 % est disponible pendant une heure pour 12 heures de fonctionnement.
Le facteur de charge moyen par 24 heures de fonctionnement est inférieur à 75 %.

Puissance unitaire du(des) groupe(s) électrogène(s) assignée sur site : 1 636 kVA Service Continu

Facteur de puissance assigné : 0

Fréquence assignée : 50 Hz

Tension assignée : 400/230 V

Intensité assignée : 2598 A

Les produits et matériaux présentés dans ce document peuvent, à tout moment, être modifiés afin de suivre les dernières évolutions technologiques, d'améliorer la conception ou de changer les conditions d'utilisation.



Liens Utiles


Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

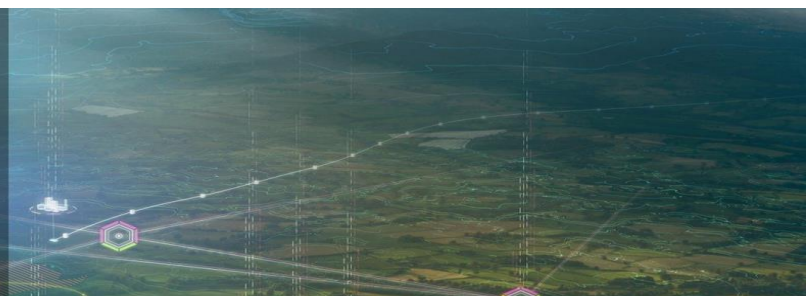

1. Moteur

Caractéristiques suivant NF ISO 3046-1

Données générales

Marque	KD Series
Type	KD45V20-5EEP
Type d'injection	Direct
Nombre de cylindres	20
Disposition des cylindres	V
Cylindrée	44.95 L
Vitesse de rotation	1500 tr/min
Type de régulateur moteur	Electronique
Classe de régulation	+/-1 %
Puissance mécanique moteur	1406.4 kWm
Tension des auxiliaires	24

Carburant

Type de combustible	Gasoil
Consommation spécifique à 75 % de charge	263.1 L/h

Huile

Capacité d'huile avec filtre	180L
------------------------------	------

2. Alternateur

Caractéristiques suivant IEC 60034

Machine auto excitée, auto régulée, sans bague ni balai, 2 - Isolation Difficile .

Couleur alternateur : RAL7035 ou RAL fournisseur

Données générales

Type	KH04590T
Puissance nominale	1700 kVA
Nombre de phases	3
Nombre de pôles	4
Type d'excitation	3IN < 10s
Classe d'isolement	H
Classe de température	H
Indice de protection	IP23
Régulateur de tension	Analogique

Equipement alternateur :

- L'alternateur aura une capacité de maintien du courant du court-circuit à 3 In pendant 10 secondes.

3. Refroidissement

- Radiateur complet avec vase d'expansion
- Ventilateur entraîné par le moteur thermique



Liens Utiles

Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

Préchauffage eau

- Préchauffage eau par résistance

Démarrage

- Démarreur électrique 24 Volts, sur couronne dentée du volant moteur
- 2^{ème} démarreur électrique en secours
- Deux jeux de batteries avec permutation automatique pour GSS (Etablissements de santé)

Echappement

- Protection des parties chaudes

Lubrification

- Filtre(s) à huile à cartouche
- Pompe manuelle de vidange

Admission

- Filtre à air sec

Combustible

- Filtre(s) gasoil à cartouche
- Préfiltre décanteur gasoil
- Electrovanne sur le circuit de combustible pour :
 - arrêt normal du moteur
 - arrêt en cas d'action d'une sécurité
- Réservoir gasoil d'une capacité de 465 litres intégré au châssis
- Pompe d'alimentation automatique du réservoir à partir d'une citerne extérieure. Il comprend une pompe électrique monophasé 1 m³/h à commande automatique par jauge + une pompe manuelle de secours (aspiration maxi 6 mètres).

Sondes de sécurité

- Pression d'huile moteur
- Température d'eau
- Survitesse
- Niveau bas eau

Structures

- Accouplement semi-rigide par montage flasqué sur alternateur monopalier
- Amortisseurs de vibration entre l'ensemble moteur/alternateur et le châssis

Conteneur insonorisé type Conteneur ISO 20 pieds Ssi



SAGEES

Liens Utiles


Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

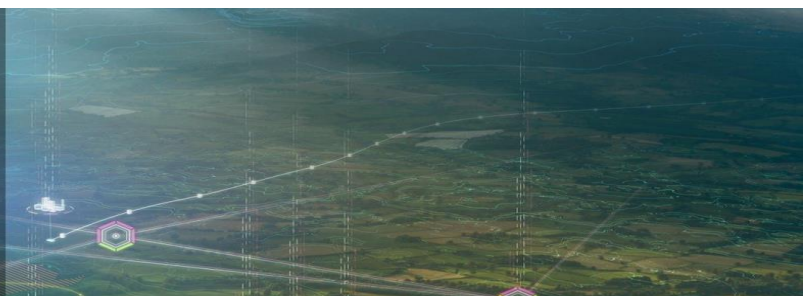

Concept Général

Grâce à l'expérience tirée des centaines de groupes en conteneurs installés à ce jour, nous avons développé un produit unique dont les principaux axes de recherche ont été le design, la qualité, la longévité, la compétitivité ainsi que la facilité d'installation et de manutention.

Généralité

- Le groupe électrogène ainsi que ses accessoires seront montés dans un conteneur neuf en acier aux normes ISO, insonorisé, permettant d'obtenir un niveau sonore de 87/92 dB à 1 mètre à 3/4 de charge
- Plus-value ISO20SSi : Cette option permet d'atténuer le niveau sonore d'environ 9 dB. Elle est composée de deux caissons d'entrée et rejet d'air, d'une prestation peinture intérieure, d'une tôle d'obturation et d'un revêtement isolant des parois intérieures. Cette option n'est disponible qu'au Pricelist et sera traitée de façon spécifique. Un délai spécifique sera donc à prévoir. Cette option sera livrée séparément. Attention donc aux frais logistique. Dimensions conteneur : **L x l x h : 9.15 x 2.44 x 2.9**

Constitution du conteneur

- 8 coins ISO pour le transport et les manutentions.
- 1 double porte en façade avant du container.
- Rejet d'air insonorisé par piège à sons.
- Silencieux résidentiel.
- Sortie en façade avant
- Arrêt d'urgence extérieur
- Bac de rétention sous l'ensemble du conteneur
- Grilles pare-pluie sur entrée et rejet d'air
- Eclairage intérieur 100 W-230 V avec prise de courant 10 A, 2P+T et éclairage de secours sur accu (éclairage bloc + lampe portable)
- Vanne police extérieur
- Peinture :
 - 1 couche d'apprêt antirouille riche en zinc
 - 1 couche d'apprêt polyuréthane
 - 1 couche de finition polyuréthane (RAL7035 ou suivant liste RAL)
- Accessoires de vidange
- Tuyauteries de liaison fuel, aller et retour, entre le moteur et le réservoir journalier.

Encombrement du groupe sélectionné



Type Groupe	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids à vide (kg)	Poids en ordre de marche (kg)
KD1800-E	9140	2438	2896	16900	17700



Liens Utiles

Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres


Coffret de commande et de contrôle APM403

(*) équipement suivant norme NFE 37312

Pupitre de démarrage Automatique type APM403 monté sur le châssis du groupe électrogène et comprenant :

En façade

Afficheur alphanumérique permettant de visualiser

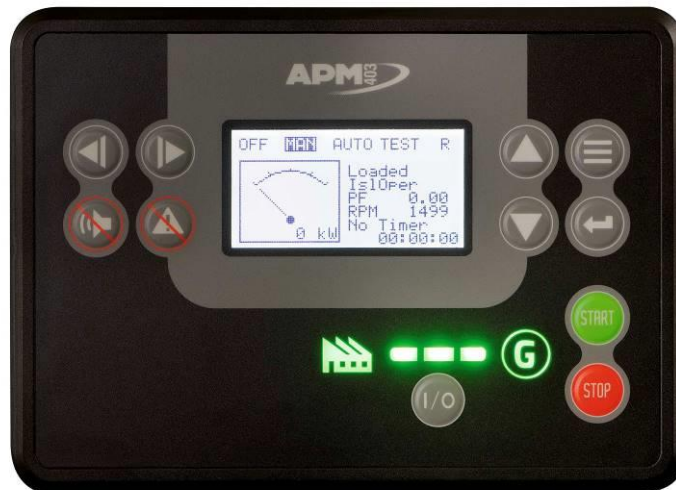

Le mode et le statut de fonctionnement du groupe




4.1.1.1. Les grandeurs électriques

- Les 3 tensions composées
- Les 3 tensions simples
- Les 3 courants de phases
- La fréquence
- Les puissances
- Cos ϕ

4.1.1.2. Paramètres moteurs

- Niveau de fuel dans le réservoir journalier en pourcentage (%)
- Pression huile en Bars ou PSI (*)
- Température d'eau en °C ou °F (*)

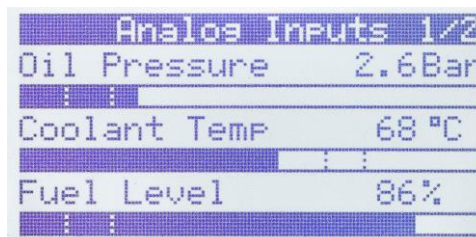

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres



- La charge (%)
- Tension batteries de démarrage (V)
- La vitesse de rotation du moteur en tr/mn (rpm)
- La température du liquide de refroidissement (°C)
- Température d'huile (*)
- La pression huile (bar)
- La consommation instantanée
- La température entrée d'air (°C)
- La pression turbo (bar)

Statut des entrées sorties binaires

- Etat des entrées binaires configurées pour l'application
- Etat des sorties binaires configurées pour l'application

Binary Inputs 1/2		
00000000		
1 KO	Remote Start/Sto0	
2 KO	Fuel Pump 2	0
3 KO	Fuel Leakage	0
4 KO	Very High Fuel L0	
5	Not Used	0

Les statistiques de fonctionnement

- Le nombre d'heures de fonctionnement
- Les KW fournis
- Le nombre de démarrage
- Le nombre d'arrêt d'urgence activé lors du fonctionnement
- Le nombre d'arrêt du groupe
- Les délais de maintenance
- Historique / Gestion des 300 derniers événements du GE

La liste des messages, alarmes et défauts

- Le nombre d'heures de fonctionnement
- Heure et date
- Les modes de fonctionnement
- La phase de démarrage
- La phase de refroidissement
- La durée de fonctionnement en mode TEST
- Les messages de sécurité
- Défaut pression d'huile
- Défaut température eau
- Défaut de non-démarrage
- Défaut de survitesse
- Défaut mini / maxi U alternateur
- Défaut mini / maxi fréquence
- Si prédisposition auto- Défaut surcharge alternateur
- BP arrêt d'urgence enclenché
- Défaut de niveau bas eau sur défaut général
- défaut différentiel
- Alarme mini / maxi U batterie (*)
- Alarme défaut chargeur batterie
- Alarme manque préchauffage (*)
- Alarme disjonction pompe fuel



Liens Utiles


Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

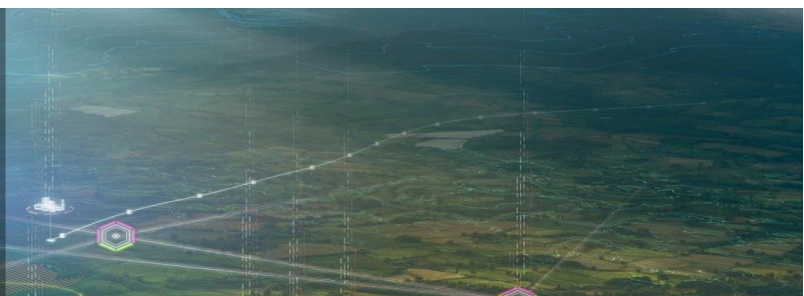

- Défaut fuite fuel
- Alarme température eau (*)
- Alarme pression huile (*)

Appareillage de commande et de programmation

- 1 commande de mise sous tension
- Des commandes de programmation et /ou navigation dans les écrans
- Des commandes de consultation des grandeurs électriques et mécaniques
- 1 touche de démarrage «START»
- 1 touche arrêt «STOP»
- 1 commutateur d'inhibition défaut (*)

A l'intérieur

- Carte électronique intégrée regroupant les fonctions suivantes :
 - Alimentation
 - Entrées / sorties
 - Pilotage CAN J1939 ECU moteurs
 - Supports de communication de base :
 - CAN USB Host, USB device, RS485
 - Protocole SNMP, MODBUS
- 1 démarrage sur ordre extérieur (coupure secteur, automate, horloge, ...)

- 1 carte électronique détection secteur réglable (U +/- 15%).



- L'automatisme de gestion des tentatives de démarrage (1 à 6 tentatives)
- l. 1 relais différentiel réglable en temps et seuil de type A, AC, qui ne convient pas pour les installations perturbées (présence de variateur ou d'onduleur, etc.)
- 1 pack report avec les reports suivants:
 - Groupe prêt (U et F = OK)
 - Alarme/Défaut général
 - Alarme sonore et niveau bas fuel sur alarme/défaut général
- GSS⁽¹⁾
- 6 reports par contact sec (*)
- 1 chargeur de batterie de télécommande (*)
- 1 batterie de télécommande (*)

(1) Système dédié aux établissements de santé publics et privés.

Il s'agit d'établissements qui procèdent au diagnostic, à la surveillance et au traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.

a. Les différents types d'établissements publics sont :

- Les centres hospitaliers universitaires (CHU),
- Les centres hospitaliers (CH),
- Les centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie,
- Les hôpitaux d'instruction des armées (HIA).

b. Les différents types d'établissements de santé privés sont :

- Les établissements de santé privés d'intérêt collectif (ESPIC) gérés par des personnes morales de droit privé (associations, fondations, congrégations religieuses, mutuelles, ...),
- Les établissements privés à but lucratif (cliniques),
- Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ERP de type U (établissements de soins)



SAGEES

Liens Utiles


Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

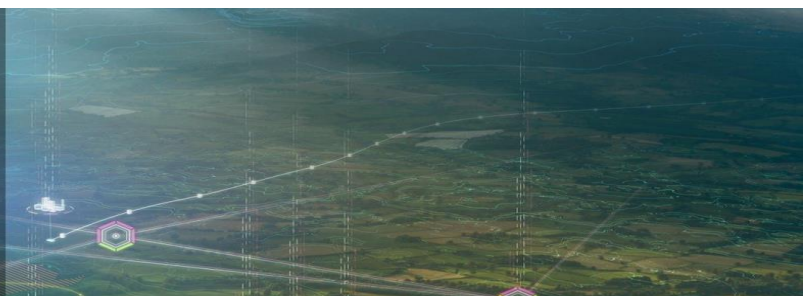


Unité de signalisation et d'inhibition livrée en coffret séparé et comprenant (*) :



- 1 jeu de LEDs de signalisation
- Tension GE
- Tension secteur
- Synthèse alarmes majeures groupes (défaut général)
- Non démarrage
- Synthèse alarmes mineures groupes (alarme générale)
- Synthèse pré-alarme groupe (alarme pression d'huile, alarme température d'eau, ...)
- 1 bouton poussoir test lampes
- 1 commutateur d'inhibition
- 1 bornier de raccordement
- Câbles de liaison (non fournis)
- Dimension 300 x 220 x 120

Configuration

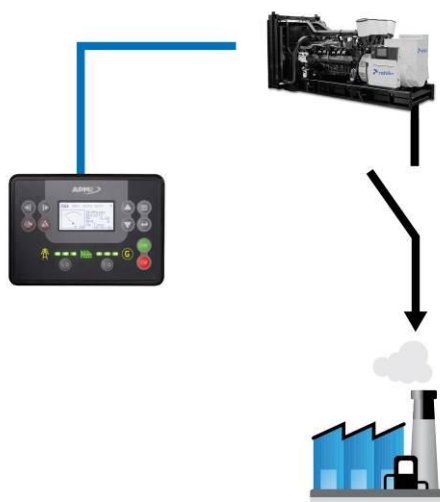

Cette configuration est conçue pour assurer une alimentation autonome à des installations non desservies par un réseau électrique ou en attente de la remise en service de celui-ci.

Sauf information contraire, l'alimentation générale des auxiliaires et la modification du TGBT pour l'ajout de matériels ne sont pas prévues.

5. Module de puissance – AIPR3

Module de protection alternateur monté sur le groupe électrogène et comprenant :

- 1 Disjoncteur tétrapolaire manuel, 2500 A
- 3 transformateurs de mesure
- Les barres de cuivre ou bornes pour le régime de neutre TT Neutre à la terre

6. Documentation

- I. Manuel(s) d'utilisation et de mise en service sur support papier
- **Pas de fourniture** de schéma électrique au format .DWG

7. Norme(s) et règlement(s)

- I. Matériel en conformité avec les normes CE en vigueur

Nos groupes électrogènes et leurs accessoires sont contrôlés et testés selon notre processus standard Rehlko.



Liens Utiles

Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

CONDITIONS GENERALES DE VENTES SOCIETE SAGEES

I. ACCEPTATION DE LA COMMANDE.

Nos engagements ne sont définitifs qu'après avoir fait l'objet d'une acceptation expresse de notre part et l'exécution des commandes est toujours subordonnée aux cas de grève ou à tous autres cas de force majeure.

Les prix, renseignements, performances et caractéristiques du matériel ne sont valables que pour l'offre considérée, dont l'acceptation implique l'adhésion aux présentes conditions.

Toute condition spéciale ou toute dérogation à nos conditions générales de vente ne sera valable qu'autant qu'elle aura été stipulée par écrit dans la lettre de commande du client et formellement acceptée par nous.

II. ETUDES, PROJET ET DOCUMENTATION.

Les projets, études et documents de toute nature remis ou envoyés par le vendeur restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur sa demande et ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

Les documents standards du vendeur sont fournis gratuitement s'ils sont suivis de la commande dont ils font l'objet. Dans le cas contraire, il est dû au vendeur leur remboursement ainsi que les frais d'études et de déplacement.

Après commande, le vendeur fournit, sur demande du client, pour chaque appareil, à l'exclusion de tout dessin d'exécution, ses dessins d'installation standard.

Sauf étude spécifique, ces dessins, y compris les cotes qui y sont portées, ne sont donnés qu'à titre indicatif. Leur mise en œuvre est exécutée par l'acheteur sous son entière responsabilité.

L'ensemble de la documentation standard remise par le vendeur suppose que l'acheteur ait pris toute disposition afin que l'installation, l'exploitation et l'entretien du matériel soient effectués par un personnel compétent.

III. DELAIS DE LIVRAISON.

Les délais de livraison prévus dans nos confirmations de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent justifier l'annulation de la commande, le refus de la marchandise ou la réclamation de dommages-intérêts. Des pénalités ne pourront être appliquées que si elles ont été expressément acceptées par nous et pour autant que le retard apporte un préjudice justifié à l'acheteur. Elles ne peuvent être calculées et retenues que sur la partie de livraison faisant l'objet du retard.

Les délais de livraison courent à partir de la date de réception de la commande ou des plans revêtus de la mention " pour exécution ", ou de l'acompte à la commande s'il en est prévu un. La date de livraison s'entend à la mise à disposition aux transporteurs en nos usines.

IV. MONTAGE ET INSTALLATION.

Le vendeur, s'il fait le montage, envoie-le ou les monteurs auxquels dès leur arrivée, l'acheteur fournit tous les moyens convenus pour l'exécution du montage, de la mise en route ou des essais.

Le client ne doit demander les monteurs que lorsque les massifs éventuels sont finis et bien secs.

Les travaux de génie civil ne sont jamais compris dans l'installation (percement des murs, caniveaux, massifs, terrassement, etc...)

Le temps de montage ne comprend que les heures nécessaires aux travaux définis dans la commande. Le temps consacré à des travaux supplémentaires sera facturé aux conditions du montage en régie ou autre nouvelle convention avec le client.

L'acheteur est responsable de toutes les détériorations et manquants que pourrait subir le matériel livré, ainsi que l'outillage des monteurs, par suite d'événements imprévus (intempéries, vols, inondation, incendie ...) et supporte les conséquences financières pouvant en découler.

En cas d'accident en cours de montage, la responsabilité du vendeur est strictement limitée aux risques courus par son propre personnel. Sa responsabilité est également limitée à sa propre fourniture.

En cas de dommages aux personnes ou aux biens autres que ceux définis ci-dessus, le client renonce à invoquer la responsabilité civile du vendeur et à exercer un recours quelconque contre celui-ci.

En cas de vente avec installation sur le site, le vendeur ne participe à aucun compte de frais commun avec d'autres entreprises travaillant et créant sur le site, à moins que ces frais ne soient fixés forfaitairement et définitivement par le maître d'ouvrage ou ses représentants, sous forme d'un pourcentage connu de tous les participants lors de l'appel d'offres.

Achèvement des travaux

Les essais et la réception seront effectués par les monteurs dès achèvement des travaux et ouvriront droit à la facturation et au paiement de l'installation.

V. TRANSPORT.

Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires quels que soient le mode de transport ou les modalités de règlement du prix de transport, franco ou port dû.

Même lorsqu'à titre de bons offices, nous agissons en tant que commissionnaires en transport, il appartient au destinataire d'exercer ses recours contre les transporteurs.

A l'arrivée du matériel, tout manquant ou tout endommagement devra faire l'objet d'un constat sur le bon de livraison du transport, dans le cas contraire, aucune réclamation ne pourra être prise en considération.



SAGEES

Liens Utiles


Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

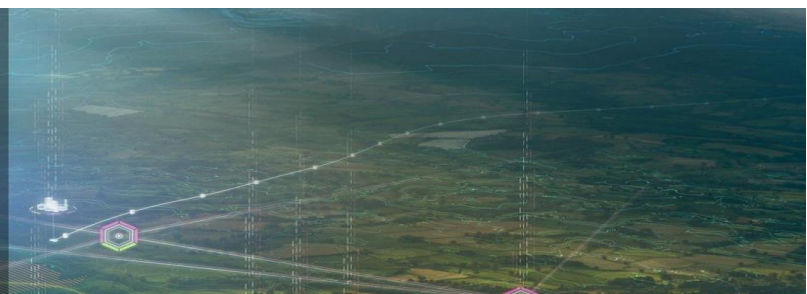

VI. CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT.

Nos ventes sont faites au comptant ou suivant le mode de règlement convenu limité à soixante jours fins de mois, et après examen du dossier d'ouverture de compte.

Le Tribunal de Marseille sera seul compétent pour juger tous différends et contestations, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie, quel que soit le mode de paiement accepté par nous, nos traites n'étant pas une dérogation au lieu de paiement. Lorsque le montant d'une vente sera prévu payable par traites échelonnées, le non-paiement d'une seule échéance rendra, de plein droit, le solde immédiatement exigible.

De convention expresse et sauf report accordé par nous, le défaut de paiement de nos fournitures à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu, une intervention contentieuse et l'application à titre de dommages-intérêts d'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux.

Le non-respect d'une échéance entraînera à notre gré, l'exigibilité de toutes les factures en cours, et la résiliation des ordres en note. L'acheteur ne peut se prévaloir d'aucun fait étranger à la commande pour retarder ou amputer ses paiements.

Nous stipulons expressément que nos agents n'ont pas la qualité pour recevoir les paiements en espèces, sans autorisation contraire de notre part.

Pénalités de retard : une pénalité de retard calculée au taux de l'intérêt légal majoré de 50 % sera appliquée en cas de non-paiement à l'échéance indiquée

VII. RESERVE DE PROPRIETE (Loi n° 80/335 du 12.05.1980).

Notre société conserve l'entière propriété des biens jusqu'à paiement du prix facturé.

Ne constitue pas des paiements la remise de traites ou de tout titre créant une obligation à payer.

Dans le cas où l'acheteur, dans le cadre de l'exploitation normale de son fonds, souhaite revendre, transformer ou disposer des biens de quelque manière que ce soit, il s'engage à en avvertir le vendeur et à régler immédiatement le prix ou à lui permettre d'exercer éventuellement son droit de revendication à l'égard du tiers acquéreur.

En cas de saisie ou de toute autre intervention opérée par des tiers sur ces marchandises, l'acheteur est tenu d'en informer immédiatement notre société.

Malgré l'application de la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera le risque des dommages que les biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.

Nonobstant toute disposition contraire explicitement acceptée par notre société en cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement ou au cas d'une violation quelconque de la présente clause, le vendeur, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

Le vendeur pourra en outre résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sauf préjudice de tout autre dommages-intérêts, l'acheteur, outre son obligation de restituer les biens, devra au vendeur une indemnité de résiliation, fixée à 15 % du montant hors taxes du contrat non exécuté, évaluée à la date de la résiliation, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 100 €. L'indemnité de résiliation sera imputée par le vendeur sur les paiements déjà reçus.

VIII. GARANTIE.

1) Défauts ouvrant droit à la garantie : Le vendeur s'engage à remédier à tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut dans la conception, les matières ou l'exécution (y compris du montage si cette opération lui est confiée dans la limite des dispositions ci-après).

L'obligation du vendeur ne s'applique pas en cas de vice provenant soit de matières fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci.

Toute garantie est également exclue pour les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour les remplacements ou les réparations qui résulteraient de l'usure normale du matériel, de détérioration ou d'accidents provenant de négligences, défaut de surveillance ou d'entretien et d'utilisation défectueuse de ce matériel.

2) Durée et point de départ de la garantie : Cet engagement, sauf stipulation particulière, ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une période de 12 mois (période de garantie).

La période de garantie court du jour de la livraison départ usine.

Si l'expédition est différée, la période de garantie est prolongée de la durée du retard.

Toutefois si ce retard tient à une cause indépendante de la volonté du vendeur (demande de l'acheteur, cas de force majeure ou d'événements tels que définis en III), la prolongation ne peut dépasser six mois.



SAGEES

Liens Utiles

Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!

SAGEES REUNION, matériel électrique basse/moyenne tension sur l'île de la Réunion

Postes de distribution
Transformateurs
Groupes électrogènes
Onduleurs
Parafoudres

Les pièces de remplacement ou les pièces refaites sont garanties pour une nouvelle période de 12 mois. Cette disposition ne s'applique pas aux autres pièces du matériel.

3) Obligations de l'acheteur : Pour pouvoir invoquer le bénéfice de ces dispositions, l'acheteur doit aviser le vendeur, sans retard et par écrit, des vices qu'il impute au matériel et fournir toutes justifications quant à la réalité de ceux-ci. Il doit donner au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il doit en outre s'abstenir, sauf accord express du vendeur, d'effectuer lui-même ou de faire effectuer par un tiers la réparation.

4) Modalités d'exercice de la garantie : Il appartient au vendeur ainsi avisé de remédier au vice et à ses frais et en toute diligence, le vendeur se réservant de modifier le cas échéant les dispositifs du matériel de manière à satisfaire à ses obligations.

Les travaux résultant de l'obligation de garantie sont effectués en principe dans les ateliers du vendeur après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins d'expertise puis de réparation ou de remplacement. Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le vendeur prend à sa charge les frais de main d'œuvre correspondant à l'expertise et à la réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.

Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparés ou remplacés sont à la charge de l'acheteur de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des agents du vendeur.

La garantie n'est accordée qu'après expertise des pièces défectueuses et retour dans les ateliers du vendeur. Toute pièce livrée avant acceptation de la garantie sera facturée.

Les pièces remplacées sous garantie redeviennent la propriété du vendeur.

5) Dommages-intérêts : la responsabilité du vendeur est strictement limitée aux obligations ainsi définies et il est de convention expresse que le vendeur ne sera tenu à aucune indemnisation.

6) Résultats industriels : lorsque les performances sont demandées quant à l'obtention de résultats industriels ou économiques, un accord spécial entre les parties doit être défini à la commande.

IX. CONTRATS PARTICULIERS.

1) Réparation : sauf convention expresse contraire, les opérations de réparation ne donnent lieu à aucune garantie autre que celles d'une bonne exécution desdites opérations.

2) Pièces de rechange : les pièces de rechange sont garanties six mois à compter du jour de la livraison au sens ci-dessus, départ usine, uniquement contre les vices de fabrication.

X. JURIDICTION.

Toute contestation qu'elle qu'en soit la nature ou la cause, sera de fait ou de droit, soumise à la juridiction du Tribunal de Marseille. Il est expressément stipulé que toutes clauses imprimées en marge ou dans le corps des lettres ou des bons de commande de nos clients, et contraires aux clauses ci-dessus, ne peuvent nous être opposées si elles n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable par écrit.



SAGEES

Liens Utiles

Retrouvez nous sur <https://www.sagees.fr/>

02 43 24 20 64

L'Energie est notre avenir économisons la !!!