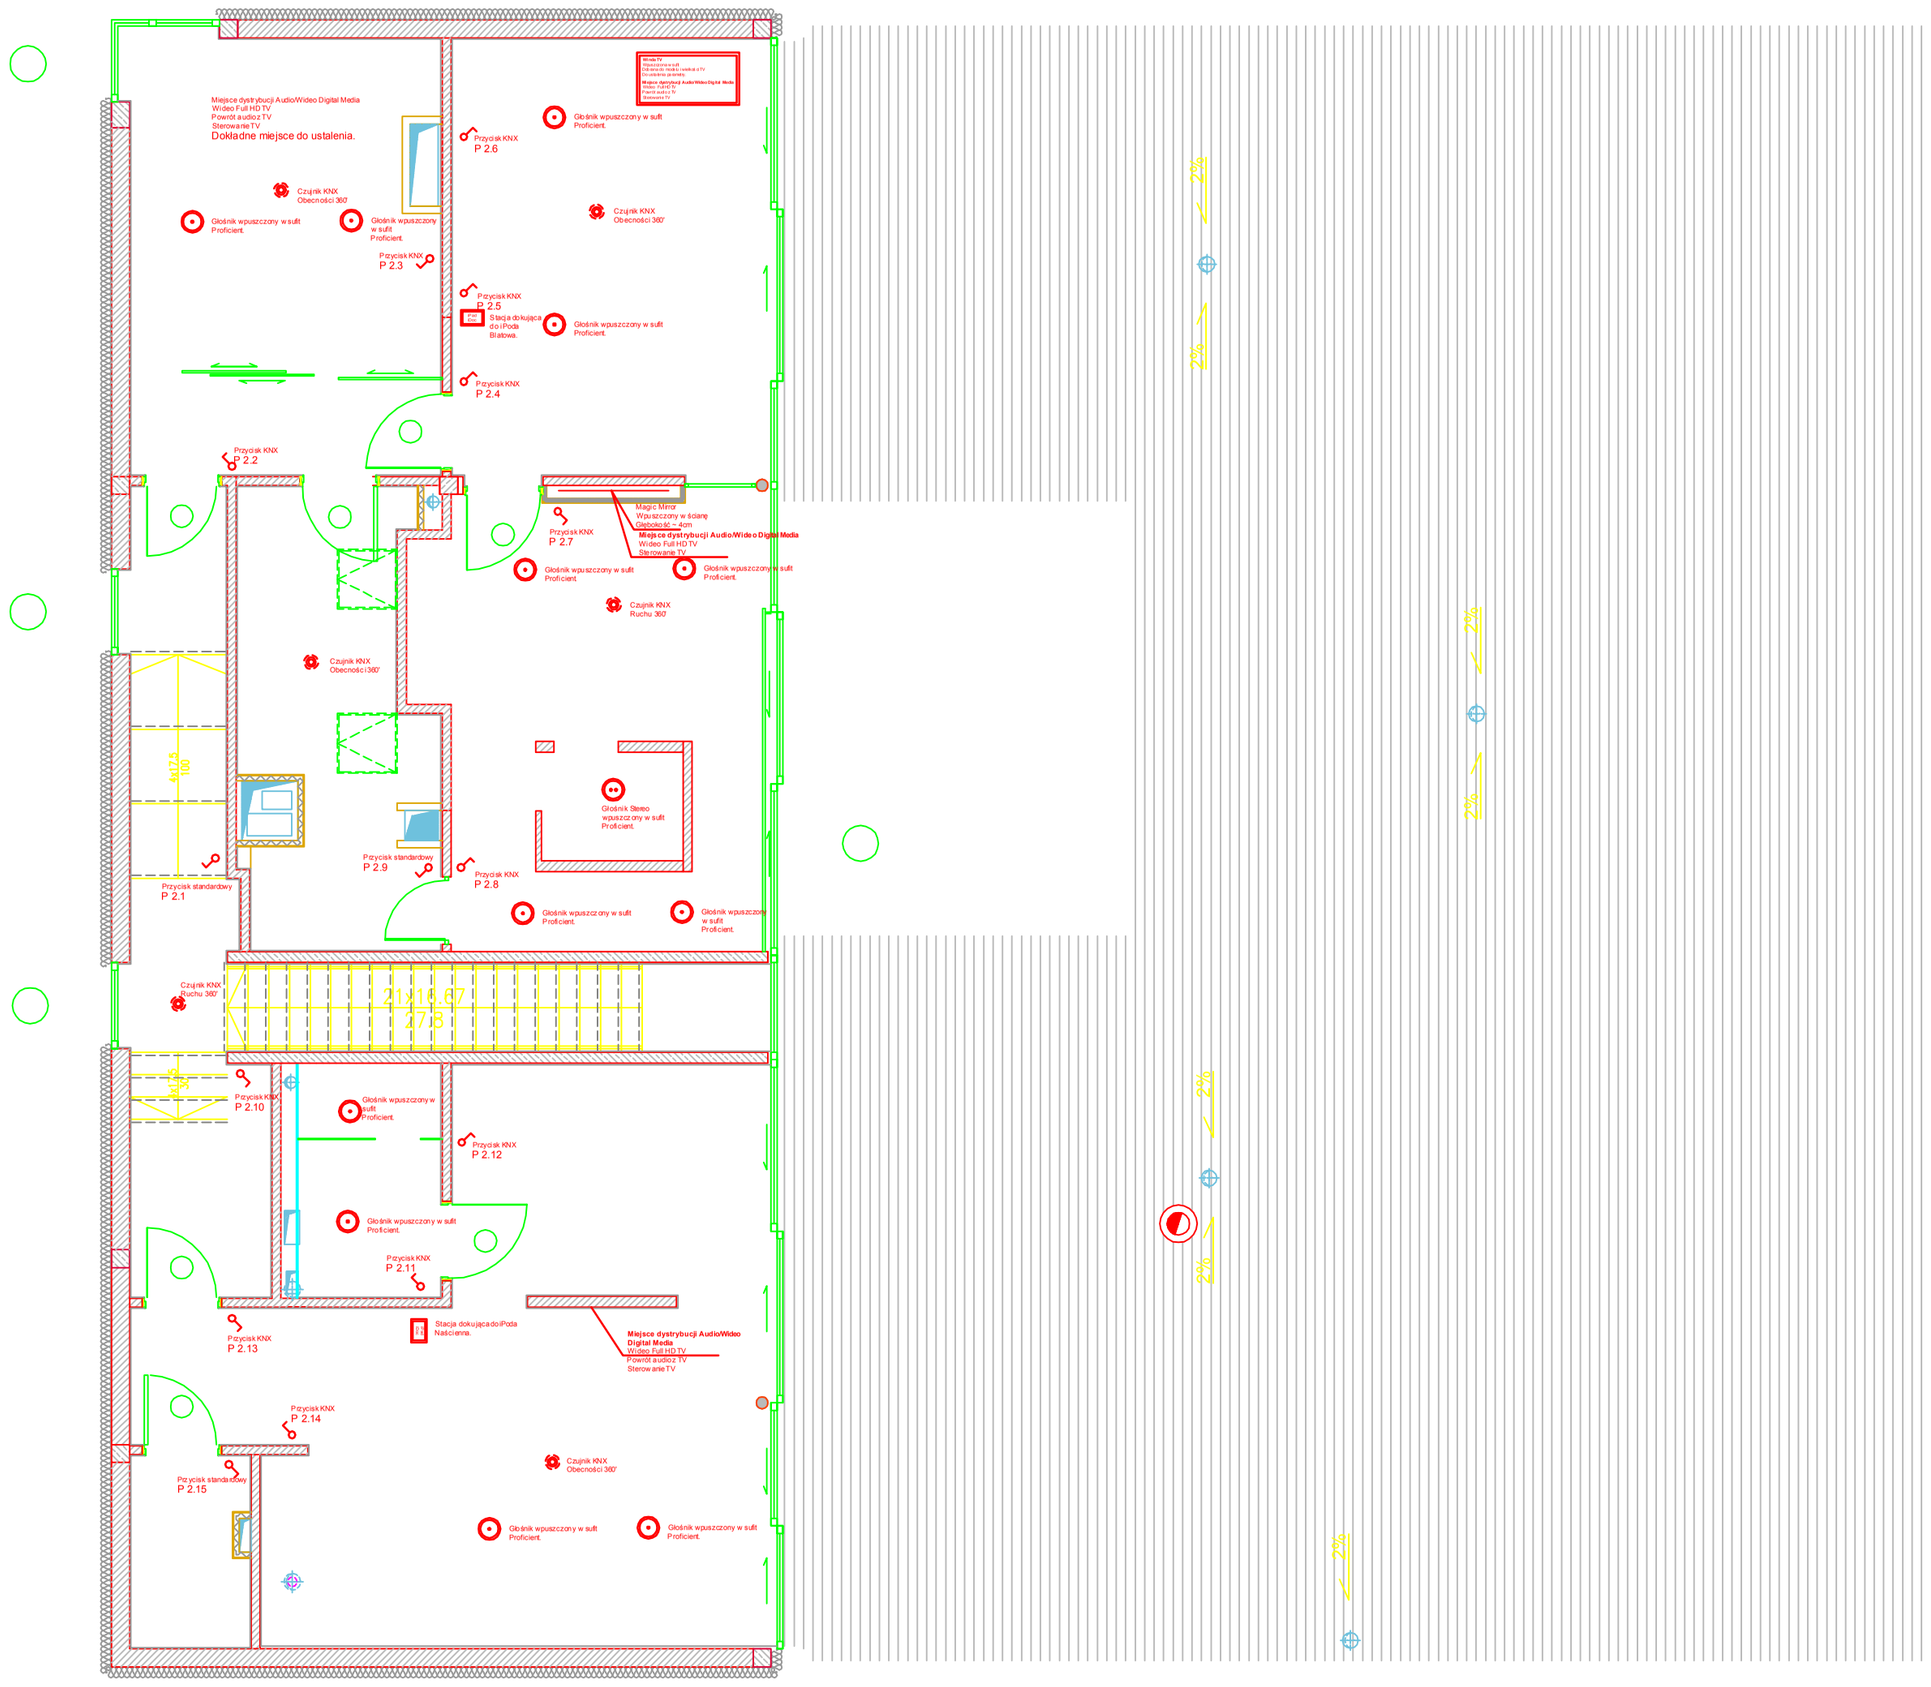

Opis

Przycisk KNX
Podłączenie - Magistrala KNX
w przypadku przycisków Berker Sensor i ABB Pron wymagane dodatkowe zasilanie zgodnie ze specyfikacją.
Przyciski Berker Sensor wymagają puszki podwójnej połączonej.
Przyciski standardowe z czujnikiem temperatury podłączane poprzez moduł wejść binarnych z wejściem temperaturowym.

Stacja dokująca do iPada
Brak informacji na temat podłączenia.
W przypadku stacji naściennej wymagane wpuszczenie w ścianę puszki dedykowanej zgodnie ze specyfikacją.

Czujniki KNX 360°
Podłączenie - Magistrala KNX
Wpuszczane w sufit.

Głośnik
Wpuszczany w sufit, wymagana głębokość ~20cm
Podłączenie - przewód audio dwie żyły
Przewody ciągnięte z jednostki multiroom umiejscowionej w szafie RACK w piwnicy.

Głośnik Stereo
Wpuszczany w sufit, wymagana głębokość ~20cm
Podłączenie - przewód audio cztery żyły
Przewody ciągnięte z jednostki multiroom umiejscowionej w szafie RACK w piwnicy.

Magic Mirror
TV umieszczony za lustrem
Wpuszczony w ścianę głębokość ~4cm
Dystrybucja audio/wideo poprzez Digital Media
Wymagane przewody zgodnie ze specyfikacją.

Winda TV
Wpuszczone w sufit.
Model dobierany do modelu i wymiarów TV
Wymagane przewody zgodnie ze specyfikacją.

Firma

s3art Sp. z o.o.
90-408 Łódź
ul. Wólczańska 53
tel. +48 42 235 33 33 fax. +48 42 235 33 34
email: kontakt@s3art.com
www.s3art.com

Projekt

Rozmieszczenie urządzeń Automatyki i A/V

Piętro

Inwestycja Dom mieszkalny Białopłoce Oleboczne (k.Kalisz) Ireneusz Sobczak	**Rysunek nr** 1
Data 18-10-2010	
Osoba koordynująca Krzysztof Kalinski tel. +48 783 514 587 email: krzysztof.kalinski@s3art.com	