


- frasa lablana
- ulitadawng peset
- awangng

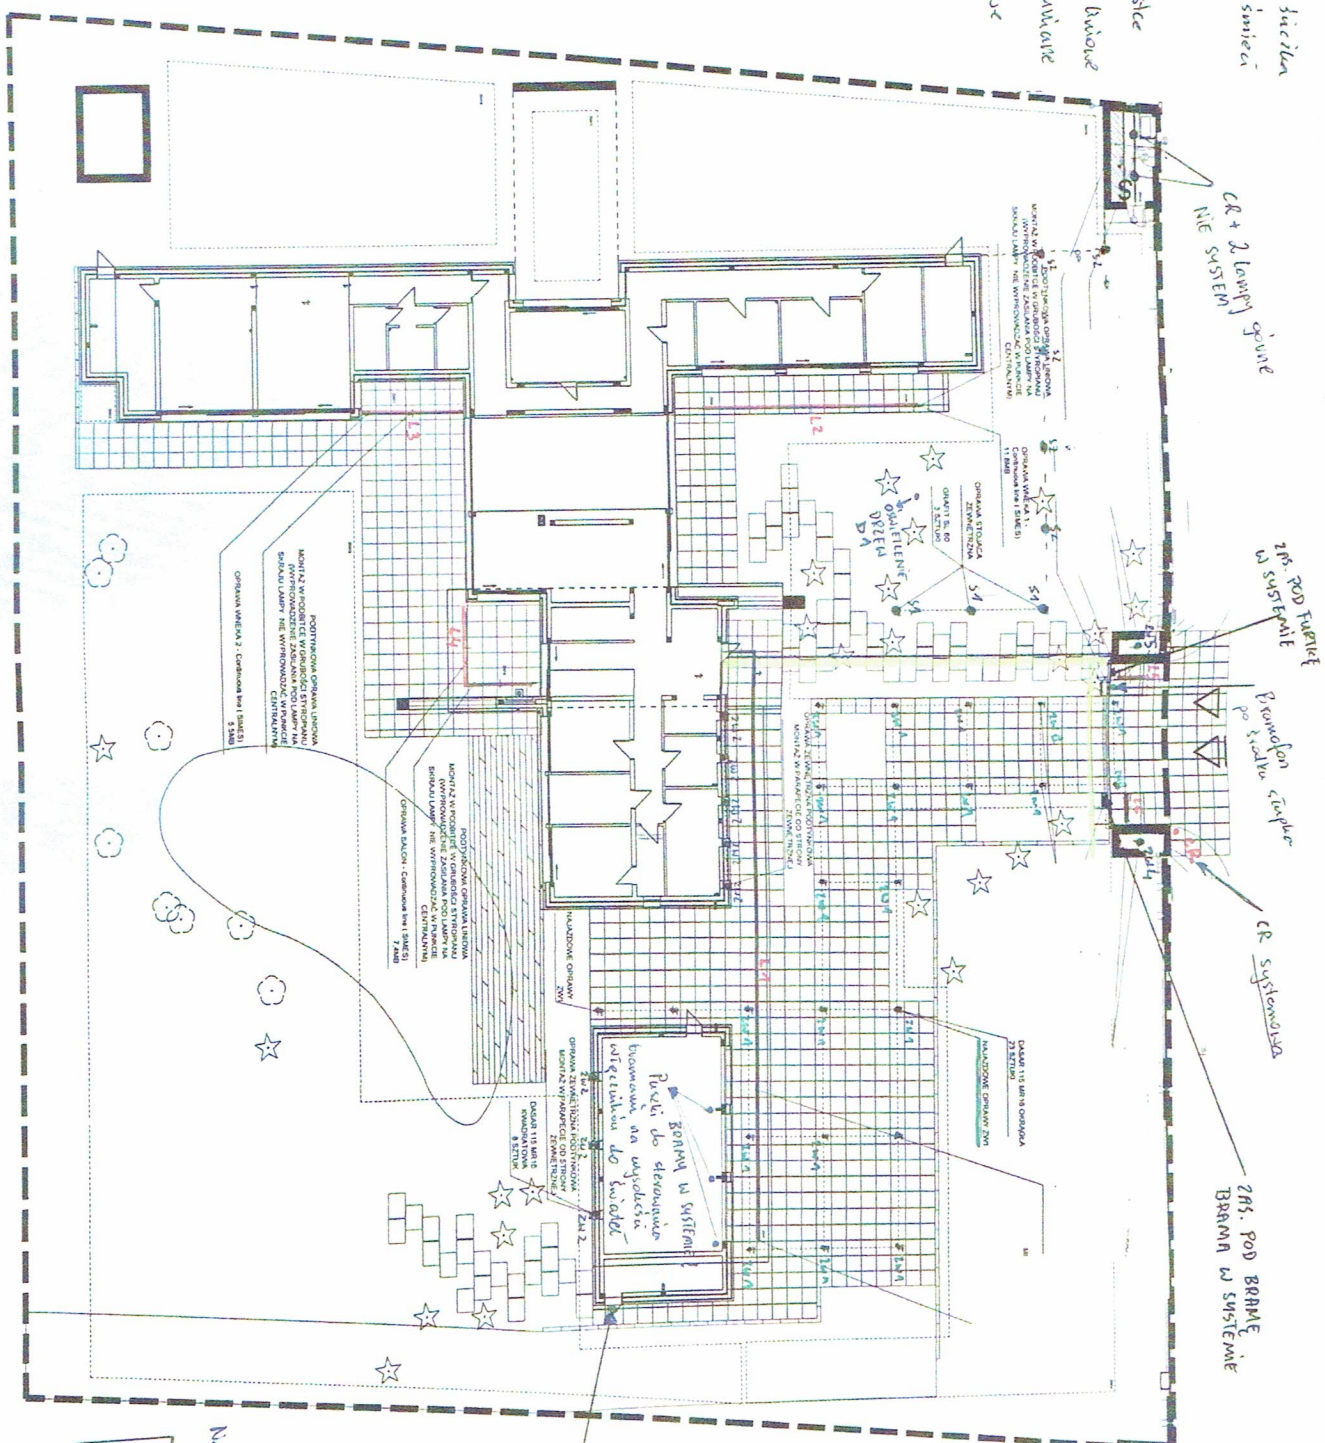


27.XI 2016

≠ SIMBO A SYSTEM

Ustalon^o 26
14.000 26

- Plafon nad drzwiami + CR
nie w system

Na s'adun s̄upla tal' vovniar




26. XI. 2016
Ogędo a.2

Wstawiono 10000 zł
za ten zakres
+ Stajniara cda

- 1) oprawy LED w ławie
- 2) oświetlenie korytów
- 3) dociąg świetlny stajni (wypuszczenie przewodu, nie wiadomo gdzie będzie)
- 4) oświetlenie stajni
- 5) stajniara - doprowadzenie prądu (3 druty) świetlne + grzewcze) + kamery + alarm
- 6) doprowadzenie zasilania + sterowanie do ciepłej wody

Wyrzucenie stajni prądu + w system + Stajniara prąd, grzewcze, kamery, alarm

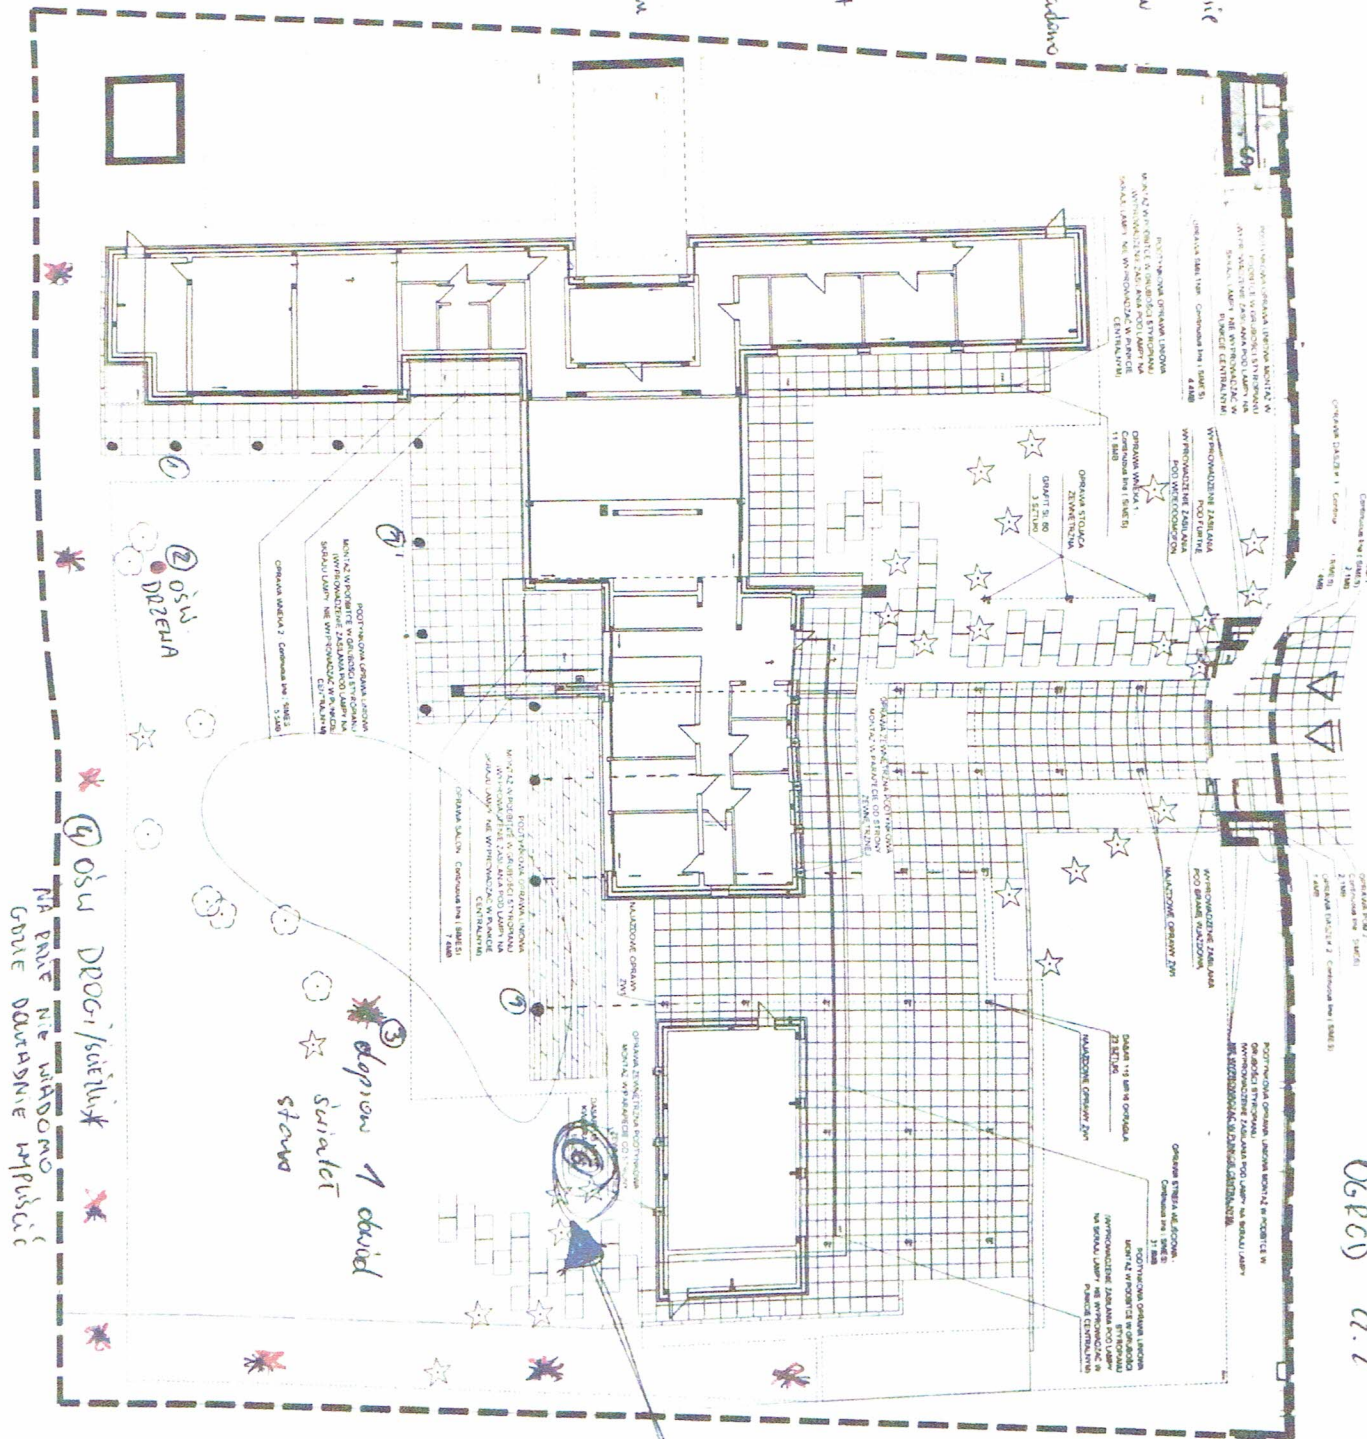

STAJNIA 51

4) ośm drogi/sięć
na dnie nie wiadomo
gdzie dokładnie wypuszczyć

3) doprowadzenie 1 dociągu świetlnego stajni

2) ośm drogi