ARANŻACJA OGÓLNA

SKALA 1:100

QLOC S.A.

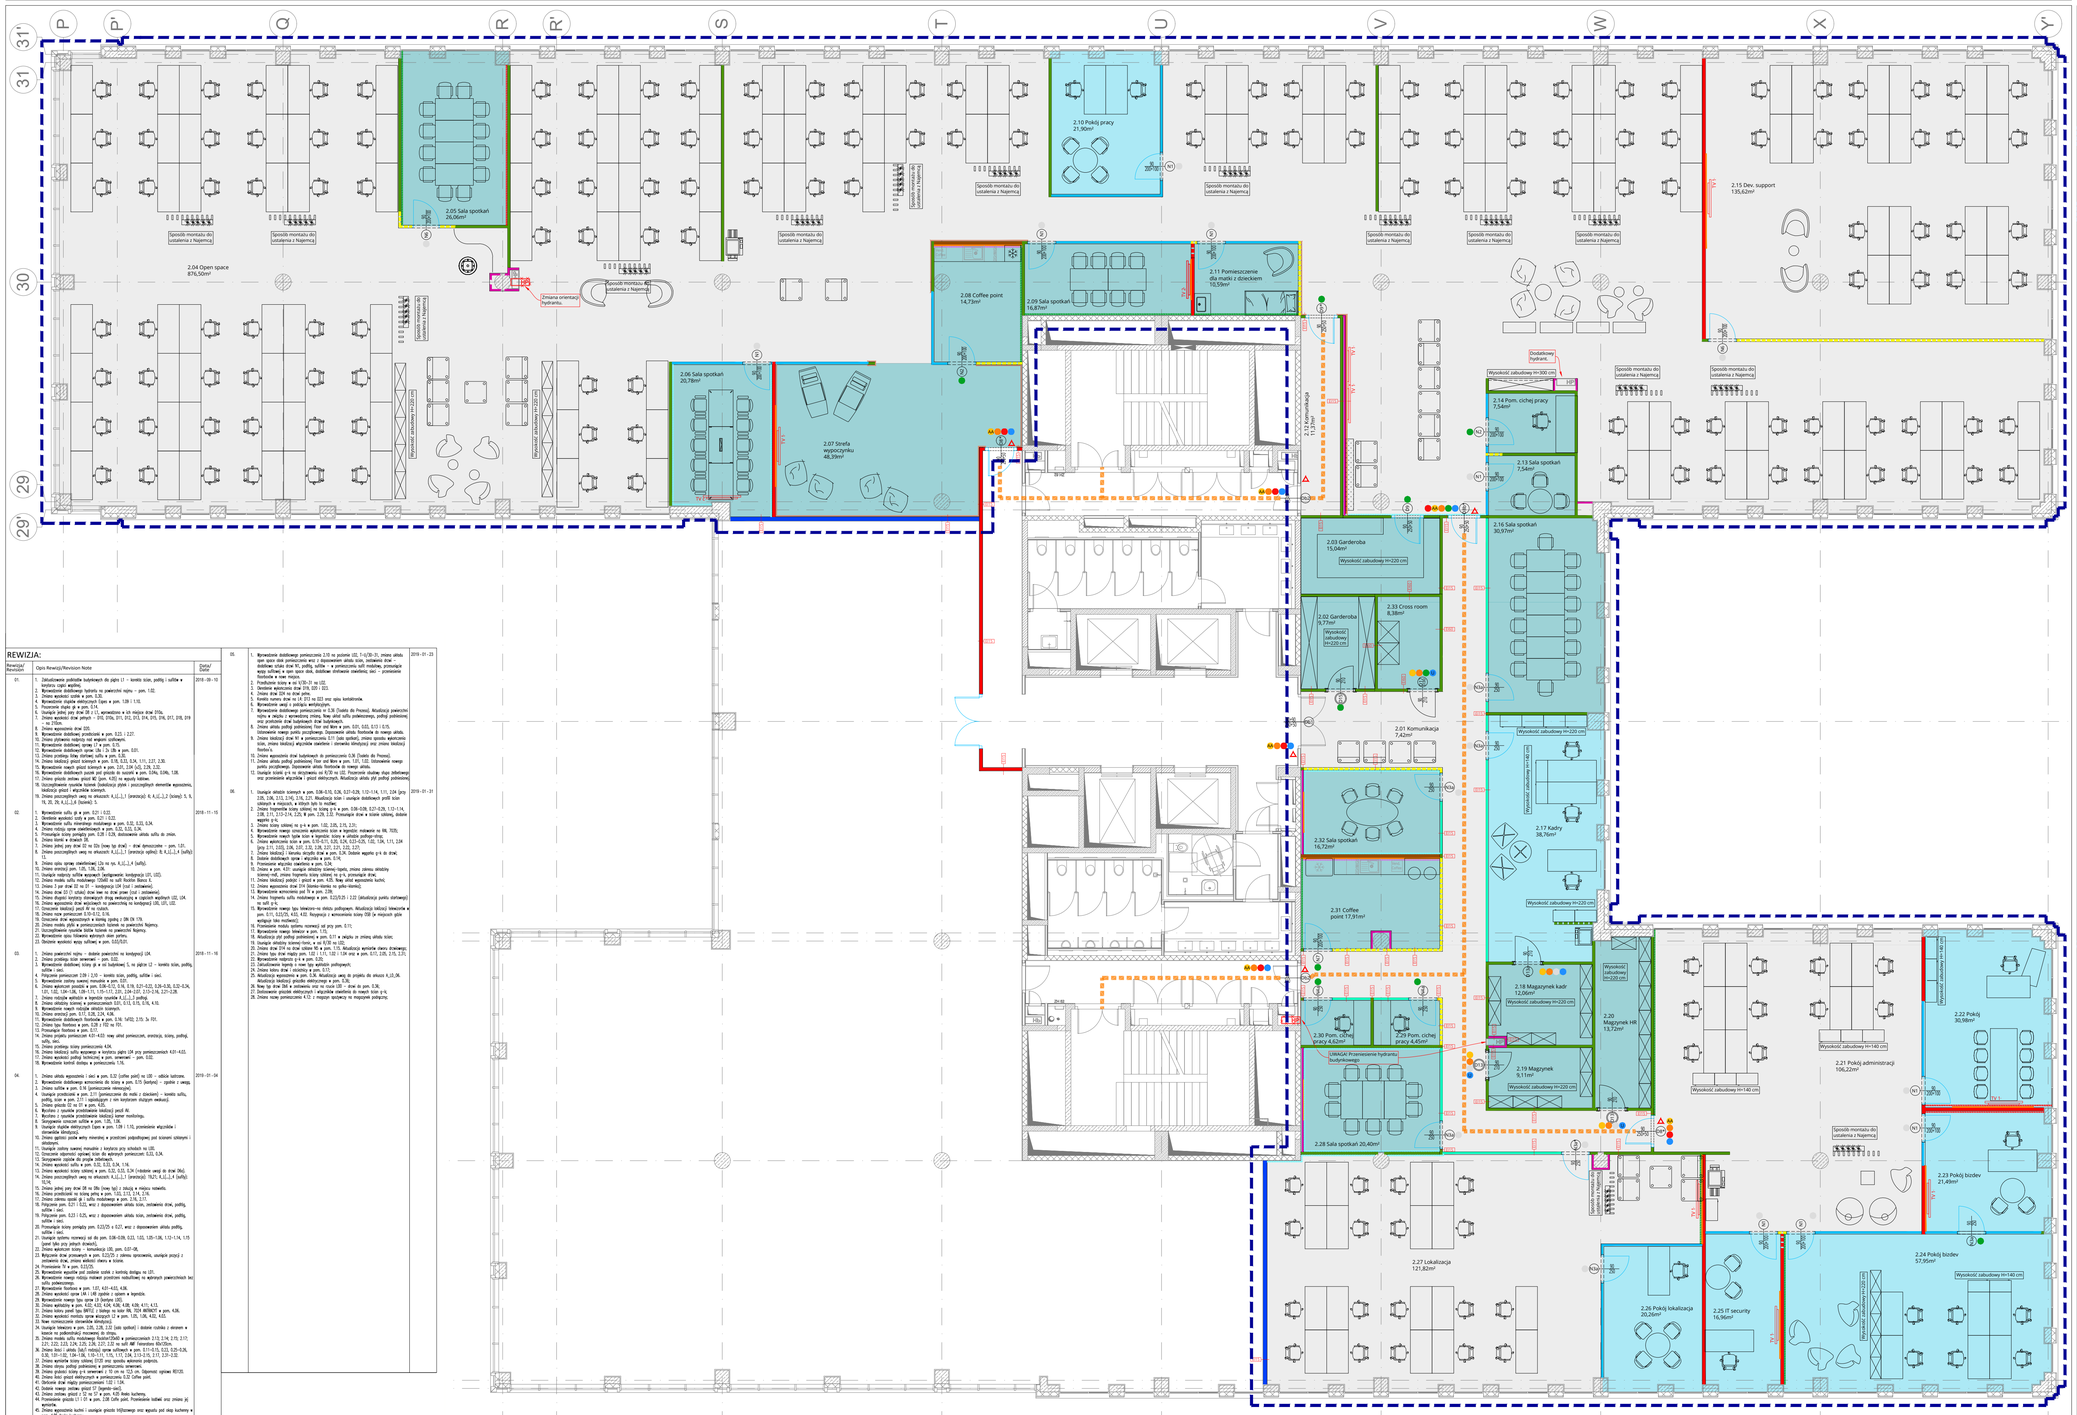

REWIZJA:

Rewizja/ Revision	Opis Rewizji/Revision Note	Data/ Date
01.	1. Zetalizowanie podziału budynkowych do piętra L1 + kondo biznes, podziały i sufitów w pomieszczeniach L1. 2. Wprowadzenie dodatkowego łącznika na powierzchni ogólnej – pom. 1.02. 3. Zmiana wysokości ścianki w pom. 3.30. 4. Wprowadzenie dodatkowej ścianki w pom. 1.28 i 1.10. 5. Przesunięcie ściany w pom. 1.11. 6. Usunięcie jednej pary drzwi EW z L1, wprowadzenie w ich miejsce drzwi EW0. 7. Zmiana wysokości drzwi pomiędzy – EW2, EW4, EW7, EW11, EW12, EW14, EW15, EW16, EW17, EW18, EW19 – na 270cm. 8. Zmiana wymiarowania drzwi EW0. 9. Wprowadzenie dodatkowej przedściany w pom. 0.23 i 2.27. 10. Zmiana zbiegowania nadproży nad wejściami szybowymi. 11. Wprowadzenie dodatkowej ściany (14 w pom. 0.5). 12. Wprowadzenie dodatkowych ścian (26 i 26 i 28) w pom. 0.01. 13. Przesunięcie ściany w pom. 0.01 (ściana nr 27). 14. Zmiana rozkładu ścian wewnętrznych w pom. 0.18, 0.22, 0.24, 1.11, 2.27, 2.30. 15. Wprowadzenie nowych głosić ściennych w pom. 2.07, 2.08 (x5), 2.29, 2.32. 16. Wprowadzenie dodatkowych pozycji pod płytowe na suficie w pom. 0.04a, 0.06a, 1.08. 17. Zmiana pozycji ambon głosić IEC (pom. 4.05) na wysoką kablową. 18. Uszczegółowienie rozwiązań kolorem (kwadratoje) płytek i poszczególnych elementów wyposażenia, kładzionych płytek i wkładów ściennych. 19. Zmiana powierzchniowa ściany na wnętrzach A_L2_1 (korytarze) (K. A_L2_1 (holle)): 5, 6, 19, 20, 26, A_L2_1_6 (holle): 5
02	1. Wprowadzenie sufitu w pom. 0.21 i 0.22. 2. Dookoła wyokrości ściany w pom. 0.21 i 0.22. 3. Wprowadzenie dodatkowej przedściany w pom. 0.32, 0.33, 0.34. 4. Zmiana rozkładu ścian wewnętrznych w pom. 0.32, 0.33, 0.34. 5. Przesunięcie ściany pomiędzy pom. 2.28 i 2.29, dostosowanie układu sufitu do zmian. 6. Zmiana ilości w ścianach 30. 7. Zmiana jednej pary drzwi EE na EEo (nowy typ drzwi) – drzwi pomieszczenia – pom. 1.01. 8. Zmiana powierzchniowa ściany na wnętrzach A_L2_1 (korytarze) (K. A_L2_1 (holle)): 1, 2, 3, 4. 9. Zmiana ujęcia opraw oświetlenia: Lbs na ujęcie A_L2_1_4 (holle). 10. Zmiana orientacji pom. 1.05, 1.08, 1.09. 11. Usunięcie nadproży sufitów wspornych (występowanie konstrukcja LIM, LED). 12. Zmiana modelu sufitu modułowego: ZENIT na sufit firmy Barrisol. 13. Zmiana 2 par drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trud i zastosowanie). 14. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trud i zastosowanie). 15. Zmiana długości konstrukcji dotyczącej drzwi wewnętrznych w ciągach wyjściowych LED, LIM. 16. Zmiana wyposażenia drzwi wejściowych na powierzchnia LIM, LIT, LED. 17. Zmiana powierzchni ściany pom. 0.01. 18. Zmiana ściany na powierzchnia 0.01 (ściana nr 14). 19. Zmiana ściany na powierzchnia 0.01 (ściana nr 14) – wprowadzenie dodatkowej ściany. 20. Zmiana ilości pary na powierzchnia LIM (ściana nr 14). 21. Uszczegółowienie rozwiązań kolorem (kwadratoje) płytek i poszczególnych elementów wyposażenia, kładzionych płytek i wkładów ściennych. 22. Zmiana powierzchniowa ściany na wnętrzach A_L2_1 (korytarze) (K. A_L2_1 (holle)): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
03.	1. Zmiana powierzchni sufitu – dodanie powierzchni na kondygnacji L04. 2. Zmiana przebiegu ścian wewnętrznych – pom. 0.02. 3. Wprowadzenie dodatkowej ściany (p w ci) bujdowlanej, 1, na piętrze L2 – kondo biznes, podziały sufitów i ścian. 4. Wdrożenie powierzchni 2.09 i 2.10 – kondo biznes, podziały, sufitów i ścian. 5. Wprowadzenie ściany zewnętrznej, nośnej w pom. 0.01. 6. Zmiana wymiarowania przedściany w pom. 0.06, 0.12, 0.16, 0.19, 0.21-0.22, 0.26-0.30, 0.32-0.34. 7. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trud i zastosowanie), 2.27-2.28. 8. Zmiana rozkładu wyposażenia w kapsułach wypoczynkowych w pom. A_L2_1_6 (korytarz). 9. Zmiana obudowy dyscyplinarnej w pomieszczeniach 0.01, 0.11, 0.15, 0.16, 0.19, 4.10. 10. Wprowadzenie nowych rozkładów ołówków ściennych. 11. Zmiana orientacji pom. 1.17, 1.18, 2.04, 4.06. 12. Zmiana powierzchniowa ściany na wnętrzach A_L2_1 (holle): 2.15; 3a FOY. 13. Zmiana typu fiksatora w pom. 0.28 z FD na FD. 14. Przesunięcie fiksatora w pom. 0.11. 15. Zmiana przebiegu pomieszczeń 4.01-4.03 – nowy układ pomieszczeń, ewentualnie, ściany, podłogi, sufity, ściany. 16. Zmiana przebiegu ściany pomieszczenia 4.04. 17. Zmiana obudowy sufitu wyposażeń w kapsułę pojęcia (LM przy pomieszczeniach 4.01-4.03). 18. Zmiana wysokości podłogi technicznej w pom. serwerowni – pom. 0.02. 19. Wprowadzenie kontroli dostępu w pomieszczenia 1.16.
04	1. Zmiana układu wyposażenia i ściany w pom. 0.32 (coffee point) na L00 – odcięcie kontrolne. 2. Wprowadzenie dodatkowego wyposażenia dla ściana w pom. 0.15 (kartoteka) – zgodnie z uwagą. Zmiana ściany w pom. 0.15 (ściana nr 14) – przesunięcie ściany. 3. Usunięcie przedściany w pom. 2.11 (pomieszczenie dla matki z dzieckiem) – kondo sufity, podłogi, ściany w pom. 2.11 i wyposażenie z nim kontrolnym (usługowa obsługa). 4. Zmiana głosić EE na EP w pom. 4.01. 5. Wycofanie z wyposażenia przedstawione (widoczne) pomiędzy pom. 0.01 i pom. 0.02. 6. Zmiana ściany pomiędzy pomieszczeniami 0.01 i 0.02 – zmiana ukształtowania. 7. Geograficzne cofnięcie sufitów w pom. 1.28, 1.30. 8. Usunięcie głośnika elektrycznych Eqom w pom. 1.09 i 1.10, przeniesienie wtyczkowe i kablowe (obsługiwać). 9. Zmiana ogólnej pozycji wnętrz mieszkalnej w przedziałach podłogowych pod ścianami ustawionych w pomieszczeniach. 10. Usunięcie sufitu zawieszonego mieszalnika i kontrolera przy wskaźnikach na L00. 11. Cofnięcie odpowiedzi opisowej liczbo dla wybranych pomieszczeń: 0.33, 0.34. 12. Zmiana powierzchniowa ściany w pom. 0.01. 13. Zmiana wysokości sufitu w pom. 0.32, 0.33, 0.34, 1.16. 14. Zmiana wysokości kolumn sufitowej w pom. 0.32, 0.33, 0.34 (+kładzione uwagi do drzwi 06a). 15. Zmiana powierzchniowa ściany na wnętrzach A_L2_1 (korytarze): 15,21; K. A_L2_1_6 (holle): 12,16. 16. Zmiana jednej pary drzwi EW na EWo (nowy typ) z obsługą w miejscu rozwiedlu. 17. Zmiana przedściany na ścianę pełną w pom. 1.10, 2.12, 2.14, 2.15. 18. Zmiana ciemnej opaski gł z sufitu modułowego w pom. 2.16, 2.17. 19. Przesunięcie pom. 0.21 i 0.22, wraz z dopasowaniem układu ścian, zestawienia drzwi, podłogi, sufitów i ściany. 20. Przesunięcie pom. 0.23 i 0.25, wraz z dopasowaniem układu ścian, zestawienia drzwi, podłogi, sufitów i ściany. 21. Przesunięcie ściany pomiędzy pom. 0.23/0.25 a 0.27, wraz z dopasowaniem układu podłogi, sufitów i ściany. 22. Usunięcie systemu rozmownej od dis pom. 0.08-0.08; 0.23, 1.02, 1.05-1.06, 1.12-1.14, 1.15 (wszystkie pomieszczenia na L00). 23. Zmiana wysokości ścian – konstrukcja LIM, ściana 0.07-08. 24. Wdrożenie drzwi przesuwnych w pom. 0.23/25 z zmianą opracowania, usunięcie pozycji z zestawienia drzwi, zmiana wielkości drzwi w ścianie. 25. Przesunięcie TV w pom. 0.23/25. 26. Wprowadzenie dodatkowej pozycji pod ścianą z kontroli dostępu na L01. 27. Wprowadzenie nowego rozkładu instalacji przestawnych rozbudowanej na wybranych powierzchniach bez sufitu podwieszonego. 28. Wprowadzenie fiksatora w pom. 1.07, 4.01-4.03, 4.06. 29. Zmiana wysokości opraw LM i LED (podłoże z ogólnem w legendzie). 30. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM. 31. Zmiana wysokości w pom. 4.02, 4.03, 4.04, 4.06, 4.08, 4.09, 4.11, 4.13. 32. Zmiana ilości pared typu BRITCZ i dodanie na kolor RAL 7024 ANTRACIT w pom. 4.06. 33. Zmiana wysokości montażu opraw wbudowanych LP w pom. 1.05, 1.06, 1.08, 4.02, 4.03. 34. Nowe rozmieszczenie stanowisk dis(ego). 35. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) i dodanie rozdziału z drzwiami w kasecie na podwieszonej) rozmiarzej, do stropu. 36. Zmiana modelu sufitu modułowego Rockfon(Chicago) w pomieszczeniach 2.13; 2.14; 2.15; 2.17; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.26; 2.28; 2.27; 2.12 na sufit AMF Fonestone Microfine. 37. Zmiana ilości i układu (lość) rodzaju) opraw oświetlenia w pom. 0.11-0.15, 0.32, 0.25-0.28, 0.30, 0.31, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15. 38. Zmiana wysokości ściany (sufitu) (0.03) oraz dodatkowa wysokości podłogowej. 39. Zmiana obsługi podłogi podłogowej w pomieszczeniu serwerowni. 40. Zmiana głośnika ściany w pom. 1.10 z serwerowni i 1.10 na na 1.12 (ze. Odpowiedzi opisowej 1011.01). 41. Zmiana ilości głośnik elektrycznych w pomieszczeniu 0.10 (coffee point). 42. Zmiana ilości głośnik elektrycznych w pom. 0.11 (kuchnia). 43. Dodanie nowego zestawu głośnik 21 (kopiarki-ceiv). 44. Zmiana zmiana głośnik z 12 na 14 w pom. 4.05 (kolo kuchnia). 45. Przesunięcie głośnik 11 i LM w pom. 2.08 (Coffe point. Przesunięcie kablowi oraz zmiana jej wysokości. 46. Zmiana wyposażenia kuchni i usunięcie głośnik 10(głośnego) oraz wycofu jest dop kuchnny w pom. 4.05 (kolo kuchnny). 48. Usunięcie decyzji dziwnego 22 między pomieszczeniami 4.04 i 4.05. 49. Dodanie kserokopiarki i fiksatoru FD3 w kol 5 na piętrze 4.01 pom. 2.04 Open space. 50. Wdrożenie sposobu montażu podłogi podniesionej w pom. 0.23/25. 51. Zmiana wysokości sufitu w pom. 0.23, 0.25, 0.27. 52. Zmiana ilości głośnik opraw oświetlenia w pom. 2.04 Open space, 0.39 Open space, 1.04 Open space, 2.15 Dev. support, 2.04 Open space ołgdy wzdarł 30-35/8-W. 53. Zmiana długości i układu pasel typu Rollfix w pom. 2.05-2.06, 2.08. 54. Zmiana ściany siłowej na ścianę gł w pom 1.07 przy kolcu schodowym. 55. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – drzwi (ogólne / wyposażenie A_L2_1 (holle) oraz rozwiązań, zestawienia A_L2_1_6). 56. Zmiana wysokości drzwi EW. 57. Modyfikacja zakresu pomieszczeń objętych kontroli dostępu i systemu rozmowej: ujęcie-dotyczy wyjściach pojęcia. 58. Zmiana sposobu wykończenia sufitów podwieszonych w pomieszczeniu 0.23/0.25. 59. Zmiana położenia zawieszenia opraw oświetlenia w pom. 1.05-1.06.
05.	1. Wprowadzenie dodatkowego pomieszczenia 2.01 na piętrze L02, 1-0/30-31, zmiana układu ścian oraz dobór pomieszczeń wraz z wyposażeniem układu ścian, instalacjami drzwi – dodatkowe ścianka drzwi W1, podziały sufitów – w pomieszczeniu sali modułowej, przesunięcie ściany w pomieszczeniu drzwi, dodatkowe drzwiowe zawieszenie, ciąc – przesunięcie fiksatorów w nowe miejsca. 2. Przedłużenie ściany w osi 0/30-31 na L02. 3. Zmiana wymiarowania drzwi EW, 0/01 i 0/03. 4. Zmiana drzwi EW na drzwi pełne. 5. Zmiana ilości drzwi EW na 0/03 oraz opisu kontaktrónów. 6. Wprowadzenie nowej pozycji w wyposażeniu. 7. Wprowadzenie dodatkowego pomieszczenia nr 0.36 (Toilette dla Prezesa). Wzdłużenie powierzchni łącznie w ściana i wprowadzenie zmiany. Nowa układ sufitu podwieszonego, podłogi podniesionej oraz przedłużenie drzwi dodatkowych drzwi budynkowych. 8. Zmiana powierzchniowa ściany na wnętrzach A_L2_1 (holle): 2.04, 0.01, 0.02, 0.03 i 0.15. Uzupełnienie nowego pozycji przyjętowej. Zapisowość układu fiksatorów do nowego układu. 9. Zmiana ilościowej drzwi W1 w pomieszczeniu 0.11 (holle spotkań), zmiana sposobu wykończenia ścian, zmiana ilościowej wyjściowe zawieszenia i dorowania (nowego) oraz zmiana ilościowej fiksatora 5. 10. Zmiana wyposażenia drzwi budynkowych do pomieszczenia 0.36 (Toilette dla Prezesa).	2019-01-23
06	1. Usunięcie układów ścianowych w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 2. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 3. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 4. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 5. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 6. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 7. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 8. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 9. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 10. Zmiana w pom. 4.01 usunięcie układzisz ścianowej ściany (opata), zmiana układzisz ściany(-ne), zmiana (rogowej) ściany siłowej na g-e, przesunięcie drzwi. 11. Zmiana ilościowej pozycji i grupa w pom. 4.10. Nowa układ wyposażenia kuchni. 12. Zmiana wysokości drzwi EW (kierunek-kierunek na gołąc-kierunek). 13. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM. 14. Zmiana fragmentu sufitu modułowego w pom. 2.10-2.03 i 2.02 (układzisz pulsto dostawczej) na sufit g-e. 15. Wprowadzenie nowego typu telewizora-na układzisz podłogowym. Modelzisz ledzisz telewizora w pom. 0.11, 0.22/25, 4.03, 4.02. Rozpoczęcie i wzmocnienia ściany 0.08 (w miejscach gołąc wyjściowych) na ściana siłowa. 16. Przesunięcie modułu systemu rozmownej od przy pom. 0.11. 17. Wprowadzenie nowego telewizora w pom. 1.15. 18. Wkładzisz płyt podłogi podniesionej w pom. 0.17 w miejsku w zmiana układu ścian. 19. Usunięcie układzisz ścianowej-ściana, w ok 0/30 na L02. 20. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.17. Wkładzisz wyrobów drzwi dziwnego. 21. Zmiana typu drzwi między pom. 1.02 i 1.03 / 1.02 i 2.04 oraz w pom. 0.11, 2.05, 2.15, 2.31. 22. Wprowadzenie nadproża g-e w pom. 2.02. 23. Zmiana wysokości fiksatorów w pom. 2.02 (pod podłogą podłogowych). 24. Zmiana ilości drzwi / otwarcia w pom. 0.17. 25. Wdrożenie nowego sposobu montażu 0.36. Wkładzisz wewą do projektu dla ołsuza A_L0_06. Wkładzisz ledzisz(-ne) gniazdko elektryczne w pom. 0.36. 26. Nowy typ drzwi EW w ościeżnicy oraz na oścież EE – drzwi do pom. 0.36. 27. Dodatkowego gniazdko elektrycznego i wyjściowe zawiesiłzis do nowych miejsc g-ej. 28. Zmiana nowej pomieszczenia 4.10. z magazyn sprzątania na magazyn podręczny.	2019-01-31
07	1. Wprowadzenie dodatkowego pomieszczenia 2.03 (Garderoba) w pom. 2.02 (Garderoba) oraz zmiana układu ścian, zestawienia drzwi, podłogi, sufitów i ściany. 2. Zmiana ilości drzwi EW na EE w pomieszczeniu 0.17 (holle spotkań), zmiana sposobu wykończenia ścian, zmiana ilościowej wyjściowe zawieszenia i dorowania (nowego) oraz zmiana ilościowej fiksatora 5. 3. Zmiana ilości drzwi EW na EE w pomieszczeniu 0.36 (Toilette dla Prezesa). Wdrożenie nowego pozycji przyjętowej. Zapisowość układu fiksatorów do nowego układu. 4. Zmiana układu podłogi podniesionej. Płyta oraz Wdrożenie nowego pozycji przyjętowej. Zapisowość układu fiksatorów do nowego układu. 5. Usunięcie ściany w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 6. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 7. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 8. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 9. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 10. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 11. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 12. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 13. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 14. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 15. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 16. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 17. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 18. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 19. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 20. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 21. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 22. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 23. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 24. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 25. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 26. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 27. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 28. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 29. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 30. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 31. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 32. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 33. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 34. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 35. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 36. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 37. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 38. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 39. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 40. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 41. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 42. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 43. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 44. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 45. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 46. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 47. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 48. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 49. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 50. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 51. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 52. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 53. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 54. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 55. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 56. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 57. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 58. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 59. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 60. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 61. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 62. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 63. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 64. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 65. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 66. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 67. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 68. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 69. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 70. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 71. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 72. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 73. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 74. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 75. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 76. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 77. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 1.10-1.14, 1.15, 1.04 (przy 2.05, 2.06, 2.12, 2.14), 2.16, 2.23. Wkładzisz ścian i zawiejce dodatkowych pozycji. Usunięcie ściany i wyjściach, w układzie ściany bądź to modułowej. 78. Usunięcie ściany siłowej w pom. 0.06-0.10, 0.28, 0.27-0.29, 0.27-0.29, 1.12-1.14, 2.08, 2.11, 2.12-2.14, 2.23, 2.16 pom. 2.05, 2.12. Przesunięcie drzwi w ścianie siłowej, dobór wyjęcia g-ej. 79. Zmiana ściany siłowej na g-e w pom. 1.02, 2.05, 2.15, 2.31. 80. Wprowadzenie nowego sprzęcenia wykończenia ścian w legendzie materiałowej na str. 7030. 81. Zmiana ilości pary drzwi EE na EP – konstrukcja LIM (trudo spotkań) w pom. 2.12. 82. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.35-0.37, 0.20, 0.24, 0.22-0.26, 1.02, 1.06, 1.11, 2.04 (przy 2.11, 2.03), 2.06, 2.07, 2.32, 2.08, 2.07, 2.31, 2.01, 2.02. 83. Zmiana ilościowej i kierunku otwarcia drzwi w pom. 2.04. Dobór wyjęcia g-ej do drzwi. 84. Dobór dodatkowej opcja wkładzisz w pom. 0.14. 85. Zmiana ilości drzwi EW na drzwi EE w pom. 0.14. 86. Zmiana wykończenia ścian w pom. 0.06-