



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ MUAYENE RAPORU



ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

1. GENEL BİLGİLER

Ünvanı					
Adresi		Muayene Adresi			
Telefon		E-Posta			
Sözleşme ID		SGK Sicil No			
Rapor No	Muayene Tarihi	Muayene Başlama ve Bitiş Saati	Gelecek Muayene Tarihi	Rapor Tarihi	Ekipmanın Bulunduğu Yer

2. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ

Cihaz	Marka	Seri No	Kalibrasyon Tarihi	Ölçüm Metodu
Çok İşlevli Tesisat Test Cihazı				

3. İŞ EKİPMANA AİT ETİKET BİLGİLERİ VE TESPİT EDİLEN BİLGİLER

Toprak durumu	☐ Nemli	☐ Islak	☐ Kuru
Hava durumu	☐ Açık	☐ Kapalı	☐ Yağışlı
Kontrol nedeni	☐ Periyodik	☐ Yeni Tesis	☐ Düzeltme ☐ Takip
Katodik koruma projesi	☐ Var	☐ Yok	
Test kutusu	☐ Var	☐ Yok	
Koruma tipi	☐ Galvanik	☐ Dış Kaynaklı	
Katodik olarak korunan yapının tipi		Katodik olarak korunan yapının seri nosu	
Kullanılan referans elektrodu			

4. PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
TS EN 13636: Gömülmüş renkli tanklar ve ilgili boru sisteminin katodik korunması
TS EN 12954: Katodik koruma - Gömülü veya suya daldırılmış metal yapılar için - Boru hatları için genel prensipler ve uygulama
TS EN 13509: Katodik koruma teknikleri
TS EN ISO 13174: Katodik koruma- Liman tesisleri için

5. MUAYENE KRİTERLERİ, TESTLER VE TEST DEĞERLERİ

SINIR DEĞERLER	DEĞER ARALIKLARI
Sistem Açık Konumda İken Koruma Potansiyeli (Volt)	850-1700 mV
Katodik Olarak Korunan Yapı - Toprak Potansiyeli (Volt)	1100-1700 mV
Anot Yatağı Toprak Potansiyeli (Volt)	450-550 mV
Anot Yatağı- Katodik Olarak Korunan Yapı Arasındaki Akım (Amper)	10-100 mA

5.1.ÖLÇÜLEN NOKTA

	I	II	III	IV
Sistem Açık Konumda İken Koruma Potansiyeli (Volt)				
Katodik Olarak Korunan Yapı - Toprak Potansiyeli (Volt)				

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ

KATODİK KORUMA ÖLÇÜMÜ MUAYENE RAPORU




ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Anot Yatağı Toprak Potansiyeli (Volt)				
Anot Yatağı- Katodik Olarak Korunan Yapı Arasındaki Akım (Amper)				

6. KUSUR AÇIKLAMALARI
-
7. NOTLAR
-
8. SONUÇ VE KANAAT

9. PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ	ONAYI (İMZASI)
Adı Soyadı	
Mesleği	
Dip. Tar. ve No.	
Kalıcı Kayıt No	

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

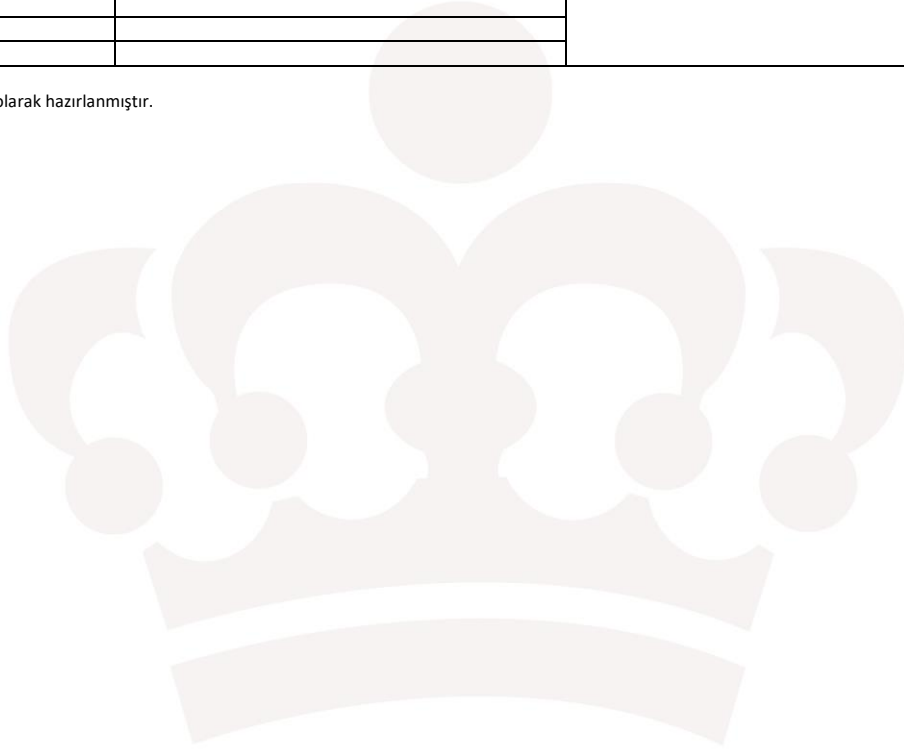

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: **0216 6880910** E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.