

LUVA DE EMENDA

Peça de PEAD, de seção circular, destinada a unir Kanaduto de mesmo diâmetro nominal (Figura 3, Quadro VI).

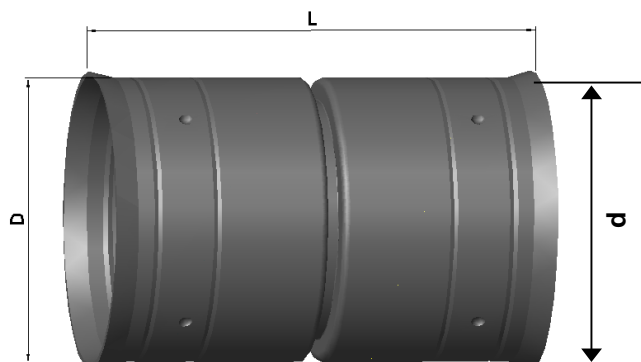


Figura 3

Tabela de Medidas			
Ø Nominal (mm)	D (mm)	d (mm)	L (mm)
110	118,1	112,4	180,0
125	133,4	127,2	220,0
140	148,7	142,0	245,0
160	175,0	161,0	272,0

Quadro VI

LUVA DE TRANSIÇÃO KANADUTO PARA KANALEX

Peça de PEAD, destinada a unir dutos corrugados Kanaduto com Kanalex (Figura 4, Quadro VII).

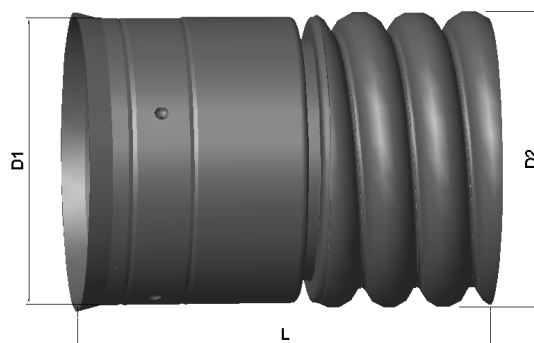


Figura 4

Tabela de Medidas			
Bitola	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
Kanalex 4" x 110	111,2	112,0	180,0
Kanalex 4" x 125	126,0	112,0	197,0

Quadro VII

KanaDUTO
LUVA DE TRANSIÇÃO KANADUTO PARA PVC

Peça de PVC, destinada a unir Kanaduto com Tubo de PVC liso (Figura 5, Quadro VIII).

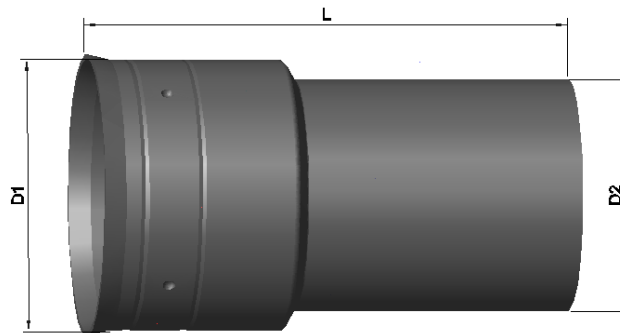


Figura 5

Tabela de Medidas			
Ø Nominal (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
110 x 100	110,7	100,0	260,0
125 x 100	127,2	100,0	277,0

Quadro VIII

CONEXÃO CS KANADUTO PARA CAIXA SUBTERRÂNEA

Peça de PVC, destinada a conectar o Kanaduto às caixas de passagens pré-fabricadas. Fornecida com tampão e anel de vedação, destinado à proteção contra entrada de líquidos e/ou entulhos para o interior da linha de dutos (Figura 6, Quadro IX)

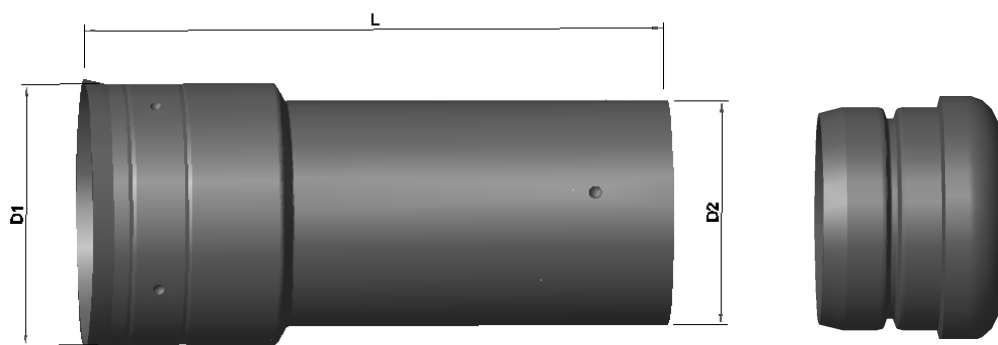


Figura 6

Tabela de Medidas			
Ø Nominal (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
110	110,7	100,0	260,0
125	127,2	100,0	277,0

Quadro IX

PLUG

Peça de PEAD, destinada a proteger as linhas de dutos contra a entrada de líquidos e/ou entulhos durante a confecção da linha ou até a fase de lançamento de cabos (Figura 7, Quadro X).

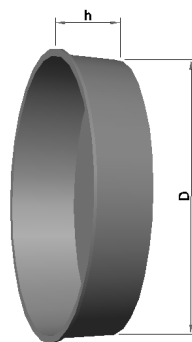


Figura 7

Tabela de Medidas		
Ø Nominal (mm)	D (mm)	h (mm)
110	93,0	24,0
125	106,0	25,0
140	118,0	30,0

Quadro X

ANEL DE VEDAÇÃO

Peça de borracha utilizada para vedação das emendas de Kanaduto (Figura 8, Quadro XI).

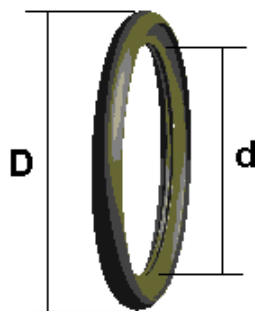


Figura 8

Tabela de medidas		
Ø nominal (mm)	d (mm)	D (mm)
110	96,0	101,2
125	108,0	113,6
140	121,0	127,0
160	140,0	146,0

Quadro XI

FITA DE AVISO

Filme plástico de PEBD (Polietileno de Baixa Densidade), com largura de 100 mm, fabricada na cor amarela, destinada à sinalização da instalação e proteção contra futuras escavações. No caso de instalação do Kanaduto, as fitas devem ser adquiridas separadamente aos dutos.