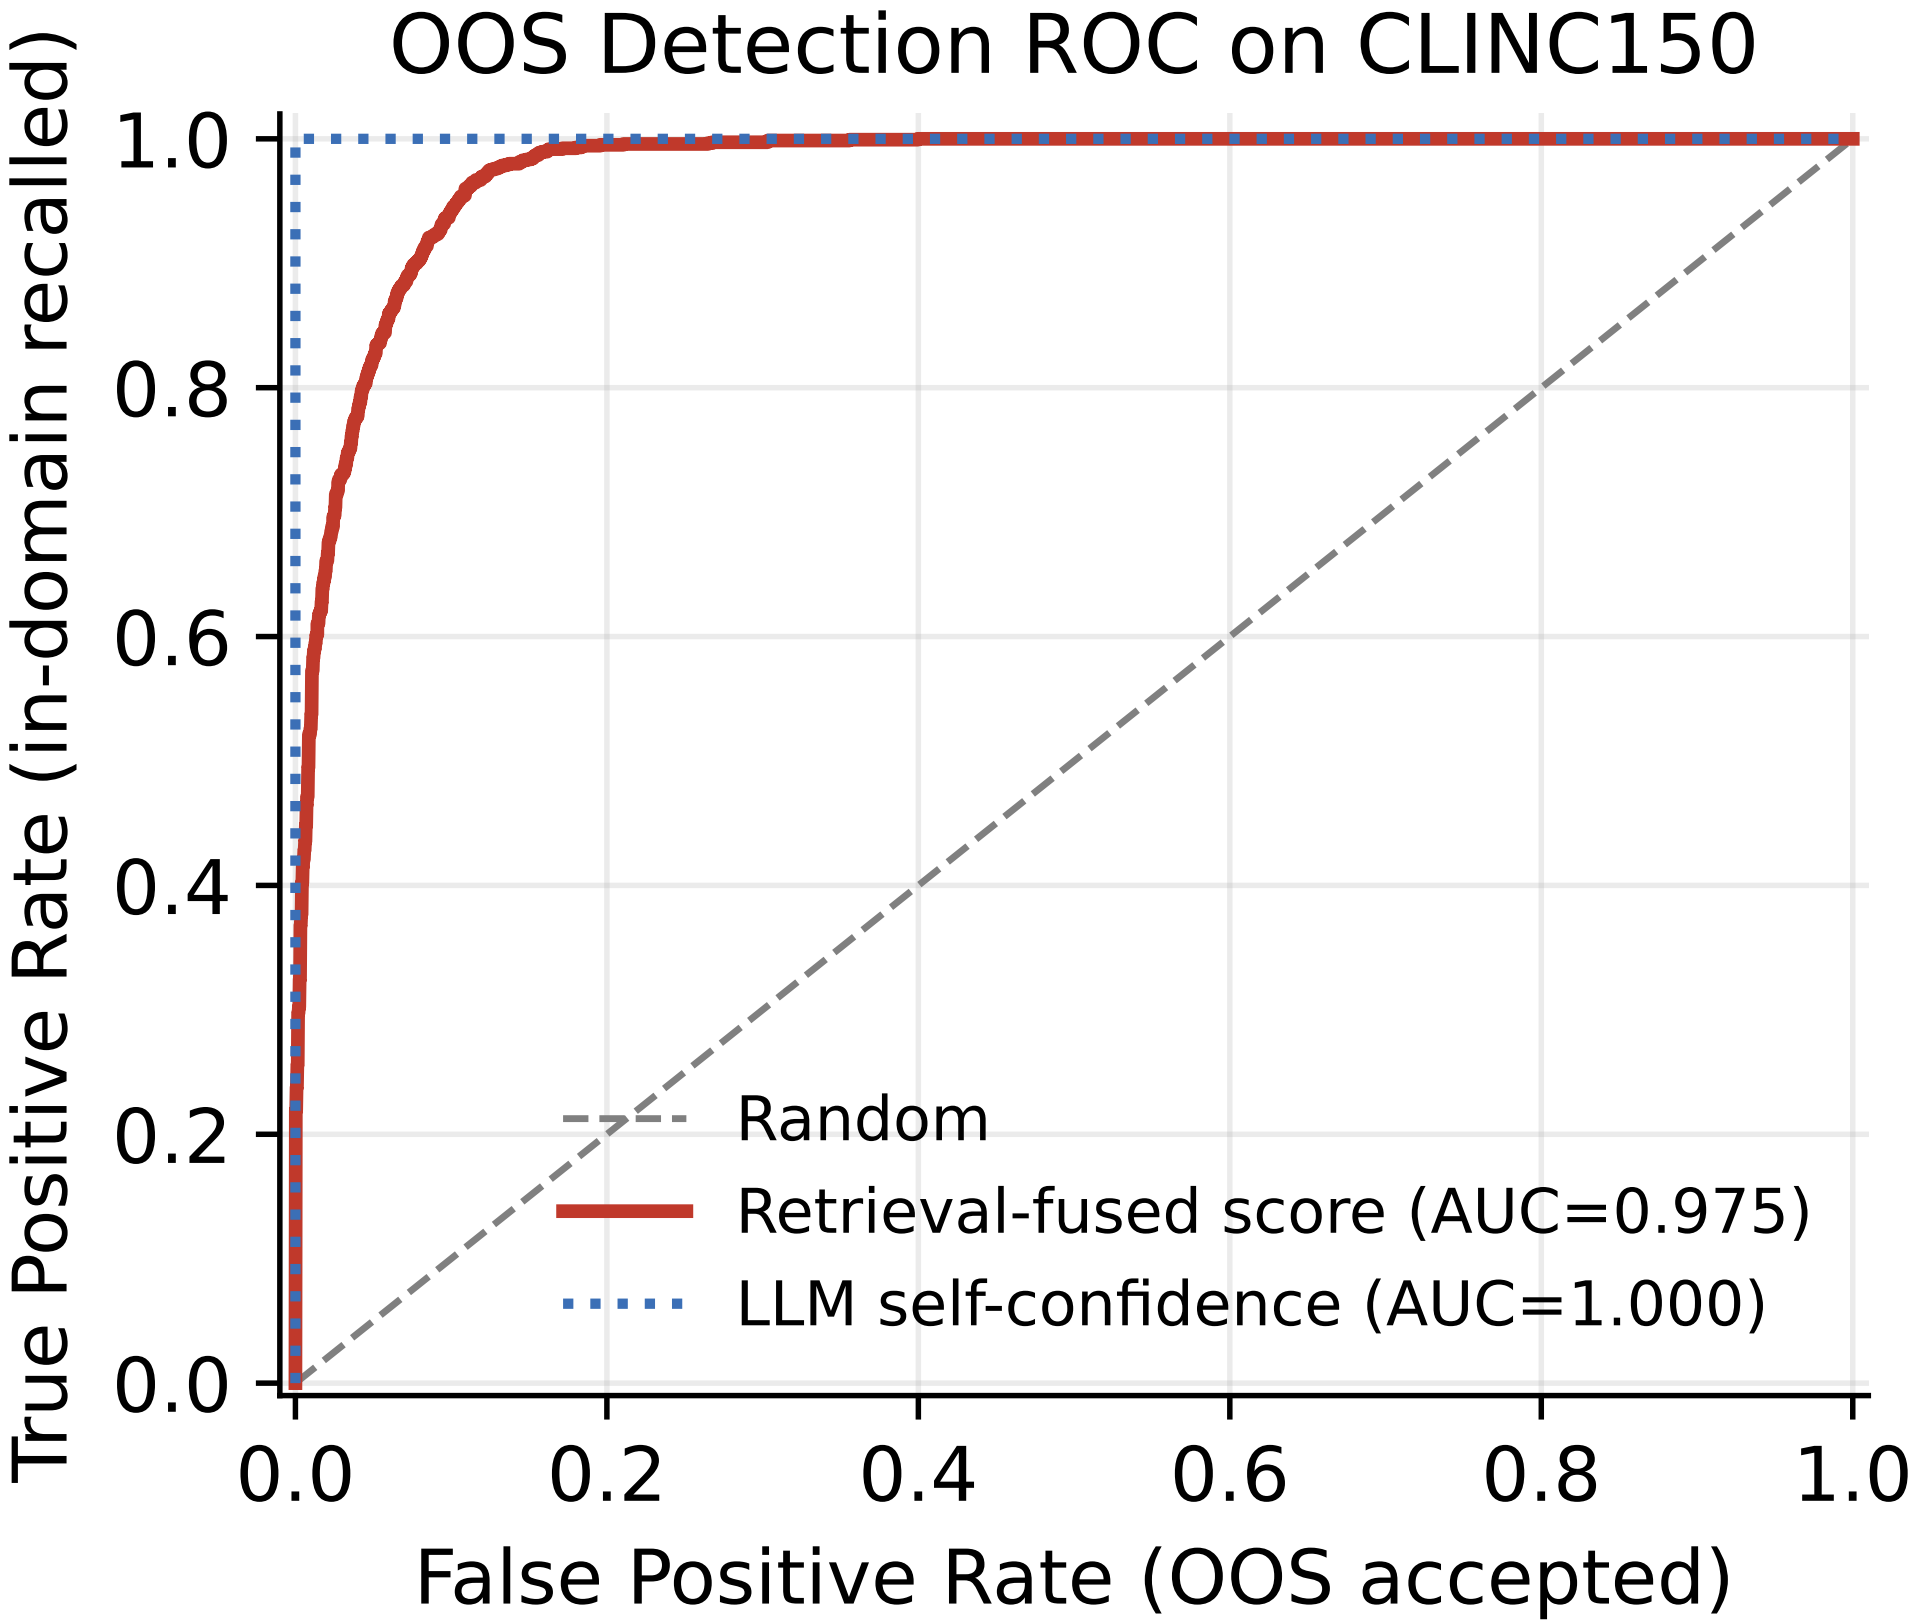
OOS Detection ROC on CLINC150
True Positive Rate (in-domain recalled)
False Positive Rate (OOS accepted)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Random
Retrieval-fused score (AUC=0.975)
LLM self-confidence (AUC=1.000)