

BELKI POZIOME (ELEMENT 2) SKOK 1000mm,
OSTATNIA BELKA NIE NIŻEJ NIŻ H1 = 500mm
OD KRAWĘDZI PROFILU

UWAGA!
ELEMENT PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU DO GONDOLI DWUSTRONNEJ (T),
NIEDOPUSZCZALNE JEST STOŚOWANIE ELEMENTU DO GONDOLI JEDNOSTRONNEJ(L)
ORAZ INNYCH ZASTOSOWAŃ NIEZGODNYCH Z PRZEZNACZENIEM.


REGAŁ DO KTÓREGO PRZYKRĘCONO ELEMENT MUSI BYĆ PRZYTWIERDZONY
DO PODŁOŻA ORAZ MINIMUM 2 JEGO PRZĘŚLA POPRZEDZAJĄCE RAMĘ MUSZĄ
POSIADAĆ BELKI WZMACNIAJĄCE.

RAMĘ NALEŻY PRZYKRĘCIĆ BLACHOWKRĘTAMI MIN(fi) 6,3 DO GONDOLI POPRZECZ
WSZYSTKIE PRZEZNACZONE DO TEGO OTWORY.

RAMA JEST PRZEZNACZONA DO MONTAŻU PŁYTY O GRUBOŚCI 18mm.
PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA WYTRZYMAŁOŚĆ PŁYTY DREWNOPOCHODNEJ.

MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA GŁĘBOKOŚĆ EKSPOZYCJI ZAMONTOWANEJ DO
RAMY WYNOŚI $G_{max} = 300\text{mm}$.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE RAMY PRZY RAMIENIU G_{max} WYNOŚI $Q_p = 300\text{Kg}$
OBCIĄŻENIE ROZKŁADAĆ RÓWNOMIERNIE

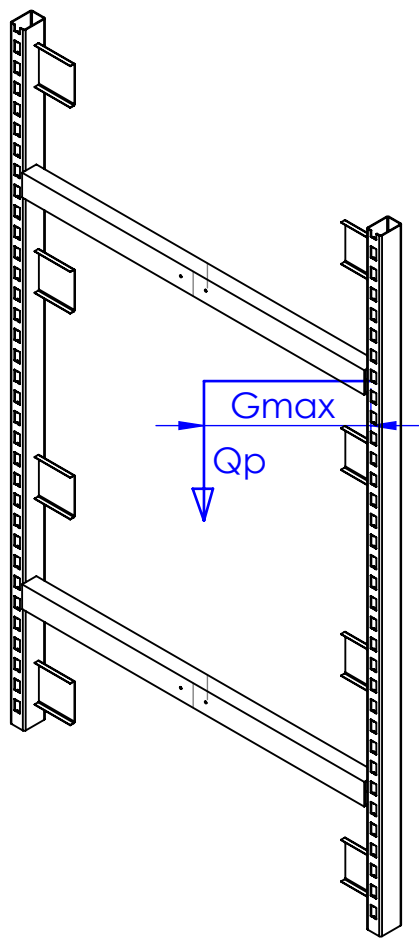

| TAB 1 | | |
|--------------|-------------------|-------|
| SYMBOL | WYSOKOŚĆ H(mm) | L(mm) |
| ME-N49900270 | 2700 | 1250 |
| ME-N50000270 | 2700 | 1540 |

| | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|--|--|
| RACKSYSTEM Sp. Z O.O. | STEP OSTRE KRAWĘDZIE | NIE SKALUJ RYSUNKU | | WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁÓG: | |
| | | PN-EN22768-mL | | | |
| Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM Sp. Z O.O. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykożystywany jakos dokumętacja przez firmy trzecie. | WERSJA | SYMBOL RS | | MNN11... L- H- | |
| | V3 | A3 | | WYKONAŁ | |
| | DATA | 02.04.2013 | | SKALA:1:1 | |
| | NR RYSUNKU | ARKUSZ 1 Z 1 | | | |
| | TYTUŁ: DOSTAWKA GONDOLI L- H- | | SYMBOL ME-N49 | | |