
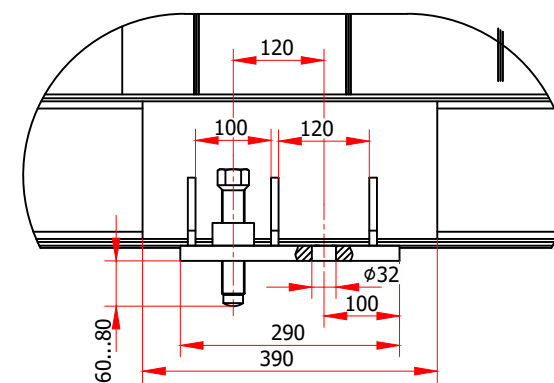

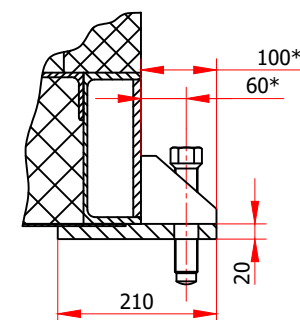


Д(1)(1:5) - изображено  
2 места

Д1(1:5)  - зеркальное отражение  
2 места




E-E(1:5) 




Г(1:5) - изображено  
2 места

Г1(1:5) - зеркальное отражение  
2 места

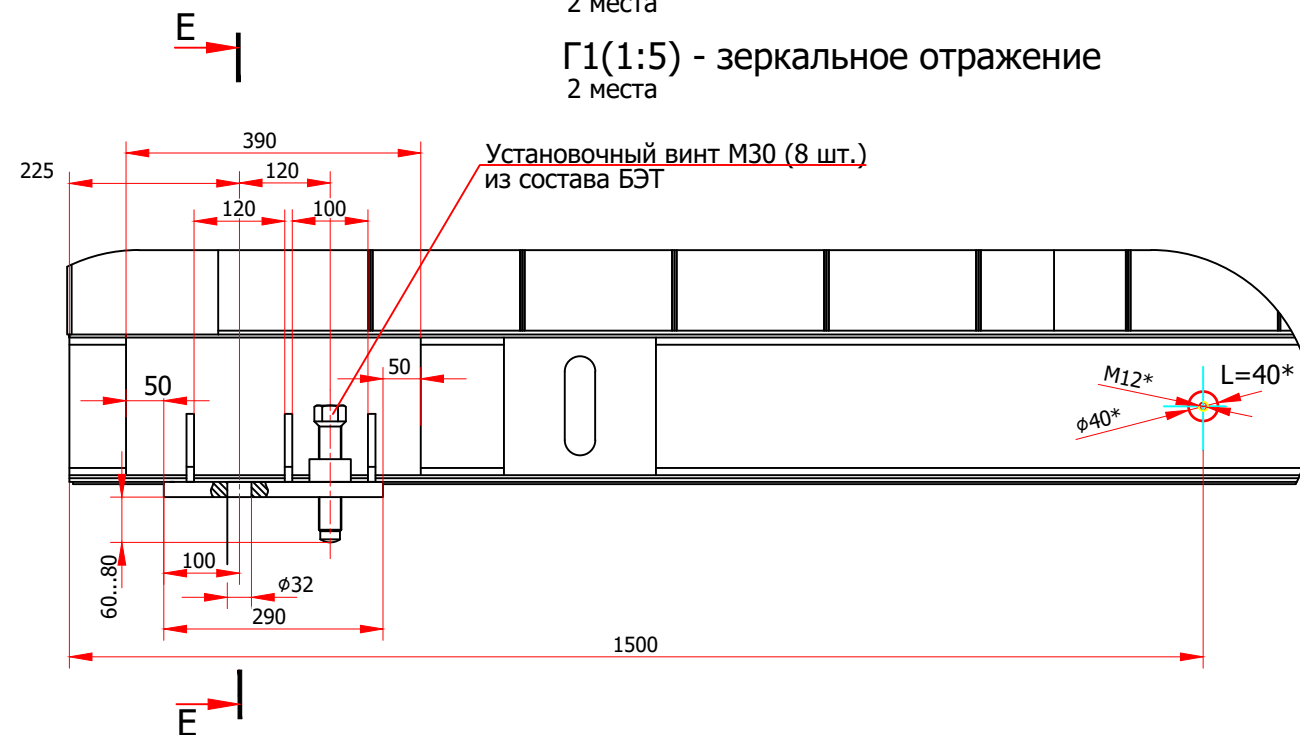

Установочный винт М30 (8 шт.)  
из состава БЭТ

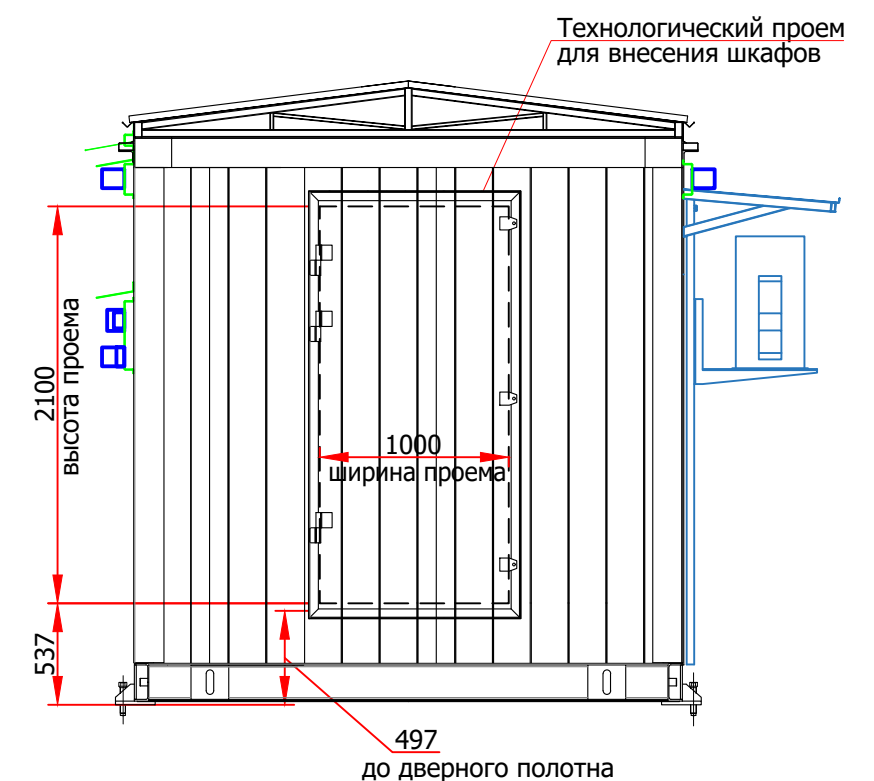

## Технологический проем для внесения шкафов

497  
до дверного полотна


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

A-12.637.64 BO


И-И (1)

Схема расположения оборудования, перегородки и проема в стене

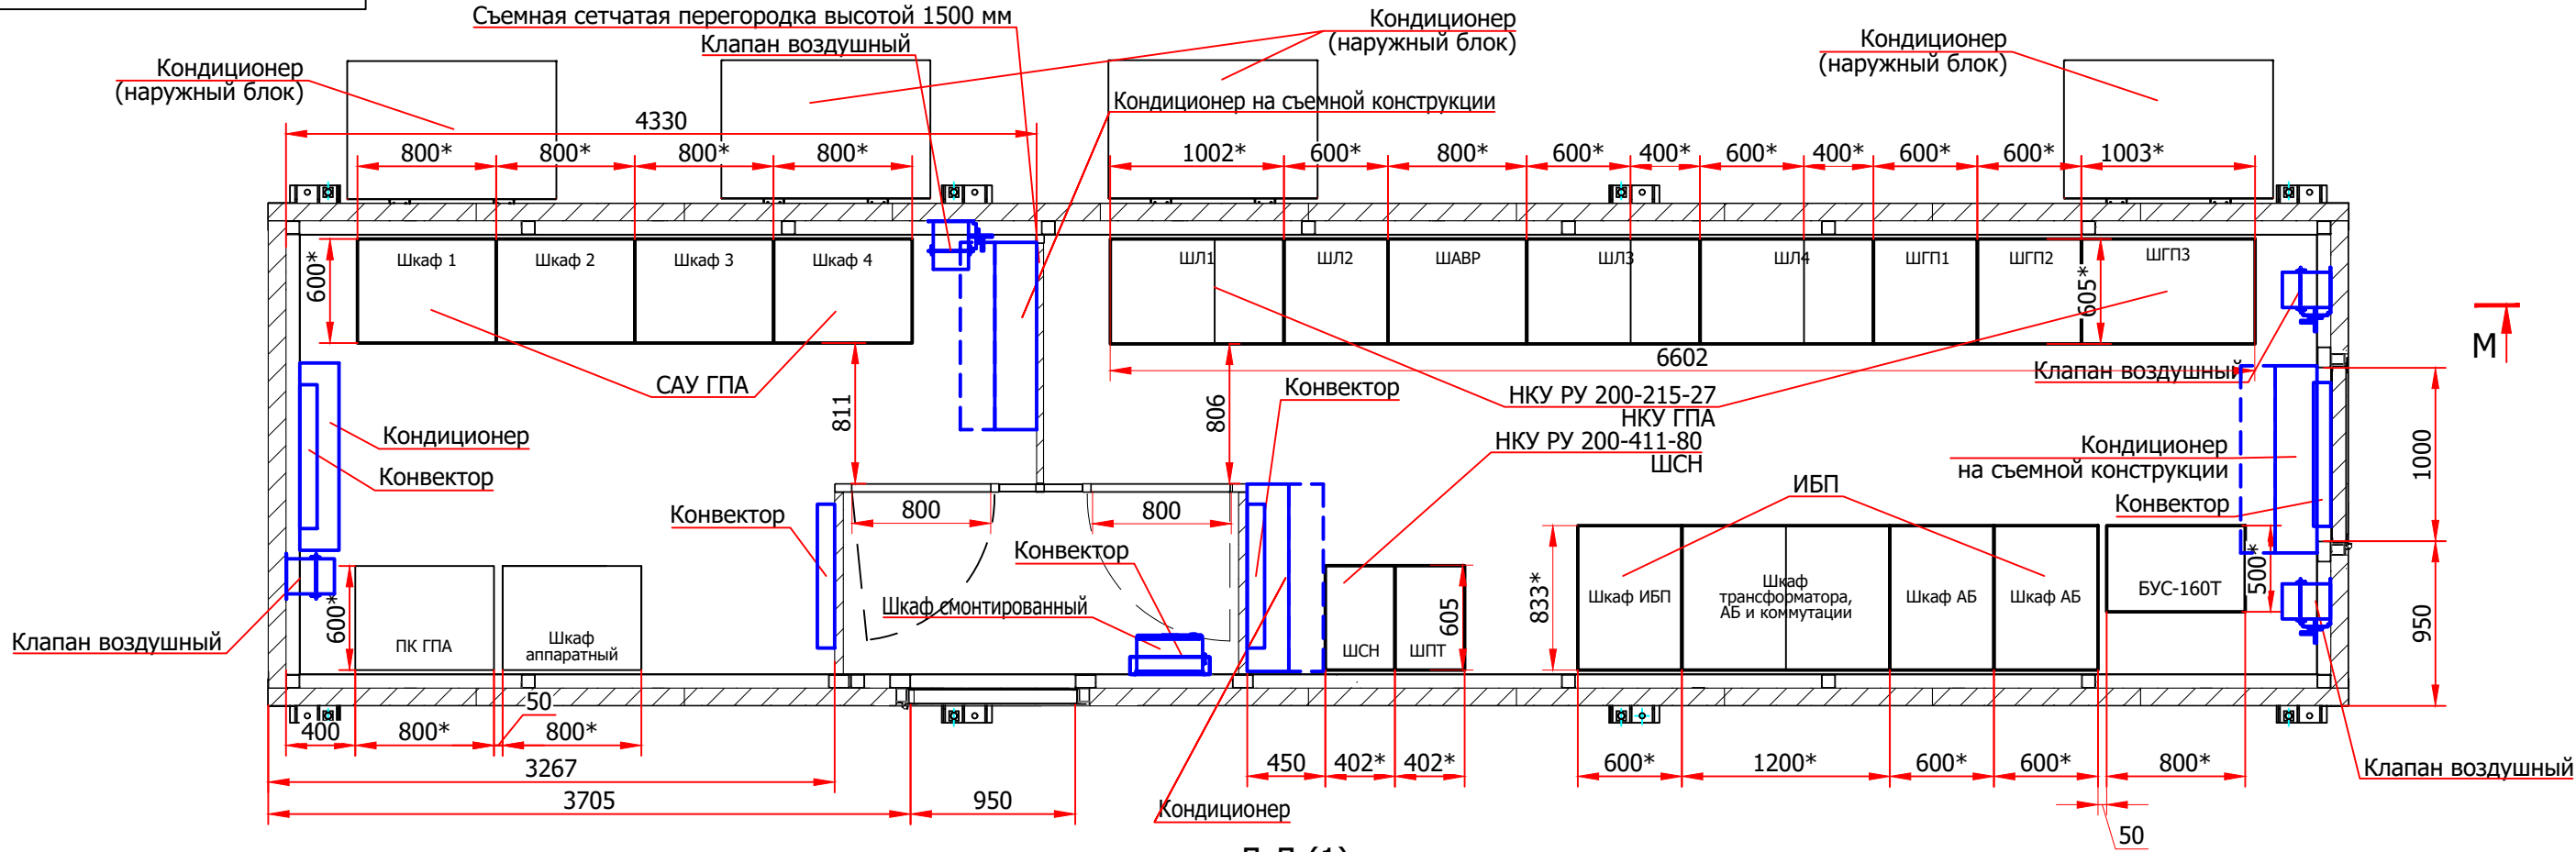

Л-Л (1)


Схема расположения кабельных рам, люков в полу

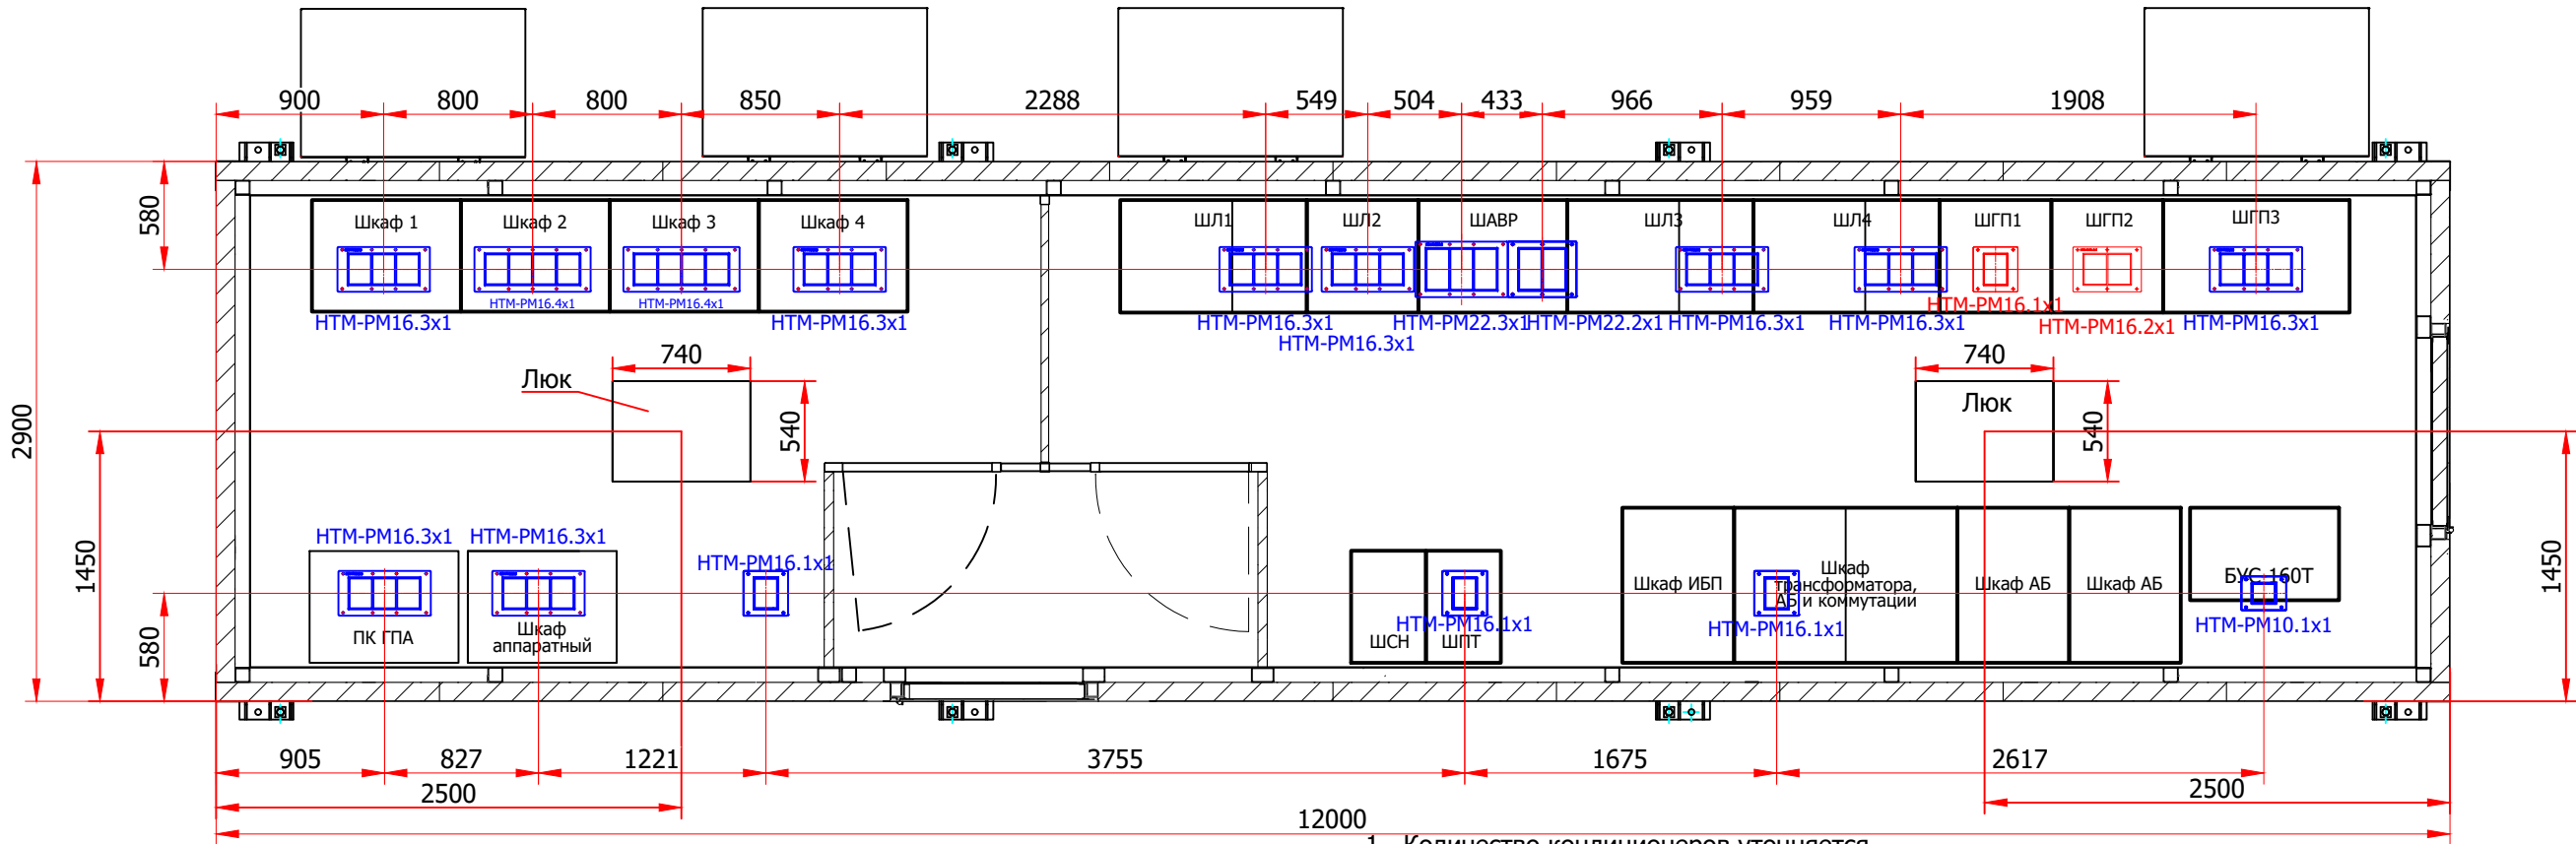

1. Количество кондиционеров уточняется
2. Габаритные размеры шкафов ИБП уточняются.
3. Размер и координаты кабельной рамы под шкафами ИБП, ШГП1, ШГП2, ШГП3 уточняется.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	A-12.637.64 BO	Лист
						3

Схема расположения лотков под фальшполом

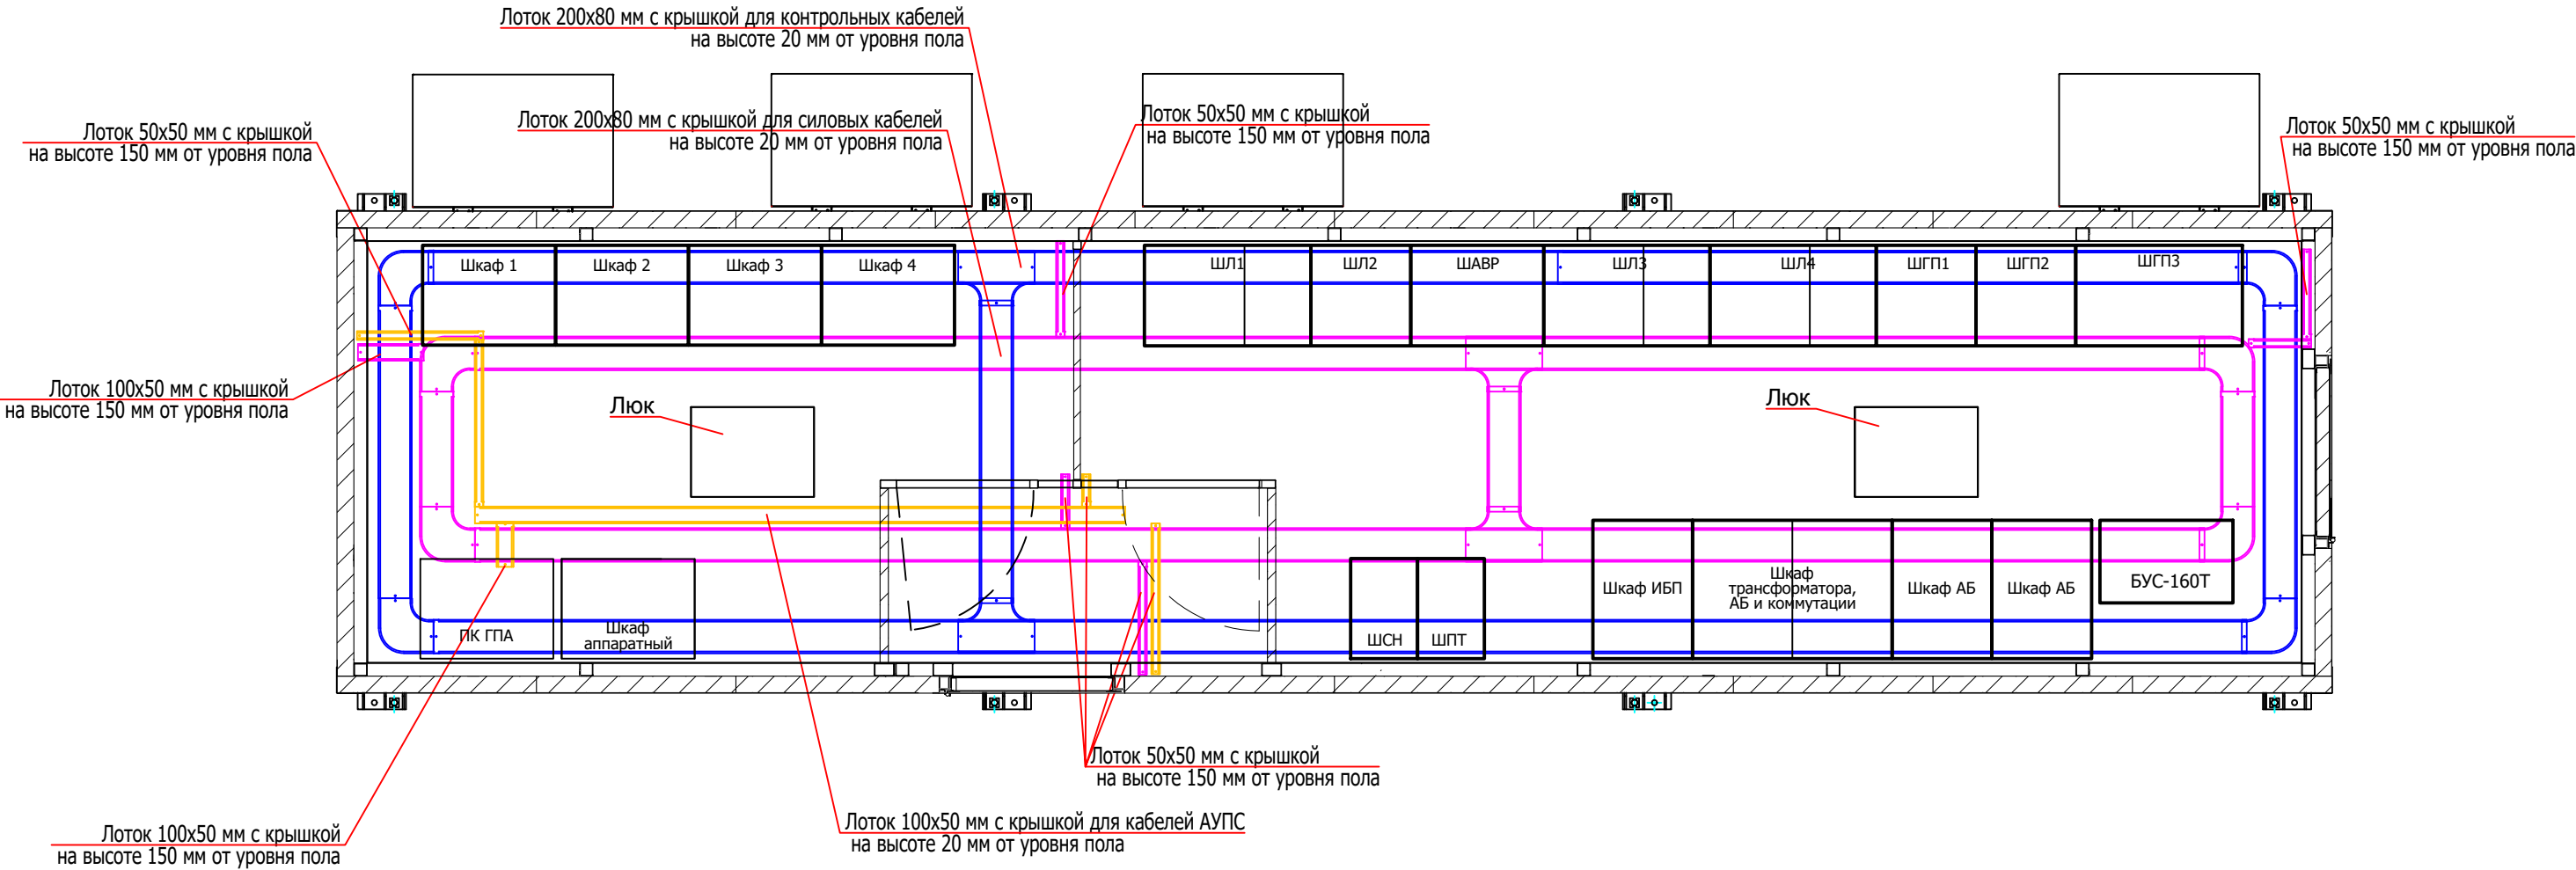

1. Кабельные лотки по стенам контейнера не учтены в чертеже и будут переданы на этапе рабочего проектирования

