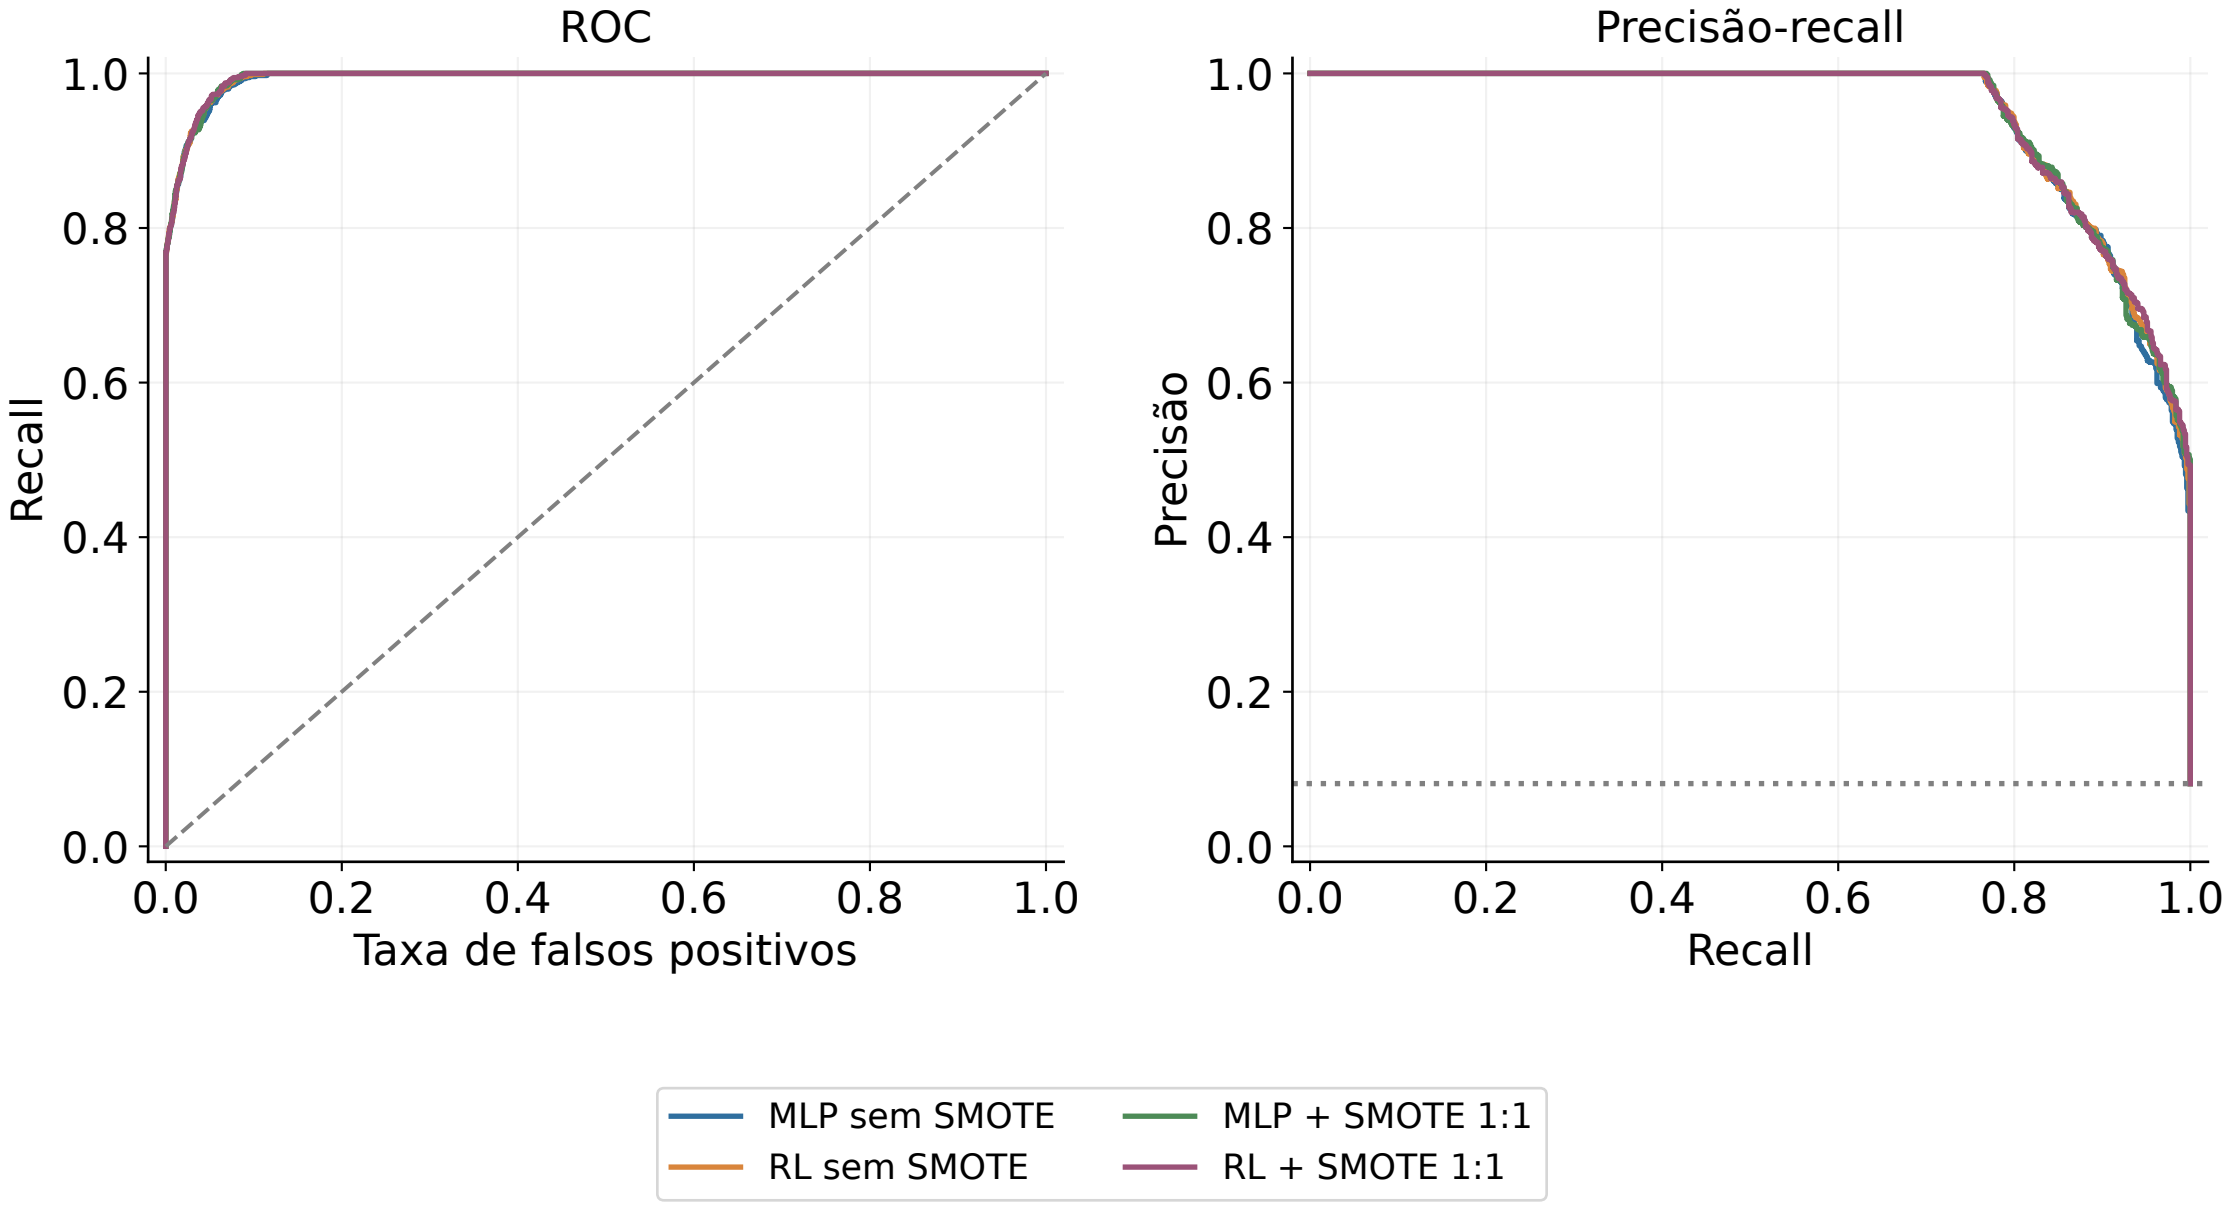
ROC
Recall
Taxa de falsos positivos
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Precisão-recall
Precisão
Recall
MLP sem SMOTE
RL sem SMOTE
MLP + SMOTE 1:1
RL + SMOTE 1:1