PDN Load Transient Test Report

Board Serial: SN_SAMPLE

Generated: 2026-05-11T15:59:52+00:00

OVERALL: FAIL

Summary by rail

Rail	N	Pass	Fail	Yield	ΔV mean (mV)	t_settle mean (µs)
+3V6	10	10	0	100.0%	122.15	4.53
+1V8	10	0	10	0.0%	121.81	10.75
+3V3	10	10	0	100.0%	122.51	5.20
+2V5	10	10	0	100.0%	122.11	7.54

Acceptance criteria

|ΔV| < 5% of V_nom Settling < 50 µs Band ±2%

Repeats per rail: 10 Slew: 1.0 A/µs

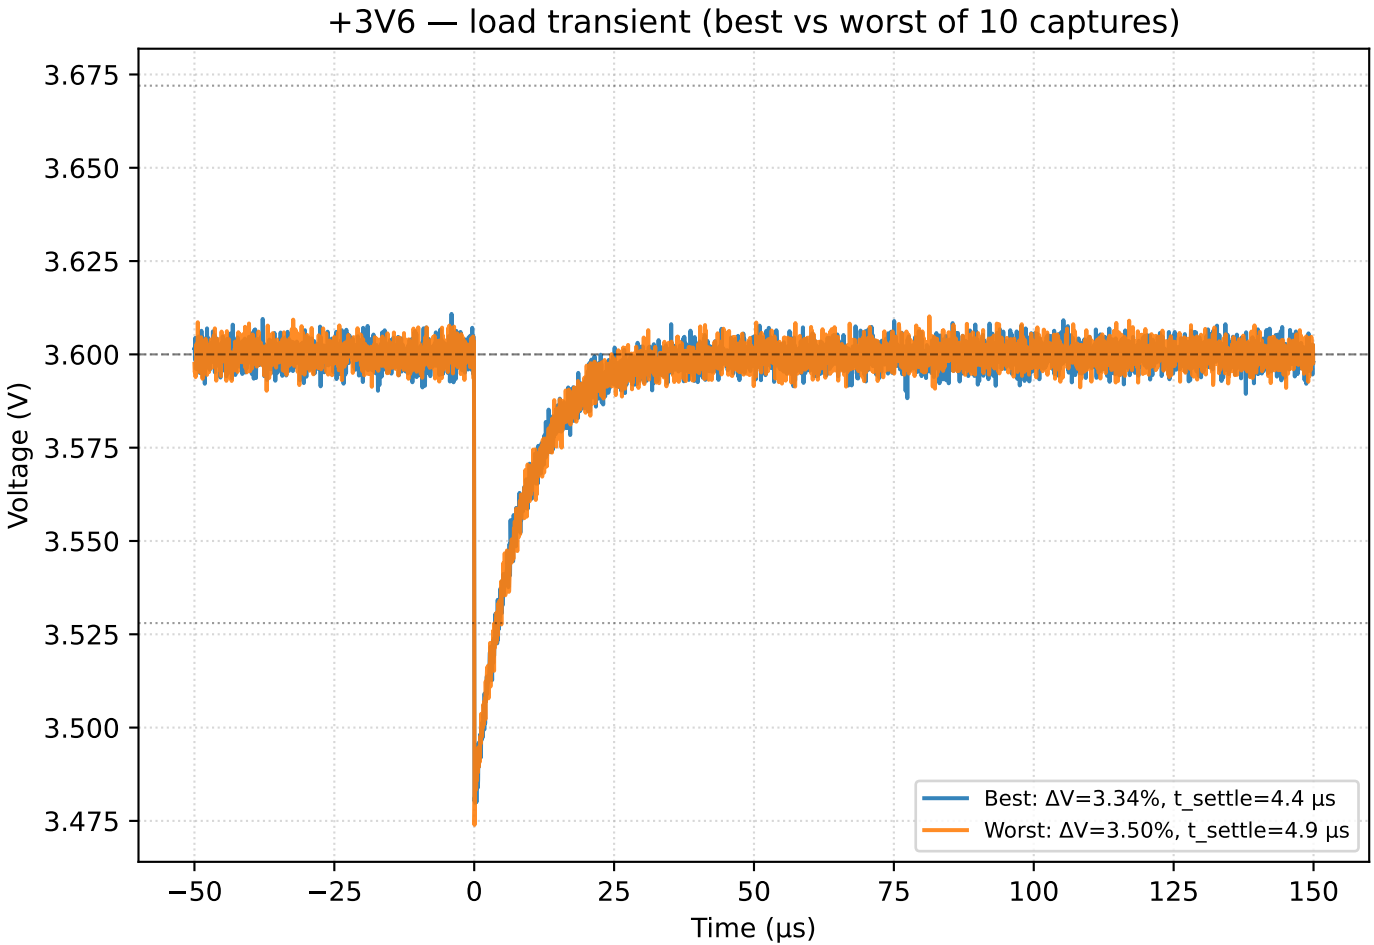
+3V6 — load transient (best vs worst of 10 captures)
Voltage (V)
3.675
3.650
3.625
3.600
3.575
3.550
3.525
3.500
3.475
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
Time (µs)
Best: ΔV=3.34%, t_settle=4.4 µs
Worst: ΔV=3.50%, t_settle=4.9 µs

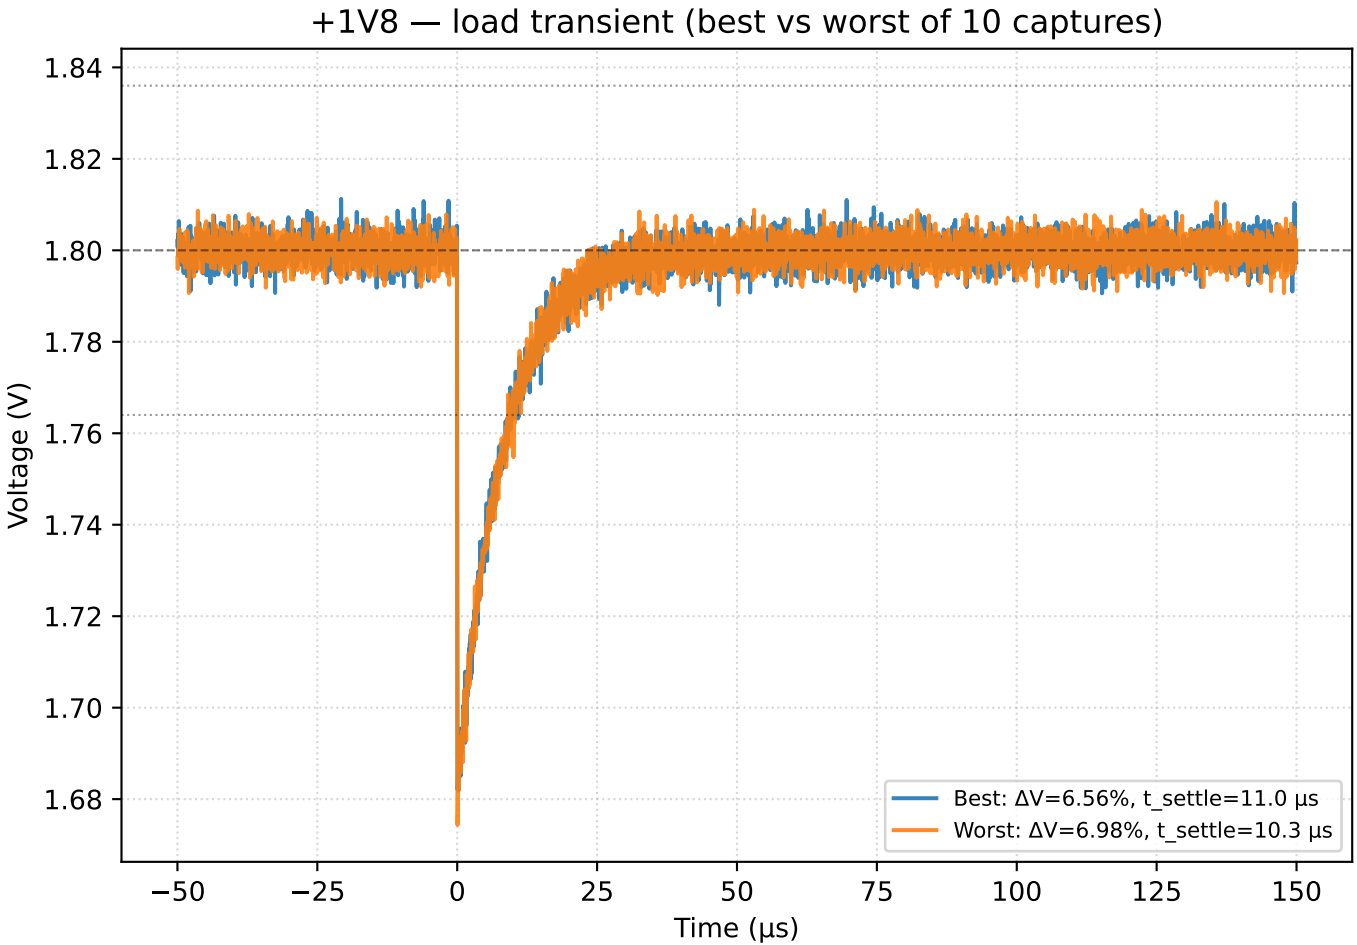
+1V8 — load transient (best vs worst of 10 captures)
Voltage (V)
Time (µs)
1.84
1.82
1.80
1.78
1.76
1.74
1.72
1.70
1.68
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
Best: ΔV=6.56%, t_settle=11.0 µs
Worst: ΔV=6.98%, t_settle=10.3 µs

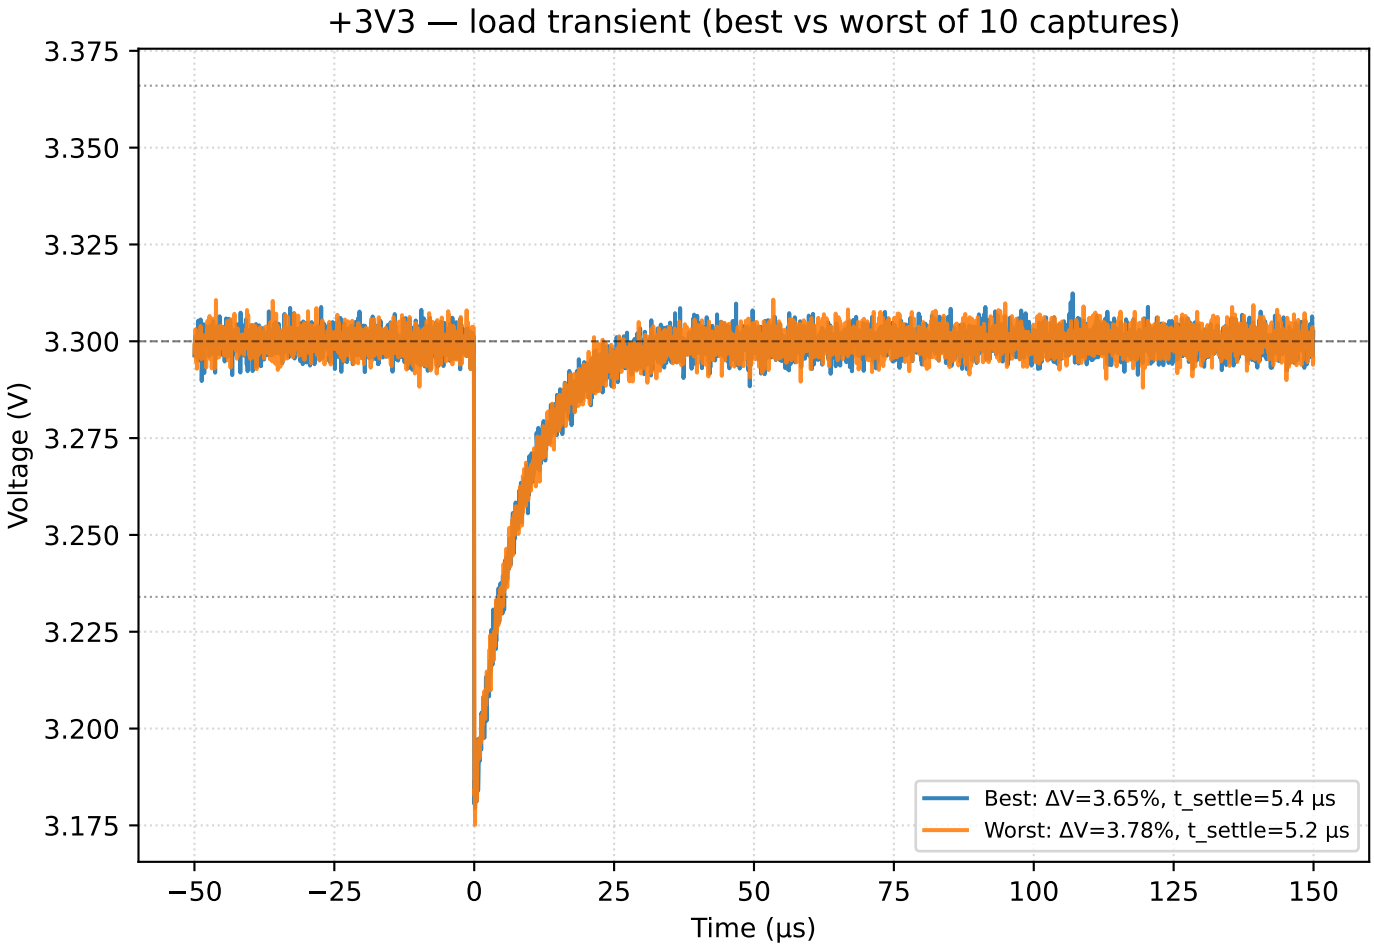
+3V3 — load transient (best vs worst of 10 captures)
Voltage (V)
3.375
3.350
3.325
3.300
3.275
3.250
3.225
3.200
3.175
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
Time (µs)
Best: ΔV=3.65%, t_settle=5.4 µs
Worst: ΔV=3.78%, t_settle=5.2 µs

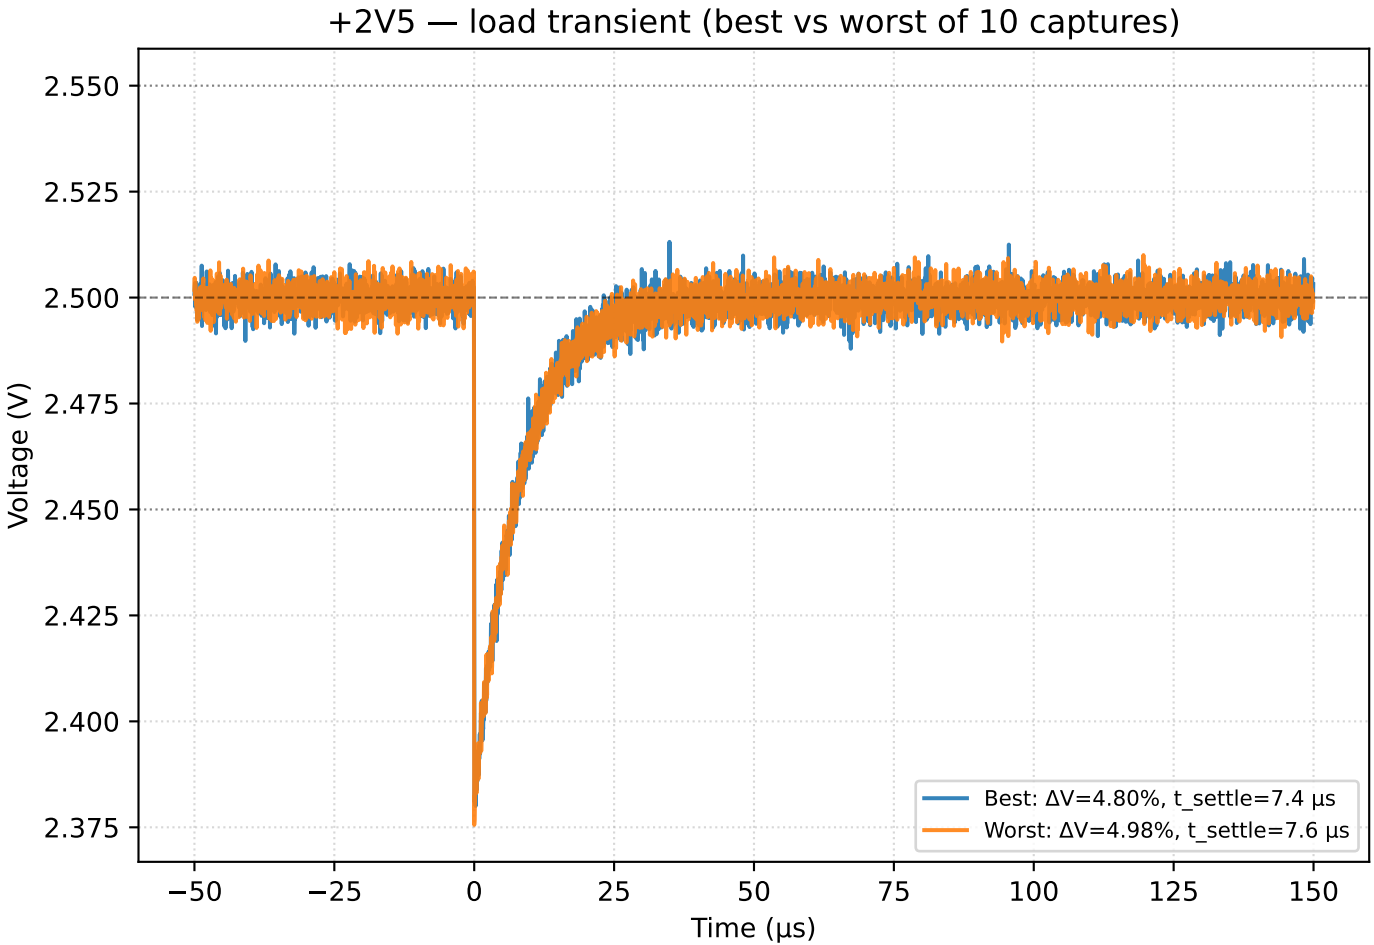
+2V5 — load transient (best vs worst of 10 captures)
Voltage (V)
2.550
2.525
2.500
2.475
2.450
2.425
2.400
2.375
−50
−25
0
25
50
75
100
125
150
Time (µs)
Best: ΔV=4.80%, t_settle=7.4 µs
Worst: ΔV=4.98%, t_settle=7.6 µs