

CABLEADO LAN A EQUIPO EXTERNO

Cliente: ZarKruse Santiago

Fecha: 12 de mayo de 2026

Ing. Adrián Michel López Flores

1. OBJETIVO

Realizar la instalación y adecuación del cableado de red desde el site principal hacia gabinete con equipo Huawei externo, incluyendo protección mediante manguera metálica, terminación y conexión al switch de red para habilitar conectividad estable y segura.

2. PUNTOS VALIDADOS

- Tendido de cableado desde site principal.
- Instalación de manguera metálica para protección física.
- Remate y ponchado de conectores.
- Etiquetado del enlace.
- Conexión al switch de comunicaciones.
- Validación física de conectividad.

Reconocimiento del area de cableado.

Se identifico la trayectoria del cableado y sus puntos finales para realizar el cableado de la manera mas optima posible.




Se indentifico la caja por la cual se ubicara la salida de cable proveniente del SITE para el cableado externo hacia el panel externo.




Cableado, conexión y recubrimiento metálico.


Se realiza la union del recubrimiento metalico del cable con la caja que contiene el cable UTP CAT. 6 color azul, correspondiente a nuestro cableado para el panel.

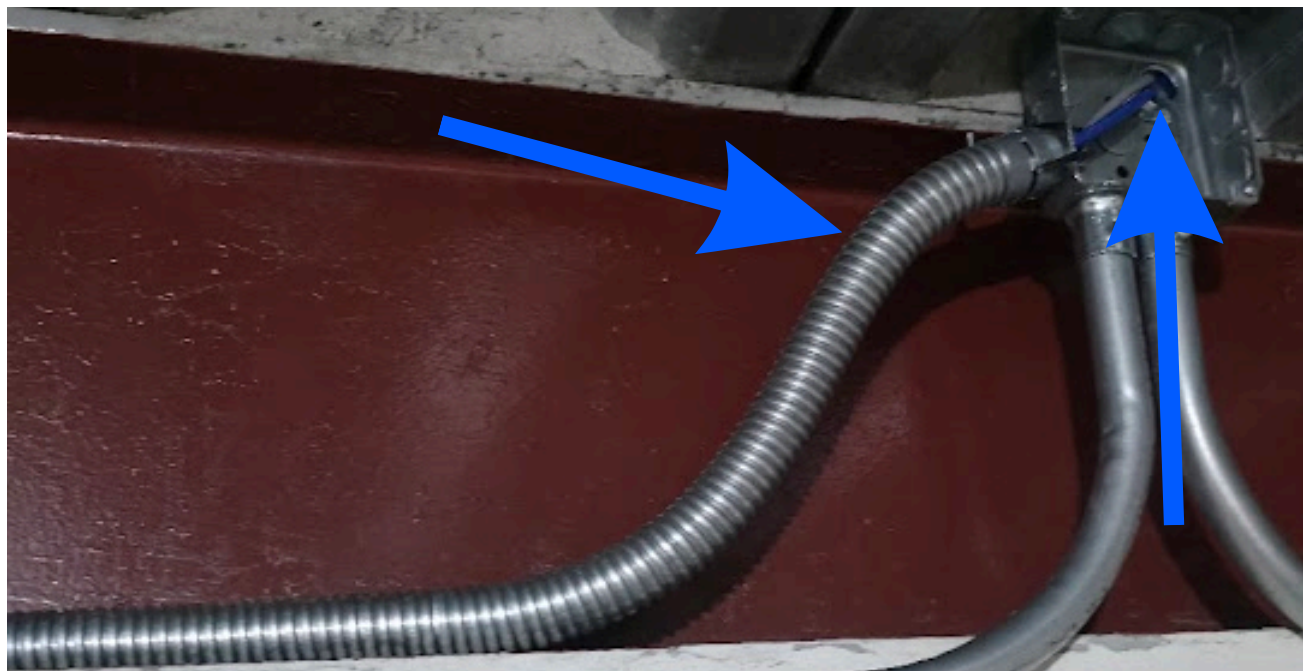

Se realiza el rematado del cable en el PatchPanel B y la conexon al FortiSwitch en el puerto numero 46; Asi como tambien el etiquetado de cada conexon.

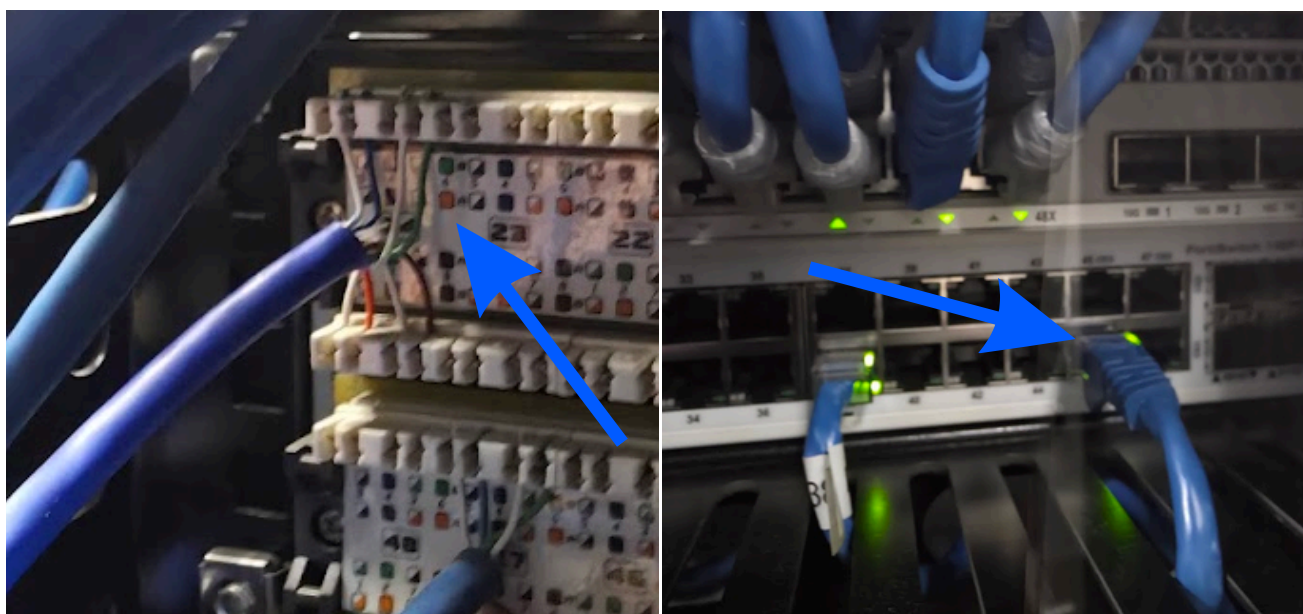

Se realiza la bajada de la conexión hacia el panel externo, llevando el cable que conecta al equipo Huawei externo.

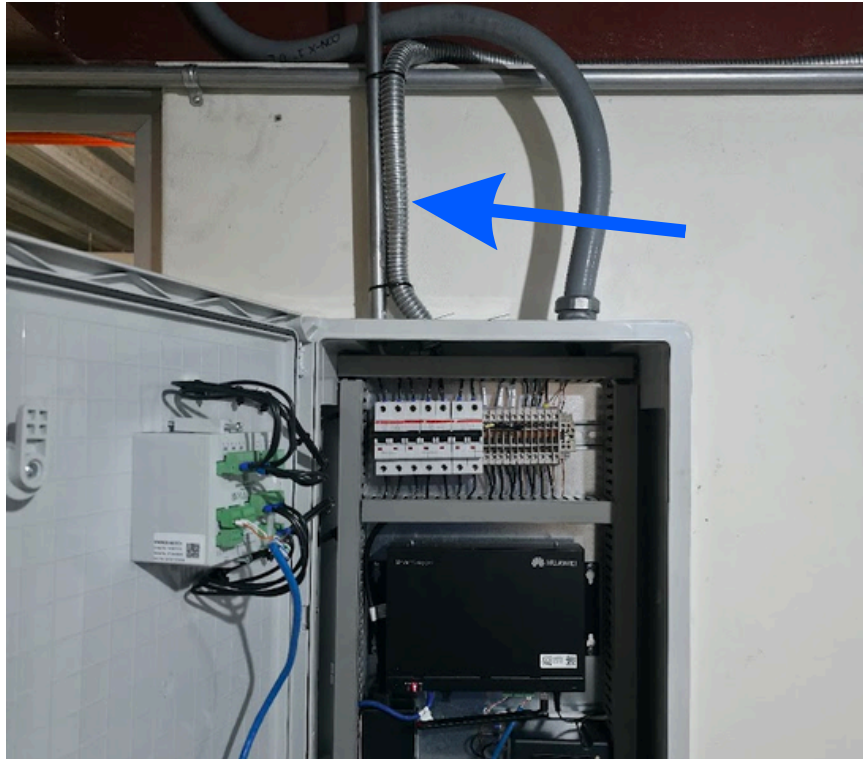

Se deja la instalación física correctamente protegida y funcional, conectada a la red interna de ZarKruse, así como el panel cerrado con la ayuda de Cristofer.

El cableado realizado hacia el equipo Huawei dentro del panel queda correctamente instalado, la gestión y administración corresponde al proveedor externo a nosotros.



CONSTANCIA DE CONSERVACIÓN INTERNA RALOY

Firma 1 - Autenticado:

Nombre: ULICES JARDON (ujardon@consorcionova.com)

Dirección IP Origen: 10.100.0.73

Sello de Tiempo (UTC): 2026-05-20T23:17:39.861975Z

SHA-256 Checksum: feb9e1451215e2f2689e04a9f9f11a1e14df17f214be7afce686dbf4ebaf50ac