

CARPETA DE OBRA

Planos y Especificaciones de Ejecución

Proyecto:	Muro de Albañilería Confinada (L=17.28m, H=2.50m)
Estructura:	Módulo de Confinamiento Sismorresistente
Materiales:	Hormigón Hormigon G25 (20) / 10 · Acero A630 · Ladrillo Titán 14
Fecha:	18-05-2026

1. FICHA DE ARMADO Y CUBICACIÓN

Datos del Proyecto

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Altura entrepiso (H)	2.50 m	Longitud total muro (L)	17.28 m
Cantidad de pilares	7 un	Cantidad de vanos	6 un
Tipo de estructura	Muro de albañilería confinada		

Cubicación de Hormigón

Componente	Volumen (m³)
Pilares de confinamiento	0.525
Cadenas superiores	0.518
Sobrecimientos	0.518
Zapata corrida	5.062
SUBTOTAL NETO	6.624
TOTAL COMERCIAL (+10%)	7.29 m³


2. CUBICACIÓN DE ACERO

Diámetro	Peso Unit.	Largo Total / Barras 12m	Peso Neto	Con Despunte (+10%)
Ø8 mm	0.395 kg/m	250.7m (21 tiras)	99.0 kg	108.9 kg
Ø10 mm	0.617 kg/m	149.4m (13 tiras)	92.2 kg	101.4 kg
Ø16 mm	1.578 kg/m	176.7m (15 tiras)	278.9 kg	306.8 kg
TOTAL ACERO A PEDIR				517.1 kg

Materiales Complementarios


Material	Cantidad	Unidad
Alambre negro N°18	20.68	kg (4% del acero)
Ladrillos Princesa Titán	1064	un (+5% merma)
Mortero de pega 1:3	1.182	m³

3. VISTA GENERAL DE ELEVACIÓN

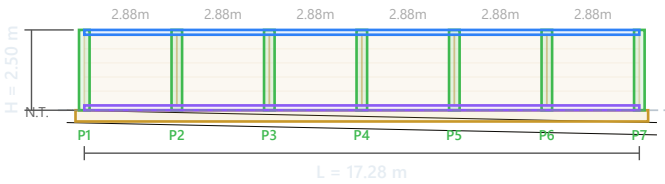


4. DETALLE DE PILAR (20x15 cm)

Elevación Longitudinal

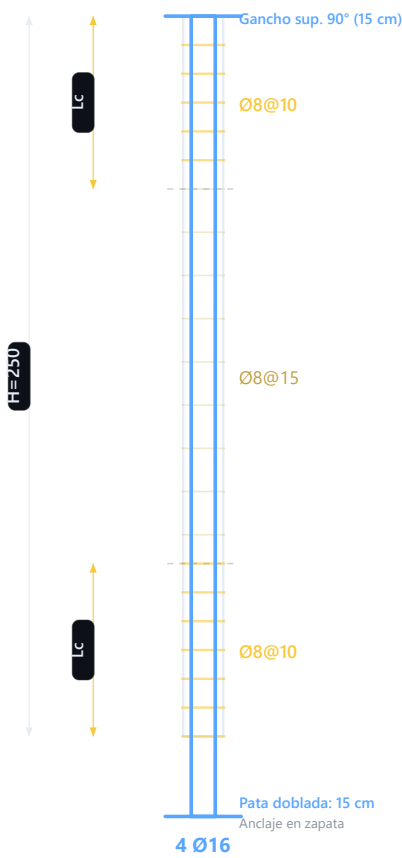

Sección Transversal

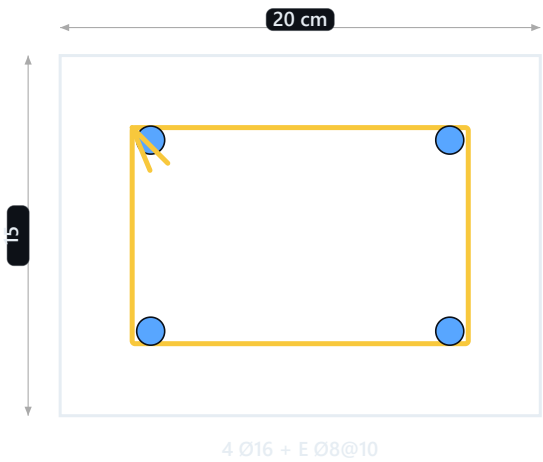

Armadura


Elemento	Detalle
Longitudinal	4 Ø16 mm
Estribos sísmicos	Ø8 mm cada 10/15 cm
Zona crítica Lc	60 cm en extremos

NOTAS CONSTRUCTIVAS:


- **Junta fría:**
Limpiar y picar la cara superior antes del vaciado.
- **Vibrado:**
Usar sonda de diámetro máximo 35mm sin tocar armadura.
- **Desencofrado:**
Mínimo 24 horas; curado húmedo por 7 días.

5. DETALLE DE CADENA SUPERIOR (20x15 cm)

Perfil Longitudinal (Vano L=2.88m)

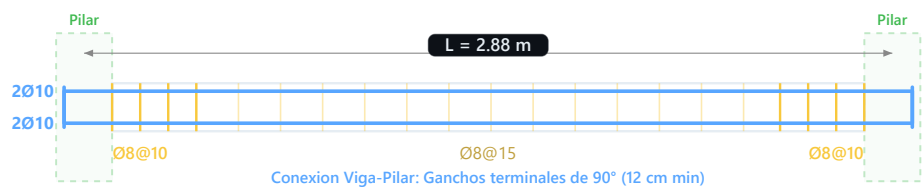

Sección Transversal

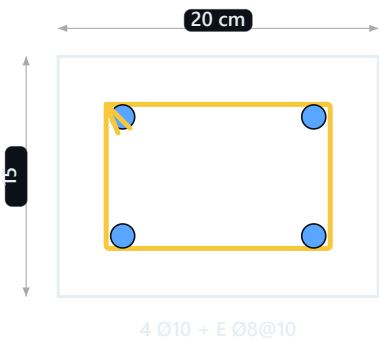


Armadura


Componente	Detalle
Barras superiores	2 Ø10 mm
Barras inferiores	2 Ø10 mm
Estribos	Ø8 cada 10/15 cm

6. DETALLE DE SOBRECIMIENTO (20x15 cm)

Perfil Longitudinal (Vano L=2.88m)

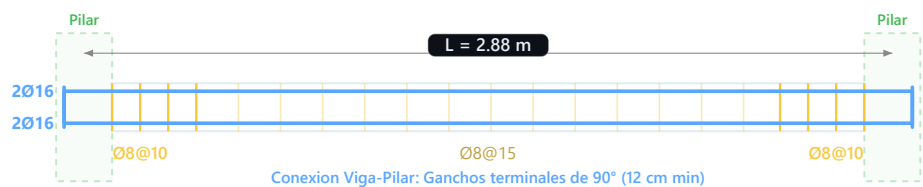

Sección Transversal

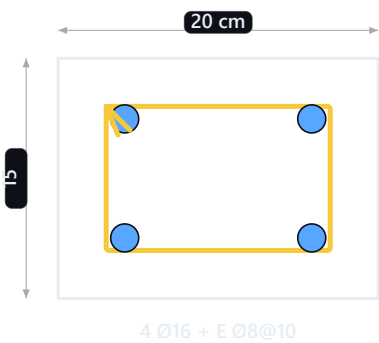


Armadura

Componente	Detalle
Barras superiores	2 Ø16 mm
Barras inferiores	2 Ø16 mm
Estribos	Ø8 cada 10/15 cm

7. DETALLE DE FUNDACIÓN (ZAPATA EXCÉNTRICA)

Corte Típico de Fundación

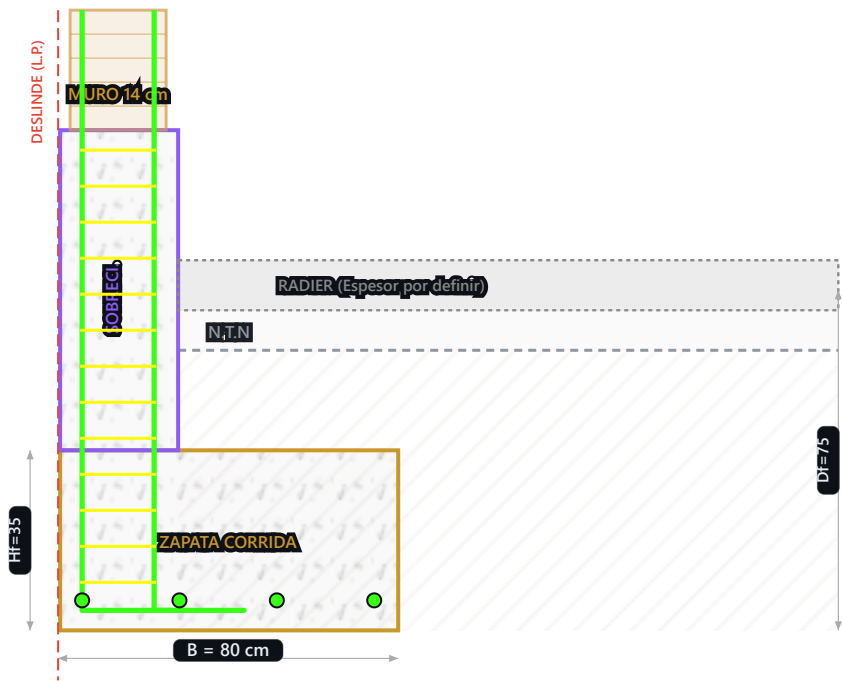

Especificaciones

Parámetro	Valor
Ancho de la zapata (B)	80 cm
Espesor de la zapata (Hf)	35 cm
Profundidad de sello (Df)	75 cm
Hormigón de fundación	G25 (20 MPa)

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN:

- **Emplantillado:**
5cm de hormigón pobre (170 kg/m³)
- **Armadura:**
4 barras Ø10mm amarradas cada 20cm
- **Deslinde:**
Construcción excéntrica para no sobrepasar límite predial

