



Rack 1

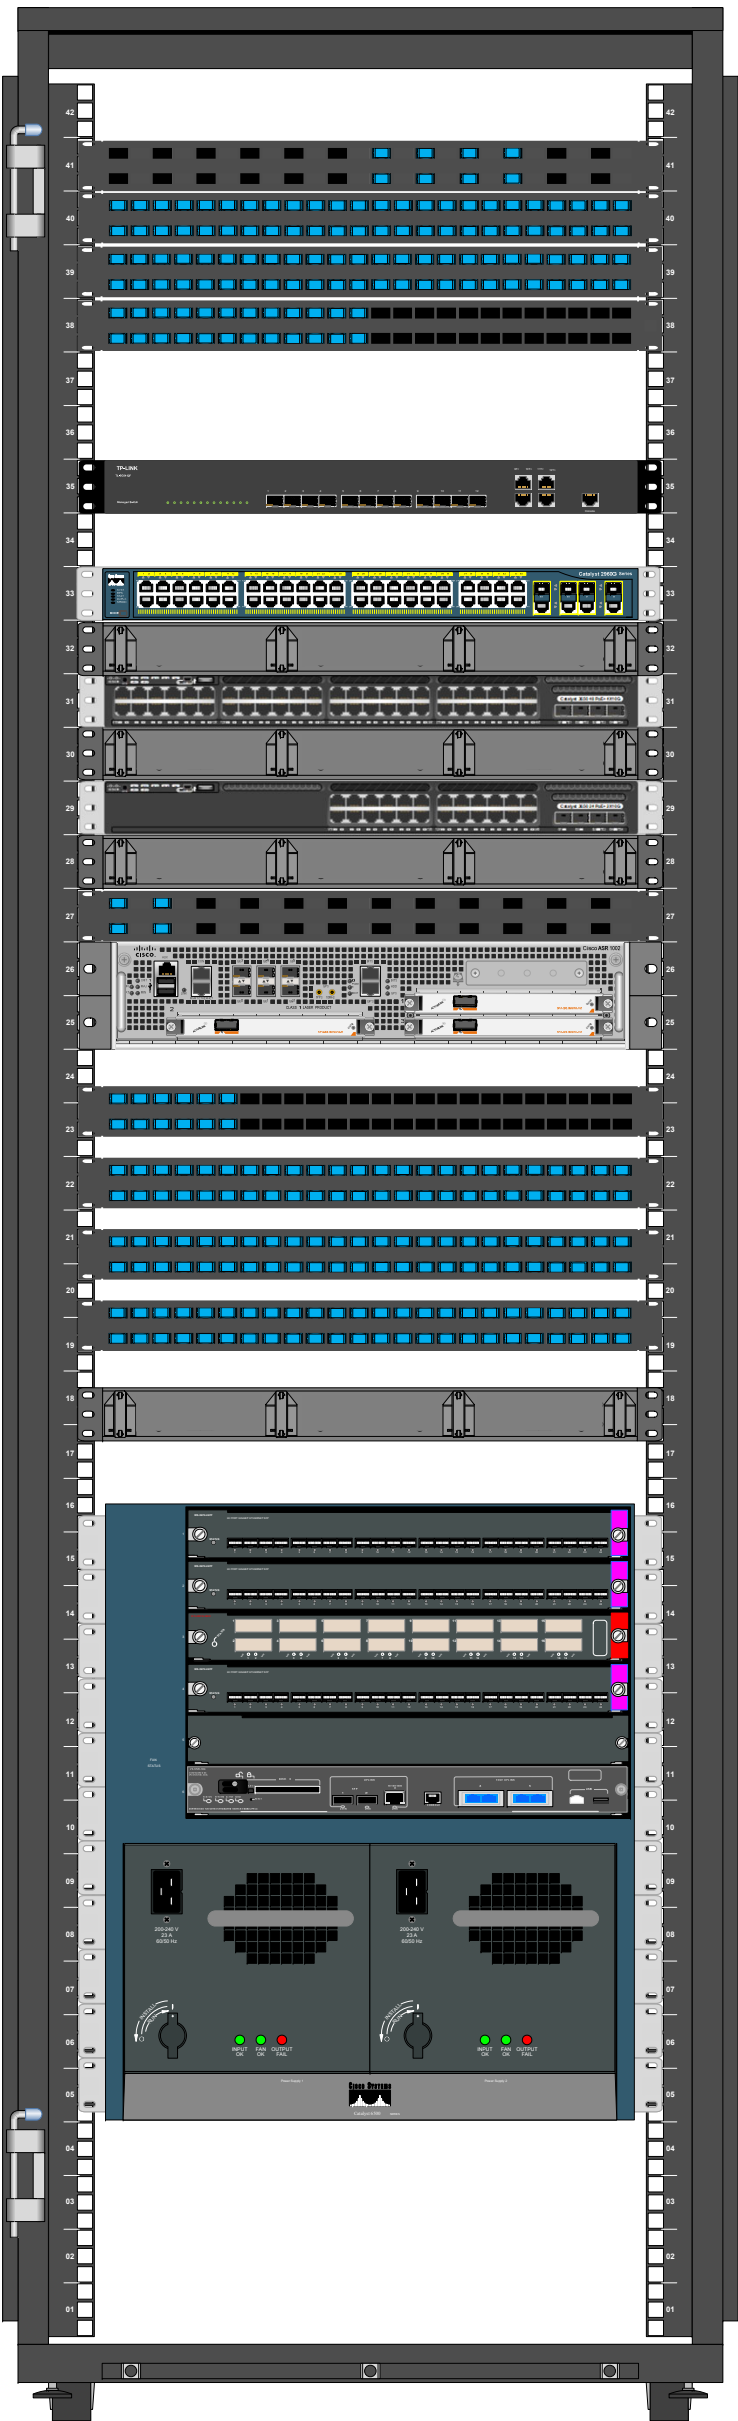

Rack 2

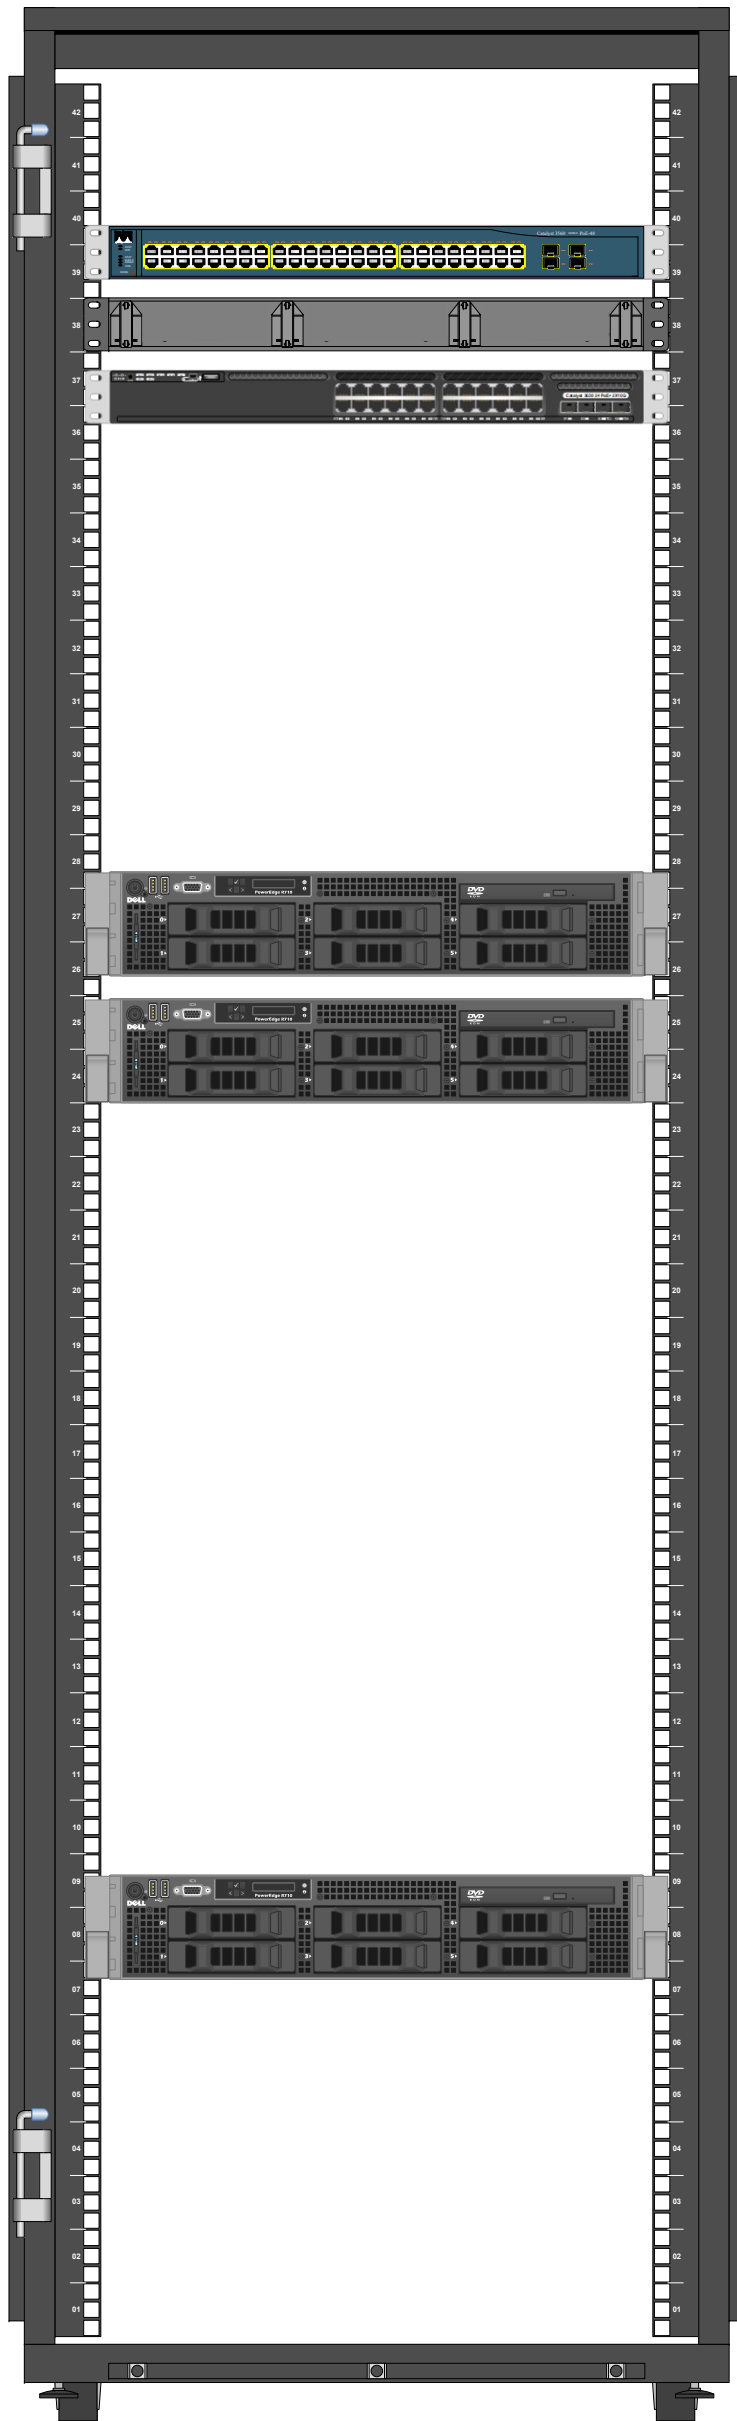

Rack 1


Unit	Model
42	ODF FC 12 Socket
40	ODF SC 24 Socket
41	ODF SC 12 Socket
39	ODF SC 24 Socket
38	ODF SC 24 Socket
35	TP-LINK-SG5412F
33	WS-C2960G-48TC-L
32	Cable Holder
31	WS-C3650-48PS-S
30	Cable Holder
29	WS-C3650-24PS-S
28	Cable Holder
27	ODF SC 12 Socket
25-26	ASR1002-X
23-24	ODF SC 24 Socket
22	ODF SC 24 Socket
20-21	ODF SC 24 Socket
19-20	ODF SC 24 Socket
17-18	Cable Holder
05-15	WS-C6506-E

Rack 2

Unit	Model
39-40	WS-C3560-48TS-S
38	Cable Holder
36-37	WS-C3650-24PS-S
26-28	DELL PowerEDGE R710
24-25	DELL PowerEDGE R710
07-09	DELL PowerEDGE R710

Müəssisə	Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Təsvir	Şəbəkə və Server avadanlıqlarının “Server” otağında yerləşmə sxemi

Rack

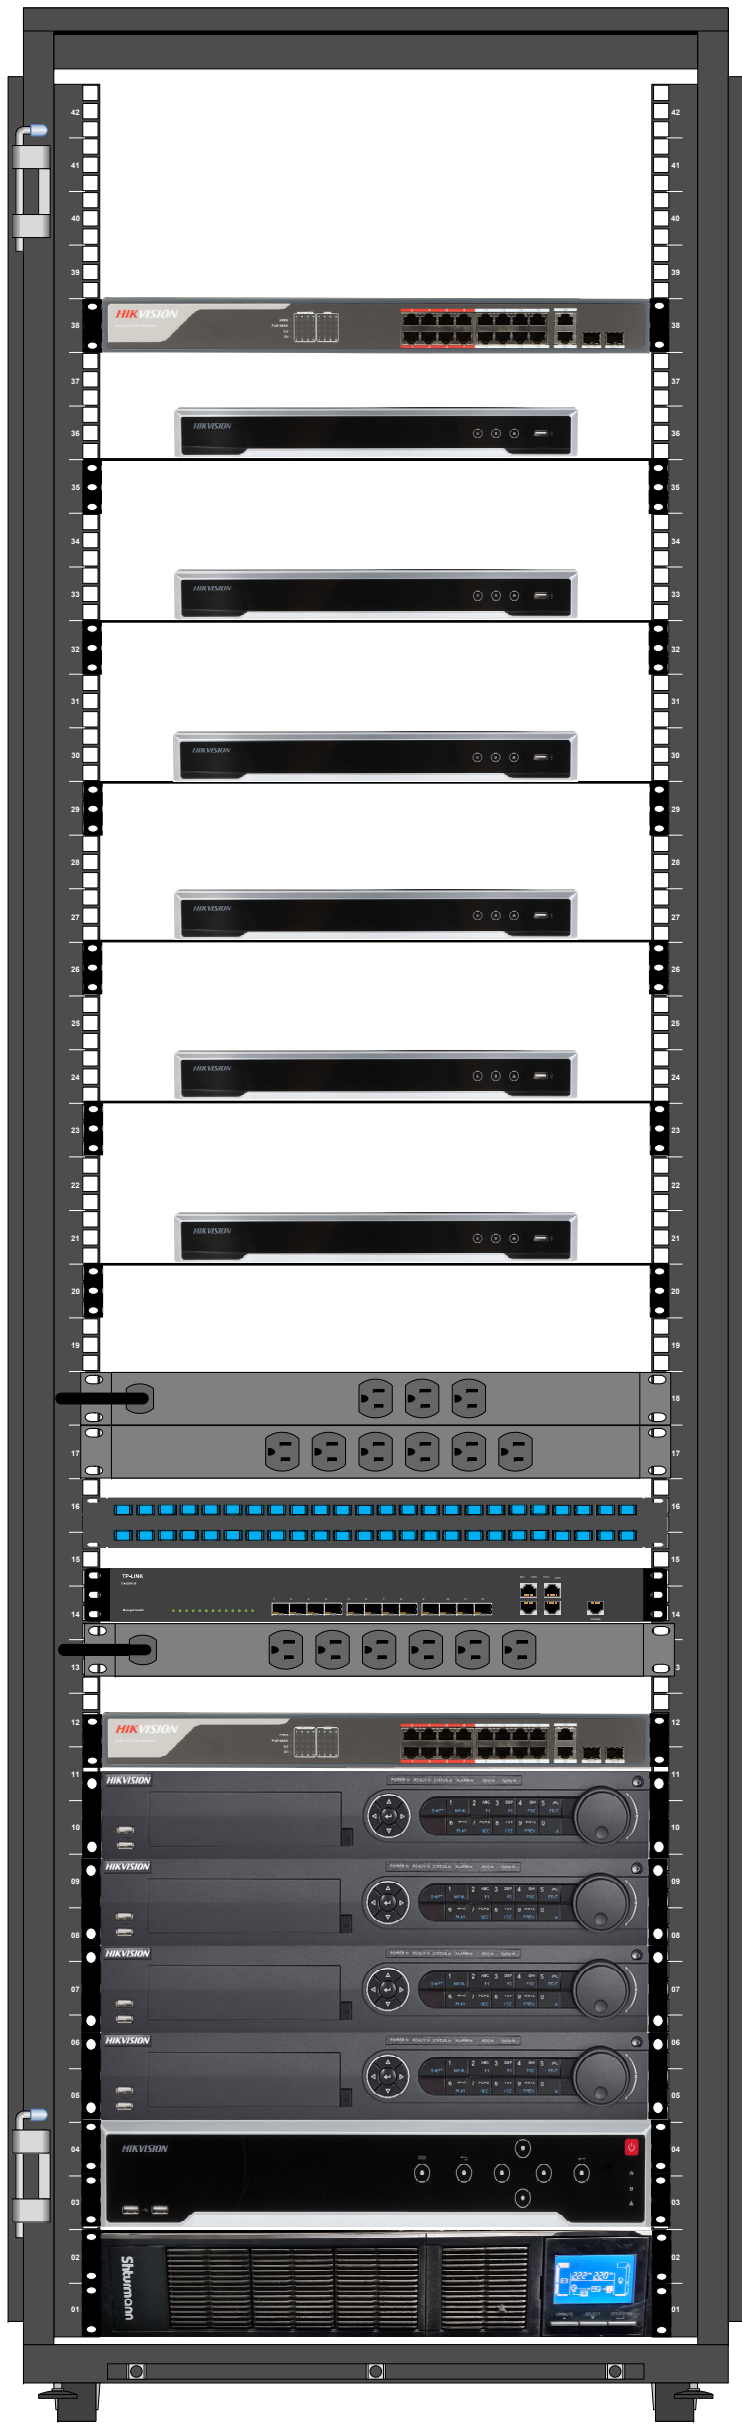


Rack

Unit	Model
38	Hikvision Switch DS-3E0318P-E
35	Hikvision NVR DS-7632-NI-K2
32	Hikvision NVR DS-7632-NI-K2
29	Hikvision NVR DS-7632-NI-K2
26	Hikvision NVR DS-7632-NI-K2
23	Hikvision NVR DS-7632-NI-K2
20	Hikvision NVR DS-7632-NI-K2
18	PDU 3 socket EU Plug
17	PDU 6 socket EU Plug
15-16	ODF SC 24 Socket
14-15	TP-LINK-SG5412F Switch
13-14	PDU 6 socket EU Plug
11-12	Hikvision Switch DS-3E0318P-E
10-11	Hikvision NVR DS-7764NI-ST
08-09	Hikvision NVR DS-7764NI-ST
06-08	Hikvision NVR DS-7764NI-ST
05-06	Hikvision NVR DS-7764NI-ST
03-04	Hikvision NVR DS-8664NI-I8
01-02	Shturmann Online WP3KVA-R UPS

Müəssisə	Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Təsvir	Təhlükəsizlik avadanlıqlarının “Server” otağında yerləşmə sxemi




1-ci Bina

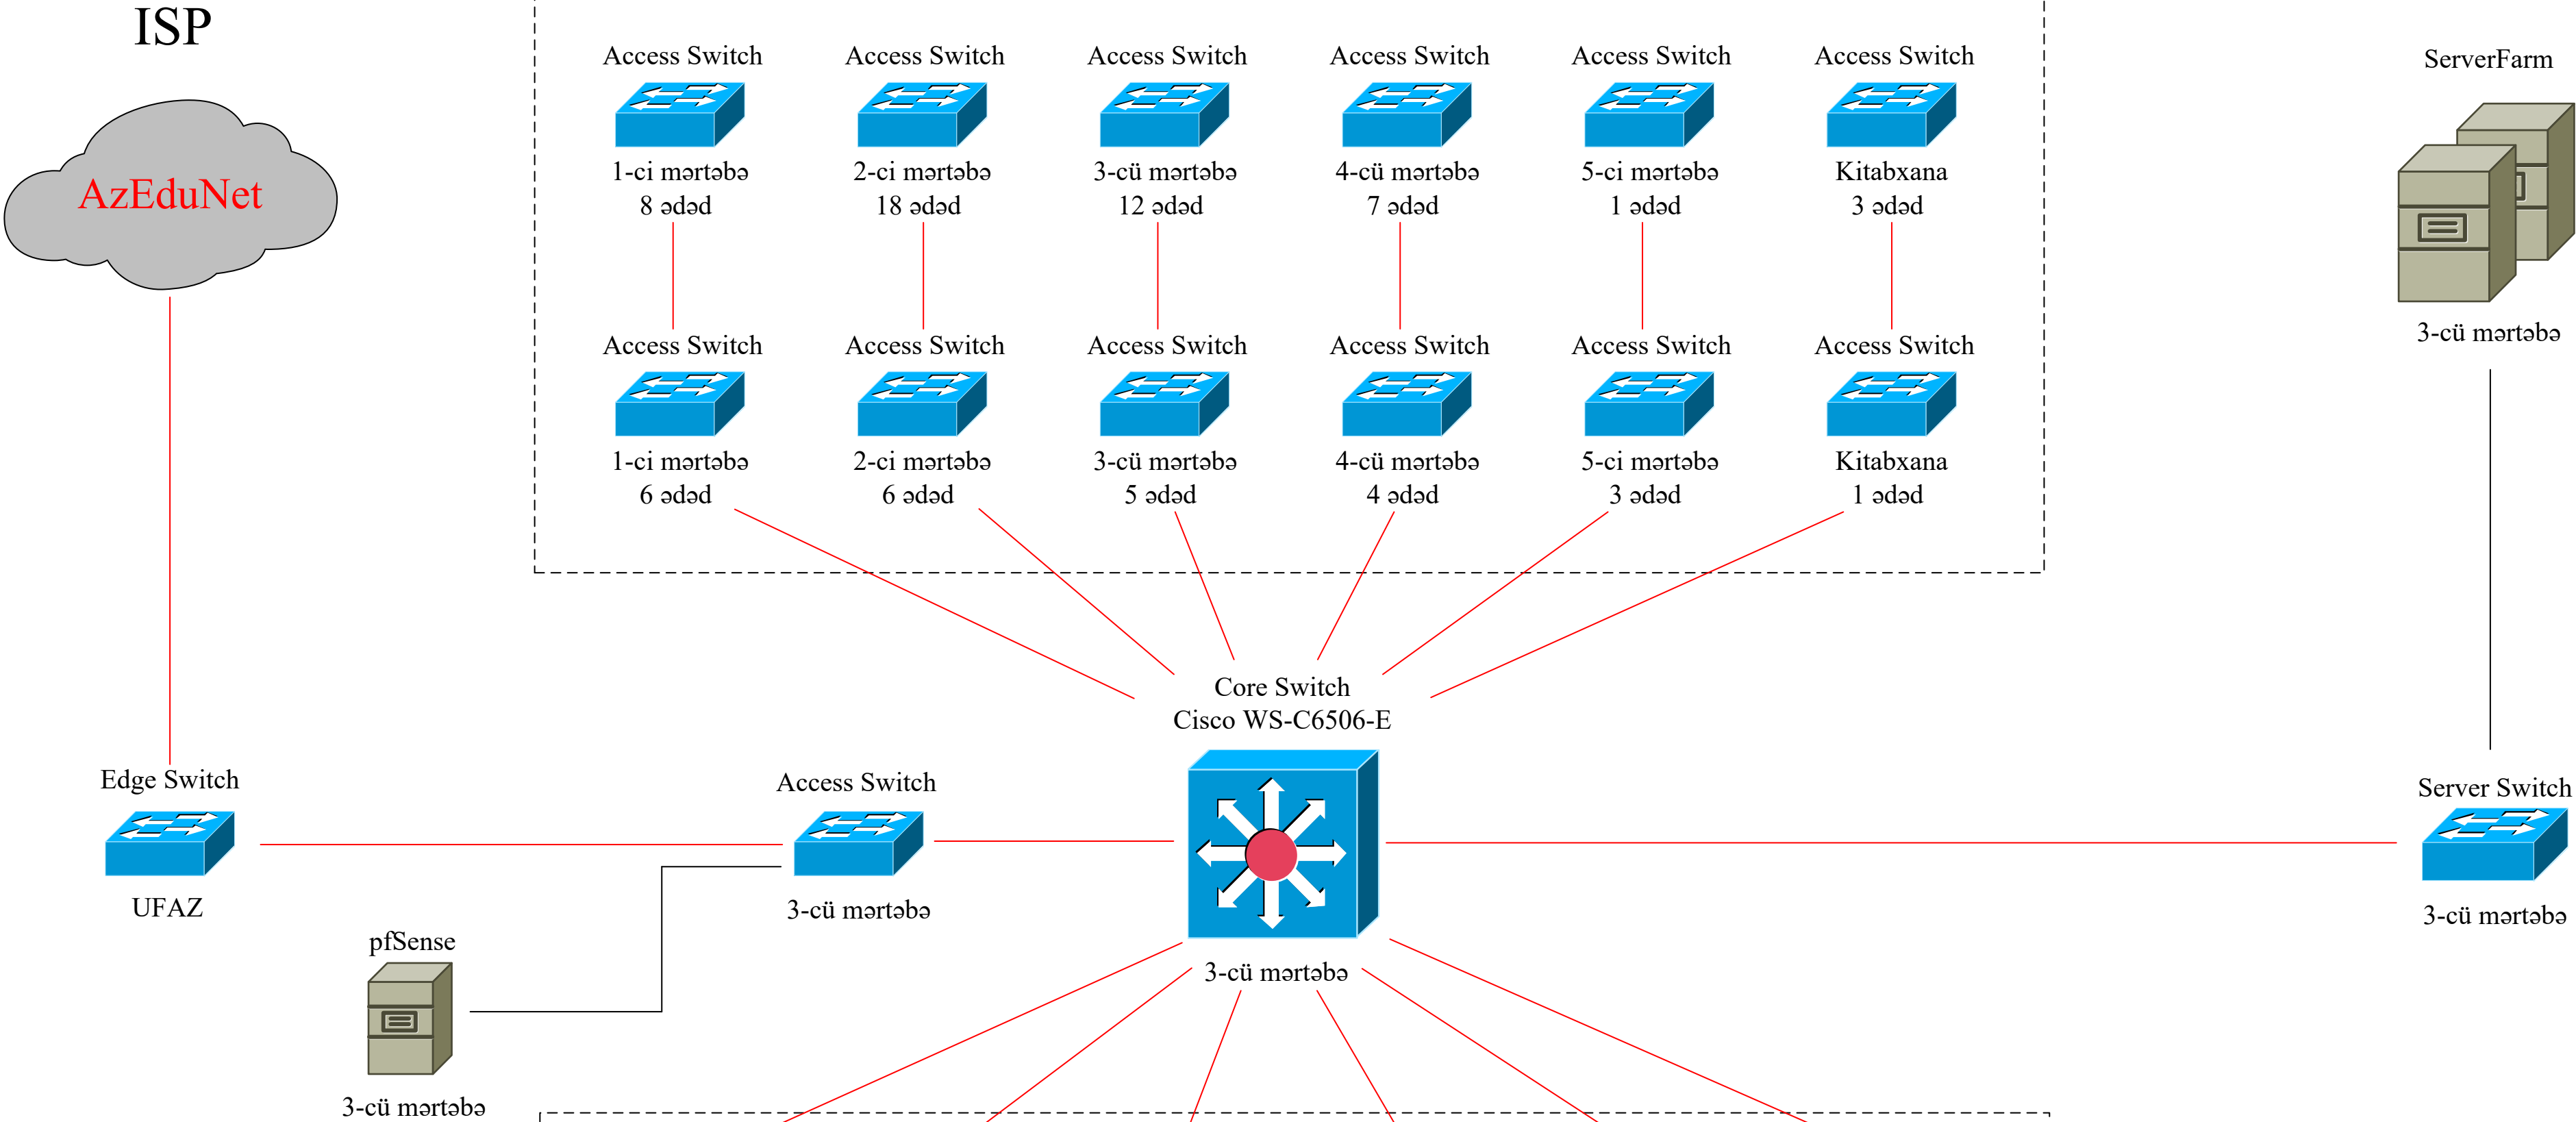


Single Mode
Optic Cable

Ethernet
Cat5e Cable

2-ci Bina

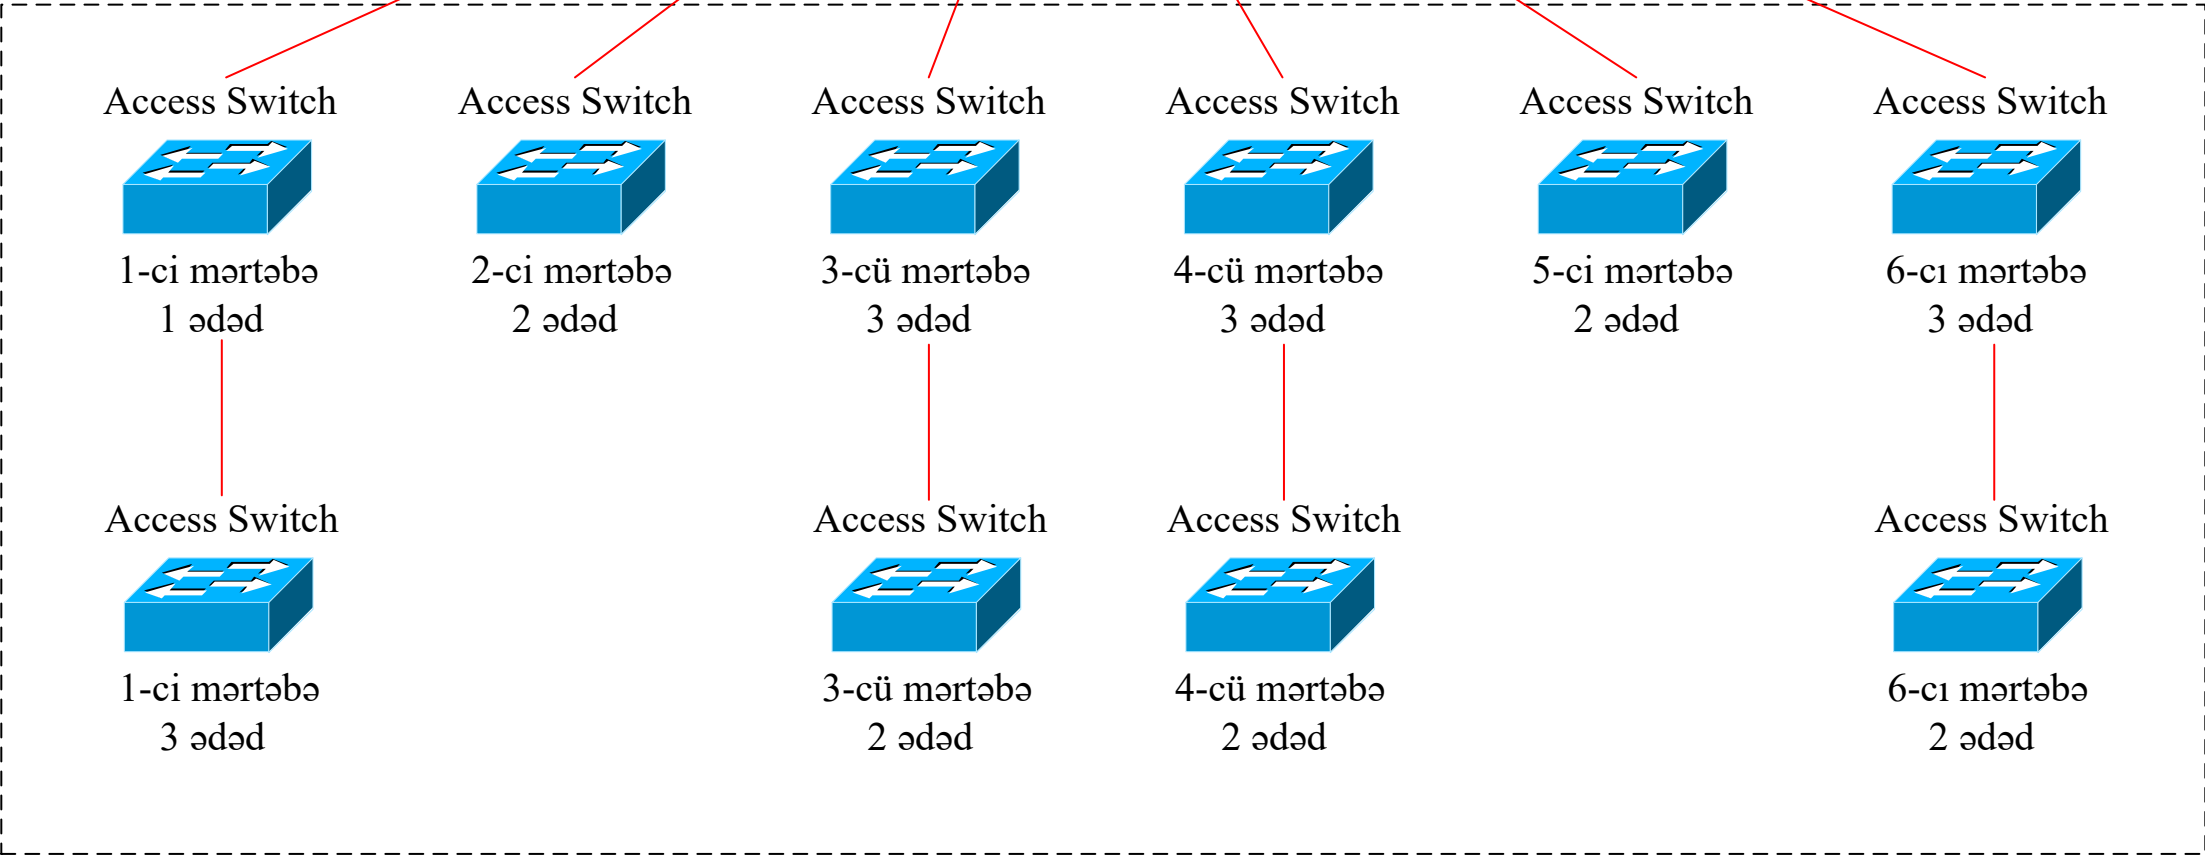

Müəssisə	Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
Təsvir	Şəbəkə və Server avadanlıqlarının ümumi qoşulma sxemi

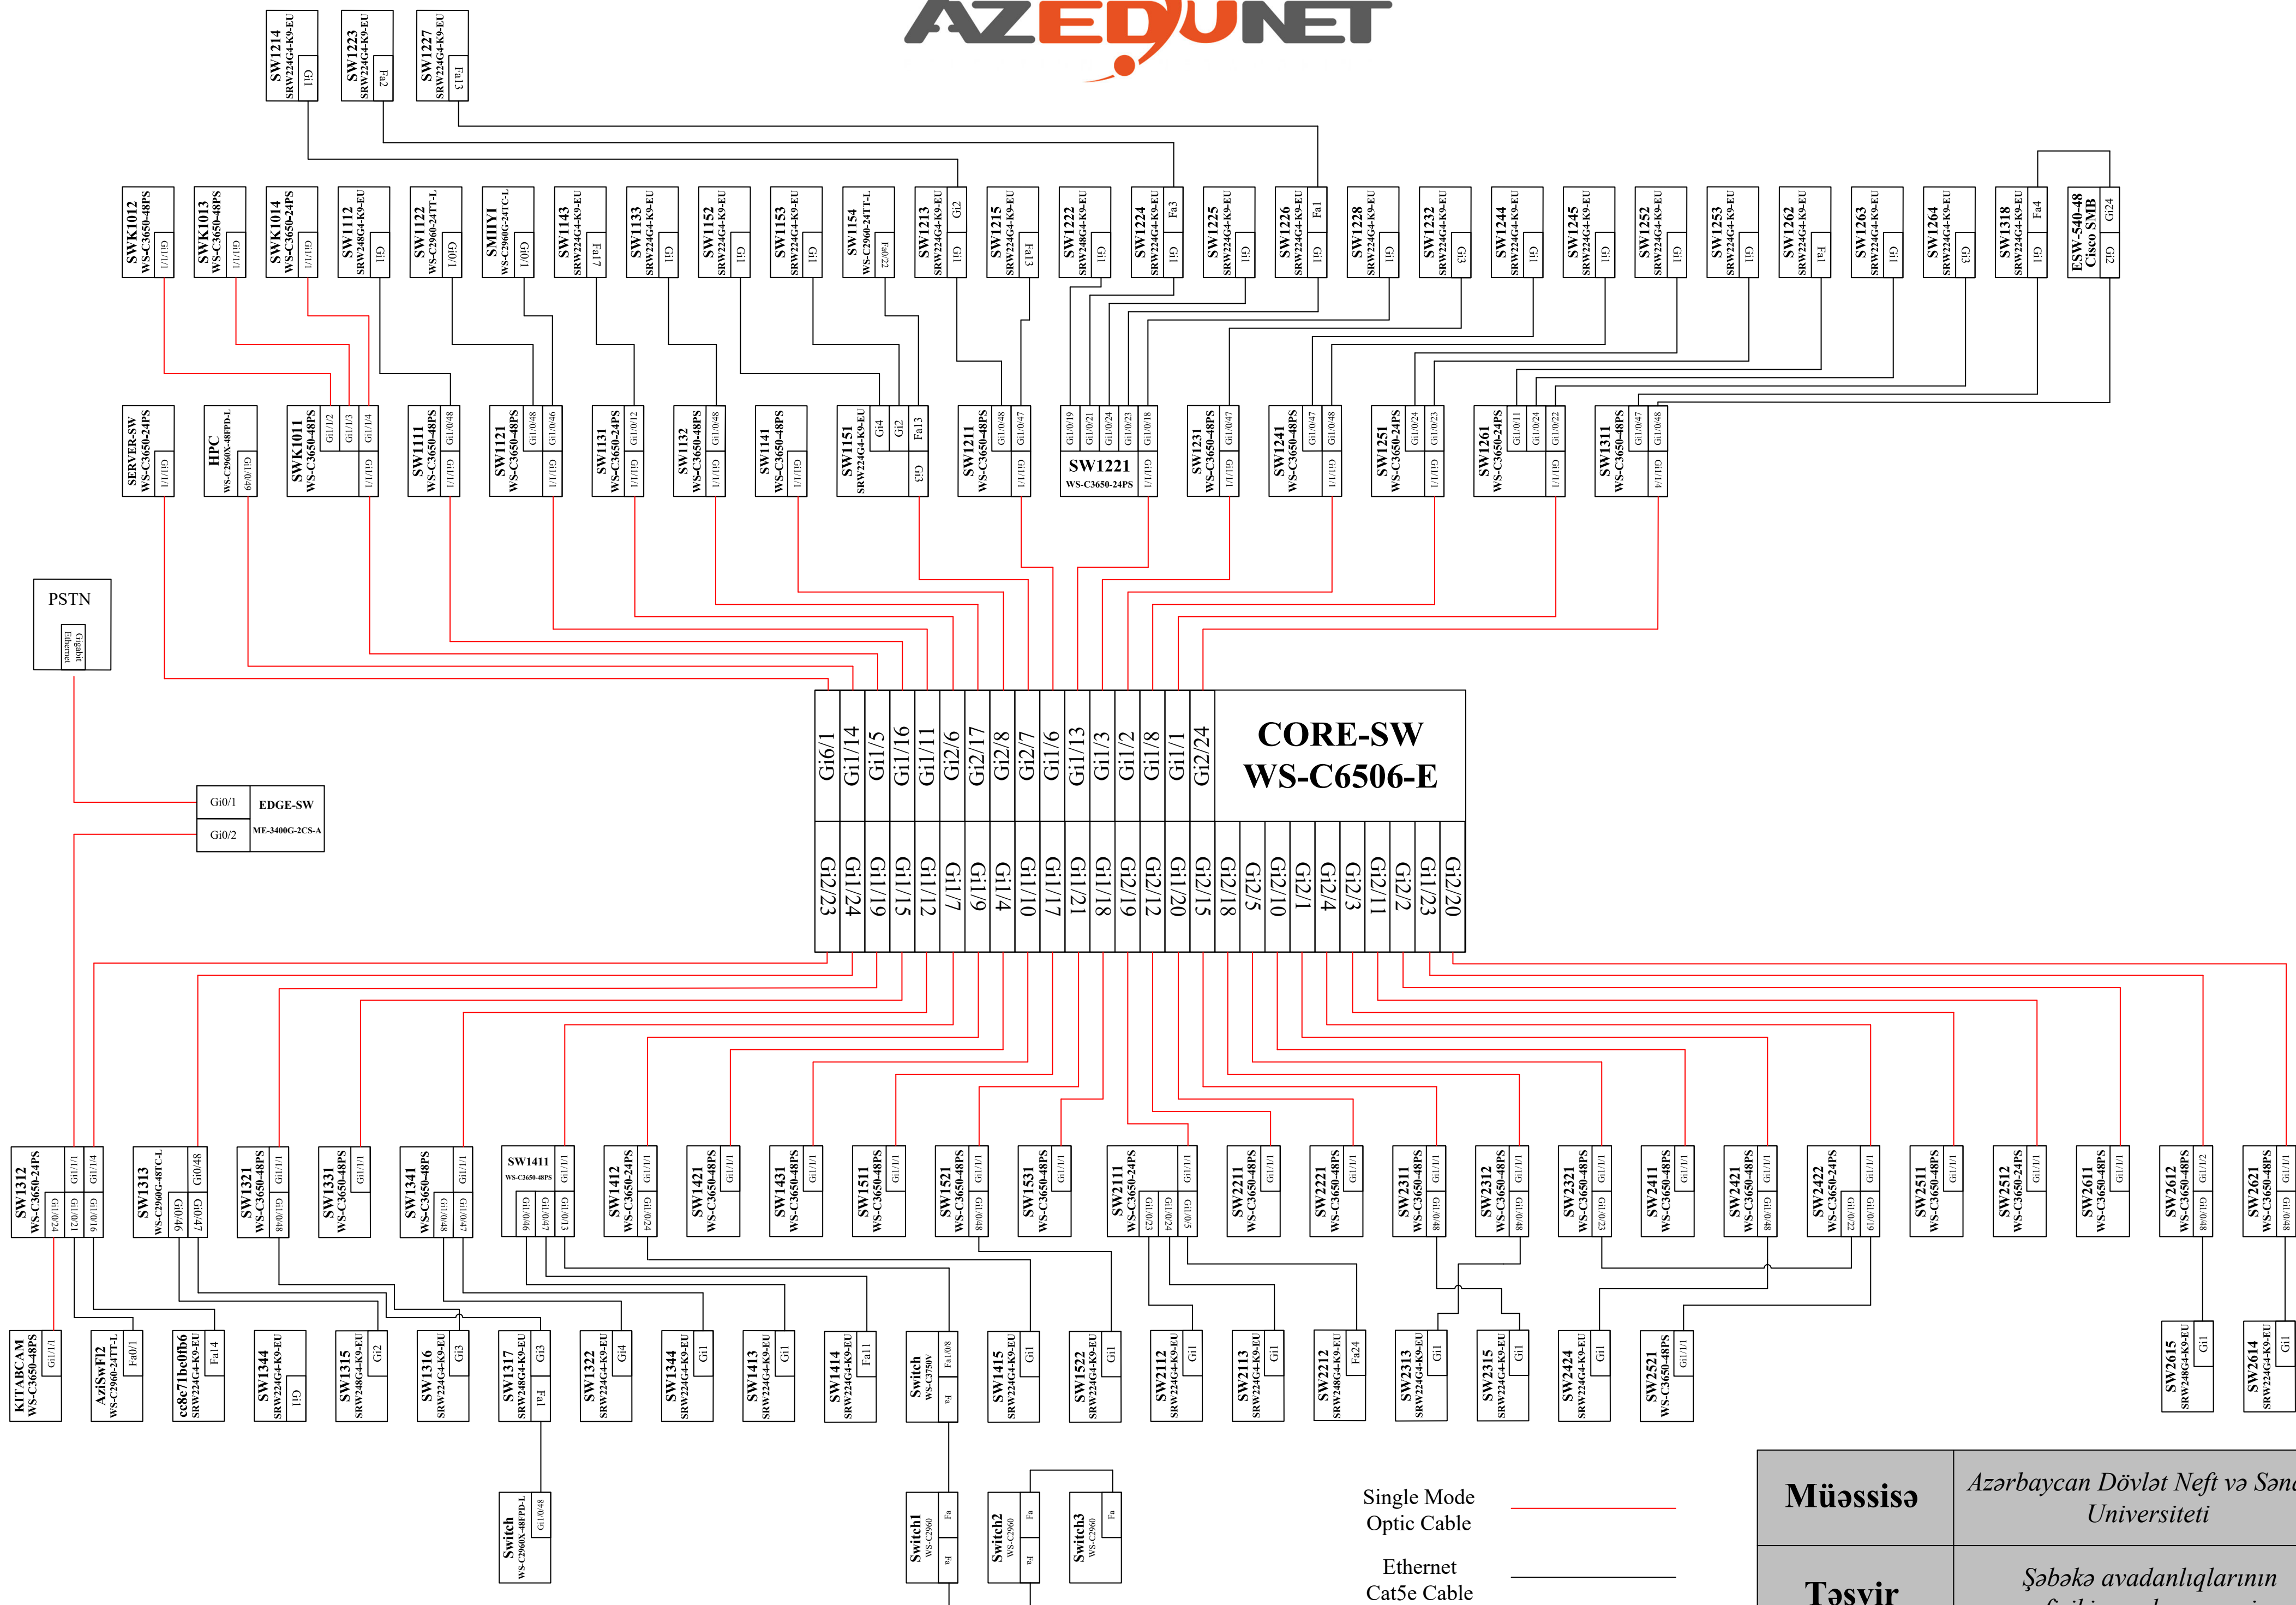

Müəssisə	<i>Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti</i>
Təsvir	<i>Şəbəkə əvadanlıqlarının fiziki qoşulma sxemi</i>