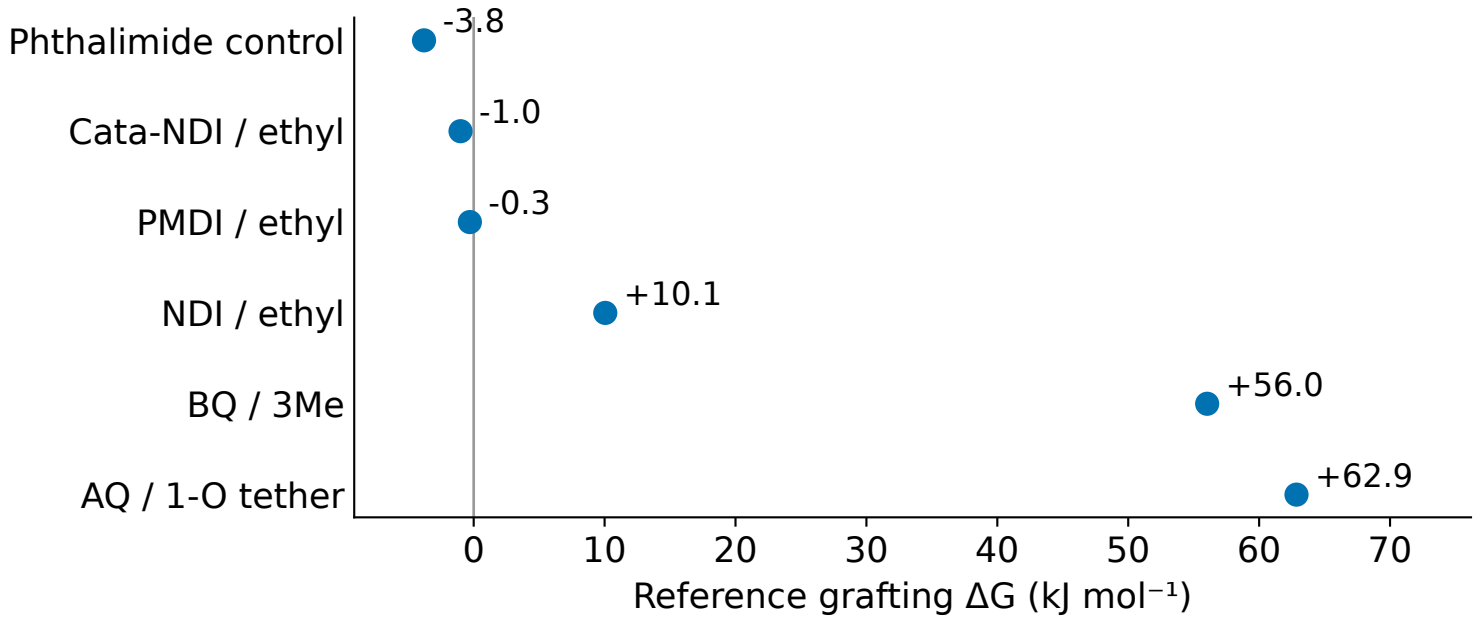
Phthalimide control
Cata-NDI / ethyl
PMDI / ethyl
NDI / ethyl
BQ / 3Me
AQ / 1-O tether
-3.8
-1.0
-0.3
+10.1
+56.0
+62.9
0
10
20
30
40
50
60
70
Reference grafting ΔG (kJ mol⁻¹)