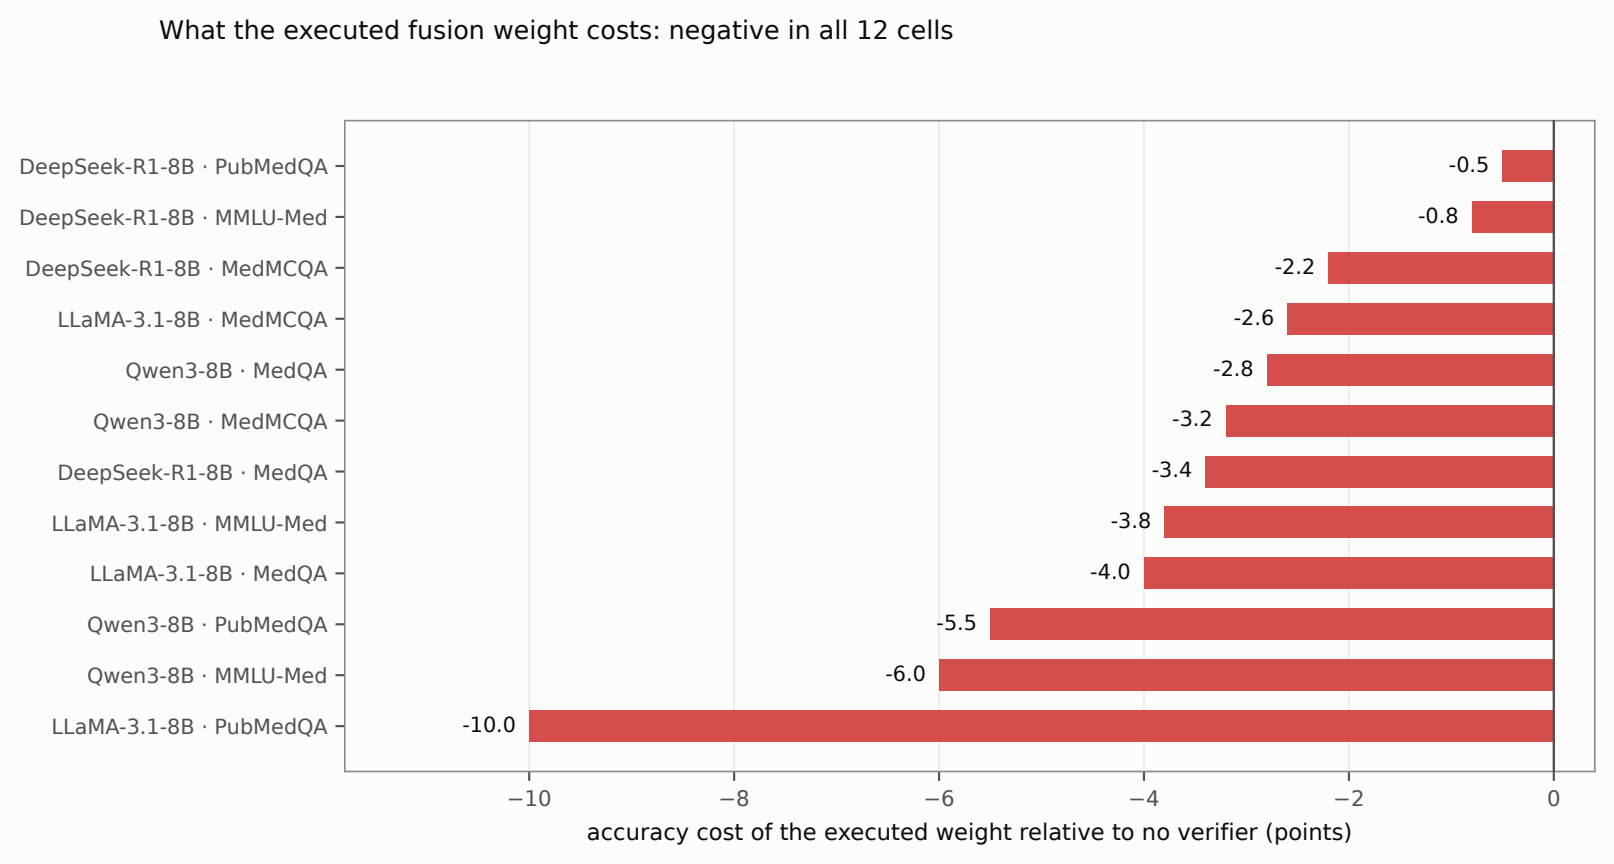
What the executed fusion weight costs: negative in all 12 cells
DeepSeek-R1-8B · PubMedQA
DeepSeek-R1-8B · MMLU-Med
DeepSeek-R1-8B · MedMCQA
LLaMA-3.1-8B · MedMCQA
Qwen3-8B · MedQA
Qwen3-8B · MedMCQA
DeepSeek-R1-8B · MedQA
LLaMA-3.1-8B · MMLU-Med
LLaMA-3.1-8B · MedQA
Qwen3-8B · PubMedQA
Qwen3-8B · MMLU-Med
LLaMA-3.1-8B · PubMedQA
-0.5
-0.8
-2.2
-2.6
-2.8
-3.2
-3.4
-3.8
-4.0
-5.5
-6.0
-10.0
−10
−8
−6
−4
−2
0
accuracy cost of the executed weight relative to no verifier (points)