


เปลี่ยน สารถังกรองที่ คูลิ่ง แล้วเสร็จ 13/2/14



1 ถังกรองแมงกานีส ประกอบด้วย 275 ลิตร

1. สารกรองแมงกานีส 185 ลิตร
2. สารกรองแอนทราไซต์ 40 ลิตร
3. กรวด 50 ลิตร

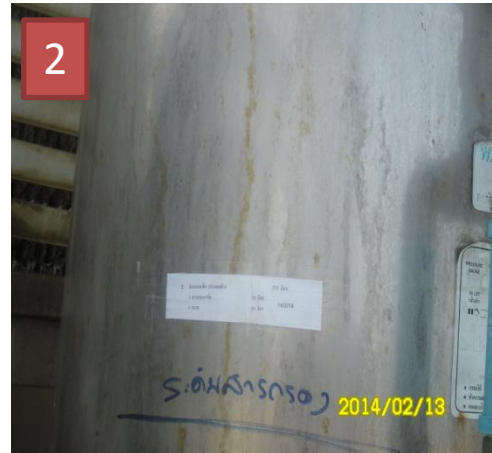

2 ถังกรองเรซิน ประกอบด้วย 275 ลิตร

1. สารกรองเรซิน 225 ลิตร
2. กรวด 50 ลิตร



3 ถังกรองแมงกานีส ประกอบด้วย 275 ลิตร

1. สารกรองแมงกานีส 185 ลิตร
2. สารกรองแอนทราไซต์ 40 ลิตร
3. กรวด 50 ลิตร



4 ถังกรองเรซิน ประกอบด้วย 250 ลิตร

1. สารกรองเรซิน 200 ลิตร
2. กรวด 50 ลิตร



**สรุปจำนวนสารกรอง วันที่'14 กุมภาพันธ์ 2557 ถังกรองที่บ่อบาดาลใต้ตึกA**

1\*\*ถังกรองแมงกานีส ประกอบด้วย 375 ลิตร

1. สารกรองแมงกานีส 195 ลิตร
2. สารกรองแอนทราไซท์ 80 ลิตร
3. กรวด 100 ลิตร

2\*\* ถังกรองเรซิน ประกอบด้วย 375 ลิตร

1. สารกรองเรซิน 275 ลิตร
2. กรวด 100 ลิตร