


某住宅项目 · 日照分析报告（示例）

第 1 页 · 演示文件，数据为虚构


- 1.1 楼栋 A1 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 1.2 楼栋 B1 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 1.3 楼栋 C1 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 1.4 楼栋 D1 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 1.5 楼栋 E1 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 1.6 楼栋 F1 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 1.7 楼栋 A2 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 1.8 楼栋 B2 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 1.9 楼栋 C2 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 1.10 楼栋 D2 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 1.11 楼栋 E2 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 1.12 楼栋 F2 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 1.13 楼栋 A3 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 1.14 楼栋 B3 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 1.15 楼栋 C3 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 1.16 楼栋 D3 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 1.17 楼栋 E3 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 1.18 楼栋 F3 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）

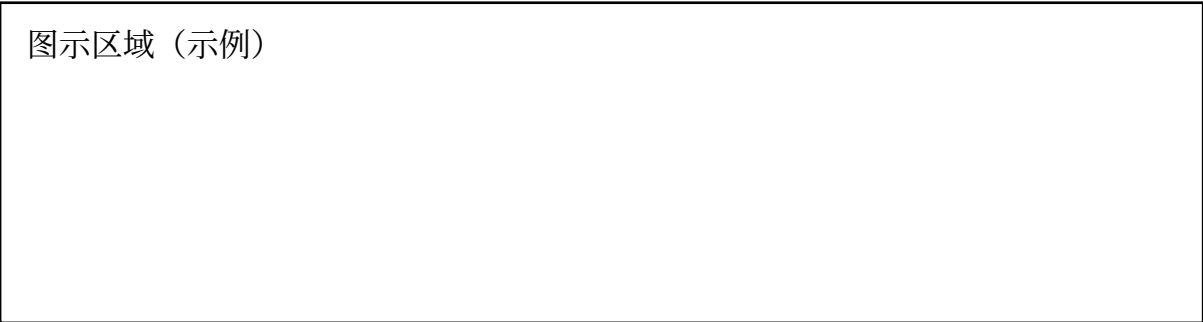

某住宅项目 · 日照分析报告（示例）

第 2 页 · 演示文件，数据为虚构

- 2.1 楼栋 A1 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 2.2 楼栋 B1 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 2.3 楼栋 C1 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 2.4 楼栋 D1 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 2.5 楼栋 E1 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 2.6 楼栋 F1 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 2.7 楼栋 A2 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 2.8 楼栋 B2 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 2.9 楼栋 C2 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 2.10 楼栋 D2 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 2.11 楼栋 E2 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 2.12 楼栋 F2 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 2.13 楼栋 A3 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 2.14 楼栋 B3 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 2.15 楼栋 C3 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 2.16 楼栋 D3 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 2.17 楼栋 E3 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 2.18 楼栋 F3 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）

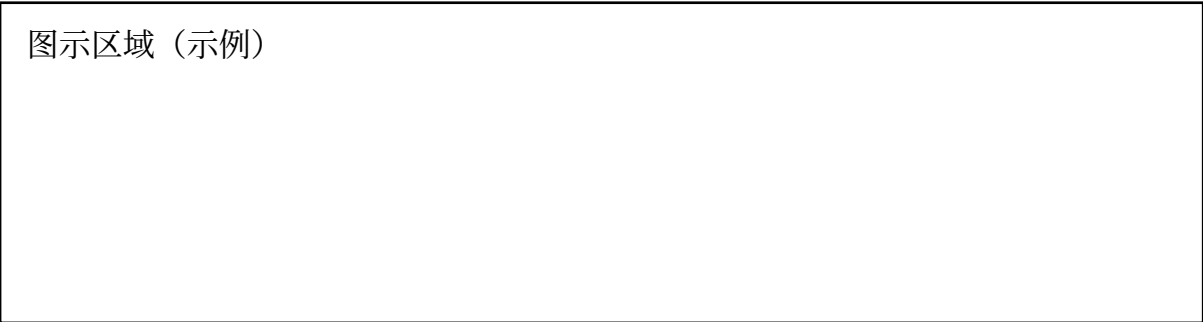

某住宅项目 · 日照分析报告（示例）

第 3 页 · 演示文件，数据为虚构

- 3.1 楼栋 A1 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 3.2 楼栋 B1 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 3.3 楼栋 C1 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 3.4 楼栋 D1 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 3.5 楼栋 E1 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 3.6 楼栋 F1 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 3.7 楼栋 A2 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 3.8 楼栋 B2 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 3.9 楼栋 C2 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 3.10 楼栋 D2 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 3.11 楼栋 E2 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 3.12 楼栋 F2 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 3.13 楼栋 A3 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）
- 3.14 楼栋 B3 大寒日有效日照时数：2.5 小时（示例数据）
- 3.15 楼栋 C3 大寒日有效日照时数：3.5 小时（示例数据）
- 3.16 楼栋 D3 大寒日有效日照时数：2.0 小时（示例数据）
- 3.17 楼栋 E3 大寒日有效日照时数：3.0 小时（示例数据）
- 3.18 楼栋 F3 大寒日有效日照时数：4.0 小时（示例数据）

