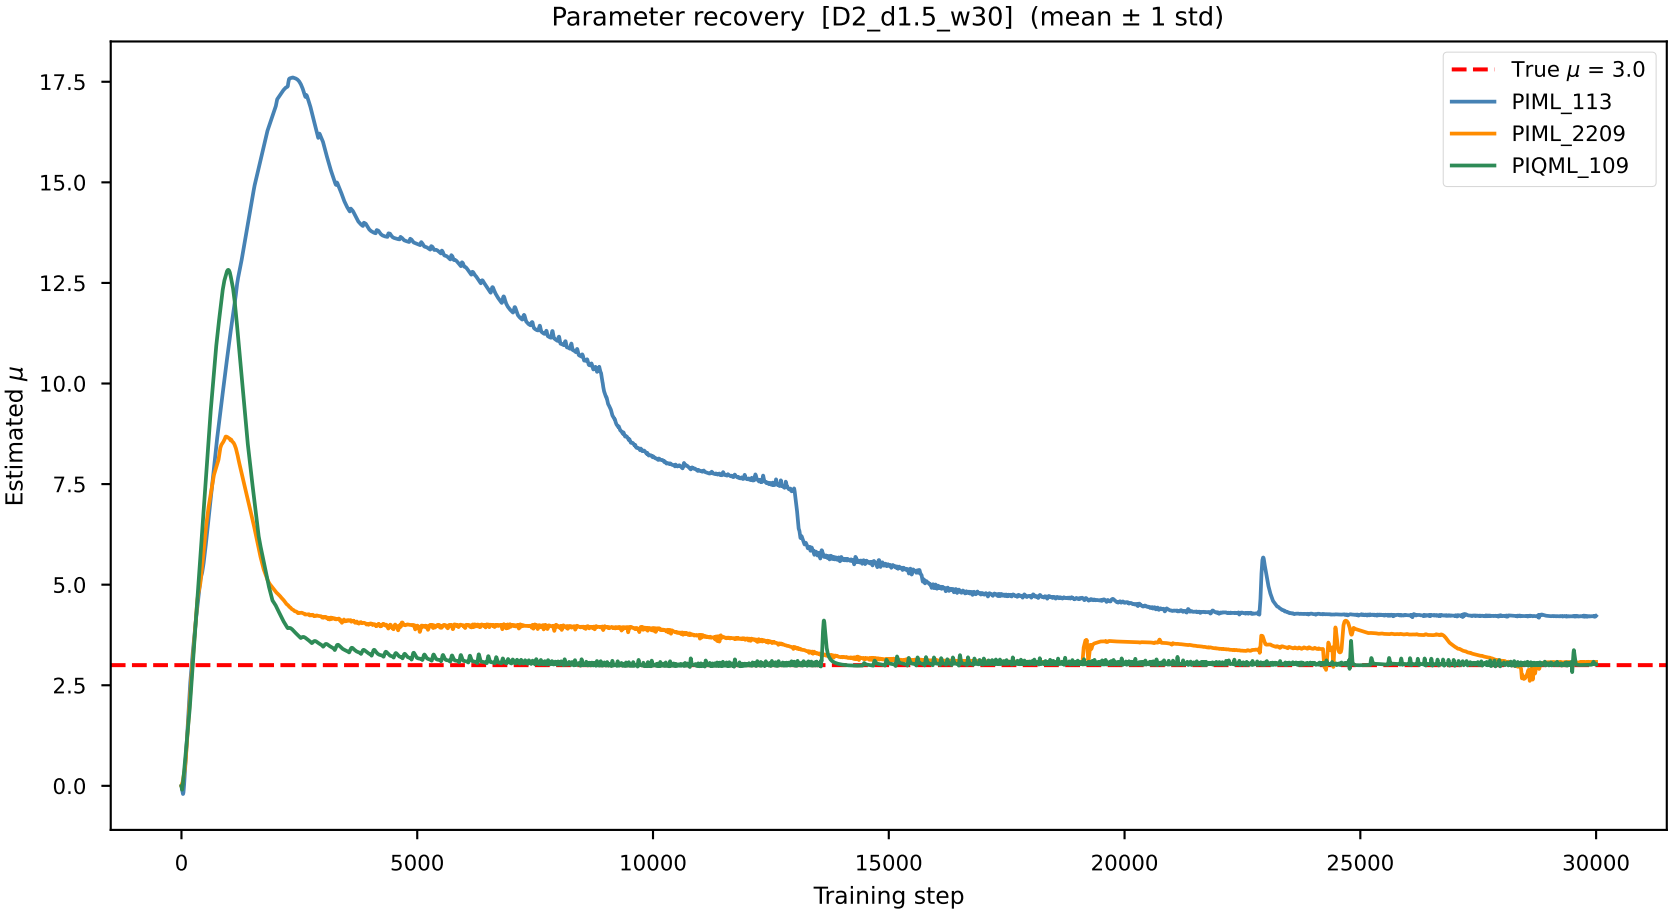
Parameter recovery [D2_d1.5_w30] (mean ± 1 std)
True μ = 3.0
PIML_113
PIML_2209
PIQML_109
Estimated μ
Training step
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000