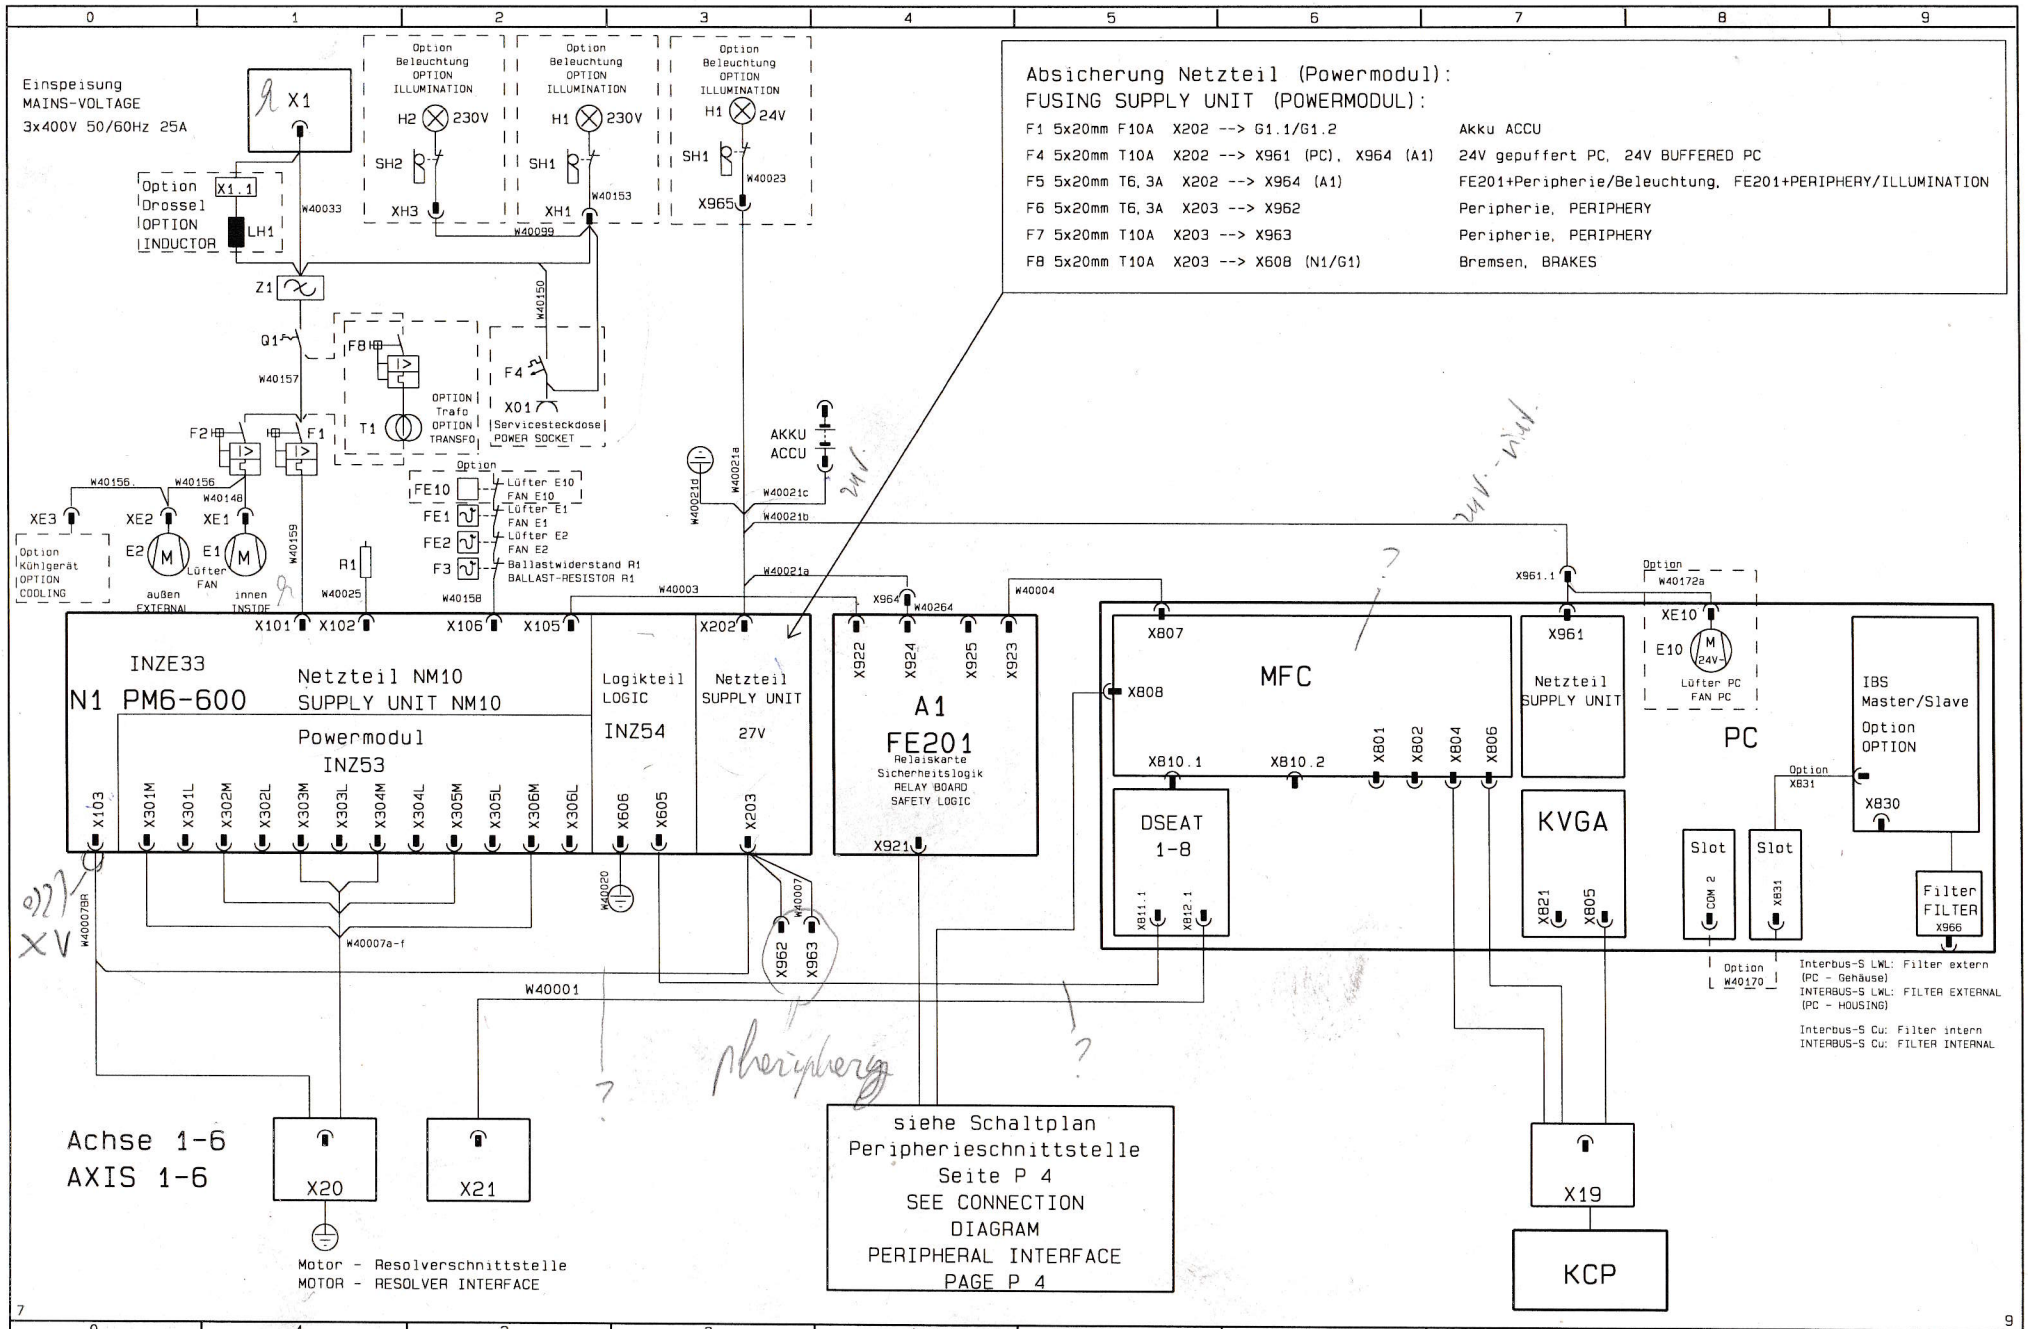

Absicherung Netzteil (Powermodul):
FUSING SUPPLY UNIT (POWERMODUL):

F1 5x20mm F10A	X202 --> G1.1/G1.2	Akku ACCU
F4 5x20mm T10A	X202 --> X961 (PC), X964 (A1)	24V gepuffert PC, 24V BUFFERED PC
F5 5x20mm T6,3A	X202 --> X964 (A1)	FE201+Peripherie/Beleuchtung, FE201+PERIPHERY/ILLUMINATION
F6 5x20mm T6,3A	X203 --> X962	Peripherie, PERIPHERY
F7 5x20mm T10A	X203 --> X963	Peripherie, PERIPHERY
F8 5x20mm T10A	X203 --> X608 (N1/G1)	Bremsen, BRAKES

Zustand	ÄB	MAL	Änder.Nr	Datum	Name			Datum	Name
						bearb.		05.11.98	Stegmann
						geprüft		01.12.99	Schwarz
15	e	1	11131	07.10.98	Arzberger	PLOTT		12.05.00	
						gespeichert unter:		71052279	

Projekt: KUKA Standard 6 Achsen
KUKA STANDARD 6 AXES
Anlage | Ort G
Zeichnungsnummer

KUKA Roboter GmbH Augsburg

Benennung: Verdrahtungsübersicht
WIRING DIAGRAM

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Baumuster / Zeichn.Nr.: 392.700-36.104.00-00
Blatt: G 8 von 40
Mat-Nr: 71-052-279
Vers-Nr: 06