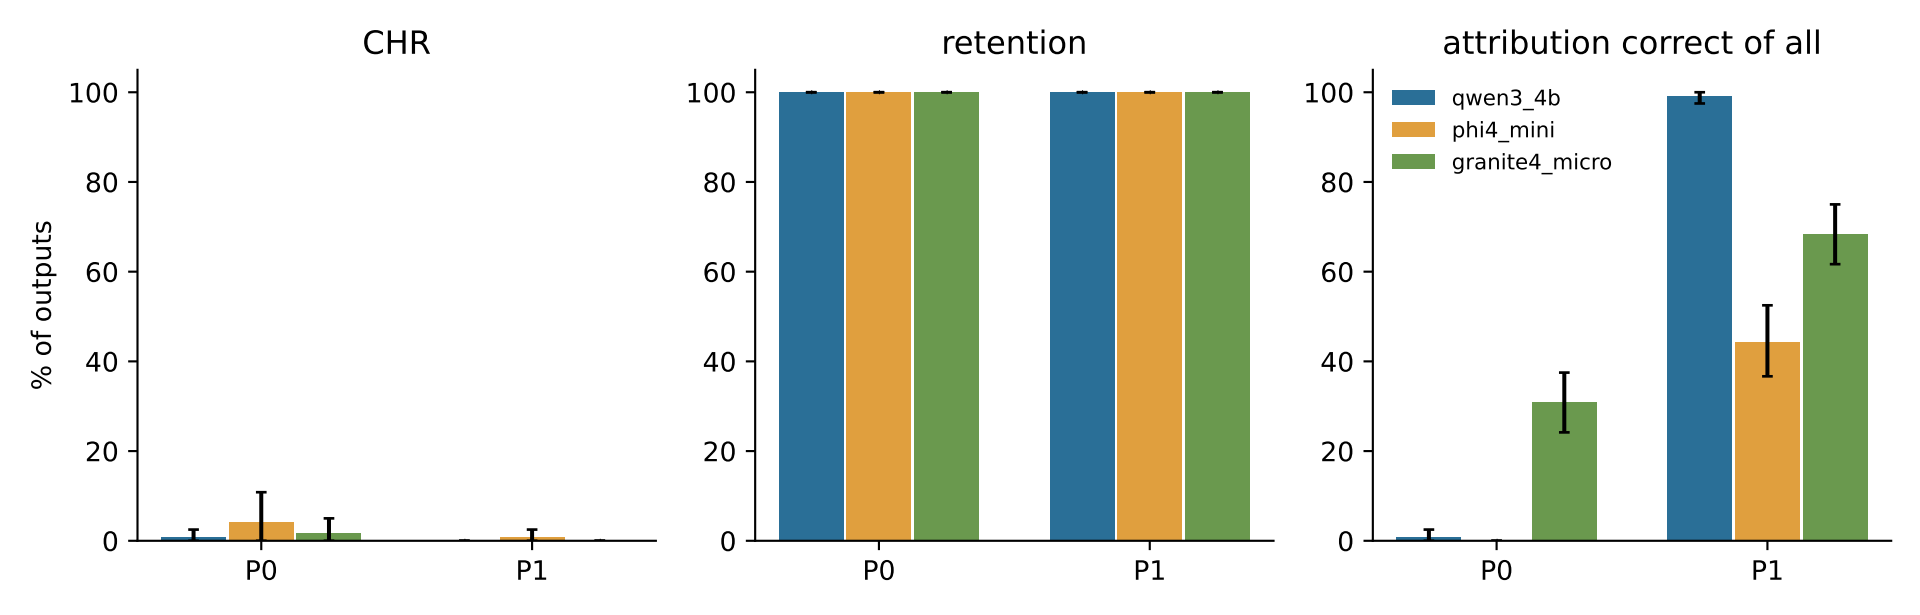
CHR
retention
attribution correct of all
% of outputs
100
80
60
40
20
0
P0
P1
qwen3_4b
phi4_mini
granite4_micro