

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
4.TE/CBM/UJPJRJ/2020**

Tgl Berlaku 07/02/2017	No. Dokumen : FORM.JRG.F.05.006	Revisi 01	Hal 1 dari 3
---------------------------	------------------------------------	--------------	-----------------

Equipment : BFP 1 Unit 1

KKS :
Technology : Tribology
Tanggal : 10 Februari 2020
Status : Kuning
Finding : Nilai Particle Count 24/21/16 Nas 14


I. Data Spesifikasi Motor

MOTOR		VARIABLE SPEED FLUID COUPLINGS	
Merk	: QINGJIANG	Merk	: DALIAN FLUID COUPLING CO.,LTD.
Type	: SY23372-1028	Type	: YO 1DC500
Ser no	: YKK 5002-2	Input Speed	: 3000 rpm
Voltage	: 6300	Power Transmitted	: 560 - 1625 RPM
Current	: 110	Slip	: -
Capacity	: 1000	Flow	: -
RPM	: 2980	Weight	: 1575 KG
PF	: 0.8	DE BRG	: -

FOTO EQUIPMENT



POINT PENGAMBILAN SAMPLE

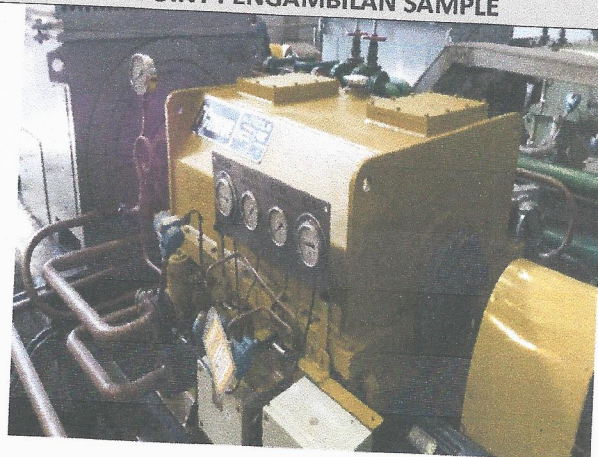



4.TE/CBM/UJPJRJ/2020			
Tgl Berlaku 07/02/2017	No. Dokumen : FORM.JRG.F.05.006	Revisi 01	Hal 2 dari 3

II. Pengukuran Tribologi :

Reference Oil	Pertamina - TURBO LUBE - 46	Pertamina - TURBO LUBE - 46	Pertamina - TURBO LUBE - 46
Sample Date	6/26/2019	11/5/2019	2/10/2020
Sample ID	436	437	438
Contamination			
ISO >4	21	23	24
ISO >6	18	22	21
ISO >14	13	17	16
M xD O _x >20, pml	5	6	199
M xD O _x >50, pml	0	1	2
M xD O _x >100, pml	0	1	0
Cnts >4, pml	13605	75860	82041
Cnts >6, pml	1664	24190	18905
Cnts >10, pml	165		1921
Cnts >14, pml	57	743	510
Cnts >18, pml	29	297	159
Cnts >21, pml	22	143	60
Cnts >26, pml	14	63	22
Cnts >32, pml	9	13	3
Cnts >38, pml	8	5	0
Cnts >56, pml	6	0.2	0.0
Cnts >70, pml	5	0	0.0
Water, ppm	619668	62.9668	896.4307


Chemistry			
Visc 40C, cSt	43.6	48.9	47
TAN, mg	0.3	0.21	0.13
KOH/g			
IR Oxid., Abs/mm2	1.16	1.5	1.23

Elemental Analysis			
Machine Wear			
Aluminum, ppm	0.00	0.00	0.00
Antimony, ppm	0.00	0.00	0.00
Cadmium, ppm	0.32	0.39	0.05
Chromium, ppm	0.00	0.00	0.00
Copper, ppm	0.87	0.66	157
Iron, ppm	2.2	5.7	4.7
Lead, ppm	0.81	2.13	147
Manganese, ppm	2.30	127	2.35
Tin, ppm	0.32	0.00	0.00
Nickel, ppm	0.00	0.00	0.00
Silver, ppm	0.00	0.00	0.00
Titanium, ppm			0.00
Vanadium, ppm	0.02	0.06	0.08


Contamination			
Sodium, ppm	0.50	0.50	0.00
Silicon, ppm	2.08	4.25	3.22
Lithium, ppm			0.00
Potassium, ppm	0.28	0.69	0.82

Chemistry			
Barium, ppm	0.15	0.35	0.40
Boron, ppm	0.02	0.00	0.00
Calcium, ppm	3.45	0.00	0.00
Magnesium, ppm	103	0.89	0.77
Molybdenum, ppm	0.00	0.00	0.00
Phosphorus, ppm	0.00	2127	5.52
Zinc, ppm	2.80	2.80	4.84


Sample ID




Cutting




Severe Sliding



Fatigue



Non Metallic



Unknown



PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU JERANJANG
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
4.TE/CBM/UJPJRJ/2020



Tgl Berlaku	No. Dokumen :	Revisi	Hal
07/02/2017	FORM.JRG.F.05.006	01	3 dari 3

III. Analisa

1. nilai partikel count tinggi di 24/21/16 Atau Nas 14
2. kemungkinan terjadinya kontaminasi pada saat penggantian pompa

IV. Rekomendasi :

1. Penggantian oli

JERANJANG, 11 FEBRUARI 2020

MENGETAHUI
(SPS RSO)

RICKY RINALDI

DISUSUN OLEH

RIZKI FIRMANSYAH