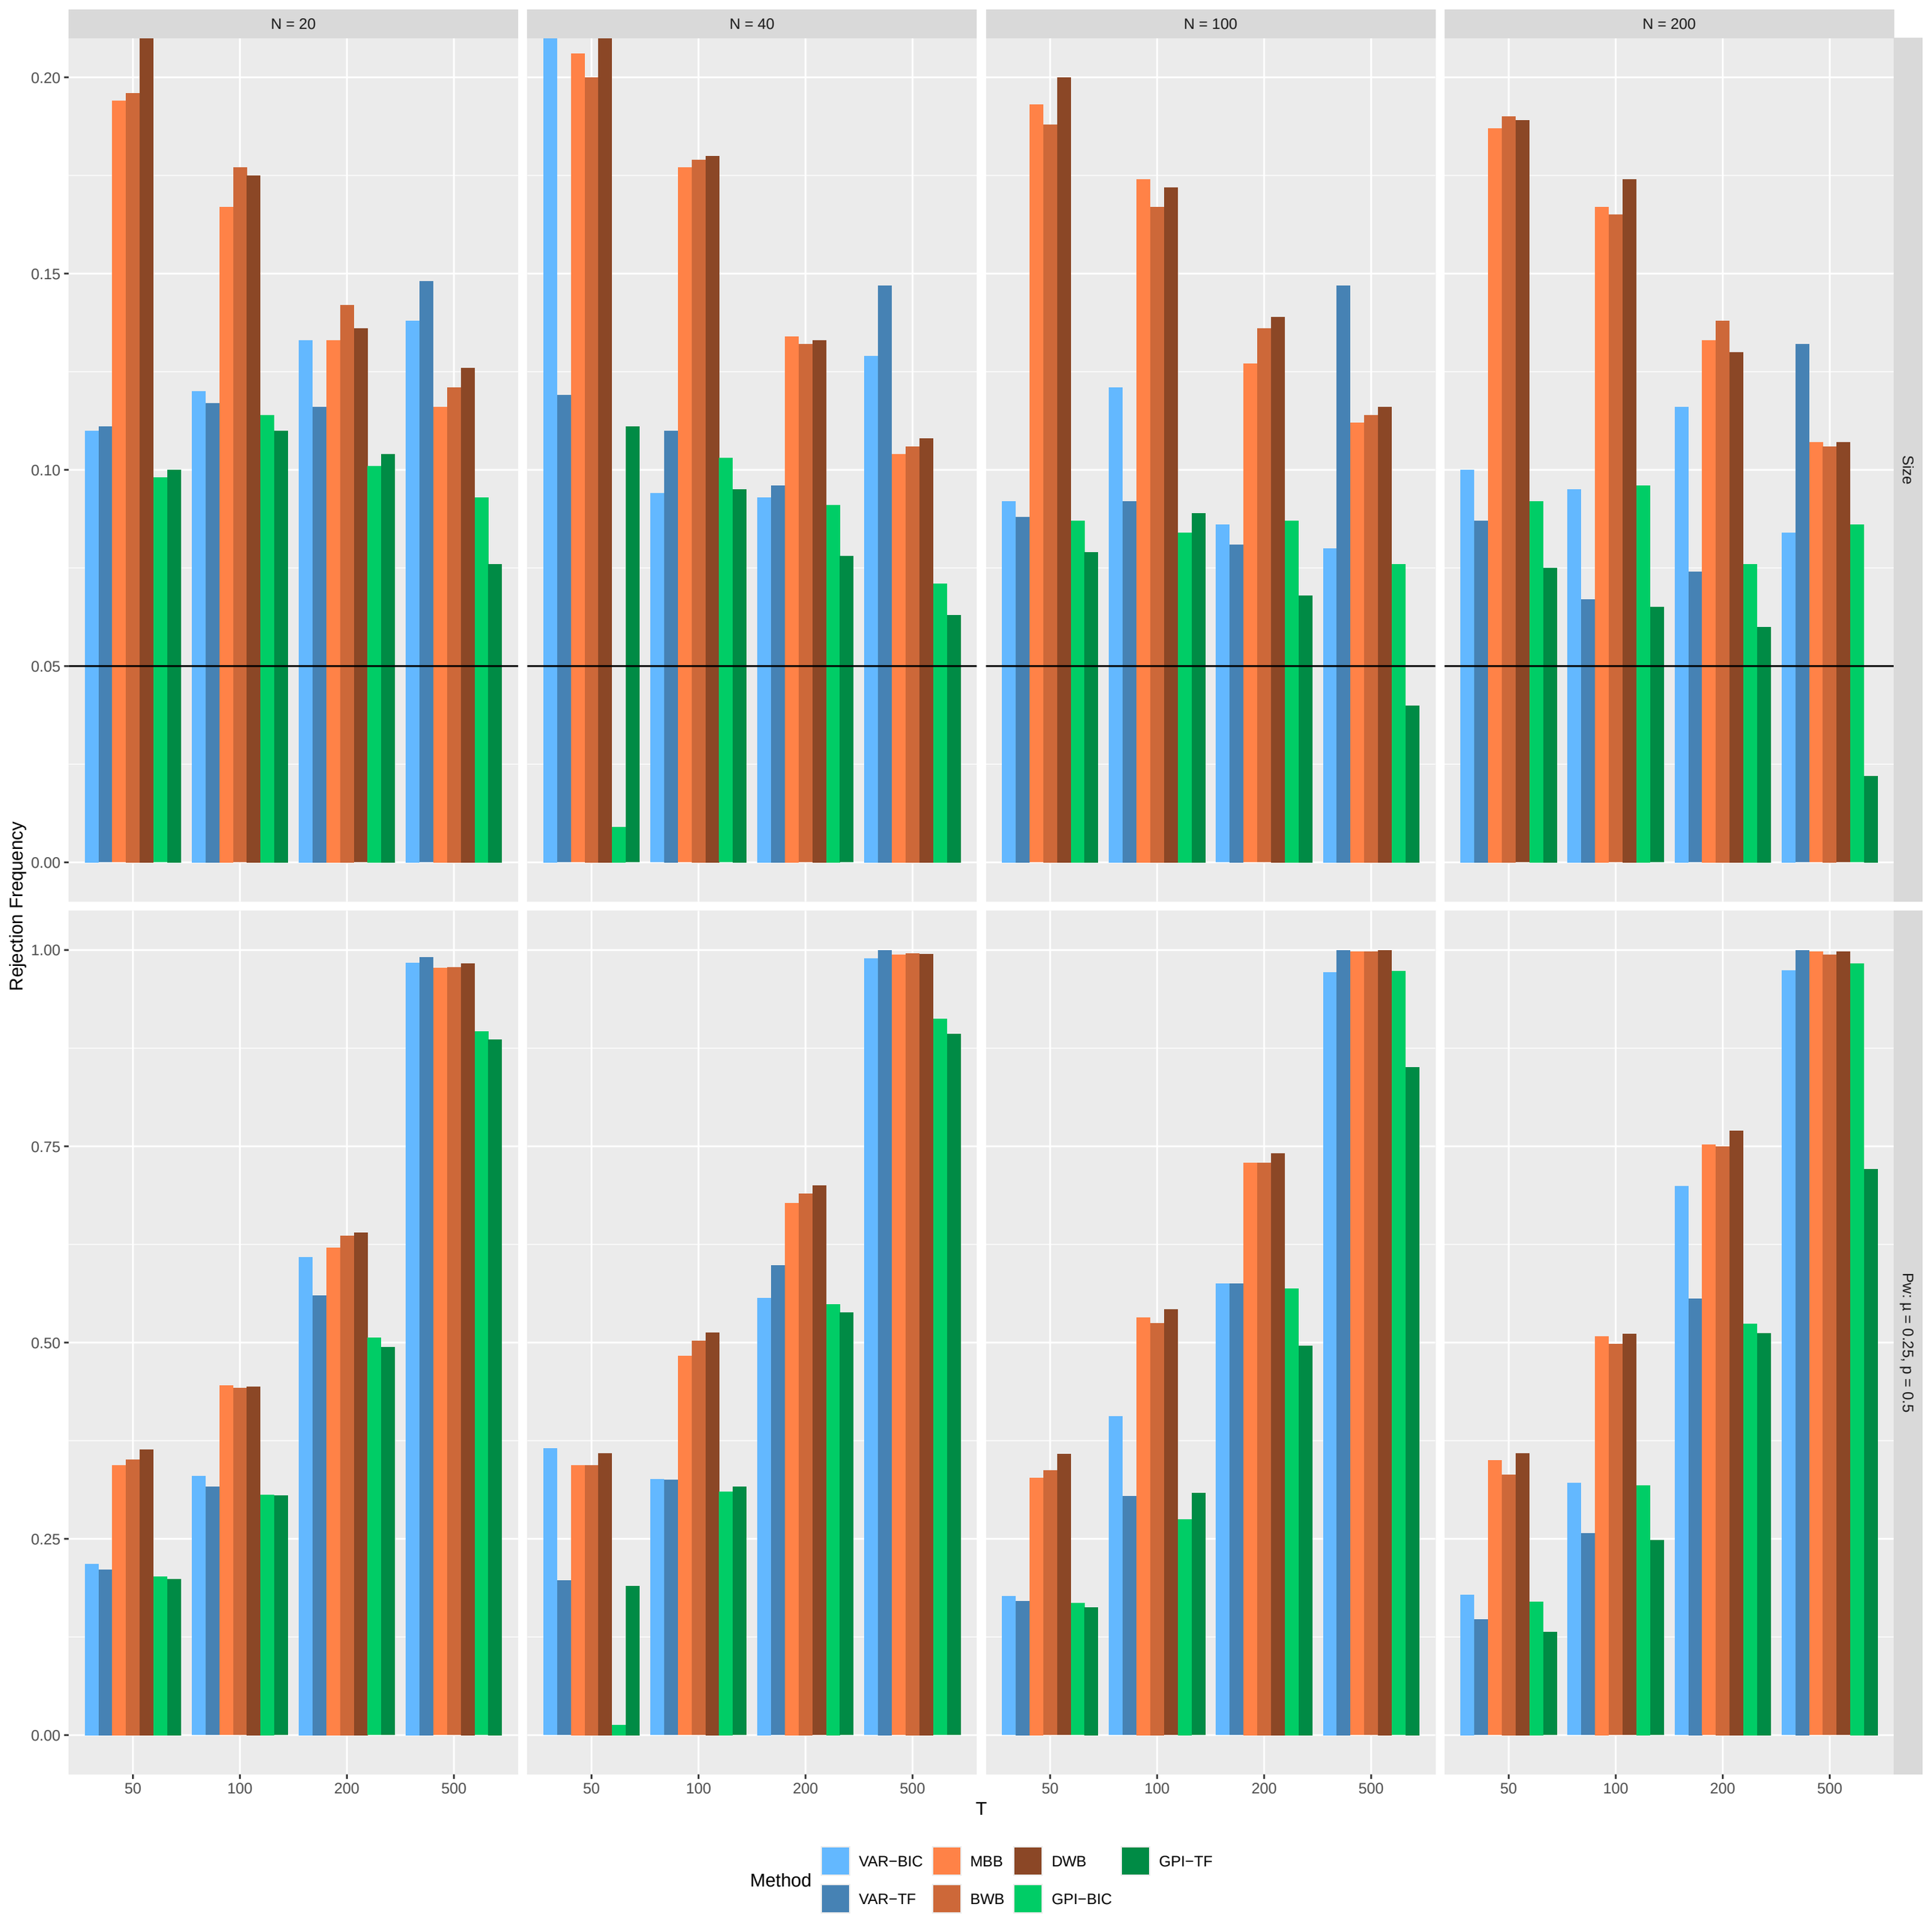
N = 20
N = 40
N = 100
N = 200
Size
Pw: μ = 0.25, p = 0.5
Rejection Frequency
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
0.05
0.10
0.15
0.20
50
100
200
500
T
Method
VAR−BIC
VAR−TF
MBB
BWB
DWB
GPI−BIC
GPI−TF