

Exame

Nome	NEYLOR DOS SANTOS FERREIRA	Nascimento	26/09/1986 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/07/2025 - 23:29:06	Tempo total	07:40:30 (460,5 min)		
Fim	26/07/2025 - 07:09:36	Tempo válido	07:28:46 (448,8 min)		

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 25/07/2025

Peso 130 kg
Altura 1,70 m
IMC 45,0

Medicamentos

Respondido em 25/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Olmecor 20mg
- ☒ Atenolol 25 mg
- ☒ Exodus 20mg


Sintomas Respondido em 25/07/2025

- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☒ Refluxo gastroesofágico
- ☒ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☒ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 25/07/2025

- ☐ Nenhuma
- ☒ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☒ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia realizado no dia 25/07/2025, iniciado às 23:29 e terminado às 07:09. O tempo total de registro foi de 7h40min (460 minutos) e o tempo válido foi de 7h28min (448 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 154 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 20,6/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 3% do tempo de registro (14 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 92% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 20,6/hora), nas condições descritas.


Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1


Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).


Exame

Nome	NEYLOR DOS SANTOS FERREIRA	Nascimento	26/09/1986 (38 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/07/2025 – 23:29:06	Tempo total	07:40:30 (460,5 min)		

Oximetria (SpO₂)

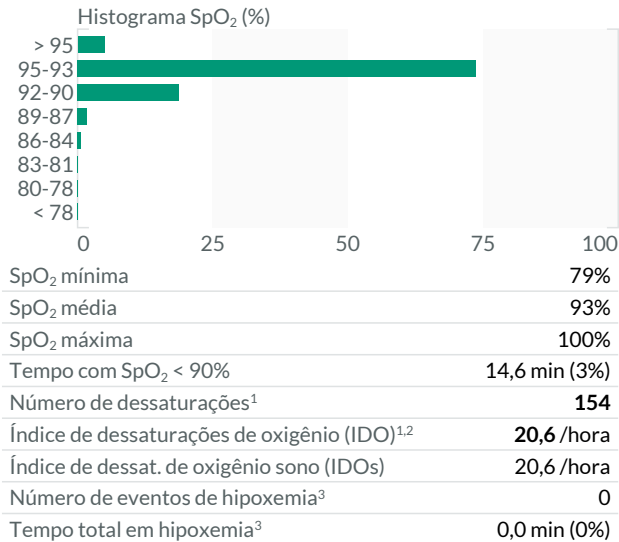

Frequência cardíaca

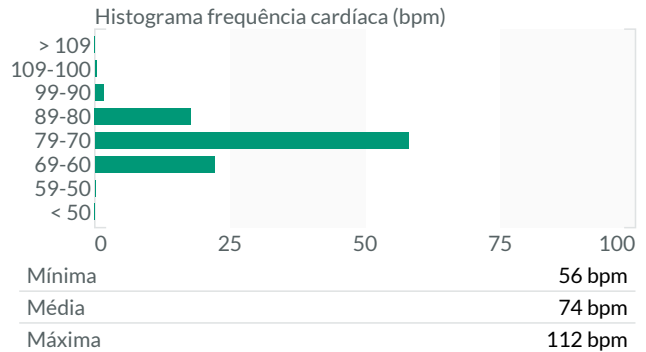


Sono estimado

Tempo total de sono	417,5 min
Tempo para dormir	25,0 min
Tempo acordado pós-sono	15,5 min
Eficiência do sono	91%


Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica⁴ 102,9 %.min /hora

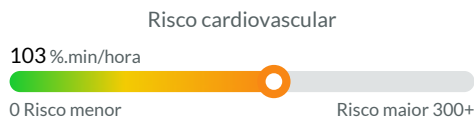

Análise de ronco

Tempo de gravação	459,0 min
Tempo com ronco	422,3 min (92%)



Polissonogramas

