


Relatório de adesão ao tratamento

Utilização		17/10/2025 - 15/11/2025
Dias de utilização	30/30 dias (100%)	
>= 4 horas	30 dias (100%)	
< 4 horas	0 dias (0%)	
Horas de utilização	236 horas 54 minutos	
Utilização média (total de dias)	7 horas 54 minutos	
Utilização média (dias de utilização)	7 horas 54 minutos	
Utilização mediana (dias de utilização)	7 horas 50 minutos	
Total de horas de uso (último reset de valores - 15/11/2025)	8,378 horas	

AirSense 10 AutoSet	
Número de série	22221425653
Modo	AutoSet
Pressão mín.	5 cmH2O
Pressão máx.	7 cmH2O
EPR	Apenas rampa
Nível de EPR	1
Resposta	Suave

Terapia				
Pressão — cmH2O	Mediana: 5.4	Percentil 95.º: 6.5	Máximo: 6.9	
Fugas — l/min	Mediana: 1.3	Percentil 95.º: 10.3	Máximo: 17.8	
Eventos por hora	IA: 2.2	IH: 0.7	IAH: 2.9	
Índice de apneia	Central: 2.1	Obstrutiva: 0.1	Desconhecid	0.0
Índice RERA	0.0			
Respiração Cheyne-Stokes (duração média por noite)	10 minutos (2%)			

Horas de utilização

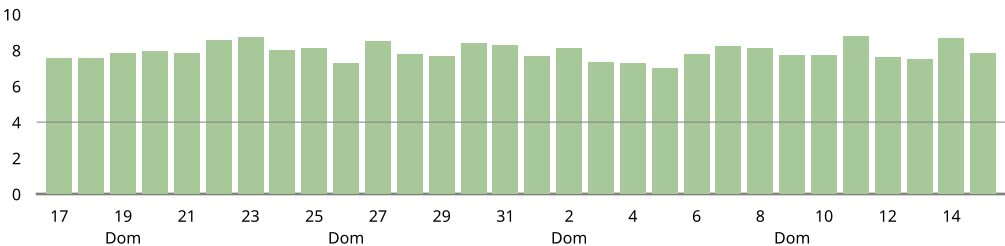

Relatório de terapia


AirSense 10 AutoSet

NS: 22221425653

Utilização (horas)

Dias de utilização **30/30 (100 %)**
>= 4 horas dias **30 (100 %)**
< 4 horas dias **0 (0 %)**
Dias sem utilização **0 (0 %)**
Dias sem dados **0 (0 %)**


Utilização/dia (méd.) **7,9 h**

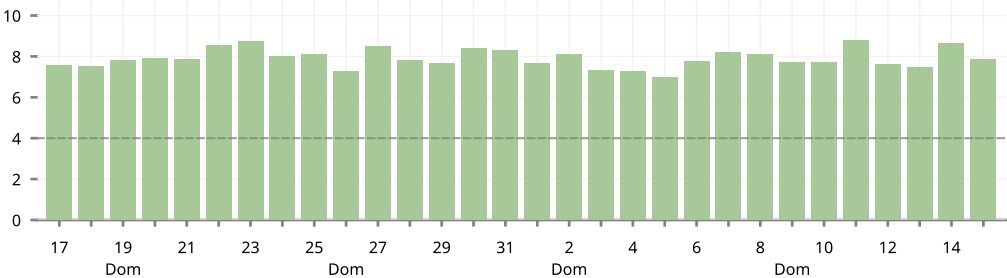

Fuga (l/min)

Limite definido **24,0 L/min**

Máximo (méd.) **17,8**
% 95.º (méd.) **10,3**
Mediana (méd.) **1,3**

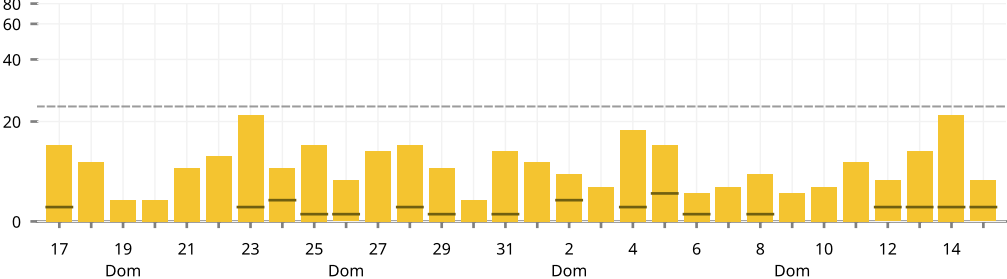


Pressão (cmH2O)

Modo **AutoSet**
Definir EPR **Apenas rampa, 1.0**

Definir pressão máx. **7,0**
Definir pressão mín. **5,0**

Máximo (méd.) **6,9**
% 95.º (méd.) **6,5**
Mediana (méd.) **5,4**

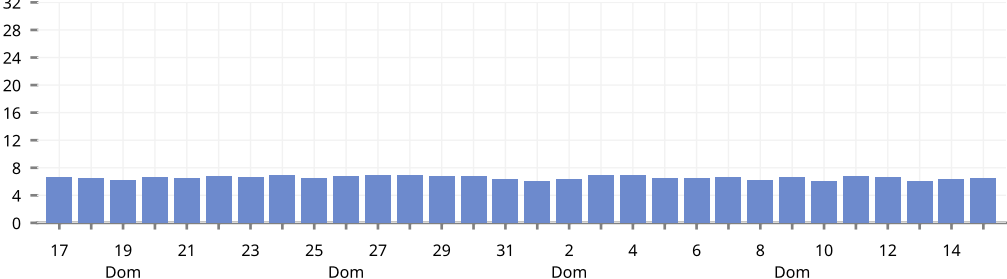

IAH (eventos/hora)

IAH **2.9**
IH **0.7**
IA **2.2**
IAC **2,1**
IAO **0,1**
IAD **0,0**
RERA **0,0**
%RCS (méd.) **2.3**

