

NS 22231696565 | 550

ARIOVALDO CAMILO CERQUEIRA

RE 54	PESO: 48	ALTURA: 168	PROFISSÃO:
SINTOMAS: cefaléia; fadiga mm; memória			
QUEIXAS: engasgo silencioso. / Hereditária			
MEDICAMENTOS: Ara 2.			
HAS -			
MÉDICO:			
EXERCÍCIO FÍSICO: musculação (5x)			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5		ALMOÇO: 5	LANCHE: 5 JANTAR: 19
HORA QUE DORME: 21:30		HORA QUE ACORDA: 5:40	
COCHILLO (X) SIM () NÃO 40'		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO Vinho esporádico.			
FUMO () SIM () NÃO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal		BANHEIRO: 1X	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não	MALLAMPATI:	IAH: 200.20	SPO2: 83% (placa em traseira)
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não			
COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA () CARDÍACA			
(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS			
08/12 sempre roncou, agora relata o ronco e paradas resp.			
Oriento o uso do Biologix.			
10/01/24 P: 6,6 Perc: 8,4 cmH ₂ O ↑ umidif: 6.			
IAH = 3,6 e/h		Auto: 6 a 8,6	
m. uso = 7h 10		6 a 8,0 ↓	
fuga = 16,2/min			
19/02/24 P: 6,8 cmH ₂ O			
IAH = 2,7 e/h (C: 1,6 O: 0,6)		Dificuldade manter peso.	
m. uso = 7h 06		↓ P: 6,0 cmH ₂ O	
fuga = 11,4 e/min		↑ EPB: 3	
20/03/24 P: 6,0 cmH ₂ O			
IAH = 2,8 e/h (C: 1,5 O: 0,6)		Bem adaptado	
m. de uso: 6h 40'		Ausência de acordar c/	
fuga: 4,1		pressão na cabeça	
		Natasha	
22/04/24 - comprou banco			
15/05 P: 6 cmH ₂ O Bem adaptado			
24 IAH = 2 e/h			
m. de uso: 6h 36'		Joa	

14/10 P= 6cmH₂O

24 IAH= 2,0 e/h

M. de uso: Ph 16'

Bem adaptado

Jua

19/02/25 P= 6cmH₂O

IAH= 2,0 e/h

muro= Ph 30min

fuga= 13dmin

hoor prong+ filtro

Silva

18/06/25 P= 6cmH₂O

IAH= 1,6 e/h

muro= Ph 14 min

fuga= 6dmin

para inquietar - tinha passado magnético
↳ quiza de inônia pr prong sono.

toma melatonina / magnético / Valium


hoor filtro

Silva


Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Oximetria (SpO₂)

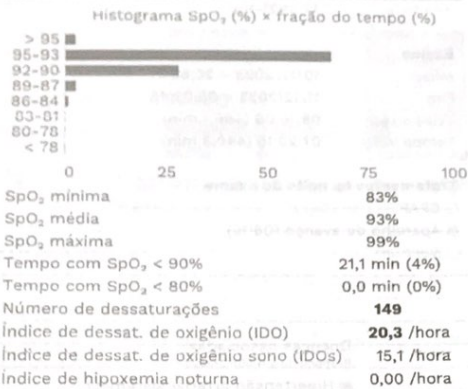

Frequência Cardíaca (FC)

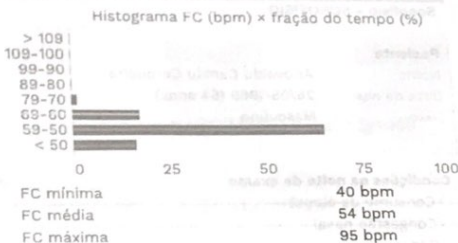

Sono estimado

Tempo total de sono	366,0 min
Tempo para dormir	60,0 min
Tempo acordado pós-sono	62,5 min
Eficiência do sono	74%

Carga hipóxica - Hypoxic burden

Carga hipóxica (CH) **71,6 %min /hora**

Risco cardiovascular

72 %min/h

0 Risco menor


Risco maior 200

Análise de ronco

Tempo de gravação	494,0 min
Tempo com ronco	54,0 min (11%)



Polissonogramas

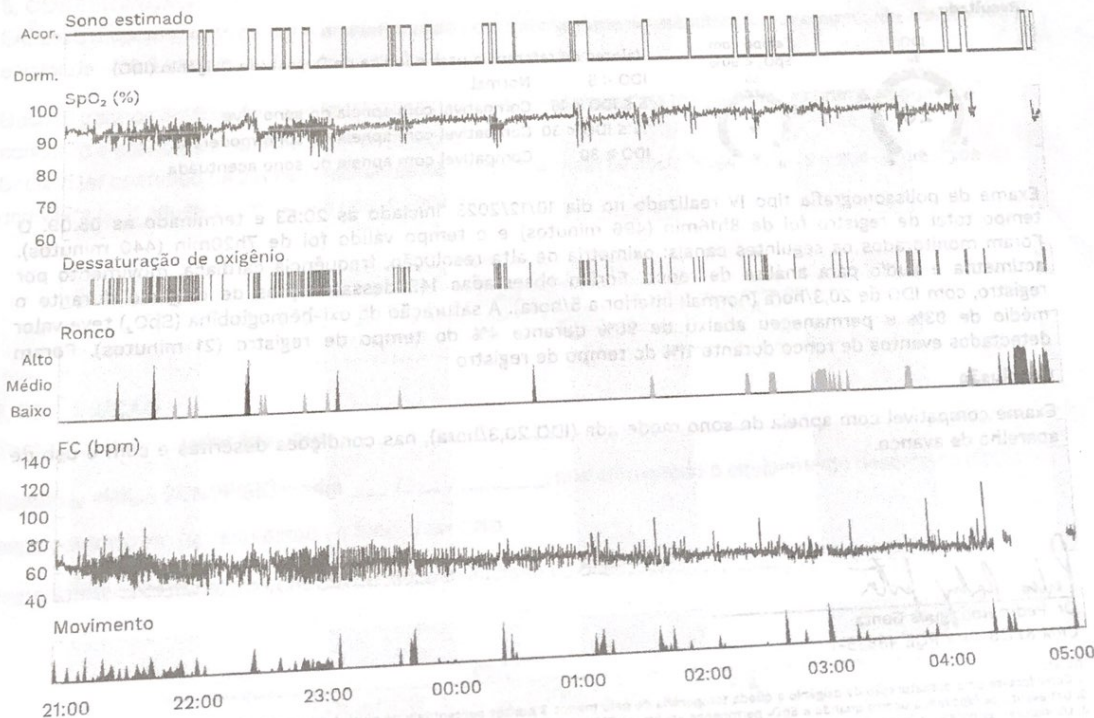

Nº de série Oxistar 05990, versão do firmware 02.000.003
Aplicativo: plataforma android, versão 1/2010001
Processador de exames: versão c1.0.15
Documento gerado em 11/12/2023 às 08:47:41 BRT

Ref.: 100-1077865YB



Biologix

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

Sonofisio - SONOFISIO

Telefone

12 3921-1001

Paciente

Nome: Ariovaldo Camilo Cerqueira
Data de nasc.: 26/05/1969 (54 anos)
Sexo: Masculino

Exame

Início: 10/12/2023 - 20:53:37
Fim: 11/12/2023 - 05:09:45
Tempo total: 08:16:08 (496,1 min)
Tempo válido: 07:20:15 (440,3 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☒ Aparelho de avanço (08:15)
☐ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 09/12/2023

Peso: 78 kg
Altura: 1,68 m
IMC: 27,6

Sintomas

Respondido em 09/12/2023


- ☒ Ronco alto e frequente
☒ Dificuldade para manter o sono
☒ Sono agitado
☒ Sono não reparador
☒ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☒ Dificuldade de concentração
☒ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 09/12/2023

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☐ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado



Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 10/12/2023, iniciado às 20:53 e terminado às 05:09. O tempo total de registro foi de 8h16min (496 minutos) e o tempo válido foi de 7h20min (440 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 149 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 20,3/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 93% e permaneceu abaixo de 90% durante 4% do tempo de registro (21 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 11% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono moderada (IDO 20,3/hora), nas condições descritas e com o uso de aparelho de avanço.

Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 e 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Ali Azarbarzin et al, 2020).

Ref.: 100-1077865YB

Página 1 de 2

CONTRATO DE LOCAÇÃO

1. DADOS DA LOCADORA
NOME: Faria e Matos Comércio de Equipamentos
CNPJ: 13.161.388/0001-27
ENDEREÇO: Rua Santa Elza, 47
CEP: 12243-690

2. DADOS DO LOCATÁRIO
NOME: ARIQ
CPF: 12243-690
ENDEREÇO: