

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

ALBERTO SILVA DE SOUSA

IDADE: 55 PESO: 80 ALTURA: 152 PROFISSÃO: Mecânico

SINTOMAS: Sonolência Diurna / Ronco alto

QUEIXAS: Apnéia Presenciada

MEDICAMENTOS:

HAS / Pré diabético

MÉDICO: Drº Ramiro

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: Não

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 22 - 23 HORA QUE ACORDA: 7 - 8h

COCHILHO ☒ S () N DORME ACOMPANHADO: () S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: ☒ S () X NA SEMANA () N Finais semana ↑↑

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE:

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globoso

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH:

SPO2:

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

IDO = 87h T = 75%

PNM / Hipotireoidismo / túnel do carpo.

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA

() NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S ☒ N

SPO2 CI/CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

04/11 Avaliação

lua.

24

02/12 P = 8 - 18 cmH₂O

(dia 11/12) retirou o O₂.

24

IAH = 5.5 e/ev

m. de uso: 6h

m. de uso: 7h 11'

IAH = 4.3 e/ev

fuga = 39.2 lpm

lua

06/01

P = 8 - 11 cmH₂O

lorazepam

25

IAH = 2.7 e/ev

hidroclorotiazina

m. de uso: 7h 12'

tiros

fuga = 20 lpm

P = 69 kg. (↓ bebida).

03/02

P = 10.7 cmH₂O

P = 68 kg. (parou de beber)

25

IAH = 1.2 e/ev

m. de uso: 6h 30'

fuga = 29 lpm.

07/04 P=10.5

Bem adaptado, s/ queixas.

25

IAH= 2.5

M. de uso: 6m

aus

07

P=10.2

Bem adapt., troco a masc.

07

IAH= 2.2

25

M. de uso: 12h

aus




Biologix

Polissonografia tipo IV de noite inteira
(inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®


Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%) x fração do tempo (%)

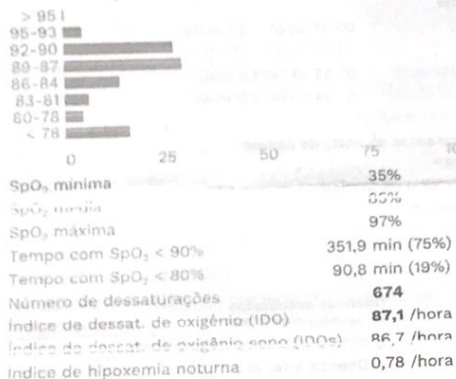

Frequência Cardíaca (FC)

Histograma FC (bpm) x fração do tempo (%)

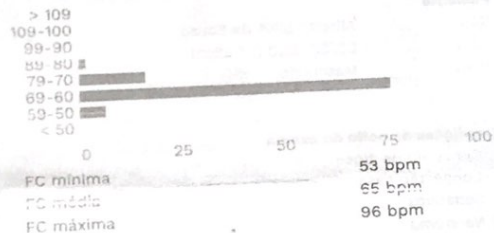


Sono estimado

Tempo total de sono	454,5 min
Tempo para dormir	5,5 min
Tempo acordado pós-sono	11,5 min
Eficiência do sono	96%

Carga hipóxica - Hypoxic burden


Carga hipóxica (CH): 423,2 %min /hora

Risco cardiovascular




Análise de ronco

Tempo de gravação: 472,0 min
Tempo com ronco: 163,0 min (35%)



Polissonogramas

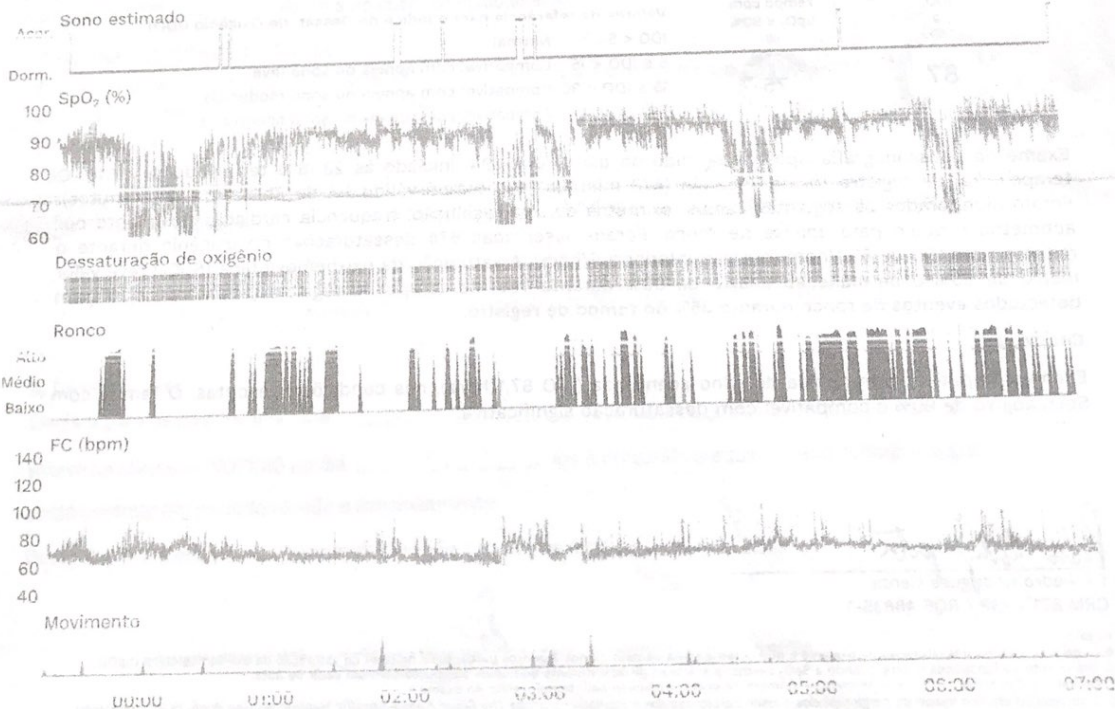

Nº de série Oxistar 02213, versão do firmware 1.6.0
Aplicativo: plataforma ios, versão 2/1.3.13
Processador de exames: versão c1.0.17
Documento gerado em 02/04/2024 às 08:33:15 BRT

Ref.: 100-9054865FD

Polissonografia tipo IV de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix®

Centro credenciado

VitalAire One Center - VitalAire - SJC

Telefone 12 3341-9008

Paciente

Nome Alberto Silva de Sousa
Data de nasc. 00/00/1980 (54 anos)
Sexo Masculino

Exame

Início 01/04/2024 - 23:16:39
Fim 02/04/2024 - 07:10:17
Tempo total 07:53:38 (473,6 min)
Tempo válido 07:44:02 (464,0 min)

Condições na noite do exame

- ☐ Consumo de álcool
☐ Congestão nasal
☐ Sedativos
☒ Nenhuma

Tratamentos na noite do exame

- ☐ CPAP
☐ Aparelho de avanço
☒ Nenhum

Questionário do exame

Peso e altura

Respondido em 01/04/2024

Peso 80 kg
Altura 1,45 m
IMC 38,0

Sintomas

Respondido em 01/04/2024


- ☐ Ronco alto e frequente
☐ Dificuldade para manter o sono
☒ Sono agitado
☒ Sono não reparador
☐ Sonolência ou cansaço diurno
☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil
☐ Dificuldade de concentração
☐ Perda de memória
☐ Nenhum

Doenças associadas

Respondido em 01/04/2024

- ☒ Hipertensão arterial sistêmica
☐ Doença arterial coronária
☐ Insuficiência cardíaca
☐ Arritmia cardíaca
☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
☐ Diabetes
☐ Depressão
☐ Refluxo gastroesofágico
☒ Doença respiratória
☐ Nenhuma

Resultado




Valores de referência para o Índice de Dessat. de Oxigênio (IDO)

- IDO < 5 Normal
5 ≤ IDO < 15 Compatível com apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30 Compatível com apneia do sono moderada
IDO ≥ 30 Compatível com apneia do sono acentuada

Exame de polissonografia tipo IV realizado no dia 01/04/2024, iniciado às 23:16 e terminado às 07:10. O tempo total de registro foi de 7h53min (473 minutos) e o tempo válido foi de 7h44min (464 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 674 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 87,1/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 85% e permaneceu abaixo de 90% durante 75% do tempo de registro (351 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 35% do tempo de registro.

Conclusão

Exame compatível com apneia do sono acentuada (IDO 87,1/hora), nas condições descritas. O tempo com SpO₂ abaixo de 90% é compatível com dessaturação significativa.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3 pontos percentuais no nível de saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂).
2. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 90% durante ao menos 5 minutos com um nadir de 85%.
3. Os índices das notas 1 a 2 correspondem ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
4. A correlação entre o índice de carga hipóxica e risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Ali Azarbarzin et al., 2020).

Ref.: 100-9054865FD