



REFERENCIA
COT-CMPX4MLG

EMITIDA
2 de junio de 2026

BORRADOR

Mi empresa Solar

+573173672033 · pepito.perez@gmail.com

Av. Universitaria #42A-30, Bogotá D.C., Bogotá D.C.

NIT: 900333333

PROPUESTA SOLAR

Sistema Solar Residencial

Ahorra hasta \$ 2.400.000 al año en electricidad

Recupera tu inversión en aproximadamente 4.8 años

\$ 11.465.772

Inversión total

\$ 200.000

Ahorro mensual est.

\$ 2.400.000

Ahorro anual est.

~4.8 años

Período de retorno

100%

Cobertura solar

CLIENTE

Jhon Doe

Stark Industries

3105595754

john DOE@gmail.com

Bogotá D.C., Bogotá D.C.

PROYECTO

Aislado (Off-Grid)

Bogotá D.C., Bogotá D.C.

Calle 10 # 20-30, Barrio La Esperanza

Consumo: 500 kWh/mes

Factura: \$ 200.000/mes

● Análisis financiero


DESGLOSE DE LA INVERSIÓN

Concepto	Valor (COP)
Equipos (paneles + inversor)	\$ 6.909.252
Instalación y estructura	\$ 1.120.000
Subtotal	\$ 8.029.252
Margen comercial	\$ 1.605.850
IVA	\$ 1.830.669
TOTAL ESTIMADO	\$ 11.465.772
Costo instalado / kWp	\$2.49M / kWp

PROYECCIÓN DE AHORRO


Ahorro mensual estimado	\$ 200.000
Ahorro en el primer año	\$ 2.400.000
Ahorro acumulado a 5 años	\$ 12.000.000
Ahorro acumulado a 10 años	\$ 24.000.000
Beneficio neto a 10 años	+\$ 12.534.228
Período de recuperación	~4.8 años
* Basado en factura mensual de \$ 200.000. Tarifa constante asumida.	

AHORRO ACUMULADO — 5 AÑOS

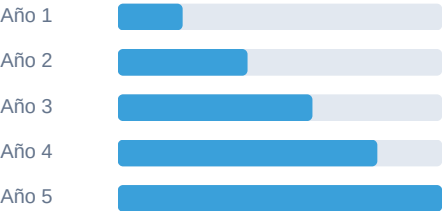

Ahorro total estimado: \$ 12.000.000

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

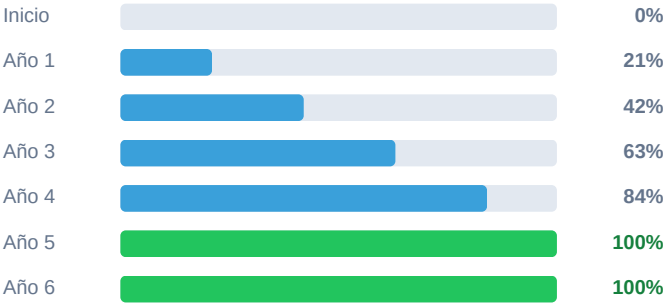

Recuperación estimada en ~4.8 años

● Diseño del sistema

Potencia del sistema

4.61 kWp

Irradiancia solar (HSP)

4.2 h/día

8

Paneles requeridos

21.6 m²

Área requerida

500 kWh

Producción mensual


Panel solar

8 × JA Solar Panel Solar Bifacial 620W — 620 Wp

Inversor

Growatt Inversor On Grid 4200W Growatt MIN 4200TL-X2 — 4.2 kW

Ubicación del proyecto

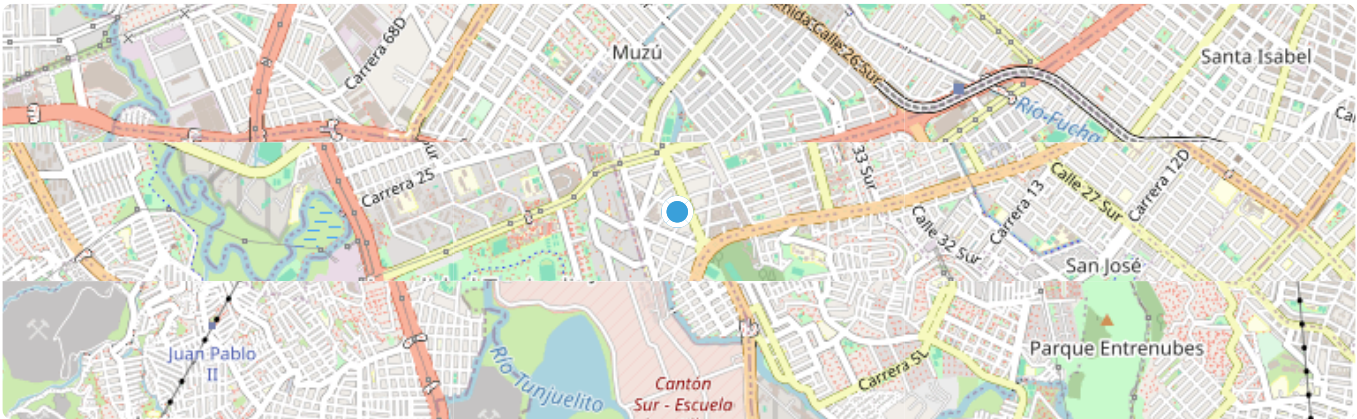

© OpenStreetMap contributors

Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Calle 10 # 20-30, Barrio La Esperanza
4.57882, -74.13008

[Ver en Google Maps](#)

Impacto ambiental estimado

6.000

kWh / año

Energía limpia generada

756

kg CO₂/ año

Emisiones evitadas (SIN 0.126 kg/kWh)

36

árboles equiv.

Secuestro de CO₂, anual equivalente

Contacto y próximos pasos

Mi empresa Solar

Pepito Perez

Teléfono

+573173672033

Correo

pepito.perez@gmail.com

Dirección

Av. Universitaria #42A-30, Bogotá D.C., Bogotá D.C.

Web

www.miempresasolar.com

¿QUÉ SIGUE?

01

Validación técnica

Confirmamos los parámetros con un estudio detallado del sitio.

02

Visita al proyecto

Revisamos el sitio de instalación para verificar condiciones.

03

Aprobación

Aceptas esta propuesta para formalizar el inicio del proyecto.

04

Instalación

Coordinamos fechas y ejecutamos la instalación completa.

¿Listo para comenzar tu proyecto solar?

Contacta a tu asesor solar:

Tel: +573173672033

pepito.perez@gmail.com

* Los valores son estimaciones basadas en parámetros estándar de diseño. El valor final puede variar según estudio técnico, visita en sitio y condiciones del proyecto.

Generado: 9 de septiembre de 2026 · COT-CMPX4MLG