

— REPORTE EJECUTIVO

Reporte de Eficiencia Energética Starbucks México

Análisis de consumo energético, demanda eléctrica y calidad de energía

SITIOS ANALIZADOS

758

ENERGÍA EVALUADA

84.6 GWh

GASTO EVALUADO

\$226.4 M

PREPARADO PARA

Especialista de Sostenibilidad
Starbucks México

PERIODO ANALIZADO

Junio 2025 – Mayo 2026
Emisión: julio 2026

Resumen Ejecutivo

GASTO ANUAL

\$226.4 M

84.6 GWh · 758 sitios

OPORTUNIDAD IDENTIFICADA

\$14.7 M

Escenario piso · 6.5% del gasto

COSTO PROMEDIO KWH

\$2.675

Rango entre sitios: 1.67 – 6.88

ACCIÓN INMEDIATA

102

Sitios con riesgo de demanda

HALLAZGOS PRINCIPALES

1. El costo del kWh con CFE (\$2.940) es 55% superior a Abengoa y 89% superior a Enel dentro de la propia flota.
2. 246 sitios en media tensión permanecen 100% en suministro básico CFE: 30.0 GWh sin exposición a mercado.
3. 102 sitios registraron demanda máxima por encima de la contratada; 49 de forma recurrente (≥6 meses).
4. 169 sitios operan por debajo del 60% de su capacidad contratada: 4,620 kW ociosos.
5. 65 sitios en baja tensión consumen más de 100 MWh/año a \$3.255/kWh contra \$2.512 en media tensión.
6. El factor de potencia es favorable en conjunto (neto +\$1.19 M), pero 122 sitios siguen penalizados en 2026.
7. El consumo cayó 19% entre Jun-25 y Feb-26 y recuperó su máximo histórico en May-26 (7.88 GWh).
8. El costo unitario bajó 10.7% desde Jul-25, amortiguando el gasto pese al repunte de consumo.

SEMÁFORO DE LA FLOTA · DEMANDA

- 102 Acción inmediata
- 169 Revisar contrato
- 460 Sin acción requerida
- 23 Sin dato contractual

RANGO DE OPORTUNIDAD ANUAL

Suministro calificado	\$12.0 – 23.2 M
Nivel de tensión	\$2.3 – 5.8 M
Factor de potencia	\$0.44 M
Total	\$14.7 – 29.4 M

SITIOS QUE CONCENTRAN EL MAYOR IMPACTO ECONÓMICO

CÓDIGO	SITIO	GASTO 12M	\$/KWH	PRIORIDAD
38702	Orizaba Starbucks	\$1,013,126	2.10	Demanda excedida
38972	Plaza Village	\$922,356	3.62	Suministro calificado
38903	Encuentro Oceanía PB	\$903,760	3.45	Suministro calificado
38280	Las Olas Diamante	\$895,742	3.11	Suministro calificado
43135	Epic Norponiente	\$774,668	4.20	Nivel de tensión

Consumo y Gasto Energético

CONSUMO ACUMULADO

84.6 GWh

84,629,052 kWh

GASTO ACUMULADO

\$226.4 M

\$226,370,361 MXN

COSTO PROM. KWH

\$2.675

MXN / kWh

PROMEDIO MENSUAL


7.05 GWh

7,052,421 kWh / mes

GASTO MENSUAL

\$18.9 M

\$18,864,197 / mes

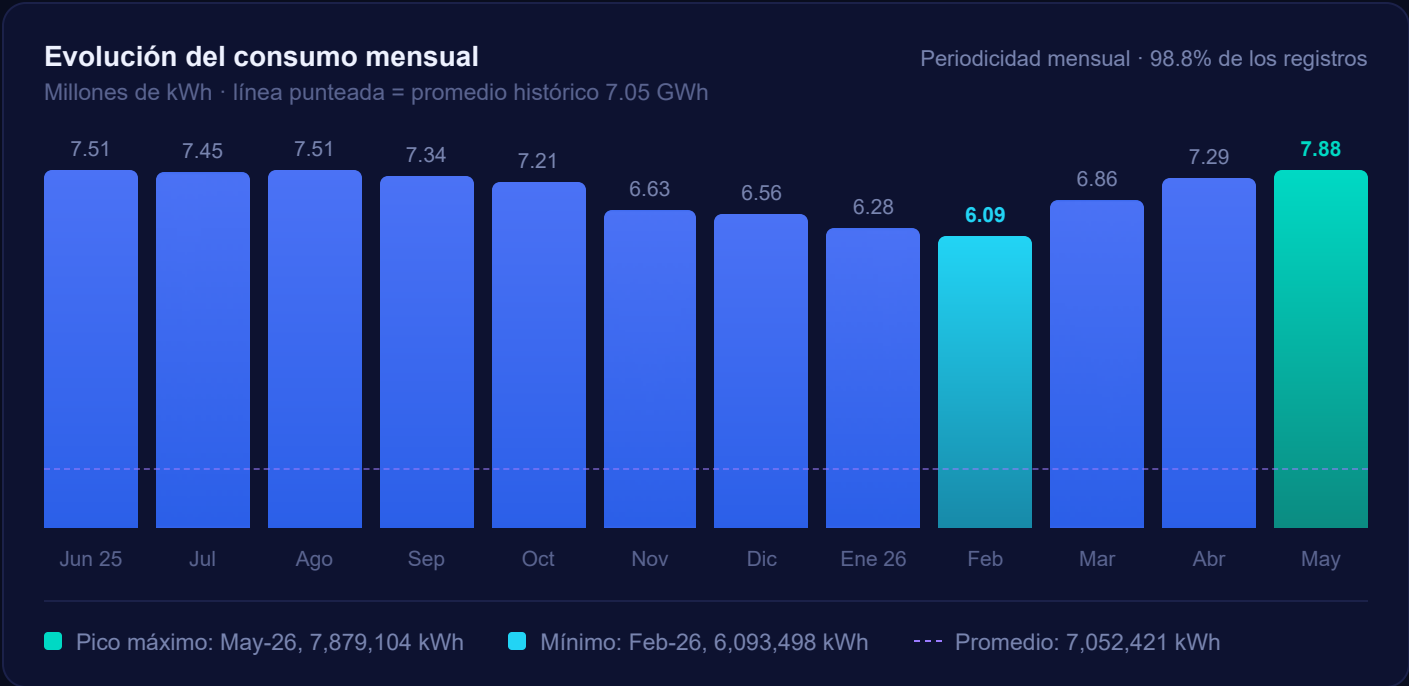

TENDENCIA GENERAL

Descenso sostenido de 19% entre Jun-25 y Feb-26, con recuperación completa en el trimestre Mar-May-26.


ESTACIONALIDAD

Los picos coinciden con temporada cálida (May-Ago). El valle de invierno reduce hasta 1.79 GWh mensuales.

SEÑAL DE ATENCIÓN

May-26 superó el máximo del año anterior: la base instalada crece más rápido que la eficiencia por sitio.

Correlación entre Consumo y Gasto

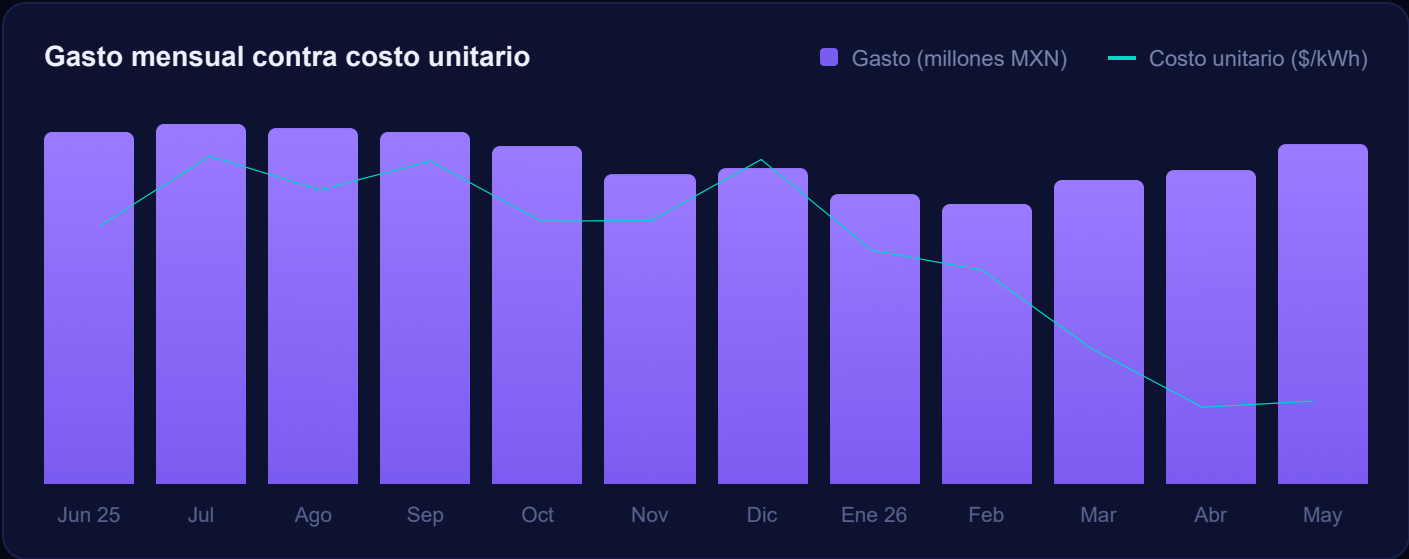

CORRELACIÓN

$r = 0.87$

$R^2 = 0.76$ · fuerte

COSTO UNITARIO

-10.7%

Jul-25 a Abr-26

MESES DIVERGENTES

3

Jul-25 · Sep-25 · Dic-25

IMPACTO TARIFARIO

Favorable

Sin alza estructural

LECTURA EJECUTIVA

- El gasto sigue de cerca al consumo ($r = 0.87$): la factura responde principalmente a volumen, no a variaciones tarifarias descontroladas.
- En Jul-25, Sep-25 y Dic-25 el gasto creció más rápido que el consumo. Son meses de facturación con ajustes retroactivos y cargos de reactiva, no de mayor operación.
- El costo unitario descendió de \$2.788 a \$2.491/kWh, efecto de la incorporación progresiva de suministro calificado en parte de la flota.
- El repunte de May-26 (+8.0% consumo, +8.3% gasto) confirma que la mejora de precio ya se agotó como amortiguador: el crecimiento futuro se traducirá 1:1 en gasto.

ACCIONES RECOMENDADAS

1 Auditar la facturación de Jul-25, Sep-25 y Dic-25 para recuperar ajustes retroactivos improcedentes.

2 Fijar una meta de intensidad energética por sitio antes de la temporada cálida Jun–Ago 2026.

3 Incorporar el costo unitario mensual como KPI de seguimiento en el tablero de sostenibilidad.

Sitios de Mayor Consumo

Top 5 · Consumo acumulado 12 meses

Orden descendente por kWh

CÓDIGO	NOMBRE DEL SITIO	REGIÓN	CONSUMO KWH	GASTO MXN	\$/KWH
38702	Orizaba Starbucks	Centro	483,122	\$1,013,126	2.10
38300	El Campestre Cd Juárez	Noroeste	303,465	\$773,293	2.55
38280	Las Olas Diamante	Centro	288,177	\$895,742	3.11
38903	Encuentro Oceanía PB	Centro	262,124	\$903,760	3.45
38972	Plaza Village	Sureste	255,005	\$922,356	3.62

Top 5 · Consumo de mayo 2026

Mes de mayor consumo del periodo

CÓDIGO	NOMBRE DEL SITIO	REGIÓN	CONSUMO MAYO KWH	GASTO MAYO MXN
38702	Orizaba Starbucks	Centro	44,924	\$91,091
38280	Las Olas Diamante	Centro	27,641	\$80,695
38903	Encuentro Oceanía PB	Centro	25,918	\$80,431
43154	Carretera Mty–Saltillo	Norte	23,693	\$60,045
38923	Campestre Mérida DT	Sureste	23,008	\$68,620

CONCENTRACIÓN

Orizaba Starbucks consume 59% más que el segundo sitio de la lista y equivale a 6.9 veces el promedio de la flota.

PERSISTENCIA

Tres sitios encabezan ambos rankings: el patrón es estructural, no un evento puntual de mayo.

ACCIONES RECOMENDADAS

- 1

Programar diagnóstico energético en sitio para los cinco mayores consumidores durante el Q3 2026.
- 2

Verificar en Orizaba (38702) la coexistencia de demanda excedida y alto consumo: prioridad uno de la flota.
- 3

Migrar a suministro calificado los tres sitios del top 5 que aún pagan más de \$3.00/kWh.

Costo del kWh por Comercializador

Valor neto del kWh · promedio ponderado por volumen

MXN / kWh · componente de energía

CFE · suministro básico

44.19 GWh · 52% del volumen

2.940

Abengoa

22.46 GWh · 27% del volumen

1.895

Enel

17.77 GWh · 21% del volumen

1.553

Visa Energy · volumen marginal

0.13 GWh

2.950

Motfour · volumen marginal

0.06 GWh

2.698

MÁS COMPETITIVO

Enel

\$1.553 / kWh

MÁS COSTOSO

CFE

\$2.940 / kWh

DIFERENCIA

+89.3%

CFE contra Enel

VOLUMEN EXPUESTO

30.0 GWh

246 sitios MT solo CFE

OBSERVACIONES EJECUTIVAS

- La flota ya demuestra internamente que existe un precio mejor: 40.2 GWh se compran a menos de \$1.90/kWh mientras 44.2 GWh siguen a \$2.940.
- 246 sitios en media tensión operan exclusivamente con suministro básico. Llevar ese volumen al nivel de Abengoa representa **\$23.2 M** anuales; un escenario conservador de -15% en el componente de energía deja **\$12.0 M**.
- Los sitios de mayor sobre costo unitario superan \$4.00/kWh: 120 sitios acumulan \$18.9 M por encima del promedio de la flota.
- Visa Energy y Motfour tienen volumen marginal; no son referencia de mercado y conviene consolidarlos.

Nota metodológica: el valor neto del kWh corresponde al componente de energía facturado por cada comercializador. La comparación no incluye cargos regulados de transmisión y distribución, que se mantienen con CFE en todos los casos.

ACCIONES RECOMENDADAS

- 1** Licitación el suministro calificado de los 246 sitios en media tensión con techo de \$1.90/kWh.
- 2** Arrancar con los 20 sitios de mayor volumen: concentran cerca de \$4 M del beneficio total.
- 3** Consolidar Visa Energy y Motfour en los contratos vigentes de mejor precio al vencimiento.

Riesgo por Demanda Eléctrica

DEMANDA EXCEDIDA

102

sitios de 754 evaluados

EXCESOS
RECURRENTE

49

6 meses o más

DESVIACIÓN MÁXIMA

+700%

City Center · 4 kW / 32 kW

CAPACIDAD
CONTRATADA

30,663

kW en toda la flota

Sitios con riesgo de penalización · demanda máxima sobre contratada

Ordenado por desviación

CÓDIGO	NOMBRE DEL SITIO	TARIFA	CONTRATADA	MÁXIMA	DESV.	MESES	CRITICIDAD
38488	City Center Starbucks	PDBT	4 kW	32 kW	+700%	12	Alta
38361	Castorena	PDBT	4 kW	26 kW	+550%	12	Alta
38199	Cumbre	GDMTO	10 kW	51 kW	+410%	12	Alta
38352	Forum Tepic	PDBT	6 kW	30 kW	+400%	12	Alta
38467	Constituyentes Querétaro	PDBT	6 kW	27 kW	+350%	12	Alta
38683	Plaza Aeropuerto Mty	GDMTO	10 kW	34 kW	+240%	12	Alta
38702	Orizaba Starbucks	GDMTO	50 kW	83 kW	+66%	12	Alta
43110	Punto Novel	GDMTO	36 kW	51 kW	+42%	8	Media

PATRÓN DETECTADO

49 de los 102 casos son sitios PDBT y GDBT con demanda contratada de 3 a 9 kW operando arriba de 25 kW. La capacidad registrada no corresponde a la operación real de tienda.

CALIDAD DEL DATO

Plaza Caracol (38211) registra 5,080 kW en Mar-26 contra 40–50 kW el resto del año. Se excluye del ranking como anomalía de medición pendiente de validación.

ACCIONES RECOMENDADAS

- 1

Regularizar la demanda contratada de los 49 sitios con exceso recurrente antes del cierre del Q3 2026.
- 2

Evaluar reclasificación tarifaria en los sitios PDBT que operan por arriba de 25 kW de manera permanente.
- 3

Validar con CFE la lectura de 5,080 kW de Plaza Caracol y solicitar corrección si procede.

Capacidad Contratada Sobredimensionada

SITIOS A REVISAR

169

uso menor al 60%

CAPACIDAD OCIOSA

4,620 kW

53.6% de lo contratado

AJUSTABLE EN MT

4,340 kW

155 sitios GDMTO

INCONSISTENCIAS

68

demanda máx > carga conectada

Mayor potencial de ajuste contractual

Ordenado por kW liberables

CÓDIGO	NOMBRE DEL SITIO	REGIÓN	CONTRATADA	MÁXIMA	USO	AJUSTE
43036	Epic Center Zakia DT	Centro	95 kW	22 kW	23%	-73 kW
38998	Carretera Reynosa DT	Norte	93 kW	32 kW	34%	-61 kW
38274	Salinas	Noroeste	87 kW	28 kW	32%	-59 kW
38328	Cto Colonias	Sureste	96 kW	37 kW	39%	-59 kW
38387	Zavaleta Starbucks	Centro	78 kW	19 kW	24%	-59 kW
43069	Sbx Patio Acapulco	Centro	95 kW	41 kW	43%	-54 kW

MATRIZ DE PRIORIZACIÓN · 754 SITIOS EVALUADOS

● Acción inmediata

102

Demanda máxima por encima de la contratada. Riesgo de penalización y de reclasificación tarifaria.

● Revisar

169

Capacidad contratada sobredimensionada. Oportunidad de ajuste y liberación de garantías.

● Sin acción requerida

460

Uso de capacidad entre 60% y 100%. Contrato alineado a la operación real.

23 sitios adicionales no presentan demanda contratada registrada. El valor económico del ajuste queda sujeto a la validación del desglose de cargos de capacidad y distribución por sitio.

ACCIONES RECOMENDADAS

1 Tramitar reducción de demanda contratada en los 30 sitios con más de 30 kW ociosos.

2 Depurar el catálogo de carga conectada en los 68 sitios con registro inconsistente.

3 Definir un margen objetivo de 80% de uso de capacidad como estándar de contratación.

Factor de Potencia: Posición de la Flota

PENALIZACIÓN 12M

\$512,534

167 sitios afectados

BONIFICACIÓN 12M

\$1,701,649

562 sitios bonificados

POSICIÓN NETA


+\$1,189,115

favorable a Starbucks

PENALIZACIÓN VIGENTE

\$441,636

122 sitios activos en 2026

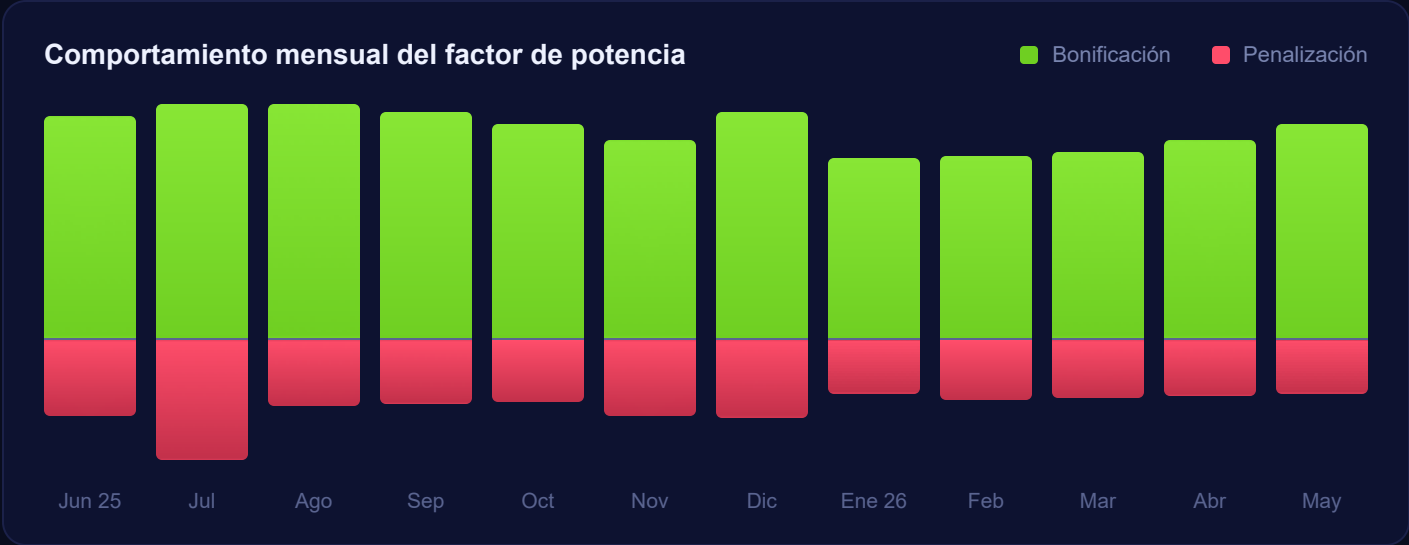

TENDENCIA

La penalización mensual bajó de \$74,017 en Jul-25 a \$33,599 en May-26: una mejora de 55% en el año.

PICO

Jul-25 concentra el máximo de penalización del periodo, coincidiendo con la mayor carga de refrigeración.

CONCENTRACIÓN

12 sitios explican el 48% de la penalización vigente; 5 sitios explican el 27%. La corrección es focalizada.

ACCIONES RECOMENDADAS

1

Instalar o rehabilitar banco de capacitores en los 12 sitios que concentran el 48% de la penalización.

2

Replicar en los sitios penalizados la configuración de compensación de los 562 sitios bonificados.

3

Establecer alerta mensual cuando el factor de potencia de un sitio baje de 92%.

Penalizaciones Vigentes y Nivel de Tensión

Top 5 · Penalizaciones activas

Con evento registrado en 2026

CÓDIGO	NOMBRE DEL SITIO	TENSIÓN	CONSUMO FP	PENALIZACIÓN	ÚLTIMA FECHA
38177	Valle Real	GDBT	5,480	\$33,068	May 2026
38607	Carretera México–Toluca Km42	GDMTO	82,890	\$26,693	May 2026
38876	DT Huayacán	GDMTO	104,145	\$21,731	May 2026
38587	Plateros Starbucks	GDBT	5,507	\$19,129	May 2026
38693	Fashion Mall Tampico	GDMTO	10,538	\$17,015	May 2026

Top 5 · Bonificaciones

Beneficio acumulado 12 meses

CÓDIGO	NOMBRE DEL SITIO	TENSIÓN	CONSUMO 12M	BONIFICACIÓN	ÚLTIMA FECHA
38144	Minerva	GDMTO	230,600	\$14,721	May 2026
38986	Plaza Kabs DT	GDMTO	128,580	\$10,898	May 2026
38930	Blvd. Aeropuerto DT	GDMTO	157,354	\$10,735	May 2026
38492	La Paz Soriana	GDBT	103,147	\$10,350	May 2026
38351	Ciudad Jardín	GDBT	105,935	\$10,022	May 2026

ANÁLISIS DE NIVEL DE TENSIÓN

Sitios en baja tensión con más de 100 MWh/año

65

Gasto anual de ese grupo

\$25.3 M

Costo unitario en baja tensión

\$3.255

Costo unitario en media tensión

\$2.512

Oportunidad preliminar

\$2.3 – 5.8 M

- Epic Norponiente (43135) opera en PDBT con 184,591 kWh anuales a \$4.20/kWh: caso de análisis prioritario para evaluación tarifaria.
- Las Américas Chetumal DT (38989) registra 177,909 kWh en GDBT a \$4.22/kWh, con demanda máxima de 43 kW sobre 25 kW contratados.
- Valle Real (38177) y Plateros (38587) acumulan la mayor penalización de la flota operando en baja tensión: posible oportunidad de optimización técnica y contractual.

Casos de revisión sugerida: requieren evaluación técnica de acometida, superficie y perfil de carga por sitio antes de gestionar cambios ante CFE.

ACCIONES RECOMENDADAS

- 1 Levantar estudio de calidad de energía en Valle Real y Plateros, los dos casos de mayor penalización.
- 2 Evaluar migración a media tensión en los 15 sitios de baja tensión con mayor gasto anual.
- 3 Verificar la vigencia de las bonificaciones del top 5 para asegurar que se mantengan en 2026.

Hallazgos Clave y Plan de Acción

LOS 5 HALLAZGOS MÁS IMPORTANTES

- 1. 44.2 GWh se compran a \$2.940/kWh cuando la propia flota ya accede a \$1.55–1.90/kWh.
- 2. 102 sitios exceden su demanda contratada y 49 lo hacen de forma recurrente.
- 3. 4,620 kW de capacidad contratada permanecen ociosos en 169 sitios.
- 4. 65 sitios en baja tensión pagan \$3.255/kWh contra \$2.512 en media tensión.
- 5. 122 sitios mantienen penalización de factor de potencia vigente por \$441,636 anuales.

LOS 5 SITIOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

38702	Orizaba Starbucks	Demanda + consumo
43135	Epic Norponiente	Nivel de tensión
38177	Valle Real	Factor de potencia
38972	Plaza Village	Costo del kWh
38488	City Center Starbucks	Demanda excedida

Plan de acción priorizado

Secuencia sugerida para los próximos 12 meses

#	ACCIÓN	ALCANCE	HORIZONTE	IMPACTO ANUAL
1	Licitar suministro calificado	246 sitios MT	6 – 9 meses	\$12.0 – 23.2 M
2	Evaluar migración a media tensión	65 sitios BT	9 – 12 meses	\$2.3 – 5.8 M
3	Corregir factor de potencia	12 sitios críticos	3 meses	\$0.21 M
4	Regularizar demanda contratada	49 sitios recurrentes	3 – 6 meses	Mitigación de riesgo
5	Ajustar capacidad sobredimensionada	30 sitios · 4,340 kW	6 meses	Por confirmar
6	Auditar facturación con divergencia	3 meses observados	2 meses	Recuperación puntual

OPORTUNIDAD TOTAL IDENTIFICADA

Las tres primeras acciones son cuantificables y no requieren inversión de capital relevante. Su ejecución secuencial no es aditiva al 100%: la migración a media tensión habilita el acceso a suministro calificado en los mismos sitios.

\$14.7 – 29.4 M

MXN por año · 6.5% – 13.0% del gasto