




### POSTO DE TRABALHO EMBEBER 2X8 MÓD C/ PORTA

WORKSTATION FLUSH MOUNTING 2X8 MOD WITH DOOR POSTE DE TRAVAIL À ENCASTRER 2X8 MOD AVEC PORTE PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR 2X8 MÓD CON PUERTA



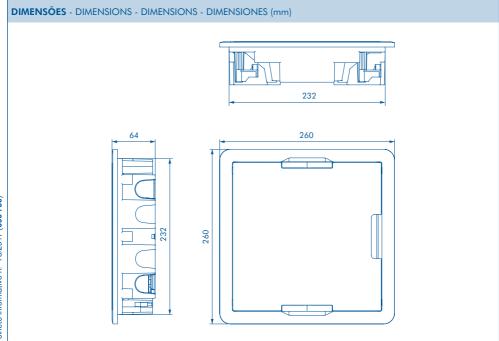

# **INSTALAÇÃO** - INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALACIÓN 1 A 1 B 2 A 2 B 3 A 3 B T.

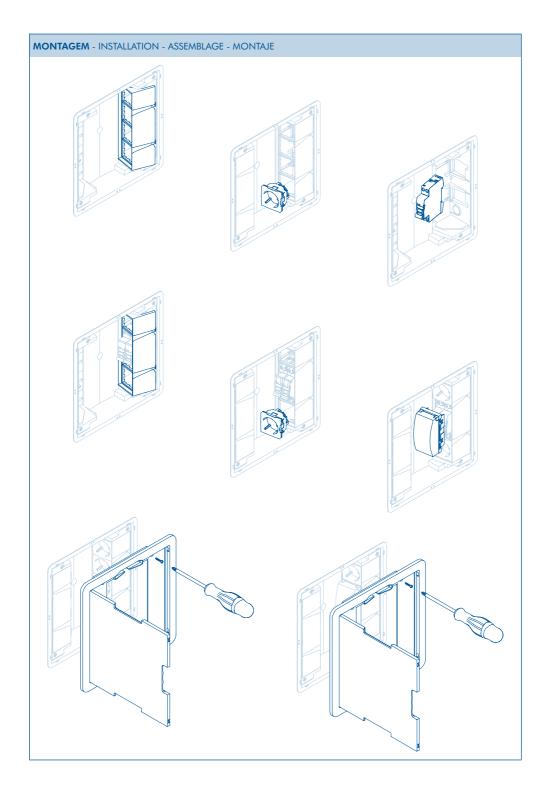

#### NORMAS - EN 60670-1; EN 60670-24

П	Б	١	ī
ш	г	1	ı

SECÇÃO 7	CLASSIFICAÇÃO	POSTO DE TRABALHO EMBEBER 2X8 MÓD COM PORTA	
7.1	Natureza do material	Isolante	
7.2	Tipo de Instalação	Embebida, semi-embebida ou integrada em: - paredes ou tetos, não combustíveis; - paredes ou tetos, combustíveis; - ocos ou divisórias (tetos falsos, paredes), mobiliário.	
7.3	Tipo de entradas (saídas)	Com entradas para tubos lisos ou ondulados	
7.4	Meios de fixação de cabos ou tubos	Com retenção de cabos	
7.5	Temperaturas mínimas e máximas durante a instalação	-5°C α +60°C	
7.7	Caixas ou invólucros para ocos ou divisórias, classificados segundo 7.2.1.3	Segundo o grau de proteção do invólucro: IP2XC	
7.8	Meios de fixação dos aparelhos às caixas	Caixas concebidas para receber outros meios de fixação	
7.102	Invólucro	Invólucro PD (para equipamento pré determinado)	
	Resistência da parte encastrada do invólucro (caixa posterior) ao ensaio de fio incandescente a 850º		
	Ensaio de impacto - IKO7		
	Carga máxima permitido no interior do invólucro é de 1.4 Kg (A carga máxima foi verificada através do peso máximo dos disjuntores aplicados e com uma majoração de 1.5)		
		Nominal - 250V~ ite Nominal - 63A	
	Potência Máxin	na Dissipável (Pde) - 40W	

#### **INFORMAÇÕES**

ANEXO BB	CLASSIFICAÇÃO	POSTO DE TRABALHO EMBEBER 2X8 MÓD COM PORTA
BB3	Aparelhos a integrar no invólucro pelo instalador	Os aparelhos integrados no invólucro pelo instalador devem satisfazer às respeivas normas do produto, se existentes, (p. ex. 1 disjuntor principal deve estar em conformidade c/ a norma IEC 60898-1, 1 interruptor diferencial deve estar em conformidade c/ a norma IEC 61008-1 e 1 disjuntor diferencial deve estar em conformidade c/ a norma IEC 61008-1). As tomadas devem estar em conformidade com a norma IEC 60884-1 e c/ obturador (Ref. 45132 S, 45112 S).  Compativel com aparelhos 45x45 - DUADRO45.
BB5	Ligações	Devem ser utilizadas terminais segundo norma EN 60998-2-1.
BB6	Proteção contra choques elétricos	A partes ativas devem permanecer não acessíveis após a instalação dos aparelhos no invólucro. Os aparelhos montados no invólucro devem ter um grau de proteção IP de pelo menos IPZX
BB8	Cablagem	Na instalação deve ser garantido que a cablagem interna tenha no mínimo valores de linha de fuga iguais a 3mm entre partes ativas e partes metálicas, acessíveis ou não. As secções dos condutores devem estar em conformidade com as respetivas regras de instalação

#### EN 50085-1

SECÇÃO 9	CLASSIFICAÇÃO	POSTO DE TRABALHO EMBEBER 2X8 MÓD COM PORTA
9.4	Conexões mecânicas por parafusos	0,8Nm

SECÇÃO 9	CLASSIFICAÇÃO	POSTO DE TRABALHO EMBEBER 2X8 MÓD COM PORTA
9.4	Fixação de aparelhagem de baixa tensão	90Nx1,5=135N

#### NORMAS - EN 60670-1; EN 60670-24

E	17

SECTION 7	CLASSIFICATION	WORKSTATION FLUSH MOUNTING 2X8 MOD WITH DOOR	
7.1	Type of installation	Insulating	
7.2	Type of installation	Embedded, semi-embedded or integrated into: -walls, ceilings or furniture, non-combustible; - walls, ceilings or furniture, combustible.	
7.3	Types of inlets (outlets)	With inlets for plain or corrugated pipes	
7.4	Means for fixing cables and pipesx	With cable retention	
7.5	Minimum and maximum temperatures during the installation	-5°C to +60°C	
7.7	Boxes or enclosures for hollow or partitions, classified according to 7.2.1.3	Degree of protection of the enclosure: IP3XC	
7.8	Means for fixing the devices to the boxes	Boxes designed to allow other means of fixing	
7.102	Enclosure	PD Enclosure (for predetermined equipment)	
	Resistance of the recessed housing part enclosure embedded area (back case box) to the glow wire test at 850°  IK Test - IK07		
	The maximum permissible load inside the enclosure is 1.4 kg (The maximum load was verified by the maximum weight of the MCB applied and with an increase of 1.5)		
		Voltage - 250V d Current - 63A	
	Maximum Capacity to Dissipate Power (Pde) - 40W		

#### **INFORMATION**

ANNEX BB	CLASSIFICATION	WORKSTATION FLUSH MOUNTING 2X8 MOD WITH DOOR
BB3	Devices to be Integrated by the Installer	The devices integrated in the enclosure by the installer shall comply with their applicable product standards, (e.g. 1 MCB shall comply with IEC 60898-1, 1 RCCB shall comply with IEC 61088-1 and 1 RCBO shall comply with IEC 6109-1).  The sockets shall comply with IEC 60884-1 and have safety shutters (Ref. 45132 S, 45112 S).  Compatible with devices 45x45 - QUADRO45.
BB5	Connections	Terminals must be used in accordance with the standards EN 60998-2-1.
BB6	Protection Against Electric Shock	Active parts shall remain not accessible after devices are installed in the enclosure.  Devices mounted in the enclosure shall have a minimum IP degree of IP2X.
BB8	Wiring	The installation must ensure that the internal wiring shall be such that minimum creepage distances between live parts and metallic accessible or non-accessible parts are not lower than 3mm.  The cross-sections of conductors shall be in accordance with the wiring rules.

#### EN 50085-1

SECTION 9	CLASSIFICATION	WORKSTATION FLUSH MOUNTING 2X8 MOD WITH DOOR
9.4	Mechanical connections by screws	0,8Nm

SECTION 9	CLASSIFICATION	WORKSTATION FLUSH MOUNTING 2X8 MOD WITH DOOR
9.4	Fixing of low voltage devices	90Nx1,5=135N

#### NORMES - EN 60670-1; EN 60670-24

-	ĸ

SECTION 7	CLASSIFICATION	POSTE DE TRAVAIL À ENCASTRER 2X8 MOD AVEC PORTE	
7.1	Nature du matériel	Isolante	
7.2	Type d'Installation	Encastrée, semi-encastrée ou encastrée dans: - des murs ou des plafonds, non combustibles; - des murs ou des plafonds, combustibles; - creux ou cloisons (faux plafonds, murs), mobilier	
7.3	Type d'entrées (sorties)	Avec des entrées pour tubes lisses ou ondulés	
7.4	Moyen de fixation des câbles ou tubes	Avec rétention de câbles	
7.5	Températures minimum et maximum pendant l'installation	-5°C à +60°C	
7.7	Boîtes ou boîtiers pour corps creux ou cloisons, classés selon 7.2.1.3	Degré de protection du boîtier: IP3XC	
7.8	Moyen de fixation des appareils aux boîtes	Boîtes conçues pour permettre d'autres moyens de fixation	
7.102	Boîtiers	Boîtiers PD (pour équipement prédéterminé)	
	Résistance de la partie encastrée du boîtier (boîte arrière) à l'essai du fil incandescent à 850°		
	Essai d'IK - IK07		
	La charge maximum autorisée à l'intérieur du boîtier est de 1.4 Kg (La charge maximale a élé vérifiée par le poids maximum des disjoncteurs installés et avec une majoration de 1.5)		
	Tension Nominale - 250V~ Courant Nominal - 63A  Puissance maximale Dissipable (Pde) - 40W		

#### **INFORMATION**

ANNEXE BB	CLASSIFICATION	POSTE DE TRAVAIL À ENCASTRER 2X8 MOD AVEC PORTE
BB3	Appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur	Les appareils à intégrer dans le boîtier par l'installateur doivent satisfaire les normes du produits, sis existantes, (p. ex. 1 disjoncteur principal doit être en conformité avec la norme IEC 6089-1, 1 interrupteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61008-1 et 1 disjoncteur différentiel doit être en conformité avec la norme IEC 61009-1)  Les prises doivent être en conformité avec la norme IEC 60884-1 et avoir des obturateurs (Réf. 45132 S, 45112 S).  Compatible avec les appareils 45x45 - QUADRO45.
BB5	Connexions	Doivent être utilisés des bornes électriques selon la norme EN 60998-2-1.
BB6	Protection contre chocs électriques	Les parties actives doivent rester non accessibles après l'installation des appareils dans le boîtier. Les appareils montés dans le boîtier doivent avoir un degré de protection IP de au moins IP2X.
BB8	Câblage	L'installation doit assurer que le câblage interne présente une valeur de ligne de fuite minimale égale à 3mm entre les parties actives et les parties métalliques, accessibles ou non. Les sections des conducteurs doivent être en conformité avec les respectives règles d'installation.

#### EN 50085-1

SECTION 9	CLASSIFICATION	POSTE DE TRAVAIL À ENCASTRER 2X8 MOD AVEC PORTE
9.4	Connexions mécaniques par vis	0,8Nm

SECTION	CLASSIFICATION	POSTE DE TRAVAIL À ENCASTRER 2X8 MOD AVEC PORTE
9.4	Fixation d'appareillage de basse tension	90Nx1,5=135N

#### NORMAS - EN 60670-1; EN 60670-24

п	
ш	-

SECCIÓN 7	CLASIFICACIÓN	PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR 2X8 MÓD CON PUERTA
7.1	Naturaleza del Material	Aislante
7.2	Tipo de Instalación	Empotrada, semi-empotrada o integrada en: - paredes o techos, no combustibles; - paredes o techos combustibles; - huecos o divisorias (falsos techos, paredes), mobiliario.
7.3	Tipo de entradas (salidas)	Con entradas para tubos lisos u ondulados
7.4	Medios de fijación de cables y tubos	Con retención de cables
7.5	Temperaturas mínimas y máximas durante la instalación	-5°C α +60°C
7.7	Cajas o envolturas para huecos o divisorias, clasificados según 7.2.1.3	Grado de protección de la envoltura: IP3XC
7.8	Medios de fijación de los mecanismos a las cajas	Cajas concebidas para recibir otros medios de fijación
7.102	Envoltura	Envoltura PD (para equipamiento predeterminado)
	Resistencia de la parte empotrada de la envoltura (caja posterior) al ensayo de hilo incandescente a 850º  Ensayo de impacto - IK07  Carga máxima permitida en el interior de la envoltura es de 1.4 Kg (La carga máxima fue verificada a través del peso máximo de los disyuntores aplicados y con un incremento de 1.5)  Tensión Nominal - 250V~ Corriente Nominal - 63A  Potencia Máxima Disipable (Pde) - 40W	

#### INFORMACIÓN

ANEXO BB	CLASIFICACIÓN	PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR 2X8 MÓD CON PUERTA
BB3	Aparatos a integrar en la envoltura por el instalador	Los aparatos integrados en la envoltura por el instalador deben cumplir las respectivas normas del producto, si existen, (por ejemplo, 1 disyuntor principal debe estar en conformidad con la norma IEC 66988-1, 1 interruptor diferencial debe estar en conformidad con la norma IEC 61008-1 y 1 disyuntor diferencial debe estar en conformidad con la norma IEC 61009-1). Las tomas deben estar en conformidad con la norma IEC 60884-1 y con obturador (Ref. 45132 S, 45112 S).  Compatible con mecanismos 45x45 - GUADRO45.
BB5	Conexiones	Deben ser utilizados terminales según la norma EN 60998-2-1.
BB6	BB6 Protección contra "choques eléctricos"	Las partes activas deben permanecer no accesibles después de la instalación de los mecanismos en la envoltura. Los mecanismos montados en la envoltura deben tener un grado de protección IP mínimo de IPZX
BB8	Cableado	En la instalación debe garantizarse que el cableado interno tenga como mínimo valores de línea de fuga iguales a 3mm entre partes activas y partes metálicas, accesibles o no.  Las secciones de los conductores deben estar en conformidad a las respectivas reglas de instalación

#### EN 50085-1

SECCIÓN 9	CLASIFICACIÓN	PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR 2X8 MÓD CON PUERTA
9.4	Conexiones mecánicas por tornillos	0,8Nm

SECCIÓN 9	CLASIFICACIÓN	PUESTO DE TRABAJO EMPOTRAR 2X8 MÓD CON PUERTA
9.4	Fijación de mecanismos de baja tensión	90Nx1,5=135N

## www.efapel.com

EFAPEL se reserva el derecho de modificar este documento o los productos contenidos en él sin previo aviso. En caso de dudas, por favor póngase en contacto con EFAPEL. EFAPEL se réserve le droit de modifier ce document ou les produits ci-inclus sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter EFAPEL EFAPEL reserves the right to amend this document or the products contained in it without notice. If in doubt please contact EFAPEL.

A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

3200-355 Serpins

**PORTUGAL**