


Diplomová práce



**České  
vysoké  
učení technické  
v Praze**

**F3**

**Fakulta elektrotechnická  
Katedra mikroelektroniky**

## **Systém pro podlahové vytápění rodinného domu pomocí zónové regulace**

**Bc. Roman Labovský**

**Vedoucí: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.**

**Obor: Elektronika**

**Studijní program: Elektronika a komunikace**

**Leden 2022**



# ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

## I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: **Labovský** Jméno: **Roman** Osobní číslo: **457100**  
Fakulta/ústav: **Fakulta elektrotechnická**  
Zadávající katedra/ústav: **Katedra mikroelektroniky**  
Studijní program: **Elektronika a komunikace**  
Specializace: **Elektronika**

## II. ÚDAJE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

Název diplomové práce:

**Systém pro podlahové vytápění rodinného domu pomocí zónové regulace**

Název diplomové práce anglicky:

**System for Underfloor Heating of a Family House Using Zone Control**

Pokyny pro vypracování:

1. Prostudujte problematiku podlahového vytápění při využití zónové regulace a její principy.
2. Navrhněte koncept centrální jednotky a dalších nutných zařízení pro zónovou regulaci vytápění.
3. Navrhněte koncept komunikace centrální jednotky, lokálních nástenných snímačů prostorové teploty a akčních členů pro řízení jednotlivých topných okruhů.
4. Vyberte nebo zhotovte zařízení pro ovládání jednotlivých částí zónové regulace vytápění a lokální snímače prostorové teploty.
5. V řídícím systému využijte inteligentní část pro vytápění.
6. Ověřte funkčnost celého systému. Navrhněte případná vylepšení.

Seznam doporučené literatury:

- [1] Bašta, J.: Regulace v technice prostředí staveb, Vydavatelství ČVUT, Praha 2014, ISBN 978-80-01-05455-0.  
[2] Bašta, J.: Velkoplošné sálavé vytápění, Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 978-80-247-3524-5.  
[3] Garlík, B.: Inteligentní budovy, BEN – technická literatura, Praha 2012, ISBN 978-80-7300-440-8.

Jméno a pracoviště vedoucí(ho) diplomové práce:

**Ing. Vladimír Janíček, Ph.D., katedra mikroelektroniky FEL**

Jméno a pracoviště druhé(ho) vedoucí(ho) nebo konzultanta(ky) diplomové práce:


Datum zadání diplomové práce: **02.02.2021**

Termín odevzdání diplomové práce: \_\_\_\_\_

Platnost zadání diplomové práce: **30.09.2022**


  
**Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.**  
podpis vedoucí(ho) práce

  
**prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.**  
podpis vedoucí(ho) ústavu/katedry

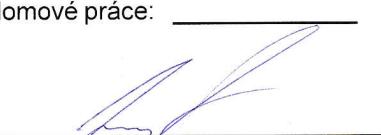
  
**prof. Mgr. Petr Páta, Ph.D.**  
podpis děkana(ky)

## III. PŘEVZETÍ ZADÁNÍ

Diplomant bere na vědomí, že je povinen vypracovat diplomovou práci samostatně, bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací.  
Seznam použité literatury, jiných pramenů a jmen konzultantů je třeba uvést v diplomové práci.

  
**17.2.2021**

Datum převzetí zadání

  
**17.2.2021**

Podpis studenta



## Poděkování

## Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací.

.....  
Bc. Roman Labovský

## Abstrakt

## Abstract

### Klíčová slova:

### Keywords:

**Vedoucí:** Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.  
České vysoké učení technické v Praze,  
Elektrotechnická fakulta, Katedra  
mikroelektroniky  
Technická 2,  
Praha 6

# Obsah

<b>Seznam použitých termínů a zkratek</b>	<b>1</b>	4.8 Spínací jednotka .....	48
<b>1 Úvod</b>	<b>3</b>	4.9 Realizovaný rozvaděč s elektronikou .	49
1.1 Cíle práce .....	4	4.10 Nástěnný snímač prostorové teploty	52
<b>2 Rešerše</b>	<b>5</b>	4.10.1 Varianta s Ethernetem .....	52
2.1 Podlahové vytápění .....	5	4.10.2 Varianta s WiFi .....	55
2.2 Zónová regulace vytápění .....	7	4.11 Krabička pro nástěnný snímač prostorové teploty .....	57
2.2.1 Principy zónové regulace vytápění.	7	4.12 Převodník USB-UART CP2102N ..	59
2.2.2 Dostupné komerční řešení zónové regulace podlahového vytápění .....	8		
<b>3 Návrh konceptu řídicího systému</b>	<b>13</b>	<b>5 Softwarová část</b>	<b>61</b>
3.1 Popis celkového konceptu .....	13	5.0.1 Nástěnný snímač prostorové teploty .....	61
3.1.1 Hadwarová část .....	15	5.0.2 HA – Typy řízení vytápění .....	64
3.1.2 Komunikační část .....	17	5.0.3 Inteligentní část .....	72
3.2 Řídicí systém.....	23	5.0.4 Vizualizace aktuálních stavů.....	73
3.2.1 Home Assistant .....	23	5.1 Zápis automatizace .....	74
3.2.2 Inteligentní část systému .....	26	5.1.1 Přidání grafických komponent ...	74
<b>4 Hardwarová část</b>	<b>27</b>	5.1.2 Konfigurace automatizace .....	75
4.1 Centrální jednotka Raspberry Pi....	29	<b>6 Testování</b>	<b>77</b>
4.2 Teplotní senzory .....	30	6.0.1 Naměřená data pro řízení podle teplotních plánů .....	77
4.2.1 Realizace 1-Wire sběrnice u zásobníku otopené vody .....	31	6.0.2 Naměřená data pro řízení podle teplotních plánů s úpravou předpovědi počasí .....	77
4.3 I <sup>2</sup> C sběrnice.....	33	<b>7 Návrh dalšího vylepšení</b>	<b>79</b>
4.4 DPS se vstupy/výstupu pro Raspberry Pi .....	34	<b>8 Závěr</b>	<b>81</b>
4.5 Signalizace stavů u krbů .....	39	<b>Literatura</b>	<b>83</b>
4.6 Zónový regulátor .....	44	Seznam příloh .....	89
4.7 Digitální chodbové termostaty .....	48		

<b>A Schéma – Nástenný snímač prostorové teploty s Ethernemet</b>	<b>91</b>
<b>B Schéma – Nástenný snímač prostorové teploty s WiFi</b>	<b>95</b>
<b>C Schéma – Ostatní</b>	<b>99</b>
<b>D Krabička pro nástenný snímač prostorové teploty</b>	<b>113</b>
<b>E Rozdělovač podlahového vytápění</b>	<b>121</b>
<b>F Ostatní</b>	<b>123</b>
F.1 Modul I <sup>2</sup> C sběrnice PCA9615 .....	123
F.2 Rozbočovač I <sup>2</sup> C .....	124
<b>G Obsah CD</b>	<b>125</b>

## Obrázky

2.1 Vertikální průběh teploty vzduchu u podlahové vytápění.....	6	4.2 Výřez pro centrální jednotku.....	29
2.2 Porovnání rozložení teplot při použití podlahové vytápění a deskových/článkových otopných těles..	6	4.3 Výřez pro umístění teplotních senzorů.	30
2.3 Obecný princip zónové regulace vytápění. .....	8	4.4 Termočlánek 72-21301041 typu K. .	30
2.4 Jednotlivá zařízení systému Elektrobock PocketHome.....	9	4.5 Výřez pro umístění sdružení 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody. ....	31
2.5 Jednotlivá zařízení systému Honeywell Evohome. ....	10	4.6 Sdružení 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody.....	31
2.6 Jednotlivá zařízení systému Danfoss Danfoss Link. ....	11	4.7 Zásobník otopné vody.....	32
3.1 Otopná soustava v domě. ....	14	4.8 Výřez pro modul I <sup>2</sup> C sběrnice u centrální jednotky. ....	33
3.2 Návrh hardwarové části systému. ...	15	4.9 Modul s obvodem PCA9615. ....	34
3.3 Návrh komunikační části systému. .	17	4.10 Výřez pro umístění 1-Wire sběrnici a lokálních termostatů připojených k centrální jednotce. ....	34
3.4 Základní funkční schéma MQTT komunikace.....	18	4.11 ESD ochrany pro 1-Wire sběrnici s převodníkem log. úrovní. ....	36
3.5 Zapojení I <sup>2</sup> C sběrnice.....	19	4.12 Obvod TPS26600 pro ochranu napájení 1-Wire sběrnice. ....	37
3.6 Příklad I <sup>2</sup> C datové komunikace se 7-bitovou adresací. ....	20	4.13 Ochrana pro výstupní napětí 3,3 V z Raspberry Pi. ....	38
3.7 Zapojení 1-Wire sběrnice ve trojvodičovém provedení. ....	21	4.14 Spodní část DPS pro ochranu vstupů/výstupů pro centrální jednotku Raspberry Pi. ....	38
3.8 Zapojení 1-Wire sběrnice ve dvouvodičovém provedení. ....	21	4.15 Vrchní část DPS pro ochranu vstupů/výstupů pro Raspberry Pi. ....	39
3.9 Průběhy na sběrnici 1-Wire. ....	22	4.16 Výřez pro umístění signalizace stavů u krbu. ....	39
3.10 Přehled řízení domácí automatizace HA. ....	24	4.17 Zapojení pro ovládání signalizační červené LED. ....	40
3.11 Jádro architektury HA. ....	25	4.18 Modul s obvodem MAX31850K. .	40
3.12 Znázornění využití integrací v HA. .	25	4.19 LCD displej pro zobrazování teplot ze zásobníku otopné vody. ....	41
4.1 Otopná soustava v domě včetně elektroniky pro řízení. ....	28	4.20 Spodní část DPS pro signalizaci u krbu. ....	41

4.21 Horní část DPS pro signalizaci u kruhu. ....	42	4.41 Výřez umístění nástěnných snímačů prostorové teploty (verze WiFi). ....	55
4.22 DPS včetně signalizačních LED. ....	42	4.43 DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze WiFi). ....	56
4.23 Instalační krabice pro signalizaci stavů. ....	43	4.44 DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze WiFi) s displejem, vrchní strana. ....	57
4.24 Víko instalační krabice. ....	43	4.45 Čelní strana krabičky. ....	58
4.25 Výřez pro umístění zónového regulátoru v rozdělovači podlahového opení. ....	44	4.46 Převodníku USB-UART CP2102N MINEK. ....	59
4.26 Zapojení jednoho kanálu pro ovládání termoelektrického pohonu. ....	45		
4.27 DPS zónového regulátoru, spodní strana. ....	46	5.1 Blokové schéma softwaru pro nástěnný snímač prostorové teploty. ....	62
4.28 DPS zónového regulátoru, vrchní strana. ....	46	5.2 Nástěnný snímač prostorové teploty s informacemi na displeji. ....	63
4.29 Panel pro zónový regulátor. ....	47	5.3 Upozornění v mobilu. ....	64
4.30 Termoelektrický pohon Salus T30NC. ....	47	5.4 Rozhraní HA. ....	65
4.31 Výřez pro umístění chodbových termostatů. ....	48	5.5 Záložka přehled v HA. ....	66
4.32 Digitální chodbový termostat W3230. ....	48	5.6 Záložka nastavení v HA. ....	67
4.33 Výřez pro umístění spínacích jednotek. ....	48	5.7 Záložka zařízení v HA. ....	68
4.34 Čtyř kanálový relé modul. ....	49	5.8 Záložka ostatní v HA. ....	68
4.35 Výřez pro umístění rozvaděče s elektronikou. ....	49	5.9 Nástěnný snímač prostorové teploty v HA. ....	69
4.36 Realizovaný rozvaděč s elektronikou. ....	51	5.10 Výběr nástěnných snímačů prostorové teploty v HA pro patro. ....	70
4.37 Výřez pro umístění nástěnných snímačů prostorové teploty (verze Ethernet). ....	52	5.11 Rozhraní pro nastavení teplotního plánu. ....	71
4.39 DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze Ethernet). ....	54	5.12 Jednotlivé plány pro danou místnost. ....	72
4.40 DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze Ethernet) s displejem, vrchní strana. ....	55	5.13 Přehled teplotních plánů pro patro. ....	72
		5.14 Vizualizace aktuálních stavů pro patro. ....	74
		D.1 Přední část krabičky. ....	113

## Tabulky

D.2 Zadní strana přední části krabičky.	114
D.3 Spodní část krabičky.	115
D.4 Zadní strana spodní části krabičky.	116
D.5 Zadní strana spodní části krabičky s vloženou DPS.	117
D.6 Čelní strana krabičky, verze s Ethernetem.	117
D.7 Boční strana krabičky.	118
D.8 Spodní část krabičky s osazenou DPS.	118
D.9 Pohled na čelní stranu s osazenou DPS.	119
D.10 Boční strana s osazenou DPS.	119
E.1 Rozdělovač podlahové vytápění v přízemí – čelní strana.	121
E.2 Rozdělovač podlahové vytápění v přízemí – instalace DPS a termoelektrických pohonů uvnitř.	122
E.3 Rozdělovač podlahové vytápění v přízemí – umístění DPS	122
F.1 Blokové schéma zapojení obvodu PCA9615.	123
F.2 Rozbočovač I <sup>2</sup> C – spodní strana DPS.	124
F.3 Rozbočovač I <sup>2</sup> C – vrchní strana DPS.	124
F.4 Rozbočovač I <sup>2</sup> C – čelní strana DPS.	124
2.1 Srovnání funkcí jednotlivých komerčních systémů.	12
4.1 Pravdivostní tabulka pro automatický boot modulu ESP32.	59



## **Seznam použitých termínů a zkratek**

**API** Application Programming Interface.

**BJSON** Binary JavaScript Object Notation.

**DPS** Deska plošných spojů.

**DTR** Data Terminal Ready.

**ESD** Electrostatic discharge.

**HA** Home Assistant.

**I<sup>2</sup>C** Inter-Integrated Circuit.

**JSON** JavaScript Object Notation.

**LCD** Liquid Crystal Display.

**LDO** Low-dropout regulator.

**LED** Light-Emitting Diode.

**M2M** Machine To Machine.

**MQTT** Message Queuing Telemetry Transport.

**NC** Normally Closed.

**PD** Powered Device.

**PET-G** Polyethylentereftalát, „G“ znamená modifikovaný glykol.

**POE** Power Over Ethernet.

**PSE** Power Sourcing Equipment.

.....

**QoS** Quality of Service.

**RAM** Random Access Memory.

**RMII** Reduced Media-Independent Interface.

**ROM** Read Only Memory.

**RTS** Request To Send.

**SCL** Synchronous Clock.

**SDA** Synchronous Data.

**SSL** Secure Sockets Layer.

**TCP/IP** Transmission Control Protocol/Internet Protocol.

**TLS** Transport Layer Security.

**TUV** Teplá užitková voda.

**USB** Universal Serial Bus.

**YAML** YAML Ain't Markup Language.

# Kapitola 1

## Úvod

V současné době s rozvojem elektroniky jsou k dipozici nové možnosti domácí automatizace různého druhu. Cílem této automatizace je ekonomické, energetické řízení, víceúčelové použití a rekonfigurace nastavení a to vše pro potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí.

Jednou ze zajímavých oblastí této automatizace je vytápění domácnosti. Na dnešním trhu je možné nalézt mnoho výrobců tohoto řešení. Všichni však mají stejný primární cíl dosáhnout požadované teploty v místnosti, co možná s největšími úspory na spotřebované energii. To ve většině případech dosahují podle nastaveného teplotního režimu od uživatele. Existují i takové, které si tento režim udělají samy podle aktivit obyvatel. Vzhledem k budování nízkoenergetických, pasivních či nulových domů je optimální vytápění nezbytností.

Jako další alternativa pro řešení oblasti vytápění domácnosti vznikla tato práce. Podobnou tématikou jsem se zabýval i ve své bakalářské práci. Kde jsem automatizaci vytápění aplikoval na starším rodinném domě s centrálním termostatem, automatickým peletovým kotlem, deskovými otopnými tělesy a se zásobníkem teplé užitkové vody. V diplomové práci využívám stejný řídicí software pro vytápění, ale jedná se o novostavbu s podlahovým vytápěním, zónovou regulací, centrálním zásobníkem otopné vody (se zabudovaným zásobníkem teplé užitkové vody). Jako zdroje tepla jsou použity krby s teplovodním výměníkem a plynový kondenzační kotel.

Práce je rozdělena na několik části. V první teoretické části jsou uvedeny informace o podlahovém vytápění a komerčních produktech. Dále hardwarový koncept celého řídicího systému a nutných zařízení pro zónovou regulaci vytápění. Komunikační část mezi centrální jednotkou a akčními členy pro řízení jednotlivých otopných okruhů. Popis řídicího systému Home Assistant včetně inteligentní části. V druhá praktické části je výběr komponent/zařízení a popis dílčích částí celého systému včetně konstrukční části. V neposlední řadě též popis softwaru, jak pro jednotlivé zařízení, tak i řídicího systému. Na konci jsou navrhnuty vylepšení a závěr.

## ■ 1.1 Cíle práce

- Prostudujte problematiku podlahového vytápění při využití zónové regulace a její principy.
- Navrhněte koncept centrální jednotky a dalších nutných zařízení pro zónovou regulaci vytápění.
- Navrhněte koncept komunikace centrální jednotky, lokálních nástěnných snímačů prostorové teploty a akčních členů pro řízení jednotlivých topných okruhů.
- Vyberte nebo zhotovte zařízení pro ovládání jednotlivých částí zónové regulace vytápění a lokální snímače prostorové teploty.
- V řídicím systému využijte inteligentní část pro vytápění.
- Ověřte funkčnost celého systému. Navrhněte případná vylepšení.


## Kapitola 2

### Rešerše

#### 2.1 Podlahové vytápění

U podlahového vytápění dochází k přenosu tepla do vytápeného prostoru převážně sáláním. Což má za následek, že se od sálající plochy ohřívají plochy a teprve od sálajících a osálaných ploch se ohřívá okolní vzduch (druhá konvenční složka z celkového tepelného toku). Naproti tomu při přenosu tepla pomocí deskových/článkových/trubkových otopných těles či konvektory dochází k přenosu pomocí proudění (konvekční složka). Teplota otopné plochy je poměrně nízká pohybuje se mezi 25 až 34 °C u podlahového vytápění a tedy i teplota teplonosné látky je nízká (otopná plocha je zahřívána buď teplou vodou, teplým vzduchem nebo elektricky). Proto je tento typ vytápění vhodné využít při zapojení s nízkoteplotním zdrojem, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle či solární panely.

Důležitým parametrem pro příjemný pobyt v místnosti je prostorové rozložení teploty, jak ve vertikální tak horizontální rovině. Na vertikální rozložení teplot ve vytápené místnosti je způsobeno nerovnoměrným přívodem tepla a nerovnoměrným ochlazováním jednotlivých stěn místnosti. Vertikální nerovnoměrnost teplot je tím větší, čím vyšší je povrchová teplota otopné plochy. Vzhledem k tomu, že teplota u podlahového vytápění je povrchová teplota otopné vody ze všech druhů velkoplošného vytápění (podlahové, stropní, stěnové) nejnižší, je vertikální rozložení teplot skoro ideální, viz obrázek 2.1a. Optimální vytápění by mělo zajistit, aby v oblasti hlavy stojícího člověka byla teplota minimálně o 2 °C nižší, než je v úrovni kotníků. Takovému ideálnímu průběhu teplot odpovídá obrázek 2.1b. Dále jsou na obrázku 2.1 další způsoby vytápění s vertikálními průběhy teplot. Na obrázku 2.2 je prostorové porovnání teplot podlahového vytápění a vytápění při využití deskových/článkových otopných těles s vyznačenými oblastmi teplot.

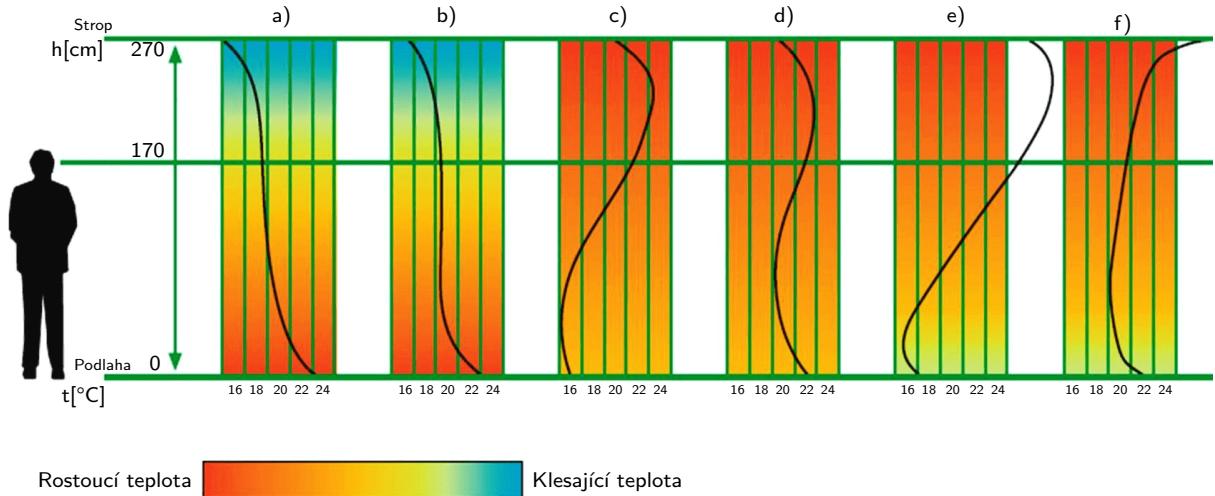

**Obrázek 2.1:** Vertikální průběh teploty vzduchu ve vytápěné místnosti při různém způsobu vytápění.  
 a) Ideální požadovaný průběh. b) Podlahové vytápění. c) Vytápění deskovými/článkovými otopnými tělesy (vnitřní stěna). d) Vytápění deskovými/článkovými otopnými tělesy (venkovní stěna). e) Konvektory. f) Stropní vytápění. Upraveno z [51].



(a) : Rozložení teplot při použití podlahové vytápění.

(b) : Rozložení teplot při použití deskových/článkových otopných těles.

**Obrázek 2.2:** Porovnání rozložení teplot při použití podlahové vytápění a deskových/článkových otopných těles. Upraveno z [52].

## Výhody

- Je vhodné zejména tam, kde je nízkoteplotní zdroj tepla (tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, solární panely, ...).
- Větší užitný prostor (místo nezabírají otopná tělesa).
- Cirkulace vzduchu je nižší oproti deskovým/článkovým otopným tělesům, proto je vření prachu v místnosti menší.
- Téměř rovnoměrná teplota místnosti.

## Nevýhody

- Zvýšené náklady na realizaci.
- Nezbytná pečlivá montáž a stavební dozor.
- Vyšší tepelná setrvačnost otopné soustavy.
- Vyšší nároky na řízení podlahové otopné plochy (zejména hlídání maximální vstupní otopné vody).

## 2.2 Zónová regulace vytápění

Význam zónové regulace vytápění spočívá v systému umožňující individuální vytápění v jednotlivých místnostech (každá místnost nebo spojení více místností se označuje za zónu) na požadovanou teplotu. Základ zónové regulace je centrální řídicí jednotka, která přijímá data od jednotlivých místností (zejména jejich aktuální teplotu) a dává povely do zařízení, které ovládá (otevírání/zavírání pohonů u jednotlivých otopných okruhů apod.). Přístup k řídicí jednotce je nejčastěji pomocí displeje, webového rozhraní nebo jejich kombinace. V řídicí jednotce se dá celý systém vytápění nastavit (nastavení časových a teplotních programů pro jednotlivé zóny a mnohé další).

Zónové systémy vytápění se rozdělují na dvě hlavní skupiny. První tvoří zónové systémy propojené pomocí vodičů a druhou skupinu tvoří bezdrátová technologie propojující centrální řídicí jednotku a jednotlivé zóny.


Hlavní částí zónového systému je centrální řídicí jednotka. Mezi další komponenty patří, nástěnné snímače vnitřní teploty, snímač venkovní teploty, termoelektrické pohony, elektronické regulátory otopných těles, reléová spínací jednotka. Mezi komponenty, které přispívají ke komfortu zónové regulace jako senzor intenzity slunečního záření, senzor rychlosti větru, různé spínací jednotky, jednotky pro ovládání žaluzií, moduly pro dálkové ovládání pomocí GSM a další.

### 2.2.1 Principy zónové regulace vytápění

Jak již bylo řečeno, základem celého systému je centrální řídicí jednotka. Další důležitou částí je zónový regulátor, který slouží pro ovládání komponentů, které jsou k zónovému regulátoru připojeny. Mezi hlavní komponenty, který zónový regulátor ovládá, jsou termoelektrické pohony. Termoelektrický pohon je podobný termostatické hlavici, která se nasazuje na deskové/článkové otopné těleso, ale je jej možné ovládat elektrickým napětím. Samotná regulace vytápění probíhá tak, že řídicí jednotka je propojena se zónovým regulátorem. K zónovému regulátoru jsou připojeny jednotlivé nástěnné snímače prostorové teploty a termoelektrické pohony, které jsou nasazeny na termostatický ventilech otopných okruhů/těles. V centrální jednotce jsou nastaveny časové programy (různé požadované teploty pro různé časové úseky). Centrální jednotka posílá do zónového regulátoru požadované teploty pro všechny zóny. Tyto teploty jsou v zónovém regulátoru porovnávány s aktuálními prostorovými teplotami měřenými nástěnnými jednotkami. V případě, že je prostorová teplota příslušné zóny nižší než požadovaná teplota (nastavená v centrální jednotce), ovládá zónový regulátor odpovídající pohon, který otevírá/zavírá daný ventil a umožňuje proudění otopné vody do otopného okruhu/tělesa, čím dochází ke změně teploty v místnosti. Pokud je

připojen například kotel, je pak hořák kotle ovládán při požadavku vytápění v jakémkoliv místnosti. Princip zónové regulace je zobrazen na obrázku 2.3.

Další možné zapojení může být takové, že jednotlivé nástenné snímače prostorové teploty jsou přímo propojeny s centrální jednotkou, která následně podle časového programu posílá zónovému regulátoru požadavky na ovládání jednotlivých pohonů.

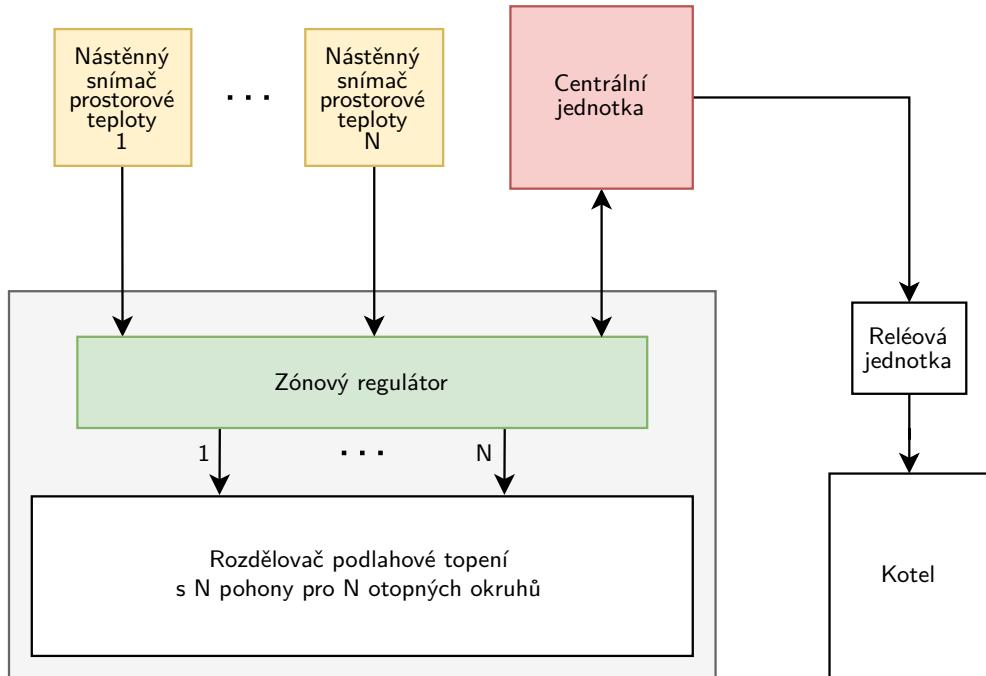

**Obrázek 2.3:** Obecný princip zónové regulace vytápění.

Mezi další ovládaná zařízení při regulaci vytápění mohou být čerpadla, směšovací ventily zejména pro podlahové vytápění, kde je nutné udržovat teplotu otopné vody v daných mezích.

## ■ 2.2.2 Dostupné komerční řešení zónové regulace podlahového vytápění

Na českém trhu se nachází poměrně velké množství výrobců se zařízeními pro ovládání podlahového vytápění. Snažil jsem se zaměřit hlavně na výrobce, kteří nabízejí drátové řešení. Výrobci však nabízejí kombinaci drátového a bezdrátového řešení, především nástenné snímače prostorové teploty jsou řešeny bezdrátově. Jedná se o modulový systém, který má být co nejvíce univerzální pro použití (především tam, kde se původně s tímto typem řízení nepočítalo). Vybral jsem řešení od výrobců Elektrobock, Honeywell a Danfoss, jejichž řešení jsou popsány v textu níže.

Možná doplnit Loxon, icool jako něco na míru.

### ■ Elektrobock

Česká firma Elektrobock [53] nabízí bezdrátové řešení pro řízení podlahové vytápění. Systém řízení je zastřešený pod aplikací PocketHome [54]. Jednotlivá zařízení mohou fungovat samostatně bez

nebo s centrální řídicí jednotkou. Tato centrální jednotka je zastřešená pod aplikací PocketHome. Řídicí systém se skládá z centrální jednotky, nástěnných snímačů prostorové teploty pro jednotlivé místnosti a zónového regulátoru pro ovládání jednotlivých otopných okruhů a oběhového čerpadla, dále je k dispozici zařízení pro zapínání/vypínání kotle nebo komunikace pomocí protokolu OpenTherm. Na obrázku 2.4 jsou zobrazena jednotlivá zařízení. Komunikace je bezdrátová na frekvenci 433,92 MHz. Jednotlivé prvky mohou pracovat samostatně bez centrální jednotky, na druhou stranu se tímto ztrácí přehled o celém systému a komfortu nastavování z jednoho místa. Systém se může spravovat pomocí PC (systém Windows) nebo pomocí chytrého telefonu/tabletu (systém Android, iOS). Systém počítá s jedním zdrojem tepla, tedy kotlem (elektrickým, plynovým, automatickým), neuvažuje se s otopnou soustavou, kde je začleněn např. krb s tepelným výměníkem, jak z pohledu řízení čerpadel, tak i případnou indikaci o stavu naakumulovaní zásobníku s otopnou vodou. Nástěnné snímače prostorové teploty jsou napájeny z baterií.




**Obrázek 2.4:** Jednotlivá zařízení systému Elektrobock PocketHome.

a) Nástěnný snímač prostorové teploty. b) Centrální jednotka. c) Spínací jednotka kotle. d) Zónový regulátor. Upraveno z [55, 56, 57, 58].

## Honeywell

Honeywell nabízí bezdrátový systém regulace podlahového vytápění. Systém řízení je zastřešená pod aplikací EVOHOME [59]. Skládá se z centrální jednotky s dotykovým displejem, nástěnných snímačů prostorové teploty pro jednotlivé místnosti, zónového regulátoru pro ovládání jednotlivých otopných okruhů. Systém je možné rozšířit o dobíjení TUV (Teplá užitková voda), pro sledování teploty na zásobníku je možné umístit teplotní senzor, ze kterého je teplota odesílaná do centrální

jednotky. Na obrázku 2.5 jsou zobrazena jednotlivá zařízení systému. Systém však při dobíjení zásobníku TUV počítá se zdrojem tepla pouze s kotlem, takže v případě využití krbů s výměníkem nastává problém. V neposlední řadě umožňuje zapojit směšovací ventil pro optimální teplotu do podlahového topení. Systém je možné ovládat lokálně nebo řídit vzdáleně odkudkoliv, je zapotřebí zaregistrovat si účet a spárovat ho s centrální jednotkou. Vzdálený server přijímá požadavky na změny režimů či nastavení teplot a zasílá je do řídicí jednotky. Server průběžně shromažďuje různá data o chování soustavy a může je na základě žádosti poskytnout. Z toho vyplývá, že pro lepší řízení a nastavení vytápění je nutné zřídit vzdálený přístup a samotné vyhodnocení a provedení povelů, pak dochází na vzdáleném serveru, nemáme moc pod kontrolou data a životnost takového systému do budoucnosti. Otázka je i při využití pouze lokálního režimu, zda regulace nepřichází o výhody clouдовého řešení. Komunikace mezi zařízeními probíhá na frekvenci 868 MHz, připojení k centrální jednotce pomocí mobilní aplikace je pomocí WiFi. Nástěnné snímače prostorové teploty a řízení dobíjení TUV jsou napájeny z baterií.

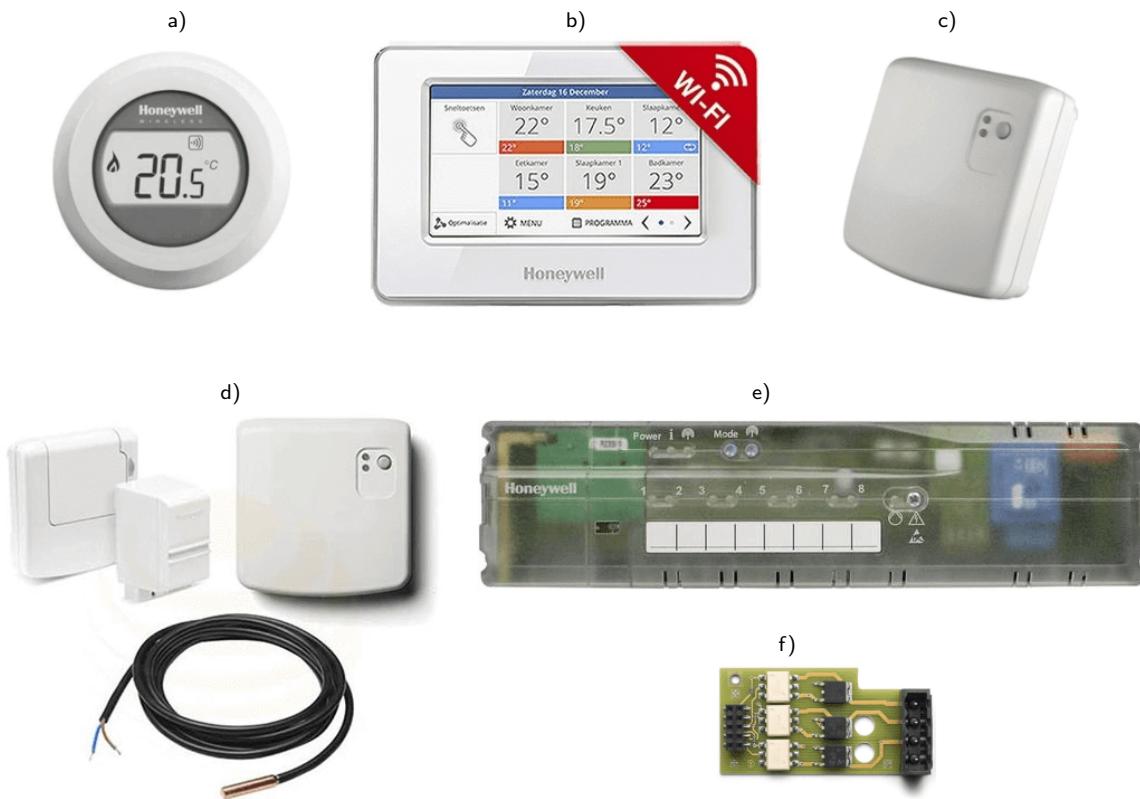

**Obrázek 2.5:** Jednotlivá zařízení systému Honeywell Evohome.

a) Nástěnný snímač prostorové teploty. b) Centrální jednotka. c) Spínací jednotka kotle. d) Řízení dobíjení TUV. e) Zónový regulátor. f) Rozšiřující modul pro zónový regulátor. Upraveno z [60, 61, 62, 63, 64, 65].

## Danfoss

Danfoss nabízí bezdrátový systém regulace podlahové vytápění. Systém řízení je zastřešený pod aplikací Danfoss Link [66]. Řídicí systém se skládá z centrální jednotky s dotykovým displejem, nástěnných snímačů prostorové teploty pro jednotlivé místnosti a zónového regulátoru pro ovládání jednotlivých otopných okruhů, oběhového čerpadla a řízení kotle. Na obrázku 2.6 jsou zobrazena

jednotlivá zařízení systému. Vzdálené ovládání je umožněno přes mobilní aplikaci pomocí cloudového řešení. Systém má absenci v řízení dobýjení TUV, respektive zásobníku na otopnou vodu a použití více zdrojů tepla (viz předchozích systémy). Komunikace mezi zařízeními probíhá na frekvenci 868 MHz. Nástěnné snímače prostorové teploty jsou napájeny z baterií.



**Obrázek 2.6:** Jednotlivá zařízení systému Danfoss Danfoss Link.

- a) Nástěnný snímač prostorové teploty. b) Centrální jednotka. c) Spínací jednotka kotle. d) Zónový regulátor. Upraveno z [67, 68, 69, 70].

Pokud shrnu hlavní nedostatky zmíněných systémů pro řízení podlahového vytápění, tak mezi ně patří bezdrátové ovládání, zejména tedy možný problém komunikace mezi centrální jednotkou a zařízeními. Je nutná výměna baterií v zařízeních po určité době. Dále nepoužívají více zdrojů tepla a centrální zásobník otopné vody. Systém od firmy Honeywell umožňuje ovládání ohřev pro TUV. Dalším možným nedostatkem může být cloudové řešení z pohledu dlouhodobé garance fungování služby, dále pak vzdálené ovládání neprobíhá přímo s centrální jednotkou, ale se vzdáleným serverem. Dalším zjištěním bylo, že všechny systémy jsou nabízeny jako bezdrátové. To je samozřejmě pochopitelné jak z pohledu jednoduchého nainstalování, již do stávajících staveb, kde s takovým systémem nebylo počítáno. Pokud jsou nabízena drátová řešení, není zde žádná centrální jednotka. Ovládání probíhá přes drátové nástěnné snímače prostorové teploty, které jsou připojené přímo na zónový regulátor, jenž následně ovládá jednotlivé otopné okruhy. Celkový počet zařízení nutných pro ovládání vytápění rodinného domu (jehož dispozice jsou popsány v textu níže, část 3.1) shrnuje tabulka 2.1, zobrazuje přehled funkcí systémů zmíněné výše.

Systém Funkce \	<b>Elektrobock (PocketHome)</b>	<b>Honeywell (EvoHome)</b>	<b>Danfoss (Danfoss Link)</b>
<b>Napojení na více zdrojů tepla</b>	Ne	Ne	Ne
<b>Napojení na centrální zásobník otopné vody</b>	Ne	Ne	Ne
<b>Ohřev TUV</b>	Ne	Ano	Ne
<b>Bezdrátové/drátové řešení</b>	Bezdrátové	Bezdrátové	Bezdrátové
<b>Možnosti ovládání</b>	PC chytrý telefon	dotykový displej chytrý telefon	chytrý telefon
<b>Cloudové řešení</b>	Ne	Ano	Ano
Centrální řídicí jednotka	(PH-CJ39-WIFI, 1×) 3 678 Kč	(ATC928G3026, 1×) 5 994 Kč	(014G0288, 1×) 8 694 Kč
Zónový regulátor	(PH-BP1-P9, 2×) 3 388 Kč	(HCE80, 2×) 5 622 Kč	(088U1031, 2×) 4 299 Kč
Nástěnný snímač prostorové teploty	(PH-BP7-V, 13×) 9 036 Kč	(T87RF2083, 13×) 12 141 Kč	(088U1081, 13×) 19 476 Kč
Spínací jednotka kotle	(PH-PK20, 1×) 1 498 Kč	(BDR91A1000, 1×) 1 100 Kč (ATF500DHW, 1×) 3 818 K	(014G0272, 1×) 2 190 Kč
Řízení dobíjení TUV	–	(HCS80, 1×) 1 897 Kč	–
Rozšiřující modul pro zónový regulátor	–		–
<b>Celková cena včetně DPH <sup>a</sup></b>	25 004 Kč	41 590 Kč	47 614 Kč

<sup>a</sup> Ceny stanoveny ke dni 26. 11. 2020.

**Tabulka 2.1:** Srovnání funkcí jednotlivých komerčních systémů.

V tabulce 2.1 chybí pohony pro ovládání jednotlivých otopných okruhů. Pro výše zmíněné systémy, zónový regulátor podporuje pohony na 230 V AC. Pohony je možné koupit přímo od daného výrobce nebo od jiného, což na samotnou funkčnost nemá vliv. Jediný rozdíl může být v pořizovací ceně, kde pro termoelektrické pohony je cena od 400 do 800 Kč, ale pro servopohony může být cena ještě vyšší. Celková cena za 24 pohonů (pro dvě patra) se pohybuje v řádu jednotek tisíc. Někteří výrobci jako Danfoss nabízejí v případě špatného dosahu signálu opakovače, ale je nutné počítat s dalšími náklady navíc (v řádech jednotek tisíc). V případě, že systém neumí ovládat kotel pro dobíjení TUV, případně nesplňuje požadavky, které bychom chtěli, pak je nutné využít jiné řešení, což se dále promítá do dalších nákladů a hlavně se jedná o jednoho výrobce.


## Kapitola 3

### Návrh konceptu řídicího systému

#### 3.1 Popis celkového konceptu

Otopná soustava domu je zobrazena na obrázku 3.1. Zdrojem tepla je krb ve sklepě, v přízemí a v patře s teplovodním výměníkem. Krby s teplovodním výměníkem slouží k ohřevu otopné vody proudící skrz vložku krbu, které dobíjí zásobník otopné vody. V přízemí a v patře je rozdělovač podlahového topení s 12 otopnými okruhy. Každý okruh se dá ovládat zvlášť. Dále je zde čerpadlo a manuální trojcestný směšovací ventil pro nastavení optimální teploty do podlahového vytápění. Druhým zdrojem tepla je plynový kondenzační kotel, který není v současnosti pořízen, nicméně se s ním počítá do budoucna. Bude sloužit k ohřívání otopné vody, pokud nebudou využity krby s teplovodním výměníkem, zejména v letním období pro ohřev TUV. Oba zdroje tepla jsou pro ohřívání otopné vody do centrálního zásobníku (objem je 1 500 l). V jedné horní třetině výšky zásobníku umístěna nádoba TUV (objem je 120 l). Navržený systém řídí ovládání čerpadel u rozdělovačů podlahového vytápění, čerpadel pro krby s výměníkem a pohonů pro jednotlivé okruhy podlahového vytápění. K ovládání čerpadel otopných okruhů dochází při požadavku topení v dané místnosti. V případě zatopení v krbu dojde k sepnutí daného čerpadla.


3. Návrh konceptu řídicího systému

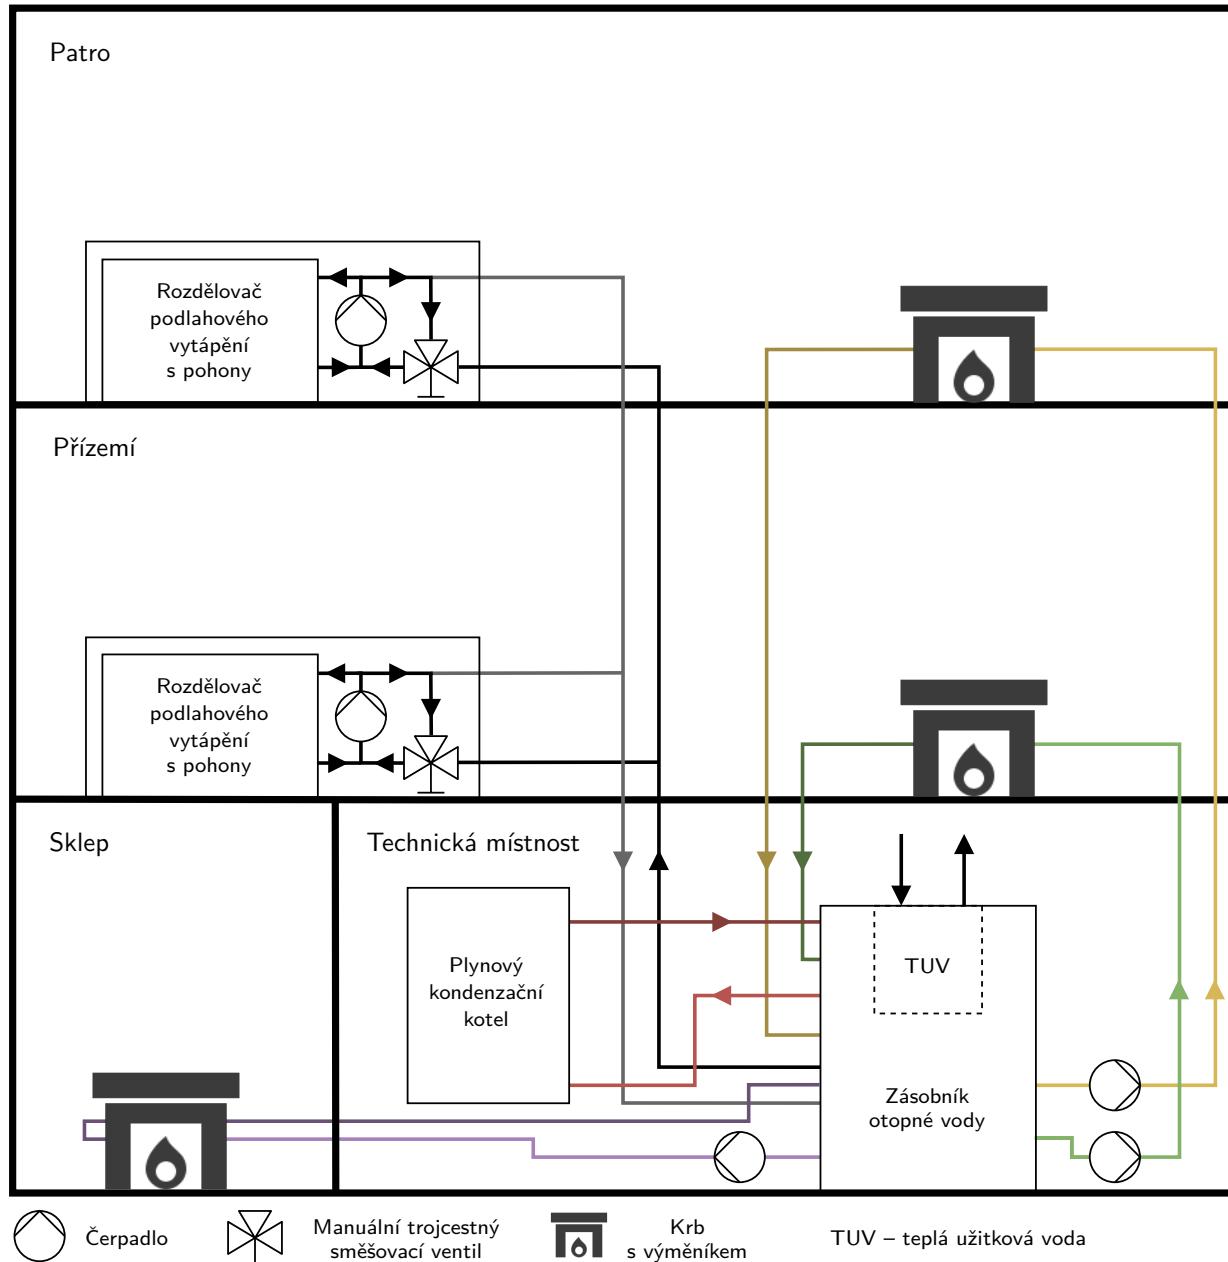

Obrázek 3.1: Otopná soustava v domě.

### 3.1.1 Hadwarová část

Na obrázku 3.2 je nakreslen hardwarový koncept, který je níže v textu popsán.

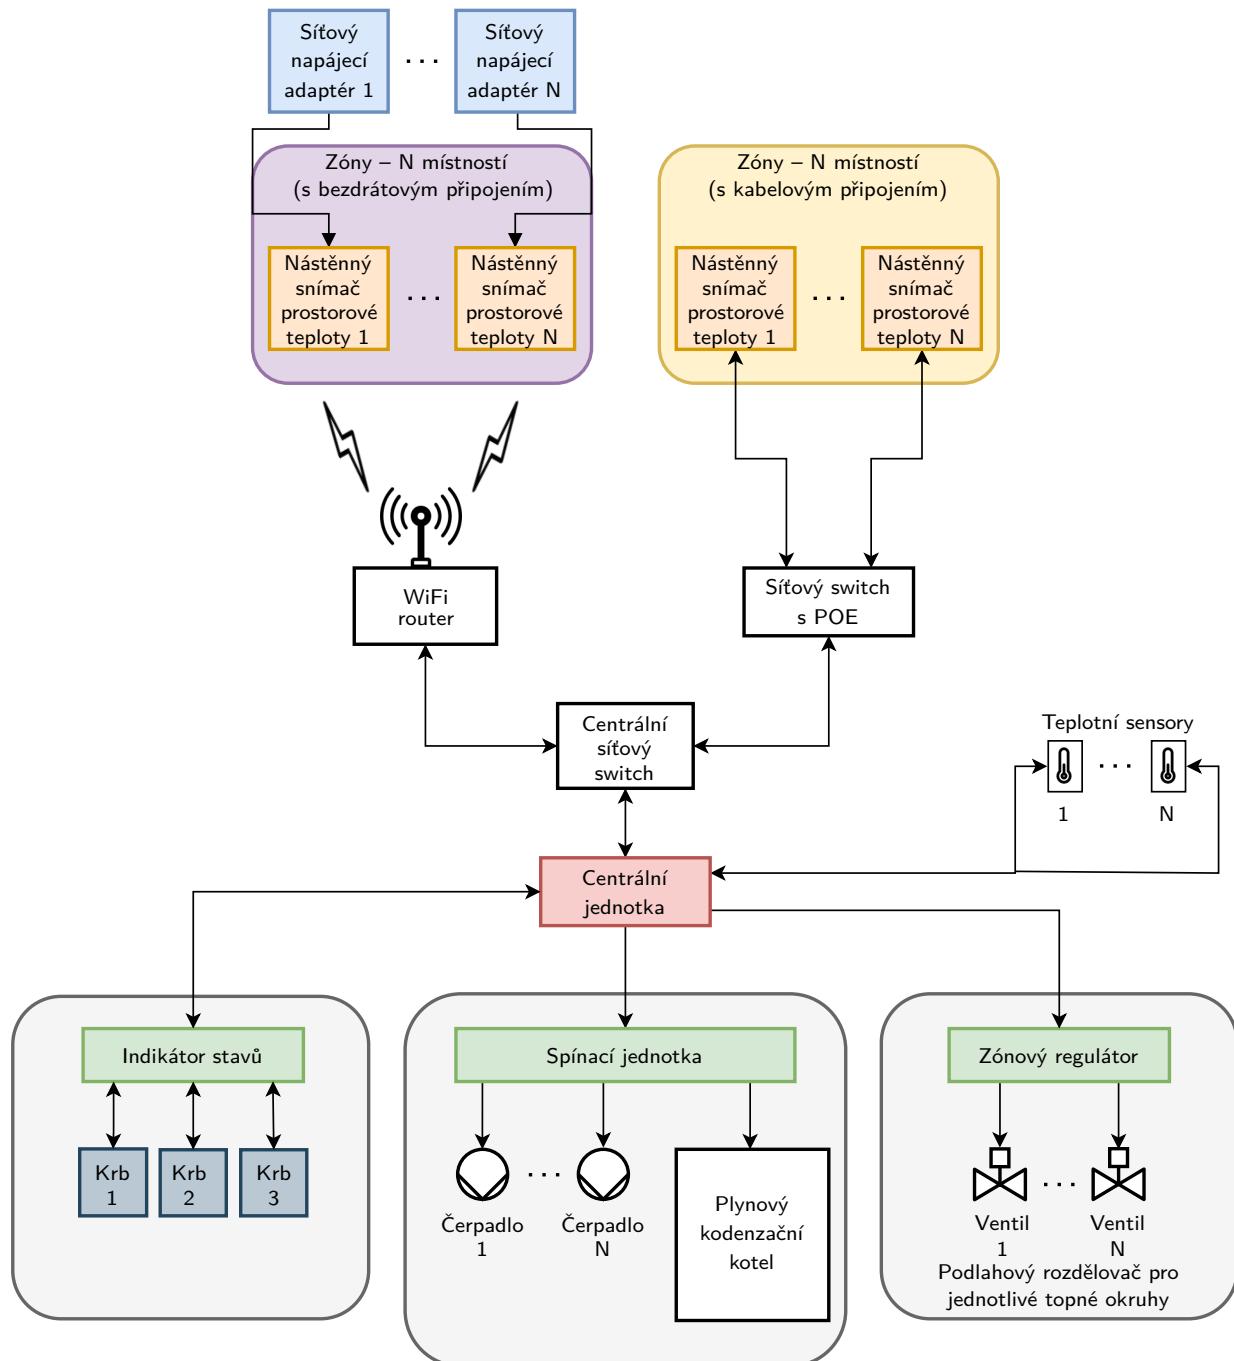

Obrázek 3.2: Návrh hardwarové části systému.

Centrální jednotka je jednodeskový počítač s periferiemi jako ethernetový port, USB (*Universal Serial Bus*), univerzálními vstupy/výstupy, případně s alternativní funkcí pinů jako sběrnice I<sup>2</sup>C (*Inter-Integrated Circuit*) nebo dalšími typy periferií. Dále by měla disponovat dostatečnou velikostí

RAM (*Random Access Memory*) pamětí a relativně výkonným procesorem pro snadné zpracování vstupních/výstupních dat či povelů.

Bezdrátové nástěnné snímače prostorové teploty jsou napájeny z lokálních síťových adaptérů, každý modul má své napájení. Nástěnný snímač prostorové teploty se skládá z displeje pro zobrazení aktuální a požadované teploty a dalších nastavení. Dále ze tří tlačítek pro vstup do menu a tlačítek pro zvýšení/snížení požadované teploty a teplotního senzoru. Komunikace s centrální jednotkou je zajištěna pomocí WiFi modulu komunikující s WiFi routerem.

Kabelové nástěnné snímače prostorové teploty jsou napájeny pomocí switche s POE (*Power Over Ethernet*). Další části jsou obdobné jako u bezdrátového řešení. Komunikace s centrální jednotkou je zajištěna pomocí zmíněného switche.

Indikátor stavů je propojen s centrální jednotkou, skládá z části indikující stavy pomocí LED (*Light-Emitting Diode*) pro jednotlivé teploty naměřené v zásobníku otopné vody rozmístěné v jednotlivých částech nádrže. Dále je zde sběrnice pro komunikaci LCD (*Liquid Crystal Display*) displejem a centrální jednotkou pro zobrazení teplot ze zásobníku, respektive dvou teplot ze spodní části. Indikátory stavů jsou umístěny u krbů.

Spínací jednotka se skládá z relé modulů pro ovládání jednotlivých čerpadel pro oběh otopné vody do otopních okruhů podlahové vytápění v jednotlivých patrech. Dále jsou zde ovládána čerpadla pro cirkulaci vody z krbových výměníků. V neposlední řadě je zde případné ovládání plynového kondenzačního kotle.

Zónový regulátor je umístěn v přízemí a v patře v rozdělovači pro jednotlivé otopné okruhy. Komunikace mezi zónovým regulátorem a centrální jednotkou je pomocí sběrnice. Zónový regulátor ovládá jednotlivé pohony, ty následně jednotlivé otopné okruhy. Pohony jsou přímo připojené na zónový regulátor.

Síťové prvky se skládají z centrálního switche, switche s POE a domácího WiFi routeru. Centrální switch sdružuje veškerou komunikaci jak z kabelových nástěnných snímačů prostorové teploty (pomocí POE switche), tak i bezdrátových (pomocí WiFi routeru).

Teplotní senzory v zásobníku otopné vody jsou rozmístěné ve třech částech zásobníku v horní, střední a spodní části. Dále jsou teplotní senzory na kouřovodech u jednotlivých krbů pro detekci zatopení. Všechny senzory jsou napojeny na jednu sběrnici.


## ■ Teplotní senzory

Jak bylo zmíněno výše, teplotní senzory jsou potřebná na snímání teplot na kouřovodech krbů pro následné sepnutí oběhového čerpadla. Teplota na kouřovodech může dosáhnout až 300 °C (optimální teplota se však pohybuje přibližně mezi 120 °C až 240 °C, kdy je nejvyšší účinnost krbu a hoření paliva), proto je nutné zvolit takový senzor, který je na tyto teploty vhodný. Mezi takové teplotní senzory patří odporový teplotní senzor (teplotní rozsahy od -240 °C až 600 °C) nebo termočlánek (teplotní rozsahy od -260 °C až 2 300 °C).

Další teplotní senzory jsou nutné pro nástěnné teplotní snímače prostorové teploty pro každou místnost, zásobník otopné vody a venkovní senzor. Teplotní rozsah těchto čidel nemusí být tak vysoký jako u měření teplot na kouřovodech. Teplotní rozsah stačí v řádu desítek stupňů.

### 3.1.2 Komunikační část

Na obrázku 3.3 je zobrazen komunikační koncept, který je níže v textu popsán.

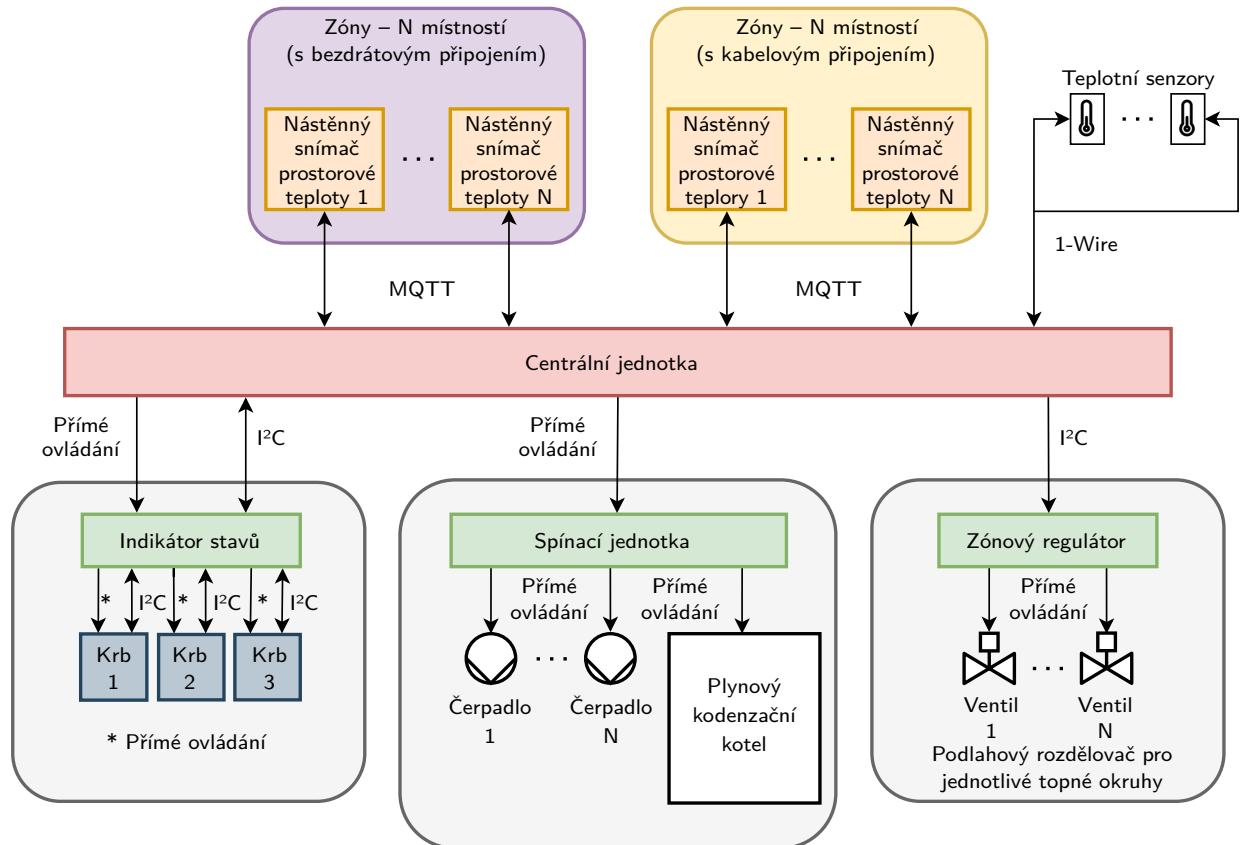

Obrázek 3.3: Návrh komunikační části systému.

Komunikace mezi centrální řídicí jednotkou a bezdrátovými i kabelovými nástěnnými snímači prostorové teploty je zajištěna pomocí protokolu MQTT. Centrální jednotka dostává informace z jednotlivých nástěnných snímačů prostorové teploty, zároveň je možné některé parametry nastavovat přímo přes centrální jednotku, která následně dané nastavení pošle do daných zařízení.

Indikátor stavů komunikuje s centrální jednotkou pomocí sběrnice I<sup>2</sup>C pro zobrazení hodnot na LCD displeji. Indikační LED jsou připojeny na vstupní/výstupní piny centrální jednotky.

Spínací jednotka je propojena s centrální jednotkou pro ovládání čerpadel podlahového vytápění, čerpadel pro krbové výměníky a kondenzačního plynového kotle.


Zónový regulátor komunikuje s centrální jednotkou pomocí I<sup>2</sup>C sběrnice, následně ovládání pohonů pro otopné okruhy je přímo zónovým regulátorem.

Teplotní senzory umístěné v zásobníku otopné vody, na kouřovodech krbů a venkovní senzor komunikují s centrální jednotkou pomocí 1-Wire sběrnice.

## ■ MQTT protokol

MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) je jednoduchý a nenáročný M2M (*Machine To Machine*)/„Internet of Things“ komunikační protokol. Protokol je založen na principu předávání zpráv mezi klienty přes centrální server (broker). Centrální server přijímá zprávy od poskytovatele zprávy (tzv. publisher), které následně předává k přečtení čtenářům, kteří tuto zprávu odebírají (tzv. subscribers). Poskytovatel zprávy obvykle představuje nějaký senzor či měřící jednotku, která vysílá naměřené hodnoty na centrální server, zatímco odběratel obvykle tvoří nějaká řídící jednotka, která hodnoty odebírá (přijímá) a dále s nimi pracuje nebo je zobrazuje.

Přenášené zprávy jsou tříděny do témat (tzv. topic). Každá zpráva patří právě do jednoho tématu, přičemž téma definuje přímo poskytovatel zprávy. Odběratel pak musí předem znát jméno (označení) tématu, aby se mohlo přihlásit u centrálního serveru k jeho odběru. Odběratel nemusí znát umístění ani komunikační adresu poskytovatele zprávy. Musí jen znát komunikační adresu (umístění) centrálního serveru. Témata jsou hierarchická a oddělená lomítky. Příklad struktury tématu: „dum/patro/loznice/senzor/teplota“, lze tak přehledně roztrádit jednotlivá umístění zařízení a případné rozšiřování systému je pak snadné. Příklad schématu komunikace a struktury témat je zobrazen na obrázku 3.4.

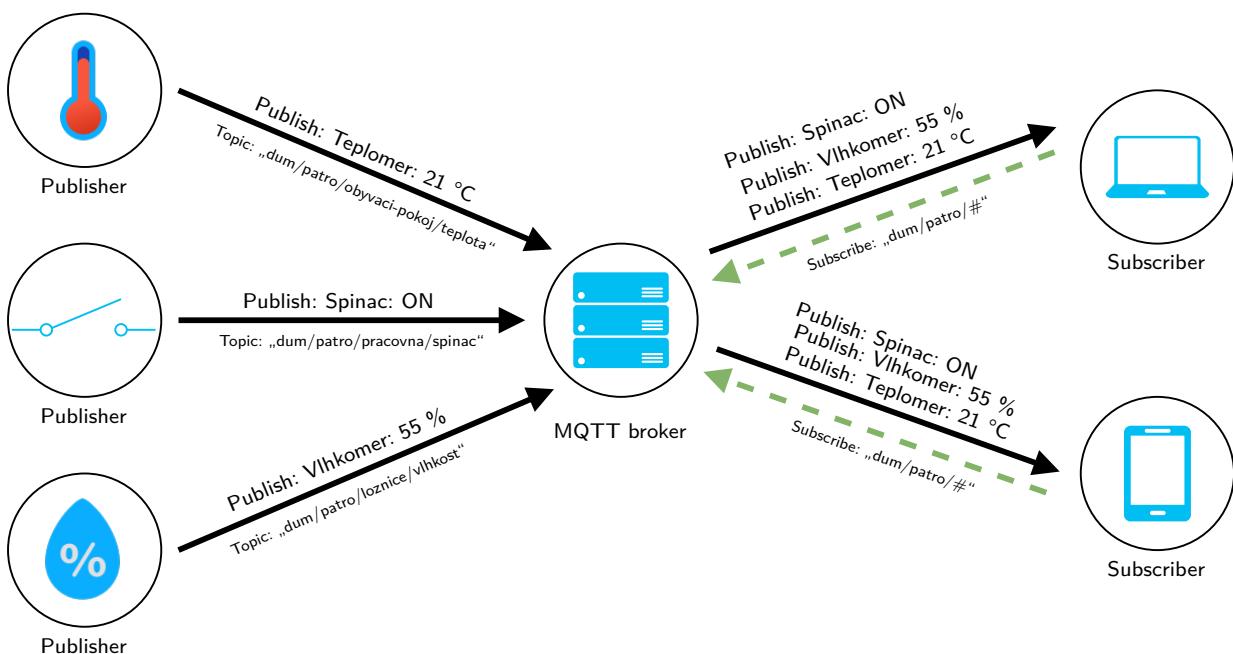

**Obrázek 3.4:** Základní funkční schéma MQTT komunikace. Příklad přenosu hodnot do koncových zařízení. Znak # nahrazuje jednu či více úrovní, budou přijímány odběrateli všechny zprávy tykající se prvního patra domu.

Obsahem zprávy není přesně definován. Nejčastěji se používá formát (způsob zápisu) dat JSON (*JavaScript Object Notation*), BSON (*Binary JavaScript Object Notation*) nebo textové zprávy. Velikost zprávy je pak v aktuální verzi protokolu omezena na necelých 256 MB, ale vzhledem k využití „Internet of Things“ bývá většina zpráv mnohem menší.


Protokol MQTT popisuje jen samotný popis struktury přenášených zpráv, ale nedefinuje způsob přenosu. K tomu se využívá TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) protokol.

Protokol definuje tři úrovně potvrzování zpráv QoS (*Quality of Service*). QoS 0 – zpráva je odeslána bez potvrzení a není zaručeno její doručení. QoS 1 – poskytovatel zprávy zprávu odešle a přes centrální server je od odběratelů posláno potvrzení, centrální server může poslat potvrzení, aniž by měl potvrzení od všech odběratelů (závisí na implementaci). QoS 2 – poskytovatel zprávu odešle, centrální server pošle poskytovateli zprávy potvrzení o přijetí, na kterou poskytovatel zprávy odpoví potvrzením. Centrální server zprávu smaže a potvrdí zprávou, čímž je komunikace mezi poskytovatelem zprávy a centrálním serverem uzavřena. Tato komunikace probíhá i mezi centrálním serverem a odběrateli.

V přihlašovací sekvenci se využívá identifikace klienta pomocí ID a pak volitelně i pomocí uživatelského jména a hesla. MQTT díky podpoře SSL (*Secure Sockets Layer*)/TLS (*Transport Layer Security*) umožňuje přihlášení pomocí klientského SSL certifikátu.


## I<sup>2</sup>C sběrnice

Jedná se o sériovou, synchronní a poloduplexní sběrnici. Komunikace probíhá na dvou vodičích, jeden tvoří hodinový vodič SCL (*Synchronous Clock*) a datový vodič SDA (*Synchronous Data*). Vodiče jsou sdílené mezi připojenými zařízeními, proto je možné, aby kdokoliv komunikoval s kýmkoliv (komunikace je v této konfiguraci náročnější na zpracování). Typické zapojení sběrnice je v konfiguraci jeden master, který veškerou komunikaci řídí, a několik zařízení slave, viz obrázek 3.5. Nicméně existuje varianta s více mastery, existuje sada pravidel, jak se musí chovat, aby mohly na sběrnici pracovat společně a neovlivňovaly se. Na vodičích SCL a SDA je připojen pull-up rezistor (R), v neutrálním stavu je na vodičích log. 1. Připojená zařízení po sběrnici komunikují pomocí otevřeného kolektoru (mohou sběrnici stáhnout k zemi (log. 0), po odpojení je na sběrnici opět log. 1).

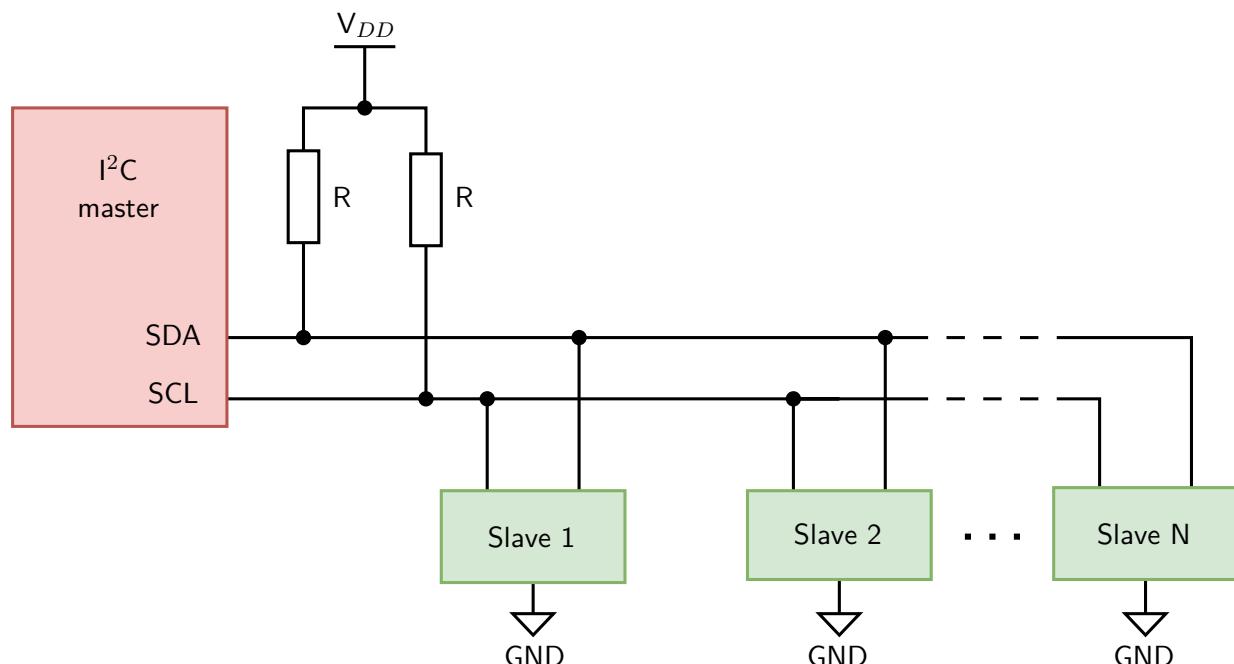

**Obrázek 3.5:** Zapojení I<sup>2</sup>C sběrnice. Jedno zařízení pracuje v režimu master, ostatní zařízení v režimu slave.

Komunikace vždy začíná START sekvencí (na SDA se vygeneruje sestupná hrana, na SCL je držena log. 1) a končí STOP sekvencí (na SDA se vygeneruje vzestupná hrana, na SCL je držena log.). SDA nesmí nikdy měnit svoji hodnotu, když je SCL v log. 1. Přenos jednoho bitu zprávy probíhá, takže SCL je v log. 0, změní vysílač hodnotu SDA na takovou, jakou potřebuje. Poté nastaví SCL do log. 1. Se vzestupnou hranou pak přijímač čte hodnotu na SDA. Vysílač opět vrátí SCL do log. 0 a celý proces se opakuje s dalším itemem zprávy. Zpráva se skládá z 9 bitů. Prvních 8 bitů je datových a devátý bit je potvrzovací (log. 0 pro potvrzení nebo log. 1 a vysílač z toho vyrozumí, že zpráva není potvrzená). Nejjednodušší tvar zprávy se skládá ze START sekvence, 8 bitů, potvrzovací devátý bit a STOP sekvence. Prvních 7 bitů po START sekvenci tvoří adresu zařízení (každý slave má unikátní adresu, jinak dojde ke kolizi) a osmý bit rozhoduje o směru toku dat (zda se bude zapisovat log. 1 či číst log. 0), každý byte se potvrzuje devátým bitem, buď potvrzuje slave, když master posílá data nebo naopak master potvrzuje, když posílá slave. Tak to se potvrzuje až na poslední byte, tím se zařízení dozvídá, že komunikace končí a má uvolnit SDA linku. Poté se odešle STOP sekvence. Zobrazení komunikace je na obrázku 3.6.

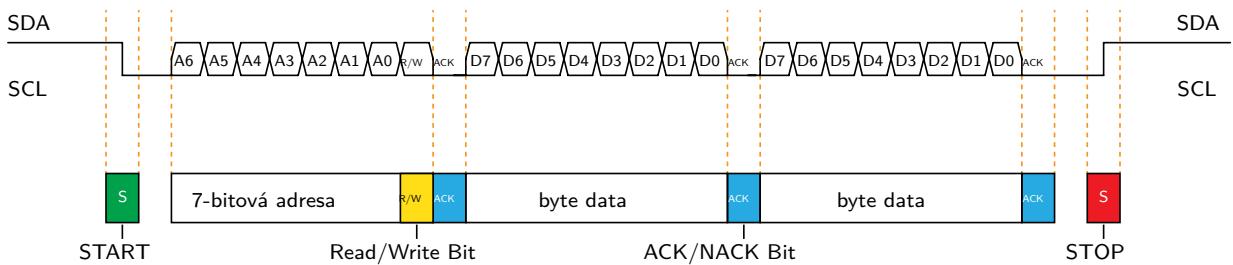


**Obrázek 3.6:** Příklad I<sup>2</sup>C datové komunikace se 7-bitovou adresací. Upraveno z [71].

Adresace je možná pomocí 7 bitů (128 unikátních adres, číslo je však poníženo ještě o speciální adresy, např. broadcast adresa apod.) nebo 10 bitů (1024 unikátních adres), zde se pak adresy přenáší ve dvou bytech (pro první byte se používá vyhrazená adresa, kde jsou uloženy dva nejvyšší bity adresy, v druhém bytu je dolních osm bitů adresy).


Podle verze sběrnice je frekvenci SCL 100 kHz, 400 kHz, 1 MHz nebo až 3,4 MHz. Rychlosť je pak přizpůsobena nejpomalejšímu zařízení na sběrnici. Pull-up rezistory jsou v rádech jednotek kiloohmů, s rostoucí frekvencí nebo delší vzdálenosti sběrnice se jejich velikostí volí menší.

## ■ 1-Wire sběrnice

Jedná se o sériovou, asynchronní a poloduplexní sběrnici. Komunikace probíhá na jednom vodiči, dalšími vodiči jsou napájení ( $V_{DD}$ ) a zem (GND) to je v případě konfigurace pomocí tří vodičů (obrázek 3.7), další typ konfigurace sběrnice je pomocí jen dvou vodičů, kde napájení a komunikace probíhá na jednom vodiči, druhý vodič je zem (obrázek 3.8), během neutrálního stavu na sběrnici (log. 1) dochází k nabíjení interního kondenzátoru, který se následně chová jako zdroj energie při log. 0 na sběrnici (komunikace), v tomto režimu je nutné splnit vhodné podmínky pro napájení a časování pro správnou komunikaci. Sběrnice se skládá z řídicího obvodu master a jednoho či více připojených zařízení slave. Na vodiči data je připojen pull-up rezistor (R), v neutrálním stavu je na vodiči log. 1. Připojená zařízení po sběrnici komunikují pomocí otevřeného kolektoru (mohou sběrnici stáhnout k zemi (log. 0), po odpojení je na sběrnici opět log. 1).

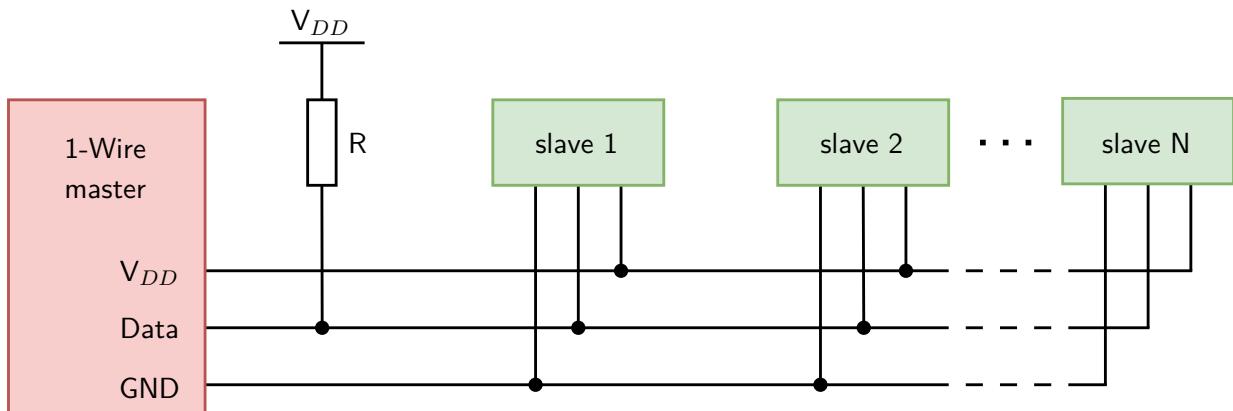

**Obrázek 3.7:** Zapojení 1-Wire sběrnice ve trojvodičovém provedení.

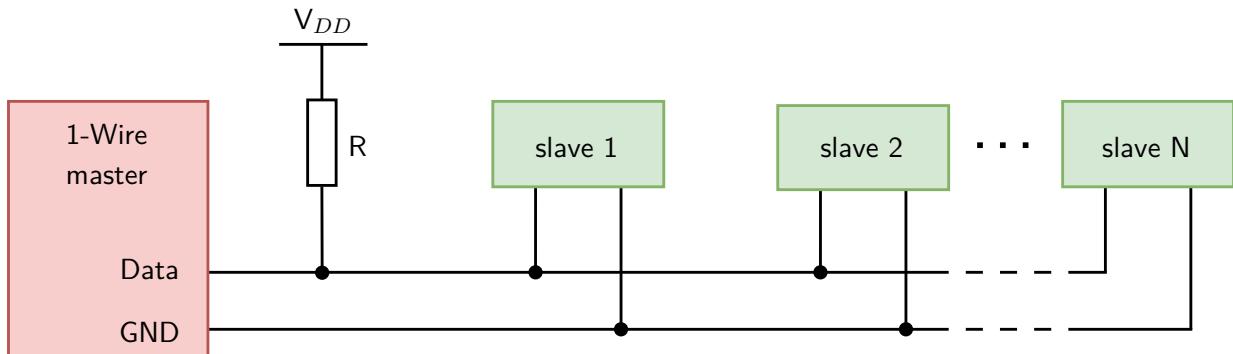


**Obrázek 3.8:** Zapojení 1-Wire sběrnice ve dvouvodičovém provedení.

Komunikaci zahajuje vždy master reset pulsem. Dojde ke vygenerování sestupné hrany na datovém vodiči na log. 0 po dobu minimálně 480 µs. Pak master sběrnici uvolní (opět se objeví log. 1) a naslouchá. Pokud je na sběrnici připojené zařízení, tak detektuje tuto vzestupnou hranu a po prodlevě (15–60 µs) vygeneruje na sběrnici po dobu 60–240 µs log. 0. Průběh komunikace je zobrazen na obrázku 3.9a. Pokud se zařízení správně ohláší, může master začít vysílat a přijímat data, která jsou vysílána v tzv. time slotech. Slot je dlouhý 60–120 µs a během jednoho slotu je vyslán nebo přijat jeden bit informace. Mezi jednotlivými sloty musí být minimálně 1 µs mezera, kdy je sběrnice v klidu.

Existují 4 druhy slotů: zápis 1, zápis 0, čtení 1 a čtení 0. Sloty pro zápis slouží k tomu, aby master vyslal data do zařízení. Zápis 1 probíhá tak, že master vygeneruje na sběrnici log. 0 minimálně na 1 µs a nejpozději do 15 µs od začátku ji opět uvolní a ponechá volnou. Zápis 0 probíhá tak, že master vygeneruje na sběrnici log. 0 a ponechá ji tak po celý slot, tedy minimálně 60 µs. Zařízení vzorkuje stav na datovém vodiči zhruba 30 µs po začátek time slotu. Průběh komunikace je zobrazen na obrázku 3.9b.

Čtecí sloty inicializuje master, vygeneruje na sběrnici log. 0 na minimálně 1 µs a opět ji uvolní. Po tomto zahájení může zařízení vyslat 1 bit, ponechá sběrnici v klidu (log. 1) nebo je vygeneruje na log. 0. Průběh komunikace je zobrazen na obrázku 3.9c.

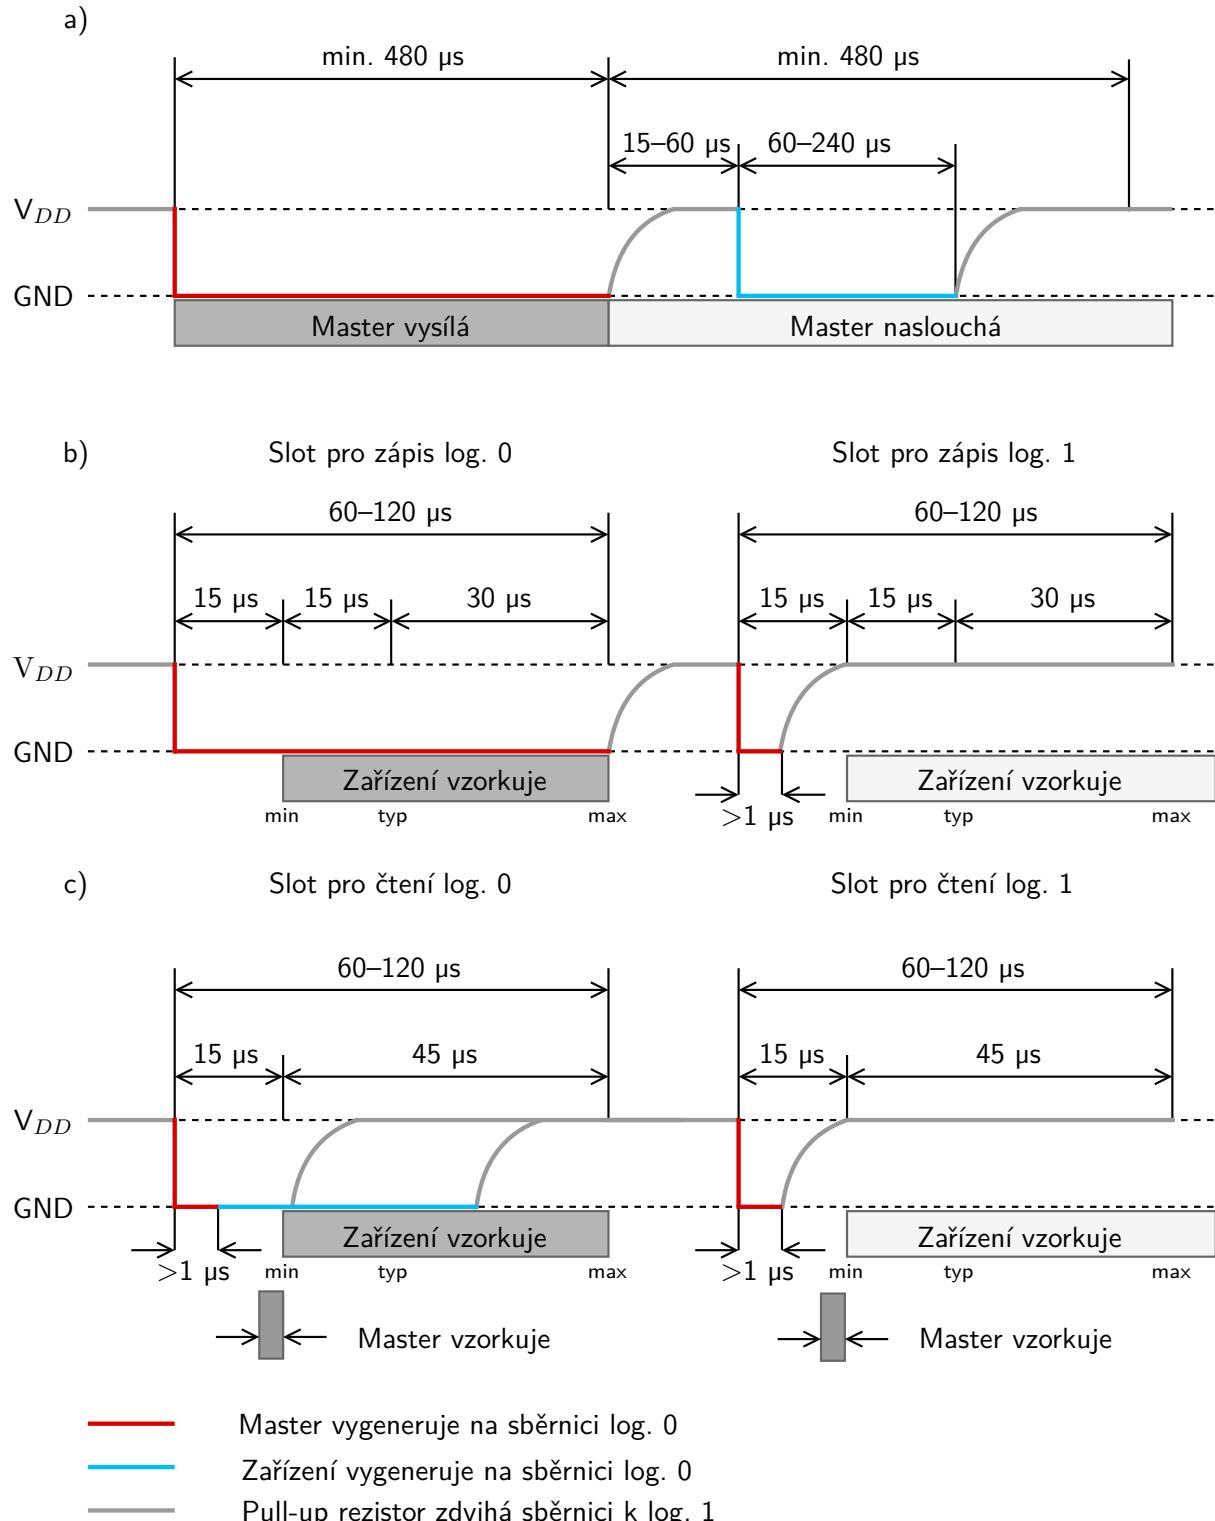

**Obrázek 3.9:** Průběhy na sběrnici 1-Wire. a) Reset. b) Zápis dat. c) Čtení dat. Upraveno z [72].

Každé zařízení má v sobě paměť ROM (*Read Only Memory*), která obsahuje 64bitové unikátní číslo, které slouží k odlišení jednotlivých zařízení na sběrnici. Po RESET pulsu je třeba vyslat příkaz Match ROM, pak 64bitový kód zařízení, se kterým se má pracovat, a teprve poté se posílá příkaz.

## ■ 3.2 Řídicí systém

Vybíral jsem primárně z nekomerčních systémů. Cílem bylo snížit finanční náklady na pořízení a zejména problém s uzavřeností takového řešení. V současné době existuje poměrně dost open-source projektů pro monitorování a ovládání domácí automatizaci, do které lze zařadit inteligentní řízení vytápění. Mezi velké projekty lze jmenovat systém Home Assistant [9] a OpenHab [10]. Oba si jsou poměrně podobné, liší programovacím jazykem, který je použit pro jejich systémové jádro, dále syntaxí pro zápis automatizací, množstvím integrovatelných zařízení (vytvořené API (*Application Programming Interface*) pro snadné spárování), vydáváním aktualizací, složitostí vytváření či přidávání zařízení do systému, přehlednou a dostupnou dokumentací a uživatelskou základnou. Jak z pohledu dobré zkušenosti ze strany komunity, široké nabídky možnosti nastavení, relativně rychlou tvorbou automatizace a vlastní zkušeností se systémem Home Assistant, jsem tento systém zvolil pro řízení vytápění rodinného domu.

### ■ 3.2.1 Home Assistant

Home Assistant (dále jen HA) je systém naprogramovaný v jazyce Python 3 a podporuje mnoho technologií používaných v oblasti domácí automatizace. HA podporuje několik stovek zařízení či služeb (obecně komponent) od desítek velkých firem. Přesněji sdružuje jejich společné ovládání a vzájemnou propojenosť automatizací. Vše je tak na jednom místě a možné ovládat přes jednoduché grafické rozhraní.

Všechna data jsou uložena na vlastním úložišti, tedy vlastním počítači, nasu, Raspberry Pi apod. Není tedy potřeba zakládat účet pro využívání služeb (některé služby však potřebují internetové připojení pro stahování informací např. předpověď počasí) a posílat data třetím stranám.

Systém se skládá ze samotné aplikace HA a z operačního systému, na kterém HA běží. HA je možné nainstalovat na systém Linux, Windows, macOS. Též je přímá oficiální podpora pro Raspberry Pi, Asus Tinkerboard, Odroid a Intel NUC, nicméně funkčnost lze najít i pro jiná zařízení. Existují čtyři varianty instalace systému, liší se nutnými zkušenostmi pro správu HA tak i operačního systému, možnostmi správy aktualizací či obnovování, vracení nastavení, dále způsoby zálohování, možnostmi operačního systému (zda je předinstalován omezený OS nebo se jedná o plnohodnotnou verzi) v neposlední řadě, zda je využit kontejner Docker či je HA nainstalován jako operační systém, nebo využití virtuálního prostředí.

HA se ovládá přes webový prohlížeč. Pro přístup je možné využít i mobilní telefon s Android nebo iOS systémem, kterou lze oficiálně stáhnout z daných obchodů s aplikacemi.

### ■ Architektura Home Assistantu

Obecně není stanoven otevřený standard pro komunikaci inteligentních zařízení. Tato skutečnost zamezuje vzájemnou komunikaci mezi zařízeními. Především většina zařízení není určena k řízení jiných zařízení. V HA se takové zařízení, která spravuje všechny ostatní nazývá **rozbočovač**.


Minimum, co by rozbočovač měl umět, je sledovat stav připojených zařízení a schopnost je řídit. Například u světel nás zajímá informace, zda jsou rozsvícená či nikoliv a umožnit změnit

jejich stav. U senzoru sledujeme jeho hodnotu. Rozbočovač s těmito možnostmi umožňuje **řízení domácnosti**.

Jistým krokem k domácí automatizaci je spuštění **uživatelsky nadefinovaných nastavení** na základě informací z domácí vrstvy řízení (například zatažení žaluzí při nadměrném osvícení slunečními paprsky). Rozbočovač s těmito schopnostmi je schopný **domácí automatizace**.

Poslední kategorie, která je stále v budoucnu, se nazývá **chytrý domov**. Samoučící a adaptivní systém, který rozhoduje, jaká událost by měla ovlivnit jiná zařízení.

Výše popsaný přehled řízení domácí automatizace HA je na obrázku 3.10.

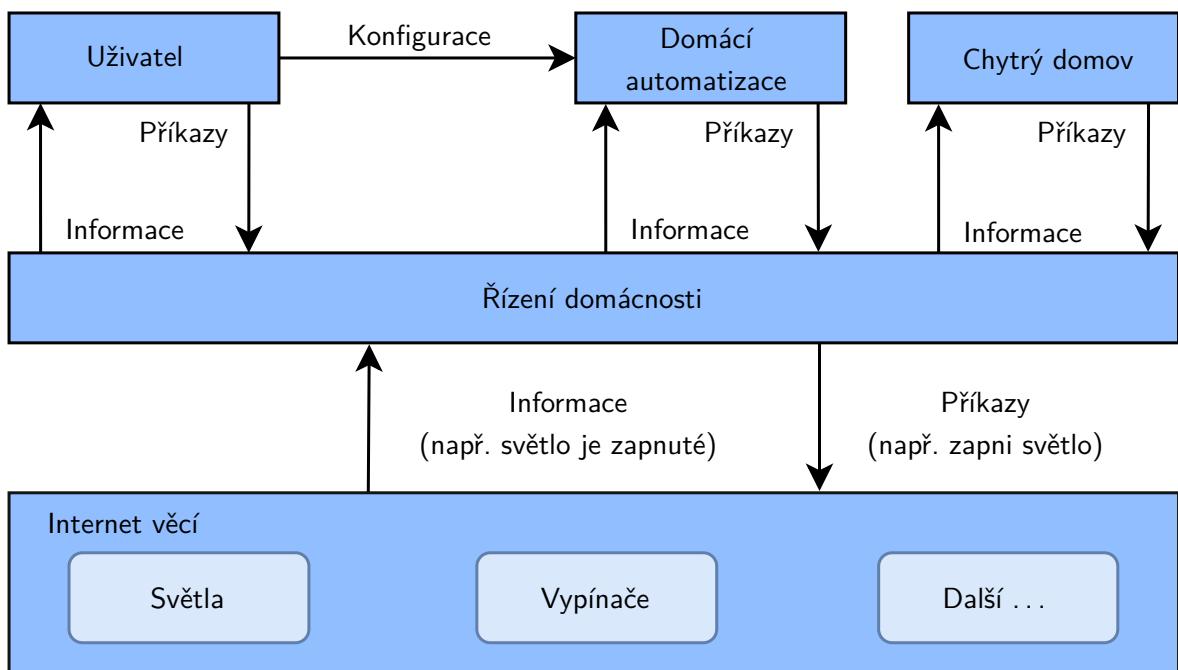


Obrázek 3.10: Přehled řízení domácí automatizace HA. Upraveno z [73].

## ■ Jádro architektury Home Assistant

Jádro HA odpovídá za řízení domácnosti. Skládá ze čtyř části, které to umožňují (obrázek 3.11):


- Sběrnice událostí – umožňuje vyvolání a poslech událostí – „srdce“ HA.
- Stavový stroj – sleduje stav zařízení a spustí **změnu stavu** událostí, pokud došlo ke změně.
- Registr služeb – poslouchá sběrnici událostí pro **volání služby** událostí a umožňuje jinému kódu registrovat služby.
- Časovač – posílá události **změny času** každou jednu sekundu na sběrnici událostí.

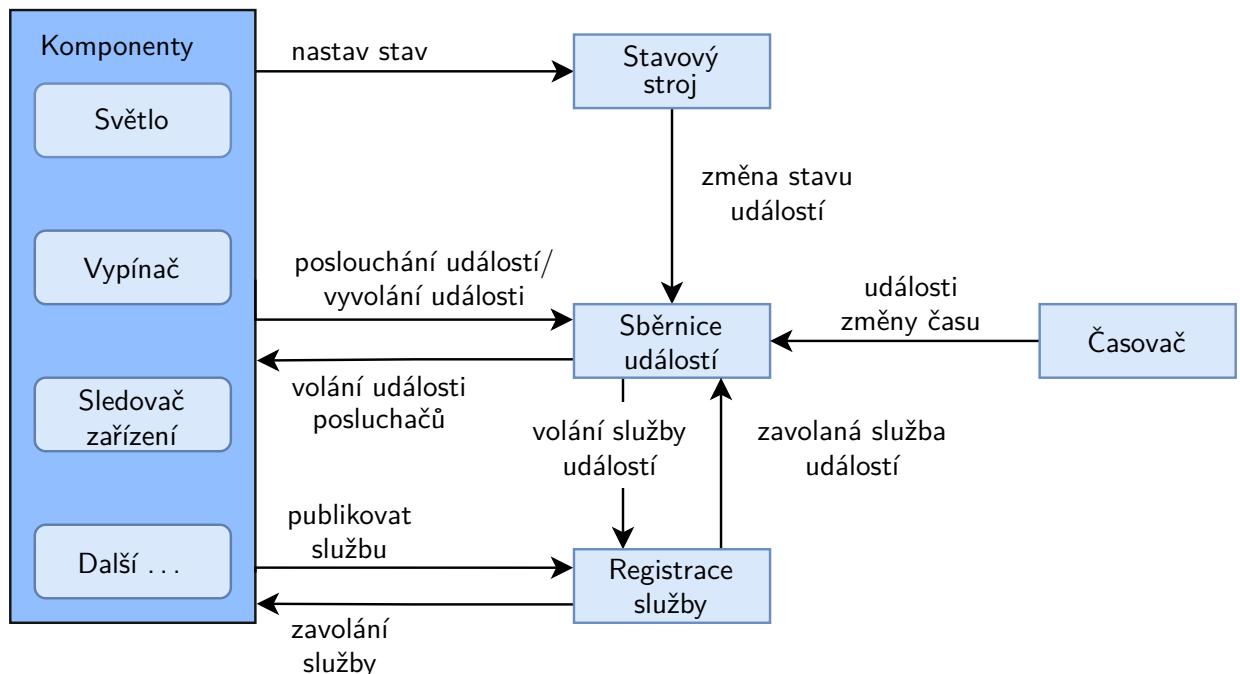

Obrázek 3.11: Jádro architektury HA. Upraveno z [73].

## ■ Integrace

HA je možné rozšiřovat přes tzv. integrace. Každá integrace odpovídá za určitou oblast v rámci HA. Integrace mohou poslouchat nebo spouštět události, nabízet služby a řídit/měnit stavy. Integrace je složená ze dvou částí, komponenty a platformy. Komponenta obsahuje základní logiku prvku a platforma propojuje integraci s ostatními integracemi. Sám HA nabízí několik stovek takovýchto integrací k použití. Znázornění využití integrací je na obrázku 3.12.

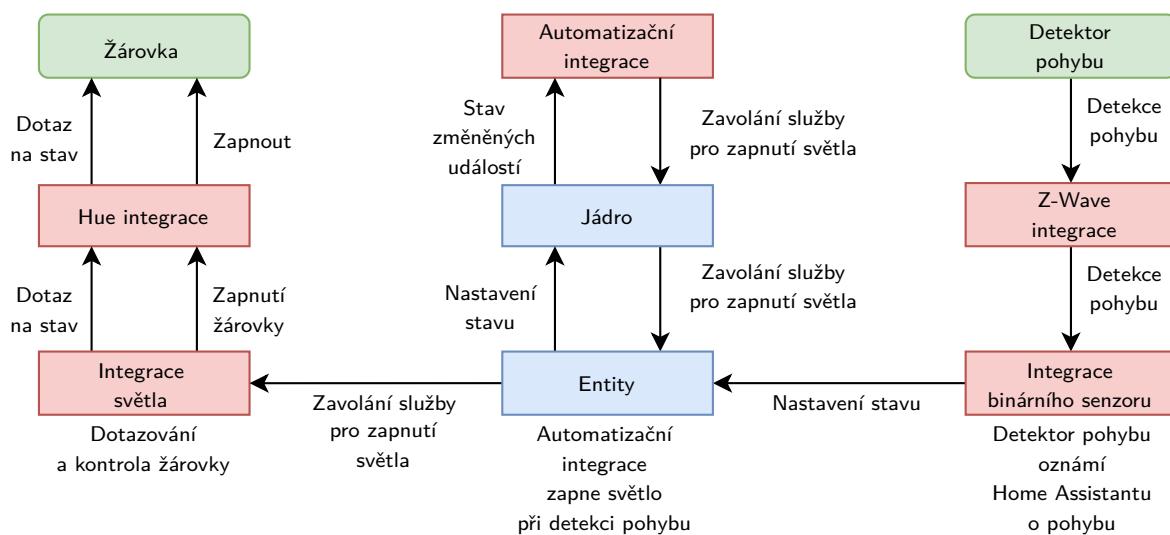

Obrázek 3.12: Znázornění využití integrací v HA. Upraveno z [73].

### **■ 3.2.2 Inteligentní část systému**

Pro co největší využití centrálního řízení podlahového vytápění je vhodné využít různé metody pro její optimalizaci, což se následně promítne do nákladů energie, taktéž i do teplotního komfortu uživatelů. Velmi častá situace je, že domy jsou vytápěny podle momentální teploty. Toto řešení není ideální, zejména v zateplených domech, případně s podlahovým topením. Problémem jsou hlavně podzimní a zimní dny, kdy teplota nad rámem prudce klesne. Reakce vytápěcího systému je poměrně rychlá a začne přitápět. Vzhledem k setrvačnosti otopné soustavy a to především u podlahového topení dojde k pomalé teplotní změně, než se dané nastaví projeví, ranní mrazík mezičím zmizí. Opačný problém může nastat odpoledne, kdy začnou sluneční paprsky pražit do oken, čímž máme nepříjemně přetopeno. Výsledkem je nepříjemný uživatelský komfort a zbytečná platba za energie.

Jednou z metod je využití předpovědi počasí, kdy dopředu víme teplotní předpověď, kterou můžeme začlenit do teplotních programů (časově nastavený úsek pro vytápění) definované uživatel a na základě předpovědi se rozhodnout, zda je nutné v místnosti přitápět dříve v případě snížení venkovní teploty nebo naopak s vytápěním počkat.

Samoučící funkci lze dosáhnout pro každou místnost optimální zahájení vytápění, kdy systém si danou místnost „osahá“ a rozhodne, jak dlouho bude vytápění trvat na danou teplotu. Tím lze eliminovat nepříjemný uživatelský komfort, kdy v daný čas není nastavena požadovaná teplota.

Výhodnou funkcí je detekce otevřeného okna. V případě otevření okna, dojde k poklesu vnitřní teploty místnosti, tento pokles lze vyhodnotit a lze tak zakázat vytápění pro danou místnost, dojde tak k úspoře zbytečně vynaložených nákladů.

Co se týče nastavení teplot pro vytápění, jsou zde dvě možnosti, využití takzvaného manuálního režimu, kdy na základě nastavené teploty se vytápění jednotlivé místnosti, uživatel si musí vytápění zapínat na základě svých potřeb (tím se značně eliminuje inteligentní část vytápění), lze daný režim rozšířit o zapínání v daný čas a topit po definovanou dobu. Druhou možností je vytápění podle uživatelsky definovaných časových pásmech po celý týden, tím lze zajistit optimální vytápění pro konkrétní hodiny, kdy se v domě někdo nachází, vše je automatizované podle všedních zvyklostí. Dalšími možnostmi je například snížení teploty v noci na uživatelsky komfortní teplotu, kdy dochází k temperování teploty po celou noc na nižší teploty, čím lze v ranních hodinách zajistit poměrně rychlé vytopení na danou teplotu pro ranní vstávání a zajistit, tak příjemný ranní teplotní komfort. V období, kdy dům po určité době nikdo neobývá, zejména v období dovolené, lze nastavit režim dovolená a temperovat dům na nižší teploty, po návratu opět dojde k přenastavení do klasického režimu.


Další nutná funkce pro řízení je dobíjení TUV. Tato volba se hlavně týká teplých měsíců. Proto je nutné mít podobné režimy pro dobíjení jako výše popsané pro vytápění.

Pokud je v domě více zdrojů tepla, pak je nutné přihlédnout k provozní ceně těchto zdrojů, zejména tedy použitého paliva. V mé případě se jedná o plynový kondenzační kotel (zatím ještě nepořízen) a krby s teplovodním výměníkem. Je nutné optimalizovat, kdy se jaký zdroj má použít. Primárním cílem je použít krby, kvůli současné cenné dřeva. Proto je nutné upozorňovat uživatele, zda je nutné topit, například podle teplotních plánů či naopak přestat topit kvůli naakumulovaní celého zásobníku otopné vody. V případech, kdy uživatel nezačal topit (z důvodu, že není přítomen nebo se jedná o noc), pak systém by měl rozhodnout, zda použije plynový kondenzační kotel, který je samoobslužný.

## Kapitola 4


### Hardwareová část

Na obrázku 4.1 je nákres otopné soustavy včetně jednotlivých zařízení pro ovládání této soustavy. V textu dále popíši jednotlivá vybraná či navržená zařízení uvedená v nákresu, které jsem realizoval nebo zakoupil hotové, případně je upravil (z celkového nákresu jsou vyříznuté jednotlivé části, které jsou následně popsány). Dále uvedu popis pro zrealizované nástěnné snímače prostorové teploty.

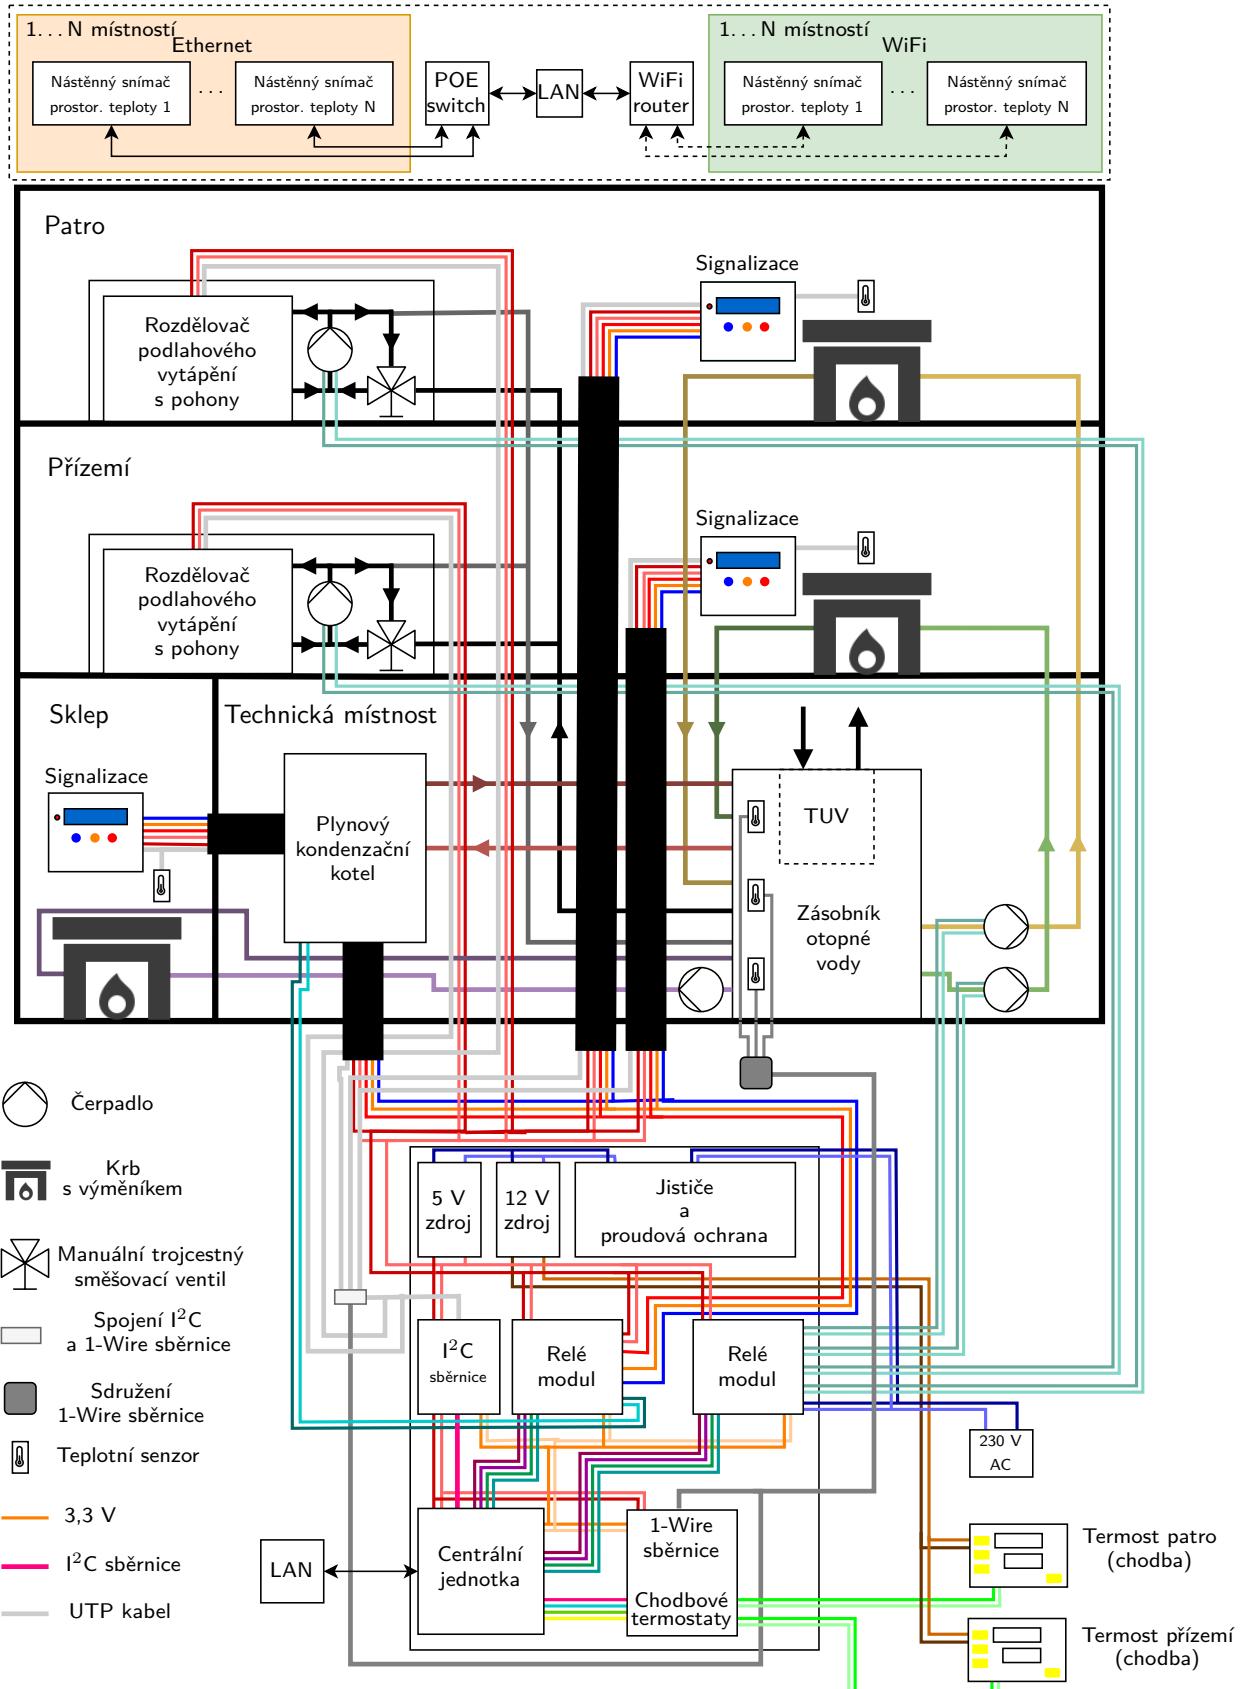

Obrázek 4.1: Otopná soustava v domě včetně elektroniky pro řízení.


## 4.1 Centrální jednotka Raspberry Pi

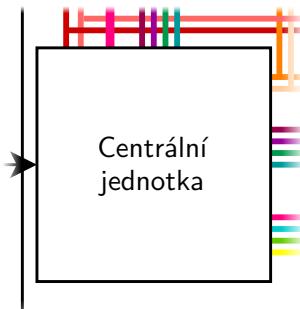

**Obrázek 4.2:** Výřez z obrázku 4.1 – centrální jednotka.

Na obrázku 4.2 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro centrální jednotku . Pro centrální řídicí jednotku jsem vybral jednodeskový počítač Raspberry Pi model 4 [13]. Důvodem pro vybraní byla přímá podpora HA, velká uživatelská základna, která toto zařízení používá (nejen s HA, ale i s jiným softwarem), nízká cena a relativně vysoký výkon. Přehled specifikace zařízení je na stránkách výrobce [13]. Samozřejmě může vzniknout úvaha nad odolností tohoto zařízení např. vůči vnějšímu rušení, samotného rušení zařízení apod. Co se týče nasazení takového zařízení, většinou výrobci uvádějí že se jedná o vývojové zařízení, které není určeno do koncového zařízení nebo případně splňují základní certifikace ochrany. Průmyslovou certifikaci nesplňují nebo se na trhu nacházejí zařízení, které se průmyslovou aplikací chlubí (zde je nutné důkladně pročist všechnu technickou dokumentaci), pak dále skutečně stojí za zvážení o jakou certifikaci se jedná, v jaké části průmyslu lze toto zařízení nasadit, ale i tak to může být dost velký risk. Ve většině případů je však nutné provést hardwarovou úpravu pro vysokou odolnost proti rušení, robustnost běžícího real time systému, RTC, typ paměti pro ukládání dat (typ média), životnost, technická podpora a mnohé další. V domácích podmínkách nejsou nutné všechny požadavky jako v průmyslu, nicméně je nutné minimálně hledět na ESD (*Electrostatic discharge*) ochranu připojených periferií především u sběrnic, které jsou na delší vzdálenosti a způsob ukládání dat z pohledu životnosti paměťového média. Pro ESD ochranu jak samotného Raspberry Pi, tak i koncových zařízení je nutné zapojit mezi kabely sběrnice a zařízení ESD ochrany (takové ochrany jsou navrženy a popsány níže). SD kartu pro ukládání a běh samotného systému je vhodné změnit za médium s větší životností, lze využít například domácí NAS a data ukládat do databáze, SD kartu používat pouze pro systém či USB flash disk. Případně zajistit postup s předpřipravenou zálohou pro obnovu nefunkčního systému apod.

## 4.2 Teplotní senzory

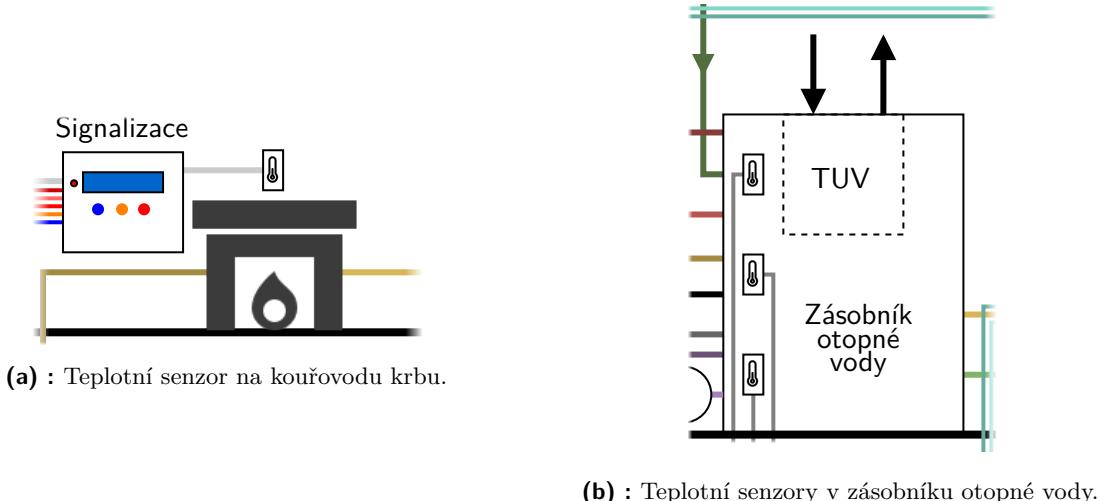

**Obrázek 4.3:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění teplotních senzorů.


Na obrázku 4.3a je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro umístění teplotních senzorů u kouřovodu krbu. Pro snímání teploty z kouřovodů u krbů slouží termočlánek 72-21301041 [75] typu K od výrobce Güenther. Teplotní rozsah je od -100 °C do 400 °C, takže je dostatečná teplotní rezerva. Průměr kovové ochranné trubičky je 4 mm s délkou 60 mm. Přívodní kabel je dlouhý 3 m se skelným opletením. Termočlánek je zobrazen na obrázku 4.4.



**Obrázek 4.4:** Termočlánek 72-21301041 typu K.


Na obrázku 4.3b je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro umístění teplotních senzorů v zásobníku otopné vody. Pro snímání teplot z centrálního zásobníku otopné vody, venkovní teploty a prostorových teplot z jednotlivých místností slouží teplotní senzor DS18B20 [14] od výrobce Maxim. Umožňuje měřit v teplotním rozsahu od -55 °C do +125 °C. V rozsahu od -10 °C do +85 °C měří s přesností  $\pm 0,5$  °C. Senzor umožňuje měřit teplotu s přesností 12 bitů. Pro komunikaci využívá 1-Wire sběrnici (způsob komunikace je popsán v 3.1.2 v části 1-Wire sběrnice). Ve svém konkrétním řešení využívám senzory v pouzdře TO-92 pro nástěnné snímače prostorové teploty, pro centrální zásobník otopné vody a venkovní teplotu je senzor uložen do ochranného pouzdra.

### ■ 4.2.1 Realizace 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody



**Obrázek 4.5:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění sdružení 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody.


Na obrázku 4.5 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro sdružení 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody. Na obrázku 4.6a je realizovaná DPS pro teplotní senzory u zásobníku otopné vody. Princip zapojení včetně ochrana na napájecí i datové části je popsán v části 4.4 (datová část 1-Wire sběrnice). Na obrázku 4.6b je vidět horní část DPS vložená do instalační krabice. Celkově je zde k dispozici 6 pozic pro upevnění přes svorkovnice teplotní senzory. V současnosti jsou zde napojeny 3 teplotní senzory pro snímání teplot z horní, střední a spodní části zásobníku otopné vody. Umístění senzorů je dánno výrobcem zásobníku a senzory jsou vloženy do dutiny. Samotná 1-Wire sběrnice je realizovaná pomocí UTP kabelu kategorie 5e. Na pinu číslo 4 jsou DATA, na pinu 5 je zem (GND) a na pinu 3 je napájení 5 V. Pro měření venkovní teploty je senzor DS18B20 v pouzdře TO-92 připevněn na UTP kabel a zataven plastovou hmotou, na níž je následně nanесена smršťovací ochranná bužírka. Na obrázku 4.7 jsou vyznačena místa s umístěním teplotních senzorů. Celkové schéma zapojení je v příloze C.

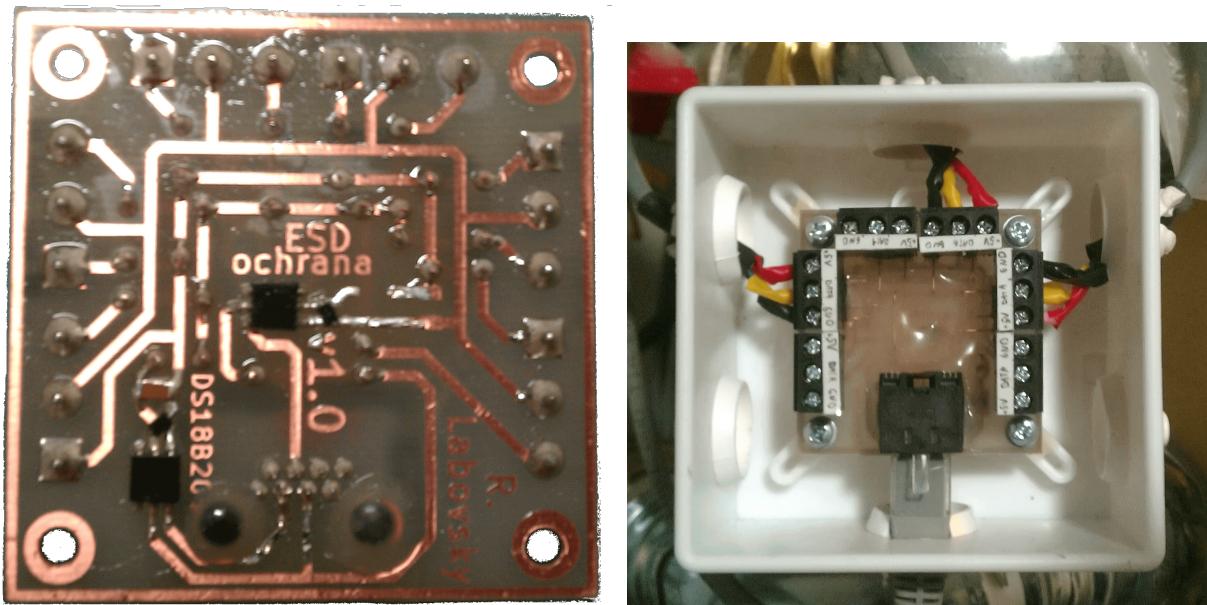

**(a) :** Realizovaná DPS pro teplotní senzory 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody.


**(b) :** Horní část DPS umístěná do instalační krabice.

**Obrázek 4.6:** Sdružení 1-Wire sběrnice u zásobníku otopné vody

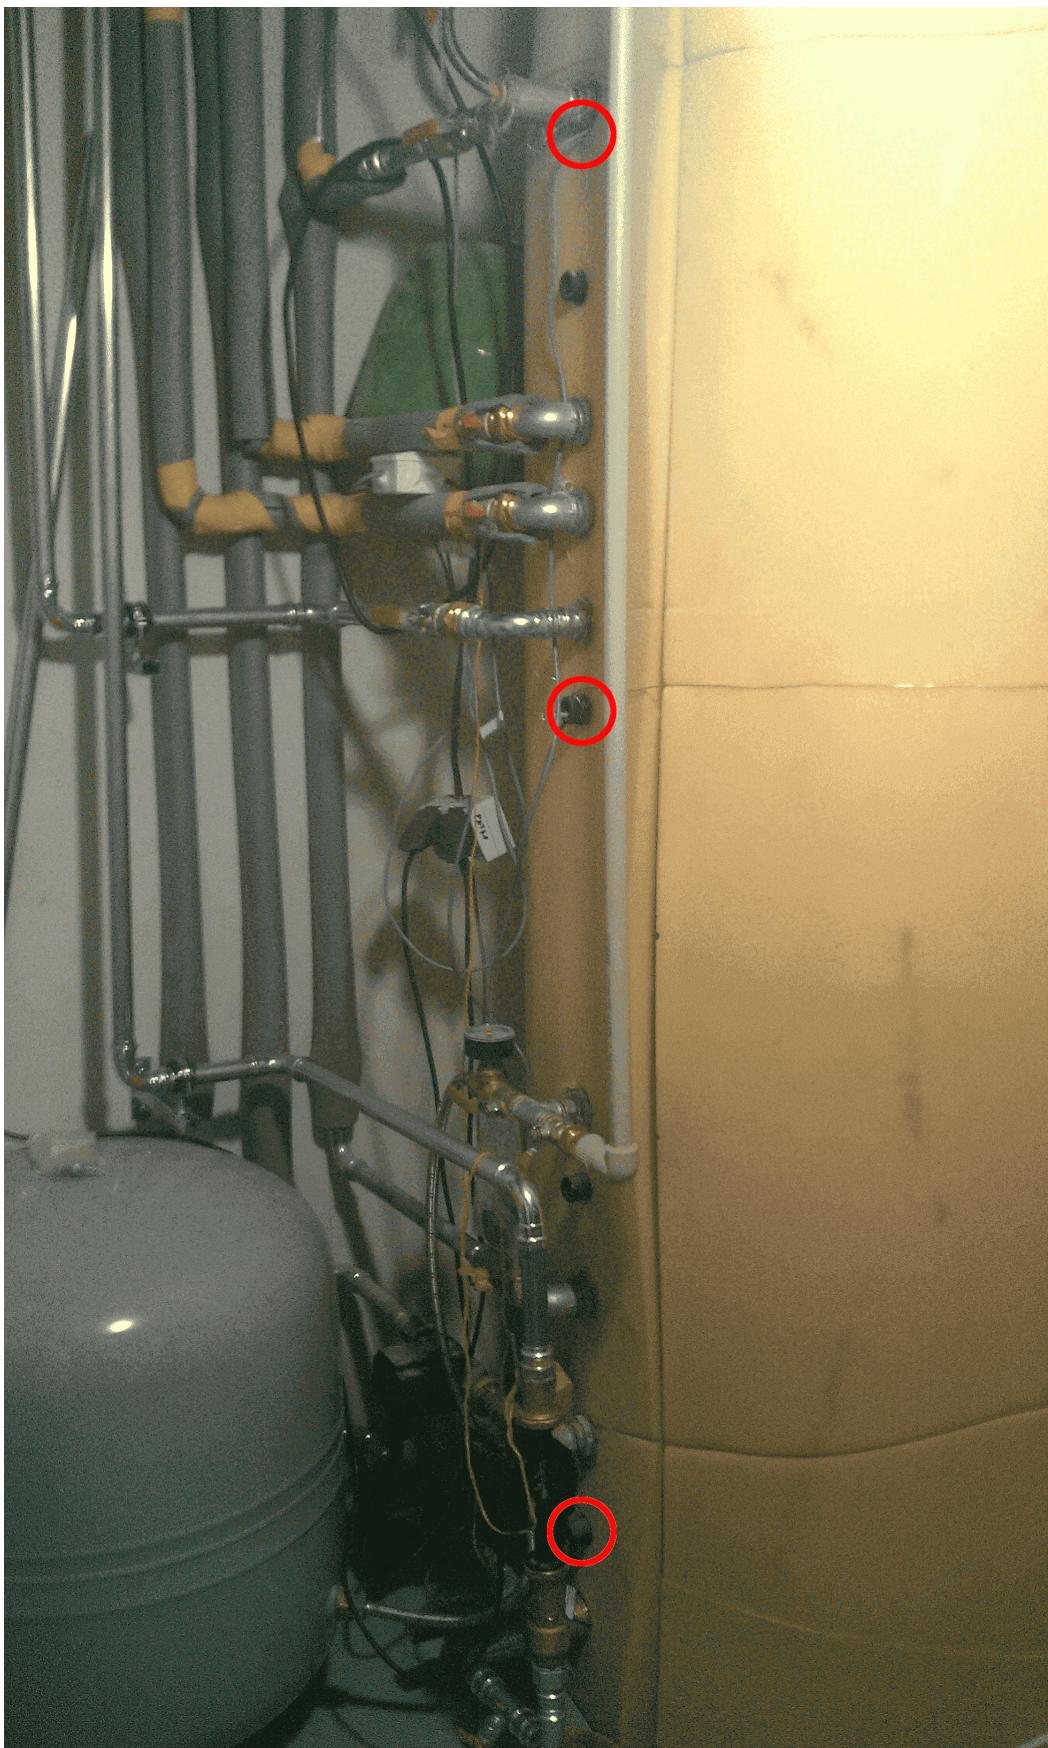

**Obrázek 4.7:** Zásobník otopné vody. Červené kroužky označují místa teplotních senzorů.


## ■ 4.3 $I^2C$ sběrnice

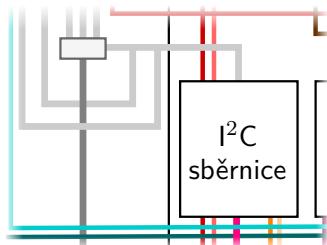

**Obrázek 4.8:** Výřez z obrázku 4.1 – modul  $I^2C$  sběrnice u centrální jednotky.

Na obrázku 4.8 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro modul  $I^2C$  sběrnici u centrální jednotky. Sběrnice  $I^2C$  je realizovaná pomocí zakoupeného modulu (obrázek 4.9a) s obvodem PCA9615 [15] (blokové schéma je v příloze F.1) do firmy NXP Semiconductors. Vstupní signál SCL a SDA je veden přímo z centrální jednotky na vstupu obvodu PCA9615, napájení je s 3,3 V logikou. Výstup z PCA9615 je pomocí diferenciální veden. Napájení na této straně je 5 V. Sběrnice je realizovaná pomocí UTP kategorie 5e, výstup z modulu je realizován pomocí konektoru RJ45. Vzhledem k použití UTP kabelu a diferenciálnímu přenosu je možné dosáhnout velké vzdálenosti sběrnice. Nejdelší bod dosahuje přibližně 30 m, je tedy možné použít  $I^2C$  sběrnici na vzdálenost, pro kterou není standartě dělana. Použitá frekvence je 100 kHz. Jedná se tedy o plnohodnotnou  $I^2C$  sběrnici. Důvodem pro zvolení této varianty bylo na základě výběru displeje s  $I^2C$  sběrnicí (jednoduché a levné řešení), dále jedná se o klasické zapojení displeje jako by se nalézal v krátké vzdálenosti od centrální jednotky a není tak nutný převod jako při využít např. RS485 na UART a následně na  $I^2C$  sběrnici, v neposlední řadě komunikace je definována podle protokolu  $I^2C$ . Jeden modul se nalézá na straně centrální jednotky a pak na straně krbů. Napájení 5 V je realizováno pomocí samostatných kabelů, není tedy součástí UTP kabelu. Z důvodu omezení kabeláže je sběrnice realizována v jednom UTP kabelu s 1-Wire sběrnicí, tedy přesněji jsou využity volné vodiče 1,2 pro SCL a 7, 8 pro SDA. Zařízení lze zapojovat jak na straně před PCA9615, tak i na diferenciální straně, je však výhodné připojené uzly udržet co v nejkratší vzdálenosti kvůli degradování signálu. Blokové schéma je na obrázku F.1 včetně napojení uzlů. Schéma zapojení modulu v příloze C, upraveno z [76].

Výhodou PCA9615 je automatický výběr směru komunikace, není potřeba externí ovládání. Komunikace je možná až do rychlosti 1 MHz (přibližně pro 3 m), se zvýšenou délkou je však nutné rychlosť snížit. Komunikace využívá standardní protokol  $I^2C$ . Koncová zařízení je možné napájet z různých zdrojů. V neposlední řadě se jedná o jednoduché řešení bez nutných další zařízení na straně Slave, stačí pouze zapojit koncové zařízení s podporou  $I^2C$ . Na obrázku 4.9b jsou pro větší ochranu modulu přidány obousměrné transil diody (SM6T6V8CAY [16]) připájené na vstupní piny konektoru RJ45 (obvod sám o sobě poskytuje vstupní ochranu pro ESD). Pro rozbočení  $I^2C$  sběrnice do jednotlivých patér slouží DPS s konektory RJ45 (schéma viz příloha C, obrázky viz příloha F.2).

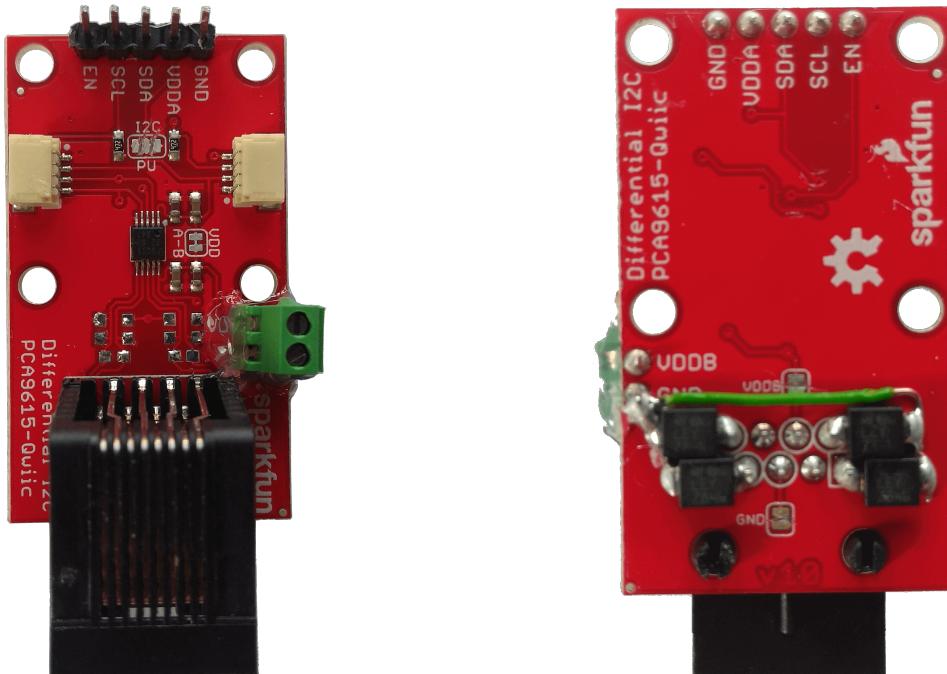


(a) : Vrchní strana.

(b) : Spodní strana s ochrannými transily.

Obrázek 4.9: Modul s obvodem PCA9615.

## 4.4 DPS se vstupy/výstupu pro Raspberry Pi

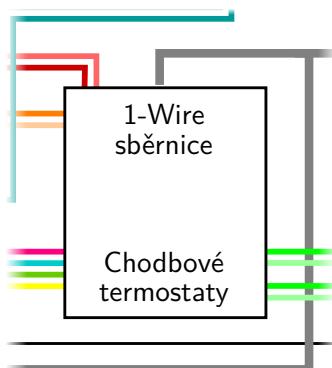

Obrázek 4.10: Výřez z obrázku 4.1 – umístění 1-Wire sběrnici a lokálních termostatů připojených k centrální jednotce.

Na obrázku 4.10 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro umístění 1-Wire sběrnice a chodbových termostatů.


## ■ Datová část 1-Wire sběrnici

Pro zmíněnou 1-Wire sběrnici jsou realizované ESD ochrany spočívající použití Zenerovy diody a  $5\ \Omega$  rezistorů, všechny součástky jsou zaintegrované v jednom pouzdře TSOC, integrovaný obvod je od výrobce Maxim s označením DS9503 [17]. Integrovaná Zenerova dioda má nízkou kapacitu desítky pF, tím pádem nepřispívá k nadměrnému kapacitnímu zatěžování sběrnice. Omezovací rezistory slouží k omezení proudu při přepěťovém napěťovém impulzu pro ochranu Zenerovy diody (když je otevřena) před nadměrným proudem během ESD události, při běžné komunikaci jsou zanedbatelné. Upínací napětí Zenerovy diody je 5,5 V při 0,9 A (průrazné napětí je přibližně 11 V) během ESD události. Dále je zde zařazena TVS dioda (ESD9L5.0ST5G [18]) s upínacím napětím maximálně 9,8 V při 1 A, slouží jako sekundární ochrana, pokud by selhala část s DS9503.

Další možností je použití galvanického oddělení především pomocí optočlenu. Zde však nastává problém s obousměrnou poloduplexní komunikací, je potřeba zajistit komunikaci oběma směry. Optočleny vkládají zpoždění, které by podle specifikace 1-Wire sběrnice nemělo přesáhnout 1  $\mu$ s. Dále je potřeba oddělený převodník napětí či samotný zdroj pro napájení oddělených částí optočlenu a další potřebné externí součástky. V neposlední řadě je nutné, alespoň podle výrobce Maxim, použít převodník UART na 1-Wire či I<sup>2</sup>C na 1-Wire sběrnici. Řešení pomocí galvanického oddělení ve výsledku zesložituje řešení a též prodražuje. Vzhledem k domácímu nasazení jsem se rozhodl zvolit variantu podle obrázku 4.11.

Napěťová tolerance pro piny Raspberry Pi je 3,3 V. Proto je použit obousměrný převodník napěťových úrovní z 3,3 V na 5 V a opačně, realizovaný pomocí MOSFET tranzistoru (BSS138P [19]), pull-up rezistorů.


Na obrázku 4.11 jsou vidět dvě větve pro 1-Wire sběrnici, je to z důvodu dvou typů zařízení, teplotních čidel DS18B20 a zesilovače/převodníku MAX31850K [20] s termočlánkem, které mají různé časování, popsáno více níže. Sběrnici, lze sdružit do jedné pomocí propojky P6.

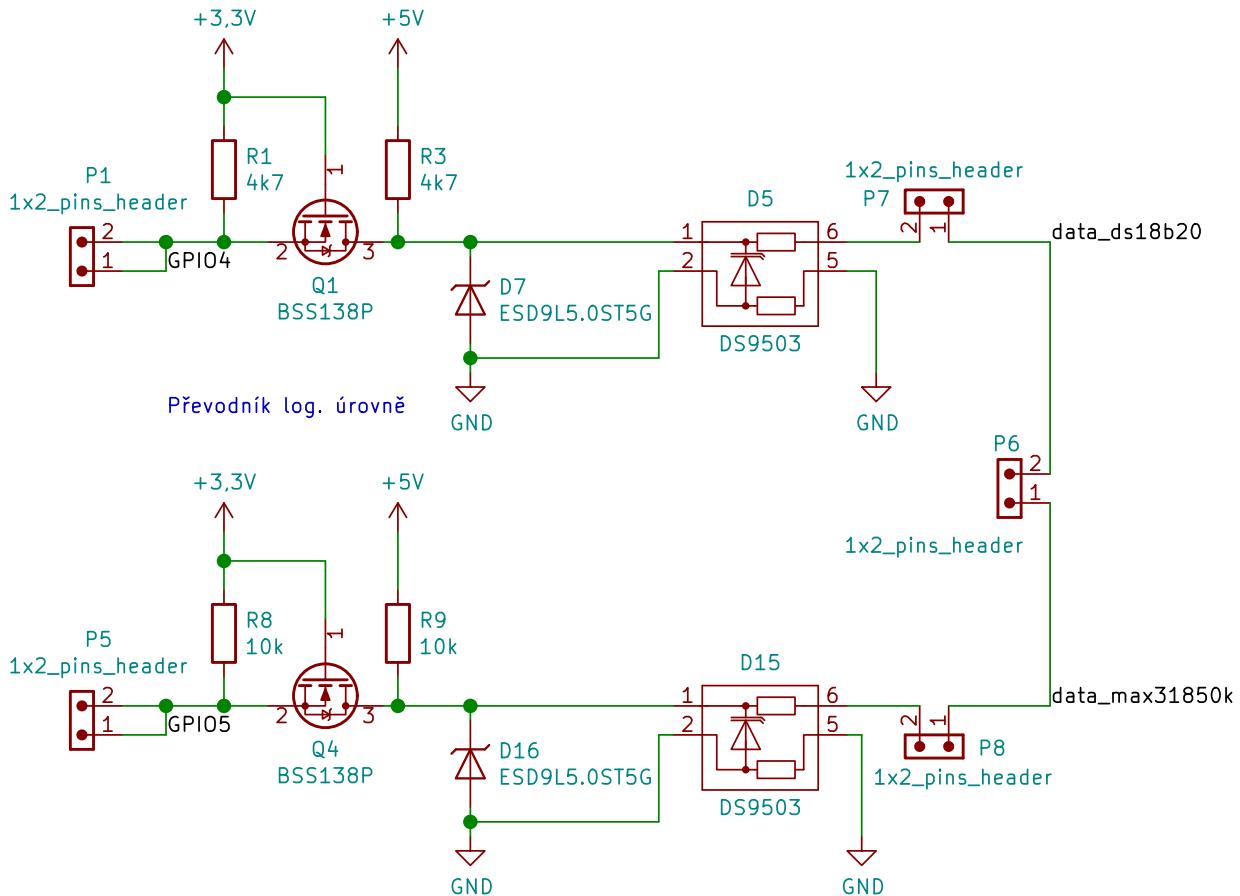

**Obrázek 4.11:** ESD ochrany pro 1-Wire sběrnici s převodníkem log. úrovní. Kolíková lišta P1, P5 je připojena na Raspberry Pi.

## Napájení 1-Wire sběrnice

Pro ochranu napájení 1-Wire sběrnice (5 V) jsou veškeré koncové teplotní senzory napájené přes elektronickou pojistku od Texas Instrumenst s označením TPS2600 [21], schéma zapojení na obrázku 4.12. Obvod zajišťuje ochranu pro vstupní napětí, hlídá maximální hodnotu vstupního napětí do nastavené meze 5,25 V (maximální hranice je 60 V), minimální vstupní napětí do nastavené meze 4,75 V (minimální hranice je -60 V). Vstupní omezení napětí je pomocí rezistorů R5, R10, R11 a R12. Omezovací proud je nastaven na přibližně 73 mA (hodnotu lze změnit přes potenciometr R17), při jeho překročení dojde k odpojení výstupu po dobu, dokud nedojde k odstranění závady. Kondenzátor C2 nastavuje rychlosť náběhu výstupního napětí. Pro indikaci chyb napájení je červená LED.

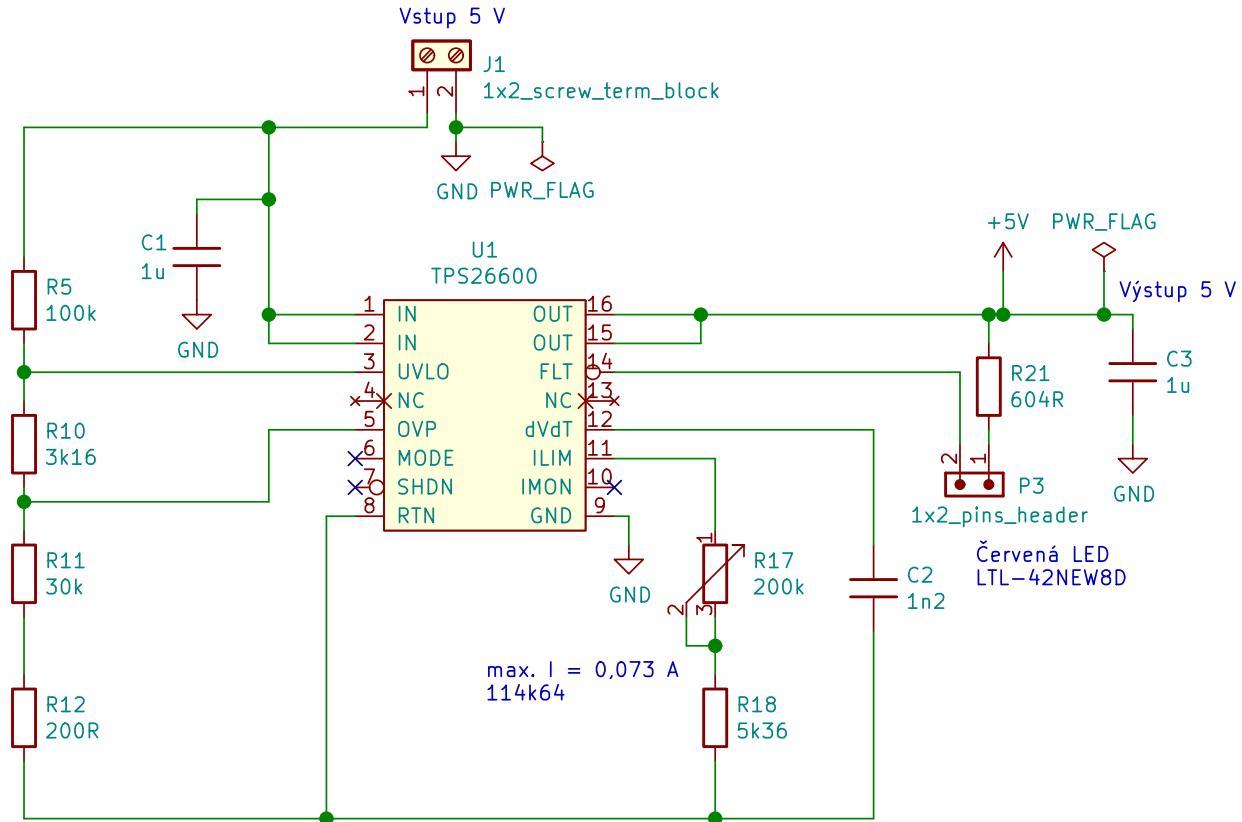


**Obrázek 4.12:** Obvod TPS26600 pro ochranu napájení 1-Wire sběrnice.

## ■ Ochrana pro chodbové nástěnné termostaty

Obdobně jako v části 4.4 (datová část 1-Wire sběrnice) je stejná ochrana pro snímání logické úrovně z chodbových termostatů. Při sepnutí termostatu na daném patře je detekována log. 0 (požadavek na vytápění) v opačném případě je zde log. 1 (zastavení vytápění). Chodbové termostaty jsou popsány v sekci 4.7.

## ■ Ochrana napájení 3,3 V


Přímo z Raspberry Pi je využito napětí 3,3 V pro převodník napětí, popsaný v části 4.4 (datová část 1-Wire sběrnice). Zde je použita vratná pojistka polymerový PTC (RXEF005 [22]) se spínacím proudem 100 mA, pro omezení proudu v případě poruchy, dále je zde transilová dioda (SM2T3V3A [23]) pro ochranu při přepětí (s upínacím napětím max. 6,5 V (při 25 A, 10/1000 μs), průrazné napětí 3,6 V). Na obrázku 4.13 je zobrazena popsaná ochrana.

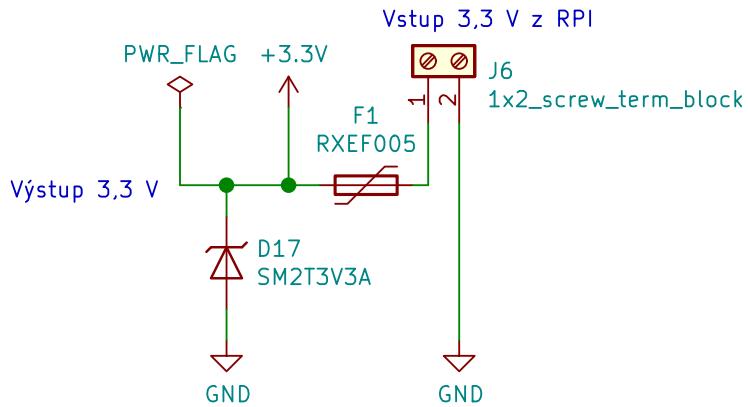

Obrázek 4.13: Ochrana pro výstupní napětí 3,3 V z Raspberry Pi.

### ■ Realizovaná DPS ochran pro centrální jednotku Raspberry Pi

Na obrázku 4.14 a 4.15 je realizovaná DPS vstupů/výstupů pro centrální jednotku Raspberry Pi. Ze samotné DPS je sběrnice vyvedena pomocí konektorů RJ45, čtyři konektory pro teplotní senzory DS18B20 a čtyři pro termočlánky s MAX31850K. Celkové schéma zapojení je v příloze C.

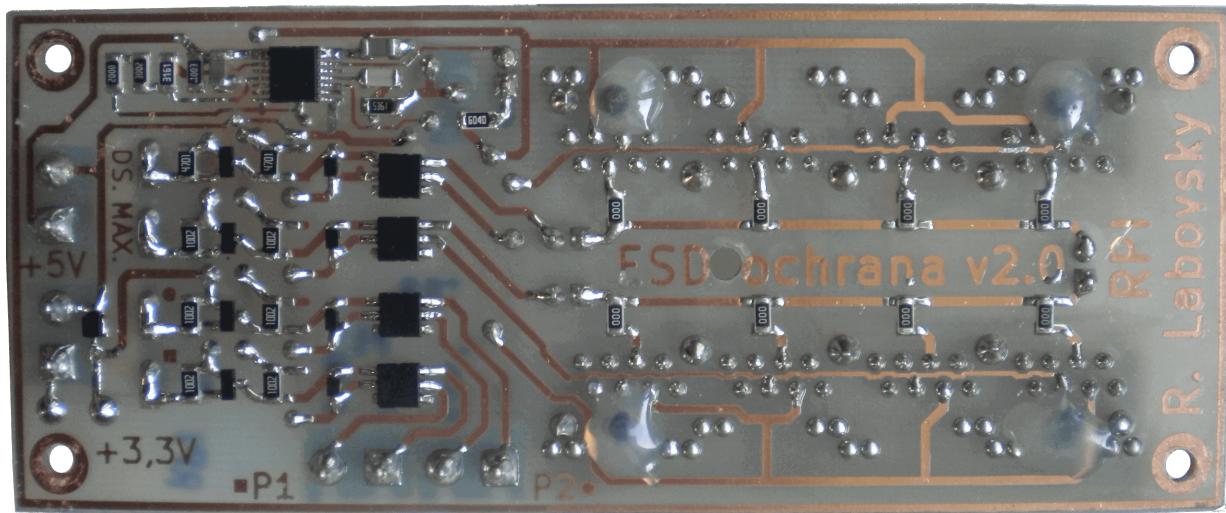


Obrázek 4.14: Spodní část DPS pro ochranu vstupů/výstupů pro centrální jednotku Raspberry Pi.




**Obrázek 4.15:** Vrchní část DPS pro ochranu vstupů/výstupů pro Raspberry Pi.

## 4.5 Signalizace stavů u krbů

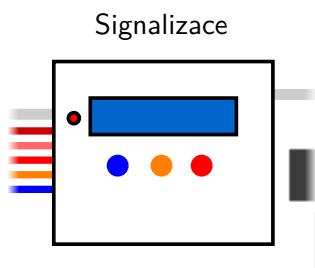

**Obrázek 4.16:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění signalizace stavů u krbu.


Na obrázku 4.16 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro signalizaci stavů u krbu. Navržená DPS se skládá z části elektronické pojistky TPS2600, zapojení je obdobné jako v 4.4 (napájení 1-Wire sběrnice), navíc je na vstupu připojena transilová dioda (ESD9L5.0ST5G). Napěťové meze jsou nastaveny stejně, tedy minimální napětí je 4,75 V, maximální 5,25 V, proud je omezen na maximální hodnotu 100 mA. Dále je zde přivedena 1-Wire sběrnice přes konektor RJ45 s obdobnými ochranami jako v 4.4 (datová část 1-Wire sběrnice) pro připojení MAX31850K přes svorkovnici. V neposlední řadě jsou zde vstupy pro ovládání třech LED pro signalizaci (obrázek 4.17) na akumulovaného zásobníku otopné vody, modrá LED signalizuje stav horní části zásobníku, oranžová LED je pro střední část, červená je pro signalizaci spodní části. Vstupní část je chráněna přes DS9503 a transilovou diodou (ESD9L5.0ST5G). Sepnutí LED je přes tranzistor (BSS138P). Obdobně jsou řešeny oranžová a modrá LED. Celkové schéma zapojení je v příloze C.

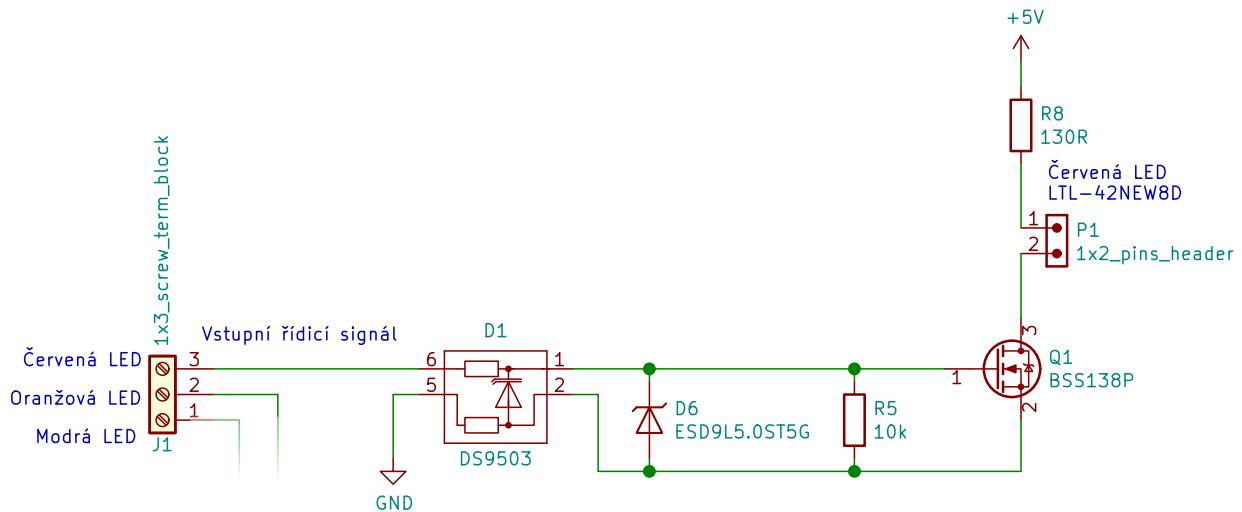

**Obrázek 4.17:** Zapojení pro ovládání signalizační červené LED.

### ■ Měření teploty pomocí termočlánku a převodníku MAX31850K


Teplotní senzory připojené na kouřovody krbů jsou realizované pomocí termočlánku z ???. Termočlánek je připojený k zakoupenému modulu (obrázek 4.18) s obvodem MAX31850K, hodnota napětí z termočlánku je převedena do digitální podoby včetně teplotní kompenzace studeného konce a tato hodnota je poslána po 1-Wire sběrnici. Je možné připojit termočlánek typu K. Převodník umožňuje měřit teplotu s převodem AD převodníku až na 14 bitů. Rozlišení teploty činí  $0,25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Při teplotách  $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$  až  $700\text{ }^{\circ}\text{C}$  činí přesnost měřené teploty  $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Obvod disponuje detekcí zkratu (na GND nebo napájení) na vstupu pro termočlánek. Dále je zde detekce odpojeného termočlánku. Schéma zapojení modulu je v příloze C, upraveno z [12].

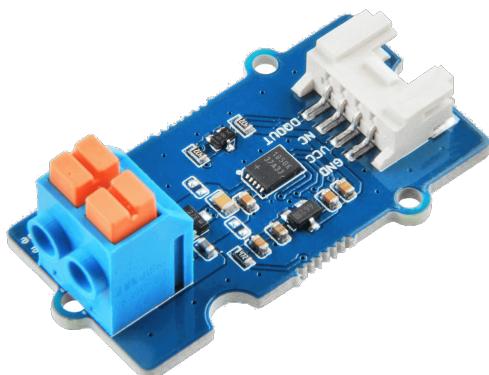

**Obrázek 4.18:** Modul s obvodem MAX31850K [12].

## LCD displej

Pro zobrazování teplot ze střední a spodní části zásobníku otopné vody byl zvolen 16 znakový a 2 řádkový LCD displej s modrým podsvícením a bílými písmeny (obrázek 4.19). Pro obsluhu displeje slouží řadič HD44780 [46]. K řadiči je připojen I<sup>2</sup>C expandér PCF8574 [24] s osmi výstupy, které jsou připojeny na datovou sběrnici pro ovládání respektive zobrazování znaků na displeji. Displej je zapojen za modulem popsaným v části 4.3 (I<sup>2</sup>C sběrnice). Každý displej, respektive expandér PCF8574 umožňuje nastavit pomocí propojek A0, A1, A2 unikátní adresu zařízení na sběrnici.

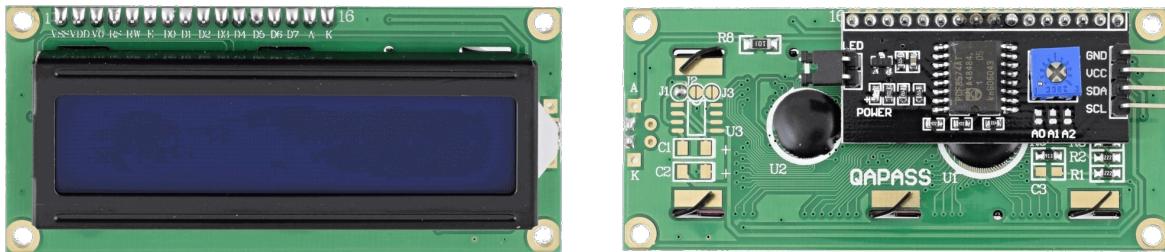


(a) : Přední část displeje.

(b) : Zadní část displeje s I<sup>2</sup>C expandérem PCF8574.


**Obrázek 4.19:** LCD displej pro zobrazování teplot ze zásobníku otopné vody [79].

## Realizovaná DPS signalizace u krbů


Výše popsané části jsou realizované na DPS (obrázek 4.20, 4.21, 4.22). Deska byla vlastnoručně navržena, vyrobena a osazena. Je aplikován ochranný lak. Celkové schéma zapojení je v příloze C.

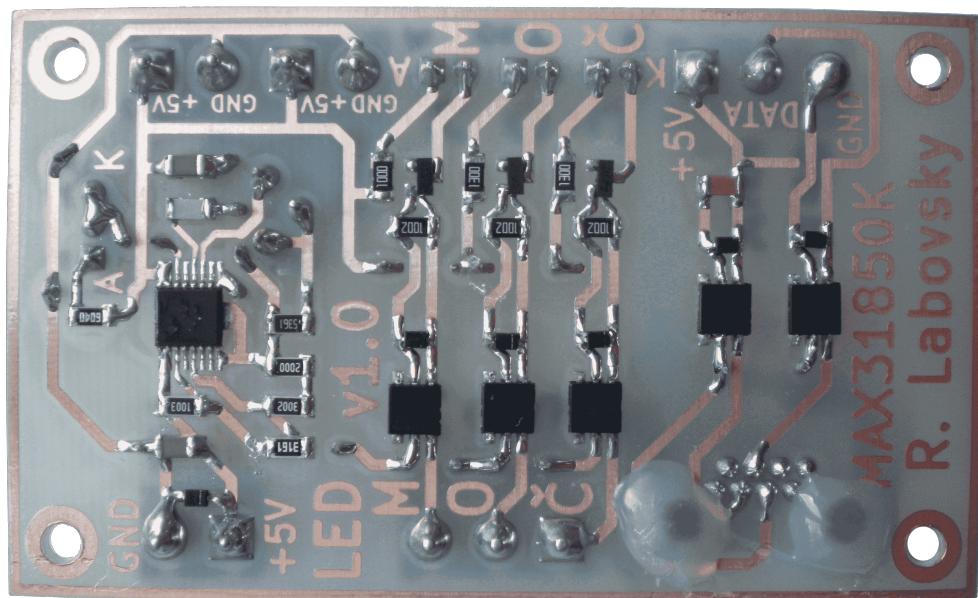

**Obrázek 4.20:** Spodní část DPS pro signalizaci u krbu.

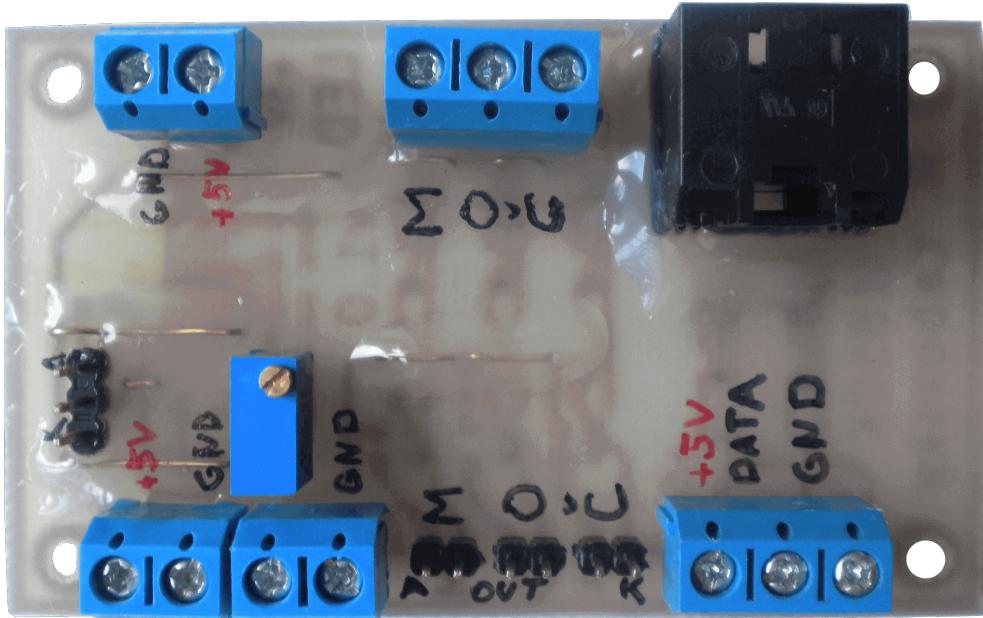

Obrázek 4.21: Horní část DPS pro signalizaci u kruhu.

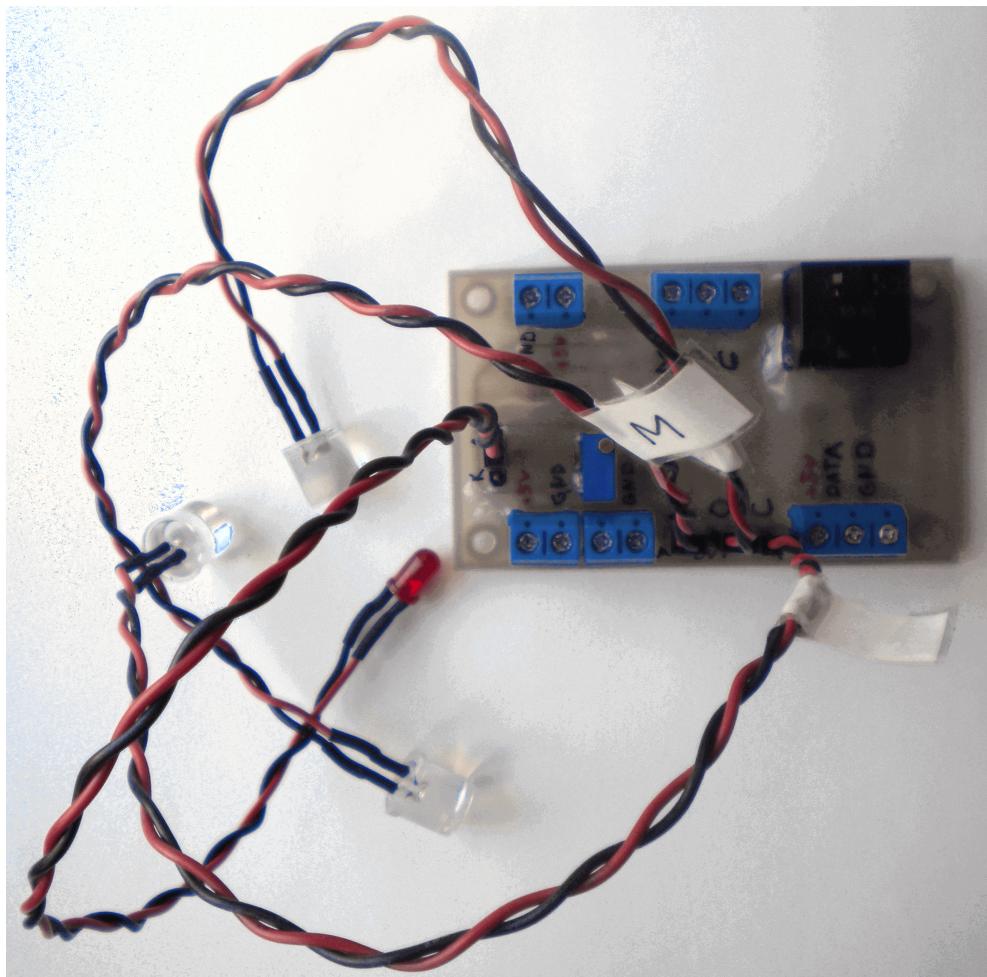


Obrázek 4.22: DPS včetně signalizačních LED.

## ■ Instalační krabice

Všechna elektronika je umístěna do ochranné instalační krabice (obrázek 4.23a). Do krabice vstupují dva vodiče pro napětí 5 V a zem, tři kabely pro ovládání signalizačních LED, UTP kabel se sběrnicí 1-Wire pro teplotní senzor (termočlánek) a I<sup>2</sup>C sběrnicí. Na obrázku 4.23b je zobrazena zadní část víka instalační krabice s uchycením signalizačních LED a LCD displeje. Na obrázku 4.24 je přední část víka instalační krabice. Takto zkompletovaná instalační krabice je umístěna u krbu ve sklepě, v přízemí a v patře.



(a) : Instalační krabice s jednotlivými moduly.

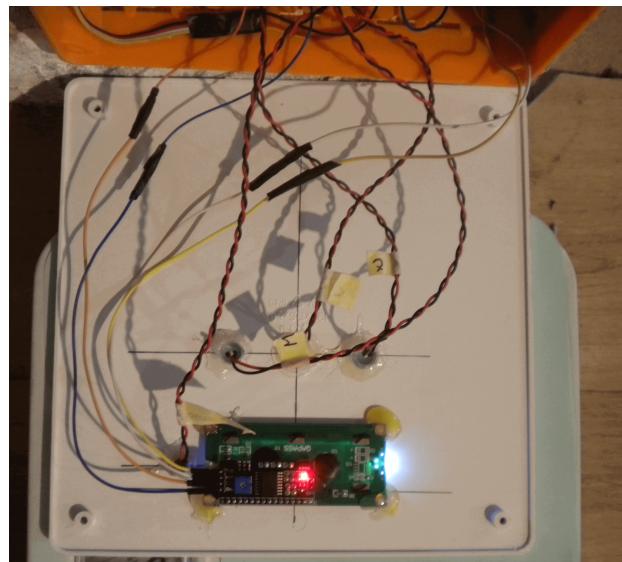


(b) : Zadní část instalační krabice.

**Obrázek 4.23:** Instalační krabice pro signalizaci stavů.



**Obrázek 4.24:** Víko instalační krabice. Osazený LCD displej, signalizačních LED (zleva modrá, oranžová a červená) a LED pro aktivování elektronické pojistky (červená LED vlevo od displeje).

## ■ 4.6 Zónový regulátor

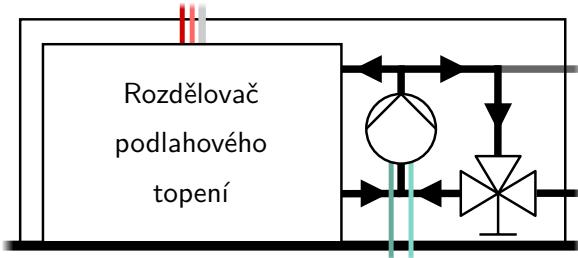

**Obrázek 4.25:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění zónového regulátoru v rozdělovači podlahového topení.

Na obrázku 4.25 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) systému znázorňující umístění zónového regulátoru. Zónový regulátor se skládá z modulu PCA9615 (viz část 4.3 ( $I^2C$  sběrnice)) pro realizaci  $I^2C$  sběrnice pomocí diferenciálních párů. Samotná sběrnice je realizovaná pomocí UTP kabelu kategorie 5e. Na tento modul je následně napojen obvod PCA9685 [25] od firmy NXP Semiconductors. Výstupy z PCA9685 ovládají jednotlivé termoelektrické pohony (celkově 12 pohonů, každý je řízen samostatně), čímž dochází k regulaci otopné vody do otopních okruhů. Zónové regulátory jsou umístěny v rozdělovači otopních okruhů v přízemí a patře domu.


### ■ PCA9685

Obvod PCA9685 umožňuje pomocí  $I^2C$  sběrnice ovládat 16 výstupů se stejnou individuální hodnotou PWM (se střídou 0 % až 100 %), frekvence je programovatelná od 24 Hz do 1 526 Hz. Každý kanál navíc může dodat 10 mA jako source, případně 25 mA jako sink (což je 160 mA respektive 400 mA celkově).


### ■ DPS pro ovládání termoelektrických pohonů

Termoelektrické pohony jsou ovládány na základě hodnoty PWM z modulu PCA9685 (viz předchozí bod), každý výstup ovládá jednotlivý pohon. V praxi se však ukázalo, že nelze dostatečně přesně a v krátké době regulovat posuv pistu daného pohonu pomocí PWM regulace, proto se využívají jen hodnoty PWM 0% (vypnutý stav) PWM 100% (zapnutý stav). Vzhledem k tomu, že termoelektrické pohony jsou na stejnosměrné napětí 24 V, je nutné využít napěťový převodník z 5 V na 24 V. K tomu slouží tranzistor MOSFET (DMN3023L-7 [26]). Paralelně k tranzistoru se nachází přepínač, který slouží v případě poruchy k manuálnímu zapnutí/vypnutí pohonu. Každý kanál obsahuje indikační zelenou LED pro ovládání. Jak již bylo řečeno pohony jsou napájeny pomocí 24 V, jsou vytvořeny dvě napájecí větve s obvodem TPC26600 (popsaný v části 4.4), rozdíl spočívá ve vstupním napájení, které činí 24 V. Jsou tedy rozdílné i maximální a minimální povolené meze, které činí max. 24,25 V a min. 10 V. Dále každá větev má nastavený maximální proud 1,5 A (každý pohon má maximální hodnotu proudu při zapnutí 250 mA pro celkově 6 pohonů na větev). Vzhledem k jednoduchosti obvodu TPS26600 a k jeho vlastnostem (především pro automatickou detekci odstranění závady, bez nutnosti restartu zařízení) bylo raději zvoleno zapojení se dvěma


větvemi (maximální proud pro TPS26600 činí 2,21 A) než využití jiného integrovaného obvodu pro sloučení do jedné větve. Na obrázku 4.26 je zapojení jednoho kanálu pro ovládání termoelektrického pohonu. Na obrázku 4.27 spodní strana realizované DPS a na obrázku 4.29b je vrchní strana, včetně osazeného modulu s obvodem PCA9615. Na obrázku 4.29a je spodní část panelu s DPS zónového regulátoru a na obrázku 4.29b je čelní část panelu. Deska byla vlastnoručně navržena, vyrobena a osazena. Je aplikován ochranný lak. Celkové schéma zapojení je v příloze C. Umístění DPS v samotném rozdělovači je v příloze E.

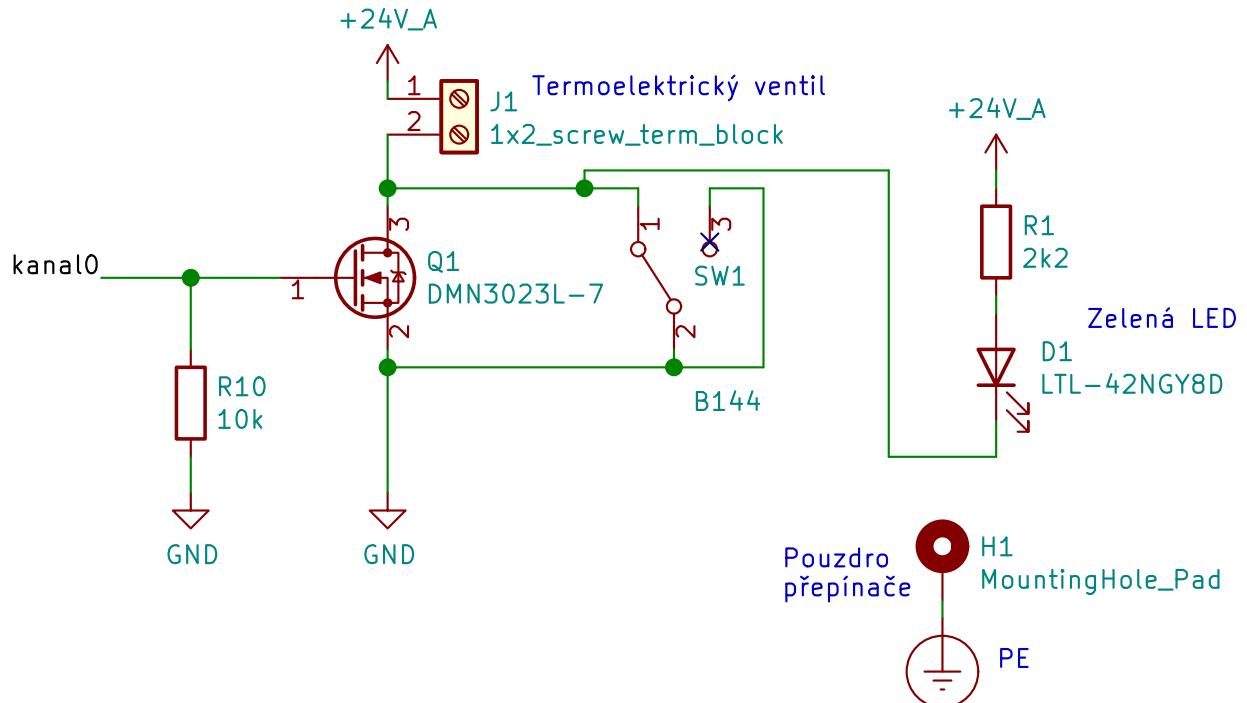


**Obrázek 4.26:** Zapojení jednoho kanálu pro ovládání termoelektrického pohonu.

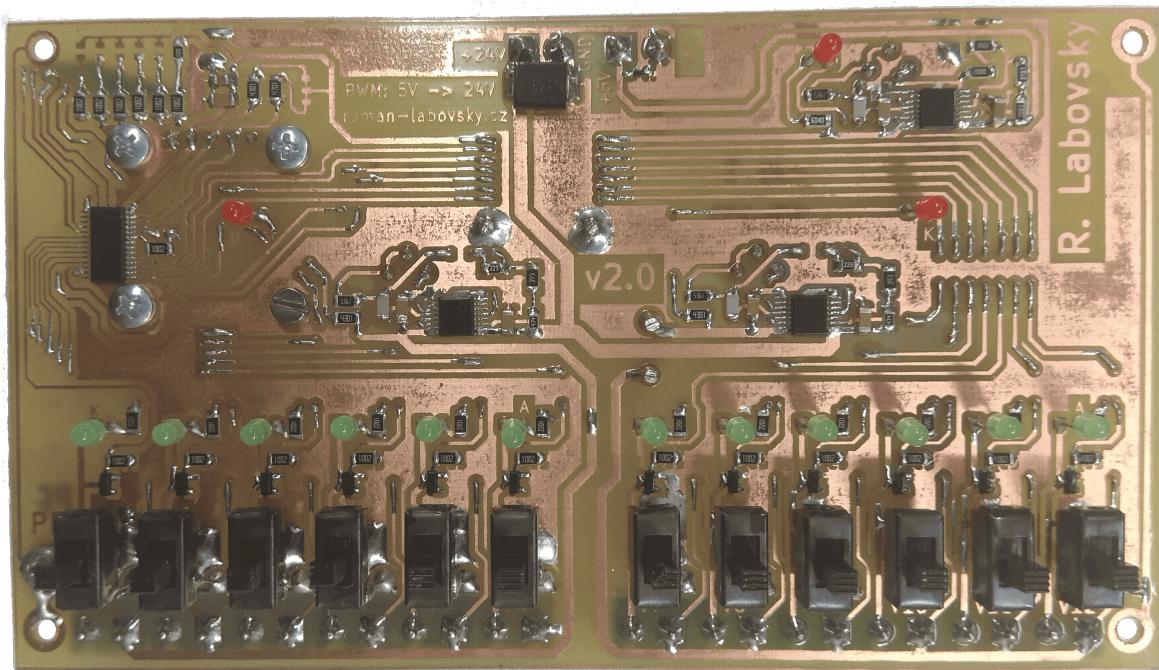

Obrázek 4.27: DPS zónového regulátoru, spodní strana.

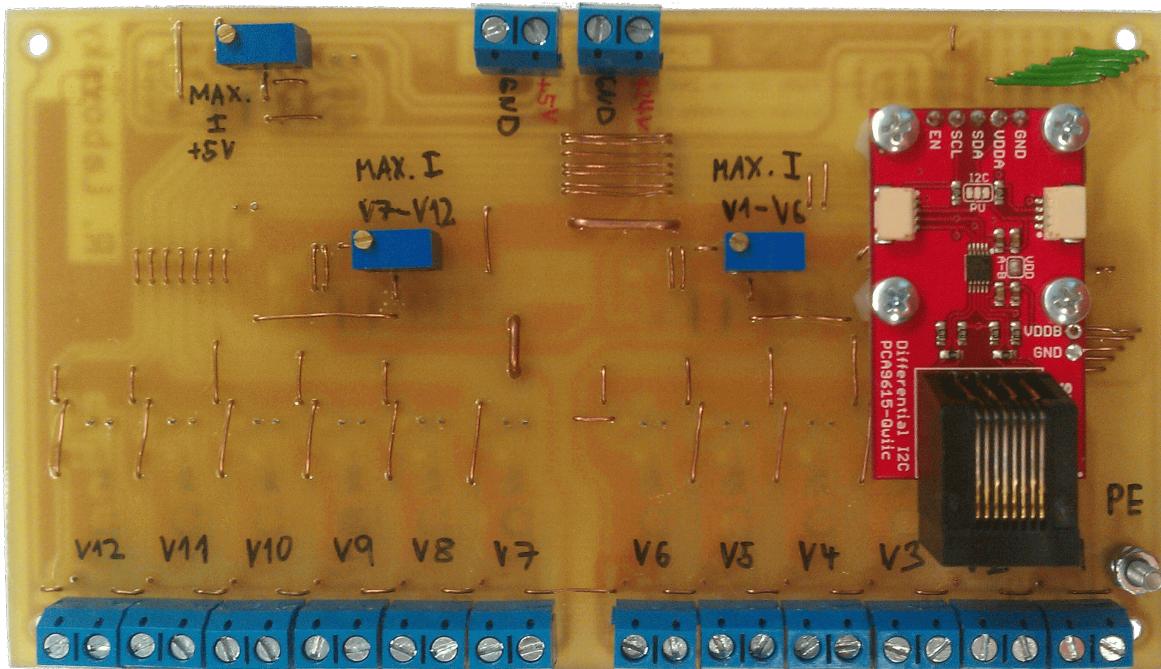

Obrázek 4.28: DPS zónového regulátoru, vrchní strana.

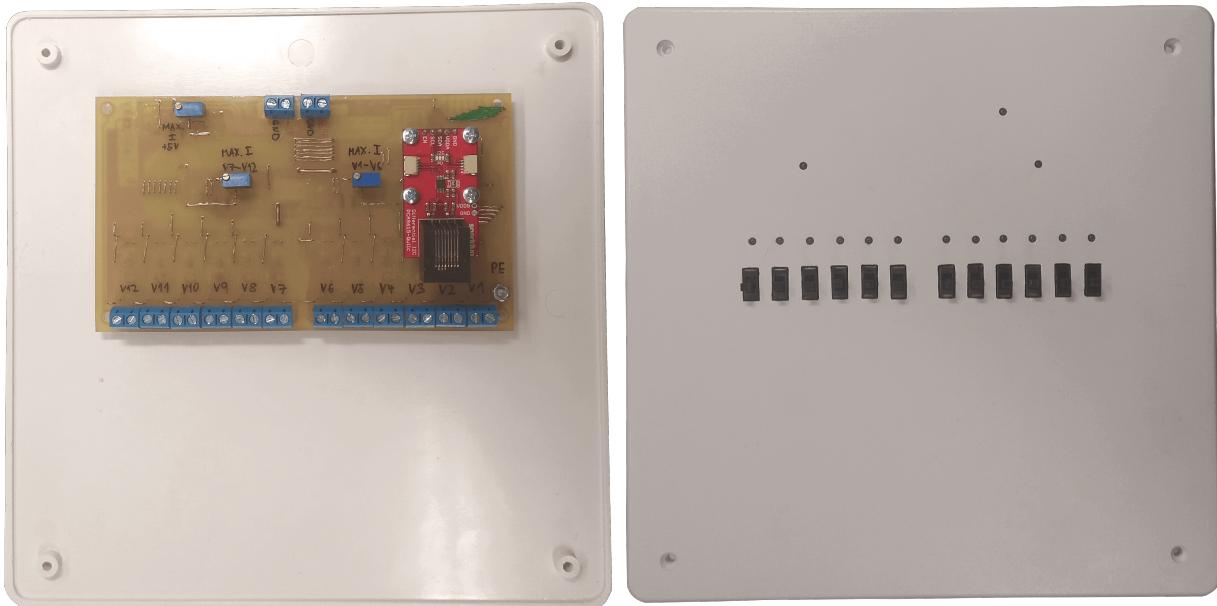

**(a)** : Zadní část panelu zónového regulátoru.

**(b)** : Čelní část panelu zónového regulátoru se signalačními LED a manuálním ovládáním pomocí spínačů.

**Obrázek 4.29:** Panel pro zónový regulátor.


### ■ Termoelektrické pohony Salus T30NC

Termoelektrický pohon Salus T30NC [83] slouží k ovládání ventilů pro jednotlivé otopné okruhy. Je napájen stejnosměrným napětím 24 V při maximálním proudovém odběru při zapnutí 250 mA. Provozní příkon jsou 2 W. Rozměr závitu je M30 × 1,5. Maximální délka zdvihu pro dřík ventilu činí 4 mm. Síla pohonu je 100 N ( $\pm 10\%$ ). Čas pro otevření je přibližně 2 minuty. Jedná se o typ NC (*Normally Closed*). Při odpojení napájení je ventil zavřen. Pohon má funkci „First Open“, neboli je možné pomocí zarážky ventil instalovat jako otevřený bez nutnosti napájení (využít v případě, kdy není ještě instalovaná centrální jednotka). Pro každé patro je použito 12 těchto pohonů.



**Obrázek 4.30:** Termoelektrický pohon Salus T30NC na stejnosměrné napětí 24 V [83].

## ■ 4.7 Digitální chodbové termostaty

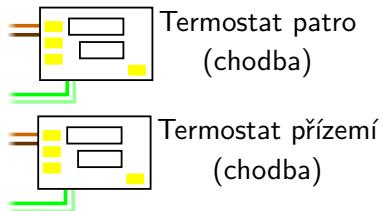


**Obrázek 4.31:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění chodbových termostatů.

Na obrázku 4.31 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) systému znázorňující umístění chodbových termostatů. Pro snímání teplot z jednotlivých pater na chodbách slouží zakoupené digitální termostaty s označením W3230 [81]. Termostat disponuje jedním spínacím výstupem (v případě potřeby vytápení se výstup sepne, jinak je rozepnut). Je možné nastavit hysterezi, časové zpoždění, kalibraci teploty a rozsah maximálních teplot. Lze také aktivovat signifikaci, která se spustí po dosažení maximální přípustné teploty. Pro napájení je potřeba stejnosměrné napětí 12 V. Pro snímání teploty slouží NTC termistor. Rozsah teplot je -40 °C až 120 °C. Přesnost měření je  $\pm 0,1$  °C. Termostat lze nahradit za jakýkoliv jiný, který disponuje spínacím výstupem.



**Obrázek 4.32:** Digitální chodbový termostat W3230 [81].

## ■ 4.8 Spínací jednotka

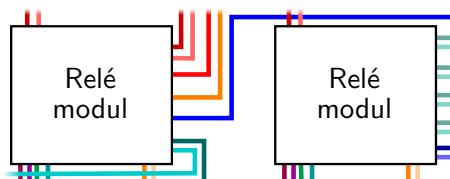


**Obrázek 4.33:** Výřez z obrázku 4.1 – spínací jednotky.

Na obrázku 4.33 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro spínací jednotky. Pro spínání čerpadel a signalizačních LED slouží dva zakoupené relé moduly po čtyřech kanálech [27]. Relé umožňují spínat výkony 250 VAC při max. 10 A a 30 V DC při max. 10 A. Jednotlivé kanály jsou oddělené galvanicky (dále je vyfrézovaná část DPS mezi výkonovou částí a spínací částí), též je možné využít různých zdrojů pro napájení spínací části a napájení relé. Zapojení jednoho kanálu je v příloze C. Celý relé modul je na obrázku 4.34. Pro spínání síťového napětí je použit jeden relé modul, pro spínání slaboproudého napětí (LED diody, kotel) je použit druhý relé modul.




Obrázek 4.34: Čtyř kanálový relé modul [80].

## 4.9 Realizovaný rozvaděč s elektronikou

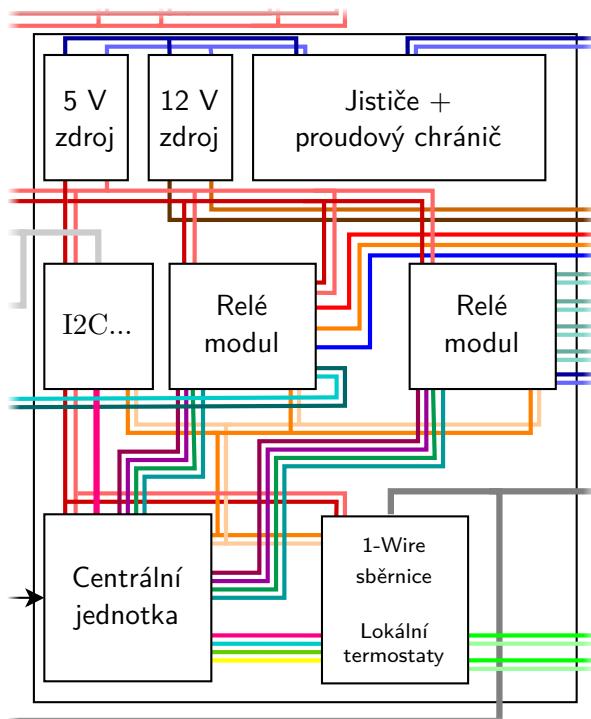

Obrázek 4.35: Výřez z obrázku 4.1 – umístění rozvaděče s elektronikou.

Na obrázku 4.35 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro rozvaděč s elektronikou. V realizovaném rozvaděči na obrázku 4.36 je umístěn 5 V zdroj (MDR-60-5 [28] od firmy Mean Well) pro napájení centrální jednotky, relé modulů, I<sup>2</sup>C diferenciální sběrnice, napájení 1-Wire sběrnice, napájení elektroniky u krbů a napájení pro zónové regulátory. Dále je zde 12 V zdroj (HDR-30-12 [29] od firmy Mean Well) pro napájení dvou chodbových termostatů. Zdroj 24 V (S8VK-C12024 [30] od firmy Omron) pro zónové regulátory, respektive pro napájení termoelektrických pohonů. V neposlední řadě jsou zde jističe pro jednotlivé zdroje a čerpadla včetně proudového chrániče.

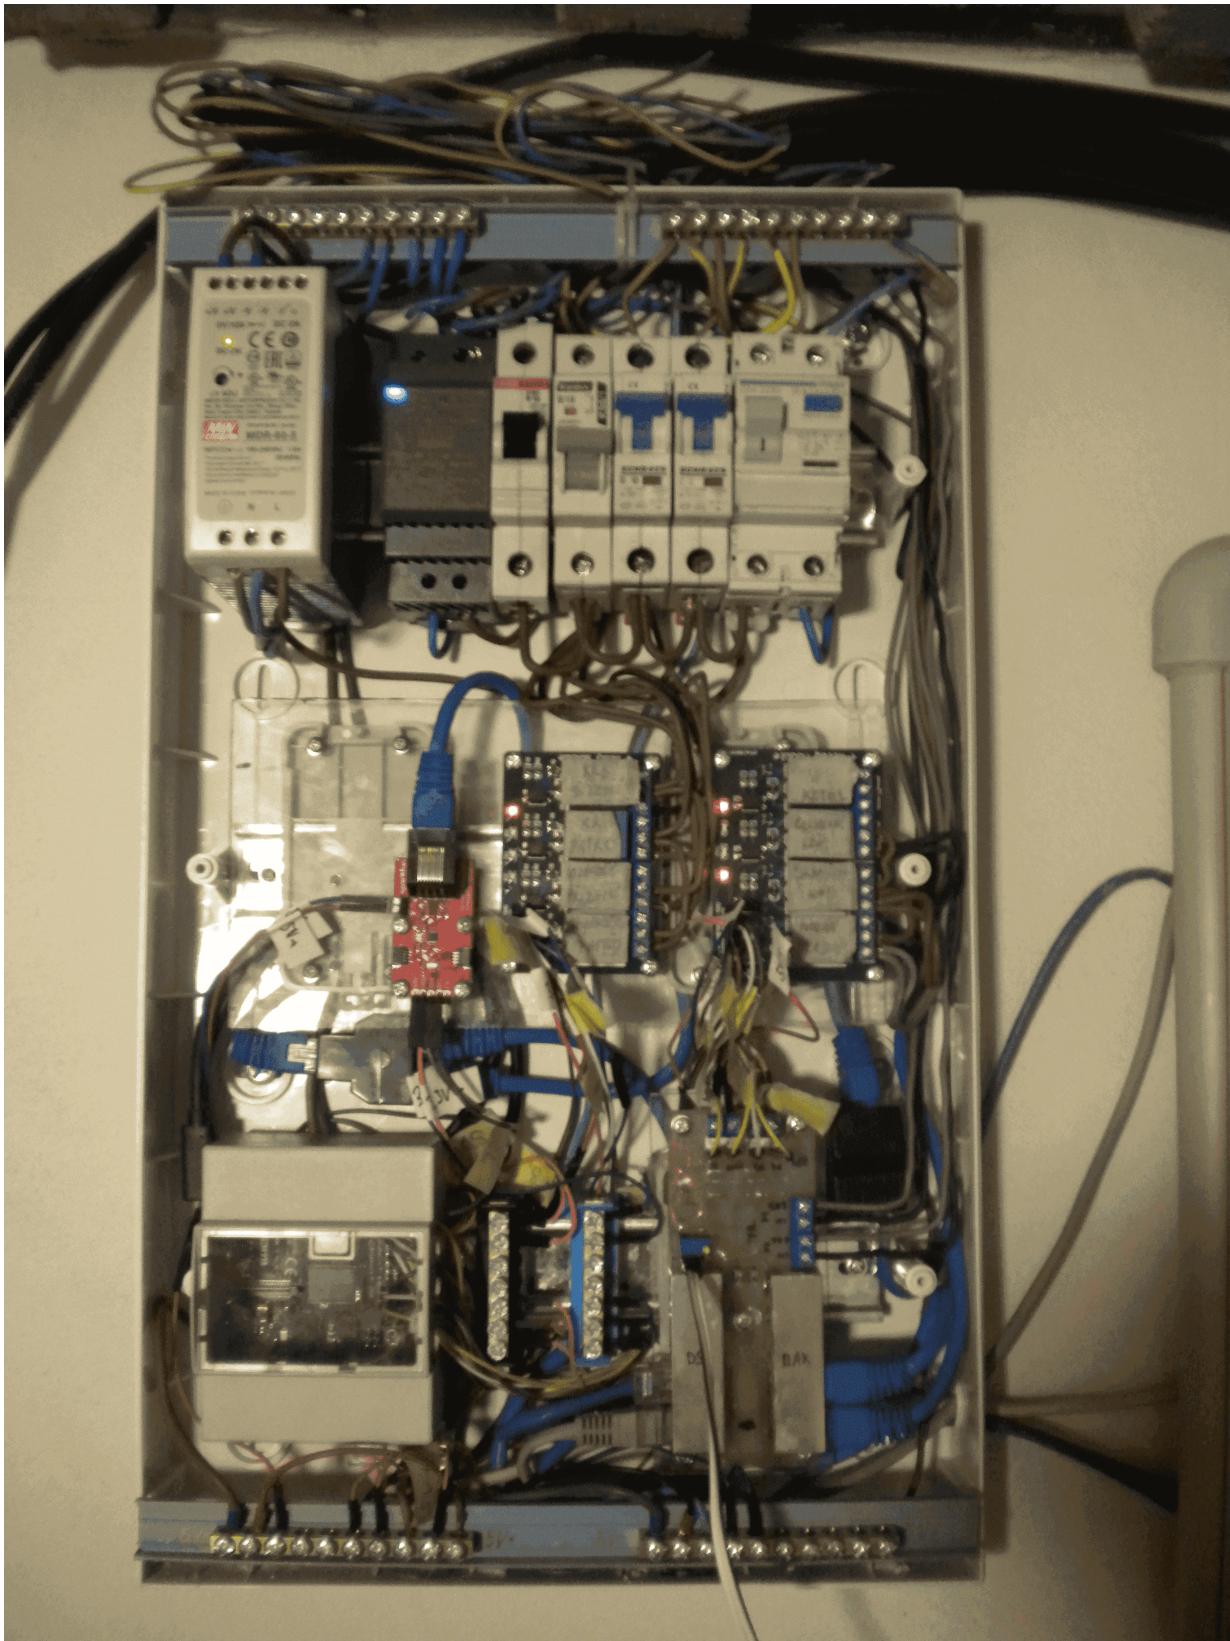


Obrázek 4.36: Realizovaný rozvaděč s elektronikou.

## ■ 4.10 Nástěnný snímač prostorové teploty

Pro snímání prostorové teploty z místností slouží nástěnný snímač prostorové teploty. Tyto zařízení primárně slouží k měření teploty a její následné odesílání do centrální jednotky. Disponují tlačítka pro nastavení požadované teploty (změna teploty s krokem  $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) pro danou místnost. Aktuálně naměřenou a požadovanou teplotu zobrazují uživateli přímo na displeji. V případě přenastavení v centrálním systému, dojde k propsání těchto změn přímo na jednotlivé snímací jednotky. Nástěnný snímač prostorové teploty měří teplotu v místnosti každých 30 sekund. V případě síťového výpadku komunikace se zařízení automaticky snaží připojení obnovit, samotný výpad je signalizován i v centrální jednotce. Jednotky existují ve dvou variantách. První varianta komunikace s centrální jednotkou pomocí Ethernetu a je napájena pomocí aktivního POE (*Power Over Ethernet*). Druhá varianta komunikuje s centrální jednotkou pomocí bezdrátové sítě WiFi a je napájena pomocí síťového adaptéru. Obě varianty jsou popsány níže v sekci 4.10.1 a 4.10.2. Celkově je po domě umístěno 6 zařízení s Ethernetem a 4 zařízení s WiFi. DPS byly vlastnoručně navrženy, pro výrobu byla použita firma JLCPCB, součástky byly vlastnoručně osazeny.

### ■ 4.10.1 Varianta s Ethernetem

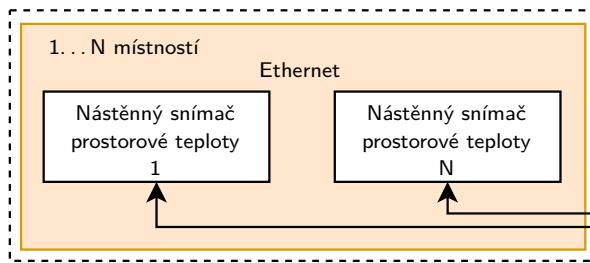

**Obrázek 4.37:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění nástěnných snímačů prostorové teploty (verze Ethernet).

Na obrázku 4.37 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) pro nástěnné snímače prostorové teploty (verze Ethernet). Na obrázku 4.38 je blokové schéma nástěnného snímače prostorové teploty komunikující pomocí Ethernetu a je napájen pomocí aktivního POE. Snímač je napájen ze zařízení PSE (*Power Sourcing Equipment*) (jedná se o POE switch MaxLink PSAT-10-8P-250 [31]), které řídí vykomunikování napájení a výkonostní třídy pro koncové zařízení (snímač (PD (*Powered Device*))). Jak zařízení PSE, tak PD podporují standart 802.3af [44] respektive 802.3at [45]. Zařízení PD jsou nastavená pro nejnižší definovanou výkonovou třídu 1 (max. výkon PSE pro jednotlivé PD zařízení je 4 W). Pro přenos napětí se využívají tzv. fantomové napětí, kdy v případě využití páru 1,2 a 3,6 se stejnosměrné napětí vyvede ze středu transformátoru. Další možností je využití volných párů 4,5 a 7,8 (zejména při rychlosti 10 nebo 100 Mbit/s (využity pro přenos dat 2 páry)). Vstupní napětí z PSE (44–57 V v závislosti na délce kabelu UTP a ztrátách) prochází přes diodový usměrňovač (nezávislost kladného pólu zdroje a země). Je zde řídící obvod TPS23753A [32], který zajišťuje komunikaci/rozhraní pro správné nastavení a povolení napětí z PSE, dále zajišťuje řízení převodu vstupního napětí na výstupní napětí 5 V (DC-DC měnič), je zapojen v topologii Flyback (využívá tedy vázaný induktor). Zpětná vazba je řešena pomocí optické zpětné vazby s nastavitelnou Zenerovou diodou TLV431A [33] v zapojení komparátoru. Při návrh zdrojové části zařízení jsem vycházel z referenčního návrhu od výrobce Texas Instruments pro integrovaný obvod TPS23753A.

Zařízení v provozu je primárně napájeno pomocí 5 V, v případě programování zařízení je možné použít programovací konektor s napájecím pinem pro 5 V. Pokud je k dispozici POE, dojde zablokování napájení z programovacího konektoru (pomocí MOSFETu s kanálem P). Napětí 5 V je následně vedeno do dvou LDO (*Low-dropout regulator*) regulátorů. Jeden slouží pouze pro napájení ESP32 [35] modulu, druhý je pro napájení zbylých periferií ( displej, tlačítka, teplotní senzor, obvod pro fyzickou vrstvu Ethernetu W5500 [34]). Důvodem rozdelení je proudové rozdělení jednotlivých regulátorů a tedy i jejich ztrátové teplo. Vzhledem k parametrům udávané výrobcem modulu ESP32 je možné max. proudový odběr až 0,5 A (proto byl vybrán regulátor, který toto zatížení dlouhodobě zvládne při daném úbytku napětí i když se reálně nepředpokládá, že k tomuto zatížení dojde). Dále bylo zohledněno, pokud by došlo k ESD události (jedná se o zařízení na které uživatelé sahají), tak je žádoucí, aby došlo maximálně k restartu periferií a ne k restartu samotného ESP32 modulu.


Pro programování modulu je zde konektor pro připojení externího modulu (viz část 4.12), kde jsou piny pro TX/RX signál z UART a signály na automatický reset a boot modulu a piny pro napájení 5 V a země. Dále jsou zde přímo na DPS umístěna tlačítka pro boot a reset ESP32 modulu bez závislosti připojení programovacího modulu (lze tedy programovat i jinými moduly, které nemají automatický reset a boot).

Samotné zařízení disponujeme ohranými transily na místech konektorů a částí, které jsou přímo v kontaktu s uživatelem. Samotný obvod pro POE též disponuje proudovou a teplotní ochranou. LDO regulátory disponují detekcí nízkého vstupního napětí pro úspěšné spuštění, teplotní pojistkou a ochranou při zvýšení výstupního napětí vůči vstupnímu.


Pro zobrazování aktuální a požadované teploty jsem zvolil barevný TFT displej velikosti 2.2"( $240 \times 320$  pixelů) s řadičem ILI9341 [36]. Displej je připojen k ESP32 modulu pomocí SPI sběrnice. Displej disponuje možností ovládání podsvícení pomocí PWM. Pro fyzickou vrstvu slouží obvod W5500, který implementuje ethernetový řadič s integrovaným TCP/IP. Obvod je s modulem ESP32 připojen pomocí SPI sběrnice. Pro snímání teploty slouží teplotní senzor DS18B20 (viz sekce ??). V neposlední řadě jsou zde tři tlačítka pro nastavení požadované teploty a vyvolání nabídky menu.

Modul ESP32 disponuje rozhraním RMII (*Reduced Media-Independent Interface*), který má složitější softwarovou implementaci a využívá větší počet pinů. Proto jsem zvolil integrovaný obvod W5500. Použití i využití následných knihoven bylo mnohem jednodušší. Vzhledem k malému vytížení komunikace je tento obvod dostačující. Pro komunikace mezi modulem ESP32 a displejem a obvodem W5500 jsou využity dvě nezávislé SPI sběrnice.


V příloze A je schéma snímací jednotky. Na obrázku 4.39a je vrchní část realizované DPS pro snímací jednotku. Pro lepší galvanické oddělení jsou vyfrézované drážky. Dále na obrázku 4.40 je DPS s osazeným displejem. Na obrázku 4.39b je spodní část DPS. Kompletní zařízení včetně umístění do krabičky a popis samotné krabičky je v části 4.11.

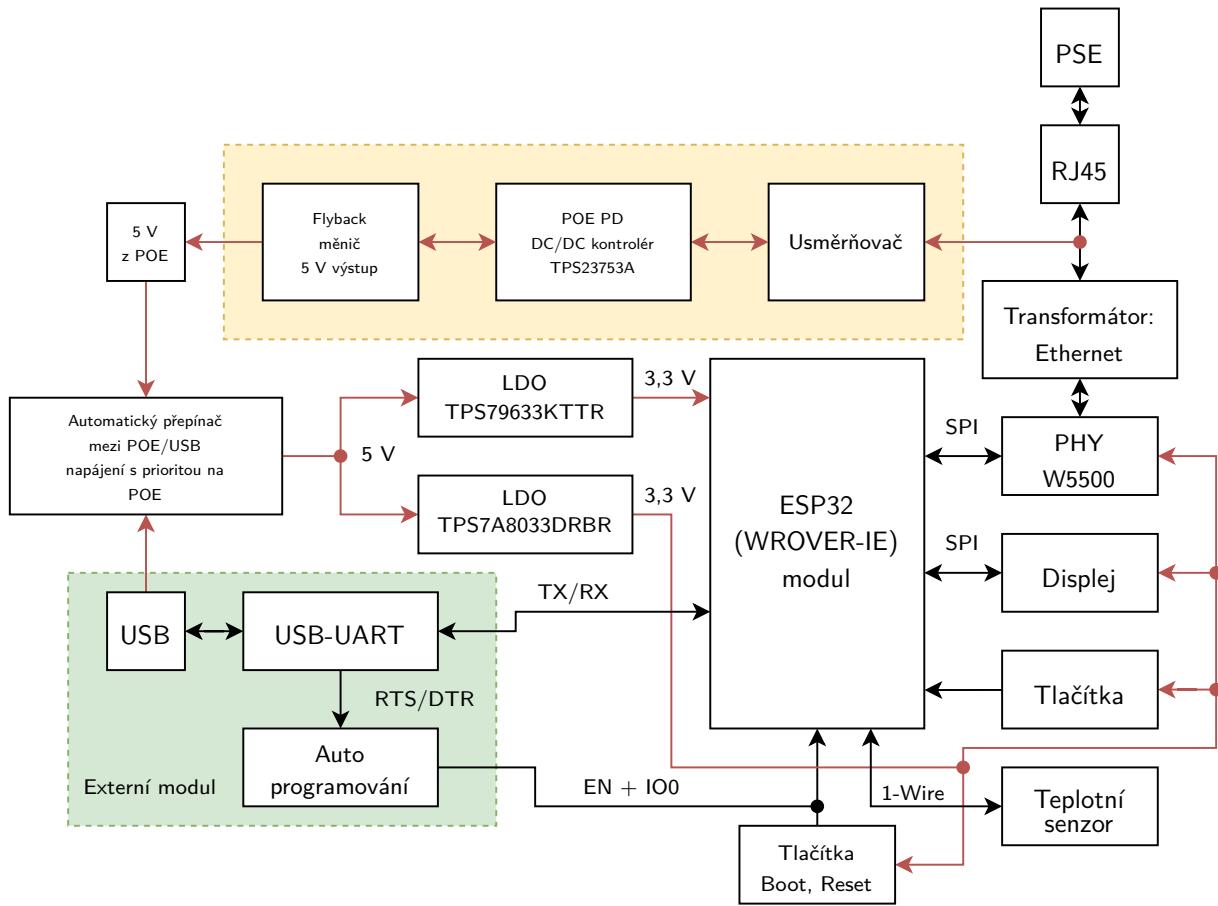

Obrázek 4.38: Blokové schéma nástěnného snímače prostorové teploty (verze Ethernet).

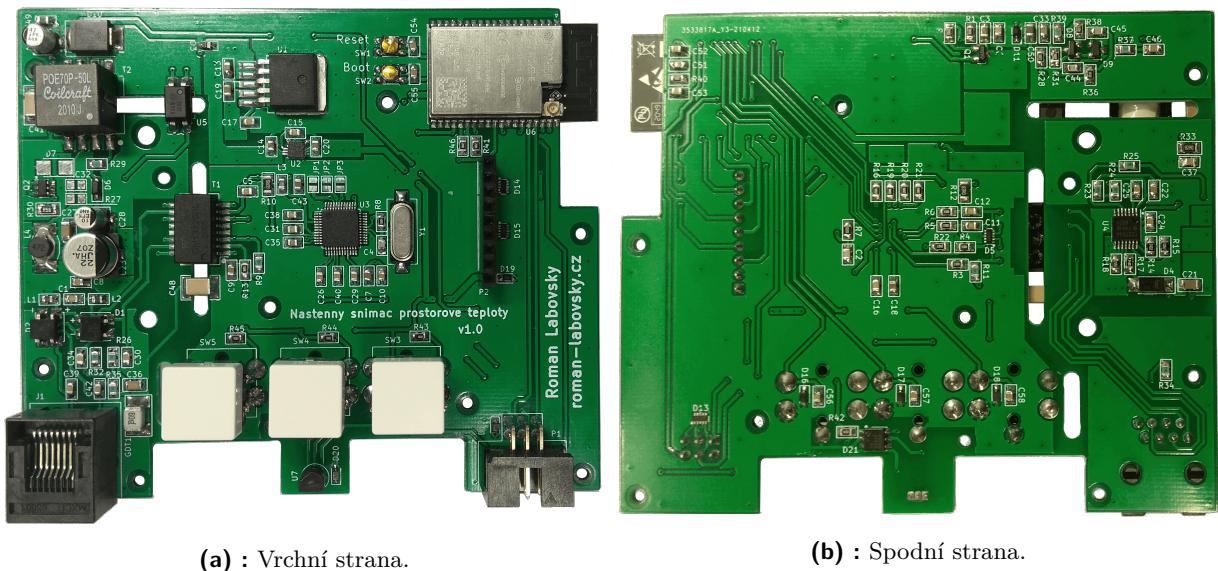


Obrázek 4.39: DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze Ethernet).

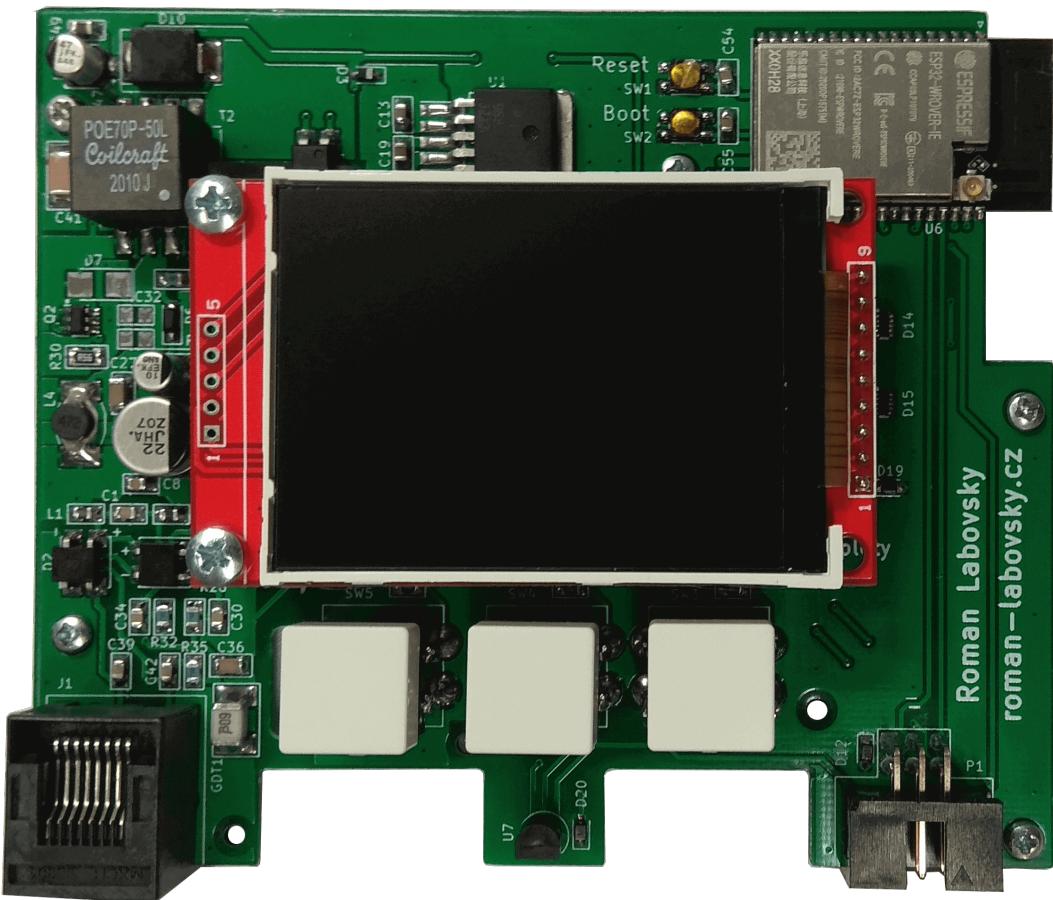

**Obrázek 4.40:** DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze Ethernet) s displejem, vrchní strana.


### 4.10.2 Varianta s WiFi

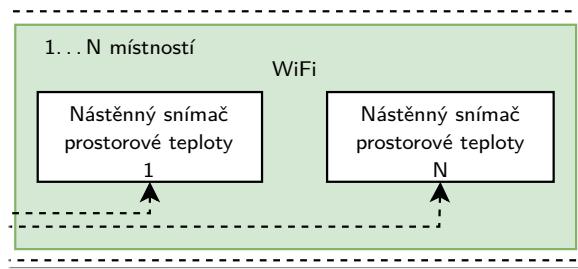


**Obrázek 4.41:** Výřez z obrázku 4.1 – umístění nástěnných snímačů prostorové teploty (verze WiFi).

Na obrázku 4.41 je výřez části z celkového nákresu (obrázek 4.1) systému znázorňující umístění nástěnných snímačů prostorové teploty (verze WiFi). Na obrázku 4.42 je blokové schéma nástěnného snímače prostorové teploty komunikující pomocí WiFi a je napájen pomocí sítového adaptéru (Mean Well GSM06E05-P1J [37]). Oproti verzi z 4.10.1 chybí celá část tykající se POE napájení a také obvod W5500 implementující ethernetovou komunikaci. Zbylé části jsou totožné jako v části 4.10.1.

V příloze B je schéma snímací jednotky. Na obrázku 4.43a je vrchní část realizované DPS pro snímací jednotku. Dále na obrázku 4.44 je DPS s osazeným displejem. Na obrázku 4.43b je spodní část DPS. Kompletní zařízení včetně umístění do krabičky a popis samotné krabičky je v části 4.11.

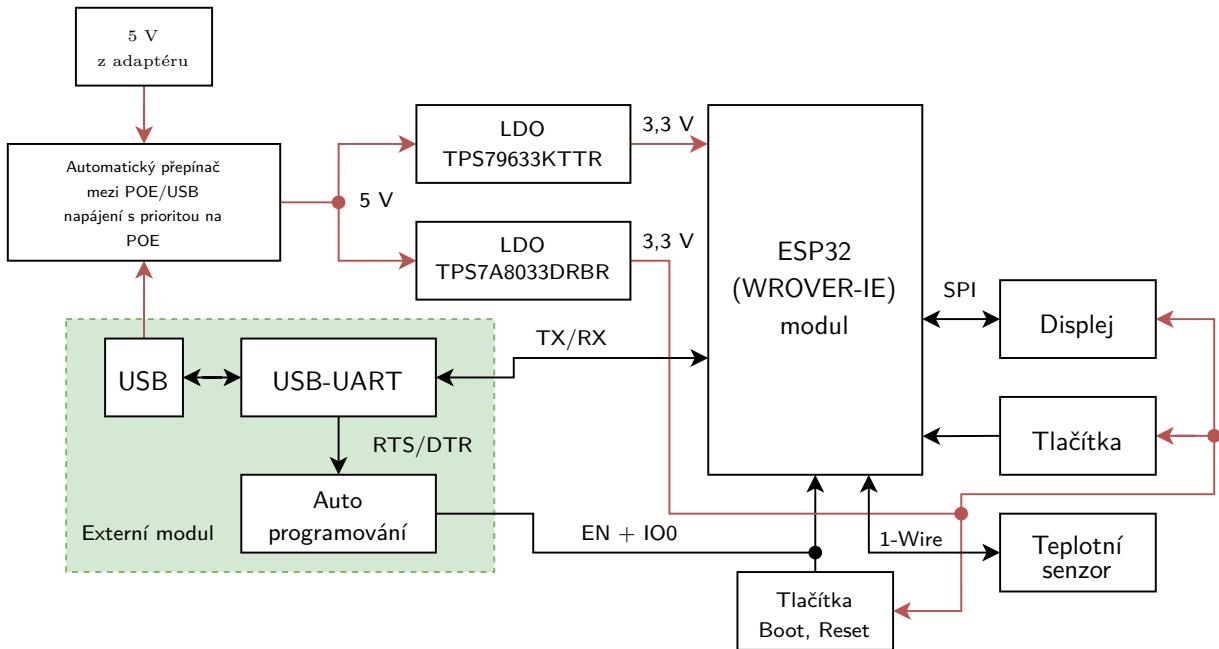


**Obrázek 4.42:** Blokové schéma nástěnného snímače prostorové teploty (verze WiFi).

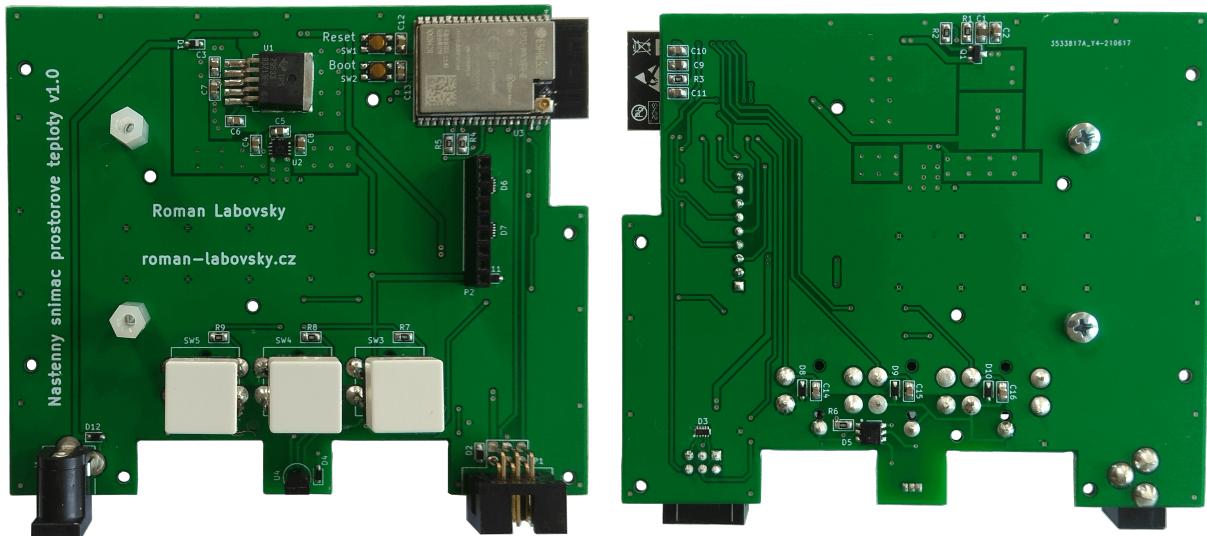

**(a) :** Vrchní strana.

**(b) :** Spodní strana.

**Obrázek 4.43:** DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze WiFi).

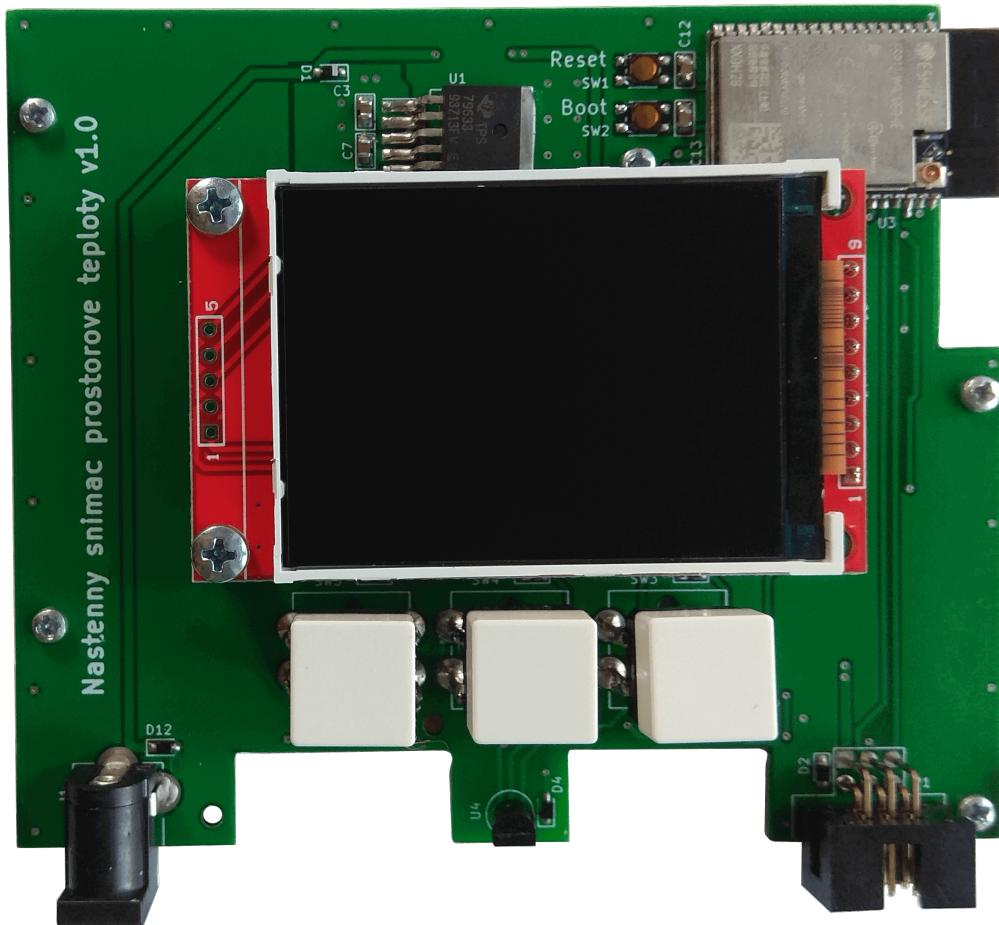

**Obrázek 4.44:** DPS nástěnného snímače prostorové teploty (verze WiFi) s displejem, vrchní strana.

## 4.11 Krabička pro nástěnný snímač prostorové teploty


Krabička pro nástěnný snímač prostorové teploty je vytisknuta na 3D tiskárně Prusa i3 MK3s [38] (celní strana je na obrázku 4.45). Použitý plast je PET-G [39] (*Polyethylentereftalát, „G“ znamená modifikovaný glykol*), bílá barva byla požadovaná uživatelem. Výhody zejména tohoto materiálu jsou houževnatost, pevnost a dobré propojování vrstev při tisku. Návrh modelu jsem provedl v softwaru FreeCAD [40]. Samotnou přípravu modelu pro tisk jsem provedl v PrusaSliceru [41]. Krabička má rozměry  $130 \times 99 \times 26$  mm a skládá ze dvou dílů. Krabička jak pro verzi s Ethernetem, tak i pro WiFi je stejná, liší se jen konektorem pro RJ45 a DC konektorem pro adaptér.

Spodní díl slouží k uchycení DPS, která je umístěná na distančních sloupkách (dochází tak k lépe odvádění tepla ze součástek). Spodní díl má v horní části průduchy na odvětrávání tepla. Ve spodní části je vymezená oblast s průduchou pro teplotní senzor, který se nachází nad nimi. Dále je tato oblast ochraničená přepážkou, aby nedocházelo přílišnému míchání vzduchu z prostoru DPS a teplotního senzoru. Na obvodu se nachází sloupky pro uchycení horní části krabičky. Distanční sloupky i sloupky pro horní části obsahují v otvoru závitovou vložku, dochází tak optimální přidělání dílů za pomocí metrického šroubku (nedochází k pnutí a možnému prasknutí jako v případě, pokud by se použil samovrtný šroubek). Dále se na spodním dílu nachází čtyři díry

pro uchycení na zeď, v jejich oblasti je plast ještě zesílen. Na druhé straně spodního dílu jsou distanční sloupky, které slouží k tomu, aby při přivrtání ke zdi, krabička neležela přímo na zdi, aby docházelo k odvětrávání horní části krabičky a k proudění vzduchu ve spodní části v oblasti teplotního senzoru.

Horní část krabičky obsahuje otvory pro displej a tlačítka. Na čelní straně se nacházejí uprostřed průduchy pro teplotní senzor, dále uvnitř této oblasti je vytvořená přepážka, která dosedá na spodní část přepážky spodního dílu, tato vzduchová kapsa je tedy oddělena od zbytku krabičky, aby teplotní senzor nebyl ovlivněn moc teplotou samotné krabičky. Dále se na čelní straně nacházejí průchody pro konektor RJ45 pro variantu s Ethernem nebo průchod pro DC napájecí konektor, dále průchod pro programovací konektor. Horní část je přichycena ke spodní čtyřmi šroubkami, jejichž hlavičky jsou utopené a nepřečnívají na povrchu.

Jednotlivé díly jsou zobrazeny v příloze D, dále jsou zde fotografie části krabičky s umístěnou DPS. Krabička je poměrně robustní, spodní tloušťka stěny je 2 mm, obvodové stěny jsou též 3 mm silné a čelní strana má 2 mm. Samotné uchycení na stěnu je velmi stabilní. U verze s Ethernem je chyba v návrhu v DPS, spočívající nedostatečném vysunutí konektorů z DPS, což je vidět, že konektory nejsou zarovnané s čelní stranou krabičky, nicméně na funkčnost používaní konektorů to nemá vliv. Ve verzi s WiFi je tato chyba opravena. Hmatníky na tlačítka byly zakoupeny.

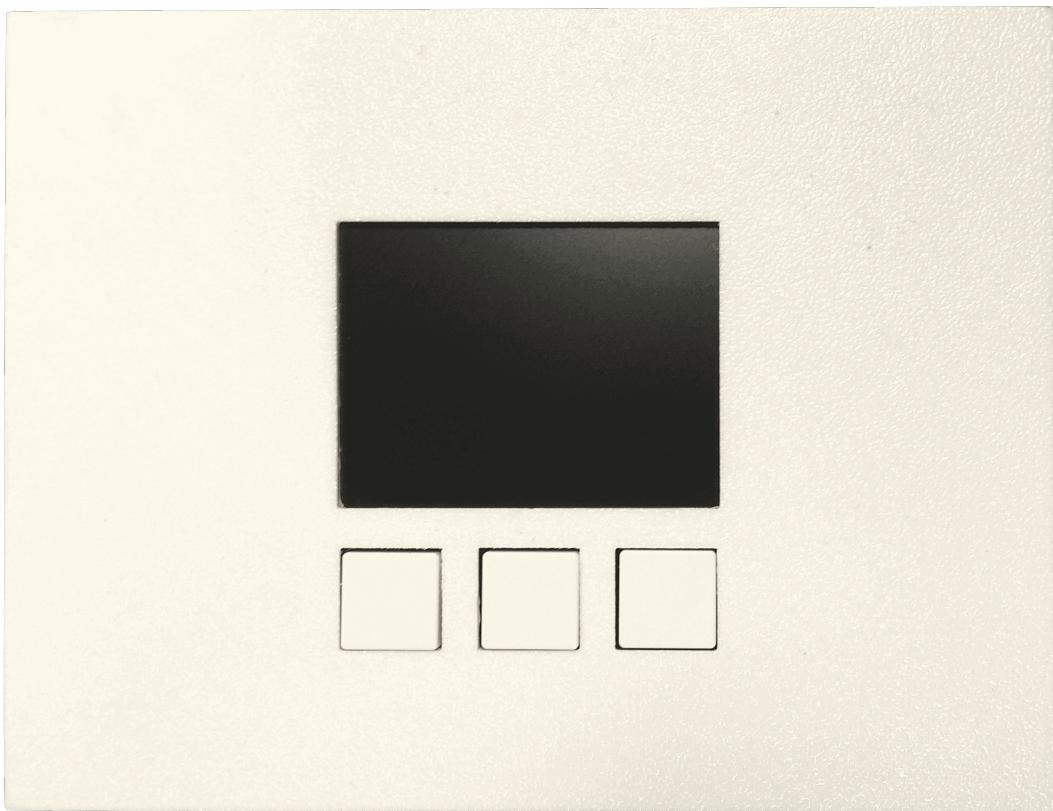

**Obrázek 4.45:** Čelní strana krabičky.

## 4.12 Převodník USB-UART CP2102N

Pro programování nástěnného snímače prostorové teploty, přesněji modulu ESP32 Wrover-IE je použit převodník USB-UART CP2102N [42] od firmy Silocon Labs. Zakoupil jsem již hotový modul CP2102N MINEK (obrázek 4.46a). Modul je doplněn o zapojení tranzistoru pro automatický reset a automatický boot modulu (obrázek 4.46b). Z modulu se využívají signály DTR (*Data Terminal Ready*) a RTS (*Request To Send*). Pokud je potřeba vstoupit do bootloaderu pro nahrání nového firmwaru, je nutné podržet boot a následně stisknout reset, zařízení je tak připraveno nahrát nový firmware. V případě využití signálu DTR a RTS se tato operace dělá automaticky, nicméně z pravdivostní tabulky 4.1 není vidět stav pro EN = 0, IO0 = 0, tento stav je zajištěn pomocí kondenzátoru o velikosti  $1\mu F$  mezi EN vstup a GND. Tímto kondenzátorem se zajistí zpoždění při přechodu z log. 0 na log. 1 na vstupu EN, zároveň v tomto zpoždění je vstup IO0 v log. 0 a je možné vstoupit do bootloaderu. Z modulu jsou do konektoru vyvedeny 5 V, GND, RXD, TXD, EN a IO0. Komunikace mezi CP2102N a modulem ESP32 pak probíhá po vodičích RXD a TXD. Schéma zapojení pro automatický bootloader s využitím modulu CP2102N MINEK je v příloze C.

DTR	RTS	EN	IO0
1	1	1	1
0	0	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0

**Tabulka 4.1:** Pravdivostní tabulka pro automatický boot modulu ESP32.



**(a)** : Vrchní část modulu převodníku USB-UART CP2102N MINEK s výstupním konektorem pro programování zařízení.

**(b)** : Spodní část modulu převodníku USB-UART s doplněnými tranzistory pro signály DTR a RTS pro automatický bootloader.

**Obrázek 4.46:** Převodníku USB-UART CP2102N MINEK.




## Kapitola 5


### Softwarová část

#### ■ 5.0.1 Nástěnný snímač prostorové teploty

Programování nástěnných snímačů prostorové teploty jsem využil Arduino IDE [43], respektive zápis ve Wiring a C++. Zjednodušené blokové schéma programu je na obrázku 5.1. Zařízení neustále kontroluje, zda je připojen do sítě (zda je připojen kabel nebo je k dispozici WiFi síť), pokud zjistí, že není. Snaží se připojení obnovit. Uživateli je stav připojení signalizován ikonou v levém rohu (zelená barva ikony pro úspěšný stav připojení, červená barva signalizuje problém s připojením). Dále zařízení kontroluje připojení k MQTT brokeru (Mosquitto broker), obdobně jako u síťového připojení zařízení se snaží obnovovat automaticky připojení, pokud došlo k výpadku. Stav je opět signalizován pomocí ikony v levém rohu. Na displeji je červeným písmem zobrazena aktuální naměřená teplota (každých 30 sekund se měří), zeleným písmem je zobrazena požadovaná teplota. Uživatel pravým tlačítkem má možnost inkrementovat teplotu o  $+0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , levé tlačítko dekrementuje o  $-0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Střední tlačítko zatím nemá implementovanou funkci. Plánuje se pro vyvolání menu pro další možnosti nastavení (např. pro nastavení hystereze). Poslední řádek s bílým písmem slouží pro zobrazení zprávy uživateli, v současné době je zobrazeno upozornění, zda je potřeba zatopit v krbu. Výše popsané jednotlivé části jsou vidět na obrázku 5.2. Kód pro nástěnný snímač prostorové teploty je příloze G.

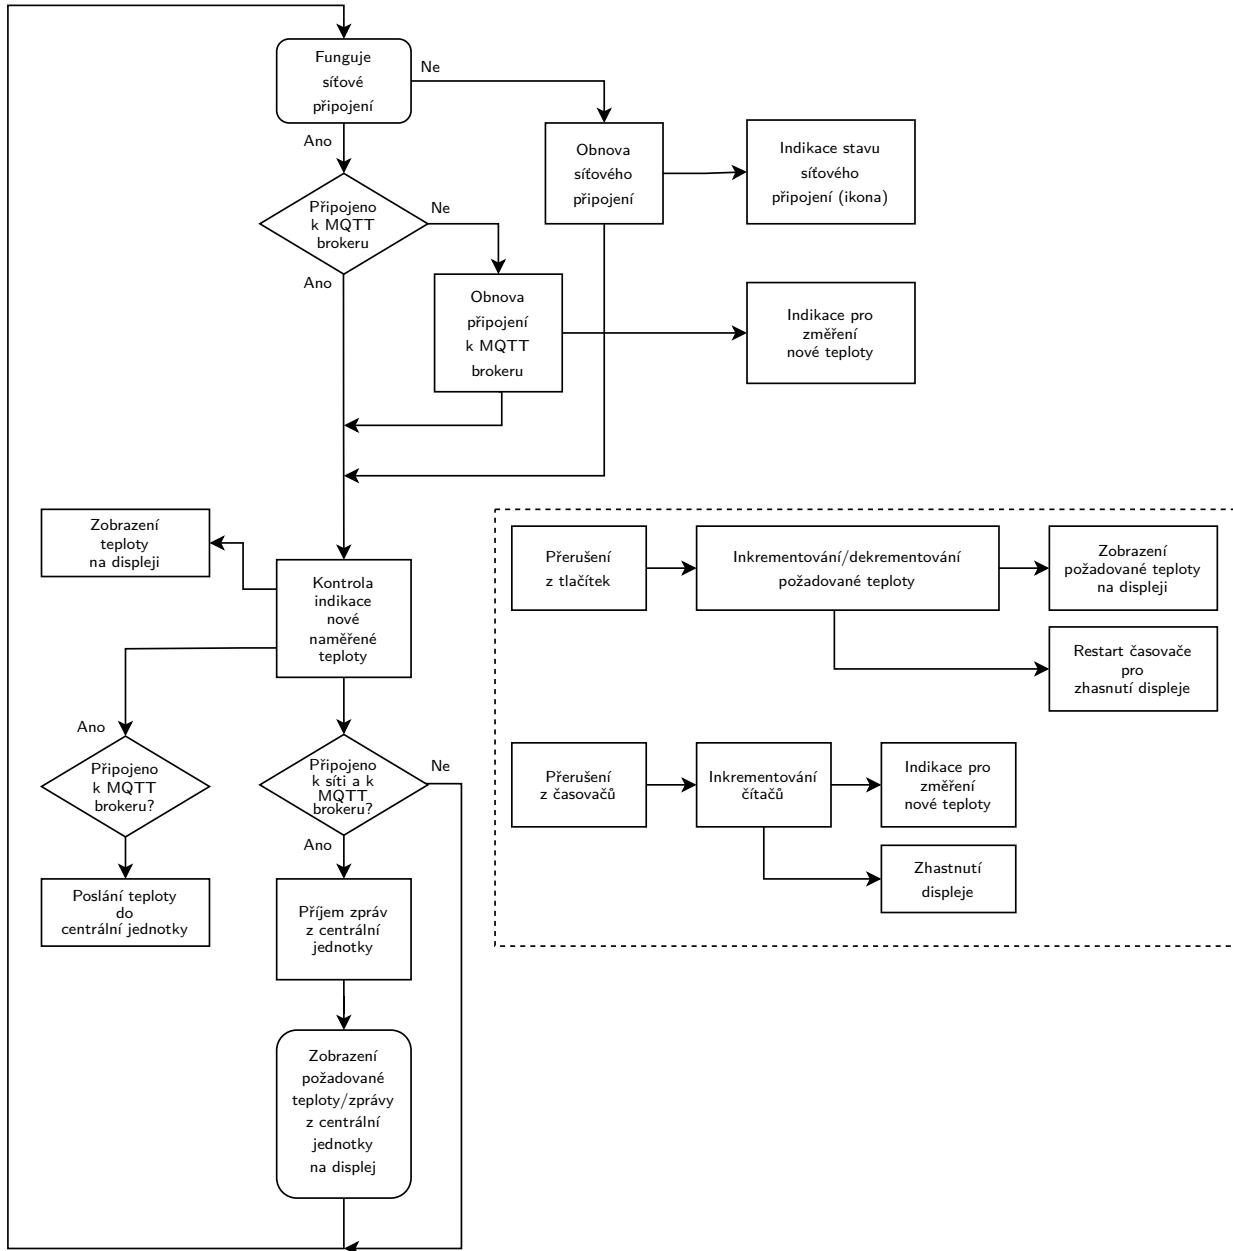

Obrázek 5.1: Blokové schéma softwaru pro nástěnný snímač prostorové teploty.

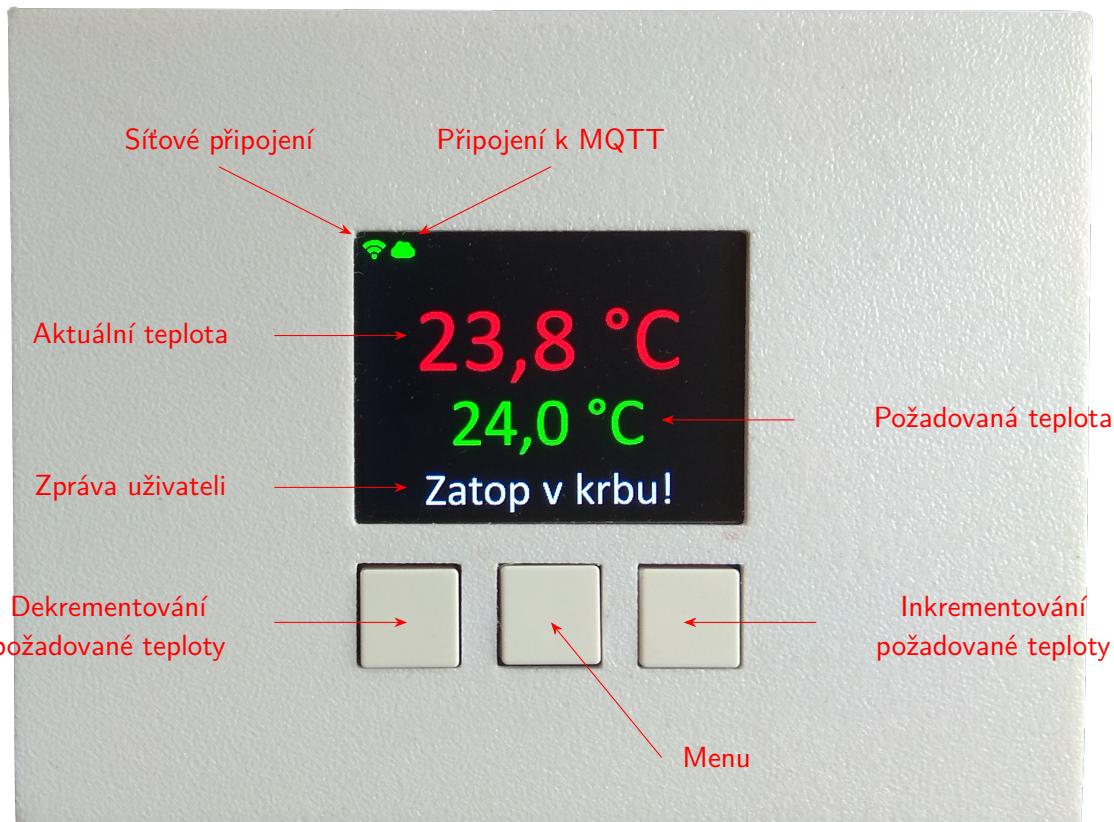

**Obrázek 5.2:** Nástěnný snímač prostorové teploty s informacemi na displeji.


Nastavené QOS pro MQTT přenos zpráv mez WiFi a centrální jednotkou je 2, mezi Ethernetem nástěnným snímačem prostorové teploty a centrální jednotkou je 1. Vzhledem k obsahu zpráv, tedy přenosu především naměřené teploty v 30 sekundovém intervalu, by stačilo QOS 0 (především u kabelového připojení). Zároveň pokud dojde přenastavení teploty v centrálním systému, daná změna se projeví i na příslušném nástěnném snímači prostorové teploty. Všechna zařízení mají staticky nastavena IP adresy. Software pro WiFi a Ethernet nástěnný snímač prostorové teploty se liší jen v síťové části. Verze ESP-32-WROVER-IE (M213EH2864UH3Q0) má dvě jádra. V současné verzi není striktně vymezeno, které jádro se má používat pro co, dochází k přepínání mezi jádry. Software je udělán s prioritou pro změny uživatele (změna požadované teploty, rozsvícení displeje apod.), tedy aby během změn nedocházelo k prodlevám, které uživatel může registrovat, pokud by se na pozadí něco provádělo (např. odesílání teploty do centrální jednotky, obnova připojení apod.). Pro ověření, že zařízení je připojeno do sítě a komunikuje. Posílá každou minutu aktuální čas do centrální jednotky.

## ■ 5.0.2 HA – Typy řízení vytápění

V rámci řídicího systému existují tyto typy řízení:


- Řízení vytápění podle chodbových termostatů.
- Řízení vytápění podle nástěnných snímačů prostorové teploty.
- Řízení vytápění podle teplotních plánů.
- Řízení vytápění podle teplotních plánů s úpravou podle předpovědi počasí.

Předpokládá se, že centrální zásobník otopné vody je průběžně ohříván během dne pomocí přebytků energie přes výměníky u krbů. Centrální zásobník otopné vody je dohříván pro případné potřeby vytápění. Je kladena priorita na získávání ohřáté otopné vody ze zdroje tepla zmíněná dříve. Uživatelé jsou upozorňováni signalizací na displejích jak u krbů (obrázek 4.24), tak i na nástěnných snímačích prostorové teploty (obrázek 5.2), přímo v řídicím systému (možné i upozornění na mobil (obrázek 5.3), e-mail) či LED diodami (rozsvícení všech) u krbů, že je potřeba zatopit v krbech, pokud systém vyhodnotí, že je potřeb vytápt. V případě, že tomu k tomu nedojde využívá se plynový kondenzační kotel, který dohřívá zásobník otopné vody (ten je možný ovládat automaticky).

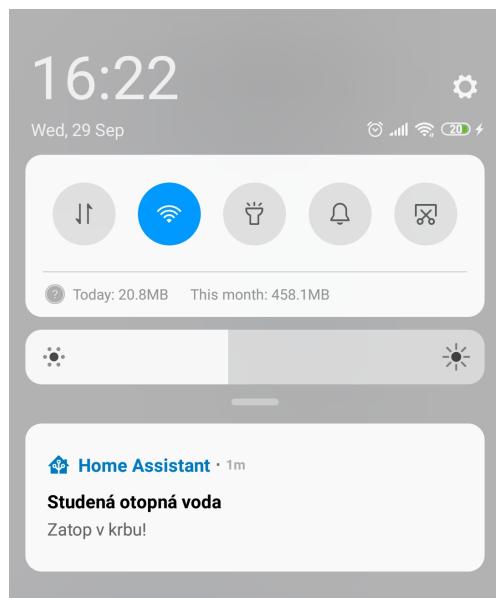

**Obrázek 5.3:** Upozornění v mobilu.

Na obrázku 5.4 je rozhraní HA pro nastavení vytápění. V levém menu jsou jednotlivé patra s termostaty a teplotními plány (popsáno níže). V záložce záznamy, historie jsou ukládány do databáze jednotlivé stavy ovládacích prvků a samotná historie dat, především teplotních senzorů. Dále se zde nachází nastavení uživatelské profilu, tak i celého systému. V horním menu jsou další záložky pro nastavení vytápění, též popsány níže v textu.

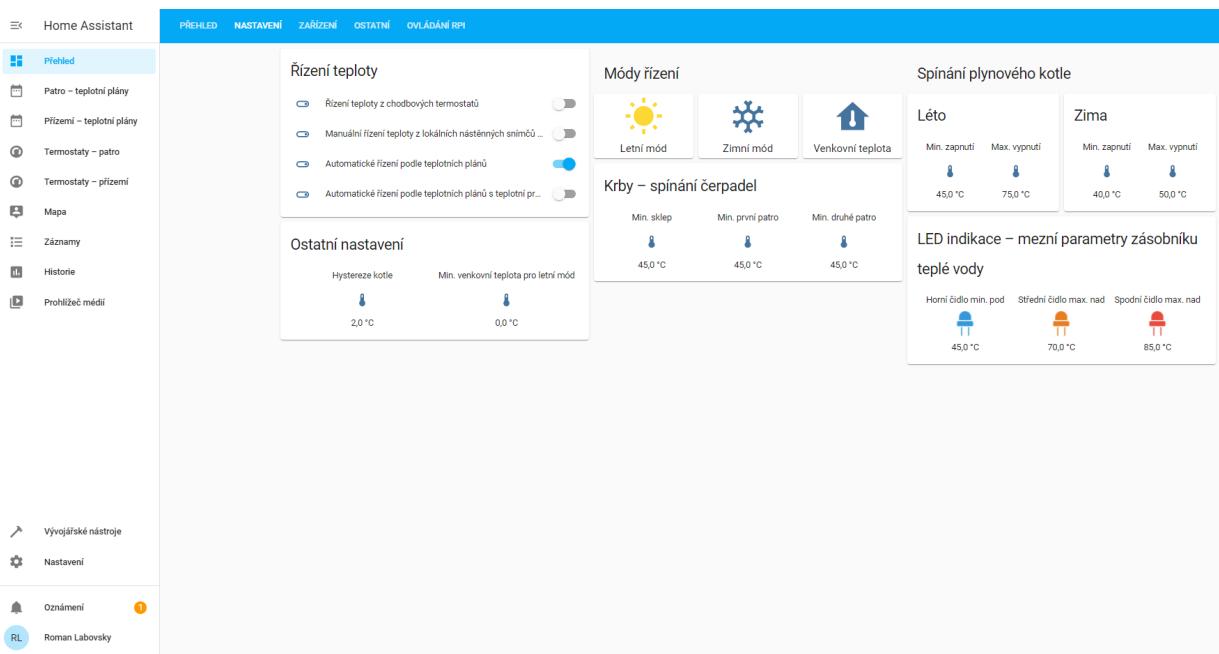

Obrázek 5.4: Rozhraní HA.

V záložce **přehled** (obrázek 5.5) jsou pro přehlednost zobrazeny aktuální teploty, které se používají pro vyhodnocování v systému HA. V části „jednotlivé teploty“, jsou zde všechny teploty snímané v zásobníku otopené vody, teploty na kouřovodech v přízemí a patře, v neposlední řadě jez zde i venkovní teplota. V části „porovnání teploty“ jsou zmíněné teploty zobrazeny v jednom grafu.

**Obrázek 5.5:** Záložka přehled v HA.

V záložce **nastavení** (obrázek 5.6) je možné v části „řízení teploty“ vybrat jeden typ řízení vytápení. Dále v „módy řízení“ je výběr módů a to zimní, letní nebo výběr podle venkovní teploty. Výběr módu má vliv na výběr mezních teplot pro spínání plynového kondenzačního kotle. Dané teplotní meze se dají nastavit v části „spínání plynového kotle“ (teplotní meze pro léto a zimu). Tyto nastavené meze se berou pro kontrolu s teplotou v horní části zásobníku otopné vody. Pokud teplota v horní části zásobníku je menší než teplota definovaná v části „min. zapnutí“ dojde k zapnutí kotla pro nahřátí otopné vody, kotel se vypíná při teplotě definované v části „max. vypnutí“. Při porovnávání teplot se též bere v potaz nastavená hystereze v části „ostatní nastavení“. Při výběru módu podle venkovní teploty dochází k automatickému výběru letního nebo zimního módu. Teplotní mez pro výběr letního módu (v rámci módu podle venkovní teploty) je definovaná v části „min. venkovní teplota pro letní mód“. Toto spínání kotla nastává v momentě, kdy po upozornění uživatelů nedojde k zatopení v krbech.

V části nastavení „krby – spínání čerpadel“ se definují minimální hranice teploty, kdy dojde k sepnutí oběhových čerpadel pro krbové výměníky, tedy při jaké teplotě se má brát v potaz, zda někdo v krbu zatopil a mají se spustit čerpadla pro nahřívání zásobníku otopné vody. Toto nastavení je poměrně důležité a kontrola těchto teplot je zcela nezávislá na dalších nastaveních (automatizaci) v systému. V případě zatopení v krbu je potřeba vždy spustit čerpadla, jinak dojde k přehřátí vody ve výměníku. Pokud nastane přehřátí, tak se aktivuje ochrana přímo u krbů a dojde ke zvukové signalizaci. Pokud teplota neklesne za určitou dobu, nastane aktivování ochranných ventilů a vypuštění přehřáté vody.

V části „LED indikace – mezní parametry zásobníku otopné vody“ se definují mezní teploty pro horní, střední a spodní část zásobníku otopné vody. Tato signalizace se zejména týká krbů, aby uživatel věděl, zda může topit, a jak je moc zásobník nahřátý. U modré LED se definuje mezní minimální teplota, kterou by zásobníku v horní části měl mít (povolení pro topení). U oranžové LED se definuje mezní maximální teplota, kdy ve střední části zásobníku dochází k dostatečnému nahřátí otopné vody (oznámení, že za chvíliku by se mělo přestat topit). U červené LED se definuje mezní maximální teplota, kdy ve spodní části zásobníku je plně ohřátá (okamžitě přestat topit.). Aktivace červené LED předchází v dostatečném předstihu před aktivováním ochrany u krbů pro přehřátí otopné vody, popsáno v předchozím odstavci.



Obrázek 5.6: Záložka nastavení v HA.

V záložce **zařízení** (obrázek 5.7) se zobrazují jednotlivá ovládána (zapnuto/vypnuto) zařízení otopné soustavy, tedy plynový kondenzační kotel, čerpadla pro kryby s výměníkem, čerpadla pro podlahové vytápění a zapnutí signalizačních LED u krbů. Je možné samotnou automatizaci respektive ovládání zmíněných zařízení řídit podle vlastního uvážení, proto slouží přepínač „manuální ovládání zařízení“. Zde si pak uživatel může libovolně jednotlivá zařízení ovládat bez ohledu na nastavenou automatizaci.

V části „termostaty chodby – požadavek topení“, zde se zobrazuje zda dochází k vytápění v přízemí či patře na základě nastavení lokálních termostatů na chodbách.

V části „patro/přízemí – otopné okruhy (ventily)“ se zobrazuje pro přehlednost v procentech úroveň otevření každého ventilu pro daný otopný okruh.

## 5. Softwarová část

The screenshot displays three panels in the Home Assistant interface:

- Koncová zařízení**: A list of devices with their current status (Vypnuto or Zapnuto).
- Termostaty chodby – požadavek topení**: Shows two thermostats: "Termostat přízemí" (Vypnuto) and "Termostat patro" (Vypnuto).
- Přízemí – otopné okruhy (ventily)**: A list of rooms and their heating circuit status (Vypnuto or Zapnuto).

Panel	Device / Room	Status
Koncová zařízení	Manuální ovládání zařízení	Vypnuto
	Plynový kotel	Vypnuto
	Sklep – čerpadlo kruhu	Vypnuto
	Přízemí – čerpadlo kruhu	Vypnuto
	Patro – čerpadlo kruhu	Vypnuto
	Přízemí – podlahové topení	Zapnuto
	Patro – podlahové topení	Zapnuto
	Hroní čidlo – teplota pod 45 °C	Zapnuto
	Střední čidlo – teplota pod 70 °C	Vypnuto
	Spodní čidlo – teplota pod 85 °C	Vypnuto
Termostaty chodby – požadavek topení	Termostat přízemí	Vypnuto
	Termostat patro	Vypnuto
	<b>Patro – otopné okruhy (ventily)</b>	
	Koupelna	Zapnuto
	Koupelna – žebřík	Zapnuto
	Obývák/jídelna	Zapnuto
	Pracovna	Zapnuto
	Kuchyně	Zapnuto
	Ložnice Tomáše	Vypnuto
	Severní pokoj	Zapnuto
	Střední pokoj	Vypnuto
	Rohový pokoj	Vypnuto
	Ložnice rodičů – okno	Zapnuto
	Ložnice rodičů – dveře	Zapnuto
	Chodba/toaleta	Vypnuto
Přízemí – otopné okruhy (ventily)	Kancelář	Vypnuto
	Chodba/toaleta	Zapnuto
	Koupelna – žebřík	Vypnuto
	Koupelna	Vypnuto
	Kuchyně – dveře	Vypnuto
	Obývací pokoj – okruh 1	Vypnuto
	Obývací pokoj – okruh 2	Vypnuto
	Obývací pokoj – okruh 3	Vypnuto
	Kuchyně – okna	Vypnuto
	Sklep – žebřík	Vypnuto
	Garáž – okruh 1	Vypnuto
	Garáž – okruh 2	Vypnuto

Obrázek 5.7: Záložka zařízení v HA.

V záložce **ostatní** je v části „ovládání čerpadel – vodní kámen“ (obrázek 5.8) slouží ke spínání čerpadel pro ochranu před zatuhnutím lopatek. Vzhledem k místní dosti tvrdé vodě, došlo při netopení, tedy při nevyužívání daných čerpadel k zatuhnutí lopatek v důsledku nánosu vodního kamene. Pro se zde nachází nastavení, kde si uživatel může pro konkrétní den, hodinu a definovanou délku nastavit spínání čerpadel pro odstranění nánosu na lopatách. Ideální volbou je otopnou vodu zbavit minerálů nebo vyměnit za destilovanou vodu, nicméně k některým méně kvalitnějším provedením spojům trubek otopné soustavy, by docházelo k průsaku otopné vody. Proto je otopná voda z rádu s vyšším podílem minerálů jedním z řešení, jak docílit zaslepení průsaku především vápníkem bez nutnosti, alespoň prozatím, spoje opravovat.

The configuration card for "Ovládání čerpadel – vodní kámen" includes the following settings:

- Automatické zapnutí (čištění) čerpadel**: A toggle switch set to off.
- Den spuštění**: Set to Monday (Pondělí).
- Čas spuštění**: Set to 18:00.
- Délka spuštění**: Set to 42,0 minutes.


Obrázek 5.8: Záložka ostatní v HA.

## ■ Řízení vytápění podle chodbových termostatů

V přízemí a v patře je na chodbě umístěn jeden lokální termostat popsaný v části 4.7. Tento termostat na základě lokálního nastavení (není součástí řídicího systému) spínání/rozpínání výstupní relé při požadavku na vytápění. Tento požadavek se následně vyhodnotí v centrálním systému (popisano v části 5.0.2 v části zařízení) a dojde k sepnutí nebo rozepnutí daného chodbového oběhového čerpadlo pro podlahové vytápění a otevření všech okruhů podlahové vytápění. Dochází tedy k řízení vytápění všech místností na patře podle jednoho centrálního termostatu.

## ■ Řízení vytápění podle nástěnných snímačů prostorové teploty


Podle aktuální teploty naměřenou z každé místnosti je ovládán daný otopný okruh pro vytápění. Na základě požadované teploty, kterou je možné zadat přímo v systému HA (viz obrázek 5.9) nebo je možné teplotu nastavit přímo v místnosti pomocí tlačítka na nástěnném snímači prostorové teploty, tím dojde k přenesené požadované teploty do systému a zobrazení na daném termostatu, nastavení funguje i opačně. Řízení vytápění místnosti je dáno hysterezí  $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Regulace vytápění tedy reaguje na aktuální naměřenou teplotu.

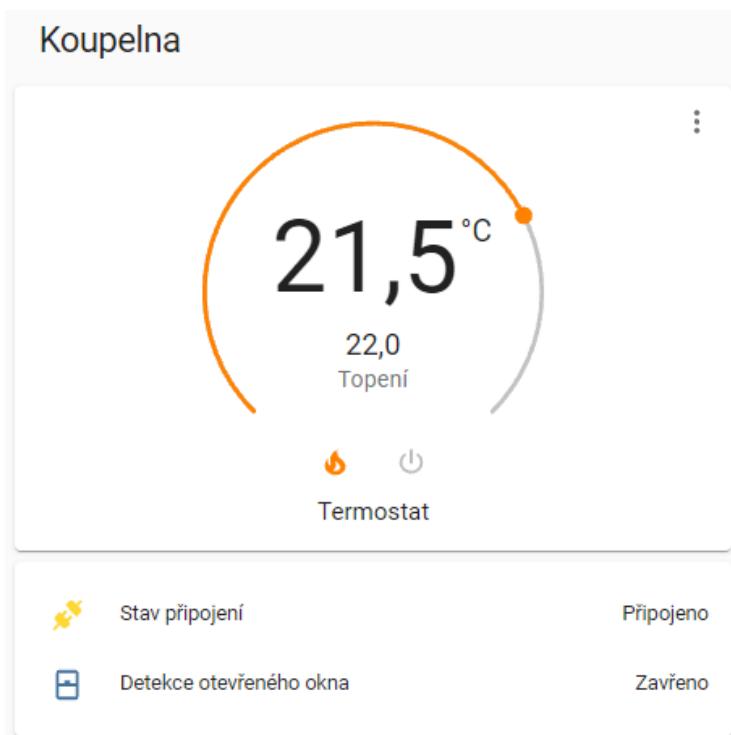

**Obrázek 5.9:** Nástěnný snímač prostorové teploty v HA.

Lokální termostaty jsou roztríďeny do skupiny podle daného patra, kde se nalézají, tedy termostaty pro přízemí a patro (příklad sdružení termostatů pro patro je na obrázku 5.10, obdobně vypadá i pro přízemí).

## 5. Softwarová část

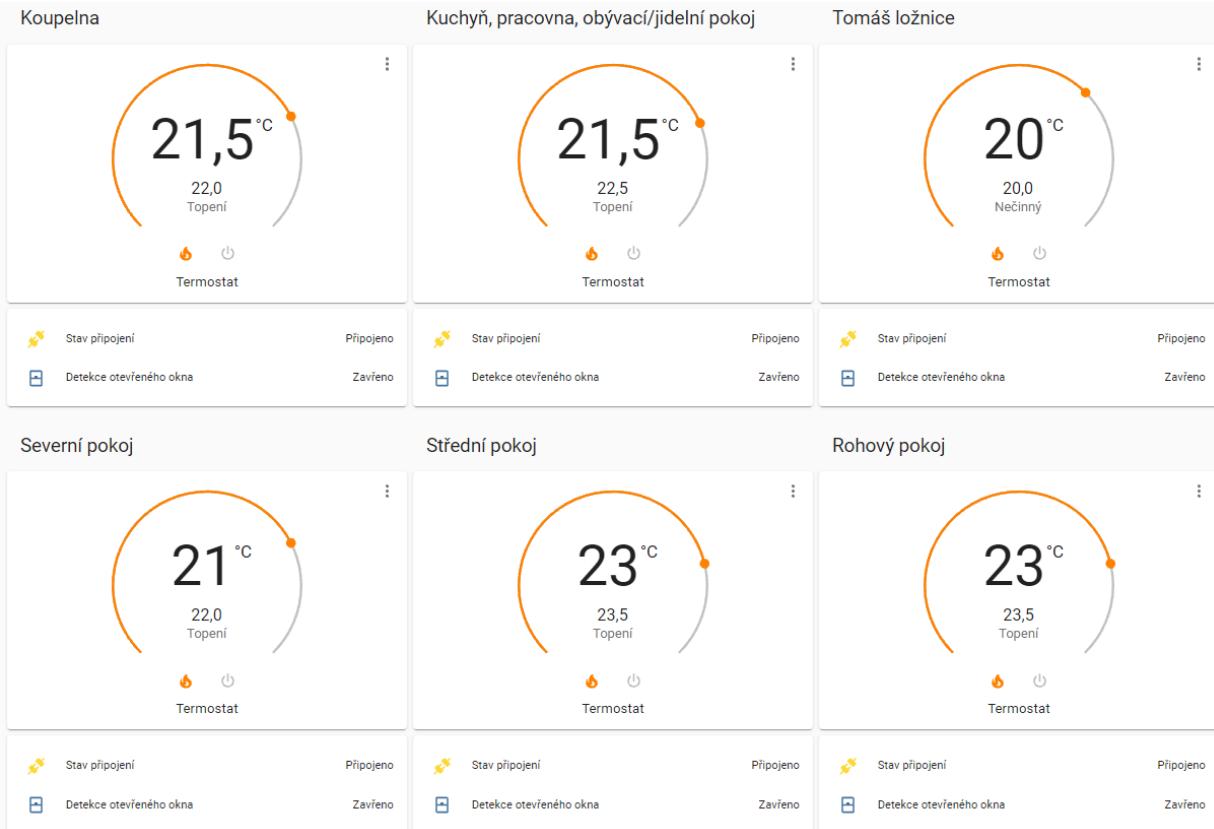


**Obrázek 5.10:** Výběr nástěnných snímačů prostorové teploty v HA pro patro.

Každý termostat má dále zobrazení, zda je koncový snímač prostorové teploty připojen k centrální jednotce. Ověření probíhá na základě posílaní aktuálního času, který se porovnává s časem v centrální jednotce zpozděný o minutu. Pokud zařízení neposílá aktuální čas, dojde ke zpozdění a zařízení se vyhodnotí jako nepřipojené. V takovém případě dojde k zastavení vytápění pro danou místnost, dokud není spojení obnoveno. Dále je zde detekce otevřeného okna, tato funkce je více popsána v části 5.0.3. V případě otevřeného okna je uživatel informován pomocí upozornění.


### ■ Řízení vytápění podle teplotních plánů

Další možností řízení vytápění jednotlivých místností je podle nadefinovaných časových plánů. Uživatel má možnost si pro každou místnost v rámci 24 hodin nadefinovat časové úseky s danou požadovanou teplotou. Takto nastavené časové plány se průběžně kontrolují systémem a nastavuje aktuálně požadovanou teplotu do lokálních nástěnných snímačů teploty. Tato teplota se objeví i na termostatu v HA (viz obrázek 5.9). Následně dochází k regulaci vytápění podle popisu v části 5.0.2. Rozhraní pro nastavení časových úseků je na obrázku 5.11. Uživatel si může jednotlivé úseky přidávat nebo odebírat (min. počet časových úseků jsou dva). Uživatel má na výběr, zda se časové úseky aplikují na všechny v dny v týdnu nebo jen pracovní dny, víkend či výběr konkrétních dnů v týdnu. Dále je možné nadefinovat, zda se pro daný úsek má vytápti nebo naopak nemá.

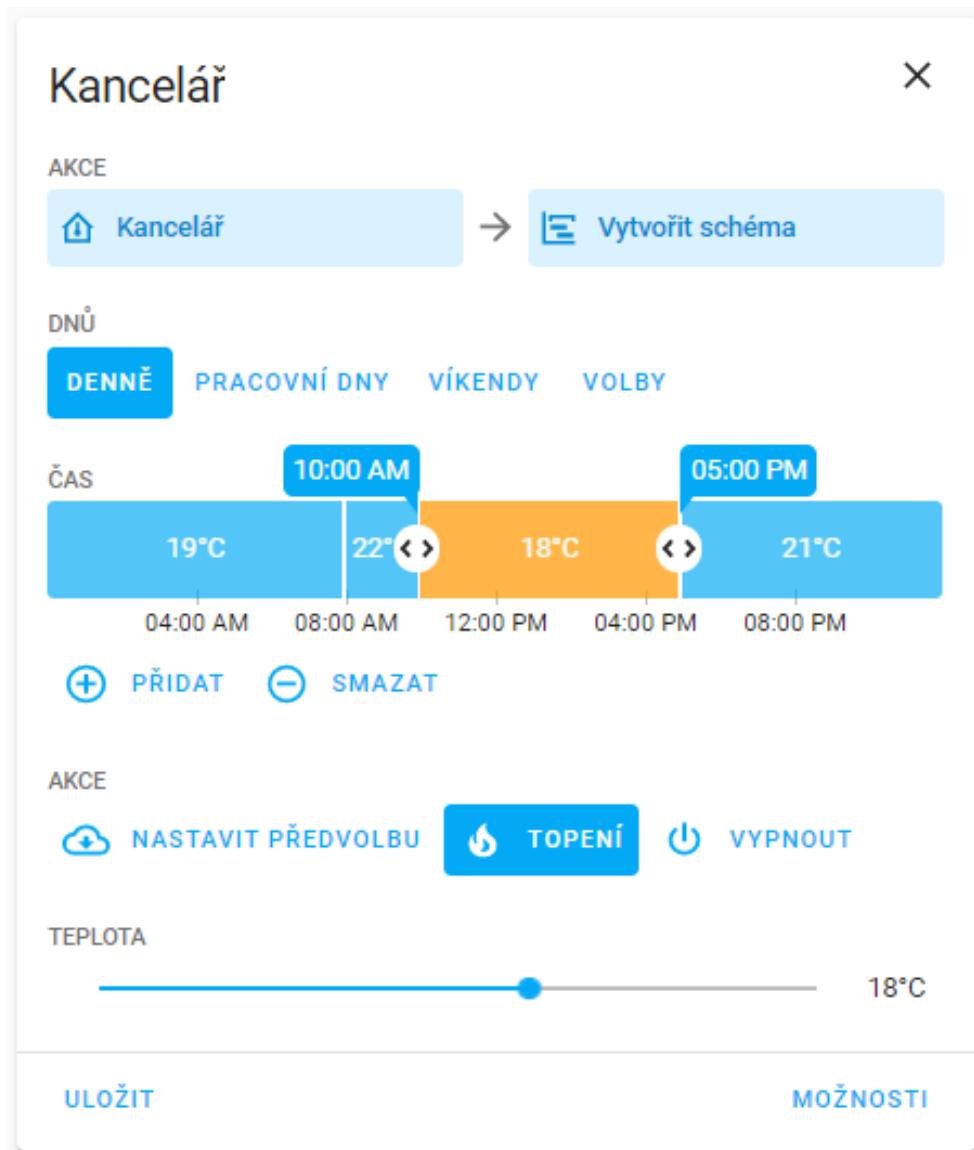

**Obrázek 5.11:** Rozhraní pro nastavení teplotního plánu.

Pro každou místnost je možné nadefinovat libovolný počet časových plánů. Přehled jednotlivých plánů je zobrazen pod každým dnem, viz obrázek 5.12. Jednotlivé plány je také možné pozastavit pomocí posuvného tlačítka vpravo. Celkový přehled teplotních plánů všech místností pro patro je vidět na obrázku 5.13, obdobně vypadá i pro přízemí.

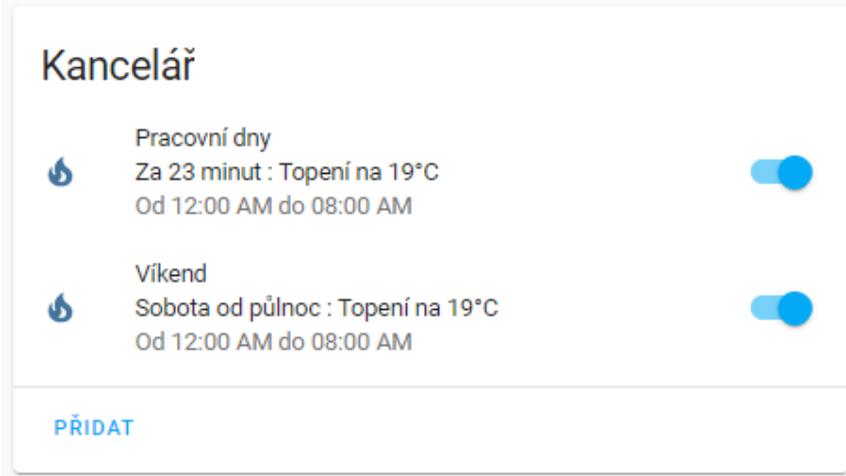

Obrázek 5.12: Jednotlivé plány pro danou místnost.

Koupelna	Kuchyně, pracovna, obývací/jídelní pokoj	Tomáš ložnice
Celý týden Za 17 minut : Topení na 21°C Od 12:00 AM do 08:00 AM	Celý týden Za 17 minut : Topení na 20°C Od 12:00 AM do 08:00 AM	Celý týden Za 17 minut : Topení na 19°C Od 12:00 AM do 08:00 AM
PŘIDAT	PŘIDAT	PŘIDAT
Severní pokoj	Střední pokoj	Rohový pokoj
Celý týden Za 17 minut : Topení na 22°C Od 12:00 AM do 08:00 AM	Celý týden Za 17 minut : Topení na 21°C Od 12:00 AM do 08:00 AM	Celý týden Za 17 minut : Topení na 18°C Od 12:00 AM do 08:00 AM
PŘIDAT	PŘIDAT	PŘIDAT
Chodba a toaleta	Ložnice rodičů	
Celý týden Za 17 minut : Topení na 20°C Od 12:00 AM do 08:00 AM	Celý týden Za 17 minut : Topení na 19°C Od 12:00 AM do 08:00 AM	
PŘIDAT	PŘIDAT	

Obrázek 5.13: Přehled teplotních plánů pro patro.

## ■ Řízení vytápění podle teplotních plánů s úpravou podle předpovědi počasí.

Řízení vytápění podle teplotních plánů s úpravou podle předpovědi počasí probíhá obdobně, jako v případě popisu v části 5.0.2. Rozdílem je, že jednou týdně si systém „osahá“ místo místnosti a určí si převodní charakteristiku, podle které upravuje teplotní plány (více v části 5.0.3).

### ■ 5.0.3 Inteligentní část

#### ■ Detekce otevřeného okna

Pro detekci otevřeného okna se vyhodnocuje gradient teploty. Tato funkce je již v HA integrovaná pomocí platformy Trend, bylo nutné definovat samotný gradient, tedy číslo pro minimální změnu


teploty za určité časové období, kdy dojde k detekci otevřeného okna (poklesu teploty v místnosti). Detekce není vždy přesná, optimální je použít samotný senzor pro detekci otevřeného okna (magnetický senzor), nicméně tento senzor je nutné montovat na každé okno (cenové prodražení, nutné další kably).

## ■ Teplotní predikce

Na základě historických dat (7 dní) systém automaticky provádí pro každou místnost zvlášť takzvané „teplotní osahání místnosti“ spočívající v matematické metodě lineární regrese (aproximace naměřených hodnot metodou nejmenších čtverců). Podle vnitřní, venkovní teploty a doby zapnutí jednotlivých termoelektrických pohonů (doby vytápění) pro danou místnost se získá převodní charakteristika, závislost doby vytápění na rozdílu vnitřní a venkovní teploty. Tato jednoduchá approximace se využívá pro definované teplotní plány (část 5.0.2 Řízení vytápění podle teplotních plánů s úpravou podle předpovědi počasí). Z jednotlivých teplotních úseků se vezme jejich začátek a pro danou hodinu se vybere teplota z předpovědi počasí. Tato teplota se následně využívá v dané lineární approximaci a určí se v minutách, o kolik je nutné úsek posunout. Tím se zajistí, že v požadovaný čas bude v místnosti požadovaná teplota. Každý týden se udělá nová lineární approximace pro danou místnost.

## ■ 5.0.4 Vizualizace aktuálních stavů

Pro každé patro je v levém menu půdorys daného patra. V každém půdorysu pro každou místnost se zobrazuje aktuální a požadováná teplota, zda se v dané místnosti topí, detekce otevřeného okna a v neposlední řadě, zda se topí v krbu. Půdorys pro patro je na obrázku 5.14. Jednotlivé stavovny se dají rozkliknout a zobrazit jejich historii, případně změnit požadovanou teplotu. Půdorys v případě potřeby je snadno modifikovatelný.

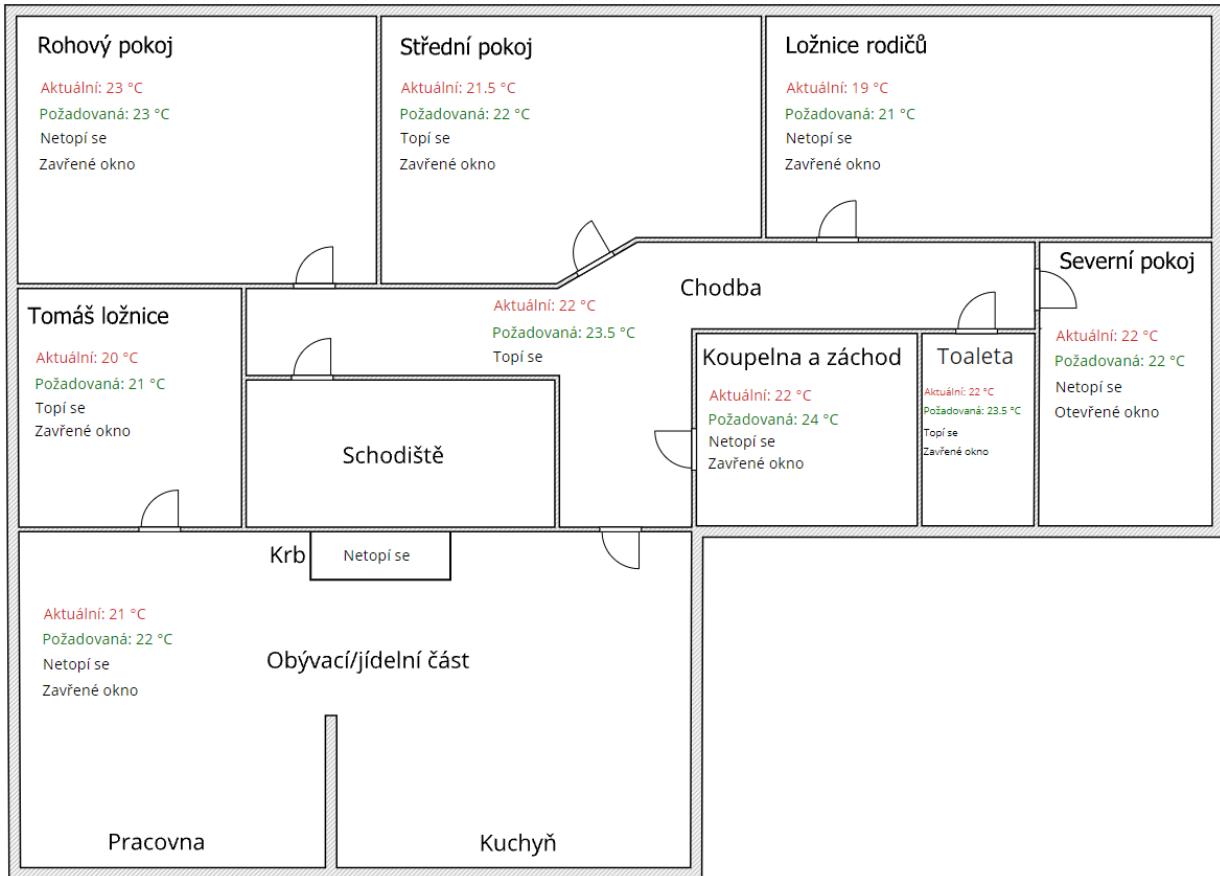

**Obrázek 5.14:** Vizualizace aktuálních stavů pro patro.

## 5.1 Zápis automatizace

Primárně pro zápis automatizace se využívá YAML (*YAML Ain't Markup Language*). Dále mezi vrstvu mezi systémem HA a využití vlastních Python knihoven s návazností na objekty v HA využívám AppDaemon (externí modul). Appdaemon využívám pro obsluhu LCD displejů, zónových regulátorů, teplotních senzorů, pro čtení hodnoty z chodbových termostatů a pro předprípravu dat pro „osahání teploty v místnosti“..

### 5.1.1 Přidání grafických komponent

Obecně u komponent jsou povinné a nepovinné položky (mají svojí výchozí hodnotu). Mezi ty povinné tedy patří výběr komponenty, kterou chceme (input\_text, input\_select, input\_boolean apod.), dále název komponenty (lze volitelně zvolit), přes který dále s komponentou pracujeme například v automatizaci. O tom, co je a není povinné, se dozvímme v dokumentaci každé komponenty na webu HA.

Příklad přidání komponenty input\_text. Input\_text nám říká jakou komponentu chceme, dále následuje název této komponenty, přes tento název dále v programu přistupujeme k této komponentě. Dále je zde řádek s name, jedná se o název, který se zobrazí uživateli. Initial je počáteční text,

který se zobrazí. Min definuje minimální délku řetězce. Max definuje maximální délku řetězce. Pattern validuje vstup, jaké znaky jsou povoleny.

```
input_text:
  name_input_text:
    name: "Zobrazený název v gui"
    initial: "Inicializační text"
    min: 8
    max: 40
    pattern: "[a-fA-F0-9]*"
```

## ■ 5.1.2 Konfigurace automatizace

Automatizace se skládá ze tří základních částí:

- Spouštěč automatizace, spuštění může být například, že někdo přijde domů, je zapnuto tlačítko, zajde Slunce, spouštěč může být konkrétní čas, datum apod.
- Podmínka omezující spouštěč. Může se jednat třeba o časovou podmíinku, že aktuální čas se musí rovnat požadovanému. Zadaný vstup musí být větší než požadované číslo apod.
- Akce vykonaná při splnění všech podmínek. Akcí může být zapnutí zařízení, zobrazení upozornění, poslání sms apod.

Příklad automatizace:

```
(spouštěč) Když Pavel dorazí domů
(podmínka) a Slunce zapadlo
(akce)     Rozsvít světla v obývacím pokoji
```



## Kapitola 6

### Testování

- 6.0.1 Naměřená data pro řízení podle teplotních plánů
- 6.0.2 Naměřená data pro řízení podle teplotních plánů s úpravou předpovědi počasí



## Kapitola 7

### Návrh dalšího vylepšení

Vzhledem k používání rekuperace v domě. Rozvést kabely s teplotními senzory do jednotlivých průduchů ve stropě. Snímat výstupní teplotu, která je ochlazena z venkovního prostředí, a tuto sníženou teplotu kompenzovat zapnutím vytápění, aby nedocházelo k poklesu teploty v místnosti, respektive její minimalizace.

V budoucnu se počítá s pořízením solárních panelů. Primárním cílem bude ohřívat otopnou vodu v centrálním zásobníku. Využít stávající systém pro přepínání kam danou energii využít, měřit získanou a spotřebovanou energii.

Doplnit záložní akumulátory v případě výpadku elektrické energie. Zejména pro čerpadla u krbů pro odvedení ohřáté vody z krbového výměníku. V současné době krby disponují ochranou proti přehřátí spočívající v ochranném ventilu.

V rámci centrálního systému doplnit možnost kopírování teplotních plánů a usnadnit tak jejich tvorbu.



## Kapitola 8

### Závěr

Cílem práce bylo prostudovat problematiku zónového podlahového vytápění a navrhnut vlastní řešení pro řízení dílčích částí systému. Podle zadání diplomové práce se mi povedly splnit všechny body. Navrhl jsem jednotlivé zařízení pro dané části systému, včetně jejich mechanického umístění a ochranných krabiček. Některé části jsem již zakoupil hotové a případně je upravil. Seznámil jsem se s problematikou POE a navrhl DC/DC měnič pro PSE zařízení. Mezi jednotlivými částmi jsem zvolil vhodnou komunikaci a zejména jednoduchou rozšířitelnost. Na centrální jednotce funguje open-source řídicí systém pro domácí automatizaci. Tento systém je neustále rozšiřován a aktualizován vývojářskou komunitou. Má již mnoho integrovaných částí pro řízení vytápění. Zároveň existuje již hotová mobilní aplikace, která je se systémem plně funkční, včetně upozorňování uživatelů pro zatopení v krbu. Systém se dá neustále rozšiřovat pro případné požadované úpravy, též software v nástěnných snímačích prostorové teploty je rychle modifikovatelný. Vše jsem tak mohl upravit podle požadavků uživatelů domu. Zároveň jsem nemusel ztráct čas nad již hotovým základem softwaru centrální jednotky a více se věnovat samotné automatizaci. Využívám nasbíraná data z jednotlivých místností v rámci jejich vytápění a na základě nich sestavuji velmi jednoduchou lineární predikci s předpovědí počasí pro úpravu časových teplotních úseků, aby v požadovaný čas bylo dosaženo požadované teploty.

Celý systém řízení se postupně vyvíjel. Původně bylo řízení vytápění podle chodbových termostatů a nepočítalo se se zónovým řízením podlahového vytápění. Následně se řízení rozšířilo o zónové vytápění. Majitel domu chtěl primárně veškeré řešení drátové. Proto se nakonec vymýšlelo, jak rozvést kabely do jednotlivých místností. Vznikly primárně POE nástěnné snímače prostorové teploty, využilo se půdy pro rozvedení UTP kabelu do všech místností, kde to bylo možné a zároveň nebyla ničena estetika místnosti. Pro místnosti, kde to nebylo možné, jsem navrhl bezdrátové moduly s napájením ze síťových adaptérů, aby nebylo nutné se starat o výměnu baterií, požadavek majitele. Jako vhodnou formu komunikace jsem zvolil MQTT, kde lze snadno výměnu dat měnit/upravovat/rozšiřovat. Pro kabelové řešení jsem zvolil rovnou napájení po POE, pro bezdrátovou verzi jsem využil již stávající WiFi síť. Zařízení lze tak velmi rychle softwarově modifikovat a přidávat, to se v praxi velmi často stávalo. Na verzi s POE jsou poněkud vyšší náklady na součástky, nicméně ty nejdražší součástky mi zaslali výrobci jako vzorek. Jistou nevýhodou mohou být bezdrátové moduly z pohledu bezdrátové komunikace a případných výpadků. Vzhledem k dobrému pokrytí WiFi sítě v domě je komunikace bezproblémová.

DPS pro vstupy/výstup u centrální jednotky, I<sup>2</sup>C rozdělovač, DPS pro signalizaci u krbů a DPS v rozdělovačích pro podlahové vytápění jsem vyráběl ručně pomocí fotocesty a mokrého leptání. DPS pro nástěnné snímače prostorové teploty jsem nechal vyrobit ve specializované firmě. Následně

ručně vyrobené i průmyslově vyrobené DPS jsem vlastnoručně osadil a pájel. Pro plastové krabičky jsem navrhl 3D model a následně vytiskl na 3D tiskárně. Zapojení rozvaděče v technické místnosti i jiných částech jsem též provedl já.

Průběžně jsem při řešení této práce narazil na několik problémů. První z nich byl správné zvolení impedančního zakončení diferenciální I<sup>2</sup>C sběrnice, které po několikátém předělávání nyní funguje bez problémů. Při tisknutí 3D krabičky jsem narazil na problém se správným vytvořením podpěr v oblasti distančních sloupek, aby krabička šla vytisknout. Optimální řešení bylo krabičku vytisknout bez distančních sloupek, respektive zvlášť a následně je nalepit.

## Literatura

- [1] BAŠTA, Jiří. Velkoplošné vytápění (I): Úvod do problematiky. *Tzbinfo* [online]. Praha, 26. 6. 2006n. l., 2006 [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: <https://vytapeni.tzb-info.cz/3383-velkoplosne-vytapeni-i>
- [2] MATZ, Václav. Zónové regulační systémy a jejich využití při úsporném efektivním vytápění. *TZB-info* [online]. Praha, 2010 [cit. 2020-11-09]. Dostupné z: <https://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6203-zonove-regulacni-systemy-a-jejich-vyuziti-pri-uspornej-efektivnim-vytapeni>
- [3] , Redakce. Podlahové vytápění - přehled trhu. *TZB-info* [online]. Praha, 2008 [cit. 2020-11-09]. Dostupné z: <https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/4667-podlahove-vytapeni-prehled-trhu>
- [4] MALÝ, Martin. Protokol MQTT: komunikační standard pro IoT. *Root.cz* [online]. Praha, 2016 [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: <https://www.root.cz/clanky/protokol-mqtt-komunikaci-standard-pro-iot/>
- [5] VOJÁČEK, Antonín. IoT MQTT prakticky v automatizaci - 1.díl - úvod. *Automatizace.hw.cz: rady a poslední novinky z oboru* [online]. Praha: HW server, 2017 [cit. 2020-12-02]. Dostupné z: <https://automatizace.hw.cz/iot-mqtt-prakticky-v-automatizaci-1dil-uvod.html>
- [6] OLEJÁŘ, Martin. Stručný popis sběrnice I2C a její praktické využití k připojení externí eeprom 24LC256 k mikrokontroléru PIC16F877. *Vyvoj.hw.cz: profesionální elektronika* [online]. Praha: HW server, 2000 [cit. 2020-12-03]. Dostupné z: <https://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/strucny-popis-sbernice-i2c-a-jeji-prakticke-vyuziti-k-pripojeni-externi-eeprom-24lc256>
- [7] TIŠNOVSKÝ, Pavel. Komunikace po sériové sběrnici I2C. *Root* [online]. Praha, 2009 [cit. 2020-12-03]. Dostupné z: <https://www.root.cz/clanky/komunikace-po-seriove-sbernice-i-isup2supc/>
- [8] DUDKA, Michal. I2C — Relativně jednoduše. *Tajned* [online]. 2016 [cit. 2020-12-03]. Dostupné z: <http://www.tajned.cz/2016/10/i2c-relativne-jednoduse/>
- [9] Home Assistant. *Home Assistant* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.home-assistant.io/>

- [10] OpenHAB. *OpenHAB* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.openhab.org/>
- [11] Raspberry Pi 4 Tech Specs. *Raspberrypi.org* [online]. Raspberry Pi Foundation, 2020 [cit. 2020-12-13]. Dostupné z: <https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-mode-l-b/specifications/?resellerType=home>
- [12] Grove - 1-Wire Thermocouple Amplifier(MAX31850K). In: *Wiki.seeedstudio.com: The IoT Hardware Enabler* [online]. Čína (Zhongshanyuan Road, Nanshan, Shenzhen) [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: [https://wiki.seeedstudio.com/Grove-1-Wire\\_Thermocouple\\_Amplifier-MAX31850K/](https://wiki.seeedstudio.com/Grove-1-Wire_Thermocouple_Amplifier-MAX31850K/)
- [13] Raspberry Pi. *Raspberry Pi* [online]. [cit. 2021-11-03]. Dostupné z: <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/>
- [14] DS18B20. *Maxim Integrated* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/DS18B20.html>
- [15] PCA9615DP: Two-Channel Multipoint Fast-Mode Plus Differential I<sup>2</sup>C-Bus Buffer with Hot-Swap Logic. *NXP Semiconductors* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-bus-repeaters-hubs-extenders/two-channel-multipoint-fast-mode-plus-differential-ic-bus-buffer-with-hot-swap-logic:PCA9615DP>
- [16] SM6T6V8CAY: Automotive 600 W, 5.8 V TVS in SMB. *STMicroelectronics* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.st.com/en/protection-devices/sm6t6v8cay.html>
- [17] DS9503: ESD Protection Diode with Resistors. *Maxim Integrated* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/signal-line-protection-ics/esd-protection-diodes/DS9503.html>
- [18] ESD9L: ESD Protection Diode, Ultra Low Capacitance, Unidirectional. *ON Semiconductor* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.onsemi.com/products/discrete-power-modules/esd-protection-diodes/esd9l>
- [19] BSS138P: 60 V, 360 mA N-channel Trench MOSFET. *Nexperia* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.nexperia.com/products/mosfets/automotive-mosfets/BSS138P.html>
- [20] MAX31850: Cold-Junction Compensated, 1-Wire Thermocouple-to-Digital Converters. *Maxim Integrated* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/MAX31850.html>
- [21] TPS2660: 4.2-V to 60-V, 150mΩ, 0.1-2.23A eFuse with integrated input reverse polarity protection. *Texas Instruments* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.ti.com/product/TPS2660?keyMatch=TPS2660&tisearch=search-everything&usecase=GPN>
- [22] RXEF005 - RXEF Series. *Littelfuse* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.littelfuse.com/products/polyswitch-resettable-pptcs/radial-leaded/rxef/rxef005.aspx>
- [23] SM2T3V3A: 200 W, 3.3 V TVS in STmite. *STMicroelectronics* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.st.com/en/protection-devices/sm2t3v3a.html>

- [24] PCF8574: 8-bit 2.5- to 5.5-V I<sup>2</sup>C/SMBus I/O expander with interrupt. *Texas Instruments* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.ti.com/product/PCF8574?keyMatch=PCF8574&tisearch=search-everything&usecase=GPN>
- [25] PCA9685: 16-Channel, 12-Bit PWM Fm+ I<sup>2</sup>C-Bus LED Controller. *NXP Semiconductors* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/ic-led-controllers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-controller:PCA9685>
- [26] DMN3023L: N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFE. *Diodes Incorporated* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.diodes.com/part/view/DMN3023L>
- [27] 4 Channel 5V Relay Module. *SunFounder* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: [http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=4\\_Channel\\_5V\\_Relay\\_Module](http://wiki.sunfounder.cc/index.php?title=4_Channel_5V_Relay_Module)
- [28] MDR-60-5 Mean Well Napájecí spínaný zdroj na DIN li. *Mean Well* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/MDR-60-5-Mean-Well-Napajecí-spinany-zdroj-na-DIN-li-d1491.htm>
- [29] HDR-30-12 Mean Well Zdroj na DIN 24W 12V. *Mean Well* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/HDR-30-12-Mean-Well-Zdroj-na-DIN-24W-12V-d5272.htm>
- [30] S8VK-C12024. *Omron* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://industrial.omron.cz/cs/products/S8VK-C12024>
- [31] MaxLink PoE switch PSAT-10-8P-250, 10x LAN/8x PoE 250m, 802.3af/at, 120W, 10/100Mbps. *MaxLink* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <http://www.maxlink.cz/cs/maxlink-poe-switch-psat-10-8p-250-10x-lan8x-poe-250m-8023afat-120w-10100mbps-87751/product>
- [32] TPS23753A: IEEE 802.3-2005 PoE interface and Isolated Converter controller with Enhanced ESD Ride-Through. *Texas Instruments* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.ti.com/product/TPS23753A>
- [33] TLV431A: 1% accuracy, low-voltage, adjustable precision shunt regulator. *Texas Instruments* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.ti.com/product/TLV431A>
- [34] W5500. *Wiznet* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.wiznet.io/product-item/w5500/>
- [35] ESP32-WROVER-IE(16MB). *ESP Product Selector* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: [https://products.espressif.com/#/product-selector?names=.VýběrmoduluESP32-WR OVER-IE\(M213EH2864UH3Q0\).](https://products.espressif.com/#/product-selector?names=.VýběrmoduluESP32-WR OVER-IE(M213EH2864UH3Q0).)
- [36] 2.2inch SPI Module ILI9341 SKU:MSP2202. *LCDwiki* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: [http://www.lcdwiki.com/2.2inch\\_SPI\\_Module\\_ILI9341\\_SKU:MSP2202](http://www.lcdwiki.com/2.2inch_SPI_Module_ILI9341_SKU:MSP2202)
- [37] GSM06E05-P1J Mean Well Sítový adaptér Medical 6W 5V. *Mean Well* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/GSM06E05-P1J-Mean-Well-Sítový-adapter-Medical-6W-5V-d4278.htm>
- [38] 3D TISKÁRNA ORIGINAL PRUSA I3 MK3S+. *Prusa Research by Josef Prusa* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.prusa3d.cz/original-prusa-i3-mk3/>

- [39] Prusament PETG. *Prusament* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://prusament.com/cs/materials/prusament-petg/>
- [40] FreeCAD. *FreeCAD* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.freecadweb.org/>
- [41] PrusaSlicer. *Prusa Research: by Josef Prusa* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.prusa3d.cz/prusaslicer/>
- [42] CP2102N-MINIEK: CP2102N USBXpress Bridge Mini Development Kit. *Silicon Labs* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.silabs.com/development-tools/interface/cp2102n-mini-development-kit>
- [43] Arduino IDE. *Arduino* [online]. [cit. 2021-11-07]. Dostupné z: <https://www.arduino.cc/en/software>
- [44] *802.3af-2003 - IEEE Standard for Information Technology - Telecommunications and Information Exchange Between Systems - Local and Metropolitan Area Networks - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power Via Media Dependent Interface (MDI)* [online]. In: . IEEE, 2003 [cit. 2021-11-07]. ISBN 978-0-7381-3697-4. Dostupné z: doi:0.1109/IEEEESTD.2003.94284
- [45] *802.3at-2009 - IEEE Standard for Information technology- Local and metropolitan area networks- Specific requirements- Part 3: CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications Amendment 3: Data Terminal Equipment (DTE) Power via the Media Dependent Interface (MDI) Enhancements* [online]. In: . IEEE, 2009 [cit. 2021-11-07]. ISBN 978-0-7381-6042-9. Dostupné z: doi:10.1109/IEEEESTD.2009.5306743
- [46] HD44780U (LCD-II). *SparkFun Electronics* [online]. [cit. 2021-11-06]. Dostupné z: <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>. Dokument ve formátu PDF.
- [47] DUDÁČEK, Karel. [Http://home.zcu.cz/~dudacek/NMS/Seriova\\_rozhrani.pdf](http://home.zcu.cz/~dudacek/NMS/Seriova_rozhrani.pdf) [online]. Západodočeská univerzita v Plzni, 2002. Dostupné také z: [http://home.zcu.cz/~dudacek/NMS/Seriova\\_rozhrani.pdf](http://home.zcu.cz/~dudacek/NMS/Seriova_rozhrani.pdf)
- [48] VALTER, Jaroslav. *Regulace v praxi: aneb Jak to dělám já*. Praha: BEN — technická literatura, 2010. ISBN 9788073002565.
- [49] *DPS: Elektronika od A do Z* [online]. 11. Liberec: CADware, 2020 [cit. 2020-11-29]. ISSN 1805-5044. Dostupné z: <https://www.dps-az.cz/e-archiv/detail/id:68995/3-2020>
- [50] *DPS: Elektronika od A do Z* [online]. 3. Liberec: CADware, 2012 [cit. 2020-11-29]. ISSN 1804-4891. Dostupné z: <https://www.dps-az.cz/e-archiv/detail/id:10370/4-2012>
- [51] VERMEULEN, Gavin. Heating and Wellbeing [obrázek]. In: *Heat Pumps* [online]. Austrálie [cit. 2020-11-05]. Dostupné z: <http://www.adelaidehydronicheating.com.au/heatpumps.html>
- [52] Velkoplošné sálavé systémy — revoluce ve vytápění a chlazení [obrázek]. In: *Asb* [online]. Praha, 2016, 29. 9. 2016 [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: [https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/technicka-zariseni-budov/vytapeni/velkoplosne-salave-systemy-revoluce-ve-vytapeni-a-chlazenici](https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/technicka-zarizeni-budov/vytapeni/velkoplosne-salave-systemy-revoluce-ve-vytapeni-a-chlazenici)
- [53] Electrobock. *Electrobock* [online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: <https://www.elektrobock.cz/>
- [54] Pockethome. *Pockethome* [online]. [cit. 2021-9-1]. Dostupné z: <https://pockethome.cz/cs/>

- [55] Bezdrátový vysílač pro podlah.topení PH-BP7-V [obrázek]. In: *Eletrobock* [online]. Kuřim, 2017 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.eletrobock.cz/bezdratovy-vysilac-pro-podlah-topeni/p275>
- [56] Produkty — centrální jednotky [obrázek]. In: *Pocket home* [online]. Kuřim [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://pockethome.cz/cs/centralni-jednotky/>
- [57] Přijímač kotle-nástenný PH-PK20 [obrázek]. In: *Eletrobock* [online]. Kuřim [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.eletrobock.cz/prijimac-kotle-nastenny/p104>
- [58] 9-ti kanálový přijímač pro podlah.topení PH-BP1-P9 [obrázek]. In: *Eletrobock* [online]. Kuřim, 2016 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.eletrobock.cz/9-ti-kanalovy-prijimaci-pro-podlah-topeni/p199>
- [59] Honeywell Evohome. *Honeywell Evohome* [online]. [cit. 2021-9-5]. Dostupné z: <https://www.evohome.cz/>
- [60] Bezdrátový jednozónový prostorový termostat Honeywell Round T87RF2083 [obrázek]. In: *Bola: Měřící, regulační a topenářská technika* [online]. Praha [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.bola.cz/bezdratovy-jednozonovy-prostorovy-termostat-honeywell-round-t87rf2025>
- [61] Řídící jednotka Evohome Touch Wi-Fi Honeywell ATC928G3026 [obrázek]. In: *Bola: Měřící, regulační a topenářská technika* [online]. Praha [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.bola.cz/ridici-jednotka-evohome-touch-wi-fi-honeywell-atc928g3026>
- [62] Bezdrátová reléová jednotka Honeywell Evohome BDR91A1000 [obrázek]. In: *Bola: Měřící, regulační a topenářská technika* [online]. Praha [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.bola.cz/bezdratova-releova-jednotka-honeywell-evohome-bdr91a1000>
- [63] Sada Evohome TV Honeywell ATF500DHW [obrázek]. In: *Bola: Měřící, regulační a topenářská technika* [online]. Praha [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.bola.cz/sada-evohome-tv-honeywell-atf500dhw>
- [64] Honeywell Home podlahový termostat Honeywell evohome HCE80 [obrázek]. In: *Conrad* [online]. Praha [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.conrad.cz/p/honeywell-home-podlahovy-termostat-honeywell-evohome-hce80-1205666>
- [65] Rozšiřující modul pro HCC80 a HCE80 Honeywell Evohome HCS80 [obrázek]. In: *Bola: Měřící, regulační a topenářská technika* [online]. Praha [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://www.bola.cz/rozshirujici-modul-pro-hcc80-a-hce80-honeywell-evohome-hcs80>
- [66] Danfoss Link. *Danfoss* [online]. [cit. 2021-9-5]. Dostupné z: <https://www.danfoss.com/cs-cz/campaigns/dhs/smart-heating/danfoss-link/>
- [67] Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon 088U1081 [obrázek]. In: *Danfoss* [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://store.danfoss.com/cz/cs/Vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%ADD-a-d%C3%A1lkov%C3%A9-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD/Teplovodn%C3%AD-podlahov%C3%A9-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD/Prostorov%C3%A1-regulace/Regula%C4%8Dn%C3%AD-prvk-y-podlahov%C3%A9-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD/Danfoss-Icon/p/088U1081>
- [68] Danfoss Link, Central controller, Power supply: PSU 014G0288 [obrázek]. In: *Danfoss* [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://store.danfoss.com/en/Heating-and-District-Energy/Smart-Heating/Danfoss-Link---Smart-Heating/Central-Controller/Danfoss-Link%E2%84%A2%2C-Central-controller%2C-Power-supply%3A-PSU/p/014G0288>

- [69] Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon, 230.0 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, 8 088U1031 [obrázek]. In: *Danfoss* [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: [https://store.danfoss.com/cz/cs/Vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD-a-d%C3%A1lkov%C3%A9-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD/Prostorov%C3%A1-regulace/Regula%C4%8Dn%C3%AD-prvky-podlahov%C3%A9ho-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%2C-Danfoss-Icon%2C-230-0-V%2C-V%C3%BDstup---nap%C4%9Bt%C3%AD-%5BV%5D-AC%3A-230%2C-8/p/088U1031](https://store.danfoss.com/cz/cs/Vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD-a-d%C3%A1lkov%C3%A9-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD/Teplovodn%C3%AD-podlahov%C3%A9-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD/Prostorov%C3%A1-regulace/Regula%C4%8Dn%C3%AD-prvky-podlahov%C3%A9ho-vyt%C3%A1p%C4%9Bn%C3%AD%2C-Danfoss-Icon%2C-230-0-V%2C-V%C3%BDstup---nap%C4%9Bt%C3%AD-%5BV%5D-AC%3A-230%2C-8/p/088U1031)
- [70] Kotlové relé pro systém Danfoss Link, 868.42 MHz 014G0272 [obrázek]. In: *Danfoss* [online]. [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: <https://store.danfoss.com/cz/cs/Kotlov%C3%A9-re%C1%88%C3%AD%C3%A9-pro-syst%C3%A9m-Danfoss-Link%2C-868-42-MHz/p/014G0272>
- [71] I2C Part 1 - Introducing I2C [obrázek]. In: *ABelectronics UK* [online]. Swanage, 2020 [cit. 2020-12-03]. Dostupné z: <https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/1090/i2c-part-1---introducing-i2c>
- [72] MALÝ, Martin. Sběrnice 1-Wire [obrázek]. In: *Vyvoj.hw.cz: profesionální elektronika* [online]. Praha, 2004 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: <https://vyvoj.hw.cz/navrh-obvodu/rozhrani/sbernice-1-wiretm.html>
- [73] SCHOUTSEN, Paulus. Architecture [obrázek]. In: *Home Assistant Developer Docs* [online]. 2020 [cit. 2020-12-07]. Dostupné z: [https://developers.home-assistant.io/docs/architecture\\_index](https://developers.home-assistant.io/docs/architecture_index)
- [74] PRENNER, Michal. Raspberry Pi 4 Model B - 4GB RAM [obrázek]. In: *RPishop.cz: Váš dodavatel Raspberry Pi* [online]. České Budějovice, 2020 [cit. 2020-12-13]. Dostupné z: <https://rpishop.cz/raspberry-pi-4b/1598-raspberry-pi-4-model-b-4gb-ram-765756931182.html>
- [75] 72-21301041-0300-0060.GGP-K GUENTHER [obrázek]. In: *Tme.cz: Electronic Components* [online]. Polsko [cit. 2020-12-14]. Dostupné z: <https://www.tme.eu/cz/details/72-2130104160ggp-k/cidla-teploty-termoclanky/guenther/72-21301041-0300-0060-ggp-k/>
- [76] PCA9615DP: 2-channel multipoint Fast-mode Plus differential I2C-bus buffer with hot-swap logic. *Nxp.com* [online]. Eindhoven [cit. 2020-12-20]. Dostupné z: <https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-serial-interface-devices/ic-bus-repeaters-hubs-extends/2-channel-multipoint-fast-mode-plus-differential-i2c-bus-buffer-with-hot-swap-logic:PCA9615DP>
- [77] SparkFun Differential I2C Breakout - PCA9615 (Qwiic) [obrázek]. In: *Sparkfun.com: Start something* [online]. Niwot (Colorado, USA) [cit. 2020-12-19]. Dostupné z: <https://www.sparkfun.com/products/14589>
- [78] Modrý LCD displej 16x2, I2C [obrázek]. In: *Gme.cz* [online]. Praha [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: <https://www.gme.cz/modry-lcd-display-16x2-i2c>
- [79] Modrý LCD displej 16x2, I2C [obrázek]. In: *Gme.cz* [online]. Praha [cit. 2020-12-23]. Dostupné z: <https://www.gme.cz/modry-lcd-display-16x2-i2c>
- [80] JBtek 4-Kanal- DC 5 V Relaismodul für Arduino Raspberry Pi DSP AVR PIC ARM [obrázek]. In: *Amazon.com* [online]. [cit. 2020-12-25]. Dostupné z: <https://www.amazon.com/JBtek-Cchannel-Module-Arduino-Raspberry/dp/B00KTEN3TM>

- [81] Digitální termostat panelový LCD 12V 20A W3230 [obrázek]. In: *Arduino-shop.cz* [online]. Havlíčkův Brod [cit. 2020-12-25]. Dostupné z: <https://arduino-shop.cz/arduino/1980-digitalni-termostat-panelovy-lcd-12v-20a-w3230.html>
- [82] PCA9685 16 Channel 12 Bit PWM Servo Driver [obrázek]. In: *Osoyoo.com* [online]. 2017 [cit. 2020-12-25]. Dostupné z: <https://osoyoo.com/2017/07/18/pca9685-16-channel-12-bit-pwm-servo-driver/>
- [83] Termoelektrický pohon - NC [obrázek]. In: *Salus-controls.cz* [online]. [cit. 2020-12-25]. Dostupné z: [https://salus-controls.cz/karta-produktu/17/T30NC\\_24V\\_M30x1\\_5](https://salus-controls.cz/karta-produktu/17/T30NC_24V_M30x1_5)
- [84] LILYGO® TTGO T8 V1.7 ESP32 4MB PSRAM TF CARD 3D ANTENNA WiFi&Buletooth [obrázek]. In: *Lilygo.cn* [online]. Čína (Shenzhen) [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: [http://www.lilygo.cn/prod\\$\\T1\\textbackslash\\_view.aspx?TypeId=50033&Id=983&FId=t3:50033:3](http://www.lilygo.cn/prod$\\T1\\textbackslash_view.aspx?TypeId=50033&Id=983&FId=t3:50033:3)
- [85] 2.2" SPI TFT Display Module 240x320 — ILI9341 [obrázek]. In: *Elektor.com* [online]. [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: <https://www.elektor.com/2-2-spi-tft-display-module-240x320>
- [86] Mini Ethernet modul W5500 [obrázek]. In: *Laskarduino.cz* [online]. Rychnov nad Kněžnou [cit. 2020-12-31]. Dostupné z: <https://www.laskarduino.cz/mini-ethernet-modul-w5500/>


## Seznam příloh


<b>A Schéma – Nástěnný snímač prostorové teploty s Ethernetem</b>	<b>91</b>
<b>B Schéma – Nástěnný snímač prostorové teploty s WiFi</b>	<b>95</b>
<b>C Schéma – Ostatní</b>	<b>99</b>
<b>D Krabička pro nástěnný snímač prostorové teploty</b>	<b>113</b>
<b>E Rozdělovač podlahového vytápění</b>	<b>121</b>
<b>F Ostatní</b>	<b>123</b>
<b>G Obsah CD</b>	<b>125</b>




## Příloha A

**Schéma – Nástěnný snímač prostorové teploty s Ethernetem**

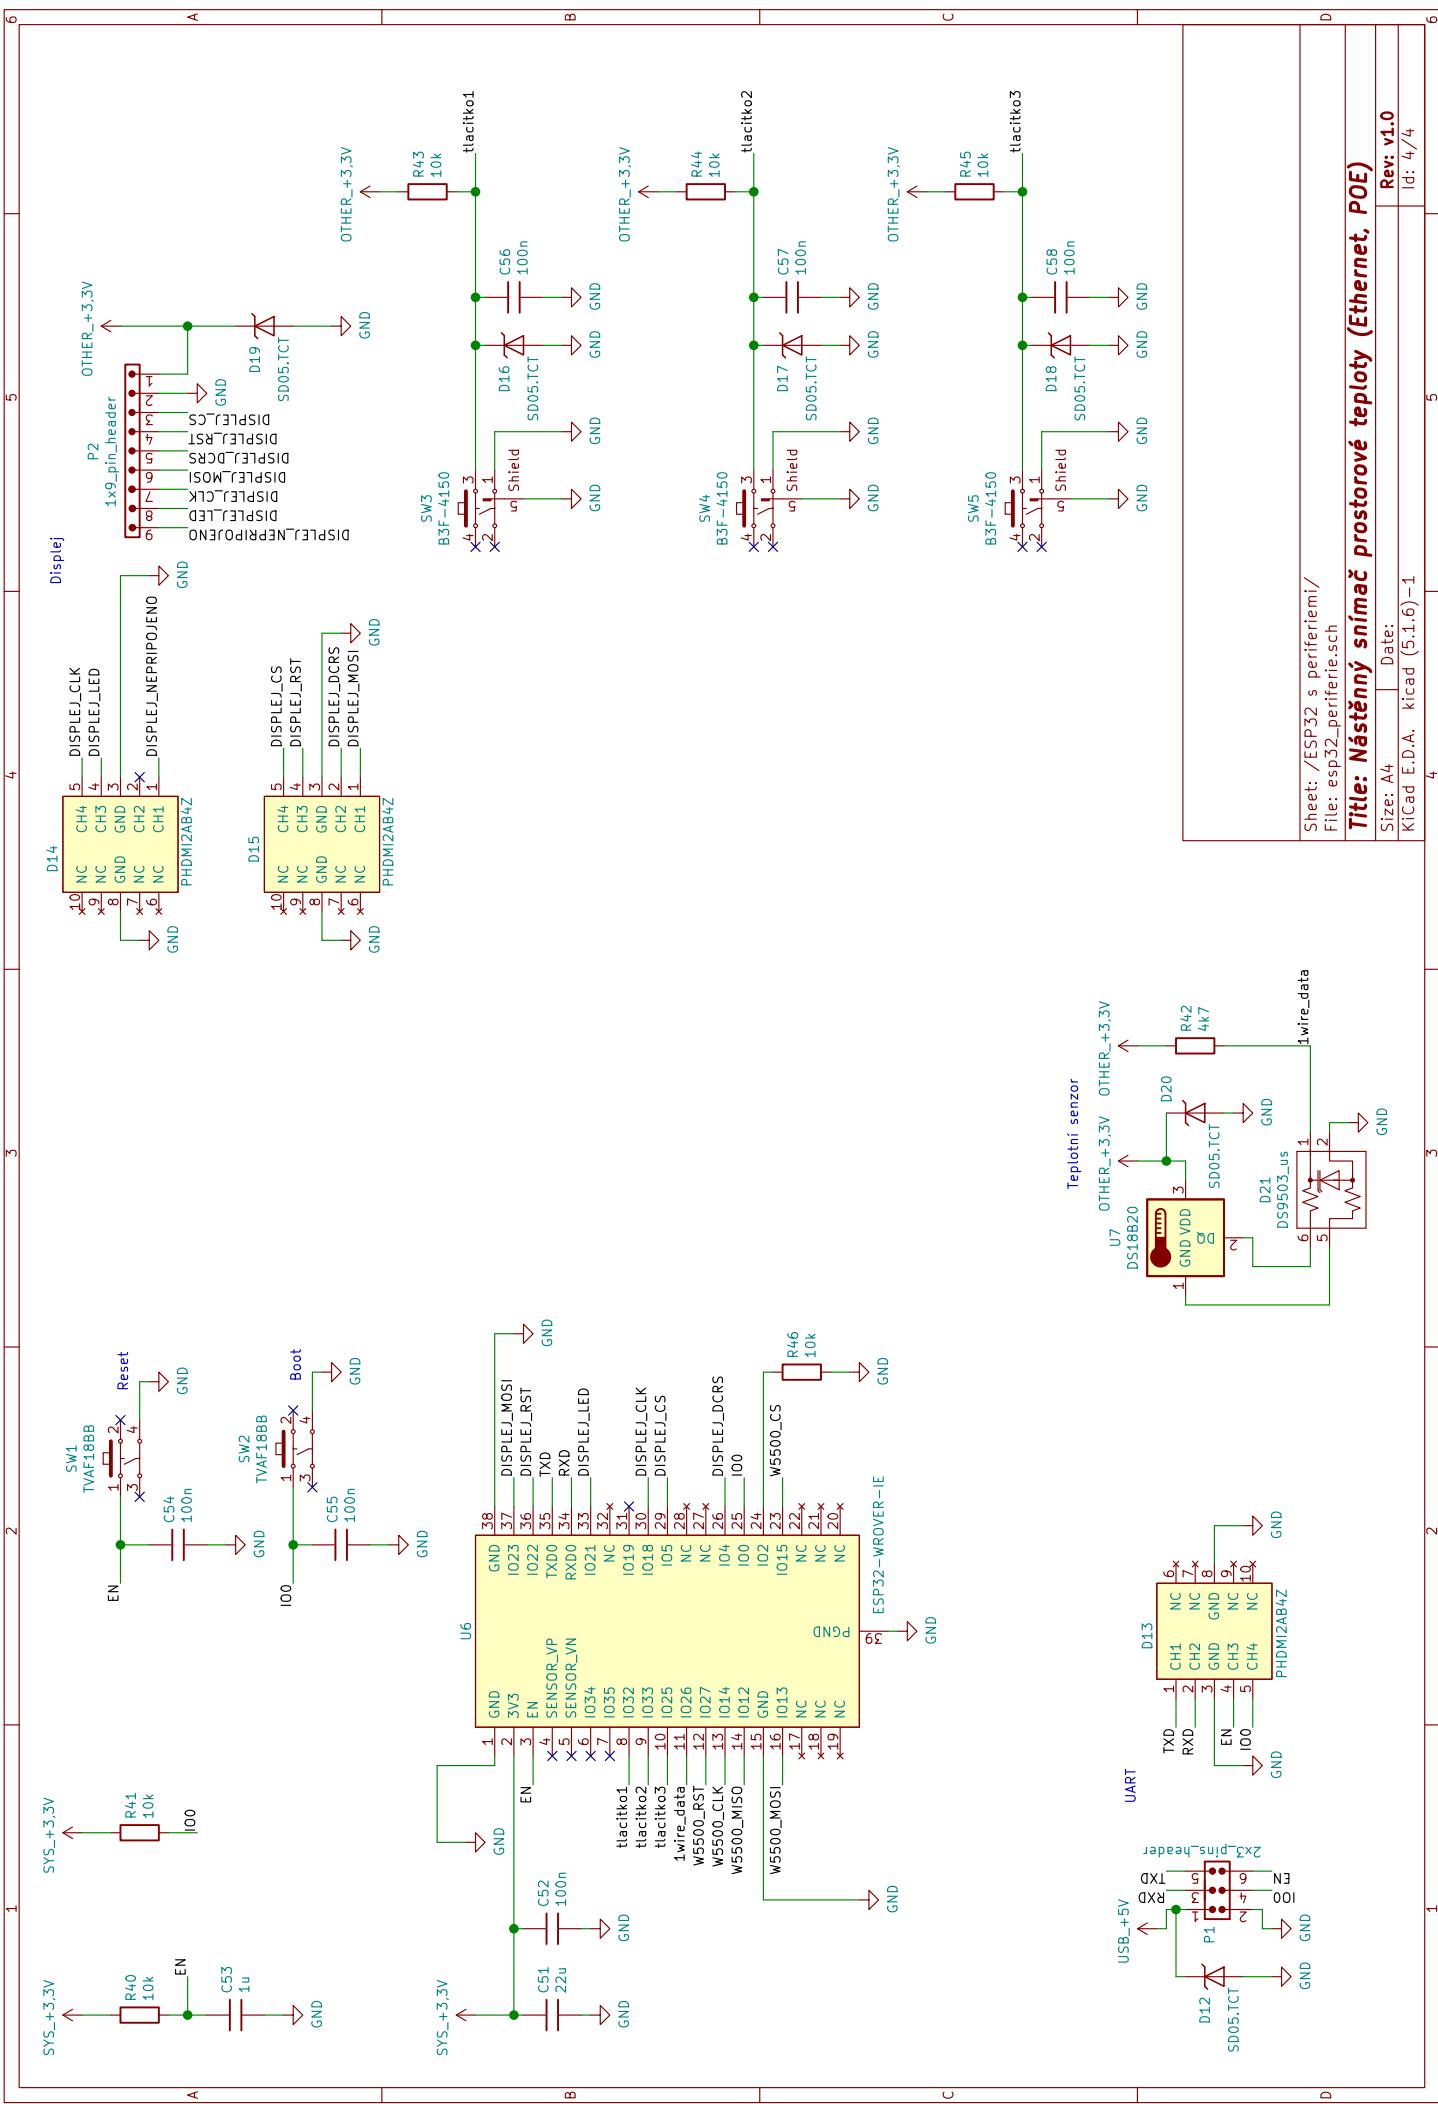


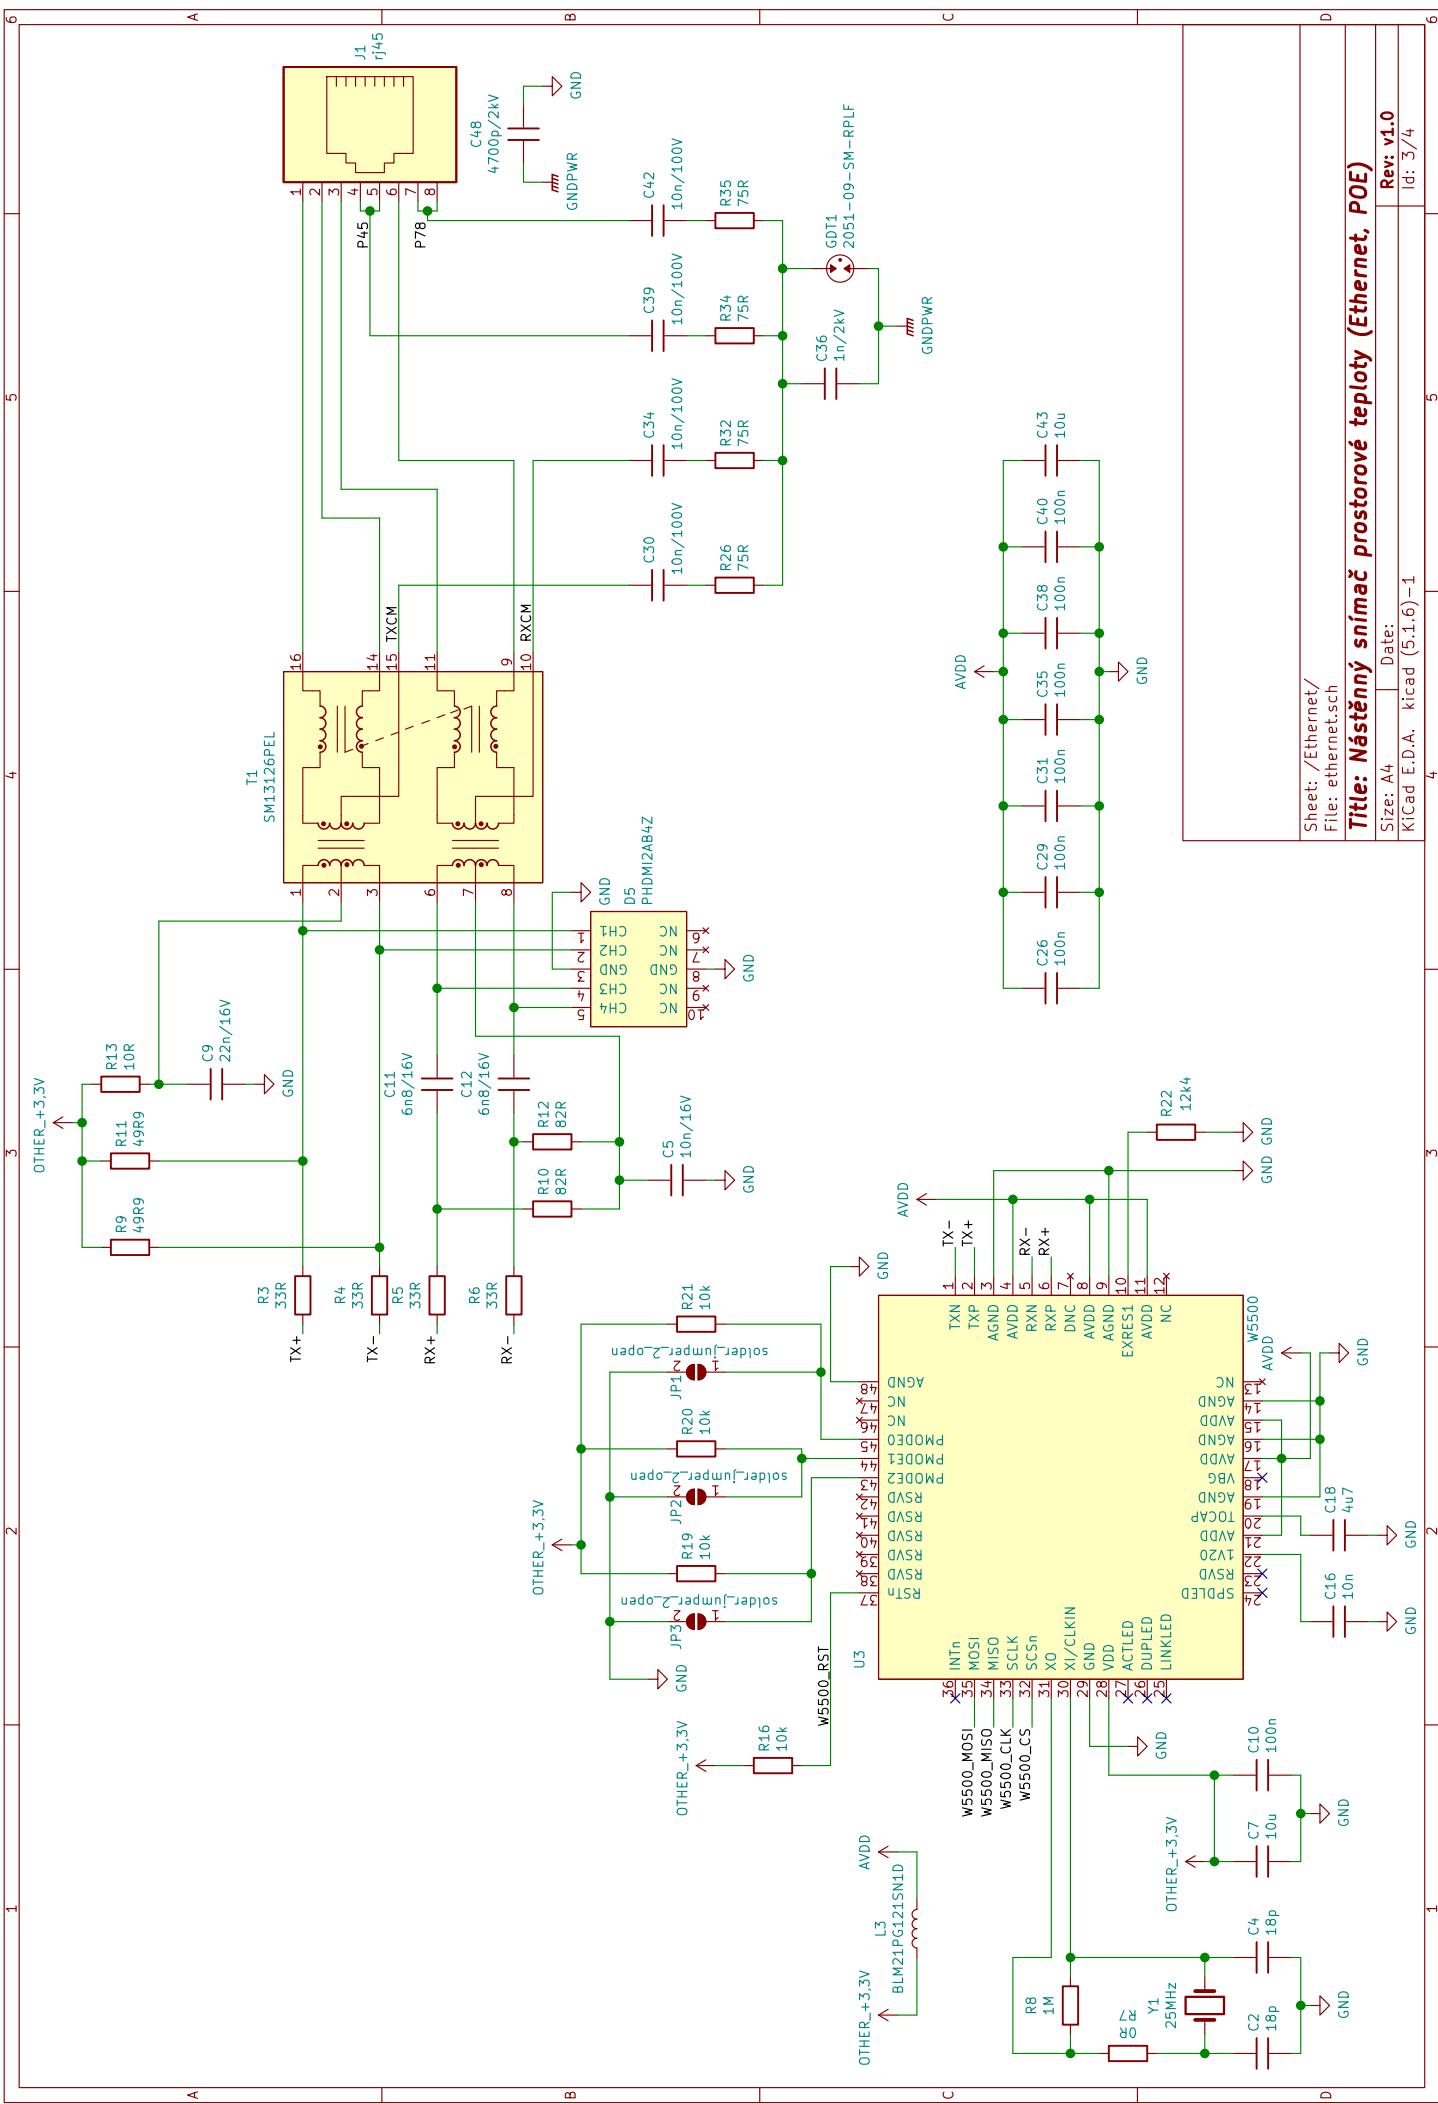


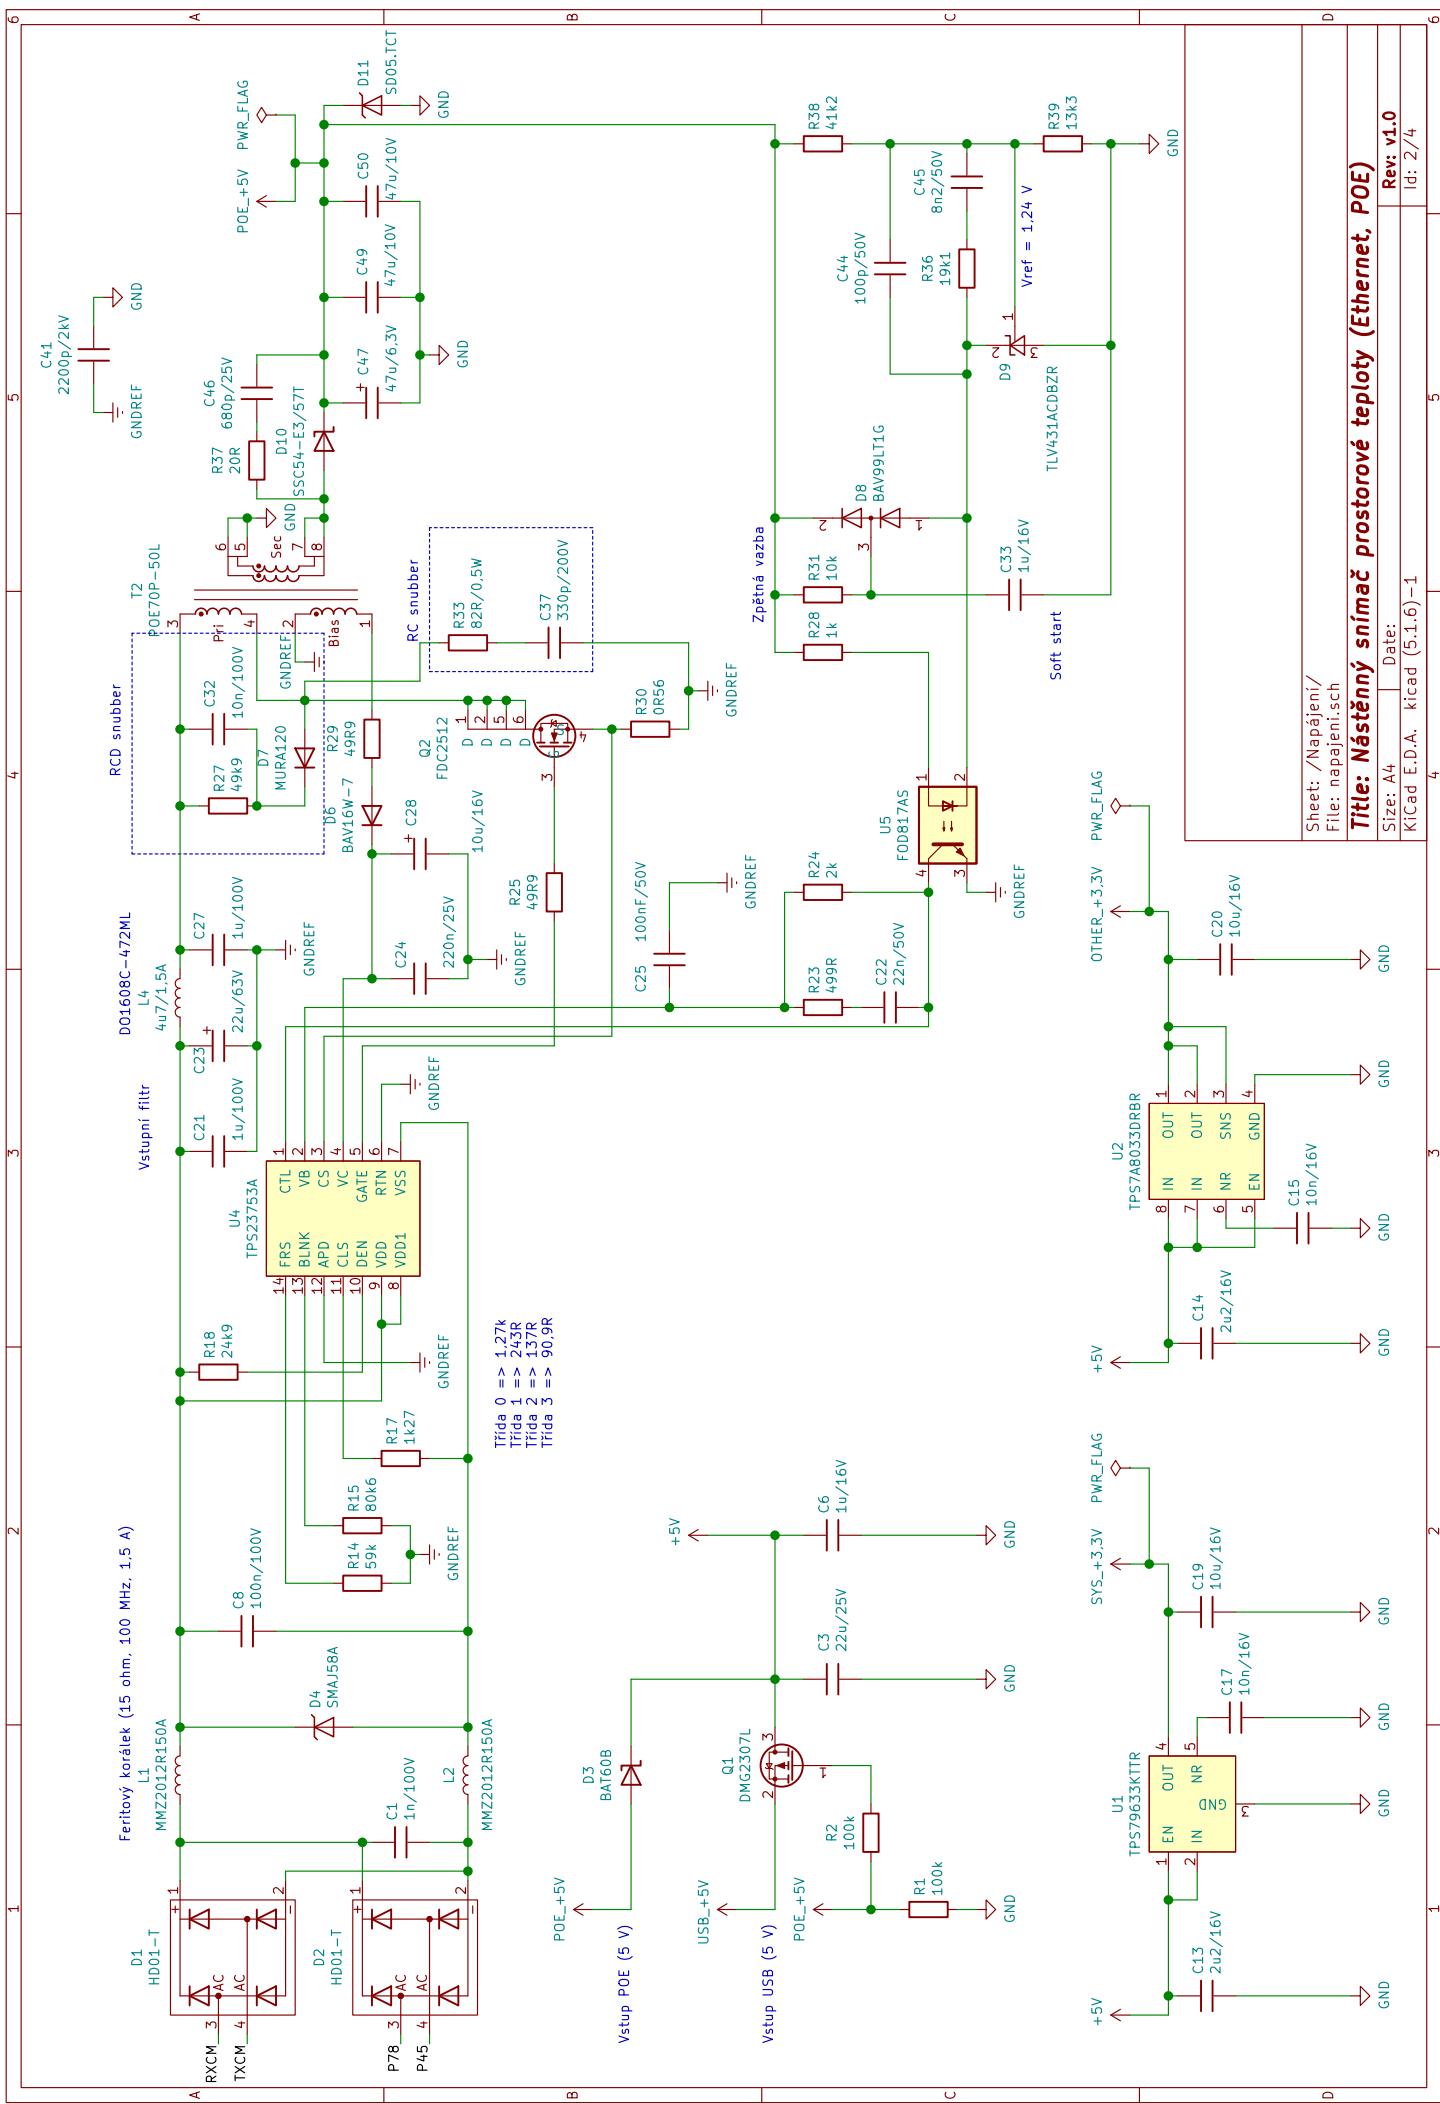

## Příloha B

**Schéma – Nástěnný snímač prostorové teploty s WiFi**

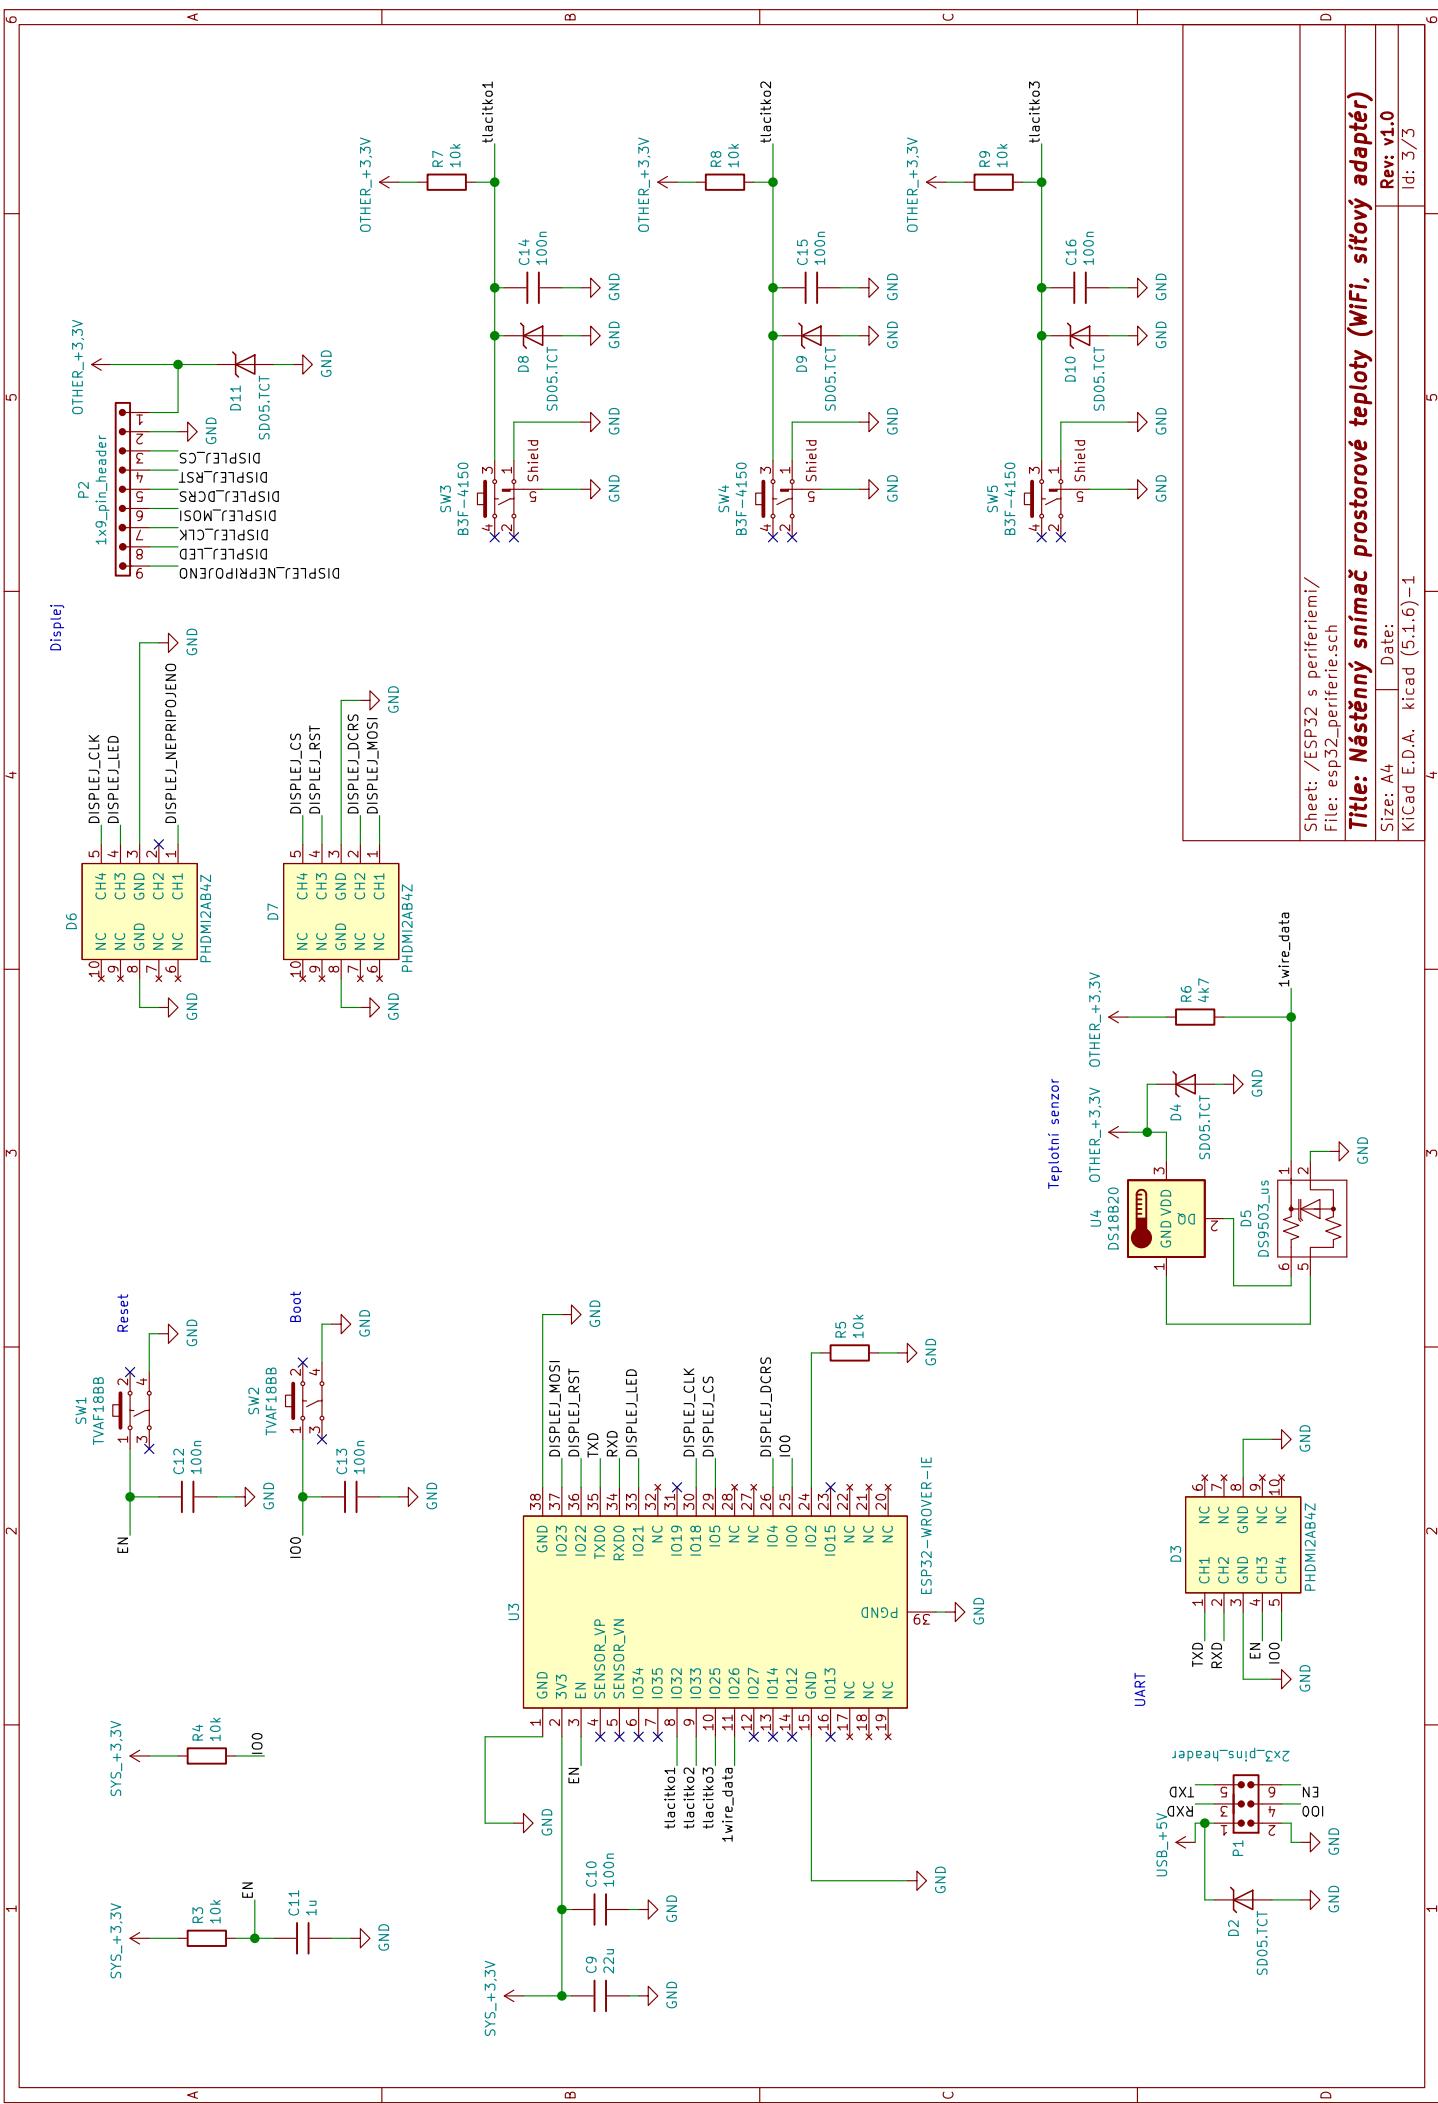


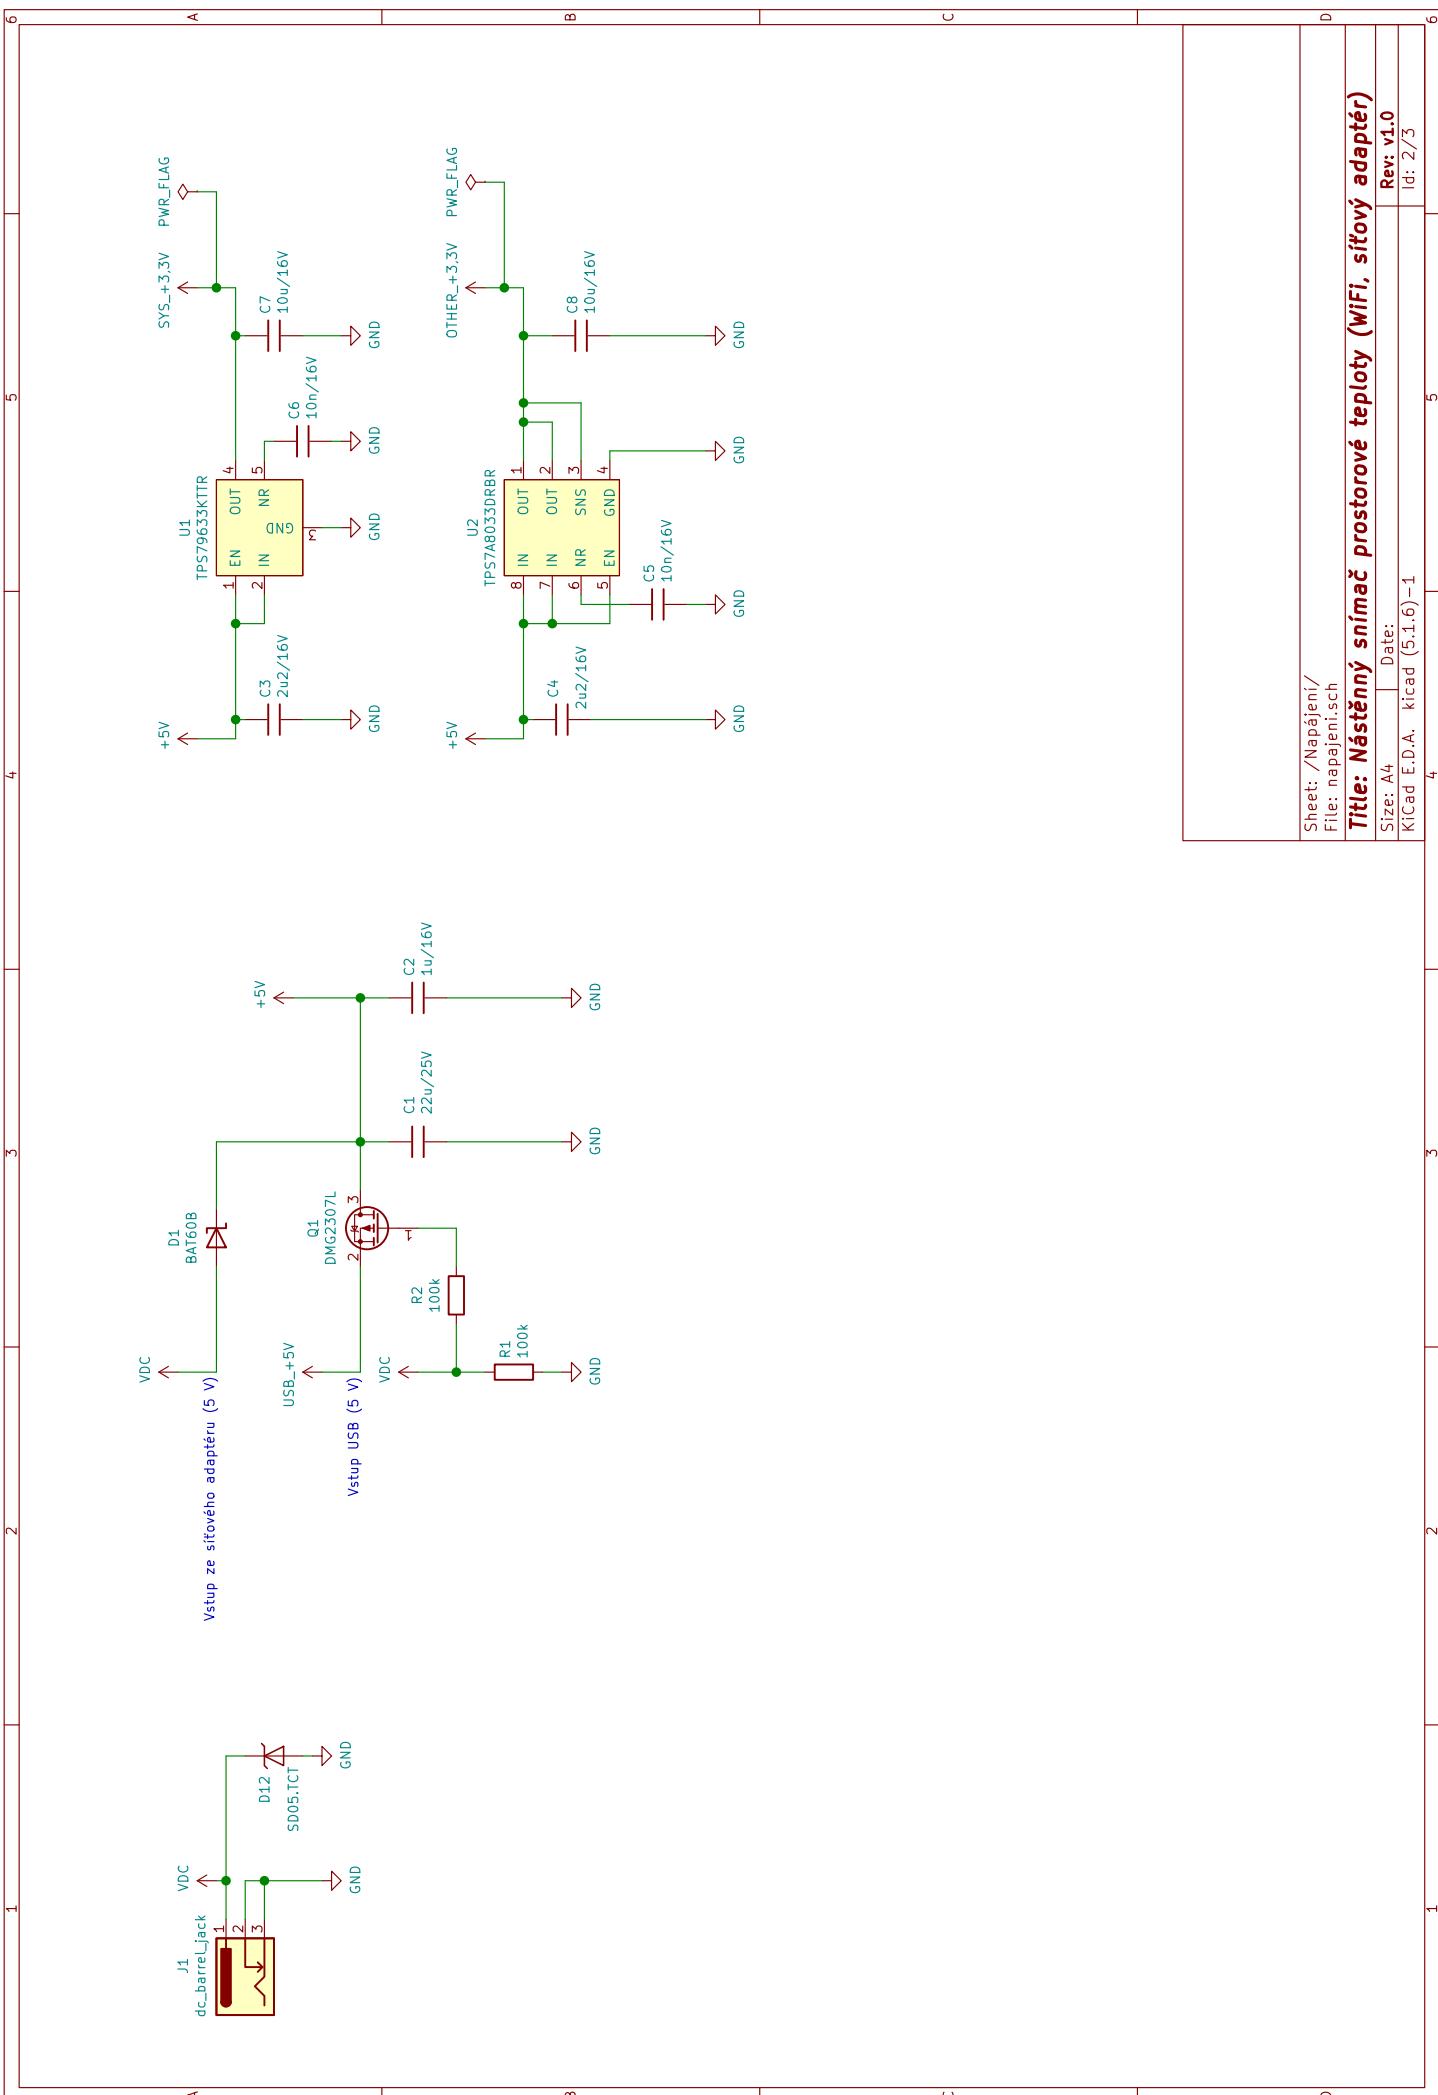






## Příloha C



### Schéma – Ostatní

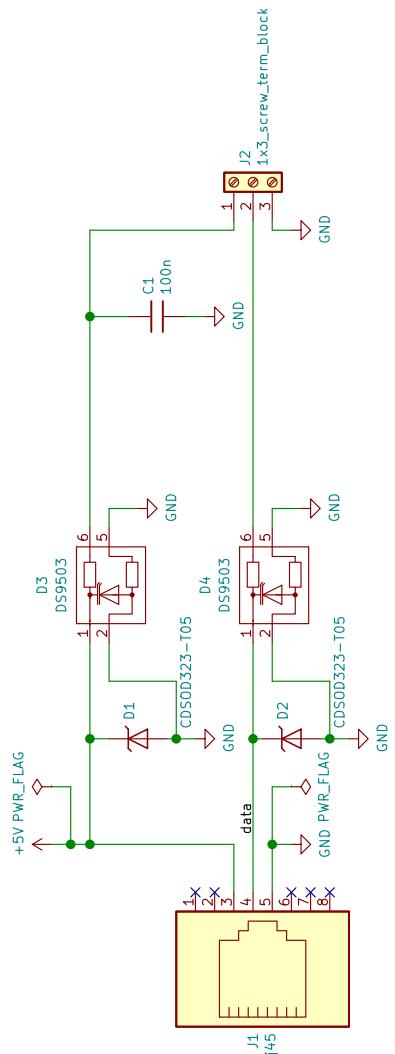

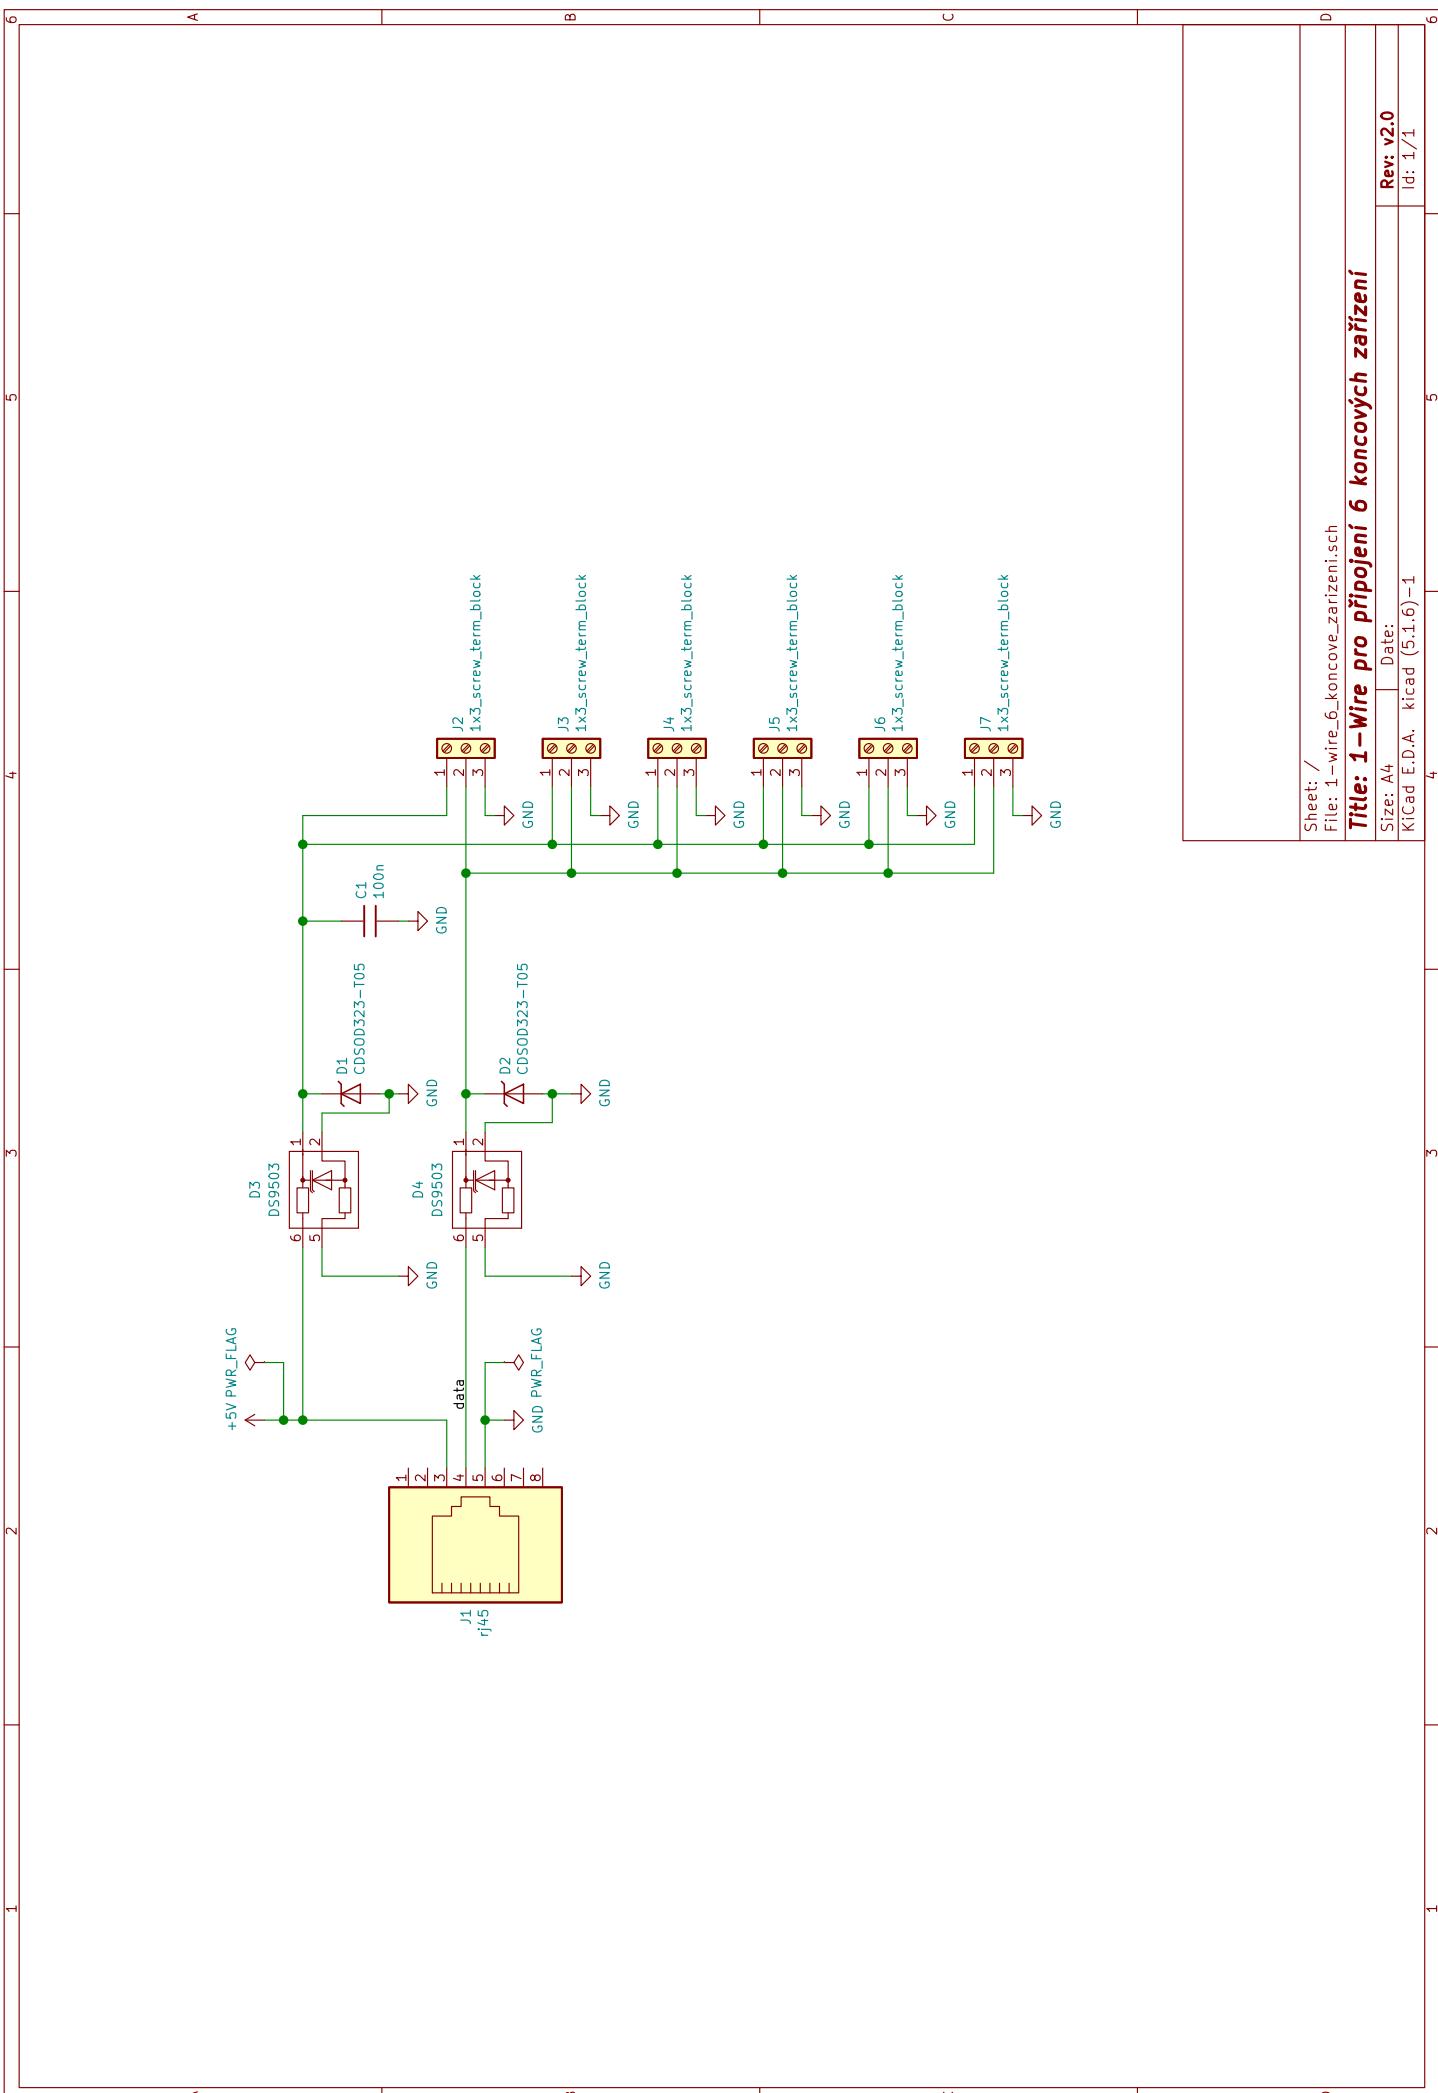

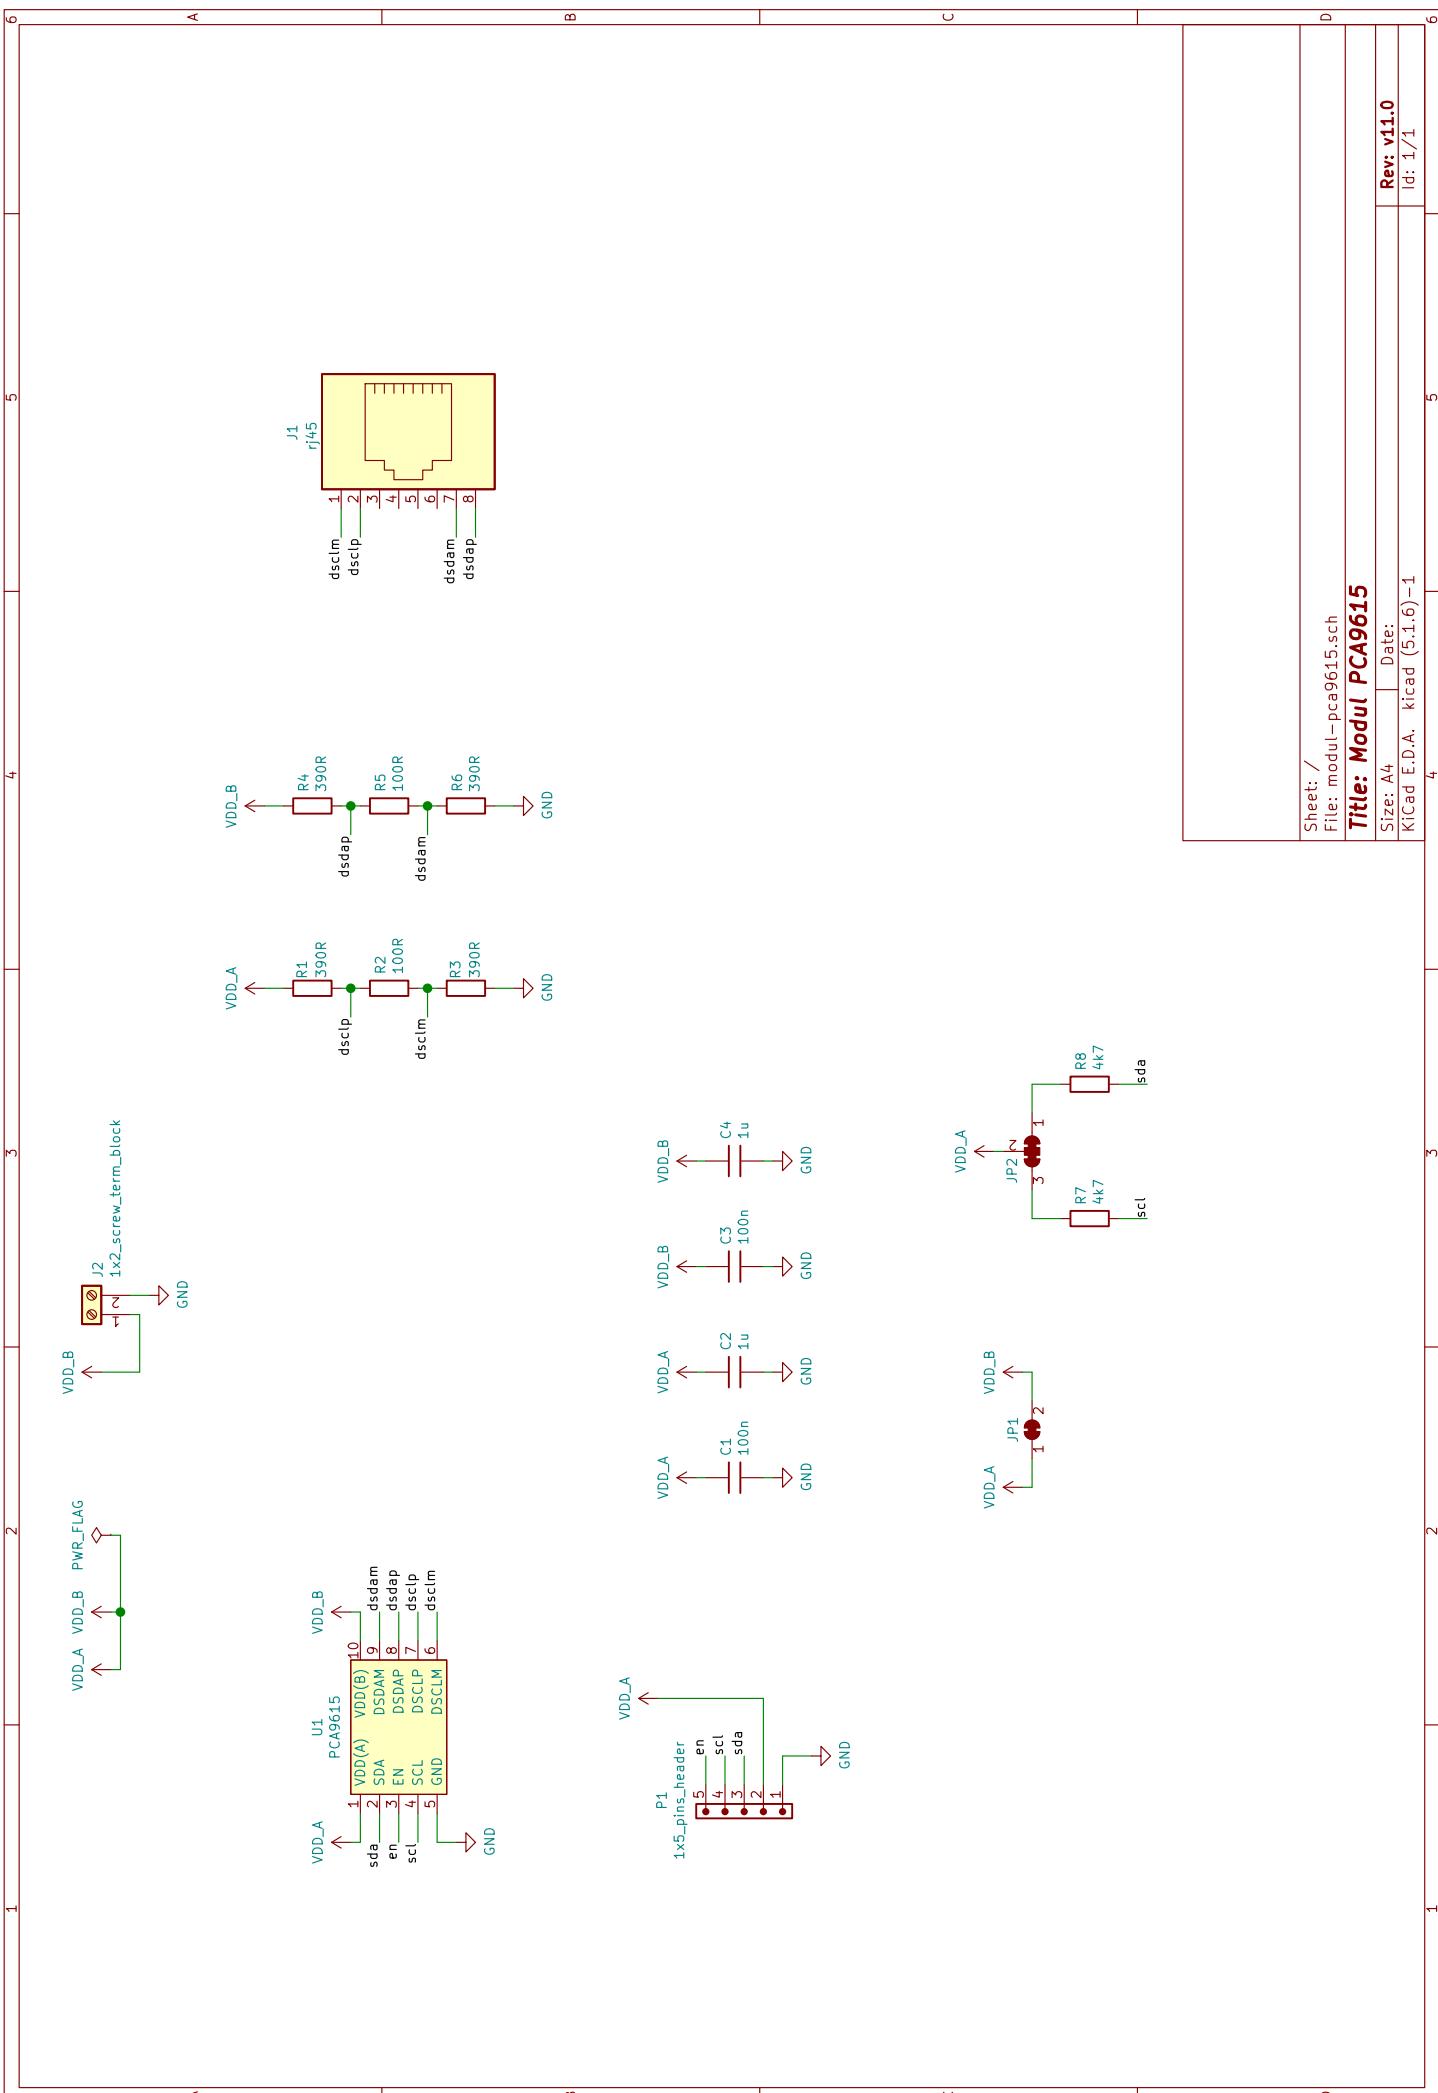


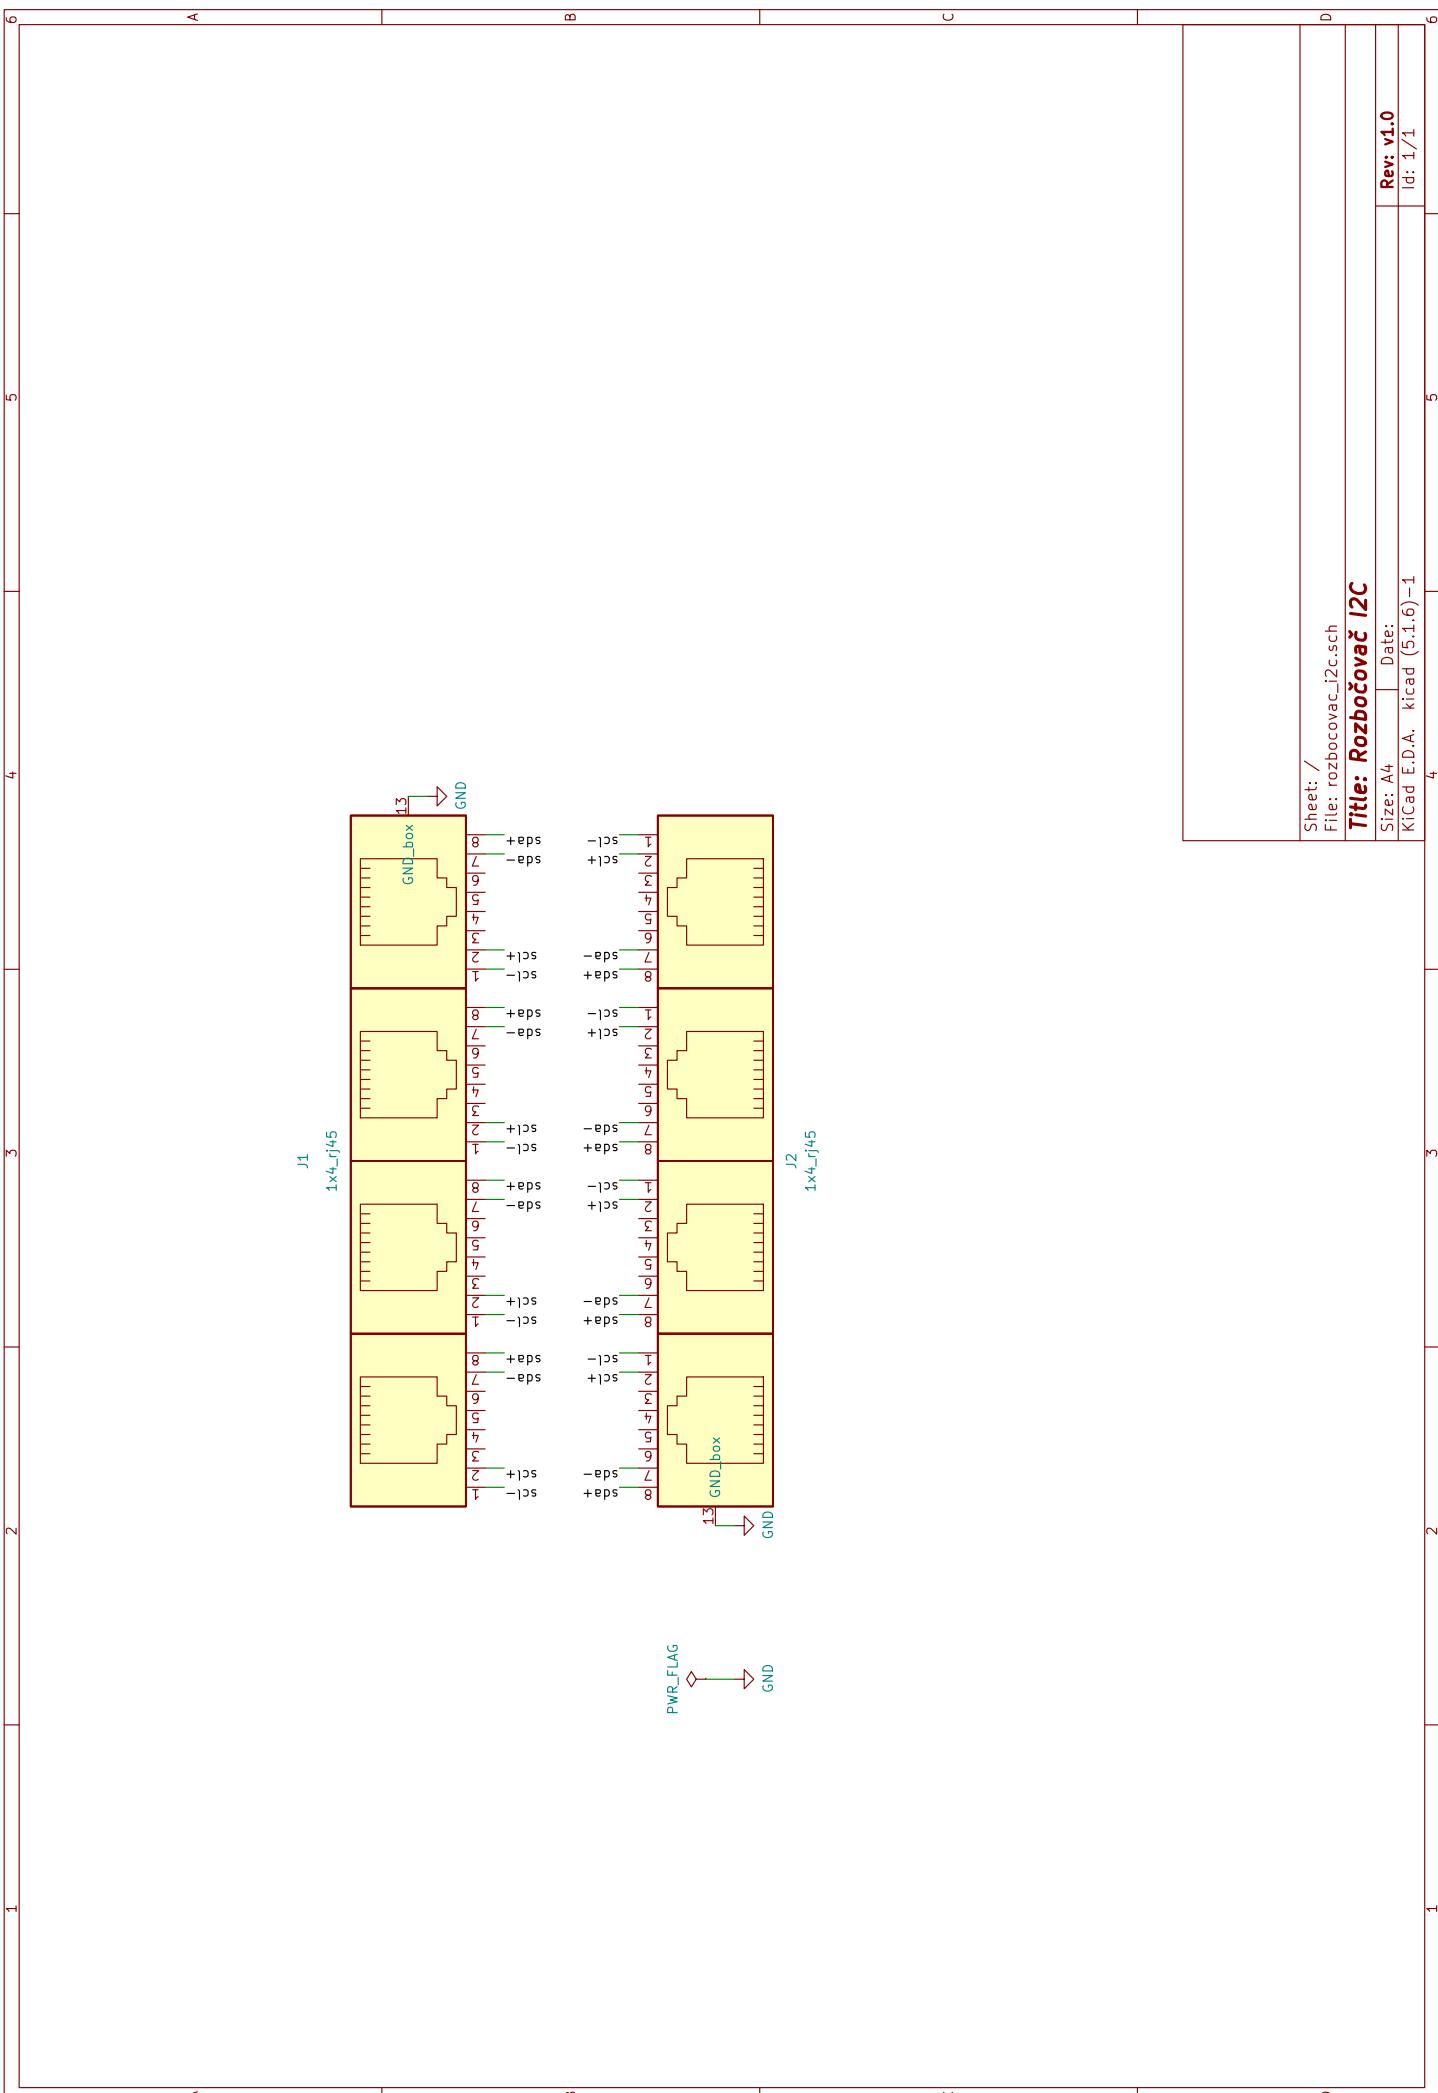


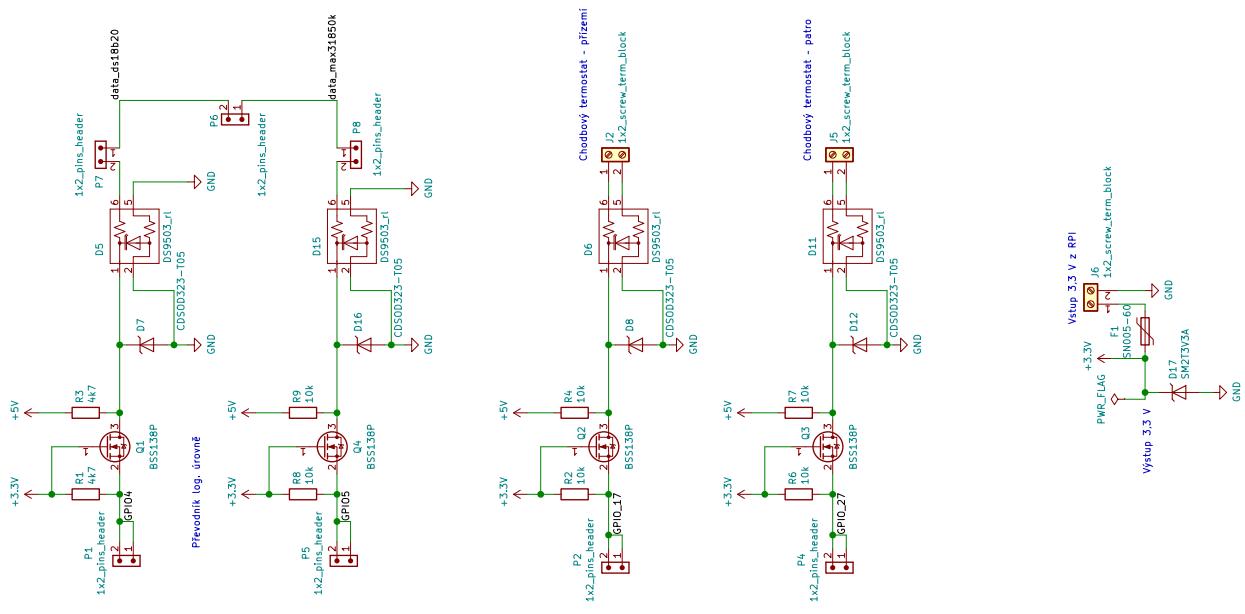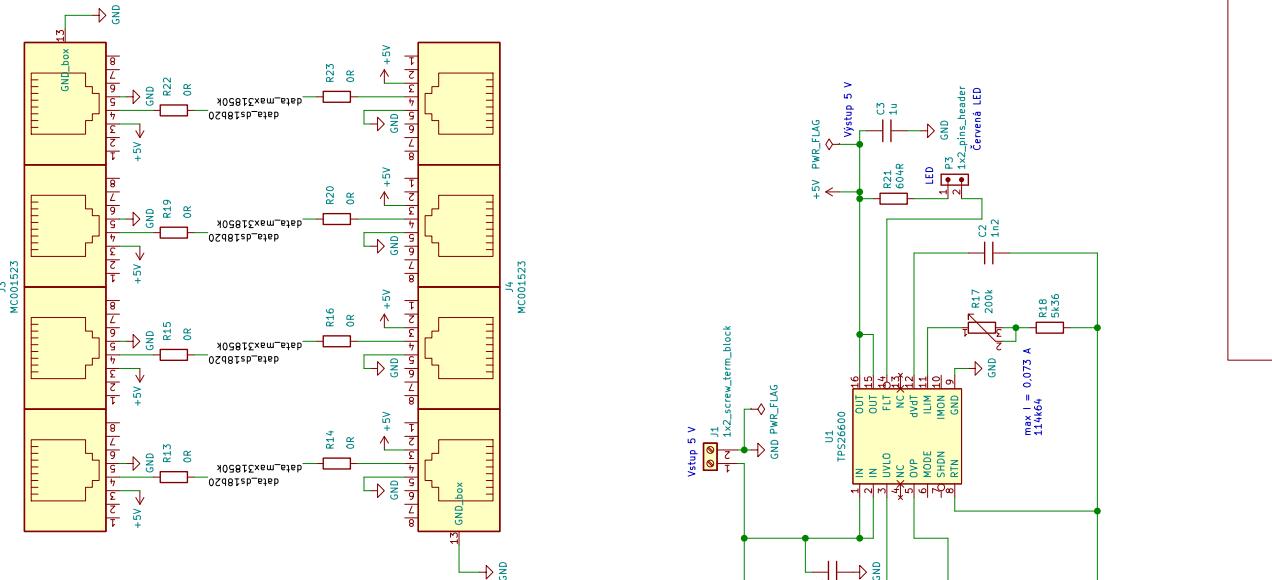


Sheet: /  
File: vstupy\_vystupy-pi.sch  
Title: Vstupy/Výstupy pro RPi, 1-Wire, ochrana napájení  
Rev: v2.0  
Size: A3  
Kicad E.D.A. Kicad (5.1.6)-1  
Id: 1/1


Sheet: /  
File: vstupy\_vystupy-pi.sch  
Title: Vstupy/Výstupy pro RPi, 1-Wire, ochrana napájení  
Rev: v2.0  
Size: A3  
Kicad E.D.A. Kicad (5.1.6)-1  
Id: 1/1

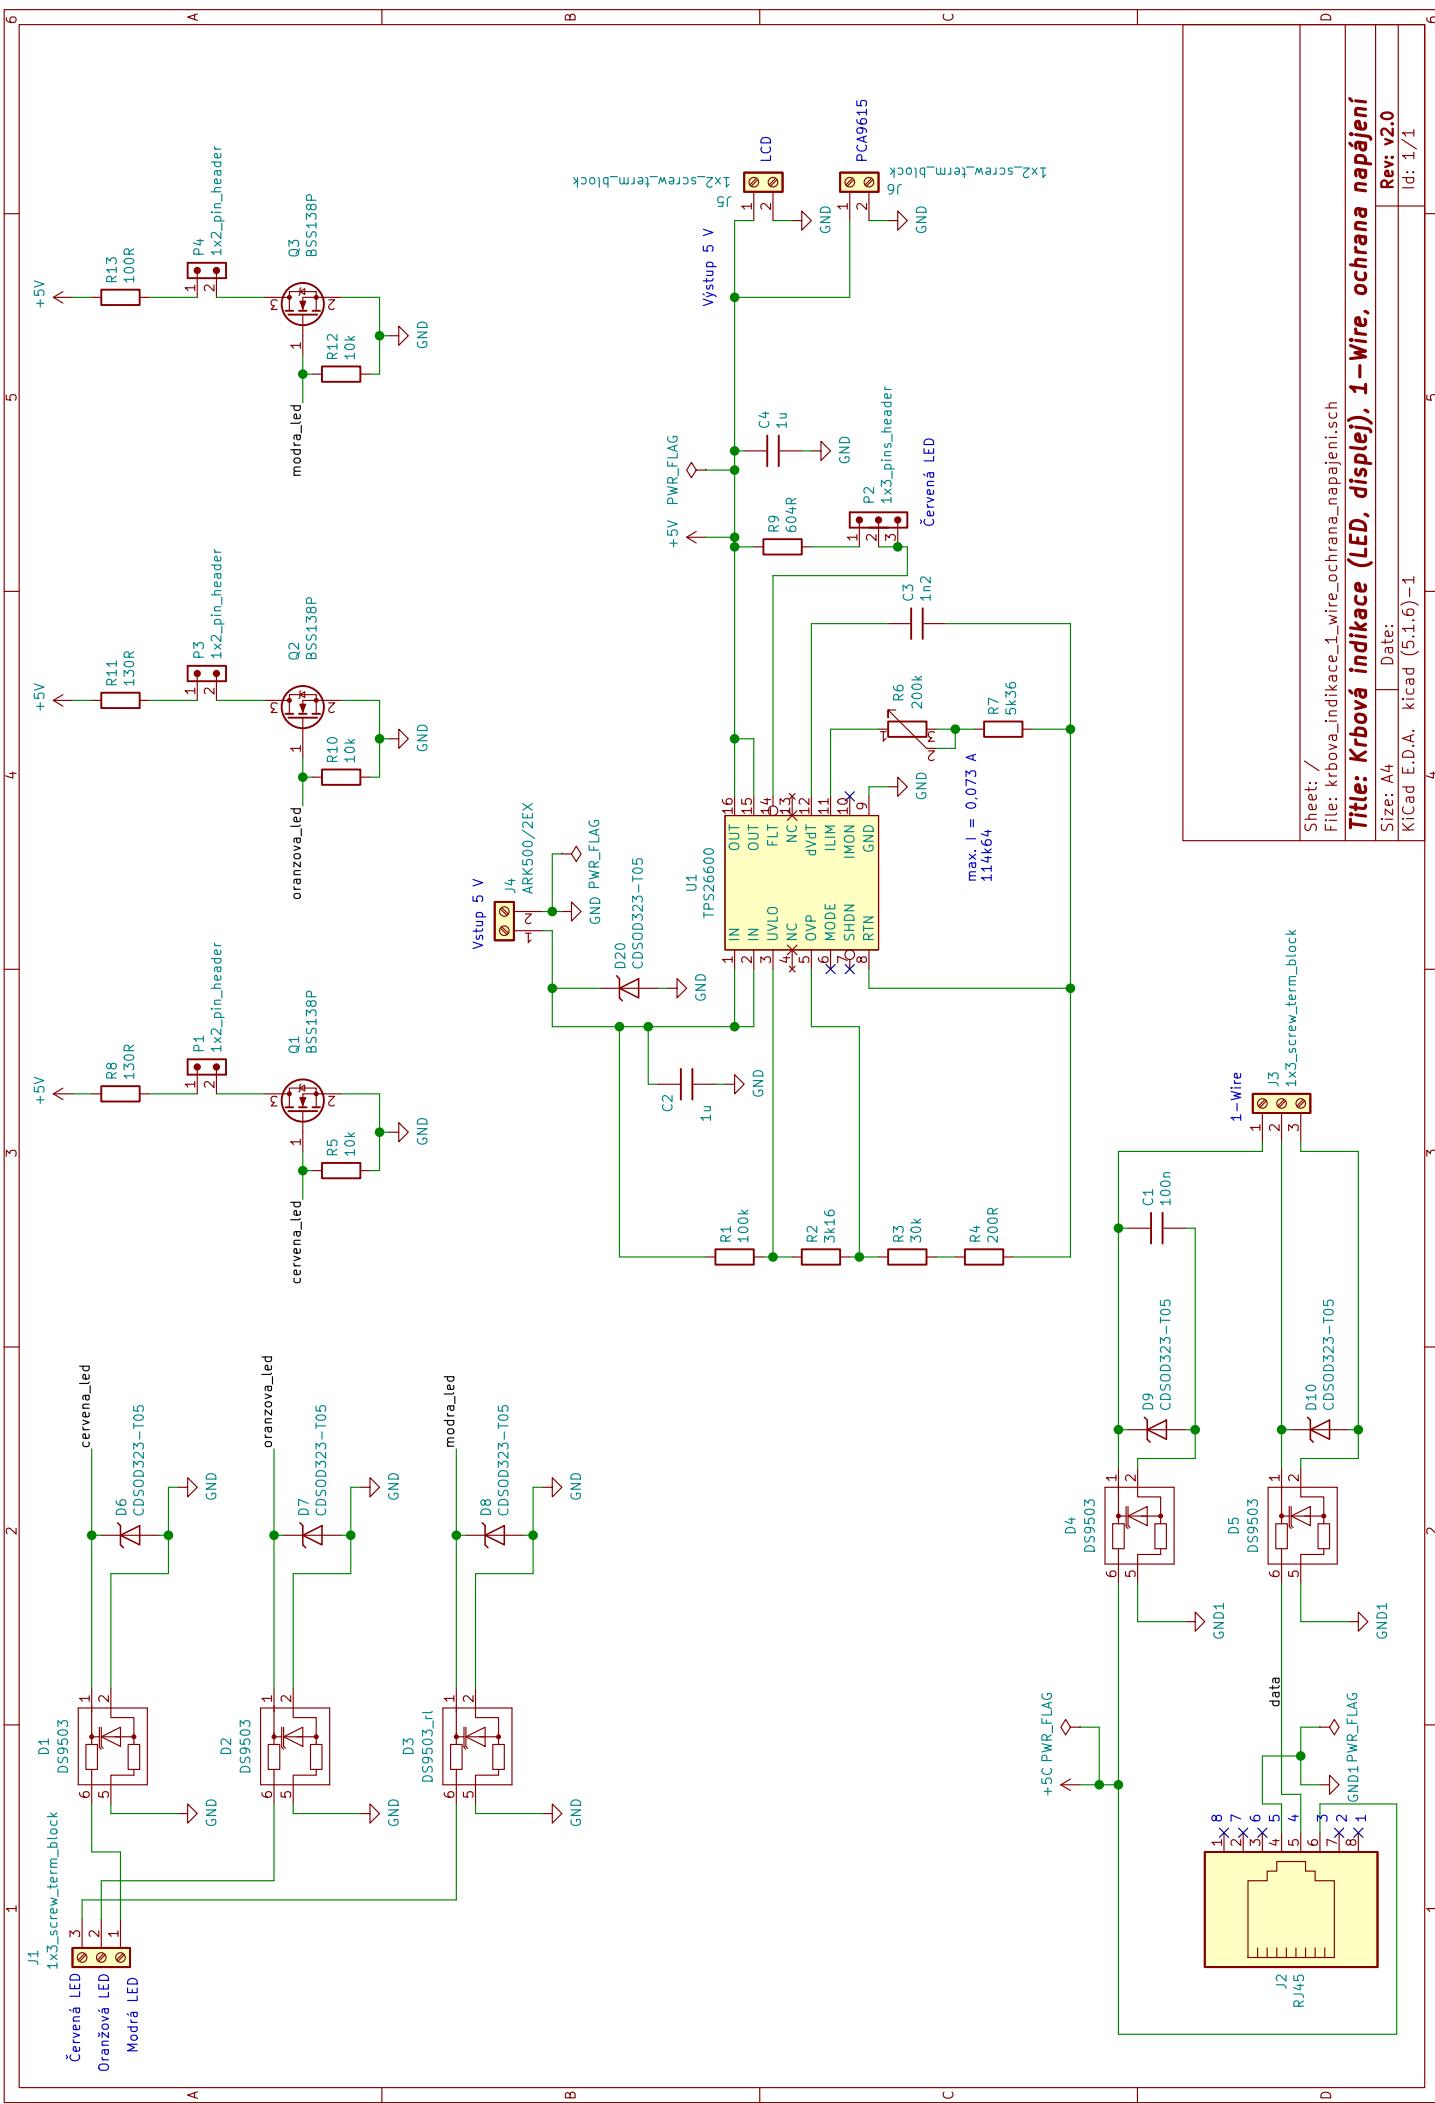

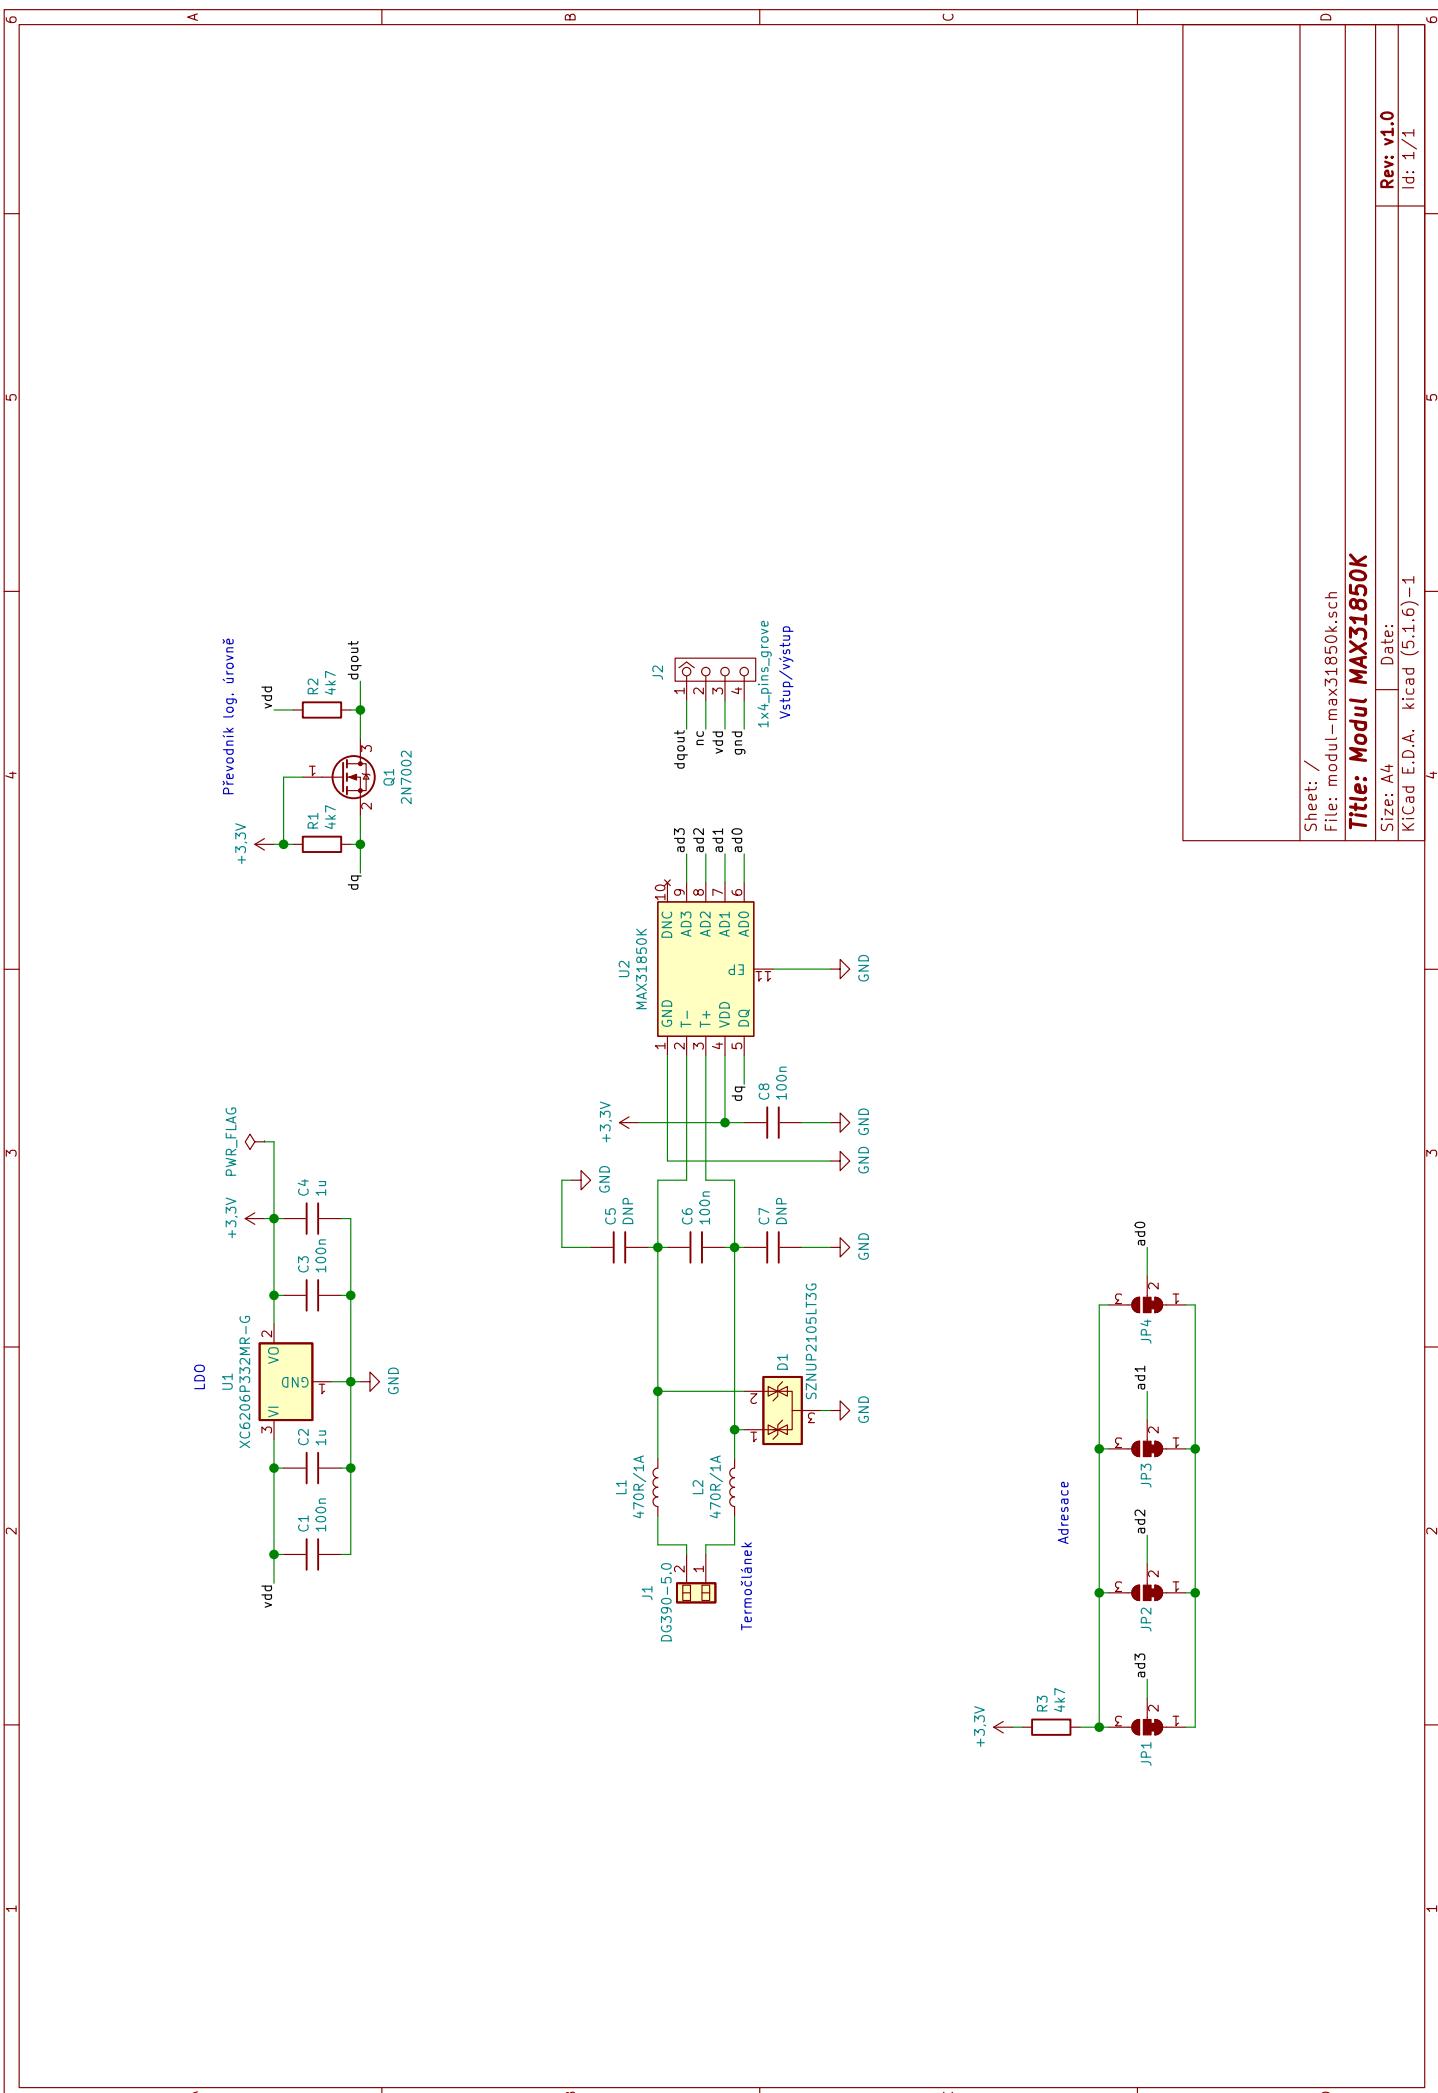


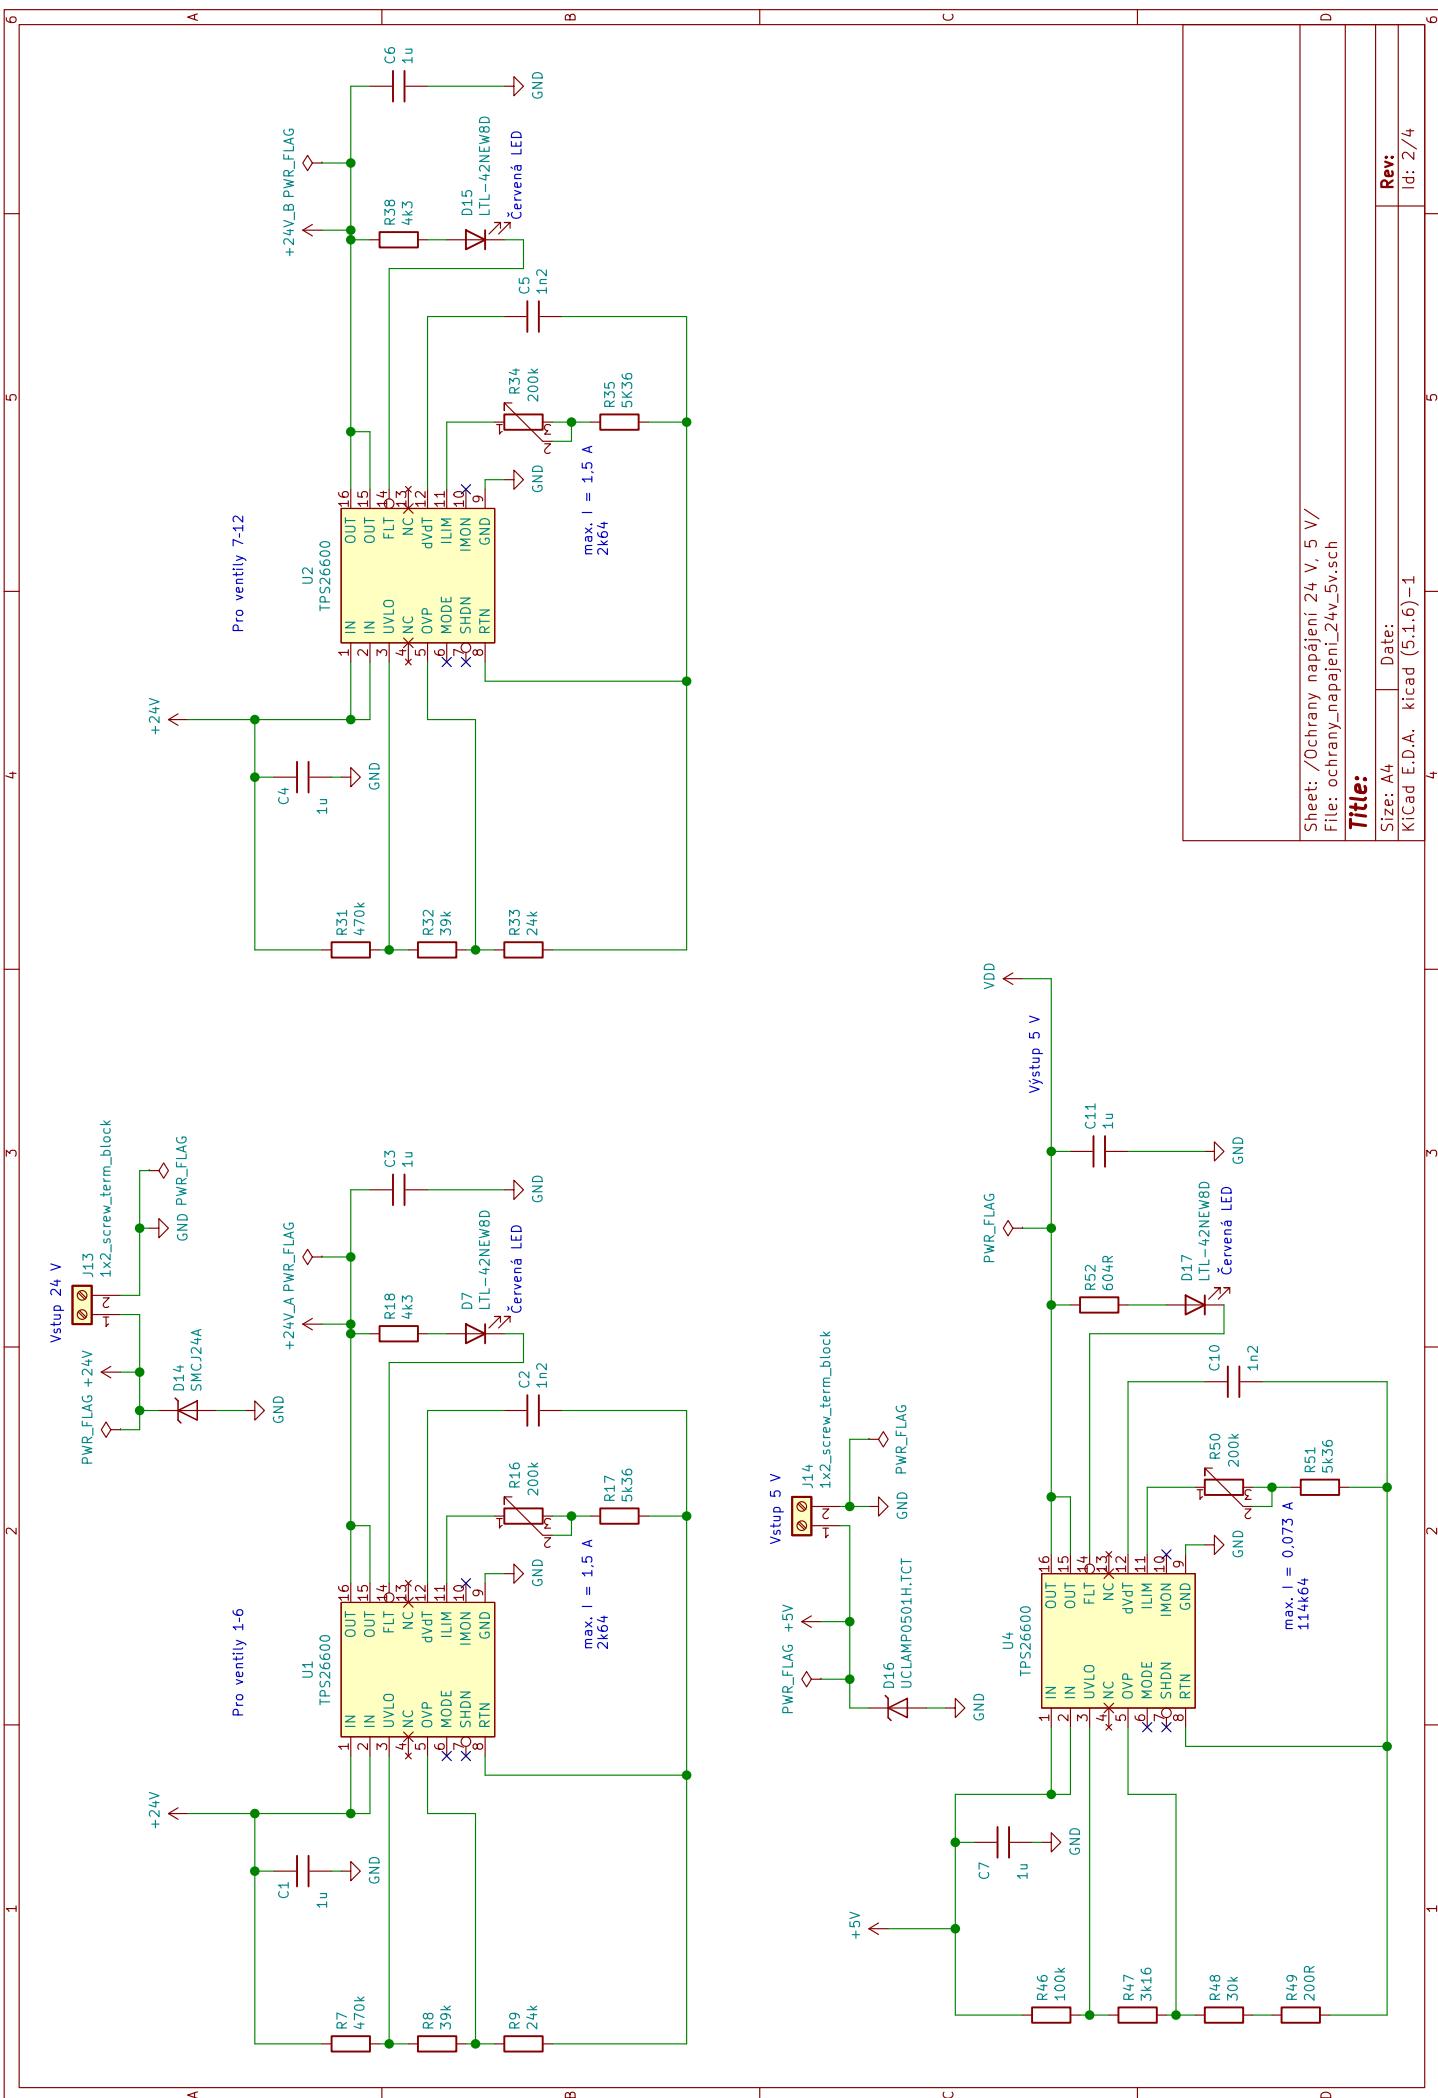

## Pro ventily 1..6

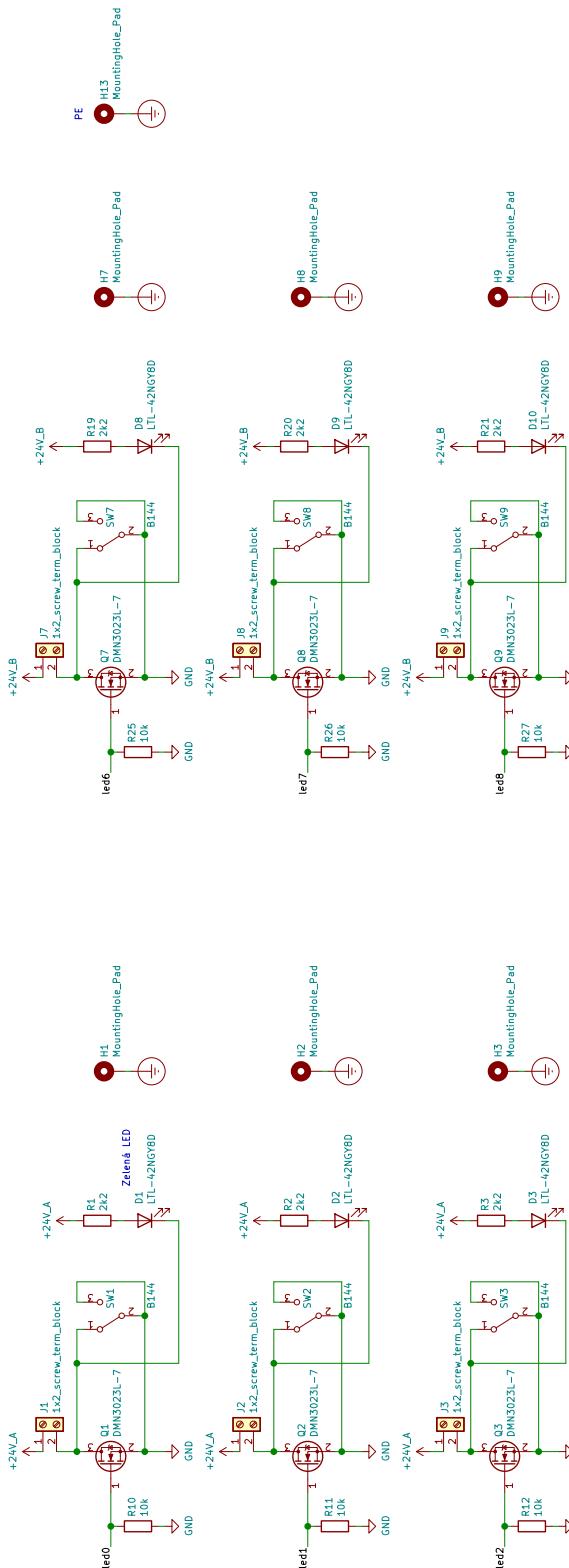

## Pro ventily 7..12

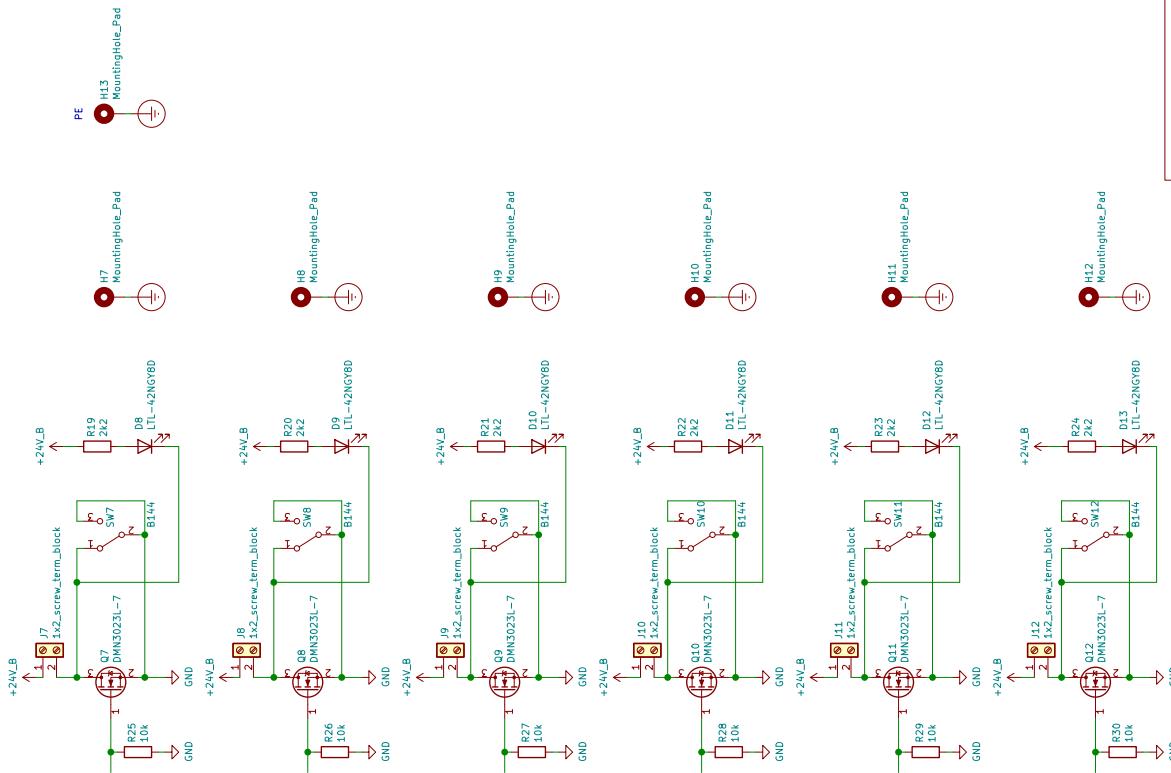

Sheet: /Svorkovnice pro termoelektrické potony/


File: svorkovnice\_pro\_termoelektrické\_potony.sch

Title: **Svorkovnice pro termoelektrické potony**


Size: A3 Date: Rev: v2.0

KiCad (5.1.6)-1 Id: 3/4


Id: 3/4

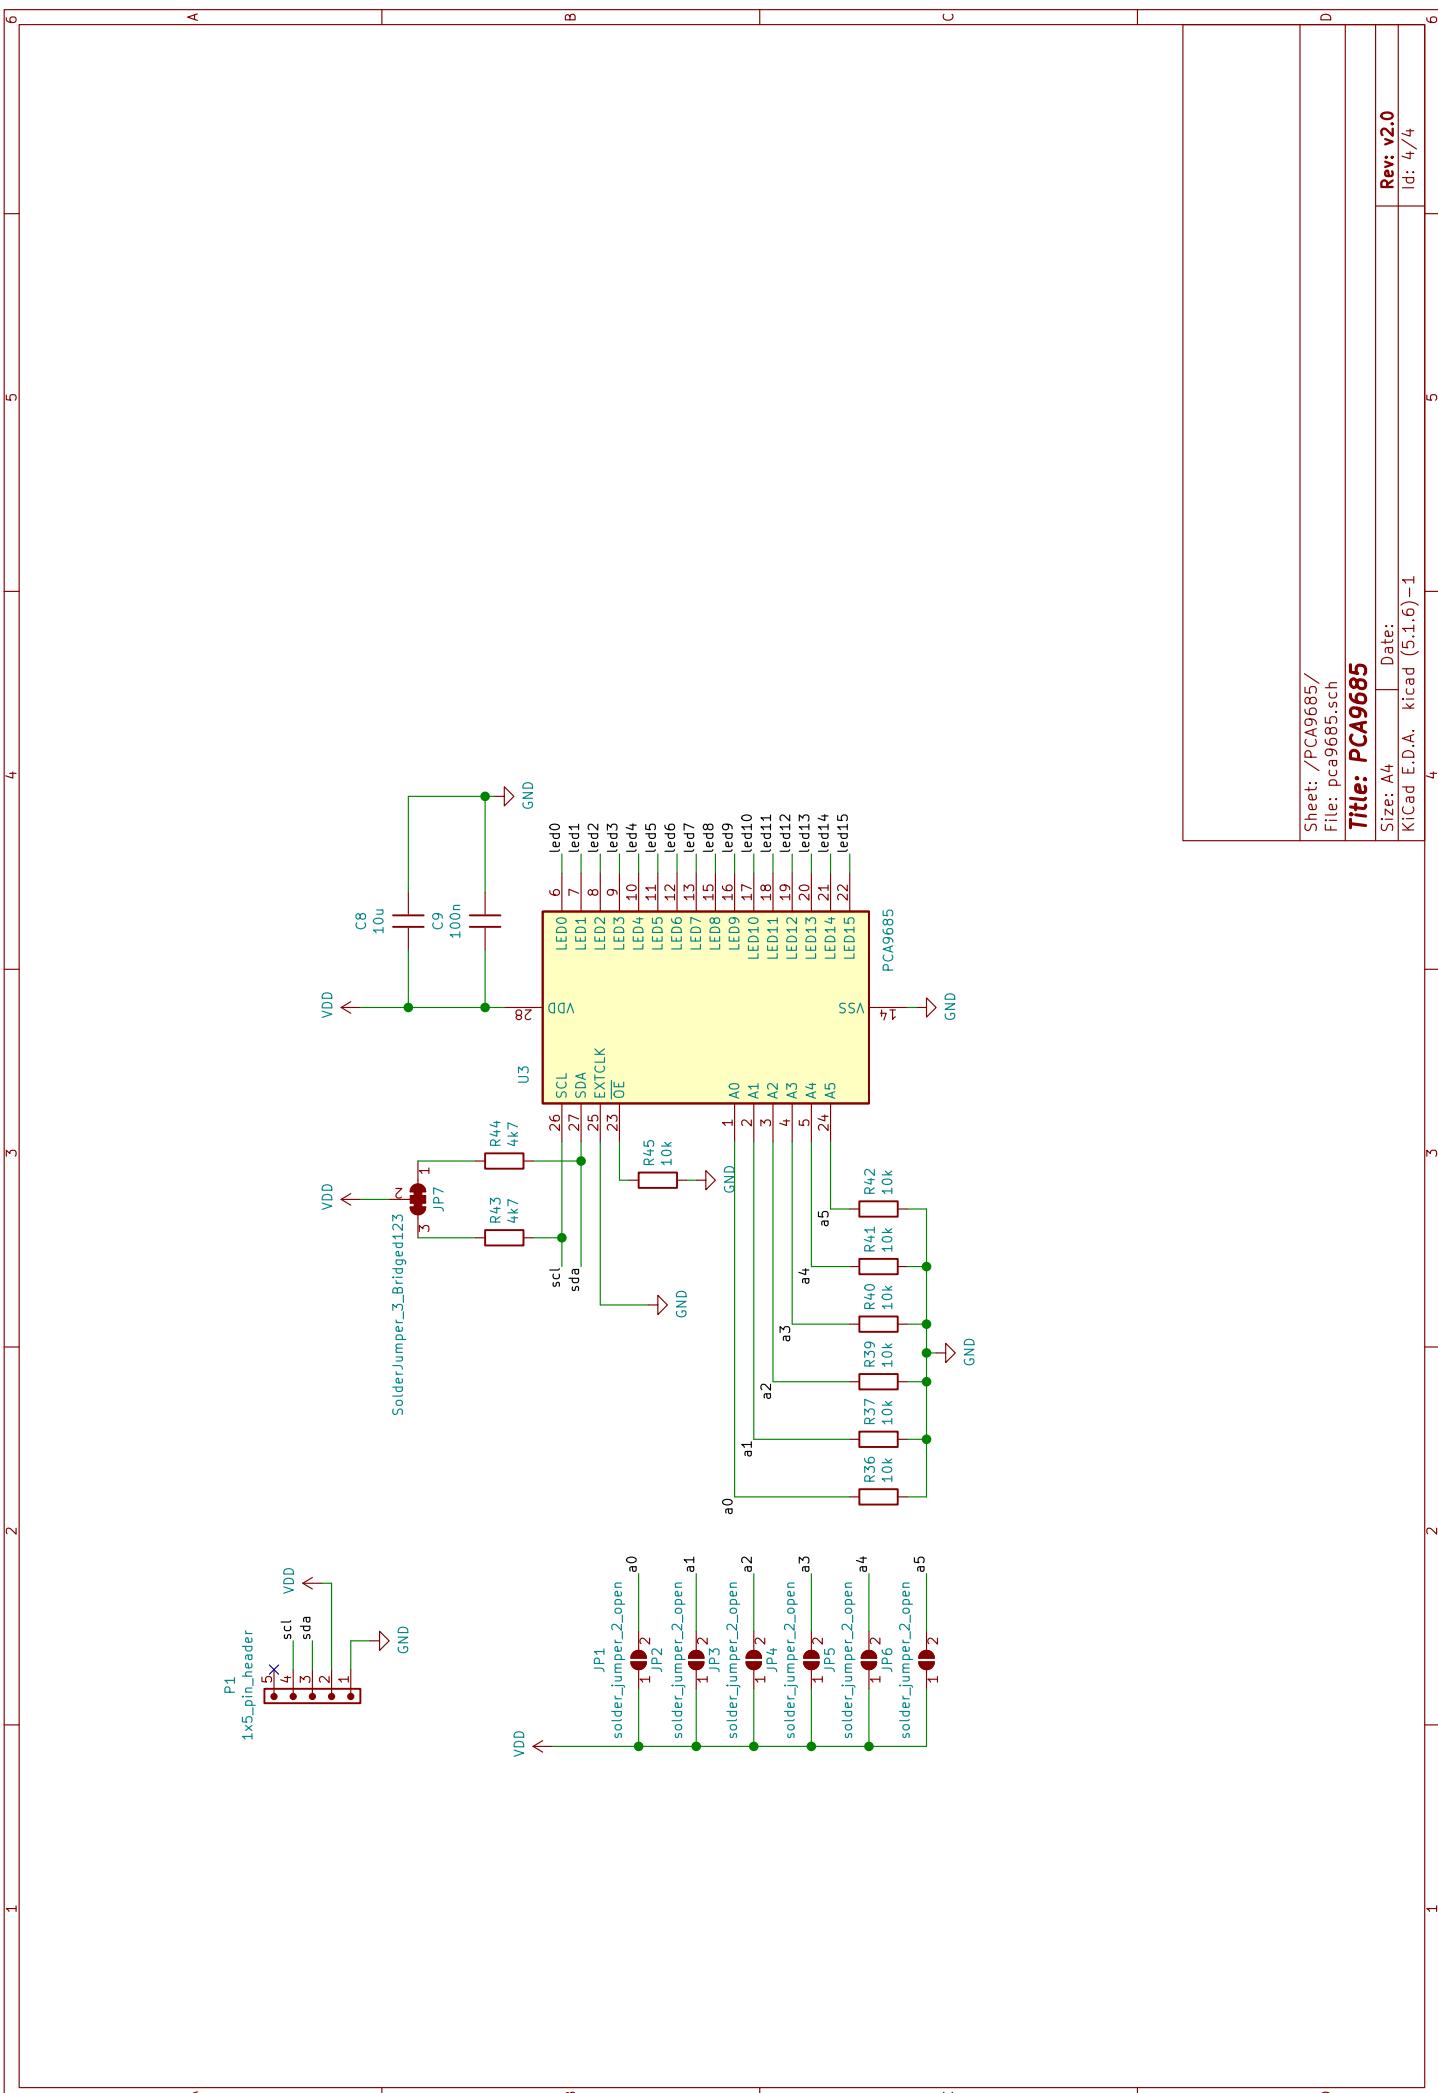

Sheet: /  
 File: rele-modul-jeden-kanal.sch  
**Title: Relé modul - jeden kanál**  
 Size: A4 Date:  
 KiCad E.D.A. kicad (5.1.6)-1 Rev: v1.0  
 Id: 1/1

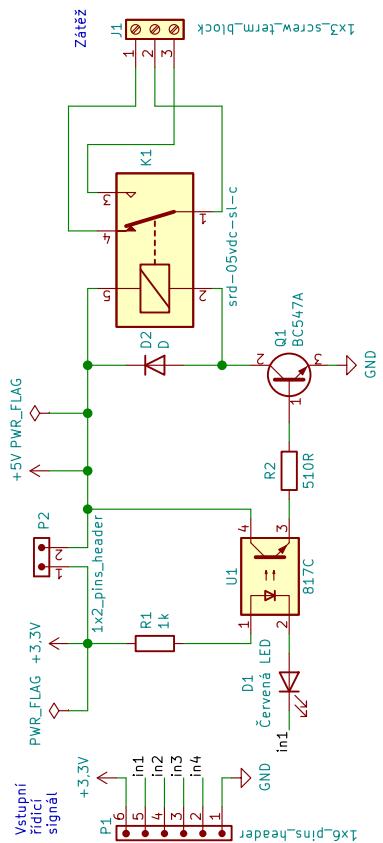


Sheet: /  
File: prevodnik\_usb\_uart.sch  
**Title: Převodník USB-UART**  
Size: A4 Date:  
KiCad E.D.A. kicad (5.1.6)-1 Rev: v1.0  
Id: 1/1

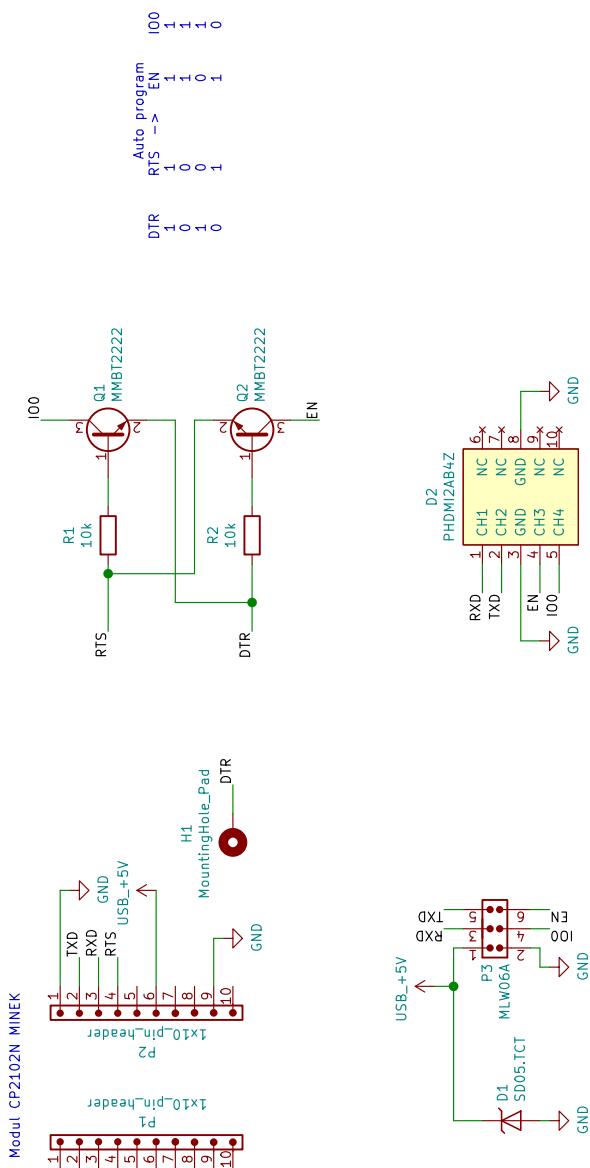




## Příloha D


### Krabička pro nástěnný snímač prostorové teploty

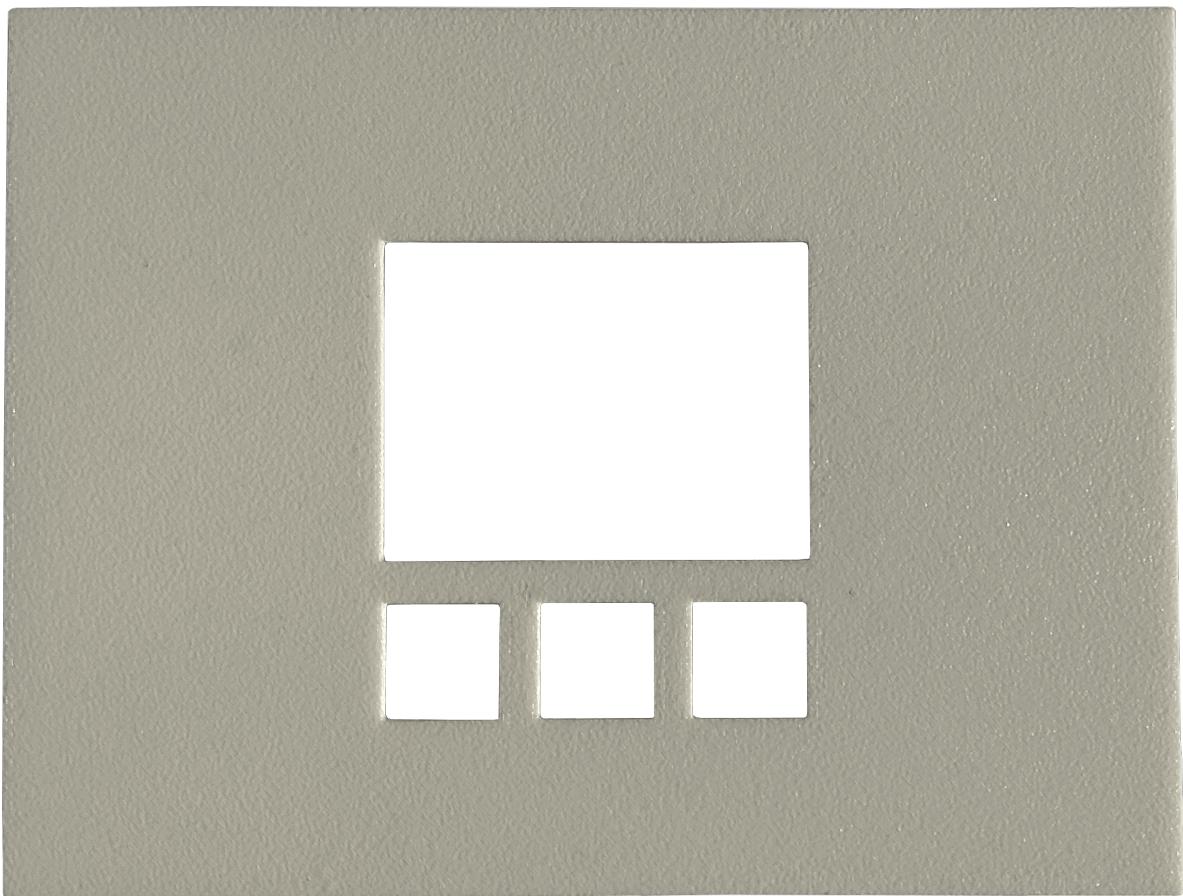


**Obrázek D.1:** Přední část krabičky.

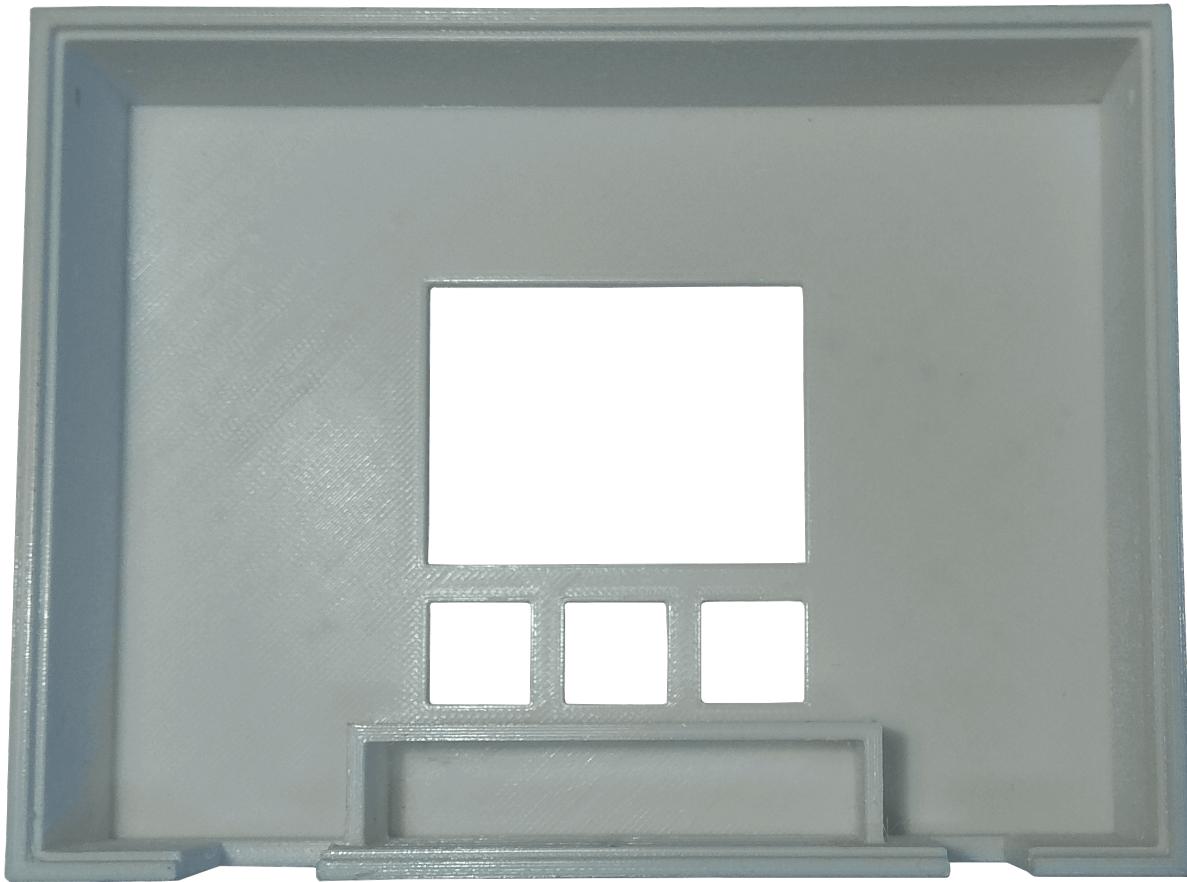


**Obrázek D.2:** Zadní strana přední části krabičky.

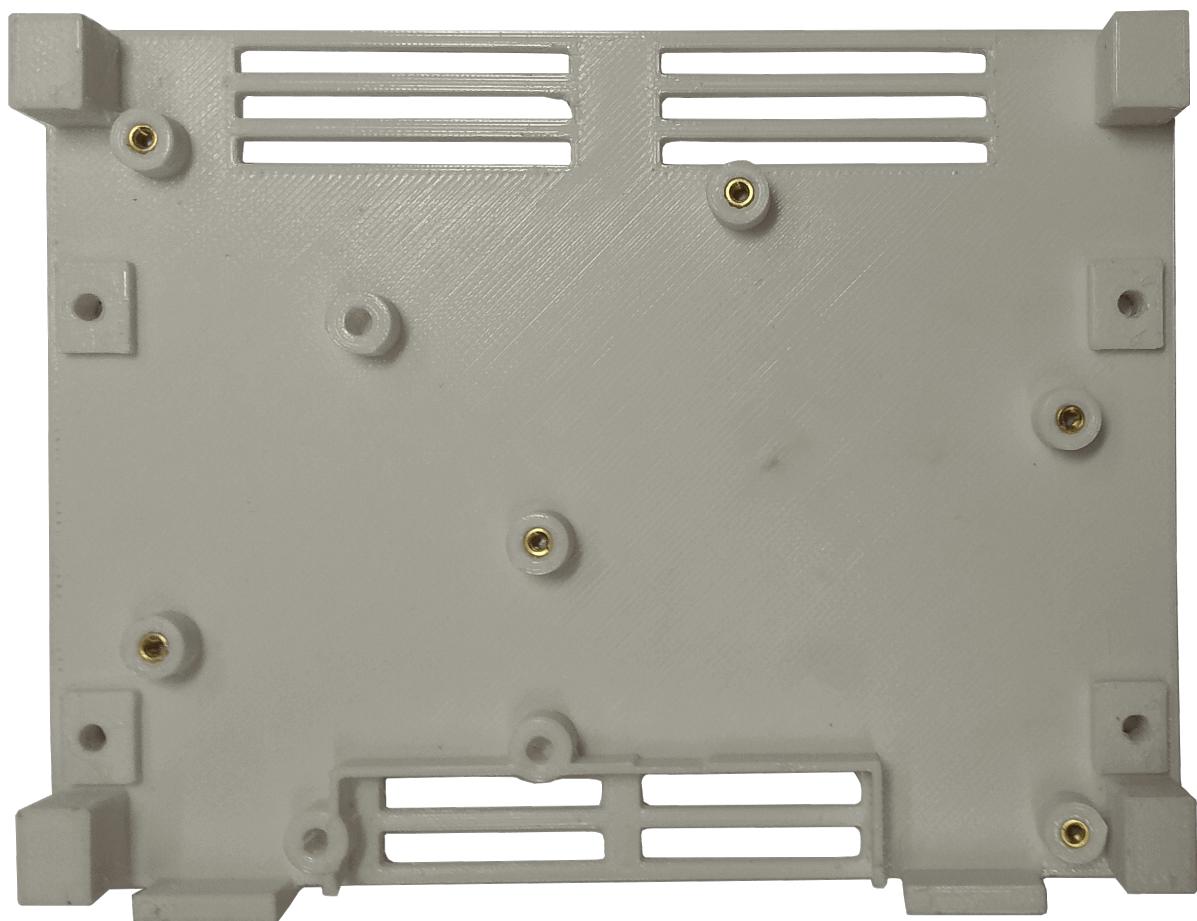


**Obrázek D.3:** Spodní část krabičky.

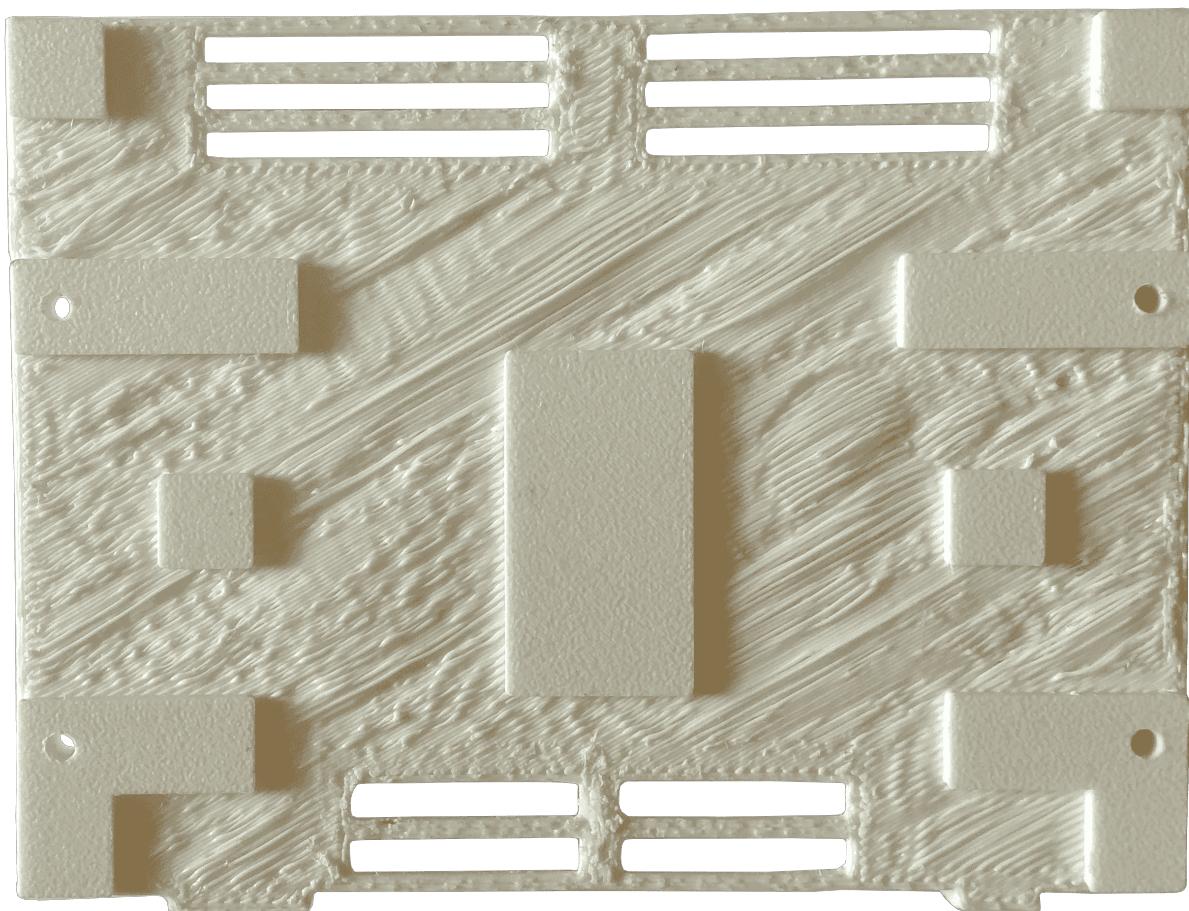

**Obrázek D.4:** Zadní strana spodní části krabičky.

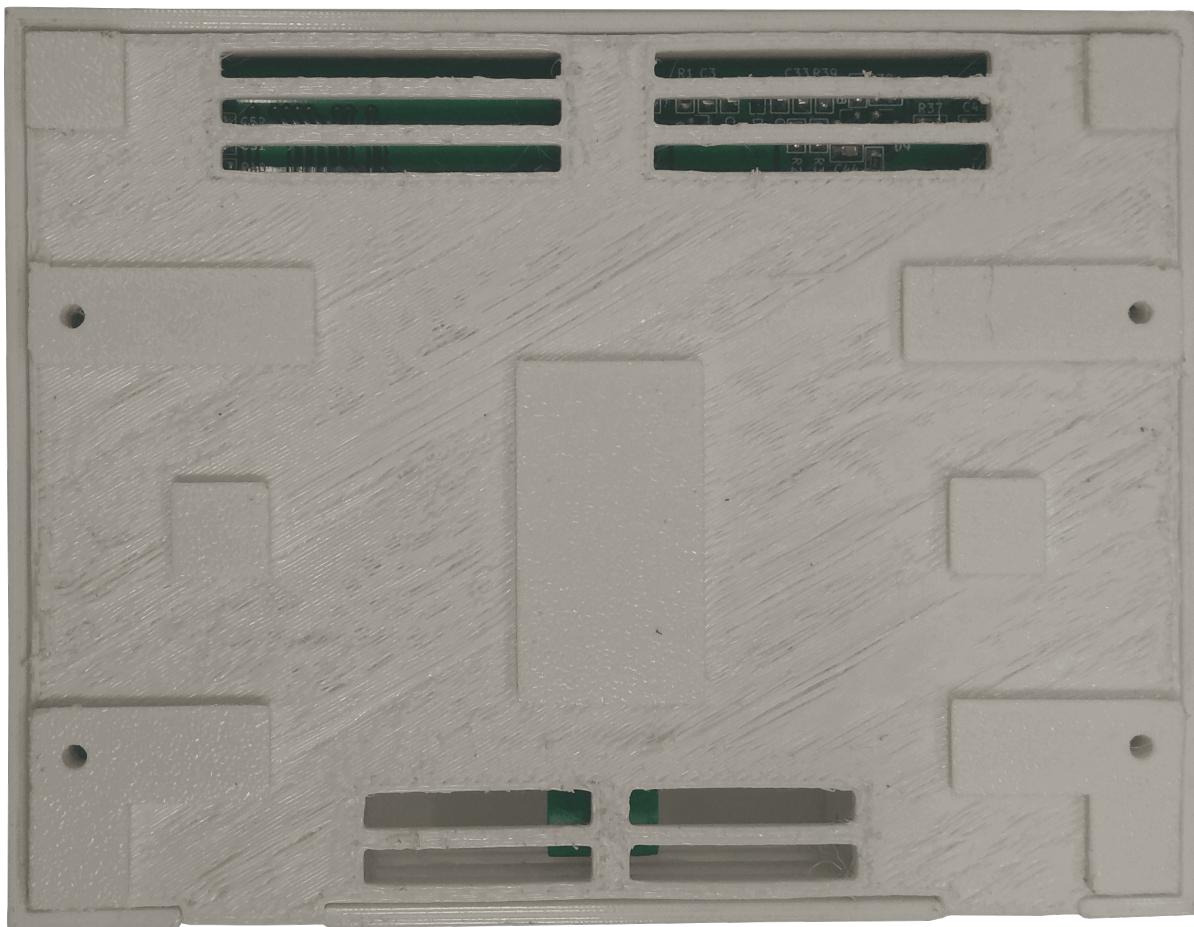


**Obrázek D.5:** Zadní strana spodní části krabičky s vloženou DPS.

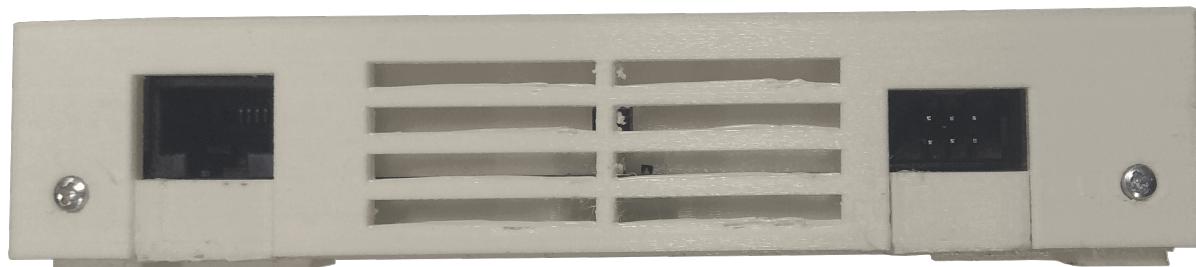


**Obrázek D.6:** Čelní strana krabičky, verze s Ethernetem.




Obrázek D.7: Boční strana krabičky.

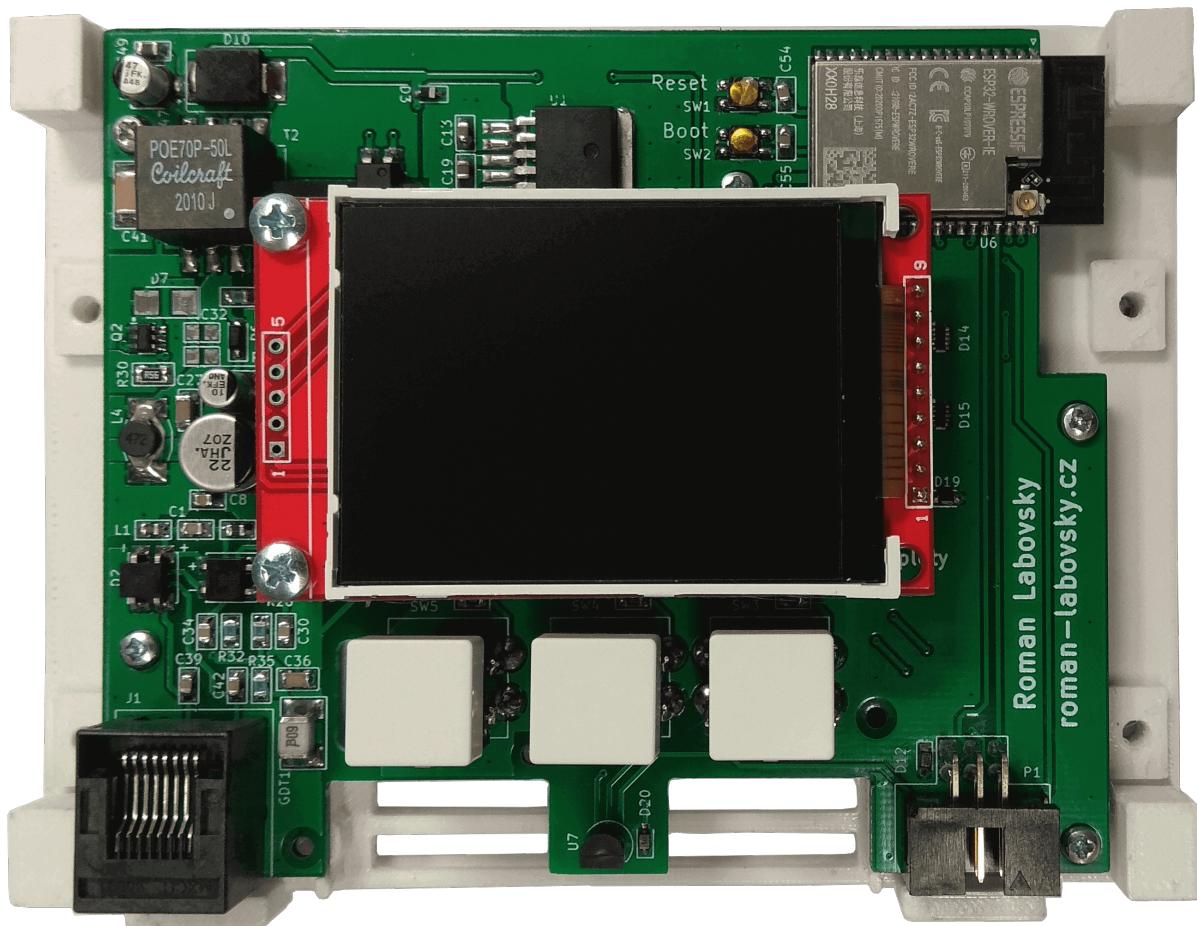

Obrázek D.8: Spodní část krabičky s osazenou DPS.

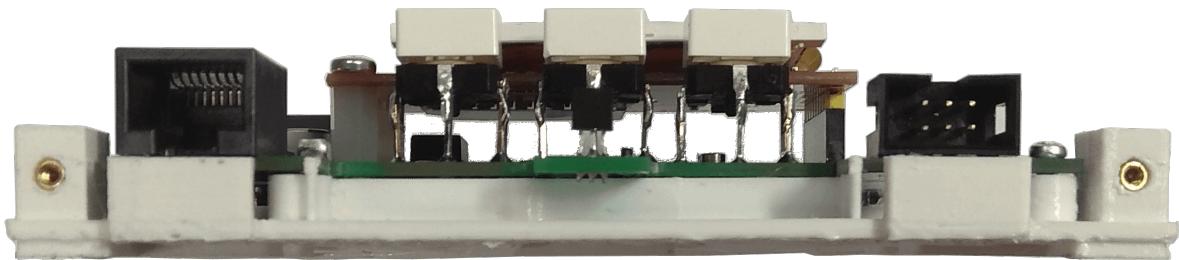

**Obrázek D.9:** Pohled na čelní stranu s osazenou DPS.

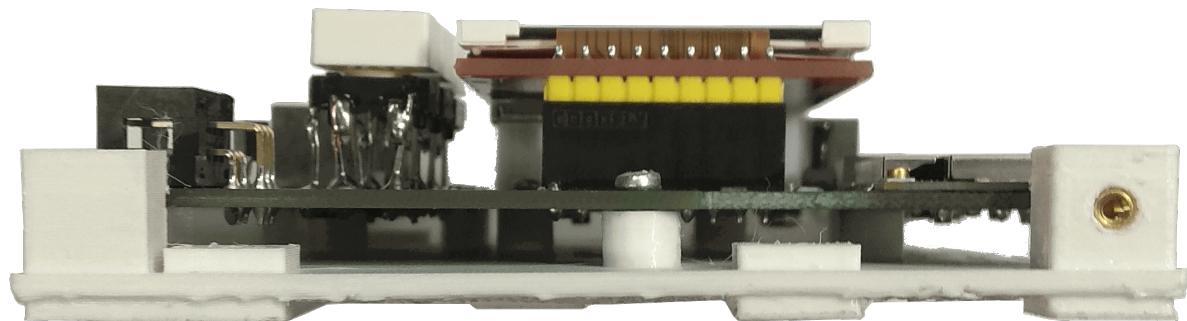

**Obrázek D.10:** Boční strana s osazenou DPS.




## Příloha E

### Rozdělovač podlahového vytápění




**Obrázek E.1:** Rozdělovač podlahové vytápění v přízemí – čelní strana.

E. Rozdělovač podlahového vytápění

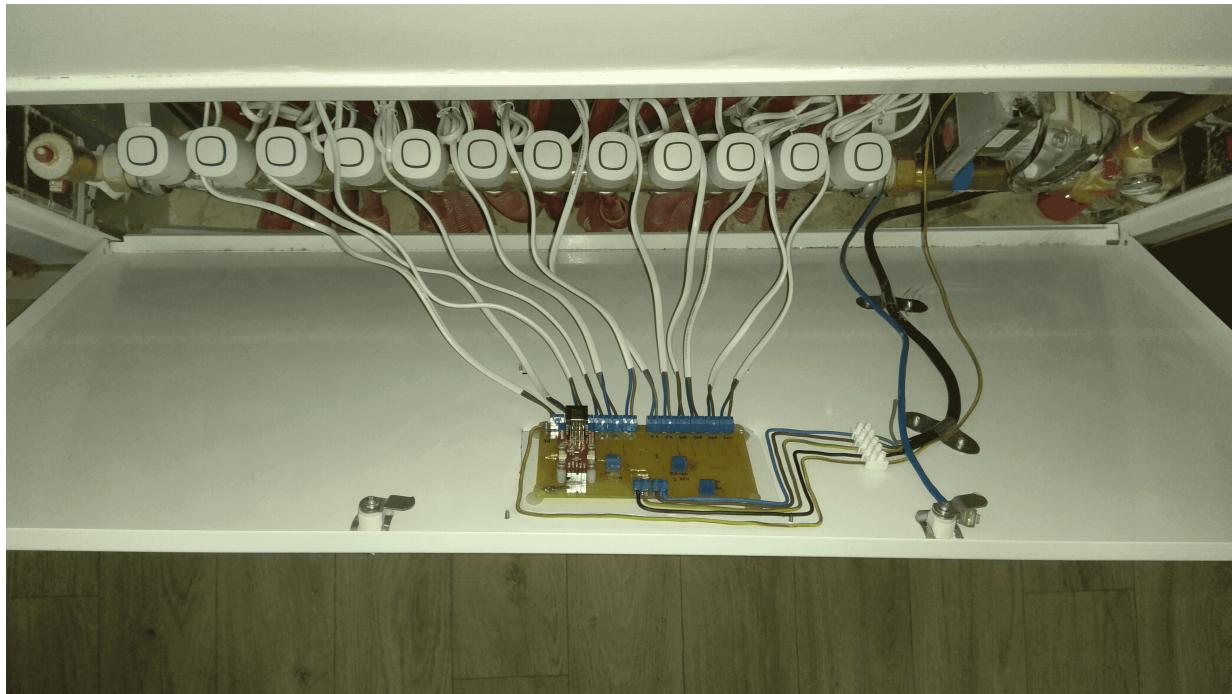

**Obrázek E.2:** Rozdělovač podlahové vytápění v přízemí – instalace DPS a termoelektrických pohonů uvnitř.

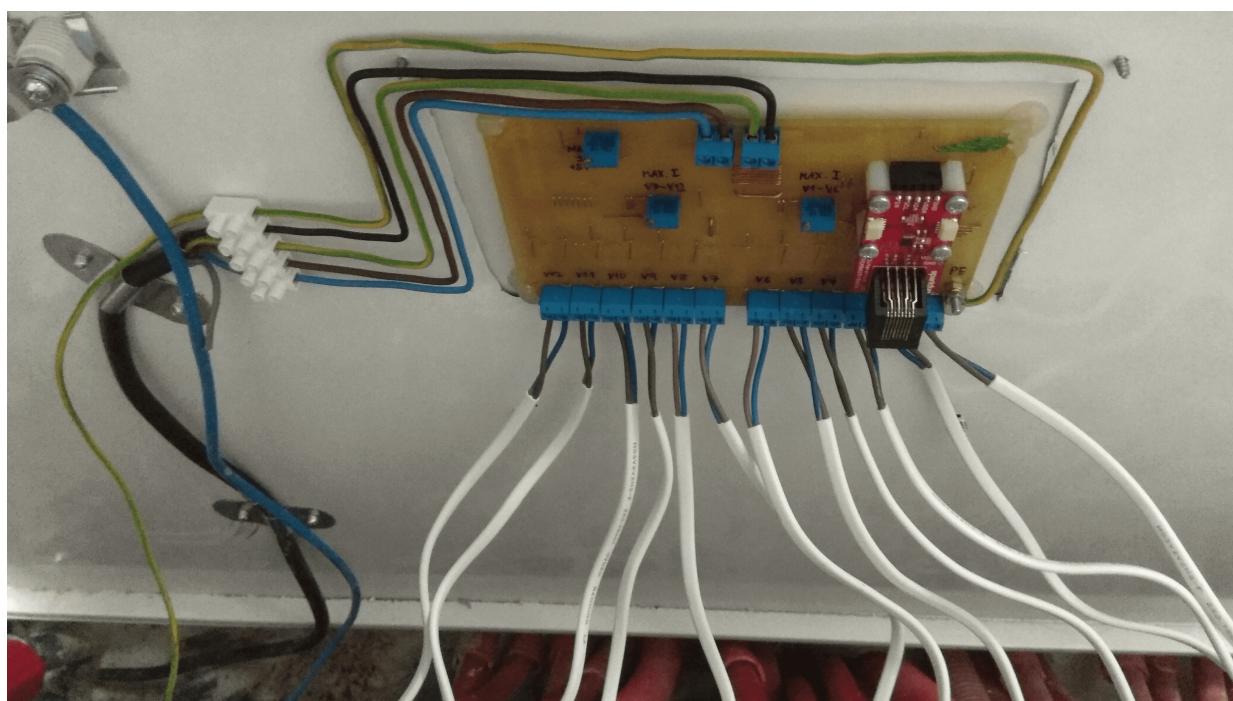


**Obrázek E.3:** Rozdělovač podlahové vytápění v přízemí – umístění DPS

## Příloha F


### Ostatní

#### F.1 Modul I<sup>2</sup>C sběrnice PCA9615

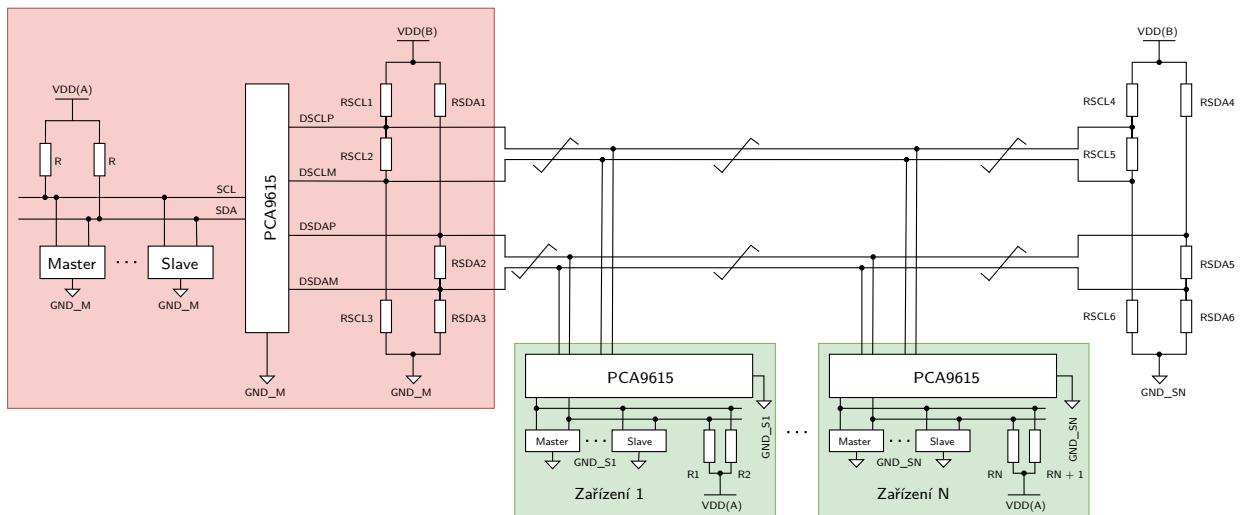

**Obrázek F.1:** Blokové schéma zapojení obvodu PCA9615 s impedančním zakončením sběrnice a možnostmi napojení uzlů. Upraveno z [76].


## F.2 Rozbočovač I<sup>2</sup>C

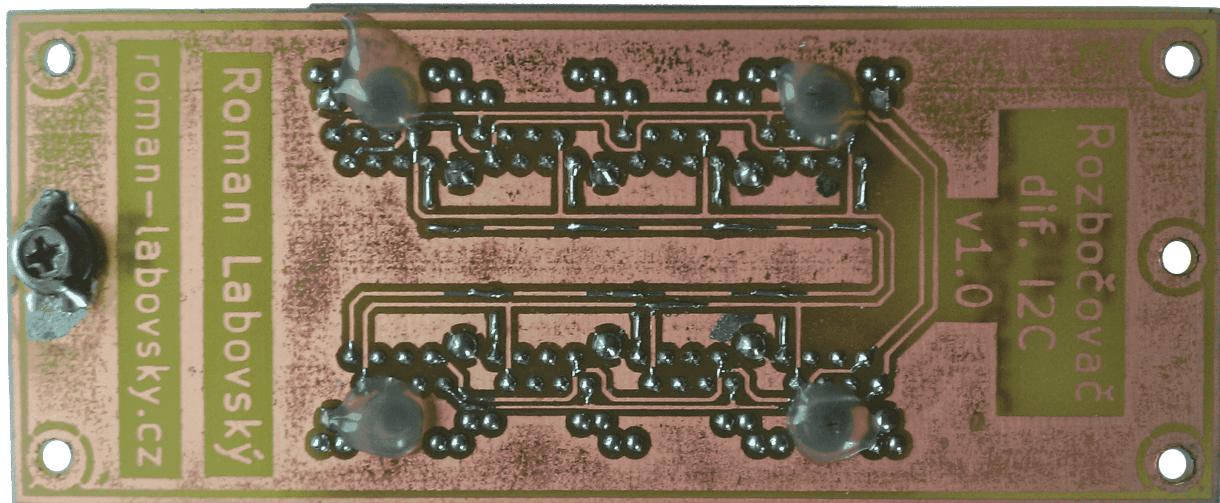

Obrázek F.2: Rozbočovač I<sup>2</sup>C – spodní strana DPS.



Obrázek F.3: Rozbočovač I<sup>2</sup>C – vrchní strana DPS.

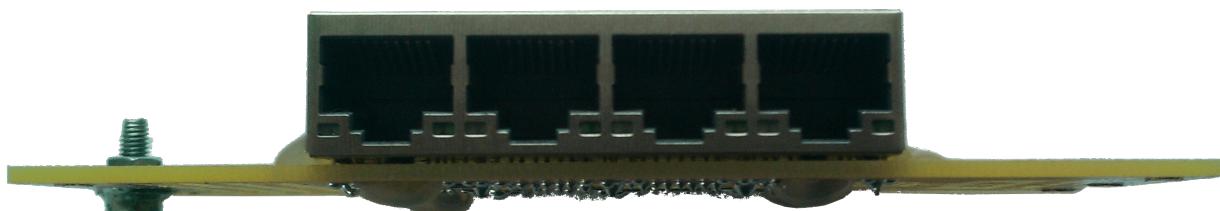

Obrázek F.4: Rozbočovač I<sup>2</sup>C – čelní strana DPS.

## Příloha G

### Obsah CD

1. diplomova-prace.zip
  - Soubory diplomové práce v L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X
2. dps.zip
  - Schémata, návrh desky plošných spojů v KiCAD
3. krabicka.zip
  - Návrh krabiček ve FreeCAD, včetně modelu pro tisk v PrusaSlicer
4. nastenny-snimac-prostorove-teploty.zip
  - Zdrojový kód v nástěnných snímačích prostorové teploty
5. ha-appdaemon.zip
  - Zdrojový kód v centrální jednotce pro Home Assistant, včetně kódu pro Appdaemon