



NOTA:

- LA DISTANCIA ENTRE TUBERÍAS ELÉCTRICAS DEBE RESPETARSE.
- LA DISTANCIA ENTRE TUBERÍAS DEBE CUMPLIR LA SEPARACIÓN MÍNIMA DE 0.25m ESTA MEDIDA DEBE RESPETARSE TANTO ENTRE TUBERÍAS HORIZONTALES COMO VERTICALES.


DETALLE BASE DE HORMIGON JUNTO A POZO
Esc 1:25

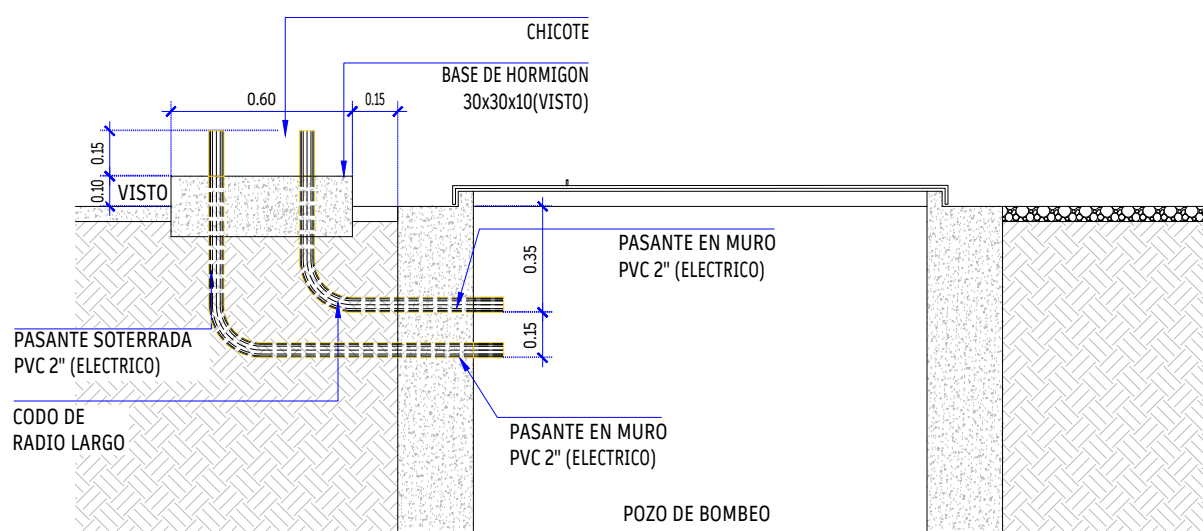


DETALLE CAJA ELÉCTRICA
Esc 1:25

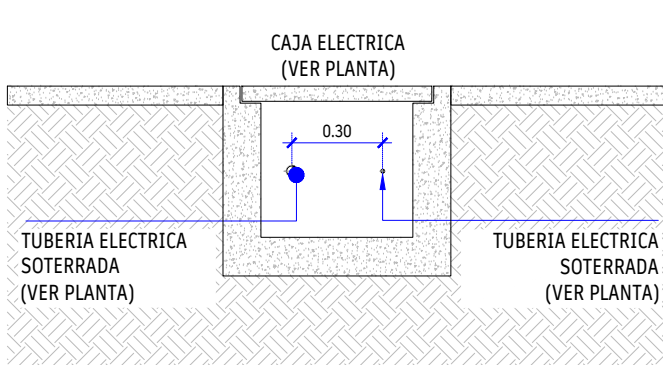

DETALLE TIPO DE CHICOTE ELÉCTRICO
Esc 1:25

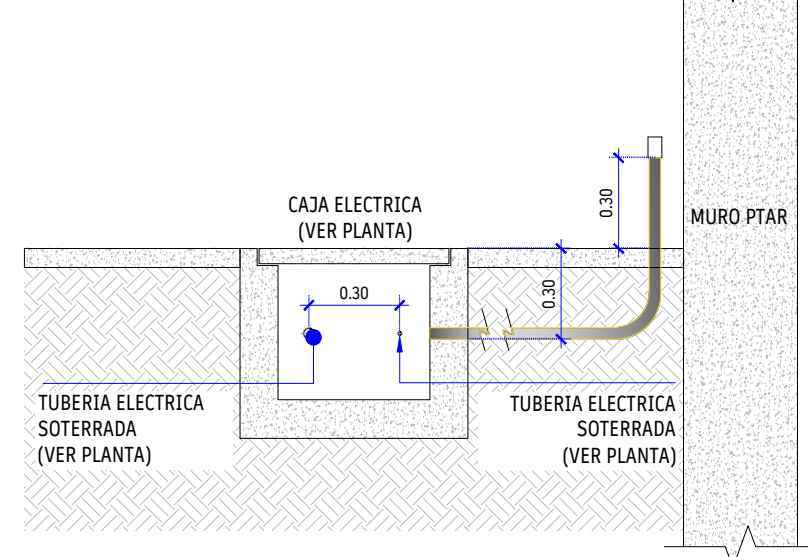

DETALLE ESQUEMÁTICO DE CHICOTE ELÉCTRICO EN PANEL ELÉCTRICO
Esc 1:25

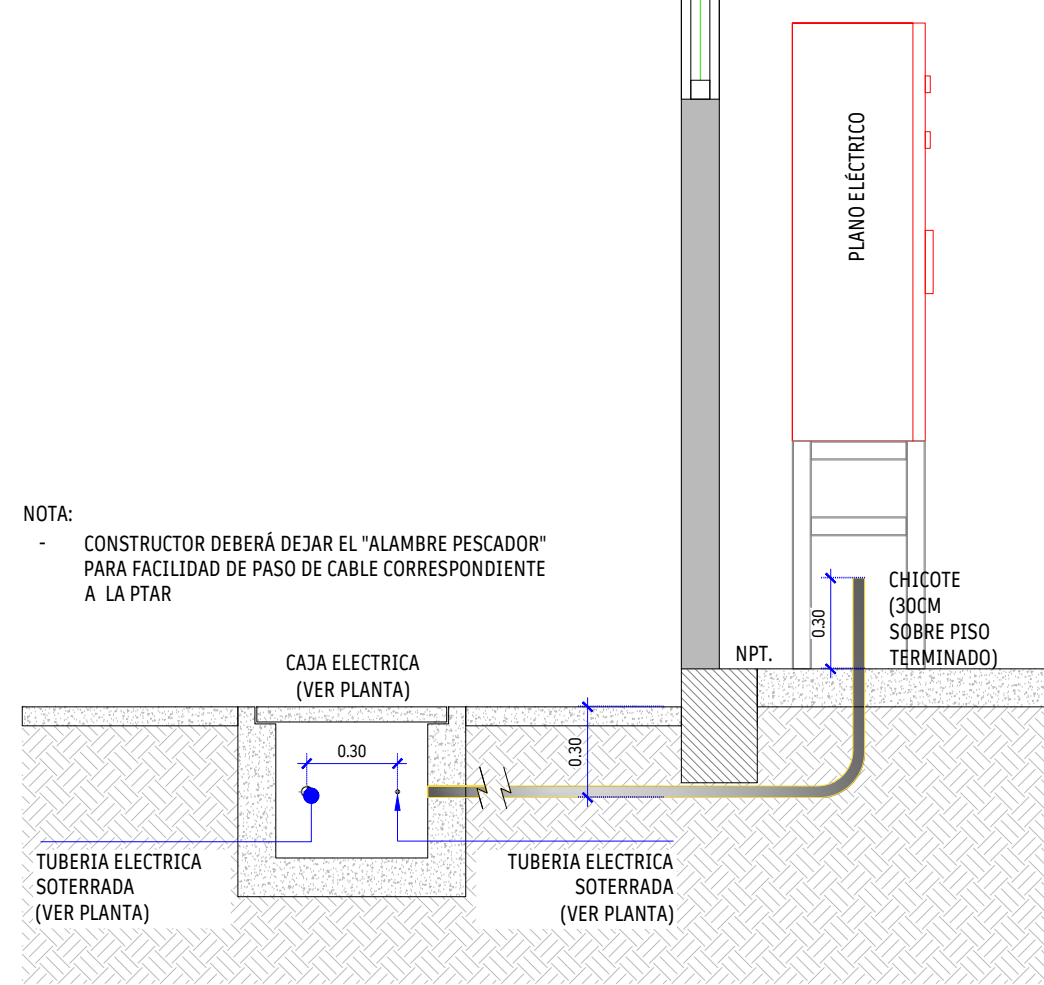

PLANO ELÉCTRICO
Esc 1:25

**PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (Q=50m³/día)
PROYECTO SAN DIEGO**

CONTIENE:
- PLANO ELÉCTRICO

FECHA:
JUNIO 2025

LAMINA:
SG-09

DIBUJO:
A. GONZÁLEZ

APROBADO:
W. OLAYA

