

№ подл. Подп. и дата
 Изд. и инв. № докум. Подп. и дата


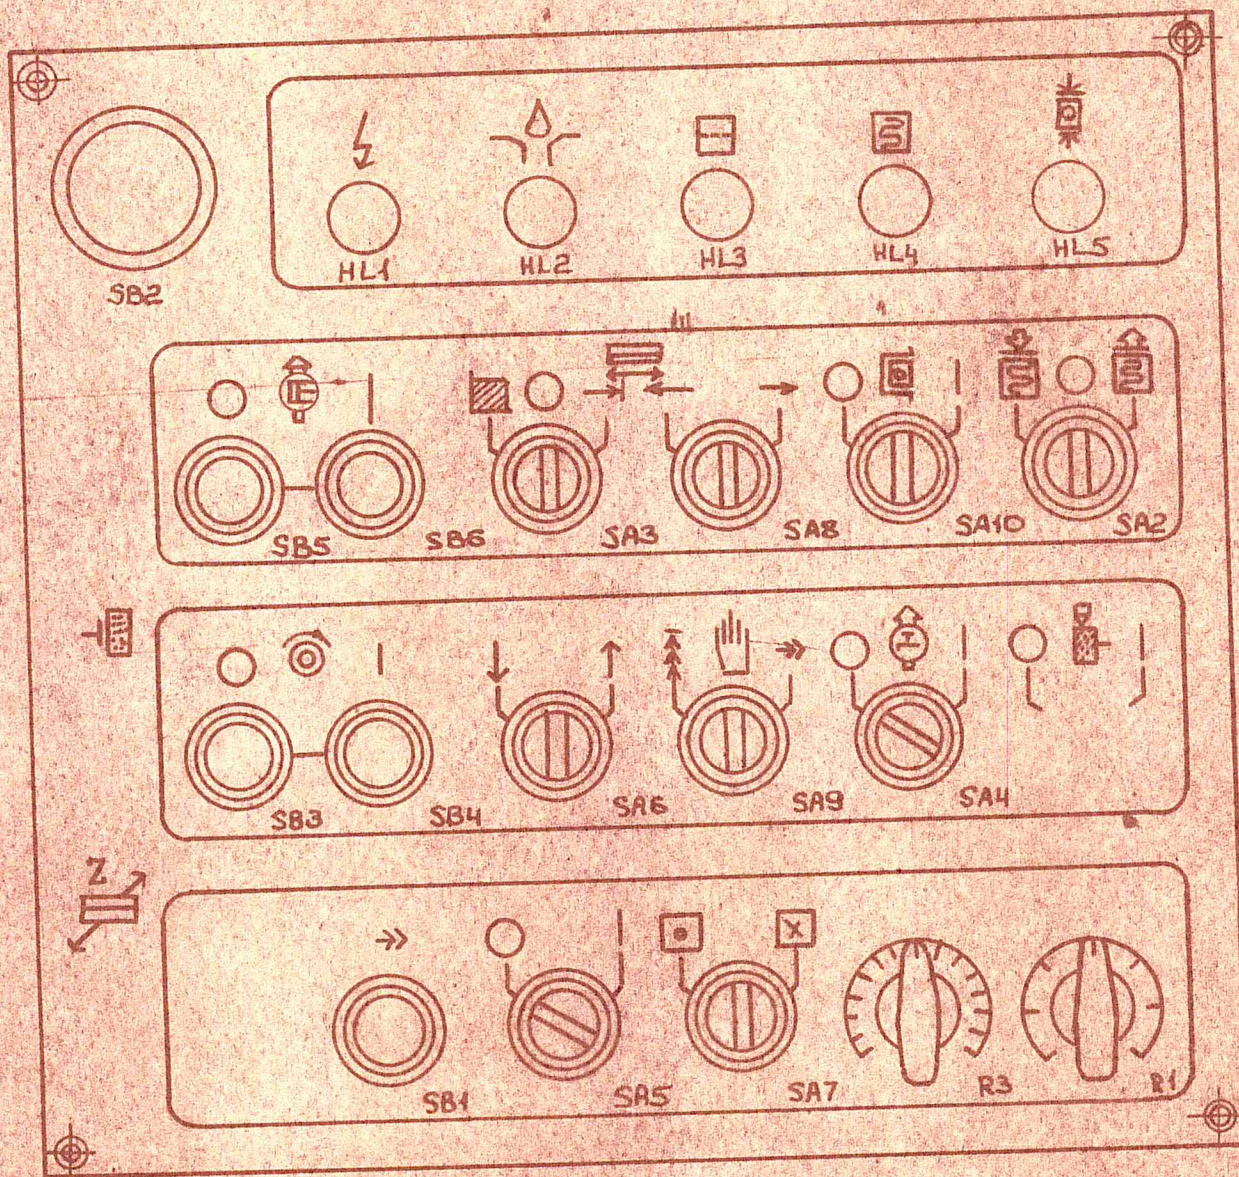


Рис. 3. Пульт управления.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПЛИТЫ

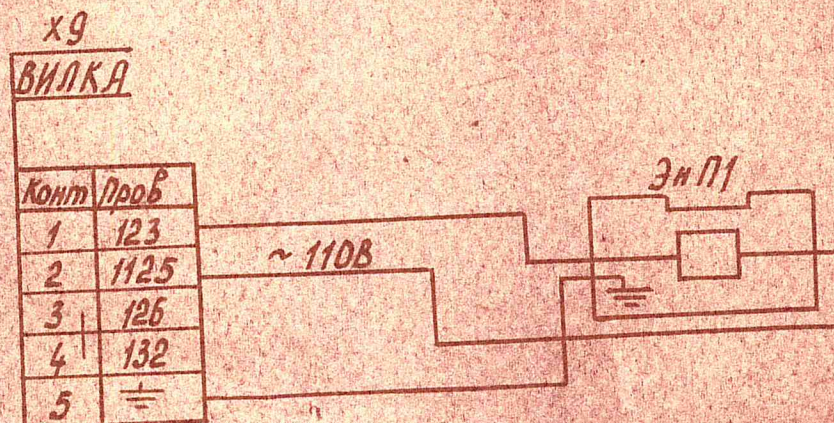

ВНИМАНИЕ!

Станок нами укомплектован токовым реле КА1 на номинальный ток 0,4А. При установке Вами электромагнитной плиты самостоятельно на ток менее 0,4А, Вам необходимо заменить токовое реле КА1 на реле с номинальным током срабатывания соответствующим номинальному току Вашей электромагнитной плиты с соответствующими характеристиками по исполнению контактов.

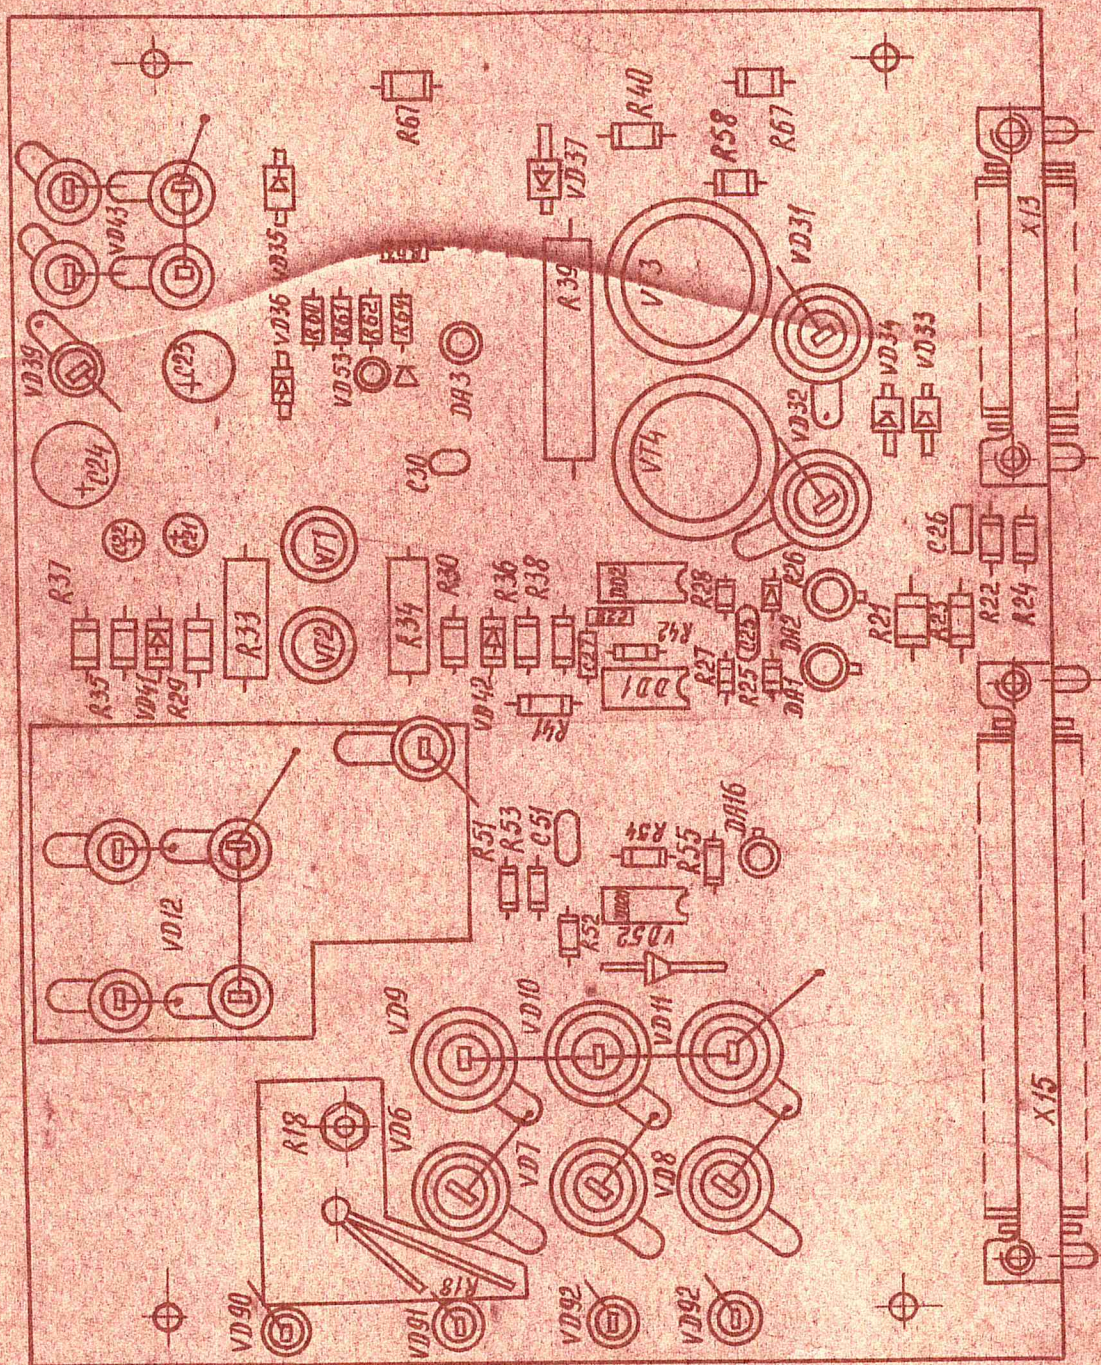


Рис. 7

Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------

3D711BФ11.0 0.0.000.0.00 P31-28

Лист
45